

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 .

Группа В 25

ОСТ 34-42-559-82 + ОСТ 34-42-561-82

ОСТ 34-42-563-82, - ОСТ 34-42-564-82
ОСТ 34-42-566-82

Баки и резервуары ТЭС и АЭС

из углеродистой стали

емкостью до 1000 м³.

Типы и основные размеры

Утверждено и введено в действие

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР

от 11.03 1991 г., №21а

Дата введения

Срок действия стандартов продлить до 01.01.96 г.

Главный инженер

НИПТКИ Энергомонтажпроект




Н.З.Леоньев

Главный инженер

Ленинградского филиала

НИПТКИ Энергомонтажпроект

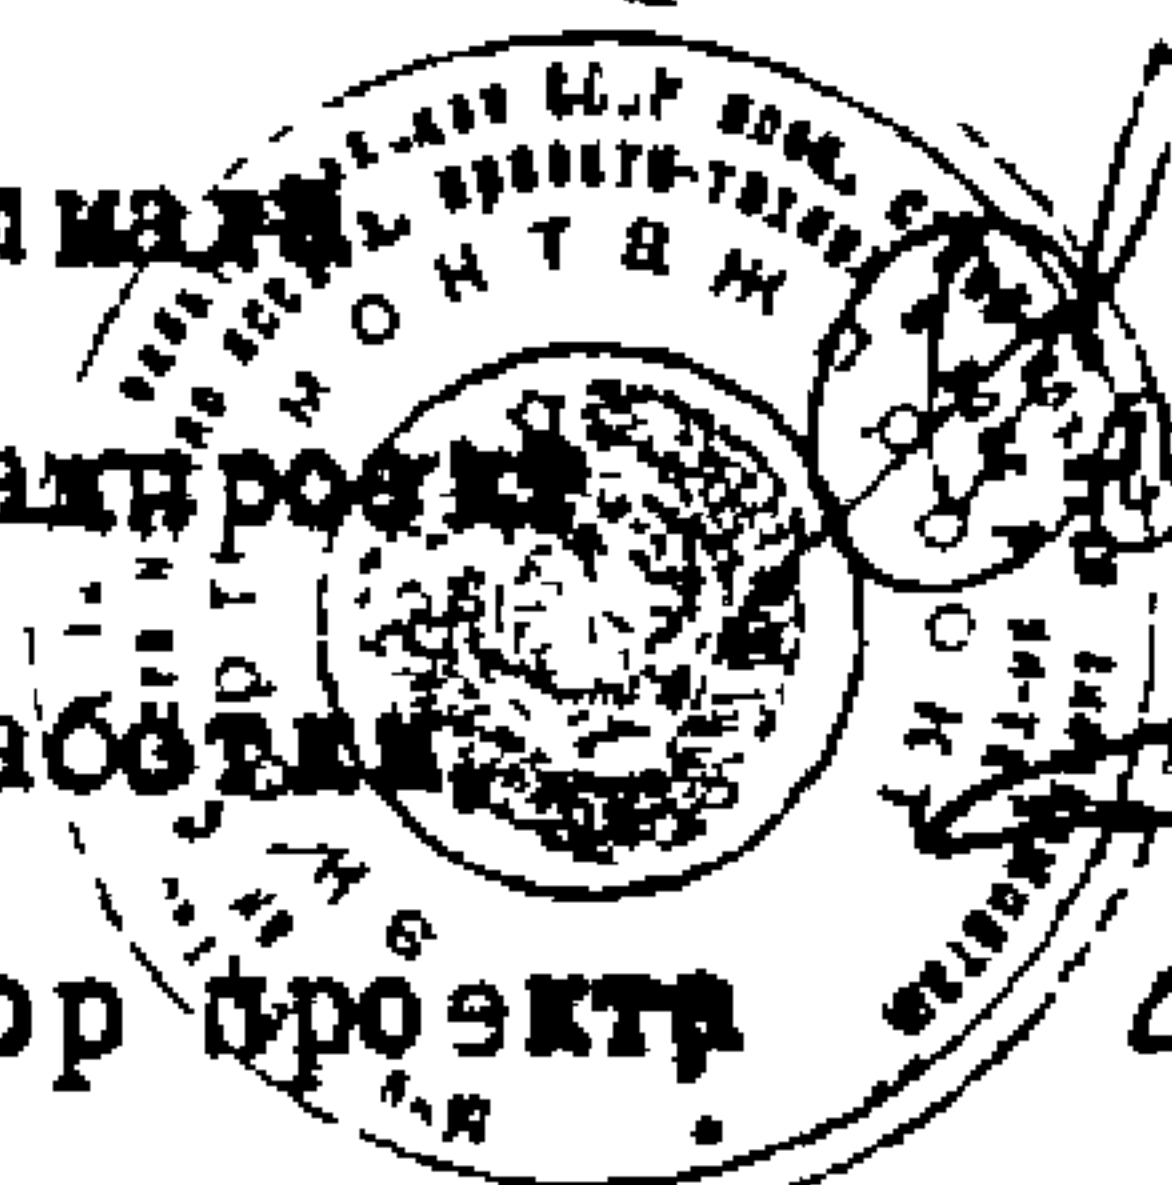

В.И.Есарев

Руководитель разработки

О.В.Стрельников

Главный конструктор проекта

Исполнитель, руководитель бригады



Б.Д.Копылов

См. продолжение

Продолжение изменения №2

к ОСТ 34-42-559-82 + ОСТ 34-42-561-82

ОСТ 34-42-563-82, ОСТ 34-42-564-82
ОСТ 34-42-566-82

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер ВГНИПИИ

"Теплоэлектропроект"

В.Н. Охотин В.Н. Охотин

" " 1991 г.

Главный инженер ССО

"Энергомонтаж"

Н.И. Фильченко Н.И. Фильченко

" " 1991 г.

Главный инженер

Ю "Теплоэнергооборудование"

В.Н. Дробный В.Н. Дробный

" " 1991 г.

№ 828 218/02 от 9/03 29
828 218/02
828 219/02
828 221/02
828 222/02
828 224/02