


Государственный комитет СССР по
материально-техническому снабжению
/Госснаб СССР /

УДК 678.742.06
Группа Л 26
Зарегистрировано в ВИФСе
84.12.29 за № 2512420

ОКП 22 9119 9469

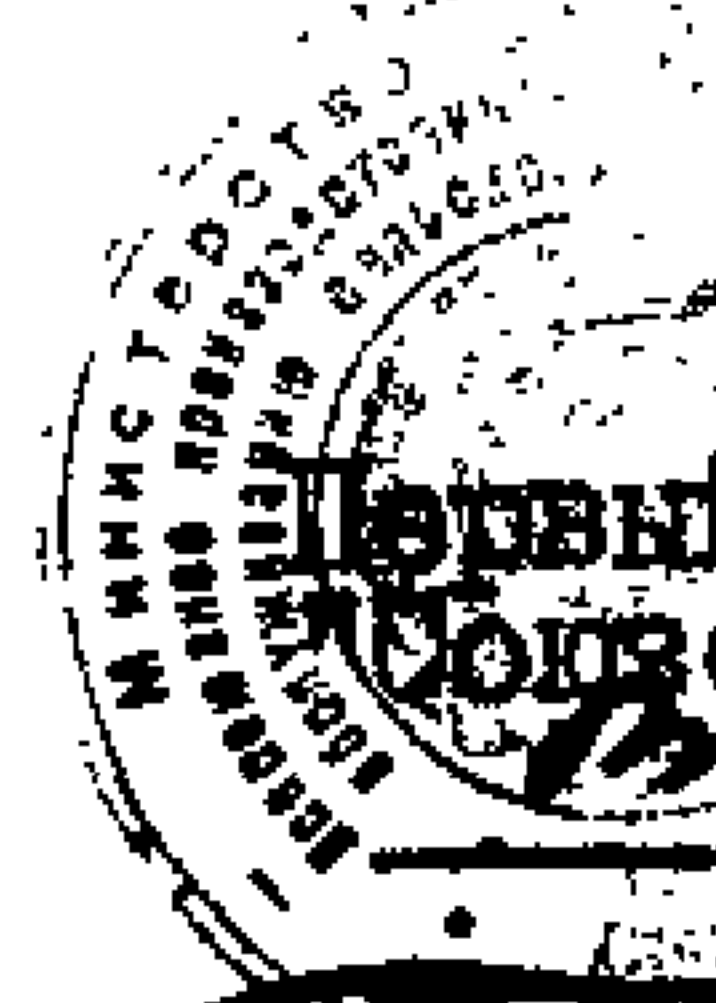
Утверждаю

Начальник Главного Управления по заготовкам,
поставкам и использованию вторичных материальных
ресурсов /Союзглавтрресурсы /

Н.Я. Мирошниченко
17.01.85

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1

об изменении ТУ 63-178-93-84 "Полотнища из вторичного полиэтилена для укрытия кормов "


СОГЛАСОВАНО:



Первый заместитель председателя ВПО
"Союзсельхозхимия"

А.М. Артюхин



Директор Харьковского СКТБ
"Машприборпластик"

В.А. Величко
04.01.85



Начальник Главного Управления лугов,
парков и пастбищ МСХ СССР

А.И. Оляшев
22.02.84

Заведующая сектором стандартизации

Л.А. Коваль
23.12.84

Главный инженер Узловской фабрики нетканых
материалов
В.В. Чунусов
телеграммой № 5/2402 от 28.12.84

Главный инженер Кишиневского опытно-химического
завода
И.Г. Коган
телеграммой № 35/19204 от 20.12.84

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
СССР ПО СТАНДАРТАМ
(Госстандарт)
Зарегистрировано в ВИФСе
Государственной стандартизации
85.04.02 за № 251242/01

Извещение		Обозначение		Причина		Шифр	Лист	Листов
ТУ 63-I78-93		ТУ 63-I78-93-84				7	2	2
Дата выпуска	Срок изм.	01.02.85		Срок действия ПК	Указание о внедрении			
Указание о заделе					с 01.02.85			
изм.	Содержание изменения					Применяемость		
1	<p><u>Пункт 1.3. Таблица, подпункт 1.</u> Заменить ссылку ГОСТ 17035-71 на п. 3.2 настоящих технических условий.</p> <p><u>Пункт 3.2.</u> Изложить в новой редакции: "3.2. Толщину полотна измеряют любым прибором измерительным с ценой деления не более 0,01 мм"</p> <p><u>Стр. 7.</u> Исключить из Перечня ссылку на ГОСТ 17035-71</p>							
						Разослать		
Составил		Проверил		Т. контр.	Н. контр.	Утвердил	Предст. заказчика	
Кондратьева	20.12	Кобаль	25.12				Приложение	
Власова	84	Зелен	84					
Подлинник исправил				Контр. копия исправил				