


УТВЕРЖДАЮ

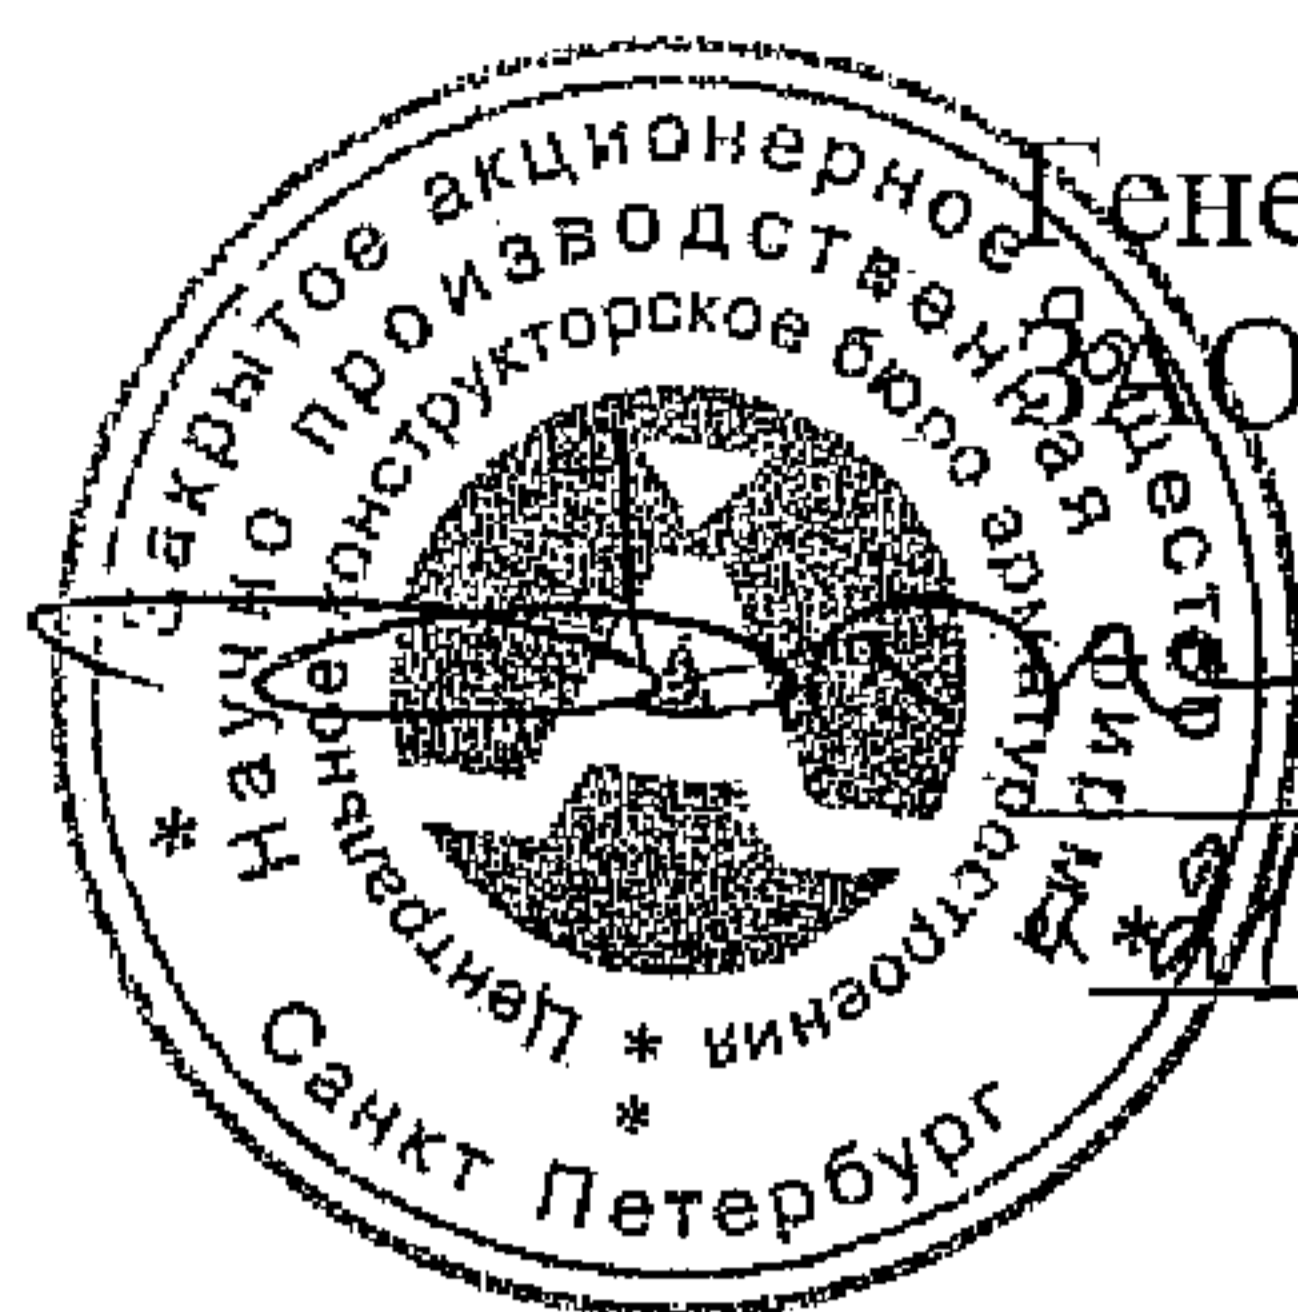

Генеральный директор
ОАО «НПФ «ЦКБА»

В.П. ДЫДЫЧКИН

« 05 » 2012 г.

Изменение № 7

**СТ ЦКБА 035 – 2007 «Арматура трубопроводная. Обозначение
конструкторской документации и технических
условий. Комплектность КД**

Утверждено и введено в действие Приказом от «21» 05.2012 г. № 33.

Дата введения: 01.06.2012

Лист 246 заменить листом –246 с «изм.7».

Приложение: 246.

Заместитель генерального директора –
главный конструктор

В.В.Ширяев

Директор по проектированию

В.А.Горелов

Заместитель директора –
начальник технического отдела

С.Н.Дунаевский

Разработал:
Инженер технического отдела

Е.А.Смирнова

Окончание таблицы Г.1

Наименование предприятия	Условное буквенное обозначение	ОКПО
«ЦКБА» ЗАО «НПФ» (г. С-Петербург)	ЦКБ	34390194
«ЦКТИА» ООО «НПП» (г. Новомосковск)	НКТ	33704680
«Челецкий механический завод» ОАО (г. Глазов)		07622265
Черняховский авторемонтный завод (Калининградская обл.)		00863050
«Чеховский завод энергетического машиностроения» ОАО (Московская обл, г. Чехов)		05015348
Чуфаровский арматурный завод	ЧА	
«Экс-Форма» ПКФ, ООО (г. Саратов)		12213528
«Энергомаш» ЗАО (г. Великий Новгород)	ЭМ	79900391
«Этон» завод, ОАО (г. Новолукомль, Витебская обл.)		07618016
«Югокама» арматурный завод ООО (Пермский край)		72193766
«Южураларматура-Сантехник» ЗАО (г. Миасс Челябинской обл.)	СТ	21492266
«Яргазарматура» ООО г. Чайковский, Пермская обл		52931587