

Утверждено указанием Министерства энергетического
машиностроения 18.01.85. №С4-002/479

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

Группа В83

ОСТ 108.961.02-73

"ОТЛИВКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И
ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ
ЦАРОВЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ТУРБИН С
ГАРАНТИРОВАННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИ-
КАМИ ПРОЧНОСТИ ПРИ ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ. ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ"

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
СССР ПО СТАНДАРТАМ
(Госстандарт)

... зарегистрировано и внесено в реестр
государственной регистрации

85.03.20 за № 815424/02

Таблицу 1 дополнить:

120285

Марка стали	Максимальная температура, К (°С)	Давление, МПа (кгс/см ²) более
16ХЗММЛ	623 (350)	0,4 (4,0)

Таблицу 2 дополнить новой маркой стали:

Марка стали	Содержание элементов, %									
	Угле- род	Мар- га- нец	Крем- ний	Хром	Молиб- ден	Вана- дий	Сера	Фос- фор	Ни- кель	Медь
	н е б о л е е									
16ХЗМЛ	0,15- 0,20	0,6- 0,9	0,20- 0,40	2,5- 3,0	0,45- 0,65	0,15- 0,30	0,025	0,025	0,30	0,30

Таблицу 3 дополнить:

Марка стали	Углерод	Марганец	Кремний	Хром	Молибден	Ванадий	Никель	Сера и фосфор
16ХЗМФЛ	$\pm 0,01$	$+0,05$ $-0,03$	$+0,05$	$\pm 0,10$	$\pm 0,05$	$\pm 0,05$	$+0,10$	$+0,005$

Таблица 4. Для цилиндров из стали 16ХЗМФЛ в графе "Условный предел текучести" 320-550 (32-55) заменить на 300-550 (30-55).

Таблицу 4 дополнить:

Марка стали	Наименование отливок	Поперечное сечение прилитых брусков, мм	Механические свойства при 293 К (20 °С)					Твердость, НВ
			Условный предел текучести, МПа (кгс/мм ²)	Временное сопротивление разрыву, МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость, кДж/м ² (кгсм/см ²)	
	Цилиндры	150x170	430-550 (43-55)	600 (60)	14	35	4	160-220
16ХЗМФЛ	Корпуса клапанов	100x150	430-550 (43-55)	600 (60)	14	35	4	160-220
	Обоймы, паровые, сопловые коробки, др. отливки	60x150	430-550 (43-55)	600 (60)	14	35	4	160-220

Пункт 1.14. Третью строку дополнить сталью марки 16ХЗМФЛ.

Пункт 1.15 дополнить абзацем: "Отливки, которые у заказчика подлежат сварке с последующим отпуском, имеющие выборки дефектов, выявленные после окончательной термообработки и заварки и требующие наплавки не более 5 кг в одном месте с общим количеством наплавленного металла не более 3 кг на одну тонну массы отливки, могут с разрешения ОТК предприятия-изготовителя ^{и согласия заказчика} сдаваться незаваренными. Места выборок должны быть тщательно зашлифованы и проверены МПД или травлением. Предприятие-изготовитель в этом случае прилагает к паспорту эскиз отливки с указанием мест расположения и размеры выборок".

Пункт 1.17. Последнее предложение "Время выдержки" изложить в новой редакции: "Гидроиспытания отливок производятся в соответствии с требованиями ОСТ 108.020.127-82 "Изделия энергетического машиностроения. Нормы и правила гидравлических испытаний".

Пункт 2.2. Последнее предложение дополнить статьёй 16ХЗМД.

Пункт 2.3. Предпоследний абзац, третью строку дополнить статьёй 16ХЗМД.

Таблицу 5 дополнить:

Марка стали	Рабочая температура, К (°C)						
	523 (250)	573 (300)	623 (350)	673 (400)	793 (520)	813 (540)	838-843 (565-570)
	Предел текучести, МПа (кгс/см ²)				Предел длительной прочности за 10 ⁵ ч, МПа (кгс/см ²)		
	н е м е н е е						
16ХЗМД		350 (35)					

Приложение I, таблицу дополнить:

Марка стали	Режимы термической обработки		
	Гомогенизация (нормализация)	Нормализация	Отпуск
Температура, К (°С)			
16ХЗМФЛ	1273-1303 (1000-1030)	1243-1273 (970-1000)	973-993 (700-720)

Приложение 3. В графе "Магнитопорошковая дефектоскопия (МД) или травление" слова "подприбыльные участки" в пяти местах заменить на "подприбыльные места".

Приложение 7 дополнить: "23. ОСТ 108.020.127-82 "Изделия энергетического машиностроения. Нормы и правила гидравлических испытаний".

Техническое управление Министерства энергетического машиностроения

Начальник управления



В.П. Головизнин

Начальник отдела
опытно-конструкторских и
научно-исследовательских
работ и стандартизации



А.В. Штапаук

Управление турбостроения


Начальник управления




К.А. Выхов

Научно-производственное объединение по технологии машиностроения (НПО ЦНИИТМАШ)

Генеральный директор

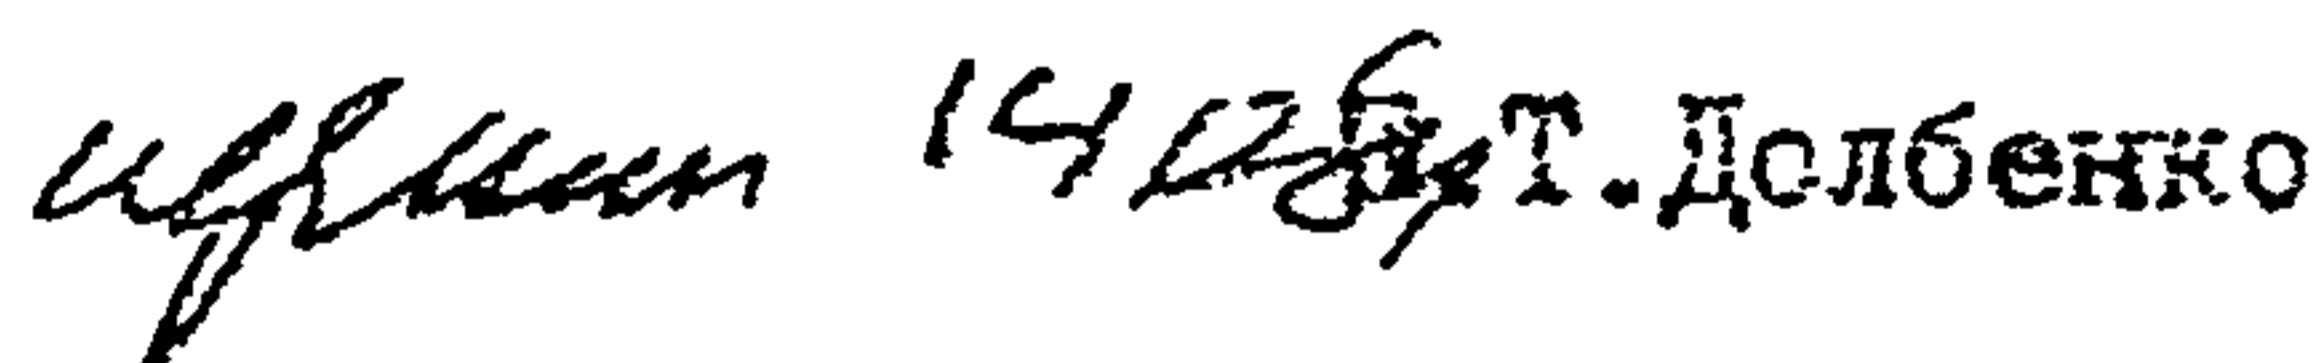


Заведующий отраслевым отделом
метрологии и стандартизации

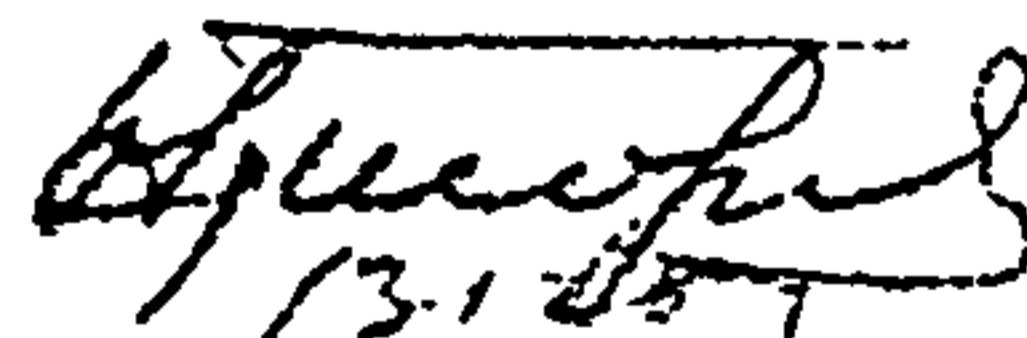

Б.И. Григорьев


Заведующий отделом
турбинных и котельных материалов

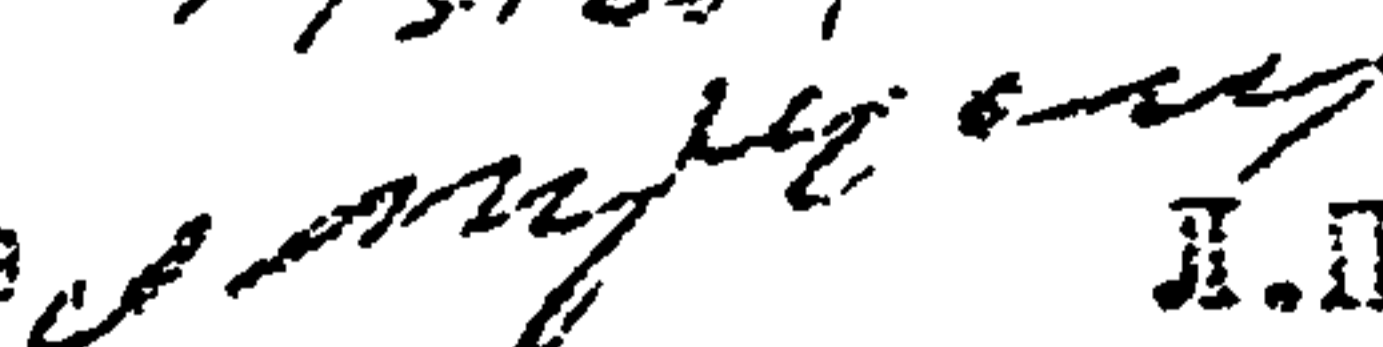

И.П. Трусов

Руководители темы

Ст. науч. сотр.

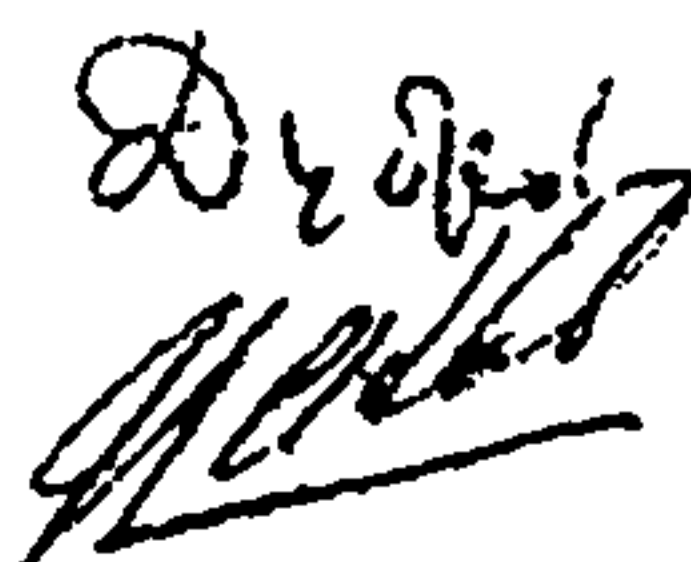

Е.Ф. Дубровская

Ст. науч. сотр.



И.С. Ковалев

Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И.Ползунова (НПО ЦКТИ)

Генеральный директор

17.12.84

Н.М.Марков

Заведующий отраслевым отделом стандартизации

Н.Д.Маркозов

Заведующий отделом материалов

В.Н.Земзин

Руководитель темы
заведующий лабораторией

А.А.Чижик