
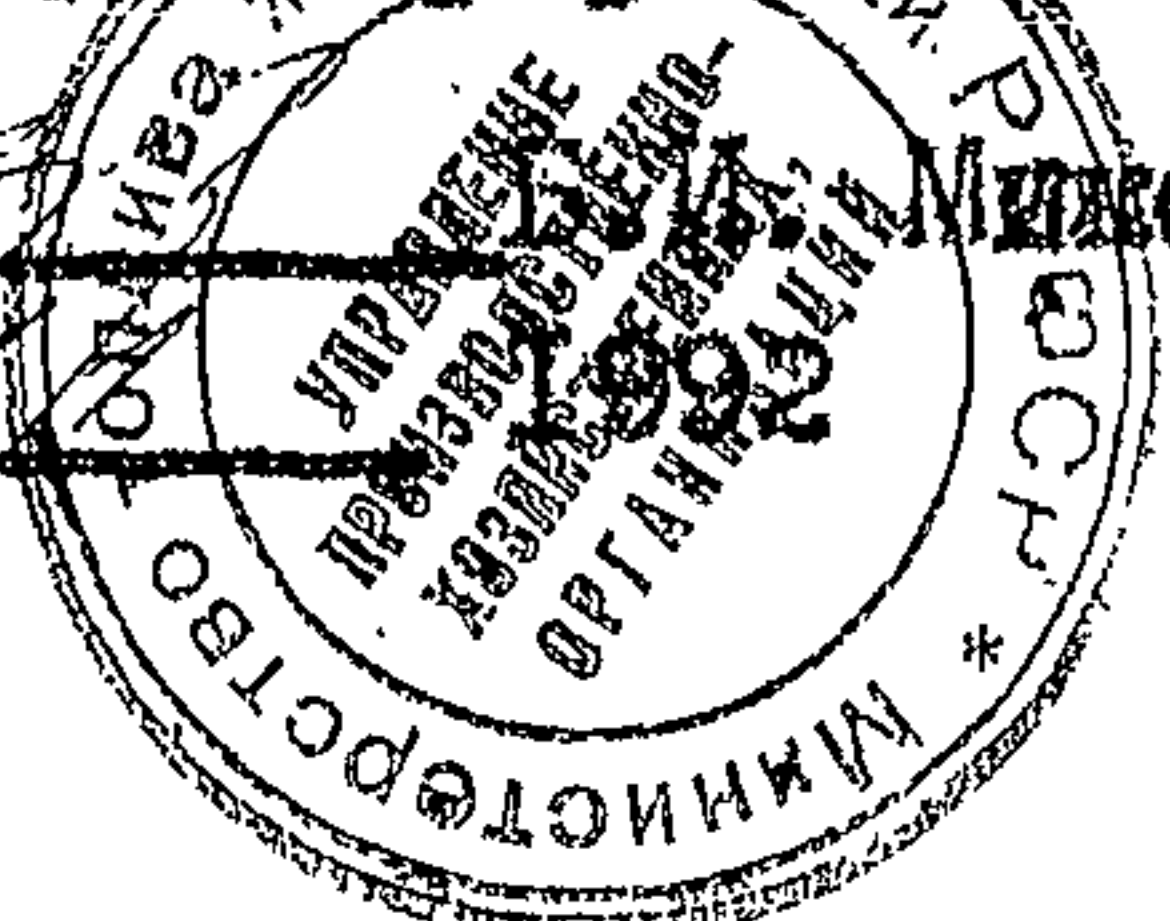


ОКП 36 1214

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела восстановления
средств производства и энергообеспечения
Комитета по нефтепереработке




Михерин


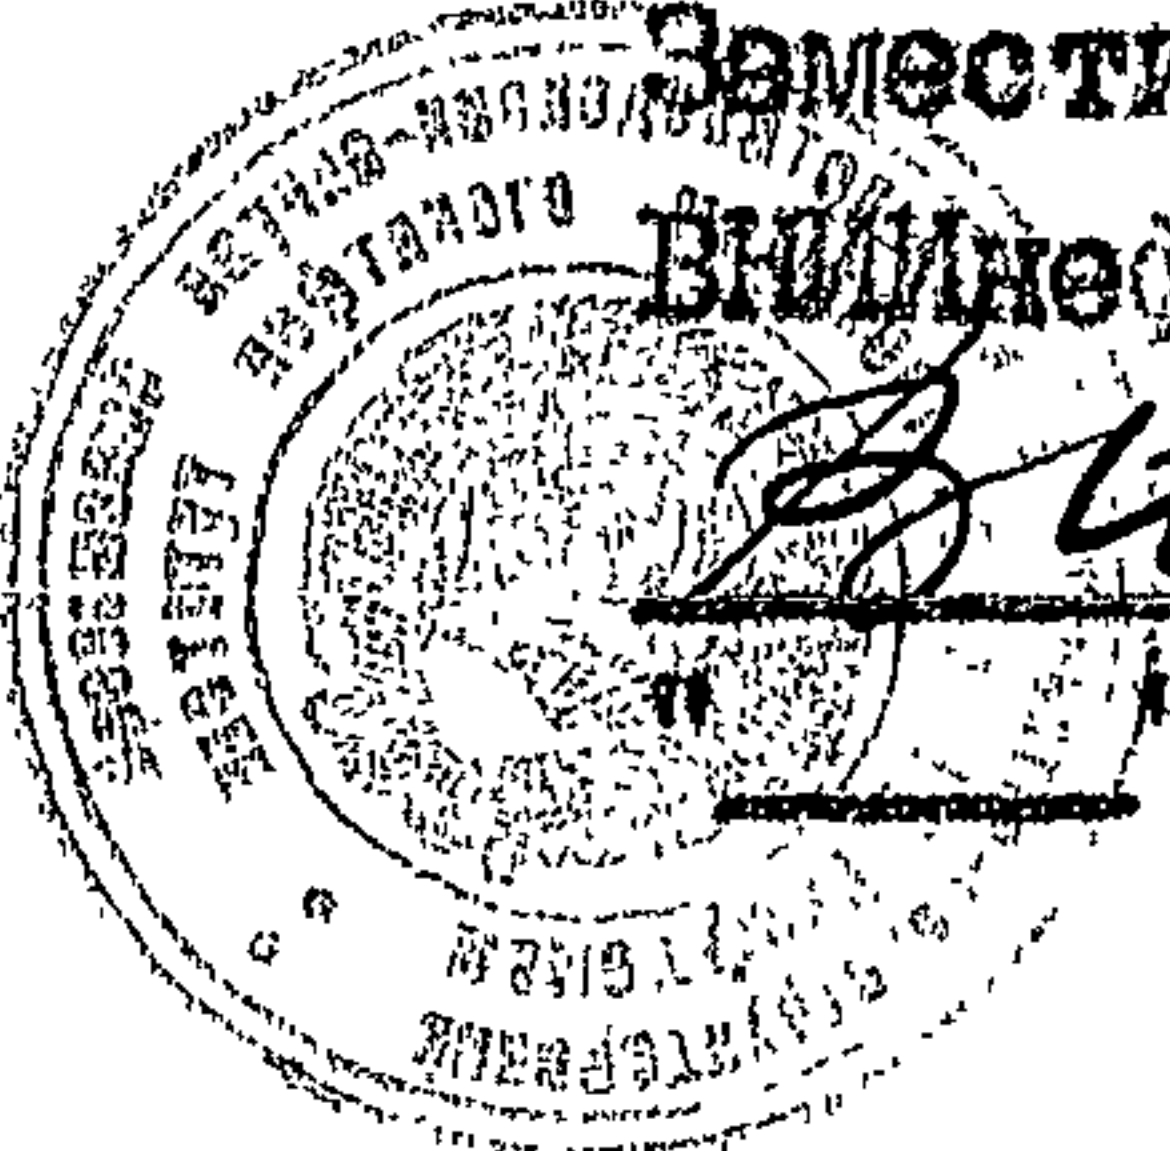
УДК

Группа Г47

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
ВНИИнефтемаша


В.В. Пугач

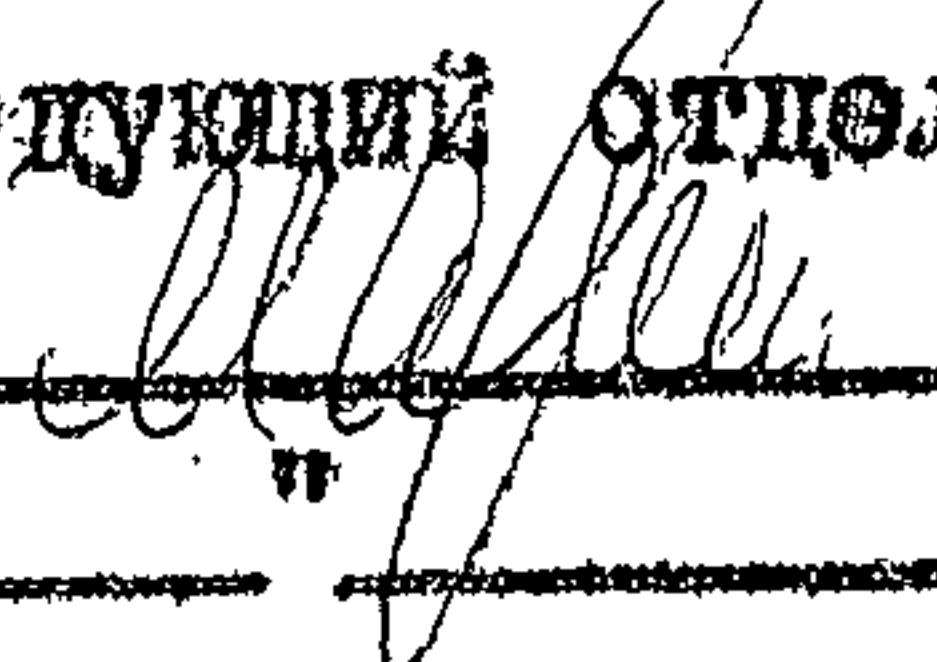
1992


ИЗВЕЩЕНИЕ № 4

об изменении ТУ 26-02-1102-89 "Аппараты теплообменные
кожухотрубчатые повышенной тепловой эффективности с
расширителем на корпусе".

СОГЛАСОВАНО

Коростенский завод им. 50-летия
Великой Октябрьской социалистической
революции
письмо № 17/3061 от 28.09.1992 г.
Ю.Б. Бафадаров, главный инженер завода

Заведующий отделом № 15


Г.А. Марголин

1992

ВИДЫ ПОСТЕ- МАН	ИЗВЕЩЕНИЕ		Обозначение			Причина		Шифр	Лист	Листов
		4		ТУ26-02-1102-89			Корректировка документации		0	2
	Дата выпуска		Срок изм.			Срок дей- ствия ПИ		Указание о внедрении		
Указание о заделе		На задело не отражается						С момента регистрации		
Изм.	Содержание изменения							Применяемость		
4	<p>Лист 2. Вводную часть дополнить абзацем: "Конструкция аппаратов защищена авторским свидетельством № 1390509".</p> <p>Лист 7. Таблица 3. Графа "Ду при числе ходов по трубам". В подзаголовке графы заменить число ходов по трубам 3 на 4, 4 на 6.</p> <p>Лист 45. Таблица 18. Графа "Материал". Заменить обозначение марок сталей: СтЗсп5 на СтЗсп, СтЗпс4 на СтЗпс;</p> <p>заменить ссылки: ГОСТ 14637-79 на ГОСТ 14637-89, ГОСТ 5520-70 на ГОСТ 5520-79, ГОСТ 8733-74 гр.В на ГОСТ 8733-87 гр.В;</p> <p>в подзаголовке "Трубы" для исполнения М12 марку стали 08Х22Н6Т дополнить звездочкой *.</p> <p>Лист 58 аннулировать и заменить листом 58 изм. 4.</p> <p>Лист 61. Приложение 4. Графа "Объем, м³". В подзаголовке графы для межтрубного пространства заменить слова: "Теплообменник Øтр 25, Холодильник, Испаритель II исп." на "Теплообменник Øтр 25, Холодильник, Испаритель I исп."</p>							<p>Аппараты теплообменные кожухотрубчатые повышенной тепловой эффективности с расширителем на корпусе</p>		
								Разослать		
								Завод им. 50-летия Великого Октября, г. Коростень		
	Составил	Проверил	Т. контр.	Н. контр.	Утвердил	Предст. заказчика				
	Толова	Соловьева						Приложение		
	Подлинник исправил		Контр. копию исправил						лист 58 зам. 4	

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение приложения I

ЦЗМ Лист	4 Зам.	УЗВ. № 4 № док.м.	Подпись	Дата	Группа аппаратов																					
					Вид аппарата для свариваемых или невариваемых сред или сред I, II категории опасности согласно ГОСТ 12.1.007-78		Трубоное пространство										Нектрубоное пространство									
							диаметр до температуры турбулентному потоку					Условное давление, МПа					диаметр до температуры турбулентному потоку					Условное давление, МПа				
					Трубоное пр-во	Нектрубоное пр-во	0,6	1,0	1,6	2,5*	4,0*	0,6	1,0	1,6	2,5*	0,6	1,0	1,6	2,5*	4,0*	0,6	1,0	1,6	2		
Т	I	I			И																					
					И																					
					И																					
					И																					
					И																					
					И																					
И	I	I			И																					
					И																					
					И																					
					И																					
И, И	И	I			И																					
					И																					

* Только для аппаратов типа И.
 ** Охлаждающей средой является вода или другая негорючая, невязкая и неопасная жидкость с температурой кипения, при давлении 0,07 МПа, выше 60°C.

Копировать

ИЗ 26-02-1109-89

Формат 11

Лист 50