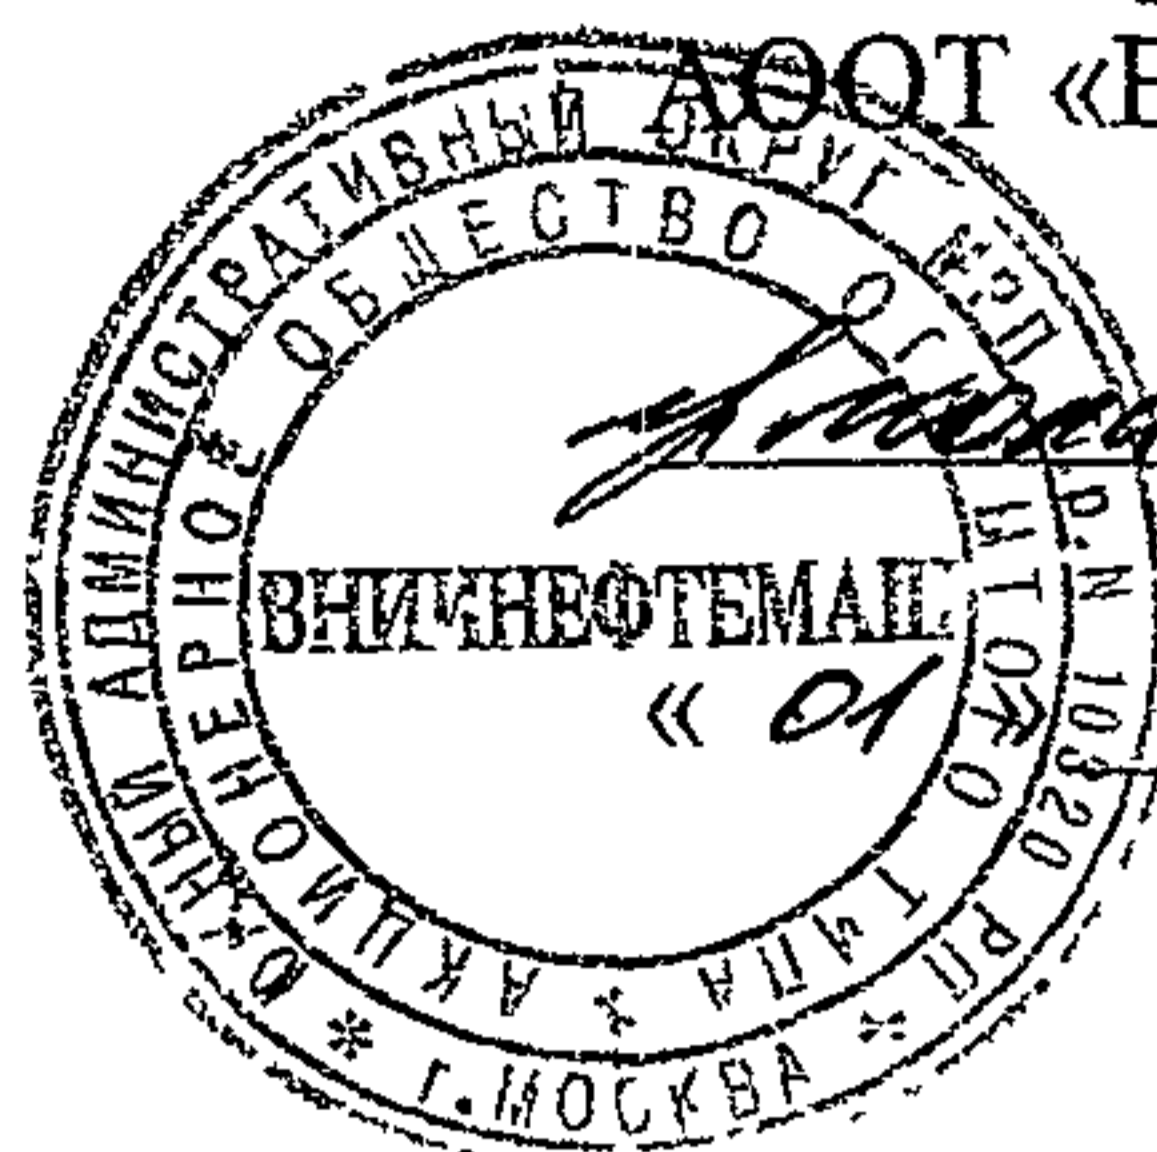


ОКП 36 1221
36 1222

УДК
ГРУППА Г 47
ГР

СОГЛАСОВАНО
Бугульминский механический
завод
письмо № 64-4/10-789 от 15 02 00
Часовский П П
Главный инженер

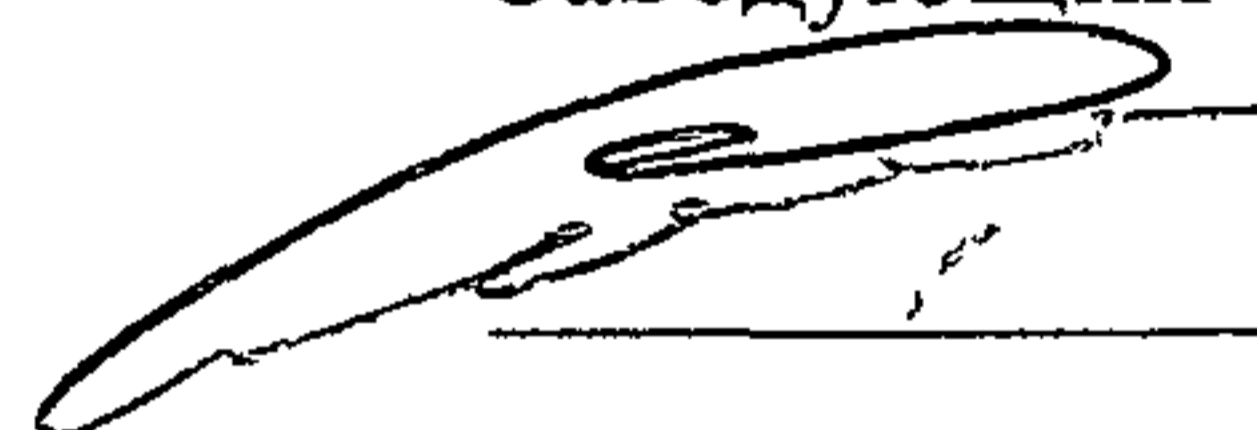
УТВЕРЖДАЮ
Зам. генерального директора
АООТ «ВНИИнефтемаш»
В.Н Ермолаев



ИЗВЕЩЕНИЕ № 1


об изменении ТУ 3612-014-00220302-99 « Теплообменники труба в трубе»

Заведующий отделом № 15

 Б.Е. Семенов

« 01 » марта 2000 г

Заведующий лаб № 15Л1

 В.И. Головачев

« 01 » марта 2000 г

АООТ «ВНИИнефтемаш»	отд 15	ИЗВЕЩЕНИЕ № 1		ОБОЗНАЧЕНИЕ ТУ 3612-014-00220302-99	
Дата выпуска		Срок изм		Лист 2	Листов 2
Причина		Изменение технических условий			Код 4
Указание о заделе		Не отражается			
Указание о внедрении		Со дня регистрации			
Применяемость		Теплообменники труба в трубе			
Разослать		Всем учтенным абонентам			
Приложение					
изм	содержание изменения				
1					

Титульный лист

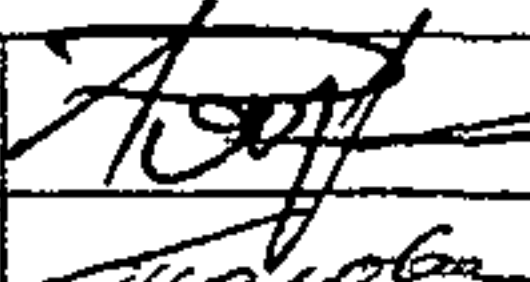
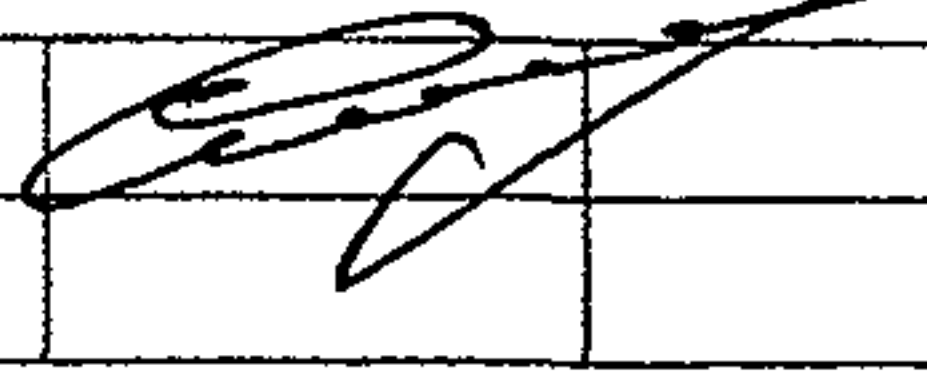

Имеется

(Взамен ТУ 26-02-1023-87,
ТУ 26-02-1066-88, АТК 24 202 03-90,
АТК 24 202 05-90, АТК 24 202 06-90,
АТК 24 202 07-90)

Должно быть

(Взамен
ТУ 26-02-1023-87, ТУ 26-02-1066-88,
АТК 24 202 03-90 ÷ АТК 24 202 07-90)

Листы 2 - 62 аннулировать и заменить листами 2 – 72

Составил	Родионов		05.2000	Н.контр	Семенидо	
Проверил	Толова					
Изменение внес						