

1-6/888

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 .

Группа В 25

ОСТ 34-42-559-82 + ОСТ 34-42-561-82

ОСТ 34-42-563-82 + ОСТ 34-42-564-82
ОСТ 34-42-566-82

Баки и резервуары ТЭС и АЭС

из углеродистой стали

емкостью до 1000 м³.

Типы и основные размеры

Утверждено и введено в действие

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР

от 11.03 1991 г., №21а

Дата введения

Срок дейс

одлить до 01.01.96 г.

Главный инженер

НИПТЭИ Энергомонтажпроект




Н.В.Леонтьев

Главный инженер

Ленинградского филиала

НИПТЭИ Энергомонтажпроект

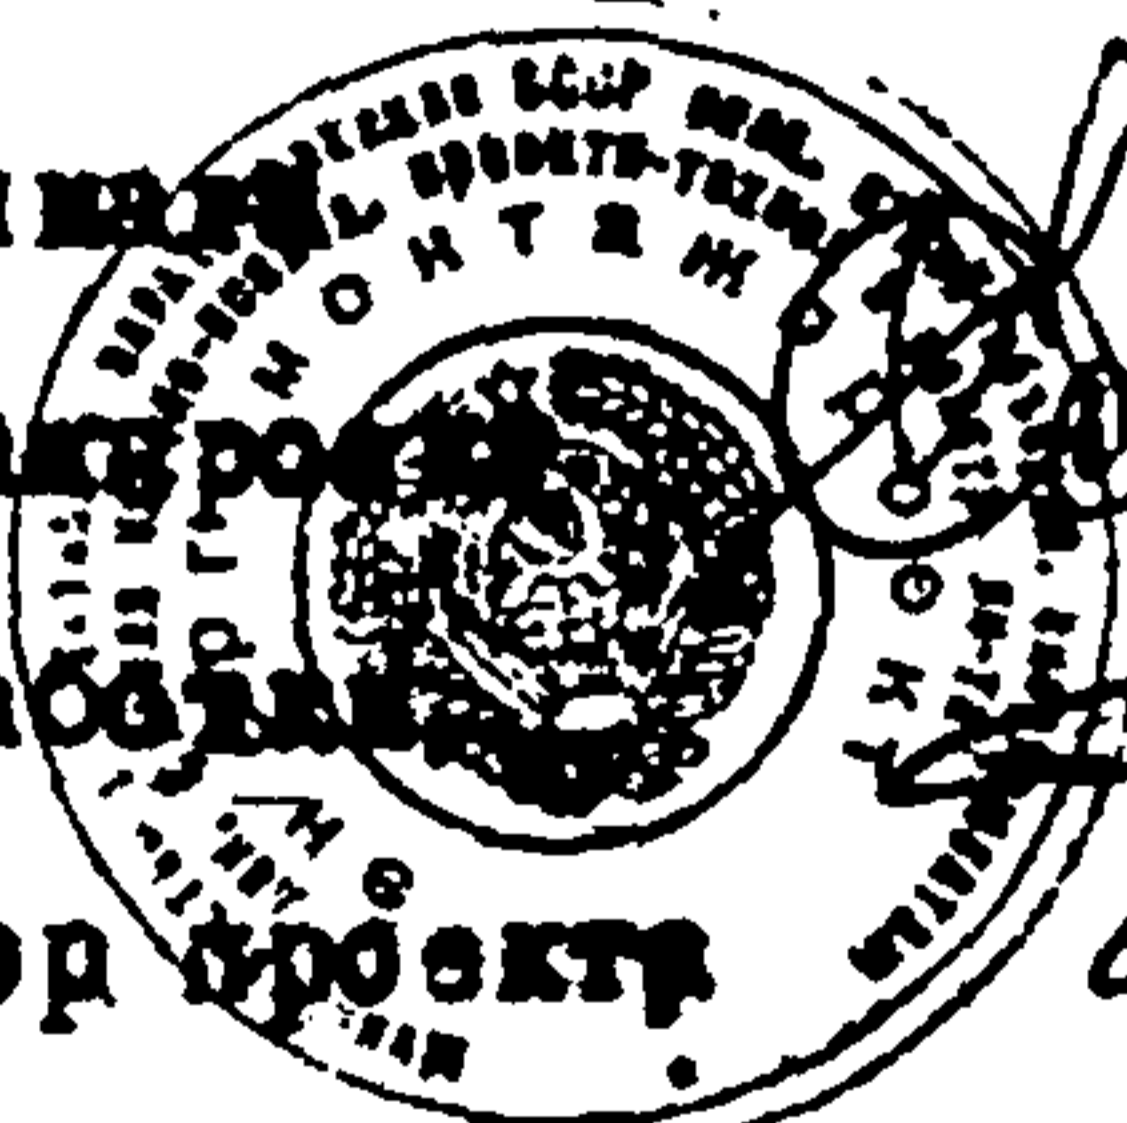

В.И.Есарев

Руководитель разработки

О.В.Стрельников

Главный конструктор проекта

Исполнитель, руководитель бригады



Б.Д.Копылов

См. продолжение

Продолжение изменения №2

к ОСТ 34-42-559-82 + ОСТ 34-42-564

ОСТ 34-42-563-82, ОСТ 34-42-564-82, ОСТ 34-42-566-82

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер ВНИПИИ

"Теплоэлектропроект"

 В.Н.Охотим

" " 1991 г.

Главный инженер ССО.

"Энергомонтаж"

 Н.И.Жильченко

" " 1991 г.

Главный инженер

Ю "Теплоэнергооборудование"

 В.Н.Дробный

" " 1991 г.

ГОССТАНДАРТ СССР
Всесоюзный
научно-исследовательский институт
технической инспекции и сертификации
№ 13
Москва
В.И.И.И.И.
ВНЕШНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
СЕРТИФИКАЦИИ
№ 828 214/02 от 9.03.89

828 218/02
828 219/02
828 221/02
828 222/02
828 224/02