

УТВЕРЖАЮ

И. о. Начальника Главного  
Управления по развитию  
тяжелого, энергетического  
и транспортного машино-  
строения Комитета РД по  
машиностроению

Л. Д. Смази  
21.01.93

Л И С Т У Т В Е Р Ж Е Н И Я  
изменения отраслевых стандартов  
сборника "Накопители парово-  
дяные тепловых сетей"

ОСТ 108.271.105-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.103-76
ОСТ 108.318.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.318.102-76
ОСТ 108.318.103-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.360.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.104-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.731.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.104-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.510.104-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.731.101-76	ОСТ 108.731.102-76	ОСТ 108.731.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального  
директора НИО ЦКТИ


  
Л. Д. Смази

Заведующий научно-иссле-  
довательским отделом по  
управлению качеством про-  
дукции и стандартам

  
Г. В. Абашин

( Продолжение на обороте )

Заведующий отделом  
теплообменного оборудования

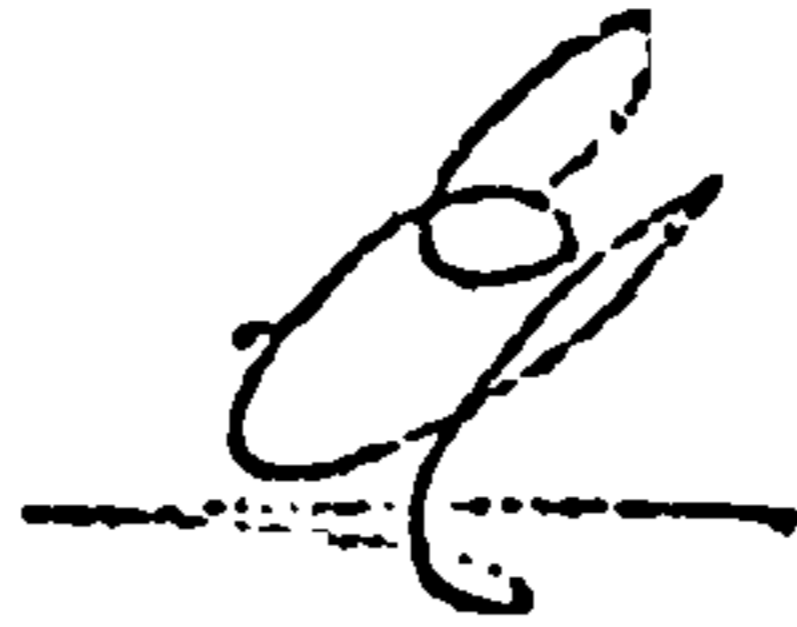

В. О. Ермолов

Руководитель темы,  
старший научный сотрудник,  
кандидат технических наук



В. А. Пермянов

Исполнители :

Конструктор II категории



С. Н. Трифонова

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.360.104-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ

КАМЕНЫ ВОДЯНЫЕ ПЕРЕДНИЕ И

ЗАДНИЕ

ПЕРЕМЫЧКИ

Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № от

Дата введения 01.07.93

*Продлить срок действия стандарта до 01.07.98.*  
 На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП: "ОКП 31 1356".

Пункт 2 дополнить словами: "Предельные отклонения размеров:

$$\pm \frac{0,16}{2} "$$

Чертеж. Заменить  $R_{25}$  на  $20$ ;

Таблица. Графы "S" и "Масса, кг" изложить в новой редакции:  
 "Масса, не более, кг".

Обозначение перемычки	S
03 ОСТ 108.360.104-76	E (6)
04 ОСТ 108.360.104-76	
05 ОСТ 108.360.104-76	
06 ОСТ 108.360.104-76	

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Обозначение параметра	.....	5
И1 ОСТ 108.360.101-76	.....	8
И2 ОСТ 108.360.101-76		( 6 )

В конце таблицы добавить примечание : " В скобках указаны размеры *для* аппаратов, выпускаемых отдельными предприятиями-изготовителями."

Табл. В графе " Н " единичную строку сверху записать - 577 ( 513 ).

Пункт 3. Заменить " ГОСТ 380-71" на " ГОСТ 380 ".