

УТВЕРЖАЮ

И.о. Начальника Главного  
Управления по развитию  
тяжелого, энергетического  
и транспортного машино-  
строения Комитета РД по  
машиностроению

Л.Д. Смази  
21.01.93

Л И С Т У Т В Е Р Ж Е Н И Я  
изменения отраслевых стандартов  
сборника "Накопители парово-  
дяные тепловых сетей"

ОСТ 108.271.105-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.103-76
ОСТ 108.318.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.318.102-76
ОСТ 108.318.103-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.360.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.104-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.731.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.104-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.510.104-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.731.101-76	ОСТ 108.731.102-76	ОСТ 108.731.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального  
директора НИО ЦКТИ


  
Л.Л. Фомин

Заводующий научно-иссле-  
довательским отделом по  
управлению качеством про-  
дукции и стандартам

  
Г.В. Абашин

( Продолжение на обороте )

Заведующий отделом  
теплообменного оборудования

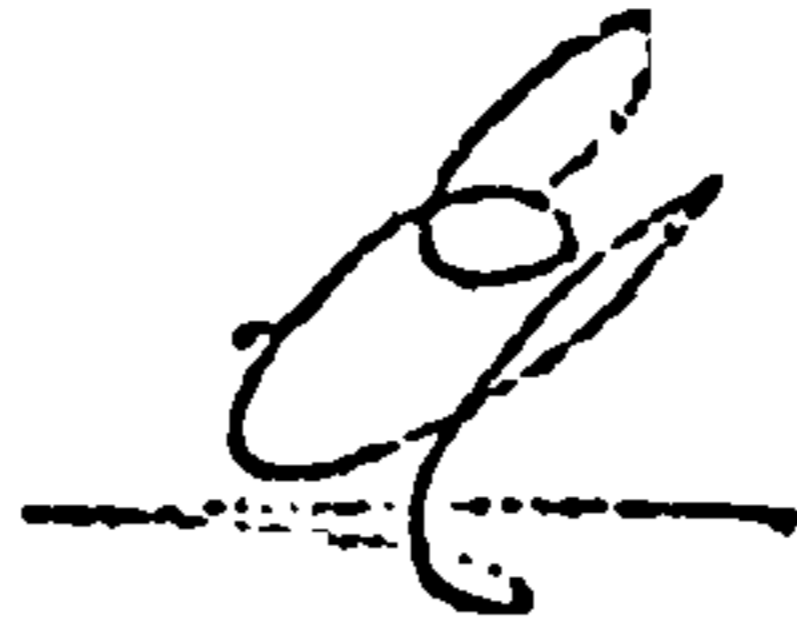

В. О. Ермолов

Руководитель темы,  
старший научный сотрудник,  
кандидат технических наук



В. А. Пермянов

Исполнители :

Конструктор II категории



С. Н. Трифонова

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.500.101-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ

КАМЕРЫ ВОДЯНЫЕ ПЕРЕДНИЕ

ДНИЩА

Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Проверить срок действия стандарта <sup>Дата введения 01.07.93</sup> ~~93.01.04.98~~  
 На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП: "ОКП 31 1356".  
 Пункт 2 дополнить абзацем: "Предельные отклонения размеров  $\pm \frac{\sqrt{16}}{2}$ "  
 Пункт 3. Заменить "ГОСТ 380-71" на "ГОСТ 380" и "ГОСТ 1050-74" на "ГОСТ 1050".  
 Чертеж. Заменить: " $\sqrt{Rz20}(\checkmark)$ " на " $\sqrt{20}(\checkmark)$ ".  
 Таблица. Графа "D" записать 466(162), графу "Масса, кг" изложить в новой редакции: "Масса, не более, кг".  
 Добавить примечание: "В скобках указаны размеры <sup>для</sup> аппаратов, выпускаемых отдельными предприятиями-изготовителями".  
 Добавить пункт 5. "5. 2 отв. Ø 31 сверлить при монтаже по согласованию с заказчиком".

Издание официальное

Перепечатка воспрещена