

УТВЕРЖАЮ

И. о. Начальника Главного
Управления по развитию
тяжелого, энергетического
и транспортного машино-
строения Комитета РД по
машиностроению

Л. Д. Смазги
21.06.93

Л И С Т У Т В Е Р Ж Е Н И Я
изменения отраслевых стандартов
сборника "Изогреватели парово-
дяные тепловых сетей"

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| ОСТ 108.271.105-76 | ОСТ 108.101.101-76 | ОСТ 108.318.103-76 |
| ОСТ 108.318.101-76 | ОСТ 108.510.103-76 | ОСТ 108.318.102-76 |
| ОСТ 108.318.103-76 | ОСТ 108.318.104-76 | ОСТ 108.360.101-76 |
| ОСТ 108.271.106-76 | ОСТ 108.369.101-76 | ОСТ 108.360.102-76 |
| ОСТ 108.360.102-76 | ОСТ 108.369.103-76 | ОСТ 108.360.103-76 |
| ОСТ 108.271.107-76 | ОСТ 108.369.104-76 | ОСТ 108.369.105-76 |
| ОСТ 108.101.102-76 | ОСТ 108.318.104-76 | ОСТ 108.318.105-76 |
| ОСТ 108.360.101-76 | ОСТ 108.360.101-76 | ОСТ 108.731.101-76 |
| ОСТ 108.321.106-76 | ОСТ 108.101.103-76 | ОСТ 108.101.104-76 |
| ОСТ 108.360.104-76 | ОСТ 108.101.105-76 | ОСТ 108.360.105-76 |
| ОСТ 108.101.103-76 | ОСТ 108.500.103-76 | ОСТ 108.101.107-76 |
| ОСТ 108.101.108-76 | ОСТ 108.101.109-76 | ОСТ 108.510.104-76 |
| ОСТ 108.101.110-76 | ОСТ 108.500.102-76 | ОСТ 108.101.111-76 |
| ОСТ 108.731.101-76 | ОСТ 108.731.102-76 | ОСТ 108.731.103-76 |
| | ОСТ 108.321.107-76 | |

Заместитель генерального
директора НИО ЦКТИ

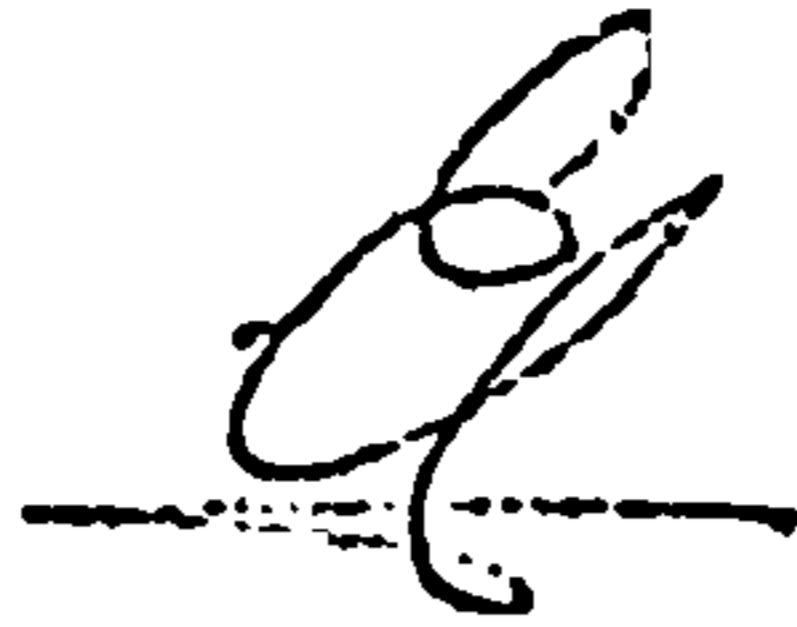

Л. Д. Смазги

Заведующий научно-иссле-
довательским отделом по
управлению качеством про-
дукции и стандартам


Г. В. Абашин

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования



В. О. Ермолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук



В. А. Пермянов

Исполнители :

Конструктор II категории



С. Н. Трифонова

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.318.105-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ
КАМЕРЫ ВОДЯНЫЕ ПЕРЕДНИЕ,
ПАТРУБКИ

Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № от

Дата введения 01.07.83

Продлить срок действия стандарта до 01.04.98.

На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП: "ОКП 31 1356".

Пункт 2. Дополнить словами: "Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm \frac{2716}{2}$ "; чертеж. Заменить: $\sqrt{R_{20}}(\checkmark)$ на $\sqrt{20}(\checkmark)$.

Пункт 3. Изложить в новой редакции: "Материал —

Труба ГОСТ 10701

ВС7.3пс3ГОСТ10705

. Допускается применение бесшовных труб по

ГОСТ 8732 и труб по другой НТД, согласованной с головной организацией".

Таблица. Графа "S" восьмую строку сверху записать — 7 (6);

графу "Масса, кг" изложить в новой редакции: "Масса, не более, кг".