

УТВЕРЖАЮ

И.о. Начальника Главного
Управления по развитию
тяжелого, энергетического
и транспортного машино-
строения Комитета РД по
машиностроению

Л.Д. Смази
21.01.93

Л И С Т У Т В Е Р Ж Е Н И Я
изменения отраслевых стандартов
сборника "Изогреватели парово-
дяные тепловых сетей"

ОСТ 108.271.105-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.103-76
ОСТ 108.318.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.318.102-76
ОСТ 108.318.103-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.360.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.104-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.300.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.731.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.104-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.106-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.510.104-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.731.101-76	ОСТ 108.731.102-76	ОСТ 108.731.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального
директора НИО ЦКТИ

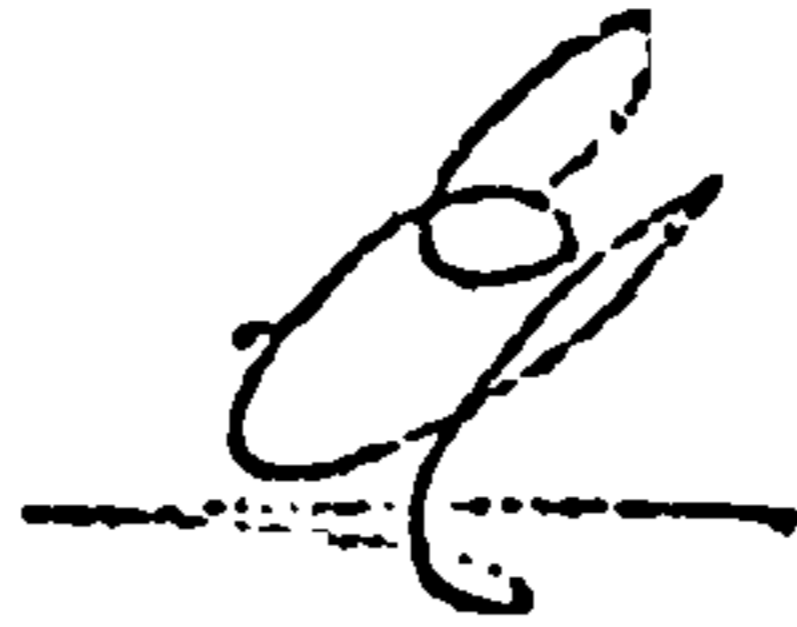

Л.Л. Фомин

Заведующий научно-иссле-
довательским отделом по
управлению качеством про-
дукции и стандартам


Г.В. Абашин

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования



В. О. Ермолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук



В. А. Пермянов

Исполнители :

Конструктор II категории



С. Н. Трифонова

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № от

Дата введения 01.07.88

Прочитать срок действия стандарта до 01.04.98.
На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП: "ОКП 311356".

Пункт 2 дополнить словами: "Предельные отклонения размеров $\pm \frac{0.16}{2}$ ";

Табл.1. Графа "S". Заменить: 8 (6) и 7 (6) Графа "Масса, кг".

Заменить: "Масса, не более, кг".

Табл.2. Графа "Поз.1" . В графе "Д_н × S" заменить: 325 × 8

(325 × 5) 426 × 7 (426 × 6) 480 × 7 (480 × 6) в графе "Масса, кг" заменить: "Масса, не более, кг".

В наименовании графы заменить ссылку ГОСТ 1253-87 на 12820 или ОСТ 108.540.103-76.

В табл. 1 и табл.2. В графах "Д_н" и "Д_н × S" третью строку сверку записать: 480 (478).

Чертеж. Заменить: ГОСТ 5964-69 на ГОСТ 5964 и ГОСТ 13037-70 на ГОСТ 14771.

Пункт 3. Запись^а в новой редакции: "Материал трубы (поз.1) —

Труба ГОСТ 10704 или ГОСТ 8696 при $D_{\text{н}} \leq 720$
вместе с ГОСТ 10705

допускается при $D_{\text{н}} \leq 426$ применительно основным труб по ГОСТ 8696."

Пункт 4. Заменить : ГОСТ 9467-75 на ГОСТ 9467.

Пункт 5. Изложить в новой редакции : " Применяются фланцы по ГОСТ 12880 или по ОСТ 103.510.103-76 или ГОСТ 20759.2.

В конце табл. 2 добавить примечание : " В скобках указаны размеры фланцев, выпускаемых отдельными предприятиями-изготовителями."