

Опечатки в главе СНиП II-30-76

Отдел технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР сообщает, что номограммы, приведенные на рис 1 и 2, стр 34, 35 главы СНиП II-30 76 даны в неправильном масштабе. Для гидравлического расчета внутренних канализационных трубопроводов следует пользоваться приведенными ниже номограммами.

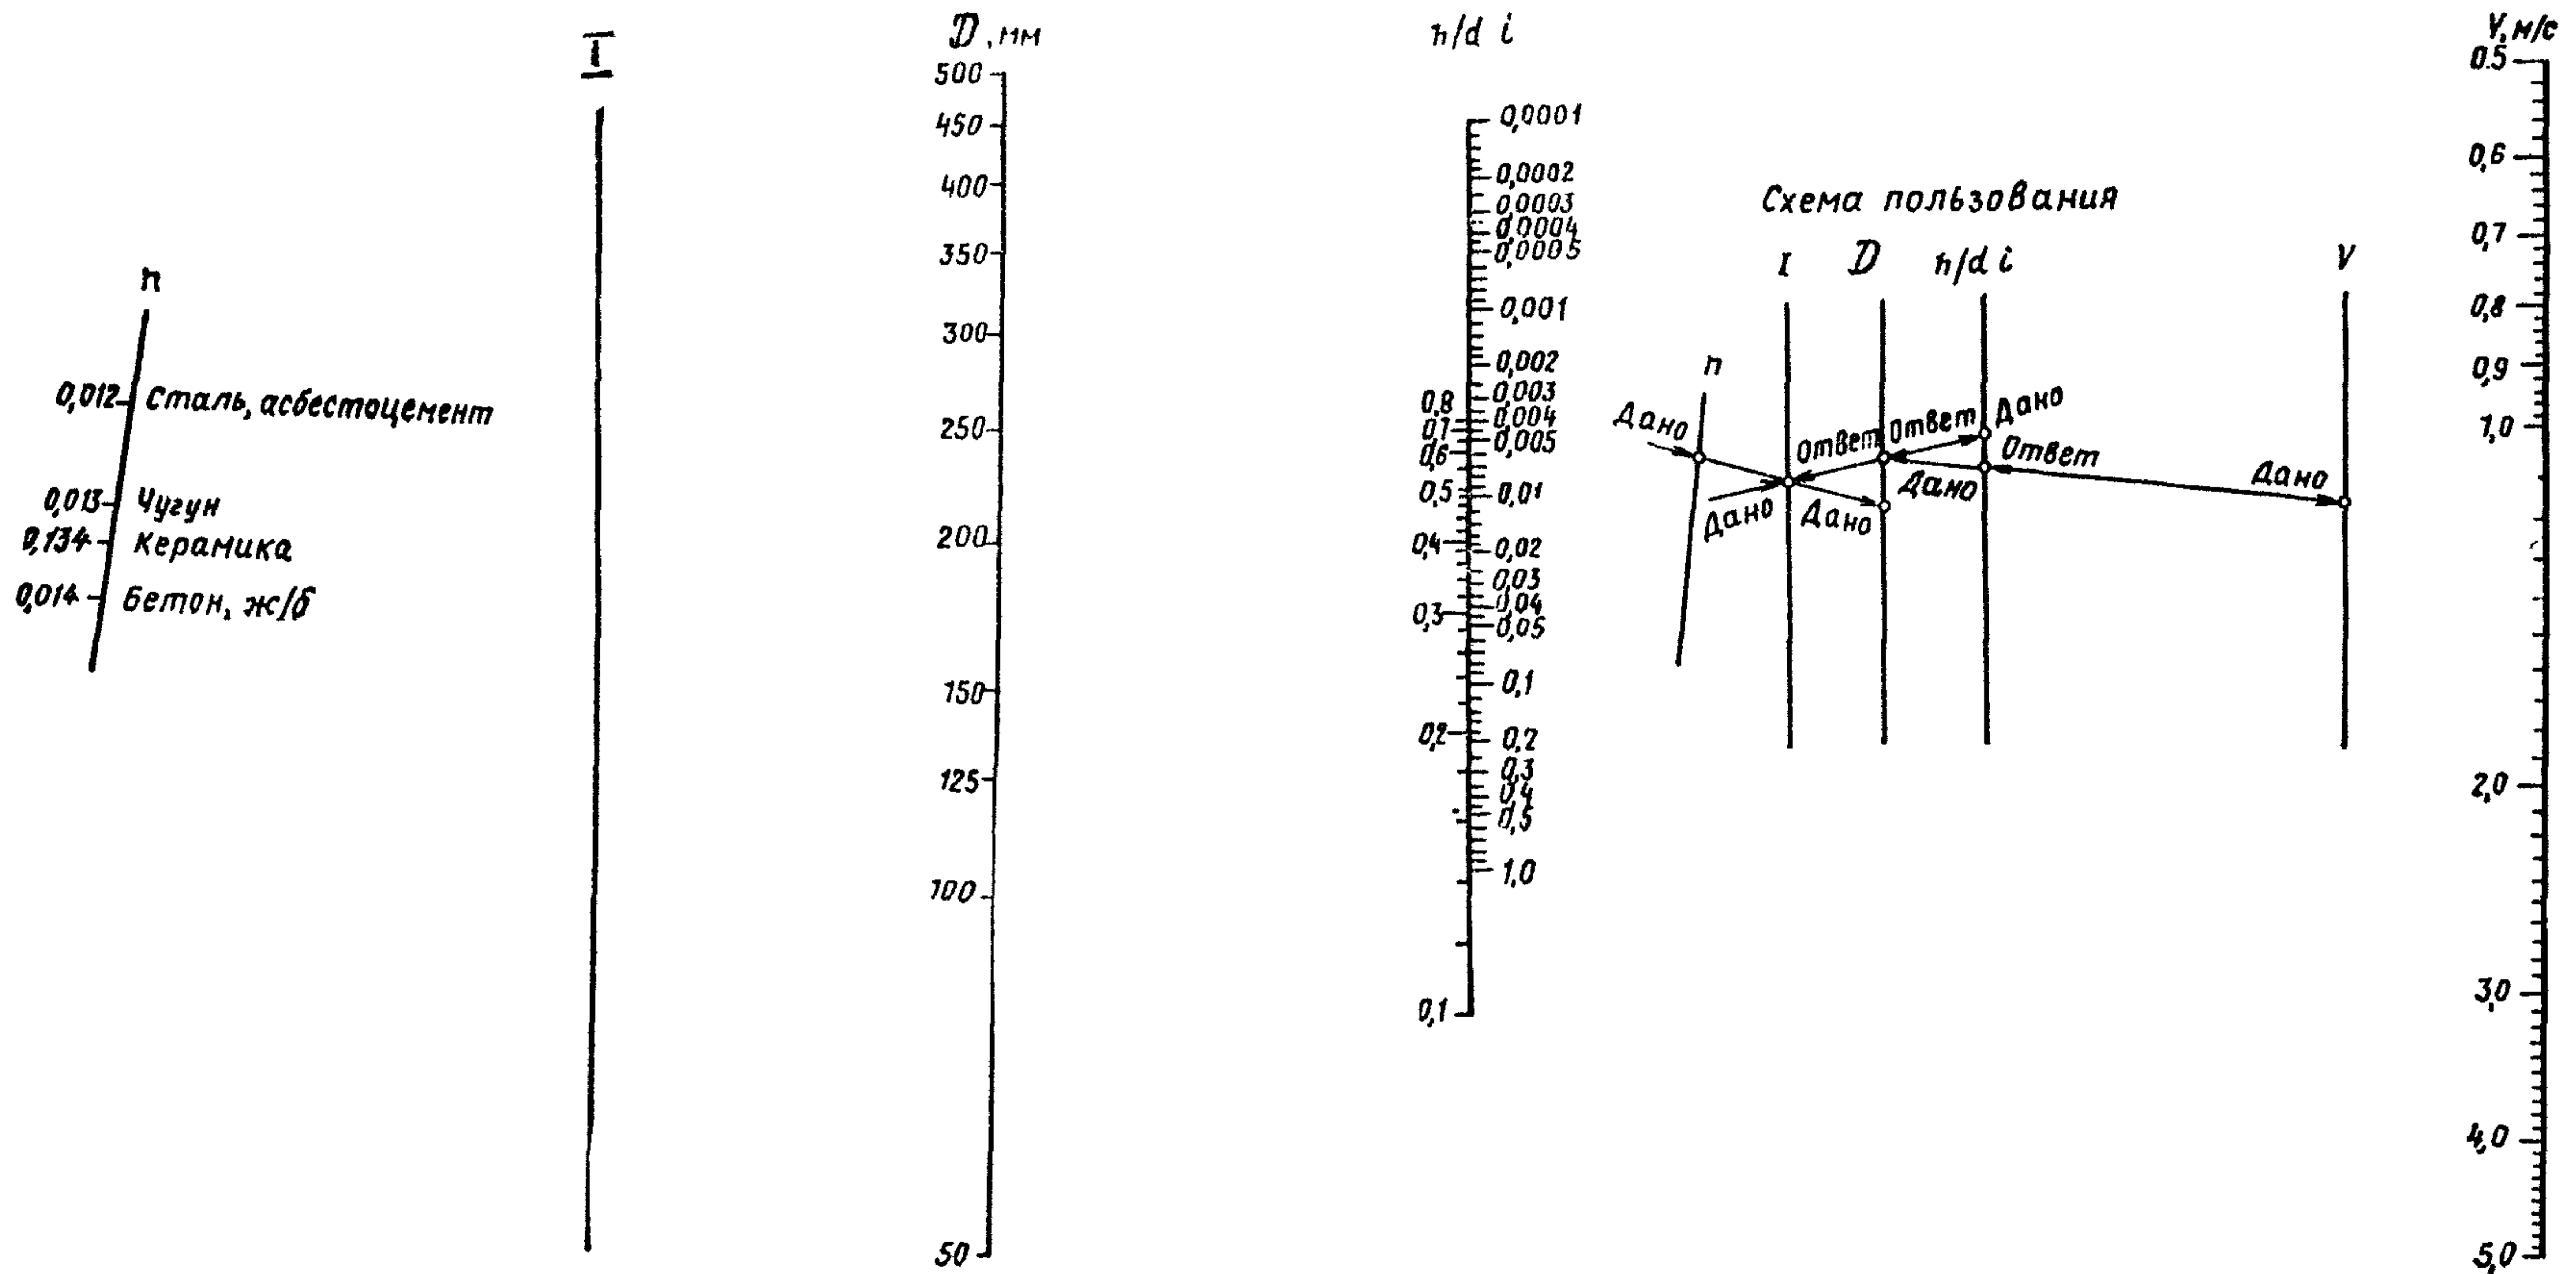


Рис. 1. Номограмма для определения гидравлического уклона канализационных трубопроводов

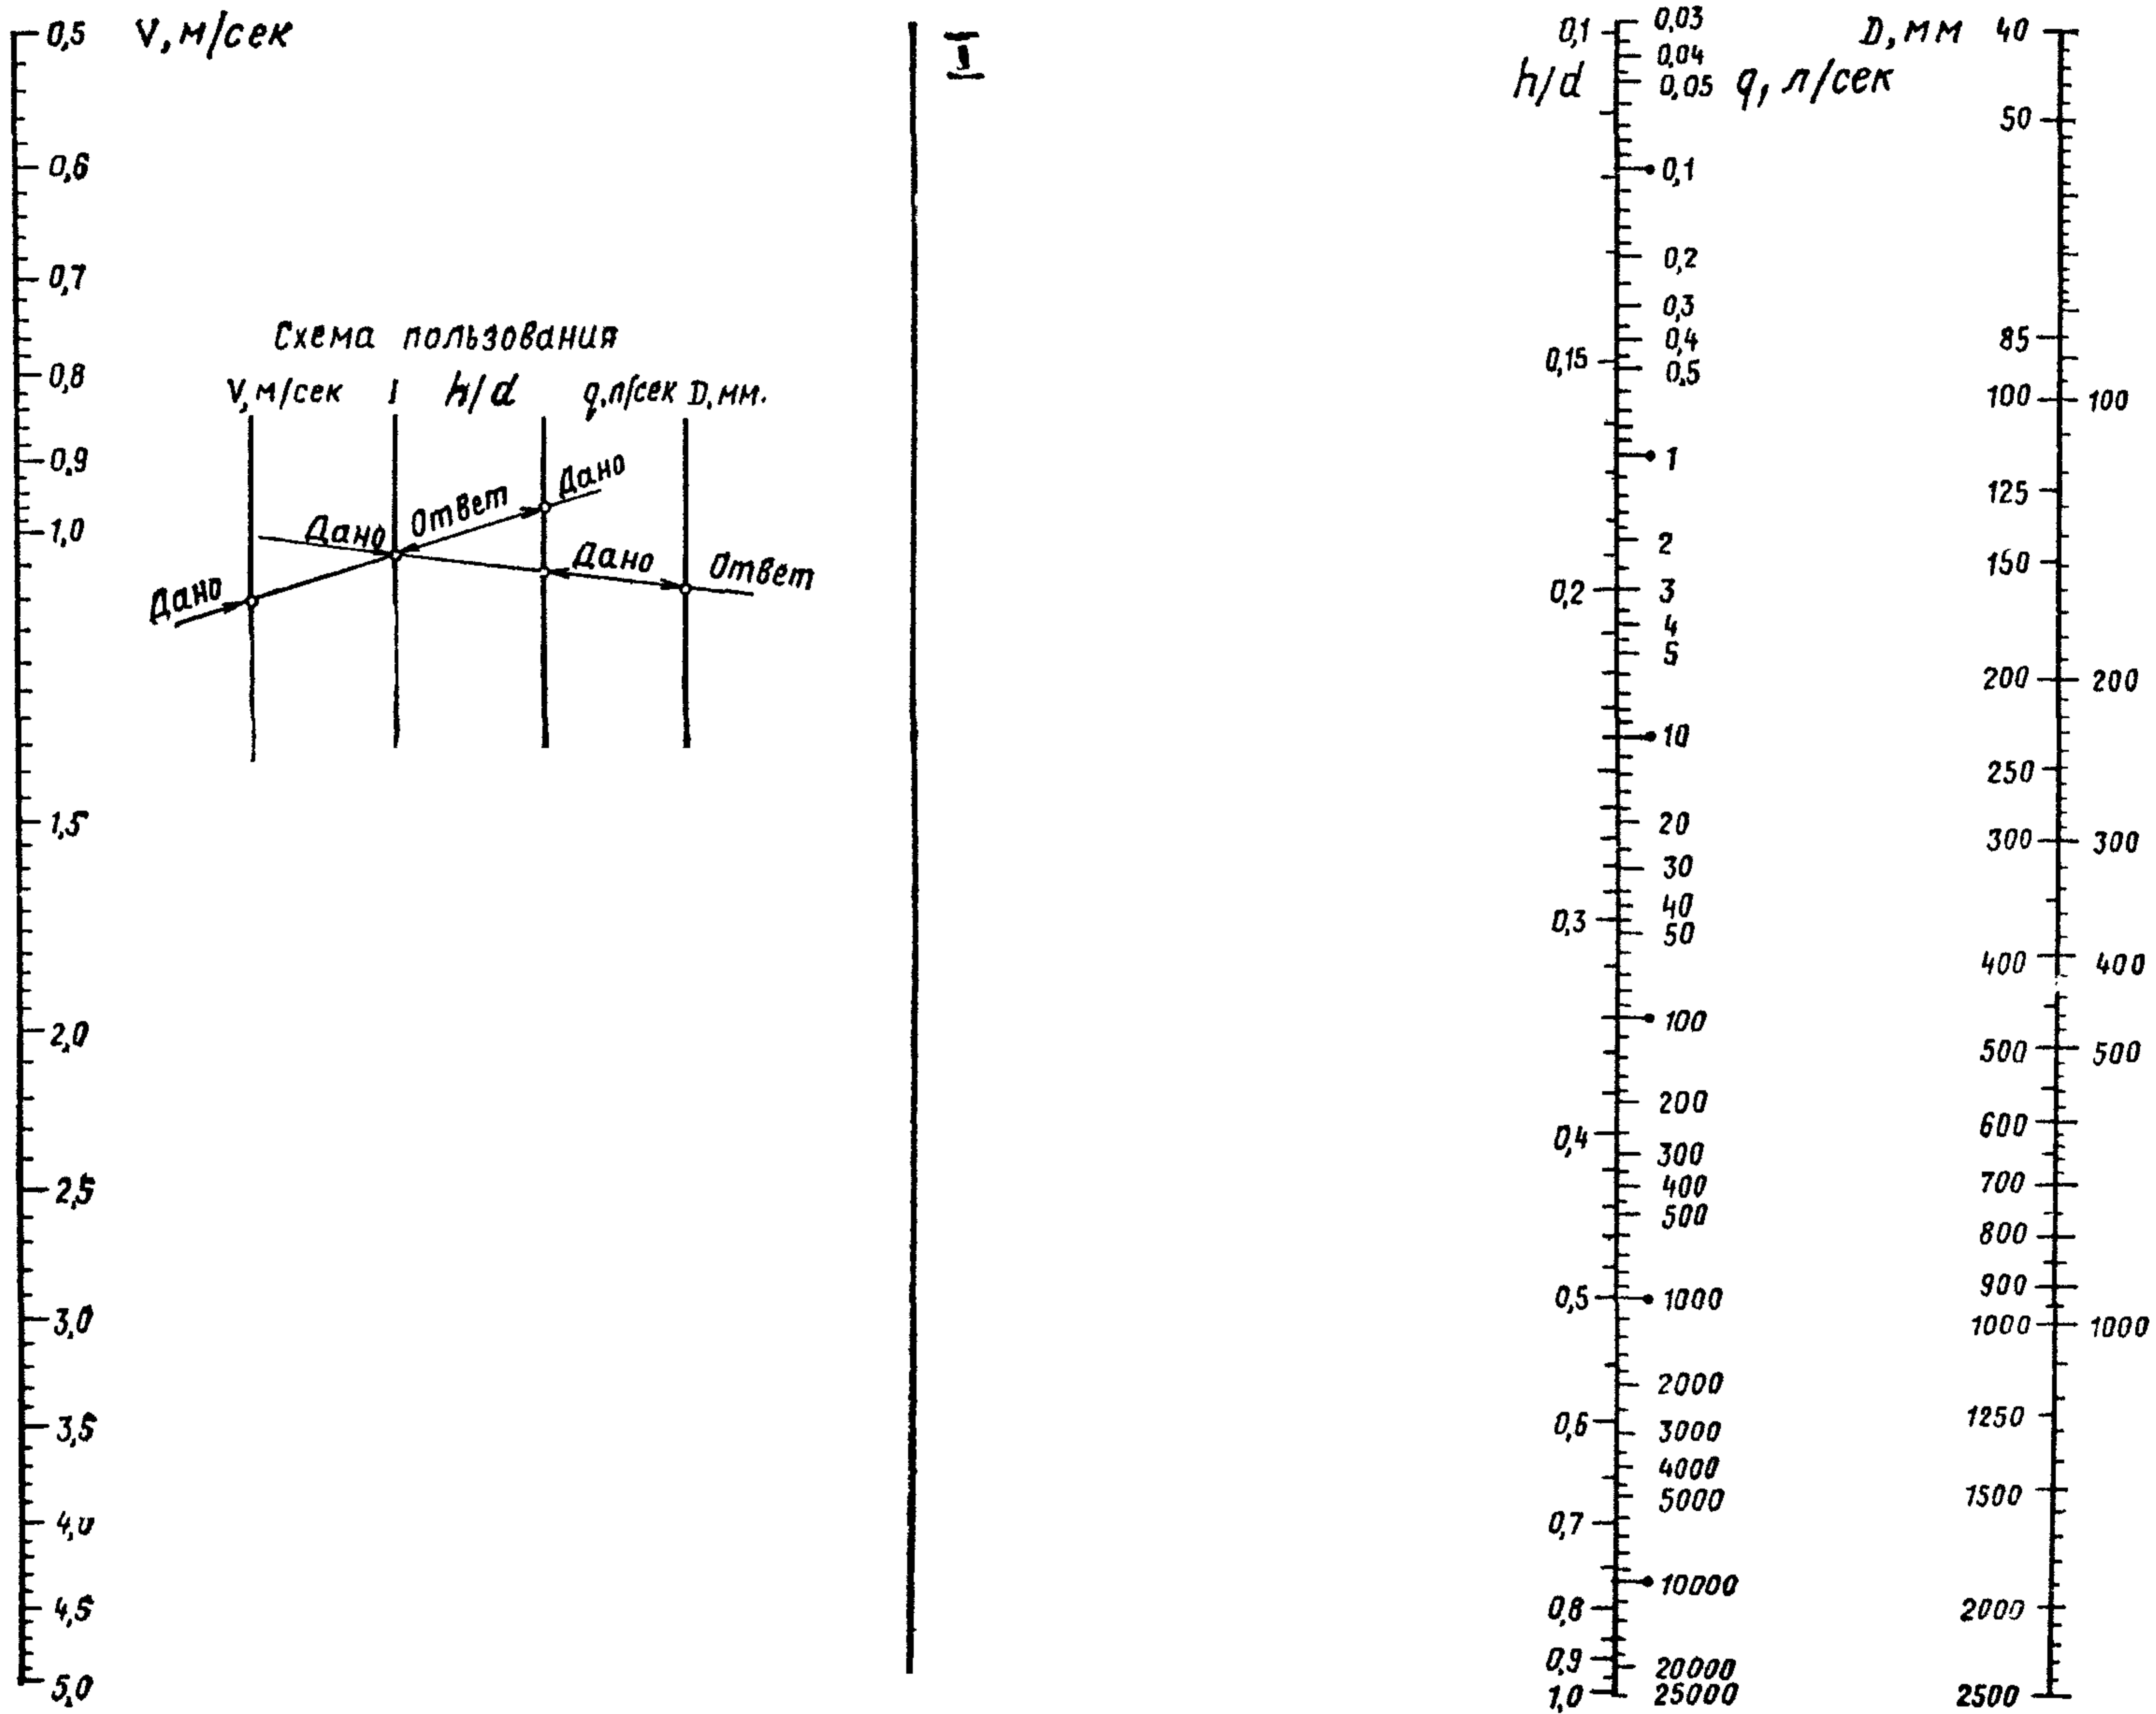


Рис. 2. Номограмма для определения диаметров канализационных трубопроводов