


ИЗМЕНЕНИЕ № I

Группа Е 25

ОСТ 108.030.133-84

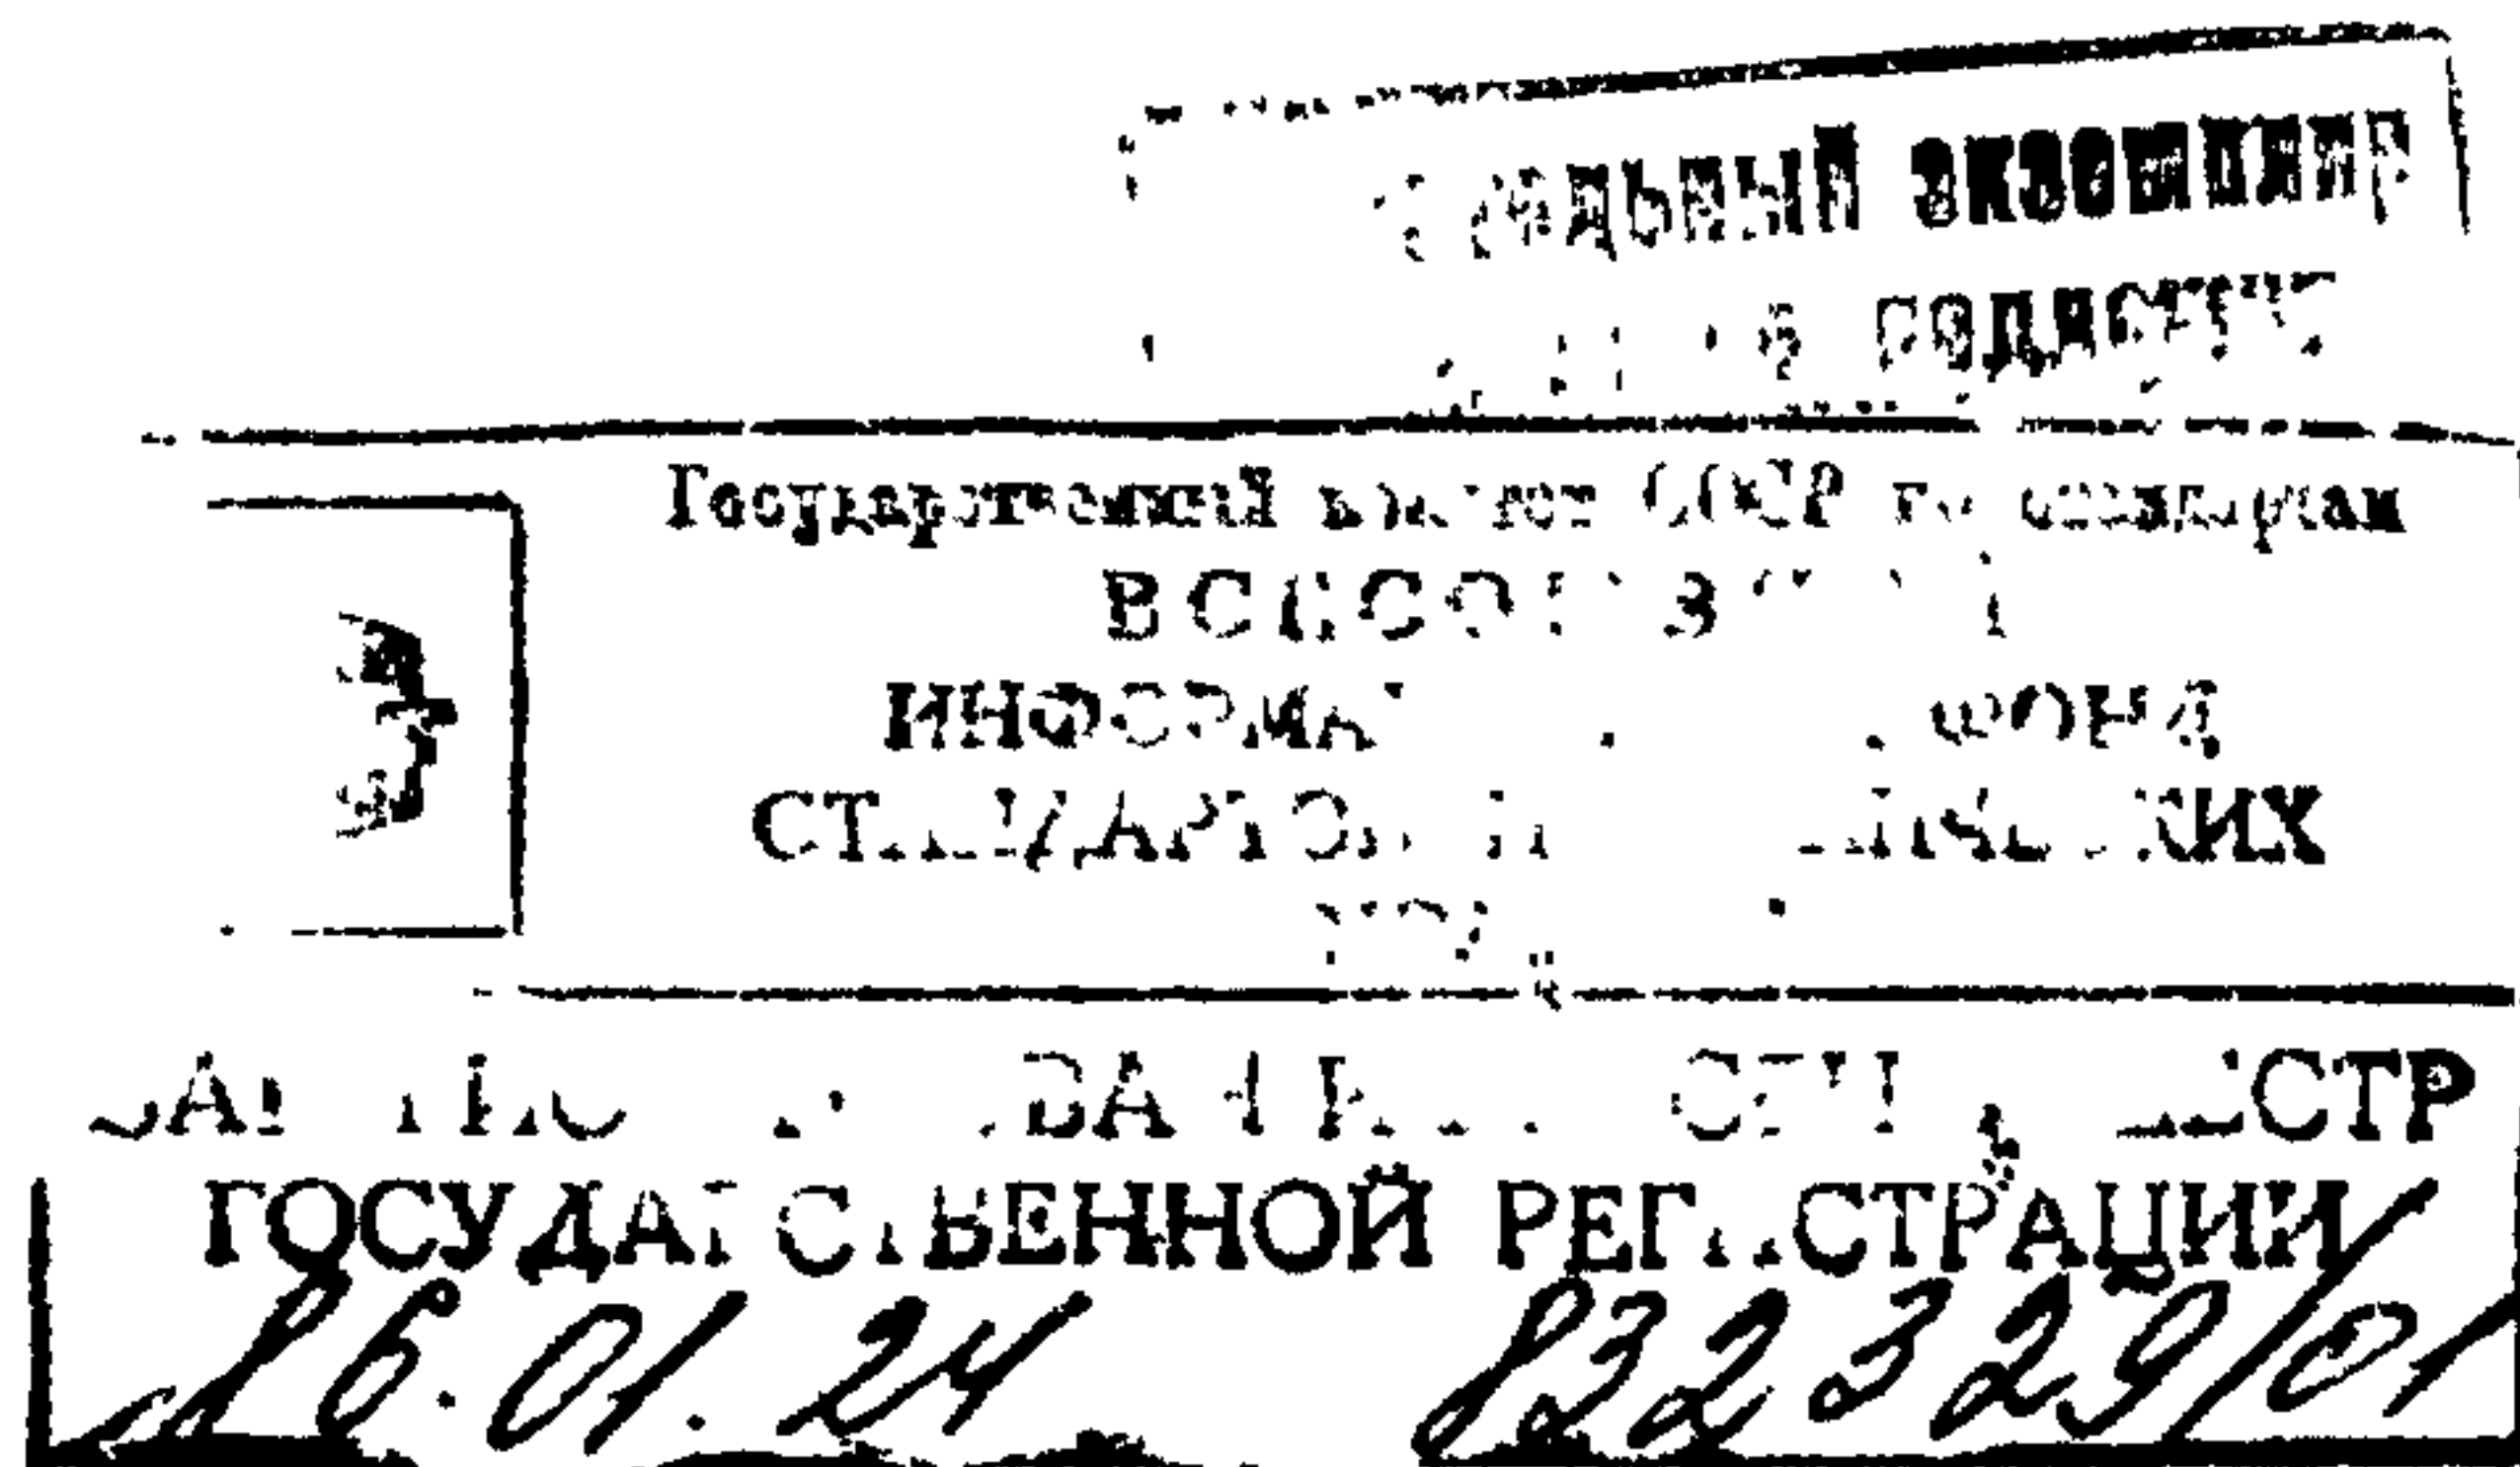

ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБНЫЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА ПАРОВЫХ КОТЛОВ ДАВЛЕНИЕМ МЕНЕЕ 4МПа, ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ.

Технические требования

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 11.11.85 №С4-002/8910 срок введения установлен

с 01.01.85

Пункт 2.2. Первый абзац дополнить ссылкой на ТУ 14-3-190-82. Первую фразу примечания изложить в редакции: "При заказе труб по ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8733-74 и ТУ 14-3-190-82 необходимо руководствоваться следующим:.." Далее по тексту.

Пункт 2.3. Примечание I дополнить ссылкой на ТУ 14-3-190-82.

Пункт 5.5. Примечание дополнить фразой: "Допускается увеличение овальности рибов труб при отношении R/Дн менее 2,5, обоснованное расчетом на долговечность с учетом ползучести и малоциклового усталости, согласованным с НПО ЦКТИ."

Перечень документов, на которые даны ссылки в тексте ОСТ 108.030.133-84 дополнить:

Обозначение документа	Наименование документа	Номер пункта стандарта
ТУ 14-3-190-82	Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов	2.2, 2.3

Зав Начальник Технического управления
Министерства энергетического машиностроения

В.П.Головизнин
В.П.ГОЛОВИЗНИН

Начальник отдела опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ и стандартизации

А.Н.Полтарецкий

Начальник управления котлостроения

В.З.Гуревич

Заместитель генерального директора научно-производственного объединения по исследованию и проектированию энергетического оборудования (НПО ЦКТИ)

П.В.Храбров

Заведующий отраслевым отделом стандартизации

Н.Д.Маркозов

Руководители темы:

З.П.Шулятьева

Б.В.Зверьков

Исполнители:

М.И.Янкелевич

А.М.Беляева

СОГЛАСОВАНО с Госгортехнадзором СССР

Начальник Управления по котлонадзору

№15-17/31/407

А.А.Тихомиров

от 4.06.85