



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

26 АПР 2011

№ 19-2-14-1511

На № 29 от 04.03.2011

О рассмотрении обращения

Директору ООО
«Аудит Сервис Оптимум»

ул. Комиссарова, д.28
г. Владимир 600027

Департамент надзорной деятельности МЧС России рассмотрев Ваше обращение о разъяснении отдельных положений изменения № 1 к своду правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – изменения № 1 к СП 1.13130.2009), сообщает следующее.

Внесенный изменениями № 1 к СП 1.13130.2009 в пункт 5.2.12 дополнительный абзац является уточняющим только для помещений детских дошкольных учреждений, указанных в первом абзаце названного пункта. При этом недопустимо устройство эвакуационных выходов из групповых ячеек через соседние групповые ячейки в зданиях детских дошкольных учреждений.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности

А.А. Макаревич

Исп.: А.В.Шульгин
Тел. 449-98-71

373583



**Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит Сервис Оптимум»**

600027, г. Владимир, ул. Комиссарова, д.28,
ОГРН 1103340003249, ИНН/КПП 3329061517/ 332901001
тел.: 8(4922) 31 71 69, 400 112; e-mail: aso33@bk.ru, www.aso33.ru

Исх. № 29 от 04 марта 2011 года

Начальнику Департамента
надзорной деятельности
МЧС России
Ю.И. Дешевых

факс 8(495) 212 05 99

**О противопожарных требованиях
к детским дошкольным учреждениям**

Уважаемый Юрий Иванович !

Выражаем Вам признательность за конкретный и ощутимый результат в разъяснений требований пожарной безопасности, изложенных в многочисленных нормативных документах. В том числе благодарны Вам и Вашему коллективу за внесенные изменения в СП 1.13130.2009, а именно в пункт 5.2.12.

Просим Вас разъяснить требования, предъявляемые к зданиям детских дошкольных учреждений, а именно:

Пункт 5.2.12 в СП 1.13130.2009 дополнен абзацем следующего содержания: «При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением.».

Допускается ли выполнять эвакуационный выходы в существующих зданиях детских дошкольных учреждений через соседнюю групповую ячейку, используя принцип изложенный в ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ТРoТПБ), статья 89 часть 3 подпункт 3.

При этом ранее, до выхода изменения № 1 в СП 1.13130, ФГУ ВНИИПО МЧС России своим разъясняло письмом от 14.09.10. № 13-4-03-5060ф 9 (исп. Барановский А.С.), что выходы через соседнюю групповую ячейку не должны предусматриваться (письмо прилагается). Вызывает сомнение тот факт, что в ФЗ-123 ТРoТПБ (статья 89 часть 3 подпункт 3) к эвакуационным выходам относится выход через соседнее помещение. Излагая вопрос мы понимаем под групповой ячейкой то, что изложено в пункте 4.9 СанПин 2.4.1.2660-10 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. N 91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"), и в пункте 4.3 СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения".

Просим Вас дать письменный ответ - разъяснение.

С уважением,
Директор ООО «АСО»

С.Г. Светушенко



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

14.09.2010 № 13403-2060/06
на № 31 от 30.07.2010

Директору ООО «АСО»
Светушенко С.Г.

О разъяснении требований
нормативных документов

ул. Комиссарова, 28, г. Владимир,
600018
тел. (4922) 31-71-69
факс. (4922) 31-71-69

В ответ на Ваше обращение №31 от 30.07.2010 сообщая, что ФГУ ВНИИПО МЧС России не является органом, уполномоченным проводить правовую оценку требований экспертных и надзорных организаций. По вопросу правомерности таких требований Вам следует обращаться в вышестоящую экспертную (надзорную) организацию или в суд.


Вместе с тем, сообщая, что в соответствии с ч.4 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями Федерального закона. Степень опасности объекта для дальнейшей эксплуатации определяется органами государственного пожарного надзора, а окончательное решение принимается судом.

По существу вопросов, изложенных в Вашем обращении, сообщая, что, по мнению специалистов института два выхода должно иметь не каждое помещение групповой ячейки с пребыванием более 10 человек, а каждая групповая ячейка в целом. При этом, вторые выходы не должны предусматриваться через помещения соседней групповой ячейки и должны быть предусмотрены в соответствии с ч.3 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Также информирую, что разъяснения по вопросам выполнения (применения) обязательных требований пожарной безопасности и нормативных документов по

пожарной безопасности, соответствия объекта надзора обязательным требованиям пожарной безопасности, иным вопросам, отнесенным к компетенции органа ГПН, предоставляются в виде консультаций государственных инспекторов по пожарному надзору. Порядок консультирования установлен Административным регламентом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности.

С уважением,
начальник

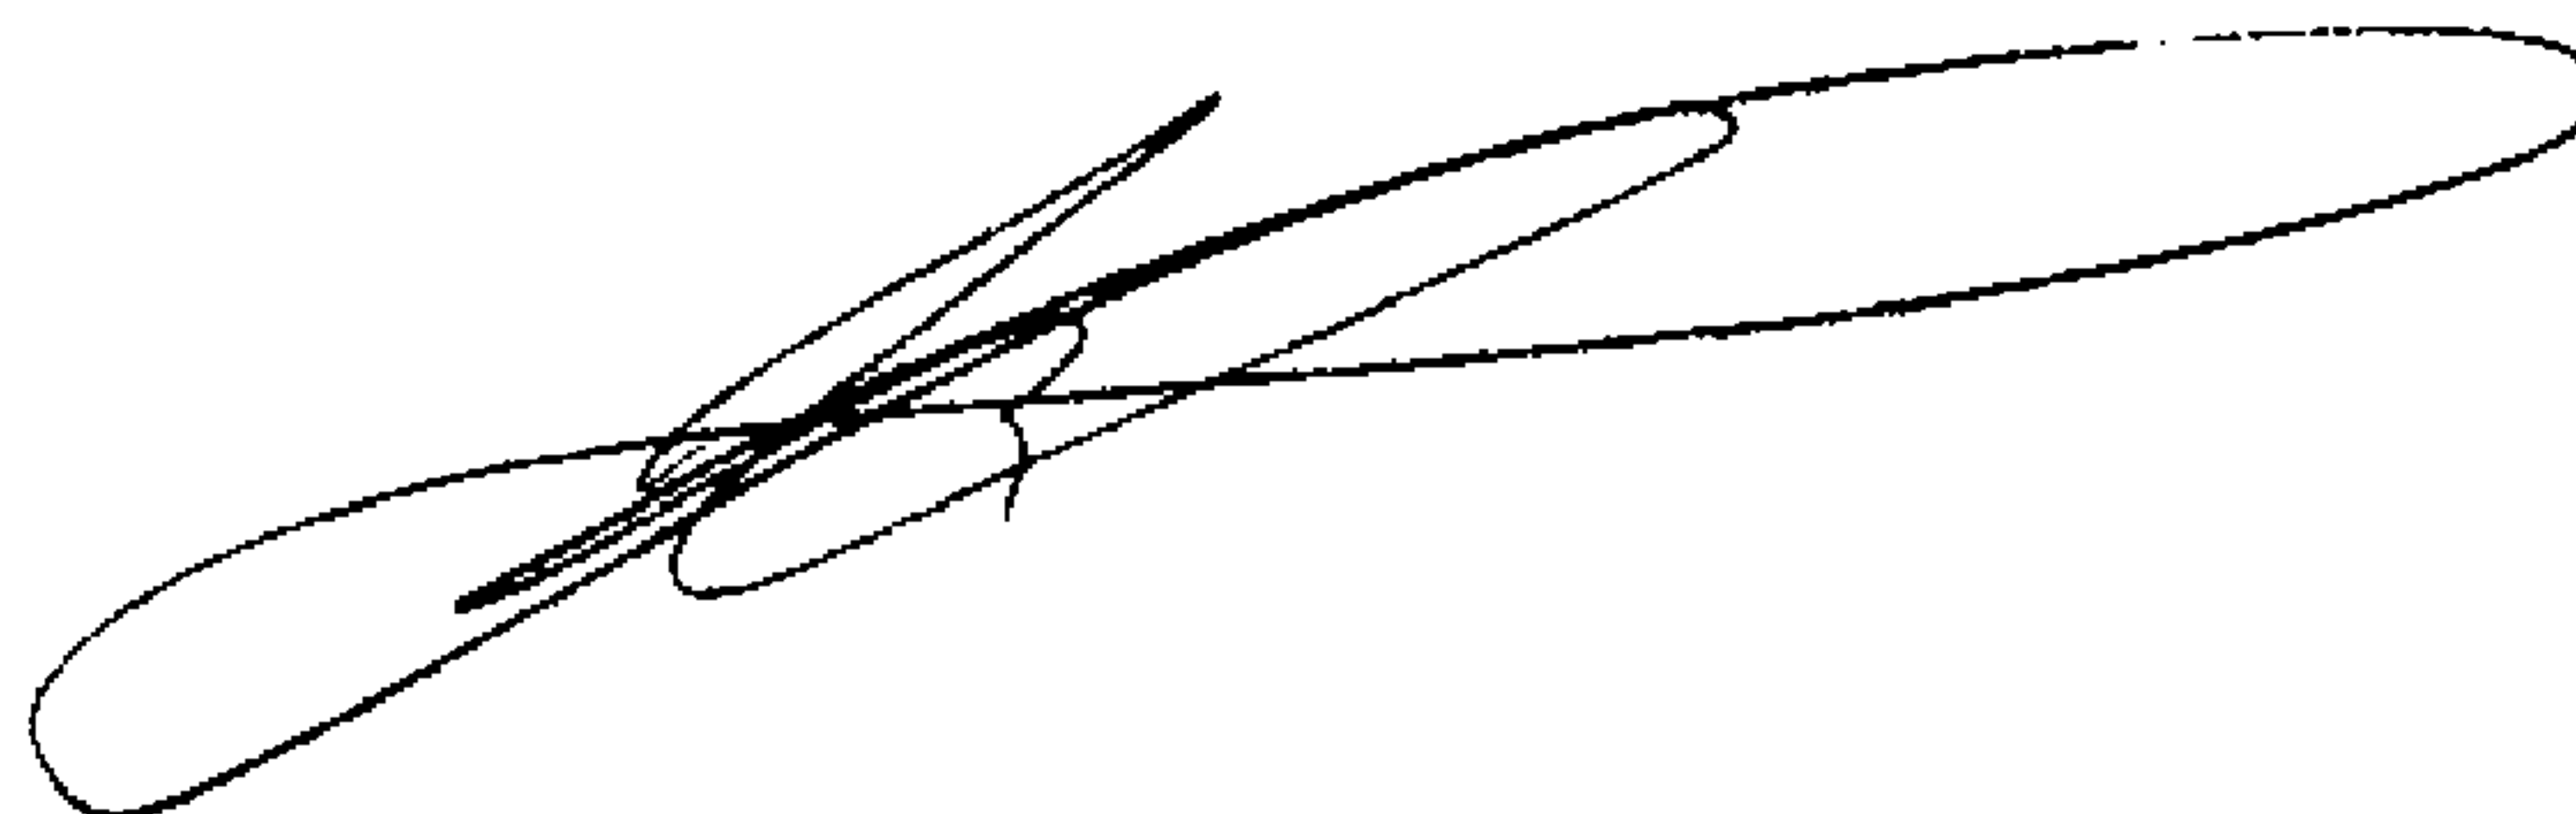

Н.П. Копылов