ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-1-148.88

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 800-1400 м³/ч, НАПОРОМ 80 м ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0 м (СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ)

АЛЬБОМ 7

ЗАДАНИЕ ЗАВОДАМ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМ
РЕШЕНИЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ЭМ 1 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СТР. 3-16
АТХ 1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СТР. 17-23

23464-07

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-1-148.88

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 800-1400 м³/ч, НАПОРОМ 80 м ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0 м
(СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ)

АЛЬБОМ 7
ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ 1	ПЗ	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АЛЬБОМ 2	ТХ	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
	ВК	ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
	ОВ	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
АЛЬБОМ 3		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ОБЩИЕ ЧЕРТЕЖИ
	АР	АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
	КЖ1	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
	КМ1	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
АЛЬБОМ 4	КЖ1И	ИЗДЕЛИЯ
	АРИ	ИЗДЕЛИЯ
АЛЬБОМ 5		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
	КЖ2	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
	КМ2	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
	КЖ2И	ИЗДЕЛИЯ
АЛЬБОМ 6		РЕШЕНИЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
	ЭМ1	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
	АТХ1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
АЛЬБОМ 7		ЗАДАНИЕ ЗАВОДАМ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМ
		РЕШЕНИЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
	ЭМ1	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
	АТХ1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
АЛЬБОМ 8		РЕШЕНИЕ БЕЗ РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
	ЭМ2	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
	АТХ2	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
АЛЬБОМ 9		ЗАДАНИЕ ЗАВОДАМ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМ
		РЕШЕНИЕ БЕЗ РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
	ЭМ2	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
	АТХ2	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
АЛЬБОМ 10	Н	НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АЛЬБОМ 11	СО	СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ 12	ВМ	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ 13	С	СМЕТЫ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
АЛЬБОМ 14	С	СМЕТЫ. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
СЕРИЯ 7.902-4 БАК РАЗРЫВА СТРУИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 180 л

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
„ХАРЬКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Г.А. БОНДАРЕНКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.С. ЛЯЛЮК

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ЦИТП (ТБИЛИССКИЙ ФИЛИАЛ)

УТВЕРЖДЕН ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
ПРОТОКОЛ ОТ 08.07.86г №20
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ В/О СОЮЗВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ ПРИКАЗ № 298 ОТ 15.09.88г.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА №7

NN листов	Наименование и обозначение документов. Наименование листа	Стр.
	Содержание альбома	2
	Задание заводу-изготовителю марки ЭМ1	
000	Ведомость чертежей раздела	3
000.ДП	Перечень комплектных устройств	3
001.ВО	Щит Щ1. Чертеж общего вида	3,4,5
001	Щит Щ1. Таблица технических данных	
	аппаратов	5
001.ТБ	Щит Щ1. Перечень надписей	6
001.Э4	Щит Щ1. Схема электрическая соединений	7,8,9
001.Э5	Щит Щ1. Таблица межпанельных соединений	9
002.ВО	Шкаф ШУС. Чертеж общего вида	10
002	Шкаф ШУС. Таблица технических данных	
	аппаратов	10,11
002.ТБ	Шкаф ШУС. Перечень надписей	11,12
002.Э4	Шкаф ШУС. Схема электрическая соединений	13..16

NN листов	Наименование и обозначение документов. Наименование листа	Стр.
	Задание заводу-изготовителю марки АТХ1	
Н1	Перечень технической документации для	
	задания заводу-изготовителю щитов	17
ЩКС.ВО	Щит контроля и сигнализации ЩКС.	
	Общий вид	17,18,19
ЩКС.ТС	Щит контроля и сигнализации ЩКС.	
	Таблица соединений	19,20
ЩКС.ТП	Щит контроля и сигнализации ЩКС.	
	Таблица подключения	21,22
АТХ1.002	Спецификация щитов	23

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Копировал Годовская

Формат А2

Альбом 7

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

N стр.	Формат	Обозначение	Наименование	Кол. экз.	N экз.	Примечан.
	А4	ТП902-1-148.88-ЭМ1.000	Ведомость чертежей			
			раздела			
	А4	ТП902-1-148.88-ЭМ1.000.ДП	Перечень комплект-			
			ных устройств			
			Щит Щ1			
	А3	ТП902-1-148.88-ЭМ1.001.ВО л1...4	Чертеж общего вида			
	А4	ТП902-1-148.88-ЭМ1.001	Таблица технических			
		л.1,2	данных аппаратов			
	А4	ТП902-1-148.88-ЭМ1.001.ТБ л.1...4	Перечень надписей			
	А3	ТП902-1-148.88-ЭМ1.001.Э4	Схема электричес-			
	А2	л.1...4	кая соединений			
	А4	ТП902-1-148.88-ЭМ1.001. Э5	Таблица межпанель-			
			ных соединений			
			Шкаф ШУС			
	А3	ТП902-1-148.88-ЭМ1.002.ВО	Чертеж общего вида			
	А4	ТП902-1-148.88-ЭМ1.002. л.1,2,3	Таблица технических			
			данных аппаратов			
	А4	ТП902-1-148.88-ЭМ1.002.ТБ л.1...7	Перечень надписей			
	А2	ТП902-1-148.88-ЭМ1.002.Э4 л.1...4	Схема электричес-			
			кая соединений			

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Нач.отд.	Фролов		ТП902-1-148.88-ЭМ1.000
Гл.спец.	Обозная		
Н.контр.	Аронсон		
Рук.гр.	Баруан		
Вед.инж.	Дорофеев		
Техник	Савина		

Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80 м	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	
Ведомость чертежей раздела	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		

Формат А4

Наименование	Кол. НКУ	Кол. приведенных панелей	Обозначение чертежа общего вида	Примеч.
Щит Щ1	1	7	ЭМ1.001.ВО л1..4	
Шкаф ШУС	1	6	ЭМ1.002.ВО л.1	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Нач.отд.	Фролов		ТП902-1-148.88-ЭМ1.000.ДП
Гл.спец.	Обозная		
Н.контр.	Аронсон		
Рук.гр.	Баруан		
Вед.инж.	Дорофеев		
Техник	Савина		

Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80 м.	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	
Перечень комплектных устройств	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		

Формат А4

Вид спереди
М 1:20

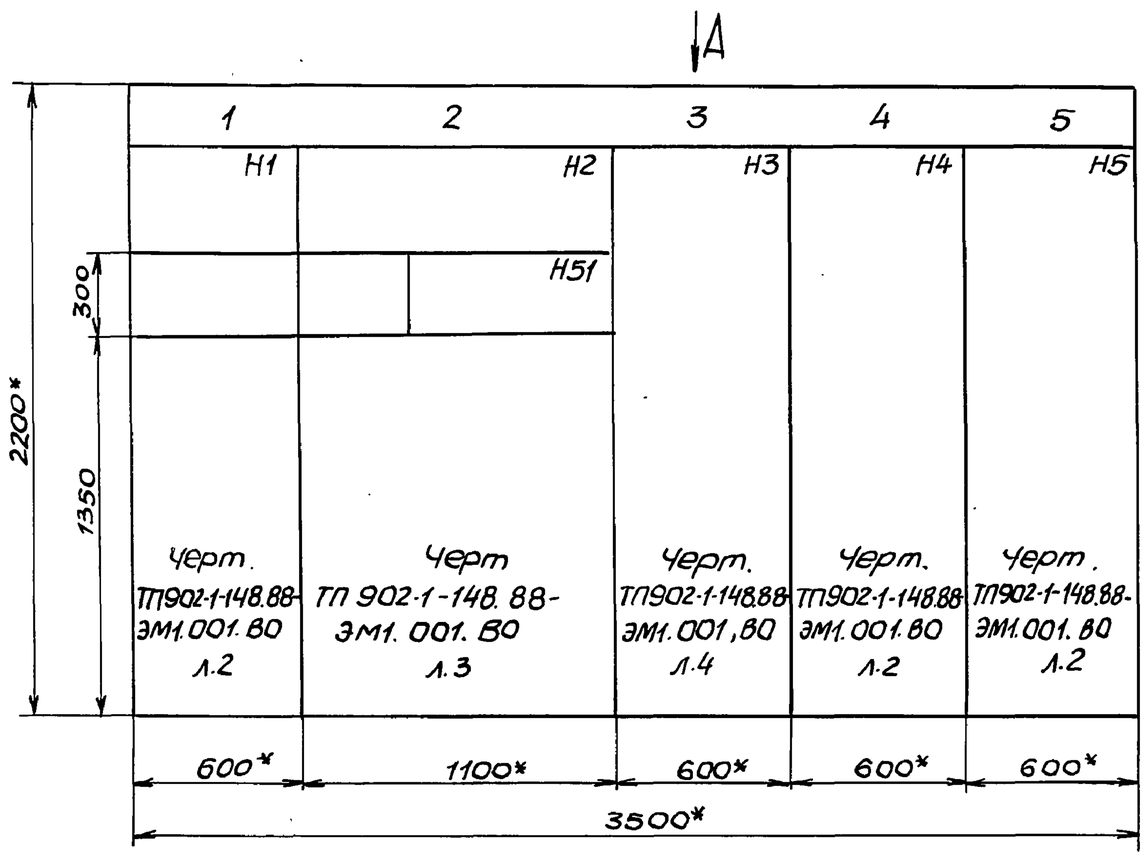

Поворотный лист панели 2

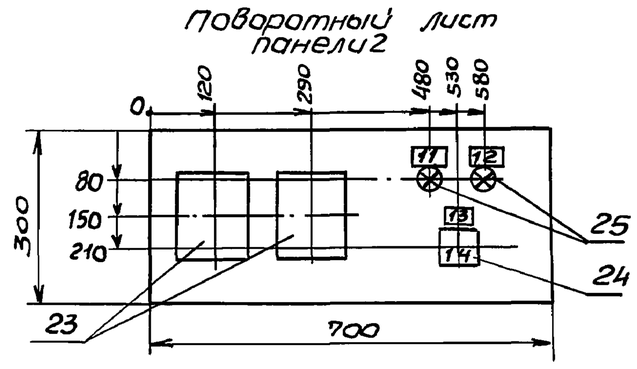

1. * – Размеры для справок.
2. В контуре табличек и аппаратов номера надписей по перечню надписей.
3. Щит одностороннего обслуживания, открытый

Вид А
М1:50

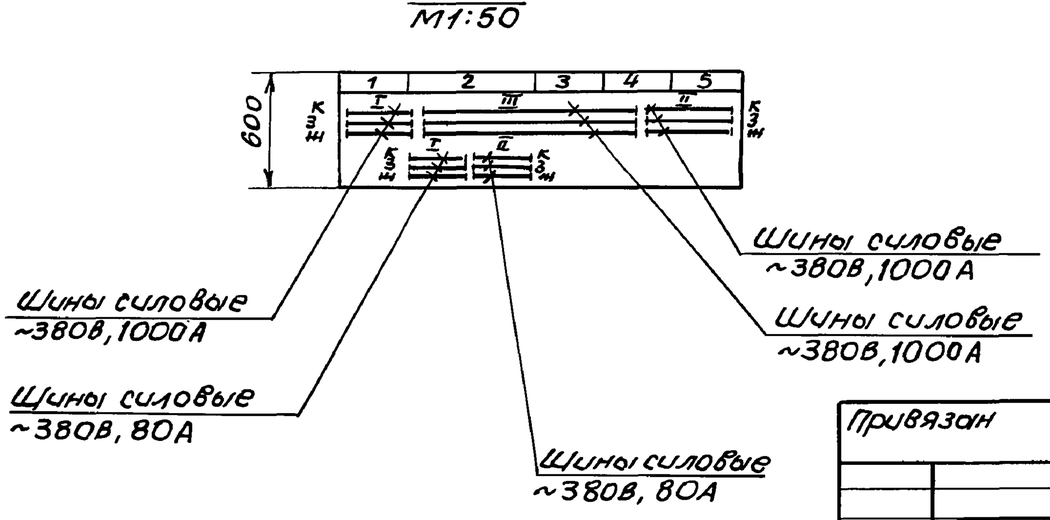

Привязан

Инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Нач.отд.	Фролов		ТП902-1-148.88-ЭМ1.001.ВО
Гл.спец.	Обозная		
Н.контр.	Аронсон		
Рук.гр.	Баруан	08.88	
Вед.инж.	Дорофеев		
Техник	Савина		

Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80 м	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	4
Щит Щ1 Чертеж общего вида (начало)	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		

Формат А3

Копир. Майстренко

Формат А2

23464-07 4

3

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

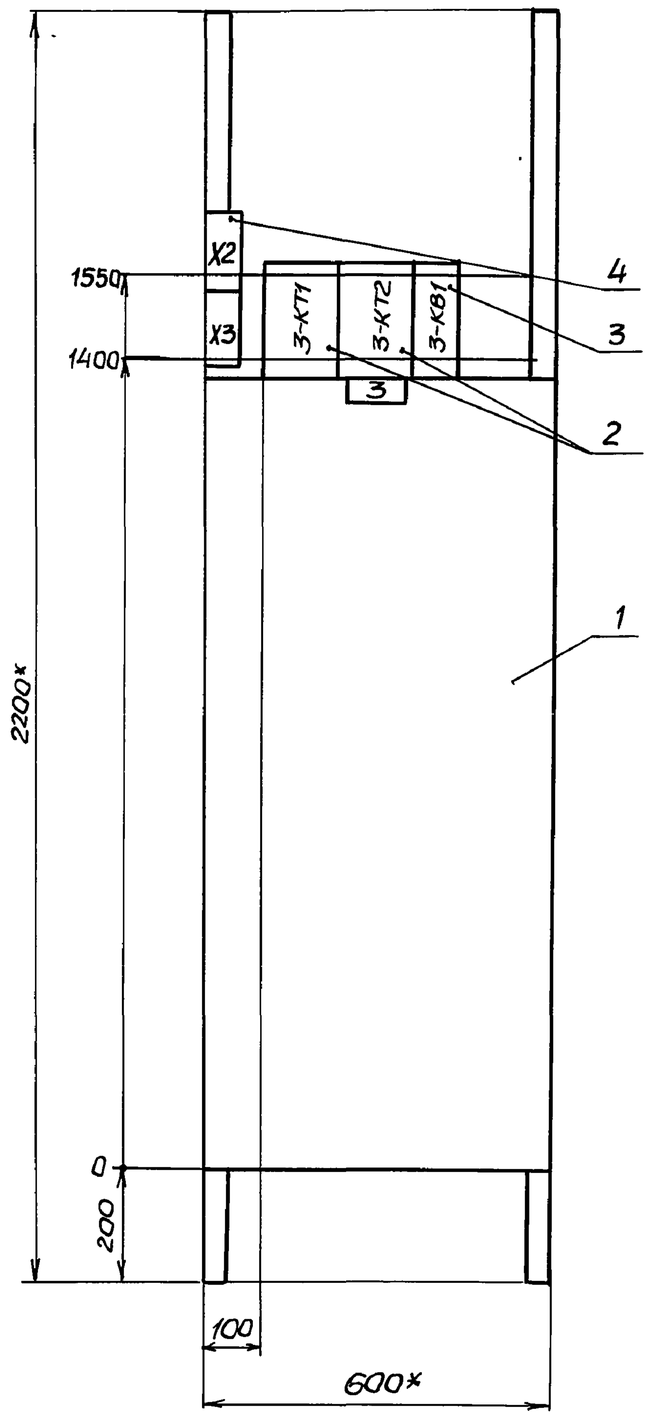

Чертеж общего вида приведен для панели 1 щита. Щ1.
Для панелей 4 и 5 чертеж аналогичен.
Цифры 3 в левой части обозначения аппаратов и блока управления, обозначающая номер привода, соответственно меняется на 4 и 5.
* Размеры для справок.

Панель 1(набор1)

Привязан

Инв.№

				ТП902-1-148.88-ЭМ1.001.ВО			
Нач.отд.	Фролов			Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80м	Стадия	Лист	Листов
Гл.спец.	Обозная				Р	2	
Н.контр.	Аронсон						
Рук.гр.	Барчан		08.88	Щит Щ1 Чертеж общего вида (продолжение)	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский водоканалпроект		
Вед.инж.	Дорофеев						
Инж.	Дюкова						

Формат А3

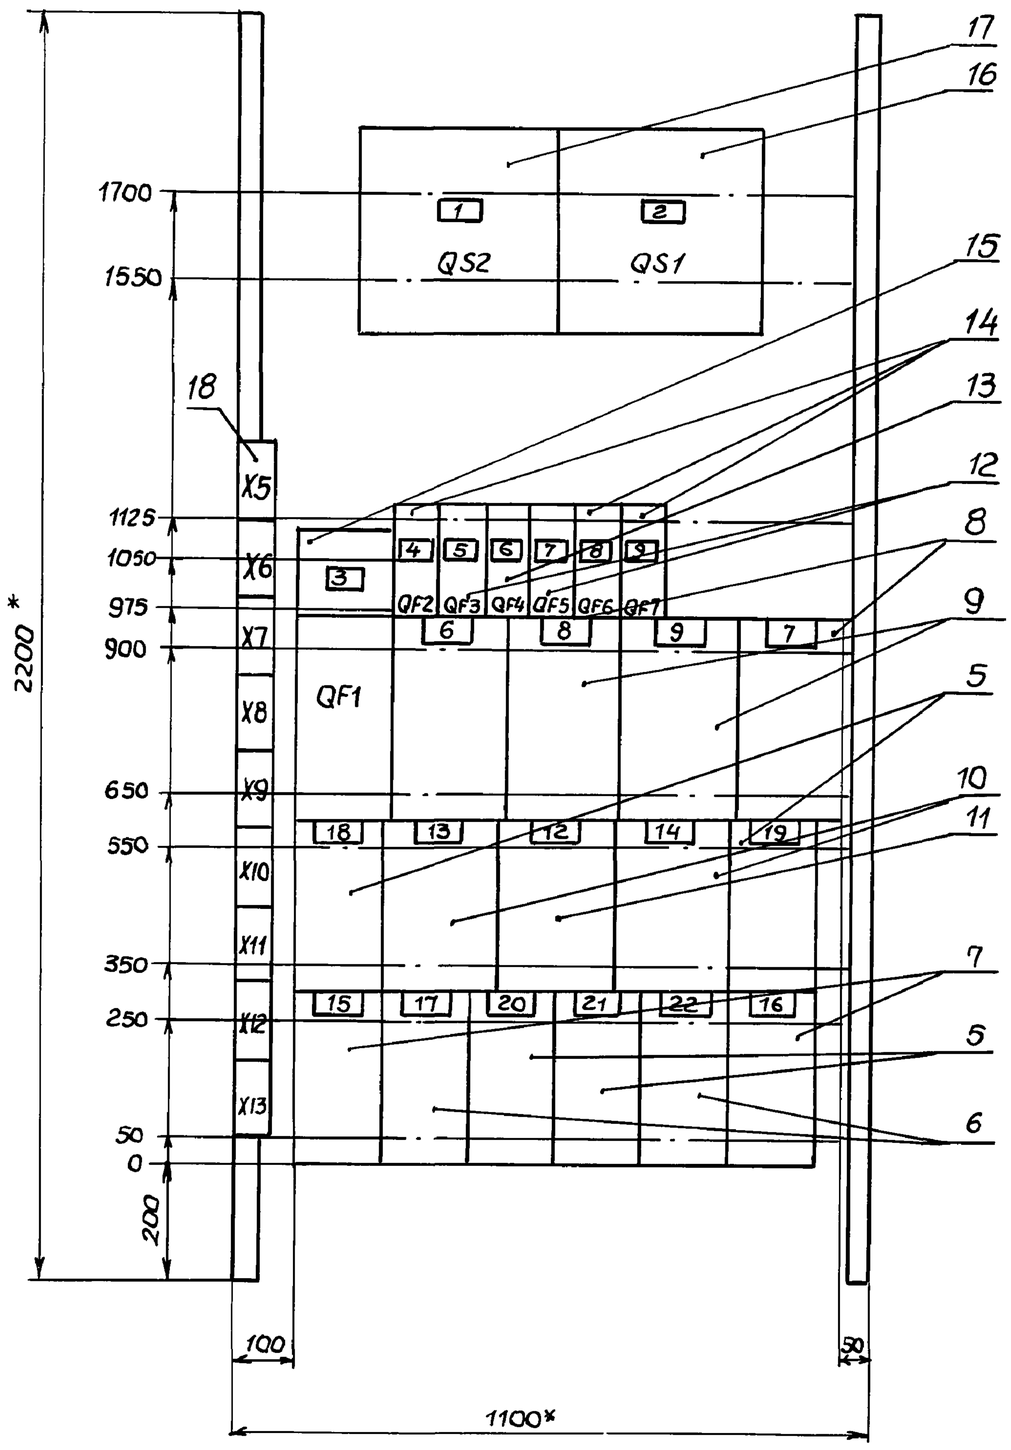

* Размеры для справок.

Копировал: Мастерова

Формат А2

23464-07 5

Панель 2 (набор2)

Привязан

Инв.№

				ТП902-1-148.88-ЭМ1.001.ВО			
Нач.отд.	Фролов			Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80м	Стадия	Лист	Листов
Гл.спец.	Обозная				Р	3	
Н.контр.	Аронсон						
Рук.гр.	Барчан		08.88	Щит Щ1 Чертеж общего вида (продолжение)	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский водоканалпроект		
Вед.инж.	Дорофеев						
Инж.	Дюкова						

Формат А3

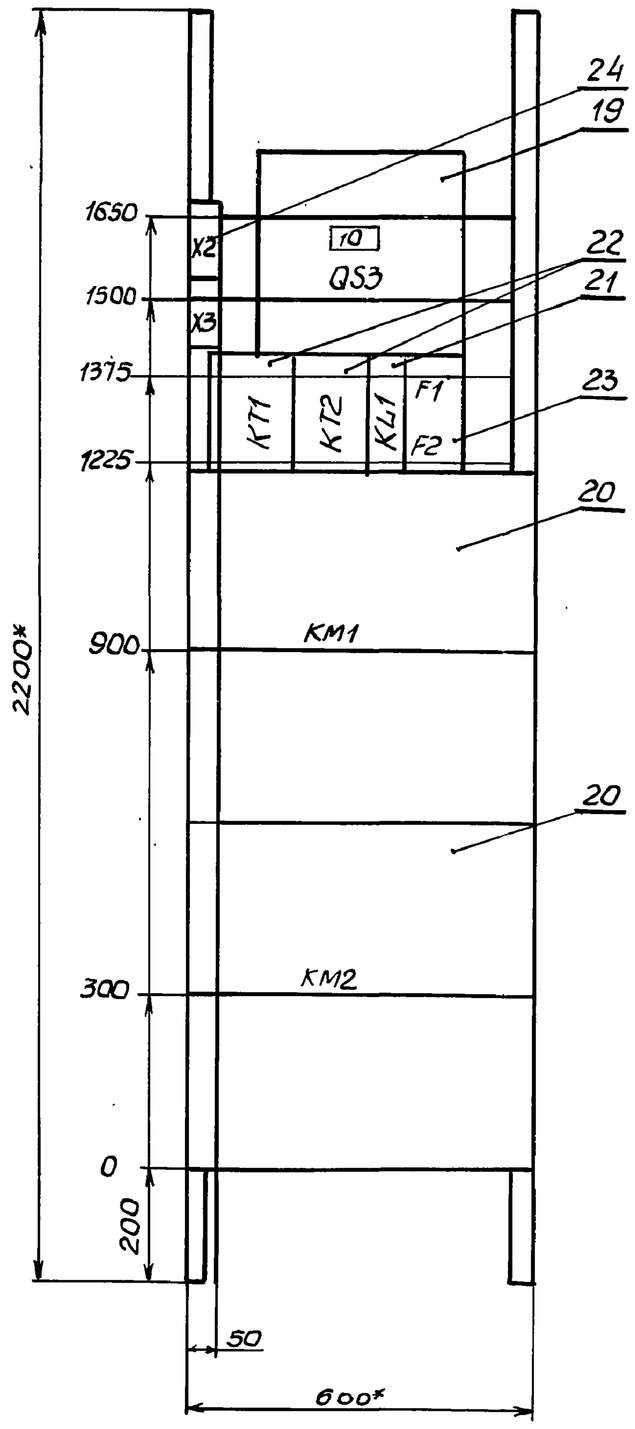

* Размеры для справок.

Панель 3 (набор 3)

ТП902-1-148.88-ЭМ1.001.80

Нач.отд	Фролов			Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80м	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Обозная				Р	4	
Н.контр.	Аронсон						
Рук. гр.	Барчан		08.88	Щит Щ1 Чертеж общего вида (окончание)	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский водоканалпроект		
Ст. инж.	Беликова						
Инж.	Ткачева						

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Копир. Майстренко

Формат А2 23464-07 6

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
			ТП902-1-148.88-ЭМ1.001.80Л1...4	Чертеж общего вида		
			ТП902-1-148.88-ЭМ1.001.ЭЧЛ1...4	Схема электрическая соединений		
			ТП902-1-148.88-ЭМ1.001.ТБЛ1...4	Перечень надписей		
				Сборочные единицы		
				Панель 1 (4,5)		
		1		Блок Б5130-4474 УХЛ4	3	
				Н1 (Н4, Н5)		
				Реле, ~220В		
		2		РКВ11-33-122 УХЛ4	6	3-КТ1 (4-КТ1, 5-КТ1) 3-КТ2 (4-КТ2, 5-КТ2)
		3		РП20-217 УЗ, 22	3	3-КВ1 (4-КВ1, 5-КВ1)
		4		Блок зажимов		
				Б324-425 В/ВУЗ-10	6	Х2, Х3
				Панель 2		
				Блоки		
		5		Б5130-2674 УХЛ4	4	
		6		Б5130-2974 УХЛ4	2	
		7		Б5130-3074 УХЛ4	2	
		8		Б5130-3174 УХЛ4	2	
		9		Б5130-3274 УХЛ4	2	

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТП902-1-148.88-ЭМ1.001

Нач.отд	Фролов			Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80м	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Обозная				Р	1	2
Н.контр.	Аронсон						
Рук. гр.	Барчан		08.88	Щит Щ1 Таблица технических данных аппаратов	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский водоканалпроект		
Ст. инж.	Дорофеев						
Инж.	Ткачева						

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		10		Б5430-2674 УХЛ4	2	
		11		Б5430-2974 УХЛ4	1	
				Н2		
				Выключатели		
		12		АЕ2026-10У3, Iр-10А, ~380В	2	QF3, QF5
		13		А63 МТ, Iр-10А, ~ 220В	1	QF4
		14		АП50Б-3МУ3, Iр-25А, ~380В	3	QF2, QF6, QF7
		15		А3726 ФУ3, Iр-250А, ~380В	1	QF1
		16		Разъединитель		
				РЕ19-41-31120-00 УХЛ	1	QS1
		17		Рубильник Р11-37320 У3	1	QS2
		18		Блок зажимов		
				Б324-425 В/ВУЗ-10	9	Х5... Х13
				Панель 3		
				Н3		
		19		Рубильник Р11-37320 У3	1	QS3
		20		Контактор КТ60 436, ~220В	2	КМ1, КМ2
		21		Реле РП20-217 У3, 22, ~220В	1	KL1
		22		Реле РКВ11-33-222, ~220В	2	КТ1, КТ2
		23		Предохранитель ПРС-25 УЗ-П		
				Зпл Вст. 16А	2	F1, F2
		24		Блок зажимов		
				Б324-425 В/ВУЗ-10	2	Х2, Х3
				Н51		
		25		Реле РП-9 У4, ~220В	2	KS1, KS2
		26		Переключатель УП5311-С225	1	SA
		27		Арматура АЕ321221У2	2	HL13, HL14

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТП902-1-148.88-ЭМ1.001

Лист 2

Формат А4

5

Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
1				Панель			
			Табличка	3	1		
			То же	3-КТ1	1		
			"	3-КТ2	1		
			"	3-КВ1	1		
2				Панель			
			Табличка	6	1		
			То же	8	1		
			"	9	1		
			"	7	1		
			"	18	1		
			"	13	1		
			"	12	1		
			"	14	1		
			"	19	1		
			"	15	1		
			"	17	1		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

ТП902-1-148.88-ЭМ1.001.ТБ

Нач.отд.	Фролов		Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80 м
Гл.спец.	Обозная		
Н.контр.	Аронсон		
Рук.гр	Баруан		
Вед.инж.	Дорофеев		Щит Ш.1 Перечень надписей
Техник	Савина		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский водоканалпроект

Формат А4

Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
			Табличка	20	1		
			То же	21	1		
			"	22	1		
			"	16	1		
	1	QS2	"	Ввод 1, ~380В, III секция	1		
	2	QS1	"	Секционный аппарат	1		
	3	QF1	"	Вспомогательные			
				механизмы III секции			
				~380В	1		
	4	QF2	"	Щиток рабочего			
				освещения ЩО	1		
	5	QF3	"	Ящик 10-Я1			
	6	QF4	"	Щит контроля ЩКС			
				~220В	1		
	7	QF5	"	Ящик 11-Я1	1		
	8	QF6	"	Щиток аварийного			
				освещения			
				ЩОА	1		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

ТП902-1-148.88-ЭМ1.001.ТБ

Лист 2

Формат А4

Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
	9	QF7	Табличка	Мастерская			
			То же	Розетка XS1, XS2	1		
3				Панель			
	10	QS3	Табличко	Ввод 2, ~ 380В,			
			То же	III секции	1		
			"	КТ1	1		
			"	КТ2	1		
			"	KL1	1		
			"	F1	1		
			"	F2	1		
			"	КМ1	1		
			"	КМ2	1		
4				Панель			
			Табличка	4	1		
			То же	4-КТ1	1		
			"	4-КТ2	1		
			"	4-КВ1	1		

Копир. Майстренко

Формат А2 23464-07 7

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

ТП902-1-148.88-ЭМ1.001.ТБ

Лист 3

Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
5				Панель			
			Табличка	5	1		
			То же	5-КТ1	1		
			"	5-КТ2	1		
			"	5-КВ1	1		
				Поворотный лист			
			"	KS1	1		
			"	KS2	1		
	11	HL13	"	Питание III секции			
				от I	1		
	12	HL14	"	Питание III секции			
				от II	1		
	13	SA	"	Избиратель режима			
	14	SA	На ключе	I секция - О - II секция	1		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

ТП902-1-148.88-ЭМ1.001.ТБ

Лист 4

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

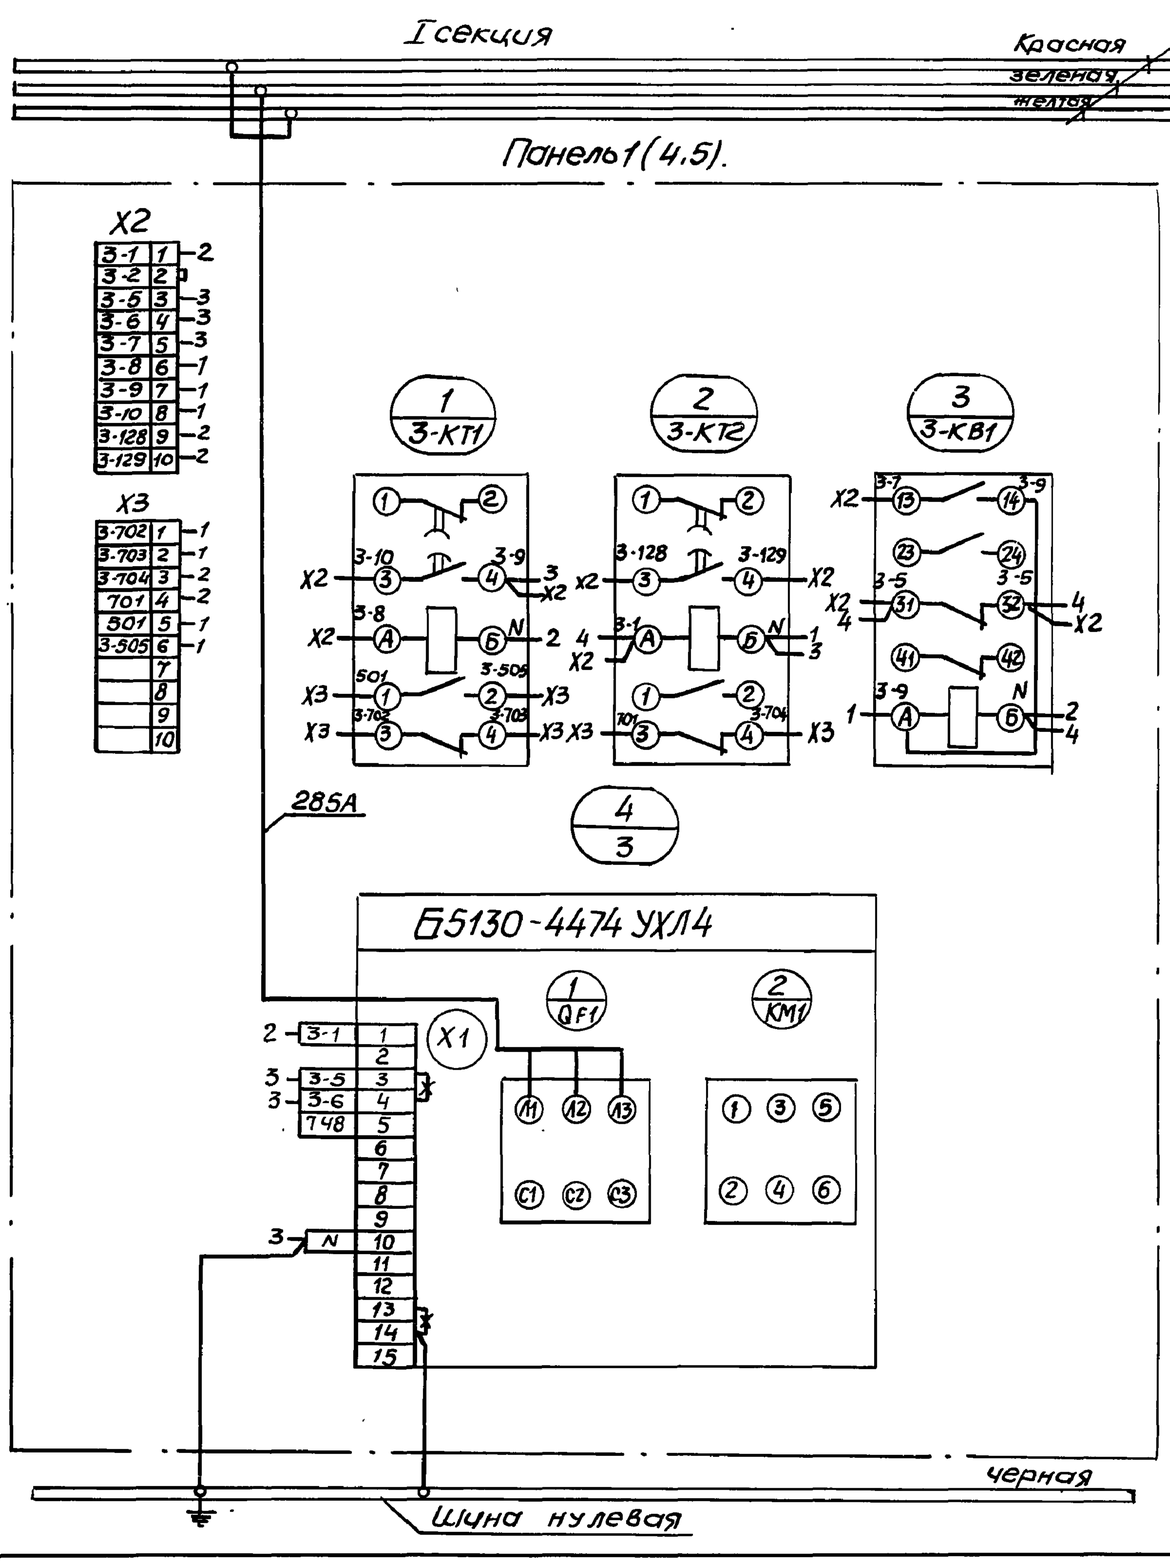

Схема приведена для панели 1 щита Щ1. Для панелей 4,5 схема аналогична панели 1. Цифра 3 в левой части обозначений аппаратов и маркировки цепей, обозначающая номер привода, соответственно меняется на 4, 5.

✕✕ - демонтировать

Привязан

Инв.№

ТП902-1-148.88-ЭМ1.001.ЭЗ

Нач.отд.	Фролов		
Гл.спец.	Обозная		
Н.контр.	Аронсон		
Рук.гр.	Барчан		
Вед.инж.	Дорофеев		
Инж.	Сачкова		

Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Щит Щ1
Схема электрическая соединений (начало)

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А3

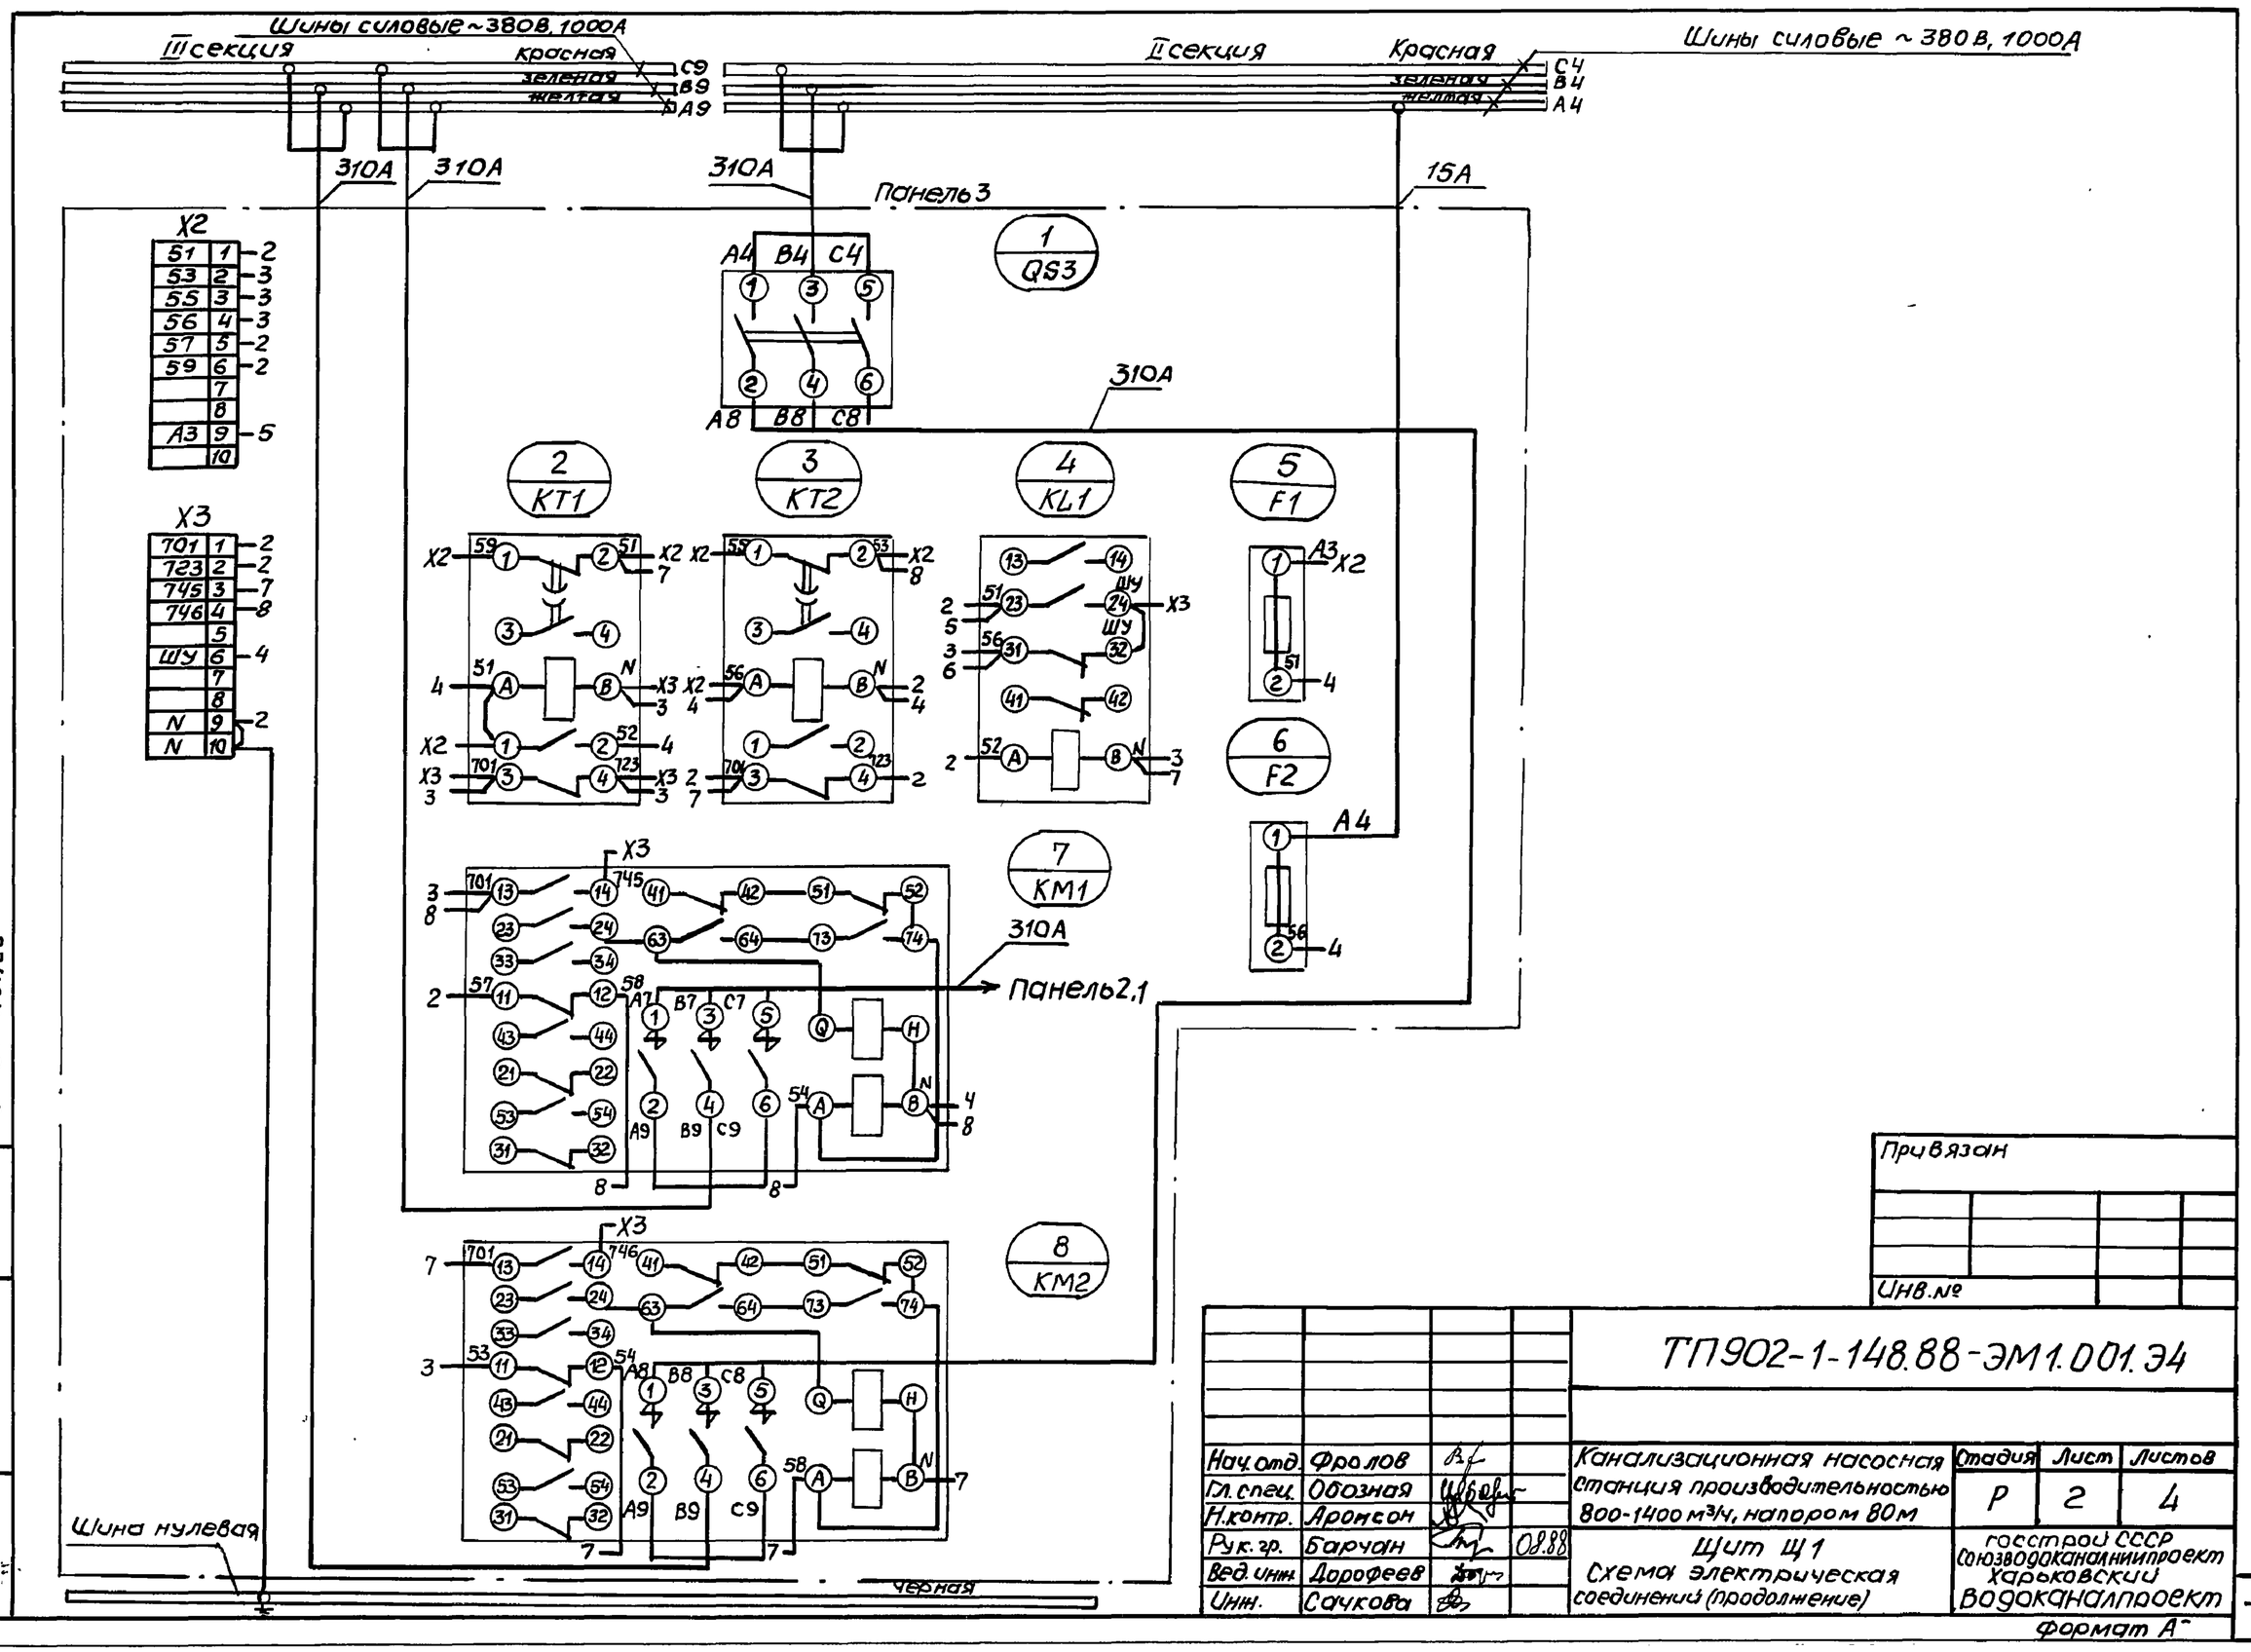

Копир - Мастеренко

Формат А2 23464-07 8

Привязан

Инв.№

ТП902-1-148.88-ЭМ1.001.ЭЗ

Нач.отд.	Фролов		
Гл.спец.	Обозная		
Н.контр.	Аронсон		
Рук.гр.	Барчан		08.88
Вед.инж.	Дорофеев		
Инж.	Сачкова		

Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80 м

Стадия	Лист	Листов
Р	2	4

Щит Щ1
Схема электрическая соединений (продолжение)

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А-

7

Альбом 7

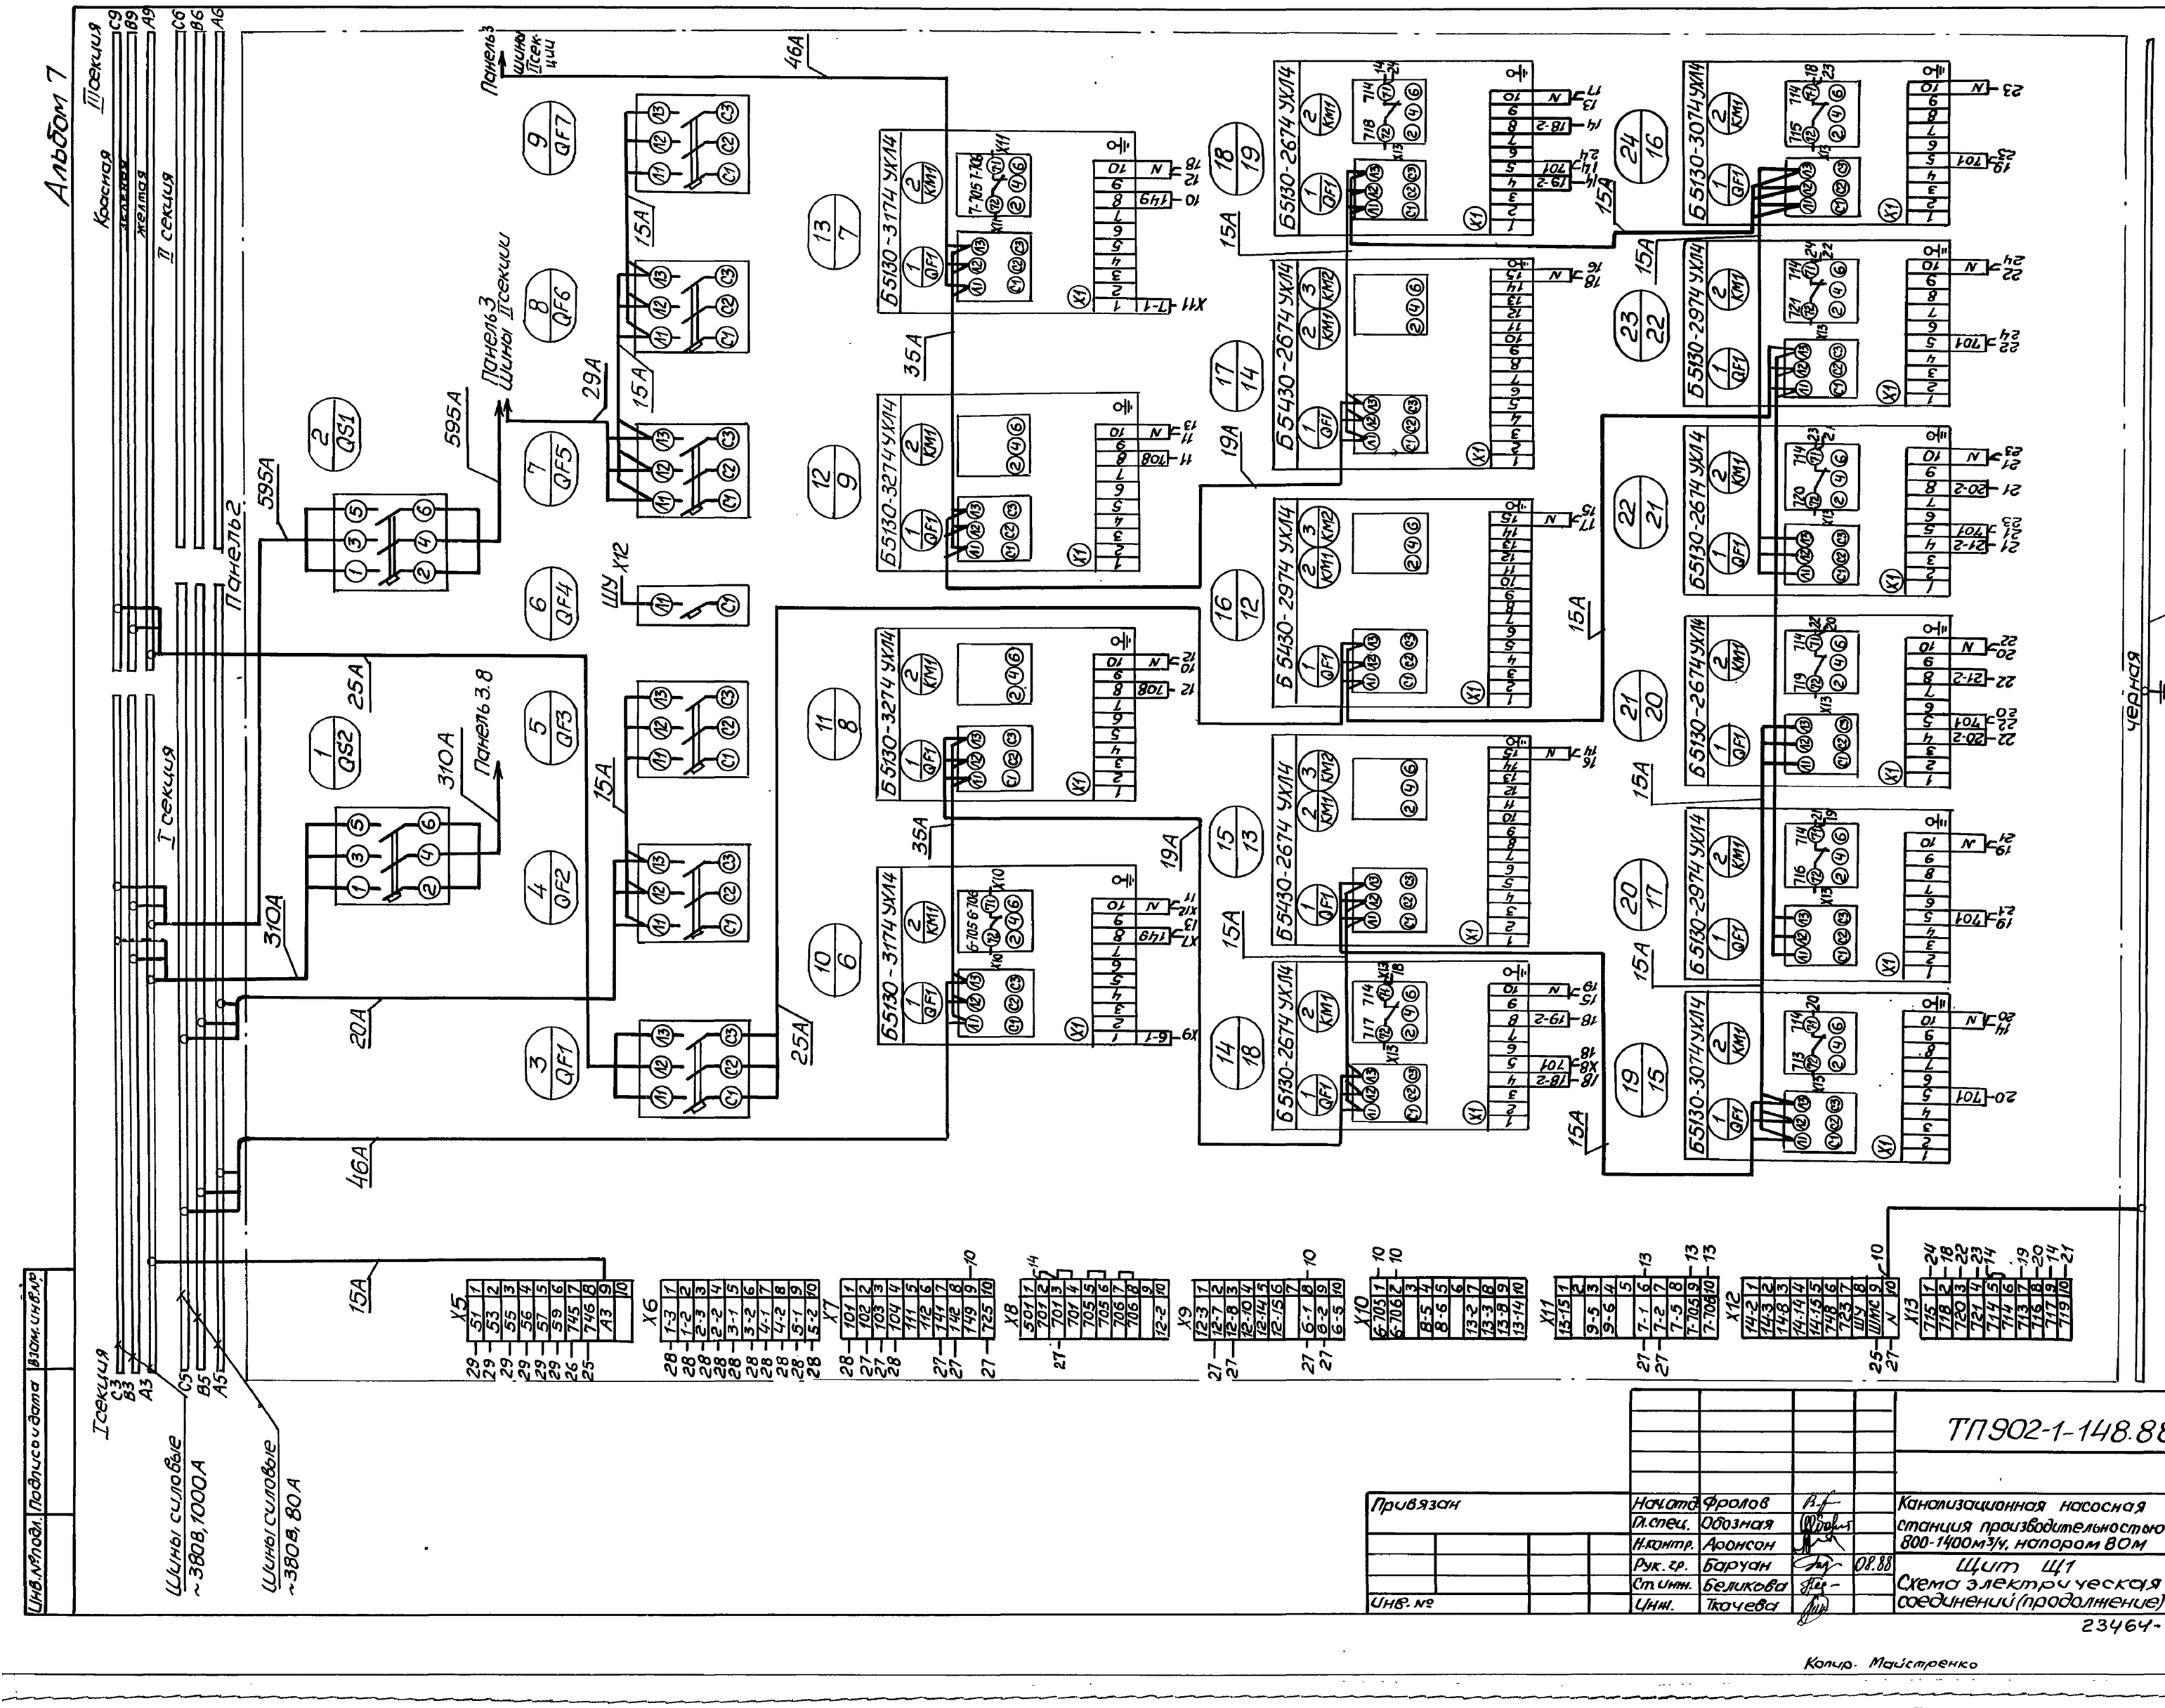

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№					

Привязан		Начал.	Фролов		Канализационная насосная станция производительностью 800-1400м³/ч, напором 80м
		Гл.спец.	Обозная		
		Н.контр.	Аронсон		
		Рук.гр.	Баруан	08.88	Щит Щ1 Схема электрическая соединений (продолжение)
		Ст.инж.	Беликова		
Инв.№		Инж.	Ткачева		

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский водоканалпроект

ТП902-1-148.88-ЭМ1.001.Э4

23464-07 9

Копир. Майстренко

Формат А2

Поворотный лист
(Вид со стороны монтажа

25 HL14



26 HL13



27 KS2

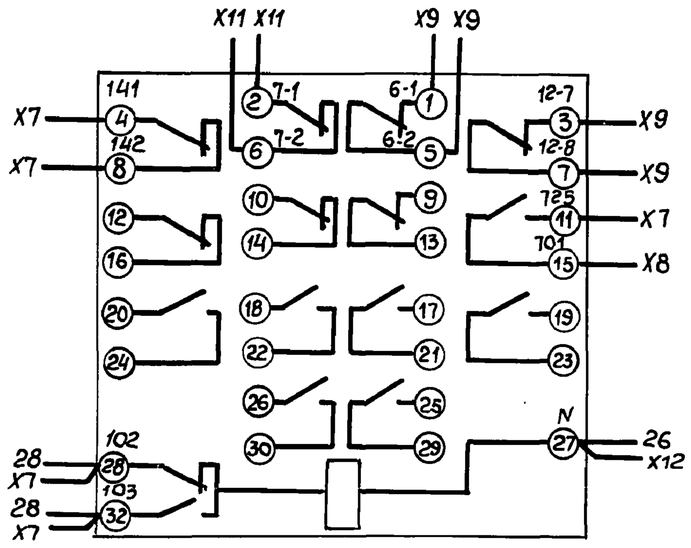

28 KS1

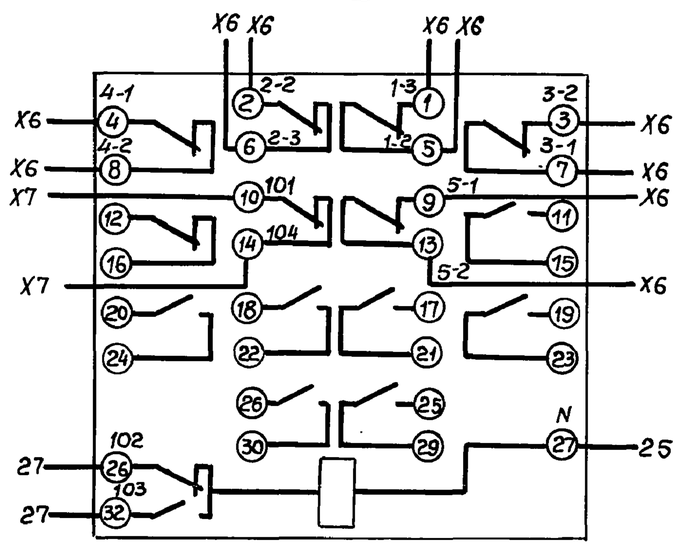

29 SA

Привязан						
Инв.№						

			ТП902-1-148.88-ЭМ1.001.34
Нач.отд.	Фролов		Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80м
Гл.спец.	Обозная		
Н.контр.	Аронсон		Щит Щ1. Схема электрических соединений (окончание)
Рук.гр.	Барчан	08.88	
Ст.инж.	Беликова		
Инж.	Ткачева		

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А3

Копир. Мастерская

Формат А2

23464-07 10

Откуда идет		Куда поступает		Генеральная маркировка
Панель	Блок зажимов / Номер зажима	Панель	Блок зажимов / Номер зажима	
1	X2/1	2	X6/5	3-1
1	X2/2	2	X6/6	3-2
1	X3/4	2	X8/2	701
2	X8/2	3	X3/1	701
3	X3/1	4	X3/4	701
4	X3/4	5	X3/4	701
1	X3/5	2	X8/1	501
2	X8/1	4	X3/5	501
4	X3/5	5	X3/5	501
2	X6/7	4	X2/1	4-1
2	X6/8	4	X2/2	4-2
2	X6/9	5	X2/1	5-1
2	X6/10	5	X2/2	5-2
2	X5/1	3	X2/1	51
2	X5/2	3	X2/2	53
2	X5/3	3	X2/3	55
2	X5/4	3	X2/4	56
2	X5/5	3	X2/5	57
2	X5/6	3	X2/6	59
2	X5/9	3	X2/9	А3
2	X5/7	3	X3/3	745
2	X5/8	3	X3/4	746
2	X12/7	3	X3/2	723
2	X12/8	3	X3/6	ШУ
1	4-X1/5	2	X12/6	748
2	X12/6	4	4-X1/5	748
4	4-X1/5	5	4-X1/5	748

Привязан			
Инв.№			

			ТП902-1-148.88-ЭМ.1.001.35
Нач.отд	Фролов		Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80м
Гл.спец.	Обозная		
Н.контр.	Аронсон		Щит Щ1 Таблица межпанельных соединений.
Рук.гр	Барчан	08.88	
Ст.инж.	Беликова		
Инж.	Ткачева		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Вид спереди
Двери не показаны

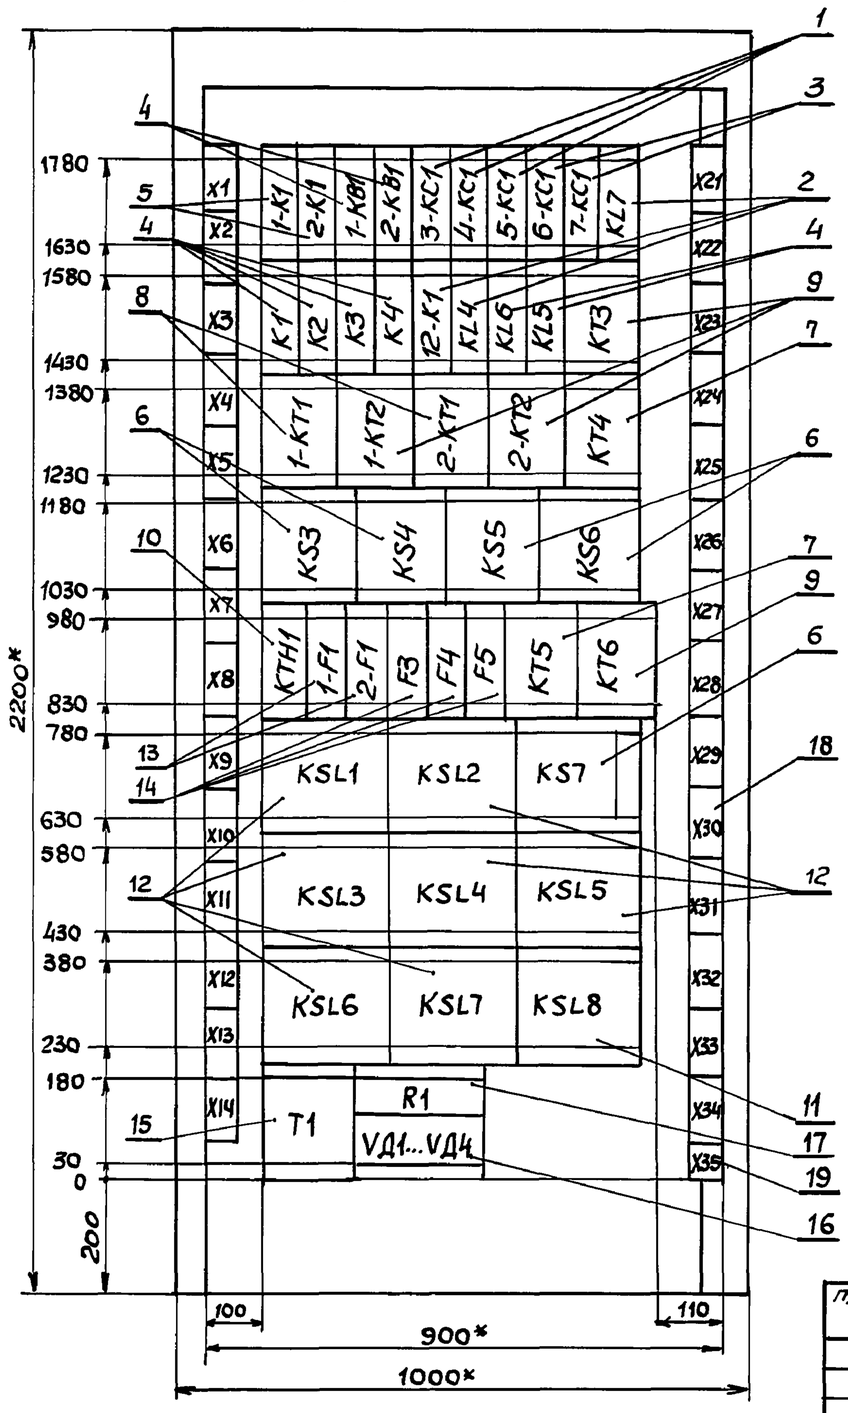

Двери шкафа. Вид спереди
левая | правая

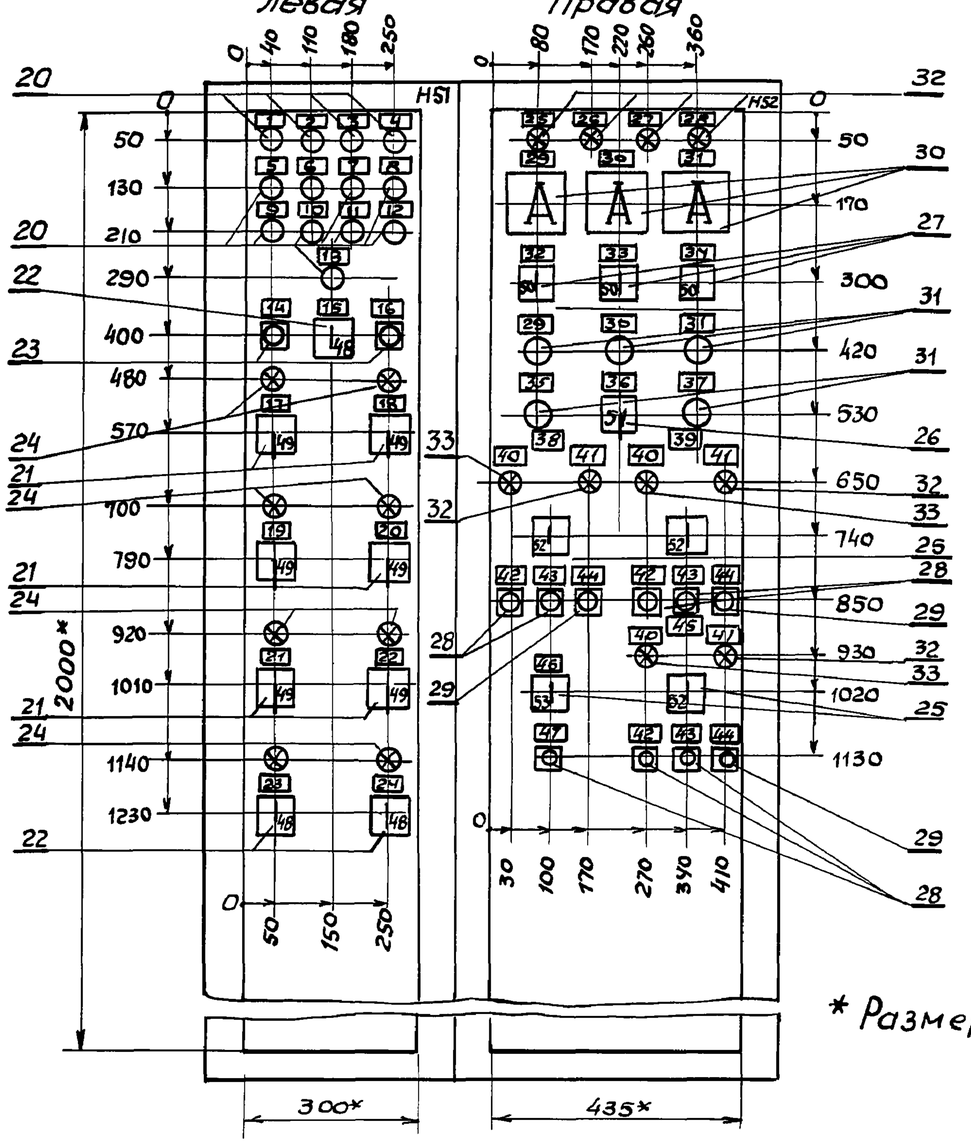

* Размеры для справок

Привязан		
Инв. №		

Нач.отд.	Фролов		
Гл.спец.	Обозная		
Н.контр.	Аронсон		
Рук.гр.	Баруан		08.88
Вед.инж.	Дорофеев		
Инж.	Дюкова		

ТП 902-1-148.88-ЭМ1.002.80

Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80м	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	
Шкаф ШУС. Чертеж общего вида	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский водоканалпроект		

Формат А3

Копир. Майстренко

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
			ТП902-1-148.88-ЭМ1.002.80	Чертеж общего вида		
			ТП902-1-148.88-ЭМ1.002.Э4	Схема электрическая		
			л.1...3	соединений		
			ТП902-1-148.88-ЭМ1.002ТБЛ.1...7	Перечень надписей		
				Сборочные единицы		
				Н1		
				Реле ~220В, 50Гц		
		1		РП20-217 У3,20	3	3-КС1...5-КС1
		2		РП20-217 У3.22	3	12-К1, КЛ4, КЛ7
		3		РП20-217 У3, 40	2	6-КС1, 7-КС1
		4		РП20-217 У3, 42	8	1-КВ1, 2-КВ1, К1...К4, КЛ5, КЛ6
		5		РП20-217 У3,62	2	1-К1, 2-К1
		6		РП-12 У4,	5	КЛ3...КЛ7
		7		РКВ11-33-112 УХЛ4	2	КТ4...КТ5
		8		РКВ11-33-122 УХЛ4	2	1-КТ1, 2-КТ1
		9		РКВ11-33-222 УХЛ4	4	КТ3, КТ6, 1-КТ2, 2-КТ2
		10		ВЛ 64 УХЛ4 Б.В1...10с	1	КТН1

				Блок контроля сопротивлений		
		11		БКС-2.1	1	KSL8
		12		БКС-2.2	7	KSL1...KSL7
				Предохранитель		
		13		ПРС-25 ПУ3 Jпл. Вст. 16А	2	1-F1, 2-F1
		14		ППТ10 У3 Jпл. Вст. 6,3А	3	F3...F5
		15		Трансформатор		
				ОСМ1-0,4 У3, ~220/29 В	1	Т1
		16		Диод Д-243Б, ~220В, 5А	4	VД1...VД4
		17		Резистор ПЭВР-100		
				R 470 Ом 10%	1	R1
		18		Блок зажимов		X1...X14
				БЗ 24-425В/В У3-10	28	X21...X34
		19		БЗ24-425В/ВУ3-5	1	X35
				Н51		
		20		Реле РЭУ11-110У3	13	КН1...КН13
				Переключатель		
		21		УП 5313-Е50У3	6	15-SA1, 16-SA1 18-SA1...21-SA1
		22		УП5311-И25У3	3	17-SA1, 22-SA1 SA1
		23		Кнопка КЕ011У3 исп. 4	2	SB2, SB3
		24		Арматура АЕ32122142, ~220В	8	HL5...HL12
				Н52		
				Переключатель		
		25		УП 5311-С225У3	4	SA2, 12-SA1...14-SA1

Формат А2 23464-07 11

Привязан | Инв. № | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТП902-1-148.88-ЭМ1.002

Нач.отд.	Фролов		
Гл.спец.	Обозная		
Н.контр.	Аронсон		
Рук.гр.	Баруан		08.88
Вед.инж.	Дорофеев		
Инж.	Дюкова		

Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80м	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	3
Шкаф ШУС. Таблица технических данных аппаратов	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский водоканалпроект		

Формат А4

Привязан | Инв. № | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТП902-1-148.88-ЭМ1.002

Лист 2

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Переключатель		
		26		УП5314-Ж141 У3	1	SA1
		27		УП5312-С45У3	3	3-SAC1..5-SAC1
				Кнопка		
		28		КЕ011У3 исп.4	6	12-SB1...14-SB1, 12-SB2...14-SB2
		29		КЕ011У3, исп.5, толк. красный	4	SB1, 12-SB3...14-SB3
		30		Амперметр Э365		
				кл.1.5 0-□А, ТТ-□/5А	3	3-PA1...5-PA1
		31		Счетчик моточасов		
				228 ЧП, ~24В	5	1-PT1...5-PT1
				Арматура, ~220В		
		32		АЕ32122У2	7	HL1... HL4, 12-HL2...14-HL2
		33		АЕ32322У2	3	12-HL1...14-HL1
		34		Патрон Ц27 Фп-02	1	EL1
		35		Выключатель		
				ВПК-2110А У2	1	SQ1
		36		Звонок МЗ-1, ~220В	1	HA1

Подпись и дата | Взам.инв.№

Инв.№подл.

Привязан

Инв.№

ТП902-1-148.88-ЭМ1.002 | Лист 3

Формат А4

Альбом 7

Панель	Надпись	Поз. обознач.	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
				Панель			
			Табличка	1-К1	1		
			То же	2-К1	1		
			"	1-КВ1	1		
			"	2-КВ1	1		
			"	3-КС1	1		
			"	4-КС1	1		
			"	5-КС1	1		
			"	6-КС1	1		
			"	7-КС1	1		
			"	KL7	1		
			"	К1	1		
			"	К2	1		
			"	К3	1		
			"	К4	1		
			"	12-К1	1		
			"	KL4	1		
			"	KL6	1		
			"	KL5	1		

Привязан

Инв.№

Подпись и дата | Взам.инв.№

Инв.№подл.

ТП902-1-148.88-ЭМ1.002.ТБ

Нач.отд.	Фролов		
Гл.спец.	Обазная		
Н.контр.	Аронсон		
Рук.гр.	Барчан		08.88
Вед.инж.	Дорофеев		
Инж.	Дюкова		

Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80 м | Стадия Р | Лист 1 | Листов 7

Шкаф ШУС. Перечень надписей

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский водоканалпроект

Формат А4

Копир. мастерено

Панель	Надпись	Поз. обознач.	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
			Табличка	КТ3	1		
			То же	1-КТ1	1		
			"	1-КТ2	1		
			"	2-КТ1	1		
			"	2-КТ2	1		
			"	КТ4	1		
			"	KS3	1		
			"	KS4	1		
			"	KS5	1		
			"	KS6	1		
			"	КТН1	1		
			"	1-F1	1		
			"	2-F1	1		
			"	F3	1		
			"	F4	1		
			"	F5	1		
			"	КТ5	1		
			"	КТ6	1		
			"	KSL1	1		
			"	KSL2	1		
			"	KS7	1		
			"	KSL3	1		

Формат А2

23464-07 12

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

ТП902-1-148.88-ЭМ1.002.ТБ | Лист 2

Формат А4

Панель	Надпись	Поз обознач.	Место надписей	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
			Табличка	KSL4	1		
			То же	KSL5	1		
			"	KSL6	1		
			"	KSL7	1		
			"	KSL8	1		
			"	Т1	1		
			"	R1	1		
			"	VД1	1		
			"	VД2	1		
			"	VД3	1		
			"	VД4	1		
				Дверь			
	1	КН1	Табличка	Отключение насоса 1	1		
	2	КН2	То же	Отключение насоса 2	1		
	3	КН3	"	Отключение насоса 3	1		
	4	КН4	"	Отключение насоса 4	1		
	5	КН5	"	Отключение насоса 5	1		
	6	КН6	"	Отключение насосов 6,7	1		
	7	КН7	"	Отключение насосов 8,9	1		
	8	КН8	"	Отключ решеток-дробилок	1		
	9	КН9	"	Отключ. вентиляторов	1		

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

ТП902-1-148.88-ЭМ1.002.ТБ | Лист 3

Формат А4

11

Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
	10	KH10	Табличка	Неисправность в КТП	1		
	11	KH11	То же	Отсутствие напряжения	1		
	12	KH12	"	Срабатывание предупре-			
				дительной сигнализации	1		
	13	KH13	"	Переполнение резервуара,			
				затопление машзала	1		
	14	SB2	"	Опробование сигнализации	1		
	15	SAH1	"	Местная и звуковая			
				сигнализация	1		
	16	SB3	"	Съем сигнала	1		
	17	HL5,15-SA1	"	Вентилятор 15	1		
	18	HL6,16-SA1	"	Вентилятор 16	1		
	19	HL8,18-SA1	"	Вентилятор 18	1		
	20	HL9,19-SA1	"	Вентилятор19	1		
	21	HL10,20-SA1	"	Вентилятор20	1		
	22	HL11,21-SA1	"	Вентилятор21	1		
	23	HL7,17-SA1	"	Вентилятор 17	1		
	24	HL12,22-SA1	"	Вентилятор 22	1		
	25	HL1	"	Уровень включения			
				I и II регулируемого насоса	1		

Привязан

Инв.№

ТП902-1-148.88-ЭМ1.002.ТБ Лист 4

Формат А4

Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
	26	HL2	Табличка	Уровень включения I раб.			
				нерегулируемого насоса	1		
	27	HL3	То же	Уровень включения II раб.			
				нерегулируемого насоса	1		
	28	HL4	"	Уровень включения			
				резервного насоса	1		
	29	3-PA1,3-PT1	"	Насос 3	2		
	30	4-PA1,4-PT1	"	Насос 4	2		
	31	5-PA1,5-PT1	"	Насос 5	2		
	32	3-SAC1	"	Насос 3			
				Выбор режима	1		
	33	4-SAC1	"	Насос 4			
				Выбор режима	1		
	34	5-SAC1	"	Насос 5			
				Выбор режима	1		
	35	1-PT1	"	Насос 1	1		
	36	SA1	"	Избиратель режима	1		
	37	2-PT1	"	Насос 2			
	38		"	Задвижка 13	1		
	39		"	Задвижка 14	1		

Привязан

Инв.№

ТП902-1-148.88-ЭМ1.002.ТБ Лист 5

Формат А4

Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
	40	12-HL1,13-HL1,					
		14-HL1	Табличка	Открыта	3		
	41	12-HL2,13-HL2,					
		14-HL2	То же	Закрыта	3		
	42	12-SB1,13-SB1,					
		14-SB1	"	Открыть	3		
	43	12-SB2,13-SB2,					
		14-SB2	"	Закрыть	3		
	44	12-SB3,13-SB3,					
		14-SB3	"	Стоп	3		
	45		"	Задвижка 12	1		
	46	SA2	"	Избиратель режима			
				насосов гидроуплотнения 6,7	1		
	47	SB1	"	Съем сигнала „Затопление"	1		
	48	17-SA1,22-SA1,	На				
		SAH1	ключе	„Откл." „Вкл."	3		
	49	15-SA1,16-SA1,					
		18-SA1...21-SA1	То же	„Рез." „О" „Вкл."	6		
	50	3-SAC1...5-SAC1	"	„I раб." „рез." „II раб."	3		
	51	SA1	"	„I" „II"	1		
	52	12-SA1,13-SA1					
		14-SA1	"	„Дист." „О" „Авт."	3		

Привязан

Инв.№

ТП902-1-148.88-ЭМ1.002.ТБ Лист 6

Формат А4

Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
	53	SA2	На ключе	„I" „О" „II"	1		

Привязан

Инв.№

ТП902-1-148.88-ЭМ1.002.ТБ Лист 7

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Копир. Мастеренко

Формат А2

23464-07 13

21

Левая дверь (вид со стороны монтажа)

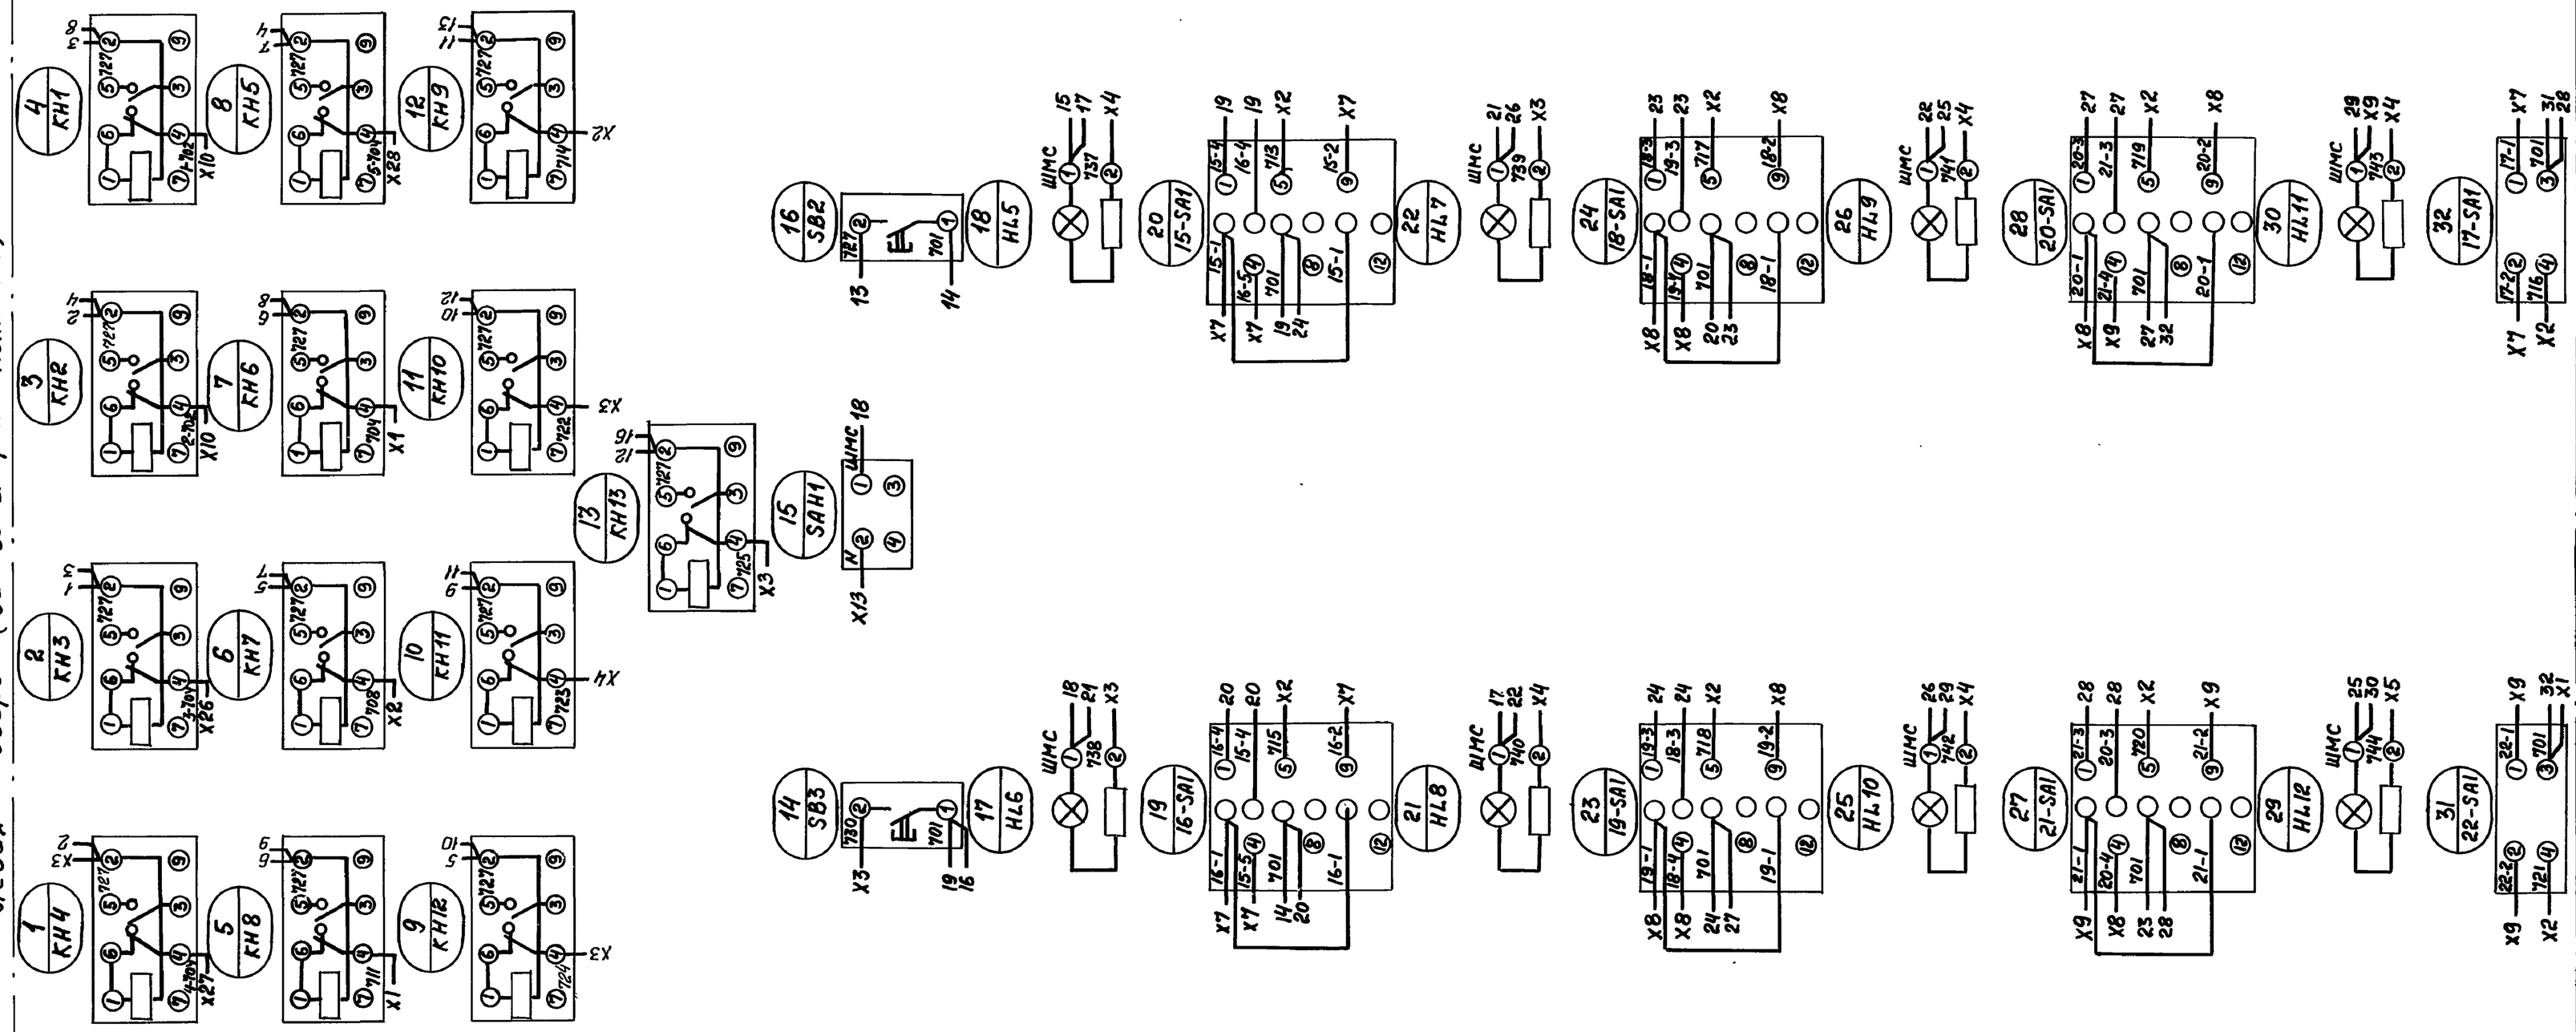

					ТП 902-1-148.88-ЭМ1.002.34		
Привязан		Нач.отд.	Фролов		Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч напором 80 м	Стадия	Лист	Листов
		Гл. спец.	Обозная			Р	1	4
		Н. контр.	Аронсон					
		Рук. гр.	Барчон	09.88	Шкаф ШУС Схема электрическая соединений (начало)	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Инв.№		Вед. инж.	Дорофеев					
		Инж.	Дюкова					

Копировал Годовская

23464-07 14

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Панель (вид спереди)

Альбом 7

X1
31	701	1	35
	701	2	
	701	3	
85	701	4	
89	703	5	49
7	704	6	40
	705	7	75
	706	8	76
5	711	9	
	711	10	

X2
6	708	1	
20	713	2	
12	714	3	
19	715	4	
32	716	5	
24	717	6	
23	718	7	
28	719	8	
27	720	9	
31	721	10	

X3
11	722	1	
	722	2	
9	724	3	
13	725	4	74
	726	5	42
1	727	6	61
14	730	7	71
122	731	8	71
17	738	9	
22	739	10	

X4
88	734	1	70
87	735	2	50
86	736	3	73
18	737	4	
21	740	5	
26	741	6	
25	742	7	
30	743	8	
10	723	9	47
	723	10	

X5
29	744	1	
99	747	2	80
99	748	3	33
	748	4	
	6-4	5	40
	6-5	6	40
	6-706	7	40
	7-4	8	41
	7-5	9	41
	7-706	10	41

X6
	8-4	1	75
	8-5	2	75
	8-6	3	76
	9-4	4	75
	9-5	5	75
	9-6	6	76
		7	
		8	
		9	
		10	

X7
20	15-1	1	
20	15-2	2	42
	15-3	3	42
19	15-5	4	
19	16-1	5	
19	16-2	6	42
	16-3	7	42
20	16-5	8	
32	17-1	9	
32	17-2	10	

33 1-K1

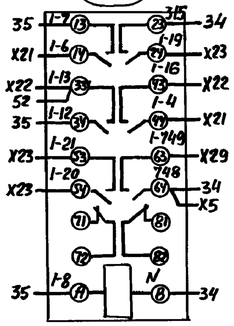

34 2-K1

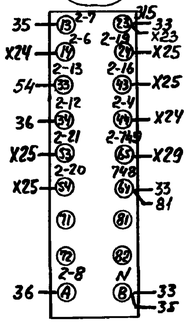

35 1-KB1



36 2-KB1



37 3-KC1



38 4-KC1



39 5-KC1



40 БКС1



41 7-KC1



42 КЛ7



X21
62	1	1-1	
53	2	1-2	
33	3	1-3	
	4	1-4	100
	5	1-4	
33	6	1-6	
55	7	1-7	
35	8	1-8	
69	9	1-9	
	10	1-9	100

X22
69	1	1-10	
55	2	1-11	
35	3	1-12	
	4	1-12	
33	5	1-13	
52	6	1-14	
35	7	1-15	
	8	1-15	
33	9	1-16	
	10		

X23
33	1	1-19	
33	2	1-20	
33	3	1-21	
35	4	1-22	
35	5	1-23	
	6	3Г2	
	7	3Г2	
53	8	3Г5	
63	9	2-1	
55	10	2-2	

X24
	1	2-3	
34	2	2-4	100
	3	2-4	
34	4	2-6	
53	5	2-7	
36	6	2-8	
69	7	2-9	
	8	2-9	100
69	9	2-10	
53	10	2-11	

X25
36	1	2-12	
	2	2-12	
54	3	2-13	
54	4	2-14	
34	5	2-15	
	6	2-15	
34	7	2-16	
34	8	2-19	
34	9	2-20	
34	10	2-21	

X26
36	1	2-22	
36	2	2-23	
37	3	3-5	
37	4	3-7	
	5	3-100	92
	6	3-101	92
	7	3-128	95
37	8	3-129	
37	9	3-703	
37	10	3-704	2

X27
	1	3-749	98
38	2	4-5	
38	3	4-7	
	4	4-100	91
	5	4-101	91
	6	4-128	94
38	7	4-129	
38	8	4-703	
38	9	4-704	1
	10	4-749	97

43 К1



44 К2



45 К3



46 К4



47 12-К1



48 КЛ4



49 КЛ6



50 КЛ5



51 КТ3



52 1-КТ1



53 1-КТ2



54 2-КТ1



55 2-КТ2



56 КТ4



57 КС3



58 КС4



59 КС5

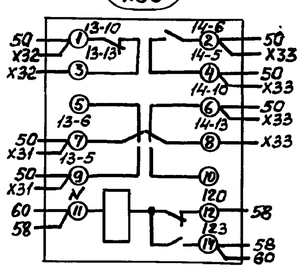

60 КС6

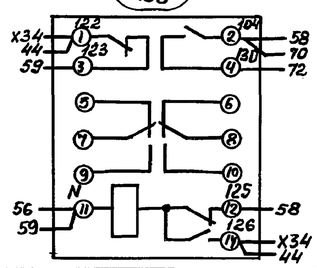

Линия сводки с черт. ЭМ1.002.ЭЭ л.3

						ТП 902-1-148.88-ЭМ1.002.ЭЭ	
Привязан							
				Нач. отд.	Фролов		
				Гл. спец.	Обозная		
				Н. контр.	Аронсон		
				Рук. гр.	Барчан	08.88	
				Вед. инж.	Дорофеев		
Инв. №				Инж.	Дюкова		

Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80 м

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Шкаф ШУС. Схема электрическая соединений (продолжение)

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

23164-07-15

Копировал Годовская

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 7

Линия сводки с черт. ЭМ1.002.34 л.2

X8
24 18-1 1
24 18-2 2
23 18-4 3
23 19-1 4
23 19-2 5
24 19-4 6
28 20-1 7
28 20-2 8
27 20-4 9
10

X9
27 21-1 1
27 21-2 2
28 21-4 3
31 22-1 4
31 22-2 5
6
Ш4 7 — 64
8
30 — Ш1С 9
122 — Ш1С 10

X10
141 1 — 65
141 2
142 3 — 49
148 4 — 40
149 5 — 67
151 6 — 48
150 7 — 41
4 — 1-702 8 — 53
3 — 2-702 9 — 55
10

X11
201 1 — 69
202 2 — 69
203 3 — 69
204 4 — 74
205 5 — 70
206 6 — 70
207 7 — 70
208 8 — 72
209 9 — 72
210 10 — 72

X12
211 1 — 73
212 2 — 73
213 3 — 73
214 4 — 74
215 5 — 74
216 6 — 74
218 7 — 76
219 8 — 76
220 9 — 76
221 10 — 77

X13
222 1 — 75
223 2 — 75
224 3 — 75
225 4 — 77
226 5 — 77
N 6 — 78
N 7
N 8 — 84, 15
N 9
N 10

X14
117 144 1 — 48
117 145 2 — 40
117 146 3 — 67
117 147 4 — 41
T1 5 — 51
T2 6 — 51
T3 7 — 77
T4 8 — 77
T5 9 — 68
T6 10 — 68

61 KTH1
N — 57, 67
728 — 71
727 — X3

62 1-F1
1-1 — X21
1-2 — 53

63 2-F1
2-1 — X23
2-2 — 55

64 F3
Ш4 — X9 65
101 — 69
51

65 F4
Ш4 — 64 66
141 — 67
X10

66 F5
Ш4 — 65
701 — 53
68

67 KT5
40 65 X10
141 146 — X14
149 N — 61 68

68 KT6
X14 71
T5 T6
701 71 66
N — 67 71

69 KSL1
70 X11 X11 X11
204 203 202 201
1-9 1-10 2-9 2-10 101 228 N 101
X21 X22 X24 X24 64 49 72 70 72

70 KSL2
69 72 X11 X11 X11
204 207 206 205
104 127 701 734 N 227
60 72 58 X35 73 71 X4 69 71 72

71 KS7
701 — 68 70 X3
T5 — 728
T6 — 729 — 79
N — 730 — 61 X3

72 KSL3
70 73 X11 X11 X11
204 210 209 208
104 130 101 217 N 227
70 73 60 X35 73 69 50 69 73 70 X29

73 KSL4
72 74 X12 X12 X12
204 213 212 211
104 136 701 736 N 101
X34 72 X35 70 74 X4 72 74 72 74

74 KSL5
73 X11 X12 X12 X12
204 216 215 214
12-13 12-12 701 725 12-6 12-7 N 101
X31 77 X30 76 73 X3 X30 73 77 73 75

75 KSL6
76 X13 X13 X13
221 224 223 222
8-5 8-4 9-5 9-4 701 705 N 101
X6 X6 X6 X6 76 78 76 X1 79 76 74 76

76 KSL7
79 81 X12 X12 X12
221 220 219 218
8-6 8-4 9-6 9-4 701 706 N 101
X6 75 X6 75 76 75 X1 75 77 75 77

77 KSL8
76 X12 X13 X13
221 226 225
101 102 12-13 12-12 T3 T4 N 101
76 X34 74 74 X14 X14 74 76 X33

78 T1
82
701 — 75
752
N
751 — 80
79 X13

79 R1
75 78
2
3 — 129 — 71

80 VD1
747 — 751
X5 83 78 81

81 VD2
751 — 748
80 34 82

82 VD3
752 — 748
78 83 81

83 VD4
747 — 752
80 82

X28
39 1 5-5
39 2 5-7
3 5-100 — 90
4 5-107 — 90
5 5-128 — 93
39 6 5-129
39 7 5-703
39 8 5-704 — 8
9 5-749 — 96
10

X29
52 1 501
52 2 1-505
54 3 2-505
4 3-505
5 4-505
6 5-505
33 7 1-749 — 101
34 8 2-749 — 99
48 9 505
72 10 227 — 100

X30
47 1 12-1 — 118
2 12-2 — 118
3 12-3 — 116
4 12-4 — 120
5 12-5 — 120
74 6 12-6 — 116
74 7 12-7
8 12-10 — 116
9 12-11 — 116
74 10 12-12 — 119

X31
74 1 12-13 — 116
2 12-14 — 114
3 12-15 — 115
4 13-1 — 111
5 13-2 — 111
6 13-3 — 107
7 13-4 — 113
59 8 13-5 — 113
59 9 13-6 — 107
10 13-8 — 107

X32
1 13-9 — 112
59 2 13-10 — 112
50 3 13-12 — 100
59 4 13-13 — 100
5 13-14 — 105
6 13-15 — 104
7 14-1 — 108
8 14-2 — 108
9 14-3 — 106
10 14-4 — 110

X33
59 1 14-5 — 110
59 2 14-6 — 106
3 14-8 — 108
4 14-9 — 109
59 5 14-10 — 109
50 6 14-12 — 100
59 7 14-13 — 100
8 14-14 — 103
9 14-15 — 102
77 10 101 — 121

X34
77 1 102
2 103 — 121
73 3 104 — 100
4 104
56 5 105 — 100
56 6 106
43 7 108
44 8 110
60 9 122 — 100
60 10 126 — 100

X35
70 1 127 — 93
72 2 130 — 93
73 3 136 — 93
4
5

Черная

Шина нулевая

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан				ТП 902-1-148.88-ЭМ1.002.34	
Инв.№	Нач.отд.	Фролов		Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м3/ч, напором 80м	Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
	Гл.спец.	Обозная			
	Н.контр.	Аронсон			
	Рук.гр.	Бароян	08.88	Шкаф ШУС. Схема электрическая соединений (продолжение)	Госстрой СССР Союзводоканалпроект Харьковский водоканалпроект
	Вед.инж.	Дорофеев			
	Инж.	Дюкова			

23464-07 16

Копир. Майстренко

Формат А2

Альбом 7

Правая дверь (вид со стороны монтажа)

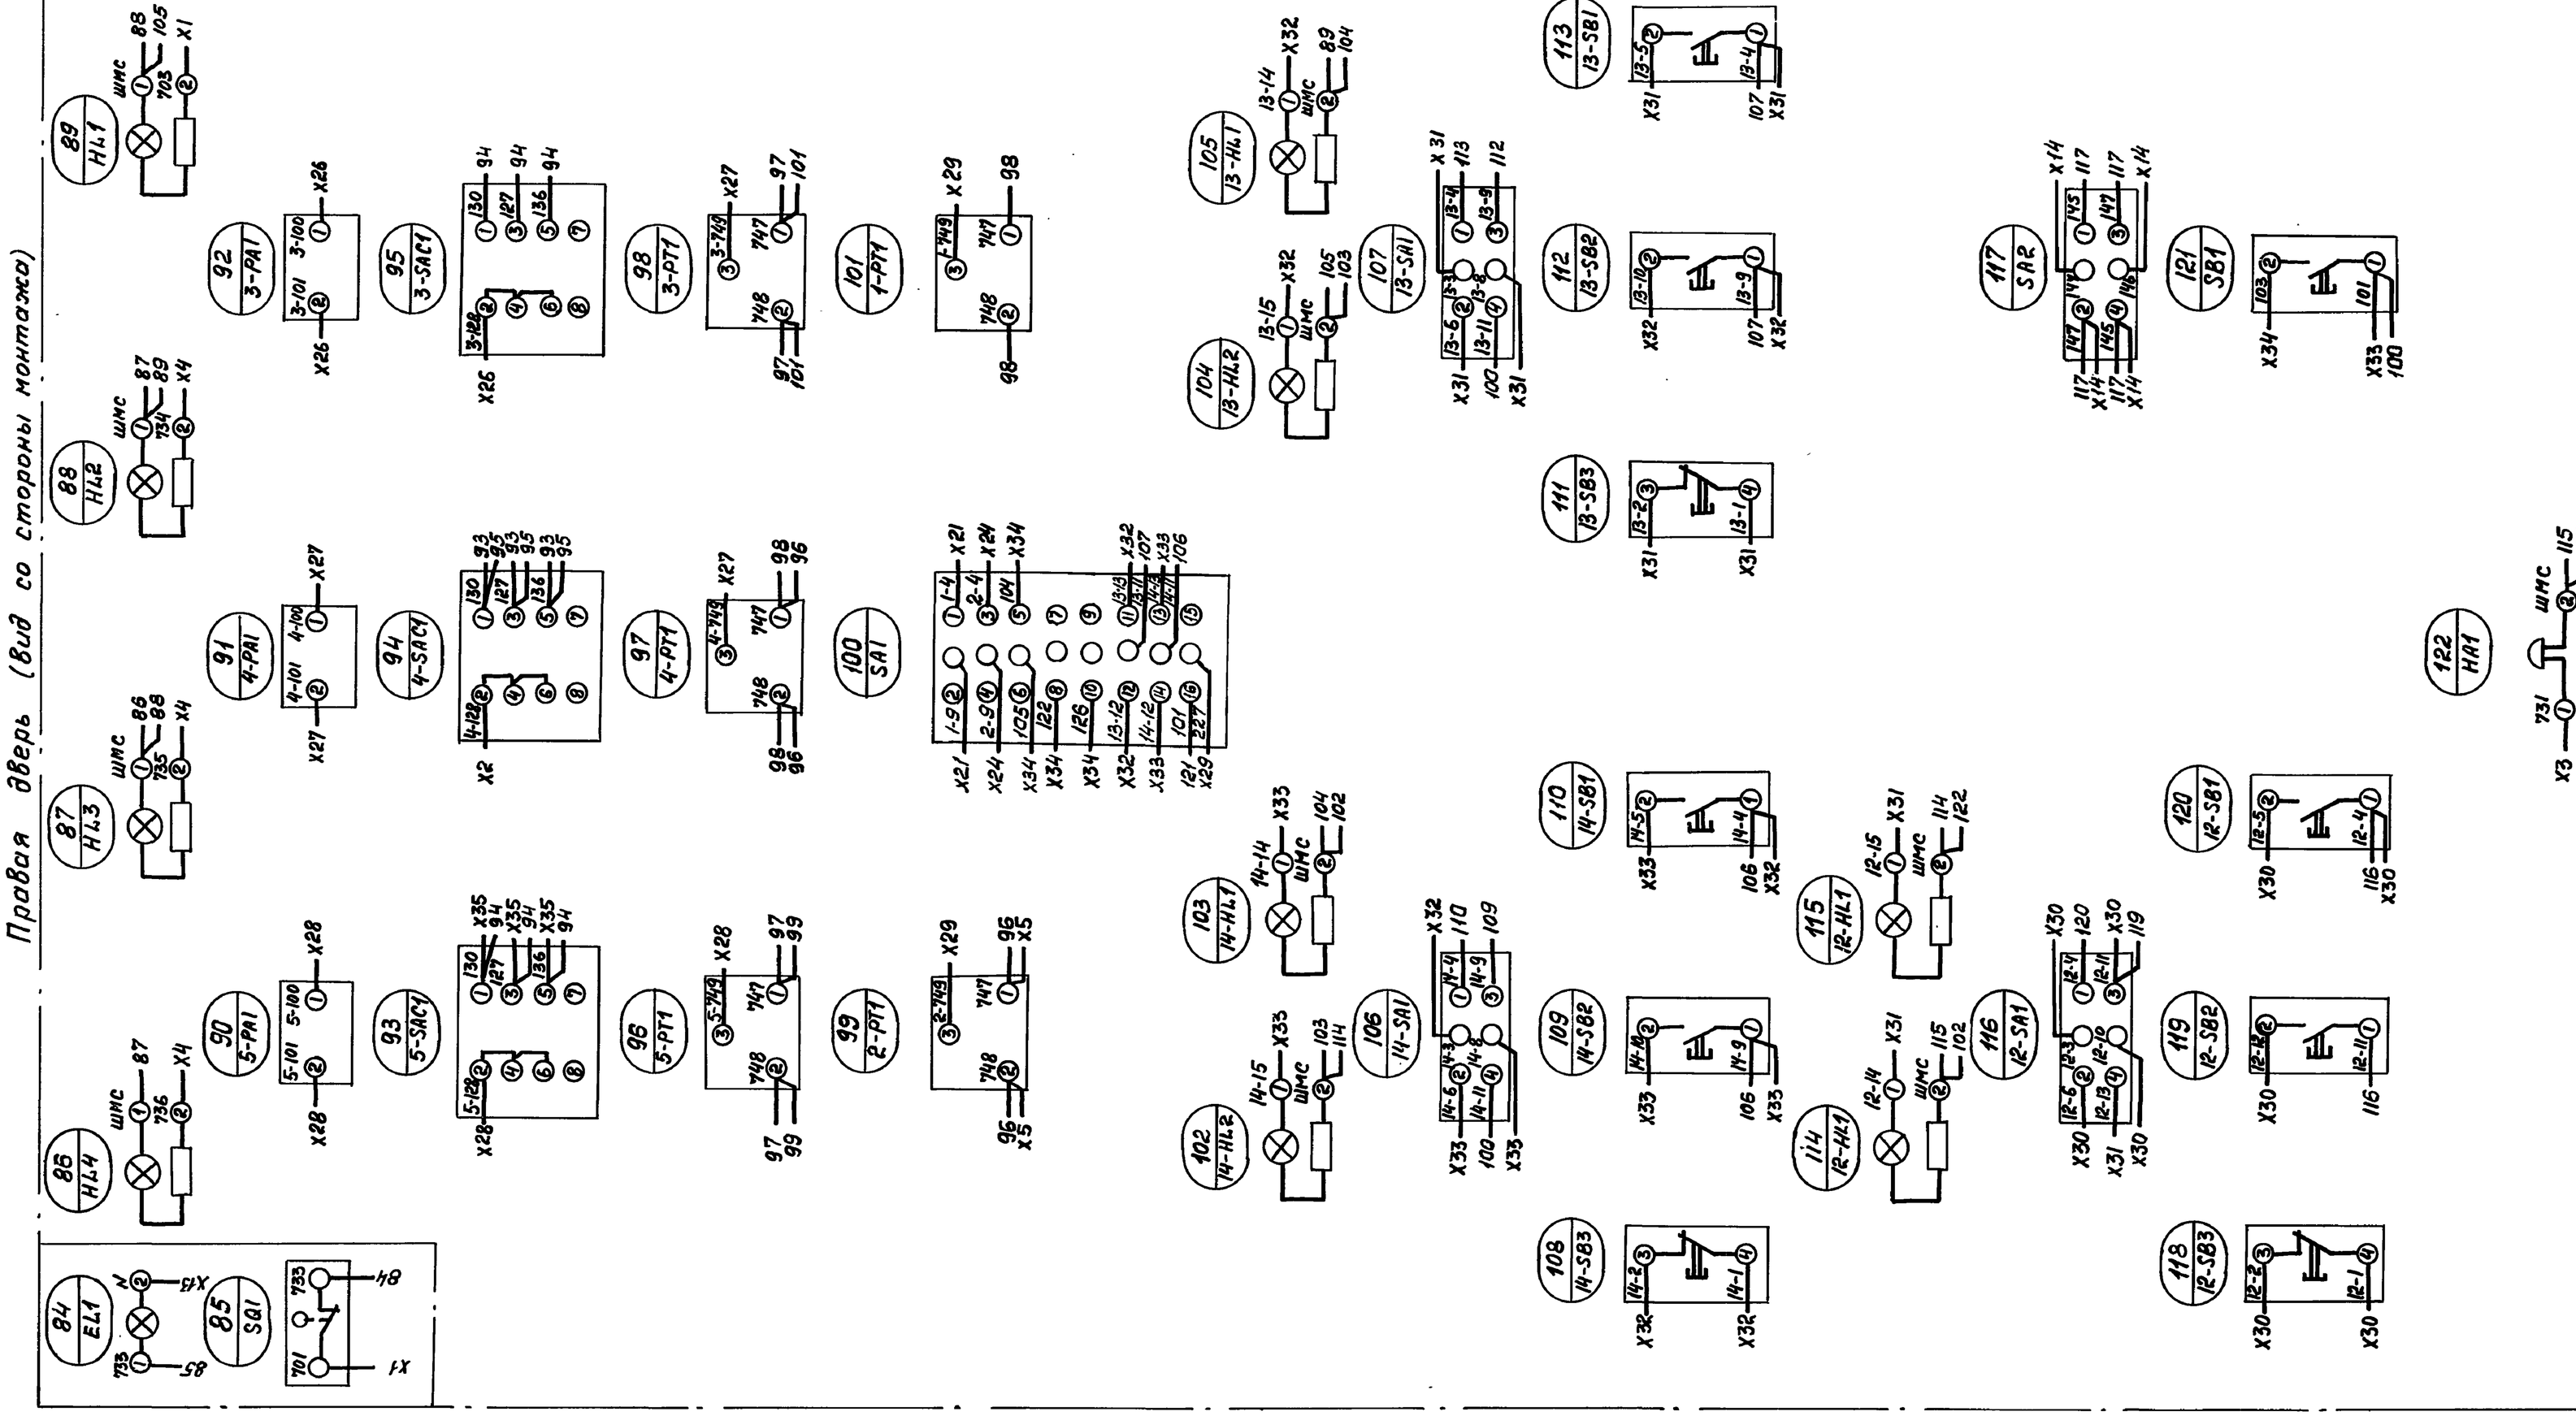

					ТП 902-1-148.88-ЭМ1.002.94
Привязан	Нач. отд.	Фролов		канализационная насосная станция производительности 800-1400 м³/ч напором 80м	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
	Гл. спец.	Обозная			
	Н. контр.	Аронсон			
	Рук. гр.	Барчан	08.88	ШКАФ ШУС Схема электрическая соединений (окончание)	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Инв. №	Инж.	Дюкова			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Годовская

23464-07 17

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Обозначение	Наименование	Кол. лист	Примеч.
902-1-148.88-АТХ1И. Н1	Перечень технической документации для задания заводу - изготовителю щитов	1	
902-1-148.88-АТХ1И.ЩКС.ВО	Щит контроля и сигнализации ЩКС. Общий вид	6	
902-1-148.88-АТХ1И.ЩКС.ТС	Щит контроля и сигнализации ЩКС. Таблица соединений	7	
902-1-148.88-АТХ1И.ЩКС.ТП	Щит контроля и сигнализации ЩКС. Таблица подключения	7	
902-1-148.88-АТХ1.СО2	Спецификация щитов	2	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач.отд	Фролов			ТП 902-1-148.88-АТХ1И. Н1		
Гл.спец.	Обозная					
Н.контр.	Аронсон			Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80 м	Стадия: Р	Лист: 1	Листов:
Рук.гр.	Барчан		08.88	Перечень технической документации для задания заводу-изготовителю щитов	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский водоканалпроект	
Ст.инж.	Сизова					
Инж.	Ткачева					

Формат А4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Документация		
	902-1-148.88-АТХ1И.ЩКС.ТС	Таблица соединений	7л	
	902-1-148.88-АТХ1И.ЩКС.ТП	Таблица подключения	7л	
		Стандартные изделия		
1		Шкаф щита ЩШ-3Д-I-1000×600 УХЛ4 Ур30 ОСТ 36.13-76	1	
2		Рейка Р1000 ТК3-101-83	5	
3		Рейка Р600 ТК3-100-83	4	
4		Скоба С 600 ТК3-126-83	4	
5		Уголок УП42×25, ℓ=430	3	
		Прочие изделия		
6	1-9б, 2-9б	Прибор регистрирующий автоматический РП160-08	2	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач.отд	Фролов			ТП 902-1-148.88-АТХ1И. ЩКС.ВО		
Гл.спец.	Обозная					
Н.контр.	Аронсон			Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80 м	Стадия: Р	Лист: 1	Листов: 6
Рук.гр.	Барчан		08.88	Щит контроля и сигнализации ЩКС Общий вид	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский водоканалпроект	
Ст.инж.	Сизова					
Инж.	Ткачева					

Формат А4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
7	20б	Прибор регистрирующий автоматический РП160-09	1	
8	1-9б, 2-9б	Прибор измерительный расходомера ультразвукового АКУСТРОН УЗР-В	2	
9	20в	Блок регулирующий аналоговый Р17	1	
10	20г	Блок аналого-релейного преобразования ЛОЗ	1	
11	20д-1, 20д-2	Устройство задающее потенциометрическое ЗУ11.001	2	
12	SB1, SB2	Кнопка КЕ011 исп. 4 черный без надписи	2	
13	S1	Переключатель "Тумблер" типа ТВ	1	
14	SAH1	Переключатель УП5311-И25	1	
15	SA1, SA2, SA3, 1-SA4, 2-SA4 SA5, SA6	Выключатель ПВ1-10Б исп III	7	ТМ4-1224-83
16	FU1	Вставка плавкая ВП2Б-1; 4А	1	
17	1-FU2, FU5	Вставка плавкая ВП2Б-1, 1А	2	
18	FU3, FU6 1-FU4, 2-FU4	Вставка плавкая ВП2Б-1; 0,5А	4	
19	2-FU2, 3-FU2	Вставка плавкая ВП2Б-1; 6,3А	2	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 902-1-148.88-АТХ1И. ЩКС.ВО | Лист 2

Формат А4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
20	—	Держатель плавкой вставки ДВПЧ-2В	9	ТМ3-151-83
21	TV1	Трансформатор ОСМ-0.25 ~220/36 В	1	ТМ3-16-83
22	КТ1, КТ2	Реле РКВ11-33-211 ~220В	2	
23	KQ1	Реле РП-12 ~220 В ПП	1	
24	KTH1	Реле ВЛ-43 ~220В ВВ 1-10 С	1	
25	КН1...КН6	Реле РЭУ11-110; 0,25А	6	
26	R1	Резистор ПЭВР-100 R 470 Ом	1	
27	VД1, VД2	Устройство защитное В01.001	2	
28	UZ	Блок питания 22БП-36	1	
29	XS1	Розетка штепсельная ~36В	1	ТМ3-16-83
30	—	Патрон потолочный ~250В	1	
31	EL1	Лампа накаливания ~220В 60Вт	1	
32	XT1...XT4	Блок зажимов Б324-4П16-В/ВУ3-10	4	
33		Упор	8	
34		Рамка РПМ66×26	32	
		Материалы		
35		Провод ПВ1 1×1,0 ГОСТ 6323-79	100	м
36		Провод ПВ1 1×2,5 ГОСТ 6323-79	40	м
37		Провод ПВ3 1×1,5 ГОСТ 6323-79	10	м

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 902-1-148.88-АТХ1И. ЩКС.ВО | Лист 3

Формат А4

Копировал: Майстренко

Формат А2

23464-07 18

17

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

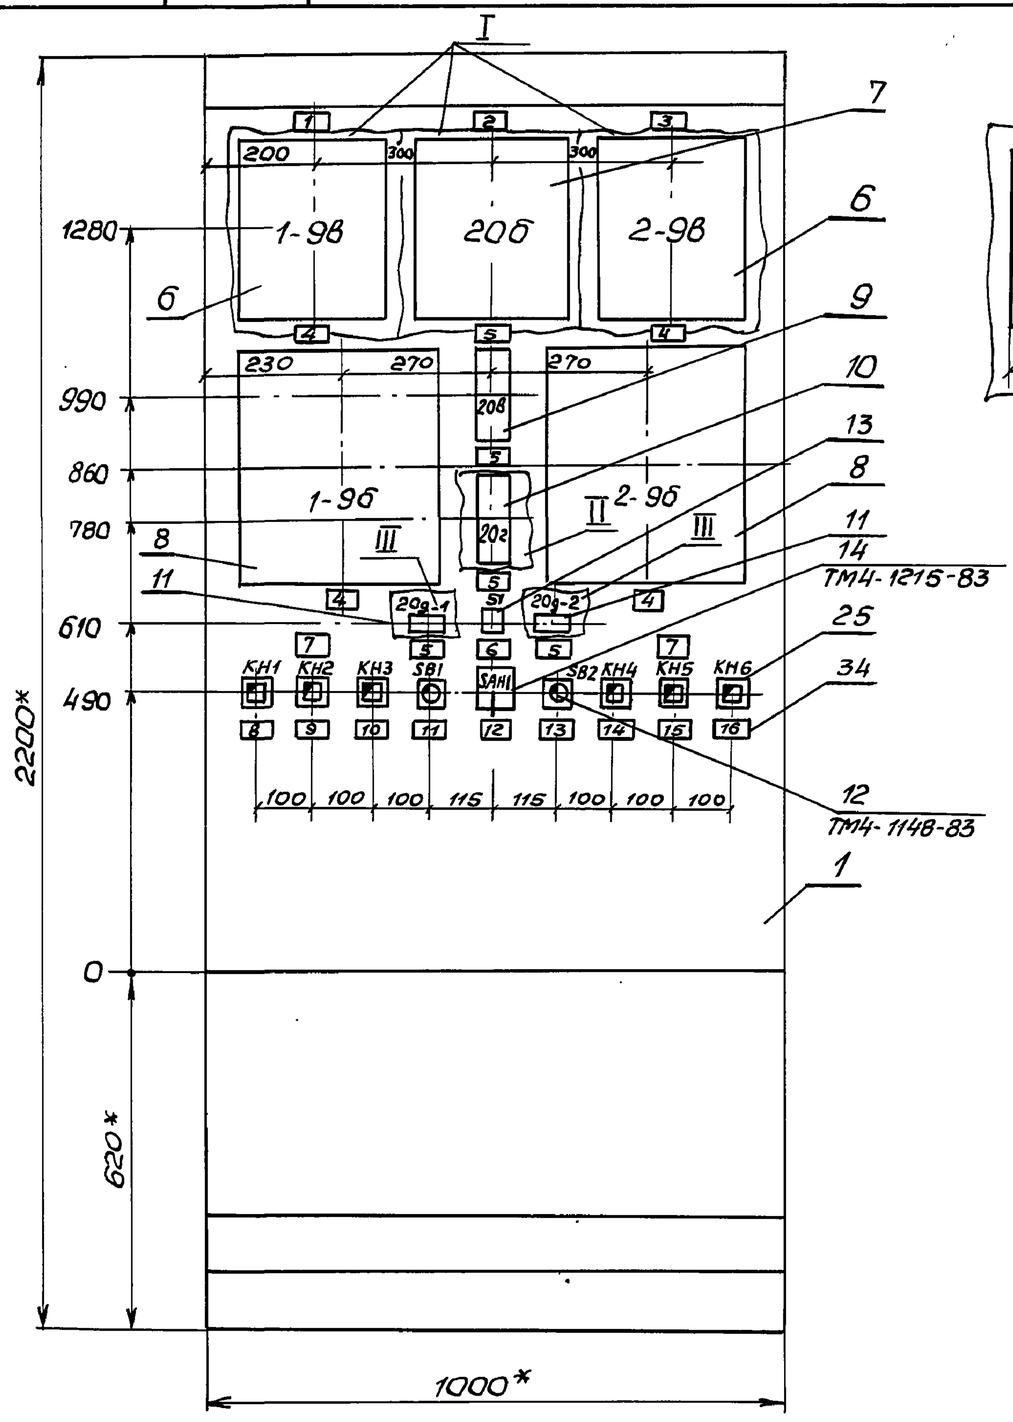

I
М1:10

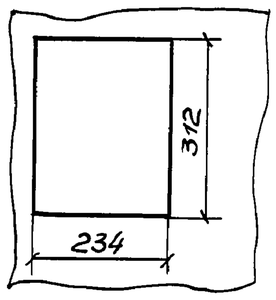

II
М1:10



III
М1:5



1. * – Размеры для справок.
2. Покрытие – вариант 5 ОСТ36.13-76.
3. Приборы позиции 1-9б, 2-9в, 20б, 1-9б, 2-9б закрепить на каркасе щита по черт. ТМ3-141-83

Привязан			
Инв.№			

ТП902-1-148.88-АТХ1И.ЩКС.ВО — Лист 4

Формат А3

Вид на внутренние плоскости (развернуто)

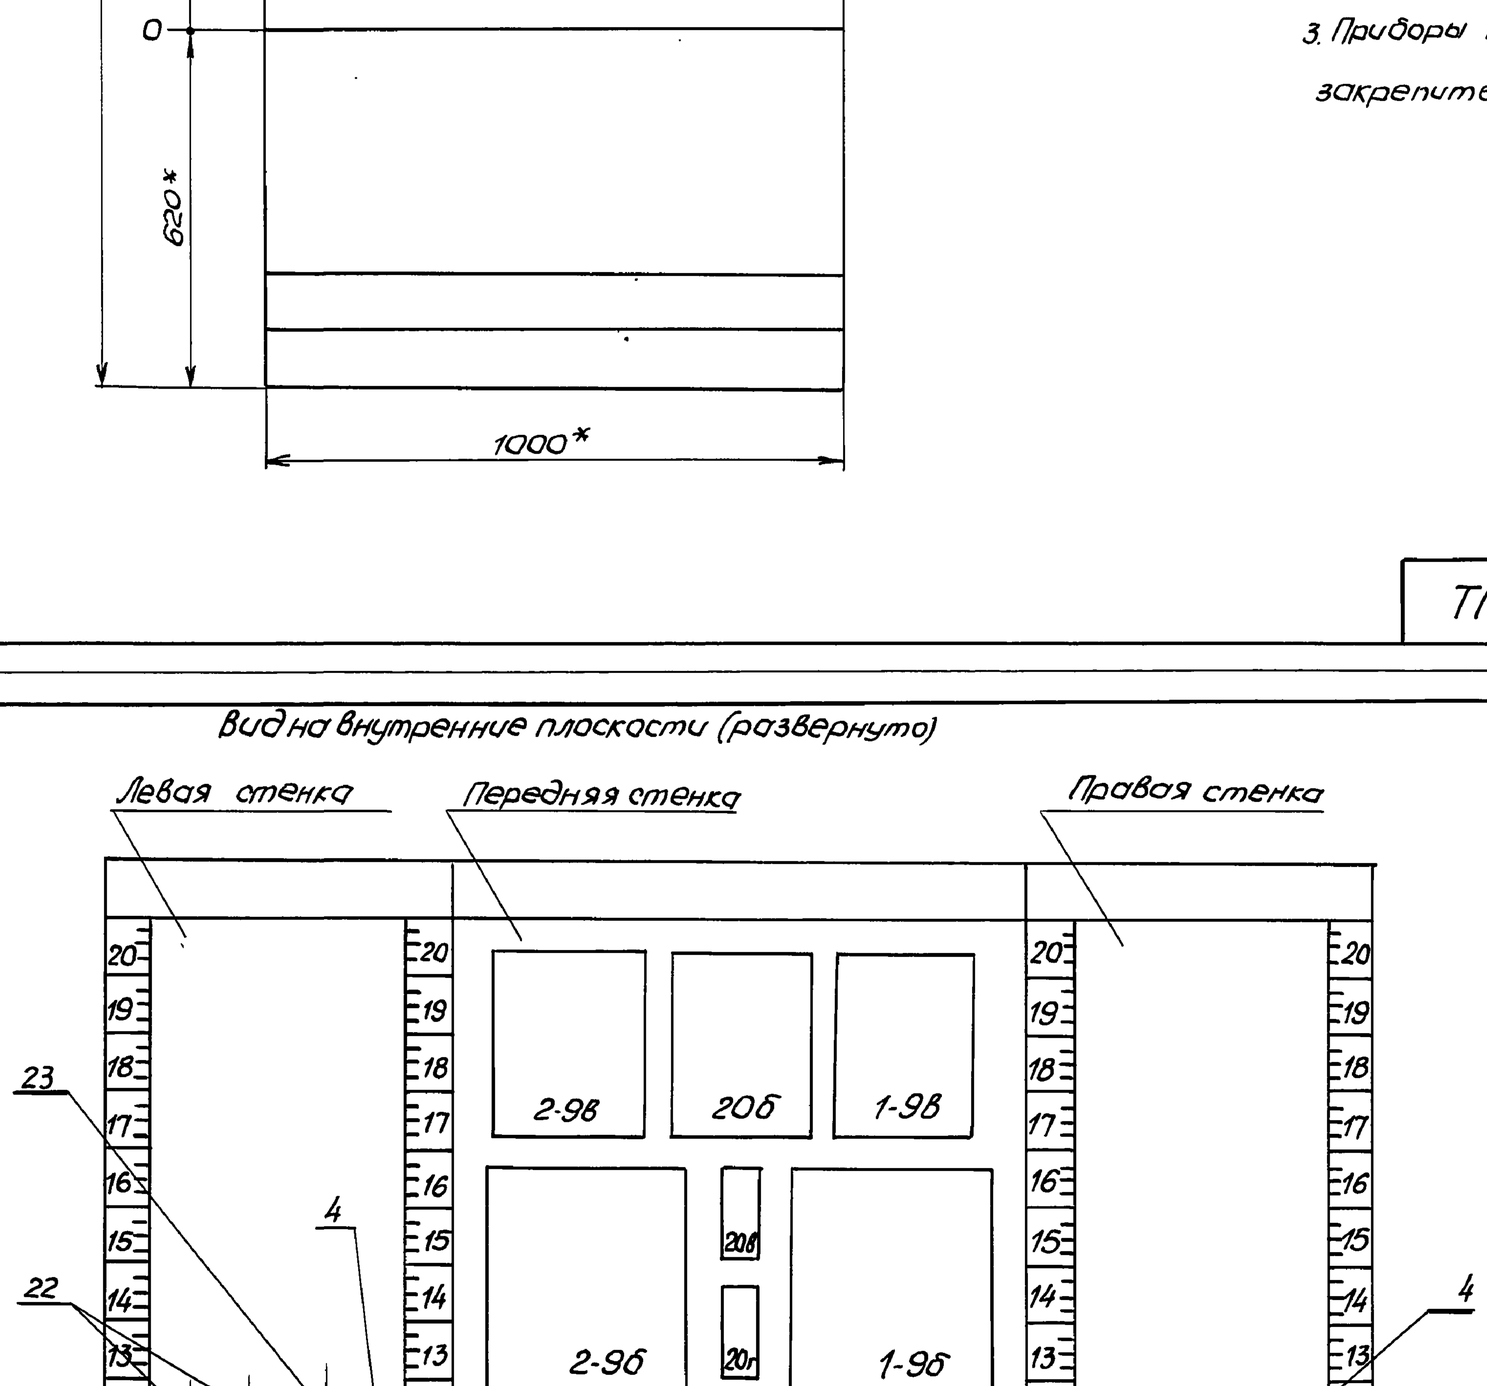

I
М1:2



Привязан			
Инв.№			

ТП902-1-148.88-АТХ1И.ЩКС.ВО — Лист 5

Формат А3

Копир. Мастеренко
Формат А2 23464-07 19
Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Таблица 1
Надписи в рамках

№ надписи	Надпись	Кол.
1	Трубопровод N1	1
2	Приемный резервуар	1
3	Трубопровод N2	1
4	Расход	4
5	Уровень	5
6	Включение схемы	
	регулирования	1
7	Отклонение техноло-	
	гических параметров	2
8	Насос 1	1
9	Насос 2	1
10	Насос 3	1
11	Опробование сигнали-	
	зации	1
12	Звуковая сигнализация	1
13	Съем сигнала	
14	Насос 4	1
15	Насос 5	1
16	Понизился уровень	
	в баке разрыва стру	1
17	-36В	1
18	~36В	1
19	Ввод ~220В	1

Продолжение табл. 1

№ надписи	Надпись	Кол.
20	Электроинструмент и	
	освещение	1
21	Схема предупредитель-	
	ной сигнализации	1
22	поз. 1-9б, 1-9в	1
23	поз. 2-9б, 2-9в	1
24	Блок питания уровней	1
25	поз. 20в, 20г	1

Привязан

Инв. №

ТП 902-1-148.88 -АТХ1И. ЩКС. ВО

Лист 6

Формат А4

Таблица 2
Соединения проводок

Проводник	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание

Технические требования:

Таблица соединений выполнена на основании схем ТП 902-1-148.88 -АТХ1, л.л. 3,4,5,6, альбом 6

Левая стенка

501	KT1		A	KO1	23	ПВ1 1х1,0
501	KO1		23	FU3	2	ПВ1 1х1,0
501	FU3		2	SB1	13	ПВ1 1х1,0
501	SB1		13	SB2	13	ПВ1 1х1,0
508	SB2		14	KQ1	64	ПВ1 1х1,0
506	KQ1		34	KTH1	5	ПВ1 1х1,0
N	KTH1		7	R1	2	ПВ1 1х1,0
N	R1		2	XT2	10	ПВ1 1х1,0
507	R1		1	KQ1	33	ПВ1 1х1,0
509	KO1		22	KT2	8	ПВ1 1х1,0
812	KT2		A	20б	-X23 1A	ПВ1 1х1,0
812	20б	-X23 1A		UZ	2	ПВ1 1х1,0
812	UZ		2	SA6	Л1	ПВ1 1х1,0
812	SA6		Л1	FU5	2	ПВ1 1х1,0

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Начотд	Фролов			Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м3/ч, напором 80м	Стадия Р	Лист 1	Листов 7
Гл.спец.	Обозная						
Н.контр.	Аронсон						
Рук.гр	Барчан		08.86	Щит контроля и сигнализации ЩКС. Таблица соединений	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Ст.инж.	Аронсон						
Инж.	Бреловская						

ТП 902-1-148.88 -АТХ1И. ЩКС. ТС

Формат А4

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
811	FU5 1		SA5	С1	ПВ1 1х1,0	
2-809	2-SA4	С1	2-FU4	1	ПВ1 1х1,0	
2-810	2-FU4	2	2-9б	5	ПВ1 1х1,0	
2-810	2-9б	5	2-9в -X23	1A	ПВ1 1х1,0	
2-301	2-9в -X1	2б	2-9б	2	ПВ1 1х1,0	
2-302	2-9б	1	2-9в -X1	1б	ПВ1 1х1,0	
803	EL1	1	1-FU2	2	ПВ1 1х1,0	
803	1-FU2	2	TV1	1	ПВ1 1х1,0	
804	TV1	3	2-FU2	1	ПВ1 1х1,0	
806	2-FU2	2	XS1	1	ПВ1 1х1,0	
807	XS1	2	3-FU2	2	ПВ1 1х1,0	
805	3-FU2	1	TV1	4	ПВ1 1х1,0	
Л1	SA1	Л1	SA2	Л1	ПВ1 1х2,5	
Л1	SA2	Л1	XT1	1	ПВ1 1х2,5	
802	SA2	С1	1-FU2	1	ПВ1 1х1,0	
800	FU1	1	SA1	С1	ПВ1 1х1,0	
801	SA3	Л1	FU1	2	ПВ1 1х2,5	
801	FU1	2	SA5	Л1	ПВ1 1х2,5	
801	SA5	Л1	2-SA4	Л1	ПВ1 1х2,5	
801	2-SA4	Л1	1-SA4	Л1	ПВ1 1х2,5	
1-809	1-SA4	С1	1-FU4	1	ПВ1 1х1,0	
1-810	1-FU4	2	1-9б	5	ПВ1 1х1,0	
1-810	1-9б	5	1-9в -X23	1A	ПВ1 1х1,0	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копир. Мастеренко

23464-07 20

Формат А2

Лист 2

ТП 902-1-148.88 -АТХ1И. ЩКС. ТС

Формат А4

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
1-301	1-9в -X1	2б	1-9б	2	ПВ1 1х1,0	
1-302	1-9б	1	1-9в -X1	1б	ПВ1 1х1,0	
305	20б -X1	1б	VD1	+	ПВ1 1х1,0	
305	VD1	+	XT2	1	ПВ1 1х1,0	
1-502	KH1	4	XT3	2	ПВ1 1х1,0	
504	KH1	2	KH2	2	ПВ1 1х1,0	
504	KH2	2	KH3	2	ПВ1 1х1,0	
504	KH3	2	SB1	14	ПВ1 1х1,0	
504	SB1	14	KH4	2	ПВ1 1х1,0	
504	KH4	2	KH5	2	ПВ1 1х1,0	
504	KH5	2	KH6	2	ПВ1 1х1,0	
504	KH6	2	KTH1	3	ПВ1 1х1,0	
815	FU6	1	SA6	С1	ПВ1 1х1,0	
813	UZ	8	XT2	3	ПВ1 1х1,0	
814	UZ	14	XT2	4	ПВ1 1х1,0	
306	VD2	-	VD1	-	ПВ1 1х1,0	
306	VD1	-	20в	12	ПВ1 1х1,0	
306	20в	12	20б -X1	2б	ПВ1 1х1,0	
109	20б -X17	1A	20г	28	ПВ1 1х1,0	
107	20г	27	20б -X17	4A	ПВ1 1х1,0	
106	20б -X17	2б	XT1	4	ПВ1 1х1,0	
N	EL1	2	1-9в -X23	15	ПВ1 1х1,0	
N	1-9в -X23	1б	20б -X23	1б	ПВ1 1х1,0	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Лист 3

ТП 902-1-148.88 -АТХ1И. ЩКС. ТС

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
N	20Б -Х23	1Б	2-9В	1Б	ПВ1 1×1,0	
N	2-9В -Х23	1Б	2-9Б	6	ПВ1 1×1,0	
N	2-9Б	6	20В	2	ПВ1 1×1,0	
N	20В	2	1-9Б	6	ПВ1 1×1,0	
N	1-9Б	6	20Г	2	ПВ1 1×1,0	
N	20Г	2	SAH1	2	ПВ1 1×1,0	
N	SAH1	2	U2	4	ПВ1 1×1,0	
N	U2	4	XT1	2	ПВ1 1×1,0	
2-502	KH2	4	XT3	5	ПВ1 1×1,0	
3-502	KH3	4	XT3	8	ПВ1 1×1,0	
510	SAH1	1	XT2	9	ПВ1 1×1,0	
4-502	KH4	4	XT4	2	ПВ1 1×1,0	
5-502	KH5	4	XT4	5	ПВ1 1×1,0	
505	KH6	4	XT2	7	ПВ1 1×1,0	
308	20Д-1	1	20В	4	ПВ1 1×1,0	
816	20В	1	20Г	1	ПВ1 1×1,0	
816	20Г	1	FU6	2	ПВ1 1×1,0	
310	20Д-1	4	20В	6	ПВ1 1×1,0	
307	20В	14	VД2	+	ПВ1 1×1,0	
307	VD2	+	XT2	2	ПВ1 1×1,0	
309	20Д-1	2	20В	23	ПВ1 1×1,0	
311	20В	21	20Д-2	1	ПВ1 1×1,0	
313	20Д-2	4	20В	19	ПВ1 1×1,0	
314	20В	25	S1	4	ПВ1 1×1,0	
N	XT1	10	XT2	10	ПВ1 1×1,0	

Привязан

Инв. №

ТП902-1-148.88 -АТХ1И. ЩКС.ТС

Лист 4

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
315	20Г	11	20В	27	ПВ1 1×1,0	
312	20В	29	20Г	12	ПВ1 1×1,0	
312	20Г	13	20Д-2	2	ПВ1 1×1,0	
312	20Д-2	2	S1	3	ПВ1 1×1,0	
312	S1	3	XT2	5	ПВ1 1×1,0	
315	20Г	14	XT2	6	ПВ1 1×1,0	
108	20Г	29	XT1	5	ПВ1 1×1,0	
110	20Г	30	XT1	6	ПВ1 1×1,0	
808	FU3	1	SA3	C1	ПВ1 1×1,0	
701	KT1	25	KT2	25	ПВ1 1×1,0	
701	KT2	25	KQ1	43	ПВ1 1×1,0	
701	KQ1	43	XT1	8	ПВ1 1×1,0	
N	KT1	B	KT2	B	ПВ1 1×1,0	
N	KT2	B	KQ1	A1	ПВ1 1×1,0	
N	KQ1	A1	TV1	2	ПВ1 1×1,0	
N	TV1	2	XT1	2	ПВ1 1×1,0	
723	KT1	26	KT2	26	ПВ1 1×1,0	
723	KT2	26	XT1	3	ПВ1 1×1,0	
724	KQ1	42	XT1	9	ПВ1 1×1,0	
Z	2-9В	Z	„земля"	3	ПВ3 1×1,5	
Z	20Б	Z	"земля"		ПВ3 1×1,5	
Z	1-9В	Z	"земля"		ПВ3 1×1,5	
Z	2-9Б	Z	"земля"		ПВ3 1×1,5	
Z	20В	3	"земля"		ПВ3 1×1,5	

Привязан

Инв. №

ТП902-1-148.88-АТХ1И. ЩКС.ТС

Лист 5

Формат А4

Копировал Майстренко

24 шаблоф 12 40-4343

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
Z	1-9Б	Z	"земля"		ПВ3 1×1,5	
Z	20Г	3	"земля"		ПВ3 1×1,5	
Z	20Д-2	3	"земля"		ПВ3 1×1,5	
Z	20Д-1	3	"земля"		ПВ3 1×1,5	
501	SB2	13	XT4	8	ПВ1 1×1,0	
	Перемычки на аппаратах и клеммниках					
506	K01	52	KQ1	34	ПВ1 1×1,0	
317	20В	15	20В	17	ПВ1 1×1,0	
316	20В	26	20В	28	ПВ1 1×1,0	
316	20В	28	20В	30	ПВ1 1×1,0	
321	20Г	6	20Г	8	ПВ1 1×1,0	
321	20Г	8	20Г	19	ПВ1 1×1,0	
319	20Г	9	20Г	20	ПВ1 1×1,0	
315	20Г	11	20Г	14	ПВ1 1×1,0	
312	20Г	12	20Г	13	ПВ1 1×1,0	
323	20Г	15	20Г	17	ПВ1 1×1,0	
320	20Г	16	20Г	18	ПВ1 1×1,0	
322	20Г	21	20Г	23	ПВ1 1×1,0	
318	20Г	22	20Г	24	ПВ1 1×1,0	
503	KH6	1	KH6	6	ПВ1 1×1,0	

Привязан

Инв. №

ТП902-1-148.88 -АТХ1И. ЩКС.ТС

Лист 6

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
5-503	KH5	1	KH5	6	ПВ1 1×1,0	
4-503	KH4	1	KH4	6	ПВ1 1×1,0	
3-503	KH3	1	KH3	6	ПВ1 1×1,0	
2-503	KH2	1	KH2	6	ПВ1 1×1,0	
1-503	KH1	1	KH1	6	ПВ1 1×1,0	
Z	U2	6	U2	Z	ПВ1 1×2,5	
504	KTH1	3	KTH1	4	ПВ1 1×1,0	
501	XT4	8	XT4	9	ПВ1 1×1,0	
501	XT4	9	XT4	10	ПВ1 1×1,0	
N	XT1	2	XT1	7	ПВ1 1×1,0	
N	XT1	7	XT1	10	ПВ1 1×1,0	

Привязан

Инв. №

ТП902-1-148.88-АТХ1И. ЩКС.ТС

Лист 7

Формат А4

Альбом 7

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Таблица 3
Подключение проводок

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
Технические требования:				
Таблица подключений выполнена				
на основании чертежей				
ТП 902-1-148.88-АТХ1, л.л 3, 4, 5, 6				
Альбом 6				
XT1				
Л1	1		6	110
N*	2		7	N*
723	3		8	701
106	4		9	724
108	5		10	N*
XT2				
305	1		6	315
307	2		7	505
813	3		8	509
814	4		9	510
312	5		10	N*
XT3				
	1		6	2-505
1-502	2		7	
1-505	3		8	3-502
	4		9	3-505
2-502	5		10	
XT4				
	1		6	5-505
4-502	2		7	
4-505	3		8П	501*
	4		9П	501*
5-502	5		10	501
Левая стенка				
KT1				
501	A		B	N
	17		18	
701	25		26	723

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Фролов			ТП 902-1-148.88 - АТХ1И. ЩКС. ТП		
Гл. спец.	Обозная			Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80 м	Стадия: Р	Лист: 1	Листов: 7
Н. контр.	Аронсон						
Рук. гр.	Барчан		08.88	Щит контроля и сигнализации ЩКС. Таблица подключения	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский водоканалпроект	
Ст. инж.	Аронсон					
Инж.	Бреловская					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А4

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
KT2				
812	A		B	N*
	17		18	
701*	25		26	723*
KQ1				
508	64		52 П	506
N*	A1			
501*	23		22	509
	21			
	12	Р	11	
701*	43		42	724
	41			
506*	34 П3		33	507
TV1				
803	1		2	N*
804	3		4	805
XS1				
806	1		2	807
SA1				
Л1	Л1		С1	800
SA2				
Л1*	Л1		С1	802
SA3				
801	Л1		С1	808
FU1				
800	1		2	801*
1-FU2				
802	1		2	803*
2-FU2				
804	1		2	806
3-FU2				
805	1		2	807
FU3				
808	1		2	501*

Привязан

Инв. №

ТП 902-1-148.88 - АТХ1И. ЩКС. ТП	Лист 2

Формат А4

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакты	Вывод	Проводник
Передняя стенка				
EL1				
803	1		2	N
2-9в				
Z*	Z			
X1				
	1А		1Б	2-302
	2А		2Б	2-301
	3А		3Б	
X17				
	1А		2А	
	3А		4А	
	2Б			
X23				
2-810	1А		1Б	N*
	2А			
20б				
Z*	Z			
X1				
	1А		1Б	305
	2А		2Б	306
	3А		3Б	
X17				
109	1А		2А	
	3А		4А	107
106	2Б			
X23				
812*	1А		1Б	N*
	2А			
1-9в				
Z	Z			
X1				
	1А		1Б	1-302
	2А		2Б	1-301
	3А		3Б	

Привязан

Инв. №

ТП 902-1-148.88 - АТХ1И. ЩКС. ТП	Лист 3

Формат А4

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
X17				
	1А		2А	
	3А		4А	
	2Б			
X23				
1-810	1А		1Б	N*
	2А			
2-9б				
Z*	Z		1	2-302
2-301	2		3	
	4		5	2-810*
N*	6			
20б				
816	1		2	N*
Z*	3		4	308
	5		6	310
	7		8	
	9		10	
	11		12	306*
	13		14	307
317	15 П		16	
317	17 П		18	
313	19		20	
311	21		22	
309	23		24	
314	25		26 П	316
315	27		28 П	316*
312	29		30 П	316
1-9б				
Z*	Z		1	1-302
1-301	2		3	
	4		5	1-810*
N*	6			
20г				
816*	1		2	N*
Z*	3		4	
	5		6 П	321
	7		8 П	321*
319	9 П		10	
315*	11 П		12 П	312*

Привязан

Инв. №

ТП 902-1-148.88 - АТХ1И. ЩКС. ТП	Лист 4

Формат А4

Копировал | Формат А2 | 23464-07 22

12

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
312*	13 п		14 п	315*
323	15 п		16 п	320
323	17 п		18 п	320
321	19 п		20 п	319
322	21 п		22 п	318
322	23 п		24 п	318
	25		26	
107	27		28	109
108	29		30	110

20Д-2

2*	3		1	311
313	4		2	312*

S1

312*	3	3	4	314
	1	Р	2	

20Д-1

2*	3		1	308
310	4		2	309

КН6

503	1 п		2	504*
	3	3	5	
505	4		6 п	503

КН5

5-503	1п		2	504*
	3	3	5	
5-502	4		6п	5-503

КН4

4-503	1п		2	504*
	3	3	5	
4-502	4		6 п	4-503

SB2

501*	13	3	14	508

SAH1

510	1		2	N*
	3		4	

Привязан

Инв. №

ТП902-1-148.88-АТХ1И.ЩКС.ТП

Лист 5

Формат А4

Продолжение табл. 3

SB1

501*	13	3	14	504*

КН3

3-503	1 п		2	504*
	3	3	5	
3-502	4		6 п	3-503

КН2

2-503	1 п		2	504*
	3	3	5	
2-502	4		6 п	2-503

КН1

1-503	1 п		2	504
	3	3	5	
1-502	4		6 п	1-503

VД1

305*	+		-	306*

VД2

307*	+		-	306

UZ

812*	2		4	N*
Z*	6 п		8	813
	10		12	
814	14		2 п	Z*

1-SA4

801	Л1		С1	1-809

2-SA4

801*	Л		С1	2-809

SA5

801*	Л1		С1	811

SA6

812*	Л1		С1	815

1-FU4

1-809	1		2	1-810

2-FU4

2-809	1		2	2-810

Привязан

Инв. №

ТП902-1-148.88-АТХ1И.ЩКС.ТП

Лист 6

Формат А4

Продолжение табл. 3

FU5

811	1		2	812

FU6

815	1		2	816

правая стенка

R1

507	1		2	N*

KTH1

504*	3 п		7	N
504	4 п		5	506
	6			

Привязан

Инв. №

ТП902-1-148.88-АТХ1И.ЩКС.ТП

Лист 7

Формат А4

Копир. Мастеренко

23464-07 23

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Щиты								
	1.1. Щит контроля и сигнализации ЩКС, состоящий из щита шкафного ЩШ-3Д-1000×600 УХЛ4 ЭРЗО по ОСТ36.13-76	Общий вид АТХ1И.ВО	шт.	796				1	

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Фролов		
Гл.спец.	Обозная		
Н.контр.	Аронсон		
Рук.гр.	Барчан		08.88
Ст.инж.	Сизова		
Инж.	Сачкова		

ТП 902-1-148.88-АТХ1.С02

Канализационная насосная станция производительностью 800-1400 м³/ч, напором 80 м

Спецификация щитов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский водоканалпроект

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитом								
	2.1. Кнопка, исп. 4, черный без надписи	КЕ011	шт.	796				2	
	2.2 Переключатель „Тумблер"	ТВ	шт.	796				1	
	2.3. Переключатель	УП5311-И25	шт.	796				1	
	2.4. Выключатель пакетный, исп. III	ПВ1-10Б	шт.	796				7	
	2.5. Плавкая вставка ; 6,3А	ВП2Б-1	шт.	796				2	
	2.6. Плавкая вставка , 4А	ВП2Б-1	шт.	796				1	
	2.7. Плавкая вставка , 1А	ВП2Б-1	шт.	796				2	
	2.8. Плавкая вставка ; 0.5А	ВП2Б-1	шт.	796				4	
	2.9 Держатель плавкой вставки	ДВП4-2В	шт.	796				9	
	2.10. Трансформатор ~220/36В	ОСМ-0,25	шт.	796				1	
	2.11. Реле ~220В 50гц	РП-12	шт.	796				1	
	2.12. Реле ~220В 50гц	РКВ11-33-211	шт.	796				2	
	2.13. Реле ~220В 50гц ВВ1-10с	ВЛ-43	шт.	796				1	
	2.14. Реле Т 0,25А	РЭУ11-110	шт.	796				6	
	2.15. Резистор 100 Вт, 470 Ом	ПЭВР-100	шт.	796				1	
	2.16. Розетка штепсельная ~36В		шт.	796				1	
	2.17. Патрон патолочный ~250В		шт.	796				1	
	2.18. Лампа накаливания ~220В 60Вт		шт.	796				1	

Копир. Монтаж

Формат А4 (24) 23464-07 Ф.13.3.88

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 902-1-148.88-АТХ1.С02

Лист 2

Формат А3