

ИНВЭЛ
некоммерческое партнерство

ПРИКАЗ

«01» сентября 2009г.

№ 30

Об утверждении и вводе в действие стандарта организации НП «ИНВЭЛ» «Трубопроводы и арматура ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

В соответствии с договором № 2006.101.012 от 11.09.2006 ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - Филиал «Фирма ОРГРЭС» разработан проект стандарта организации «Трубопроводы и арматура ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

Проект указанного стандарта прошел процедуры, предусмотренные «Положением о порядке разработки, рассмотрения и утверждения стандартов организаций в электроэнергетике». Комиссией по техническому регулированию НП «ИНВЭЛ» принято решение «одобрить стандарт и рекомендовать его к утверждению» (протокол от 11.09.2008 № 7).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Стандарт организации НП «ИНВЭЛ» (далее – Стандарт) СТО 70238424.27.100.029-2009 «Трубопроводы и арматура ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» (Приложение 1 к настоящему приказу).

2. Ввести Стандарт в действие с 29 июня 2009 года.

3. Начальнику Отдела сопровождения информационного фонда Управления информационных технологий (Усовой О.А.):

3.1. Обеспечить регистрацию и учет Стандарта в системе Информационного фонда по техническому регулированию и внести в реестр документов по техническому регулированию в электроэнергетике.

3.2. Исключить из Реестра действующих в электроэнергетике НТД, утвержденного приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 14.08.2003 № 422 «О пересмотре нормативно-технических документов (НТД) и порядке их действия в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании», нормативные документы (Приложение 2 к настоящему приказу).

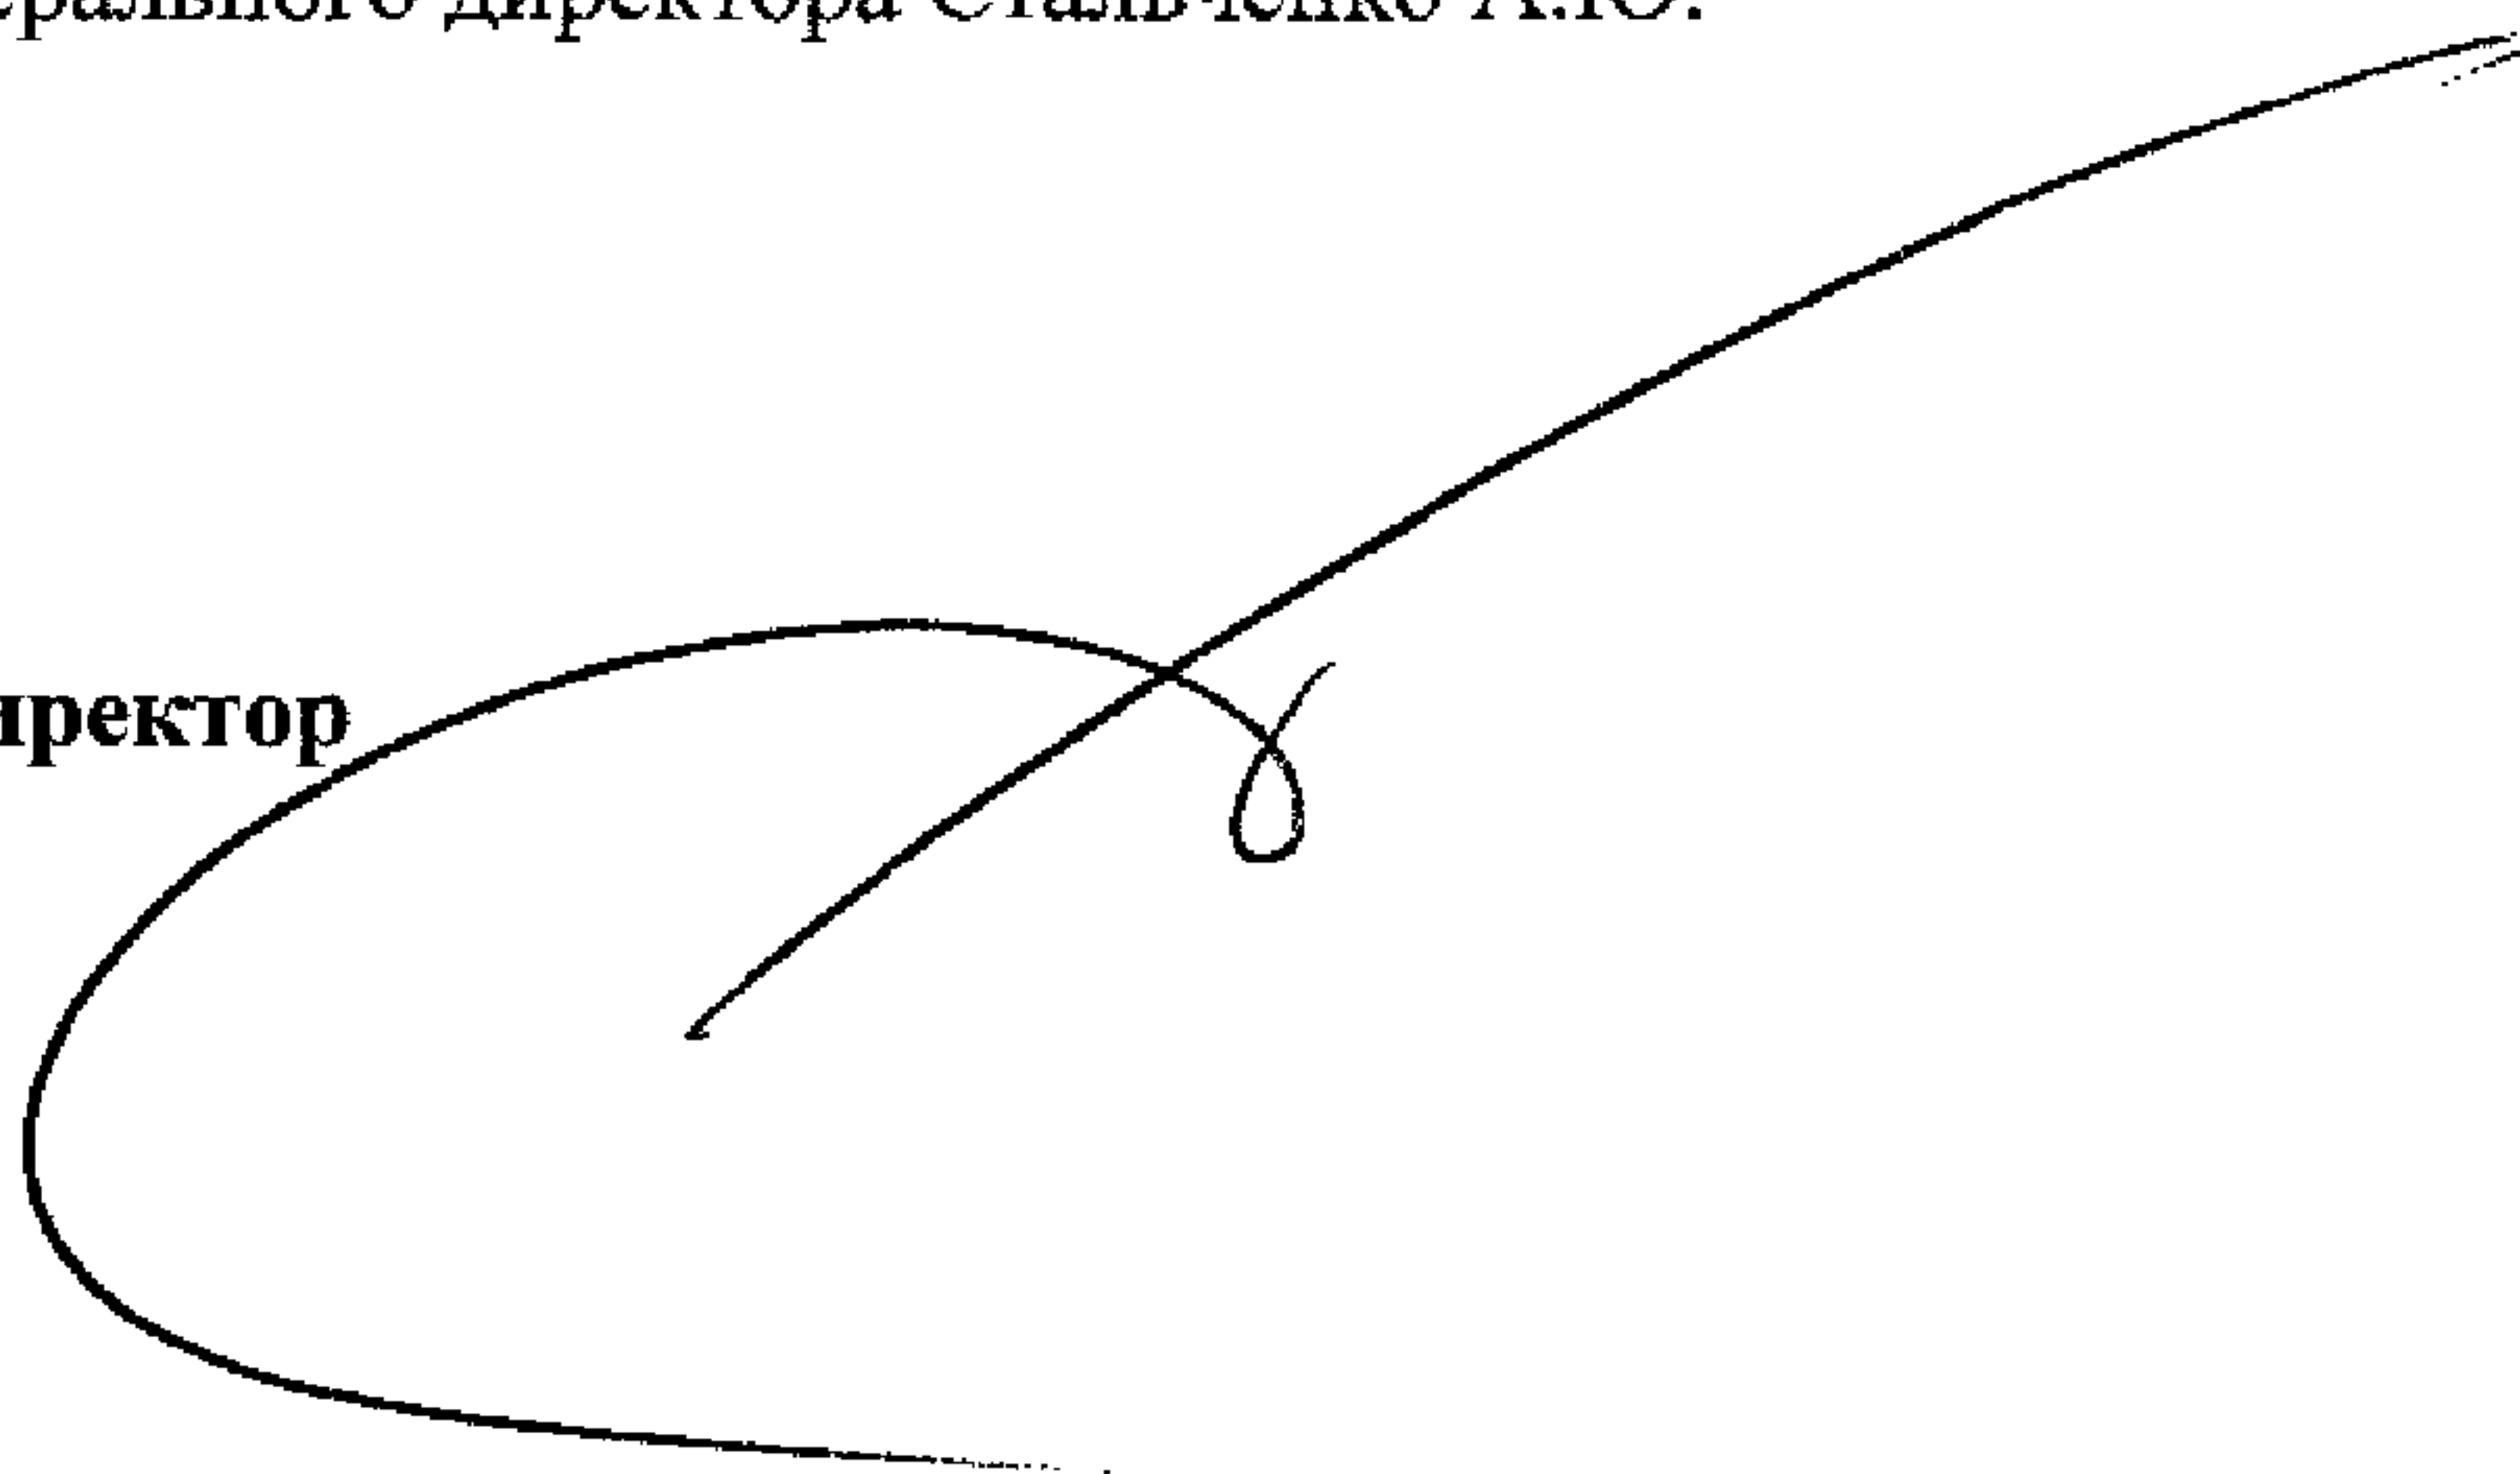
3.3. Обеспечить тиражирование и рассылку Стандарта заинтересованным организациям.

4. Начальнику Отдела рекламы и маркетинга (Горшковой А.В.) обеспечить размещение на сайте НП «ИНВЭЛ» уведомления об утверждении и вводе в действие Стандарта в соответствии с действующим порядком.

5. Рекомендовать членам Партнерства и другим организациям электроэнергетики рассмотреть вопрос о присоединении к Стандарту.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Генерального директора Стальченко А.Ю.

Генеральный директор

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long, sweeping stroke that extends upwards and to the right.

А.М. Левцев

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно-технических документов, подлежащих исключению из реестра действующих в электроэнергетике НТД (Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» № 422 от 14.08.2003) в связи с введением в действие Стандартов организации НП «ИНВЭЛ»

НТД, исключаемые из Реестра			
№ п.п.	№ по Реестру	Обозначение НТД	Наименование
1	1408	СО153- 34.39.301-87 (РД 34.39.301-87)	Методические указания по контролю за тепловыми перемещениями паропроводов тепловых электростанций: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР; Разраб. Уралтехэнерго; Срок действ. установлен с 01.01.87.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1988.– 24 с.
2	1412	СО153- 34.39.503-89 (РД 34.39.503-89)	Типовая инструкция по эксплуатации трубопроводов тепловых электростанций: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 12.04.89; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действ. установлен с 01.01.90.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1990.– 47 с.