

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-9-38.90

Принятая ёмкость мазута $Y = 100 \text{ м}^3$

АЛБОМ 5

СО СРЕДСТВЕННОЙ ОБОРУДОВАНИЕ

24981-05

ЦЕНА 0-68

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счёт-накладной

АПН ЦИТИ

Москва, А-443, Сивильная ул., 22

Сдано в печать IV 1982 года

Заказ № 2771 Тираж 140 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-9-33.90

Приёмная ёмкость мазута $У = 100 \text{ м}^3$

АЛЬБОМ 5

СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

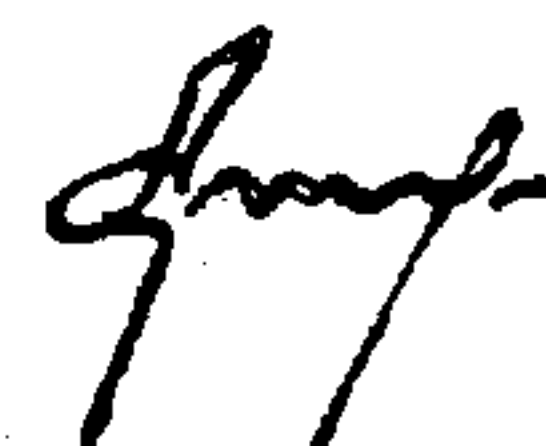
Разработан

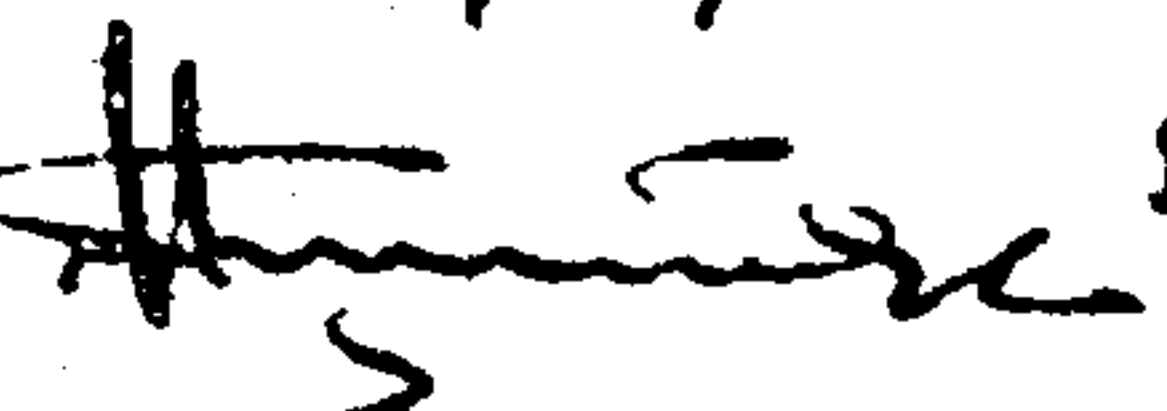
проектным институтом "Латгипропром"

Утвержден

ГПКИИ СантехНИИпроект

Протокол № 22 от 1 апреля 1991 г.

Главный инженер института  В.Архипов

Главный инженер проекта  Я.Нидбальский

● АЛП ЦИТИ, 1992

24961-05

2

П Е Р Е Ч Е Н Ь
спецификаций оборудования, входящих в оборот

Страница	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификаций	Проектная организация
3	Мазутоснабжение	МС	Латгипропром
6	Автоматизация	АТМ	То же

				Привязан	
Имя №					

100

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № описного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
Ал.2									
Лист 2	Лаз - лаз Ду1000	28.13.00.000	к-т	67I				I	313
поз.1		Ал.4, ТП903-9-33.90							252,9
Лист 2	Лаз Ду700 для уравнимера ДУЕ	28.15.00.000	к-т	67I				I	22I
поз.2		Ал.4, ТП903-9-33.90							178,3
Лист 2	Лаз Ду700 с патрубком Ду150	28.16.00.000	к-т	67I				2	211,5
поз.3		Ал.4, ТП903-9-33.90							168,9
Лист 2	Патрубок вентиляционный ПВ-150	48.03.00.000	к-т	67I				I	21,7
поз.6		Ал.4, ТП903-9-33.90							
Лист 2	Лаз зазорный I3-I50	ТУ26-02-I033-	к-т	67I				I	6,5
поз.7		-86							
Лист 4	Ящик с сеткой	26.45.00.000	к-т	67I				I	119,2
поз.1		Ал.4, ТП903-9-33.90							
Лист 4	Рама	26.46.00.000	к-т	67I				I	256,4
поз.2		Ал.4, ТП903-9-33.90							
Лист 4	Патрубок	26.47.00.000	к-т	67I				I	51,6
поз.3		Ал.4, ТП903-9-33.90							
Лист 5	Рама	50.37.00.000	к-т	67I				I	
поз.1		Ал.4, ТП903-9-33.90							
	Фланец I-25-I6 ВстЗспЗ	ГОСТ12820-80	шт.	796				20	1,17

Имя. №					
Примечан					

ГИП	Нидольский	
Нач. отд.	Попов	
Н. контр.	Шенгел	
Гл. спец.	Дрозд	
Рук. гр.		
ПЕК.	Плетнев	

ТИ 903-9-33.90

МС.00

Спецификация оборудования

Страница	Лист	Листов
Р	I	3

ЛАТГИПРОПРОМ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком</u>								
	Болты	ГОСТ 7798-70							
	M12 x 50.46		шт.	796				40	0,059
	M16 x 50.46		шт.	796				8	0,11
	M16 x 60.46		шт.	796				8	0,125
	M20 x 80.46		шт.	796				4	0,261
	Гайки	ГОСТ 5915-70							
	M10.4		шт.	796				60	0,012
	M12.5		шт.	796				40	0,017
	M16.5		шт.	796				16	0,034
	M20.5		шт.	796				4	0,064
	Шайба 10	ГОСТ 10906-78	шт.	796				20	0,012
	Шайба 16	ГОСТ 11378-78	шт.	796				16	0,011
	Шайба 20	ГОСТ 11378-78	шт.	796				4	0,023
	Отводы	ГОСТ 17375-83							
	90° 45 x 2,5		шт.	796				7	0,3
	90° 57 x 3		шт.	796				3	0,6
	Заглушка 45 x 2,5	ГОСТ 17379-83	шт.	796				2	0,1
	Трубопровод из труб ВстЗсп5	ГОСТ 10704-76							
	32 x 2		м	006				43	1,48
	38 x 2		м	006				8	1,78
	57 x 3		м	006				8	4,0

Привязан

Имя. №			

ТП 903-9-33.90

МС.СС

Лист

2

ВНЕШ. РЕЗ. ПОДП. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИМЯ. ПУ.

Лист
3

Альбом

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
	Уровень мазута в приёмной ёмкости 4 м								
	Датчик уровня ёмкостной. Состоит из:	ДУЕ-IV	к-т	67I	0225647	42II432036		I	
45a	а) преобразователя первичного ПИ-В-2II - ТНГ	2II-ТНГ-II-							
		-4-I,5							
45б	б) преобразователя измерительного ПИ-В-II	ТУ25.2472.							
		.032-87							
	Контролируемая среда - мазут, температура 80°С, давление - атмосферное. Выходной сигнал 0 - 5 мА. Верхний предел измерения 4 м								
	г.Старая Русса, завод "Староруссприбор"								
45	Потенциометр показывающий с сигнальным устройством. Входной сигнал 0 - 5 мА. Питание ~ 220В. Пределы измерения от 0 до 4 м	КПИ40-109	шт.	796	0227686	42I74I60I7		I	
		ТУ25.05.							
		.2368-78							
	г.Львов, завод "Львовприбор"								

				Привязан
Имя. №				

ГИП	Нидовальский
Нач. отд	Меймэн
Н. контр.	Орис
Гл. спец.	Пантелеев
Рук. гр	Крауде

ТН 903-9-33.90			АТМ.00		
Спецификация оборудования			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	2
ЛАТГИПРОПРОМ					

