

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
53280.1—
2010

**Установки пожаротушения автоматические.
Огнетушащие вещества**

Ч а с т ь 1

**ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ТУШЕНИЯ
ПОЖАРОВ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ГОРЮЧИХ
ЖИДКОСТЕЙ ПОДАЧЕЙ СВЕРХУ**

**Общие технические требования
и методы испытаний**

Издание официальное

Б3 6—2010/214



Москва
Стандартинформ
2010

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

- 1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны» (ФГУ ВНИИПО) МЧС России
- 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»
- 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 апреля 2010 г. № 67-ст
- 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Технические требования	2
5 Методы испытаний	3
Приложение А (обязательное) Модель жесткой воды	5
Библиография	6

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Установки пожаротушения автоматические.

Огнетушащие вещества

Часть 1

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ ПОДАЧЕЙ СВЕРХУ

Общие технические требования и методы испытаний

Automatic fire extinguishing systems. Fire extinguishing media.

Part 1. Foam fire extinguishing concentrates for surface application to water-miscible inflammable liquids. General technical requirements and test methods

Дата введения — 2010—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пенообразователи целевого назначения, предназначенные для тушения пожаров водорасторимых горючих жидкостей пеной подачей сверху.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 50588—93 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 2603—79 Реактивы. Ацетон. Технические условия

ГОСТ 4209—77 Реактивы. Магний хлористый 6-водный. Технические условия

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9805—84 Спирт изопропиловый. Технические условия.

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **установка пенного пожаротушения:** Установка пожаротушения, в которой в качестве огнетушащего вещества используют воздушно-механическую пену, получаемую из водного раствора пенообразователя.

3.2 **пена:** Дисперсная система, состоящая из ячеек — пузырьков воздуха (газа), разделенных пленками жидкости, содержащей стабилизатор пены.

3.3 **огнетушащая воздушно-механическая пена:** Пена, получаемая с помощью специальной аппаратуры за счет эжекции или принудительной подачи воздуха или другого газа, предназначенная для тушения пожаров.

3.4 **кратность пены:** Безразмерная величина, равная отношению объемов пены и исходного раствора пенообразователя содержащегося в ней.

3.5 устойчивость пены: Время, по истечении которого из пены выделяется 50 % раствора пенообразователя или разрушается 50 % объема пены.

3.6 рабочий раствор пенообразователя: Водный раствор пенного концентрата с определенной заданной объемной концентрацией.

3.7 концентрация рабочего раствора пенообразователя: Содержание пенообразователя в водном растворе для получения пены, выраженное в процентах.

3.8 интенсивность подачи рабочего раствора: Объем рабочего раствора пенообразователя, подаваемого в единицу времени на единицу площади горючего.

3.9 зажигание: Инициирование процесса горения.

3.10 воспламенение: Начало пламенного горения под воздействием источника зажигания.

3.11 горение: Экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся по крайней мере одним из трех факторов: пламенем, свечением, выделением дыма.

3.12 время свободного горения: Время с момента воспламенения горючей жидкости до момента начала подачи пены.

3.13 время тушения: Время с момента начала подачи пены до момента прекращения горения горючей жидкости.

3.14 время повторного воспламенения: Время воспламенения 100%-ной поверхности горючей жидкости в модельном очаге от внесенного горящего тигля.

3.15 пенообразователь (пенный концентрат) для тушения пожаров: Концентрированный водный раствор стабилизатора пены (поверхностно-активного вещества), образующий при смешении с водой рабочий раствор пенообразователя.

3.16 пенообразователи типа АFFF/AR: Синтетические фторсодержащие пленкообразующие пенообразователи целевого назначения для тушения водорастворимых горючих жидкостей.

3.17 пенообразователи типа FFFP/AR: Протеиновые фторсодержащие пленкообразующие пенообразователи целевого назначения для тушения водорастворимых горючих жидкостей.

3.18 пенообразователи типа S/AR: Синтетические пенообразователи целевого назначения для тушения водорастворимых горючих жидкостей.

4 Технические требования

4.1 Характеристики

Показатели качества пенообразователей для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху типа АFFF/AR, FFFP/AR, S/AR должны соответствовать ГОСТ Р 50588 и требованиям, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Показатели качества пенообразователей

Наименование показателя	Значение показателя			Метод испытаний	
	Фторсодержащие				
	синтетические	фторпротеиновые			
Углеводородные синтетические для тушения водорастворимых (полярных) горючих жидкостей (тип S/AR)	для тушения водорастворимых (полярных) горючих жидкостей (тип АFFF/AR)	для тушения водорастворимых (полярных) горючих жидкостей (тип FFFP/AR)			
Время тушения ацетона (изопропанола), с, не более:					
- пеной низкой кратности при интенсивности подачи $(0,110 \pm 0,002) \text{ дм}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$	300	180		По 5.1.1	
- пеной средней кратности при интенсивности подачи $(0,080 \pm 0,002) \text{ дм}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$		120		По 5.1.2	

Окончание таблицы 1

Наименование показателя	Значение показателя			Метод испытаний	
	Фторсодержащие				
	синтетические	фторпротеиновые			
Углеводородные синтетические для тушения водорастворимых (полярных) горючих жидкостей (тип S/AR)	для тушения водорастворимых (полярных) горючих жидкостей (тип AFFF/AR)	для тушения водорастворимых (полярных) горючих жидкостей (тип FFFP/AR)			
Время повторного воспламенения ацетона в модельном очаге при тушении пеной низкой кратности при интенсивности подачи $(0,110 \pm 0,002) \text{ дм}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$, с, не менее	300	600		По 5.1.1	

4.2 Требования к вспомогательным растворам

В зависимости от рекомендаций производителя при проведении испытаний для приготовления рабочих растворов применяют питьевую, жесткую или морскую воду.

5 Методы испытаний

5.1 Определение времени тушения пеной низкой и средней кратности водорастворимых горючих жидкостей

5.1.1 Определение времени тушения пеной низкой кратности водорастворимых горючих жидкостей

5.1.1.1 Сущность метода заключается в определении времени тушения водорастворимой горючей жидкости в модельном очаге площадью $1,73 \text{ м}^2$ пеной низкой кратности при установленной в таблице 1 интенсивности подачи рабочего раствора пенообразователя.

5.1.1.2 Оборудование и материалы

При испытании применяют следующее оборудование и материалы:

ствол низкой кратности (ГОСТ Р 50588, пункт 5.2), обеспечивающий расход раствора пенообразователя $(11,40 \pm 0,05) \text{ дм}^3/\text{мин}$ при давлении перед стволов $(0,63 \pm 0,03) \text{ МПа}$;

насосную установку, обеспечивающую объемный расход раствора пенообразователя не менее $14,25 \text{ дм}^3/\text{мин}$ при давлении $(0,79 \pm 0,03) \text{ МПа}$;


круглый противень, изготовленный из стали низкой прочности, с внутренним диаметром $(1480 \pm 15) \text{ мм}$, высотой $(150 \pm 10) \text{ мм}$, с толщиной стенок $(2,5 \pm 0,5) \text{ мм}$, имеющий экран для сбора пены, изготовленный из стали марки низкой прочности, высотой $(1000 \pm 50) \text{ мм}$, длиной $(1000 \pm 50) \text{ мм}$, толщиной $(2,5 \pm 0,5) \text{ мм}$;

тигель для повторного воспламенения с ручкой, изготовленный из стали низкой прочности, с внутренним диаметром $(300 \pm 5) \text{ мм}$, высотой $(250 \pm 5) \text{ мм}$, с толщиной стенок $(2,5 \pm 0,5) \text{ мм}$;

горючая жидкость — ацетон по ГОСТ 2603 (изопропанол по ГОСТ 9805).

5.1.1.3 Проведение испытания

Готовят рабочий раствор пенообразователя. Устанавливают модельный очаг на ровной поверхности земли. В противень заливают $(125 \pm 5) \text{ дм}^3$ горючего. Располагают ствол горизонтально на высоте $(1,0 \pm 0,1) \text{ м}$ от поверхности горючего на таком расстоянии от противня, чтобы пена из ствола, направленная вдоль диаметра противня, ударялась об экран для сбора пены на высоте $(0,5 \pm 0,1) \text{ м}$ от поверхности горючего. Горючее в противне зажигают. Время свободного горения $(120 \pm 5) \text{ с}$. Подачу пены осуществляют в течение $(180 \pm 2) \text{ с}$ или $(300 \pm 2) \text{ с}$. Фиксируют время тушения. Для определения времени повторного воспламенения через $(300 \pm 2) \text{ с}$ после прекращения подачи пены тигель с $(2 \pm 0,1) \text{ дм}^3$ горючего устанавливают в центр противня. Горючее в тигле зажигают и фиксируют время повторного воспламенения. Следует провести три испытания, но при успешном тушении в двух первых испытаниях, третье — не проводят. За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение показателей, полученных в двух/трех испытаниях.

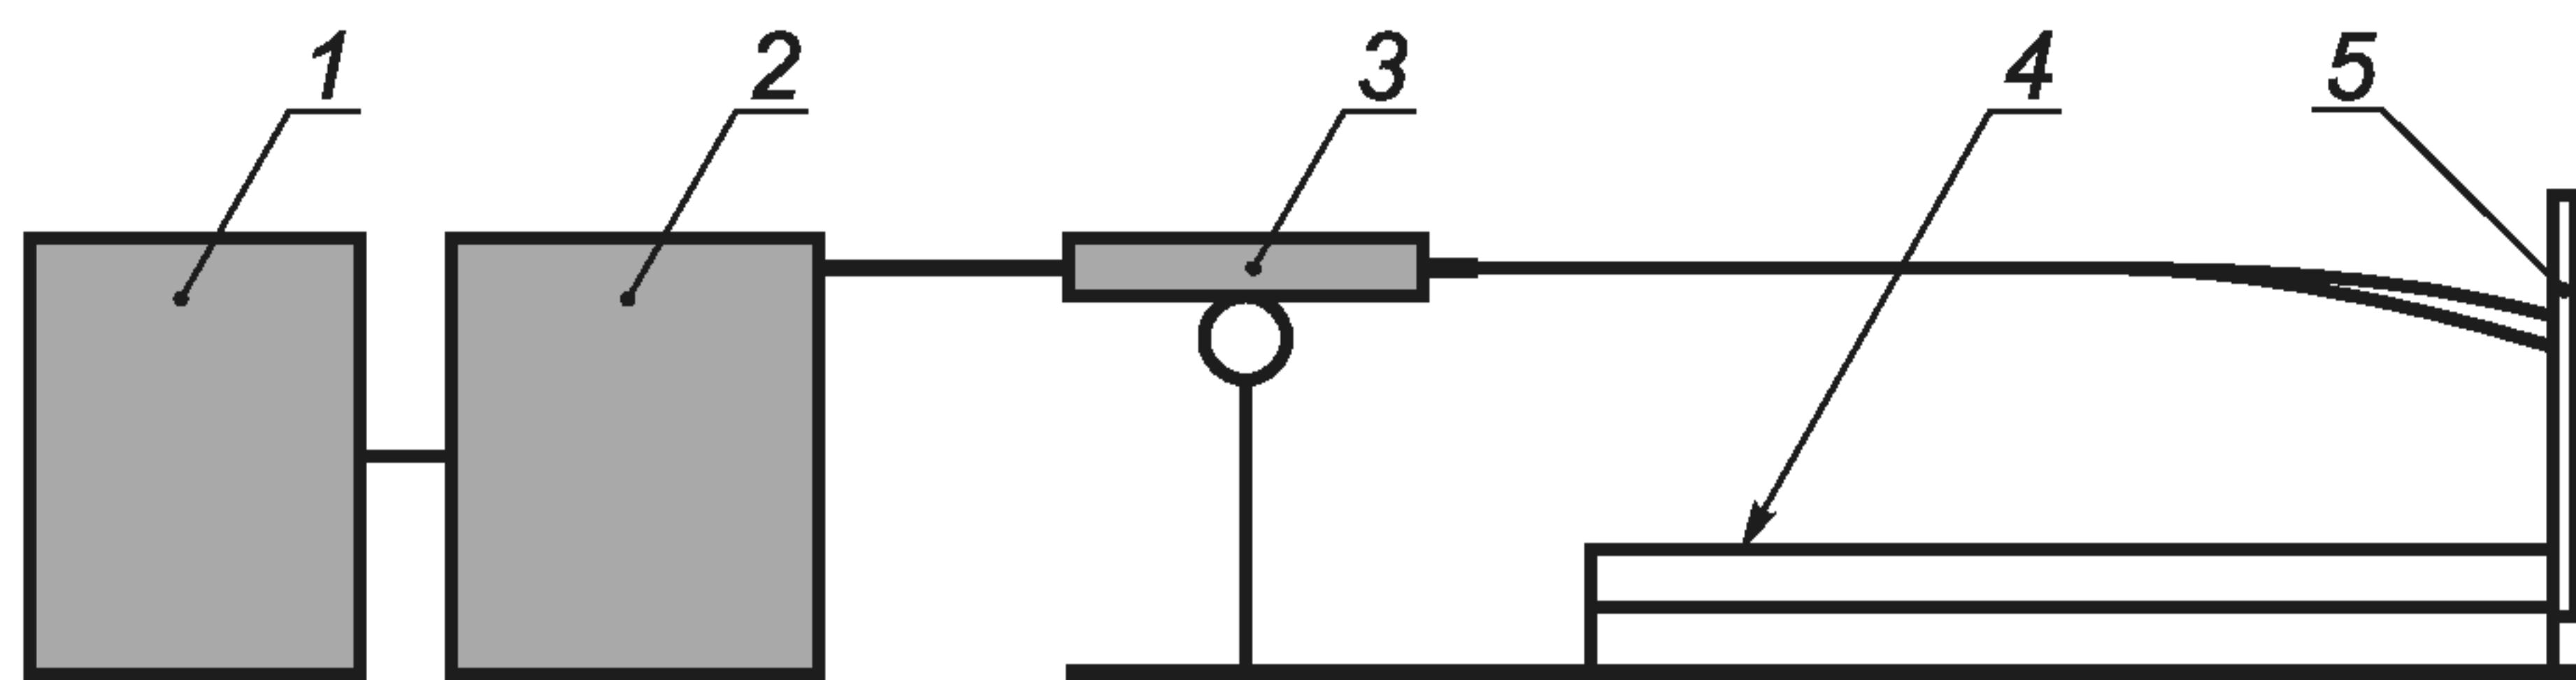

1 — емкость с пенообразователем; 2 — насосная установка; 3 — пенный ствол;
4 — противень с горючей жидкостью; 5 — экран для сбора пены

Рисунок 1 — Схема установки для определения времени тушения горючей жидкости при подаче пены низкой кратности в борт противня

5.1.2 Определение времени тушения пеной средней кратности водорастворимых горючих жидкостей (стендовый метод)

5.1.2.1 Сущность метода заключается в определении времени тушения водорастворимой горючей жидкости пеной средней кратности.

5.1.2.2 Оборудование и материалы

При испытании применяют следующее оборудование и материалы:

генератор пены средней кратности по стендовой методике по ГОСТ Р 50588 (пункт 5.4), обеспечивающий получение расхода раствора пенообразователя $(2 \pm 0,2)$ г/с;

цилиндрическую горелку, изготовленную из стали низкой прочности, с внутренним диаметром (180 ± 1) мм, высотой (100 ± 2) мм, с толщиной стенок $(1,0 \pm 0,2)$ мм;

5.1.2.3 Проведение испытания

Готовят рабочий раствор пенообразователя. Заливают в горелку (1010 ± 10) см³ горючего.

Горючее зажигают. Время свободного горения — (180 ± 5) с. Вводят пеногенератор в зону горения так, чтобы пена ложилась в центр горелки. Подачу пены осуществляют в течение (120 ± 2) с. Фиксируют время тушения. Следует провести три испытания, но при успешном тушении в двух первых испытаниях, третье — не проводят. За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение показателей, полученных в двух/трех испытаниях.

**Приложение А
(обязательное)****Модель жесткой воды**

Для создания модели жесткой воды используют материалы, представленные в таблице А.1.

Т а б л и ц а А.1 — Модель жесткой воды

Наименование компонента	Химическая формула компонента	Массовая доля, %
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709	H ₂ O	99,8794
Магний хлористый 6-водный по ГОСТ 4209	MgCl ₂ · 6H ₂ O	0,0381
Кальций хлорид 2-водный по [1]	CaCl ₂ · 2H ₂ O	0,0825

Библиография

- [1] ТУ 6-09-5077-87 Кальций хлорид 2-водный

УДК 661.185:614.84:006.354

ОКС 13.220.10

Л07

ОКП 24 8000

Ключевые слова: пенообразователь, тушение пожара, водорастворимые (полярные) горючие жидкости

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 21.06.2010. Подписано в печать 07.07.2010. Формат 60x84^{1/8}. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,60. Тираж 191 экз. Зак. 551.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6