

УДК 621.39-514.1:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00601-84

РУЧКА ЗАПОРНАЯ Технические условия

На 10 страницах

Взамен ОСТ 1 00601-73

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 15 июня 1984 г.

№ 298-65

срок введения установлен с 1 июля 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на запорную ручку (в дальнейшем изложении - ручка) для корпусов блоков самолетной радиоэлектронной аппаратуры, разрабатываемой по ГОСТ 26765.16-87 для габаритного ряда *К* и *Д* с массой блока не более 20 кг и предназначенную для досылки, крепления и извлечения блоков, устанавливаемых на монтажных рамах.

Издание официальное

ГР 8326367 от 31.07.84

Перепечатка воспрещена




№ изм.	1
№ изв.	11454

Изм. № дубликата	5180
Изм. № подлинника	

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ручка должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Габаритные и присоединительные размеры ручки должны соответствовать указанным на чертеже.

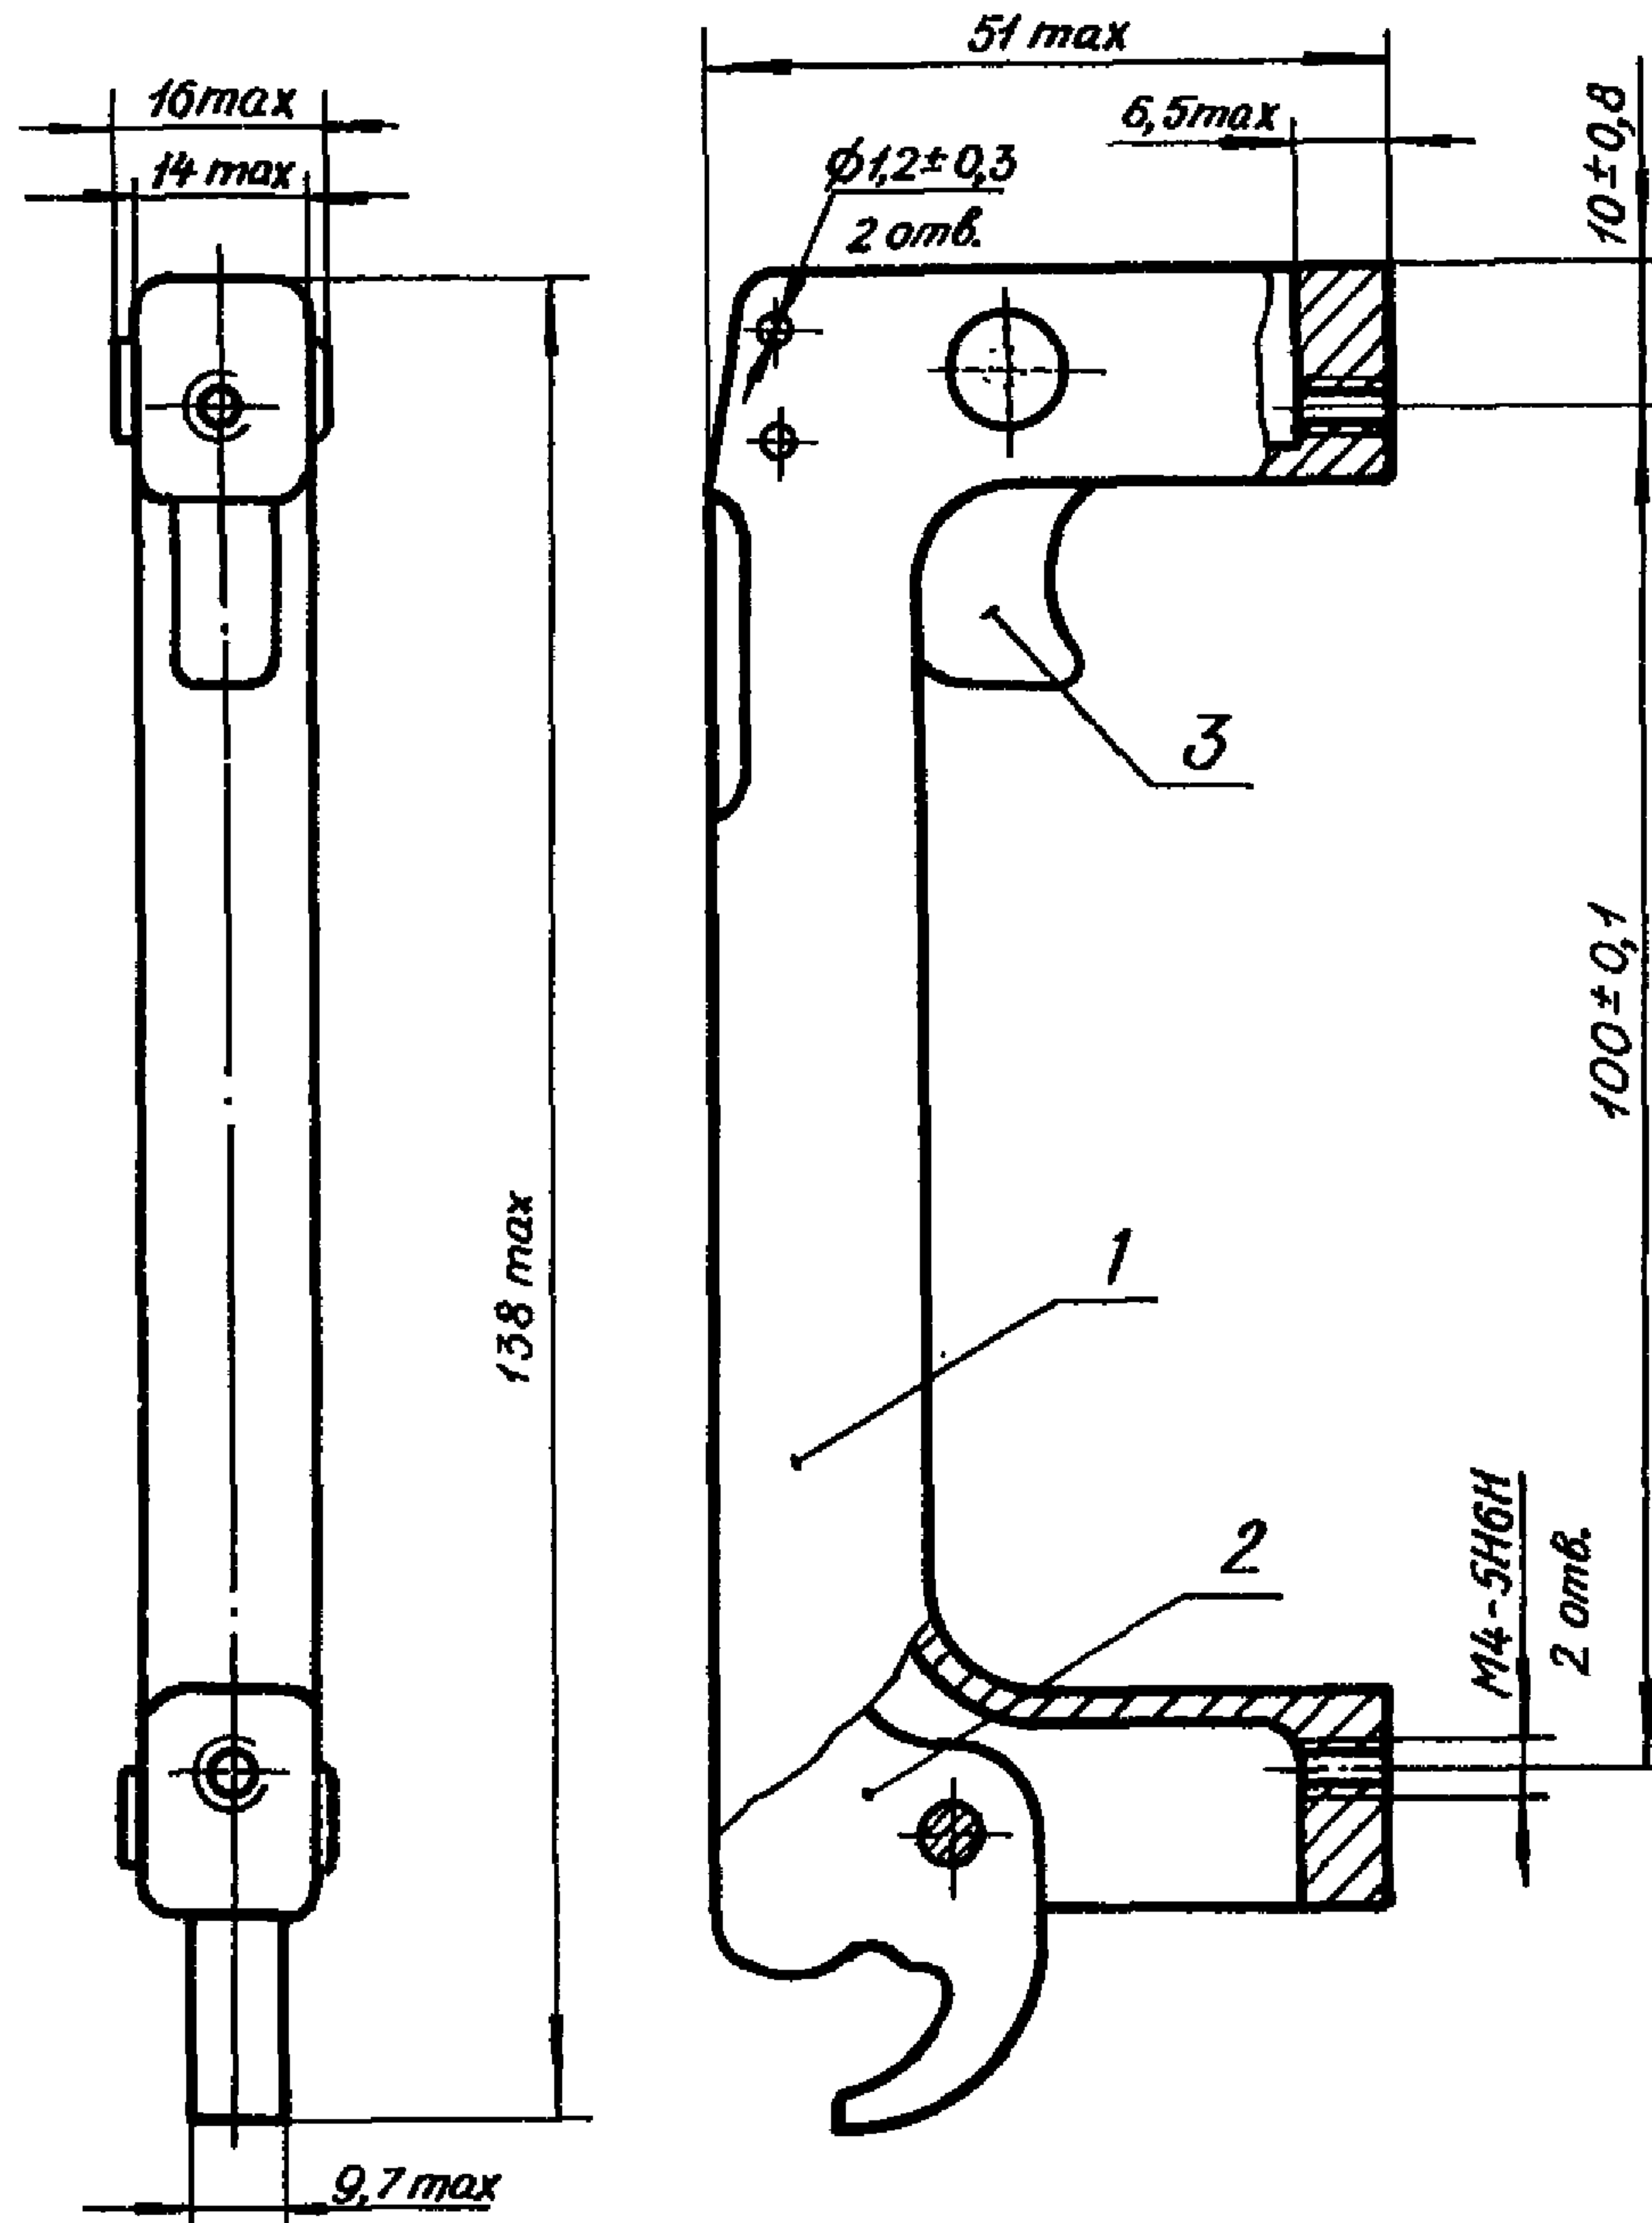

1 - каркас; 2 - рычаг; 3 - защелка

1.3. На поверхностях деталей ручки не должно быть царапин, трещин, забоин, пористости, заусенцев, коррозии, отслоения защитного покрытия и напыла краски.

1.4. Масса ручки должна быть не более 0,085 кг.

№ ИЗМ

№: ИЗВ

5190

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

вующим факторам, указанным в таблице.

Внешний воздействующий фактор	Характеристика внешнего воздействующего фактора	Максимальное значение (диапазон) внешнего воздействующего фактора, степень жесткости
Синусоидальная вибрация	Амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2} (g)$	49 (5) - У
	Амплитуда перемещения, мм	5
	Диапазон частот, Гц	5 - 2000
Механический удар многократного действия	Пиковое ударное ускорение $\text{м} \cdot \text{с}^{-2} (g)$	118 (12) - III
	Длительность действия ударного ускорения, мс	15
Линейное ускорение	Значение линейного ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2} (g)$	98,1 (10) - II
Атмосферное пониженное давление	Рабочее давление, кПа (мм рт. ст.)	12 (90) - III
Повышенная температура среды	Рабочая, $^{\circ}\text{C}$	+60 - II
	Предельная, $^{\circ}\text{C}$	+85 - II
Пониженная температура среды	Рабочая, $^{\circ}\text{C}$	-60 - II
	Предельная, $^{\circ}\text{C}$	
Повышенная влажность	Относительная влажность при температуре $+35^{\circ}\text{C}$, %	100 - II
Соляной (морской) туман	Водность, $\text{г} \cdot \text{м}^{-3}$	2 - 3 - I
	Температура, $^{\circ}\text{C}$	+35 - I
Статическая пыль (песок)	Массовая концентрация, $\text{г} \cdot \text{м}^{-3}$	3 - I
	Относительная пониженная влажность при температуре $+55^{\circ}\text{C}$, %	50
	Скорость циркуляции, $\text{м} \cdot \text{с}^{-1}$	0,5 - 10,0 - I
Плесневые грибы	Относительная повышенная влажность, %	95 - 98
	Температура, $^{\circ}\text{C}$	+29

1

№ изм. 1

№ изв. 11454

5190

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Ручка крепится к передней панели корпуса блока с помощью двух винтов М4. Выступание винтов должно быть 0,5 – 2,5 мм. Винты должны быть застопорены.

5.2. Ручка должна контриться или пломбироваться после установки и закрепления блока на монтажной раме. Пломбировать пломбой по ОСТ 1 10067-71.

5.3. При выполнении операции извлечения блока из монтажного устройства необходимо обхватить каркас ручки ладонью левой или правой руки. Указательным пальцем производится нажатие на защелку ручки. Усилие, возникающее при откидывании рычага ручки, должно гаситься ладонью. Недопустимо подставлять под откидывающийся рычаг ручки какие-либо другие части тела.

5.4. При наличии двух ручек на корпусе блока работы по установке и извлечению блоков должны проводиться двумя руками одновременно. Перенос блока за откинутые рычаги ручки не допускается.

5.5. Пример установки ручки на корпусе блока указан в рекомендуемом приложении к настоящему стандарту.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие ручки требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации ручки – 11 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения ручки – 4 года с момента изготовления.

№ изм.

№ изв.

Инв. № дубликата



Инв. № подлинника

5190

ПРИМЕР УСТАНОВКИ РУЧКИ НА КОРПУСЕ БЛОКА

1. Пример установки ручки на корпусе блока и размеры корпуса блока приведены на чертеже и в таблице.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

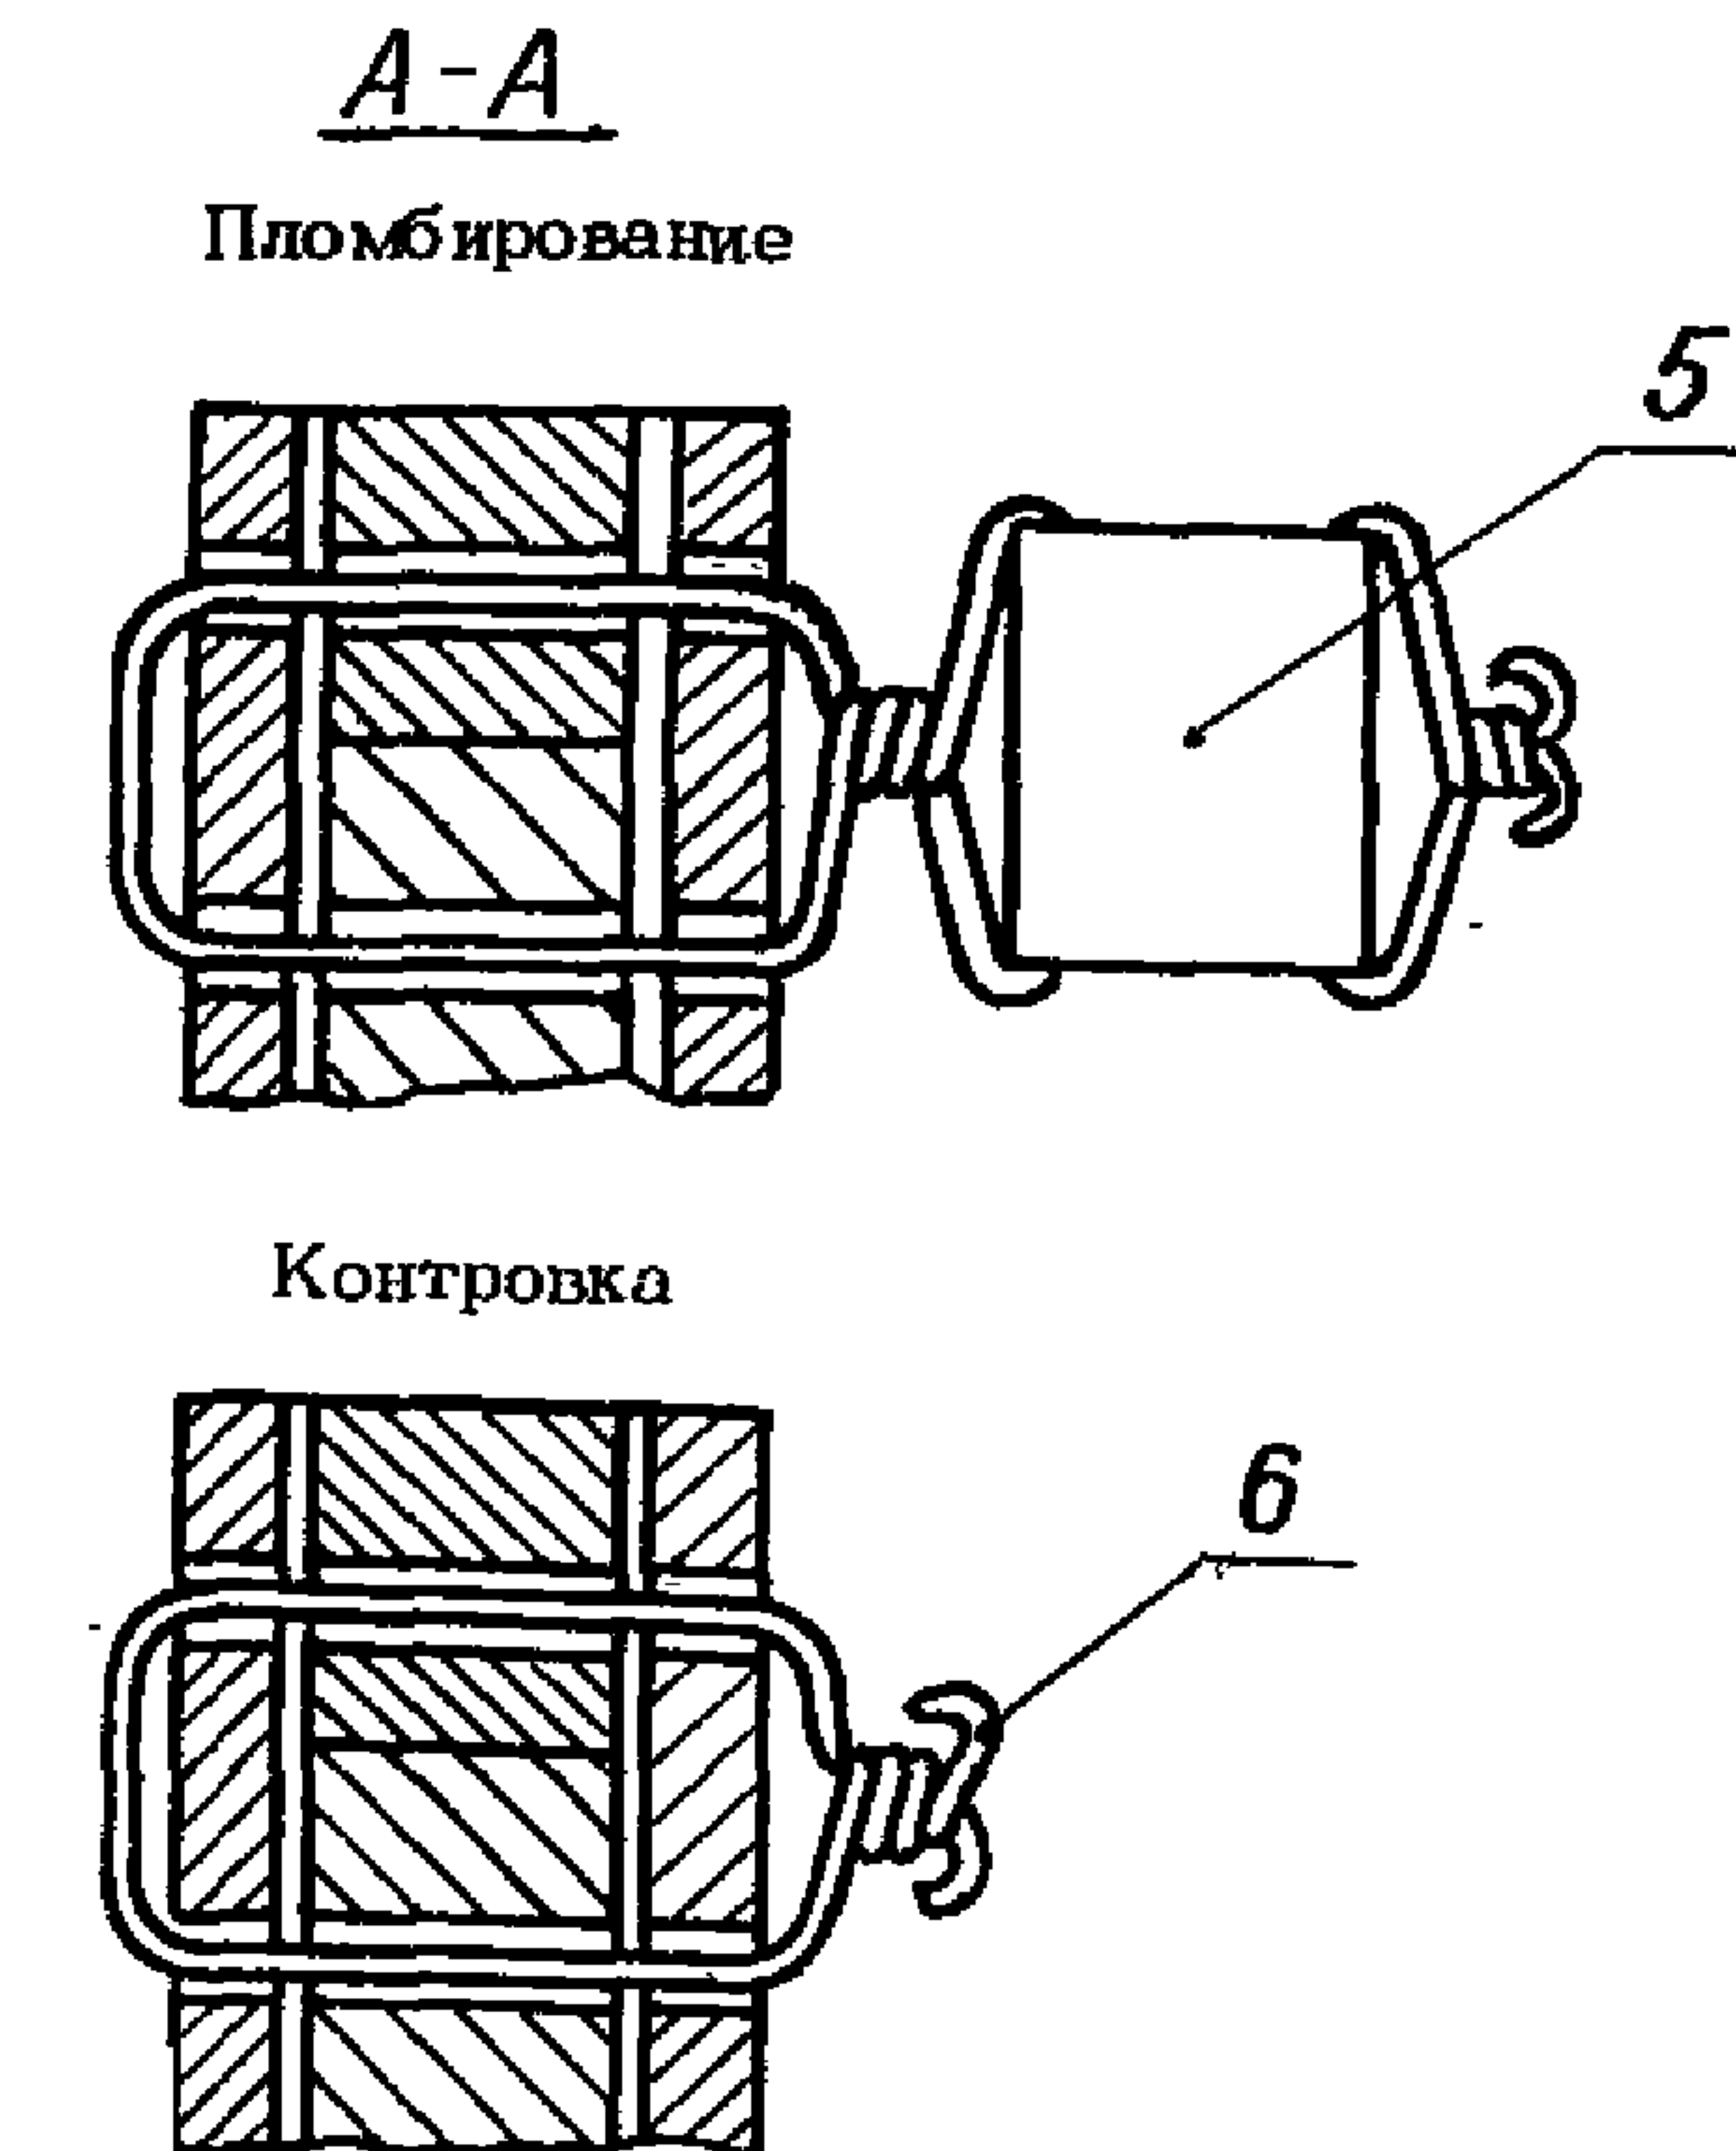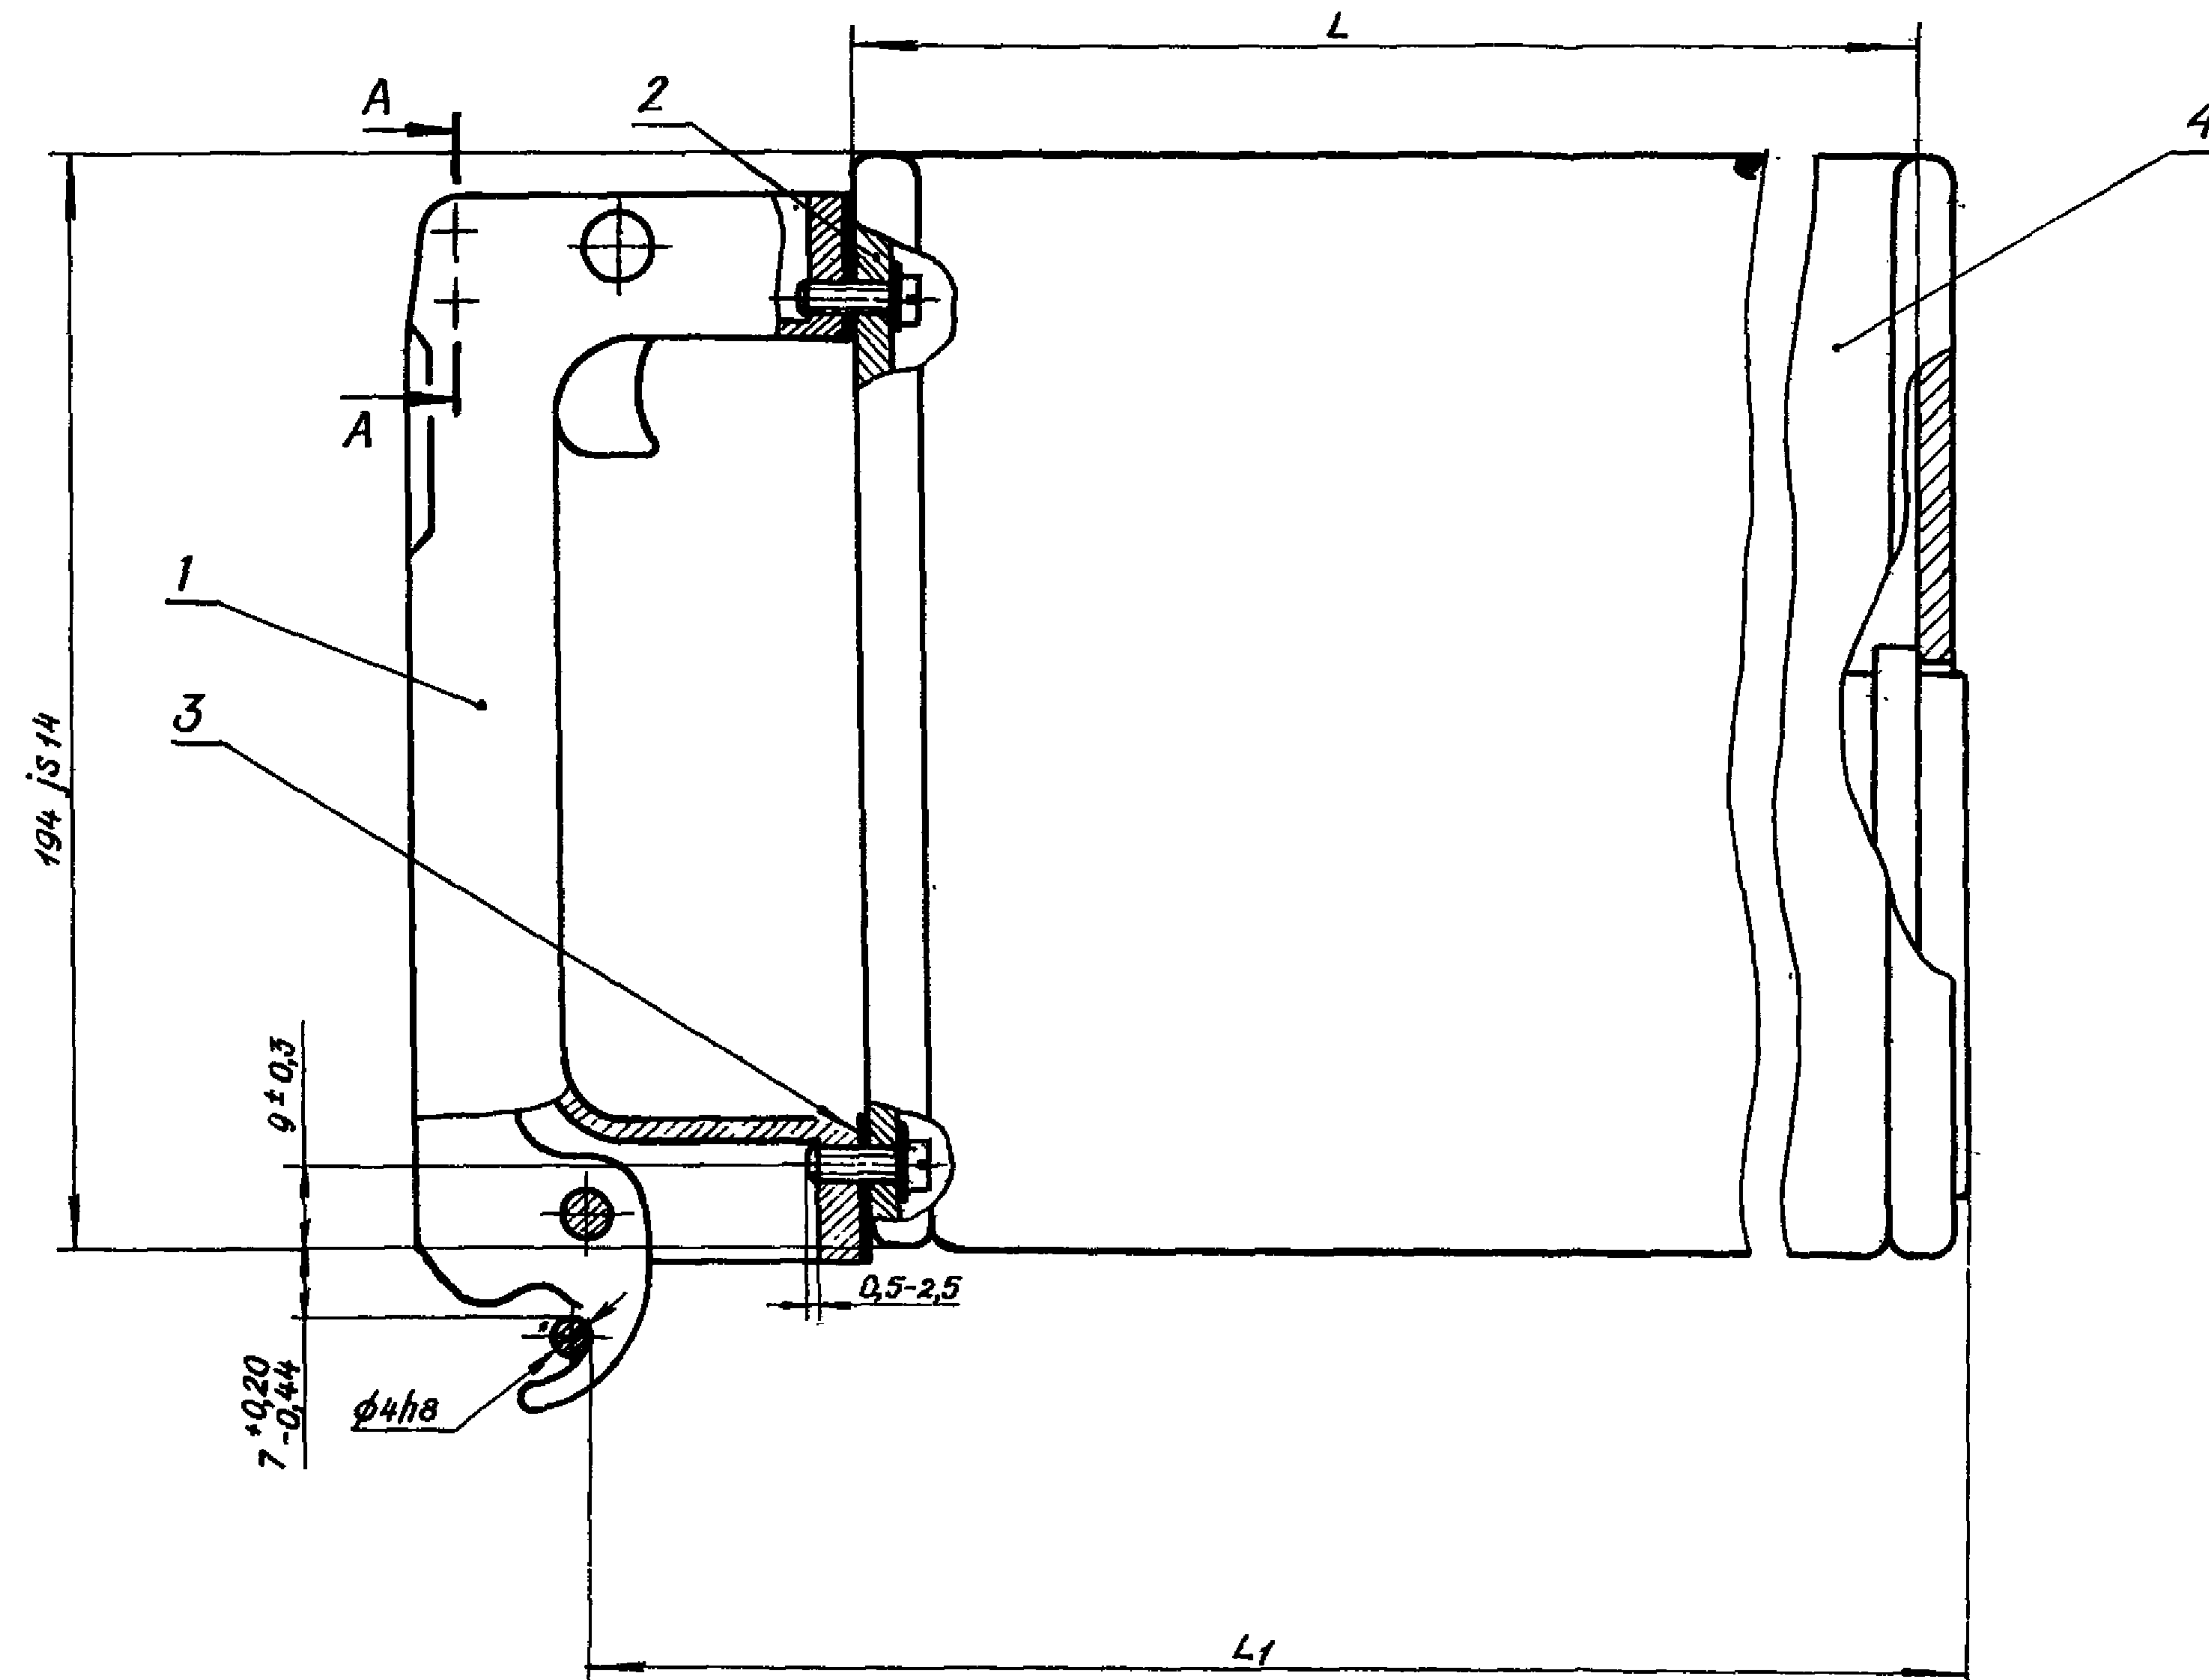

1 - ручка запорная; 2 - панель блока передняя; 3 - прокладка регулировочная;
4 - корпус блока; 5 - пломба; 6 - проволока контровочная 0,8 ГОСТ 792-67.

мм	
L	L ₁
Предельное отклонение	
js 14	+1,74 -0,92
318	353,3
496	531,4

№ 138

5190

Инв. № подлинника

2. Размер L_1 обеспечивается с помощью регулировочных прокладок (поз. 3) и назначен с учетом суммарной деформации блока и монтажной рамы, равной 1 мм. При других значениях деформации необходимо вводить соответствующую корректировку на размер L_1 .

3. Усилие, создаваемое компенсирующим держателем (ОСТ 1 00602-84), - 340 - 880 Н (34,5 - 90,0 кгс).

При необходимости создания держателем более точного диапазона усилий целесообразно увеличить точность выполнения размера L_1 .

№ изм.	1
№ изв.	11454

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	5190

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	5190