

Т И П О В О Й П Р О Е К Т
901-2-184.91
НАЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ С НАСОСАМИ
ЭЦВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 - 12 м³/ч

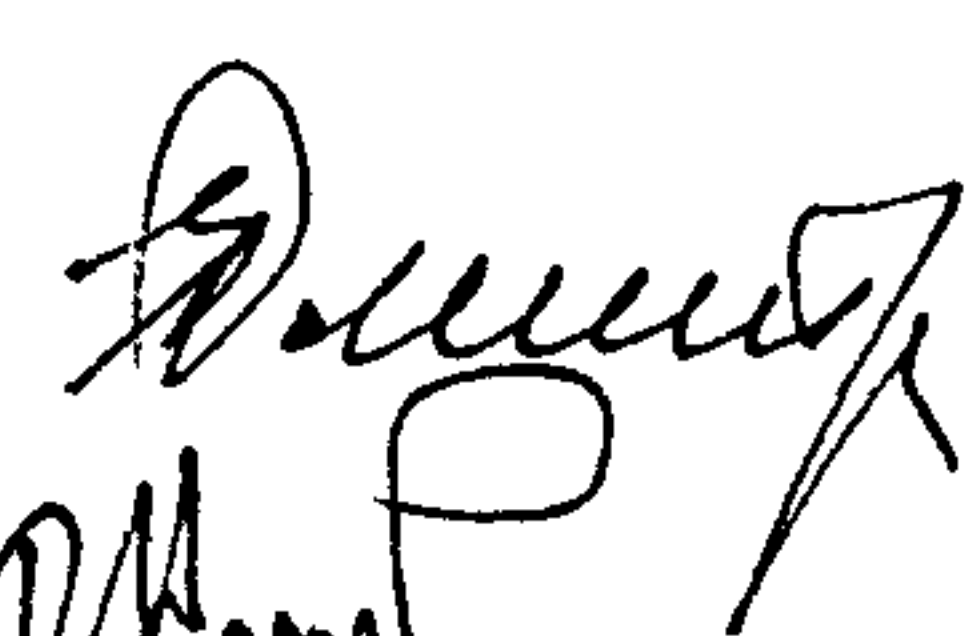
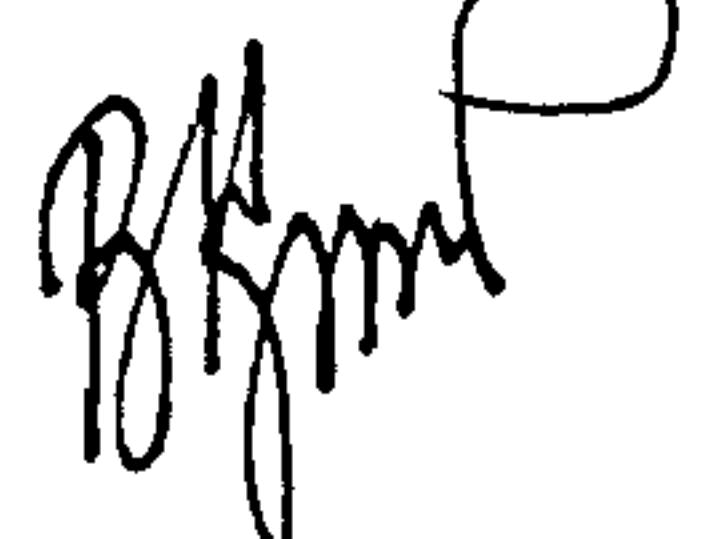
А Л Ь Б О М 3
СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-2-184.91
НАЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ С НАСОСАМИ
ЭЦВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 - 12 м³/ч

А Л Б О М 3
СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ПО "Совинтервод"

Утвержден и введен в действие
Госконцерном "Водстрой"
Протокол от 01.07.91г. № 860

Главный инженер объединения  О.А.Леонтьев
Главный инженер проекта  В.А.Косарев

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
90I-2-I84.9I
НАЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ С НАСОСАМИ
ЭЦВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 - 12 м³/ч

1051-03

Перечень спецификаций оборудования

Часть проекта	Индекс	Количество листов	Номера страниц
Технологическая	ТХСО	3	3 ÷ 5
Отопление и вентиляция	ОВСО	2	6 ÷ 7
Электрооборудование	ЭМСО	3	8 - 10
Автоматизация	АТХСО	2	11 - 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>								
I	Скважинный насос подача м ³ /ч, напор м с погружным электродвигателем : мощность кВт, частота вращения об/мин.		шт.	796				I	
2	Манометр, показывающий пределы измерения 0-16 кгс/см ²	МПЗ-У	шт.	796		4212131870		I	0,7
3	Счетчик турбинный холодной воды	СТВ-65	шт.	796		4213212474		I	14,5
4	Вантуз рычажный Ру = 16 кгс/см ²	ВС-8 ТУ-33-186-81	шт.	796				I	24,2
5	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая, 50-10	30ч66р ГОСТ5762-74	шт.	796		3721151005		3	18,4
6	Клапан обратный поворотный, однодисковый 50-16	19ч216р	шт.	796		3722411017		I	2,4

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №

			Привязан
Инв. №			

				ТН 901-2-184.91			ТХ.СО		
				Наземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м ³ /ч					
							Стадия	Лист	Листов
ТИП Косарев Нач.отд. Дмитриев Зав.сект. Пискарева Вед.инж. Сесяметов Н.контр. Цветков				07.91 07.91 07.91 07.91 07.91			РП	I	3
				Спецификация оборудования			ПО "СОВИНТЕРВОД"		
							г. Москва		

Альбом 3
ТП 901-2-184.91

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода- изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			на- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Кран трехходовой фланцевый, 25-6	IIчI86p ГОСТ 22509-77	шт.	796		3722223005		I	5,0
8	Головка муфтовая	ГМ-50 ГОСТ 2217-76	шт.	796		485484422I		I	0,22
9	Отвод 90° 57х3,0	ГОСТ I7375-83	шт.	796		I468II0I06		3	0,6
I0	Тройник 57х3,0	ГОСТ I7376-83	шт.	796		I4682I0I04		2	0,8
II	Переход 76х3,5-57х3,0	ГОСТ I7378-83	шт.	796		I46842I024		2	0,4
I2	Фланец I-20-I0	ГОСТ I2820-80	шт.	796		37994I4II503		2	0,74
I3	Фланец I-50-I0	ГОСТ I2820-80	шт.	796		37994I4II9I0		9	2,06
I4	Фланец I-65-I0	ГОСТ I2820-80	шт.	796		37994I4I2006		2	2,80
I5	Головка рукавная	ГР-50 ГОСТ 2217-76	шт.	796				I	0,38
I6	Рукав пожарный, 20 м	ГОСТ 472-75	шт.	796				I	6,3
	Огнетушитель настенный, ОУ-5	ГОСТ 7276-77	шт.	796				I	I3,5

Привязан			
Инв. №			

[illegible]

Привязан			
Инв. №			

Албдом 3

TP 901-2-184.91

[illegible]

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №

			Привязан	
Инв. №				

				ТП 90I-2-184.9I 0B.CO			
				Наземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м³/ч			
ТИИ	Косарев	<i>В.И. Косарев</i>	07.91		Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.	Келембет	<i>В.И. Келембет</i>	07.91		РП	I	2
Пров.	Панфиль	<i>В.И. Панфиль</i>	07.91	Спецификация оборудования	ПО "СОВИНТЕРВОД" г. Москва		
Инж.	Депадель	<i>В.И. Депадель</i>	07.91				
Н.контр.	Цветков	<i>В.И. Цветков</i>	04.07.91				

III

Копировал _____ Мон.эт АЗ

Альбом 3
ТП 901-2-184.91

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода- изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Комплектное устройство	"Каскад"	шт	796		343I80		I	
	Пржевальский электротехнический завод								
		ТУ 16-536.678-81							
2	Ящик управления отдельностоящий	Я9304-	шт	796		270500I		I	
	Рассказовский завод НВА	ТУ 16-656.094-85							
3	Выключатель автоматический, 380В, 50Гц, н.р.=4,0А	ВА5I-3400IOP	шт	796		34229I		I	
	Завод НВА г.Новосибирск	54УХ03							
		ТУ 16-522.157-83							
4	Светильник с лампой накаливания, крепление на крюк	НСП 11-200-334УЗ	шт	796		346III		2	
	ПО "Ватра"								
5	Фонарь аккумуляторный переносной	АМФ-8М	шт	796		346I00		I	
	ПО "Ватра"	ТУ 26-0515-76							

Инв. №		

Привязан

						ТП 901-2-184.91	ЭМ.СО		
						Наземная насосная станция на скважине с насо- сами ЭЦВ производительностью 3-12 м³/ч			
							Стадия	Лист	Листов
							РП	I	3
						Спецификация оборудования		ПО «СОВИНТЕРВОД» г. Москва	

[illegible]

Привязан			
Инв. №			

ТП 901-2-184.91 Альбом 3

Рзам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

19-

[illegible]

Привязан

УНВ. №

ТП 90I-2-184.9I

ЭМ СО

Лист

33

Альбом 3

ТП 901-2-184.91

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода- изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Манометр показывающий сигнализирующий. Пределы измерения 0-2,5 кгс/см ² Томский манометровый завод	ЭКМ-IV ТУ25-03-31-70	шт	796		42I20I00I7		I	
2	Манометр показывающий сигнализирующий. Пределы измерения кгс/см ²	ЭКМ-IV ТУ25-03-31-70	шт	796		42I20I00I7		I	
3	Датчик-реле уровня, исполнение 3 г.Рязань теплоприбор	РОС-30I	шт	796				I	
4	Кран контрольный трехходовой Заводы "Главмонтажавтоматики"	I4MI	шт	796					
5	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией общего применения. Сечение 2,5 мм ² Заводы "Камкабель"	АПВ-0,66 ГОСТ6323-79	м	006		355I33			

1-131

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

			Привязан
Инв. №			

					ТП 901-2-184.91	АТХ.СО					
					Наземная насосная станция на скважине с на- сосами ЭЦВ производительностью 3-12 м³/ч						
						Стадия	Лист	Листов			
						РП	I	2			
					Спецификация оборудования				ПО «СОВИНТЕРВОД»		
									г. Москва		
ГИП	Косарев	Л.И.	07.91								
Нач.отд.	Бурдо	В.И.	22.91								
Зам.ГИПа	Данилин	В.И.	7.91								
Инж.И.	Баранова	В.И.	27.91								
Н.контр.	Князева	С.И.	24.91								

