


2. Конструкция и размеры наружных пистонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

✓(✓)

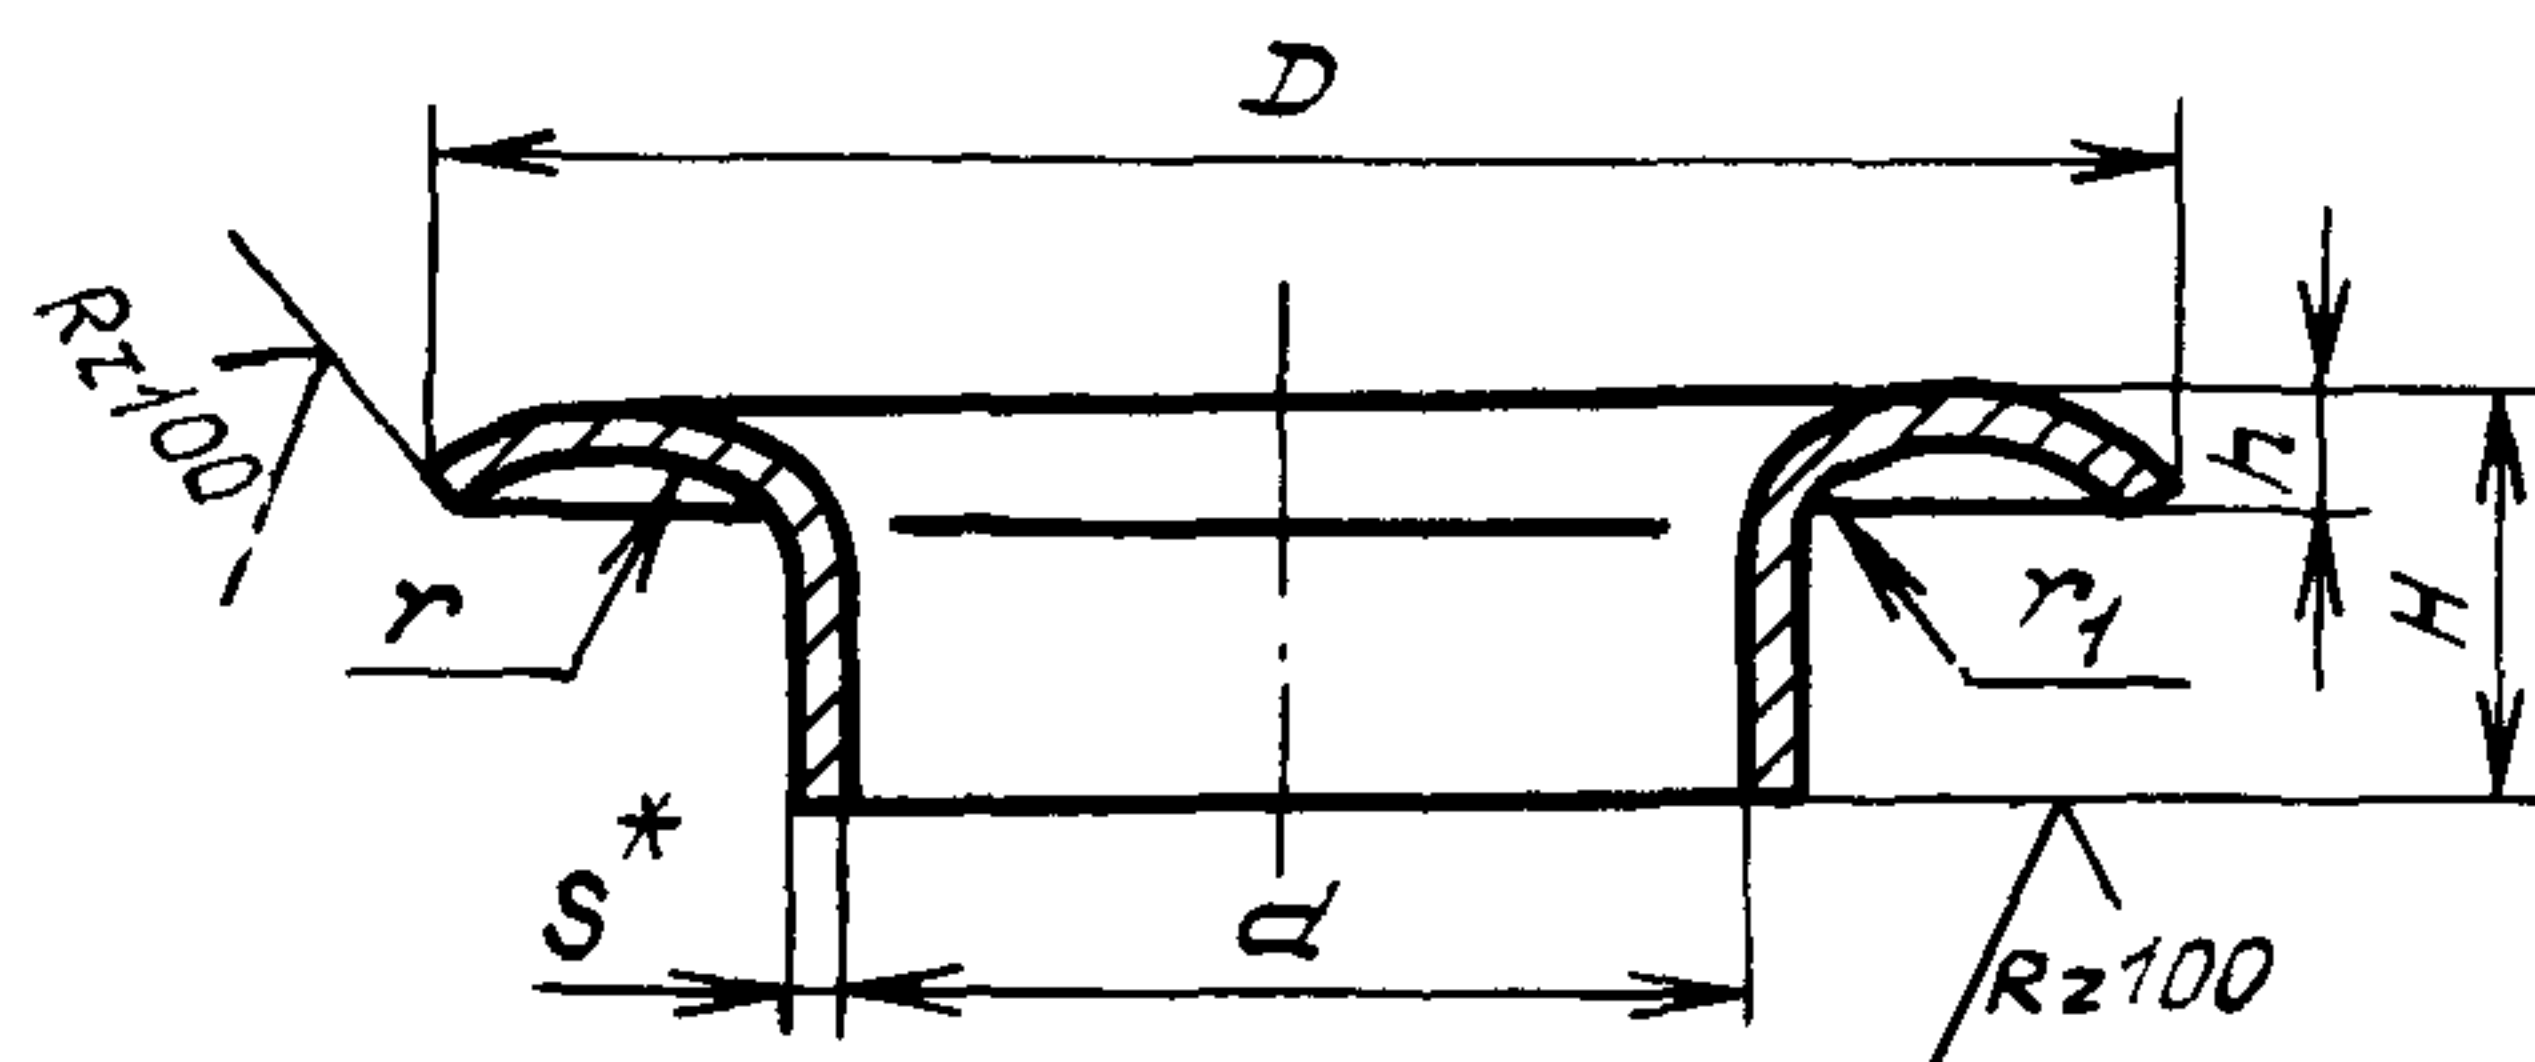

Размеры, мм

Типо-размер	d	D	H	h	S	r	r ₁	Масса 100 шт., кг
1	7,3	14	3,2	1,0	0,3	2,0	0,5	0,037
2	11,0	20	3,5		0,4	2,6		0,107
3			6,0					
4	21,8	40	8,5	2,0	0,8	6,0	1,0	0,644

3. Материал: лента Л63-М-Н - по ГОСТ 2208-75.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

5. Допуск перпендикулярности торцов пистонов относительно оси не более 0,6 мм.

6. Покрытие: Кд.9хр.; 0.9^{**}.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

8. Технические условия - по ОСТ 1 00623-73.

Для обозначения покрытий введены коды: 1 - кадмирование и 2 - оловянирование.

Пример наименования и обозначения наружного кадмированного пистона типоразмера 1:

Пистон наружный 1-1-ОСТ 1 11061-73

То же оловянированного:

Пистон наружный 1-2-ОСТ 1 11061-73

* Размер для справок.

** По действующему в отрасли документу.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

Лит.изм.

№ изв.

3

2

1

10341

10051

8272

1308

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замя- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
1.	1, 2	-	3	-	8272	<i>В.И.С.</i>	11.12.80	1.07.81
3	1, 2	-	-	-	10391	<i>Кудряв</i>	18.07.87	1.07.87

Инд. № дубликата

Инд. № подлинника