

Текст документа сверен

копия издания

из фонда
научно-технической библиотеки
Филиала ОАО «Инженерный центр ЕЭС» –
«Фирма ОРГРЭС»

Правила учета тепловой энергии
и теплоносителей

СО153-34.09.102

Москва

Центр производственно-технической информации
энергопредприятий и технического обучения ОРГРЭС

П Р А В И Л А
УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСТИТЕЛЯ

МОСКВА
1995

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА**

"Утверждаю"
Первый заместитель Министра
топлива и энергетики
Российской Федерации
В.Н.Костюнин
12 сентября 1995 г.

"Согласовано"
Главный Государственный инспектор
Начальник Главгосэнергонадзора
Российской Федерации
Б.П.Варнавский
31 августа 1995 г.

П Р А В И Л А
УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

"Согласовано"
Заместитель Председателя Комитета Российской Федерации
по стандартизации, метрологии и сертификации
Л.К.Исаев
31 августа 1995 г.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 25 сентября 1995 г.
Регистрационный № 954

МОСКВА 1995 г.

**ББК 31.38
П683
УДК 658.264**

**Составители: В.Н. Рябинкин, Д.Я. Баритко,
М.В. Головков, Э.Г. Звенигородский (разд. 5.2)**

*Перепечатка без разрешения Главгосэнергонадзора запрещена
Право на тиражирование и распространение принадлежит Главгосэнергонадзору*

**Правила учета тепловой энергии и теплоносителя/
П-683 Главгосэнергонадзор – М.: Изд-во МЭИ, 1995 –68 с.
ISBN 5-7046-0149-9**

В Правилах изложены основные организационные и технические требования к учету тепловой энергии и теплоносителя у источников и потребителей тепла в водяных и паровых системах теплоснабжения. Даны основные требования к приборам учета тепловой энергии.

Предназначены для специалистов и персонала, занятых эксплуатацией систем теплоснабжения, узлов учета, разрабатывающих средства измерения тепловой энергии, массы теплоносителей и его параметров.

**2203070000 -013
П _____ Без объявл.
097(02) – 95**

ББК:31.38

ISBN-5-7046-0149-9

**© Главгосэнергонадзор
Минтопэнерго Российской Федерации, 1995**

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Термины и определения	5
Условные обозначения	9
Введение	10
1. Общие положения	12
2. Учет тепловой энергии и теплоносителя на источнике теплоты	15
2.1. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в водяные системы теплоснабжения	15
2.2. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в водяные системы теплоснабжения	17
2.3. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в паровые системы теплоснабжения	18
2.4. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в паровые системы теплоснабжения	20
3. Учет тепловой энергии и теплоносителя у потребителя в водяных системах теплопотребления	21
3.1. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, полученных водяными системами теплопотребления	21
3.2. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, полученных водяными системами теплопотребления	31
4. Учет тепловой энергии и теплоносителя у потребителя в паровых системах теплопотребления	33
4.1. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, полученных паровыми системами теплопотребления	33
4.2. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, полученных паровыми системами теплопотребления	35
5. Основные требования к приборам учета тепловой энергии	36
5.1. Общие требования	36
5.2. Требования к метрологическим характеристикам приборов учета	37
6. Допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты	38
7. Допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя	39
8. Эксплуатация узла учета тепловой энергии на источнике теплоты	41
9. Эксплуатация узла учета тепловой энергии у потребителя	43
Приложение 1. Соотношение между единицами измерений в международной системе единиц (СИ) и системе МКГСС	47
Приложение 2. Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты	50
Приложение 3. Акт повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты	52
Приложение 4. Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя	54

Приложение 5.	Акт повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя	56
Приложение 6.	Рекомендуемые формы журналов учета тепловой энергии на источнике теплоты	58
Приложение 7.	Рекомендуемая форма журнала учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя в водяных системах теплопотребления	65
Приложение 8.	Рекомендуемая форма журнала учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя в паровых системах теплопотребления	66

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Виды тепловых нагрузок

Отопительная, вентиляционная, технологическая, кондиционирование воздуха, горячее водоснабжение.

Водосчетчик

Измерительный прибор, предназначенный для измерения массы (объема) воды (жидкости), протекающей в трубопроводе через сечение, перпендикулярное направлению скорости потока.

Время работы приборов узла учета

Интервал времени, за который на основе показаний приборов ведется учет тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя, а также контроль его температуры и давления.

Граница балансовой принадлежности тепловых сетей

Линия раздела элементов тепловых сетей между владельцами по признаку собственности, аренды или полного хозяйственного ведения.

Допуск в эксплуатацию узла учета

Процедура, определяющая готовность узла учета тепловой энергии к эксплуатации и завершающаяся подписанием Акта установленного образца.

Зависимая схема подключения системы теплопотребления

Схема присоединения системы теплопотребления к тепловой сети, при которой теплоноситель (вода) из тепловой сети поступает непосредственно в систему теплопотребления.

Закрытая водяная система теплоснабжения

Система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, из сети не отбирается.

Источник теплоты (тепловой энергии)

Энергоустановка, производящая тепло (тепловую энергию).

Независимая схема подключения системы теплопотребления

Схема присоединения системы теплопотребления к тепловой сети, при которой теплоноситель, поступающий из тепловой сети, проходит через теплообменник, установленный на тепловом пункте потребителя, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в дальнейшем в системе теплопотребления.

Открытая водяная система теплоснабжения

Водяная система теплоснабжения, в которой вода частично или полностью отбирается из системы потребителями тепловой энергии.

Приборы учета

Приборы, которые выполняют одну или несколько функций: измерение, накопление, хранение, отображение информации о количестве тепловой энергии, массе (объеме), температуре, давлении теплоносителя и времени работы приборов.

Потребитель тепловой энергии

Юридическое или физическое лицо, которому принадлежат теплопотребляющие установки, присоединенные к системе теплоснабжения энергоснабжающей организации.

Расход теплоносителя	Масса (объем) теплоносителя, прошедшего через поперечное сечение трубопровода за единицу времени.
Регистрация величины	Отображение измеряемой величины в цифровой или графической форме на твердом носителе — бумаге.
Система теплоснабжения	Совокупность взаимосвязанных источника теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления.
Система теплопотребления	Комплекс теплопотребляющих установок с соединительными трубопроводами или тепловыми сетями.
Счетчик пара	Измерительный прибор, предназначенный для измерения массы пара, протекающего в трубопроводе через сечение, перпендикулярное направлению скорости потока.
Тепловая сеть	Совокупность трубопроводов и устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии.
Тепловой пункт (ТП)	Комплекс устройств для присоединения систем теплопотребления к тепловой сети и распределения теплоносителя по видам теплового потребления.
Теплопотребляющая установка	Комплекс устройств, использующих теплоту для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха и технологических нужд.

Теплоснабжение	Обеспечение потребителей тепловой энергией.
Теплосчетчик	Прибор или комплект приборов (средство измерения), предназначенный для определения количества теплоты и измерения массы и параметров теплоносителя.
Тепловычислитель	Устройство, обеспечивающее расчет количества теплоты на основе входной информации о массе, температуре и давлении теплоносителя.
Узел учета	Комплект приборов и устройств, обеспечивающий учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию его параметров.

П р и м е ч а н и е. Некоторые из предлагаемых терминов и определений приняты только для настоящих Правил учета тепловой энергии и теплоносителя.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Параметры

- t — температура;
- p — давление;
- h — энталпия;
- G — масса воды;
- D — масса пара;
- Q — тепловая энергия;
- T — время.

Индексы

- 1 — подающий трубопровод;
- 2 — обратный трубопровод;
- п — подпитка;
- к — конденсат;
- хв — холодная вода;
- гв — горячее водоснабжение.


Точки измерения

- $\overset{!}{}$ — температуры;
- \perp — давления;
- \bigcirclearrowleft — расхода теплоносителя.

Технологические требования

- \bigcirc — учитываемый параметр;
- \square — регистрируемый параметр;
- $\square\square$ — узел учета.

Оборудование

-  — насос;
-  — теплообменник;
-  — элеватор;
- — трубопровод;
-  — задвижка;
-  — отопительный прибор.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя" (в дальнейшем Правила) разработаны по заданию Главгосэнергонадзора Российской Федерации специалистами Госэнергонадзора России, Энергонадзоров, ТОО "Интех", НИИ Теплоприбор, при участии АО Э и Э "Мосэнерго" филиала Тепловые сети, ВНИИМС, РАО "ЕЭС России", РАО "Роскоммунэнерго", ВНИИЦ СНВ.

Правила определяют требования к организации учета отпуска и потребления тепловой энергии и теплоносителей (сетевой воды и водяного пара), контроля их параметров: массы (объема), температуры и давления, а также общие технические требования к узлам учета тепловой энергии и теплоносителя (в дальнейшем узлы учета).

Правила действуют на территории Российской Федерации и обязательны для исполнения органами государственного энергетического надзора, юридическими и физическими лицами независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности:

- осуществляющими отпуск, транспорт, распределение и потребление тепловой энергии и теплоносителей;
- выполняющими проектные, монтажные, ремонтные, наладочные работы на узлах учета тепловой энергии и теплоносителей;
- обеспечивающими эксплуатацию оборудования узлов учета тепловой энергии и теплоносителей;
- выпускающими оборудование, входящее в состав узлов учета тепловой энергии и теплоносителей, а также средства их измерения и контроля.

С выпуском настоящих Правил теряют силу "Правила учета отпуска тепловой энергии ПР 34-70-010-85" (Союзтехэнерго, 1986).

Взаиморасчеты энергоснабжающей организации с потребителями, у которых временно отсутствуют узлы учета, осуществляются на основании нормативных документов Главгосэнергонадзора.

Предложения и дополнения, направленные на совершенствование данной редакции Правил учета, принимаются Главгосэнерго-

надзором к рассмотрению и могут быть учтены в следующих изданиях Правил.

Все вопросы, замечания и пожелания, касающиеся настоящих Правил, следует направлять по адресу: 103074, Москва, К-74, Китайский пр., 7. Главное управление государственного энергетического надзора "Главгосэнергонадзор России", тел/факс 220-56-74, тел. 220-54-53.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования Правил распространяются на энергоснабжающие организации и потребителей тепловой энергии при взаимных расчетах за поставку и потребление тепловой энергии независимо от установленной мощности источника теплоты и присоединенной тепловой нагрузки потребителя.

1.2. Учет и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии организуются с целью:

- осуществления взаимных финансовых расчетов между энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии;
- контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;
- контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;
- документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и давления.

1.3. Расчеты потребителей тепловой энергии с энергоснабжающими организациями за полученное ими тепло осуществляются на основании показаний приборов учета и контроля параметров теплоносителя, установленных у потребителя и допущенных в эксплуатацию в качестве коммерческих в соответствии с требованиями настоящих Правил.

В случае, когда к магистрали, отходящей от источника теплоты, подключен единственный потребитель и эта магистраль находится на его балансе, по взаимному согласию сторон допускается ведение учета потребляемой тепловой энергии по приборам учета, установленным на узле учета источника теплоты.

1.4. Взаимные обязательства энергоснабжающей организации и потребителя по расчетам за тепловую энергию и теплоноситель, а также по соблюдению режимов отпуска и потребления тепловой энергии и теплоносителя определяются "Договором на отпуск и потребление тепловой энергии" (в дальнейшем Договор).

1.5. При оборудовании и эксплуатации узлов учета тепловой энергии и теплоносителя необходимо руководствоваться следующей действующей нормативной и технической документацией:

- настоящими Правилами;
- Правилами пользования электрической и тепловой энергией. Утверждены приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 6 декабря 1981 г. № 310.
- СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети";
- Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Утверждены Главгосэнерго-надзором Российской Федерации 7 мая 1992 г.
- Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Утверждены Главгосэнергонадзором Российской Федерации 7 мая 1992 г.
- Правилами измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами РД 50-213-80;
- методическими материалами по применению Правил РД 50-213-80;
- методическими указаниями "Расход жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью специальных сужающих устройств РД 5-411-83";
- Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4871-1 "Об обеспечении единства средств измерений";
- ПР 50.2.002-94 "ГСИ. Порядок осуществления Государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм";
- ПР 50.2.006-94 "ГСИ. Проверка средств измерений";
- МИ 2273-93 "ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке";
- МИ 2164-91 "ГСИ. Теплосчетчики. Требования к испытаниям, метрологической аттестации, поверке";
- ГСССД 98-86. Вода. Удельный объем и энталпия при температурах 0...800 °C и давлениях 0,001...1000 МПа. М.: Издво Стандартов, 1986;
- ГСССД 6-89. Вода. Коэффициент динамической вязкости при температурах 0...800 °C и давлениях от соответству-

- ющих разряженному газу до 300 МПа. М.: Изд-во Стандартов, 1989;
- ГСССД. Плотность, энталпия и вязкость воды. М.: Изд-во ВНИИЦ СИВ, 1993;
 - инструкциями заводов — изготовителей на комплексы приборов и отдельные приборы учета и контроля тепловой энергии и теплоносителя.

1.6. Настоящие Правила устанавливают уровень оснащенности узлов учета источников теплоты и минимально необходимую степень оснащенности узлов учета потребителей средствами измерений в зависимости от схемы теплоснабжения и тепловой нагрузки, зафиксированной в Договоре.

Энерgosнабжающая организация не вправе дополнительно требовать от потребителя установки на узле учета приборов, не предусмотренных требованиями настоящих Правил.

Потребитель по согласованию с энерgosнабжающей организацией имеет право для своих технологических целей дополнительно устанавливать на узле учета приборы для определения количества тепловой энергии и теплоносителя, а также для контроля параметров теплоносителя, не нарушая при этом технологию коммерческого учета и не влияя на точность и качество измерений.

Показания дополнительно установленных приборов не используются при взаимных расчетах между потребителем и энерgosнабжающей организацией.

1.7. При определении размерностей физических величин в соответствии с ГОСТ 8.417.81 используется Международная система единиц (СИ). Однако в практике учета тепловой энергии широко используются приборы, имеющие градуировку, соответствующую системе единиц МКГСС, поэтому в настоящих Правилах применяются обе системы.

В формулах и тексте настоящих Правил приняты следующие единицы измерений:

- давления — кгс/см²
- температуры — °С;
- энталпии — кДж/кг (ккал/кг);
- массы — т;
- плотности — кг/м³;
- объема — м³;

- тепловой энергии — ГДж (Гкал);
- времени — ч.

Соотношения между единицами измерения в системах СИ и МКГСС приведены в Приложении 1.

При определении энталпии теплоносителя используются нормативно-технические материалы, указанные в п. 1.5 настоящих Правил.

1.8. При возникновении разногласий по техническим вопросам организации и ведения учета тепловой энергии и теплоносителя их урегулирование передается в Госэнергонадзор или осуществляется в судебном порядке.

1.9. Все работы по оборудованию узла учета должны выполняться только организациями, имеющими лицензию (разрешение) Главгосэнергонадзора Российской Федерации.

2. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ИСТОЧНИКЕ ТЕПЛОТЫ

2.1. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущеных в водяные системы теплоснабжения

2.1.1. Узлы учета тепловой энергии воды на источниках теплоты: теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), районных тепловых станциях (РТС), котельных и т.п. оборудуются на каждом из выводов.

Узлы учета тепловой энергии оборудуются у границы раздела балансовой принадлежности трубопроводов в местах, максимально приближенных к головным задвижкам источника.

Не допускается организация отборов теплоносителя на собственные нужды источника после узла учета тепловой энергии, отпускаемой в системы теплоснабжения потребителей.

2.1.2. На каждом узле учета тепловой энергии источника теплоты с помощью приборов должны определяться:

- время работы приборов узла учета;
- отщенная тепловая энергия;
- масса (объем) теплоносителя, отпущеного и полученного источником теплоты соответственно по подающему и обратному трубопроводам;
- масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку системы теплоснабжения;

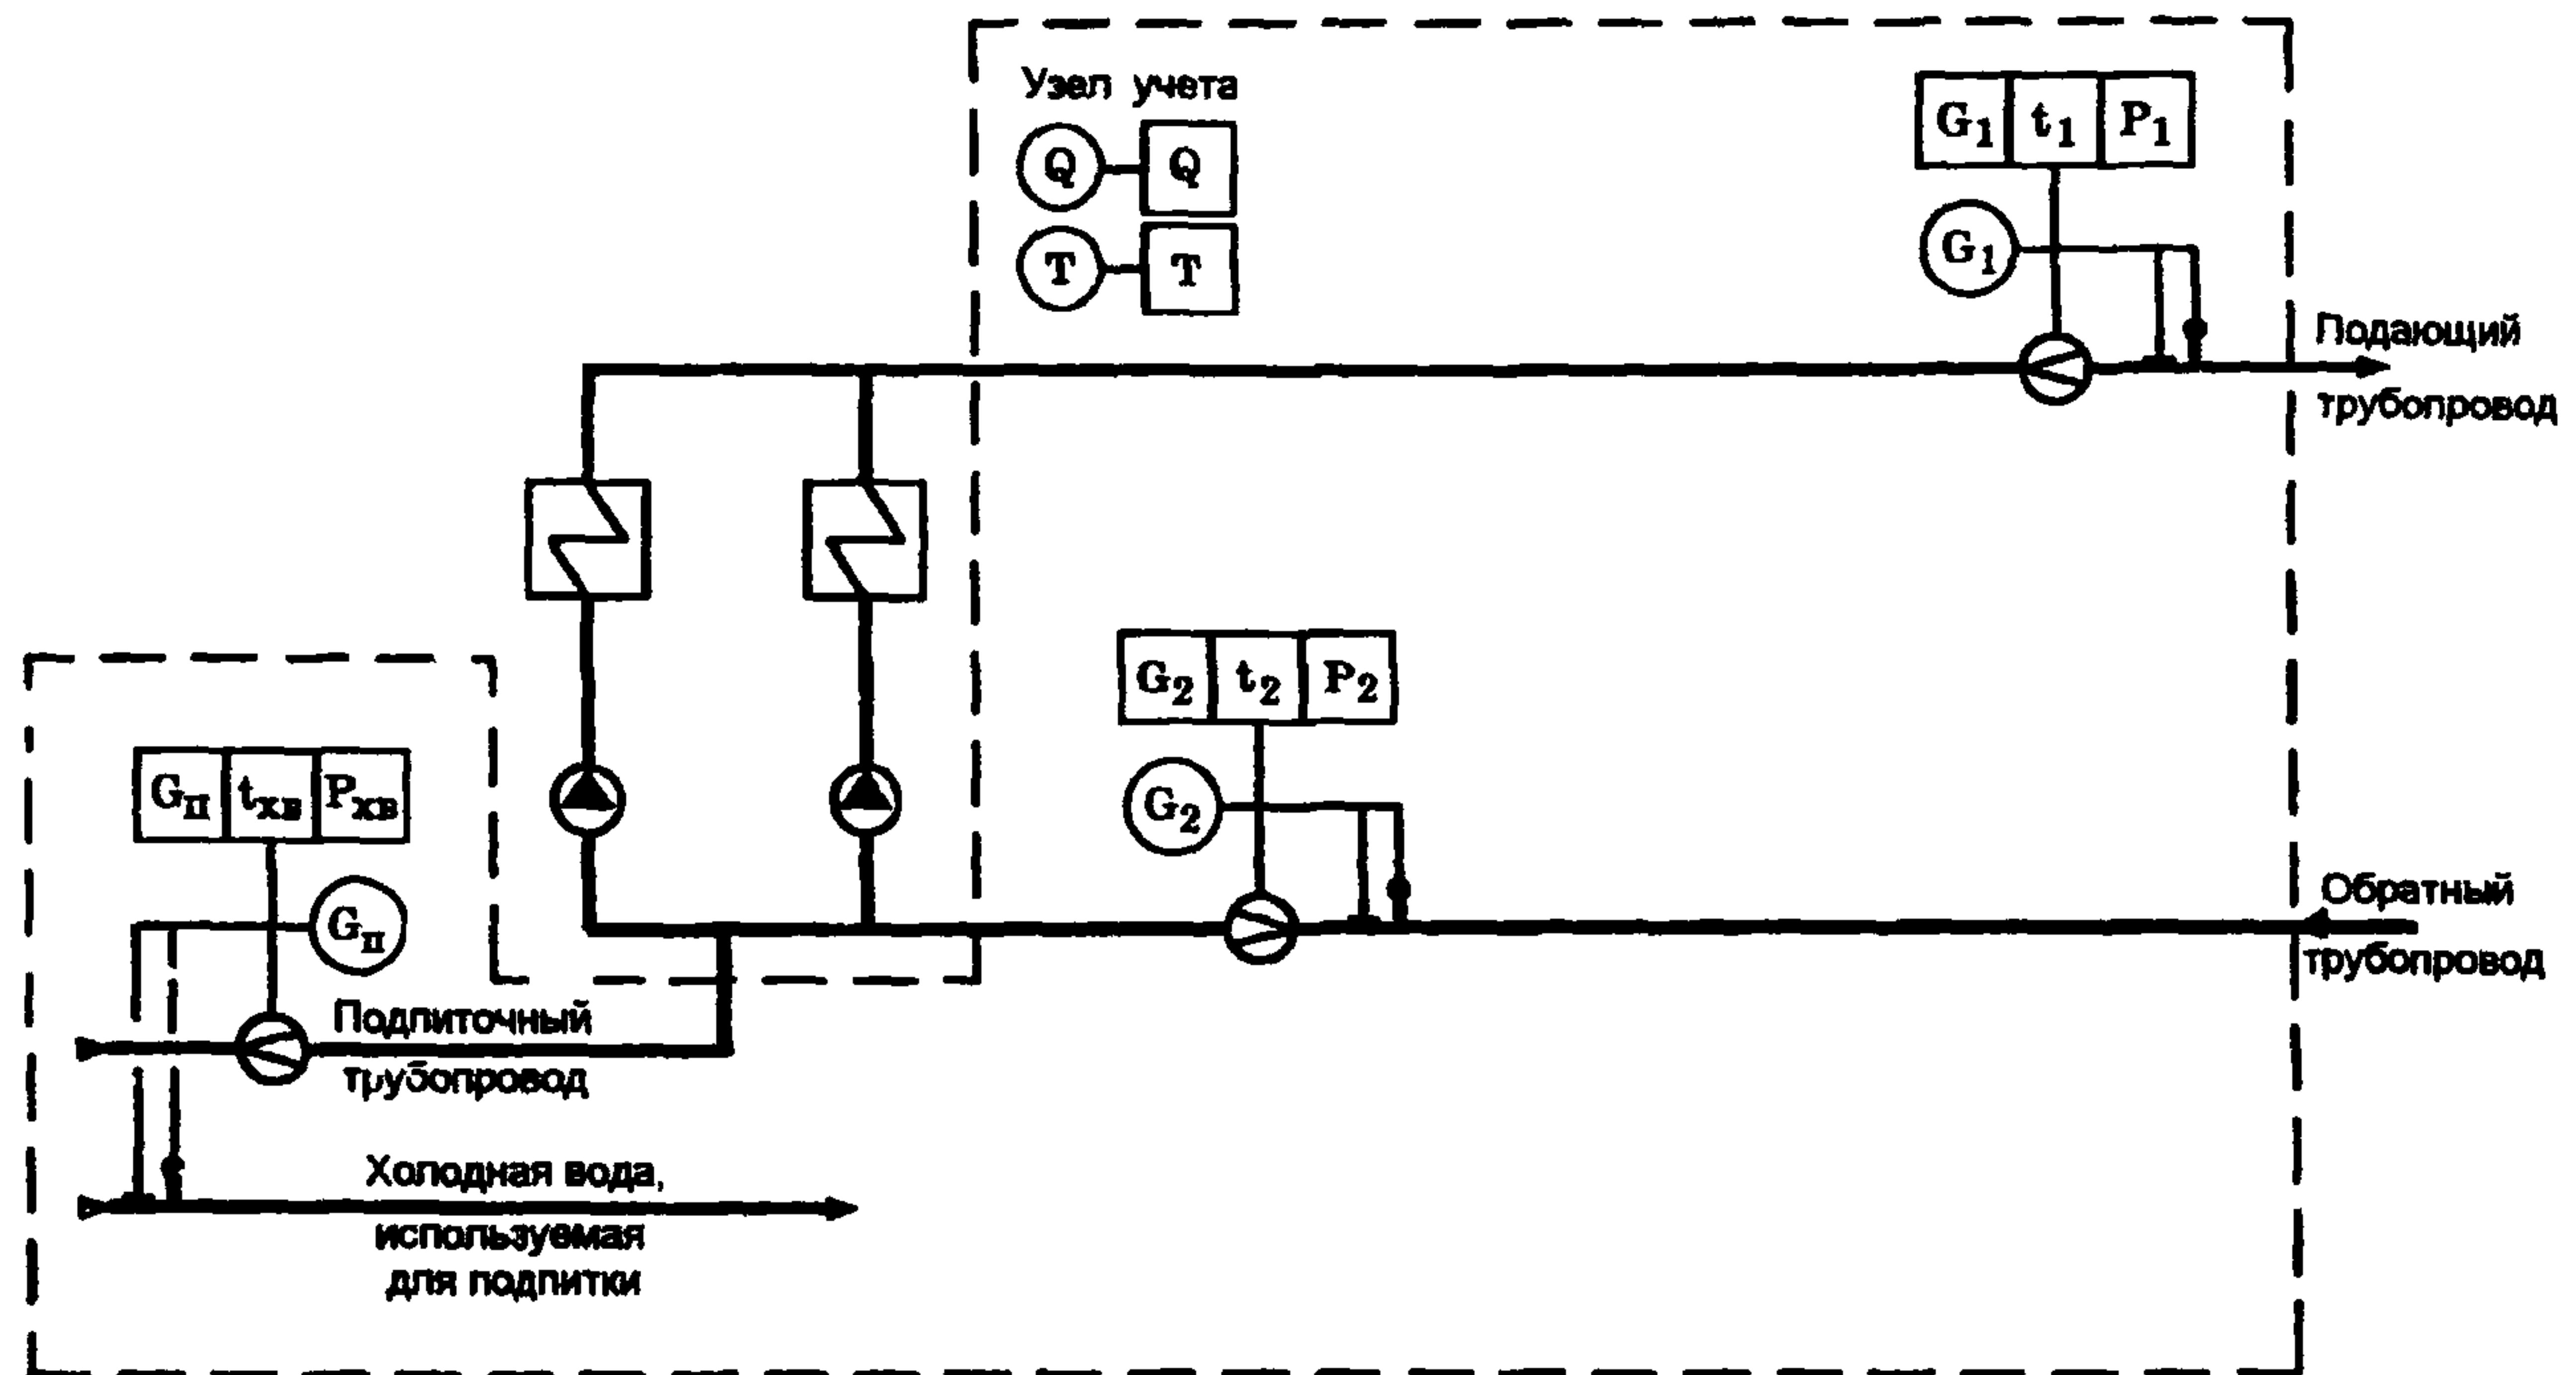


Рис. I Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя и его регистрируемых параметров на источнике теплоты для водяных систем теплоснабжения

- тепловая энергия, отпущеная за каждый час;
- масса (объем) теплоносителя, отпущеного источником теплоты по подающему трубопроводу и полученного по обратному трубопроводу за каждый час;
- масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку системы теплоснабжения за каждый час;
- среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах и трубопроводе холодной воды, используемой для подпитки;
- среднечасовое давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах и трубопроводе холодной воды, используемой для подпитки.

Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

2.1.3. Приборы учета, устанавливаемые на обратных трубопроводах магистралей, должны размещаться до места присоединения подпиточного трубопровода.

Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя, состав измеряемых и регистрируемых параметров приведены на рис. 1.

2.2. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, отщущенных в водяные системы теплоснабжения

2.2.1. Количество тепловой энергии, отщущенной источником теплоты, определяется как сумма количеств тепловой энергии, отщущенной по его выводам.

Количество тепловой энергии, отщущенной источником теплоты по каждомуциальному выводу, определяется как алгебраическая сумма произведений массы теплоносителя по каждому трубопроводу (подающему, обратному и подпиточному) на соответствующую энтальпию. Масса сетевой воды в обратном и подпиточном трубопроводах берется с отрицательным знаком.

Для определения количества тепловой энергии Q , отщущенной источником теплоты, используется формула:

$$Q = \left(\sum_{i=1}^a G_{1i} * h_{1i} - \sum_{j=1}^b G_{2j} * h_{2j} - \sum_{k=1}^m G_{nk} * h_{x_{vk}} \right) * 10^{-3}, \quad (2.1)$$

где a — количество узлов учета на подающих трубопроводах;
 b — количество узлов учета на обратных трубопроводах;
 m — количество узлов учета на подпиточных трубопроводах;
 G_{1i} — масса теплоносителя, отпущенное источником теплоты по каждому подающему трубопроводу;
 G_{2j} — масса теплоносителя, возвращенного источнику теплоты по каждому обратному трубопроводу;
 G_{pk} — масса теплоносителя, израсходованного на подпитку каждой системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии;
 h_{1i} — энталпия сетевой воды в соответствующем подающем трубопроводе;
 h_{2j} — энталпия сетевой воды в соответствующем обратном трубопроводе;
 h_{xvk} — энталпия холодной воды, используемой для подпитки соответствующей системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Средние значения энталпий за соответствующий интервал времени определяются на основании измерений среднечасовых температур и давлений.

2.3. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в паровые системы теплоснабжения

2.3.1. Узлы учета тепловой энергии пара на источнике теплоты (ТЭЦ, РТС, котельной и т.п.) оборудуются на каждом из его выводов.

Узлы учета тепловой энергии оборудуются у границы раздела балансовой принадлежности трубопроводов в местах, максимально приближенных к головным задвижкам источника.

Не допускается организация отборов теплоносителя на собственные нужды источника после узла учета тепловой энергии, отпускаемой в системы теплоснабжения потребителей.

2.3.2. На каждом узле учета тепловой энергии источника теплоты с помощью приборов должны определяться:

- время работы приборов узла учета;
- отпущеная тепловая энергия;

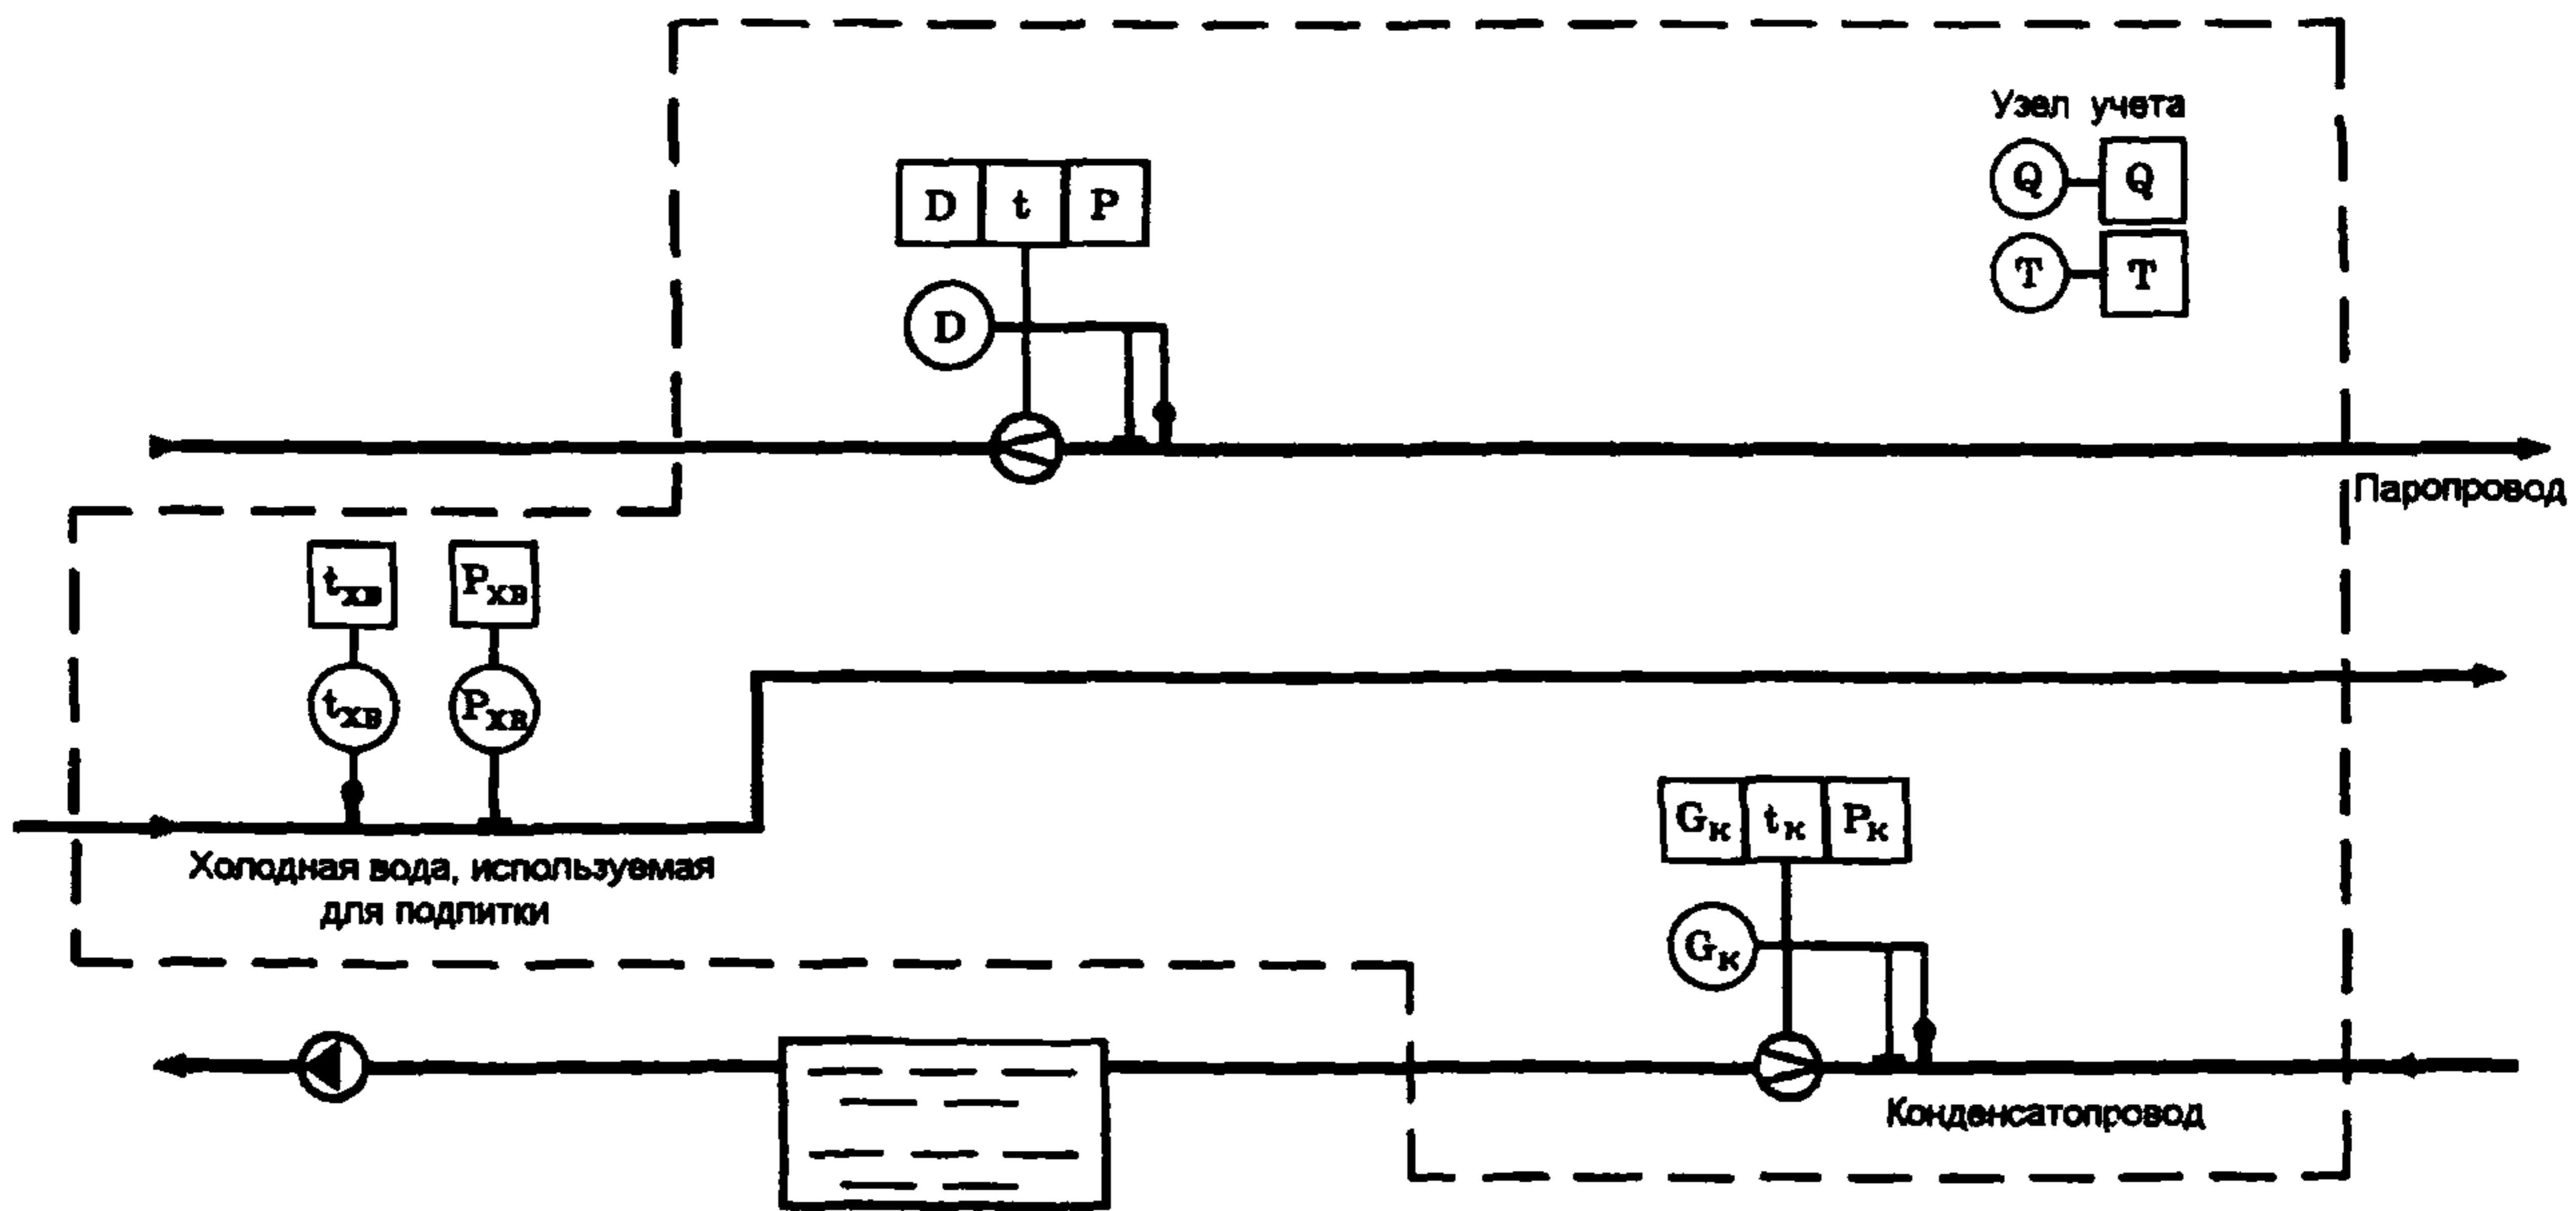


Рис 2 Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя и его регистрируемых параметров на источнике теплоты для паровых систем теплоснабжения

- масса (объем) отпущенного пара и возвращенного источнику теплоты конденсата;
- тепловая энергия, отщенная за каждый час;
- масса (объем) отпущенного пара и возвращенного источнику теплоты конденсата за каждый час;
- среднечасовые значения температуры пара, конденсата и холодной воды, используемой для подпитки;
- среднечасовые значения давления пара, конденсата и холодной воды, используемой для подпитки.

Среднечасовые значения параметров теплоносителя, а также их средние величины за какой-либо другой промежуток времени определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя, состав измеряемых и регистрируемых параметров приведены на рис. 2.

2.4. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, отщенных в паровые системы теплоснабжения

2.4.1. Количество тепловой энергии, отщенной источником теплоты, определяется как сумма количеств тепловой энергии, отщенной по его выводам.

Количество тепловой энергии, отщенной источником теплоты по каждомуциальному выводу, определяется как алгебраическая сумма произведений массы теплоносителя по каждому трубопроводу (паропроводу и конденсатопроводу) на соответствующие энталпии. Масса теплоносителя в конденсатопроводе берется с отрицательным знаком.

Для определения количества тепловой энергии Q , отщенной источником теплоты, используется формула:

$$Q = \left[\sum_{i=1}^k D_i * (h_i - h_{xv}) - \sum_{j=1}^m G_{kj} * (h_{kj} - h_{xv}) \right] * 10^{-3}, \quad (2.2)$$

где k — количество узлов учета на паропроводах;

m — количество узлов учета на конденсатопроводах;

D_i — масса пара, отщенного источником теплоты по каждому паропроводу;

G_{kj} — масса конденсата, полученного источником по каждому конденсатопроводу;

h_i — энталпия пара в соответствующем паропроводе;

h_{kj} — энталпия конденсата в соответствующем конденсатопроводе;

h_{xw} — энталпия холодной воды, используемой для подпитки.

Средние значения энталпии за соответствующий интервал времени определяются на основании измерений среднечасовых температур и давлений.

3. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ У ПОТРЕБИТЕЛЯ В ВОДЯНЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

3.1. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, полученных водяными системами теплопотребления

3.1.1. В открытых и закрытых системах теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя с помощью прибора (приборов) должны определяться:

- время работы приборов узла учета;
- полученная тепловая энергия;
- масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу;
- масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;
- среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.

В системах теплопотребления, подключенных по независимой схеме, дополнительно должна определяться масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку.

В открытых системах теплопотребления дополнительно должны определяться:

- масса (объем) теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения;
- среднечасовое давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.

Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя, его температуры и давления, состав измеряемых и регистрируемых параметров теплоносителя в открытых системах теплопотребления приведены на рис. 3, в закрытых системах теплопотребления — на рис. 4.

3.1.2. В открытых и закрытых системах теплопотребления, где суммарная тепловая нагрузка не превышает 0,5 Гкал/ч, масса (объем) полученного и возвращенного теплоносителя за каждый час и среднечасовые значения параметров теплоносителей могут не определяться.

Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя и его параметров в открытых системах теплопотребления приведена на рис. 5, в закрытых системах теплопотребления — на рис. 6.

3.1.3. У потребителей в открытых и закрытых системах теплопотребления, суммарная тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, на узле учета с помощью приборов можно определять только время работы приборов узла учета, массу (объем) полученного и возвращенного теплоносителя, а также массу (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку.

В открытых системах теплопотребления дополнительно должна определяться масса теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системе горячего водоснабжения.

Принципиальная схема размещения точек измерения массы теплоносителя в открытых системах теплопотребления приведена на рис. 7, в закрытых системах теплопотребления — на рис. 8.

3.1.4. По согласованию с энергоснабжающей организацией количество полученной тепловой энергии в закрытых системах теплопотребления может определяться на основании измерений параметров теплоносителя в соответствии с принципиальными схемами, приведенными на рис. 9 или 10.

3.1.5. Узел учета тепловой энергии, массы (объема) и параметров теплоносителя оборудуется на тепловом пункте, принадлежащем потребителю, в месте, максимально приближенном к его головным задвижкам.

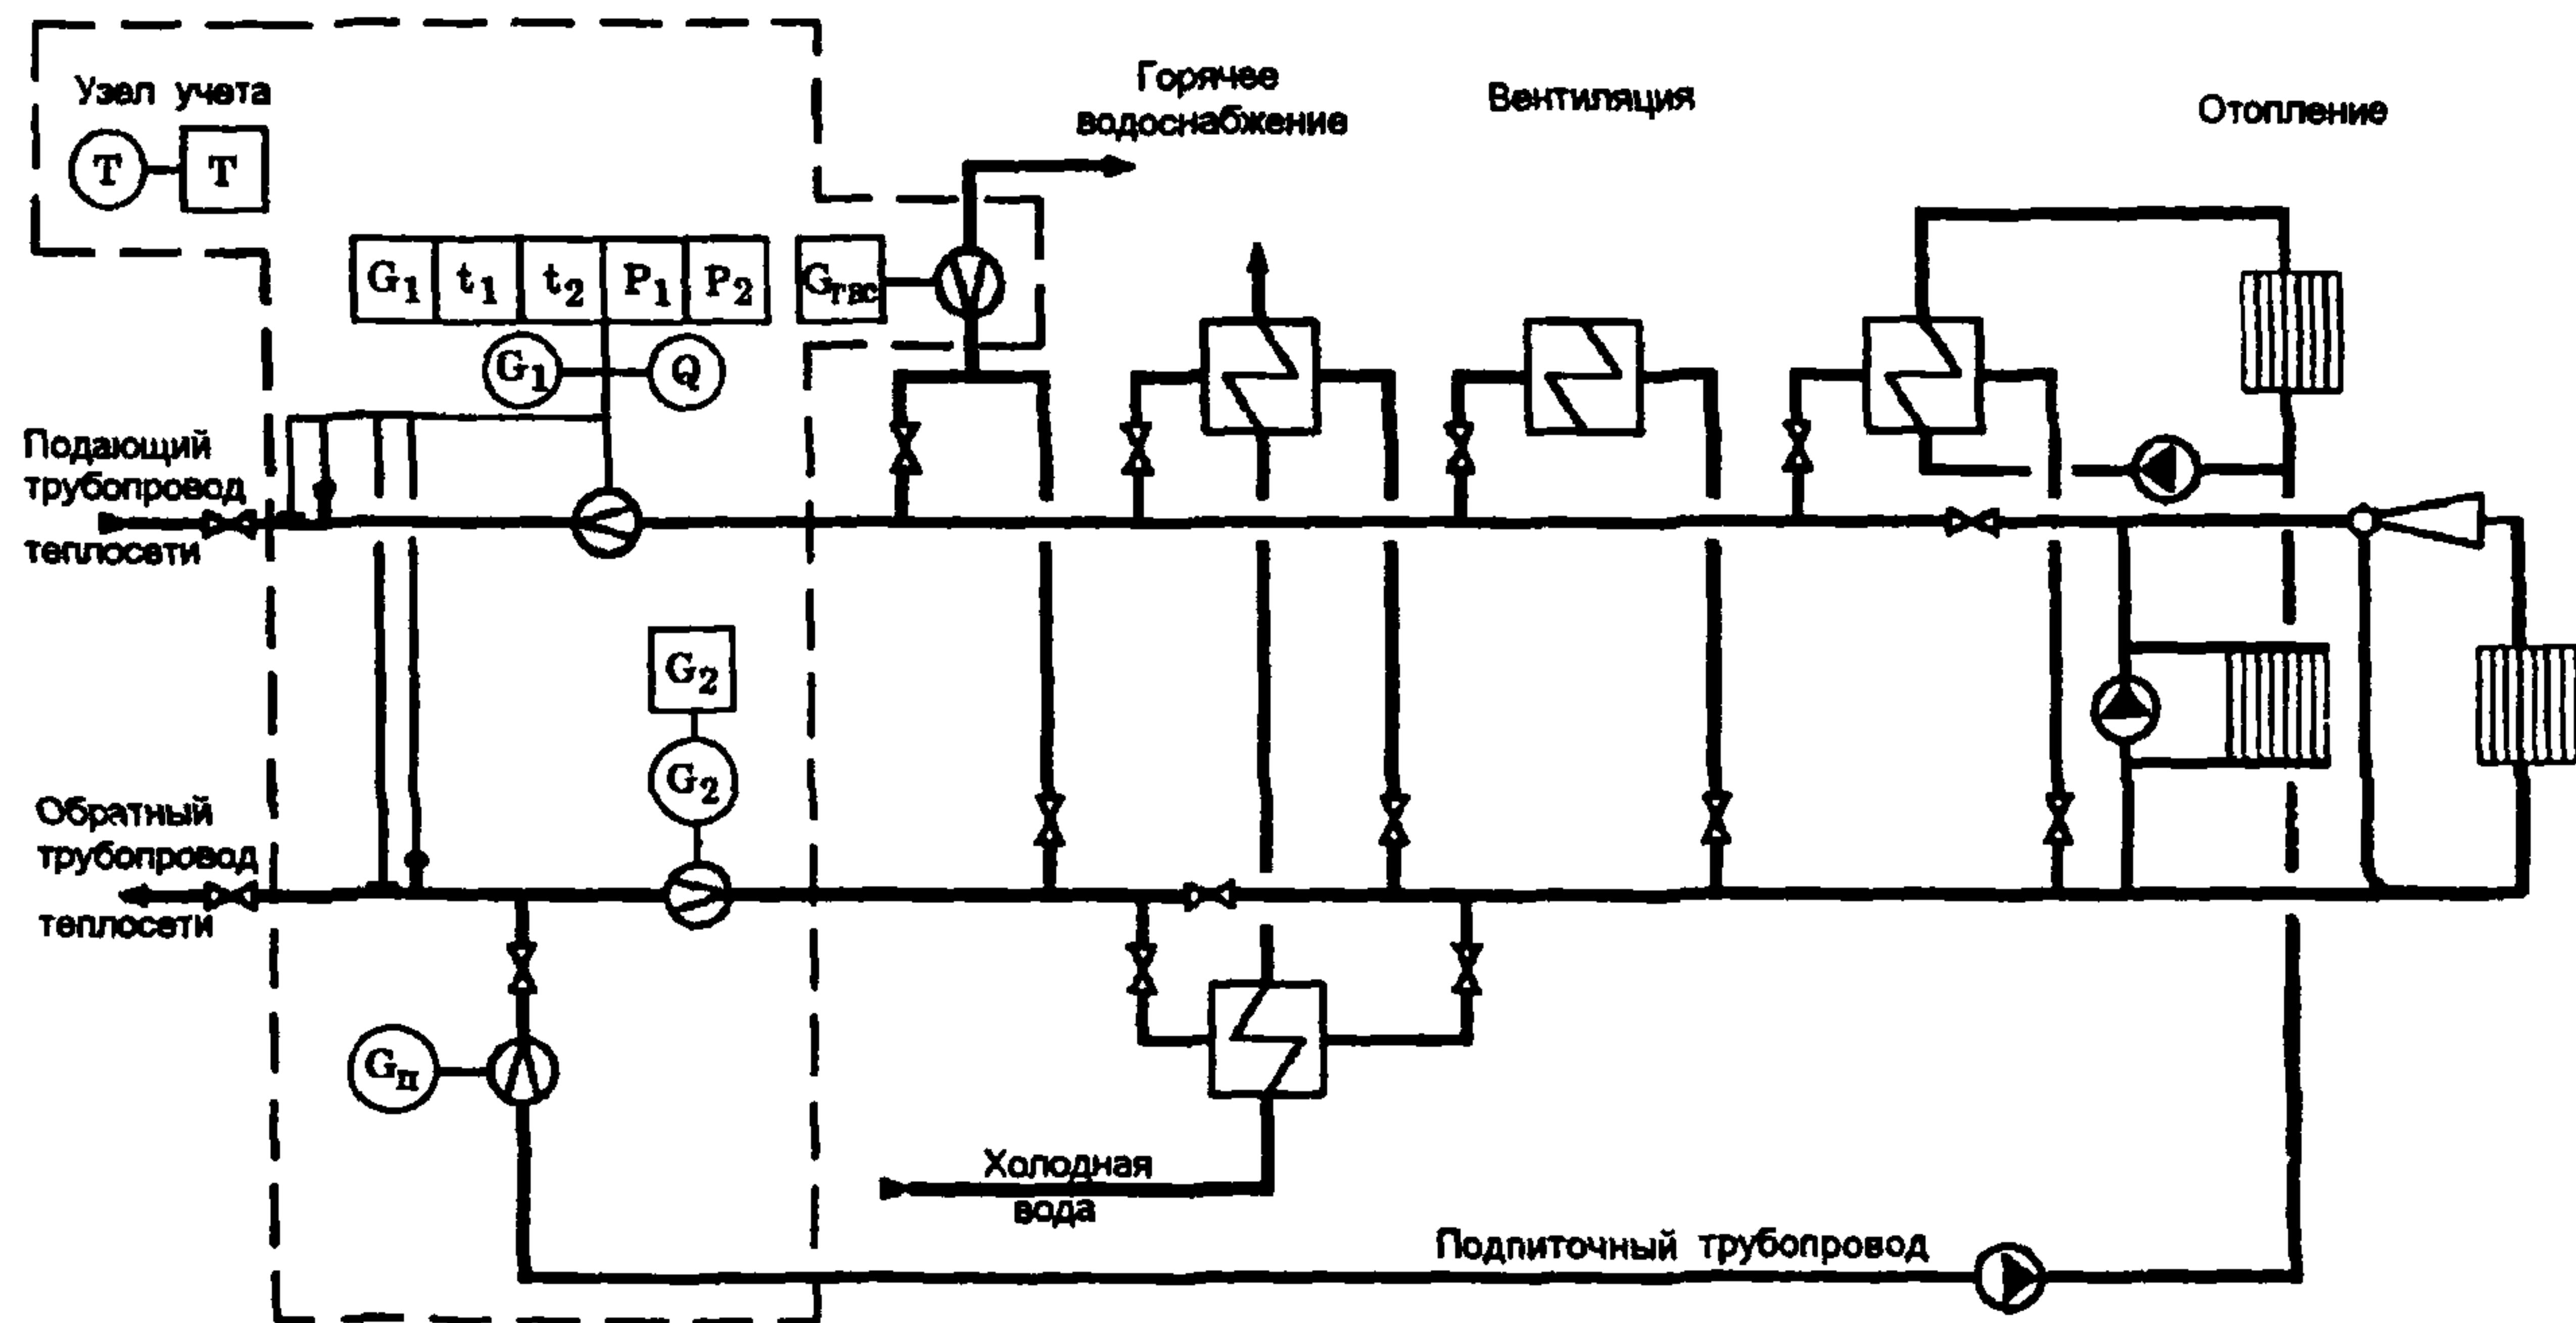


Рис. 3 Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя, а также его регистрируемых параметров в открытых системах теплопотребления

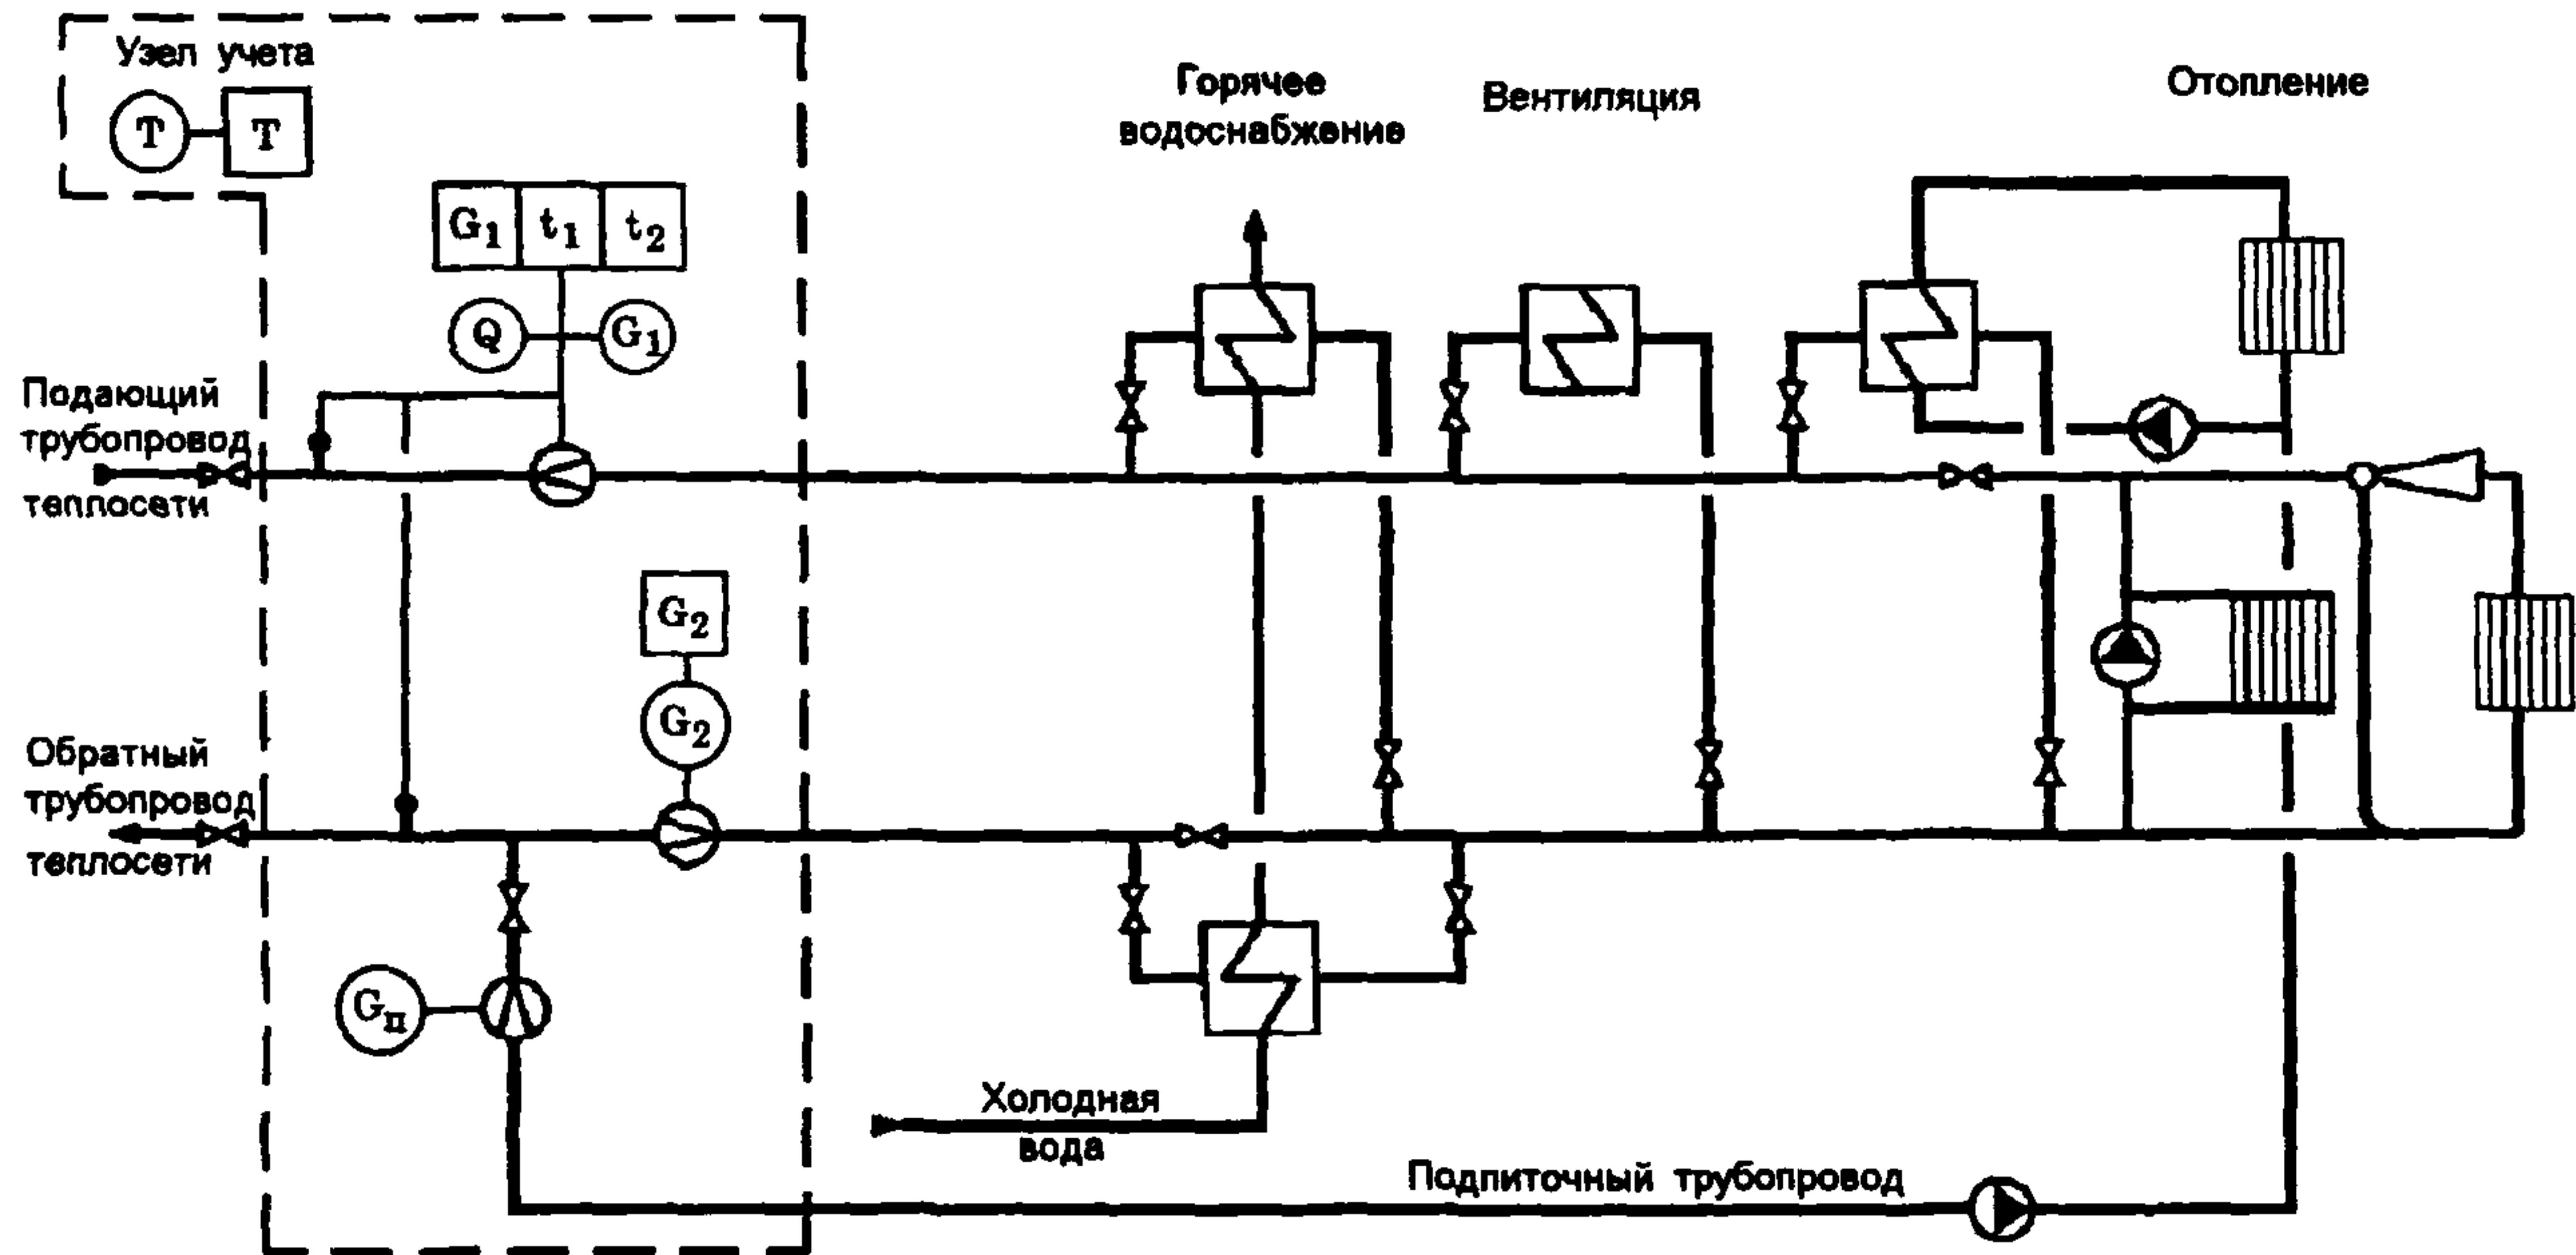


Рис. 4 Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя, а также его регистрируемых параметров в закрытых системах теплопотребления

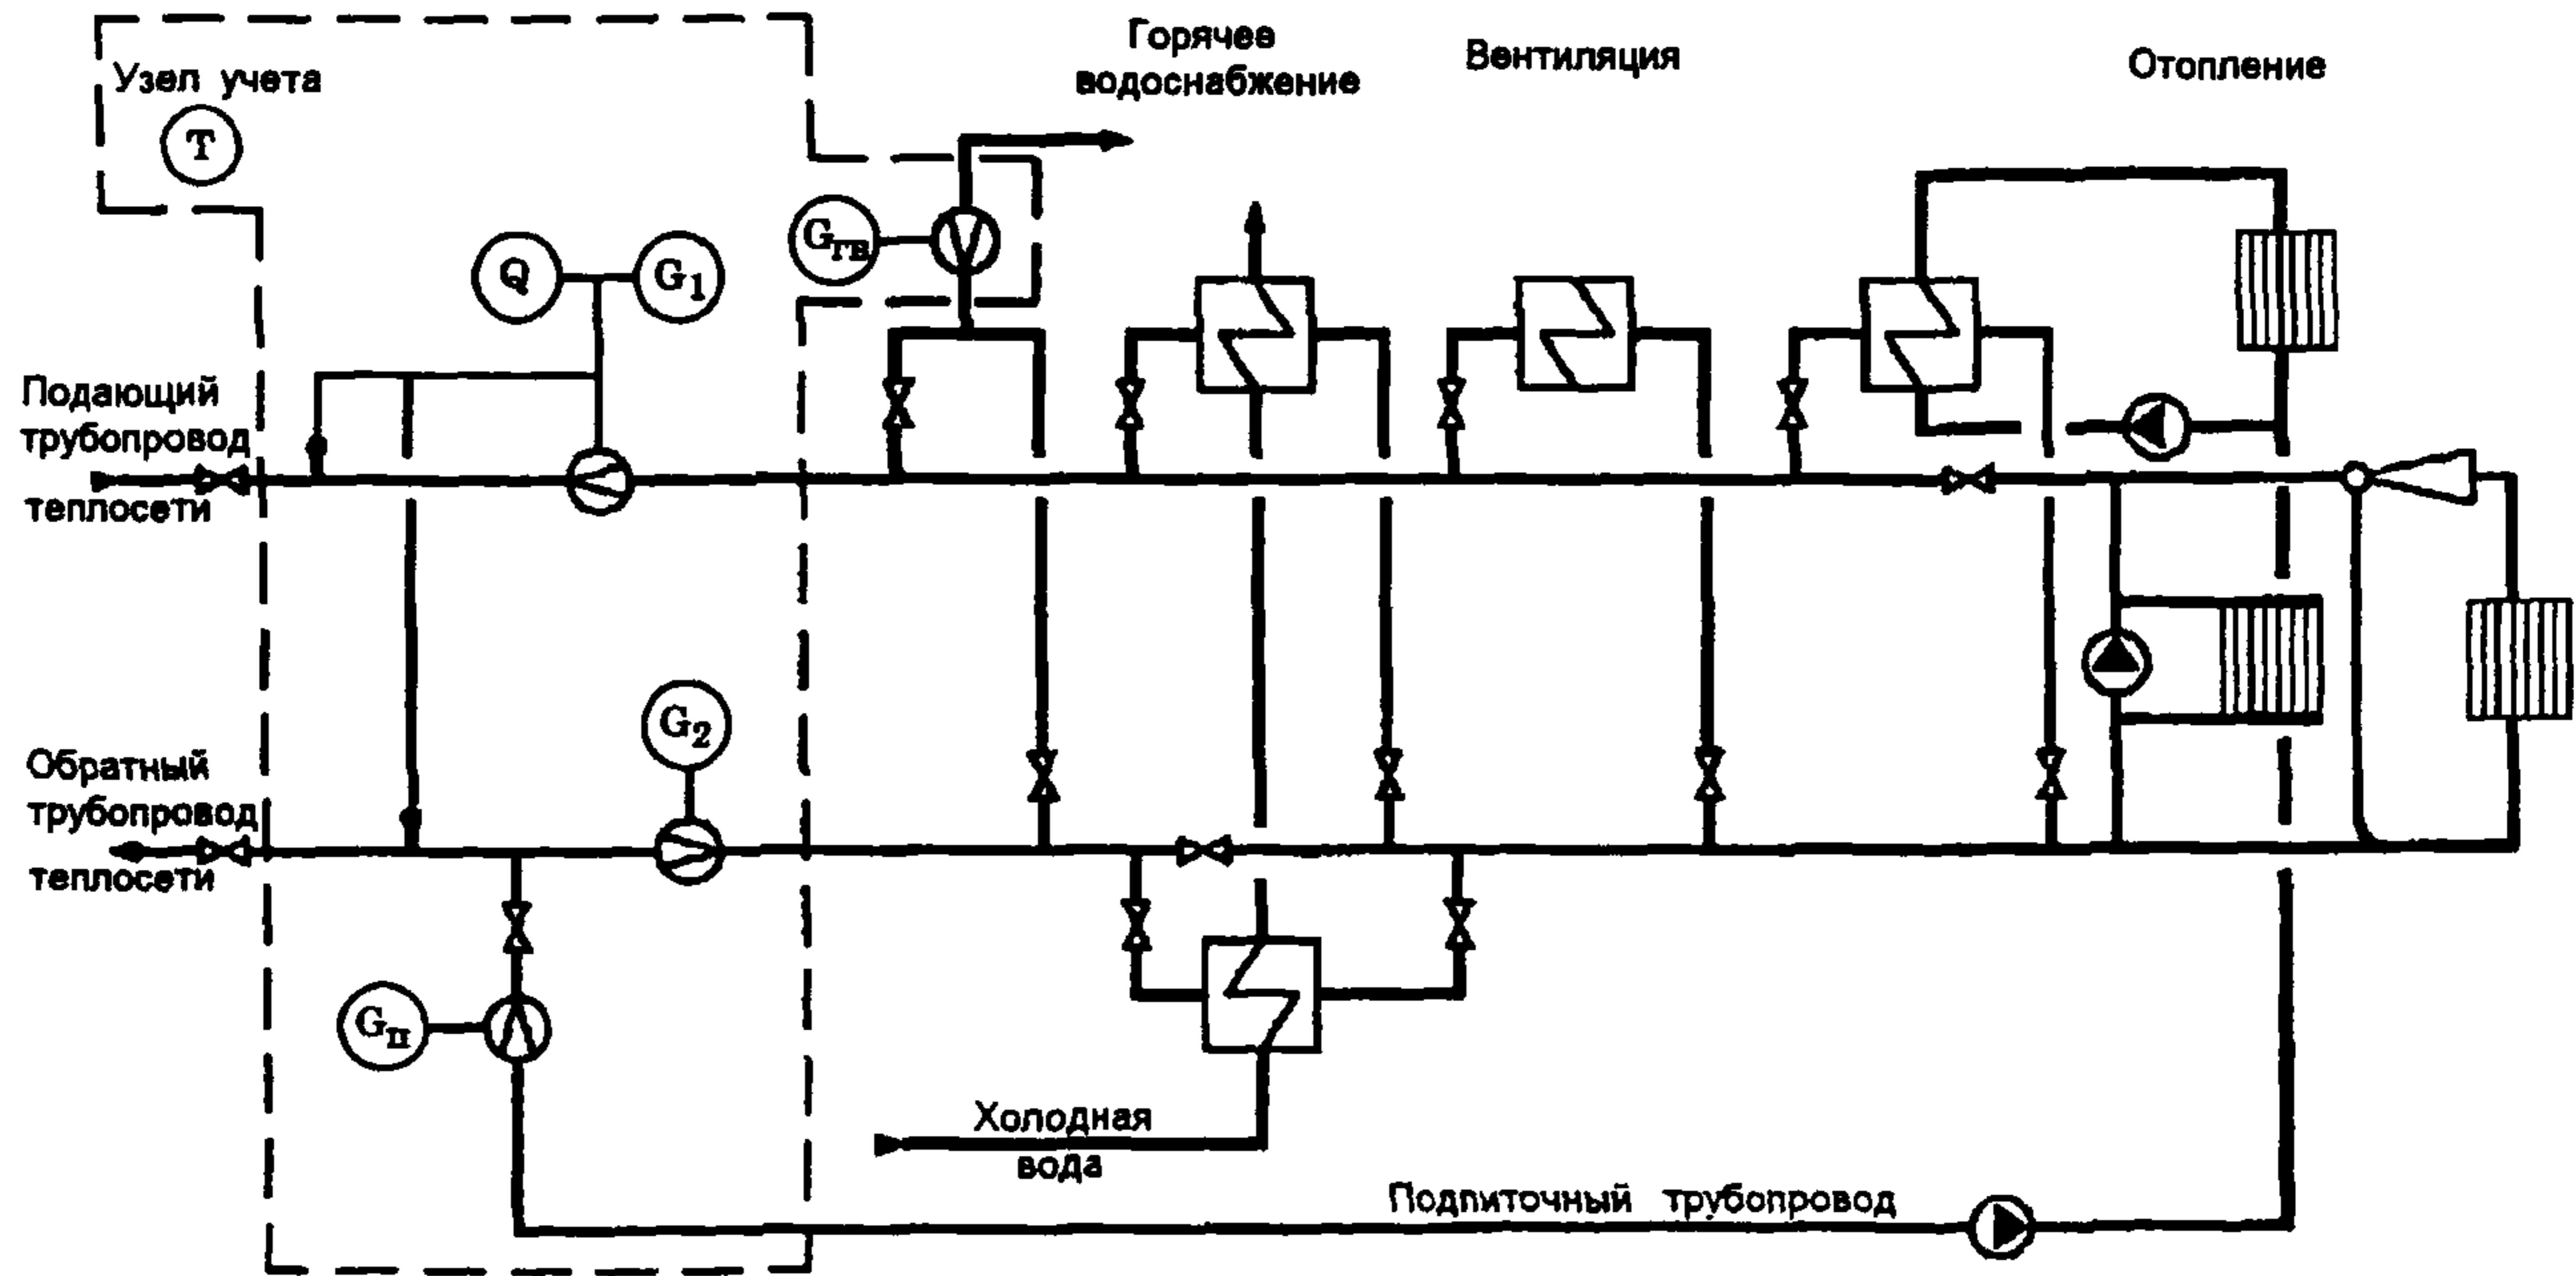


Рис. 5 Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя в открытых системах теплопотребления с суммарной тепловой нагрузкой, не превышающей 0,5 Гкал/ч

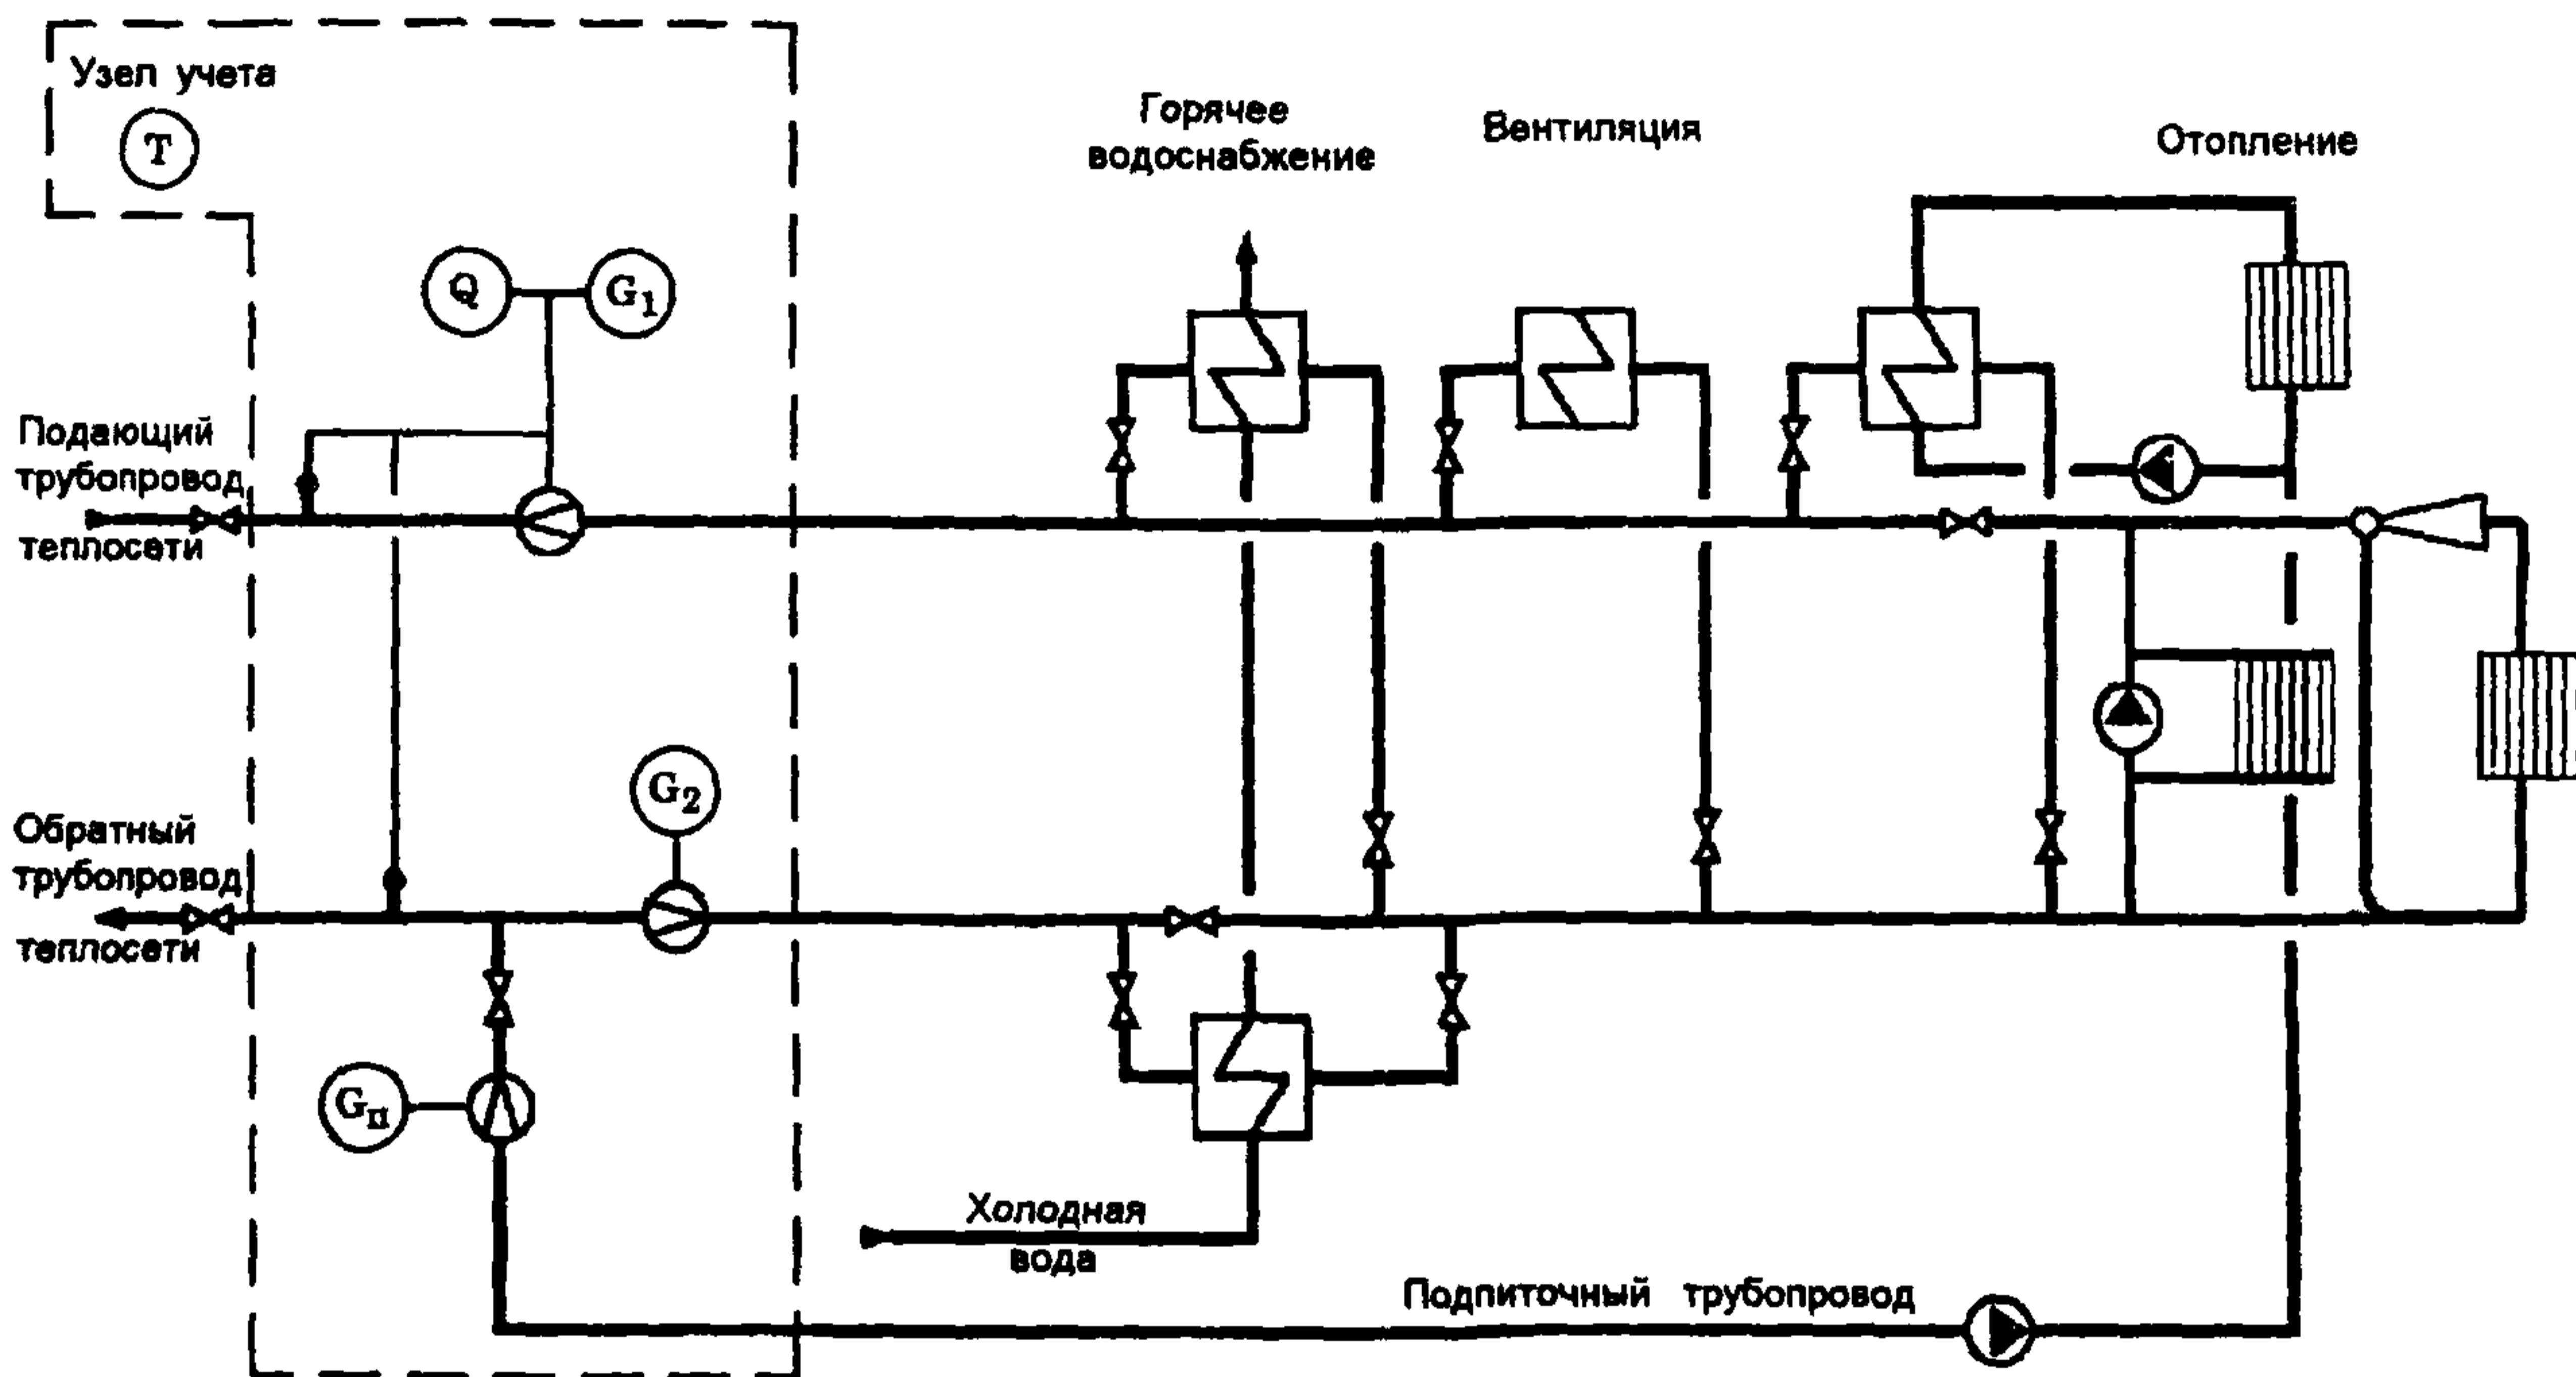


Рис. 6. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя в закрытых системах теплопотребления с суммарной тепловой нагрузкой, не превышающей 0,5 Гкал/ч

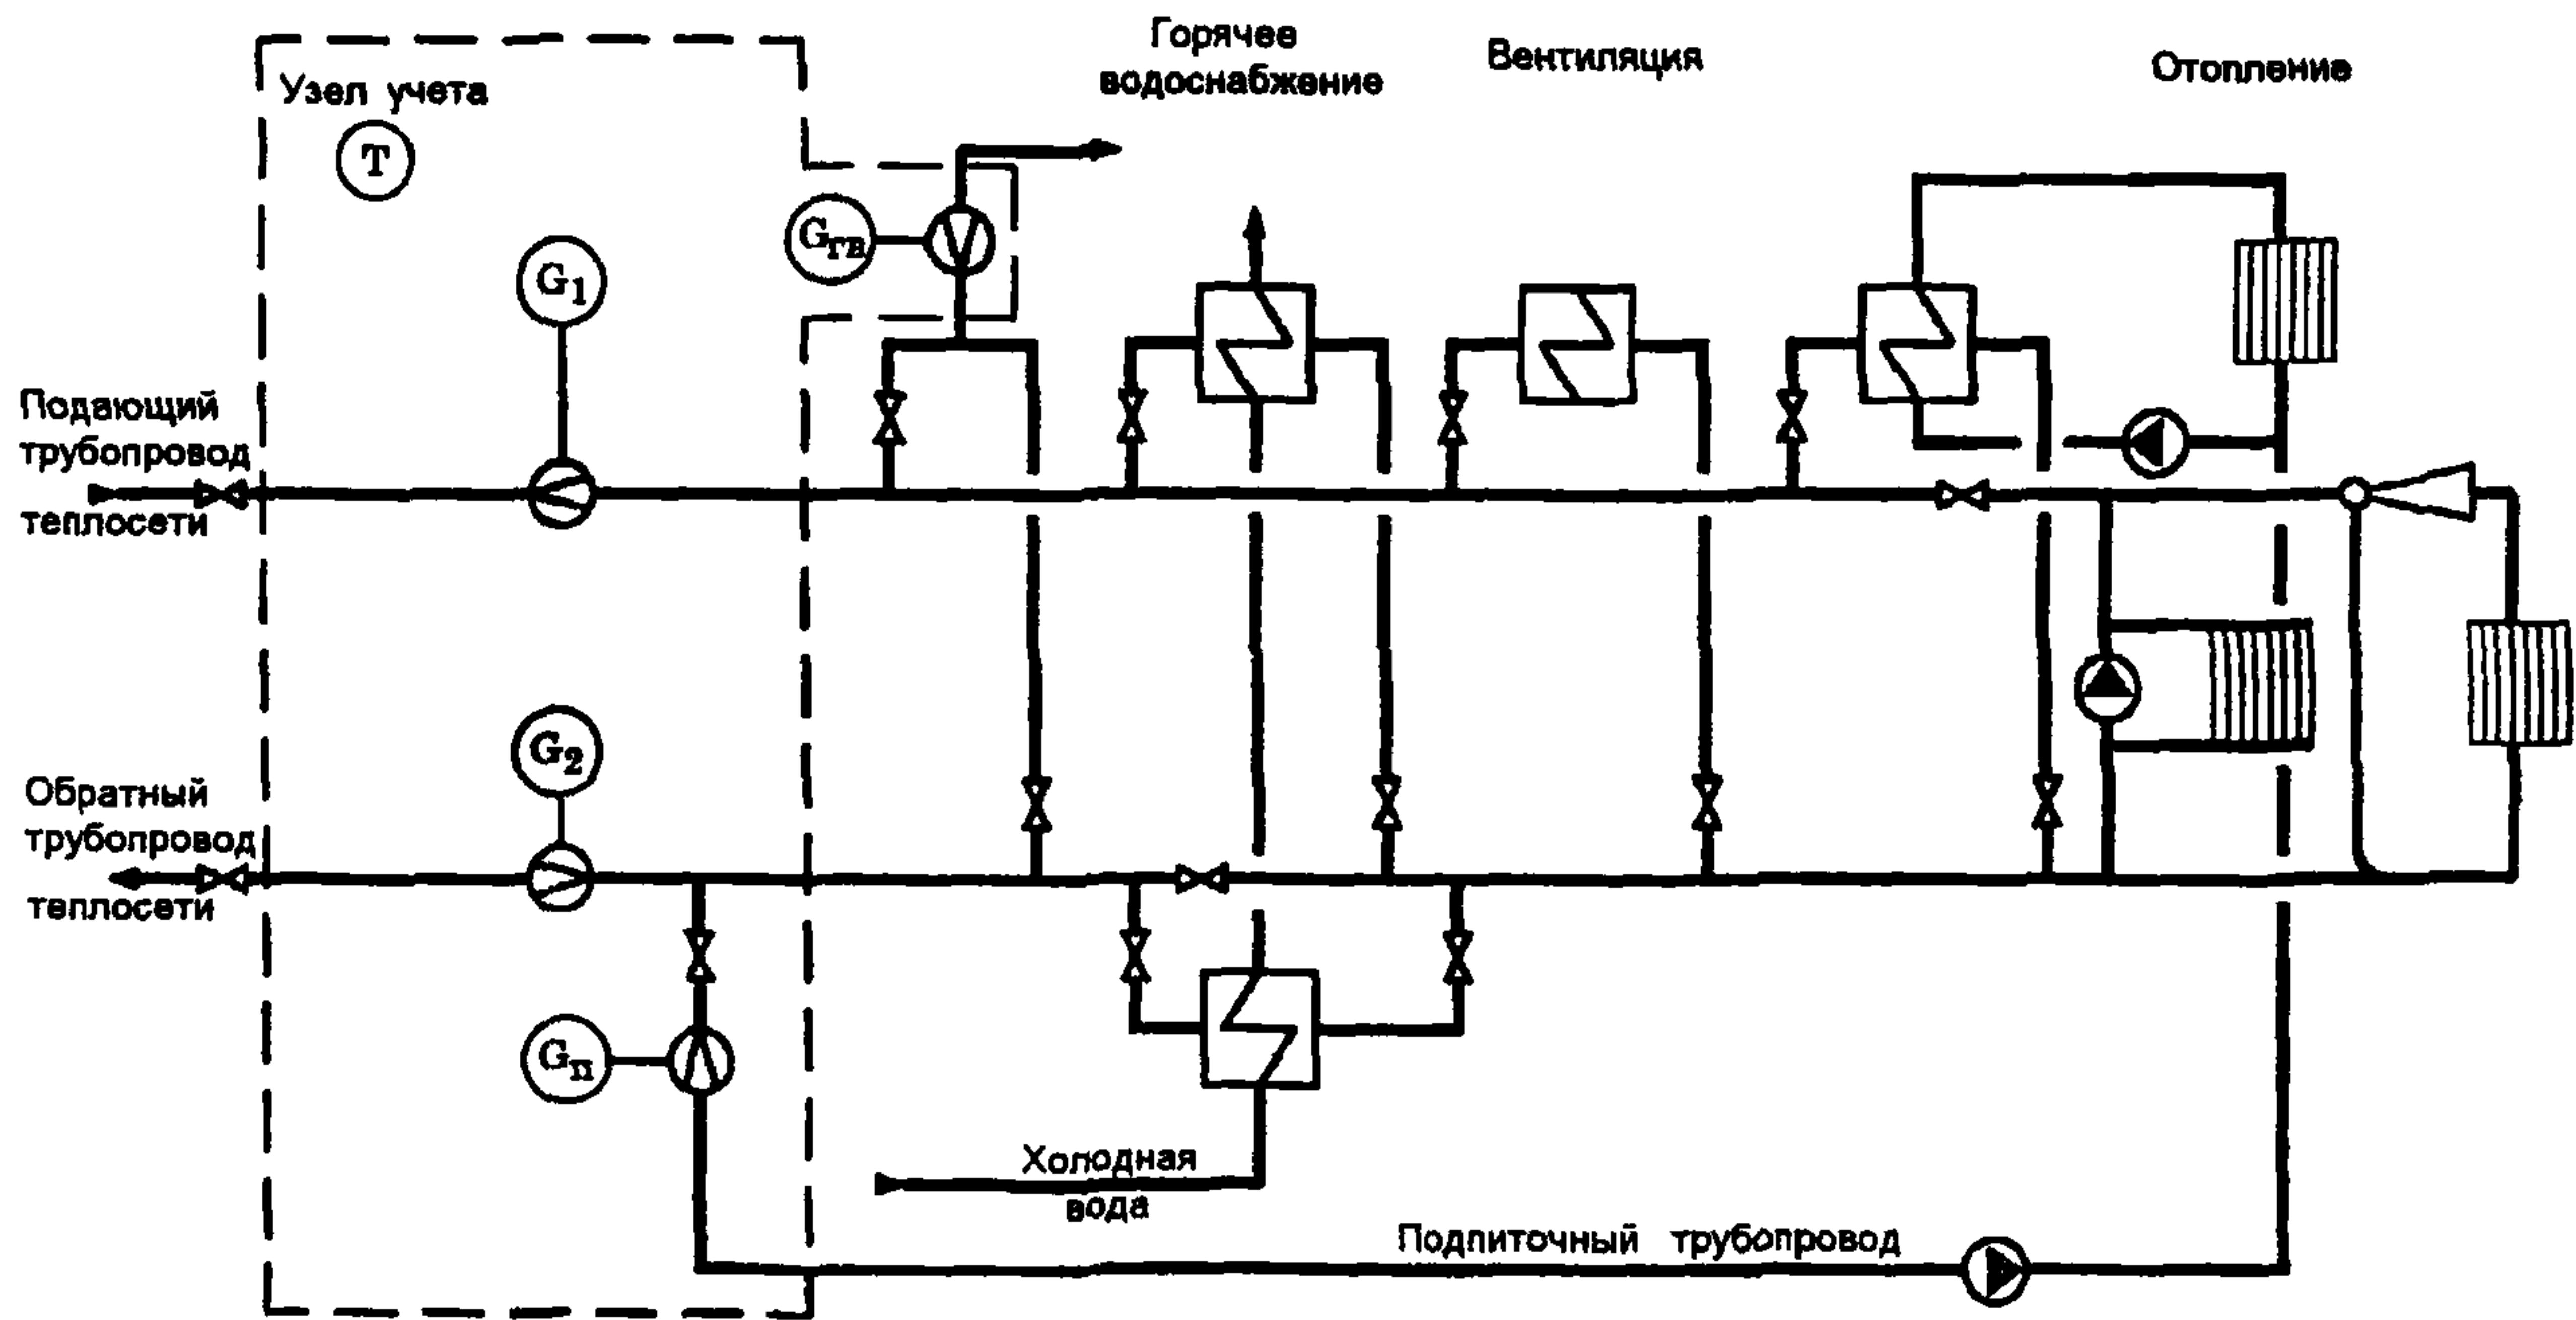


Рис 7 Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя в открытых системах теплопотребления с суммарной тепловой нагрузкой, не превышающей 0,1 Гкал/ч

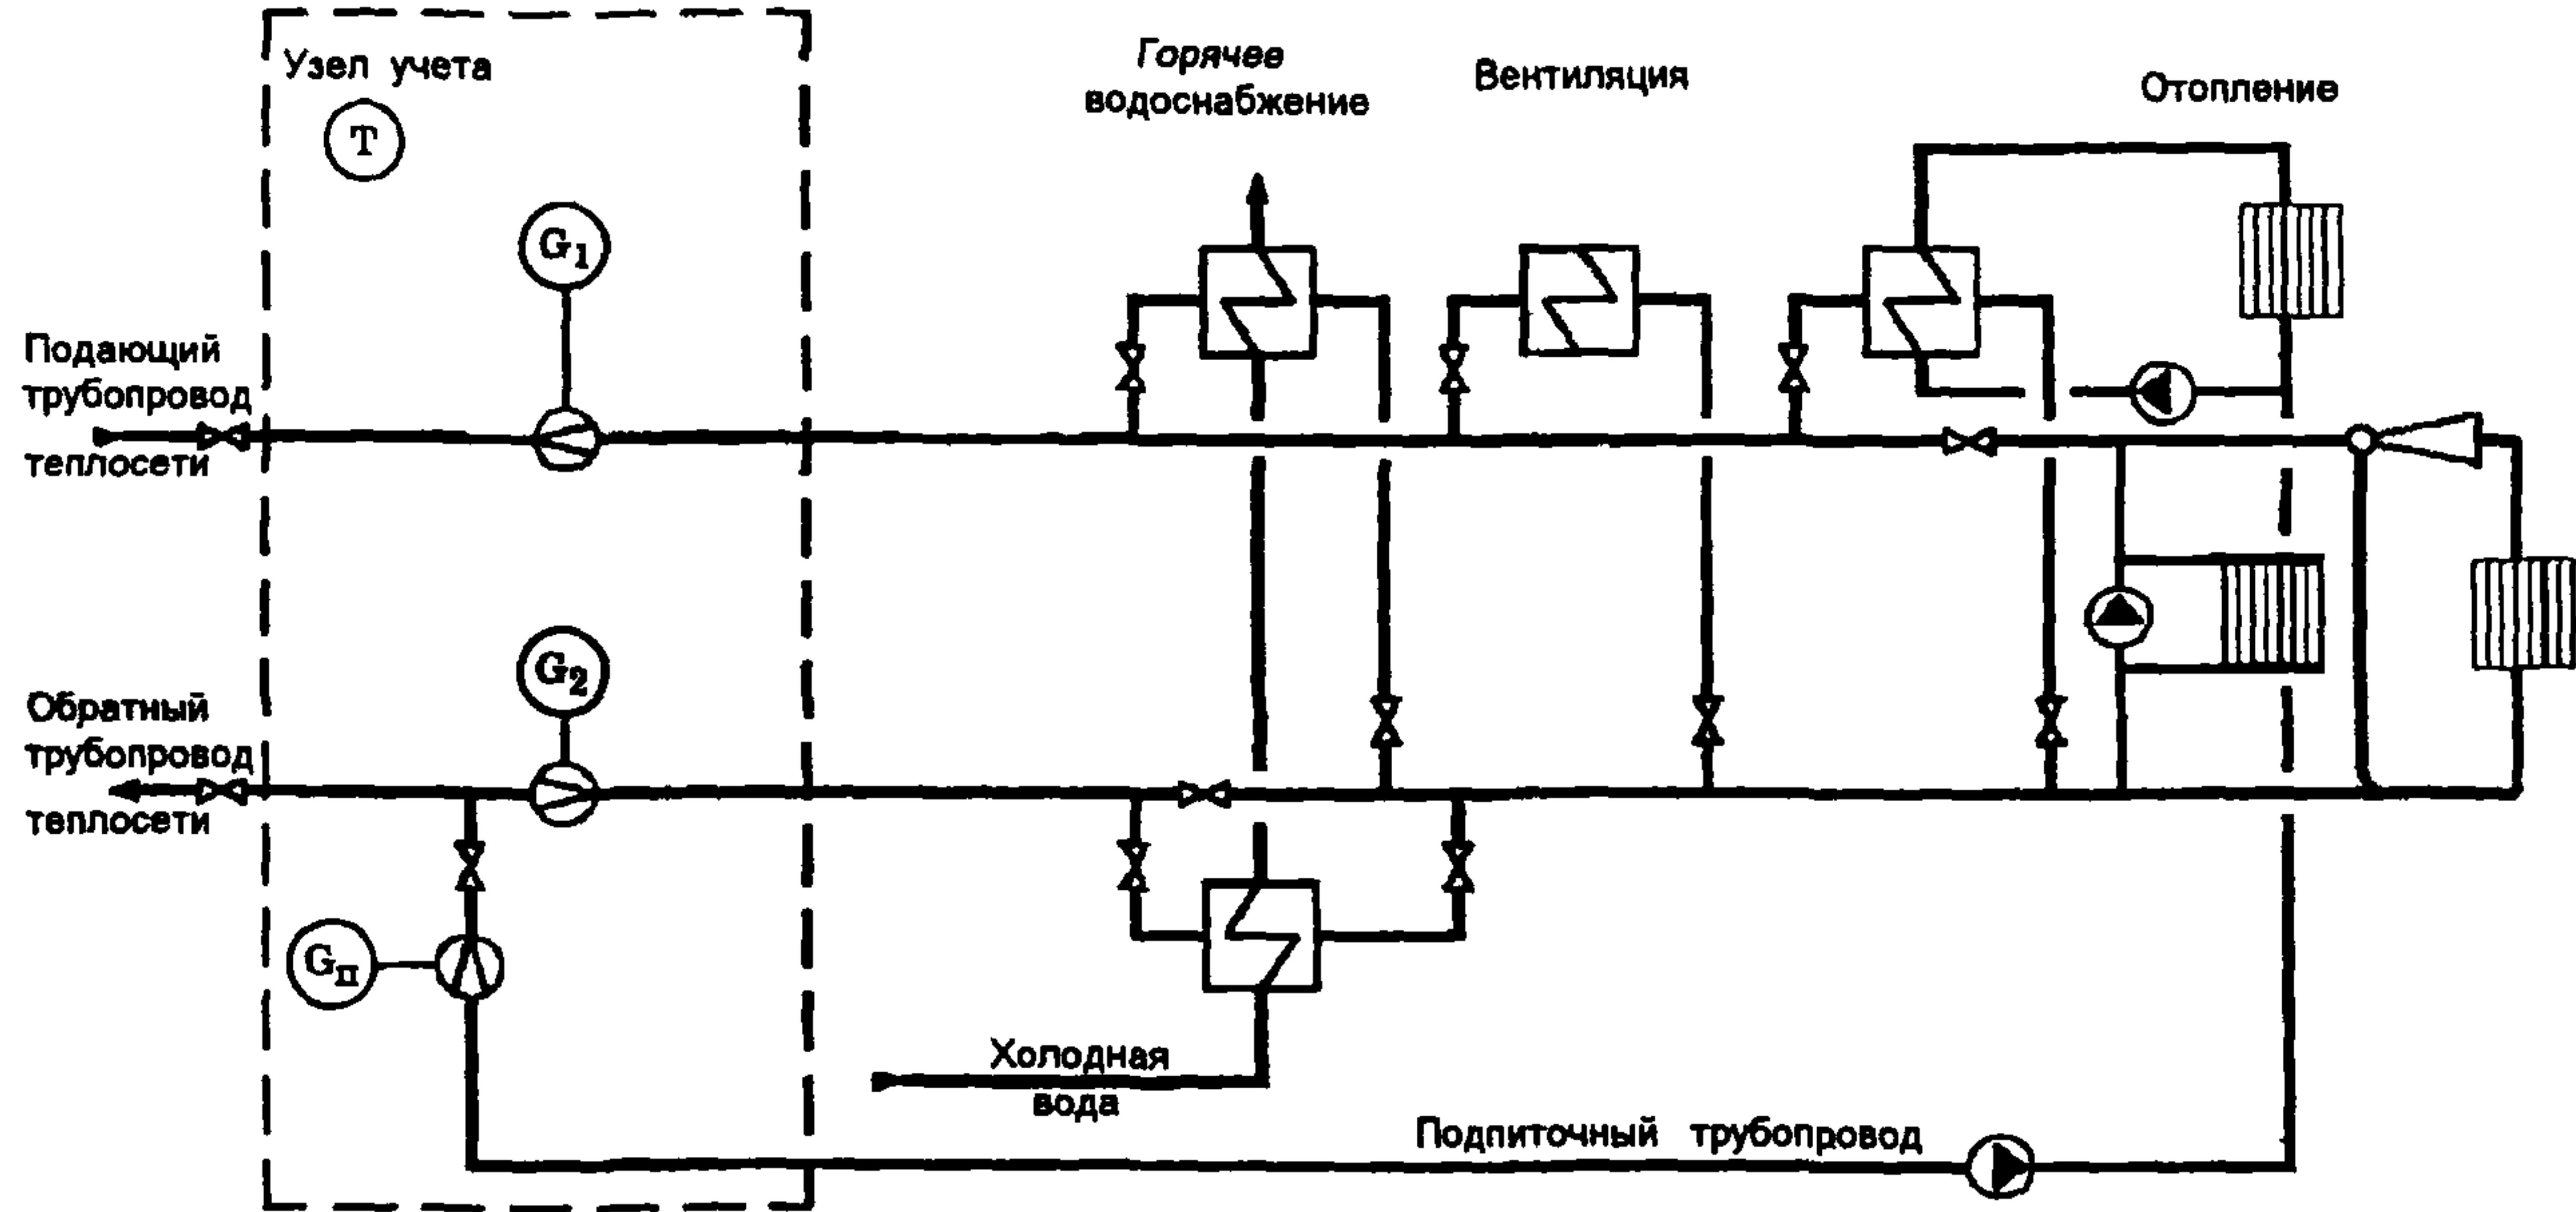


Рис 8 Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя в закрытых системах теплопотребления с суммарной тепловой нагрузкой, не превышающей 0,1 Гкал/ч

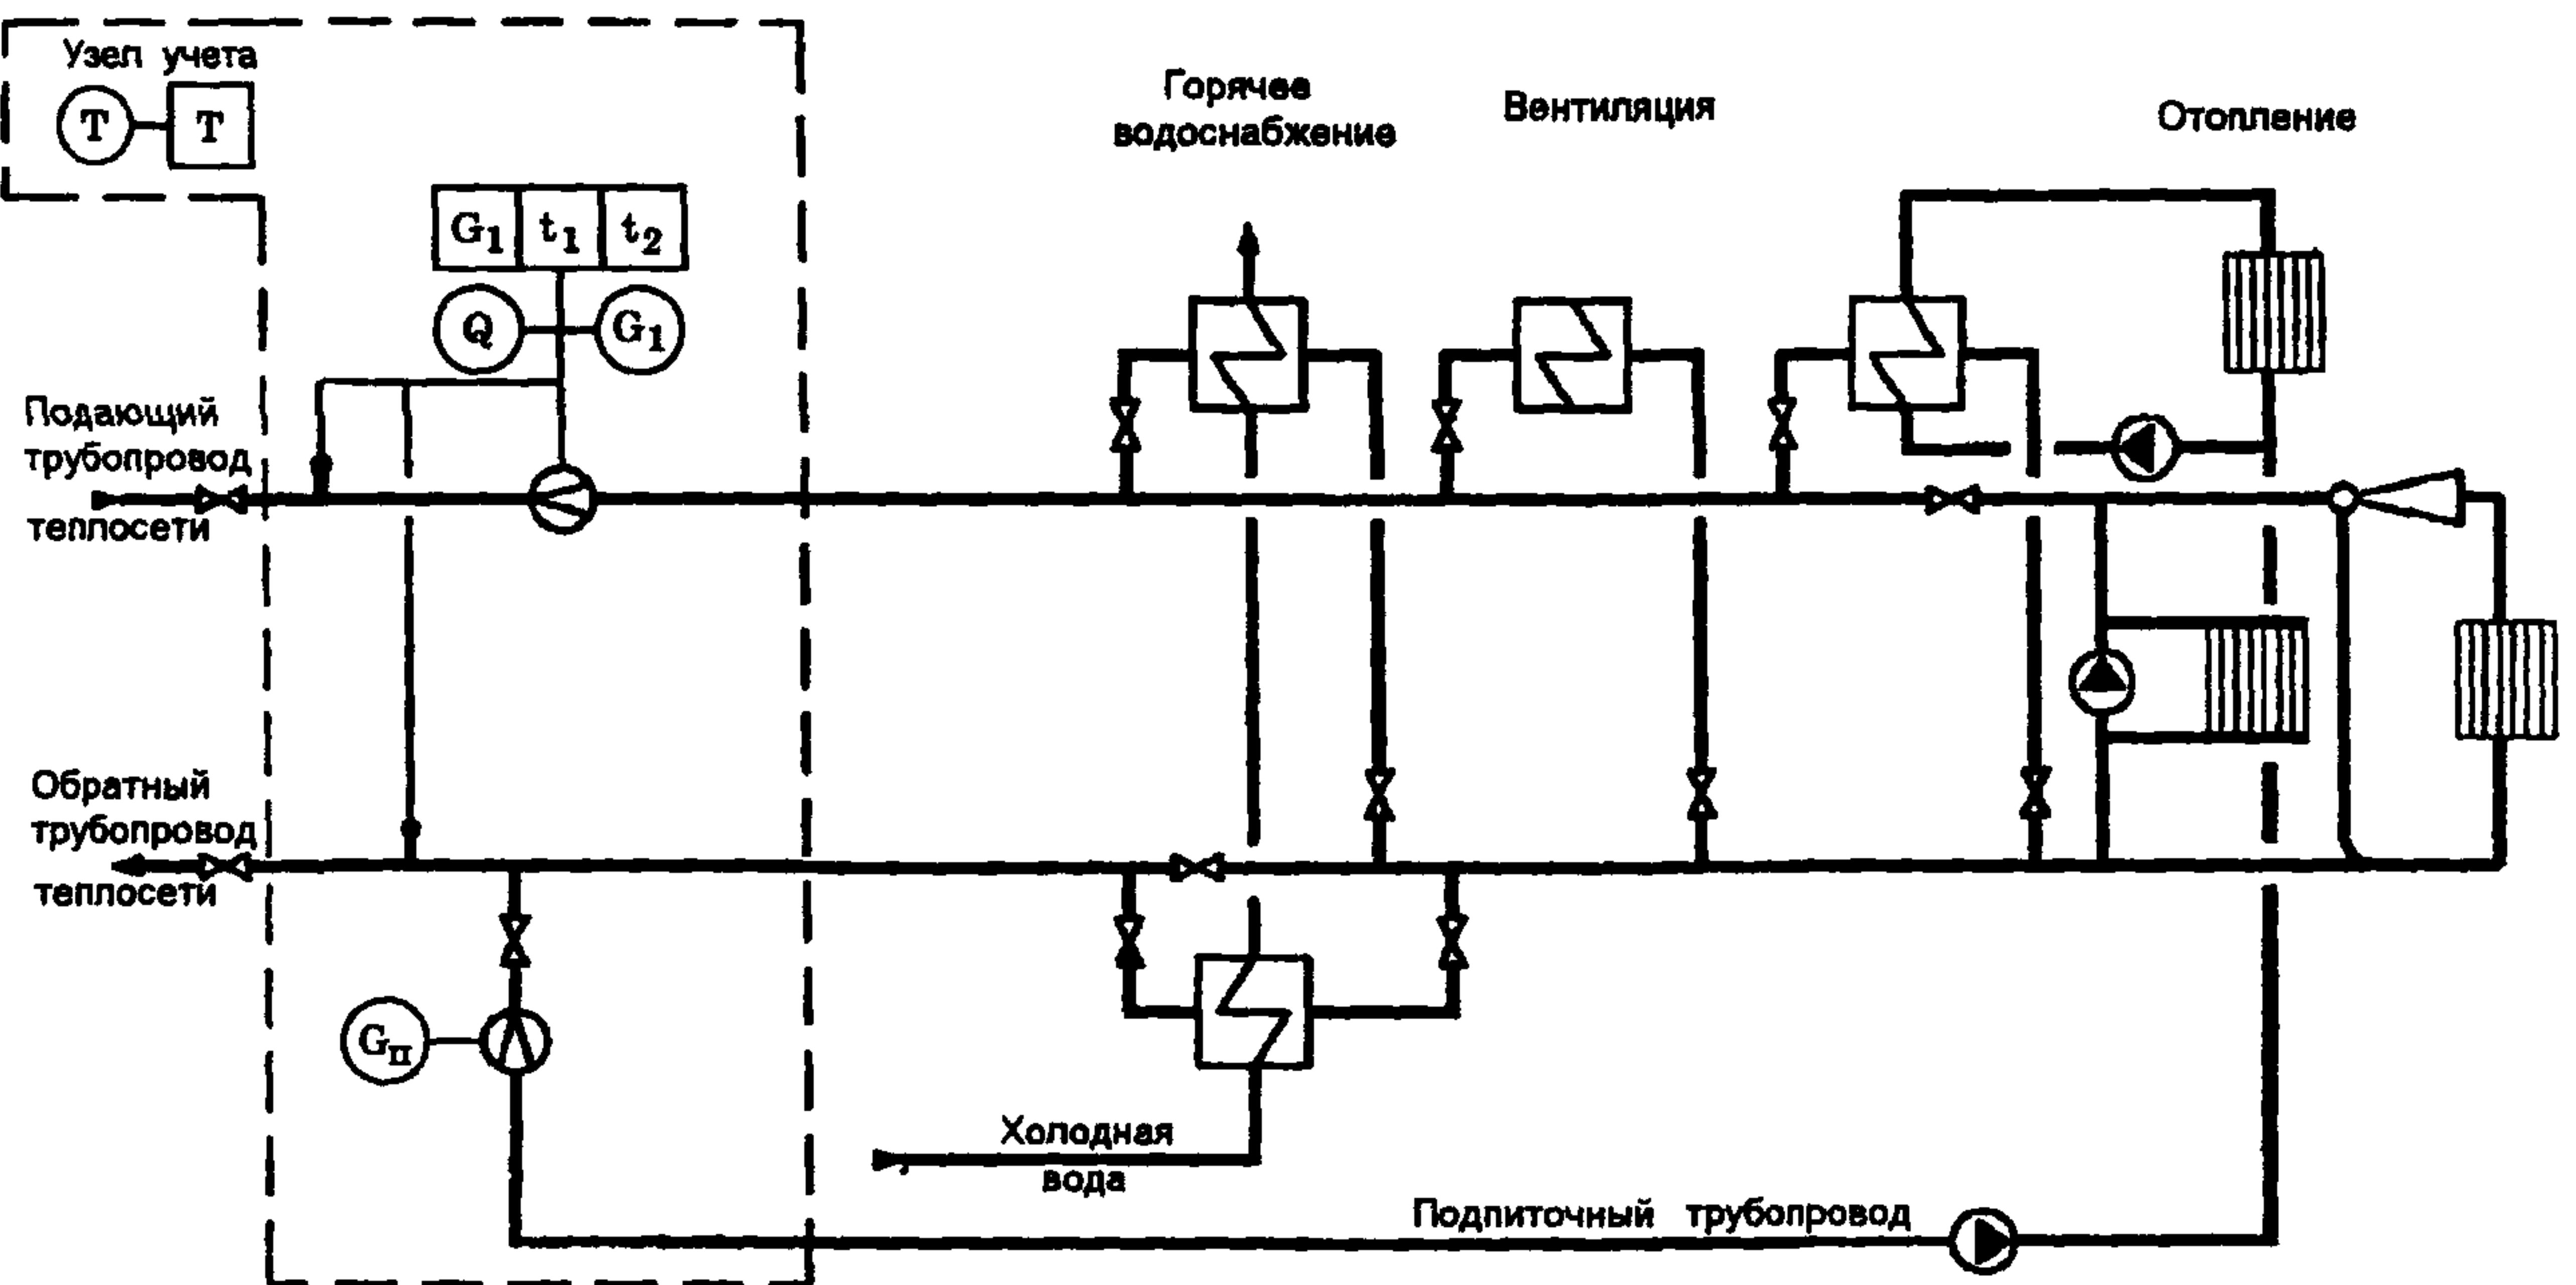


Рис. 9 Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя только в подающем трубопроводе тепловой сети, а также его регистрируемых параметров в закрытых системах теплопотребления по согласованию с энергоснабжающей организацией

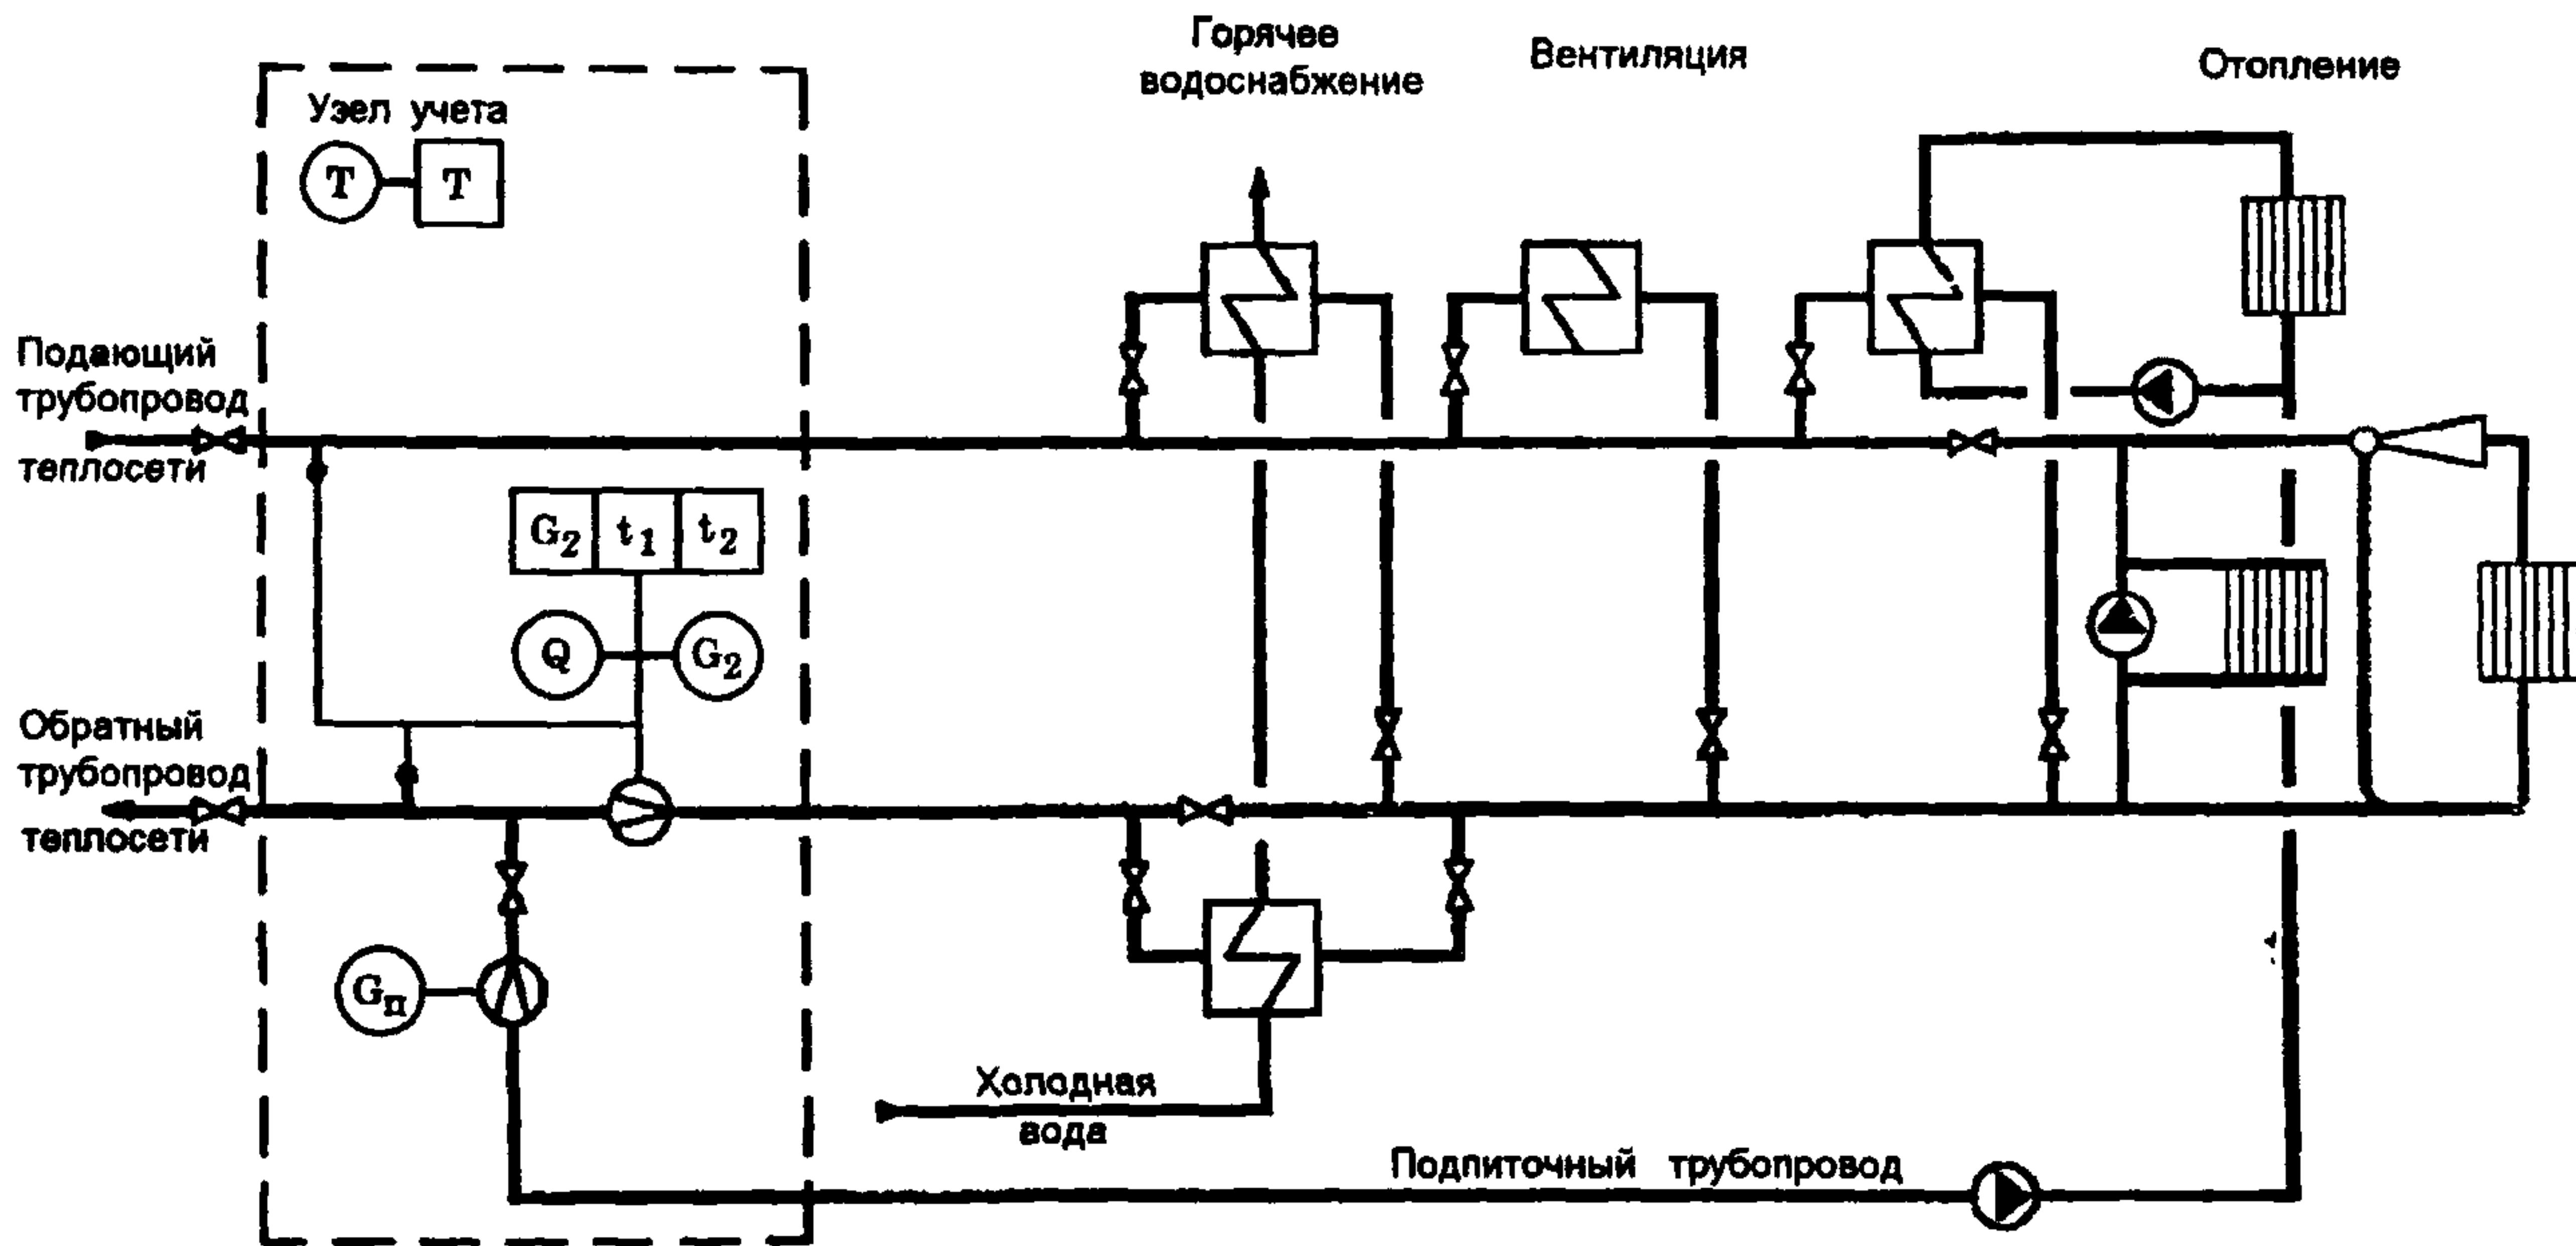


Рис 10. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя только в обратном трубопроводе тепловой сети, а также его регистрируемых параметров в закрытых системах теплопотребления по согласованию с энергоснабжающей организацией

Для систем теплопотребления, у которых отдельные виды тепловых нагрузок подключены к внешним тепловым сетям самостоятельными трубопроводами, учет тепловой энергии, массы (объема) и параметров теплоносителя ведется для каждой самостоятельно подключенной нагрузки с учетом требований п. 3.1.1÷3.1.4.

3.2. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, полученных водяными системами теплопотребления

3.2.1. Количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, полученные потребителем, определяются энергоснабжающей организацией на основании показаний приборов узла учета потребителя за период, определенный Договором, по формуле:

$$Q = Q_{и} + Q_{п} + (G_{п} + G_{гв} + G_y) * (h_2 - h_{x_B}) * 10^{-3}, \quad (3.1)$$

где $Q_{и}$ — тепловая энергия, израсходованная потребителем, по показаниям теплосчетчика;

$Q_{п}$ — тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности системы теплоснабжения потребителя до его узла учета. Эта величина указывается в Договоре и учитывается, если узел учета оборудован не на границе балансовой принадлежности;

$G_{п}$ — масса сетевой воды, израсходованной потребителем на подпитку систем отопления, определенная по показаниям водосчетчика (учитывается для систем, подключенных к тепловым сетям по независимой схеме);

$G_{гв}$ — масса сетевой воды, израсходованной потребителем на водоразбор, определенная по показаниям водосчетчика (учитывается для открытых систем теплопотребления);

G_y — масса утечки сетевой воды в системах теплопотребления. Ее величина определяется как разность между массой сетевой воды G_1 по показанию водосчетчика, установленного на подающем трубопроводе, и суммарной массой сетевой воды ($G_2 + G_{гв}$) по показаниям водосчетчиков, установленных соответственно на обратном трубопроводе и трубопроводе горячего водоснабжения, $G_y = [G_1 - (G_2 + G_{гв})]$.

- h_2 — энталпия сетевой воды на выводе обратного трубопровода источника теплоты;
- h_{xv} — энталпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты.

Величины h_2 и h_{xv} определяются по измеренным на узле учета источника теплоты средним за рассматриваемый период значениям температур и давлений.

В системах теплопотребления, где приборами учета определяется только масса (объем) теплоносителя, количество израсходованной тепловой энергии Q_i находится по формуле:

$$Q_i = G_1 * (h_1 - h_2) * 10^{-3}, \quad (3.2)$$

- где G_1 — масса сетевой воды в подающем трубопроводе, полученная потребителем и определенная по его приборам учета;
- h_1 — энталпия сетевой воды на выводе подающего трубопровода источника теплоты;
- h_2 — энталпия сетевой воды на выводе обратного трубопровода источника теплоты;

Величины h_1 , h_2 определяются по соответствующим измеренным на узле учета источника теплоты средним за рассматриваемый период значениям температур и давлений.

3.2.2. Показания теплосчетчика (теплосчетчиков), водосчетчика (водосчетчиков), а также регистрирующих приборов узла учета используются энергоснабжающей организацией для определения значений отклонений полученной тепловой энергии, массы и температуры теплоносителя от величин, нормируемых Договором.

3.2.3. Значения отклонений полученной тепловой энергии, массы и температуры теплоносителя от величин, нормируемых Договором, определяются энергоснабжающей организацией на основании показаний теплосчетчика (теплосчетчиков), водосчетчика (водосчетчиков), а также приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

Если на узле учета потребителя не используются приборы, регистрирующие параметры теплоносителя, порядок определения их значений нормируется Договором.

4. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ У ПОТРЕБИТЕЛЯ В ПАРОВЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

4.1. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, полученных паровыми системами теплопотребления

4.1.1. В паровых системах теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя с помощью приборов должны определяться:

- время работы приборов узла учета;
- полученная тепловая энергия;
- масса (объем) полученного пара;
- масса (объем) возвращенного конденсата;
- масса (объем) получаемого пара за каждый час;
- среднечасовые значения температуры и давления пара;
- среднечасовая температура возвращаемого конденсата.

Среднечасовые значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих эти параметры.

В системах теплопотребления, подключенных к тепловым сетям по независимой схеме, должна определяться масса (объем) конденсата, расходуемого на подпитку.

Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя, его температуры и давления, состав измеряемых и регистрируемых параметров теплоносителя в паровых системах теплопотребления приведены на рис. 11.

4.1.2. Узел учета тепловой энергии, массы (объема) и параметров теплоносителя оборудуется на вводе теплового пункта, принадлежащем потребителю, в местах, максимально приближенных к его головным задвижкам.

Для систем теплопотребления, у которых отдельные виды тепловых нагрузок подключены к внешним тепловым сетям самостоятельными трубопроводами, учет тепловой энергии, массы (объема) и параметров теплоносителя ведется для каждой самостоятельно подключенной нагрузки.

34

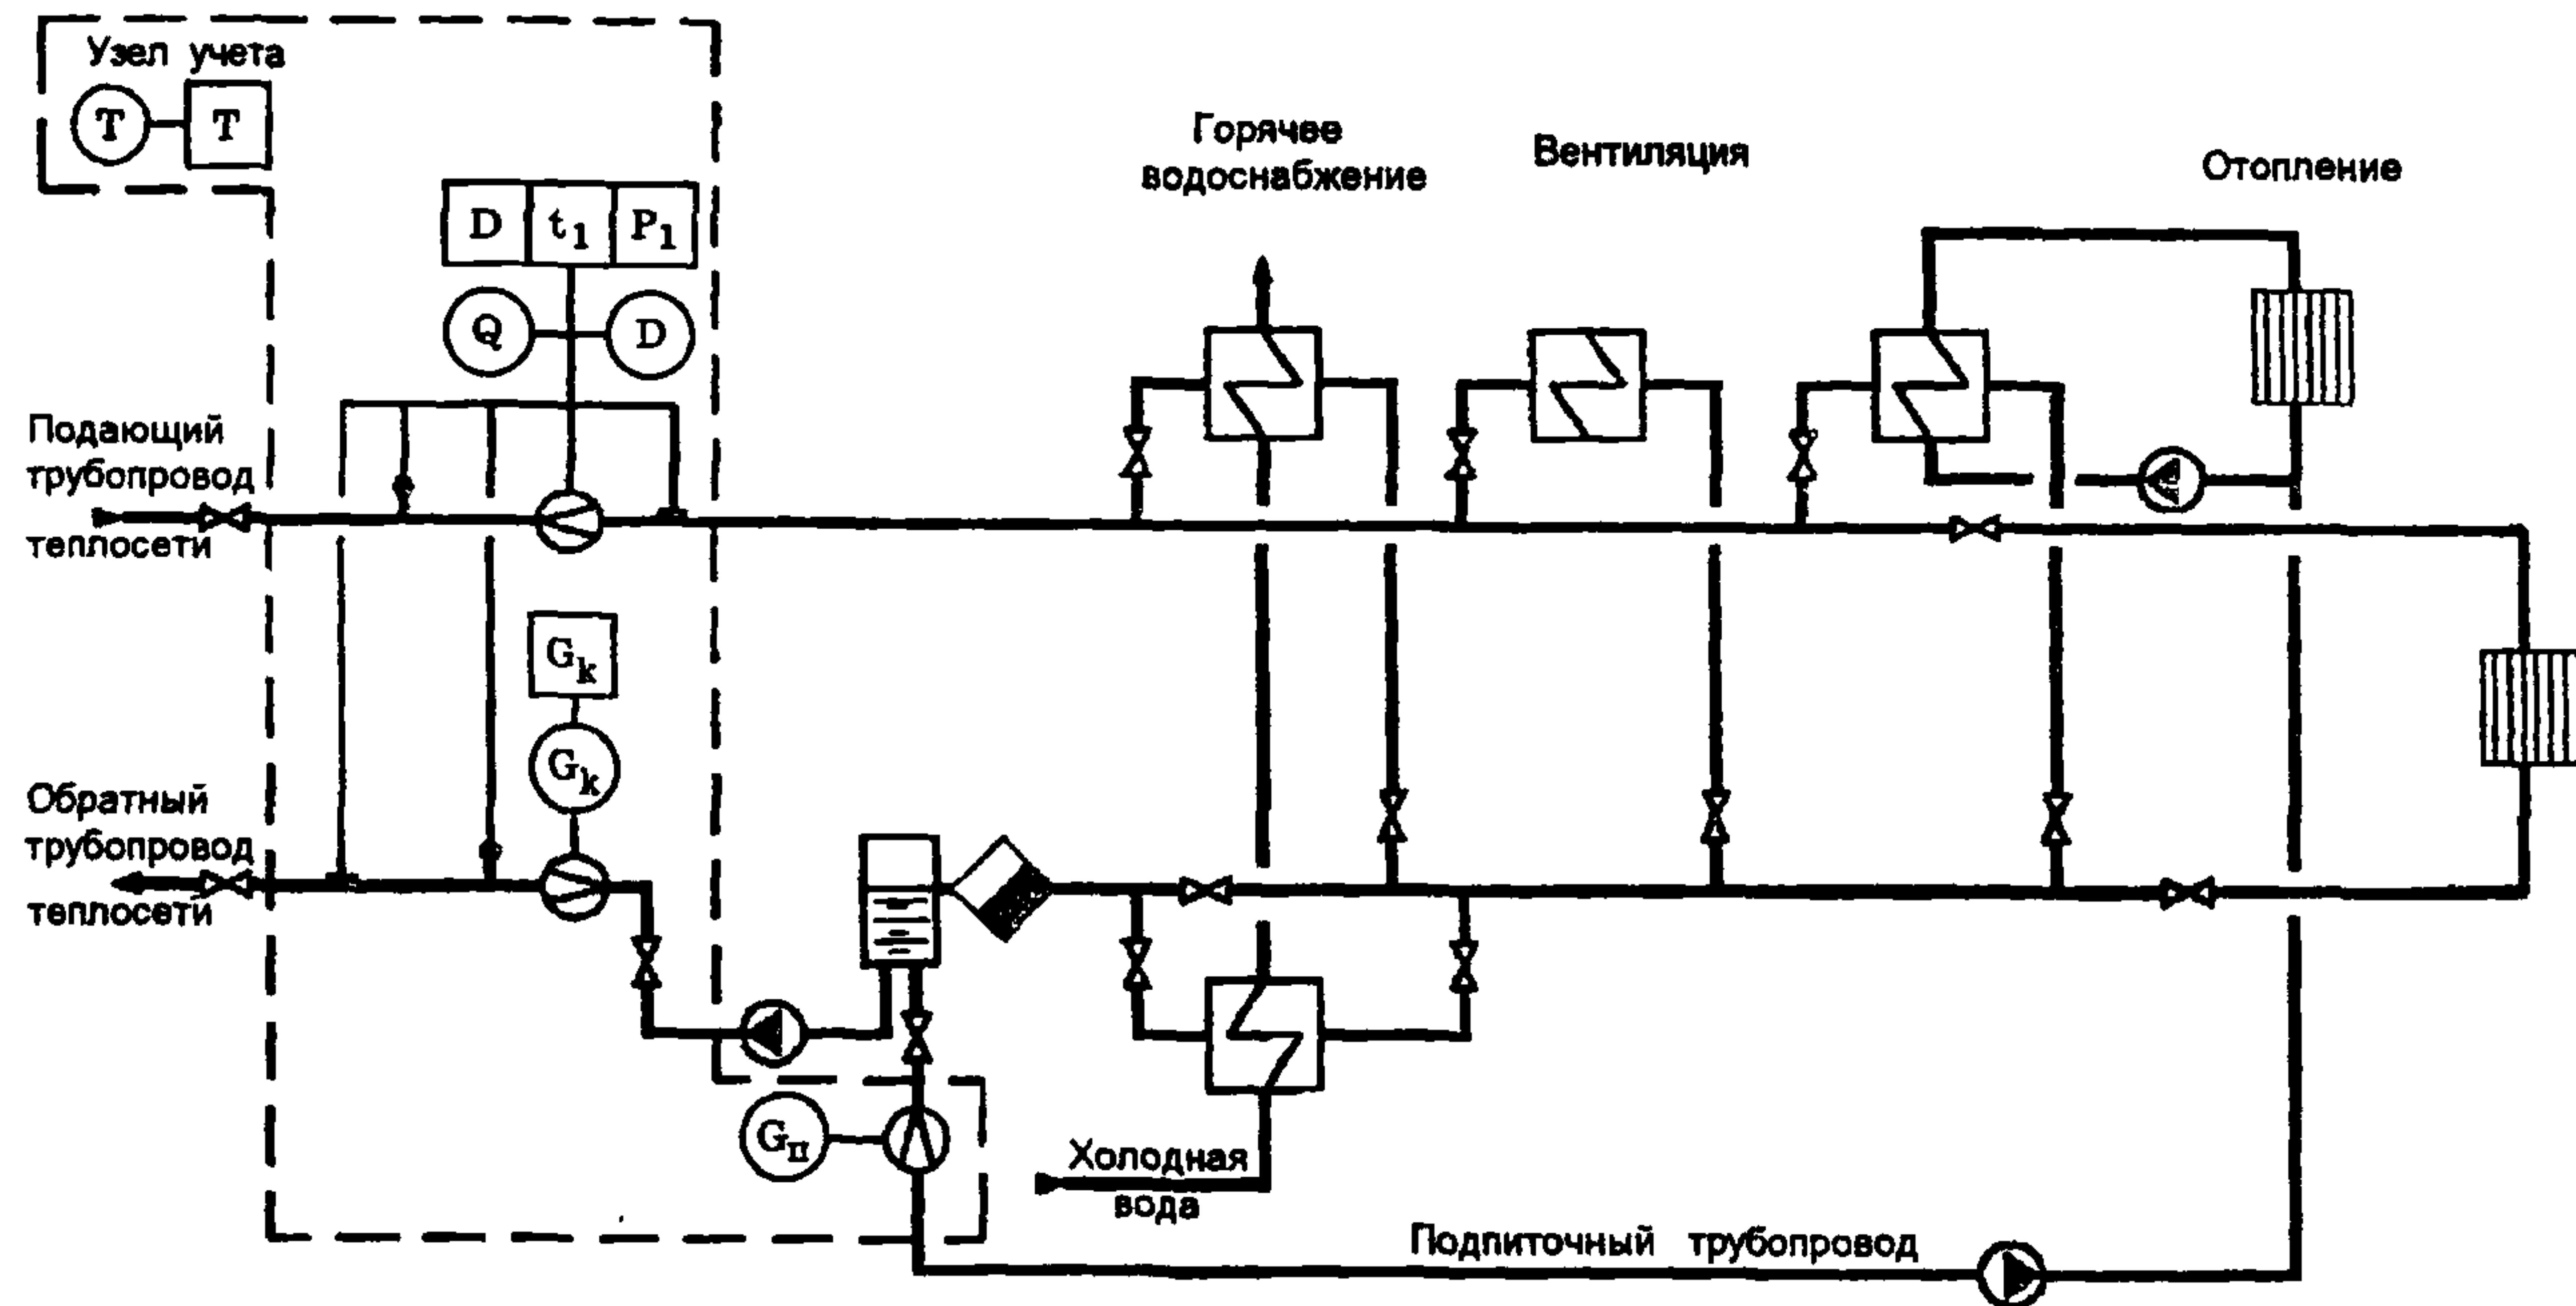


Рис. 11 Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя, а также его регистрируемых параметров в паровых системах теплопотребления

4.2. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, полученных паровыми системами теплопотребления

4.2.1. Количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, полученные потребителем, определяются энергоснабжающей организацией на основании показаний приборов его узла учета за определенный Договором период по формуле:

$$Q = Q_i + Q_p + (D - G_k) * (h_k - h_{xv}) * 10^{-3}, \quad (4.1)$$

где Q_i — тепловая энергия, израсходованная потребителем по показаниям теплосчетчика;

Q_p — тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности системы теплоснабжения потребителя до его узла учета. Эта величина указывается в Договоре и учитывается, если узел учета оборудован не на границе балансовой принадлежности;

D — масса пара, полученная потребителем и определенная по его приборам учета;

G_k — масса возвращенного потребителем конденсата, определенная по его приборам учета;

h_k — энтальпия конденсата в конденсатопроводе на источнике теплоты;

h_{xv} — энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты.

Величины h_k и h_{xv} определяются по соответствующим измеренным на узле учета источника теплоты средним за рассматриваемый период времени значениям температур и давлений.

4.2.2. Показания теплосчетчика (теплосчетчиков), счетчиков пара и конденсата, а также регистрирующих приборов узла учета используются энергоснабжающей организацией для определения отклонений от нормируемых Договором количества тепловой энергии, массы и температуры теплоносителя.

4.2.3. Значения отклонений тепловой энергии, массы и температуры теплоносителя от величин, нормируемых Договором, определяются энергоснабжающей организацией на основании показаний теплосчетчика (теплосчетчиков), счетчиков пара и конденсата, а также показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Общие требования

5.1.1. Узел учета тепловой энергии оборудуется средствами измерения (теплосчетчиками, водосчетчиками, тепловычислителями, счетчиками пара, приборами, регистрирующими параметры теплоносителя и др.), зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений и имеющими сертификат Главгосэнергонадзора Российской Федерации.

При использовании для учета тепловой энергии теплосчетчиков, тепловычислителей и счетчиков массы (объема), реализующих принцип измерения расхода теплоносителя методом переменного перепада давления (где в качестве сужающего устройства используется диафрагма, сопло или другое устройство, выполненное в соответствии с требованиями РД50-411-83), узел учета должен быть аттестован в индивидуальном порядке Госстандартом и согласован с Госэнергонадзором.

5.1.2. Каждый прибор учета должен проходить поверку с периодичностью, предусмотренной для него Госстандартом. Приборы учета, у которых истек срок действия поверки и (или) сертификации, а также исключенные из реестра средств измерений, к эксплуатации не допускаются.

5.1.3. Выбор приборов для использования на узле учета источника теплоты осуществляется энергоснабжающей организацией по согласованию с Госэнергонадзором.

5.1.4. Выбор приборов для использования на узле учета потребителя осуществляет потребитель по согласованию с энергоснабжающей организацией.

В случае разногласий между потребителем и энергоснабжающей организацией по типам приборов учета окончательное решение принимается Госэнергонадзором.

5.1.5. Приборы узла учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет тепловой энергии, массы (объема) и регистрацию параметров теплоносителя.

5.2. Требования к метрологическим характеристикам приборов учета

5.2.1. Настоящие Правила устанавливают требования к метрологическим характеристикам приборов учета, измеряющих тепловую энергию, массу (объем) воды, пара и конденсата и регистрирующих параметры теплоносителя для условий эксплуатации, определенных Договором.

5.2.2. Термосчетчики должны обеспечивать измерение тепловой энергии горячей воды с относительной погрешностью не более:

- 5 %, при разности температур в подающем и обратном трубопроводах от 10 до 20 °C;
- 4 %, при разности температур в подающем и обратном трубопроводах более 20 °C.

5.2.3. Термосчетчики должны обеспечивать измерение тепловой энергии пара с относительной погрешностью не более:

- 5% в диапазоне расхода пара от 10 до 30 %;
- 4% в диапазоне расхода пара от 30 до 100 %.

5.2.4. Водосчетчики должны обеспечивать измерение массы (объема) теплоносителя с относительной погрешностью не более 2 % в диапазоне расхода воды и конденсата от 4 до 100 %.

Счетчики пара должны обеспечивать измерение массы теплоносителя с относительной погрешностью не более 3% в диапазоне расхода пара от 10 до 100%.

5.2.5. Для прибора учета, регистрирующего температуру теплоносителя, абсолютная погрешность измерения температуры Δt , °C не должна превышать значений, определяемых по формуле:

$$\Delta t = \pm (0,6 + 0,004 * t), \quad (5.1)$$

где t — температура теплоносителя.

5.2.6. Приборы учета, регистрирующие давление теплоносителя, должны обеспечивать измерение давления с относительной погрешностью не более 2%.

5.2.7. Приборы учета, регистрирующие время, должны обеспечивать измерение текущего времени с относительной погрешностью не более 0,1 %.

6. ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ИСТОЧНИКЕ ТЕПЛОТЫ

6.1. Допуск в эксплуатацию узла учета источника теплоты осуществляется представителем Госэнергонадзора в присутствии представителей источника теплоты и тепловых сетей, о чем составляется соответствующий Акт (Приложение 2). Акт составляется в 3-х экземплярах, один из которых получает представитель источника теплоты, второй — представитель Госэнергонадзора, а третий — представитель тепловых сетей. Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты должен быть утвержден руководителем подразделения Госэнергонадзора.

Для допуска узла учета тепловой энергии в эксплуатацию представитель источника теплоты должен предъявить:

- принципиальные схемы подключения выводов источника;
- проект на узел учета, согласованный с Госэнергонадзором;
- паспорта на приборы узла учета;
- документы о поверке приборов узла учета с действующим клеймом госповерителя;
- схемы узла учета, согласованные с Госстандартом (это требование относится только к приборам, измеряющим массу или объем теплоносителя методом переменного перепада давления);
- Акт о соответствии монтажа требованиям Правил измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами РД 50-213-80 (это требование относится только к приборам, измеряющим расход теплоносителя методом переменного перепада давления);
- смонтированный и проверенный на работоспособность узел учета тепловой энергии и теплоносителя, включая приборы, регистрирующие параметры теплоносителя.

6.2. При допуске узла учета в эксплуатацию должны быть проверены:

- соответствие заводских номеров на приборы учета указанным в их паспортах;
- соответствие диапазонов измерений устанавливаемых приборов учета диапазонам измеряемых параметров;

- качество монтажа средств измерений и линий связи, а также соответствие монтажа требованиям паспорта и проектной документации;
- наличие пломб.

6.3. В случае выявления несоответствия требованиям настоящих Правил узел учета в эксплуатацию не допускается и в Акте приводится полный перечень выявленных недостатков с указанием пунктов Правил, положения которых нарушены.

6.4. При допуске в эксплуатацию узла учета источника теплоты после получения Акта (Приложение 2) представитель Госэнергонадзора пломбирует приборы узла учета тепловой энергии и теплоносителя.

6.5. Узел учета источника теплоты считается пригодным для ведения учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя с момента подписания Акта представителем источника теплоты, представителем подразделения Госэнергонадзора и представителем тепловых сетей.

6.6. Вызов представителей Госэнергонадзора и тепловых сетей для оформления допуска узла учета источника теплоты осуществляется не менее, чем за 10 дней до предполагаемого дня оформления узла учета; допуск в эксплуатацию должен быть произведен не позднее, чем через 15 дней с момента подачи заявки.

6.7. Перед каждым отопительным сезоном осуществляется проверка готовности узлов учета тепловой энергии к эксплуатации, о чем составляется соответствующий Акт (Приложение 3).

7. ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ У ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1. Допуск в эксплуатацию узлов учета потребителя осуществляется представителем энергоснабжающей организации в присутствии представителя потребителя, о чем составляется соответствующий Акт (Приложение 4). Акт составляется в 2-х экземплярах, один из которых получает представитель потребителя, а второй – представитель энергоснабжающей организации. Акт допуска в

эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя должен быть утвержден руководителем энергоснабжающей организации.

Для допуска узла учета тепловой энергии в эксплуатацию представитель потребителя должен предъявить:

- принципиальную схему теплового пункта;
- проект на узел учета, согласованный с энергоснабжающей организацией;
- паспорта на приборы узла учета;
- документы о поверке приборов узла учета с действующим клеммом госповерителя;
- технологические схемы узла учета, согласованные с Госстандартом (это требование относится только к приборам, измеряющим массу или объем теплоносителя методом переменного перепада давления);
- Акт о соответствии монтажа требованиям Правил измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами РД 50-213-80 (это требование относится только к приборам, измеряющим расход теплоносителя методом переменного перепада давления);
- смонтированный и проверенный на работоспособность узел учета тепловой энергии и теплоносителя, включая приборы, регистрирующие параметры теплоносителя.

7.2. При допуске узла учета в эксплуатацию должны быть проверены:

- соответствие заводских номеров на приборы учета указанным в их паспортах;
- соответствие диапазонов измерений устанавливаемых приборов учета диапазонам измеряемых параметров;
- качество монтажа средств измерений и линий связи, а также соответствие монтажа требованиям паспортов и проектной документации;
- наличие пломб.

7.3. В случае выявления несоответствия требованиям настоящих Правил узел учета в эксплуатацию не допускается и в Акте приводится полный перечень выявленных недостатков с указанием пунктов Правил, положения которых нарушены.

7.4. При допуске в эксплуатацию узла учета потребителя (после получения Акта (Приложение 4), представитель энергоснабжающей организации пломбирует приборы узла учета тепловой энергии и теплоносителя.

7.5. Узел учета потребителя считается допущенным к ведению учета полученной тепловой энергии и теплоносителя после подписания Акта представителем энергоснабжающей организации и представителем потребителя.

Учет тепловой энергии и теплоносителя на основе показаний приборов узла учета потребителя осуществляется с момента подписания Акта о его приемке в эксплуатацию.

7.6. Вызов потребителем представителя энергоснабжающей организации для оформления допуска узла учета осуществляется не менее, чем за 5 дней до предполагаемого дня оформления узла учета, а решение о допуске в эксплуатацию должно быть принято не позднее, чем через 10 дней с момента подачи заявки потребителем.

7.7. Перед каждым отопительным сезоном осуществляется проверка готовности узлов учета тепловой энергии к эксплуатации, о чем составляется соответствующий Акт (Приложение 5).

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ИСТОЧНИКЕ ТЕПЛОТЫ

8.1. Узел учета тепловой энергии на источнике теплоты должен эксплуатироваться в соответствии с технической документацией, указанной в п.6.1 настоящих Правил.

8.2. За техническое состояние приборов узла учета источника теплоты несет ответственность указанное в Акте допуска узла учета в эксплуатацию должностное лицо организации, на балансе которой находится узел учета.

8.3. Узел учета источника теплоты эксплуатируется персоналом источника теплоты.

8.4. Руководитель источника теплоты должен по первому требованию обеспечить представителям Госэнергонадзора и тепловых сетей беспрепятственный доступ на узел учета тепловой энергии и предоставить им для ознакомления документацию, относящуюся к узлу учета.

Беспрепятственный доступ обеспечивается также представителю потребителя, если учет получаемой потребителем тепловой энергии производится по приборам учета, установленным на узле учета источника теплоты.

8.5. Нарушение требований эксплуатации, определенных технической документацией, указанной в п. 6.1 настоящих Правил, приравнивается к выходу из строя узла учета тепловой энергии источника.

Время выхода из строя узла учета тепловой энергии источника теплоты фиксируется соответствующей записью в журнале с немедленным (не более чем в течение суток) уведомлением об этом Госэнергонадзора и тепловых сетей.

8.6. Узел учета тепловой энергии считается вышедшим из строя в случаях:

- несанкционированного вмешательства в его работу;
- нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрических связей;
- механического повреждения приборов и элементов узла учета;
- работы любого из них за пределами норм точности, установленных в разделе 5;
- врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета.

Представитель источника теплоты обязан также сообщить в Госэнергонадзор и тепловые сети данные о показаниях приборов узла учета на момент их выхода из строя.

Порядок ведения учета тепловой энергии и теплоносителя, а также его параметров после выхода из строя приборов узла учета принимается совместным решением представителями источника теплоты и тепловых сетей и оформляется Протоколом.

Представитель источника теплоты обязан сообщить представителю потребителя о выходе из строя прибора (приборов) узла учета, если учет получаемой тепловой энергии осуществляется по

приборам учета, установленным на узле учета источника теплоты, и передать потребителю данные показаний приборов на момент их выхода из строя.

Взаимоотношения между энергоснабжающей организацией и потребителем в этих случаях регламентируются Договором.

8.7. Показания приборов данного узла учета источника теплоты ежесуточно, в одно и то же время, фиксируются в журналах. Рекомендуемая форма их дана в Приложении 6. Время начала записей показаний приборов узла учета в журнале фиксируется в Акте допуска узла учета в эксплуатацию. К журналам должны быть приложены записи показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

8.8. Периодическую проверку узлов учета источника теплоты осуществляют представитель Госэнергонадзора и тепловых сетей в присутствии представителя источника теплоты, а также представителя потребителя, если учет потребляемой тепловой энергии производится по приборам учета, установленным на узле учета источника теплоты.

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ У ПОТРЕБИТЕЛЯ

9.1. Узел учета тепловой энергии у потребителя должен эксплуатироваться в соответствии с технической документацией, указанной в п. 7.1 настоящих Правил.

9.2. Ответственность за эксплуатацию и текущее обслуживание узла учета потребителя несет должностное лицо, назначенное руководителем организации, в чьем ведении находится данный узел учета.

9.3. Работы по обслуживанию узла учета, связанные с демонтажом, поверкой, монтажом и ремонтом оборудования, должны выполняться персоналом специализированных организаций, имеющих лицензию Главгосэнергонадзора на право выполнения таких работ.

9.4. Руководитель организации, в ведении которой находится узел учета тепловой энергии потребителя, должен по первому тре-

бованию представителей энергоснабжающей организации и Госэнергонадзора обеспечить им беспрепятственный доступ на узел учета тепловой энергии.

9.5. Показания приборов узла учета потребителя ежесуточно, в одно и то же время, фиксируются в журналах. Рекомендуемые формы этих документов даны в Приложениях 7 и 8. Время начала записей показаний приборов узла учета в журнале фиксируется Актом допуска узла учета в эксплуатацию. К журналу прилагаются записи показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

9.6. В срок, определенный Договором, потребитель обязан представить в энергоснабжающую организацию копию журналов учета тепловой энергии и теплоносителя, а также записи показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

В случае отказа в приеме копии журнала учета и записей показаний приборов, используемых для расчета с потребителем за полученные тепловую энергию и теплоноситель, энергоснабжающая организация должна в 3-х дневный срок уведомить потребителя в письменной форме о причинах отказа со ссылкой на соответствующие пункты настоящих Правил и Договора.

9.7. Нарушение требований эксплуатации, изложенных в технической документации, перечисленной в п. 7.1 настоящих Правил, приравнивается к выходу из строя узла учета тепловой энергии потребителя. Время выхода из строя узла учета фиксируется соответствующей записью в журнале с немедленным (не более чем в течение суток) уведомлением об этом энергоснабжающей организации и оформляется Протоколом.

Представитель потребителя обязан сообщить в энергоснабжающую организацию данные о показаниях приборов узла учета на момент их выхода из строя.

9.8. При выходе из строя приборов учета, с помощью которых определяются количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, а также приборов, регистрирующих параметры теплоносителя, ведение учета тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя и регистрация его параметров (на период в общей сложности не более 15 суток в течение года с момента приемки узла учета на коммерческий расчет) осуществляются на основании показаний этих приборов, взятых за предшествующие выходу

из строя 3 суток с корректировкой по фактической температуре наружного воздуха на период пересчета.

9.9. При несвоевременном сообщении потребителем о нарушении режима и условий работы узла учета и о выходе его из строя узел учета считается вышедшим из строя с момента его последней проверки энергоснабжающей организацией. В этом случае количество тепловой энергии, масса (объем) теплоносителя и значения его параметров определяются энергоснабжающей организацией на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Договоре, и показаний приборов узла учета источника теплоты.

9.10. Узел учета тепловой энергии считается вышедшим из строя в случаях:

- несанкционированного вмешательства в его работу;
- нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрических связей;
- механического повреждения приборов и элементов узла учета;
- работы любого из них за пределами норм точности, установленными в разделе 5;
- врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета.

При этом положения п. 9.8 на этих потребителей не распространяются, а расчеты с такими потребителями осуществляются энергоснабжающей организацией на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Договоре, и показаний приборов узла учета источника теплоты с момента последней проверки энергоснабжающей организацией узла учета потребителя.

9.11. После истечения срока действия Государственной поверки хотя бы одного из приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя показания приборов этого узла учета не учитываются при взаимных расчетах между энергоснабжающей организацией и потребителем. Узел учета считается вышедшим из строя по п. 9.9.

9.12. После восстановления работоспособности узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя допуск его в эксплуатацию осуществляется в соответствии с положениями раздела 7 настоящих Правил, о чем составляется Акт по Приложению 5.

9.13. Периодическую проверку узлов учета потребителя осуществляют представители энергоснабжающей организации и (или) Госэнергонадзора в присутствии представителя потребителя.

9.14. Потребитель имеет право потребовать, а энергоснабжающая организация обязана предоставить ему результаты расчетов количества тепловой энергии, массы (объема) и параметров теплоносителя, выполненных в соответствии с требованиями п. 3.2, 4.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЕДИНИЦАМИ ИЗМЕРЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ЕДИНИЦ (СИ) И СИСТЕМЕ МКГСС

Величина	Размерность			Коэффициент перевода применимой единицы измерения в единицу системы СИ	Рекомендованные десятичные, кратные и дольные единицы от единиц СИ	Единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ	Единицы измерения, обязательные для применения в энергетике
	Общий вид	В системе МКГСС	В системе СИ				
Линейные	L	m см	m	10^{-2} m	км; см; мм; мкм		км; м; см; мм; мкм
Масса	M	t кг мг мкг	кг	10^3 кг 10^{-6} кг 10^{-9} кг	г; мг; мкг	t	т; кг; г; мг; мкг
Время	T	s, мин, ч, сут	s	60 с; 3600 с; 86400 с	кс; мс; мкс	мин; ч; сут; мес	с; мин; ч; сут
Температура	Θ	°C	K	$1[^\circ\text{C}]+273,15$ K			K; °C
Давление	$\text{L}^{-1} \text{MT}^{-2}$	кгс/см ² мм в ст. мм рт. ст. бар	Па	98066,5 Па 9,80665 Па 133,32 Па 10^5 Па	МПа; кПа; ГПа		МПа; кПа; ГПа; Па
Расход массовый	MT^{-1}	кг/ч т/ч	кг/с	$2,7778 \cdot 10^{-4}$ кг/с 0,27778 кг/с			кг/ч; т/ч; кг/с

Окончание прилож. 1

Величина	Размерность			Коэффициент перевода применимой единицы измерения в единицу системы СИ	Рекомендованные десятичные, кратные и дольные единицы от единиц СИ	Единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ	Единицы измерения, обязательные для применения в энергетике
	Общий вид	В системе МКГСС	В системе СИ				
Энергия, количество теплоты	L^2MT^{-2}	кал ккал Мкал Гкал	Дж	4,1868 Дж 4186,8 Дж $4,1868 \cdot 10^6$ Дж $4,1868 \cdot 10^9$ Дж	ГДж; МДж; кДж; мДж		ГДж; МДж; кДж; Дж; Гкал; Мкал; ккал; кал
Энタルпия, удельное количество теплоты	L^2T^{-2}	ккал/кг кал/г	Дж/кг	4186,8 Дж/кг 4,1868 Дж/кг	кДж/кг; МДж/кг		кДж/кг; ккал/кг;
Тепловой поток, мощность	L^2MT^{-3}	кал/с ккал/ч Гкал/ч	Вт (ватт)	4,1868 Вт 1,1630 Вт $1,1630 \cdot 10^6$ Вт			кал/с; ккал/ч; Гкал/ч; МВт; кВт; Вт
Удельная теплоемкость	$L^2T^{-2}\Theta^{-1}$	кал/(г*К)	Дж/ (кг*К)	$4,1868 \cdot 10^3$ Дж/(кг*К)	Дж/(кг*К)		кДж/(кг*К) ккал/(кг*К)

Примечание

При измерении расхода теплоносителя в единицах объема масса теплоносителя определяется по формуле

$$G = 0,001G_0 * \rho,$$

где G_0 — расход теплоносителя в единицах объема;

ρ — плотность теплоносителя, определяемая по средним значениям температуры теплоносителя и его абсолютного давления за рассматриваемый период времени.

Плотность теплоносителя определяется по нормативно-техническим материалам, указанным в п. 1.5 настоящих Правил.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель подразделения Госэнергонадзора

" ____ " 199 ____ г.

А К Т

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты

**Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии источника _____
по адресу _____**

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: _____

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного Госэнергонадзор допускает (не допускает) в эксплуатацию узел учета тепловой энергии на источнике теплоты

с " ____ " 199 г. по " ____ " 199 г. в следующем составе оборудования и пломбирует:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	2	3	4

1	2	3	4

Представитель подразделения Госэнергонадзора _____

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____

Представитель источника теплоты _____

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____

Представитель тепловых сетей или потребителя _____

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель подразделения Госэнергонадзора

" ____ " 199 ____ г.

А К Т

повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой
энергии источника _____
по адресу _____

и проверена комплектность необходимой технической документа-
ции, в результате чего установлено:

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного Госэнергонадзор допускает (не до-
пускает) в эксплуатацию узел учета тепловой энергии на источ-
нике теплоты

с " ____ " 199 ____ г. по " ____ " 199 ____ г. в следую-
щем составе оборудования и пломбирует:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	2	3	4

1	2	3	4

Представитель подразделения Госэнергонадзора _____

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись_____

Представитель источника теплоты _____

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись_____

Представитель тепловых сетей или потребителя _____

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись_____

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей
организации

" — " 199 г.

А К Т

**допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии
у потребителя**

**Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой
энергии потребителя**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу

**и проверена комплектность необходимой технической документа-
ции, в результате чего установлено:**

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

**На основании изложенного узел учета тепловой энергии допу-
скается (не допускается) в эксплуатацию**

**с " — " 199 г. по " — " 199 г. в следую-
щем составе оборудования и пломбируется:**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	2	3	4

1	2	3	4

Представитель энергоснабжающей организации _____

(должность , фамилия , номер телефона)

подпись _____

Ответственный представитель потребителя _____

(должность, фамилия , номер телефона)

подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей
организации

" ____ " 199 ____ г.

А К Т

**повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой
энергии у потребителя**

**Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой
энергии потребителя**
(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу _____

**и проверена комплектность необходимой технической документа-
ции, в результате чего установлено:** _____

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

**На основании изложенного узел учета тепловой энергии допу-
скается (не допускается) в эксплуатацию**

**с " ____ " 199 г. по " ____ " 199 г. в следую-
щем составе оборудования и пломбируется:**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	2	3	4

1	2	3	4

Представитель энергоснабжающей организации _____

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____

Ответственный представитель потребителя _____

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ЖУРНАЛОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ИСТОЧНИКЕ ТЕПЛОТЫ

Форма П6.1

Ведомость учета суточного отпуска теплоносителя и тепловой энергии источником теплоты

Показатель отпуска тепловой энергии	Номер (наименование) магистрали		Итого отпущено		
	паровой	водяной	В паре	В сетевой воде	Всего по источнику теплоты
Количество отпущен-го пара, сетевой воды, т'					
За сутки					
С начала месяца					
Температура пара или воды в подающем трубопроводе, °С					
Давление пара, МПа (кгс/см ²)					
Количество возвращен-ного конденсата или обратной сетевой воды, т					
За сутки					
С начала месяца					
Температура конденса-та или обратной сете-вой воды, °С					
Расход воды на подпитку водяной тепловой сети, т					
За сутки					
С начала месяца					
Количество тепловой энергии в конденсате, ГДж (Гкал)					

Продолжение формы П6.1

Показатель отпуска тепловой энергии	Номер (наименование) магистрали		Итого отпущено		
	паровой	водяной	В паре	В сетевой воде	Всего по источнику теплоты
Количество тепловой энергии в подпиточной воде, ГДж (Гкал)					
Температура воды в холодном источнике водоснабжения, °С					
Отпущено тепловой энергии с паром или сетевой водой, ГДж (Гкал)					
За сутки					
С начала месяца					
Расход тепловой энергии с паром, сетевой водой, ГДж (Гкал)					
Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды источника теплоты, ГДж (Гкал)					
Всего выработано тепловой энергии (отпуск и хозяйственные нужды), ГДж (Гкал)					
За сутки					
С начала месяца					

Начальник производственного отдела

подпись, фамилия, инициалы

Дежурный инженер источника теплоты

подпись, фамилия, инициалы

**ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА СУТОЧНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОТЫ _____ ЗА _____ МЕСЯЦ 199 Г.**

Дата	ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ							ПАРОВЫЕ СЕТИ							Тем- пе- ра- ту- ра во- ды в си- сте- ме хо- лод- ного во- до- сна- же- ния, °C					
	Температура, °C			Количест- во сете- вой воды, т	Количест- во отпу- щенной тепловой энергии, ГДж (Гкал)	Величина подпитки, т	Темпера- тура, °C	Дав- ление па- ра, МПа	По- прав- оч- ный ко- эф- фи- ци- ент на фа- кти- че- кие па- рамет- ры па- ра	Количество, т				Количест- во отпу- щенной тепловой энергии, ГДж (Гкал)						
	на- руж- ного воз- духа	в по- даю- щем тру- бо- про- воде	в об- рат- ном тру- бо- про- воде			за сут- ки	с на- ча- ла ме- сяца	за сут- ки	с на- ча- ла ме- сяца	за сут- ки	с на- ча- ла ме- сяца	за сут- ки	па- ра	кон- ден- сата						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

АКТ №_____

От " " 199_ г.

о месячном отпуске тепловой энергии от источника теплоты
энергосистемы _____ за _____ 199_ г.

Комиссия в составе представителя источника теплоты _____

должность, ФИО

и представителя _____

тепловых сетей или потребителя

должность, ФИО

составила настоящий Акт о том, что

I. За отчетный период выявлены неисправности в техническом состоянии следующих приборов учета:

Номер магистрали	Наименование и номер прибора	Обнаруженные неисправности	Решение комиссии о порядке учета теплоты за истекший месяц и о мерах по устранению неисправностей прибора

II. Отпуск тепловой энергии от источника теплоты за отчетный период с _____ 199_ г. по _____ 199_ г. на основании данных журнала учета и решения по п. I настоящего Акта состояния

A. ПО ПАРОВЫМ МАГИСТРАЛЯМ

1. Отпуск пара

Источник пара	Номер паропровода	Р, МПа (кгс/см ²)	t, °C	h, кДж/кг (ккал/кг)	Отпущено за отчетный период	
					т	ГДж (Гкал)
Итого						

Продолжение формы П6.3

2. Возврат конденсата

Номер конденсатопровода	Температура, °C	Возвращено за отчетный период	
		т	ГДж (Гкал)
Итого			

3. Полезный отпуск тепловой энергии (нетто) по паровым магистралям, исходя из средней температуры холодной воды $t_{хв}$

Номер магистрали	Отпущено за отчетный период	
	т	ГДж (Гкал)
Итого		

Б. ПО ВОДЯНЫМ МАГИСТРАЛЯМ

1. Отпуск тепловой энергии в сеть

Номер или наименование тепло-магистрали	Среднемесячная температура воды, °C		Отпущено за отчетный период	
	в подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе	т	ГДж (Гкал)
Итого				

2. Тепловая энергия с подпиткой

Номер тепломагистрали	Отпущено за отчетный период	
	т	ГДж (Гкал)
Итого		

Продолжение формы П6.3

В. СУММАРНЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА МЕСЯЦ (с паром и водой)
 _____ т, _____ ГДж (Гкал)

Г. НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОТЫ

Вид теплоносителя	Израсходованы за отчетный период	
	т	ГДж (Гкал)
Свежий пар		
Отборный пар		
Сетевая вода		
Итого		

Д. СУММАРНЫЙ ОТПУСК ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОТЫ (включая хозяйственные нужды)

Вид теплоносителя	Израсходованы за отчетный период	
	т	ГДж (Гкал)
Пар		
Горячая вода		
Итого		

Е. ОТПУСК ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТДЕЛЬНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НЕПОСРЕДСТВЕННО С КОЛЛЕКТОРА ИСТОЧНИКА ТЕПЛОТЫ

1. По паровым магистралям

Наименование потребителя и магистрали	Отпуск пара (брутто)		Возврат конденсата		Полезный отпуск тепловой энергии		
	т	ГДж (Гкал)	т	ГДж (Гкал)	Всего ГДж (Гкал)	В том числе сверх максимально разрешенной тепловой нагрузки	
						т	ГДж (Гкал)
Итого							

Окончание формы П6.3

2. По водяным магистралям

Наименование потребителя	Среднемесячная температура, °C		Месячный расход воды, т		Полезный отпуск тепловой энергии, ГДж (Гкал)
	в подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе	сетевой	подпиточной	
Итого					

Ж. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИВОДОМ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ

Номер сете-вого на-соса	Номер или наименование магистрали, питающей данным сетевым насосом	Показания счетчиков на последнее число периода		Разница показаний за отчетный период	Расход электроэнергии за отчетный период, кВт·ч	Продолжительность работы насоса за отчетный период, ч
		предыду-щего	отчетного			
Итого по источнику теплоты						

Представитель источника теплоты

(должность, ФИО, подпись)

Представитель тепловых сетей или потребителя

(должность, ФИО, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛНОСИТЕЛЯ У ПОТРЕБИТЕЛЯ В ВОДЯНЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

Название потребителя _____
Абонент № _____ Адрес _____
Ответственное лицо за учет _____
Телефон _____
Коэффициенты пересчета для приборов _____

Дата	Время	Показания приборов						Время работы, ч	
		Масса (объем) воды, т (м^3)				Величина тепло-вой энергии, Гкал (ГДж)			
		подаю-щий трубопровод	обрат-ный трубопровод	на водо-разбор	на под-питку				
1	2	3	4	5	6	7	8		

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛНОСИТЕЛЯ У ПОТРЕБИТЕЛЯ В ПАРОВЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

Название потребителя _____

Абонент № _____ Адрес _____

Ответственное лицо за учет _____

Телефон _____

Коэффициенты пересчета для приборов _____

Дата	Время	Показания приборов				
		Масса (объем) теплоносителя, т (м ³)			Величина тепловой энергии, ГДж (Гкал)	Время работы, ч
		паропровод	конденсато-провод	на под плитку		
1	2	3	4	5	6	7

Нормативное производственно-практическое издание

Составители

**Владимир Николаевич РЯБИНКИН, Дмитрий Яковлевич БАРИТКО,
Михаил Викторович ГОЛОВКОВ, Эдуард Григорьевич ЗВЕНИГОРОДСКИЙ**

ПРАВИЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Редактор издательства Л.Т. Васильева

Художественный редактор В.Е. Гришин

Технический редактор З.Н. Ратникова

Корректор В.В. Сомова

Набор и верстка выполнены на компьютерах Издательства МЭИ

Операторы Л.В. Валдаева, В.В. Семенов

ИБ № 97

ЛР № 020528 от 23.04.92 г.

Подписано в печать с оригинала-макета 25.09.95

Бумага офсетная № 1

Усл.печ.л. 3,95

Тираж 5000

Гарнитура Times

Усл.кр.-отт. 4,2

Заказ № 575 т.

Формат 60×84 1/16

Печать офсетная







Уч.-изд. л. 2,43

C-013

Издательство МЭИ, 111250, Москва, Красноказарменная ул., д.14

Типография НИИ "Геодезия", г. Красноармейск, ул. Центральная, д. 16

**Список
замеченных опечаток в книге «Правила учета тепловой
энергии и теплоносителя»**

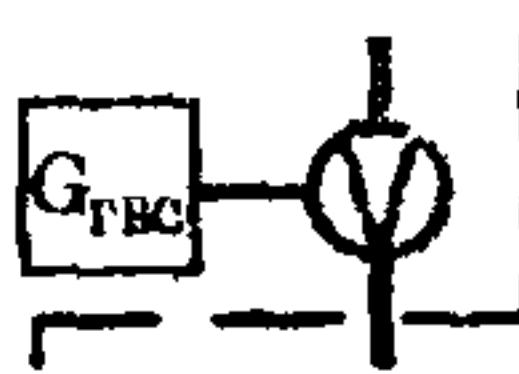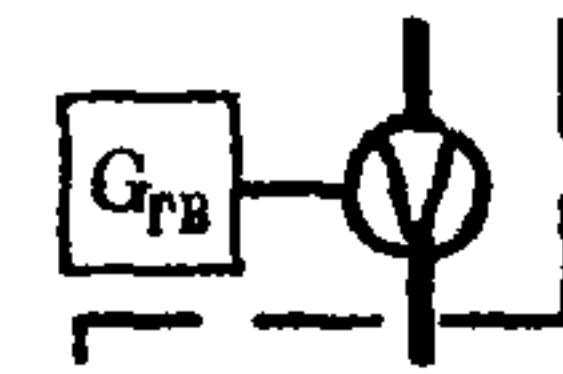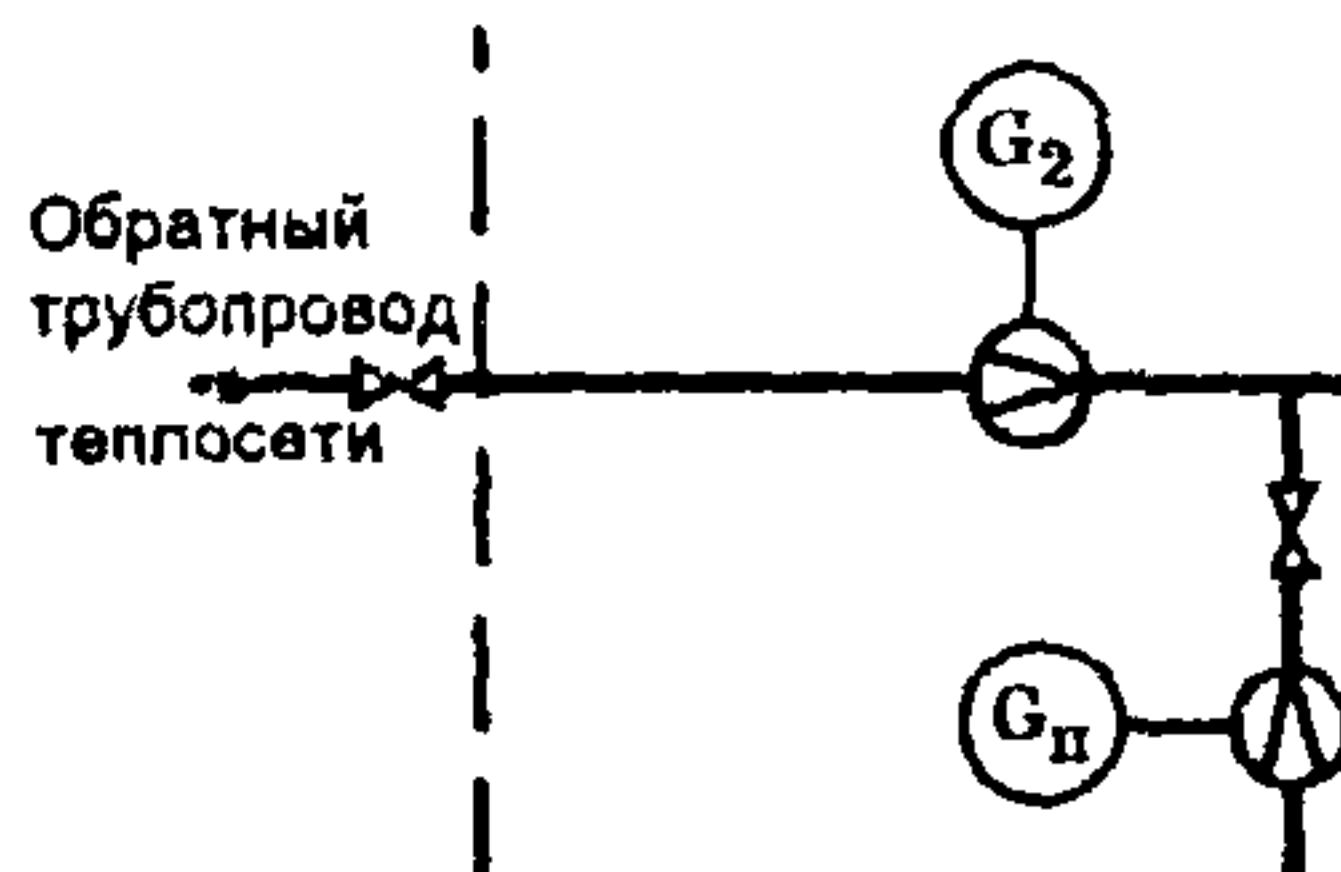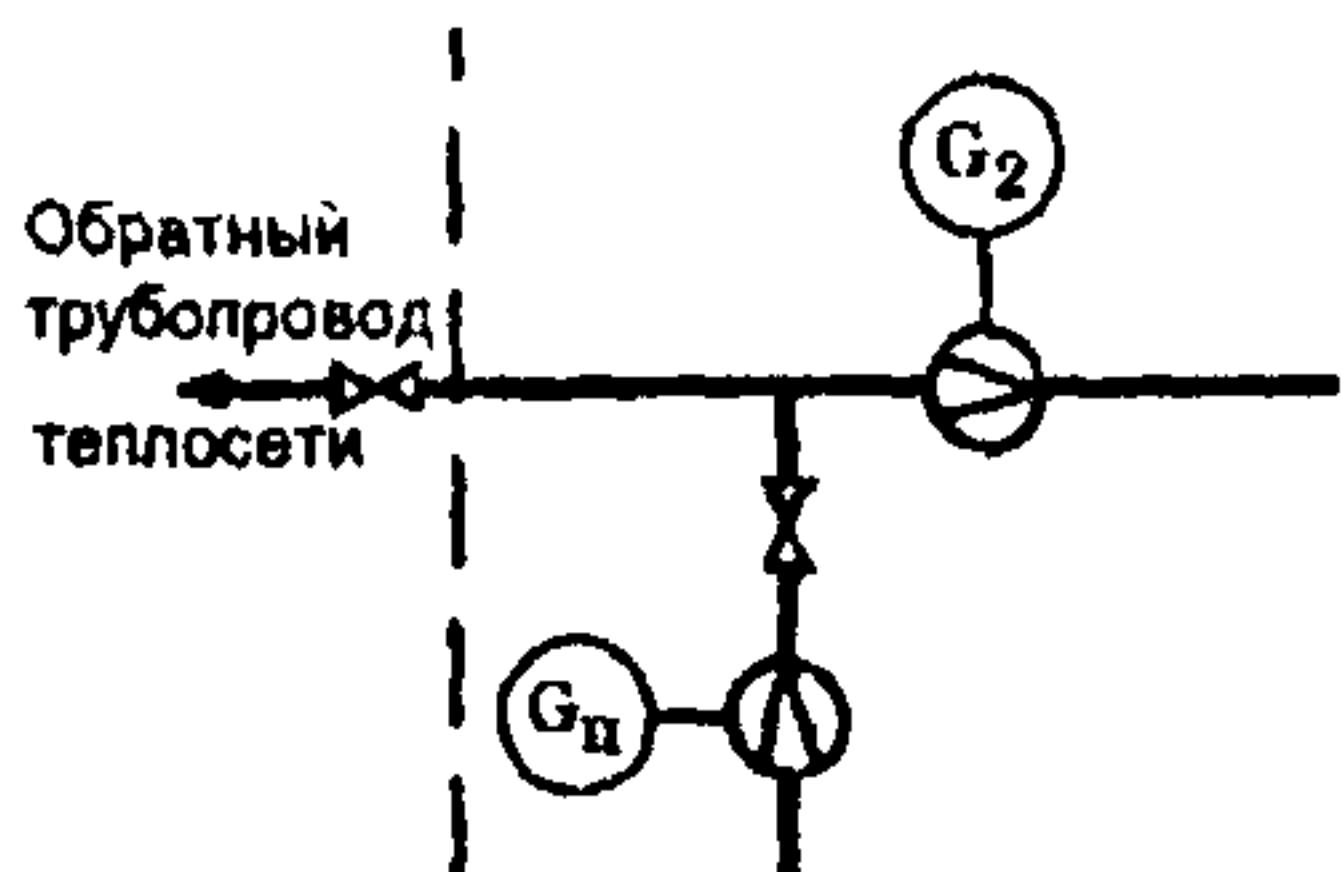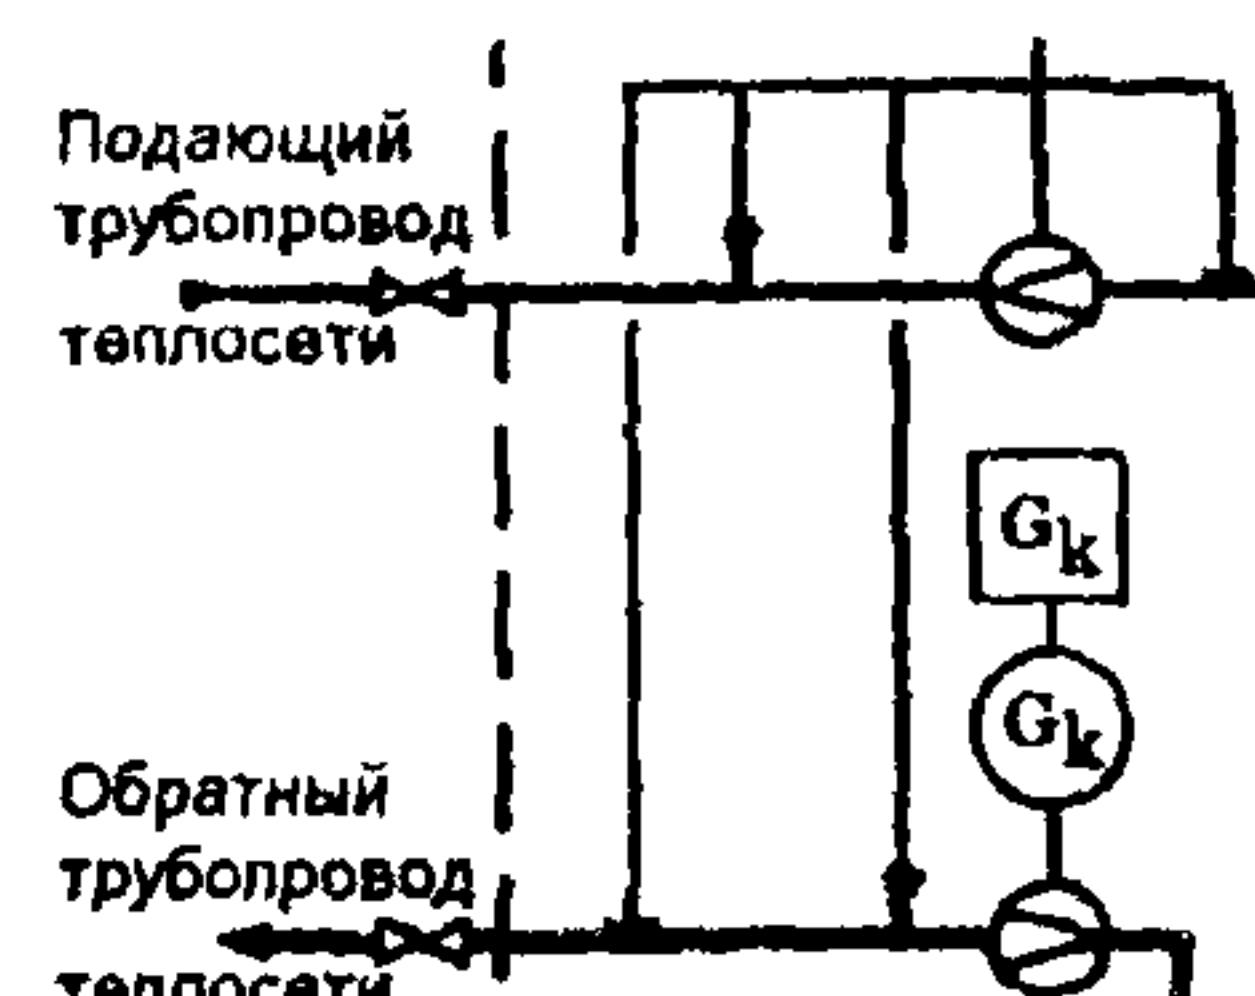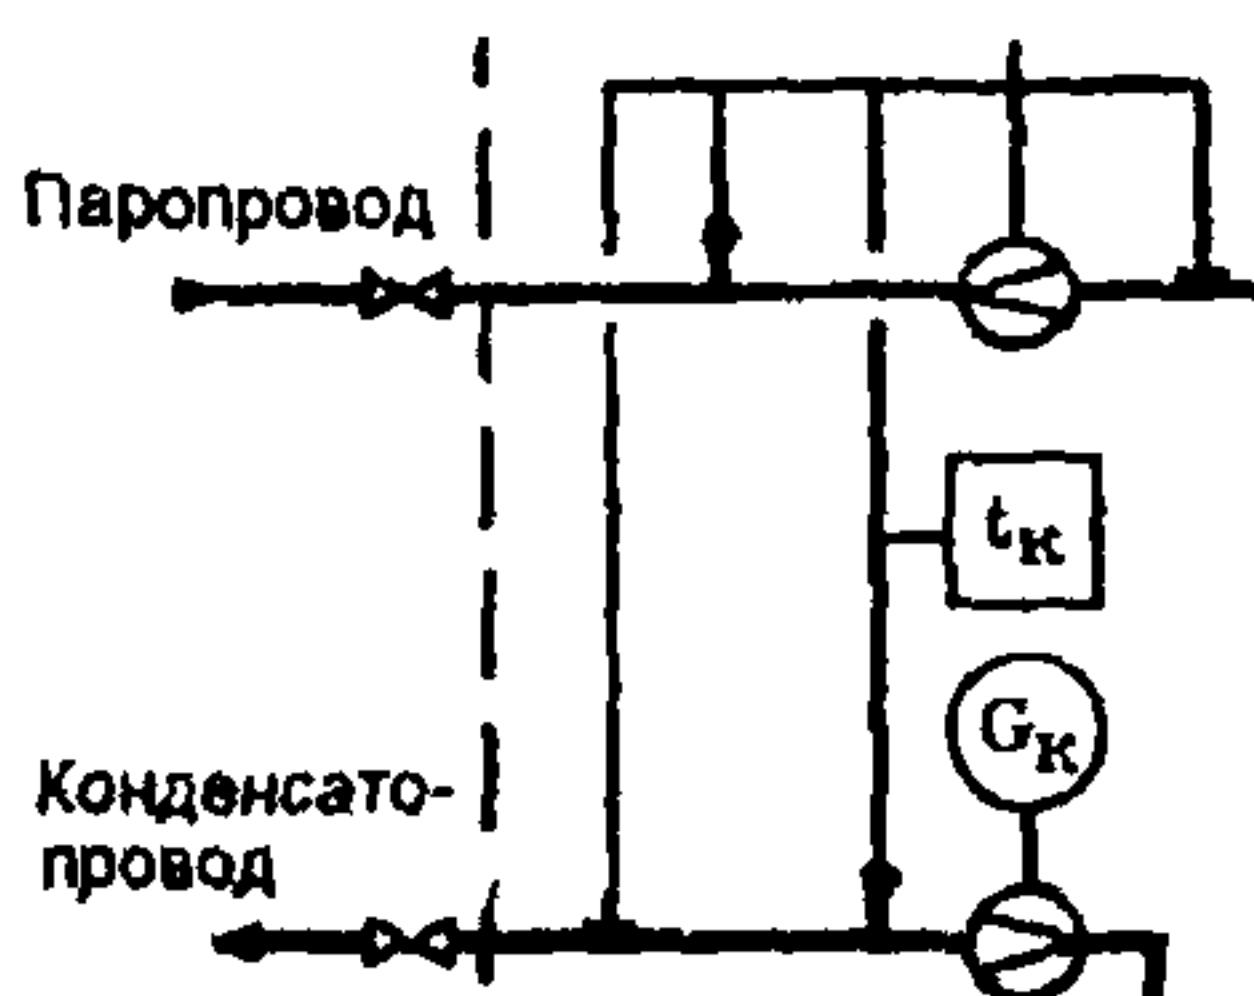Стр.	Напечатано	Следует читать
14 4 строка сверху	ВНИИЦ СИВ, 1993	ВНИИЦ СНВ, 1993
23 Рис. 3		
27 Рис. 7		
34 Рис. 11		
48 графа 5 9 строка сверху	4,1868*10 ⁶ Дж	4,1868*10 ⁶ Дж