



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО  
(РОСАВТОДОР)**

129085, г. Москва, ул. Бочкова, дом 4

Телефон: 687-88-40, факс: 686-15-50

06.07.2006 № 01-28/4502

и: № \_\_\_\_\_

Руководителям  
федеральных управлений  
автомобильных дорог,  
управлений автомобильных  
магистралей,  
дирекций строящихся дорог,  
центров и прочих дирекций дорожного  
хозяйства  
(по списку)

О проведении мероприятий по обеспечению  
пожарной безопасности

Для исполнения поручения Министра транспорта Российской Федерации от 27.06.2006 № ИЛ-18/3896 необходимо:

- противопожарное оборудование и документацию привести в соответствие с приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03)»;
- запланировать и провести учения по эвакуации сотрудников из зданий с отработкой действий возникновения нештатных ситуаций;
- запретить использование в кабинетах административных зданий и комнатах общежитий бытовых электрических удлинителей и тройников. Для подключения электроприборов рекомендуется использовать сетевые фильтры типа «Пилот»;
- запретить пользование бытовыми электронагревательными приборами, теплорегуляторами без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов;
- запретить курение в местах, не отведенных и не оборудованных для курения;
- не допускать установки мебели и захламления на путях эвакуации;
- провести инструктажи о мерах пожарной безопасности и действиях сотрудников в случаях возникновения пожара, с ежемесячным принятием зачетов от всех сотрудников по знаниям мер пожарной безопасности, проживающих в общежитиях.


Также необходимо поручить соответствующим эксплуатационным подразделениям:

- провести расчет допустимой нагрузки на электросеть по каждому помещению;

- провести ревизию шкафов внутренних пожарных кранов и укомплектовать их в соответствии с установленными нормами;
- на все противопожарные двери установить доводчики и уплотнители в притворах;
- назначить ответственных лиц за учет, своевременную перезарядку и содержание в рабочем состоянии всех типов огнетушителей;
- привести в рабочее состояние все световые указатели «Выход»;
- провести контрольные проверки системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей в случае возникновения пожара, установок пожаротушения и оформить актом. Данные проверки проводить ежемесячно. При отсутствии аналогичных систем, принять экстренные меры по их установке.

О результатах проделанной работы письменно сообщить в Федеральное дорожное агентство в срок до 12.07.2006.

Заместитель руководителя

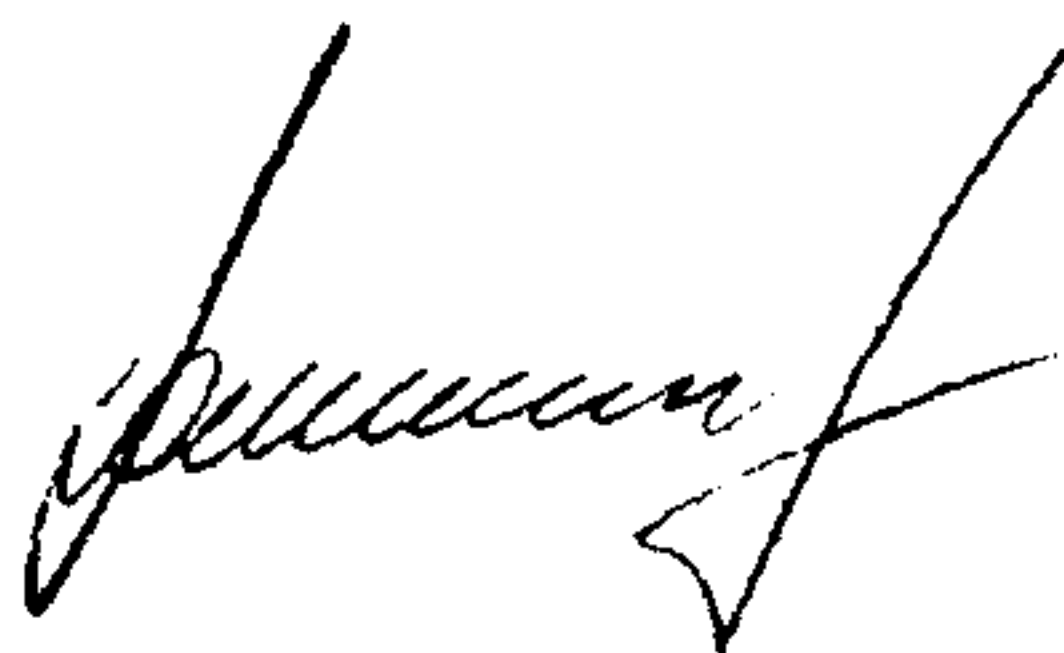

С.Е. Полещук