

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Ро-Ар"

ОКП 364522

Группа Г85


СОГЛАСОВАНО:

Ген.директор

ООО "СевЗапСтрой КМ"

 Габелия М.Р.


" 06 " сентябрь 1999г.

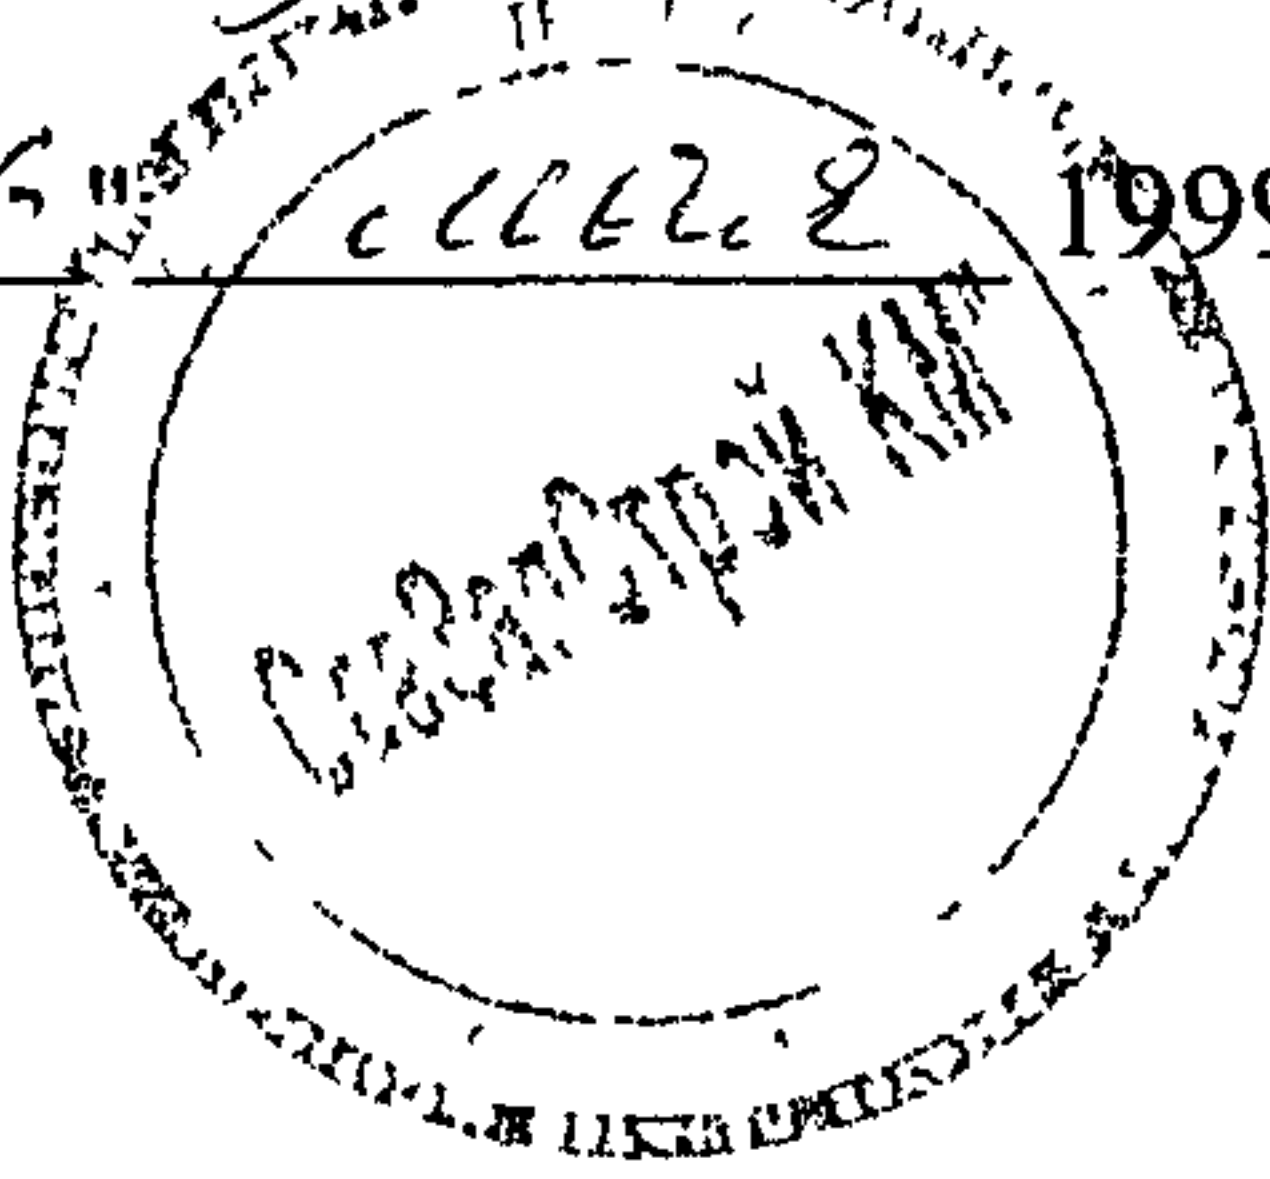


УТВЕРЖДАЮ:

Президент ООО

"Фирма Ро-Ар"

 Хачатрян Г.Л.


" 15 " апрель 1999г.

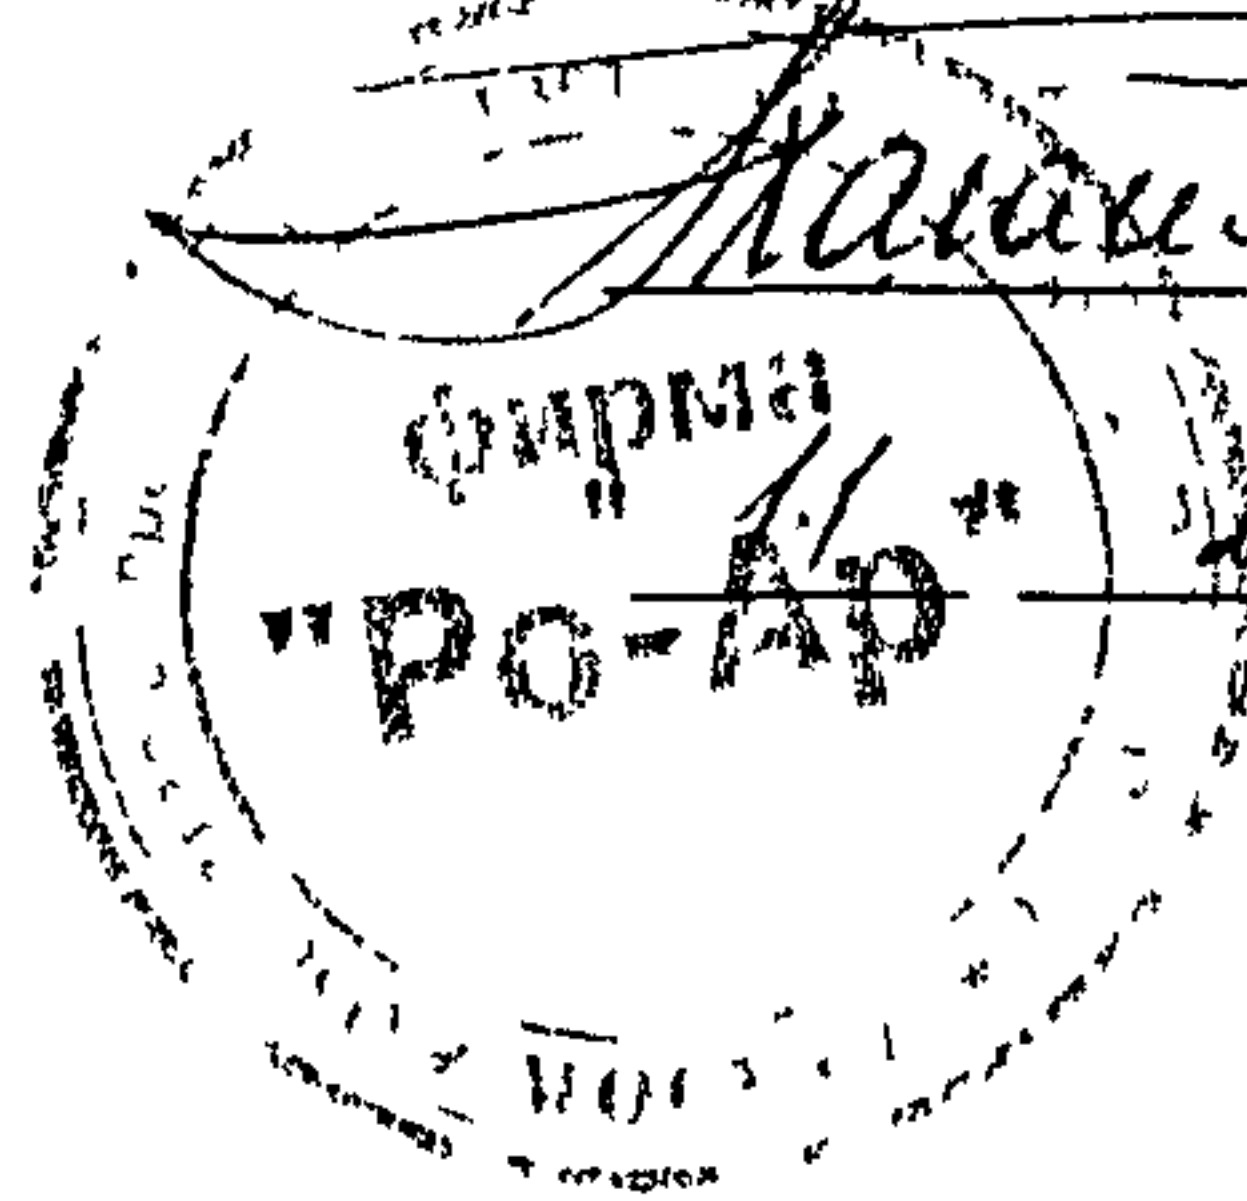

**РЕЗАК РКН-03  
ДЛЯ РУЧНОЙ КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ**

**Технические условия  
ТУ 3645-002-16989527-99**

Вводится в первые  
Срок введения с 1999г.

Разработано:  
Ведущий конструктор  
ООО "Фирма Ро-Ар"  
 Соколов С.В.  
" 15 " апрель 1999г.

1999г.

Настоящие технические условия распространяются на резак РКН-03 (далее по тексту: "резак"), предназначенный для резки низкоуглеродистых и низколегированных сталей с применением в качестве горючего керосина по ГОСТ 4773 или ГОСТ 11128 и кислорода, чистотой не менее 98,5% по ГОСТ 5593.

Резка металла осуществляется струей кислорода при подогреве поверхности керосино-кислородным пламенем.

Резак выпускается для внутрироссийского потребления, изготавливается вида климатического исполнения УХЛ1 и Т1 по ГОСТ 15150, для эксплуатации в интервале температур окружающей среды от минус 15<sup>0</sup>С до плюс 35<sup>0</sup>С.

Резак выпускается в 2-х исполнениях узла подачи режущего кислорода: с помощью вентильного устройства – РКН-03 и рычажного – РКН-03Р.

Условное обозначение при заказе:

"Резак РКН-03 ТУ 3645-002-16989527-99";

"Резак РКН-03Р ТУ 3645-002-16989527-99".

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1.1. Резак должен соответствовать требованиям настоящих технических условий, комплекта чертежей РКН 03.000.00 и ГОСТ 12.2.008.

1.2. Материалы для изготовления резака должны соответствовать требованиям чертежей и ГОСТ 12.2.052.

1.3. Основные показатели надежности:

- полный установленный срок службы, г, не менее - 1,0;
- установленная безотказная наработка вентильного узла, цикл, не менее - 10000.

Критерием предельного состояния резака является продавливание седла вентиля на глубину более 1 мм.

Критерием отказа является прогорание режущего сопла и наружного мундштука.

Инв. N подл.	Подпись и дата		Инв. N		Инв. N		Инв. N		Инв. N		Инв. N	
	Подпись и дата		Инв. N		Инв. N		Инв. N		Инв. N		Инв. N	
	Подпись и дата		Инв. N		Инв. N		Инв. N		Инв. N		Инв. N	
	Подпись и дата		Инв. N		Инв. N		Инв. N		Инв. N		Инв. N	
	Подпись и дата		Инв. N		Инв. N		Инв. N		Инв. N		Инв. N	
					ТУ 3645-002-16989527-99							
Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата	Резак РКН-03 для ручной кислородной резки Технические условия			Лит.	Лист	Листов		
Разраб.			<i>Сав</i>					А	2	16		
Пров.								ООО "Фирма Ро-Ар"				
Н. контр.												
Утв.												



1.4. Основные параметры резака должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Техническая характеристика резака. Таблица 1.

Наименование показателя	Н о р м а			
	1	2	3	4
Номер режущего сопла				
Толщина разрезаемого металла, мм	3-20	20-50	50-100	100-200
Давление на входе в резак, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ): кислорода керосина	0,5 (5,0)	0,5 (5,0)	0,6 (6,0)	0,8 (8,0)
	0,15-0,3 (1,5-3,0)			
Расход: кислорода, м <sup>3</sup> /ч, не более керосина, кг/ч	4,0	8,7	12,5	20,0
	0,6	0,8	1,0	1,4
Масса, кг, не более	1,3			
Габаритные размеры, мм	580 x 200 x 70			
Размер присоединительных штуцеров: кислорода горючего	М 16 x 1,5 правая			
	М 14 x 1,5 левая			

1.5. Все детали перед сборкой резака должны быть обезжирены по технологии завода-изготовителя.

1.6. Газовые каналы не должны иметь дефектов механической обработки.

1.7. Паяные соединения должны иметь ровные места спая. Допускается галтель паяного шва черного цвета.

1.8. Защитные покрытия должны выполняться в соответствии с требованиями чертежей по ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.305.

1.9. Сальниковые гайки не должны отвертываться при вращении маховичков. Маховички не должны иметь осевого или поперечного качания.

1.10. Штампованные детали не должны иметь трещин, наслоений, окалины, поверхностных складок, влияющих на качество и внешний вид изделия. Места разъема штампа должны быть зачищены.

1.11. Все соединения резака, включая предохранительное устройство, должны быть герметичными при давлениях на входе в резак, МПа (кгс/см<sup>2</sup>):

- в каналах кислорода - 1,2 (12,0);

в каналах горючего газа - 0,45 (4,5).

Допускается скорость утечки газа не более 8 см<sup>3</sup>/ч.

Изм. N подл.	Подпись и дата
Изм. N докум.	Подпись и дата
Изм. N докум.	Подпись и дата
Изм. N докум.	Подпись и дата

Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата	ТУ 3645-002-16989527-99	Лист
						3





2.2. По отдельному требованию потребителя поставляются наружный мундштук и режущие сопла.

### 3. МАРКИРОВКА.

3.1. На рукоятке резака должно быть нанесено:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- торговая марка (РКН-03 или РКН-03Р);
- вблизи кислородного штуцера - буква "К" (кислород).

3.2. На маховичках вентилей должно быть нанесено:

- опознавательная окраска (синяя для кислорода; красная - для горючего);
- стрелки, указывающие направление вращения маховичка при открывании и закрывании.

3.3. Маркировка режущих сопел должна выполняться в соответствии с чертежами.

3.4. Накладная гайка и штуцер подвода горючего должны иметь левую резьбу и отличительные метки по ГОСТ 2904.

3.5. Технические требования к маркировке резаков по ГОСТ 26828.

### 4. УПАКОВКА.

4.1. Общие требования к упаковке - по ГОСТ 23170, категория упаковки - КУ-1.

4.2. Комплект поставки резака должен быть уложен в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, открытый конец которых должен быть заварен или заклеен.

### 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. К работе с резаком допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, соответствующее обучение, проверку знаний требований безопасности и имеющие практические навыки по обслуживанию данного оборудования.

5.2. При эксплуатации резака следует соблюдать "Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов".

5.3. Нормы концентрации вредных веществ (окиси углерода, углеводорода и др.) не должны превышать предельно допустимых величин.

5.4. Помещения и рабочие места должны соответствовать требованиям СНиП.

5.5. Запрещается работать при отсутствии на рабочих местах средств пожаротушения (ящик с песком, огнетушители).

Инв. N подл	
Подпись и дата	
Инв. N д	
Инв. N д	
Подпись и дата	
Инв. N д	
Инв. N д	
Инв. N д	

Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата	ТУ 3645-002-16989527-99	Лист
						5

5.6. При работе с резаком вблизи токоведущих устройств место работы должно быть ограждено металлическими щитками.

5.7. При работах, проводимых с использованием баллонов, их эксплуатация производится в строгом соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

5.8. При перегреве резака, появлении частых хлопков и после обратного удара быстро закрыть вентиль кислорода, затем вентиль горючего, режущего кислорода и охладить в чистой воде. Во избежание попадания воды в рабочие каналы резака приоткрыть вентиль подогревающего кислорода.

5.9. Во избежание попадания жидкого горючего в полости кислорода резак после работы хранить в положении головкой вниз.

5.10. Рабочие должны работать в защитных очках по ГОСТ 12.4.013 со светофильтрами по ОСТ 21-6-87 и в спецодежде, согласно "Типовым отраслевым нормам безопасной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений рабочим и служащим".

5.11. Для защиты органов слуха необходимо пользоваться наушниками по ГОСТ 12.4.051.

5.12. В целях охлаждения запрещается помещать головку резака в воду или снег.

5.13. Запрещается прочищать каналы мундштука стальной проволокой (использовать латунную, медную, алюминиевую).

5.14. Для подачи кислорода и горючего использовать рукава по ГОСТ 9356 (без дефектов и длиной не более 10 м).

5.15. Керосин наливать в бачок после его отстаивания и фильтрации через сукно или мелкую сетку.

5.16. Бачок с керосином располагать от баллона с кислородом и от источника открытого огня не менее 5 м; от рабочего места резчика – не менее 3 м.

## 6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ.

6.1. Для контроля резака на соответствие требованиям настоящим технических условий предприятие-изготовитель проводит:

- приемо-сдаточные испытания;
- периодические испытания.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Инв. N д/с	Подпись и дата	Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата	ТУ 3645-002-16989527-99	Лист
											6



6.2. Приемо-сдаточные испытания должны проводиться техническим контролем предприятия-изготовителя постоянно в процессе изготовления резака.

6.3. Периодические испытания проводятся предприятием-изготовителем не реже 1 раза в год. При этом могут привлекаться посторонние организации, специализированные по данным видам испытаний.

6.4. Виды испытаний, периодичность и количество испытываемых изделий приведены в таблице 2.

Виды испытаний резаков. Таблица 2

Вид испытания	Номер пункта по ТУ		Кол-во испытываемых изделий
	технических требований	метода испытаний	
<p><u>Приемо-сдаточные:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- соответствие чертежам</li> <li>- внешний вид</li> <li>- комплектность</li> <li>- маркировка</li> <li>- упаковка</li> <li>- герметичность</li> <li>- противодавление в канале горючего</li> <li>- горение с пуском режущей струи</li> </ul>	<p>1.1; 1.2; 1.6-1.10</p> <p>- " -</p> <p>Раздел 2</p> <p>Раздел 3</p> <p>Раздел 4</p> <p>1.11</p> <p>1.12</p> <p>1.13</p>	<p>7.1</p> <p>- " -</p> <p>7.2</p> <p>- " -</p> <p>7.3</p> <p>7.4</p> <p>7.5</p> <p>7.6</p>	<p>100 %</p>
<p><u>Периодические:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль расходов газов и рабочих давлений</li> <li>- технологические</li> <li>- сопротивление обратному удару пламени</li> <li>- время перекрытия газовых каналов; усилия на маховичках при уплотнении и регулировании</li> <li>- установленный ресурс единичного вентильного узла</li> <li>- контроль массы</li> </ul>	<p>1.4 (таблица 1)</p> <p>1.15</p> <p>1.14</p> <p>1.16</p> <p>1.3</p> <p>1.2 (таблица 1)</p>	<p>7.6</p> <p>7.10</p> <p>7.7</p> <p>7.8</p> <p>7.8</p> <p>7.9</p>	<p>2 % от партии по не менее 3-х штук</p>

6.5. Готовые резаки предъявляются приемо-сдаточным испытаниям партиями. Партией считается количество изделий, сопровождаемое одним документом.

6.6. При получении неудовлетворительных результатов испытаний отдельные изделия или партия в целом возвращаются в цех для устранения дефектов, после чего

Изм. N подл. Подпись и дата

Изм. N д

Изм. N д

Изм. N д

Изм. N д

Изм. N д

Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата
------	------	-------------	---------	------

ТУ 3645-002-16989527-99

Лист

7

они подвергаются повторным испытаниям (по показателям, по которым получены отрицательные результаты). Данные повторных испытаний считаются окончательными.

### 7. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.

7.1. Контроль по п.п. 1.1; 1.2; 1.7-1.11 проводить внешним осмотром с применением мерительного инструмента (измерения и средства измерений должны быть оговорены в технологии предприятия-изготовителя), обеспечивающего заданную точность в процессе изготовления резака.

7.2. Контроль по разделам 2 и 3 проводить внешним осмотром перед упаковкой.

7.3. Контроль по разделу 4 проводить внешним осмотром перед отправкой потребителю.

7.4. Испытание на герметичность по п.1.11 проводить азотом или воздухом, не содержащим масла и влаги (класс загрязненности воздуха не ниже 13 по ГОСТ 17433; метод проверки загрязненности воздуха по ГОСТ 24484).

При проверке определяется герметичность уплотнений вентиля и всех соединений резака методом погружения в воду после подачи воздуха (азота) под давлением. Время выдержки резака в ванне с водой не менее 60 сек., при этом рост и увеличение числа газовых пузырьков не допускается.

Допустимая скорость утечки газа - не более 8 см<sup>3</sup>/ч (метод проверки по ГОСТ Р 50379).

Испытания на герметичность резака. Таблица 3.

Проверяемый узел	Место подвода газа	Давление, МПа(кгс/см <sup>2</sup> )	Способ проверки
Вентиль подачи горючего - резака РКН-03	Штуцер керосина	0,45 (4,5)	Закрывать вентиль горючего, опустить резак в воду.
Вентили кислорода	Штуцер кислорода	1,2 (12,0)	Закрывать вентили кислорода. Опустить резак в воду.
Линии кислорода	Штуцер кислорода	1,2 (12,0)	Заглушить мундштук. Вентиль подачи горючего закрыть. Вентили кислорода открыть. Опустить резак в воду.
Линия подачи горючего - резака РКН-03	Штуцер керосина	0,45 (4,5)	Заглушить мундштук. Вентиль подогревающего кислорода закрыть. Вентиль подачи горючего открыть. Опустить резак в воду.

Изм. N подл.	Подпись и дата	Изм. инв. N	Инв. N д/у	Подпись и дата

Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата	ТУ 3645-002-16989527-99	Лист
						8





кислорода - 0,8 МПа (8,0 кгс/см<sup>2</sup>);

горючего - 0,3 МПа (3 кгс/см<sup>2</sup>);

- к маховичку вентиля диаметром d с помощью рычага длиной l присоединить динамометр;

- усилия герметичного уплотнения и при регулировании расходов F определять по формуле:

$$F = \frac{F_d \times l}{d/2}, \quad \text{где } F_d - \text{усилие по показанию динамометра.}$$

- усилие срабатывания рычажного клапана замерять непосредственно динамометром;

- во время испытания мундштук резака должен быть погружен в воду.

Одновременно произвести замер времени уплотнения вентиля, которое не должно превышать 6 секунд.

Наработку до отказа вентиля (установленный ресурс единичного вентиляного узла) по п.1.3 проверять по той же методике путем многократного его открывания и закрывания. После 200-300 циклов "открыто-закрыто" контролировать герметичность сальникового уплотнения вентиля путем погружения резака с заглушенным мундштуком в воду (при этом допускается замена сальниковых колец).

7.9. Массу резака по п.1.2 (таблица 1) контролировать взвешиванием.

7.10. При технологических испытаниях по п.1.15 качество реза определяется внешним осмотром: металл должен быть разрезан на всю толщину, грушевидная форма реза не допускается. Грат должен легко отделяться. Толщина низколегированной стали – 200 мм. Размер образца (длина реза) не менее 500 мм. Резка прямолинейная.

## 8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Резаки транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами, действующими на каждом виде.

8.2. Хранение резаков – по группе С ГОСТ 15150.

## 9. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация резака должна проводиться в соответствии с паспортом и инструкцией по эксплуатации.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Инв. N д	Подпись и дата	Лист
Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата	ТУ 3645-002-16989527-99



## 10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых резачков требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных паспортом и инструкцией по эксплуатации.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Изм.иИв. N	Инв. N дч	Подпись и дата
Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата
ТУ 3645-002-16989527-99				Лист
				11

Средства измерений для контроля  
размеров и параметров резаков

Наименование инструмента или прибора	Номер стандарта	Предел измерения	Класс точности	Контроль по пункту
Штангенциркуль	ГОСТ 166	0-125 мм	0,1	7.1; 7.10
Линейка измерит. металлическая	ГОСТ 427	0-1000 мм	0,1	7.1;7.10
Манометр МТП	ГОСТ 2405	0-2,5 МПа	2,5	7.4-7.8;7.10
Манометр МКУ, МКТ	ТУ 25.05.1774	0-1,6 МПа	2,5	7.4-7.8;7.10
Ротаметр РМV ТУЗ	ГОСТ 13045	0-16 м <sup>3</sup> /ч	4	7.6; 7.10
Ротаметр РМI ТУЗ	ГОСТ 13045	0-1,0 м <sup>3</sup> /ч	4	7.6; 7.10
Секундомер СОПPr-2а-3-201	ГОСТ 5072	0-30 мин	3,0	7.4;7.7;7.8
Весы ВЦЛ-10А	ГОСТ 9483	0-10 кг	3	7.9
Динамометр ДПУ-0,02-2	ГОСТ 13837	20-300 Н	2	7.8
Измерительный цилиндр	ГОСТ 2417	0-0,5 л	2	7.6

Возможна замена на другой тип прибора соответствующего класса  
точности и предела измерений.

Изм. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Инв. N д/у	Подпись и дата

Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата	ТУ 3645-002-16989527-99	Лист
						12





Схема испытаний резака  
на задержание обратного удара пламени.

1. Редуктор кислородный БКО-25 ТУ 26-05-90-87.
2. Манометр кислородный МТП-100 ГОСТ 2405-88 (пределы измерений 0-2,5 МПа (0-25 кгс/см<sup>2</sup>)).
3. Рубильник газовый.
4. Вентиль запорный на рабочее давление  $P_1 = 15 \text{ кгс/см}^2$  (с проходным сечением  $\varnothing 9$  мм).
5. Тройник.
6. Мембрана разрывная (5 калек  $\varnothing 14,5$  мм марки А ГОСТ 892-89).
7. Резак.
8. Камера взрывная (изготавливается из латуни толщиной 30-35 мм и внутренним диаметром 90 мм; объем 0,5-0,8 л).
9. Запальное устройство (свеча запальная искровая).
10. Осциллятор ОСП 3-2М-1.
11. Выключатель (кнопка, напряжение 220 в, ток I А).
12. Дюза с соплами  $\varnothing 2,3$  мм.
13. Электронагреватель (тип ПК-800/3 ГОСТ 14919-83).
14. Термопара 0-600 °С с гальванометром.

Инв. N подл.	Подпись и дата
Инв. N дч	Подпись и дата
Взам. инв. N	Подпись и дата
Инв. N дч	Подпись и дата

Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата	ТУ 3645-002-16989527-99	Лист
						14



Перечень  
нормативно-технической документации

Обозначение НТД, на которую дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 166	Прил.1.
ГОСТ 427	- " -
ГОСТ 2405	Прил.1
ГОСТ 2417	Прил.1.
ГОСТ 2904	3.4
ГОСТ 4773	Введение
ГОСТ 5072	Прил.1
ГОСТ 5593	Введение
ГОСТ 9356	5.14
ГОСТ 9483	Прил.1.
ГОСТ 10354	4.2
ГОСТ 11128	Введение
ГОСТ 13045	Прил.1.
ГОСТ 13837	Прил.1.
ГОСТ 15150	Введение; 8.2
ГОСТ 17433	7.4
ГОСТ 18829	2.1
ГОСТ 23170	4.1
ГОСТ 24484	7.4
ГОСТ 26828	3.5
ГОСТ 29090	6.2
ГОСТ Р 50379	7.4
ГОСТ 9.301	1.8
ГОСТ 9.303	1.8
ГОСТ 9.305	1.8
ГОСТ 12.2.008	1.1
ГОСТ 12.2.052	1.2
ГОСТ 12.4.013	5.10
ГОСТ 12.4.051	5.11
ТУ 25.05.1774	Прил.1
ОСТ 21-6-87	5.10

Инв. N подл.	Подпись и дата
Инв. N д/у	Подпись и дата
Инв. N в.в. N	Подпись и дата

Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата
------	------	-------------	---------	------

ТУ 3645-002-16989527-99

Лист

15

## Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					

Инв. N подл.	Подпись и дата	Инв. N док.	Подпись и дата	Инв. N экз.	Подпись и дата
--------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------

Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата

ТУ 3645-002-16989527-99

Лист

16