

ГОССТРОЙ СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ОРГАНИЗАЦИИ, МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬСТВУ  
(ЦНИИОМТП)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
НА РАЗРАБОТКУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ЩЕЛЕВЗРЫВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

МОСКВА-1987

УДК 624.139:624.132.35

Рекомендовано к изданию решением секции "Технология строительного производства" НТС ЦНИИОМТП Госстроя СССР.

Технологическая карта на разработку линейных сооружений в мерзлых грунтах с применением целевзрывной технологии. М., 1987, 38 с. (Госстрой СССР. Центр. науч.-исслед. и проектно-эксперим. ин-т организации, механизации и техн. помощи стр-ву. ЦНИИОМТП).

В карте дана технология устройства траншей под трубопроводы газа, нефти, воды и коллекторы в мерзлых грунтах IIм и IIIм групп с применением новых целерезных машин.

Карта разработана сотрудниками отдела организации и технологии строительства Проектной части ЦНИИОМТП Ю.С.Ушаковым и отдела земляных работ ЦНИИОМТП К.В.Горловым.

По всем вопросам следует обращаться в ЦНИИОМТП (отдел земляных работ) по адресу: 127434, Москва, Дмитровское ш., 9.

Т 30207-197-87

С Центральный  
научно-исследовательский  
и проектно-экспериментальный  
институт организации, механизации  
и технической помощи строительству  
Госстроя СССР  
(ЦНИИОМТП). 1987

Технологическая карта на устройство траншей в мерзлых грунтах с применением щелевзрывной технологии разработана по плану типового проектирования Госстроя СССР.

В технологической карте предусмотрена разработка траншей для прокладки трубопроводов и коллекторов в мерзлых грунтах II и III групп.

Ширина траншей по дну составляет 2,9 и 3,2 м;  
глубина 2,0; 3,0 и 2,5 м.

Все расчеты в технологической карте выполнены из условия суточной продолжительности устройства траншеи длиной 1000 м при двухсменной работе механизмов.

Для нарезания зарядной и компенсирующих щелей используются траншейные экскаваторы ЭТЦ-208Д и ЭФ-251. Разработка разрыхленного грунта производится экскаваторами ЭО-4121А с ковшом вместимостью 0,65 и 1,0 м<sup>3</sup>, а также ИД-1500 ("Като") с ковшом вместимостью 1,5 м<sup>3</sup>.

В технологической карте предусмотрено использование порошкообразного ВВ – аммонит № 6ЖВ и патронированного ВВ – ПНА-6ЖВ. Расчет параметров рассредоточения зарядов ВВ и расход взрывных материалов (ВМ) на 1000 м траншеи выполнен в соответствии с методикой, разработанной старшим научным сотрудником отдела земляных работ ЦНИИОМТИ К.В. Горловым.

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на устройство траншей при прокладке газопроводов, нефтепроводов, водопроводов и коллекторов в мерзлых грунтах II и III групп: шириной по дну 2,9 м и глубиной 2,0 м; шириной 3,2 м и глубиной 3,0 м; шириной 3,2 м и глубиной 2,5 м. Работа производится экскаватором ЭО-4121А с обратной лопатой (ковш вместимостью 0,65 или 1,0 м<sup>3</sup>) или ИД-1500 ("Като") с ковшом вместимостью 1,5 м<sup>3</sup> при предварительном разрыхлении мерзлого грунта щелевзрывным способом.

Нарезание щелей в мерзлом грунте производится траншейным цепным экскаватором ЭТЦ-208Д на глубину 2,0 м или траншейным экскаватором ЭФ-251 на глубину до 3,0 м. Глубина промерзания грунта 2,0 и 2,5 м. Уровень грунтовых вод расположен на глубине ниже 3,0 м от поверхности земли.

Мерзлые грунты по трассе траншеи не должны содержать крупную гальку и валуны. Для рыхления мерзлых грунтов взрывным способом применяют порошкообразное ВВ – аммонит № 6ЖВ (I вариант) или патронированное ВВ – ПНА-6ЖВ (II вариант).

Объемы работ и другие показатели приняты на устройство траншеи длиной 1000 м.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят технологические операции:

- расчистка трассы траншеи от снега;
- разметка зарядной и компенсирующих щелей;
- нарезание зарядной и компенсирующих щелей в мерзлом грунте;
- зарядка зарядной щели порошкообразным или патронированным ВВ;
- засыпка первого яруса зарядов ВВ вручную;

засыпка второго яруса зарядов ВВ с помощью бульдозера;  
 монтаж взрывной сети и производство взрыва;  
 планировка траншеи бульдозером после взрыва;  
 разработка разрыхленного мерзлого и немерзлого грунтов.

1.3. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются объемы работ соответственно факти-

ческим размерам траншеи, схема взрывания с рациональным расположением зарядов ВВ, средства механизации с учетом рационального и максимального использования наличного парка машин и механизмов, потребность в трудовых ресурсах и эксплуатационных материалах. В карту включается раздел, предусматривающий особые меры обеспечения безопасности людей и сохранности машин и механизмов.

## 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Непосредственно перед разработкой грунта экскаватором в траншее выполняются:

расчистка трассы траншеи от снега;  
 геодезическая (рабочая) разбивка оси траншеи, контуров траншеи и кавальеров;  
 разметка расположения зарядной и компенсирующей щелей;  
 нарезание зарядной и компенсирующих щелей в мерзлом грунте;  
 зарядание зарядной щели порошкообразным или патронированным ВВ;  
 засыпка первого яруса зарядов ВВ вручную, а второго яруса с помощью бульдозера;

монтаж взрывной сети и производство взрыва;  
 планировка траншеи бульдозером после взрыва.

2.2. Снежный покров с поверхности траншеи и оснований кавальеров срезается бульдозером ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) и перемещается на расстояние 10 м от края траншеи.

2.3. После удаления снежного покрова производится разбивка оси траншеи, контуров траншеи по верху и кавальеров, разметка зарядной и компенсирующих щелей.

2.4. Нарезание щелей на глубину 2,0 м и шириной 0,14 м производится траншейными цепными экскаваторами ЭТЦ-208Д; на глубину до 3,0 м и шириной 0,30 м – траншейными экскаваторами ЭФ-251 продольными ходами вдоль оси траншеи в обоих направлениях.

Щели нарезаются глубиной 0,9–0,95 глубины сезонного промерзания грунта, а в вечномерзлом грунте на полную проектную глубину траншеи. С двух сторон от зарядной щели по контуру траншеи нарезаются компенсирующие щели.

2.5. Зарядная щель заряжается порошкообразным ВВ – аммонит К 6ЖВ или патронированным ВВ – ПНА-6ЖВ.

При использовании порошкообразного ВВ в зарядную щель укладывается детонирующий шнур ДШ-А с выпуском концов на 1,5–2,0 м. Заряды ВВ

засыпают через воронку с помощью мерника. При этом их укладывают в зарядную щель в два яруса. Расстояние между ярусами и масса зарядов определяется в зависимости от глубины зарядной щели, физико-механических свойств и температуры мерзлого грунта.

После укладки зарядов первого яруса производится присыпка забочным грунтом вручную, затем укладываются заряды ВВ второго яруса, причем заряды ВВ первого и второго ярусов располагаются по вертикали один над другим. Заряды второго яруса присыпаются грунтом вручную на 10 см, затем бульдозером ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) щель засыпается полностью.

Расчетный удельный расход ВВ составляет 0,7 кг/м<sup>3</sup> для грунтов Iм и 0,8 кг/м<sup>3</sup> для грунтов IIм группы.

Размеры и масса патронов ВВ

Диаметр, мм	Длина, мм	Масса ВВ, г	Диаметр, мм	Длина, мм	Масса ВВ, г
23–24	210–250	100±5	70	500–510	2000±100
27–28	220–260	150±7	80	500–510	2500±125
31–32	220–265	200±10	90	500–510	3000±150
36–37	250–255	250±12	100	500–510	4000±200
36–37	240–300	300±15	120	500–510	5000±250
39–40	270–320	400±20	130	500–510	6500±300
45–46	270–320	500±25	150	500–510	10000±500
50	500–510	1000±25	210	500–510	17600±800
60	500–510	1500±75			

Схемы конструкции зарядов


Размеры траншеи	Глубина 2,0 м, ширина 2,9 м, Н <sub>м</sub> = 2,0 м и более	Глубина 2,0 м, ширина 3,2 м; Н <sub>м</sub> = 2,0 м	Глубина 2,5 м, ширина 3,2 м, Н <sub>м</sub> = 2,5 м и более	
Конструкция зарядов ВВ	второго яруса	<p>Для мерзлого грунта II группы</p> <p>Патрон <math>\phi 31-32</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>Патрон <math>\phi 60</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>ДШ-А</p> <p>Шнур</p> <p>2,5 м</p>	<p>Для мерзлого грунта II группы</p> <p>Патрон <math>\phi 31-32</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>Патрон <math>\phi 50</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>ДШ-А</p> <p>Шнур</p> <p>2,55 м</p>	<p>Патрон <math>\phi 90</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>Патрон <math>\phi 36-37</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>ДШ-А</p> <p>Шнур</p> <p>2,9 м</p>
	первого яруса	<p>ДШ-А</p> <p>Шнур</p> <p>Патрон <math>\phi 130</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>2,5 м</p>	<p>ДШ-А</p> <p>Шнур</p> <p>Патрон <math>\phi 50</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>Патрон <math>\phi 130</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>2,55 м</p>	<p>ДШ-А</p> <p>Шнур</p> <p>Патрон <math>\phi 45-46</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>Патрон <math>\phi 130</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>2,9 м</p>
	второго яруса	<p>Для мерзлого грунта III группы</p> <p>ДШ-А</p> <p>Шнур</p> <p>Патрон <math>\phi 90</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>Патрон <math>\phi 31-32</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>2,3 м</p>	<p>Для мерзлого грунта III группы</p> <p>ДШ-А</p> <p>Шнур</p> <p>Патрон <math>\phi 70</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>Патрон <math>\phi 31-32</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>2,3 м</p>	<p>ДШ-А</p> <p>Шнур</p> <p>Патрон <math>\phi 90</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>Патрон <math>\phi 31-32</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>2,6 м</p>
	первого яруса	<p>ДШ-А</p> <p>Шнур</p> <p>Патрон <math>\phi 36-37</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>Патрон <math>\phi 130</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>2,3 м</p>	<p>ДШ-А</p> <p>Шнур</p> <p>Патрон <math>\phi 50</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>Патрон <math>\phi 130</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>2,3 м</p>	<p>ДШ-А</p> <p>Шнур</p> <p>Патрон <math>\phi 31-32</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>Патрон <math>\phi 45-46</math> мм Аммонит № 6 ЖВ</p> <p>2,5 м</p>

Примечания. 1. Н<sub>м</sub> - глубина промерзания.


2. Плотность патронов  $\phi 45$  мм составляет 0,95 - 1,2 г/см<sup>3</sup>, а диаметром более 45 мм - 0,95-1,1 г/см<sup>3</sup>.

Схема нарезания и заряжания щелей


а) глубина траншеи 2,9 м, ширина 2,9 м, глубина промерзания более 2,0 м или вечномерзлый грунт

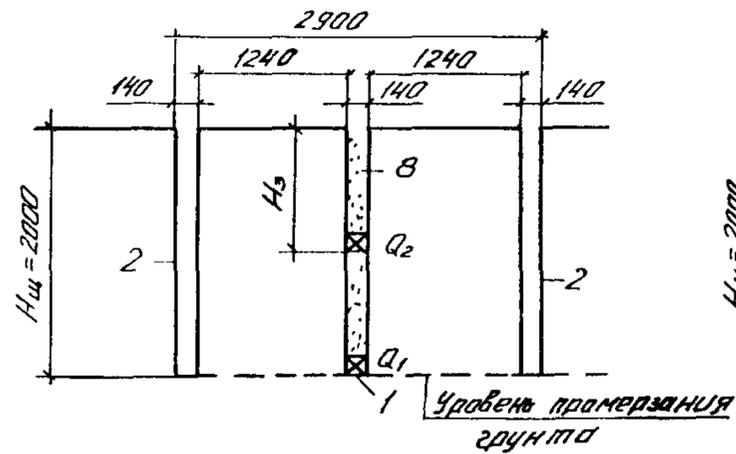


б) глубина траншеи 3,0 м, ширина 3,2 м, глубина промерзания грунта 2,0 м

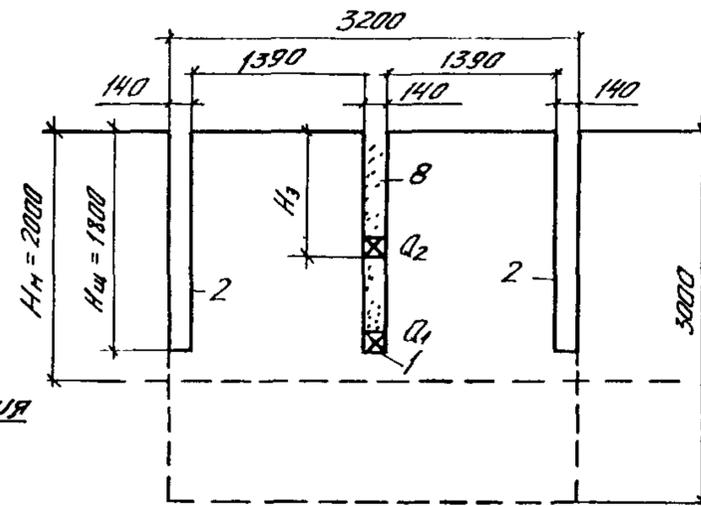


в) глубина траншеи 2,5 м, ширина 3,2 м, глубина промерзания грунта более 2,5 м или вечномерзлый грунт

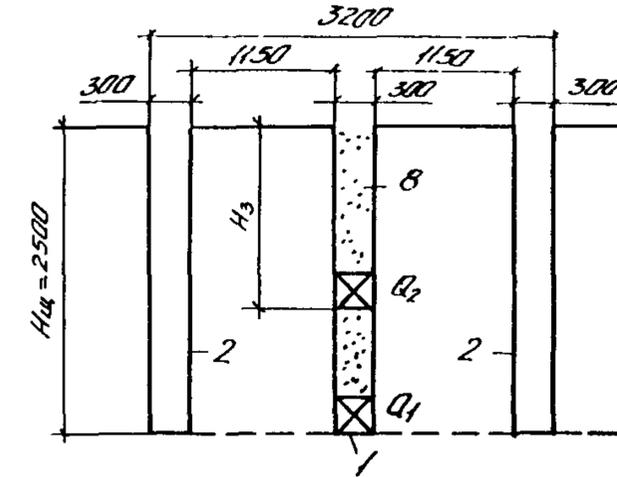

I вариант

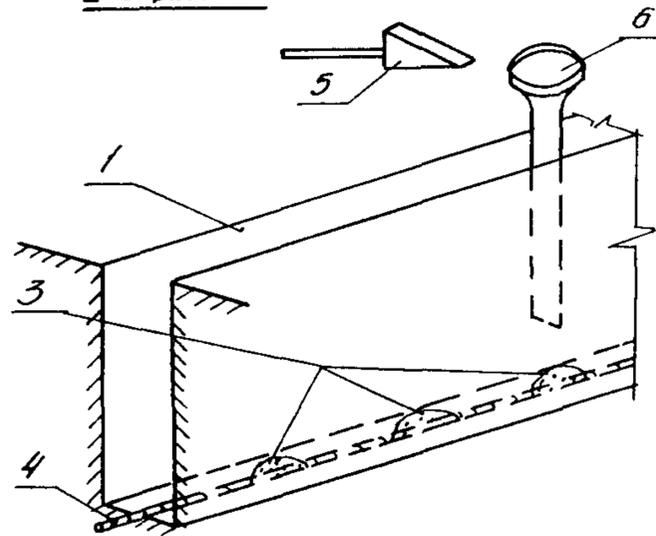

II вариант

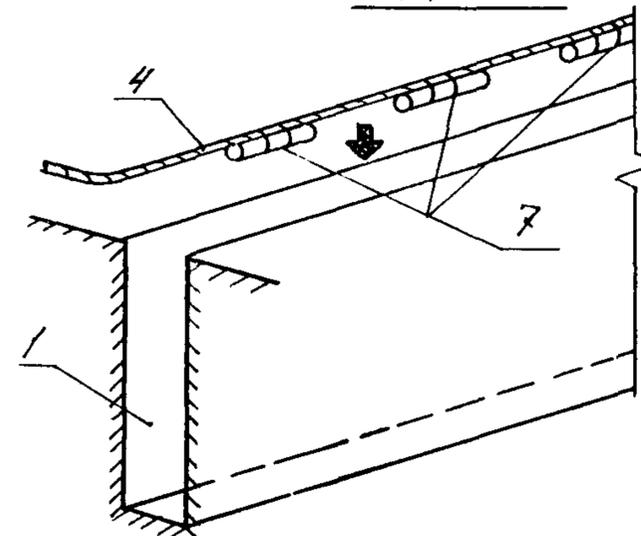

1 - зарядная щель; 2 - компенсирующие щели; 3 - сосредоточенные заряды сыпучих ВВ; 4 - нити детонирующего шнура; 5 - ручной мерник; 6 - воронка; 7 - патроны ВВ; 8 - забоечный материал

Объем работ, параметры рассредоточения зарядов ВВ и расход ВМ на 1000 м траншеи

Размеры траншеи и глубина промерзания, м	Общая длина щелей, в т.ч. зарядной, м	Объем разрыхленного грунта взрывом, м <sup>3</sup>	Объем грунта для обратной засыпки (забойки), м <sup>3</sup>	Группа грунта	Глубина заложения зарядов второго яруса, Н <sub>з</sub> , м	Расстояние между зарядами ВВ по длине зарядной щели, м	Масса одиночного сосредоточенного заряда, ВВ, кг		Расход ВМ						
							первого яруса	второго яруса	ВВ, кг		по схеме а)			по схеме б)	
									удельный на 1 м <sup>3</sup>	на весь объем	ДШ, м	электродетонатор, шт.	пиротехническое реле, шт.	ДШ, м	электродетонатор, шт.
Глубина 2,0 м; ширина 2,9 м; Н <sub>м</sub> = 2,0 м и более	3000 1000	4960	280	Пм Шм	1,1 1,2	2,5 2,3	6,5 6,8	1,7 3,0	0,7 0,86	3280 4263	2835 2879	I I	4 5	2035 2046	5 6
Глубина 3,0 м; ширина 3,2 м; Н <sub>м</sub> = 2,0 м	3000 1000	5560	252	Пм Шм	0,9 1,1	2,55 2,3	7,5 7,7	1,2 2,2	0,6 0,80	3411 4307	2835 2879	I I	4 5	2035 2046	5 6
Глубина 2,5 м; ширина 3,2 м; Н <sub>м</sub> = 2,5 м и более	3000 1000	5750	750	Пм Шм	1,2 1,3	2,9 2,6	7,0 7,2	3,3 4,7	0,6 0,80	3554 4582	2840 2840	I I	4 4	2840 2840	5 5

Схемы взрывной сети

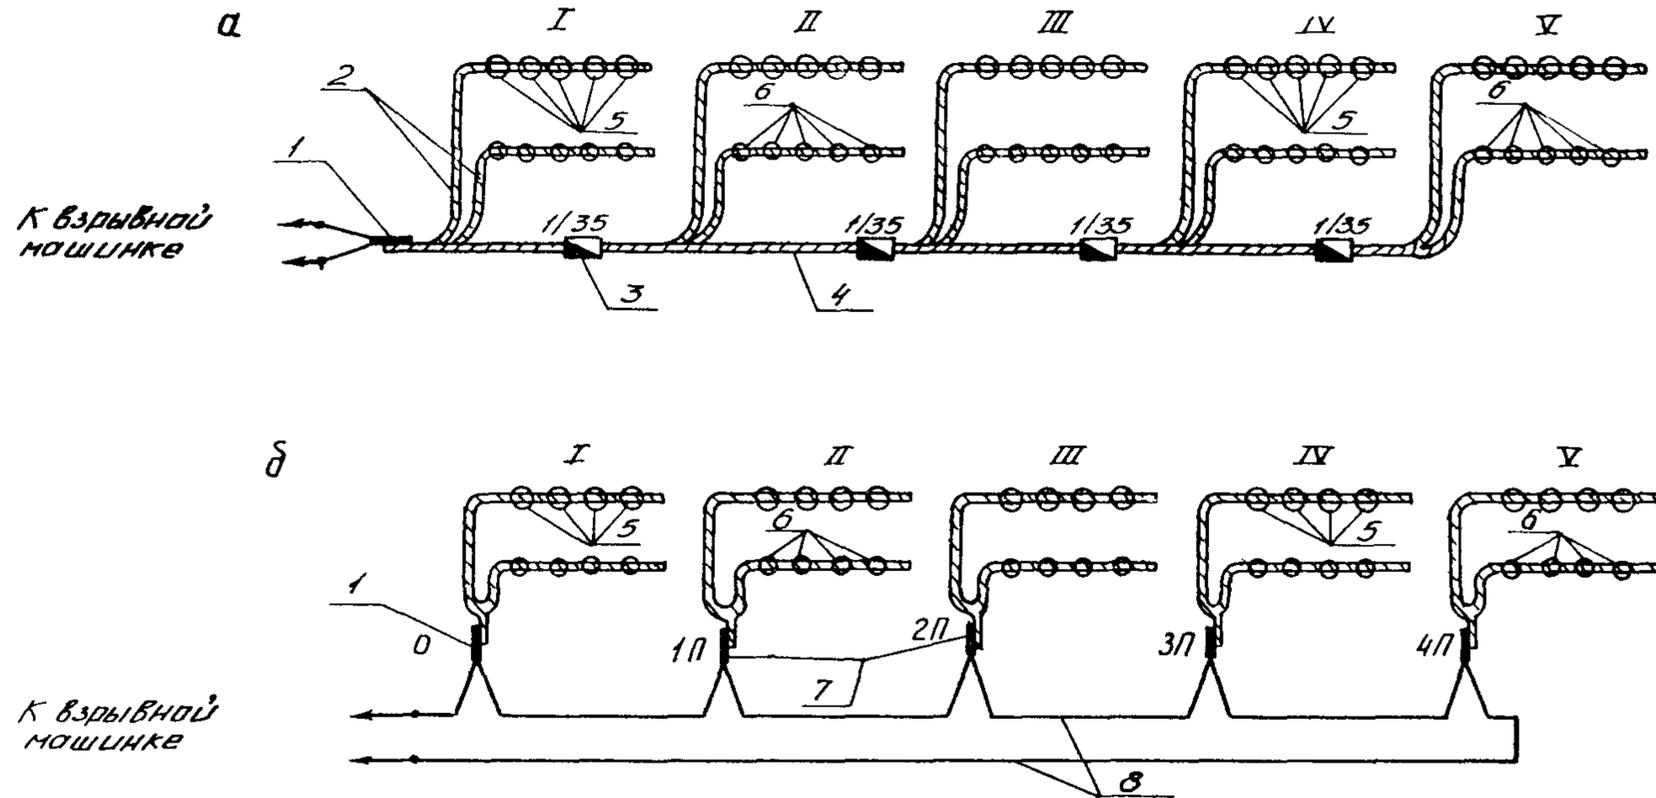


Схема последовательного (по захваткам) короткозамедленного взрывания:

а - с использованием пиротехнических реле одностороннего действия; б - с использованием электродетонаторов короткозамедленного действия

I - У - последовательность взрывания зарядов по захваткам

I - электродетонаторы мгновенного действия типа ЭД-8-Э или ЭД-8-Ж; 2 - концы ДШ, расположенного в зарядной щели; 3 - пиротехническое реле одностороннего действия КЗДШ-58 с интервалом замедления 35 м/с, с обозначением на схеме I/35; 4 - магистраль ДШ; 5 - сосредоточенные заряды ВВ (нижнего) первого яруса в зарядной щели; 6 - сосредоточенные заряды ВВ (верхнего) второго яруса в зарядной щели; 7 - электродетонаторы короткозамедленного действия типа ЭДКЗ-ИМ-25, обозначение на схеме и интервал замедления соответственно IП-25 м/с, 2П-50 м/с, 3П-75 м/с, 4П-100 м/с; 8 - провода электровзрывной сети

Примечание. При разработке мерзлого грунта IIIм группы по данной технологической карте при глубине траншеи 2,0 м количество захваток равно 6, поэтому схему взрывной сети соответственно увеличивают: а - на одно КЗДШ; б - на один ЭДКЗ.

2.6. При длине зарядной щели более 20 м детонирующий шнур (ДШ) следует выпускать с двух концов щели и предусмотреть возможность повторного инициирования заряда ВВ при затухании детонации и отказе части заряда. Поэтому расход ДШ определяется с учетом коэффициента дублирования  $K_d = 2$  и коэффициента запаса на монтаж взрывной сети  $K_z = 1,1$ .

При укладке ДШ отдельные его отрезки соединяются только внахлестку или способами, указанными в инструкции, находящейся в ящике ДШ. Длина нахлестки должна быть не менее 10 см, а соединение шнура плотным и скрепленным изоляционной лентой, тесьмой или шпагатом. В местах присоединения отрезков ДШ не должно быть острых углов, перегибов и скруток.

2.7. Взрывание зарядов должно производиться непосредственно после их подготовки. Для возбуждения детонации детонирующего шнура предусматриваются электродетонаторы, которые присоединяются к магистральной линии. В качестве источника тока применяется взрывная машинка КМ-1.

2.8. Перед началом взрывных работ должны быть установлены границы опасной зоны. Границы опасной зоны устанавливаются в соответствии с "Едиными правилами безопасности при взрывных работах". М., Недра, 1972.

2.9. Во избежание повторного смерзания объем разрыхленного взрывом мерзлого грунта на захватке должен соответствовать дневной выработке экскаваторов.

2.10. После производства взрыва разрыхленный грунт на поверхности планируется бульдозером ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) в пределах поверхности траншеи.

2.11. Разработка разрыхленного мерзлого грунта в траншее производится экскаваторами ЭО-4121А с ковшем вместимостью 0,65 или 1,0 м<sup>3</sup> или НД-15000 с ковшем вместимостью 1,5 м<sup>3</sup>.

2.12. Необходимое количество экскаваторов определяется в графиках производства работ, которое зависит от сменной производительности экскаватора и группы разрабатываемого грунта.

2.13. Разработка грунта по всей траншее (1000 м) начинается одновременно всеми экскаваторами. Расстояние между экскаваторами определяется их количественным составом и может быть от 45 до 200 м.

2.14. Разработанный грунт из траншеи укладывается в кавальер вдоль разрабатываемой траншеи на расстоянии не ближе 2,0 м от края траншеи. Вынутый грунт в дальнейшем может использоваться для засыпки уложенных трубопроводов.

2.15. Работы по устройству траншей выполняются бригадами, численный состав которых, в зависимости от условий производства работ, приведен в таблице 1.

2.16. Схема операционного контроля качества приведена в табл.2.

2.17. При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве", при этом особо необходимо обратить внимание на следующие пункты: к производству взрывных работ допускаются лица, сдавшие экзамен квалификационной комиссии и имеющие "Единую книжку взрывника"; руководство взрывными работами возлагается на специально утвержденного приказом работника, либо на технического руководителя взрывных работ подрядной организации или назначенного им лица. Руководитель взрывных работ должен иметь законченное горнотехническое образование или окончить специальное учебное заведение, или курсы, дающие право технического руководства взрывными работами; при взрывных работах разрешается применять взрывчатые вещества (ВВ) и средства взрывания (СВ), на которые имеется ГОСТ или утвержденные в установленном порядке технические условия, а также постановления Госгортехнадзора СССР.

Таблица 1

Квалификационный и численный состав рабочих занятых при разработке траншеи

Состав звена	Размеры траншеи, м					
	глубина 2,0; ширина 2,9		глубина 3,0; ширина 3,2		глубина 2,5; ширина 3,2	
	Г р у п п а    г р у н т а					
	Пм	Шм	Пм	Шм	Пм	Шм
I вариант - зарядание щели порошкообразным ВВ; II вариант - то же, патронированным ВВ						
Машинист бульдозера ЛЗ-109кл - 6 разр.	I (I)	I (I)	2 (2)	2 (2)	I (I)	I (I)
Машинист траншейного экскаватора ЭТЦ-208Д - 6 разр.	15 (15)	18 (18)	15 (15)	18 (18)	- (-)	- (-)
Машинист траншейного фрезерного экскаватора ЭФ-251 - 6 разр.	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (2)	5 (5)
Взрывники: 5 разр.	5 (14)	7 (17)	5 (14)	7 (17)	3 (5)	4 (10)
4 разр.	5 (14)	7 (17)	5 (14)	7 (17)	3 (5)	4 (10)
Машинист экскаватора Э0-4121А с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup> - 6 разр.	10 (10)	16 (16)	15 (15)	22 (22)	14 (14)	22 (22)
Машинист экскаватора Э0-4121А с ковшом вместимостью 1,0 м <sup>3</sup> - 6 разр.	9 (9)	13 (13)	13 (13)	18 (18)	12 (12)	18 (18)
Машинист экскаватора НД-1500 ("Катр") с ковшом вместимостью 1,5 м <sup>3</sup> - 6 разр.	5 (5)	9 (9)	7 (7)	11 (11)	6 (6)	12 (12)
Помощник машиниста экскаватора НД-1500 с ковшом 1,5 м <sup>3</sup> - 5 разр.	5 (5)	9 (9)	7 (7)	11 (11)	6 (6)	12 (12)
<b>Итого:</b>						
при экскаваторе с ковшом 0,65 м <sup>3</sup>	36 (54)	49 (69)	42 (60)	56 (76)	23 (27)	36 (48)
то же, 1,0 м <sup>3</sup>	35 (53)	46 (66)	40 (58)	52 (72)	21 (25)	32 (44)
"-", 1,5 м <sup>3</sup>	36 (54)	51 (71)	41 (59)	56 (76)	21 (25)	38 (50)

Таблица 2

## Пооперационный контроль качества

Наименование операций, подлежащих контролю	Контроль качества выполнения операций			
	Состав	Способы	Время	Привлекаемый производственный персонал
I	2	3	4	5
Разбивка оси траншеи, контуров траншеи и кавальера для определения границ полосы, с которой удаляют снежный покров	Точность разбивки оси и контуров траншеи с допускаемыми отклонениями $\pm 0,05$ м. Точность разбивки контуров кавальера с допустимыми отклонениями $\pm 0,2$ м	Геодезическими и мерными инструментами	До начала удаления снежного покрова	Мастер, производитель работ, геодезическая служба
Удаление снежного покрова с поверхности траншеи и основания кавальера	Точность срезки снежного покрова с допустимыми отклонениями $\pm 0,05$ м	Визуально и стальным метром	В процессе удаления снежного покрова	Мастер
Рабочая разбивка оси траншеи, контуров траншеи и кавальера, радиуса опасной зоны	Точность разбивки оси и бровок траншеи с допустимыми отклонениями $\pm 0,05$ м. Точность разбивки контуров кавальера с допустимыми отклонениями $\pm 0,2$ м. Точность разбивки границ опасной зоны: ширина полосы опасной зоны с каждой стороны траншеи (не менее 30 м от бровок)	Геодезическими и мерными инструментами	После удаления снежного покрова	Мастер, производитель работ, геодезическая служба
Разметка осей зарядной и компенсирующих щелей	Точность разметки осей зарядной и компенсирующих щелей с допустимыми отклонениями $\pm 0,03$ м	Геодезическими и мерными инструментами	В процессе разметки осей щелей	Мастер, производитель работ, геодезическая служба
Нарезание зарядной и компенсирующих щелей	Точность нарезания щелей с допустимыми отклонениями: по ширине $\pm 0,03$ м, по глубине $\pm 0,05$ м	То же	В процессе нарезания щелей	То же
Изготовление гирлянд из патронов ВВ, привязанных к ДШ шпагатом, опускание гирлянд на дно щели с помощью шнура, привязанного к гирлянде	Точность размещения и количество патронов ВВ вдоль ДШ (в соответствии со схемой)	Стальным метром	В процессе изготовления и спуска гирлянд в траншею	Взрывники 5 и 4 рядов

Продолжение табл. 2

I	2	3	4	5
Заряжание зарядной щели порошкообразным ВВ	Точность массы единичного заряда ВВ. Точность размещения зарядов ВВ вдоль ДЩ (в соответствии со схемой)	Стальным метром, шагающим измерителем, мерником	В процессе заряжания зарядной щели	Взрывники 5 и 4 рядов
Присыпка щелей грунтом вручную	Точность присыпки щелей забоечным грунтом	Стальным метром	После присыпки	То же
Засыпка зарядной щели грунтом с помощью бульдозера	Максимальный размер комьев грунта, засыпаемого в зарядную щель (не должен превышать 4-5 см)	Визуально, стальным метром	В процессе засыпки грунта в зарядную щель	—
Монтаж взрывной сети и производство взрыва	Проверка правильности монтажа электровзрывной сети	Контрольно-измерительными приборами	В процессе монтажа	Взрывники 5 разряда
Разработка разрыхленного мерзлого и немерзлого грунта с укладкой в кавальер	Отклонение от проектного уклона дна траншеи допускается $\pm 0,0005$ . Точность разработки грунта на дне траншеи с допустимыми недоборами не более $+0,05$ м. Точность разработки грунта в поперечном размере траншеи с допустимыми отклонениями $\pm 0,5$ м	Геодезическими и мерными инструментами. Промеры через 50 м	В процессе разработки грунта в траншее	Мастер, геодезическая служба

### 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Технико-экономические показатели на 1000 м траншеи приведены в табл. 3 для двух вариантов:

I вариант - с применением порошкообразного ВВ;

II вариант - с применением патронированного ВВ.

Таблица 3

Технико-экономические показатели (на 1000 м траншеи)

Наименование показателей	Размеры разрабатываемых траншей, м					
	глубина 2,0; ширина 2,9		глубина 3,0; ширина 3,2		глубина 2,5; ширина 3,2	
	Г р у п п ы    г р у н т а					
	Пм	Шм	Пм	Шм	Пм	Шм
I	2	3	4	5	6	7
<u>I вариант</u>						
<b>Затраты труда, чел.-дн.: при работе экскаватора с ковшом вместимостью, м<sup>3</sup></b>						
0,65	43,72	63,29	54,24	75,08	36,48	57,13
1,0	40,82	57,49	49,64	67,28	32,48	49,23
1,5	42,35	66,19	51,80	77,36	34,58	61,13
в т.ч. ручного труда	3,84	4,71	3,84	4,71	3,84	4,71
<b>Потребность в машинах, маш.-смен:</b>						
траншейных экскаваторов цепных						
	18,75	25,12	18,75	25,12	2,36	5,14
одноковшовых экскаваторов с ковшом вместимостью, м <sup>3</sup> :						
0,65	19,57	31,9	30,0	43,6	27,0	44,0
1,0	16,67	26,1	25,4	35,8	23,0	36,1
1,5	9,1	17,4	13,76	22,92	12,6	24,0
бульдозеров	1,56	1,56	1,65	1,65	3,28	3,28
<b>Выработка на одного рабочего в смену, при работе экскаватора с ковшом вместимостью, м:</b>						
0,65 м <sup>3</sup>	22,87	15,80	18,43	13,32	27,41	17,50
1,0 м <sup>3</sup>	24,49	17,39	20,14	14,86	30,79	20,31
1,5 м <sup>3</sup>	23,61	15,11	19,30	12,92	28,92	16,36
<b>Стоимость затрат труда при работе экскаватора с ковшом вместимостью, руб.:</b>						
0,65 м <sup>3</sup>	273-56	397-00	340-01	471-55	216-94	347-28
1,0 м <sup>3</sup>	255-58	359-88	311-21	421-63	182-14	296-08
1,5 м <sup>3</sup>	258-48	402-22	309-29	463-23	196-14	452-88

Продолжение табл. 3

I	2	3	4	5	6	7
<u>II вариант</u>						
Затраты труда, чел.-дн., при работе экскаватора с ковшом вместимостью, м <sup>3</sup> :						
0,65	52,88	71,58	63,40	83,37	45,03	64,81
1,0	49,98	65,78	58,80	75,57	41,03	56,91
1,5	51,51	74,48	60,96	85,65	43,13	68,81
в т.ч. ручного труда	13,0	13,0	13,0	13,0	12,39	12,39
Потребность в машинах, маш.-смен:						
траншейных цепных экскаваторов	18,75	25,12	18,75	25,12	2,36	5,14
одноковшовых экскаваторов с ковшом вместимостью, м <sup>3</sup> :						
0,65	19,57	31,9	30,0	43,6	27,0	44,0
1,0	16,67	26,1	25,4	35,8	23,0	36,1
1,5	9,1	17,4	13,76	22,92	12,6	24,0
бульдозеров	1,56	1,56	1,65	1,65	3,28	3,28
Выработка на одного рабочего в смену, м, при работе экскаватора с ковшом вместимостью, м <sup>3</sup> :						
0,65	18,91	13,97	15,77	11,99	22,20	15,42
1,0	20,00	15,20	17,00	13,23	24,37	17,57
1,5	19,41	13,42	16,40	11,67	23,18	14,53

Расчет № 1

Работа выполняется машинистом 5 разряда.

Усредненные затраты времени работы бульдозера на забивку зарядной щели по обобщенным данным наблюдений в процессе внедрения щелевзрывного способа - 0,096 чел.-ч на 100 м щели. С коэффициентом (K = 1,3), учитывающим затраты времени на отдых и непредвиденные потери времени: 0,096 x 1,3 = 0,125 чел.-ч.

Часовая тарифная ставка машиниста 5 разр. - 0-70,2 руб.

Заработная плата 0-70,2 x 0,125 = 0-08,8 руб.

Расчет № 2

Работа выполняется звеном взрывников 4 разряда.

Средневзвешенные затраты труда на зарядание зарядной щели патронированным ВВ, определенные наблюдениями в процессе внедрения щелевзрывного способа, - 1,89 чел.-ч на 100 кг ВВ.

Затраты труда исчисляются с учетом затрат рабочего времени на отдых и непредвиденные потери времени (K = 1,3) и составляют: 1,89 x 1,3 = 2,46 чел.-ч.

Часовая тарифная ставка рабочего 4 разр. составляет 0-62,5 руб.

Рыхление мерзлых грунтов производится только в зимнее время, поэтому поправочный коэффициент к тарифной ставке для температурной зоны, рассчитанный согласно ЕНиР, общая часть, приложение 2, табл.3. составляет:

$$K_p = \frac{1,1 + 1,12 \times 2 + 1,18 \times 2}{5} = 1,14$$

$$0,625 \times 1,14 \times 2,46 \times 2 = 3,51 \text{ руб.-коп.}$$

### Расчет № 3

Средневзвешенные затраты труда на взрывание зарядов ВВ в зарядной щели по обобщенным наблюдениям в процессе внедрения целевого взрывного способа - 0,554 чел.-ч на I взрыв.

Затраты труда с учетом непредвиденных потерь (K = 1,3) составят: 0,554 x 1,3 = 0,72 чел.-ч.

Работа выполняется I взрывником 3 разряда с часовой тарифной ставкой 0,524 руб.

Заработная плата с учетом поправочного коэффициента к тарифной ставке (K<sub>p</sub> = 1,14) составит: 0,524 x 1,14 x 0,72 = 0,43 руб.-коп.

## 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвентаре и приспособлениях на разработку 1000 м траншеи в сутки приведена в табл. 4.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах на разработку траншеи 1000 м приводится в табл. 5.

Таблица 4

Потребность в машинах, оборудовании, инструменте и инвентаре

Наименование	Тип	Марка	Количество при различных размерах траншей, шт.						Техническая характеристика
			глубина 2,0 м; ширина 2,9 м		глубина 3,0 м; ширина 3,2 м		глубина 2,5 м; ширина 3,2 м		
			Пм	Шм	Пм	Шм	Пм	Шм	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Экскаватор, оборудованный обратной лопатой	Одноковшовый, на гусеничном ходу	ЭО-4121А или	10	16	15	22	14	22	Емкость ковша 0,65 м <sup>3</sup> . Мощность двигателя 130 л.с. (95 кВт)
		ЭО-4121А или	9	13	13	18	12	18	Емкость ковша 1,0 м <sup>3</sup> . Мощность двигателя 130 л.с. (95 кВт)
		НД-1500	5	9	7	11	6	12	Емкость ковша 1,5 м <sup>3</sup> . Мощность двигателя 200 л.с. (147 кВт)

Продолжение табл. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Экскаватор траншейный	Цепной на тракторе Т-130.1.Г-1	ЭТЦ-208Д	15	18	15	18	-	-	Мощность двигателя 130 л.с. (95 кВт). Размеры отрываемой щели: глубина до 2,0 м; ширина 0,14 м
Экскаватор траншейный	Фрезерный	ЭФ-251	-	-	-	-	2	5	Размеры отрываемой щели: глубина 2,5 м; ширина 0,3 м
Бульдозер	С поворотным отвалом на гусеничном тракторе Т-130.1.Г-1	ДЗ-109жл	1	1	2	2	1	1	Универсальный; длина отвала 4120 мм, высота отвала 1170 мм
Взрывная машинка	Конденсаторная, индуктивная	КПМ-1А	1	1	1	1	1	1	Напряжение на конденсаторе-накопителе 1500 В. Предельное сопротивление взрывной сети 300 Ом
Взрывной испытатель	Пьезоэлектрический	ВПО-3	1	1	1	1	1	1	-
Нивелир	-	Н-3 (НВ-1)	1	1	1	1	1	1	-
Рейка нивелирная	-	-	1	1	1	1	1	1	-
Рулетка	-	-	1	1	1	1	1	1	Длина 50 м
Метр стальной складной	-	-	1	1	1	1	1	1	-
Вешка геодезическая	-	-	40	40	40	40	40	40	-
Шагающий измеритель	-	-	1	1	1	1	1	1	-
Мерник	-	-	10	10	10	10	10	10	-
Воронка	-	-	10	10	10	10	10	10	-

Таблица 5

## Потребность в эксплуатационных материалах

Наименование	Марка машины	Норма на один маш.-ч работы, кг	Количество на принятый объем при следующих размерах траншеи, кг					
			глубина 2,0 м; ширина 2,9 м		глубина 3,0 м; ширина 3,2 м		глубина 2,5 м; ширина 3,2 м	
			Г р у п п а      г р у н т а					
			Пм	Шм	Пм	Шм	Пм	Шм
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Дизельное топливо	ЭС-4121А с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	9,9	<u>156,6</u> 1550,34	<u>255,2</u> 2526,48	<u>240,0</u> 2376,00	<u>348,8</u> 3453,12	<u>216,0</u> 2138,4	<u>352,0</u> 3484,8
	То же, 1,0 м <sup>3</sup>	9,9	<u>133,4</u> 1320,66	<u>208,8</u> 2067,12	<u>203,2</u> 2011,68	<u>286,4</u> 2835,36	<u>184,0</u> 1821,60	<u>288,0</u> 2851,2
	НД-1500 с ковшом вместимостью 1,5 м <sup>3</sup>	16,5	<u>73,08</u> 1205,82	<u>139,2</u> 1224,96	<u>110,4</u> 1821,60	<u>183,36</u> 3025,44	<u>100,8</u> 1663,2	<u>192,0</u> 3168,0
	ЭТЦ-208Д	8,8	<u>150,00</u> 1320,00	<u>201,00</u> 1768,80	<u>150,00</u> 1320,00	<u>201,00</u> 1768,80	-	-
	ЭФ-251	-	-	-	-	-	<u>18,9</u>	<u>41,1</u>
	ДЗ-109хл	10,3	<u>12,52</u> 128,99	<u>12,52</u> 128,99	<u>13,23</u> 136,23	<u>13,23</u> 133,23	<u>12,93</u> 133,18	<u>12,93</u> 133,18
	Итого:			5525,81	7716,35	7665,51	11218,95	5756,38
масло дизельное (ДС-8; ДП-8; Ш-8Г)	ЭС-4121А с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	0,495	77,52	126,32	118,8	172,66	106,92	174,24
	То же, 1,0 м <sup>3</sup>	0,495	66,03	103,35	100,58	141,77	91,08	142,56
	НД-1500 с ковшом вместимостью 1,5 м <sup>3</sup>	0,825	60,29	61,24	91,08	151,27	83,16	158,4
	ЭТЦ-208Д	0,44	66,0	88,44	66,0	88,44	-	-
	ЭФ-251	-	-	-	-	-	-	-
	ДЗ-109хл	0,515	6,45	6,45	6,81	6,81	6,66	6,66
Итого:			276,29	385,8	383,27	560,95	287,82	481,86
масло трансмиссионное (АКЗа-6; АК-15)	ЭС-4121А с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	0,099	15,50	25,26	23,76	34,53	21,38	34,85
	То же, 1,0 м <sup>3</sup>	0,099	13,20	20,67	20,12	28,35	18,22	28,51

Продолжение табл. 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	НД-1500 с ковшом вместимостью 1,5 м <sup>3</sup>	0,165	12,06	12,25	18,22	30,25	16,63	31,68
	ЭТЦ-208Д	0,088	13,20	17,69	13,20	17,69	-	-
	ЭФ-251	-	-	-	-	-	-	-
	ДЗ-109хл	0,103	1,29	1,29	1,36	1,36	1,33	1,33
	Итого:		55,25	77,16	76,66	112,18	57,56	96,37
Масло промышленное 458	ЭО-4121А с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	0,099	15,50	25,26	23,76	34,53	21,38	34,85
	То же, 1,0 м <sup>3</sup>	0,099	13,20	20,67	20,12	28,35	18,22	28,51
	НД-1500 с ковшом вместимостью 1,5 м <sup>3</sup>	0,165	12,06	12,25	18,22	30,25	16,63	31,68
	ЭТЦ-208Д	0,088	13,20	17,69	13,20	17,69	-	-
	ЭФ-251	-	-	-	-	-	-	-
	ДЗ-109хл	0,103	1,29	1,29	1,36	1,36	1,33	1,33
	Итого:		55,25	77,16	76,66	112,18	57,56	96,37
Смазка графитная УСс-А	ЭО-4121А с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	0,148	23,17	37,76	35,52	51,62	31,96	52,09
	То же, 1,0 м <sup>3</sup>	0,148	19,74	30,90	30,07	42,38	27,23	42,62
	НД-1500 с ковшом вместимостью 1,5 м <sup>3</sup>	0,247	18,05	18,33	27,26	45,28	24,89	47,42
	ЭТЦ-208Д	0,132	19,8	26,53	19,8	26,53	-	-
	ЭФ-251	-	-	-	-	-	-	-
	ДЗ-109хл	0,154	1,92	1,92	2,03	2,03	1,99	1,99
	Итого:		82,68	115,44	114,68	167,84	86,07	144,12
Солидол (УС-1; УСс-1)	ЭО-4121А с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	0,148	23,17	37,76	35,52	51,62	31,96	52,09
	То же, 1,0 м <sup>3</sup>	0,148	19,74	30,90	30,07	42,38	27,23	42,62
	НД-1500 с ковшом вместимостью 1,5 м <sup>3</sup>	0,247	18,05	18,33	27,26	45,28	24,89	47,42
	ЭТЦ-208Д	0,132	19,8	26,53	19,8	26,53	-	-
	ЭФ-251	-	-	-	-	-	-	-
	ДЗ-109хл	0,154	1,92	1,92	2,03	2,03	1,99	1,99
	Итого:		82,68	115,44	114,68	167,84	86,07	144,12

Примечание. Числитель - маш.-ч работы механизма; знаменатель - потребность в эксплуатационных материалах на принятый объем работ.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА (на 1000 м траншеи)

I. Разработка траншеи глубиной 2,0 м и шириной 2,9 м при глубине промерзания 2,0 м и более в вечномерзлом грунте

Обоснование приня- тых норм	Наименование работ	Единица измере- ния	Объем работ		Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч		Затраты тру- да на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен		Расценка на единицу изме- рения, руб.-коп.		Стоимость за- трат труда на весь объем работ, руб.-коп.	
			Г р у п п а    г р у н т а									
			Пм	Шм	Пм	Шм	Пм	Шм	Пм	Шм	Пм	Шм
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЕНиР § 2-1-15, п.13а, табл.2, примечание п.3	Срезка снежного покрова с поверхности траншеи и оснований кавальеров бульдозером ДЗ-109хл(ДЗ-110Ахл) с перемещением за кавальеры на расстояние до 10 м	100 м <sup>3</sup>	40	40	<u>0,255</u> 0,255	<u>0,255</u> 0,255	<u>1,27</u> 1,27	<u>1,27</u> 1,27	0-23,7	0-23,7	9-48	9-48
ВНиР сб.В40, ч.1, § В40-5, поз.5	Нарезание щелей в мерзлом грунте траншейным цепным экскаватором ЭТЦ-208Д	100 м	30	30	<u>5,0</u> 5,0	<u>6,7</u> 6,7	<u>18,75</u> 18,75	<u>25,12</u> 25,12	3-95	5-30	118-50	159-00
ТНиР, сб.В40, ч.1, § В40-5, поз. 5	I вариант - для порошкообразного ВВ Заряжание щели порошкообразным аммонитом, присыпка вручную	100 м	10	10	<u>3,0</u> -	<u>3,7</u> -	<u>3,75</u> -	<u>4,62</u> -	1-98,8	2-45,2	19-88	24-52
Данные ЦНИИОМТП (расчет I)	Забойка зарядной щели бульдозером ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл)	100 м	10	10	<u>0,125</u> 0,125	<u>0,125</u> 0,125	<u>0,16</u> 0,16	<u>0,16</u> 0,16	0-08,8	0-08,8	0-88	0-88
Данные ЦНИИОМТП (расчет № 2)	II вариант - заряжание патронированным ВВ Изготовление гирлянды из патронов ВВ, привязанных к детонирующему шнуру. Заряжание щелей, присыпка вручную	100 кг	42	42	<u>2,46</u> -	<u>2,46</u> -	<u>12,91</u> -	<u>12,91</u> -	3-51	3-51	147-42	147-42
Данные ЦНИИОМТП (расчет № 1)	Забойка зарядной щели бульдозером ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл)	100 м	10	10	<u>0,125</u> 0,125	<u>0,125</u> 0,125	<u>0,16</u> 0,16	<u>0,16</u> 0,16	0-08,8	0-08,8	0-88	0-88
Данные ЦНИИОМТП (расчет № 3)	Взрывание зарядов	I взрыв	I	I	<u>0,72</u> -	<u>0,72</u> -	<u>0,09</u> -	<u>0,09</u> -	0-43	0-43	0-43	0-43
ЕНиР § 2-1-24, табл. 2, поз.12м	Планировка поверхности грунта в траншее после взрыва бульдозером ДЗ-109хл(ДЗ-110Ахл)	100 м <sup>3</sup>	5,8	5,8	<u>0,185</u> 0,185	<u>0,185</u> 0,185	<u>0,13</u> 0,13	<u>0,13</u> 0,13	0-14,6	0-14,6	0-85	0-85
ДиЗ, вып.10, § 2-1-11а, табл.5, п.2и, л; п.3и, л	Разработка разрыхленного мерзлого грунта в траншее экскаватором ЭО-4121А с ковшом вместимостью	100 м <sup>3</sup>	58	58	<u>2,7</u> 2,7	<u>4,4</u> 4,4	<u>19,57</u> 19,57	<u>31,9</u> 31,9	2-13	3-48	123-54	201-84
		1,0 м <sup>3</sup>			<u>2,3</u> 2,3	<u>3,6</u> 3,6	<u>16,67</u> 16,67	<u>26,1</u> 26,1	1-82	2-84	105-56	164-72

Продолжение калькуляции

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П-3-82, стр.60, § 7, табл. I, п.3и, л, к=I, I4	Разработка разрыхленного грунта в траншее экскаватором НД-1500 с ковшом вместимостью 1,5 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	58	58	<u>2,51</u> 1,26	<u>4,3</u> 2,4	<u>18,2</u> 9,1	<u>34,8</u> 17,4	1-87	3-57	108-46	207-06
Итого: <u>I вариант</u>												
экскаватор с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>							<u>43,72</u>	<u>63,29</u>			273-56	397-00
то же, 1,0 м <sup>3</sup>							39,88	58,58			255-58	359-88
"-", 1,5 м <sup>3</sup>							<u>40,82</u>	<u>57,49</u>				
							36,98	52,78			258-48	402-22
							<u>42,35</u>	<u>66,19</u>				
							29,41	44,08				
<u>II вариант</u>												
экскаватор с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>							<u>52,88</u>	<u>71,58</u>			401-10	519-90
то же, 1,0 м <sup>3</sup>							39,88	58,58				
							<u>49,98</u>	<u>65,78</u>			383-12	482-78
							36,98	52,78				
							<u>51,51</u>	<u>74,48</u>			386-02	525-12
							29,41	44,08				

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА (на 1000 м траншеи)

2. Разработка траншеи глубиной 3,0 м и шириной 3,2 м при глубине промерзания 2,0 м

Обоснование принятых норм	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ		Норма времени на единицу измерения, чел.-ч / маш.-ч		Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. / маш.-смен		Расценка на единицу измерения, руб.-коп.		Стоимость затрат труда на весь объем, руб.-коп.	
			Пм	Шм	Пм	Шм	Пм	Шм	Пм	Шм	Пм	Шм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЕНиР § 2-1-15, табл.2, поз. 13а, примечание п. 3	Срезка снежного покрова с поверхности траншеи и оснований кавальеров бульдозером ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) с перемещением за кавальеры на расстояние до 20 м	100 м <sup>3</sup>	40	40	0,255 0,255	0,255 0,255	1,27 1,27	1,27 1,27	0-23,7	0-23,7	9-48	9-48
ЕНиР сб. В40, ч. I, § В40-5, поз. 5	Нарезание щелей в мерзлом грунте траншейным цепным экскаватором ЭТЦ-208Д	100 м	30	30	5,0 5,0	6,7 6,7	18,75 18,75	25,12 25,12	3-95	5-30	118-50	159-00
ТНиР вып. 2, 1975, § Т-2-10А, табл. 1а	I вариант - зарядание порошкообразным ВВ Зарядание щелей порошкообразным аммонитом, присыпка вручную	100 м	10	10	3,0 -	3,7 -	3,75 -	4,62 -	1-98,8	2-45,2	19-88	24-52
Данные ЦНИИОМТП (расчет № 1)	Забойка зарядной щели бульдозером ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл)	100 м	10	10	0,125 0,125	0,125 0,125	0,16 0,16	0,16 0,16	0-08,8	0-08,8	0-88	0-88
Данные ЦНИИОМТП (расчет № 2)	II вариант - зарядание патронированным ВВ Изготовление гирлянды из патронов ВВ, привязанных к детонирующему шнуру. Зарядание щелей, присыпка зарядов вручную	100 кг	42	42	2,46 -	2,46 -	12,91 -	12,91 -	3-51	3-51	147-42	147-42
Данные ЦНИИОМТП (расчет № 1)	Забойка зарядных щелей бульдозером ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл)	100 м	10	10	0,125 0,125	0,125 0,125	0,16 0,16	0,16 0,16	0-08,8	0-08,8	0-88	0-88
Данные ЦНИИОМТП (расчет № 3)	Взрывание зарядов	I взрыв	I	I	0,72 -	0,72 -	0,09 -	0,09 -	0-43	0-43	0-43	0-43
ЕНиР § 2-1-24, табл.2, поз. 12а	Планировка поверхности грунта в траншее после взрыва бульдозером ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл)	100 м <sup>3</sup>	9,6	9,6	0,185 0,185	0,185 0,185	0,22 0,22	0,22 0,22	0-14,6	0-14,6	1-40	1-40
ДнЗ вып. 10, § 2-1-11б, табл. I, п. 2и, л, п. 3и, л	Разработка разрыхленного грунта в траншее до отм. 2,0 м экскаватором ЭО-4121А с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	64	64								
					2,7 2,7	4,4 4,4	21,6 21,6	35,2 35,2	2-13	3-48	136-32	222-72
					2,3 2,3	3,6 3,6	18,4 18,4	28,8 28,8	1-82	2-84	116-48	181-76

Продолжение калькуляции

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Диз вып. 10, § 2-I-IIб, табл. 2з, 3з	Разработка грунта II группы в траншею до отм. 3,0 м экскаватором ЭО-4121А с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	32	32								
					<u>2,1</u>	<u>2,1</u>	<u>8,4</u>	<u>8,4</u>	I-66	I-66	53-12	53-12
					2,1	2,1	8,4	8,4				
П-3-82, стр. 60, § 7, табл. 1, п. 3з, л, умн. на К = 1,14	Разработка разрыхленного мерзлого грунта в траншею до отм. 2,0 м экскаватором НД-1500, оборудованном обратной лопатой с ковшом вместимостью 1,5 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	64	64	<u>1,75</u>	<u>1,75</u>	<u>7,0</u>	<u>7,0</u>	I-38	I-38	44-16	44-16
					1,75	1,75	7,0	7,0				
					<u>2,51</u>	<u>4,8</u>	<u>20,08</u>	<u>38,4</u>	I-87	3-57	119-68	228-48
П-3-82, стр. 60, § 7, табл. 1, п. 3з, К=1,4	Разработка грунта II группы в траншею до отм. 3,0 м экскаватором НД-1500 с ковшом вместимостью 1,5 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	32	32	<u>1,87</u>	<u>1,87</u>	<u>7,43</u>	<u>7,48</u>	I-22	I-22	39-04	39-04
					0,93	0,93	3,72	3,72				
Итого: I вариант - экскаватор с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>							<u>54,24</u>	<u>75,08</u>			340-01	471-55
То же, 1,0 м <sup>3</sup>							<u>50,40</u>	<u>70,37</u>			311-21	421-63
"-", 1,5 м <sup>3</sup>							<u>49,64</u>	<u>67,28</u>			309-29	463-23
							<u>45,80</u>	<u>62,57</u>				
							<u>51,80</u>	<u>77,36</u>				
							<u>34,16</u>	<u>49,69</u>				
II вариант - экскаватор с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>							<u>63,40</u>	<u>83,37</u>			467-55	594-45
То же, 1,0 м <sup>3</sup>							<u>50,40</u>	<u>70,37</u>			438-75	544-53
"-", 1,5 м <sup>3</sup>							<u>58,80</u>	<u>75,57</u>			436-83	586-13
							<u>45,80</u>	<u>62,57</u>				
							<u>60,96</u>	<u>85,65</u>				
							<u>34,16</u>	<u>49,69</u>				

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА (на 1000 м траншеи)

3. Разработка траншеи глубиной 2,5 м и шириной 3,2 м при глубине промерзания 2,0 м и более и в вечномёрзлом грунте

Обоснование принятых норм	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ		Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч		Затраты труда на весь объем, чел.-дн. маш.-смен		Расценка на единицу измерения, руб.-коп.		Стоимость затрат труда на весь объем, руб.-коп.									
													Г р у п п а    г р у н т а							
													Пм	Шм	Пм	Шм	Пм	Шм	Пм	Шм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
ЕНиР § 2-1-15, табл. 2, поз. 13л, примечание, п. 3	Срезка снежного покрова с поверхности траншеи и оснований кавальеров бульдозером ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) с перемещением за кавальеры на расстояние до 10 м	100 м <sup>3</sup>	40	40	0,255	0,255	1,27	1,27	0-23,7	0-23,7	9-48	9-48								
Данные ВНИИземмаша	Нарезание щелей в мерзлом грунте траншейным фрезерным экскаватором ЭФ-251	100 м	30	30	0,63	1,37	2,36	5,14	0-49	1-08	14-70	32-40								
ТНиР сб. В40, ч. 1, § В40-5, поз. 5	1 вариант - зарядание порошкообразным ВВ Зарядание щелей порошкообразным аммонитом, присыпка вручную	100 м	10	10	3,0	3,7	3,75	4,62	1-98,8	2-45,2	19-88	24-52								
Данные ЦНИИОМТП (расчет № 1)	Забойка зарядной щели бульдозером ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл)	100 м	10	10	0,125	0,125	0,16	0,16	0-08,8	0-08,8	0-88	0-88								
Данные ЦНИИОМТП (расчет № 2)	2 вариант - зарядание патронированным ВВ Изготовление гирлянды из патронов ВВ, привязанных к детонирующему шнуру. Зарядание щелей, опускание гирлянд на дно с помощью шнура, присыпка зарядов вручную	100 кг	40	40	2,46	2,46	12,3	12,3	3-51	3-51	140-40	140-40								
Данные ЦНИИОМТП (расчет № 1)	Забойка зарядных щелей бульдозером ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл)	100 м	10	10	0,125	0,125	0,16	0,16	0-08,8	0-08,8	0-88	0-88								
Данные ЦНИИОМТП (расчет № 3)	Взрывание зарядов	1 взрыв	1	1	0,72	0,72	0,09	0,09	0-43	0-43	0-43	0-43								
ЕНиР § 2-1-24, табл. 2, поз. 12а	Планировка поверхности грунта в траншее после взрыва бульдозером ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл)	100 м <sup>3</sup>	8,0	8,0	0,185	0,185	1,85	1,85	0-14,6	0-14,6	1-17	1-17								

Продолжение калькуляции

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Диз, вып.10, § 2-1-116, табл.1, поз.2и,л; 3и,л	Разработка разрыхленного мерзлого грунта в траншее экскаватором ЭО-4121А с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	80	80								
					<u>2,7</u>	<u>4,4</u>	<u>27,0</u>	<u>44,0</u>	2-13	3-48	170-40	278-40
					2,7	4,4	27,0	44,0				
П-3-82, стр. 60, § 7, табл. 1, п. 3и, п.3л, К = 1,14	Разработка разрыхленного грунта в траншее экскаватором НД-1500, обо- рудованным обратной лопатой, с ков- шом вместимостью 1,5 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	80	80	<u>2,51</u>	<u>4,8</u>	<u>25,1</u>	<u>48,0</u>	1-87	3-57	149-60	384-00
					1,26	2,4	12,6	24,0				
					2,3	3,6	23,0	36,1	1-82	2-84	145-60	227-20
					2,3	3,6	23,0	36,1				
Итого: I вариант - экскаватор с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>							<u>36,48</u>	<u>57,13</u>			216-94	347-28
То же, 1,0 м <sup>3</sup>							<u>32,64</u>	<u>52,42</u>			182-14	296-08
"-", 1,5 м <sup>3</sup>							<u>28,64</u>	<u>44,52</u>			196-14	452-88
							<u>34,58</u>	<u>61,13</u>				
							<u>18,24</u>	<u>32,42</u>				
II вариант - экскаватор с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>							<u>45,03</u>	<u>64,81</u>			337-46	463-16
То же, 1,0 м <sup>3</sup>							<u>32,64</u>	<u>52,42</u>			312-66	411-96
"-", 1,5 м <sup>3</sup>							<u>28,64</u>	<u>44,52</u>			316-66	568-76
							<u>43,13</u>	<u>68,81</u>				
							<u>18,24</u>	<u>32,42</u>				

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Грунт Пм группы, промерзающий более чем на 2,0 м или вечномерзлый. Траншея глубиной 2,0 м и шириной 2,9 м. ВВ - порошкообразное


Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Затраты труда на единицу измерения, чел.-ч	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен	Состав бригады (звена) и используемые механизмы (в смену)	Д н и																									
						I												2													
						С м е н ы																									
						I						2						I						2							
						Ч а с ы																									
I	2	3	4	5	6	7	8	I	2	3	4	5	6	7	8	I	2	3	4	5	6	7	8	I	2	3	4	5	6	7	8
Срезка снежного покрова с поверхности траншеи и оснований кавальеров	100 м³	40	0,255 0,255	1,27 1,27	Машинист 6 разр.-1 Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - 1 шт.	[График: 1-5]																									
Нарезание щелей в мерзлом грунте	100 м	30	5,0 5,0	18,75 18,75	Машинисты 6 разр.-15. Траншейные экскаваторы ЭТЦ-208Д - 15 шт.	[График: 1-5]																									
Зарядка щели порошкообразным аммонитом, присыпка вручную	100 м	10	3,0	3,75	Взрывники: 5 разр.-5; 4 разр.-5	[График: 1-5]																									
Забойка зарядной щели	100 м	10	0,125 0,125	0,16 0,16	Машинист 6 разр.-1 Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - 1 шт.	[График: 1-5]																									
Взрывание зарядов	1 взрыв	1	0,72	0,09	Взрывники: 5 разр.-1; 4 разр.-1	[График: 1-5]																									
Планировка поверхности грунта в траншее после взрыва	100 м³	5,8	0,185 0,185	0,13 0,13	Машинист 6 разр.-1 Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - 1 шт.	[График: 1-5]																									
Разработка разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³	100 м³	58	2,7 2,7	19,57 19,57	Машинисты 6 разр. - 10. Экскаваторы ЭО-4121А - 10 шт.	[График: 1-5]																									
то же, 1,0 м³			2,3 2,3	16,67 16,67	Машинисты 6 разр.-9. Экскаваторы ЭО-4121А-9шт.	[График: 1-5]																									
"-", 1,5 м³			2,51 1,26	18,2 9,1	Машинисты 6 разр.-5, пом. машиниста 5 разр.-5 Экскаваторы НД-1500 - 5 шт.	[График: 1-5]																									

Итого: при экскаваторах с ковшом

вместимостью 0,65 м³	43,72
то же, 1,0 м³	39,88
"-", 1,5 м³	40,82
	36,98
	42,35
	29,41

- Примечания. 1. Длина захватки принята 200 м. Нарезание зарядной щели на каждой захватке начинается через 30 мин после начала нарезания компенсирующих щелей.  
2. Цифрами 1-5 над линиями обозначены номера захваток.

Разработка грунта в траншее глубиной 2,0 м, шириной 2,9 м (грунт Пм группы)

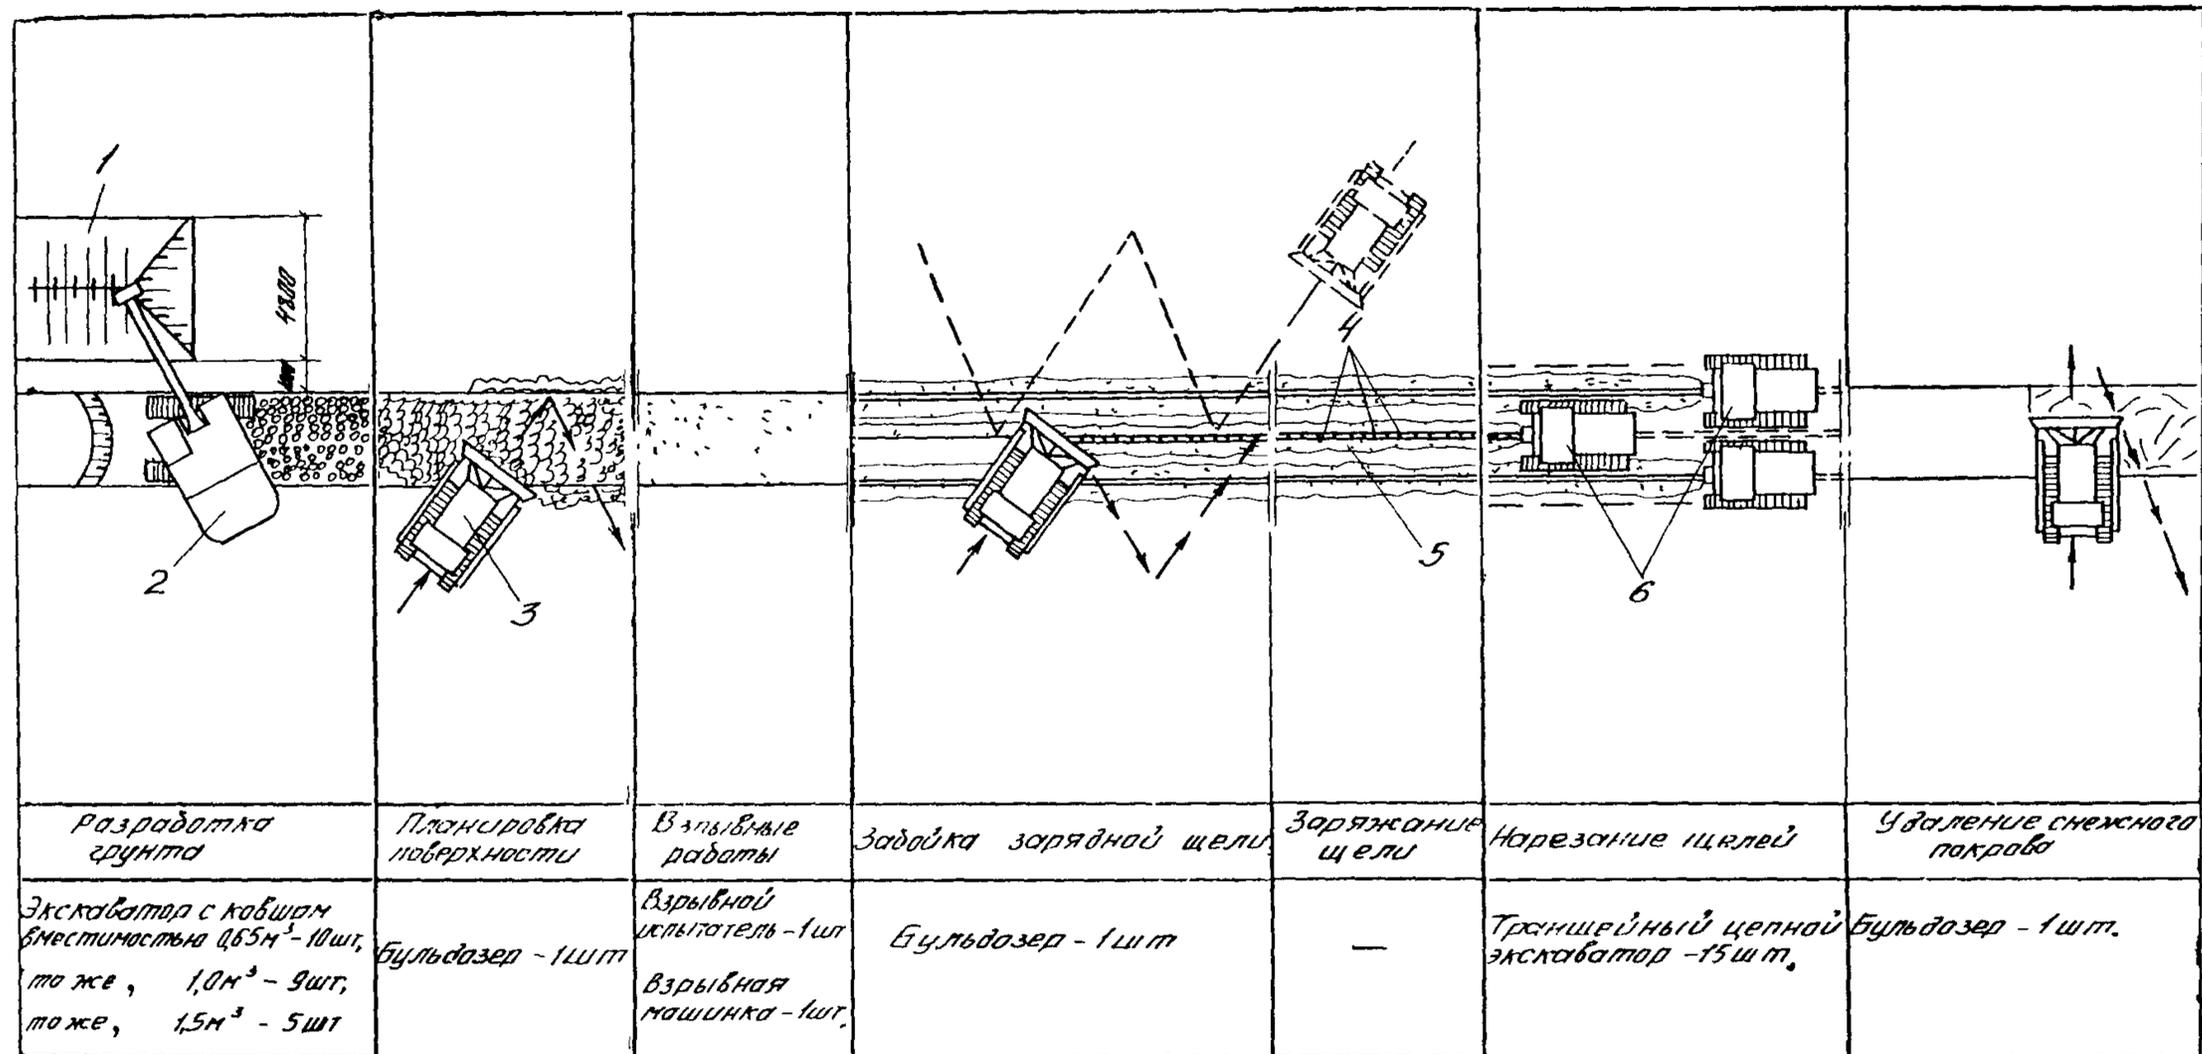

1 - отвал грунта; 2 - экскаватор; 3 - бульдозер; 4 - заряды ВВ;  
5 - детонирующий шнур; 6 - траншейный цепной экскаватор

Примечания. 1. Удаление снежного покрова с поверхности траншей и оснований кавальеров осуществляется бульдозером ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) с перемещением его за кавальеры на расстояние до 10 м.  
2. Данная схема производства работ также применима для варианта траншеи глубиной 3,0 м и шириной 3,2 м.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Грунт Пм группы, промерзающий более чем на 2,0 м или вечномерзлый. Траншея глубиной 2,0 м и шириной 2,9 м. ВВ - патронированное

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Затраты труда на единицу измерения, чел.-ч	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен	Состав бригады (звена) и используемые механизмы (в смену)	Дни																							
						Смены																							
						1												2											
						Часы																							
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8																													
Срезка снежного покрова с поверхности траншеи и оснований кавальеров	100 м <sup>3</sup>	40	0,255 0,255	1,27 1,27	Машинист 6 разр. - 1 Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110А) - 1 шт.	[Горизонтальная линия с цифрами 1-5 над ней, охватывающая дни 1-5 и 13-17]																							
Нарезание щелей в мерзлом грунте	100 м	30	5,0 5,0	18,75 18,75	Машинисты 6 разр. - 15 Траншейный экскаватор ЭТЦ-208Д - 15 шт.	[Горизонтальная линия с цифрами 1-5 над ней, охватывающая дни 1-5 и 13-17]																							
Изготовление гирлянды из патронов ВВ, привязанных к детонирующему шнуру. Зарядка щелей, присыпка вручную	100 кг	42	2,46	12,91	Взрывники: 5 разр. - 14; 4 разр. - 14	[Горизонтальная линия с цифрами 1-5 над ней, охватывающая дни 1-5 и 13-17]																							
Засыпка зарядной щели	100 м	10	0,125 0,125	0,16 0,16	Машинист 6 разр. - 1. Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - 1 шт.	[Горизонтальная линия с цифрами 1-5 над ней, охватывающая дни 1-5 и 13-17]																							
Взрывание зарядов	1 взрыв	1	0,72	0,09	Взрывники: 5 разр. - 1; 4 разр. - 1	[Горизонтальная линия с цифрами 1-5 над ней, охватывающая дни 1-5 и 13-17]																							
Планировка поверхности грунта в траншее после взрыва	100 м <sup>3</sup>	5,8	0,185 0,185	0,13 0,13	Машинист 6 разр. - 1. Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - 1 шт.	[Горизонтальная линия с цифрами 1-5 над ней, охватывающая дни 1-5 и 13-17]																							
Разработка разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	58	2,7 2,7	19,57 19,57	Машинисты 6 разр. - 10. Экскаваторы ЭО-4121А - 10 шт.	[Горизонтальная линия с цифрами 1-5 над ней, охватывающая дни 1-5 и 13-17]																							
то же, 1,0 м <sup>3</sup>			2,3 2,3	16,67 16,67	Машинисты 6 разр. - 9. Экскаваторы ЭО-4121А - 9 шт.	[Горизонтальная линия с цифрами 1-5 над ней, охватывающая дни 1-5 и 13-17]																							
"- , 1,5 м <sup>3</sup>			2,51 1,26	16,2 9,1	Машинисты 6 разр. - 5; пом. машиниста 5 разр. - 5. Экскаваторы НД-1500 - 5 шт.	[Горизонтальная линия с цифрами 1-5 над ней, охватывающая дни 1-5 и 13-17]																							

Итого: при экскаваторах с ковшом

вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	52,88
то же, 1,0 м <sup>3</sup>	39,88
"- , 1,5 м <sup>3</sup>	49,98
	36,98
	51,51
	29,41

Примечания. 1. Длина захватки принята 200 м. Нарезание зарядной щели на каждой захватке начинается через 30 мин после начала нарезания компенсирующих щелей.  
2. Цифрами 1-5 над линиями обозначены номера захваток.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Грунт III группы, промерзающий более чем на 2,0 м или вечномерзлый. Траншея глубиной 2,0 м и шириной 2,9 м. ВВ - порошкообразное

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Затраты труда на единицу измерения, чел.-дн.	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен	Состав бригады (звена) и используемые механизмы (в смену)	Дни																															
						I												2																			
						С						м						е						н						ы							
						I												2																			
С м е н ы																																					
I												2																									
И																																					
I 2 3 4 5 6 7 8 I 2 3 4 5 6 7 8 I 2 3 4 5 6 7 8 I 2 3 4 5 6 7 8																																					
Срезка снежного покрова с поверхности траншеи и оснований кавальеров	100 м <sup>3</sup>	40	0,255	1,27	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл)- I шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Нарезание щелей в мерзлом грунте	100 м	30	6,7	25,12	Машинисты 6 разр.-I3. Траншейные экскаваторы ЭЦ-208Д - 18 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Зарядка щели порошкообразным аммонитом, присыпка вручную	100 м	10	3,7	4,62	Взрывники: 5 разр.-7; 4 разр.-7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Засыпка зарядной щели	100 м	10	0,125	0,16	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл)- I шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Взрывание зарядов	I взрыв	I	0,72	0,09	Взрывники: 5 разр.-I; 4 разр.-I	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Планировка поверхности грунта в траншее после взрыва	100 м <sup>3</sup>	5,8	0,185	0,13	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл)- I шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	58	4,4	31,9	Машинисты 6 разр.-16. Экскаваторы ЭО-4121А-16 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
то же, 1,0 м <sup>3</sup>			3,6	26,1	Машинисты 6 разр.-13. Экскаваторы ЭО-4121А-13 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
"-", 1,5 м <sup>3</sup>			4,8	34,8	Машинисты 6 разр.-9; пом. машиниста 5 разр.-9. Экскаваторы АД-1500 - 9 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8

Итого: при экскаваторе с ковшом

вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	63,29
то же, 1,0 м <sup>3</sup>	58,58
то же, 1,0 м <sup>3</sup>	57,49
то же, 1,0 м <sup>3</sup>	52,78
"-", 1,5 м <sup>3</sup>	66,19
то же, 1,5 м <sup>3</sup>	44,08

Примечания. 1. Длина захватки принята 167 м. Нарезание зарядной щели на каждой захватке начинается через 15 мин после начала нарезания компенсирующих щелей.  
2. Цифры 1-6 над линиями обозначают номера захваток.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Грунт III группы, промерзающий более чем на 2,0 м или вечномёрзлый. Траншея глубиной 2,0 м и шириной 2,9 м. ВВ - патронированное

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Затраты труда на единицу измерения, чел.-дн. маш.-ч	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен	Состав бригады (звена) и используемые механизмы (в смену)	Дни																							
						1												2											
						I						2						I						2					
						Часы																							
Срезка снежного покрова с поверхности траншей и оснований кавальеров	100 м <sup>3</sup>	40	0,255 0,255	1,27 1,27	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - I шт.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Нарезание щелей в мерзлом грунте	100 м	30	6,7 6,7	25,12 25,12	Машинисты 6 разр.-I8. Траншейный экскаватор ЭТЦ-208Д - I8 шт.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Изготовление гирлянд из патронов ВВ, привязанных к детонирующему шнуру. Заряжание щелей, присыпка вручную	100 кг	42	2,46 -	12,91 -	Взрывники: 5 разр.-I7; 4 разр.-I7	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Засыпка зарядной щели	100 м	10	0,125 0,125	0,16 0,16	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - I шт.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Взрывание зарядов	I взрыв	I	0,72 -	0,09 -	Взрывники: 5 разр.-I; 4 разр.-I	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Планировка поверхности грунта в траншее после взрыва	100 м <sup>3</sup>	5,8	0,185 0,185	0,13 0,13	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - I шт.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Разработка разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	58	4,4 4,4	31,9 31,9	Машинисты 6 разр.-I6. Экскаваторы 30-4121А - I6 шт.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
то же, 1,0 м <sup>3</sup>			3,6 3,6	26,1 26,1	Машинисты 6 разр.-I Экскаваторы 30-4121А - I3 шт.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
"-", 1,5 м <sup>3</sup>			4,8 2,4	34,8 17,4	Машинисты 6 разр.-I9; пом. машиниста 5 разр.-9. Экскаваторы ИД-1500 -9 шт.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6

Итого: при экскаваторе с ковшом	71,58
вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	58,58
то же, 1,0 м <sup>3</sup>	65,78
"-", 1,5 м <sup>3</sup>	52,78
	74,48
	44,08

Примечания. I. Длина захватки принята 167 м. Нарезание зарядной щели на каждой захватке начинается через 15 мин после начала нарезания компенсирующих щелей.  
2. Цифрами I-6 над линиями обозначены номера захваток.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Грунт Пм группы, промерзающий на глубину 2,0 м. Траншея глубиной 3,0 м и шириной 3,2 м. ВВ - порошкообразное

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Затраты труда на единицу измерения, чел.-ч / маш.-ч	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. / маш.-смен	Состав бригады (звена) и используемые механизмы (в смену)	Дни																							
						I												2											
						I						2						I						2					
						Часы																							
						I	2	3	4	5	6	7	8	I	2	3	4	5	6	7	8	I	2	3	4	5	6	7	8
Срезка снежного покрова с поверхности траншеи и оснований кавальеров	100 м³	40	0,255 0,255	1,27 1,27	Машинист 6 разр.-I. Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - 1 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Нарезание щелей в мерзлом грунте	100 м	30	5,0 5,0	18,75 18,75	Машинисты 6 разр.-I5 Траншейные экскаваторы ЭТЦ-208Д - 15 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Заряжание щели порошкообразным аммонитом, присыпка вручную	100 м	10	3,0	3,75	Взрывники: 5 разр.-5; 4 разр.-5	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Засыпка зарядной щели	100 м	10	0,125 0,125	0,16 0,16	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - 1 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Взрывание зарядов	I взрыв	I	0,72	0,09	Взрывники: 5 разр.-I; 4 разр.-I	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Планировка поверхности грунта в траншее после взрыва	100 м³	9,6	0,185 0,185	0,22 0,22	Машинисты 6 разр.-2 Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - 2 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка разрыхленного грунта до отм. 2,0 м экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³	100 м³	64	2,7 2,7	81,2 81,2	Машинисты 6 разр.-I5 экскаваторы Ю-4121А - 15 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка грунта в траншее до отм. 3,0 м экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³	100 м³	32	2,1 2,1	8,4 8,4		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка разрыхленного грунта до отм. 2,0 м экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м³	100 м³	64	2,3 2,3	18,4 18,4	Машинисты 6 разр.-I3 Экскаваторы Ю-4121А - 13 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка грунта в траншее до отм. 3,0 м экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м³	100 м³	32	1,75 1,75	7,0 7,0		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка разрыхленного грунта до отм. 2,0 м экскаватором с ковшом вместимостью 1,5 м³	100 м³	64	2,51 1,26	20,08 10,04	Машинисты 6 разр.-7; пом. машиниста 5 разр.-7. Экскаваторы Ю-4121А - 7 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка грунта в траншее до отм. 3,0 м экскаватором с ковшом вместимостью 1,5 м³	100 м³	32	1,87 0,93	7,48 3,72		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8

Итого: при экскаваторе с ковшом

вместимостью 0,65 м³	54,24
то же, 1,0 м³	50,40
"-, 1,5 м³	49,64
	45,80
	51,80
	34,16

Примечания. 1. Длина захватки принята 200 м. Нарезание зарядной щели на каждой захватке начинается через 30 мин после начала нарезания компенсирующих щелей.

2. Цифрами 1-5 над линиями обозначены номера захваток.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Грунт Пм группы, промерзающий на глубину 2,0 м. Траншея глубиной 3,0 м и шириной 3,2 м. ВВ - патронированное

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Затраты труда на единицу измерения, чел.-ч	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен	Состав бригады (звена) и используемые механизмы	Дни																							
						1								2															
						С м е н ы																							
						1				2				1				2											
Ч а с ы																													
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8																													
Срезка снежного покрова с поверхности траншеи и оснований кавальеров	100 м <sup>3</sup>	40	0,255	1,27	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - 1 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Нарезание щелей в мерзлом грунте	100 м	30	5,0	18,75	Машинисты 6 разр.-I5 Траншейные экскаваторы ЭТЦ-208Д - 15 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Изготовление гирлянды из патронов ВВ, привязанных к детонирующему шнуру. Зарядные щели, присыпка вручную	100 кг	42	2,46	12,91	Взрывники: 5 разр.-I4; 4 разр.-I4	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Засыпка зарядной щели	100 м	10	0,125	0,16	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - 1 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Взрывание зарядов	I взрыв	1	0,72	0,09	Взрывники: 5 разр.-I; 4 разр.-I	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Планировка поверхности грунта в траншее после взрыва	100 м <sup>3</sup>	9,6	0,185	0,22	Машинисты 6 разр.-2 Бульдозеры ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - 2 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка разрыхленного грунта до отм. 2,0 м экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	64	2,7	21,6	Машинисты 6 разр.-I5 Экскаваторы ЭО-4121А - 15 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка грунта в траншее до отм. 3,0 м экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	32	2,1	8,4	Машинисты 6 разр.-I3 Экскаваторы ЭО-4121А - 13 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка разрыхленного грунта до отм. 2,0 м экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	64	2,3	18,4	Машинисты 6 разр.-I3 Экскаваторы ЭО-4121А - 13 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка грунта в траншее до отм. 3,0 м экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	32	1,75	7,0	Машинисты 6 разр.-7; пом. машиниста 5 разр.-7. Экскаваторы НЦ-1500 - 7 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка разрыхленного грунта до отм. 2,0 м экскаватором с ковшом вместимостью 1,5 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	64	2,51	20,08	Машинисты 6 разр.-7; пом. машиниста 5 разр.-7. Экскаваторы НЦ-1500 - 7 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка грунта в траншее до отм. 3,0 м экскаватором с ковшом вместимостью 1,5 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	32	1,87	7,48	Машинисты 6 разр.-7; пом. машиниста 5 разр.-7. Экскаваторы НЦ-1500 - 7 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8

Итого: при экскаваторе с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	63,40
то же, 1,0 м <sup>3</sup>	50,40
"-, 1,5 м <sup>3</sup>	58,80
	45,80
	60,96
	34,16

Примечания. 1. Длина захватки принята 200 м. Нарезание зарядной щели на каждой захватке начинается через 30 мин после начала нарезания компенсирующих щелей.  
2. Цифрами 1-5 над линиями обозначены номера захваток.



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Грунт Шм группы, промерзающий на глубину 2,0 м. Траншея глубиной 3,0 м и шириной 3,2 м. ВВ - патронированное

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Затраты труда на единицу измерения, чел.-ч	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн, маш.-смен	Состав бригады (звена) и используемые механизмы	Дни																							
						I								2															
						I				2				I				2											
						С м е н ы																							
Ч а с ы																													
I 2 3 4 5 6 7 8 I 2 3 4 5 6 7 8 I 2 3 4 5 6 7 8 I 2 3 4 5 6 7 8																													
Срезка снежного покрова с поверхности траншеи и оснований кавальеров	100 м³	40	0,255 0,255	1,27 1,27	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - 1 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Нарезание щелей в мерзлом грунте	100 м	30	6,7 6,7	25,12 25,12	Машинисты 6 разр.-I8 Траншейные экскаваторы ЭТЦ-208Д - 18 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Изготовление гирлянды из патронов ВВ, привязанных к детонирующему шнуру. Заряжание щелей, присыпка вручную	100 кг	42	2,46 -	12,91 -	Взрывники: 5 разр.-I7; 4 разр.-I7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Засыпка зарядной щели	100 м	10	0,125 0,125	0,16 0,16	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - 1 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Взрывание зарядов	I взрыв	I	0,72 -	0,09 -	Взрывники: 5 разр.-I; 4 разр.-I	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Планировка поверхности грунта в траншее после взрыва	100 м³	9,6	0,185 0,185	0,22 0,22	Машинисты 6 разр.-2 Бульдозеры ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - 2 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка разрыхленного грунта до отм.2,0 м экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³	100 м³	64	4,4 4,4	35,2 35,2	Машинисты 6 разр.-22 Экскаваторы	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка грунта в траншее до отм.3,0 м экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³	100 м³	32	2,1 2,1	8,4 8,4	Экскаваторы ЭО-4121А - 22 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка разрыхленного грунта до отм.2,0 м экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м³	100 м³	64	3,6 3,6	28,8 28,8	Машинисты 6 разр.-I8 Экскаваторы	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка грунта в траншее до отм.3,0 м экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м³	100 м³	32	1,75 1,75	7,0 7,0	Экскаваторы ЭО-4121А - 18 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка разрыхленного грунта до отм.2,0 м экскаватором с ковшом вместимостью 1,5 м³	100 м³	64	4,8 2,4	38,4 19,2	Машинисты 6 разр.-II; пом. машиниста	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка грунта в траншее до отм.3,0 м экскаватором с ковшом вместимостью 1,5 м³	100 м³	32	1,87 0,93	7,48 3,72	5 разр.-II. Экскаваторы НД-1500 - 11 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8

Итого: при экскаваторе с ковшом вместимостью 0,65 м³ 83,37  
70,37  
то же, 1,0 м³ 75,57  
62,57  
"- , 1,5 м³ 85,65  
49,69

Примечания. 1. Длина захватки принята 167 м. Нарезание зарядной щели на каждой захватке начинается через 15 мин после начала нарезания компенсирующих щелей.  
2. Цифрами 1-6 над линиями обозначены номера захваток.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Грунт Пм группы, промерзающий более чем на 2,5 м или вечномерзлый. Траншея глубиной 2,5 м и шириной 3,2 м. ВВ - порошкообразное

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Затраты труда на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен	Состав бригады (звена) и используемые механизмы	Дни																							
						1								2															
						С								М															
Часы																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Срезка снежного покрова с поверхности траншеи и оснований кавальеров	100 м <sup>3</sup>	40	0,255 0,255	1,27 1,27	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - 1 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Нарезание щелей в мерзлом грунте	100 м	30	0,63 0,63	2,36 2,36	Машинисты 6 разр.-2 Траншейные фрезерные экскаваторы ЭФ-25I - 2 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Заряжание щели порошкообразным аммонитом, присыпка вручную	100 м	10	3,0	3,75	Взрывники: 5 разр.-3; 4 разр.-3	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Засыпка зарядной щели	100 м	10	0,125 0,125	0,16 0,16	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - 1 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Взрывание зарядов	I взрыв	I	0,72	0,09	Взрывники: 5 разр.-I; 4 разр.-I	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Планировка поверхности грунта в траншее после взрыва	100 м <sup>3</sup>	8,0	0,185 0,185	1,85 1,85	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - 1 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка разрыхленного грунта экскаватором с ковшем вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	80	2,7 2,7	27,0 27,0	Машинисты 6 разр.-I4 Экскаваторы ЭО-4I2IA - 14 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
то же, 1,0 м <sup>3</sup>			2,3 2,3	23,0 23,0	Машинисты 6 разр.-I2 Экскаваторы ЭО-4I2IA - 12 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
-"--, 1,5 м <sup>3</sup>			2,51 1,26	25,1 12,6	Машинисты 6 разр.-6; пом. машиниста 5 разр.-6, экскаваторы ИД-1500 - 6 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8

Итого: при экскаваторе с ковшем	36,48
вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	32,64
то же, 1,0 м <sup>3</sup>	32,48
	28,64
-"--, 1,5 м <sup>3</sup>	34,58
	18,24

Примечания. 1. Длина захватки принята 200 м. Нарезание зарядной щели на каждой захватке начинается через 30 мин после начала нарезания компенсирующих щелей.

2. Цифрами 1-5 над линиями обозначены номера захваток.


**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

Грунт Пы группы, промерзающий более чем на 2,5 м или вечномерзлый. Траншея глубиной 2,5 м и шириной 3,2 м. ВВ - патронированное

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Затраты труда на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен	Состав бригады (звена) и используемые механизмы	Дни															
						1								2							
						С				М				Е				Н			
						1		2		1		2		1		2		1		2	
Часы																					
Срезка снежного покрова с поверхности траншеи и оснований кавальеров	100 м <sup>3</sup>	40	0,255 0,255	1,27 1,27	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - I шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Нарезание щелей в мерзлом грунте	100 м	30	0,63 0,63	2,36 2,36	Машинисты 6 разр.-2 Траншейные фрезерные экскаваторы ЭФ-25I - 2 шт.																
Изготовление гирлянды из патронов ВВ, привязанных к детонирующему шнуру. Зарядание щелей, присыпка вручную	100 кг	40	2,46 -	12,3 -	Взрывники: 5 разр.-5; 4 разр.-5																
Засыпка зарядной щели	100 м	10	0,125 0,125	0,16 0,16	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - I шт.																
Взрывание зарядов	I взрыв	I	0,72	0,09	Взрывники: 5 разр.-I; 4 разр.-I																
Планировка поверхности грунта в траншее после взрыва	100 м <sup>3</sup>	8,0	0,185 0,185	1,85 1,85	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - I шт.																
Разработка разрыхленного грунта экскаватором с ковшем вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	80	2,7 2,7	27,0 27,0	Машинисты 6 разр.-I4 Экскаваторы ЭО-4I2IA - 14 шт.																
"    ", 1,0 м <sup>3</sup>			2,3 2,3	23,0 23,0	Машинисты 6 разр.-I2 Экскаваторы ЭО-4I2IA - 12 шт.																
"    ", 1,5 м <sup>3</sup>			2,51 1,26	25,1 12,6	Машинисты 6 разр.-6; пом.машиниста 5 разр.-6. Экскаваторы НД-1500 - 6 шт.																
<b>Итого:</b> при экскаваторе с ковшем вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>				<u>45,03</u>																	
"    ", 1,0 м <sup>3</sup>				<u>32,64</u>																	
"    ", 1,5 м <sup>3</sup>				<u>41,03</u>																	
				<u>28,64</u>																	
				<u>43,13</u>																	
				<u>18,24</u>																	

Примечания. 1. Длина захватки принята 200 м. Нарезание зарядной щели на каждой захватке начинается через 30 мин после начала нарезания компенсирующих щелей.  
2. Цифрами 1-5 над линиями обозначены номера захваток.

Разработка грунта в траншее глубиной 2,5 м, шириной 3,2 м (грунт Пм группы)

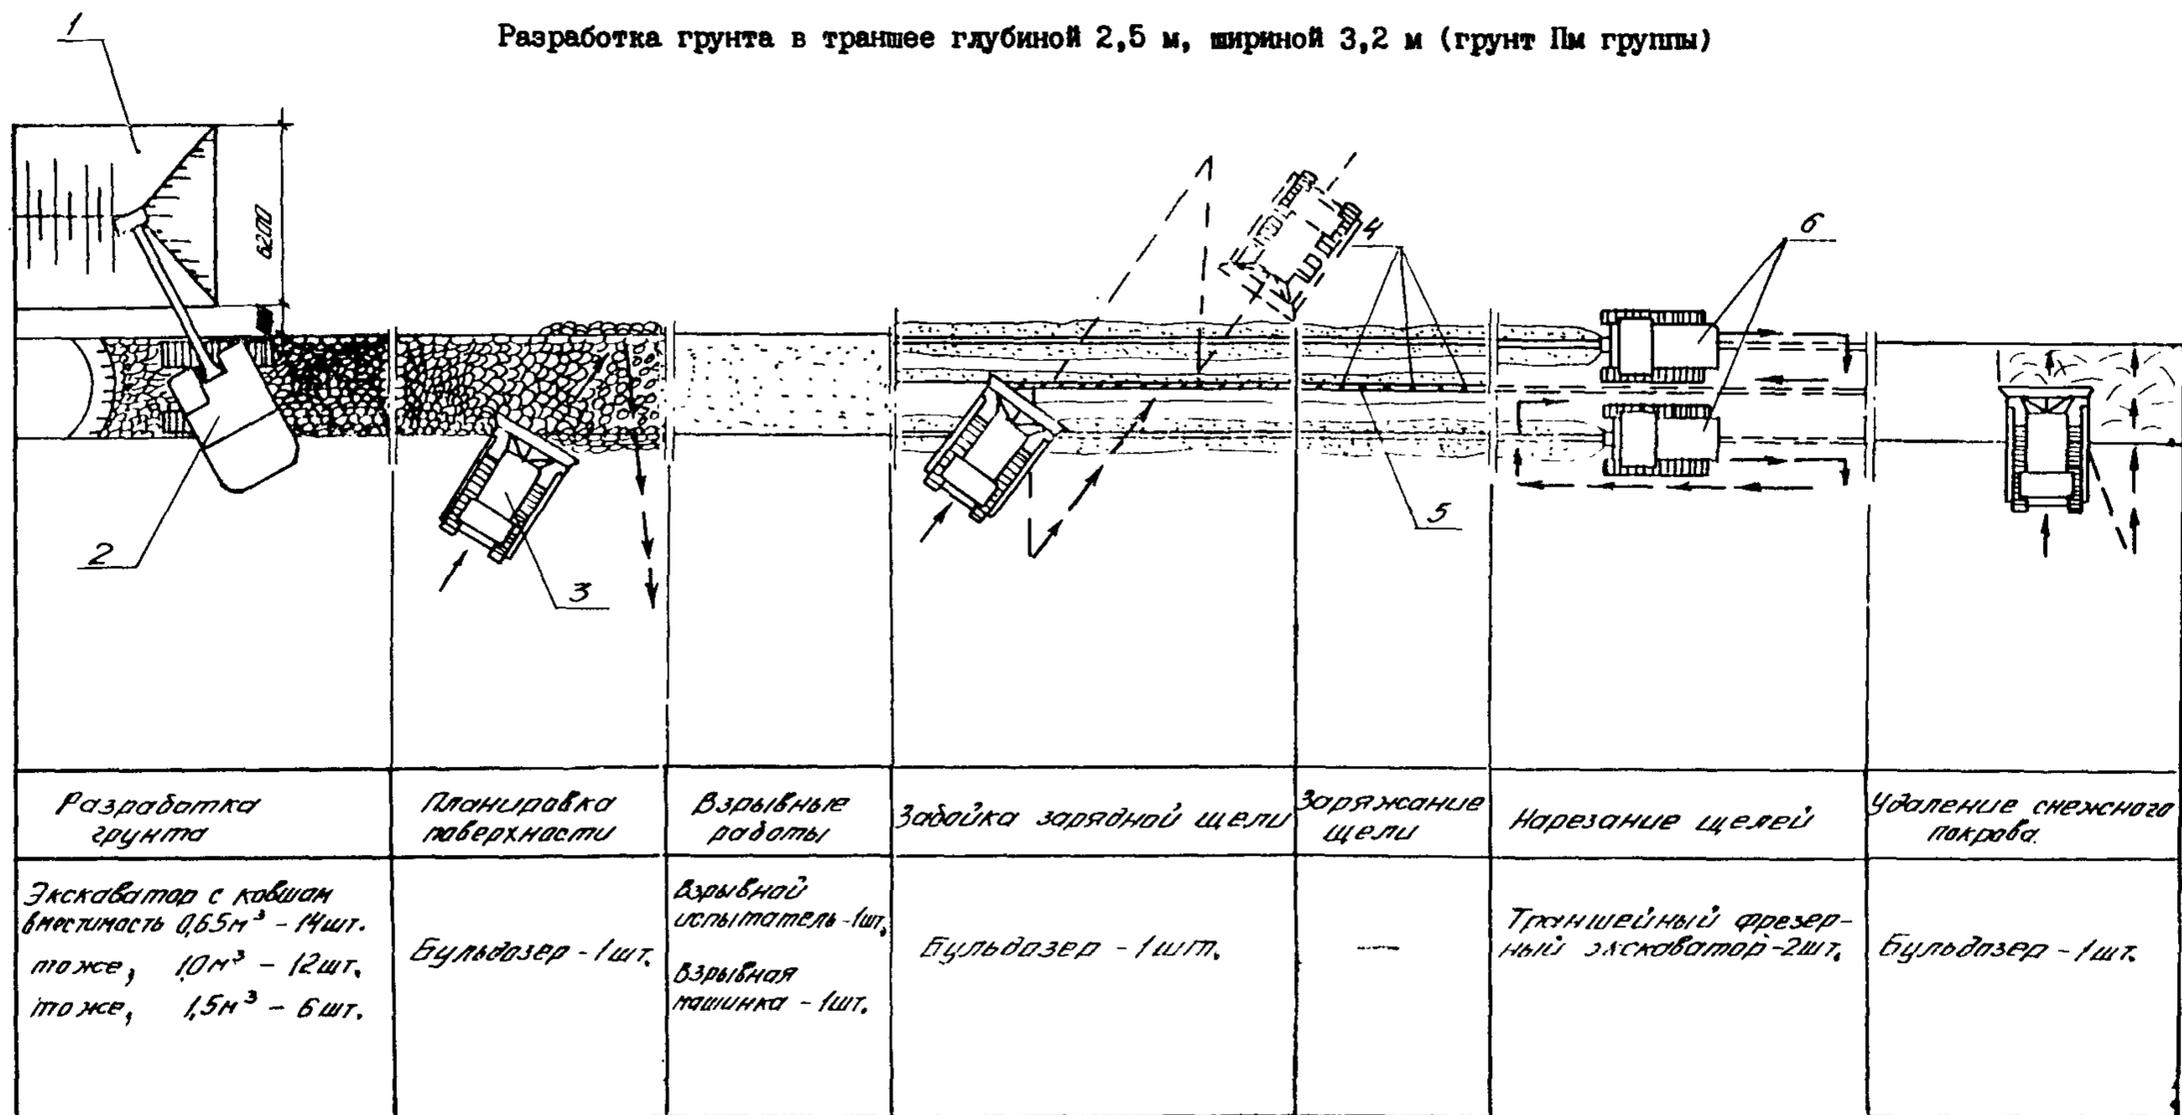

1 - отвал грунта; 2 - экскаватор; 3 - бульдозер; 4 - заряды ВВ;  
5 - детонирующий шнур; 6 - траншейный фрезерный экскаватор

**Примечание.** Удаление снежного покрова с поверхности траншеи и основании кавальеров осуществляется бульдозером ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) с перемещением его за кавальеры на расстояние до 10 м.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Грунт III группы, промерзающий более чем на 2,5 м или вечномерзлый. Траншея глубиной 2,5 м и шириной 3,2 м. ВВ - порошкообразное

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Затраты труда на единицу измерения, чел.-дн. маш.-ч	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен	Состав бригады (звена) и используемые механизмы	Дни																									
						I								2																	
						С				м				е				н													
						I		2		I		2																			
Часы																															
I		2		3		4		5		6		7		8		I		2		3		4		5		6		7		8	
Срезка снежного покрова с поверхности траншеи и оснований кавальеров	100 м <sup>3</sup>	40	0,255 0,255	1,27 1,27	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - I шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8		
Нарезание щелей в мерзлом грунте	100 м	30	1,37 1,37	5,14 5,14	Машинисты 6 разр.-5 Траншейные фрезерные экскаваторы ЭФ-251 - 5 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8		
Зарядка щели порошкообразным аммонитом, присыпка вручную	100 м	10	3,7 -	4,62 -	Взрывники: 5 разр.-4; 4 разр.-4	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8		
Засыпка зарядной щели	100 м	10	0,125 0,125	0,16 0,16	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - I шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8		
Взрывание зарядов	I взрыв	I	0,72 -	0,09 -	Взрывники: 5 разр.-I; 4 разр.-I	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8		
Планировка поверхности грунта в траншее после взрыва	100 м <sup>3</sup>	8,0	0,185 0,185	1,85 1,85	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - I шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8		
Разработка разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	80	4,4 4,4	44,0 44,0	Машинисты 6 разр.-22 Экскаваторы ЭО-4121А - 22 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8		
то же, 1,0 м <sup>3</sup>			3,6 3,6	36,1 36,1	Машинисты 6 разр.-18 Экскаваторы ЭО-4121А - 18 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8		
то же, 1,5 м <sup>3</sup>			4,8 2,4	48,0 24,0	Машинисты 6 разр.-12; пом. машиниста 5 разр.-12. Экскаваторы ЭО-4121А - 12 шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8		

Итого: при экскаваторе с ковшом

вместимостью 0,65 м<sup>3</sup>

то же, 1,0 м<sup>3</sup>

то же, 1,5 м<sup>3</sup>

57,13

52,42

49,23

44,52

61,13

32,42

Примечания. 1. Длина захватки принята 200 м. Нарезание зарядной щели на каждой захватке начинается через 30 мин после начала нарезания компенсирующих щелей.

2. Цифрами 1-5 над линиями обозначены номера захваток.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Грунт III группы, промерзающий более чем на 2,5 м или вечномерзлый. Траншея глубиной 2,5 м и шириной 3,2 м. ВВ - патронированное

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Затраты труда на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен	Состав бригады (звена) и используемые механизмы	Дни																								
						I								2																
						I				2				I				2												
						Часы																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8					
Срезка снежного покрова с поверхности траншеи и оснований кавальеров	100 м <sup>3</sup>	40	0,255	1,27	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - I шт.	1	2	3	4	5								1	2	3	4	5								
Нарезание щелей в мерзлом грунте	100 м	30	1,37	5,14	Машинисты 6 разр.-5 Траншейные фрезерные экскаваторы ЭФ-25I - 5 шт				1	2	3	4	5								1	2	3	4	5					
Изготовление гирлянды из патронов ВВ, привязанных к детонирующему шнуру. Заряжание щелей, присыпка вручную	100 кг	40	2,46	12,3	Взрывники: 5 разр.-10; 4 разр.-10				1	2	3	4	5								1	2	3	4	5					
Засыпка зарядной щели	100 м	10	0,125	0,16	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - I шт.																									
Взрывание зарядов	т взрыв	I	0,72	0,09	Взрывники: 5 разр.-I; 4 разр.-I																									
Планировка поверхности грунта в траншее после взрыва	100 м <sup>3</sup>	8,0	0,185	1,85	Машинист 6 разр.-I Бульдозер ДЗ-109хл (ДЗ-110Ахл) - I шт.																									
Разработка разрыхленного грунта экскаватором с ковшем вместимостью 0,65 м <sup>3</sup>	100 м <sup>3</sup>	80	4,4	44,0	Машинисты 6 разр.-22 Экскаваторы ЭО-4121А - 22 шт.																									
то же, 1,0 м <sup>3</sup>			3,6	36,1	Машинисты 6 разр.-18 Экскаваторы ЭО-4121А - 18 шт.																									
то же, 1,5 м <sup>3</sup>			4,8	48,0	Машинисты 6 разр.-12; пом. машиниста																									
			2,4	24,0	5 разр.-12. Экскаваторы ИД-1500 - 12 шт.																									

Итого: при экскаваторе с ковшем вместимостью 0,65 м<sup>3</sup>

64,81

52,42

то же, 1,0 м<sup>3</sup>

56,91

44,52

то же, 1,5 м<sup>3</sup>

68,81

72,42

Примечания. 1. Длина захватки принята 200 м. Нарезание зарядной щели на каждой захватке начинается через 30 мин после начала нарезания компенсирующих щелей.  
2. Цифрами 1-5 над линиями обозначены номера захваток.

