

**ГОСТ Р 52085—2003**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

## **ОПАЛУБКА**

**Общие технические условия**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАльнОМУ КОМПЛЕКСУ  
(ГОССТРОЙ РОССИИ)**

**М о с к в а**

**Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН** рабочей группой Технического подкомитета по стандартизации и техническому нормированию ПК 3/ТКС 71 «Опалубка и опалубочные работы для монолитного строительства» в составе: НТЦ «Стройопалубка» ЗАО «ЦНИИОМТП», Управление государственной строительной политики (в том числе лицензирование) Госстроя России, ООО ПСФ «Крост»

**ВНЕСЕН** Управлением государственной строительной политики (в том числе лицензирование) Госстроя России

**2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** постановлением Госстроя России от 22.05.2003 № 42

**3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстроя России**

## Содержание

1 Область применения .....	1
2 Нормативные ссылки .....	1
3 Определения .....	3
4 Классификация опалубки .....	4
5 Основные параметры качества .....	5
6 Общие технические требования .....	9
7 Требования безопасности .....	15
8 Правила приемки .....	15
9 Методы испытаний .....	17
10 Транспортирование и хранение .....	17
11 Указания по эксплуатации .....	18
12 Гарантии изготовителя .....	18
Приложение А Применимость типов опалубки .....	19
Приложение Б Индексация опалубки конкретной конструкции ..	21
Приложение В Номенклатура показателей качества, устанавливаемая в технических условиях на опалубку конкретных типов .....	25
Приложение Г Нагрузки и данные для расчета опалубки .....	29

## ОПАЛУБКА

### Общие технические условия

### FORMWORKS

### General specifications

Дата введения 2003—06—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на опалубку всех типов для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия

СНиП 3.01.01-85\* Организация строительного производства

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 2.114—95 ЕСКД. Технические условия

ГОСТ 2.601—95 ЕСКД. Эксплуатационные документы

ГОСТ 9.014—78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.032—74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.303—84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 380—94 Сталь углеродистая обыкновенного качества.

## Марки

## **ГОСТ Р 52085—2003**

ГОСТ 2695—83 Е Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 3826—82 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 3916.1—96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 3916.2—96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 4598—86 Плиты древесноволокнистые. Технические условия

ГОСТ 4784—97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

ГОСТ 5264—80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 7871—75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 8486—86 Е Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 8617—81 Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия.

ГОСТ 8713—79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 9463—88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 1050—88 Прокат сортовой, калибранный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 10632—89 Плиты древесностружечные. Технические условия

ГОСТ 11533—75 Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 11534—75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 11539—83 Фанера бакелизированная. Технические условия

ГОСТ 13268—88 Электронагреватели трубчатые

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 14637—89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали  
обыкновенного качества. Технические условия

ГОСТ 14771—76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения  
сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 14806—80 Дуговая сварка алюминиевая и алюминиевых  
сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, кон-  
структивные элементы и размеры

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изде-  
лия. Исполнения для различных климатических районов. Категории,  
условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз-  
действия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16523—97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали  
качественной и обыкновенного качества общего назначения. Техни-  
ческие условия

ГОСТ 19414—90 Древесина kleеная массивная. Общие требова-  
ния к зубчатым kleевым соединениям

ГОСТ 20850—84 Конструкции деревянные kleеные. Общие тех-  
нические условия

ГОСТ 21778—81 Система обеспечения точности геометрических  
параметров в строительстве. Основные положения

ГОСТ 22233—2001 Профили прессованные из алюминиевых спла-  
вов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Общие техни-  
ческие условия

ГОСТ 23518—79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения  
сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструк-  
тивные элементы и размеры

ГОСТ Р 15.201—2000 Система разработки и постановки продук-  
ции на производство. Продукция производственно-технического на-  
значения. Порядок разработки и постановки продукции на произ-  
водство

ГОСТ Р 52086—2003 Опалубка. Термины и определения

ТУ-16.К71-013-88 Провода нагревательные.

### 3 Определения

3.1 В настоящем стандарте применяют термины в соответствии с  
ГОСТ Р 52086, ГОСТ 21778.

## 4 Классификация опалубки

4.1. Опалубка подразделяется на типы в зависимости от:

- вида бетонируемых монолитных и сборно-монолитных конструкций;
- конструкции;
- материалов несущих элементов;
- применяемости при различной температуре наружного воздуха и характера воздействия ее на бетон монолитных конструкций;
- обрачиваемости.

4.1.1 Типы опалубки в зависимости от вида бетонируемых монолитных конструкций.

4.1.1.1 Опалубка вертикальных монолитных конструкций (в том числе наклонно-вертикальных):

- опалубка фундаментов;
- опалубка ростверков;
- опалубка стен;
- опалубка мостов, труб, градирен;
- опалубка колонн и т.п.

4.1.1.2 Опалубка горизонтальных монолитных конструкций (в том числе наклонно-горизонтальных):

- опалубка перекрытий (в том числе балочных и ребристых);
- опалубка куполов (сфер, оболочек, сводов);
- опалубка пролетных строений мостов (эстакад и других подобных сооружений).

4.1.2 Типы опалубки в зависимости от конструкции.

4.1.2.1 Мелкощитовая:

- модульная;
- разборная.

4.1.2.2 Крупнощитовая:

- модульная;
- разборная.

4.1.2.3 Блокная:

- внешнего контура (блок-форма) (разъемная, неразъемная, переналаживаемая);
- внутреннего контура (разъемная, неразъемная, переналаживаемая).

4.1.2.4 Объемно-переставная:

- П-образная;
- Г-образная;
- универсальная.

4.1.2.5 Скользящая.

4.1.2.6 Горизонтально-перемещаемая:

- катучая;
- туннельная.

4.1.2.7 Подъемно-переставная:

- с шахтным подъемником;
- с опиранием на сооружение.

4.1.2.8 Пневматическая:

- подъемная;
- стационарная.

4.1.2.9 Несъемная:

- включаемая в расчетное сечение конструкции;
- не включаемая в расчетное сечение конструкции;
- со специальными свойствами.

4.1.3 Типы опалубки в зависимости от материалов ее несущих элементов:

- стальная;
- алюминиевая;
- пластиковая;
- деревянная;
- комбинированная.

4.1.4 Типы опалубки в зависимости от применяемости при различной температуре наружного воздуха и характера воздействия опалубки на бетон монолитных конструкций:

- неутепленная;
- утепленная;
- греющая;
- специальная.

4.1.5 Типы опалубки в зависимости от обрачиваемости:

- разового применения (в том числе несъемная);
- инвентарная.

4.2 Применяемость типов опалубки приведена в приложении А.

## 5 Основные параметры качества

5.1 Все типы опалубки в зависимости от точности изготовления, точности монтажа и обрачиваемости подразделяются на классы: 1, 2 и 3

5.2 Показатели качества опалубки в зависимости от класса приведены в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1

Наименование показателей, единица измерения	Значения показателей для классов		
	1	2	3
Точность изготовления и монтажа*: отклонение линейных размеров швов на длине до 1 м (до 3 м), мм, не более	0,8(1,0)	1,5(2,0)	По требованию заказчика
отклонение линейных размеров панелей на длине до 3 м, мм, не более перепады на формообразующих поверхностях:	1,5	3	То же
стыковых соединений щитов, мм, не более	1	2	—
стыковых соединений палубы, мм, не более	0,5	2	—
специально организованный выступ, образующий запад на бетонной поверхности, мм, не более	2	3	—
отклонения от прямолинейности горизонтальных элементов опалубки перекрытий на длине $l$ , мм	$l/1000$ , но не более 10	$l/800$	—
отклонение от прямолинейности формообразующих элементов на длине 3 м, мм, не более	2	4	—
отклонения от прямолинейности вертикальных несущих элементов (стоец, рам) опалубки перекрытий на высоте $h$ , мм, не более	$h/1000$	$h/800$	—
отклонение от плоскости формообразующих элементов на длине 3 м, мм, не более	2	4	—
разность длин диагоналей щитов высотой 3 м и шириной 1,2 м, мм, не более	2	5	—

*Окончание таблицы 1*

Наименование показателей, единица измерения	Значения показателей для классов		
	1	2	3
отклонение от прямого угла щитов формообразующих элементов на ширине 0,5 м, мм, не более	0,5	2	—
сквозные щели в стыковых соеди- нениях, мм, не более	0,5	1	2
высота выступов на формообразую- щих поверхностях, мм, не более	1	2	—
количество выступов на 1 м <sup>2</sup> , шт., не более	2	4	—
высота впадин на формообразующих поверхностях, мм, не более	Не допус- кается	1	—
количество впадин на 1 м <sup>2</sup> , шт., не более	То же	2	—
Качество бетонной поверхности моно- литной конструкции после распалубки:	Kатегория A3	Kатегория A4	—
отклонение от плоскости на длине до 1 м (до 3 м) мм, не более: A3	4,5(9,5)	—	—
A4	—	7,5(14)	—
диаметр или наибольший размер ра- ковины, мм, не более: A3	4	—	—
A4	—	10	—
глубина впадины, мм, не более: A3	2	—	—
A4	—	3	—
высота местного наглыва (выступа), мм, не более: A3	Не допус- кается	—	—
A4	—	2	—

\*Характеристика точности — по ГОСТ 21778.

П р и м е ч а н и е — Знак «—» означает необязательность установки показате-  
ля качества данного класса опалубки.

Таблица 2 — Оборачиваемость опалубки

Тип опалубки, материал элементов опалубки	Оборачиваемость опалубки					
	Для формообразующих элементов, единиц оборотов*			Для поддерживающих и несущих элементов, единиц оборотов*		
	1-й класс, не менее	2-й класс, не менее	3-й класс, до	1-й класс, не менее	2-й класс, не менее	3-й класс, до
<b>Мелкощитовая:</b>						
сталь, алюминий	200	100	100	250	150	150
дерево, пластик	20	15	15	30	20	20
фанера**						
для опалубки стен	60	30	30	—	—	—
для опалубки перекрытий	20	10	10	—	—	—
<b>Крупнощитовая:</b>						
сталь, алюминий	300	200	200	400	250	250
дерево, пластик	30	20	20	—	—	—
фанера**						
для опалубки стен	80	60	60	—	—	—
<b>Блочная</b>	300	150	150	300	150	150
<b>Объемно-переставная</b>	500	300	300	500	300	300
<b>Скользящая:</b>						
сталь	200*	100*	100*	300*	200*	200*
дерево	40*	30*	30*	100	50	50
<b>Подъемно-переставная</b>	100*	60*	60*	120*	80*	80*
<b>Горизонтально-перемещаемая</b>	150*	80*	80*	200*	100*	100*
<b>Пневматическая</b>	10	5	5	—	—	—

\* Для скользящей, подъемно-переставной и горизонтально-перемещаемой опалубки — в м подъема или перемещения

\*\* При применении с одной стороны

5.3 Размеры формообразующих элементов опалубки (кроме разборной) должны быть кратны укрупненному модулю 3М, равному 300 мм. Размеры, не кратные модулю М, допускаются по согласованию с потребителем.

5.4 Порядок индексации опалубки приведен в приложении Б.

## 6 Общие технические требования

### 6.1 Характеристики

6.1.1 Опалубку следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов и технических условий на опалубку конкретных типов и конструкторской документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке согласно ГОСТ Р 15.201.

#### П р и м е ч а н и я

1 Технические условия на опалубку конкретных типов 1-го и 2-го классов должны быть разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114, а также согласованы с организацией, уполномоченной Госстроем России проводить экспертизу технических условий на опалубку, или согласовываться Техническим подкомитетом по стандартизации и техническому нормированию в строительстве ПК 3/ТКС 71 «Опалубка и опалубочные работы для монолитного строительства».

2 Изменения конструкции опалубки должны быть согласованы с предприятием-разработчиком.

6.1.2 Климатическое исполнение опалубки У, категория 1 по ГОСТ 15150.

6.1.3 В технических условиях на опалубку конкретных типов должны быть установлены значение показателей качества, номенклатура которых приведена в приложении В.

6.1.4 Конструкция опалубки должна обеспечивать:

- прочность, жесткость и геометрическую неизменяемость формы и размеров под воздействием монтажных, транспортных и технологических нагрузок;
- проектную точность геометрических размеров монолитных конструкций и заданное качество их поверхностей в зависимости от класса опалубки;
- максимальную обрачиваемость и минимальную стоимость в расчете на один оборот;

- минимальную адгезию к схватившемуся бетону (кроме несъемной);
- минимальное число типоразмеров элементов в зависимости от характера монолитных конструкций;
- возможность укрупнительной сборки и переналадки (изменения габаритных размеров или конфигурации) в условиях строительной площадки;
- возможность фиксации закладных деталей в проектном положении и с проектной точностью;
- технологичность при изготовлении и возможность применения средств механизации, автоматизации при монтаже;
- бысторазъемность соединительных элементов и возможность устранения зазоров, появляющихся в процессе длительной эксплуатации;
- минимизацию материальных, трудовых и энергетических затрат при монтаже и демонтаже;
- удобство ремонта и замены элементов, вышедших из строя;
- герметичность формообразующих поверхностей (кроме специальных);
- температурно-влажностный режим, необходимый для твердения и набора бетоном проектной прочности;
- химическую нейтральность формообразующих поверхностей к бетонной смеси, кроме специальных случаев;
- быструю установку и разборку опалубки без повреждения монолитных конструкций и элементов опалубки.

6.1.5 Прогиб формообразующей поверхности и несущих элементов опалубки под действием воспринимаемых нагрузок при пролете  $l$  не должен превышать:

- $l/400$  ( $l/300$ ) — для вертикальных элементов, для классов 1 (2);
- $l/500$  ( $l/400$ ) — для горизонтальных элементов, для классов 1(2).

6.1.6 Нагрузки и данные для расчета опалубки приведены в приложении Г.

6.1.7 Панели и блоки, собранные из элементов мелкощитовой, крупнощитовой, блочной и объемно-переставной опалубки, должны обеспечивать или иметь устройства для предварительного отделения их от поверхности забетонированных конструкций. Не допускается применение подъемных механизмов для срыва опалубки с бетона.

**6.1.8 Конструкция греющей опалубки должна обеспечивать:**

- равномерную температуру на палубе щита. Температурные перепады не должны превышать 5 °С;
- электрическое сопротивление изоляции при использовании электрических нагревателей и коммутирующей разводки – не менее 0,5 МОм.
- возможность замены нагревательных элементов в случае выхода их из строя в процессе эксплуатации;
- контроль и регулируемость режимов прогрева;
- стабильность теплотехнических свойств щита.

**6.1.9 В качестве нагревателей для греющей опалубки могут быть использованы трубчатые электронагреватели (ТЭНы) по ГОСТ 13268 или нагревательные провода по ТУ-16.К71-013-88.**

Допускается применение нестандартных нагревателей, которые должны соответствовать требованиям нормативных документов в части виброустойчивости, электро- и пожарной безопасности.

**6.1.10 Несъемные опалубки, входящие в сечение возводимой конструкции, должны соответствовать требованиям нормативных документов на строительные конструкции.**

**6.1.11 Люфт в шарнирных соединениях элементов опалубки 1-го и 2-го классов не должен превышать 1 мм.**

**6.1.12 Палуба конструкций опалубки (крупнощитовая, объемно-переставная, блочная), применяемая для получения поверхностей, готовых под окраску или оклейку обоями, должна изготавливаться из целых листов. При изготовлении из двух или нескольких листовстыковые соединения палубы должны опираться на несущие элементы каркаса щита; сварные швы и герметизирующая обмазка должны быть зачищены заподлицо с основной поверхностью.**

## **6.2 Требования к материалам**

**6.2.1 Элементы опалубки должны изготавливаться из материалов, которые по качеству должны удовлетворять требованиям нормативных документов, указанных в конструкторской документации изделия.**

**6.2.2 Для несущих и поддерживающих элементов опалубки (каркасы, схватки, рамы, стойки, фермы и пр.) должна применяться сталь марки Ст.3\* по ГОСТ 380.**

---

\* Могут применяться другие марки металла, технические характеристики которых не ниже указанной марки

Устройства для подъема опалубки (петли, штыри и др.) должны изготавливаться из стали марки Ст.Зпс\* любой категории по ГОСТ 380 или стали марки 20\* по ГОСТ 1050.

Детали, подвергающиеся износу (пальцы, замки, втулки, шарниры и т.д.), должны изготавливаться из стали не ниже марки 45\* по ГОСТ 1050 и подвергаться термической обработке.

6.2.3 Несущие элементы алюминиевой опалубки (каркасы, рамы, балки и др.) должны изготавливаться из алюминиевых сплавов не ниже марки и состояния АД 31Т1\* по ГОСТ 4784, ГОСТ 8617, ГОСТ 22233.

6.2.4 Для металлических палуб должна применяться листовая сталь марки Ст. 3\* по ГОСТ 380, ГОСТ 14637, ГОСТ 16523.

6.2.5 Для деревянных несущих и поддерживающих элементов должны применяться лесоматериалы круглые хвойных пород I—II сорта по ГОСТ 9463, пиломатериалы хвойных пород I—II сорта по ГОСТ 8486.

6.2.6 Для палубы опалубки 1-го и 2-го классов должна применяться облицованная (ламинированная) березовая фанера; для 2-го класса может применяться также комбинированная облицованная фанера; для 3-го класса — пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486 и лиственных пород по ГОСТ 2695 не ниже II сорта, древесностружечные плиты по ГОСТ 10632, древесноволокнистые плиты по ГОСТ 4598, фанера бакелизированная по ГОСТ 11539, фанера марки ФСФ по ГОСТ 3916.1, ГОСТ 3916.2 и другие материалы.

6.2.7 Пластмассовые палубы должны изготавливаться из материалов, удовлетворяющих требованиям стандартов или технических условий на эти материалы и требованиям, предъявляемым к конкретной опалубке.

6.2.8 В качестве формообразующих и несущих элементов опалубки могут использоваться kleеные деревянные конструкции по ГОСТ 20850.

Клееные зубчатые соединения деревянных конструкций должны соответствовать ГОСТ 19414. Могут применяться другие соединения древесины, в том числе специальные на металлических и других пластинах.

---

\* Могут применяться другие марки металла, технические характеристики которых не ниже указанной марки.

6.2.9 В качестве утеплителя греющей и утепленной опалубки должны применяться теплоизоляционные материалы плотностью до 200 кг/м<sup>3</sup>. Фактическая плотность утеплителя не должна превышать паспортную более чем на 15 %, а влажность — на 6 %.

6.2.10 Металлическая сетка по ГОСТ 3826, применяемая для несъемной опалубки, должна иметь ячейки размером не более 5×5 мм.

### 6.3 Требования к покрытиям

6.3.1 Опалубка должна быть защищена от внешних воздействий.

6.3.2 Металлические поверхности элементов опалубки 1-го и 2-го классов, не соприкасающиеся с бетоном, должны иметь защитные покрытия по ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.303 или иметь антикоррозионные свойства, обеспечивающие заданную обрачиваемость в условиях эксплуатации.

6.3.3 Фанера, применяемая в качестве палубы опалубок 1-го и 2-го классов, должна иметь водостойкое покрытие, пропитку или другую обработку рабочих поверхностей.

6.3.4 Торцы ламинированной фанеры и древесные материалы формообразующих элементов (палуба) опалубки 1-го и 2-го классов должны быть защищены от механических повреждений и проникновения влаги герметиком.

### 6.4 Требования к сварке

6.4.1 Виды сварных швов, их форма и размеры принимают по рабочим чертежам.

Сварка стальных конструкций осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 5264; ГОСТ 8713; ГОСТ 11533; ГОСТ 11534; ГОСТ 14771; ГОСТ 23518; алюминиевых конструкций — с требованиями ГОСТ 7871, ГОСТ 14806.

### 6.5 Комплектность

6.5.1 Опалубка должна поставляться предприятием-изготовителем комплектно в состоянии, пригодном для эксплуатации, без дополнительных доработок и исправлений (или поэлементно по требованию заказчика).

6.5.2 Состав комплекта и наличие запасных частей определяются заказом потребителя.

6.5.3 При необходимости, по согласованию с потребителем, в комплект опалубки включаются инструмент и приспособления для монтажа, демонтажа, перемещения.

**6.5.4 Комплекты опалубки должны быть снабжены эксплуатационными документами по ГОСТ 2.601:**

- паспорт на опалубку;
- инструкция по эксплуатации (со схемами монтажа и допустимыми нагрузками).

## **6.6 М а р к и р о в к а**

**6.6.1 На основных элементах опалубки 1-го и 2-го классов (щиты, рамы, балки) на поверхностях, не соприкасающихся с бетоном, с нерабочей стороны должны быть нанесены несмываемой краской ударным или другим способом следующие маркировочные знаки:**

- индекс элемента опалубки в соответствии с настоящим стандартом;
- дата изготовления;
- наименования предприятия-изготовителя или его товарный знак.

**6.6.2 Каждое грузовое место должно иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192.**

## **6.7 У п а к о в к а**

**6.7.1 Элементы опалубки размером более 1 м следует упаковывать по маркам в транспортные пакеты, обеспечивающие целостность и сохранность изделий при транспортировании и хранении.**

**6.7.2 Крепежные изделия, замки, болты, гайки, шайбы и другие мелкоразмерные элементы опалубок, принадлежности, инструмент и соединительные элементы должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность изделий.**

**6.7.3 Перед упаковкой элементы опалубки должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 9.014 (для группы IV), за исключением крепежных и других мелкоразмерных элементов, относящихся к группе I-1 (ГОСТ 9.014).**

**Вариант защиты ВЗ-1 со сроком действия временной защиты от коррозии не менее 12 мес.**

**6.7.4 К каждому пакету и ящику должен быть приложен упаковочный лист (опись) элементов данной упаковки. Опись должна быть доступна для изъятия без вскрытия упаковки и предохранена от влаги.**

**6.7.5 Документация (опись), поставляемая с опалубкой, должна быть герметически упакована и обеспечивать герметичность, водонепроницаемость, сохранность документации.**

6.7.6 При поставке комплектов опалубки техническая документация должна быть вложена в тару, на которой должна быть надпись «Документация».

## 7 Требования безопасности

7.1 Соединительные (крепежные) элементы опалубки всех классов должны иметь устройства, препятствующие самопроизвольному раскрыванию, развинчиванию, расстыковке или выпадению в условиях бетонирования и других рабочих воздействий на опалубку.

7.2 Конструкция опалубки должна предусматривать наличие рабочей площадки. Ширина рабочей площадки должна быть вне габаритов опалубки не менее 800 мм.

7.3 Конструкция опалубки должна обеспечивать защиту от падения с высоты в виде ограждающих устройств. Ограждающие устройства должны быть по всей длине внешней стороны рабочей площадки. Высота ограждения должна быть не менее 1100 мм, расстояния между горизонтальными элементами ограждения — не более 500 мм.

7.4 Конструкция опалубки должна предусматривать средства доступа для подъема на рабочую площадку (вертикальные или наклонные лестницы и т.п.).

7.5 Конструкция крупноразмерных элементов опалубки должна предусматривать средства для анкеровки, предназначенные для их подъема грузоподъемными механизмами при монтаже и демонтаже опалубки.

## 8 Правила приемки

8.1 Опалубка должна быть приняты службой технического контроля предприятия-изготовителя.

8.2 Приемка опалубки должна производиться партиями. Величина партии не должна превышать  $5000 \text{ м}^2$  (по площади опалубливаемой поверхности).

8.3 Для проверки качества изготовления серийно выпускаемой опалубки рекомендуется проводить приемосдаточные (ПС) и периодические (П) испытания.

8.4 Приемосдаточным испытаниям подвергают собранный фрагмент опалубки площадью не менее  $20 \text{ м}^2$ .

Объем и периодичность проведения периодических испытаний устанавливают в технических условиях на опалубку конкретных типов.

Периодическим испытаниям подвергается опалубка, прошедшая приемосдаточные испытания.

8.5 Параметры, контролируемые при испытаниях, — в соответствии с таблицей 3

Таблица 3

Проверяемый параметр и требование	Вид испытания		Номер таблицы и пункта настоящего стандарта
	ПС	П	
Несущая способность	+	—	Таблица В 1
Расчетные нагрузки	+	—	Таблица В 1
Удельная масса	+	—	Таблица В 1
Жесткость	+	+	Таблица В 1
Точность изготовления и монтажа	+	+	Таблица 1
Оборачиваемость опалубки	+	—	Таблица 2
Адгезия к бетону	+	—	Таблица В 1
Сопротивление изоляции, мощность и характеристики нагревателей греющей опалубки	+	+	Таблица В 1
Универсальность	+	—	Таблица В 1
Уровень унификации изделия	+	—	Таблица В.1
Трудоемкость монтажа и демонтажа	+	—	Таблица В 1
Ремонтопригодность	+	—	Таблица В 1
Герметичность формообразующих поверхностей	+	+	613
Фиксация закладных изделий в проектном положении и с проектной точностью	+	+	613
Быстроразъемность соединительных элементов и возможность устранения зазоров в элементах опалубки	+	+	613

*Окончание таблицы 3*

Проверяемый параметр и требование	Вид испытания		Номер таблицы и пункта настоящего стандарта
	ПС	П	
Установка и разборка опалубки без повреждения монолитных конструкций	+	—	6.1.3
Конструкции соединительных элементов опалубки	+	+	6.1.9, 6.1.10
Конструкции палубы	+	+	6.1.11
Требования к материалам	+	+	6.2
Требования к покрытиям	+	+	6.3
Требования к сварке	+	+	6.4

**Примечания**

1 Знак «+» означает обязательность проверки параметра при проведении данного вида испытаний

2 Знак «—» означает, что параметр при проведении данного вида испытаний не проверяют

**9 Методы испытаний**

9.1 Испытания опалубки проводятся по программам и методикам, разработанным предприятиями — разработчиками опалубки.

**10 Транспортирование и хранение**

10.1 Транспортирование элементов опалубки может осуществляться открытым подвижным (железнодорожным, автомобильным) транспортом без укрытия, в соответствии с правилами перевозок грузов.

10.2 Группа условий хранения и транспортирования опалубки должны соответствовать группе 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150.

10.3 Хранение опалубки должно осуществляться в соответствии с условиями хранения 4 Ж2, 3 Ж3, 50 Ж4 по ГОСТ 15150.

При сроке хранения до 12 мес элементы опалубки 1-го и 2-го классов должны быть рассортированы по маркам и размерам, уложены на деревянные подкладки в штабеля и храниться в закрытых помещениях или укрытиях.

**10.4 Металлические рабочие поверхности при необходимости длительного хранения должны подвергаться консервации по ГОСТ 9.014, группа 2, вариант В3-1.**

При сроке хранения более 12 мес элементы опалубки должны быть подвергнуты повторной консервации.

## **11 Указания по эксплуатации**

**11.1 Опалубочные работы должны производиться в соответствии со СНиП 3.01.01 и проектом производства работ (ППР).**

**11.2 Требования безопасности при эксплуатации по СНиП 12-03.**

**11.3 Монтаж и демонтаж опалубки может производиться только при наличии технологической карты или проекта производства работ.**

**11.4 К работам по монтажу и демонтажу опалубки на высоте допускаются рабочие, прошедшие инструктаж.**

**11.5 Каждый раз перед установкой греющей опалубки проверяются сохранность утеплителя, крепления токоприемников, соответствие омического сопротивления нагревателей паспортным данным, целостность изоляции нагревателей, работоспособность систем электроснабжения и регулирования режима прогрева, безопасность работ.**

## **12 Гарантии изготовителя**

**12.1 Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие опалубки требованиям настоящего стандарта.**

Гарантийный срок эксплуатации опалубки 1-го класса устанавливается 12 мес со дня отгрузки ее потребителю при соблюдении правил транспортирования, хранения, эксплуатации и при условии, что оборачиваемость ее не превысит нормативную, опалубки 2-го класса — 6 мес, опалубки 3-го класса — устанавливается по согласованию предприятия-изготовителя и заказчика.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
*(справочное)*

**Применимость типов опалубки**

**Таблица А.1**

Тип опалубки	Применимость
Мелкощитовая	Бетонирование монолитных конструкций, в том числе с вертикальными (стен, колонн и т.п.), горизонтальными (перекрытий, ригелей и т.п.) и наклонными поверхностями различного очертания, в том числе стыков, проемов монолитных конструкций с небольшой опалубочной поверхностью. Может применяться вместе с крупнощитовой опалубкой для бетонирования небольших по объему и сложных по конфигурации монолитных конструкций и как вставки, в том числе в стесненных условиях производства
Крупнощитовая	Бетонирование крупноразмерных монолитных конструкций, в том числе стен и перекрытий зданий и сооружений
Блочная	Бетонирование замкнутых отдельно стоящих монолитных конструкций, например ростверков, колонн, фундаментов, а также внутренних поверхностей замкнутых ячеек жилых зданий и лифтовых шахт
Объемно-представная	Одновременное бетонирование стен и перекрытий зданий и сооружений, а также дополнительных конструкций, например колонн
Скользящая	Бетонирование вертикальных (главным образом высотой более 40 м) стен зданий и сооружений, преимущественно постоянного сечения
Горизонтально-перемещаемая	Бетонирование водоводов, коллекторов, туннелей, возводимых открытым способом (катучая опалубка); обделка туннелей, возводимых закрытым способом (туннельная опалубка)
Подъемно-представная	Бетонирование вертикальных высотных сооружений с переменным сечением, например градирни, трубы


*Окончание таблицы А 1*

Тип опалубки	Применяемость
Пневматическая	Бетонирование пространственных монолитных конструкций криволинейного очертания, например сферы, купола и т п
Несъемная	Бетонирование монолитных конструкций без распалубливания, создание гидроизоляции, облицовки, утепления, внешнего армирования и др. Может включаться или не включаться в расчетное сечение монолитной конструкции
П р и м е ч а н и е — Типы опалубки применяют в зависимости от вида и размеров бетонируемых конструкций и способа производства бетонных работ	

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
**(обязательное)**

**Индексация опалубки конкретной конструкции**

1 Порядок индексации приведен на рисунке Б.1.

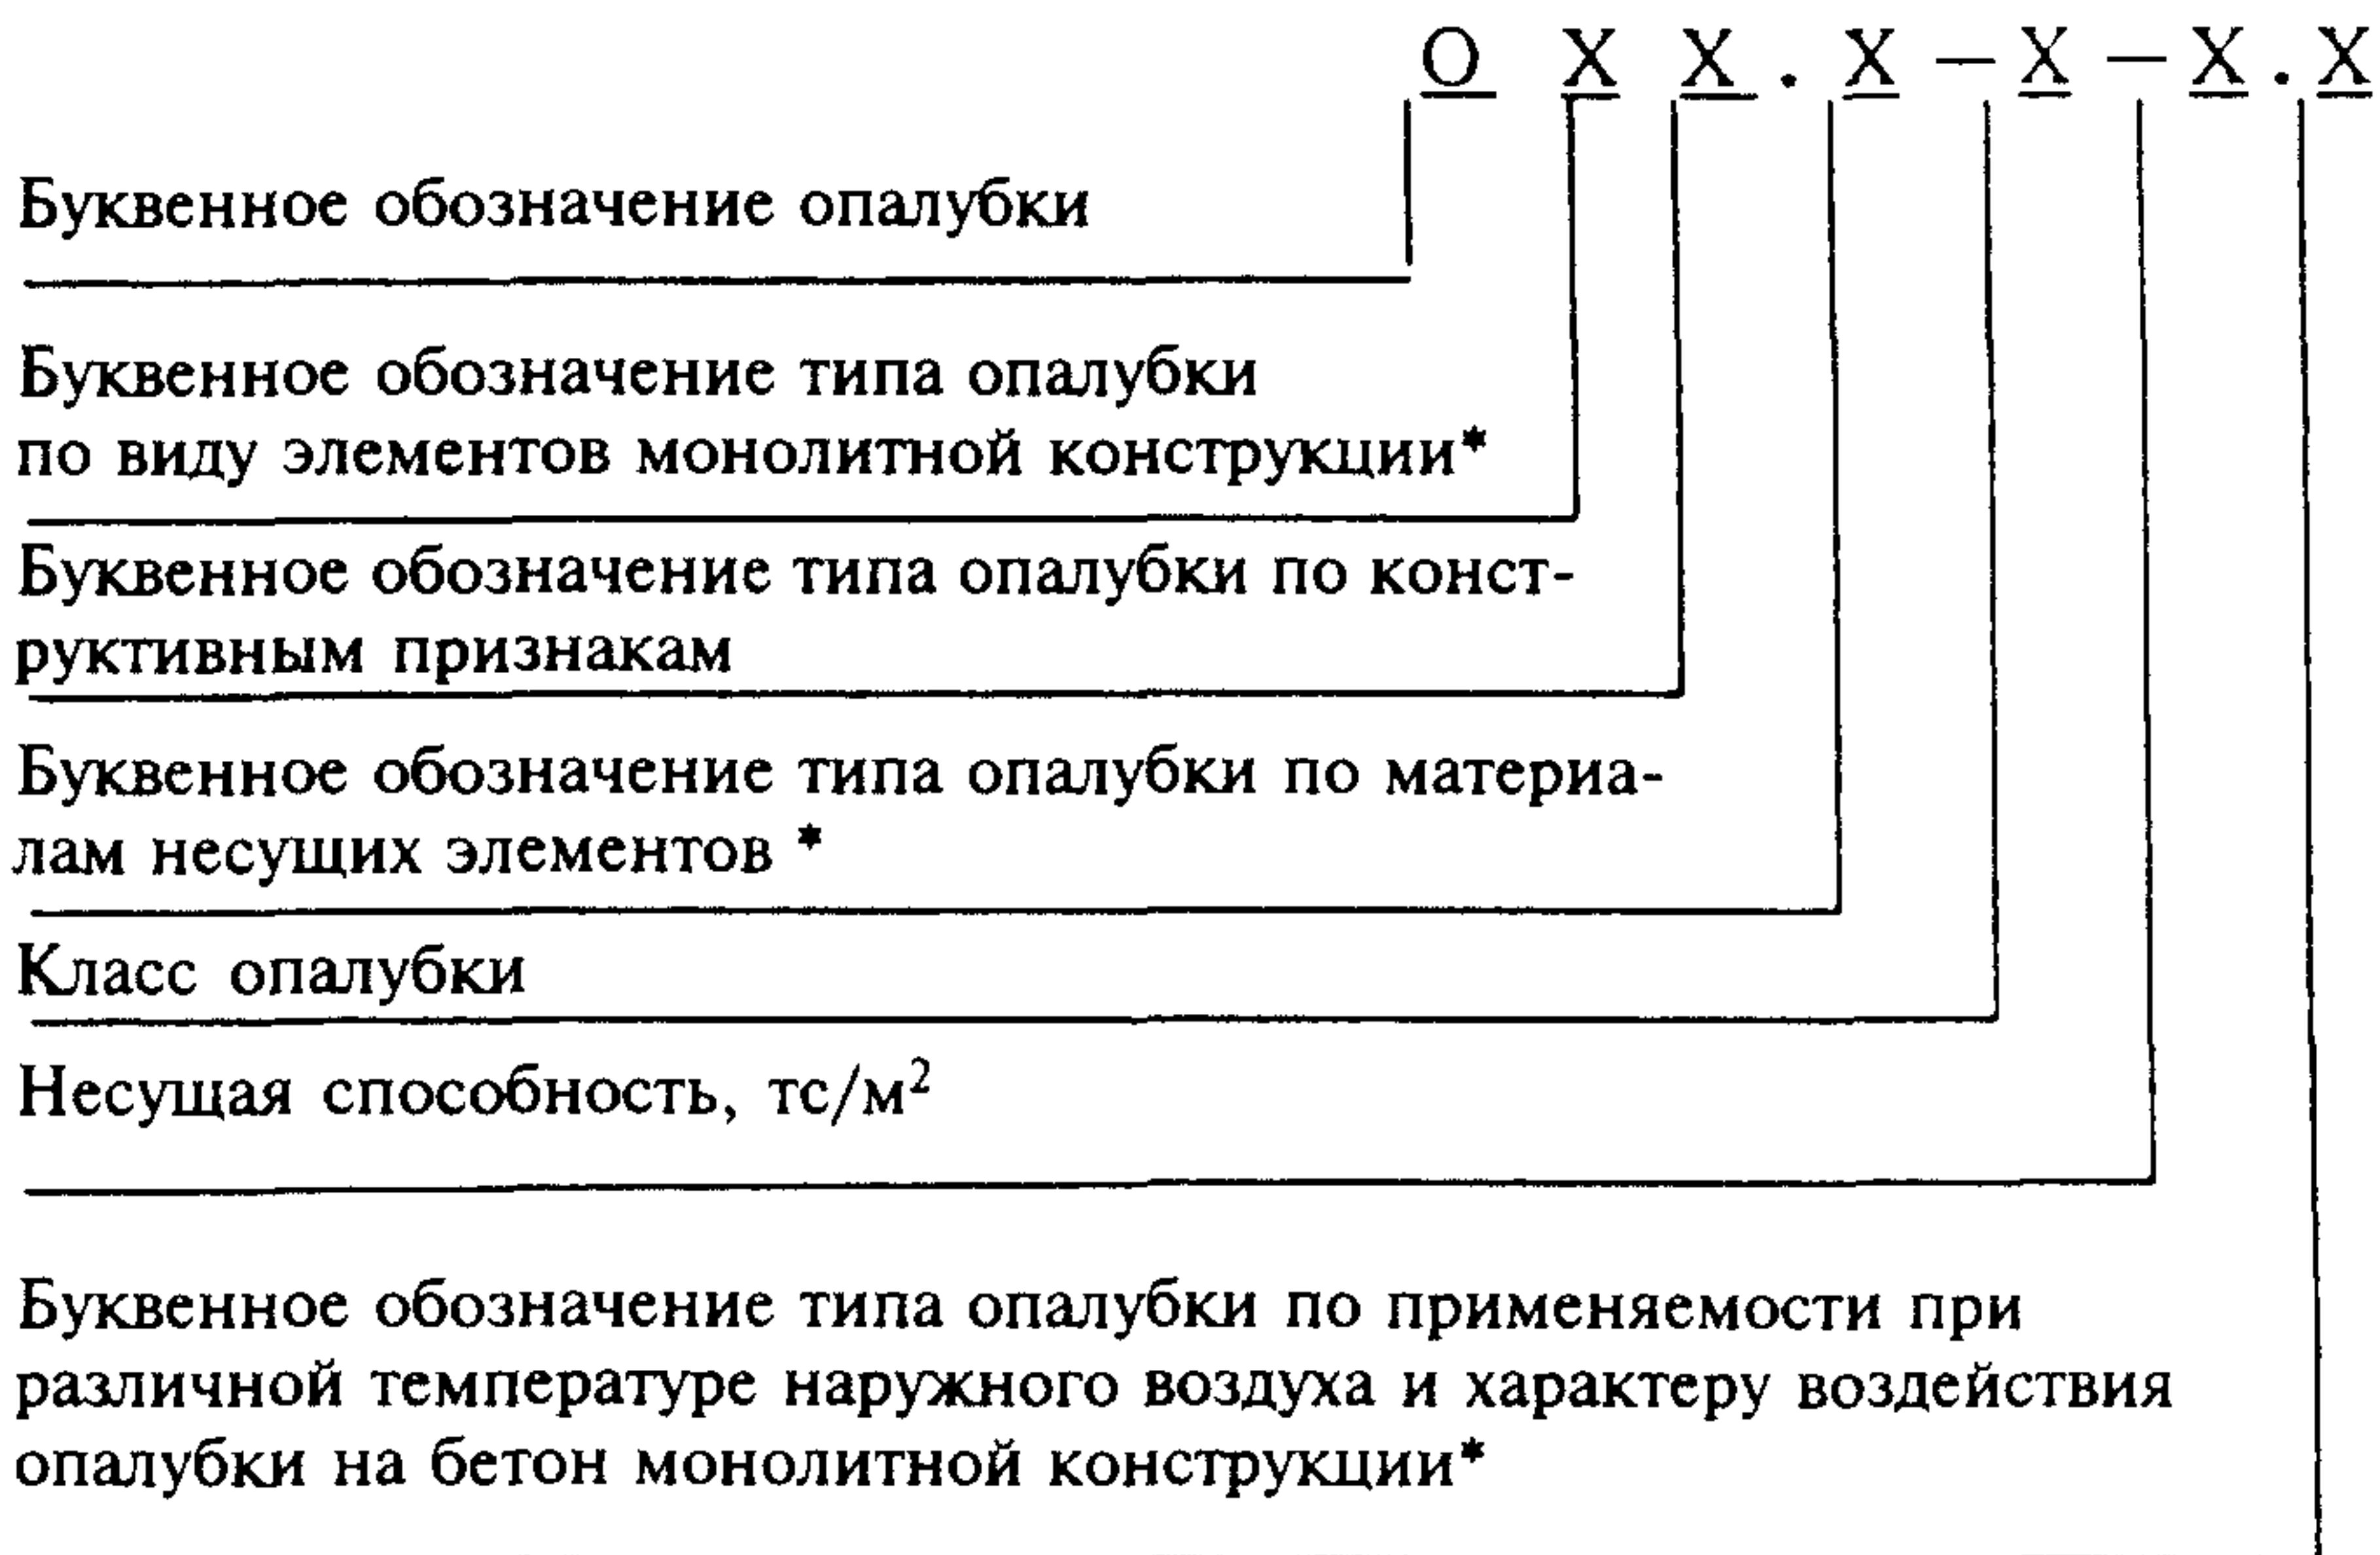

**Примечания**

1 В индексации опалубки по виду элементов монолитной конструкции приводятся буквенные обозначения только наиболее распространенных элементов (стен, колонн, перекрытий, балок (ригелей), фундаментов, ростверков)

2 Индекс присваивается на основе утвержденного технического задания на проектирование опалубки (или заменяющего документа) организацией, уполномоченной Госстроем России проводить экспертизу технических условий на опалубку (или техническим комитетом по стандартизации и техническому нормированию в строительстве)

**Рисунок Б.1**

\* При необходимости по согласованию с заказчиком

2 Условные обозначения типов опалубки приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Тип опалубки	Условные обозначения в соответствии с порядком индексации									
	O	X	X		X		X	-	X	•
Тип опалубки по виду элемента монолитной конструкции: фундаментов растверков стен колонн перекрытий (в том числе балочных и ребристых) куполов (сфер, оболочек, сводов) пролетных строений мостов, эстакад и других подобных сооружений		Ф Р С К П Кл М								
Тип опалубки по конструктивным признакам: мелкощитовая крупнощитовая блочная объемно-переставная скользящая горизонтально-перемещаемая подъемно-переставная пневматическая несъемная			М К Б О С Г П Пн Н							
Тип опалубки по материалам несущих и формообразующих элементов: стальная алюминиевая пластиковая деревянная и из деревянных материалов комбинированная прочие материалы				Ст Ал Пл Д К Пм						

### *Окончание таблицы Б.1*

3 Пример индексации опалубки стен крупнощитовой алюминиевой первого класса несущей способностью 6 тс/м<sup>2</sup> утепленной:

## О С К. АЛ-1-6.У ПО ГОСТ Р

4 Порядок индексации элементов опалубки приведен на рисунке Б.2.

Буквенное обозначение элемента опалубки:  
Щ — щит, Р — рама, Ст — стойка телескопи-  
ческая, Б — балка, Р — ригель, Стяж. — стяж-  
ка, Пд — подмости, Пк — подкос, Зм — замок

### **Основные размеры элемента опалубки\*, м**

**Несущая способность стоек\*\*, стяжек, тс/м<sup>2</sup> (в скобках)**

*Рисунок Б.2*

\* Ширина на высоту — для щита, минимальная высота на максимальную высоту — для телескопической стойки, длина — для стяжки, максимальная ширина вставки — для замка и т. п.

\*\* На максимальной высоте

**5 Примеры индексации элементов опалубки.**

**5.1 Пример индексации щита опалубки шириной 1,2 м и высотой 3 м:**

**Щ 1,2×3,0**

**5.2 Пример индексации телескопической стойки минимальной высотой 1,5 м и максимальной высотой 3,7 м, несущей способностью 0,9 тс/м<sup>2</sup> на максимальной высоте:**

**Ст 1,5×3,7 (0,9)**

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**  
**(обязательное)**

**Номенклатура показателей качества, устанавливаемая  
в технических условиях на опалубку конкретных типов**

B.1 В технических условиях на опалубку конкретных типов устанавливают значения показателей качества, номенклатура которых приведена в таблице B.1.

Таблица B.1

Наименование показателей, единица измерения	Применимость в технических условиях в зависимости от класса опалубки		
	1-й класс	2-й класс	3-й класс
<b>Для всех типов опалубки</b>			
Класс опалубки	+	+	+
Несущая способность, тс/м <sup>2</sup>	+	+	+
Удельная масса, кг/м <sup>2</sup>	+	+	+
Размеры и допуски основных элементов опалубки, мм	+	+	+
Жесткость			
прогиб под нагрузкой, мм	+	+	+
Расчетные нагрузки:			
боковое давление бетонной смеси, кгс/м <sup>2</sup>	+	+	+
нагрузка при бетонировании перекрытий, кгс/м <sup>2</sup>	+	+	+
ветровые нагрузки, кгс/м <sup>2</sup>	+	+	+
горизонтальные смещающие нагрузки, кгс/м <sup>2</sup>	+	+	+
Адгезия к бетону*			
нагрузка сцепления при отрыве под угла- ми 0°, 45°, 90° (в зависимости от типа опа- лубки), кгс/м <sup>2</sup>	+	+	—

*Продолжение таблицы В.1*

Наименование показателей, единица измерения	Применимость в технических условиях в зависимости от класса опалубки		
	1-й класс	2-й класс	3-й класс
Универсальность: модуль	+	+	-
Уровень унификации изделия: количество унифицированных элементов, шт.	+	+	-
Трудоемкость монтажа и демонтажа, чел.-ч	+	+	-
Ремонтопригодность: удельная суммарная трудоемкость ремонта, чел.-ч/ед.оборотов	+	+	-
<b>Блочная опалубка внешнего контура (блок-форма)</b>			
Размеры щитов и блоков, мм	+	+	+
Угол наклона панелей, град.	+	+	+
<b>Объемно-переставная опалубка</b>			
Размеры секций, мм	+	+	+
Пролеты перекрытий, мм	+	+	+
Способ монтажа и распалубки	+	+	+
<b>Скользящая опалубка</b>			
Размеры возводимого сооружения, в том числе толщина стен, мм	+	+	+
Тип привода подъемного оборудования и его основные характеристики	+	+	+
Способ монтажа, подъема и демонтажа	+	+	+

*Продолжение таблицы В.1*

Наименование показателей, единица измерения	Применимость в технических условиях в зависимости от класса опалубки		
	1-й класс	2-й класс	3-й класс
<b>Горизонтально-перемещаемая опалубка</b>			
<b>К а т у ч а я</b>			
Длина щитов, мм	+	+	+
Уклон щита, град.	+	+	+
Скорость горизонтального передвижения опалубки, м/ч	+	+	-
<b>Т у н н е л ь н а я</b>			
Размеры туннелей, мм	+	+	+
Способ монтажа, распалубки и перемещения	+	+	+
<b>Подъемно-переставная опалубка</b>			
Размеры щитов и сооружения, мм	+	+	+
Толщина стен (пределы перемещения щитов), мм	+	+	+
Тип привода подъемного оборудования и его основные характеристики	+	+	+
Способ монтажа, подъема и распалубки	+	+	+
<b>Пневматическая опалубка</b>			
Размеры опалубки, мм	+	+	+
Способ монтажа, подъема, перемещения и распалубки	+	+	+
Избыточное давление, Па	+	+	+
<b>Несъемная опалубка</b>			
Характеристика материала опалубки в зависимости от назначения**, в том числе:			

*Окончание таблицы В 1*

Наименование показателей, единица измерения	Применимость в технических условиях в зависимости от класса опалубки		
	1-й класс	2-й класс	3-й класс
водопроницаемость	+	+	+
включение или невключение в расчетное сечение монолитных конструкций	+	+	+
<b>Греющая опалубка</b>			
<b>Характеристики нагревателей</b>			
вид нагревателя	+	+	+
материал и характеристики изоляции, в том числе электрическое сопротивление, МОм	+	+	+
номинальное напряжение, В	+	+	+
номинальная мощность, кВт	+	+	+
рабочая температура, град	+	+	+
Перепады температур, град	+	+	+
<b>Вид и характеристики утеплителя, в том числе</b>			
плотность, кг/м <sup>3</sup>	+	+	+
коэффициент теплопроводности, Вт/м °С	+	+	+
* В зависимости от продолжительность контакта бетона с опалубкой в часах ** Для облицовки или гидроизоляции			
<b>П р и м е ч а н и я</b> 1 Знак «+» означает, что для данного класса опалубки необходимо установить показатель качества 2 Знак «—» означает необязательность установки показателя качества для данного класса опалубки			

**ПРИЛОЖЕНИЕ Г**  
*(обязательное)*

**Нагрузки и данные для расчета опалубки**

**1 Вертикальные нагрузки**

1.1 Собственная масса опалубки определяется по чертежам.

1.2 Масса бетонной смеси принимается: для тяжелого бетона 2500 кг/м<sup>3</sup>, для других бетонов — по фактической массе.

1.3 Масса арматуры принимается по проекту, при отсутствии проектных данных — 100 кг/м<sup>3</sup>.

1.4 Нагрузки от людей и транспортных средств — 250 кгс/м<sup>2</sup>. Кроме того, опалубка должна проверяться на сосредоточенную нагрузку от технологических средств согласно фактическому возможному загружению по проекту производства работ (ППР).

**2 Горизонтальные нагрузки**

2.1 Ветровые нагрузки принимают по СНиП 2.01.07.

2.2 Максимальное боковое давление бетонной смеси  $P_{\max}$ , кгс(тс)/м<sup>2</sup>.

2.2.1 При уплотнении смеси наружными вибраторами (а также внутренними при радиусе действия вибратора  $R \geq H$ , где  $H$  — высота опалубки, м) давление принимается гидростатическим с треугольной эпюрою распределения давления в соответствии с рисунком Г.1,а.

$$P_{\max} = \gamma H.$$

Результирующее давление

$$P = \gamma H^2 / 2.$$

2.2.2 При уплотнении бетонной смеси внутренними вибраторами

$$P_{\max} = \gamma(0,27V + 0,78)K_1K_2,$$

где  $\gamma$  — объемная масса бетонной смеси, кг/м<sup>3</sup>;

$V$  — скорость бетонирования (скорость заполнения опалубки по высоте), м в течение часа;

$K_1$  — коэффициент, учитывающий влияние подвижности (жесткости) бетонной смеси,  $K_1 = 0,8$  для смесей с о.к. (осадкой конуса) 0–2 см;  $K_1 = 1$  для смесей с о.к. 2–7 см;  $K_1 = 1,2$  для смесей с о.к. 8 и более 8 см;

$K_2$  — коэффициент, учитывающий влияние температуры бетонной смеси:

$K_2 = 1,15$  для смесей с температурой 5–10 °C;

$K_2 = 1,0$  » » » 10–25 °C

$K_2 = 0,85$  » » » более 25 °C.

2.2.3 Динамические нагрузки, возникающие при выгрузке бетонной смеси, принимаются по таблице Г.1.

2.2.4 Нагрузки от вибрирования бетонной смеси принимаются 400 кгс /м<sup>2</sup>.

2.2.5 Коэффициенты запаса при расчете давления бетонной смеси принимаются по таблице Г.2.

2.2.6 Расчетная эпюра давления бетонной смеси — согласно рисунку Г.1,б.

$h_{\max}$  — высота, на которой достигается максимальное давление бетонной смеси, м

$$h_{\max} = P_{\max}/\gamma,$$

где  $\gamma$  — объемная масса для тяжелого бетона, принимается равной 2500 кг/м<sup>3</sup>

2.2.7 Максимальные нагрузки во всех случаях с учетом всех коэффициентов должны приниматься не выше гидростатических.

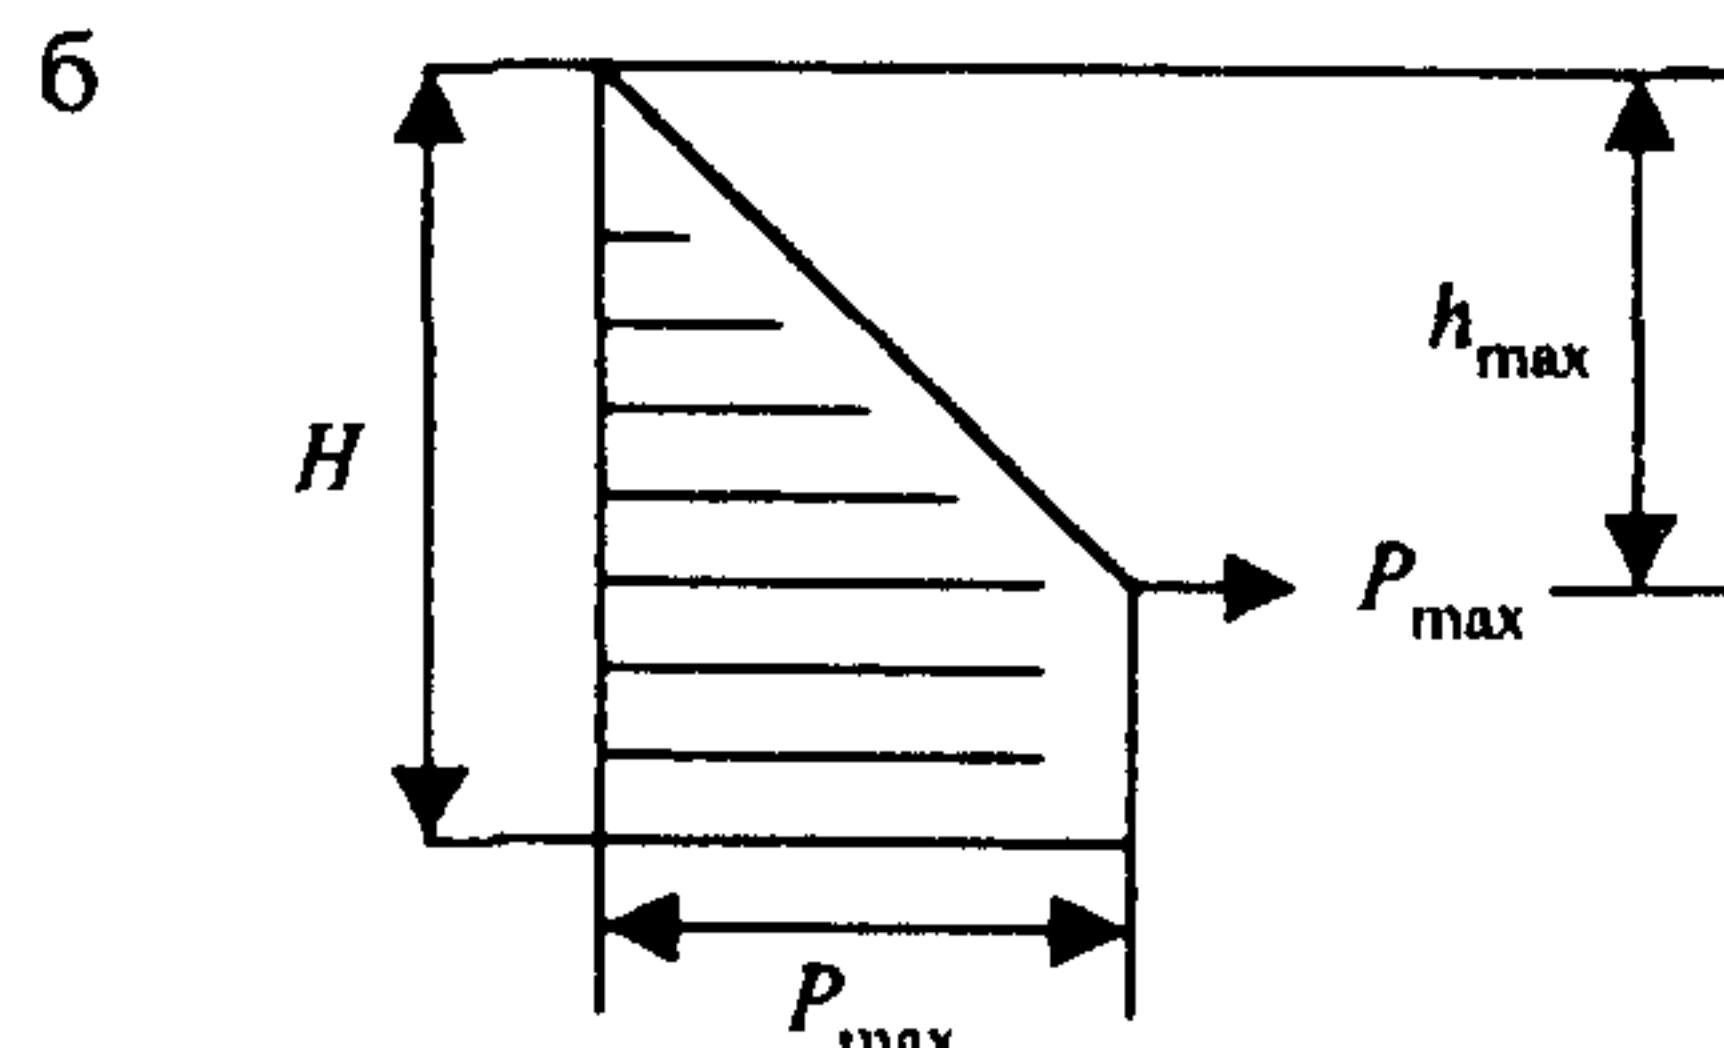
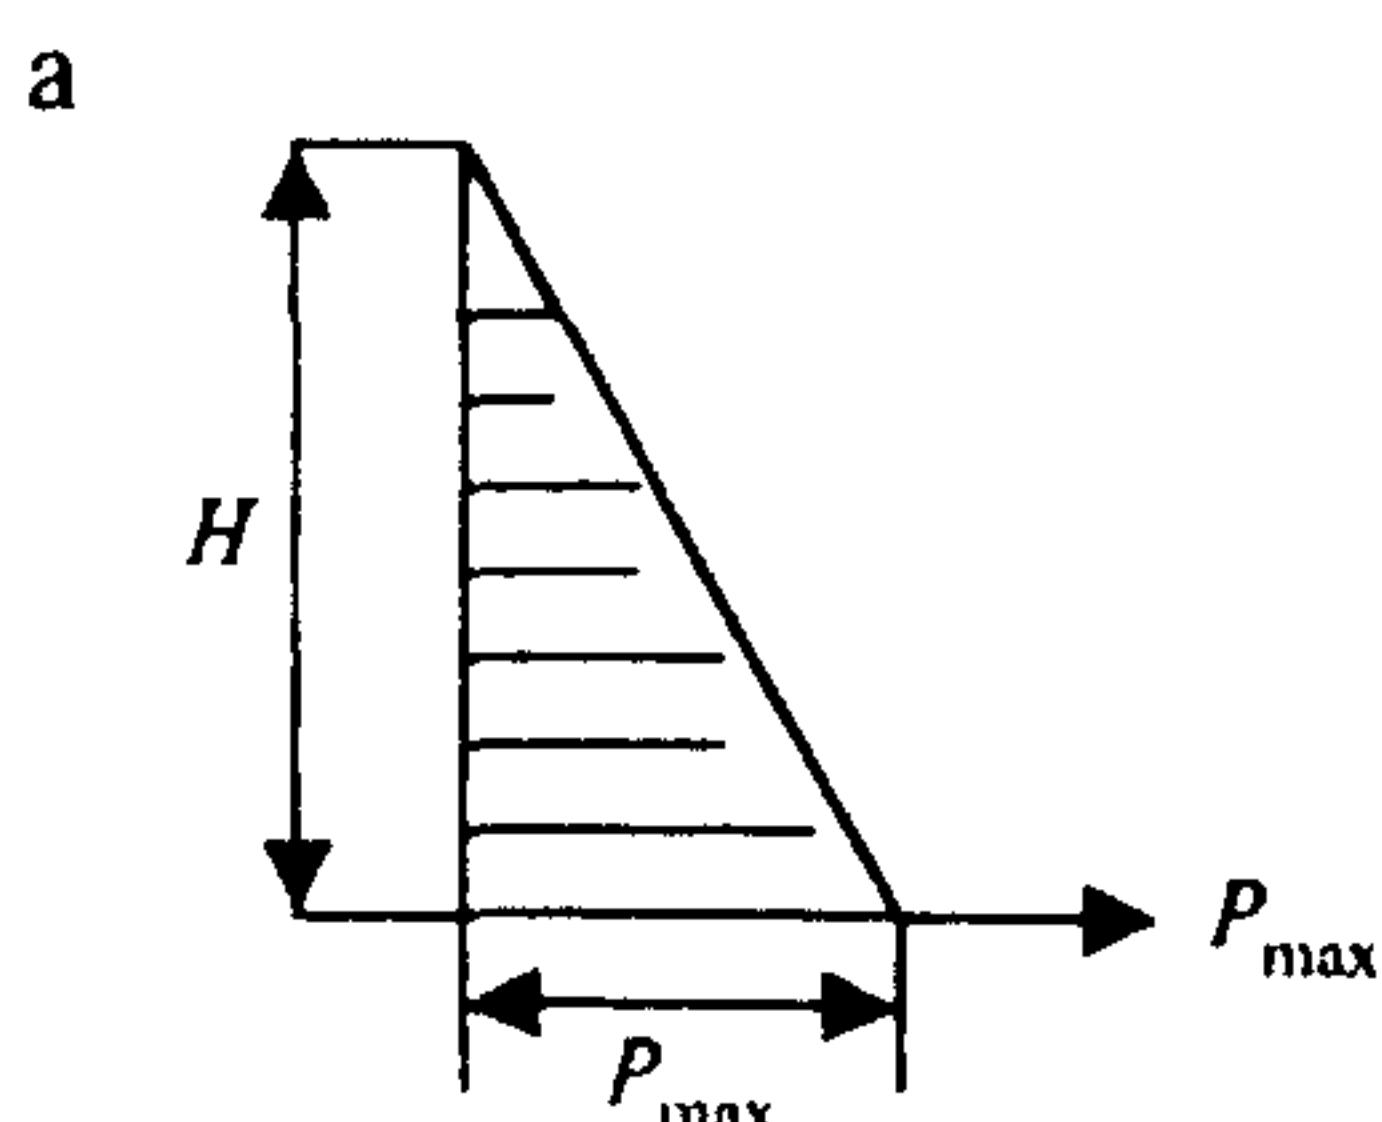


Рисунок Г.1 — Расчетные эпюры бокового давления бетонной смеси

а — гидростатическое давление; б — расчетное давление при уплотнении смеси внутренними вибраторами

**Т а б л и ц а Г.1 — Дополнительные динамические нагрузки, возникающие при выгрузке бетонной смеси**

Способ подачи бетонной смеси в опалубку	Нагрузка, кгс/м <sup>2</sup>
Спуск по лоткам, хоботам	400
Выгрузка из бадей вместимостью:	
до 0,8 м <sup>3</sup>	400
более 0,8 м <sup>3</sup>	600
Укладка бетононасосами	800

**Т а б л и ц а Г.2 — Коэффициенты запаса при расчете давления бетонной смеси**

Нагрузки	Коэффициент
Собственный вес опалубки	1,1
Вес бетонной смеси и арматуры	1,2
От движения людей, транспортных средств, сосредоточенные нагрузки	1,3
От вибрирования бетонной смеси	1,3
Боковое давление бетонной смеси	1,3
То же, при бетонировании колонн	1,5
Динамические при выгрузке бетонной смеси в опалубку	1,3

**УДК 69.057.5:006.354**

**ОКС 91.220**

**Ж33**

**ОКП 522550**

---

**Ключевые слова:** тип опалубки, класс опалубки, оборачиваемость, точность изготовления и монтажа

---

*Государственный стандарт Российской Федерации*

## **ОПАЛУБКА**

### **Общие технические условия**

**ГОСТ Р 52085—2003**

Зав. изд. отд. *Л.Ф. Калинина*

Редактор *И.А. Рязанцева*

Технический редактор *Т.М. Борисова*

Корректор *И.А. Рязанцева*

Компьютерная верстка *А.Н. Кафиева*

---

Подписано в печать 01 08 2003 Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub> Печать офсетная  
Усл. печ. л 2,1 Тираж 300 экз Заказ № 1642

---

Государственное унитарное предприятие —  
Центр проектной продукции в строительстве (ГУП ЦПП)

127238, Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп. 2

Тел/факс (095) 482-42-65 — приемная

Тел (095) 482-42-94 — отдел заказов,

(095) 482-41-12 — проектный отдел,

(095) 482-42-97 — проектный кабинет

**Шифр подписки 50.7.71**

## **ВНИМАНИЕ!**

**Письмом Госстроя России от 15 апреля 2003 г.  
№ НК-2268/23 сообщается следующее.**

Официальными изданиями Госстроя России, распространяемыми через розничную сеть на бумажном носителе и имеющими на обложке издания соответствующий голограммический знак, являются:

справочно-информационные издания: «Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной документации» и Перечень «Нормативные и методические документы по строительству», издаваемые Государственным унитарным предприятием — Центр проектной продукции в строительстве (ГУП ЦПП), а также научно-технический, производственный иллюстрированный журнал «Бюллетень строительной техники» издательства «БСТ», в которых публикуется информация о введении в действие, изменении и отмене федеральных и территориальных нормативных документов;

нормативная и методическая документация, утвержденная, согласованная, одобренная или введенная в действие Госстроем России, издаваемая ГУП ЦПП.