

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

ЧАСТЬ 2

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-4-76.83

УДК 621.642.3


СК-2**ОАО
«ЦПП»****АПРЕЛЬ
1984**

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ


ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СВОРНЫЕ

ЕМКОСТЬЮ 12000...20000 М³**ДЕРВ**На 2-х листах
на 4-х страницах
Страница I

РАЗРЕЗ I-I

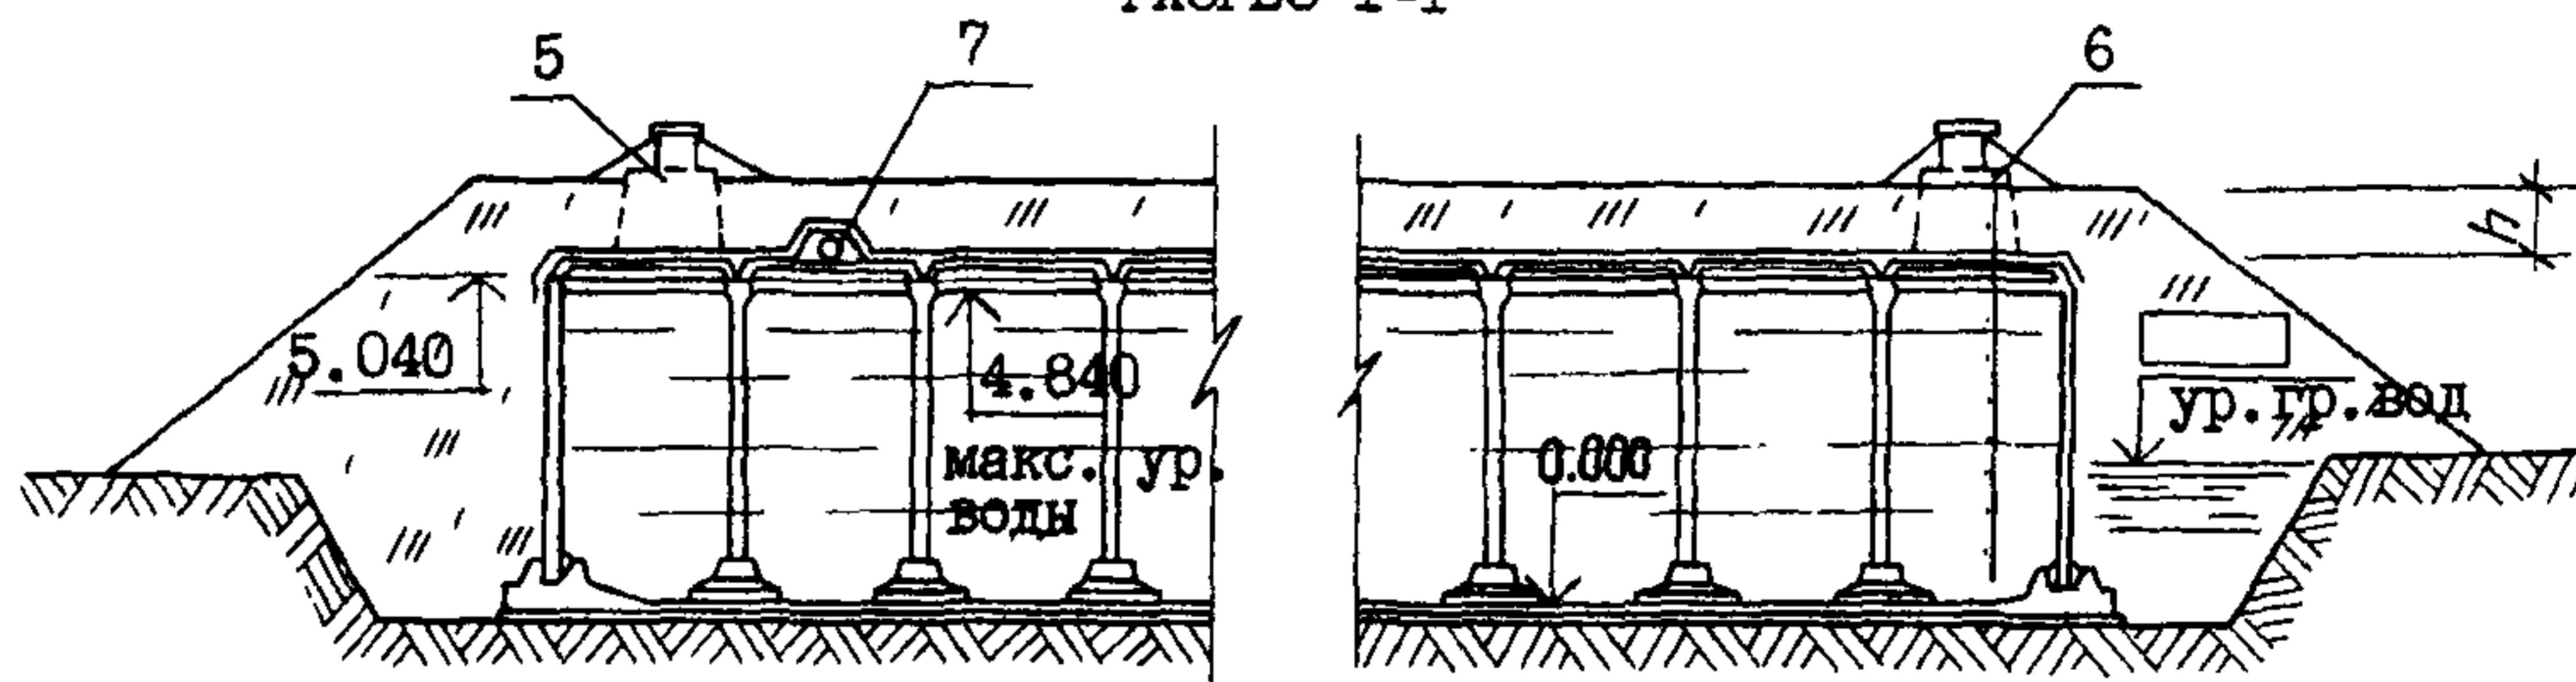

ПЛАН

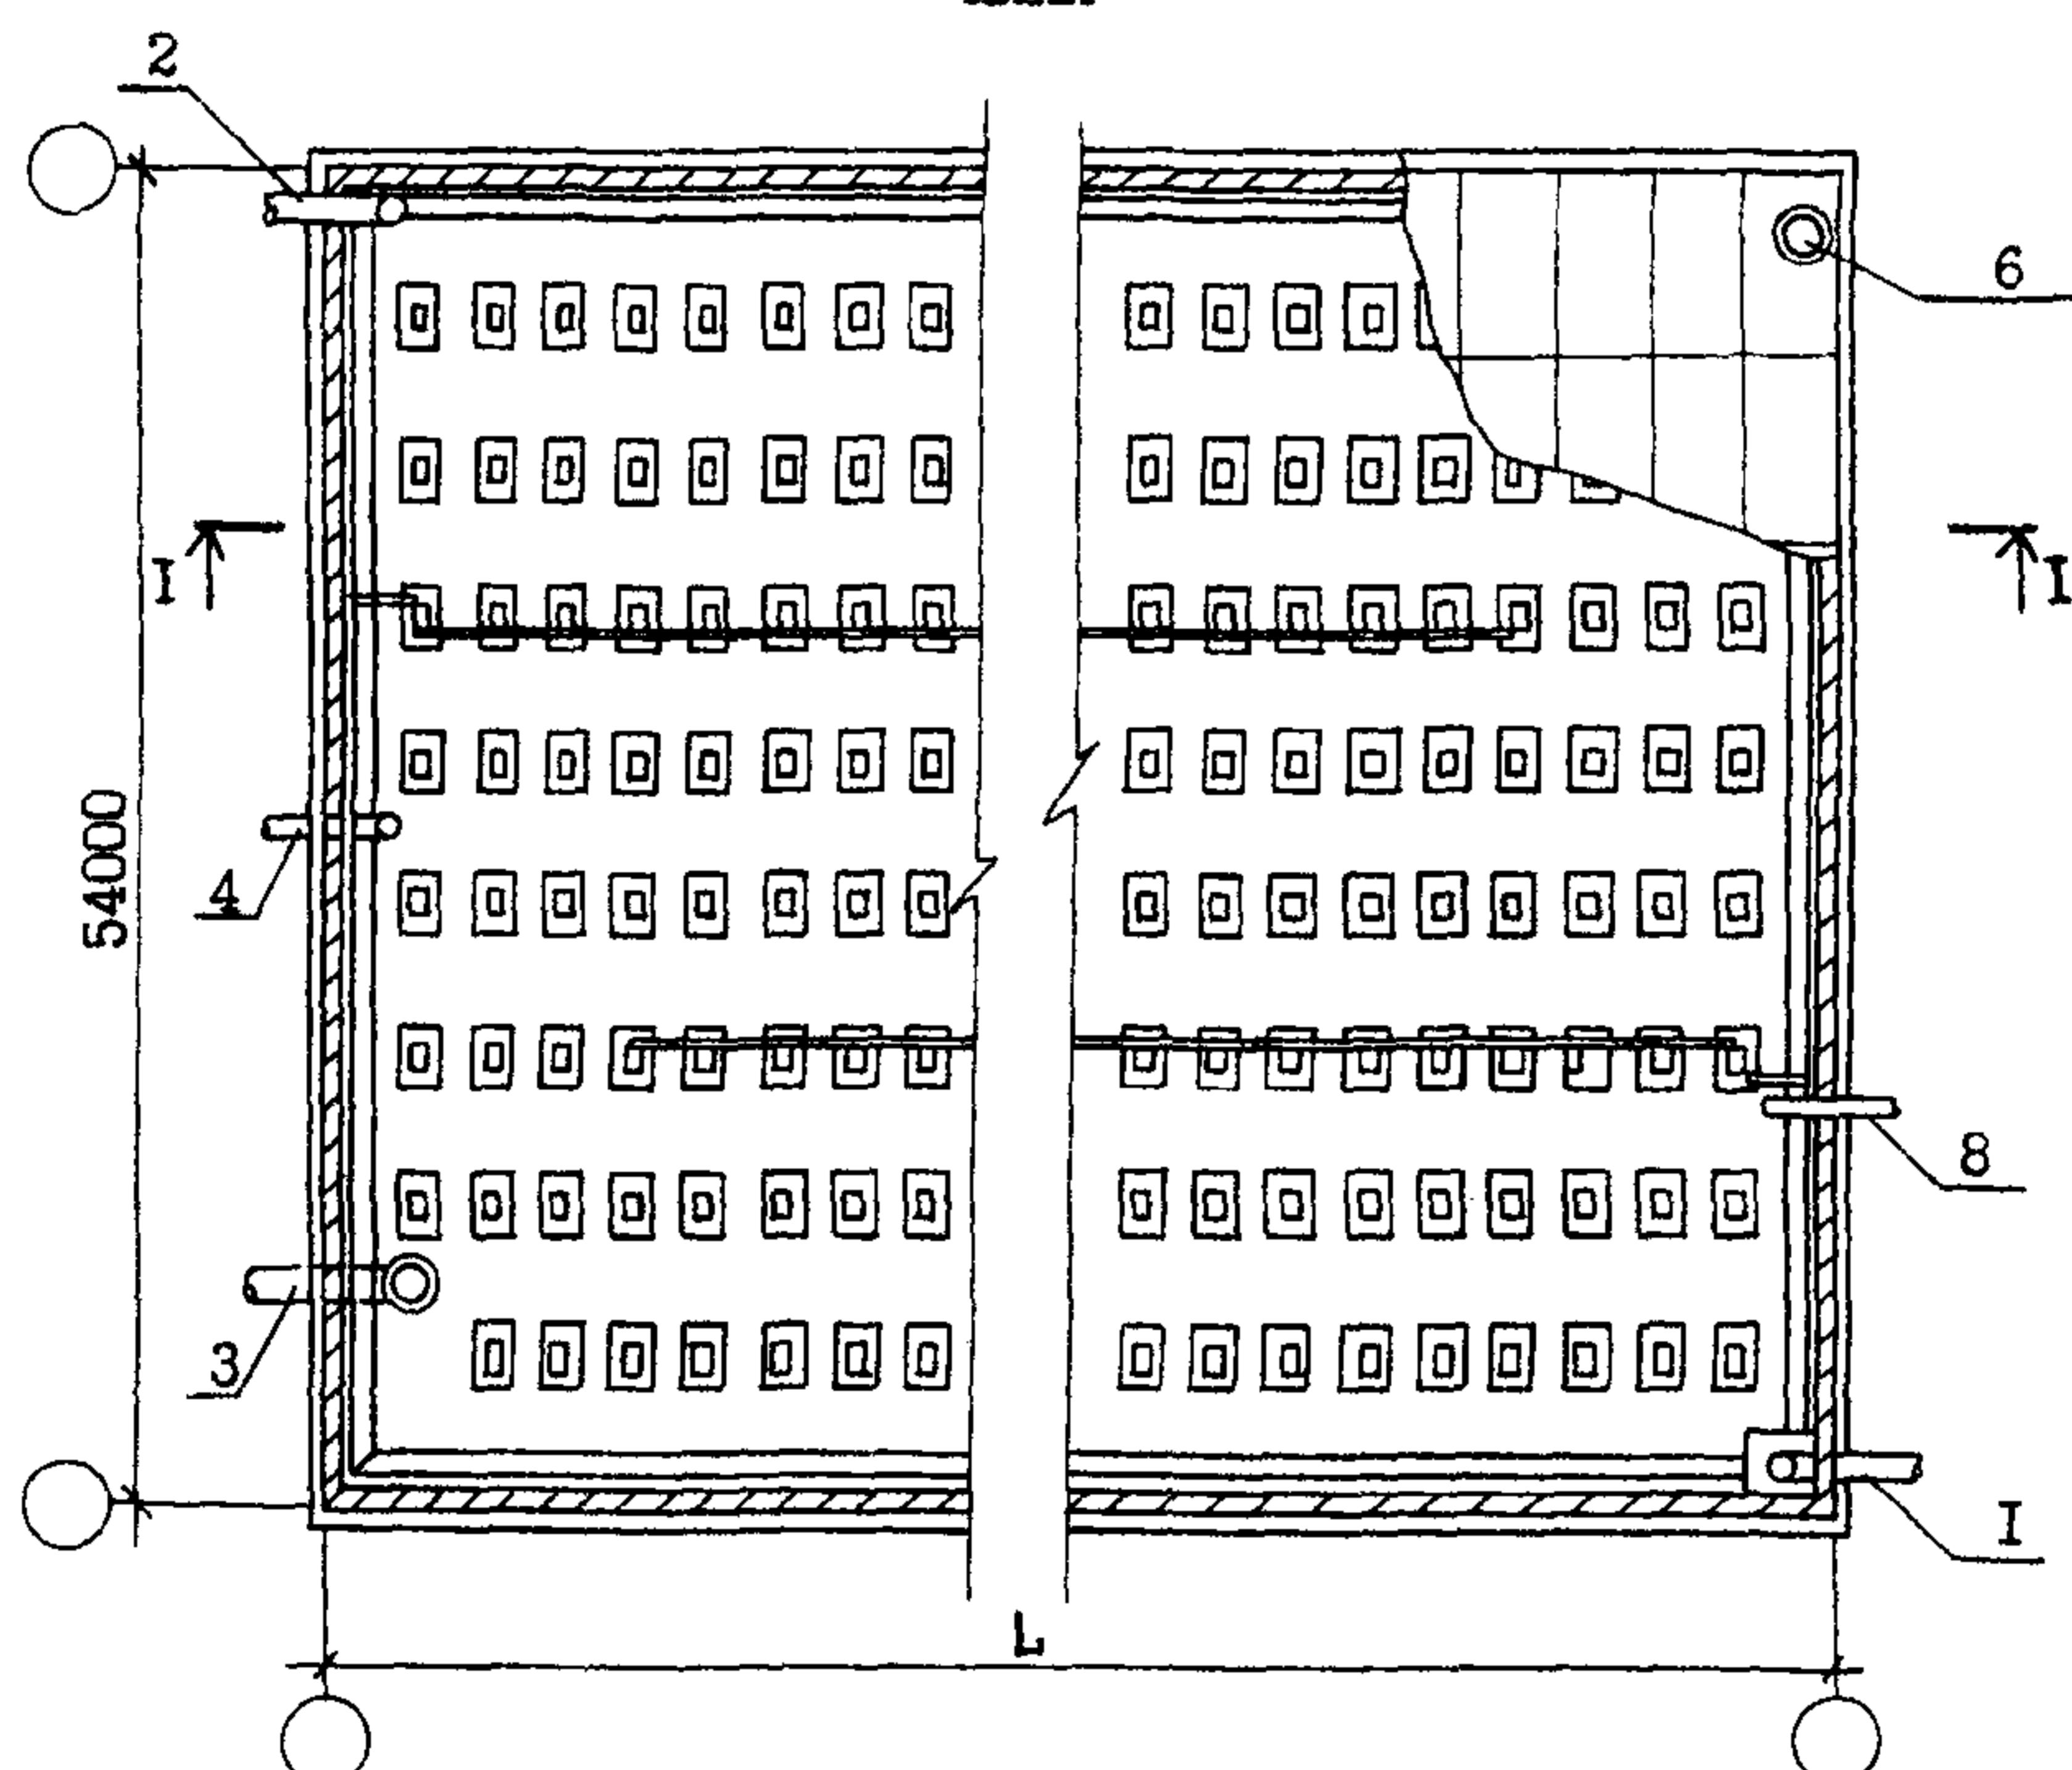

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование	Кол.	Поз.	Наименование	Кол.
I.	Трубопровод подводящий с приемной камерой	I	5.	Камера приборов сигнализации уровней	I
2.	Трубопровод отводящий с решеткой	I	6.	Люк-лаз со стремянкой	2
3.	Трубопровод переливной с камерой и переливной насадкой	I	7.	Дыхательное устройство	2
4.	Трубопровод спускной	I	8.	Водопровод промывочный	I

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ
ЕМКОСТЬЮ 12000...20000 м³

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-4-76.83

Лист I
Страница 2

Марка резервуара при уровне грунтовых вод:		Длина резервуара L M
ниже 0,000	от 0,000 до 2000	
толщина грунтовой засыпки покрытия		
<i>h</i> = 50 см	<i>h</i> = 100 см	
РЕ-50-120	РЕ-100M-120	48
РЕ-50-140	РЕ-100M-140	54
РЕ-50-150	РЕ-100M-150	60
РЕ-50-170	РЕ-100M-170	66
РЕ-50-180	РЕ-100M-180	72
РЕ-50-200	РЕ-100M-200	78

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Резервуары предназначены для аккумуляции и хранения воды питьевого качества.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Днище - монолитный железобетон М200
Стены - сборные железобетонные панели
и блоки:
панели рядовые - по серии 3.900-3
вып.4/82, т.р. I
панели угловые - индивидуального из-
готовления из бетона М200, т.р. I
блоки угловые - индивидуального из-
готовления из бетона М300, т.р. I
Фундаменты под колонны - сборные же-
лезобетонные по серии 3.900-3 вып.I5,
т.р. I
Колонны - сборные железобетонные по
серии 3.900-3 вып.I5, т.р. I
Покрытие - сборные железобетонные
плиты покрытия по серии 3.900-3
вып.I5, т.р. I
Камеры на покрытии - сборные же-
лезобетонные по серии 3.900-3 вып.I5, т.р.I
Перегородки - сборные железобетонные
по серии I.43I-20 вып.I, т.р. 2
Приемная камера - сборные железобетон-
ные панели индивидуального изгото-
вления из бетона М200, т.р. I
Вариант пониженной приемной камеры -
сборные железобетонные панели инди-
видуального изготовления из бетона
М200, т.р. I
Переливная камера - труба сборная же-
лезобетонная по ГОСТ 6482.0-79
Наибольшая масса монтажного элемента
(труба железобетонная) - 8,7 т

H5UA ОТДЕЛКА

ВНУТРЕННЯЯ - бетонные поверхности, контак-
тирующие с водой в резервуаре, должны быть
гладкими, без раковин и пор. В сборных
конструкциях отделка выполняется при изго-
тавлении.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные
N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -
не ниже -30°C
J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{150 \text{ кгс}/\text{м}^2}{1,47 \text{ кПа}}$
G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - I, II, III, IV
G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

В зависимости от назначения резервуар
содержит регулирующий, пожарный, аварий-
ный и контактный объемы воды.

Контроль и сигнализация уровней воды
обеспечиваются уровнями ЭРСУ-3, ЭИУ-2,
УКС-1 и РУС в различных сочетаниях.

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ 12000...20000 м ³						ТИПОВОЙ ПРОЕКТ		Лист 2			
						90I-4-76.83		Страница 3			
						Количество при номинальной емкости резервуара, м ³					
						12000	14000	15000	17000	18000	20000
V1IA	СТОИМОСТЬ										
V1IB	Общая стоимость	t.р.	182,80	202,57	222,65	242,73	262,77	282,57			
	в том числе:										
V1IC	строительство-монтажных работ	"	180,80	200,55	220,28	240,34	260,01	279,72			
V1ID	оборудования	"	2,00	2,02	2,37	2,39	2,76	2,85			
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	руб.	15,19	14,94	14,77	14,63	14,51	14,40			
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ										
V1JF	Построочные трудовые затраты	ч.д.	2519,5	2887,2	3075,5	3442,8	3633,1	4001,7			
V1JV	То же на расчетный показатель	"	0,209	0,213	0,204	0,207	0,200	0,204			
V1KA	РАСХОДЫ										
V1KB	Расход строительных материалов										
	Цемент	т	433,55	482,62	531,47	580,52	629,6	678,6			
	Цемент, приведенный к М400	"	424,6	473,2	520,2	568,2	616,0	663,8			
	То же на расчетный показатель	кг	35,28	34,91	34,51	34,25	34,02	33,82			
	Сталь	т	96,37	106,11	116,18	125,66	135,44	145,2			
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	135,04	148,72	162,88	176,18	189,87	202,46			
	То же на расчетный показатель	кг	11,22	10,97	10,80	10,62	10,48	10,31			
	Бетон и железобетон	м ³	1600,19	1779,45	1959,27	2139,09	2315,9	2498,73			
	в том числе:										
	монолитный	"	989,3	1103,3	1217,3	1331,3	1445,3	1559,3			
	сборный	"	610,69	676,15	741,97	807,79	870,61	939,43			
	То же на расчетный показатель	"	0,133	0,131	0,130	0,129	0,128	0,127			
	Лесоматериалы	"	22,7	25,3	28,0	30,6	33,2	35,8			
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	34,0	37,9	42,0	46,0	49,8	53,7			
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											
G3NB	Фактическая емкость	м ³	12035	13553	15071	16589	18107	19625			
G3OC	Площадь застройки	м ²	2752,5	3085,8	3419,1	3752,4	4085,7	4419,0			

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ 12000...20000 м ³	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-4-76.83	Лист 2 Страница 4
---	-------------------------------	----------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки резервуара: РЕ-100М-200

Буквы РЕ – наименование сооружения – резервуар;
первый цифровой индекс – толщина грунтовой засыпки покрытия в см – 100 см;
буква М при этом индексе – допускается подпор грунтовых вод;
при отсутствии буквы М подпор не допускается;

второй цифровой индекс – номинальная емкость резервуара в сотнях м³ – 20000 м³

Исполнения РЕ-50 и РЕ-100М обеспечивают нормальную эксплуатацию резервуара в обычных условиях. При неблагоприятном сочетании низких температур воздуха (ниже -30°C), поступающей в резервуар воды (ниже +1°C) с малой кратностью обмена (менее 1 раза в 2 суток) для обеспечения необходимого сопротивления теплопередаче вместо исполнения РЕ-50 может быть применено исполнение РЕ-75, конструкции которого также разработаны в рабочих чертежах.

В проекте разработаны резервуары хозяйственно-питьевого водоснабжения, содержащие воду, подготовленную для подачи непосредственно потребителю. Для прочих резервуаров (в том числе резервуаров технической воды) приведены упрощенные конструктивные решения.

Технико-экономические показатели приведены для резервуаров марки РЕ-50 (основное исполнение).

Расчетный показатель – I м³ фактической емкости.

Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984г.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I Пояснительная записка. Материалы для проектирования резервуаров емк.50...20000 м³

Альбом II Технологические трубопроводы и сигнализация резервуаров емк.50...20000 м³

Альбом III Конструкции железобетонные

Альбом IV Узлы резервуаров емк.1500...20000 м³

Альбом V Строительные изделия резервуаров емк.1500...20000 м³

Альбом VI Сметы

Альбом VII Ведомость потребности в материалах

Примененная проектная документация: "Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды", распространяемые Тбилисским филиалом ЦГПИ.

Емкость резервуара, м ³ 12000, 14000, 15000 17000, 18000, 20000	Для районов с расчетной зимней температурой воздуха выше -5°C TП0901-9-6.83 TП0901-9-7.83	-5°C и ниже TП0901-9-13.83 TП0901-9-14.83
---	--	---

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 329 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Союзводоканалпроект, 117941 ГСП-1, В-331, проспект Вернадского, д.29.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем СССР
протокол № 53 от 30.06.82

Введен в действие

В/О Союзводоканалпроект приказ № 315 от 19 декабря 1983 г.

В7КА ПОСТАВЩИК ОАО «ЦГПИ», 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, к. 2

Инв. № 19241
Кат.л. № 049187