

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
им. В.А. КУЧЕРЕНКО ГОССТРОЯ СССР

# РЕКОМЕНДАЦИИ

## ПО ЗАЩИТЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В СКЛАДАХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

МОСКВА-1981

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
им. В.А. КУЧЕРЕНКО ГОССТРОЯ СССР

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ЗАЩИТЕ  
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,  
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В СКЛАДАХ  
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

УТВЕРЖДЕНЫ  
Директором ЦНИИСК  
им. Кучеренко  
27 апреля 1981 года

МОСКВА-1981

УДК 624.011.71:674.028.9:699.87

Рекомендованы к изданию секцией деревянных конструкций Научно-технического совета ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР.

Рекомендации по защите деревянных конструкций, эксплуатируемых в складах минеральных удобрений. Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций им. В.А.Кучеренко Госстроя СССР.

Рекомендации содержат положения по выбору и нанесению защитных покрытий для деревянных конструкций, эксплуатируемых в складах минеральных удобрений, контролю качества защитных покрытий и предложения по схемам обследования деревянных конструкций в складах минеральных удобрений.

Рекомендации разработаны лабораторией долговечности деревянных конструкций ЦНИИСК (Шолохова А.Б., Беккер А.В.) при участии Гипронисельхоза Минсельхоза СССР (Романов А.А., Коцурина Л.П.), ЦНИЭПСельстроя Минсельстроя СССР (Новгородский В.И.) и Энергожил-индустропроекта Минэнерго СССР (Шустерман И.Д.).

При подготовке Рекомендаций были использованы материалы исследований, проведенных в ЦНИИСК им. Кучеренко инженером Гусевым Б.П.

Научное редактирование выполнено Славиком Ю.Ю.

Рекомендации предназначены для инженерно-технических работников проектных, научно-исследовательских институтов, заводов-изготовителей деревянных конструкций и строительно-монтажных организаций.

© ЦНИИ строительных конструкций им. В.А.Кучеренко,  
1981

## 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Настоящие рекомендации регламентируют положения по выбору и нанесению защитных покрытий для деревянных конструкций, эксплуатируемых в складах минеральных удобрений.

**1.2.** Рекомендации распространяются на несущие и ограждающие деревянные клееные, деревянные и клееваные фанерные конструкции зданий складов, используемых для переработки и хранения минеральных удобрений в незатаренном виде в различных климатических зонах страны.

**1.3.** Рекомендации предусматривают обеспечение срока службы деревянных конструкций, эксплуатируемых в зданиях и сооружениях складов минеральных удобрений путем применения различных защитных покрытий.

**1.4.** Рекомендации предназначаются для использования проектно-технологическими организациями, а также организациями, изготавливающими и эксплуатирующими деревянные конструкции зданий и сооружений с агрессивной средой минеральных удобрений.

**1.5.** Рекомендации включают:

- классификацию и основные характеристики минеральных удобрений;
- общие требования к проектированию деревянных конструкций для складов минеральных удобрений;
- степень агрессивного воздействия солей минеральных удобрений в зависимости от климатических зон;
- основные характеристики защитных материалов;
- технологию приготовления и нанесения защитных материалов;
- мероприятия по технике безопасности при проведении защитных работ;
- контроль качества защитных покрытий;

- предложения по схемам обследования конструкций в складах минеральных удобрений;
- предложения по проведению ремонтных работ и восстановлению защитных покрытий.

### Агрессивное воздействие среды минеральных удобрений на древесину и фанеру

1.6. Среды минеральных удобрений по степени воздействия на древесину и фанеру делятся на неагрессивные, слабоагрессивные, среднеагрессивные и сильноагрессивные.

1.7. Степень агрессивного воздействия минеральных удобрений определяется их химическим составом, дисперсностью, гигроскопичностью, растворимостью в воде.

1.8. При определении степени агрессивного воздействия среды минеральных удобрений необходимо учитывать климатические условия эксплуатации складских зданий и сооружений, характеризующиеся зонами влажности (приложение 1).

1.9. Основные типы минеральных удобрений, хранение которых осуществляется в незатаренном виде, их характеристика и агрессивная составляющая даны в табл. 1.

1.10. Воздействие агрессивных сред минеральных удобрений на древесину и фанеру следует оценивать по изменению цвета, поверхностной мацерации и по снижению прочностных показателей древесины и фанеры в зоне коррозии (табл. 2).

1.11. При оценке агрессивности среды минеральных удобрений на древесину и фанеру следует руководствоваться данными табл. 3 в зависимости от влажности окружающей среды.

Таблица 1

| Типы минеральных удобрений          | ГОСТ или ТУ   | Химический состав   | Агрессивная составляющая, вызывающая химическую коррозию | Гранулометрический состав, %   | Гигроскопичность | Заводская влажность, %                       | Масса 1 м <sup>3</sup> , т |
|-------------------------------------|---------------|---|--|--|------------------|--|----------------------------|
| 1                                   | 2             | 3   | 4  | 5  | 6                | 7  | 8                          |
| <u>Фосфорные</u>                    |               |   |  |  |                  |  |                            |
| Суперфосфат гранулированный         | ГОСТ 5956-78  | $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{CaSO}_4 + \text{H}_3\text{PO}_4$ | $\text{H}_3\text{PO}_4$                                  | от 1 до 4 мм не менее 80   | слабая           | 4  | 1,10                       |
| Суперфосфат двойной гранулированный | ГОСТ 16306-70 | $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{H}_3\text{PO}_4$                 | $\text{H}_3\text{PO}_4$                                  | от 1 до 4 мм не менее 80   | слабая           | 5  | 1,10                       |
| <u>Азотные</u>                      |               |   |  |  |                  |  |                            |
| Карбамид                            | ГОСТ 2081-75  | $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$  | $\text{NH}_4\text{OH}$                                   | от 1 до 4 мм не менее 93   | сильная          | 0,3  | 0,65                       |
| <u>Аммонийные</u>                   |               |   |  |  |                  |  |                            |
| Сульфат аммония: гранулированный    | ГОСТ 9097-74  | $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  | $\text{H}_2\text{SO}_4$                                  | от 1 до 4 мм не менее 93 (высший сорт), 1-й и 2-й сорт не нормируется; | средняя          | 0,6 у высшего сорта, у других не нормируется | 0,80                       |

Продолжение табл. 1

| 1   | 2                    | 3   | 4  | 5  | 6      | 7                               | 8       |
|---|----------------------|---|--|--|--------|---------------------------------|---------|
| кристаллический   |                      |   |  | фракция более 0,25 мм не менее 95<br>(высший сорт)<br>70(1-й сорт),<br>2-й сорт не нормируется                                     |        | 0,3                             |         |
| <u>Калийные</u><br>Хлористый ка-<br>лий                 | ГОСТ<br>4568-74      | KCl   | NaCl<br>(за счет приме-<br>сей со-<br>лей<br>магния) | от 1 до 4 мм не ме-<br>нее 90; для крупнокри-<br>сталлическо-<br>го - от 1<br>до 4 мм не<br>менее 55,<br>менее 1 мм<br>не более 40 | слабая | 1<br>допус-<br>кает-<br>ся<br>2 | 0,95    |
| Соль калийная   | ТУ<br>6-13-<br>13-77 | KCl + NaCl  | —  |  | слабая | 2                               | 1,0-1,2 |
| <u>Комплексные</u><br>Суперфосфат ам-<br>монизированный | ГОСТ<br>17790-72     | Ca(H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> · H <sub>2</sub> O +<br>+ CaSO <sub>4</sub> + NH <sub>4</sub> H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> | H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>                       | от 1 до 4 мм<br>не менее 75  | слабая | 3                               | 1,1     |

Продолжение табл. 1

| 1                   | 2                             | 3   | 4                             | 5                              | 6                | 7           | 8             |
|---------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| Аммофос             | ГОСТ<br>18918-73              | $NH_4H_2PO_4 + 10 - 20\%$<br>$(NH_4)_2HPO_4$  | $H_3PO_4$                     | от 1 до<br>4 мм                | средняя          | 1           | 1,06-<br>1,18 |
| Нитрофоска          | ГОСТ<br>11365-75              | $NH_4NO_3 + CaHPO_4 + (NH_4)_2HPO_4$<br>+ $KNO_3 + NH_4Cl$ или<br>$NH_4NO_3 + CaHPO_4 + CaSO_4 \cdot 2H_2O$<br>+ $NH_4H_2PO_4 + KCl + KNO_3 + NH_4Cl$ | $HCl$<br>$HNO_3$<br>$H_3PO_4$ | от 1<br>до 4 мм<br>не менее 90 | очень<br>сильная | 1,5         | 0,96-<br>1,06 |
| Нитроаммо-<br>фоска | ГОСТ<br>19691-74              | $NH_4NO_3 + NH_4H_2PO_4 +$<br>+ $KNO_3 + NH_4Cl$  | то же                         | от 1 до<br>4 мм<br>не менее 94 | очень<br>сильная | 1           |               |
| Нитроаммофос        | ТУ 6-08-<br>-338-75           | $(NH_4)_2HPO_4 + NH_4H_2PO_4$   | $H_3PO_4 +$<br>$HNO_3$        |                                | сильная          | 1           | 0,78          |
| Карбоаммо-<br>фос   | Планиру-<br>ется к<br>выпуску | $CO(NH_2)_2 + NH_4H_2PO_4 +$<br>+ $(NH_4)_2HPO_4$   | $H_3PO_4$                     |                                | сильная          | 0,3-<br>0,8 | 0,63-<br>0,82 |

Таблица 2

6

| Степень агрессивного воздействия среды минеральных удобрений на древесину | Изменение цвета         | Поверхностная маc-<br>рация (расслоение древесины) | Снижение прочности <sup>x</sup> в зоне контакта со средой, % |
|---|-------------------------|--|--|
| Неагрессивная   | Без изменений           | Без изменений                                      | -  |
| Слабоагрессивная  | Небольшое потемнение    | Начальное повреждение углов                        | до 15  |
| Среднеагрессивная   | Потемнение              | Частичная  | от 15 до 25  |
| Сильноагрессивная   | Значительное потемнение | Полная   | > 25   |

<sup>x</sup>) Снижение прочности определяется на стандартных образцах (изгиб и сжатие вдоль волокон), выпиленных в зоне контакта конструкций со средой.

Таблица 3

| Группы<br>удобрений | Степень агрессивного воздействия среды минеральных удобрений на<br>древесину в зависимости от климатических зон влажности |                            |                             |                             |                             |                             |
|---------------------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                     | сухая   |                            | нормальная                  |                             | влажная                     |                             |
|                     | устойчиво<br>сухая  | сухая                      | умеренно<br>сухая           | умеренно<br>влажная         | влажная                     | устойчиво<br>влажная        |
| 1                   | 2   | 3                          | 4                           | 5                           | 6                           | 7                           |
| Фосфорные           | неагрес-<br>сивная  | неагрес-<br>сивная         | неагрес-<br>сивная          | слабо-<br>агрессивная       | слабо-<br>агрессивная       | слабо-<br>агрессивная       |
| Аммонийные          | неагрес-<br>сивная  | неагрес-<br>сивная         | слабо-<br>агрессив-<br>ная  | средне-<br>агрессивная      | средне-<br>агрессивная      | средне-<br>агрессив-<br>ная |
| Азотные             | неагрес-<br>сивная  | слабо-<br>агрес-<br>сивная | средне-<br>агрес-<br>сивная | средне-<br>агрессив-<br>ная | средне-<br>агрессив-<br>ная | средне-<br>агрессив-<br>ная |
| Калийные            | неагрес-<br>сивная  | неагрес-<br>сивная         | слабо-<br>агрес-<br>сивная  | средне-<br>агрессив-<br>ная | средне-<br>агрес-<br>сивная | средне-<br>агрес-<br>сивная |
| Комплексные         | неагрес-<br>сивная  | слабо-<br>агрес-<br>сивная | средне-<br>агрес-<br>сивная | средне-<br>агрессив-<br>ная | средне-<br>агрессив-<br>ная | средне-<br>агрес-<br>сивная |

Примечание. х) - зоны влажности даны в соответствии с картой влажностно-климатических районов строительства (приложение 1).

**Общие требования к проектированию деревянных конструкций, эксплуатируемых в складах минеральных удобрений**

**1.12.** Деревянные kleеные, деревянные и клееванерные конструкции, применяемые в среде минеральных удобрений, должны быть запроектированы и выполнены в соответствии с общими требованиями СНиП П-25-82 "Деревянные конструкции. Нормы проектирования" и "Руководства по изготовлению и контролю качества деревянных kleеных конструкций".

**1.13.** Общая поверхность конструкций, применяемых в складах минеральных удобрений, должна быть минимальной. Применение сквозных конструкций и конструкций, имеющих открытые горизонтальные поверхности, не рекомендуется.

**1.14.** Несущие деревянные kleеные конструкции должны иметь массивное сплошное сечение. Применение дощатых конструкций не рекомендуется.

**1.15.** Клееванерные конструкции коробчатого сечения должны быть запроектированы с учетом исключения возможности запыления минеральными удобрениями их внутреннего пространства.

**1.16.** Выбор вида защитного покрытия деревянных kleеных и клееванерных конструкций и способы нанесения принимаются в зависимости от вида хранимых удобрений согласно указаниям настоящих Рекомендаций.

**1.17.** Металлические и железобетонные элементы должны быть надежно защищены от коррозии в соответствии с требованиями СНиП П-28-73<sup>X</sup>. "Нормы проектирования. Защита от коррозии".

**1.18.** Нанесение антикоррозионного защитного покрытия конструкций и элементов должно производиться только в заводских условиях. После окончания монтажа должна быть проведена антикоррозионная защита монтажных стыков.

## **2. ВЫБОР ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ**

**2.1.** Защитные покрытия для деревянных конструкций складов минеральных удобрений должны обладать:

- стойкостью к солям минеральных удобрений;
- влагозащитными свойствами;
- достаточной адгезией к древесине и фанере;
- стабильностью свойств в интервале температур от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ ;
- долговечностью.

**2.2.** Необходимость применения защитных покрытий определяется в соответствии с табл. 3.

**2.3.** В устойчиво сухой и сухой климатических зонах допускается применять деревянные клееные, деревянные и клееванерные конструкции без защитной обработки при условии строгого соблюдения правил транспортировки и хранения деревянных конструкций (см. раздел 4).

**2.4.** Для нормальной и влажной климатических зон независимо от степени агрессивного воздействия необходима защитная обработка деревянных конструкций от увлажнения и воздействия среды покрытиями, стойкими к действию этих агрессивных сред.

**2.5.** Для защиты деревянных клееных, деревянных и клееванерных конструкций от агрессивного действия среды минеральных удобрений рекомендуется два вида защитной обработки:

- поверхностное нанесение лакокрасочных материалов;
- пропитка (модификация) древесины и фанеры синтетическими смолами и мономерами, в том числе и поверхностная.

Выбор вида защитного покрытия определяется типом конструкций, условиями эксплуатации и технологическими возможностями обработки.

**2.6.** Проведение специальной биозащитной обработки деревянных и фанерных конструкций складов минеральных удобрений не требуется, т.к. соли минеральных удобрений являются антисептиками.

**2.7.** Для защиты несущих деревянных конструкций, эксплуатируемых в прирельсовых, припортовых и глубинных складах, в том числе и смешанного хранения минеральных удобрений<sup>x)</sup>, следует применять лакокрасочные материалы следующих видов:

- перхлорвиниловую эмаль ХВ-785;
- сополимерные эмали ХС-759, ХС-781, ХС-710;
- алкидно-уретановую эмаль УРФ-1128;
- уретановый лак УР-293.

Допускается применять следующие лакокрасочные материалы:

- перхлорвиниловый лак ХВ-784;
- сополимерный лак ХС-724;
- эпоксидные смолы ЭП-755, ЭП-773, ЭП-793, ЭП-56;
- фенольно-эпоксидную эмаль - ФЛ-777;
- уретановую эмаль - УР-49.

**2.8.** Для защиты несущих деревянных конструкций, эксплуатируемых в зданиях и сооружениях, предназначенных для хранения и переработки только аммонийных солей (кроме селитры всех видов) помимо лакокрасочных материалов, указанных в п. 2.7, допускается применение перхлорвиниловой эмали ХВ-1100.

**2.9.** При необходимости огнезащиты несущих деревянных конструкций складов минеральных удобрений следует применять перхлорвиниловую эмаль ХВ-5169 с расходом 600 г/м<sup>2</sup> поверхности.

**2.10.** Для защиты ограждающих конструкций (фанеры и каркаса) следует применять поверхностную пропитку фенолоспиртами.

**2.11.** Для защиты конструкций, находящихся в непосредственном контакте с минеральными удобрениями (перегородки, подпорные стенки и др.), следует применять поверхностную пропитку древесины и фанеры фенолоспиртами.

Допускается применение для этих целей ацетилированной древесины.

---

<sup>x)</sup> Указанные лакокрасочные материалы равнозначны по стойкости к действию солей минеральных удобрений и влаги.

**2.12.** В опорных узлах допускается применять модифицированную метилметакрилатом древесину.

**2.13.** Защита торцов несущих конструкций должна осуществляться применяемыми лакокрасочными покрытиями (п.2.7) при 6-8-микратном нанесении.

**2.14.** При закреплении торцов конструкций в опорные башмаки типа "стакана" необходимо осуществлять полную герметизацию зазора между торцом конструкции и стенками стакана на всю высоту стакана тиоколовыми герметиками типа У-30М, УТ-32 или эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010.

**2.15.** Применение других защитных материалов возможно только после проведения специального комплекса испытаний по методикам, согласованным с ЦНИИСК.

### **3. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ**

#### **Основные характеристики защитных материалов**

##### **Лакокрасочные материалы**

**3.1.** Перхлорвиниловые и сополимерные эмали поставляются с завода-изготовителя в готовом виде. Все рекомендуемые материалы, кроме ХС-759, однокомпонентные. В эмаль ХС-759 перед нанесением вводится отвердитель № 5 в количестве 2,8-3,1 мас.ч на 100 мас.ч эмали. Отвердитель поставляется в комплекте с эмалью.

**3.2.** Уретановые лак УР-293 и эмаль УР-49 однокомпонентные системы, отверждение которых происходит влагой воздуха, поэтому хранить их необходимо в плотно закрытых (запаянных) емкостях.

**3.3.** Уретаново-алкидная эмаль УРФ-1128 представляет собой однокомпонентную систему и поставляется в готовом виде.

**3.4.** Эпоксидные эмали представляют собой двухкомпонентные системы, состоящие из раствора эпоксидных смол и пигментов в органических растворителях и отвердителя.

**3.5.** Поставка эпоксидных эмалей осуществляется komplektно. Соотношение компонентов указывается в паспорте на продукцию.

**3.6.** Фенольно-эпоксидная эмаль ФЛ-777 поставляется komplektно в виде трех компонентов:

I бакелитовый лак - 5 мас.ч.

II эпоксидная смола - 2 мас.ч.

III алюминиевая пудра - 0,5-2 мас.ч.

**3.7.** Основные характеристики лакокрасочных материалов и технологические параметры даны в табл.4.

#### Пропиточные составы

**3.8.** Фенолоспирты представляют собой продукты конденсации фенола с формальдегидом, содержащие 50% воды. Для повышения степени огнестойкости пропитанной древесины в фенолоспирты вводится антиприреновая добавка в количестве 9-10%.

**3.9.** Для производства ацетилированной древесины используются уксусный ангидрид, прозрачная легко-летучая жидкость с сильным запахом.

**3.10.** Метиловый эфир метакриловой кислоты (метилметакрилат), применяемый для модификации древесины, представляет собой прозрачную легколетучую жидкость с характерным запахом. Для повышения огнестойкости модифицированной древесины и перевода ее в категорию трудносгораемых материалов в пропиточный состав вводят до 30% антиприреновой добавки.

**3.11.** Основные характеристики пропиточных составов даны в табл. 5.

#### Герметизирующие составы

**3.12.** Тиоколовый герметик У-30М состоит из тиоколовой пасты, вулканизующего агента - пасты № 9 и ускорителя - дифенилгуанидина (ДФГ).

**3.13.** Тиоколовый герметик УТ-32 состоит из тиоколовой пасты, модифицированной эпоксидной смолой, вулканизющей пасты № 9 и ускорителя ДФГ.

Основные характеристики герметизирующих составов даны в табл. 6.

Таблица 4

| Лакокрасочные материалы                         | ГОСТ или ТУ      | Растворитель   | Рабочая вязкость по вискозиметру ВЗ-4,с при налесении: |                 | Содержание сухого остатка, % | Время между слойной сушки при 18-22°C, ч | Время полной полимеризации пленки, сут. | Толщина пленки, МКм при нанесении |                 | Требуемая толщина защитного покрытия, мкм, не менее | Расход материала на м², гр |
|---|------------------|----------------|--|-----------------|------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|   |                  |                | пневматическим распылителем                            | кистью, валиком |                              |  |   | пневматическим распылением        | кистью, валиком |   |                            |
| 1   | 2                | 3              | 4  | 5               | 6                            | 7  | 8                                       | 9                                 | 10              | 11  | 12                         |
| Перхлорвиниловые и сополимерные лаки:<br>ХВ-784 | ГОСТ 7313-75     | P-4, сольвент  | 17-20  | 20-40           | 14                           | 1  | 7-10                                    | 15-20                             | 20-25           | 80-100  | 250-300                    |
|   | ХС-724           | ГОСТ 23494-79  | P-4  | 18-22           | 25-40                        | 28-34                                    | 2                                       | 7                                 | 15-20           | 20-25   | 80-100                     |
|   | Эмали:<br>ХВ-785 | ГОСТ 7313-75   | P-4, сольвент  | 17-20           | 35-40                        | 28-38                                    | 1                                       | 7-10                              | 15-25           | 25-35   | 110-130                    |
|   | ХВ-5169          | ТУ 6-10 745-75 | P-4  | 18-22           | 40-60                        | 35-40                                    | 3                                       | 5-7                               | 25-35           | 35-45   | 180-200                    |
|   | ХС-710           | ГОСТ 9355-80   | P-4  | 14-18           | 20-30                        | 27                                       | 2                                       | 7                                 | 15-20           | 20-30   | 80-100                     |
|   | ХС-758           | ГОСТ 23494-79  | P-4, сольвент  | 18-22           | 25-40                        | 28-30                                    | 3                                       | 7-20                              | 15-25           | 25-35   | 110-130                    |

Продолжение таблицы 4

4

| 1                   | 2                           | 3                                  | 4     | 5     | 6     | 7  | 8   | 9     | 10    | 11      | 12      |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|----|-----|-------|-------|---------|---------|
| ХС-781              | ТУ-6-10-<br>-951-75         | Р-4                                | 18-20 | 25-80 | 35-37 | 2  | 7   | 15-25 | 25-35 | 110-130 | 300-350 |
| ХВ-1100             | ГОСТ<br>18374-73            | Р-4                                | 17-20 | 35-40 | 35-42 | 1  | 5-7 | 15-25 | 25-35 | 110-130 | 300-350 |
| Уретановые:<br>лаки |                             |                                    |       |       |       |    |     |       |       |         |         |
| УР-293              | ТУ-6-10-<br>1462-74         | Р-189                              | 13-15 | -     | 70    | 24 | 5   | 20-25 | 25-35 | 80-100  | 250-300 |
| эмали               |                             |                                    |       |       |       |    |     |       |       |         |         |
| УР-49               | ТУ-6-10-<br>11-28-5-<br>-74 | Р-189                              | 13-15 | 30-60 | -     | 72 | 5   | 15-20 | 25-30 | 80-100  | 250-300 |
| УРФ-1128            | ТУ-6-10-<br>1421-76         | Сольвент-<br>ксилол                | 18-20 | 35-40 | 35-40 | 6  | 2   | 15-25 | 25-35 | 110-130 | 250-300 |
| Эпоксидные эмали:   |                             |                                    |       |       |       |    |     |       |       |         |         |
| ЭП-755              | ТУ-6-10-<br>717-75          | Ксилол и<br>бутиловый<br>спирт 1:1 | 20-25 | 30-45 | 70-76 | 24 | 7   | 20-30 | 30-40 | 110-130 | 300-350 |
| ЭП-773              | ТУ-6-10-<br>-1152-76        | № 846                              | 20-22 | 25    | 60-85 | 24 | 7   | 20-30 | 30-40 | 100-120 | 250-300 |

Продолжение табл. 4

| 1                              | 2                    | 3  | 4     | 5      | 6     | 7  | 8 | 9     | 10    | 11      | 12      |
|--------------------------------|----------------------|--|-------|--------|-------|----|---|-------|-------|---------|---------|
| ЭП-793                         | ТУ-8-10-<br>-1538-75 | № 646, Р-5                               | 20-25 | 25-35  | 80-70 | 24 | 7 | 20-30 | 30-40 | 110-130 | 300-350 |
| ЭП-56                          | ТУ-8-10-<br>-1243-77 | Р-5                                      | 12-14 | 20-25  | 85-70 | 24 | 7 | 20-30 | 30-40 | 100-120 | 250-300 |
| Фенольно-эпок-<br>сидная эмаль | ТУ-8-10-<br>-1524-75 | Этиловый<br>спирт и<br>этанол-<br>лозоль | 25-30 | 70-100 | 55-85 | 24 | 7 | 20-30 | 30-40 | 100-120 | 250-300 |
| ФЛ-777                         |                      |  |       |        |       |    |   |       |       |         |         |

Таблица 5

| Пропиточные составы | ГОСТ или ТУ     | Содержание основного вещества, % | Расход материала на 1 м <sup>3</sup> древесины, кг | Привес полимера в модифицированной древесине, % | Глубина пропитки, мм | Порода древесины     |
|---------------------|-----------------|----------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| Фенолспирты         | ТУ-8-05-1164-75 | 50                               | 200-300  | 10-20   | Поверхностная 1-3    | Хвойная и лиственная |
| Ангидрид уксусный   | ГОСТ 21039-75   | 100                              | 200-300  | 20-25   | полная               | Хвойная и лиственная |
| Метилметакрилат     | ГОСТ 16505-70   | 99,33-99,82                      | 400-500  | 80-100  | Полная               | Лиственная           |

Таблица 6

| Герметизи-<br>рующие<br>составы        | ГОСТ<br>или<br>ТУ         | Отвер-<br>ждающие<br>агенты | Количество<br>отверди-<br>теля<br>мас.ч.,<br>100 мас.ч.<br>герметика | Раст-<br>вори-<br>тель<br>xx) | Вре-<br>мя<br>суш-<br>ки,<br>ча-<br>сы | Время<br>полно-<br>го от-<br>верж-<br>дения,<br>сутки | Толщи-<br>на,<br>мм | Расход<br>на<br>1 м <sup>2</sup> ,<br>кг |
|--|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---|---------------------|--|
| Тиоколовые<br>герметики: <sup>x)</sup> |                           |                             |  |                               |  |   |                     |  |
| У-30М                                  | ГОСТ<br>13489-68          | Паста 9<br>ДФГ              | 6-9<br>0,2-0,5   | P-4                           | 24                                     | 7   | 0,7-1,5             | 1,2-2                                    |
| УТ-32                                  | ТУ-38-<br>-105462-<br>-72 | Паста 9<br>ДФГ              | 9-12<br>0,2-0,5  | P-4<br>P-5                    | 24                                     | 7   | 0,7-1,5             | 1,2-2                                    |
| Эпоксидная<br>шпаклевка<br>ЭП-0010     | ГОСТ<br>10277-76          | Отверди-<br>тель 1          | 8,5  | P-4,<br>P-5                   | 24                                     | 3-5   | 0,7-1               | 1,0-1,5                                  |

<sup>x)</sup> Гиоколовые герметики поставляются в комплекте с отверждающими агентами. Точное их соотношение указывается в паспорте на данную партию.

<sup>xx)</sup> Допустимое количество вводимого растворителя для снижения вязкости герметика - 10-15%.

## Приготовление защитных составов

3.14. Все защитные материалы должны иметь паспорт завода-изготовителя и соответствовать ГОСТу или ТУ.

3.15. Приготовление лакокрасочных составов должно выполняться в следующей последовательности:

разбавление лакокрасочных материалов;

смешение компонентов системы (в случае много-компонентности лакокрасочных материалов);

фильтрование лакокрасочных материалов;

определение рабочей вязкости.

3.16. Эмали перед употреблением необходимо перемешать до получения однородного материала без осадка пигмента. Лаки после удаления поверхностной пленки перемешивать не рекомендуется. Их следует осторожно слить в смеситель для разведения. Остаток с осадком является отходом.

3.17. Фенолоспирты для пропитки древесины и фанеры перед употреблением разбавляют до требуемой плотности водой.

3.18. Герметизирующие составы готовят путем последовательного введения в пасту отвердителя и ускорителя.

3.19. После приготовления рабочих составов необходимо осуществить контроль их качества и соответствие ряда показателей данным ГОСТ или ТУ.

## Подготовка поверхности конструкций, подлежащих защите

3.20. Поверхность деревянных конструкций, подлежащих защите, должна удовлетворять следующим требованиям:

– влажность элементов, подлежащих защитной обработке, не должна превышать  $12\pm2\%$ ;

– поверхность должна быть очищена от стружки, пыли и всякого рода загрязнений, которые могут служить причиной снижения адгезионной прочности или снижать привес пропиточного состава;

- жировые загрязнения должны быть удалены растворителями (бензином, уайт-спиритом и др.);
- на поверхности деревянных элементов не должно быть напльзов клея;
- после механической обработки высота неровностей поверхности, предназначенных для прозрачной отделки, не должна превышать 320 мк, а непрозрачной - 800 мк;
- острые кромки должны быть закруглены радиусом более 5 мм;
- сверление отверстий под болты, штыри, выборку пазов и др. следует осуществлять до нанесения защитного покрытия или пропитки. При необходимости дополнительной механической обработки на строительной площадке обнаженные места должны быть покрыты лакокрасочным материалом или эпоксидной шпаклевкой.

### Нанесение защитных покрытий

**3.21.** Основными способами нанесения защитных лакокрасочных материалов на поверхность конструкций являются:

- пневматическое распыление;
- безвоздушное распыление (за исключением уретановых материалов);
- нанесение кистью или валиком.

**3.22.** Способ механизированной обработки выбирают с учетом объема работ, наличия оборудования, вида и свойств применяемого защитного материала, условий нанесения и т.д.

**3.23.** Для защиты конструкций длиной свыше 1800 мм и сечением более 300 см<sup>2</sup> должны быть использованы механизированные способы нанесения. Ручное нанесение кистью или валиком применяется при малых объемах работ, невозможности применения механизированных способов нанесения, при окраске дефектных мест после механизированного нанесения и др.

**3.24.** Перечень и технические характеристики оборудования для механизированного нанесения лакокрасочных материалов приведены в "Методических рекоменда-

циях по применению прозрачных лаковых покрытий при комплексной защите клееных деревянных конструкций для сельского хозяйства", ЦНИИСК им. Кучеренко, М., 1976 г.

**3.25.** Сушку лакокрасочных покрытий осуществляют при нормальной  $18\text{--}23^{\circ}\text{C}$  или повышенной  $40\text{--}65^{\circ}\text{C}$  температуре. Режимы послойной и окончательной сушки лакокрасочных покрытий приведены в табл. 4.

**3.26.** При выборе способа сушки необходимо учитывать:

- вид применяемого лакокрасочного материала;
- размеры конструкций;
- технологические ограничения по температурному режиму.

**3.27.** При сушке перхлорвиниловых материалов не рекомендуется использовать температуру выше  $60^{\circ}\text{C}$ . Для уретановых материалов сушка при повышенной температуре не допускается.

**3.28.** Перечень и технические характеристики оборудования для сушки лакокрасочных покрытий приведены в "Методических рекомендациях" (см. п. 3.24).

#### Пропитка древесины и фанеры фенолоспиртами

**3.29.** Пропитку фанеры и элементов каркаса фенолоспиртами следует осуществлять в автоклавах под давлением  $0,7\text{--}1,3$  МПа в течение  $0,5\text{--}6$  часов или в ваннах –  $36\text{--}48$  часов. Температура раствора  $18\text{--}25^{\circ}\text{C}$ .

**3.30.** Сушку и полимеризацию фенолоспиртов целесообразно проводить в сушильных камерах или с применением гидрофобной жидкости по следующему режиму:

- сушка при  $40^{\circ}\text{C}$  – 24 часа,
- полимеризация при  $105\text{--}120^{\circ}\text{C}$  – 2–4 часа,
- охлаждение до  $40^{\circ}\text{C}$  – 1 час.

**3.31.** Все операции по обработке фанеры и древесины фенолоспиртами необходимо осуществлять в контейнерах с регулируемыми зажимными устройствами. Технологический регламент по пропитке древесины и фанеры фенолоспиртами дан в приложении 2.

**3.32.** Ацетилированная древесина и древесина, модифицированная метилметакрилатом, изготавливается на опытных установках и поставляется в готовом виде по ГОСТ 9629-80 "Заготовки из модифицированной древесины. Марки и размеры" и ГОСТ 24329-80 "Древесина модифицированная. Способы модификации".

#### Контроль качества защитных материалов и покрытий

**3.33.** Рабочие лакокрасочные составы должны приготавливаться из материалов, имеющих паспорт завода-изготовителя, хранение лакокрасочных материалов должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 9980-82.

**3.34.** Приготовленные лакокрасочные составы перед нанесением должны контролироваться в заводской лаборатории по следующим показателям:

- рабочая вязкость (ГОСТ 8420-74);
- расход лакокрасочного материала в зависимости от способа нанесения (МРТУ 6-10-699-67);
- время и степень высыхания покрытия (ГОСТ 19007-73);
- содержание летучих и нелетучих твердых и пленкообразующих веществ (ГОСТ 17537-72).

Результаты испытаний должны быть внесены в журнал и храниться в лаборатории.

**3.35.** Качество лакокрасочных покрытий контролируется по следующим показателям:

- соответствие декоративного вида покрытий требованиям ГОСТ 9.032-74;
- адгезия пленки покрытия к поверхности (ГОСТ 15140-78);
- визуальное выявление дефектов покрытия;
- толщина покрытия: прозрачного по ГОСТ 13639-75, непрозрачного - по ГОСТ 14644-75.

**Основные правила по технике  
безопасности и охране труда при  
работе с лакокрасочными ма-  
териалами**

**3.36.** При проектировании отделений по защите клееных конструкций и проведении обработки клееных элементов необходимо учитывать "Правила техники безопасности и пожарной безопасности, производственной санитарии для окрасочных цехов" и требования "Санитарных норм проектирования промышленных предприятий" (СН 245-71).

**3.37.** Проектирование складов хранения защитных материалов и выбор мест их расположения необходимо осуществлять в соответствии с "Нормами и техническими условиями проектирования складских предприятий и хозяйств для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей" (НиТУ 108-56).

**3.38.** Проведение работ по защите деревянных клееных конструкций и их элементов должно осуществляться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. В случае неисправности вентиляционного оборудования необходимо прекратить работы, связанные с нанесением защитных материалов, содержащих вредные вещества.

**3.39.** Концентрация вредных паров в воздухе не должна превышать оптимальное значение по "Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий". Контроль за концентрацией паров должен осуществляться ежедневно при помощи газоанализаторов.

**3.40.** При работе с лакокрасочными материалами, содержащими ксилол, бензол, уайт-спирит, бутилацетат, ацетон, необходимо защитить кожу работающих от со-прикосновения с применяемыми составами. Для этой цели могут быть использованы комбинизоны, резиновые перчатки, респираторы, защитные очки и др.

**3.41.** Тара, в которой хранятся защитные материалы, должна быть герметически закрыта и иметь обозначение состава или его наименование, номер партии, наименование завода-изготовителя. Хранение и транспортирование защитных материалов в открытой или стеклянной таре не допускается.

**3.42.** Тара порожняя из-под растворителей, смол и лакокрасочных материалов должна немедленно удаляться из рабочего помещения и храниться на специальных площадках.

**3.43.** При работе с лакокрасочными материалами необходимо соблюдать меры предосторожности, предусмотренные для легковоспламеняющихся материалов.

**3.44.** В помещениях для приготовления и нанесения лакокрасочных материалов не разрешается производить сварочные и другие работы с открытым огнем, категорически запрещается курение.

**3.45.** Прием пищи в местах приготовления, хранения защитных материалов и проведения операций по нанесению составов не допускается.

**3.46.** Лица, выполняющие работы, связанные с приготовлением и нанесением защитных материалов, должны проходить регулярный (не реже 2-х раз в месяц) инструктаж.

#### **4. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ЗАЩИЩЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

**4.1.** После проведения защитной обработки деревянные клееные конструкции должны быть выдержаны на складе готовой продукции не менее 7-10 суток.

**4.2.** При хранении на складе готовой продукции между окрашенными элементами должны располагаться прокладки.

**4.3.** Транспортировка готовых элементов к месту монтажа должна осуществляться в упакованном виде, предохраняющем покрытия от повреждений и увлажнения.

**4.4.** Транспортные средства должны быть оборудованы устройствами и приспособлениями для предохранения защитных покрытий от механического повреждения и загрязнения (косярьки, прокладки, фартуки, накидки).

**4.5.** Погрузку и разгрузку окрашенных элементов конструкций следует производить, избегая повреждений покрытий.

**4.6.** Хранение готовых элементов на монтажной площадке должно осуществляться в упакованном виде в специальном помещении или под навесом.

## **5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СКЛАДАХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ**

**5.1.** Лица, ответственные за эксплуатацию зданий и сооружений для минеральных удобрений, должны участвовать в приемке их в эксплуатацию и документально оформлять наличие и состояние антикоррозионной защиты деревянных kleевых и клееванерных конструкций, соединительных элементов и деталей в виде акта по рекомендуемой форме 1.

**5.2.** Текущие обследования, состоящие из визуального осмотра, определения сохранности антикоррозионной защиты и необходимости ее ремонта или возобновления, должны проводиться не реже одного раза в три месяца.

**5.3.** Здания, сооружения и отдельные конструкции должны подвергаться периодическому инструментальному обследованию не реже одного раза в пять лет с привлечением специалистов в области деревянных конструкций и их защиты.

**5.4.** В процессе инструментального обследования должно быть выполнено:

- определение температурно-влажностных параметров воздуха внутри помещений;
- определение влажности древесины конструкций;
- определение степени запыленности конструкций минеральными удобрениями;
- отбор проб для лабораторного анализа прочности, засоленности и поверхностной мацерации древесины конструкций;
- лабораторные исследования образцов, изготовленных из отобранных проб;
- общий осмотр деревянных конструкций (отклонения из плоскости, величина прогибов, выпучивание, явные разрушения от перегрузок и т.п.).

**5.5.** В случае аварийного состояния конструкций должно производиться специальное инструментальное обследование, имеющее целью выявление причин состояния аварийности, выдачу решения о целесообразности заме-

ны или ремонта конструкций и элементов и разработку мероприятий по временному усилению аварийных мест.

5.6. При эксплуатации зданий и сооружений для хранения и транспортировки минеральных удобрений с особой тщательностью должны соблюдаться общие положения и требования по технической эксплуатации в части сохранности и своевременного ремонта кровельных покрытий.

5.7. Данные всех обследований должны фиксироваться в журналах эксплуатации сооружения по прилагаемым формам 2, 3 и 4.

#### Предложения по проведению ремонтных и восстановительных работ лакокрасочных покрытий

5.8. После монтажа деревянных конструкций должен быть произведен тщательный осмотр ее поверхности и выявлены все дефекты покрытия.

5.9. При обнаружении дефектов (царапин, трещин, повреждений) необходимо провести возобновление покрытия в следующем порядке:

- зашкурить дефектный участок;
- нанести требуемое количество слоев покрытия в соответствии с приведенной технологией нанесения и с соблюдением режимов сушки.

5.10. При обнаружении частичного разрушения покрытия, произшедшего в процессе эксплуатации, следует немедленно принять меры к восстановлению покрытия.

5.11. При ремонте (восстановлении) покрытия поврежденные участки поверхности конструкций должны быть полностью освобождены от старого лакокрасочного материала, очищены и со всей тщательностью подготовлены к повторному нанесению покрытия.

5.12. Удаление старого лакокрасочного покрытия, если оно в результате отслоения или растрескивания плохо держится на поверхности конструкций, производится механическим способом - щетками или скребками. Более плотно держащиеся покрытия рекомендуется удалять смывками.

**5.13.** Для удаления покрытий холодной сушки рекомендуется применять смывку СД специальную (ТУ 6-10-1088-78) или АФТ-1 (ТУ 6-10-1202-71). Смывки наносятся на поверхность краскораспылителем, кистью или тампоном.

На 1 м<sup>2</sup> поверхности требуется 170 г смывки СД специальной или 150 г АФТ-1. Скорость воздействия на покрытие составляет соответственно 3 и 20 мин.

Смывки наносятся и выдерживаются до тех пор, пока покрытие размягчается, набухает или всучится. После этого покрытие удаляют шпателем или металлической щеткой.

**5.14.** После применения смывок поверхность конструкции необходимо выдержать не менее суток при температуре не ниже 15-17°C для удаления различных компонентов смывок.

**5.15.** На вычищенные и высушенные поверхности конструкции наносится соответствующее покрытие с соблюдением всех требований.

А К Т

о приемке антикоррозийной защиты строительных конструкций

1. Эксплуатирующая организация \_\_\_\_\_

2. Здание (сооружение) \_\_\_\_\_

3. Агрессивная среда \_\_\_\_\_

(вид хранимых удобрений, способ хранения и т.п.)

4. Сведения об антикоррозионной защите \_\_\_\_\_

а) вид защиты \_\_\_\_\_  
(пропитка, покрытие и т.п.)

б) защитный антикоррозионный состав \_\_\_\_\_

(наименование, марка, число слоев, способ  
нанесения по паспорту конструкции)

в) дата окончания антикоррозионных работ \_\_\_\_\_

г) дата ближайшего текущего осмотра конструкций \_\_\_\_\_

(не позднее чем через три месяца)

Главный инженер  
строительной  
организации

Руководитель  
эксплуатационного отдела  
заказчика

Дата " " 19 г.

Форма № 2

## ЖУРНАЛ ТЕКУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Наиме-<br>нова-<br>ние<br>объек-<br>та | Дата<br>обсле-<br>дова-<br>ния | Вид храни-<br>мого<br>удобрения | Параметры<br>воздуха |               | Состояние анти-<br>коррозионной<br>защиты                           |   | Отметка о<br>дефектах<br>покрытия<br>и необхо-<br>димые ме-<br>роприятия<br>по ремон-<br>ту и вос-<br>становле-<br>нию | Сведе-<br>ния о<br>ремонт-<br>ных<br>и вос-<br>стано-<br>витель-<br>ных<br>меро-<br>приятий<br>и дата<br>их про-<br>ведения |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|---|---|--|---|
|  |                                |                                 | $t^{\circ}$ , С      | $\varphi$ , % | деревян-<br>ых<br>кон-<br>струк-<br>ций<br>и<br>эле-<br>мен-<br>тов | соеди-<br>нитель-<br>ных<br>эле-<br>мен-<br>тов |  |   |
| 1                                      | 2                              | 3                               | 4                    | 5             | 6   | 7   | 8  | 9   |
|  |                                |                                 |                      |               |   |   |  |   |

## Форма № 3

## ЖУРНАЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

Наименование объекта \_\_\_\_\_

| Дата обследования | Наименование конструкций и элементов | Срок эксплуатации в годах | Параметры воздуха | Вид хранимого удобренния и характер контакта с конструкциями | Степень запыленности конструкций и элементов минеральных удобрений | Влажность древесины, % | Состояние антикоррозионной защиты | Состояние конструкций и элементов | Отметка об отборе проб для лабораторных исследований |    |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----|
| 1                 | 2                                    | 3                         | 4                 | 5  | 6  | 7                      | 8                                 | 9                                 | 10   | 11 |

## ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ


30

Наименование объекта \_\_\_\_\_

| Данные о пробах, отобранных из конструкций и элементов | Порода древесины | К-во образцов, срезанных из горючих изогнутых лентенных из проб | Результаты механических испытаний |       |              | Глубина поверхности мацевации | Толщина защитного покрытия, мкм | Оценка адгезии защитных покрытий к древесине | Оценка влагопроницаемости покрытия | Примечание |
|--|------------------|---|-----------------------------------|-------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|------------|
|  |                  |   | сжатие                            | изгиб | скользование |                               |                                 |  |                                    |            |
| 1  | 2                | 3   | 4                                 | 5     | 6            | 7                             | 8                               | 9  | 10                                 | 11         |

## Приложение 1

### Схематическая карта влажностно-климатических характеристик районов строительства

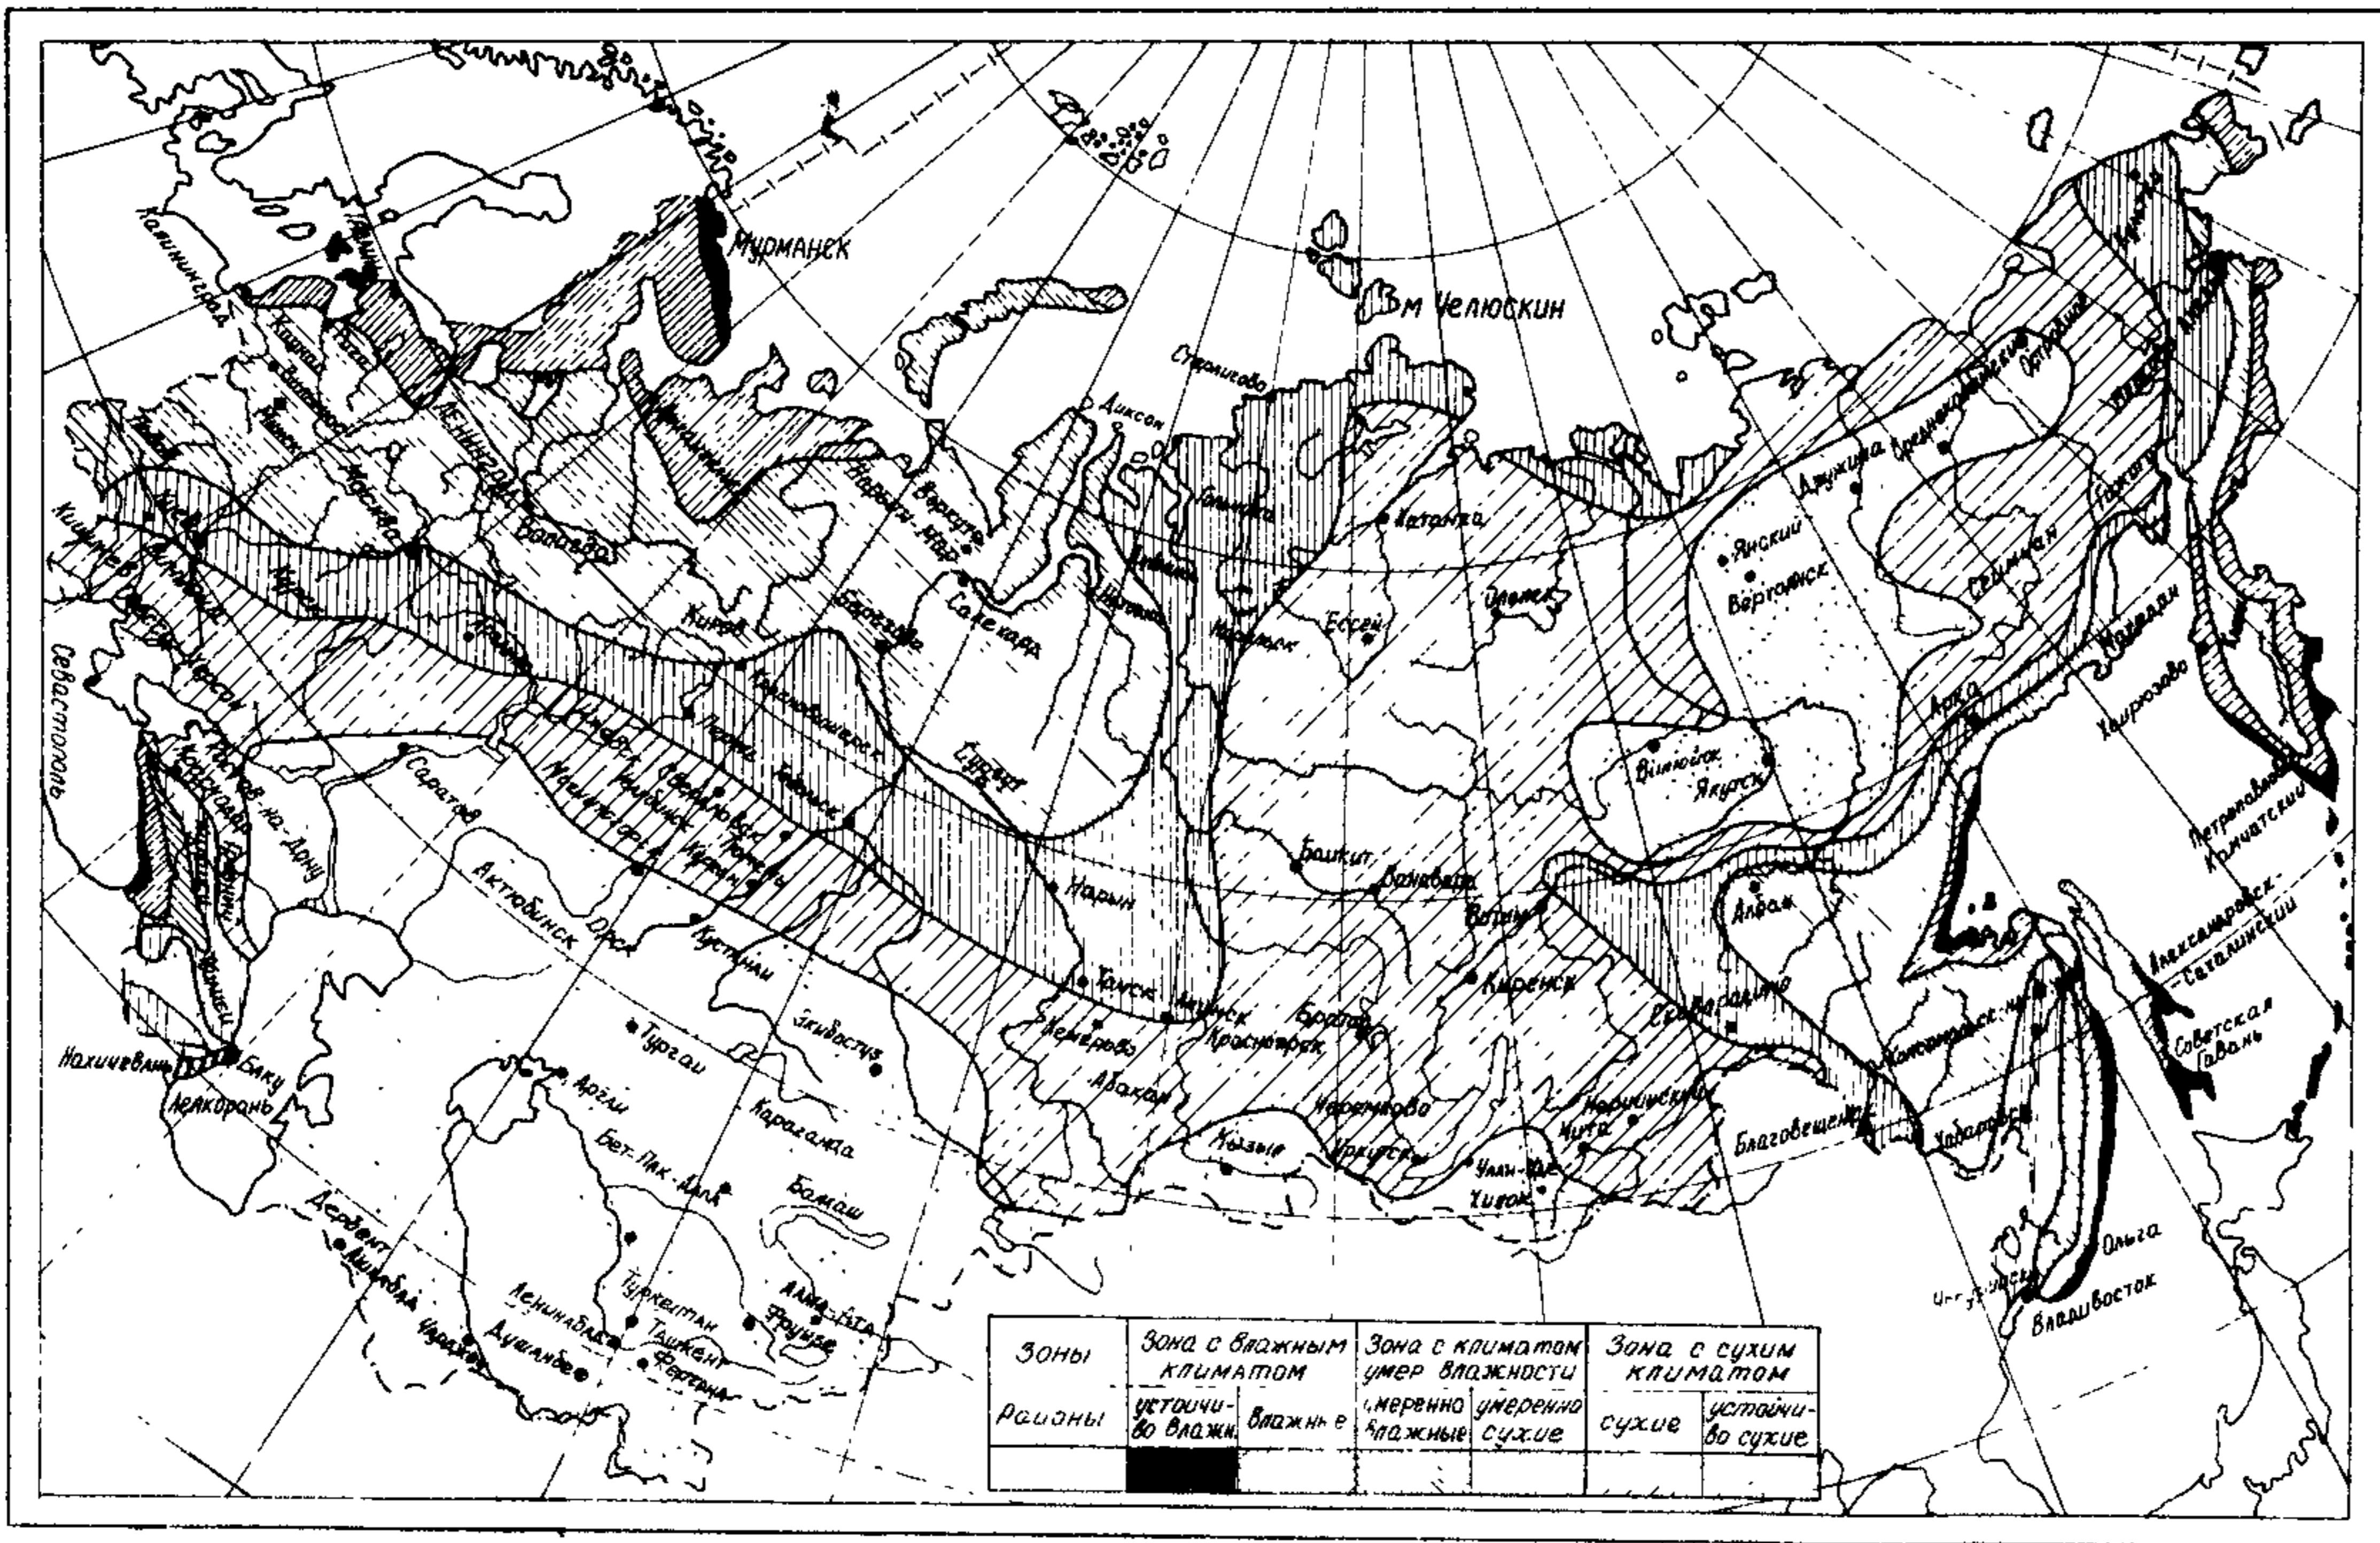

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
ПОВЕРХНОСТНОЙ МОДИФИКАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ И  
ФАНЕРЫ ФЕНОЛОСПИРТАМИ**

Настоящий регламент распространяется на технологический процесс модификации строительных деталей из древесины и фанеры фенолоспиртами с целью повышения био- и химстойкости, а также снижения водо- и влагопоглощения древесных материалов.

Модификации подлежат строительные детали, изготовленные из древесины хвойных пород по ГОСТ 8486-66, не ниже III сорта, и березы по ГОСТ 2695-71, не ниже II сорта, а также из фанеры по ГОСТ 3916-69: для химически агрессивных сред марки ФСФ, не ниже сорта АВ/В; а для условий с повышенной влажностью марки ФК, не ниже сорта В/ВВ.

Строительные детали перед процессом модификации должны иметь законченную механическую обработку. Для модификации применяют фенолоспирты, которые должны отвечать ТУ 6-05-1164-75. В качестве сушильного агента и дополнительного гидрофобизатора применяют керосино-газойлевую фракцию нефти. Основные виды сырья и материалов, применяемые для осуществления технологического процесса, приведены в табл.1.

Таблица 1

| Наименование материалов                                     | ГОСТ или Ту    | Показатели, обязательные для проверки |
|---|----------------|---------------------------------------|
| 1   | 2              |                                       |
| Детали строительные из древесины хвойных и лиственных пород | ГОСТ 16588-79  | Влажность древесины перед пропиткой   |
| Фенолоспирты  | ТУ6-05-1164-75 | Плотность, вязкость, сухой остаток    |

Продолжение табл. 1

| 1                                 | 2               | 3                   |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Керосино-газойлевая фракция нефти | ГОСТ<br>3900-47 | Плотность           |
|                                   | ГОСТ<br>6258-52 | Вязкость            |
|                                   | ГОСТ<br>4333-48 | Температура вспышки |

Процесс пропитки осуществляют в пропиточном автоклаве, представляющем собой цилиндрический сосуд со сферическими днищами. Одно из днищ глухое, другое – съемная крышка, подвешенная к автоклаву на петлях и оборудованная клиновым запорным устройством. Крышка должна открываться и закрываться дистанционно сжатым воздухом. Она должна быть оборудована блокировочным устройством, предотвращающим возможность открывания крышки при наличии в автоклаве жидкости или давления выше 0,1 МПа.

Пропиточный автоклав должен быть рассчитан на рабочее давление 1,3 МПа (12 ати).

Маневровый цилиндр по устройству повторяет пропиточный автоклав, отличаясь от последнего отсутствием съемочной крышки. Он устанавливается над пропиточным автоклавом и в период загрузки и выгрузки древесины используется как емкость для хранения фенолоспиртов.

Рабочее давление – 0,7 МПа.

Мерник – вертикальный, герметически закрытый цилиндрический сосуд, емкость обеспечивающая поглощение фенолоспиртов при двух и более пропитках. Рабочее давление – 1,3 МПа.

Вакуум-насос предназначен для создания вакуума до 0,01 МПа в пропиточном и маневровом автоклавах.

Вакуумирование древесины должно производиться через поверхностный конденсатор.

Расходная емкость объемом до 50 м<sup>3</sup>, в которую подаются фенолоспирты из баков хранения, предназначена для подачи фенолоспиртов в маневровый цилиндр и

мерник. Сжатый воздух в мерник или пропиточный автоклав должен подаваться от соответствующих аккумуляторов компрессорной станции. Автоклавы и мерник должны быть снабжены предохранительными клапанами, отрегулированными на максимальное рабочее давление, контрольно-измерительными приборами, регистрирующими температуру, величину давления, а также указателями уровня жидкости в сосуде.

Каждый из указанных сосудов должен быть снабжен техническими приборами контроля (манометры, вакууметры, термометры). Показатели приборов дублируются на щите управления.

Металлическая ванна для пропитки выполняется из листовой стали марки ст.3 ГОСТ 14637-69, толщиной 5-6 мм, с крышкой. Размеры ванны определяются из расчета объема загрузки. Например, для пропитки фанеры размерами 1500×1500 мм ванна с учетом размеров стяжного устройства должна иметь минимальные внутренние размеры: длина - 2200 мм, ширина 1300 мм и высота 2200 мм. Поддон для стока фенолоспиртов после пропитки должен иметь размеры ванны по длине и ширине, а по высоте 100-150 мм.

В качестве приспособления для предотвращения коробления лесоматериалов в процессе модификации служит стяжное устройство - контейнер. Стяжное устройство состоит из двух накладок, соединяемых между собой болтами с пружинами.

Дополнительно фанера или пиломатериалы фиксируются от смещений в накладках фиксаторами.

Одновременно стяжное устройство должно выполнять функцию противовспывного устройства. Укладка материалов в стяжное устройство должна производиться на прокладках.

Прокладки, рекомендуемые при модификации:

- фанеры - металлические, толщиной не менее 3 мм, шириной 20 мм;
- пиломатериалов - деревянные, общитые с двух сторон жестью, шириной 40-50 мм, толщиной: при сушке в гидрофобной жидкости не менее 10 мм, а в лесосушилке - 25 мм.

Длина прокладок должна превышать ширину пакета материалов на 50 мм. Так, при ширине пакета фанеры 1500 мм, минимальная длина прокладок должна быть 1550 мм.

Для сушки и отверждения древесины, пропитанной фенолоспиртами, в воздушной среде должны применяться скоростные высокотемпературные лесосушилки, обеспечивающие нагрев древесины до 100–120°C.

Для сушки, полимеризации и придания дополнительной гидрофобизации древесины служит автоклавная установка, которая состоит из автоклава, работающего при давлении 0,1 МПа, маневрового-бака –подогревателя, расходного бака холодного сушильного агента, конденсатора, разделительного бака, циркуляционного насоса и системы трубопроводов.

Процесс модификации включает:

- подготовку сырья и материалов,
- пропитку фенолоспиртами,
- сушку и полимеризацию лесоматериалов, пропитанных фенолоспиртами.

Перед началом пропитки определяют влажность материала. Предпропиточная влажность строительных деталей из древесины не должна превышать  $15 \pm 3\%$ , а фанеры  $8 \pm 2\%$ .

Перед загрузкой в пропитку детали укладывают в стяжное устройство на прокладки через каждый ряд. Прокладки должны располагаться поперек волокон древесины. Количество прокладок должно обеспечивать форму –неизменяемость материала в процессе модификации, но не менее 5 штук на каждый ряд.

Пропитка строительных деталей методом вымачивания в ваннах должна проводиться при температуре фенолоспиртов  $20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ , а при автоклавной пропитке минимальная температура фенолоспиртов допускается  $15^{\circ}\text{C}$ . Во избежание отверждения фенолоспиртов в процессе пропитки повышение температуры их при обоих способах пропитки выше  $25^{\circ}\text{C}$  не допускается.

Загрузку деталей на пропитку в ванну или автоклав необходимо производить в стяжном устройстве. В каждую загрузку закладывают не менее трех контрольных образцов.

При пропитке вымачиванием слой фенолоспирта в над деталями, загруженными в ванну, должен быть не менее 10 см. Продолжительность вымачивания строительных деталей из фанеры не менее 36 и не более 48 часов, а из пиломатериалов от 6 до 10 суток. После окончания процесса пропитки в ванне пропитанные детали для стока фенолоспиртов выдерживают над ванной не менее 1 час, а затем устанавливают на поддон, где выдерживают еще не менее 1 часа. Собранные в поддоне фенолоспирты сливают в пропиточную ванну.

Автоклавную пропитку деталей из фанеры проводят по способу "давление", а из пиломатериалов "вакуум - давление". Режимы пропитки представлены в табл. 2.

Таблица 2

| Операции   | Продолжительность операции, час, при пропитке деталей, изготовленных из: |                |
|--|--|----------------|
|  | фанеры   | пиломатериалов |
| Создание и выдержка вакуума<br>0,01-0,02 МПа                                       | -  | 0,5            |
| Создание и выдержка жидкостного давления:<br>0,7 - 0,9 МПа или<br>0,9 - 1,3 МПа    | 0,5-1,0<br>0,5   | 6,0<br>5,0     |
| Технологическая выдержка в автоклаве пропитанной древесины для стока фенолоспиртов | 0,5  | 0,5            |

После пропитки детали в стяжном устройстве направляют на площадку для атмосферной сушки или в камеру для сушки и полимеризации.

Атмосферную сушку пропитанных деталей осуществляют в стяжном устройстве на площадке, защищенной от атмосферных осадков и прямой солнечной радиации при температуре не ниже  $15^{\circ}\text{C}$ , до влажности  $10\pm 2\%$ .

В зависимости от температуры окружающего воздуха продолжительность атмосферной сушки для деталей из фанеры может составлять  $20 \pm 5$  суток, а из пиломатериалов в зависимости от поперечного сечения - от 30 до 50 суток.

Последующую полимеризацию (отверждение) фенолоспиртов проводят в камере или в гидрофобной жидкости при температуре:

$100^{\circ}\text{C}$  - 4 час,  
 $110^{\circ}\text{C}$  - 3 час,  
 $120^{\circ}\text{C}$  - 2 час.

Сушку и полимеризацию пропитанных фенолоспиртами деталей в лесосушильной камере или гидрофобной жидкости осуществляют в одном технологическом процессе, по режимам, представленным в табл. 3.

Таблица 3

| Операции   | Продолжительность операции, час, при сушке-полимеризации деталей, изготовленных из: |                |
|--|---|----------------|
|  | фанеры  | пиломатериалов |
| 1  | 2   | 3              |
| Сушка при: $40 \pm 5^{\circ}\text{C}$<br>$50 \pm 5^{\circ}\text{C}$  | 24<br>-   | 12<br>12       |
| Подъем температуры сушильного агента до $120^{\circ}\text{C}$ по $10-15^{\circ}$ в час   | -   | 6              |
| То же, по $20-40^{\circ}$ в час  | 2-3   | -              |
| Отверждение при $120 \pm 2^{\circ}\text{C}$  | 2   | 2              |
| Конечная термообработка путем снижения температуры в камере или в автоклаве по $20-30^{\circ}/\text{час}$ до $60-80^{\circ}\text{C}$ | 2-3   | 2-3            |

| 1   | 2   | 3   |
|---|-----|-----|
| Выдержка в камере, автоклаве или в остывочном отделении до снижения температуры материала $40^{\circ}\text{C}$ и ниже | 5-6 | 6-8 |

Примечание. При невозможности в сушильном устройстве достижения температуры отверждения  $120^{\circ}\text{C}$  продолжительность этой операции при температуре  $100-110^{\circ}\text{C}$  удлиняется до 3-4 час.

Качество модификации характеризуется общим поглощением фенолоспиртов в  $\text{кг}/\text{м}^3$  и глубиной пропитки фенолоспиртами в мм.

Общее поглощение фенолоспиртов ( $\Pi$ ) определяют по каждой партии строительных деталей, загружаемых в ванну или автоклав по формуле:

$$\Pi = \frac{m_1 - m_2}{V} \quad \text{кг}/\text{м}^3, \quad (1)$$

где

$m_1$  и  $m_2$  — масса деталей (контрольных) до и после пропитки, кг;

$V$  — объем партии деталей,  $\text{м}^3$ ;

или  $\Pi = \frac{Q \rho}{V}, \quad \text{кг}/\text{м}^3 \quad (2)$

где

$Q$  — объем фенолоспиртов, поглощенных партией деталей в процессе пропитки, в  $\text{м}^3$ , замеренный:

- при автоклавной пропитке — по мернику;
- при вымачивании — в ванне,

$\rho$  — плотность фенолоспиртов при  $20^{\circ}\text{C}$ ,  $\text{кг}/\text{м}^3$ .

Дополнительно общее поглощение гидрофобной жидкости при сушке-полимеризации ( $\Pi_1$ ) определяют по формуле

$$\Pi_1 = \frac{Q_1 \rho_1}{V}, \quad \text{кг}/\text{м}^3 \quad (3)$$

где

$Q_1$  - объем жидкости, поглощенной древесиной в процессе обработки, замеренный по убыли ее в расходном баке холодного сушильного агента, м<sup>3</sup>;

$\rho_1$  - плотность гидрофобной жидкости, кг/м<sup>3</sup>.

Общее поглощение фенолоспиртов должно быть при модификации деталей, изготовленных из:

- фанеры - не менее 200 кг/м<sup>3</sup>;
- пиломатериалов - не менее 100 кг/м<sup>3</sup>.

Дополнительное поглощение гидрофобной жидкости не нормируется.

Глубина проникновения фенолоспиртов в мм должна быть не менее при пропитке деталей, изготовленных из:

- фанеры: по наружному шпону - сквозная,  
по торцам листов - 1 мм;
- пиломатериалов:  
по заболони - 3 мм,  
по ядру и спелой древесине - 0,5 мм.

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр.      |
|--|-----------|
| <b>1. Основные положения.....</b>  | <b>1</b>  |
| Агрессивное воздействие среды минеральных удобрений на древесину и фанеру.....                                 | 2         |
| Общие требования к проектированию деревянных конструкций, эксплуатируемых в складах минеральных удобрений..... | 8         |
| <b>2. Выбор защитных покрытий.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>3. Технология защитной обработки.....</b>   | <b>11</b> |
| Основные характеристики защитных материалов.....   | 11        |
| Лакокрасочные материалы.....   | 11        |
| Пропиточные составы.....   | 12        |
| Герметизирующие составы.....   | 12        |
| Приготовление защитных составов.....   | 18        |
| Подготовка поверхности конструкций, подлежащих защите.....   | 18        |
| Нанесение защитных покрытий.....   | 19        |
| Пропитка древесины и фанеры фенолоспиртами.....  | 20        |
| Контроль качества защитных материалов и покрытий.....  | 21        |
| Основные правила по технике безопасности и охране труда при работе с лакокрасочными материалами.....           | 22        |

|   |    |
|---|----|
| 4. Хранение и транспортировка защищенных элементов деревянных конструкций.....                                  | 23 |
| 5: Основные мероприятия по технической эксплуатации деревянных конструкций в складах минеральных удобрений..... | 24 |
| Предложения по проведению ремонтных и восстановительных работ лакокрасочных покрытий.....                       | 25 |
| Приложение 1.....   | 31 |
| Приложение 2 .....  | 32 |

ЦНИИ строительных конструкций им. В.А. Кучеренко

РЕКОМЕНДАЦИИ  
по защите деревянных конструкций, эксплуатируемых  
в складах минеральных удобрений

---

Л 19211 Подп. к печати 8.9-81 г. Заказ № 1294  
Формат 80x90 1/16 Объем 2 п.л. Тираж 500 экз.

Цена 25 коп.

---

Производственно-экспериментальные мастерские  
ВНИИИС Госстроя СССР