



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

# **ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ**

**ГОСТ 8220—62**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**

**Москва**

**ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ**

Underground fire hydrants

**ГОСТ  
8220—62\***Взамен  
ГОСТ 8220—56

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР 28 марта 1962 г. Срок введения установлен

с 01.01 1963 г.

Проверен в 1979 г. Срок действия продлен

до 01.01 1985 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на подземные пожарные гидранты, устанавливаемые на водопроводных сетях для отбора воды с помощью пожарных колонок (по ГОСТ 7499—71) на пожарные нужды.

**I. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

1. Основные параметры и размеры гидрантов должны соответствовать указанным в таблице и на черт. 1.

Наименования основных параметров и размеров	Нормы
1. Условное давление, кгс/см <sup>2</sup>	10
2. Условный проход, мм	125
3. Число оборотов штанги до полного открытия	12—15
4. Ход клапана гидранта, мм	24—30
5. Высота гидранта <i>H</i> , мм	500—2500
6. Масса гидранта (при высоте 750 мм), кг	(с интервалом через 250 мм) 90*
7. Лифт клапана в собранном гидранте, мм, не более	0,5

\* Увеличение массы на каждые 250 мм длины не более 13 кг.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



\* Переиздание (сентябрь 1980 г.) с изменениями № 1, 2, утвержденными в феврале 1972 г., марте 1980 г. (ИУС 3—72, 5—80).

© Издательство стандартов, 1981


Пример условного обозначения гидранта высотой 1000 мм:

*Гидрант 1000 ГОСТ 8220—62*

## II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2. Гидранты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

3. Основные размеры клапана должны соответствовать указанным на черт. 2.

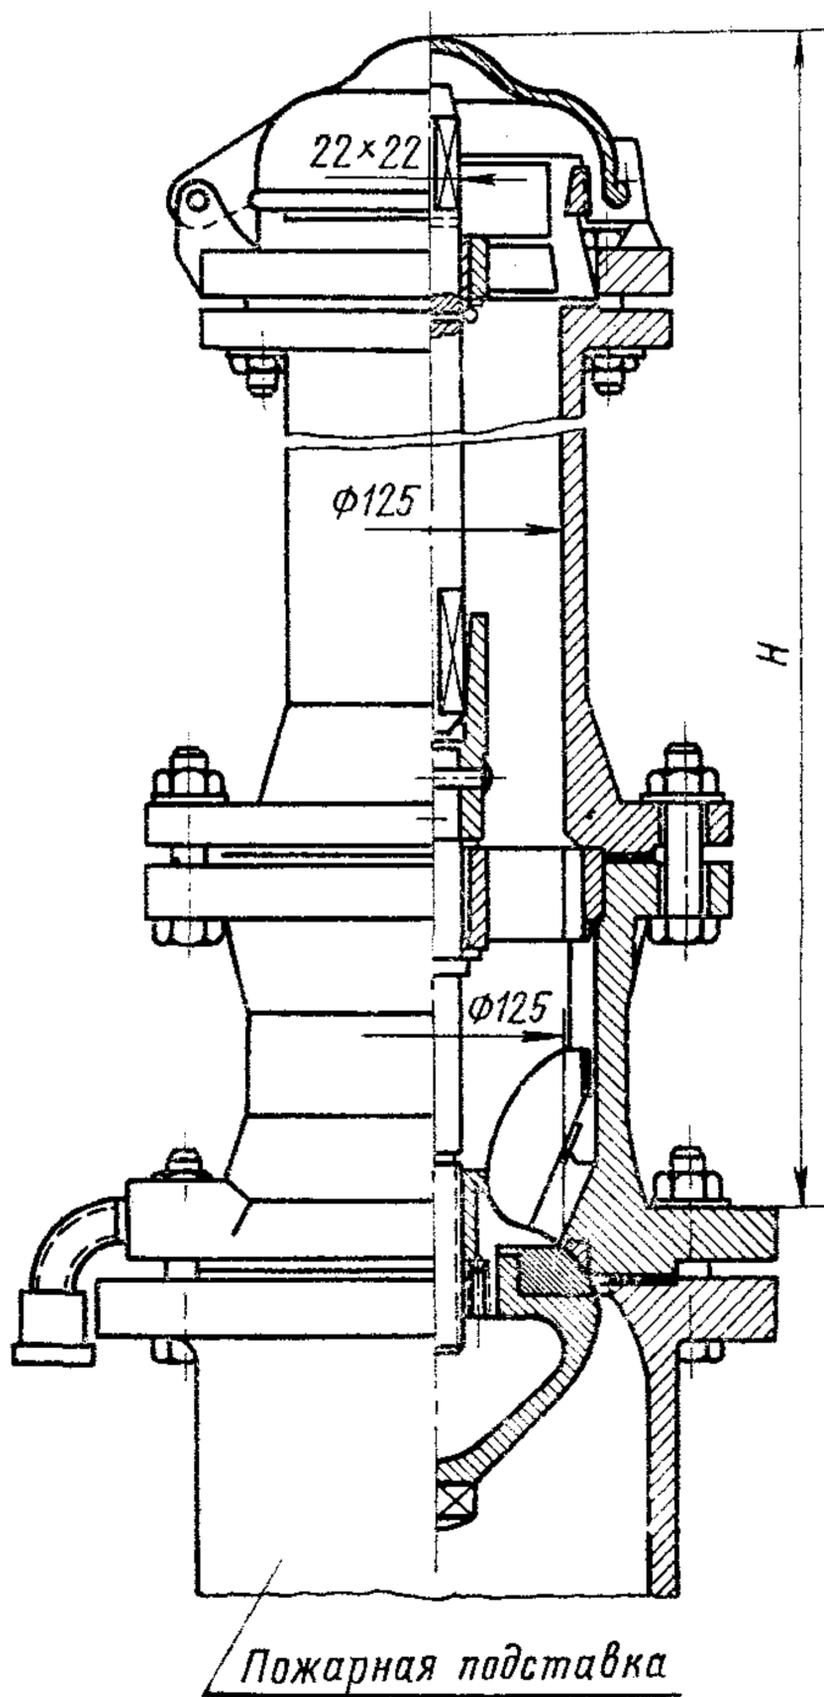

Черт. 1


4. Гидравлическое сопротивление гидранта должно быть не более  $0,0015 \text{ кгс/см}^2$  для гидрантов с высотой до 1500 мм и  $0,002 \text{ кгс/см}^2$  для гидрантов с высотой более 1500 мм.

5. Гидрант в сборе должен обеспечивать:

а) герметичность в закрытом состоянии при гидравлическом давлении  $15 \text{ кгс/см}^2$ ;

б) открывание и закрывание гидранта ключом пожарной колонки (вращающий момент не более  $15 \text{ кгс}\cdot\text{м}$ ) при давлении воды  $10 \text{ кгс/см}^2$ .

6. При открытом гидранте не должно быть течи воды через сливное отверстие в корпусе (колонке) гидранта.

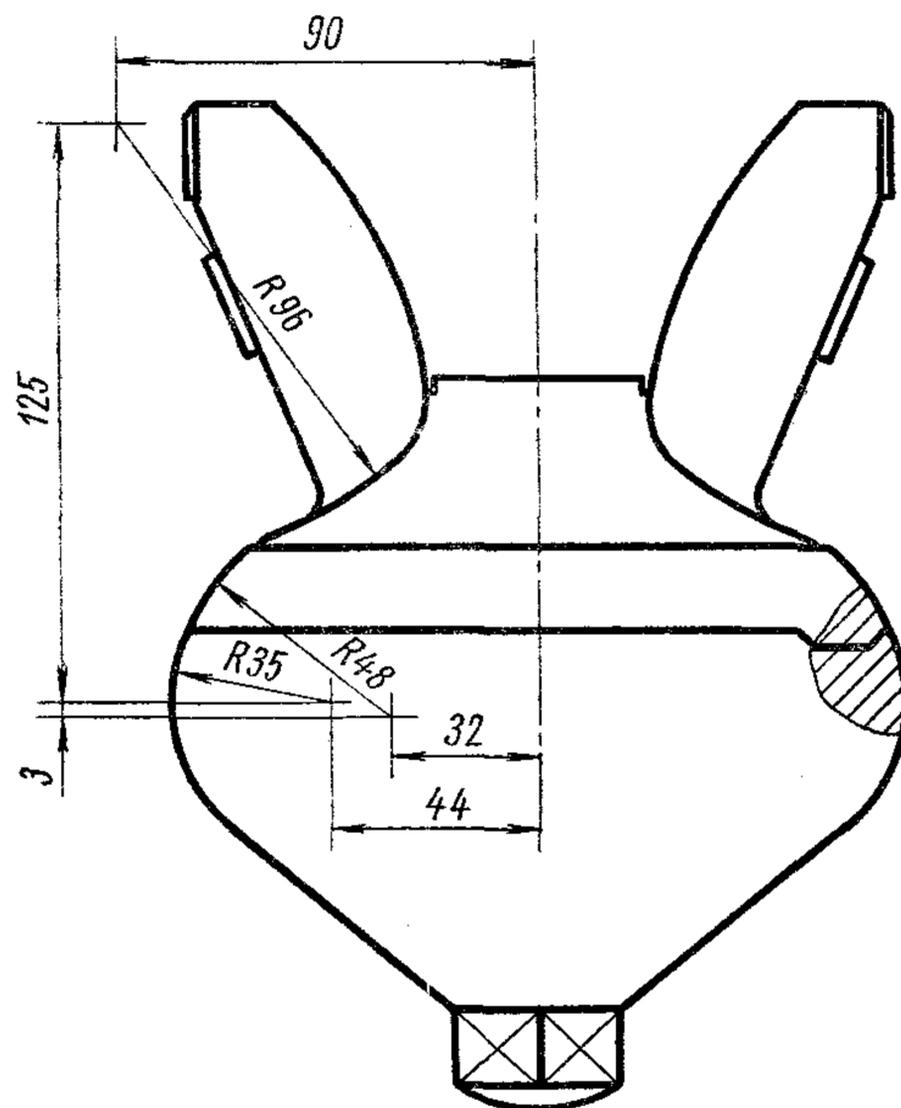

Черт. 2

7. Количество оставшейся воды в гидранте после работы не должно быть более  $50 \text{ см}^3$ .

8. По требованию потребителя гидранты, предназначенные для установки в мокрых (водонаполняющихся) колодцах, должны комплектоваться с обратными клапанами в сливном отверстии, обеспечивающим герметичность от проникновения грунтовых вод.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

9. Крышка гидранта должна быть откидной.

10. Конструкция и крепление биметаллического ниппеля гидранта должны исключать возможность проворачивания ниппеля при наворачивании пожарной колонки и обеспечивать надежность и прочность соединения.

11. Резьба и торцовая поверхность ниппеля должны обеспечивать плотное соединение с пожарной колонкой.

12. Корпус (колонка) гидранта, крышка, корпус клапана и гайка клапана должны изготавливаться из чугуна с механическими свойствами не ниже свойств чугуна марки СЧ 15—32 по ГОСТ 1412—79. Шпиндель должен изготавливаться из нержавеющей стали с основными свойствами не ниже свойств стали марки 30Х13 по ГОСТ 5632—72.

13. Отливки должны соответствовать требованиям ГОСТ 1412—79. Отклонения по размерам, массе и припускам на механическую обработку отливок из серого чугуна не должны превышать установленных для 3-го класса по ГОСТ 1855—55\*.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

14. Кольцо клапана должно изготавливаться из морозостойкой резины повышенной твердости по ГОСТ 7338—77.

15. Поверхность кольца клапана должна быть гладкой и не должна иметь включений, трещин и пузырей.

16. Резьба должна быть чистой, без рванин, вмятин, забоин, надрезов и сорванных ниток.

17. Острые кромки на наружных поверхностях деталей должны быть притуплены.

18. Наружные поверхности гидранта должны быть окрашены водостойкой краской. Слой краски должен быть ровным, без наплывов, пузырей, трещин и потеков.

Лакокрасочное покрытие гидранта—по ГОСТ 9.032—74, класс не ниже VI, категория размещения 1, группа эксплуатации Ж<sub>2</sub>—по ГОСТ 9.009—73. Подготовка поверхностей перед окраской—по ГОСТ 9.025—74.

19. Изготовитель гарантирует соответствие всех выпускаемых гидрантов требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил монтажа, условий хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

18, 19. (Измененная редакция, Изм. № 2).

19а. Срок службы гидранта до списания — 15 лет.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

### III. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

20. Каждый гидрант в собранном виде должен подвергаться предприятием-изготовителем гидравлическим испытаниям на прочность и плотность материала деталей и на герметичность прокладочного соединения и уплотнительных поверхностей.

\* Действует до 01.01. 1981 г.

Испытание должно производиться до окраски с соблюдением следующих условий.

Проверка герметичности клапана в закрытом гидранте и сливного отверстия при открытом гидранте производится при давлении в  $15 \text{ кгс/см}^2$  в течение времени, необходимого для осмотра, но не менее 3 мин. Во время испытания корпус гидранта остукивается легкими ударами молотка массой около 0,75 кг; при этом не должно быть просачивания воды и потения.

Безотказность и легкость открывания гидранта проверяется по динамометру.

21. Испытание гидранта на гидравлическое сопротивление должно производиться при внесении в конструкцию изменений, которые могут повлиять на его пропускную способность. При испытании на гидравлическое сопротивление производится отбор пьезометрического давления в двух точках: перед гидрантом и на выходе из него. Замер перепада давлений производится не менее чем при трех различных расходах, причем величина сопротивления не должна превосходить указанной в п. 4.

#### IV. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

22. Каждый гидрант должен иметь на корпусе табличку, содержащую:

- а) наименование организации, в систему которой входит предприятие-поставщик;
- б) наименование или товарный знак предприятия-поставщика;
- в) местонахождение предприятия-поставщика (город или условный адрес);
- г) год выпуска;
- д) номер настоящего стандарта.

Место, размеры и способ нанесения знаков маркировки должны быть указаны на рабочем чертеже.

23. Открытая резьба и все обработанные, но не имеющие защитных покрытий поверхности деталей, перед упаковкой гидранта должны быть покрыты антикоррозионной смазкой.

24. Гидранты должны транспортироваться в крытых вагонах или контейнерах.

Допускается транспортировать гидранты открытыми транспортными средствами.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

25. Каждая партия гидрантов должна сопровождаться документом, удостоверяющим их количество и соответствие требованиям настоящего стандарта.

Документ должен содержать:

- а) наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;

- б) наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение (город или условный адрес);
  - в) наименование изделий, их количество;
  - г) дату выпуска изделий;
  - д) результаты проверок и испытаний;
  - е) номер настоящего стандарта.
- (Измененная редакция, Изм. № 2).**
- 

Редактор *М. В. Глушкова*  
Технический редактор *Ф. И. Шрайбштейн*  
Корректор *Э. В. Митяй*

Сдано в наб. 03.11.80 Подп. в печ. 09.04.81 0,5 п. л. 0,33 уч.-изд. л. Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 5650