


МИНИСТЕРСТВО НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УТВЕРЖДАЮ

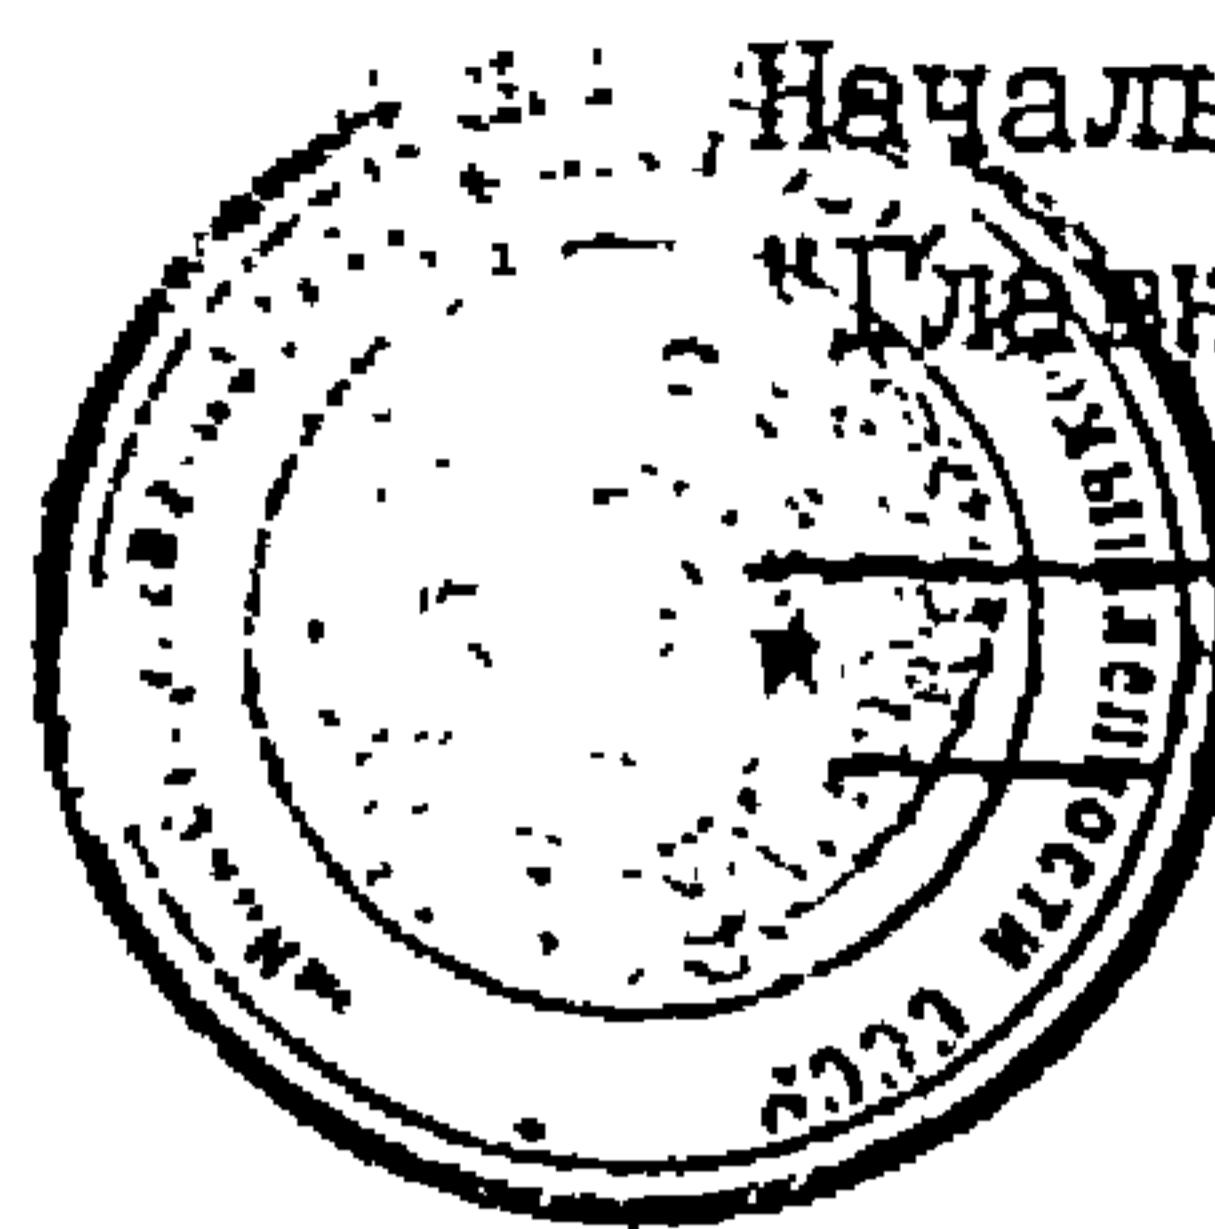

Начальник управления
"Главнефтеавтоматика"

Л.Г.Аристакесян

26.09.89

1989г

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ГАЗОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ
СИСТЕМ УЧЕТА НЕФТЯНОГО ГАЗА

РД 39-0148306-422-89

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ РАЗРАБОТАН:
Всесоюзным научно-исследовательским
институтом по переработке газа

1 Директор *Касиль* В.А.Астахов

Ответственный исполнитель
Заведующий лаб. № 2 *Паутов* Г.А.Паутов

Руководящий документ

Руководство по проектированию газоизмери-
тельных пунктов для систем учета нефтяного
газа

РД 39-0148306-422-89

вводится впервые

Срок действия установлен : с I февраля 1990 г.

Срок действия : до I февраля 1993 г.

Руководящий документ "Руководство по проектированию газоизмерительных пунктов для систем учета нефтяного газа" распространяется на предприятия и организации Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР, проектирующие и эксплуатирующие пункты учета нефтяного газа и продуктов его переработки.

А Н Н О Т А Ц И Я

Настоящий руководящий документ по проектированию пунктов учета нефтяного газа разработан с целью унификации проектирования пунктов учета нефтяного газа, оптимизации применения средств измерения и достижения автоматизированного учета газа.

Требования РД распространяются на пункты учета, оборудованные средствами измерения в соответствии с ГОСТ 8.361-79, РД 50-213-80, РД 39-0148306-405-87, РД 39-0148306-407-87.,

В данном документе дано краткое описание пунктов учета газа; рекомендации по требованиям, предъявленным к проектированию пунктов учета нефтяного газа; к выбору сужающих устройств, напорных трубок; к расположению мест измерения основных параметров потока газа и так далее.

Исполнителями руководящего документа являются:
замначальника управления автоматизации и средств связи -
- В.А.Надеин;

от ВНИИГазпереработка - зам.главного инженера П.И.Дворниченко, ведущий науч.сотрудник комплексного отдела автоматизации, научный руководитель темы "Единая система учета нефтяного газа и продуктов его переработки от скважины до потребителя" Г.А.Паутов; ведущий инженер отдела Г.Я.Козубенкс, м.н.с. Г.В.Тимошенко;

от НПО "Сибнефтеавтоматика" - нач.СКБ Г.С.Абрамов, ведущий конструктор Н.С.Яковлева.

I. ВВЕДЕНИЕ

I.1. Настоящее руководство по проектированию газомизмерительных пунктов для систем учета попутного нефтяного газа (в дальнейшем - руководство) разработано с целью реализации РД "Единой системы учета нефтяного газа и продуктов его переработки от скважины до потребителя" на предприятиях и организациях Миннефтегазпрома СССР.

I.2. Требования настоящего "Руководства...." должны выполняться при проектировании новых и реконструировании эксплуатируемых пунктов учета нефтяного газа, оснащенных узлами учета, использующими принцип переменного перепада давления.

I.3. Руководство устанавливает терминологию, основы требований к пунктам учета, оборудованных средствами измерения в соответствии с требованиями РД 50-213-80 "Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартными устройствами", РД 39-0148306-405-87 "Методика измерения расхода газа концевых ступеней сепарации", РД 39-0148306-407-87 "Единая система учета нефтяного газа и продуктов его переработки от скважины до потребителя". При проектировании пунктов учета следует руководствоваться наряду с настоящей методикой, ГОСТами, СНиПами, правилами и техническими условиями на проектирование, инструкциями по технике безопасности и охране окружающей среды и другими нормативными документами.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РД

- 2.1. Пункт учета нефтяного газа
- 2.2. Узел учета нефтяного газа
- 2.3. Технологический блок узла учета нефтяного газа
- 2.4. Технологическая часть пункта учета нефтяного газа
- 2.5. Измерительная линия пункта учета нефтяного газа
- 2.6. Прямые участки трубопровода
- 2.7. Вспомогательное оборудование
- 2.8. Вторичное оборудование

* в дальнейшем в РД – "пункт учета",
– "узел учета",
– "технологический блок узла учета",
– "технологическая часть пункта учета",
– "измерительная линия пункта учета".

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Пункт учета нефтяного газа – комплекс измерительных и технических средств и оборудования, обеспечивающий измерение расхода и количества нефтяного газа в условиях эксплуатации, состоящий структурно из технологической части; вторичного и вспомогательного оборудования.

3.2. Узел учета нефтяного газа – измерительный комплекс, обеспечивающий измерение термодинамических параметров и расчет расхода и количества нефтяного газа, состоящий из технологического блока и вторичного оборудования.

3.3. Технологический блок узла учета нефтяного газа – часть узла учета, обеспечивающая измерение термодинамических параметров и состоящая из трубной вставки для установки и работоспособности первичных измерительных средств расхода; первичных измерительных преобразователей термодинамических параметров измеряемого потока; соединительных линий и вспомогательного оборудования.

3.4. Технологическая часть пункта учета нефтяного газа – – часть пункта учета нефтяного газа, обеспечивающая метрологические основы измерения расхода методом переменного перепада давления и нормативные условия эксплуатации узла учета, устанавливаемая в технологической зоне и состоящая из коллектора, измерительной линии и вспомогательного оборудования.

3.5. Измерительная линия пункта учета нефтяного газа – участок трубопровода, обеспечивающий формирование стационарного измеряемого потока и измерение термодинамических параметров, состоящий из технологического блока узла учета, прямых участков трубопровода до и после него.

3.6. Прямые участки трубопровода – участки труб соответствующего диаметра и длины, обеспечивающие стационарность газового потока в трубопроводе.

3.7. Вспомогательное оборудование – оборудование, обеспечивающее монтаж и эксплуатацию пункта учета нефтяного газа (обслуживающие площадки, приборный шкаф, опоры, теплоизоляционные покрытия, пробоотборные устройства, сбросные линии).

3.8. Вторичное оборудование – часть пункта (узла) учета, обеспечивающая энергопитание технологического блока узла учета; температурный режим первичных измерительных преобразователей;

прием, обработку представление, документирование информации и передачу ее на верхние уровни управления и состоящая из соответствующих измерительных и управляющих средств.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Данный руководящий документ определяет требования к проектированию пунктов учета нефтяного газа, технические характеристики узлов учета нефтяного газа, требование к монтажу сужающего устройства, напорных трубок и т.д.

4.2. Пункты учета являются основным техническим звеном в Единой системе учета нефтяного газа, определяющим характеристики системы учета.

4.3. Все пункты учета разделяются на две категории: коммерческие и оперативные.

4.4. Категория пунктов учета обосновывается технологической схемой размещения пунктов учета нефтяного газа.

4.5. Коммерческие пункты учета проектируются для измерения количества нефтяного газа, при хозрасчете, в случае его поставки в качестве продукта для переработки и в виде топлива другим предприятиям.

4.6. Оперативные пункты учета проектируются для учетных операций, сведения материального баланса и управления технологическими процессами (управление режима компрессорных станций, малогабаритных блочных установок и т.д.).

4.7. Проектирование пунктов учета должно осуществляться на основании задания на проектирование, выданного и утвержденного заказчиком.

4.8. Задание на проектирование пунктов учета должно быть согласовано с генеральной проектной организацией, проектирующей объект, в который входит пункт учета.

Проекты на коммерческие пункты учета проходят метрологическую экспертизу в базовой организации метрологической службы ВНИПИгазпереработка в соответствии с МИ 1325-86.

4.10. Проект должен представляться "заказчику" вместе с актом метрологической экспертизы; составление акта возлагается на организацию - разработчика.

5. СБЫЧЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПУНКТОВ УЧЕТА НЕФТЯНОГО ГАЗА

5.1. Количество и диаметр измерительных линий рассчитываются на этапе разработки технического задания на проектирование пункта учета исходя из значения расхода нефтяного газа в рабочих условиях при соблюдении требований п.7.1 настоящего "Руководства..." с учетом того, что диаметр коллектора, как правило, равен диаметру подводящего трубопровода.

5.2. В пункте коммерческого учета на технологической одноточечной линии должна предусматриваться резервная измерительная линия идентичная основной измерительной линии.

5.3. Комплектность пунктов учета должна обеспечить измерение (расчет) расхода и количества нефтяного газа, передачу информации на более высокий уровень и документирование. В проектной документации пункта учета должна быть предусмотрена возможность метрологической аттестации узла учета в период плановых остановок.

6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК УЗЛОВ УЧЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕМЕННОГО ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

6.1. Технологический блок первичного преобразователя узла учета должен быть выполнен в виде элемента трубопровода соответствующего диаметра с диафрагмой и фланцевыми соединениями с обеих сторон. Общий вид одного из возможных вариантов узла учета (Технологической части) приведен в приложении I.

6.2. Для обеспечения работоспособности при низких температурах (до минус 60⁰С) может быть использован теплоизоляционный кожух, внутри которого размещен нагреватель электрический взрывозащищенный НЭВ-1, разработанный институтом "ВНИИгазпереработка", а также другие нагреватели во взрывозащищенном исполнении или пароспутники.

6.3. Для измерения абсолютного давления и перепада давления могут использоваться измерительные преобразователи типа "Сапфир" или другие с аналогичными или лучшими характеристиками.

6.4. Для измерения температуры используются термометры сопротивления типа ТСП или другие.

Характеристики измерительных преобразователей приведены в приложении 2.

6.5. Все измерительные средства и комплектующие изделия, входящие в узел учета должны иметь взрывобезопасное исполнение.

6.6. Блок вторичных преобразователей сигналов представляет набор серийно выпускаемых субблоков для обеспечения работоспособности технологической части узлов. В качестве вторичных преобразователей могут использоваться блоки типа БПС-24, Щ 703-II и другие.

6.7. Блок вторичных преобразователей сигналов должен устанавливаться во взрывобезопасном помещении и обеспечивать работоспособность узлов учета на расстоянии не более 600 м до технологической части и не более 300 м до вычислительного устройства.

6.8. Технические характеристики унифицированного ряда типо-размеров узлов учета УУТ-1 приведены в табл. I.

6.9. Питание узла учета осуществляется от сети переменного тока 220 $\frac{+22}{-33}$ В и частотой 50 Гц ± 1 Гц.

6.10. Для коммерческого учета алгоритмы вычисления рас-

хода и количества нефтяного газа реализуемое в вычислителе (БОИ) с помощью расходомера переменного перепада давления должны быть согласованы:

- для межведомственных расчетов с органами Госстандарта,
- для внутриведомственных с базовой организацией метрологической службы.

Таблица I

Унифицированный ряд типо-размеров
узлов учета нефтяного газа УУГ-1

Тип	Услов- ный метр- трубо- провод-	Макси- маль- ное давле- ние в трубопро- воде	Макси- мальный расход газа	Тол- щина стен- ки	Внут- рен- ний	Габаритные размеры		
						Длина	Высота	Ширина
						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ду	P _{max}	Q _{max}	δ	d _{шн}	L	h	в
	ММ	МПа	м ³ /ч	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ
I	100	4,0 8,0	6000 11000	5,0 8,0	98 92	1360	937	336
II	150	4,0 8,0	20000 60000	6,0 12,0	143 135	1360	937	336
III	200	4,0 8,0	40000 100000	8,0 16,0	203 187	1460	937	336
IV	250	4,0 8,0	80000 120000	10,0 18,0	253 241	2116	1122	490
V	300	4,0 8,0	100000 160000	10,0 20,0	305 285	2116	1191	490
VI	350	4,0 8,0	120000 180000	12,0 22,0	353 337	2116	1260	490
VII	400	4,0 8,0	180000 220000	12,0 22,0	402 386	2366	1461	640
VIII	500	4,0 8,0	140000 260000	14,0 24,0	502 480	2306	1619	640

7. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ПУНКТОВ УЧЕТА

7.1. Диаметр коллектора и количество измерительных линий определяется соотношением (приложение 3):

$$D_k = D_{20} \sqrt{n+1},$$

где: D_k - внутренний диаметр коллектора, мм;

D_{20} - внутренний диаметр измерительных трубопроводов при температуре 20°C, мм;

n - число измерительных линий

7.2. Все параллельные измерительные линии должны иметь идентичную конструкцию и размеры.

7.3. На прямых участках запрещается какие-либо врезки и монтаж узлов и конструкции кроме предусмотренных схемой (приложение 3,4).

7.4. При монтаже измерительных линий должна быть соблюдена равнопроходимость, при этом разность внутренних диаметров прямых участков и преобразователя расхода не должна превышать $\pm 0,3\%$, от среднего диаметра.

7.5. Фланцы и прокладки должны быть отцентрированы, внутренний диаметр прокладок должен быть на 2-3 мм больше внутреннего диаметра фланца.

7.6. Измерительные линии диаметром свыше 500 мм проектировать не рекомендуется (за исключением факельных линий).

7.7. Прямые участки измерительных линий пункта учета и технологический блок должны устанавливаться на опорах исключающих перекос и обеспечивающих прямолинейность укладки трубопровода.

7.8. Опоры должны проектироваться так, чтобы уменьшить вибрации и смещения трубопроводов и обеспечивать их надежное крепление. Опоры прямых участков измерительной линии должны устанавливаться у фланцевых соединений на расстоянии не менее одного диаметра от наружной стенки фундамента до фланцевого соединения с обеих сторон этого соединения (приложение 5).

7.9. На всей длине измерительной линии трубопровод должен иметь уклон не менее 0,002 по ходу газового потока.

7.10. На открытых площадках трубопроводы и арматура пунктов учета теплоизолируются одинаково с технологи-

ческими трубопроводами измеряемого потока до и после пункта учета.

7.11. При проектировании измерительных линий необходимо предусмотреть периодическую очистку (продувку) от конденсата и механических примесей через специальный штуцер (приложение 4) в закрытую систему.

7.12. В трубопроводе допускается отверстие для удаления осадков и конденсата. Диаметр такого отверстия не должен превышать $0,08 D_{20}$, а его расстояние от существующего отверстия для измерения перепада давления должно быть не менее $0,5 D_{20}$.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЯМЫМ УЧАСТКАМ ТРУБОПРОВОДА

8.1. Прямой участок трубопровода - это участок между ближайшими фланцевыми соединениями узла учета и местного сопротивления.

8.2. Длина прямого участка условно выражается в диаметрах трубопровода при 20°C . При изменении сечения трубопровода (конусы, сужение, расширение и т.п.) длина прямого участка трубопровода рассчитывается исходя из диаметра трубопровода, прилегающего к сужающему устройству.

8.3. Установка сужающего устройства непосредственно у местного сопротивления не допускается.

8.4. Границей местных сопротивлений следует считать: для колена - сечение, проходящее перпендикулярно оси трубопровода через центр радиуса изгиба; для тройника под острым углом или разветвляющего потока - сечение, расположенное на расстоянии двух диаметров от точки пересечения осей трубопровода; для вварных сужений и расширений - сварной шов; для вварной группы колен - сечение, расположенное на расстоянии одного диаметра от сварного шва ближайшего к сужающему устройству колена.

8.5. Необходимые длины прямых участков до сужающего устройства, которые не дают дополнительной погрешности определения расхода, для наиболее применяемых местных сопротивлений приведены в табл. I.

При совмещении первого местного сопротивления с последующим, длина прямого участка между ним и сужающим устройством должна составлять не менее $100D_{20}$.

8.6. Сопротивления, расстояние между которыми меньше $5D_{20}$ являются совмещенными. Если расстояние между двумя местными сопротивлениями меньше $5D_{20}$, то данную группу сопротивлений

Таблица 2

Относительная площадь сужающего устройства (m)	Значение ℓ / D_{2c}		для следующих местных сопротивлений	
	задвижка колено или тройник	гильза термометра длиной 0,03 м, $0,03D_{20} \leq d \leq D_{20}$	сужение по тока при конусности от I:I.5 до I:3	сужение по тока при конусности от I:I.5 до I:3
0,05	I0	I0	I5	I0
0,10	I0	I0	I5	I0
0,15	I0	I5	I5	I0
0,20	I0	I5	I5	I0
0,25	I0	I5	I5	I0
0,30	I5	I5	I5	I0
0,35	I5	20	25	I0
0,40	I5	20	I5	I0
0,50	20	30	20	I5
0,55	25	35	20	20
0,60	30	40	20	30

считывают как одно сопротивление и после него требуется увеличение длины прямого участка.

8.8. Необходимую длину прямого участка между двумя сопротивлениями перед сужающим устройством выбирают по табл.3 в которой приведены более удаленные из двух ближайших к сужающему устройству местных сопротивлений.

Таблица 3

Местное сопротивление	Значение ℓ / D_{2c}
Колено или тройник	15,0
Сужение при конусности от I:I,5 до I:3	7,5
Расширение при конусности от I:2 до I:4	15,0
Задвижка	10,0

8.9. Если местное сопротивление состоит из нескольких источников возмущения (3-х, 4-х и т.д.), расстояние между которыми меньше $5D_{20}$, то длина участка между данными совмещенным

сопротивлением и ближним к сужающему устройству должна составлять не менее $5D_{20}$. Если расстояние между вторым (совмещенным) местным сопротивлением и последующим больше или равно $5D_{20}$, то дополнительные (3-е, 4-е и т.д.) сопротивления не учитывается.

8.10. Длина прямого участка после сужающего устройства выбирается по графику (Приложения 5 РД 50-213-80) в зависимости от относительной площади сужающего устройства. При любой m длина прямого участка после сужающего устройства, равная $8D_{20}$, является достаточной.

8.11. При использовании в качестве средства измерения напорной трубы длина прямого участка до места установки трубы определяют по табл.4.

Таблица 4

Найменованием местного сопротивления	при измерении в точке местной скорости $0,242 \frac{m}{s}$	от оси трубы
Колено или тройник	55	25
Полностью открытая задвижка	30	15

8.12. Расстояние от места установки напорной трубы до конца прямого участка в любом случае должно быть больше или равно $5D_{20}$ и не менее 50 м от свободного конца фажела.

8.13. Длины прямых участков до сужающего устройства выбираются по таблицам I,2 настоящего руководящего документа в зависимости от вида местного сопротивления и должны быть при $m = 0,5$ не менее представленных в приложении 3,4,8. В этом случае длины прямых участков не дают дополнительной погрешности определения расхода нефтяного газа.

8.14. Длина участка до места установки напорной трубы выбирается по табл.4 настоящего руководящего документа и должна быть не менее указанной в приложении 6.

9. ТРЕБОВАНИЯ К РАСПОЛОЖЕНИЮ МЕСТ ИЗМЕРЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА ГАЗА

9.1. Перепад давления на диафрагме при угловом способе отбора рассчитывают как разность между статическими давлениями, взятыми непосредственно у плоскостей сужающего устройства в углах, образуемых последними со стенкой трубопровода (при камерном отборе - в корпусе камеры) (см.приложение 7).

9.2. Перепад давления на диафрагме при фланцевом способе отбора рассчитывают как разность между статическими давлениями, взятыми на расстоянии ℓ_1 и ℓ_2 до и после сужающего устройства.

$$\ell_1 = \ell_2 = 25,4 \pm A \text{ мм.}, \quad (4)$$

где

$$A = \begin{cases} 0,5 \text{ мм. при } m > 0,36 \text{ и } 58 < D < 150 \\ m \leq 0,36 \\ 1,0 \text{ мм при } m > 0,36 \text{ и } 50 \leq D \leq 58 \\ m > 0,36 \text{ и } 150 \leq D \leq 760 \end{cases}$$

9.3. Абсолютное давление при угловом способе отбора перепада давления следует измерять через отдельное цилиндрическое отверстие, расположенное у входной плоскости сужающего устройства в углу, образуемом последним со стенкой трубопровода (при камерном отборе - в корпусе камеры).

9.4. Абсолютное давление на фланцевом способе отбора перепада давления измеряют на расстояние ℓ_1 от входной плоскости сужающего устройства.

9.5. Измерение температуры газа производится на прямом участке трубопровода до или после сужающего устройства. С целью сокращения длины прямого участка до сужающего устройства рекомендуется производить измерения температуры газа на прямом участке после сужающего устройства на расстоянии не менее $5D_{20}$ (см.приложение 4.8), но не более $10D_{20}$ от его заднего торца. Диаметр гильзы термометра должен быть не более $0,13 D_{20}$.

Глубина погружения термометра должна составлять (0,3-0,5) D_{20} . Диаметр гильзы термометра не ограничивается, если расстояние от сужающего устройства до места измерения температуры не менее 8 D_{20} .

9.6. Отбор проб газа для расчета его плотности и компонентного состава допускается производить за сужающим устройством на расстоянии не менее 5 D_{20} , но не более 10 D_{20} от его заднего торца.

9.7. Измерение избыточного давления, температуры газа и отбор проб газа необходимо производить на прямом участке трубопровода за напорной трубкой на расстоянии большем или равном 5 D_{20} (приложение 8).

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУНКТОВ УЧЕТА

10.1. При проектировании технологической части пунктов учета должна быть предусмотрена технологическая площадка для монтажа и обслуживания пунктов учета.

10.2. Установка технологической части пункта учета должна проводиться в соответствии с "Правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности" и "Правилами безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих заводов".

10.3. При монтаже вся электропроводка пункта учета должна быть проложена в металлических коробах или трубках, обеспечивающих механическую защиту и исключающих повреждений кабелей.

10.4. При прокладке по одной эстакаде расстояние между силовыми и измерительными кабелями должно быть не менее 0,7 м. Не допускается прокладка в одном жолобе силовых и измерительных кабелей.

10.5. Экранные всех измерительных кабелей должны подключаться к одному контуру заземления только в одной точке (у вторичных приборов).

10.6. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4,0 Ом.

10.7. Если по условиям размещения пункта учета отсутствует возможность продувки дренажных линий в закрытую систему, то продувка должна отводиться на расстояние не менее 30 м. от пункта учета, на высоту не менее 4 м в соответствии с ВНПП 3-85.


10.8. После монтажа пункта учета должно быть проведено испытание давлением 1,5 Рраб для рабочего давления до 5 атм, для рабочего давления выше 5 атм испытание проводится давлением 1,25 Рраб в соответствии со СНиП 3.05.05-64.

1450*

880*

A


Приложение 1



Общий вид узла учета (технологическая часть) $D_u = 200 \text{ мм}$

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Устройство сужающее | 5. Коробка клемная |
| 2. Преобразователь измерительный давления | 6. Трубная вставка |
| 3. Кожух теплоизолационный | 7. Вентиль |
| 4. Нагреватель взрывозащищенный | 8. Дренажные линии |

Приложение 1

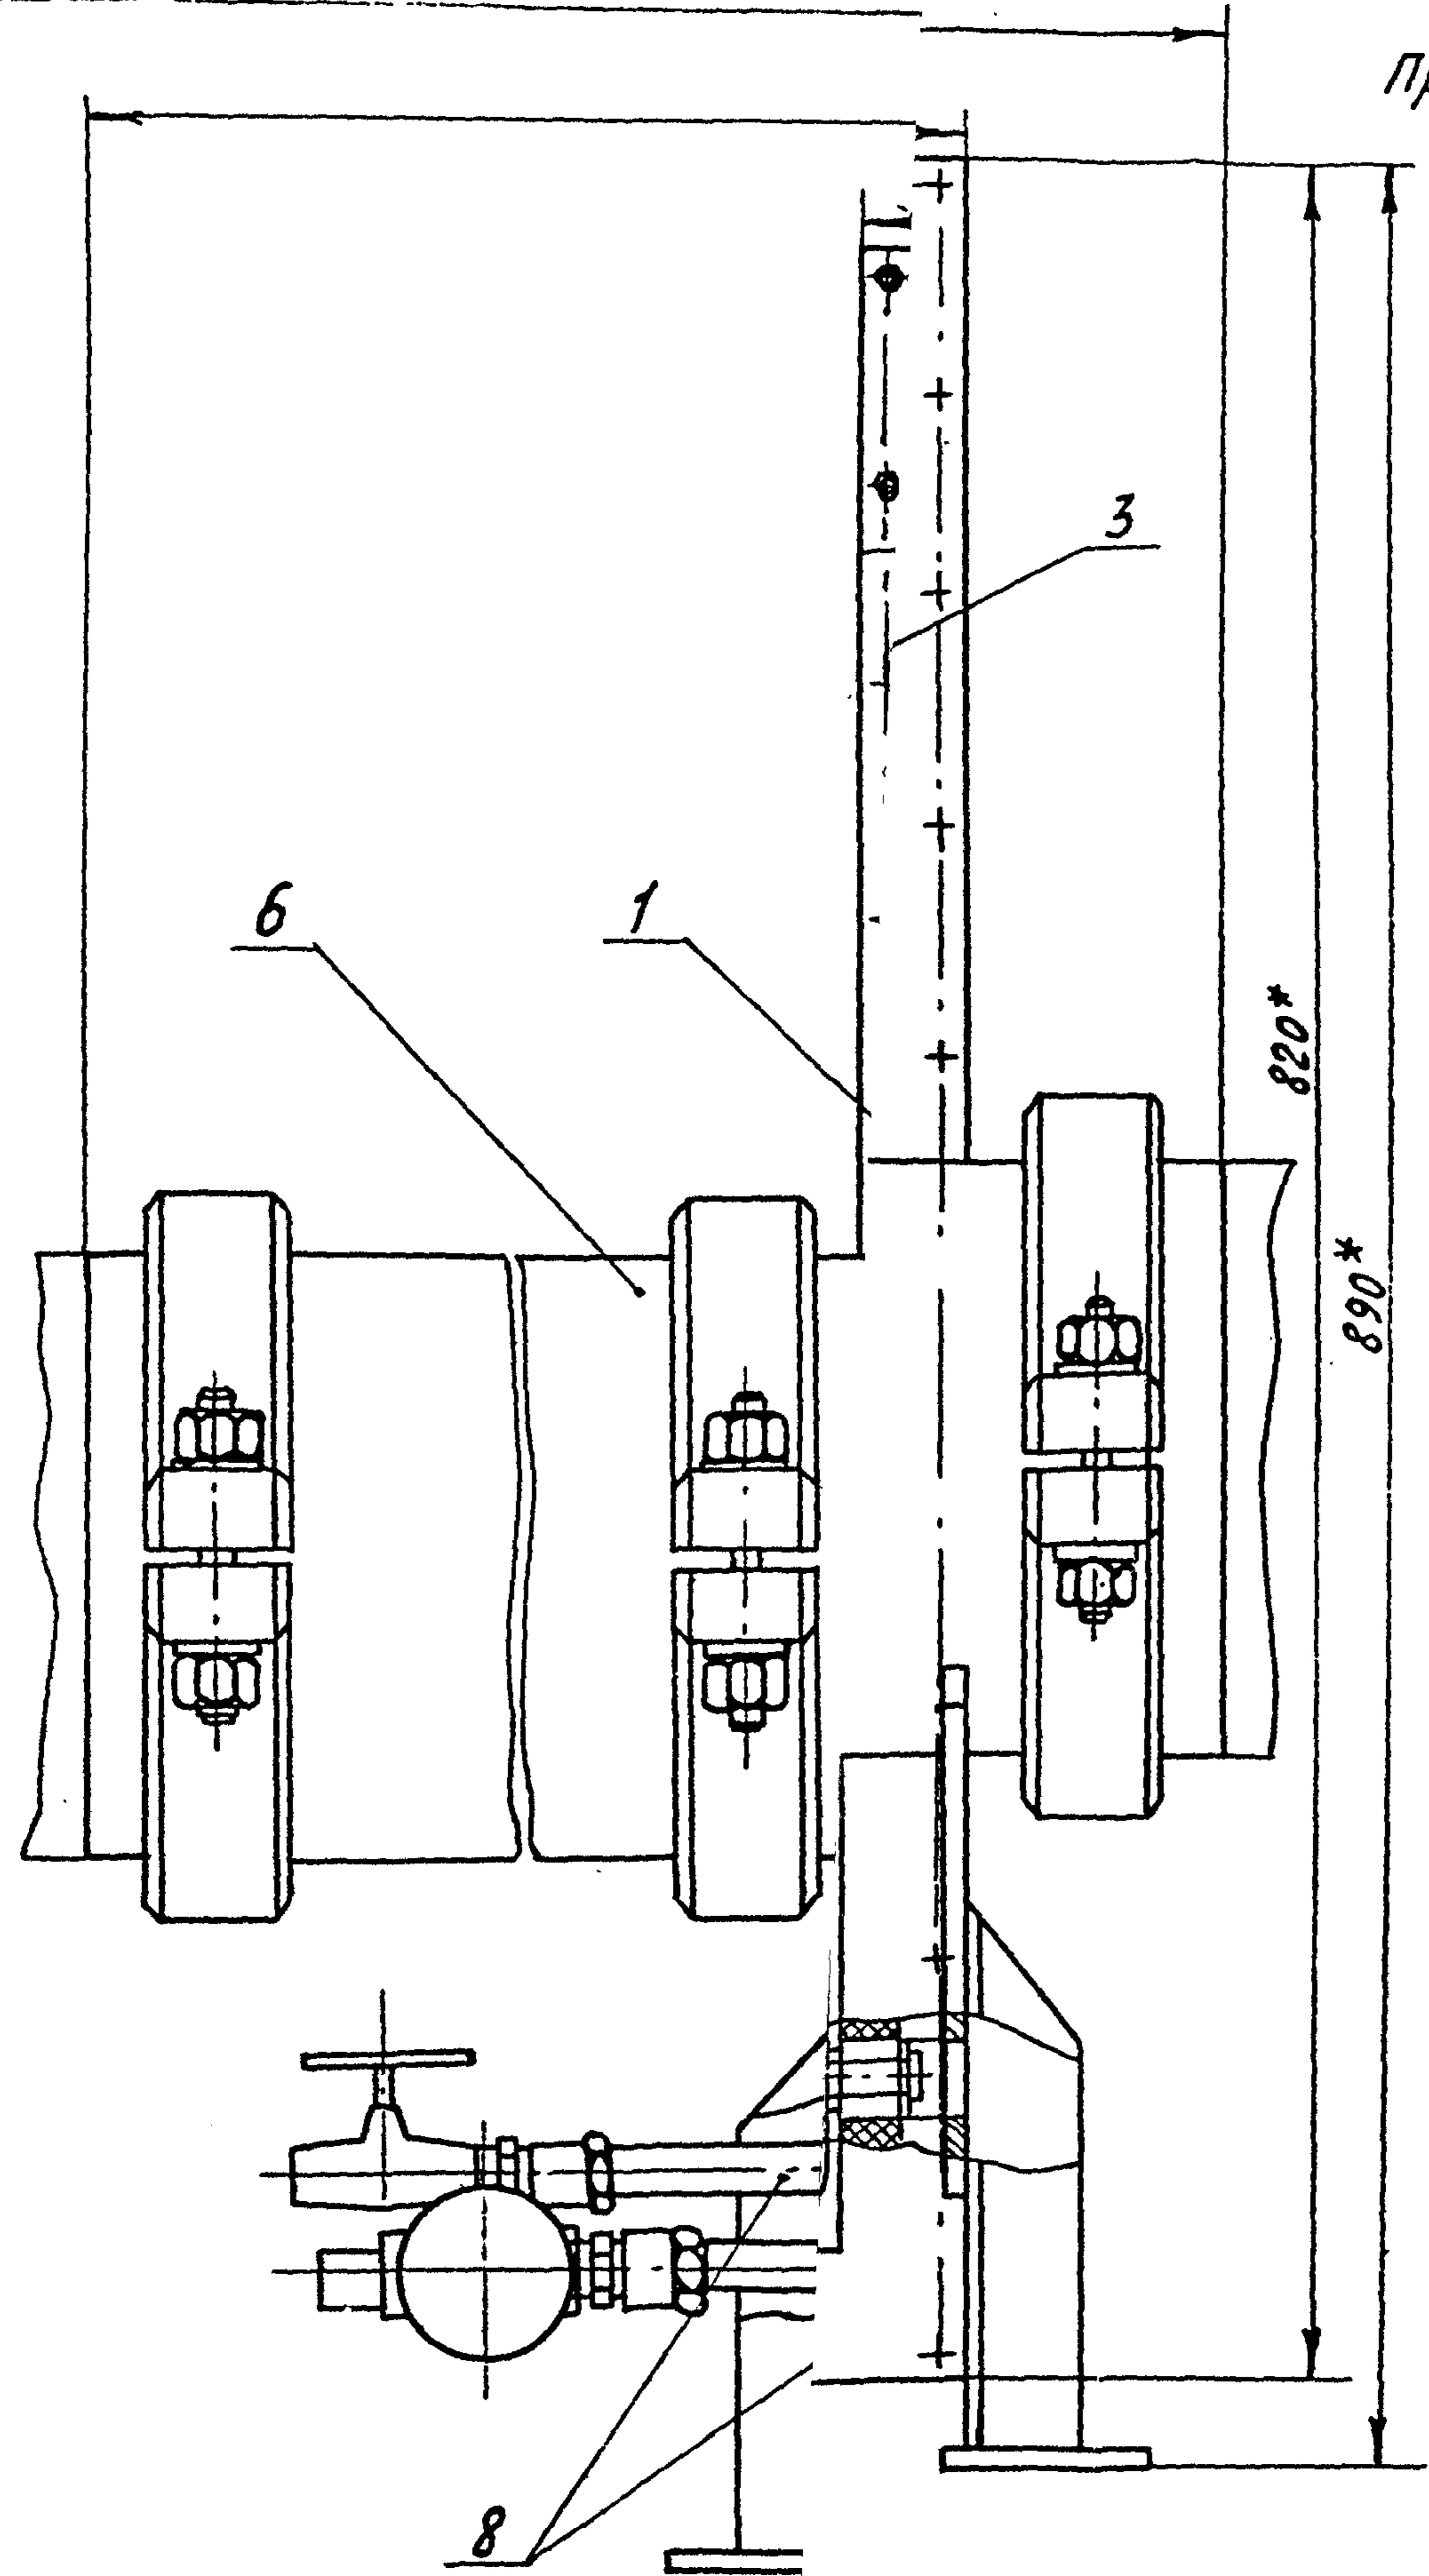

Приложение 3




Схема коллектора и измерительных линий

- 1 - диафрагма; 2 - задвижка; 3 - термокарман;
- 4 - штуцер для подключения пробоотборника;
- 5 - отверстие для удаления осадка и конденсата

$\sqrt{3} D_{20}$

Приложение 2

Характеристики измерительных преобразователей
и оборудования для узла учета газа

Наименование измерительных преобразователей и оборудования	Тип	Погрешность	Наименование НТД
1. Преобразователь измерительный абсолютного давления	Сапфир 22 ДА-Ex	± 0,25% ± 0,5%	ту 25-02-72044I -85
2. Преобразователь измерительный разности	Сапфир 22 ДР-Ex	±0,25% ±0,5%	-"-
3. Термопреобразователь сопротивления	ТСП II87	±0,1%	ту 25-542.822-87
4. Вычислитель расхода нефтяного газа	ВРНГ	± 0,1%	Техническое задание
5. Блок питания	БСП-24П	± 0,15	ту 25-02.720462- -85
6. Блок питания	БСП-24К	±0,25%	-"-
7. Преобразователь измерительный от -25 до +25 от -70 до +180 от 0 до +50	Щ 703И-01	±1,2% ±0,61% ±1,26%	ту 25.0436. 0159-85
8. Нагреватель электрический взрывозащищенный	НЭВ-1	-	ВЦРК 5.863.000
9. Коробка	У 614 А	-	ту 36-12-80
10. Вентиль	ВВД	-	ту 26-07- -1078-73

Приложение 4

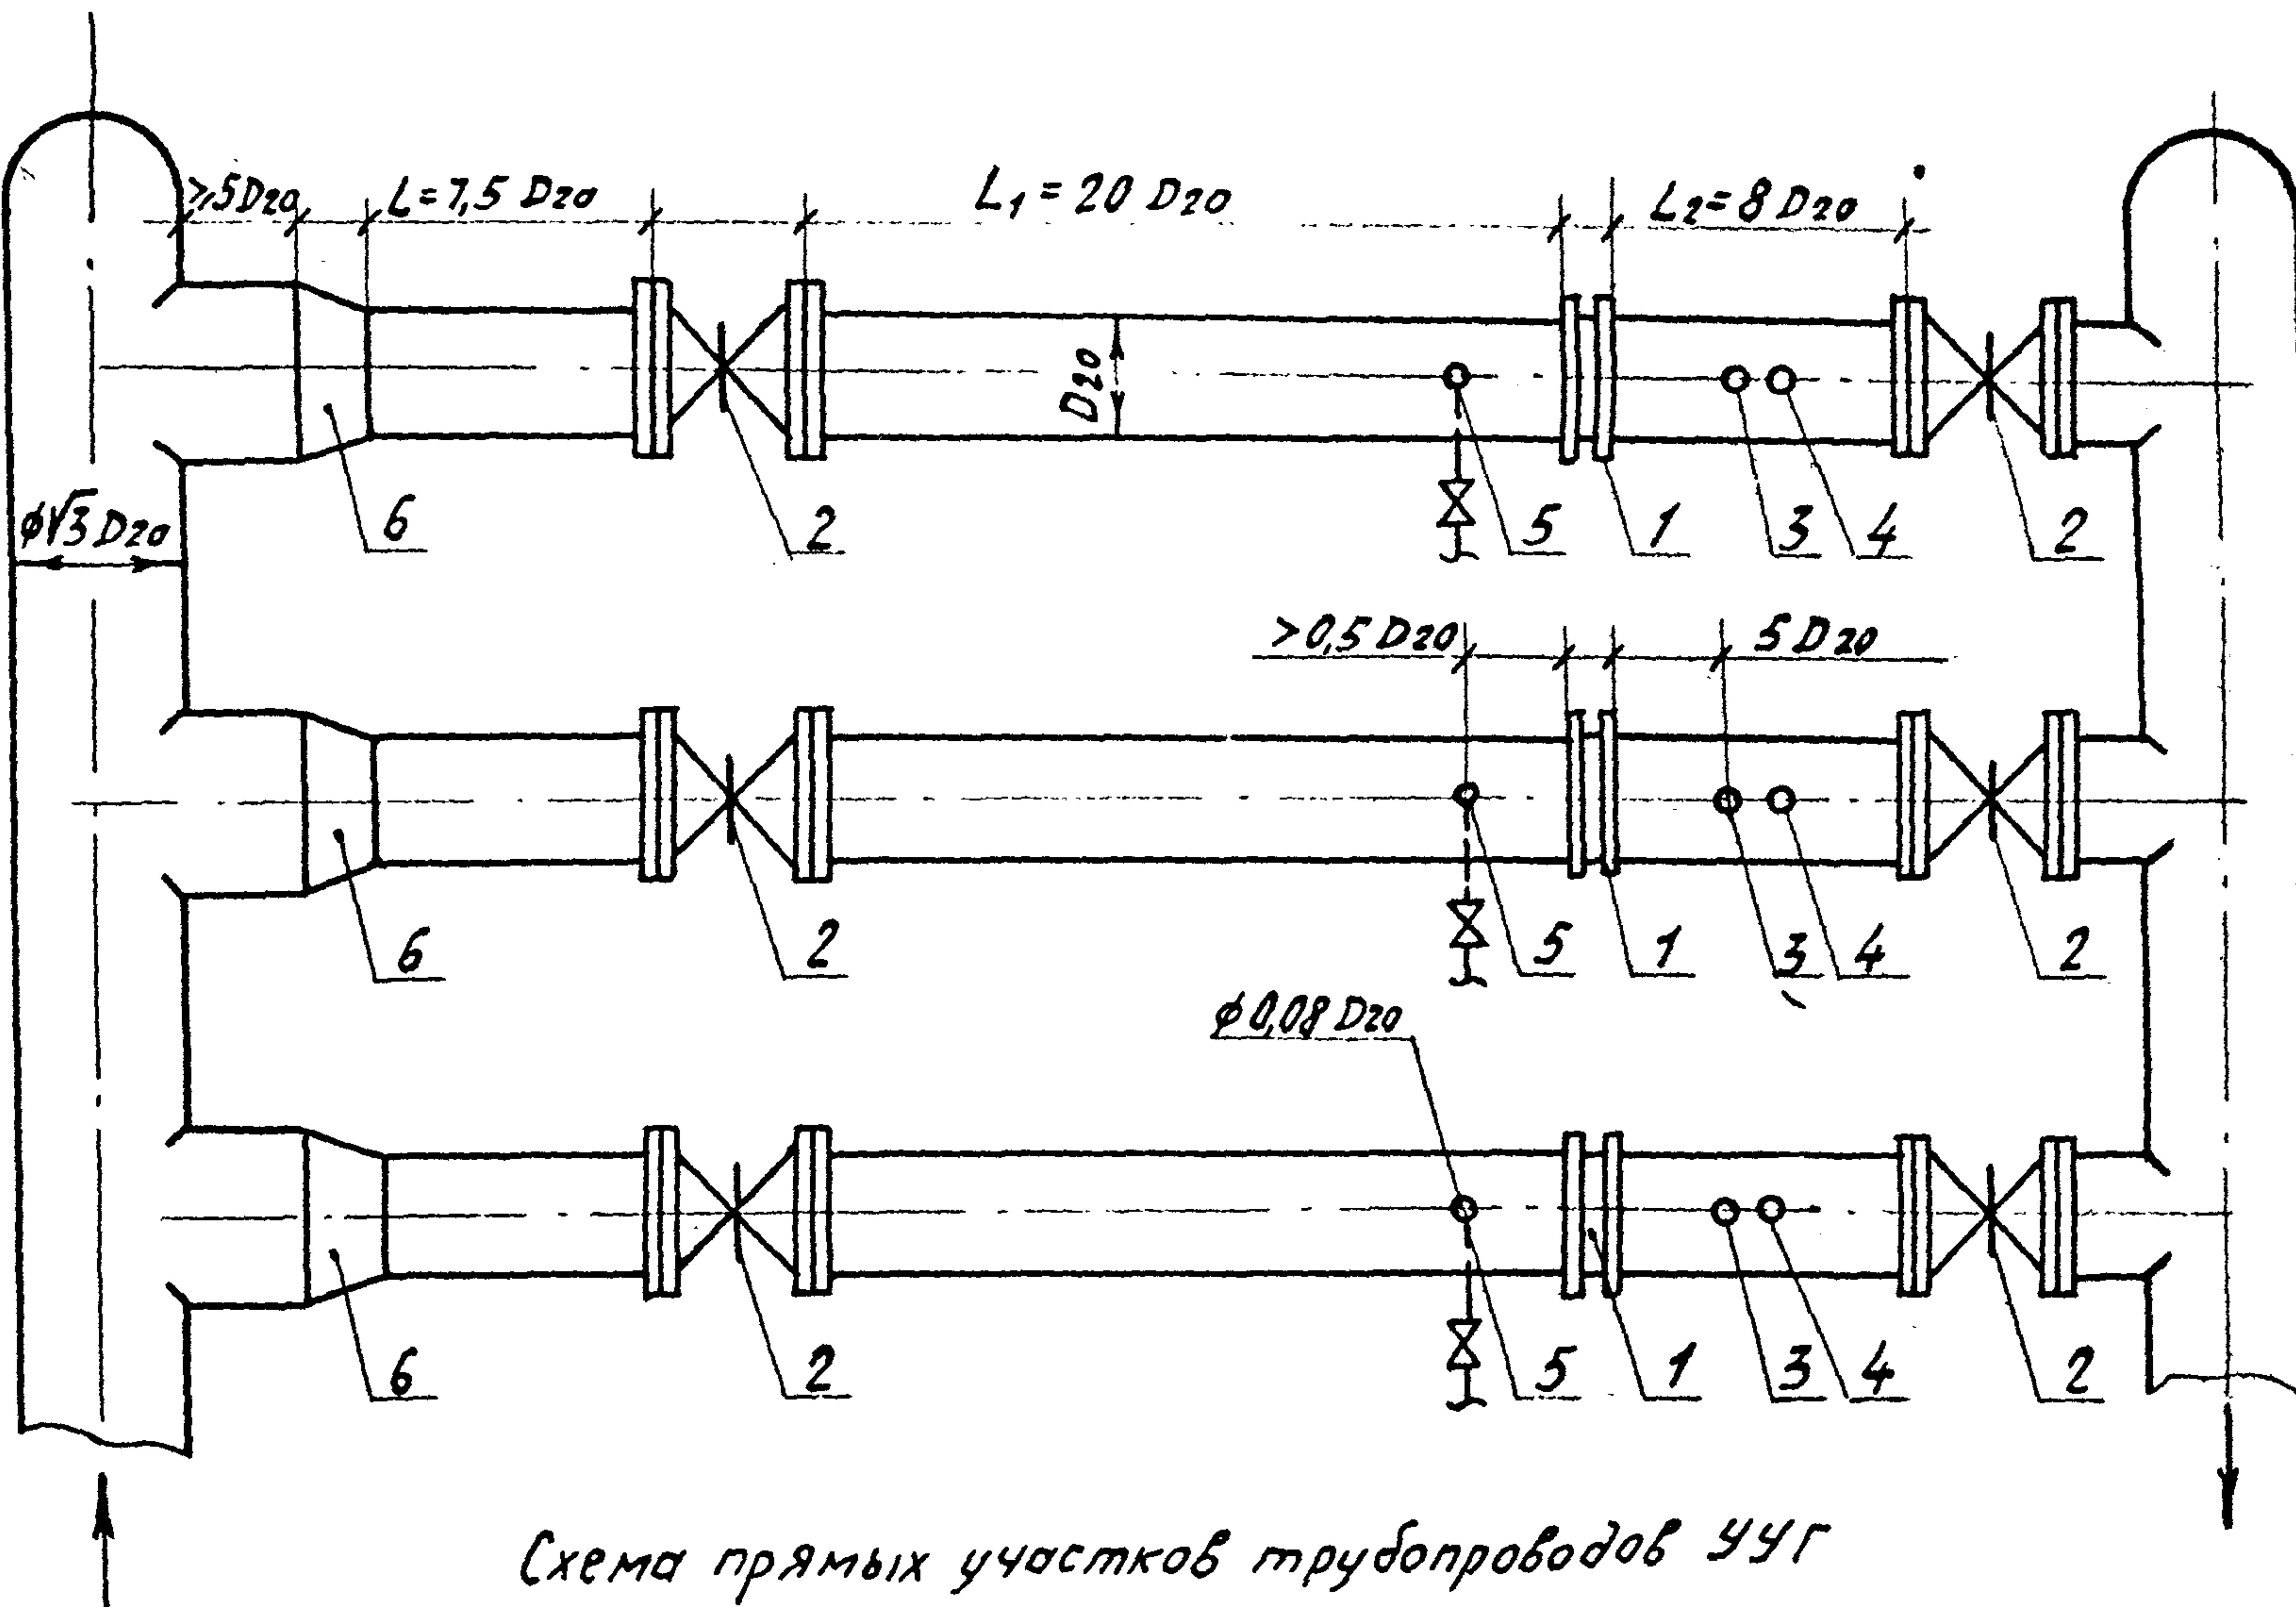


Схема прямых участков трубопроводов УГТ

- 1 - диафрагма; 2 - задвижка; 3 - термокарман;
- 4 - штуцер для подключения пробоотборника;
- 5 - отверстие для удаления осадка и конденсата;
- 6 - сужение

Приложение 5

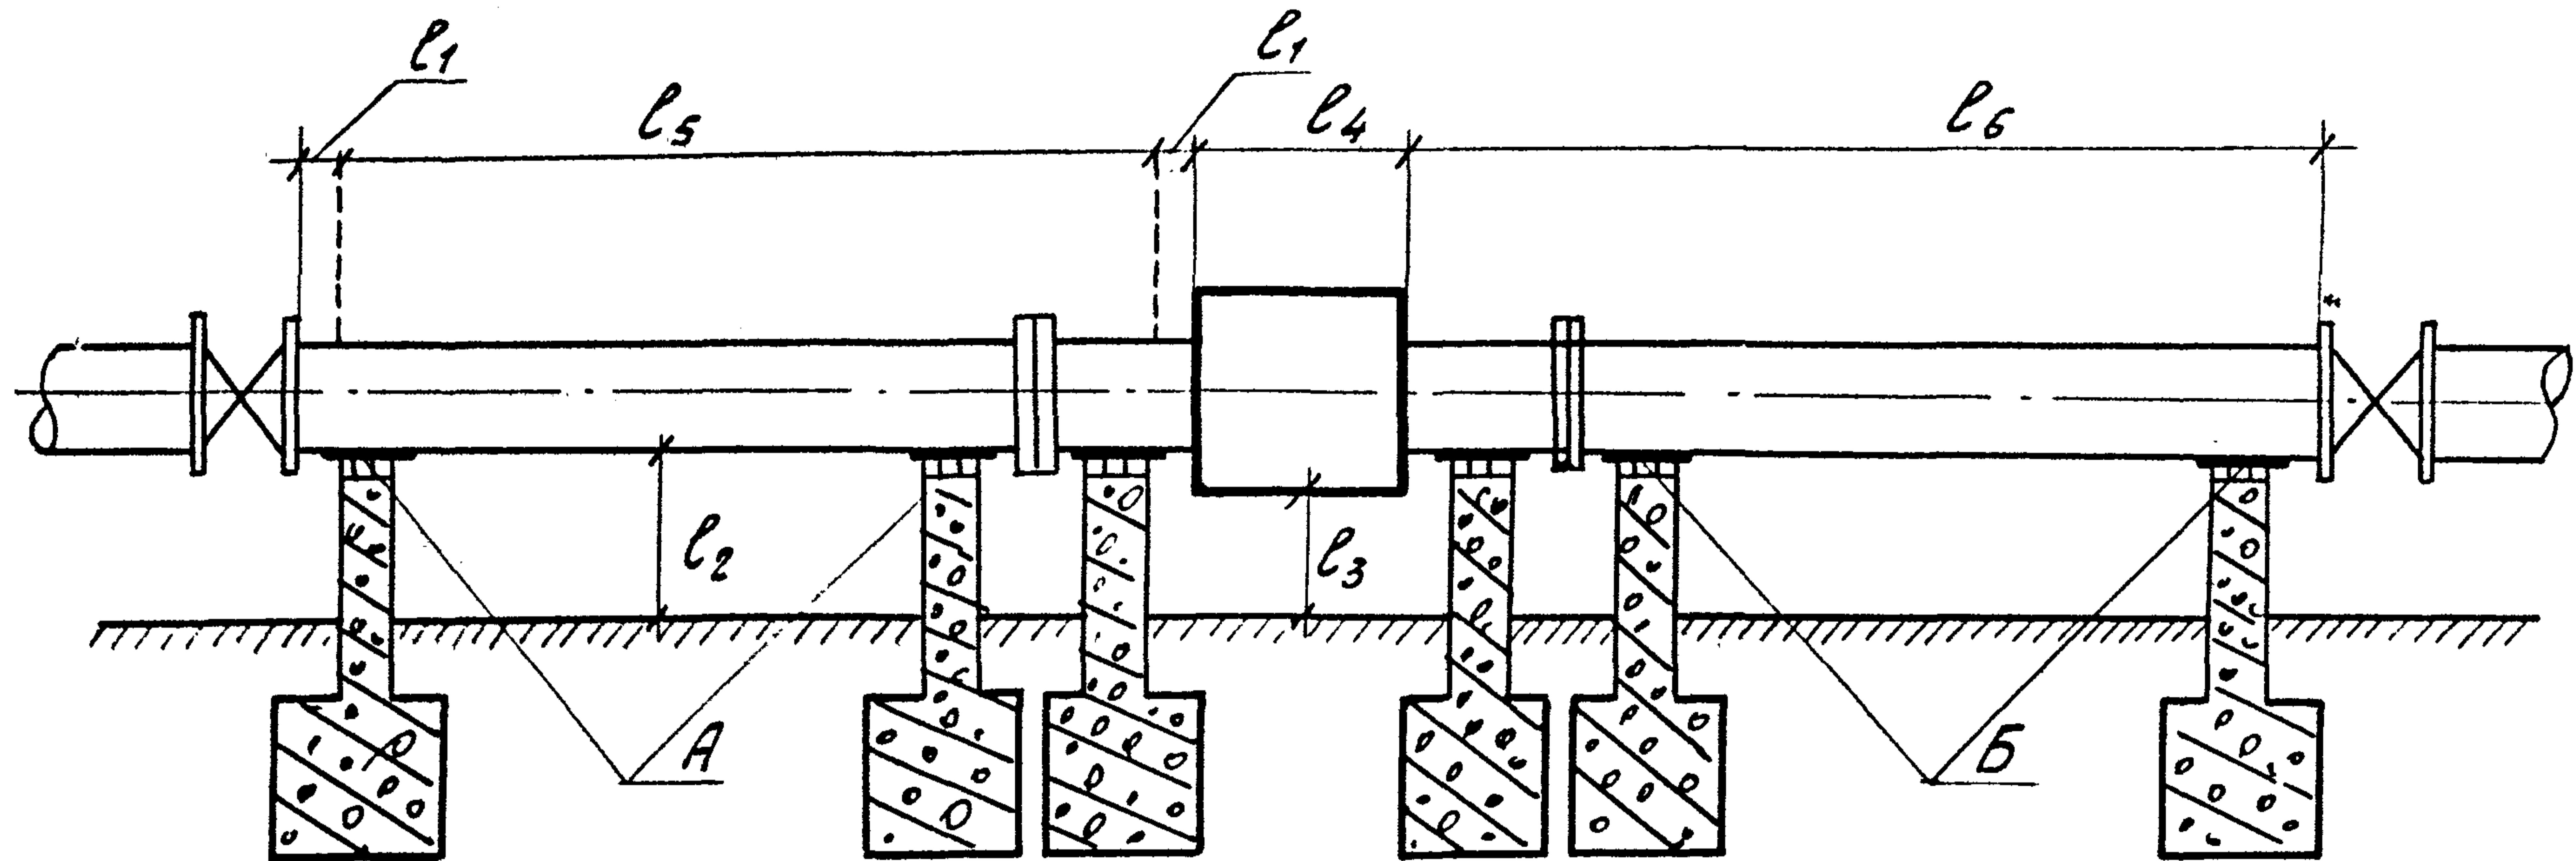


Схема привязки бетонных опор

$2d > l_1 > 1d$

$l_2 \geq 500$ мм

$l_3 \geq 300$ мм

А - опоры типа 00П-2

Б - закладная деталь

l_4 - длина ЧУГ

l_5 - длина прямого участка до сужающего участка

l_6 - длина прямого участка после сужающего устройства




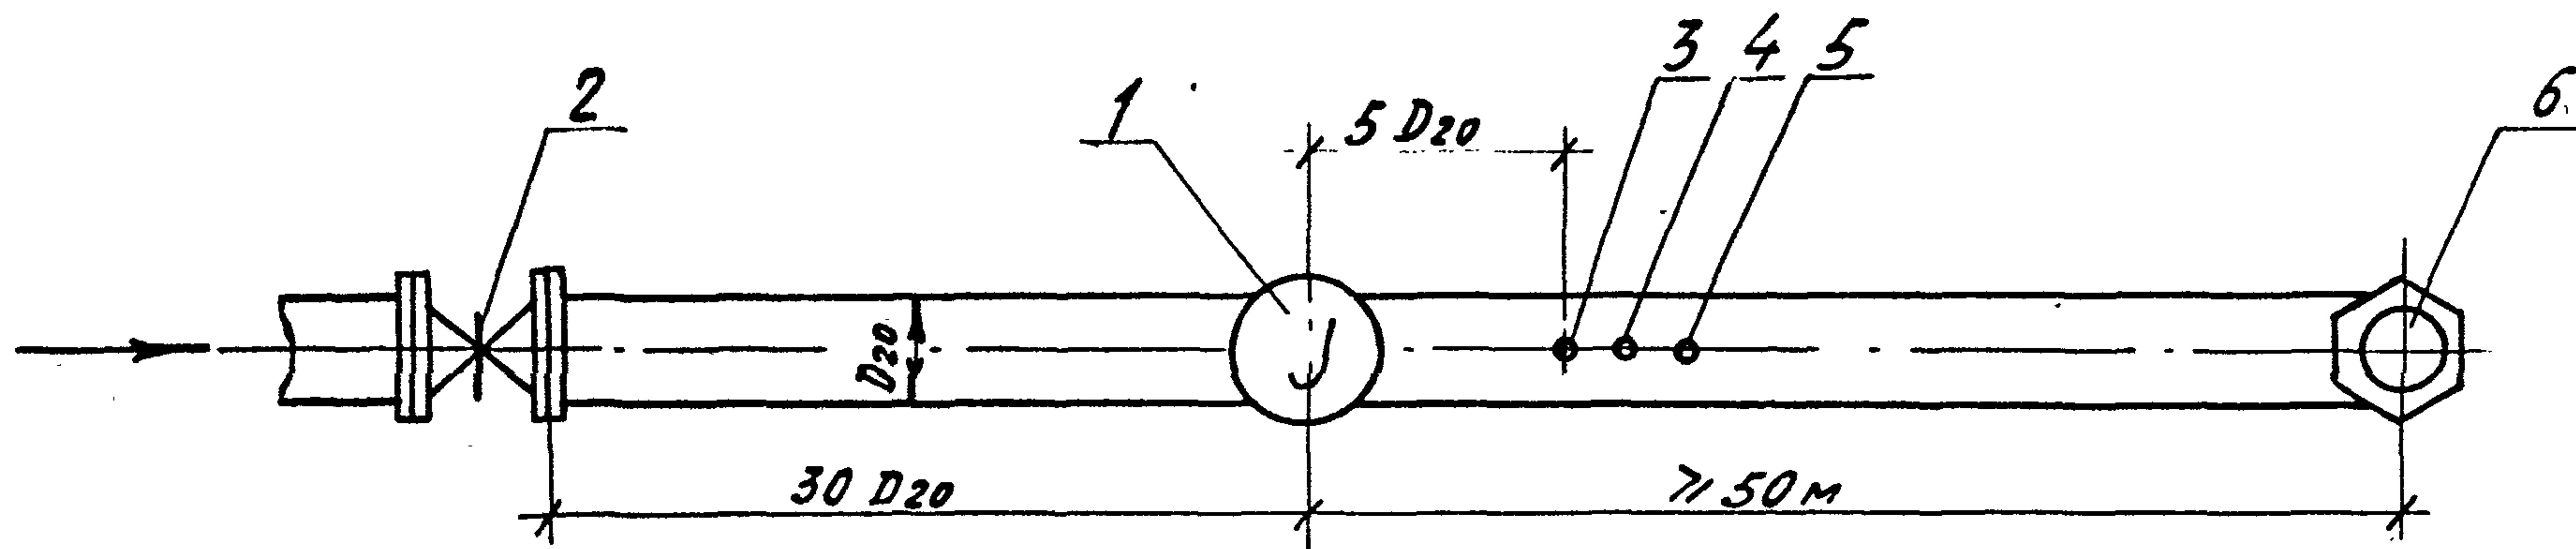


Схема прямых участков и место установки напорной трубки (J)

1 - напорная трубка (Пито-Прандтля); 2 - задвижка;
3 - манометр; 4 - термокарман; 5 - штуцер для
подсоединения пробоотборника; 6 - факел

Приложение 7

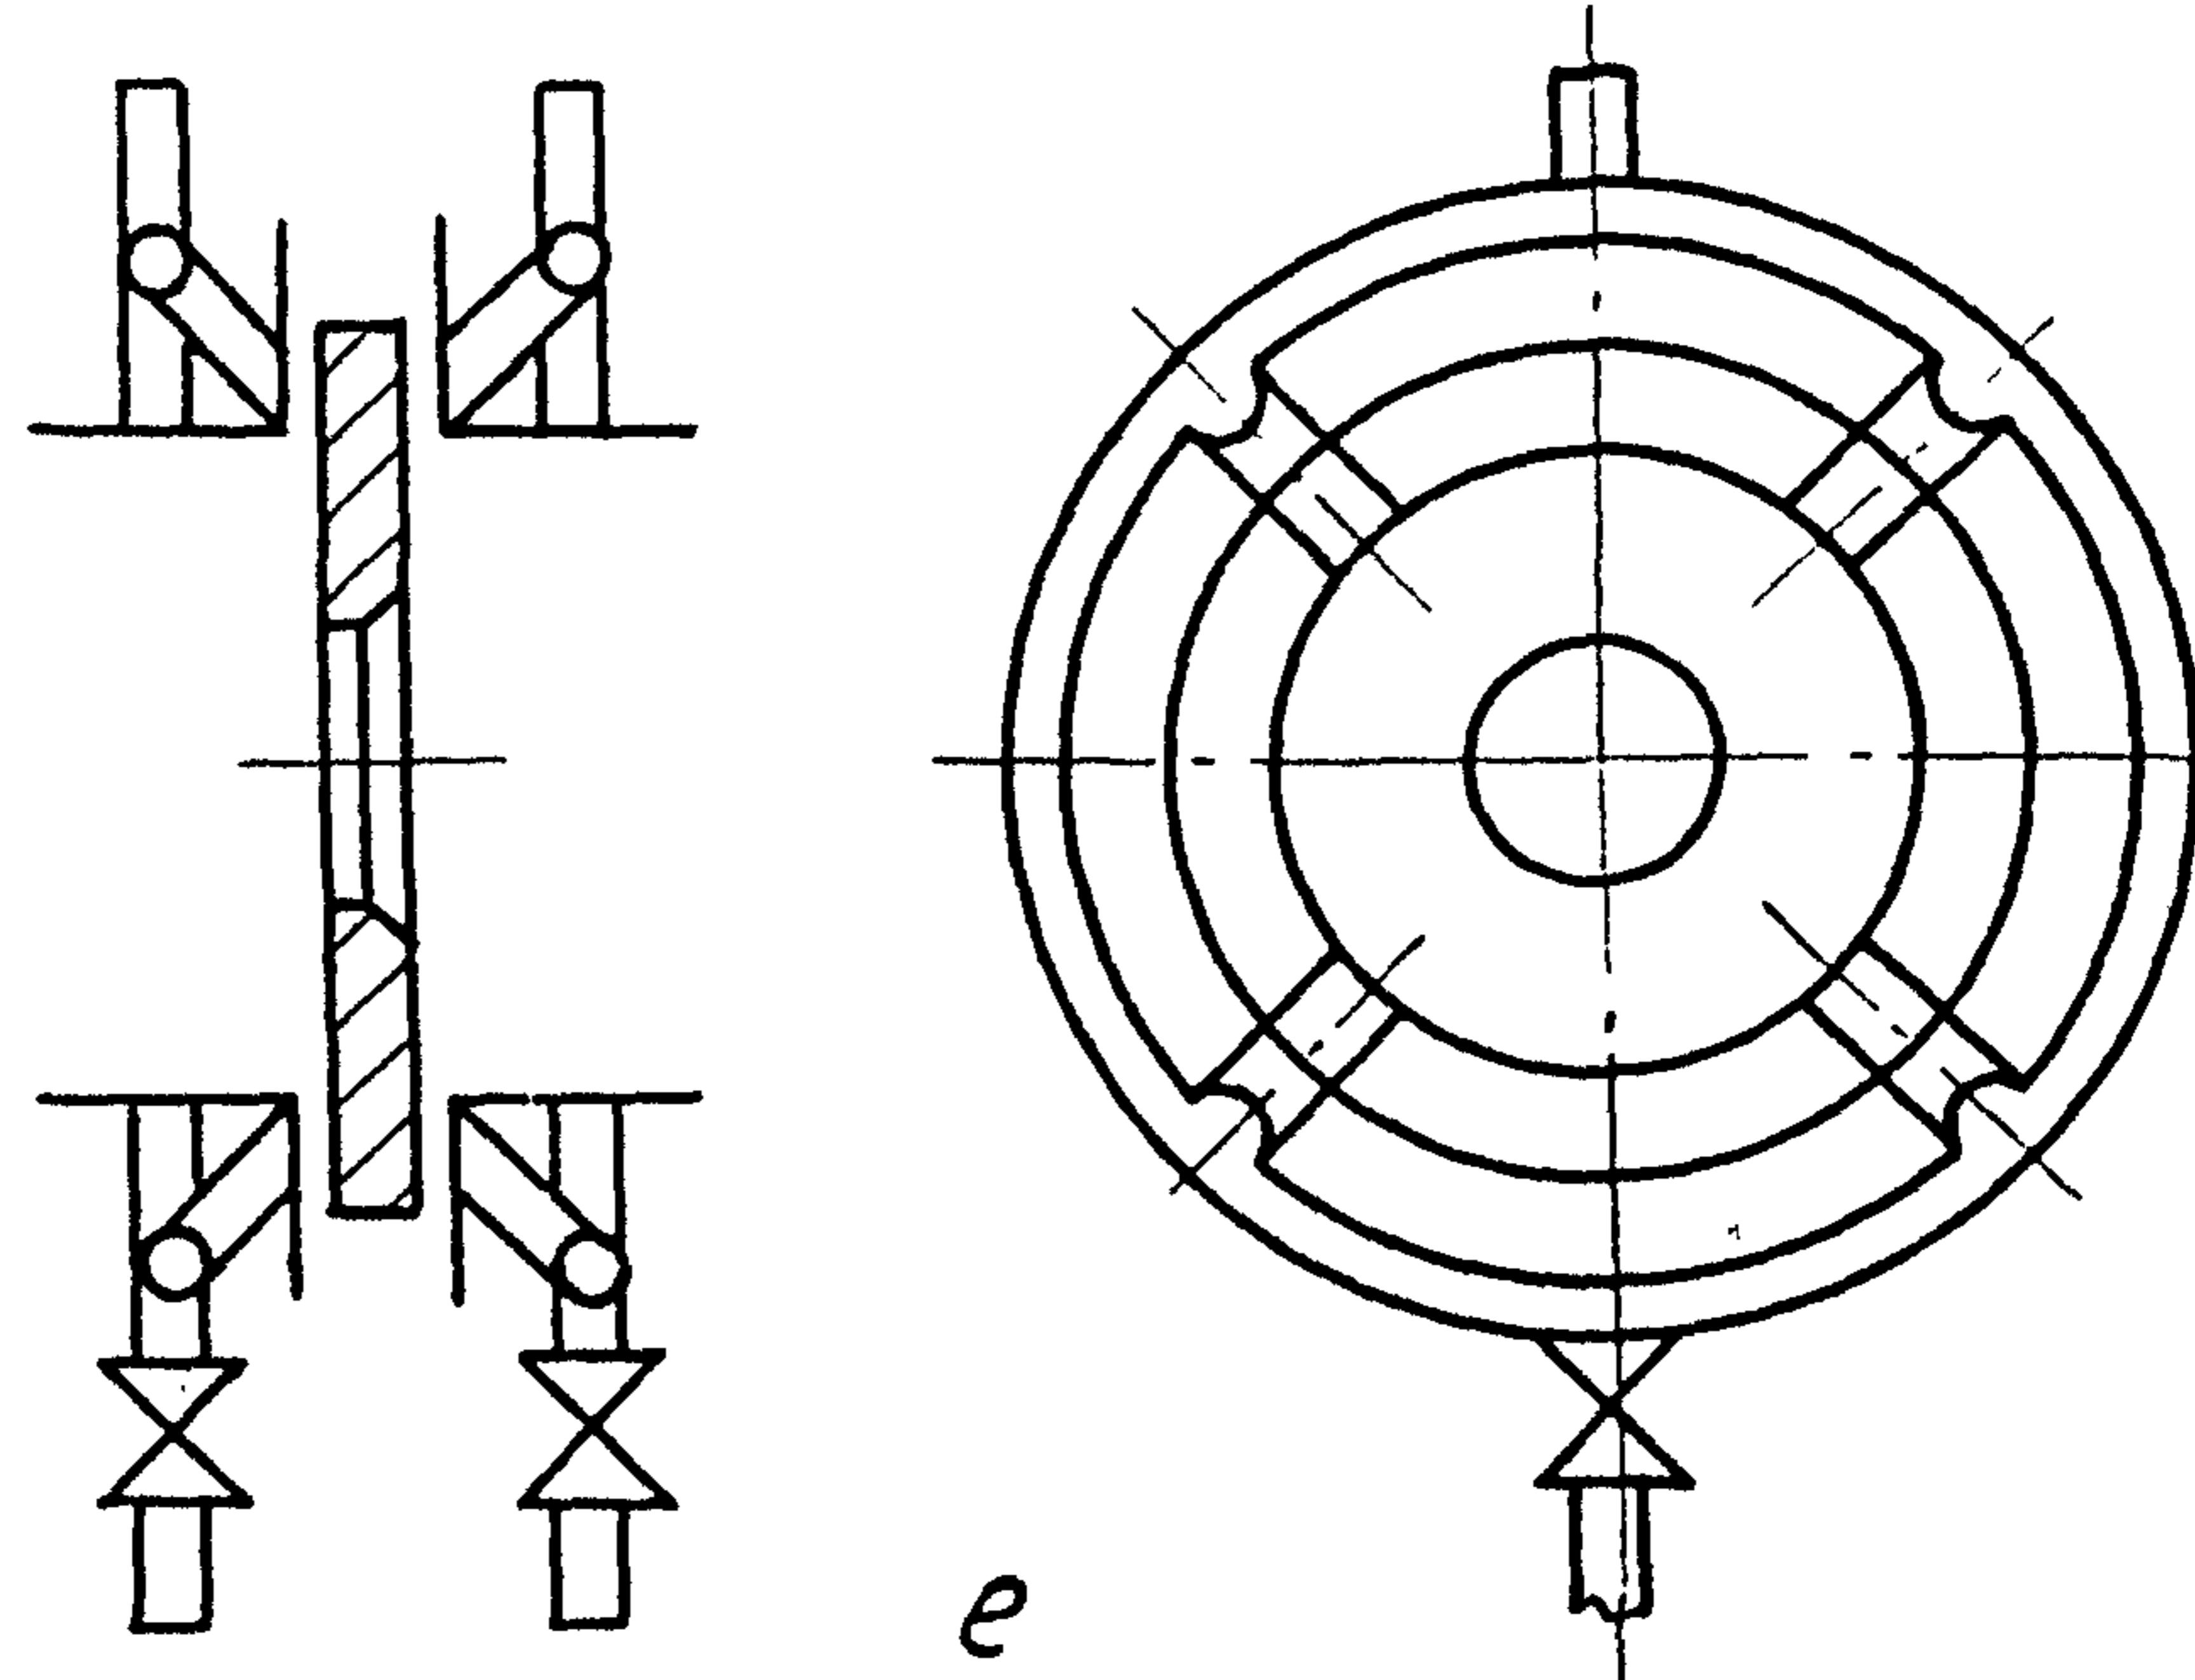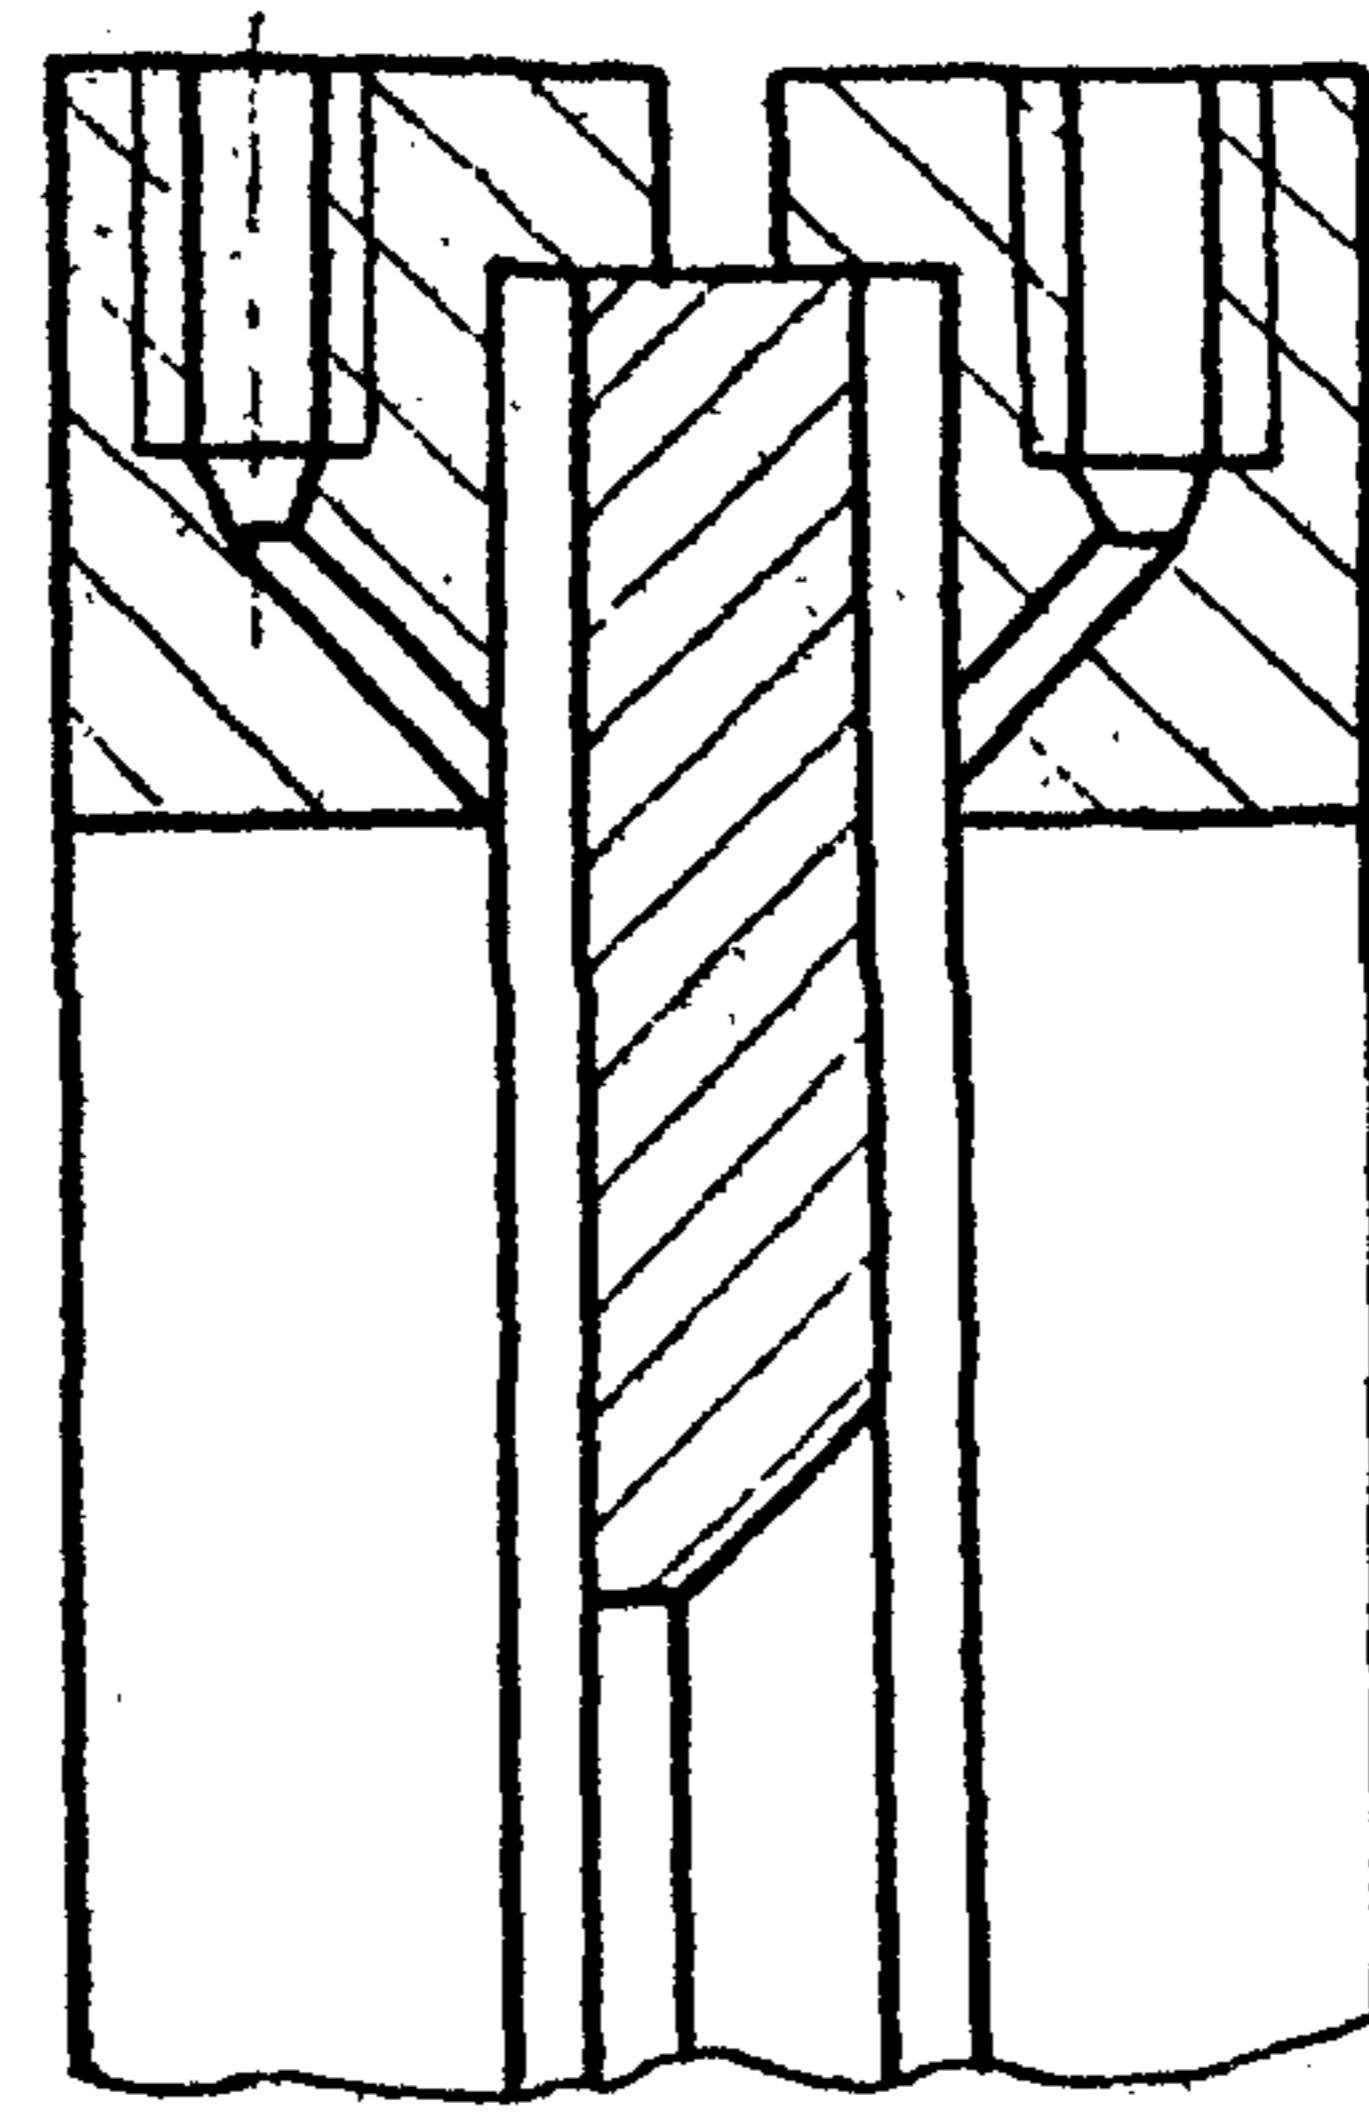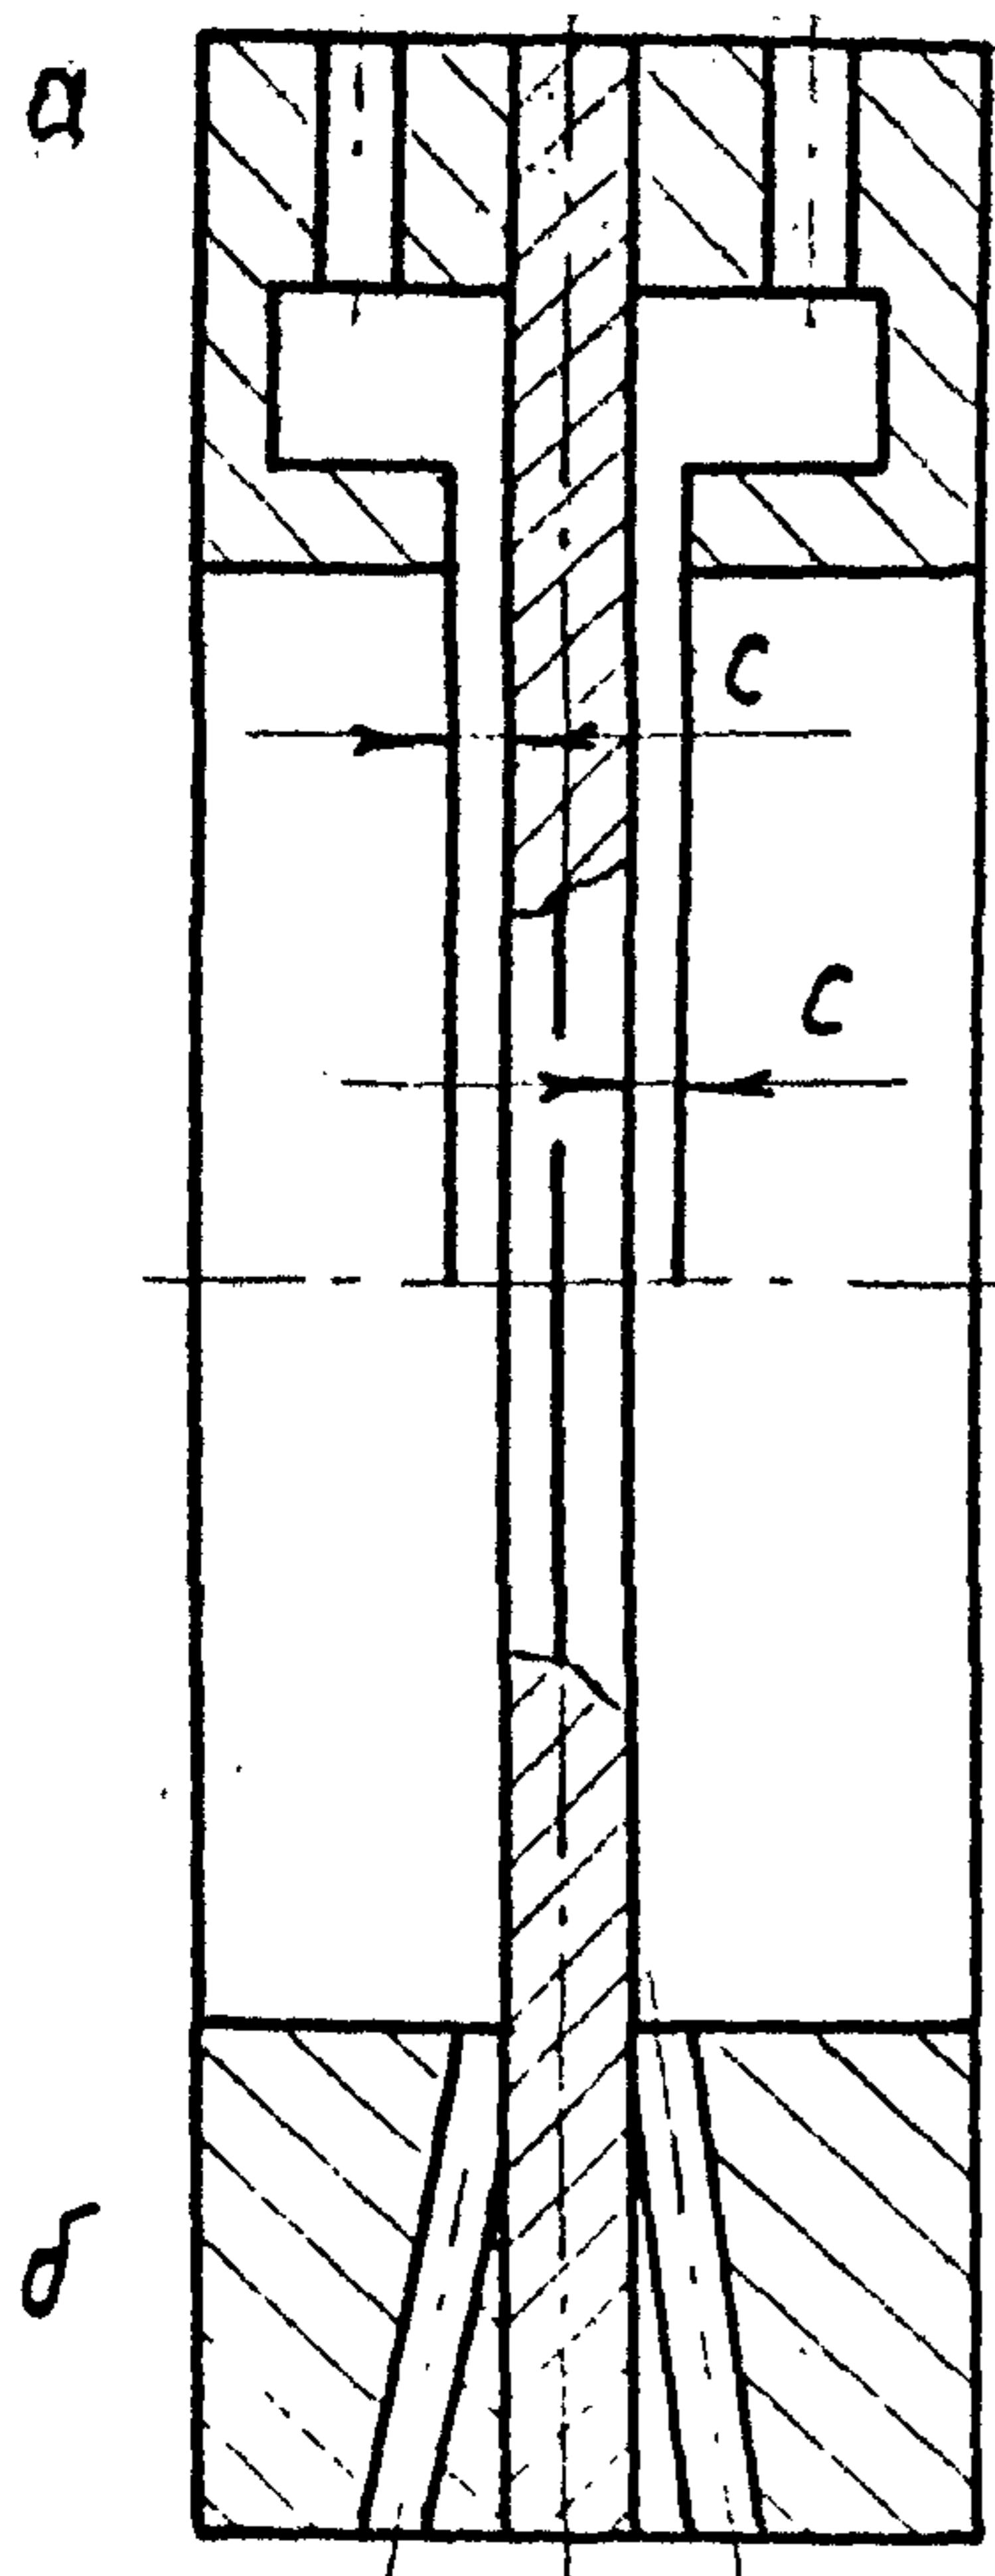

Виды замера перепада давления на диафрагме

а, б, в - через камеры или отверстия
е - через согнутую трубку.

Приложение 8

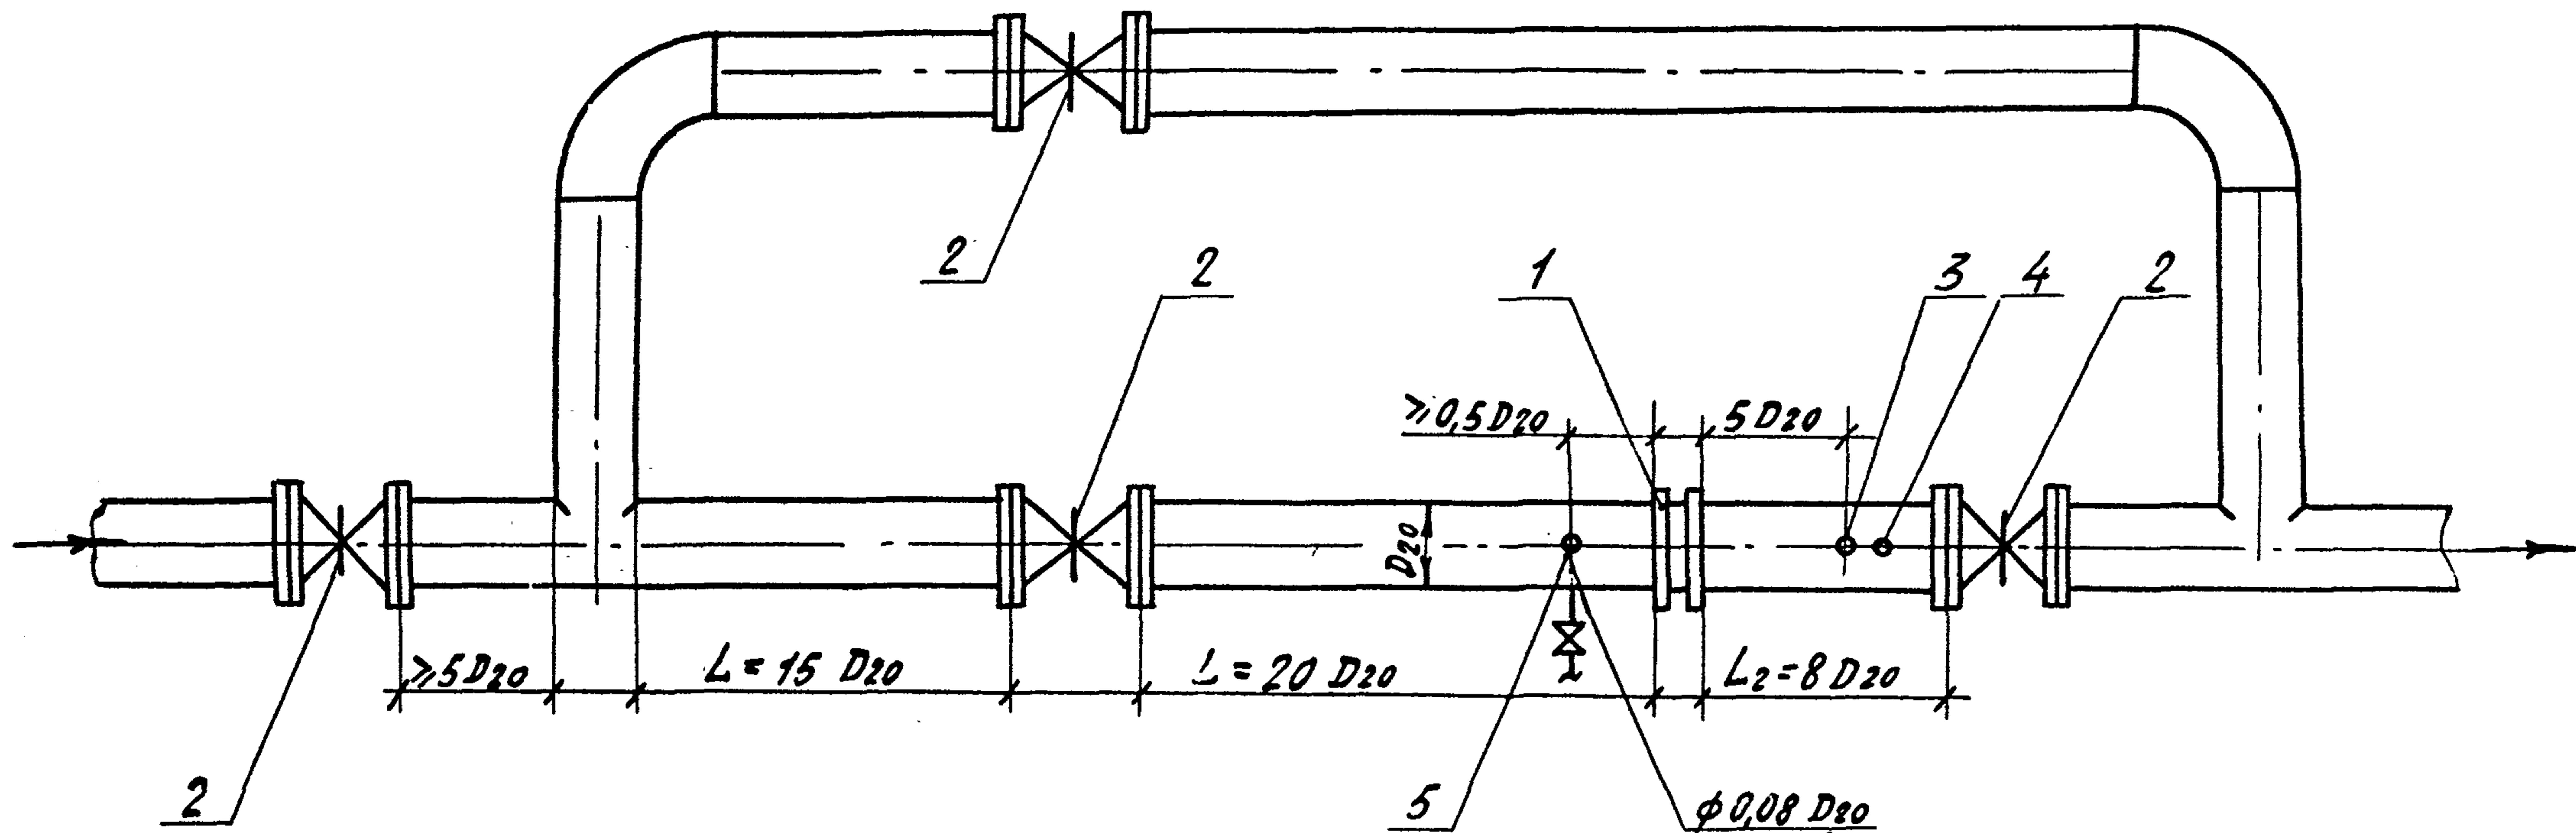


Схема размещения датчиков для измерения параметров газа

- 1 - диафрагма;
- 2 - забивка;
- 3 - термокарман;
- 4 - штуцер для подключения пробоотборника;
- 5 - отверстие для удаления осадка и конденсата

Приложение 9.

ПЕРЕЧЕНЬ НТД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ПУНКТОВ УЧЕТА НЕФТЯНОГО ГАЗА

- I. Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартными устройствами. РД 50-213-80.
2. Единая система учета нефтяного газа и продуктов его переработки от скважины до потребителя. РД 39-0148306-407-87.
3. Методика измерений расхода газа концевых ступеней сепарации. РД 39-0148306-405-87.
4. Расход жидкости газа. Методика выполнения измерений по скорости в одной точке сечения трубы. ГОСТ 8.361-79 ГСП.
5. Методика учета газа, добываемого через нефтяные скважины при разработке нефтяных и газонефтяных залежей с применением газовых и газоводяных методов...".
6. Строительные нормы и правила. СНиП 3.05.05-84.
7. Рекомендации по проектированию газоизмерительных пунктов. Метрологические требования. М., Министерство газовой промышленности, ВНПО СГА.
8. Временные рекомендации по проектированию узлов учета нефтяного газа в системе Главтюменнефтегаза, 1988г
9. Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений. ВНПП-85. Миннефтепром, М., 1985г.
10. Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической документации. Основные положения и задачи. МИ I325-86.
- II. Инструкция по определению количества нефти на автоматизированных узлах учета нефти с турбинными счетчиками при учетно-расчетных операциях РД 39-5-770-82.

12. Методические указания. Расход жидкости и газов. Методика выполнения измерений с помощью специальных устройств. РД 50-411-83.
13. Унифицированные технологические схемы сбора, транспорта и подготовки нефти, газа и воды нефтедобывающих районов. РД 39-0148311-605-86.
14. Методика определения поправок на массу брутто нефти, измеряемую на автоматизированных узлах учета нефти при учетно-расчетных операциях между предприятиями МНП. РД 39-0147103-351-86.
15. Правила технологической эксплуатации систем сбора и внутрипромыслового транспорта нефти и газа. РД 39-0147103-344-86
16. Нормы точности баланса сдаваемой и принимаемой нефти в территориальных управлениях магистральных нефтепроводов в целом по Миннефтепрому. РД 39-0147103-308-88
17. Временная инструкция по учету ШФЛУ на продуктопроводе "Западная Сибирь-Урал-Поволжье". РД 39-0147103-307-89
18. Автоматизация и телемеханизация магистральных нефтепроводов при создании безлюдной технологии. РД 39-0148400-003-87
19. Автоматизация и телемеханическая нефтедобывающих производств. Объекты и объемы автоматизации. РД 39-0135391-001-86
20. Рекомендации по проектированию систем учета тепла и топлива, расходуемого на объектах Главтранснефти. РД 39-30-1243-85.
21. Временные рекомендации по проектированию и эксплуатации узлов учета нефти с турбинными счетчиками. НПО "Нефтеавтоматика". Уфа 1981г.

22. Инструкция по учету нефти в нефтегазодобывающих объединениях РД 39-30-627-81.
23. Правила ввода в эксплуатацию систем измерения количества нефти. РД 39-5-849-81.
24. Правила устройства электроустановок ПУЭ-76
25. Автоматизация и телемеханизация магистральных нефтепроводов. Основные положения РД 39-30-612-81.
26. Определение количества товарной нефти автоматизированной информационно-измерительной системой КСУКТ и продукции, СП 00-004-80 ПО "Белорусьнефть"
27. Правила безопасности в нефтегазодобывающей промышленности. М. 1974г.
28. Правила безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих заводов. М. 1986г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I. Введение.....	4
2. Перечень терминов, используемых в РД.....	5
3. Термины и определения.....	6
4. Общие положения.....	8
5. Общие требования к проектированию пунктов учета нефтяного газа.....	9
6. Краткое описание устройства и технических узлов учета с использованием переменного перепада давления.....	10
7. Требования к монтажу пунктов учета.....	13
8. Требования к прямым участкам трубопроводов.....	15
9. Требования к расположению мест измерения основных параметров потока газа.....	18
I0. Обеспечение требований техники безопасности при монтаже и обслуживании пунктов учета.....	20
Приложения I-9.....	21-31