

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

Проектно-технологический институт «Энергомонтажпроект»

---

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ  
ДЛЯ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА 140 и 100 кгс/см<sup>2</sup>

(РД 34.41.203)

ИНФОРМЭНЕРГО

Москва

1975

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

Проектно-технологический институт «Энергомонтажпроект»

---

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ  
ДЛЯ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА 140 и 100 кгс/см<sup>2</sup>

*Утверждена  
Главтеплоэнергомонтажом  
Минэнерго СССР  
(решение № 1 от 10/I 1974 г.)*

ИНФОРМЭНЕРГО

Москва

1975

УДК [621.187.139:621.67]·002.72 (083.96)

*Инструкция разработана отделом технологии монтажа  
паровых и газовых турбин института «Энергомонтажпроект»*

---

Составители:  
инженеры А. Я. Эпштейн, В. В. Копылова,  
В. Н. Сметанина

В настоящей Инструкции приведены техническая характеристика, краткое описание, указания по монтажу, опробованию, разборке и сборке питательных насосных агрегатов для котлов с давлением пара 140 кгс/см<sup>2</sup> типов ПЭ380-185/200-2, ПЭ500-180-4, ПЭ580-185/200-2, ПЭ720-185-2 Сумского насосного завода и насосного агрегата для котлов с давлением пара 100 кгс/см<sup>2</sup> типа ПЭ270-150 завода «Южгидромаш».

При выполнении монтажных работ следует пользоваться технической документацией заводов-изготовителей оборудования насосного агрегата и проектной организации, настоящей Инструкцией, а также «Инструкцией по технике безопасности при производстве работ по монтажу оборудования тепловых электростанций», утвержденной Главтехстройпроектом и Главтеплоэнергомонтажом Минэнерго СССР 27 сентября 1968 г. решением № 418.

С изданием настоящей Инструкции теряет силу «Инструкция по монтажу питательных электронасосных агрегатов для котлов с давлением пара 140 ат», утвержденная Главтехстройпроектом 21 ноября 1967 г. решением № 460.

С

Центр научно-технической информации по энергетике и электрификации (Информэнерго), 1975

## 1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ

Питательные насосные агрегаты для электростанций выбираются проектной организацией в зависимости от паропроизводительности котлов.

В соответствии с требованиями заказчика питательные насосные агрегаты для котлов с давлением пара 140 кгс/см<sup>2</sup> поставляются заводом-изготовителем как с гидромуфтой (рис. 1), так и без гидромуфты (рис. 2). Установка насосного агрегата ПЭ270-150 дана на рис. 3.

Номинальные параметры насосных агрегатов приведены в табл. 1. Уточненные параметры указываются в формуляре, прилагаемом к каждому насосу.

В качестве привода питательных насосов применяются асинхронные трехфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. Техническая характеристика электродвигателей приведена в табл. 2.

Работа насосного агрегата с гидромуфтой регулируется изменением скорости вращения питательного насоса; без гидромуфты — регулирующим клапаном, устанавливаемым на напорной магистрали (в поставку завода-изготовителя насоса не входит). Ниже приведена техническая характеристика гидромуфты:

Марка . . . . .	МГ-5000-2
Мощность номинальная, кВт . . .	5000
Скорость вращения ведущего вала, об/мин . . . . .	2985
Глубина регулирования по скольже- нию, %:	
при автоматическом регулиро- вании . . . . .	3—20
при ручном регулировании .	3—80
Температура подводимого масла при номинальных параметрах, °С .	40—45

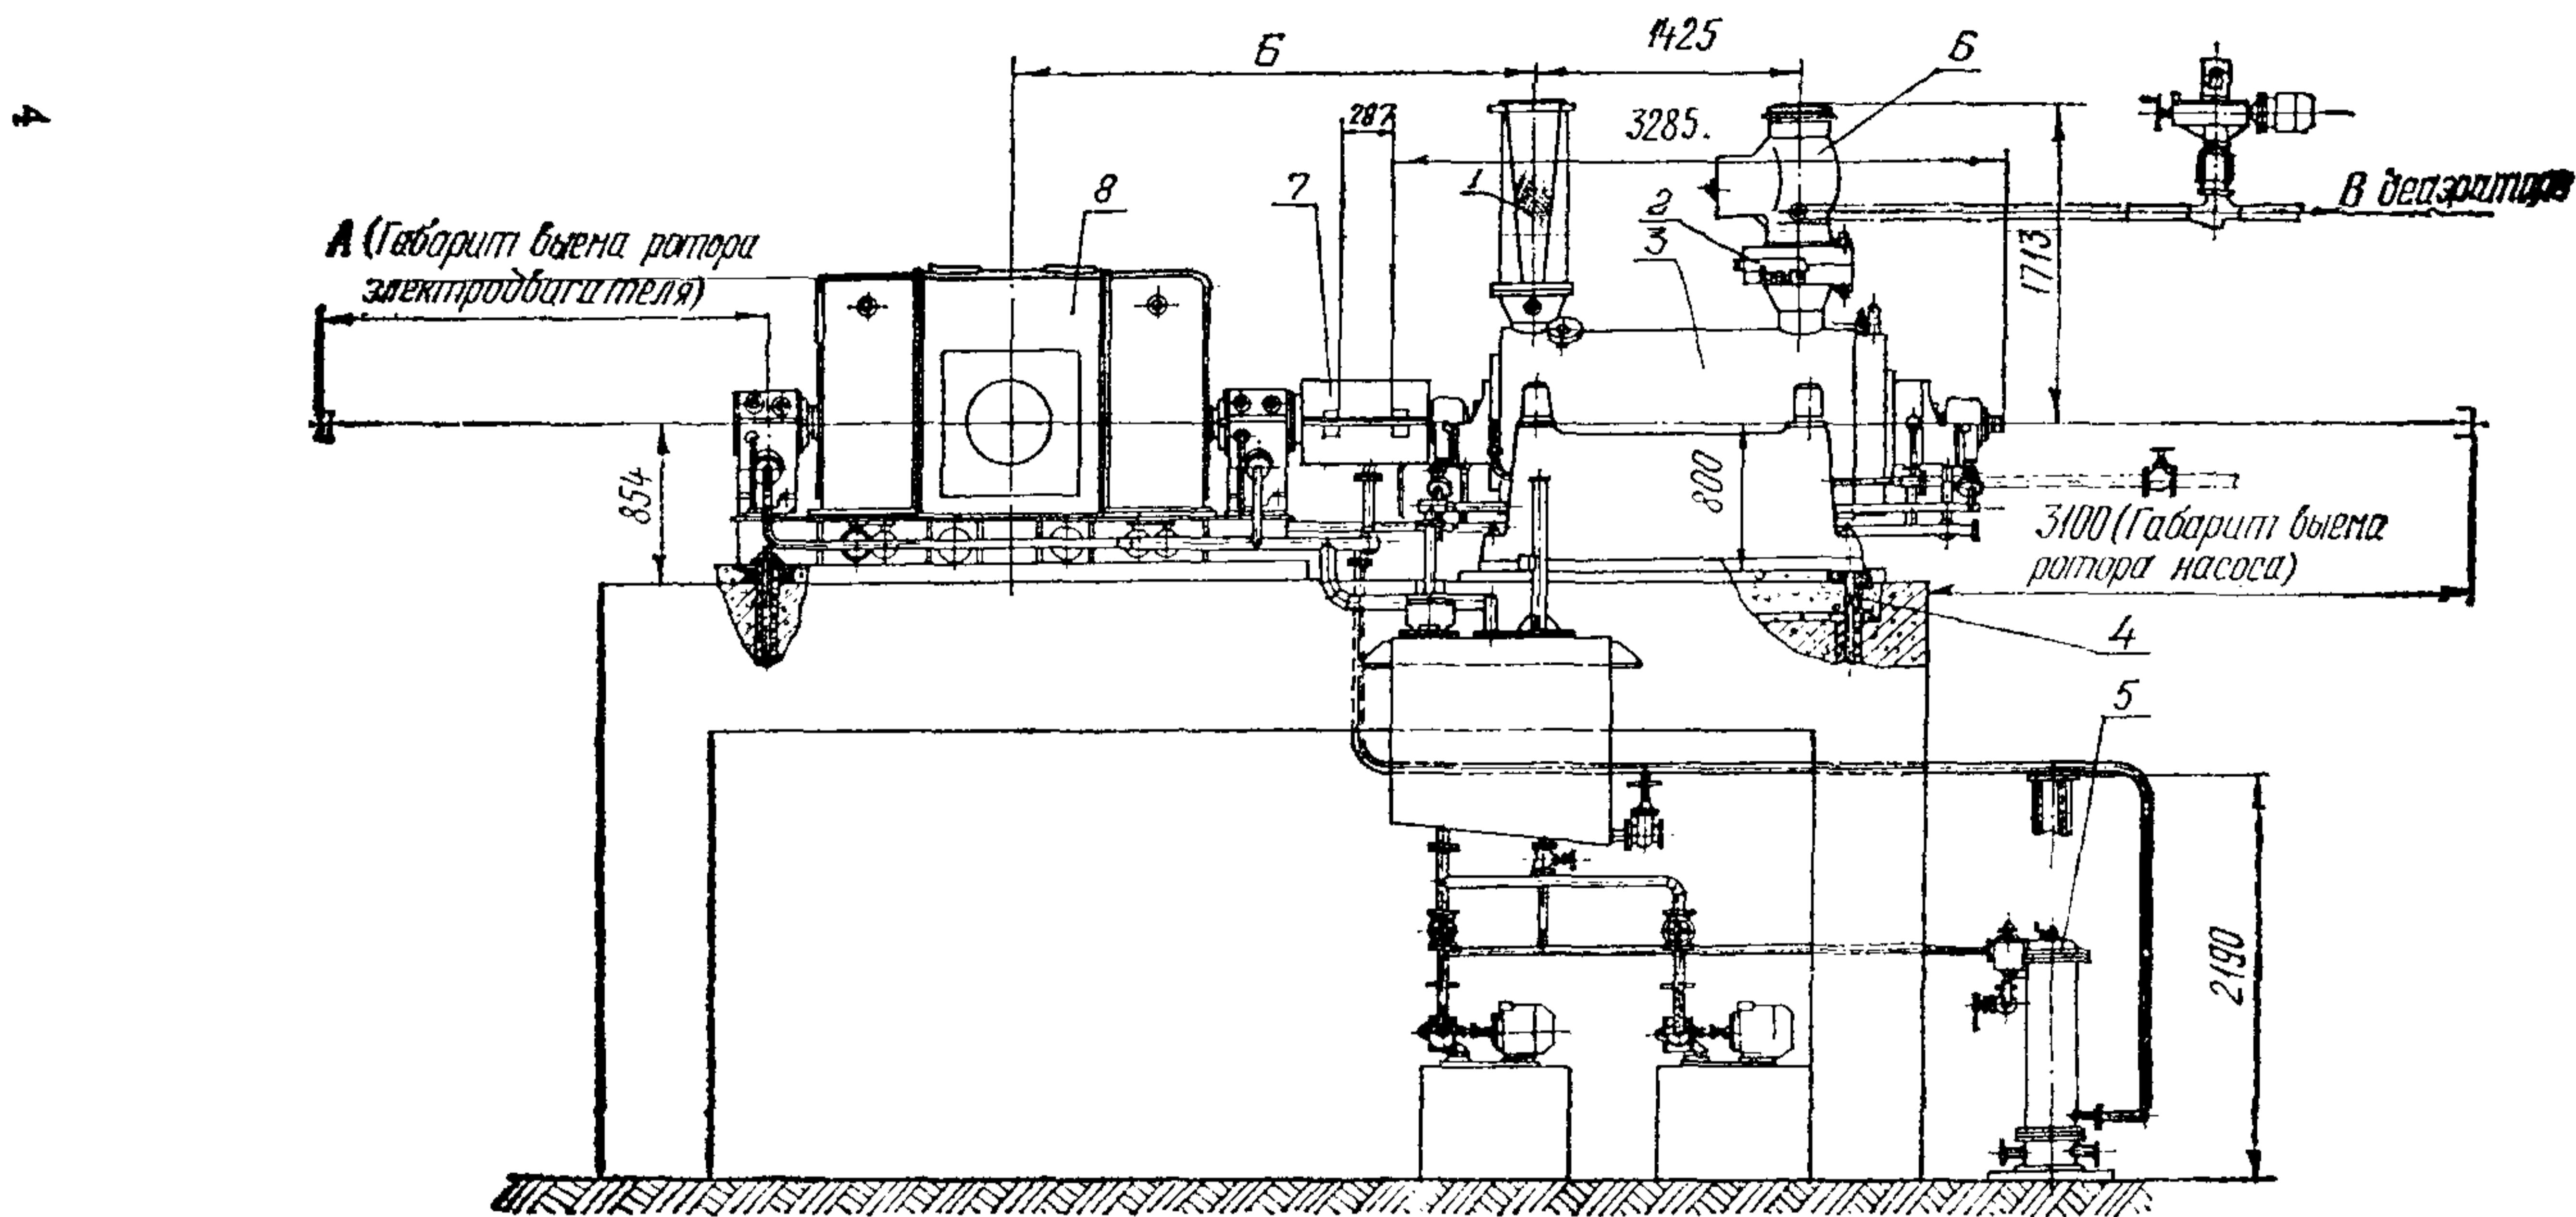


Рис. 2. Установка насосного агрегата без гидромуфты:

1 — сетка всасывающего трубопровода; 2 — хомут защитный; 3 — насос центробежный; 4 — рама фундаментная насоса; 5 — маслоустановка; 6 — клапан обратный; 7 — зубчатая муфта; 8 — электродвигатель.

Тип насоса	ПЭ380-185/200-2	ПЭ500-180-4	ПЭ580-185-2	ПЭ580-200-2	ПЭ720-185-2
A	2900	3000	3000	>3000	>3000
B	2650	2715	2715	2810	2810

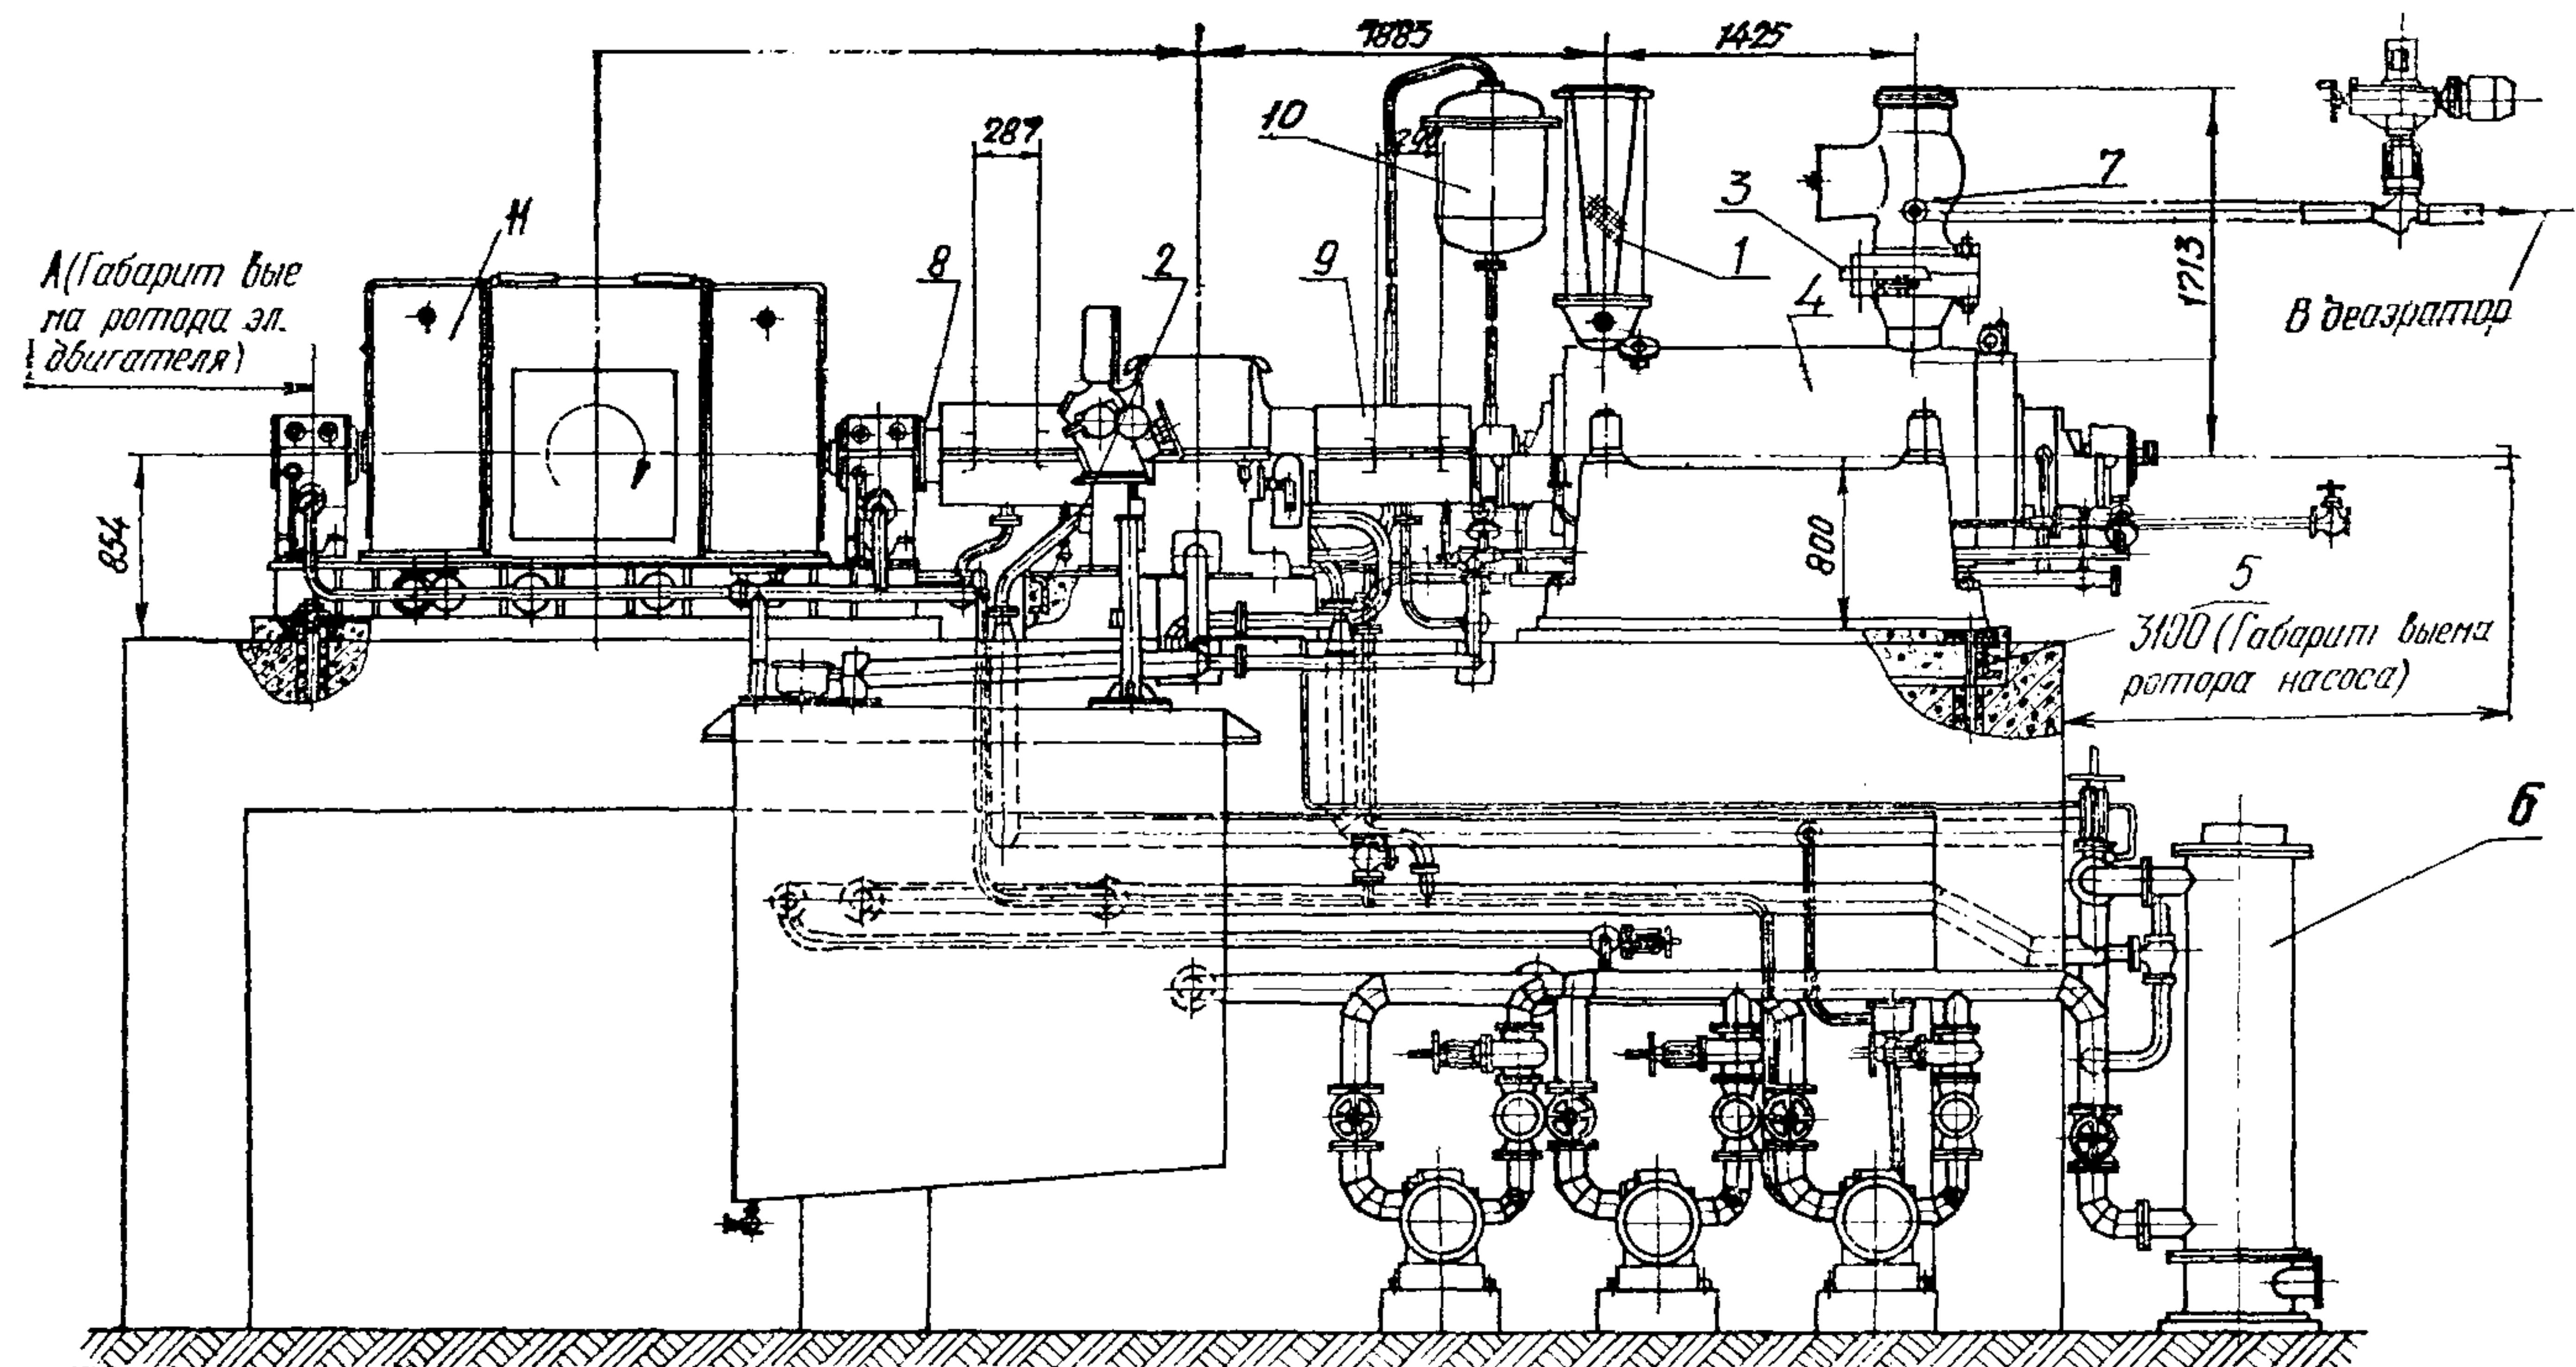


Рис. 1. Установка насосного агрегата с гидромуфтой

1 — сетка всасывающего трубопровода; 2 — рама фундаментная гидромуфты; 3 — хомут защитный; 4 — насос питательный; 5 — рама фундаментная насоса; 6 — масло установка; 7 — клапан обратный; 8 — зубчатая муфта электродвигателя; 9 — зубчатая муфта насоса; 10 — аварийный маслобак; 11 — электродвигатель.

Тип насоса	ПЭ380-185-200 2622 2900	ПЭ500-180-4 2682 3000	ПЭ580-185/200-2 2782 3000	ПЭ720-185-2 2782 3000
A				

*Размер 10 обеспечить установкой при монтаже, отжав в  
сторону насоса ротор электродвигателя до упора*

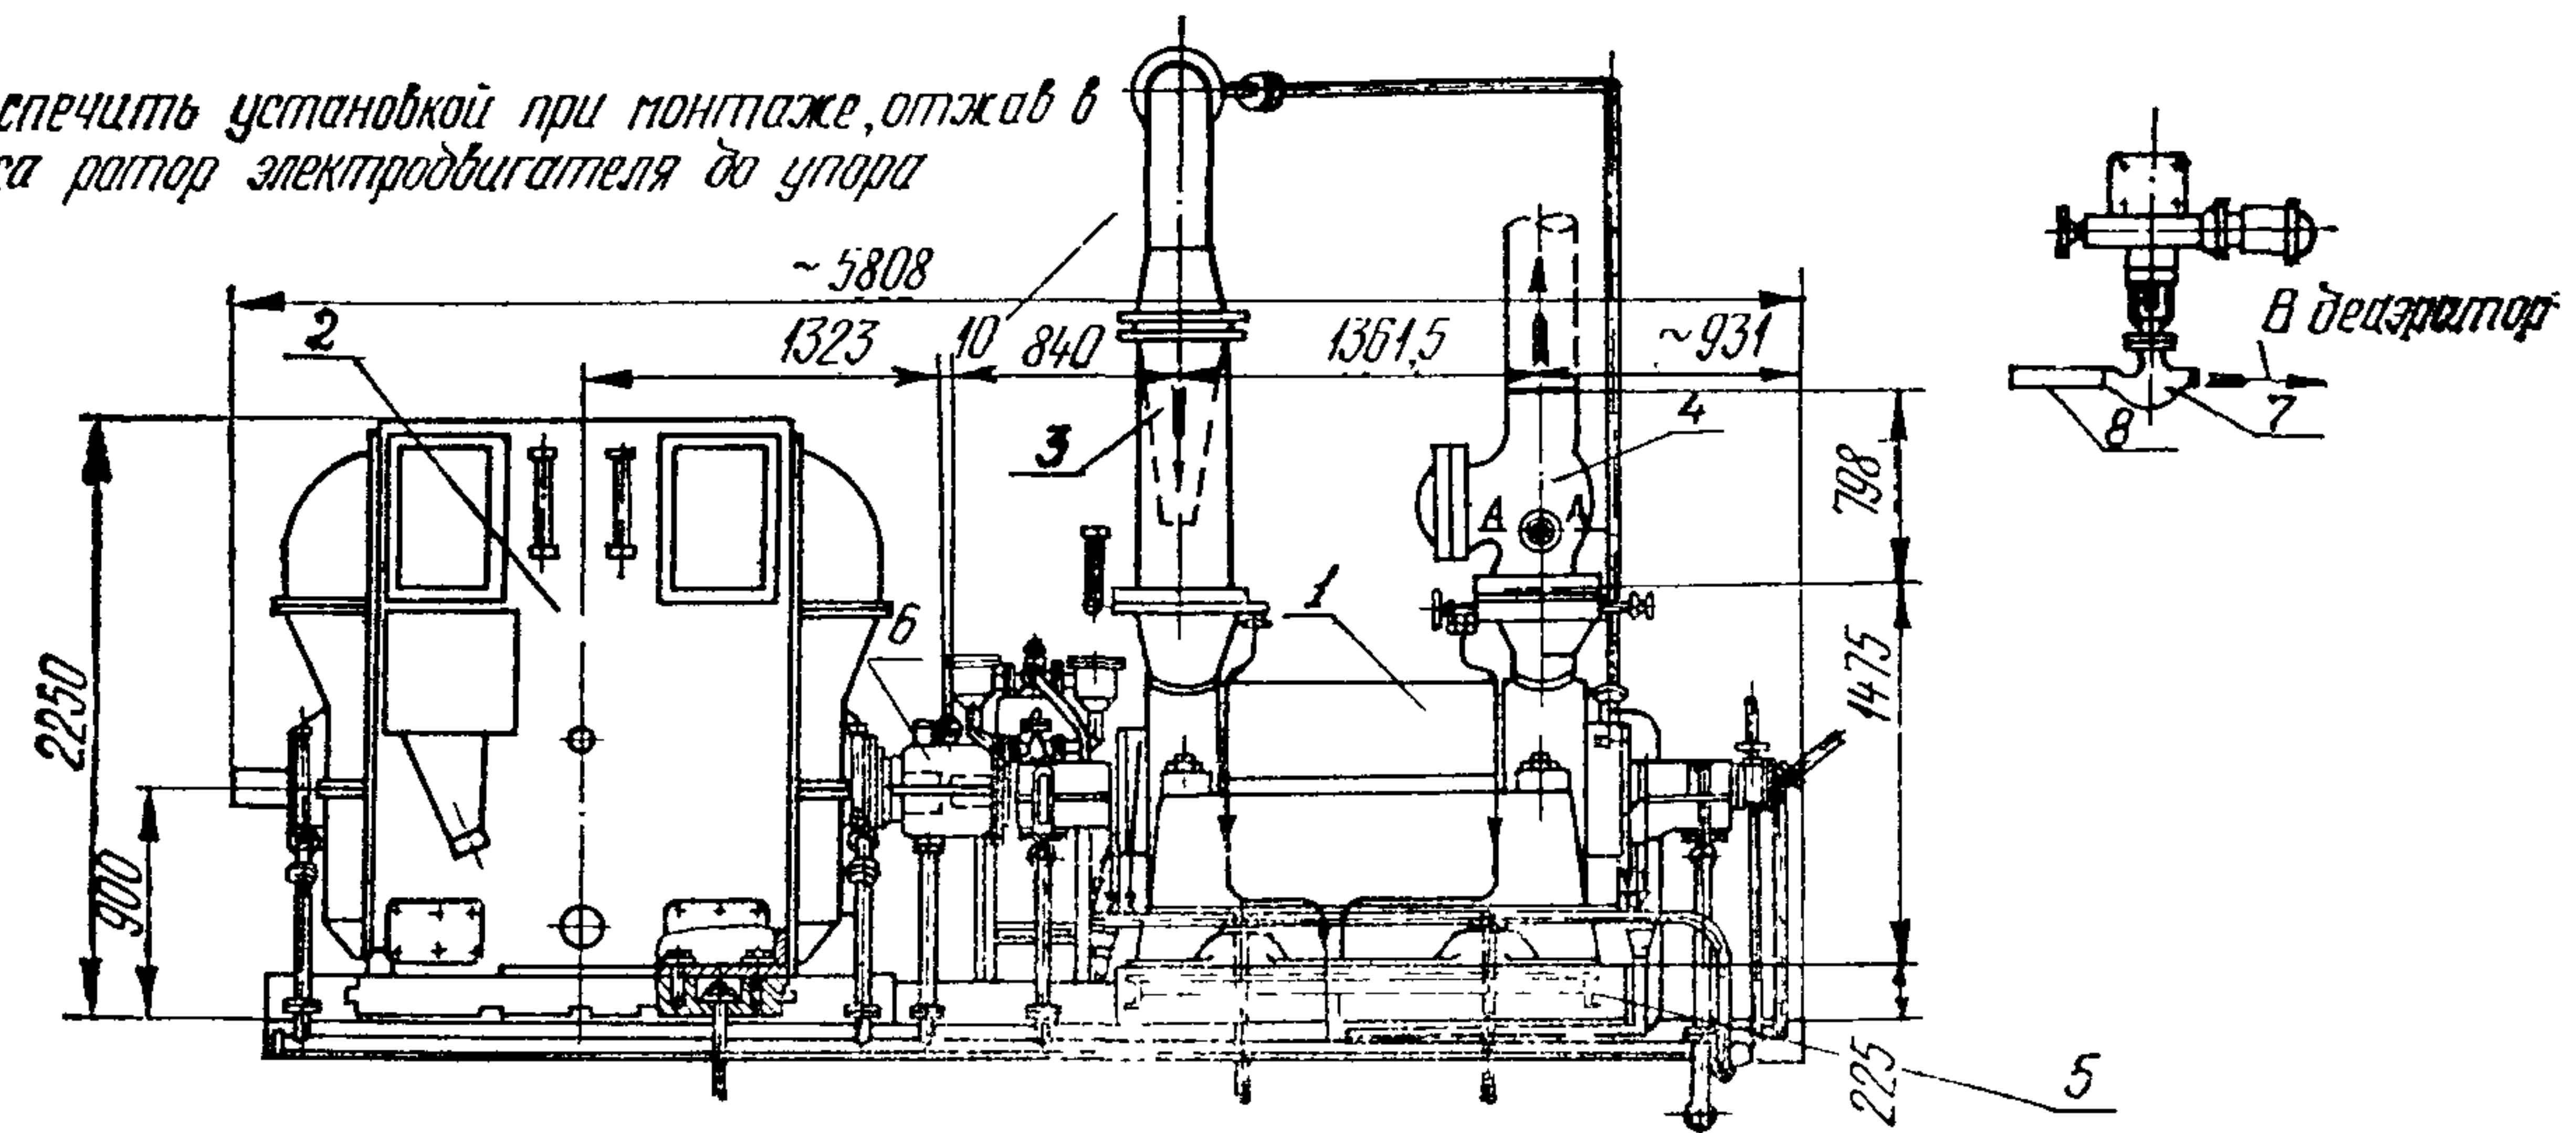


Рис. 3. Установка насосного агрегата ПЭ270-150:

1 — насос; 2 — электродвигатель; 3 — сетка всасывающего трубопровода; 4 — обратный клапан;  
рама насоса; 6 — зубчатая муфта; 7 — вентиль Д<sub>1</sub> 50; 8 — дроссель Д<sub>2</sub> 50.

Таблица 1

Номинальные параметры насосных агрегатов для котлов с давлением пара 140 и 100 кгс/см<sup>2</sup>

6

Параметры	Агрегат с гидромуфтой				Агрегат без гидромуфты				
	ПЭ380-185/200-2	ПЭ500-180-4	ПЭ580-185/200-2	ПЭ720-185-2	ПЭ-380-185/200-2	ПЭ500-180-4	ПЭ580-185/200-2	ПЭ720-185-2	ПЭ270-150
Подача, м <sup>3</sup> /ч	380	500	580	720	380	500	580	720	270
Напор, м ст. жидк.	2030/2190 *	1975	2030/2190	2030	2030/2190	1975	2030/2190	2030	1650
Скорость вращения, об/мин	2900	2900	2900	2900	2985	2985	2985	2985	2980
Подпор во входном патрубке сверх упругости, паров жидкости, м ст. жидк.	≥ 12	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 12	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 12
Температура питательной воды, °С	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Мощность, потребляемая при номинальных параметрах, кВт	2500/2690 *	3150	3615/3900	4430	2500/2690	3150	3615/3900	4430	1620
К. п. д., %	77	78	81	82	77	78	81	82	75
Давление в приемном патрубке, кгс/см <sup>2</sup>	6,4	6,7	6,7	6,7	6,4	6,7	6,7	6,7	6,4
Отбор от 3-й ступени насоса, м <sup>3</sup> /ч	50	50	50	50	50	50	50	50	—
Давление отбора, кгс/см <sup>2</sup>	55	55	55	55	55	55	55	55	—
Количество масла, перекачиваемого маслонасосами, м <sup>3</sup> /ч	41,1	50,3	61,8	69	3	3	3	3	—
Мощность на валу электродвигателя, кВт	2630/2830 *	3320	3800/4100	4660	2500/2690	3150	3615/3900	4430	1720

\* В числителе приведены данные для давления 185 кгс/см<sup>2</sup>, в знаменателе — для давления 200 кгс/см<sup>2</sup>.

Таблица 2

## Техническая характеристика электродвигателей

Тип насоса	Тип электродвигателя и его технические данные
ПЭ380-185/200 с гидромуфтой и без гидромуфты	2АЗМ-3200/6000 Мощность, кВт 3200 Напряжение, В 6000 Скорость вращения, об/мин 2985 Расход охлаждающей воды, м <sup>3</sup> /ч 20
ПЭ500-180-4 } ПЭ580-185-2 } без гидромуфты	2АЗМ-4000/6000 Мощность, кВт 4000 Напряжение, В 6000 Скорость вращения, об/мин 2985 Расход охлаждающей воды, м <sup>3</sup> /ч 25
ПЭ500-180-4 с гидромуфтой	
ПЭ580-200-2 без гидромуфты	2АЗМ-5000/6000 Мощность, кВт 5000 Напряжение, В 6000 Скорость вращения, об/мин 2985 Расход охлаждающей воды, м <sup>3</sup> /ч 30
ПЭ580-185/200-2 с гидромуфтой	
ПЭ720-185-2 с гидромуфтой и без гидромуфты	

## 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ

2.1. Питательные насосы для котлов с давлением пара 140 кгс/см<sup>2</sup>

Питательный насос центробежный горизонтальный двухкорпусный с внутренним корпусом секционного типа (рис. 4).

Наружный корпус представляет собой полый цилиндр с приваренными входным и напорным патрубками, размещенными вверху. Корпус насоса опирается на плиту четырьмя лапами, расположенными в горизонтальной плоскости, проходящей через ось насоса, что предотвращает возможность вертикальной расцентровки насоса при его нагреве.

Между шайбами и головками болтов, крепящих корпус к плите, предусмотрен зазор для свободного температурного расширения корпуса насоса, направление которого обеспечивается двумя поперечными шпонками, установленными в лапах насоса (со стороны входного патрубка), и двумя продольными шпонками, расположенными в нижней части корпуса.

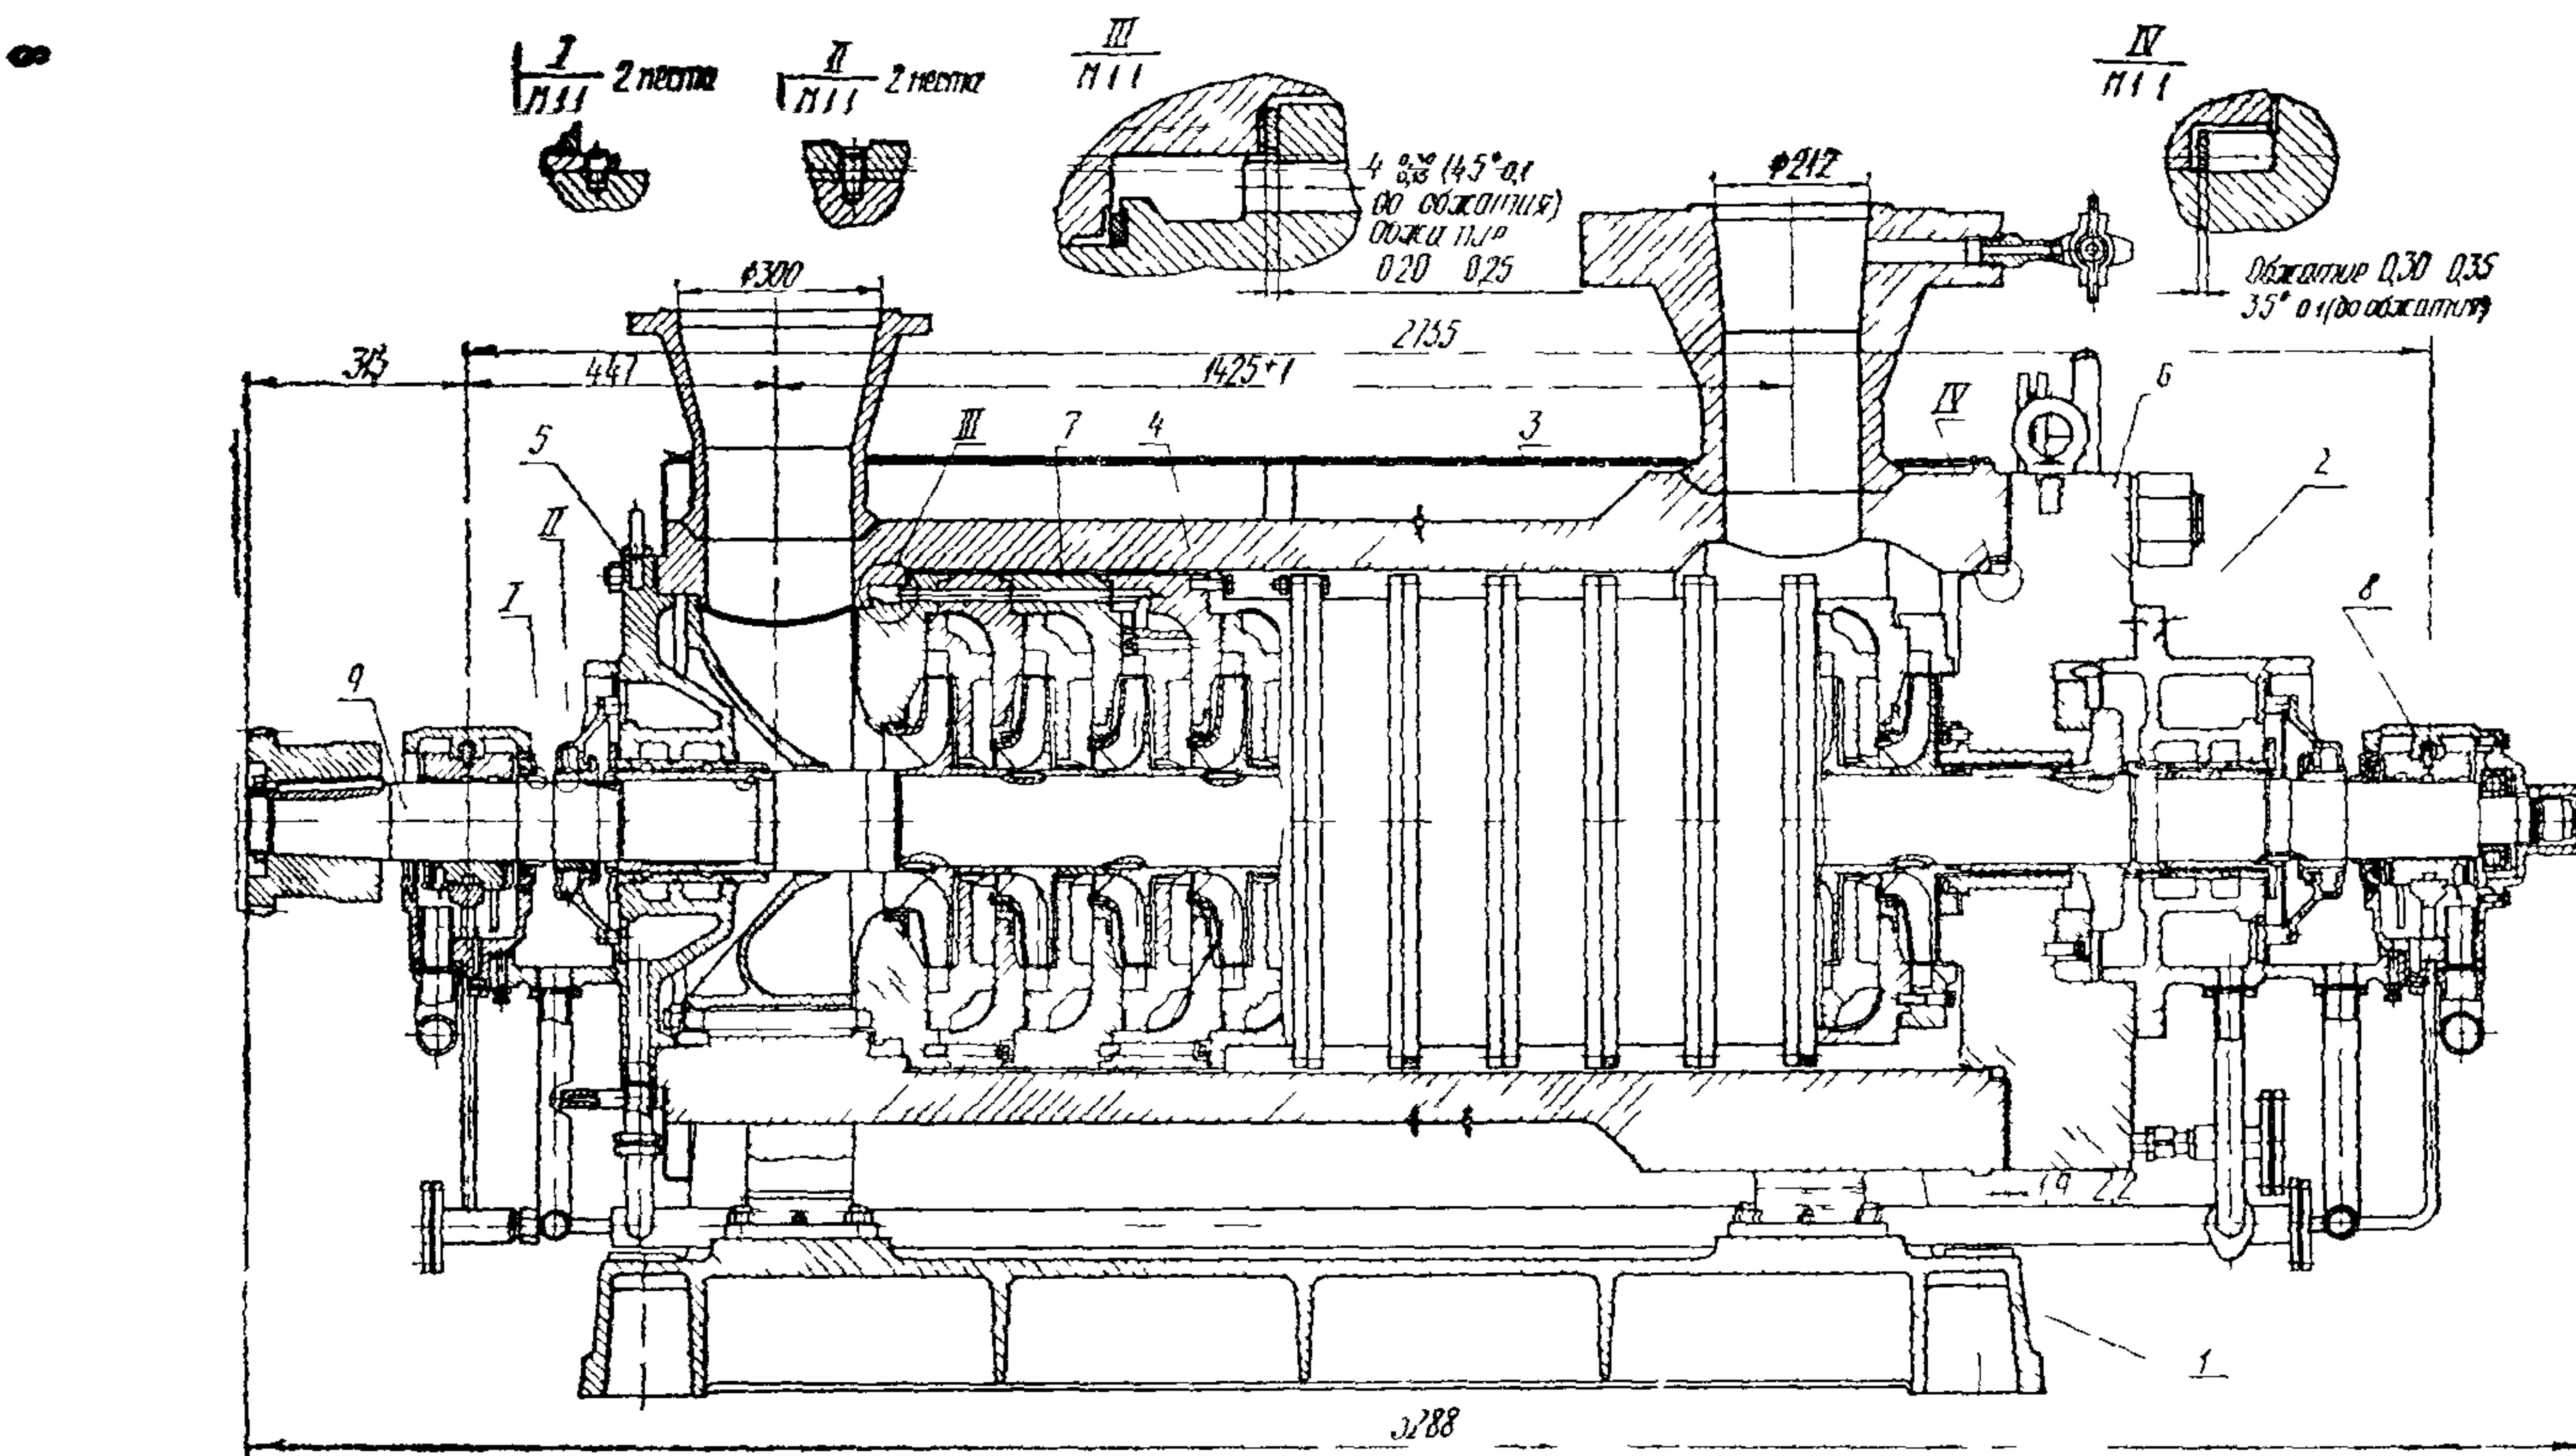


Рис 4 Продольный разрез питательного насоса для котлов с давлением пара 140 кгс/см<sup>2</sup>  
 1 — плита 2 — заднее концевое уплотнение 3 — кожух 4 — корпус наружный 5 — переднее концевое уплотнение;  
 6 — крышка стороны всасывания 7 — корпус внутренний 8 — подшипник 9 — ротор

Под лапами корпуса находятся дистанционные плитки, изменением толщины которых производится подцентровка насоса с гидромуфтой при ремонтах.

Все насосы имеют отбор после третьей ступени на впрыск в промежуточный перегрев и РОУ.

На заточках крышки нагнетания и наружного корпуса центрируется внутренний корпус, представляющий собой набор секций с вертикальным разъемом, внутри которых находятся направляющие аппараты. Герметичность вертикальных разъемов обеспечивается контактом притертых поверхностей, а также дополнительно устанавливаемыми кольцами из теплостойкой резины.

В местах уплотнений рабочих колес в секциях и направляющих аппаратах устанавливаются уплотнительные кольца. Стыки высокого давления между наружным и внутренним корпусами со стороны всасывающего патрубка, наружным корпусом и крышкой нагнетания уплотняются обжатием металлических прокладок из эрозионно-стойкого материала. Стык между полостями подвода и отбора от промежуточной ступени уплотняется кольцом из теплостойкой резины.

Опорами ротора служат подшипники скольжения. Центрирование ротора насоса в корпусе производится на заводе-изготовителе перемещением корпусов подшипников при помощи регулировочных винтов, после чего корпуса подшипников штифтуются.

Выход питательной воды по валу предотвращается бесальниковым уплотнением щелевого типа с подводом запирающего холодного конденсата.

Ротор насоса состоит из вала, рабочих колес, разгрузочного диска, деталей уплотнений, защиты и других более мелких деталей, закрепленных на валу.

Между разгрузочным диском и рабочим колесом последней ступени предусмотрен зазор для свободного температурного расширения деталей ротора. Правильность установки ротора в осевом направлении обеспечивается при заводской сборке.

Для контроля износа торцов разгрузочного диска и пяты на насосах предусмотрены указатели осевого сдвига.

Количество ступеней в зависимости от давления, создаваемого насосом, и наличия гидромуфты приведено в табл. 3.

Таблица 3

Номер рисунка	Тип насоса	Число ступеней	Диаметр рабочего колеса, мм	Масса насоса, кг
4	ПЭ720-185-2 с гидромуфтой	11	102	10934
	ПЭ580-200-2 с гидромуфтой	11		10934
	ПЭ380-200-2 с гидромуфтой	11		11003
5	ПЭ720-185-2 без гидромуфты	10	402	10856
	ПЭ580-185-2 с гидромуфтой	10		10856
	ПЭ380-185-2 с гидромуфтой	10		10919
6	ПЭ580-200-2 без гидромуфты	11	402	10933
	ПЭ380-200-2 без гидромуфты	11		11002
7	ПЭ580-185-2 без гидромуфты ПЭ500-180-4 с гидромуфтой ПЭ380-185-2 без гидромуфты	10	402	10855
		10	С подрезкой рабочих колес всех ступеней	10855
		10		10918
8	ПЭ500-180-4 без гидромуфты	9	402	10777
			С подрезкой рабочих колес всех ступеней	

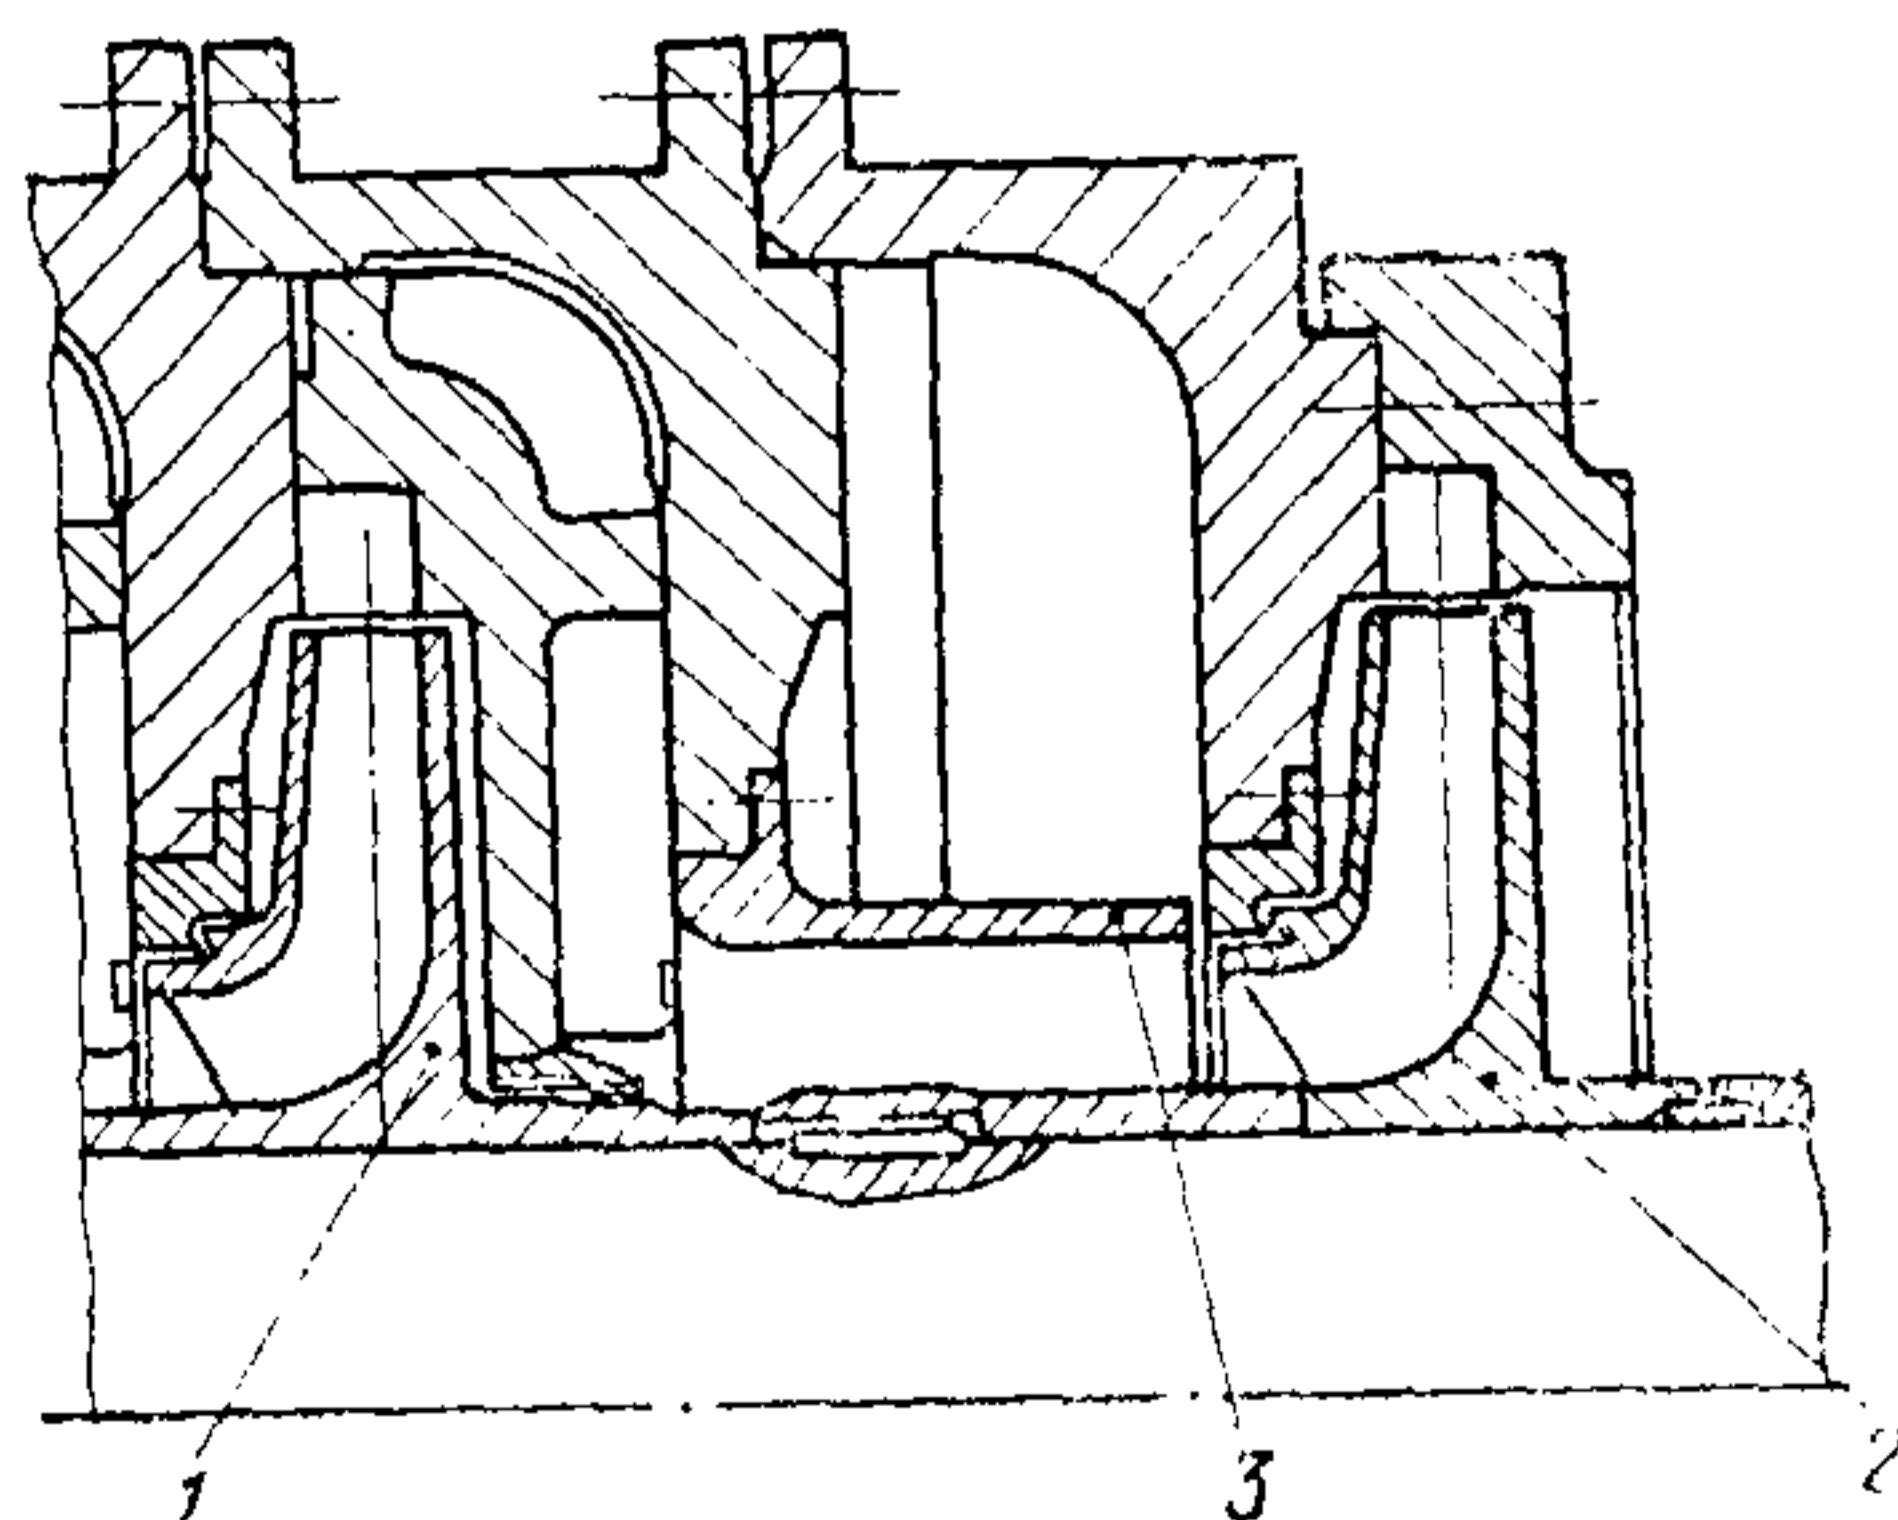


Рис. 5. Продольный разрез последних ступеней насосов ПЭ580-185-2 с гидромуфтой, ПЭ720-185-2 без гидромуфты и ПЭ380-185-2 с гидромуфтой:

1 — рабочее колесо 9-й ступени; 2 — рабочее колесо 10-й ступени; 3 — гильза.

Рис. 6. Продольный разрез последних ступеней насосов ПЭ580-200-2 и ПЭ380-200-2 без гидромуфты:

1 — рабочее колесо 9-й ступени; 2 — рабочее колесо 10-й ступени; 3 — рабочее колесо 11-й ступени.

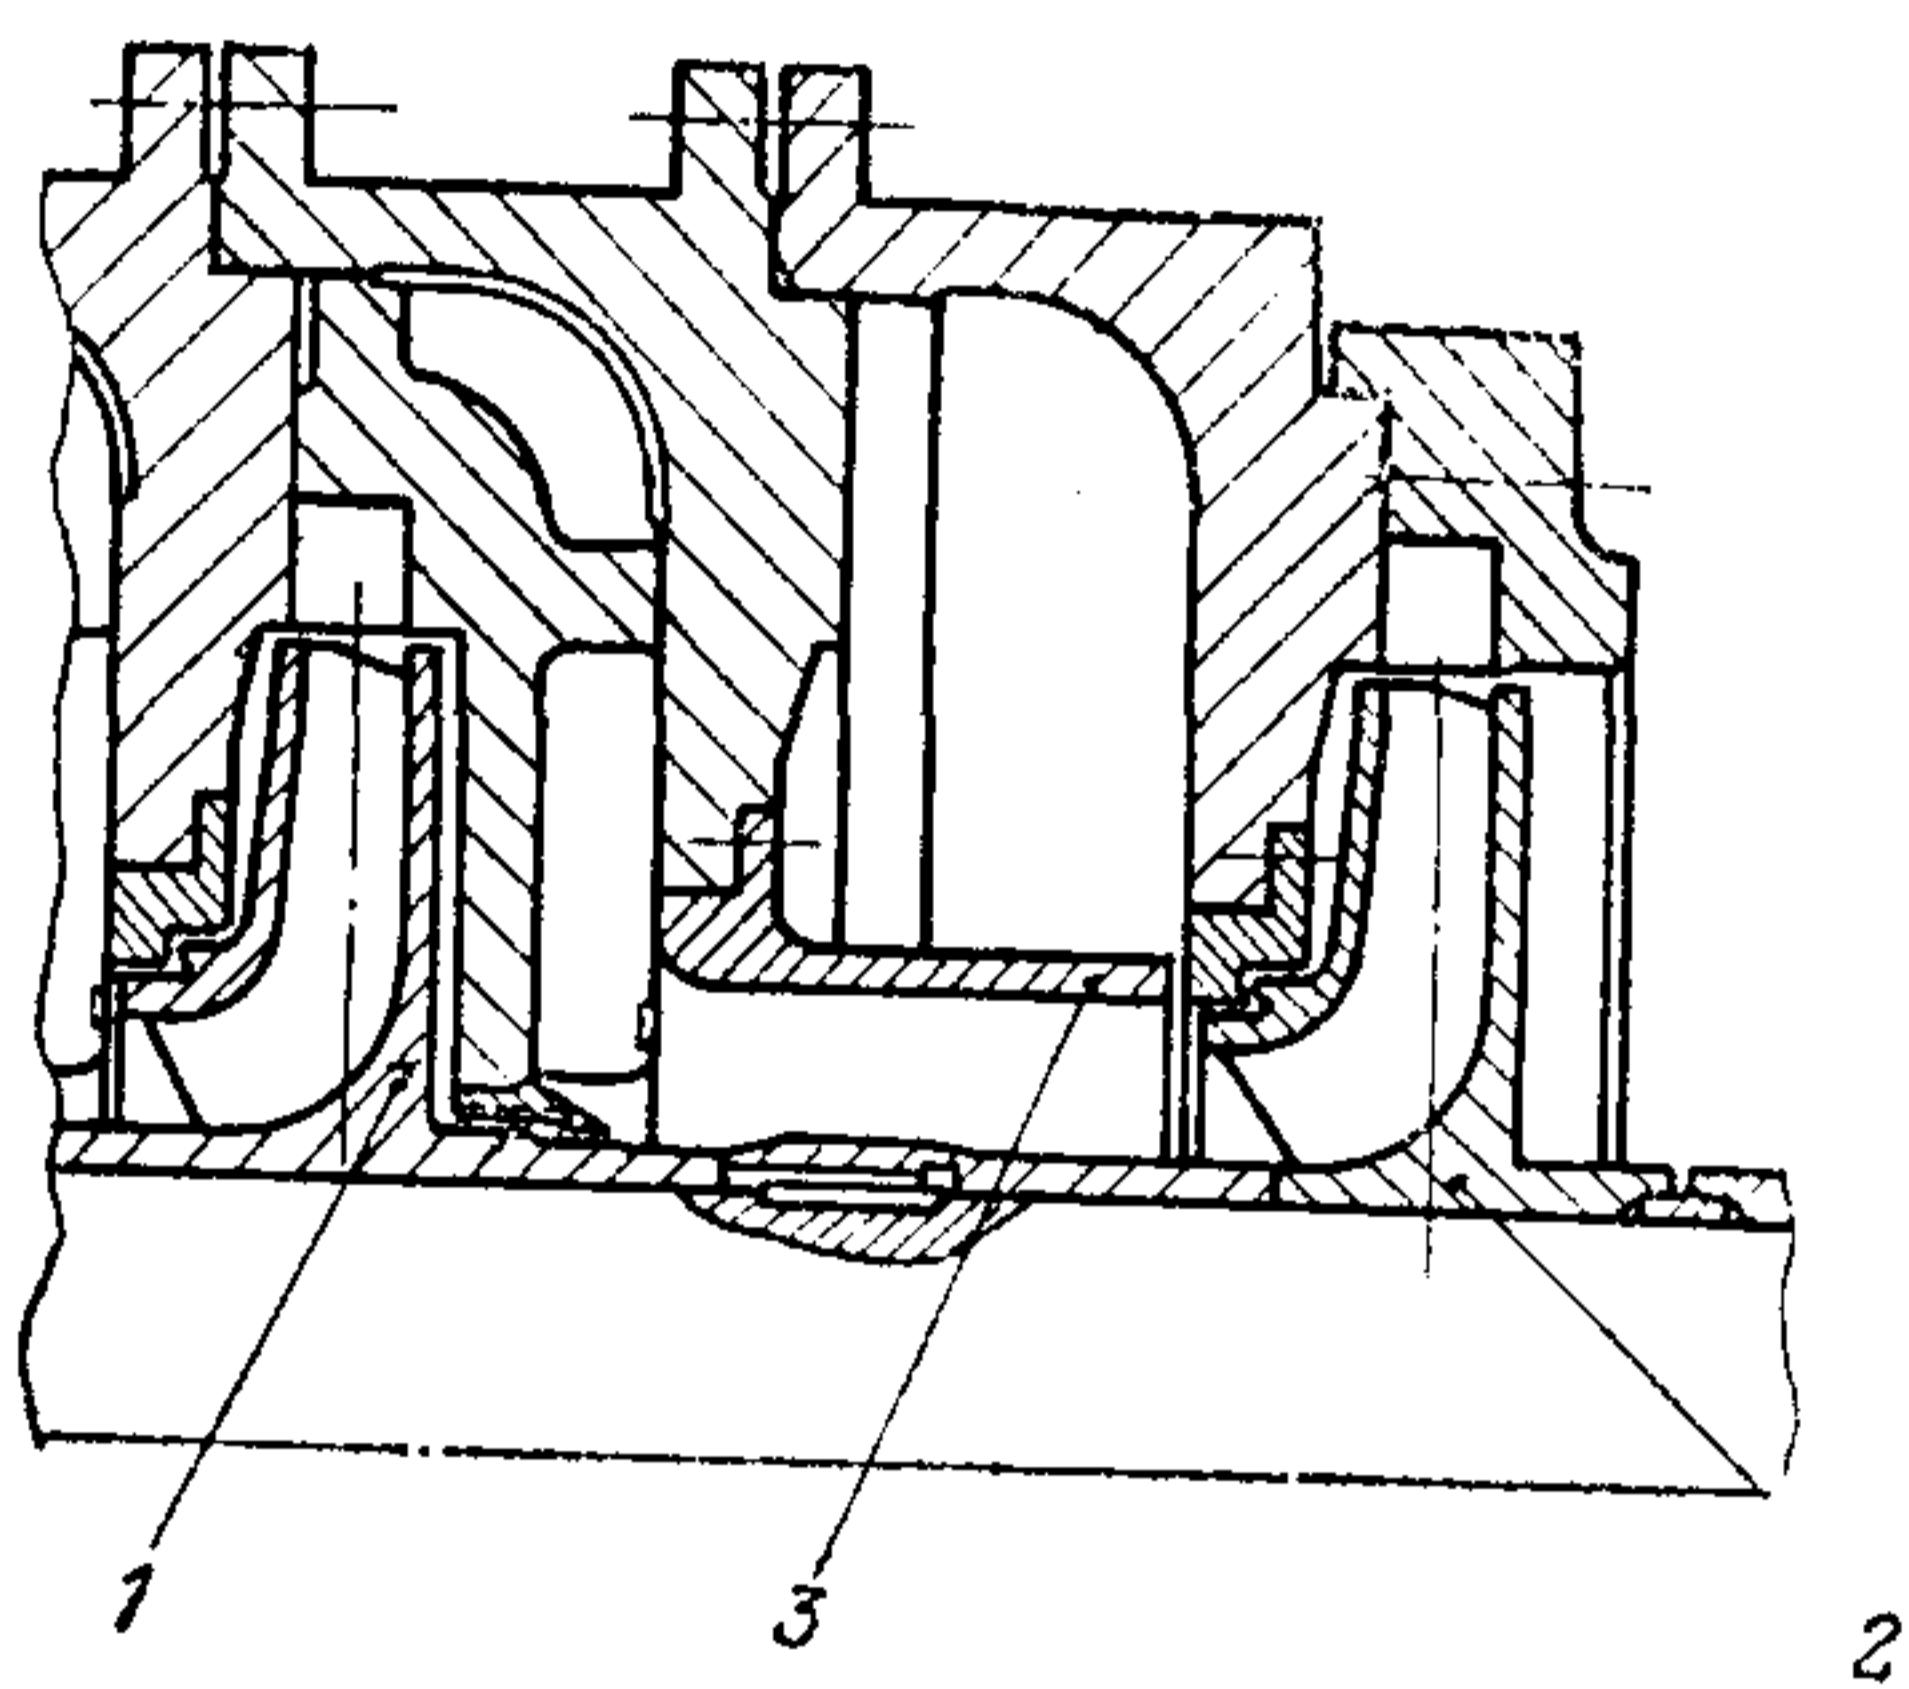
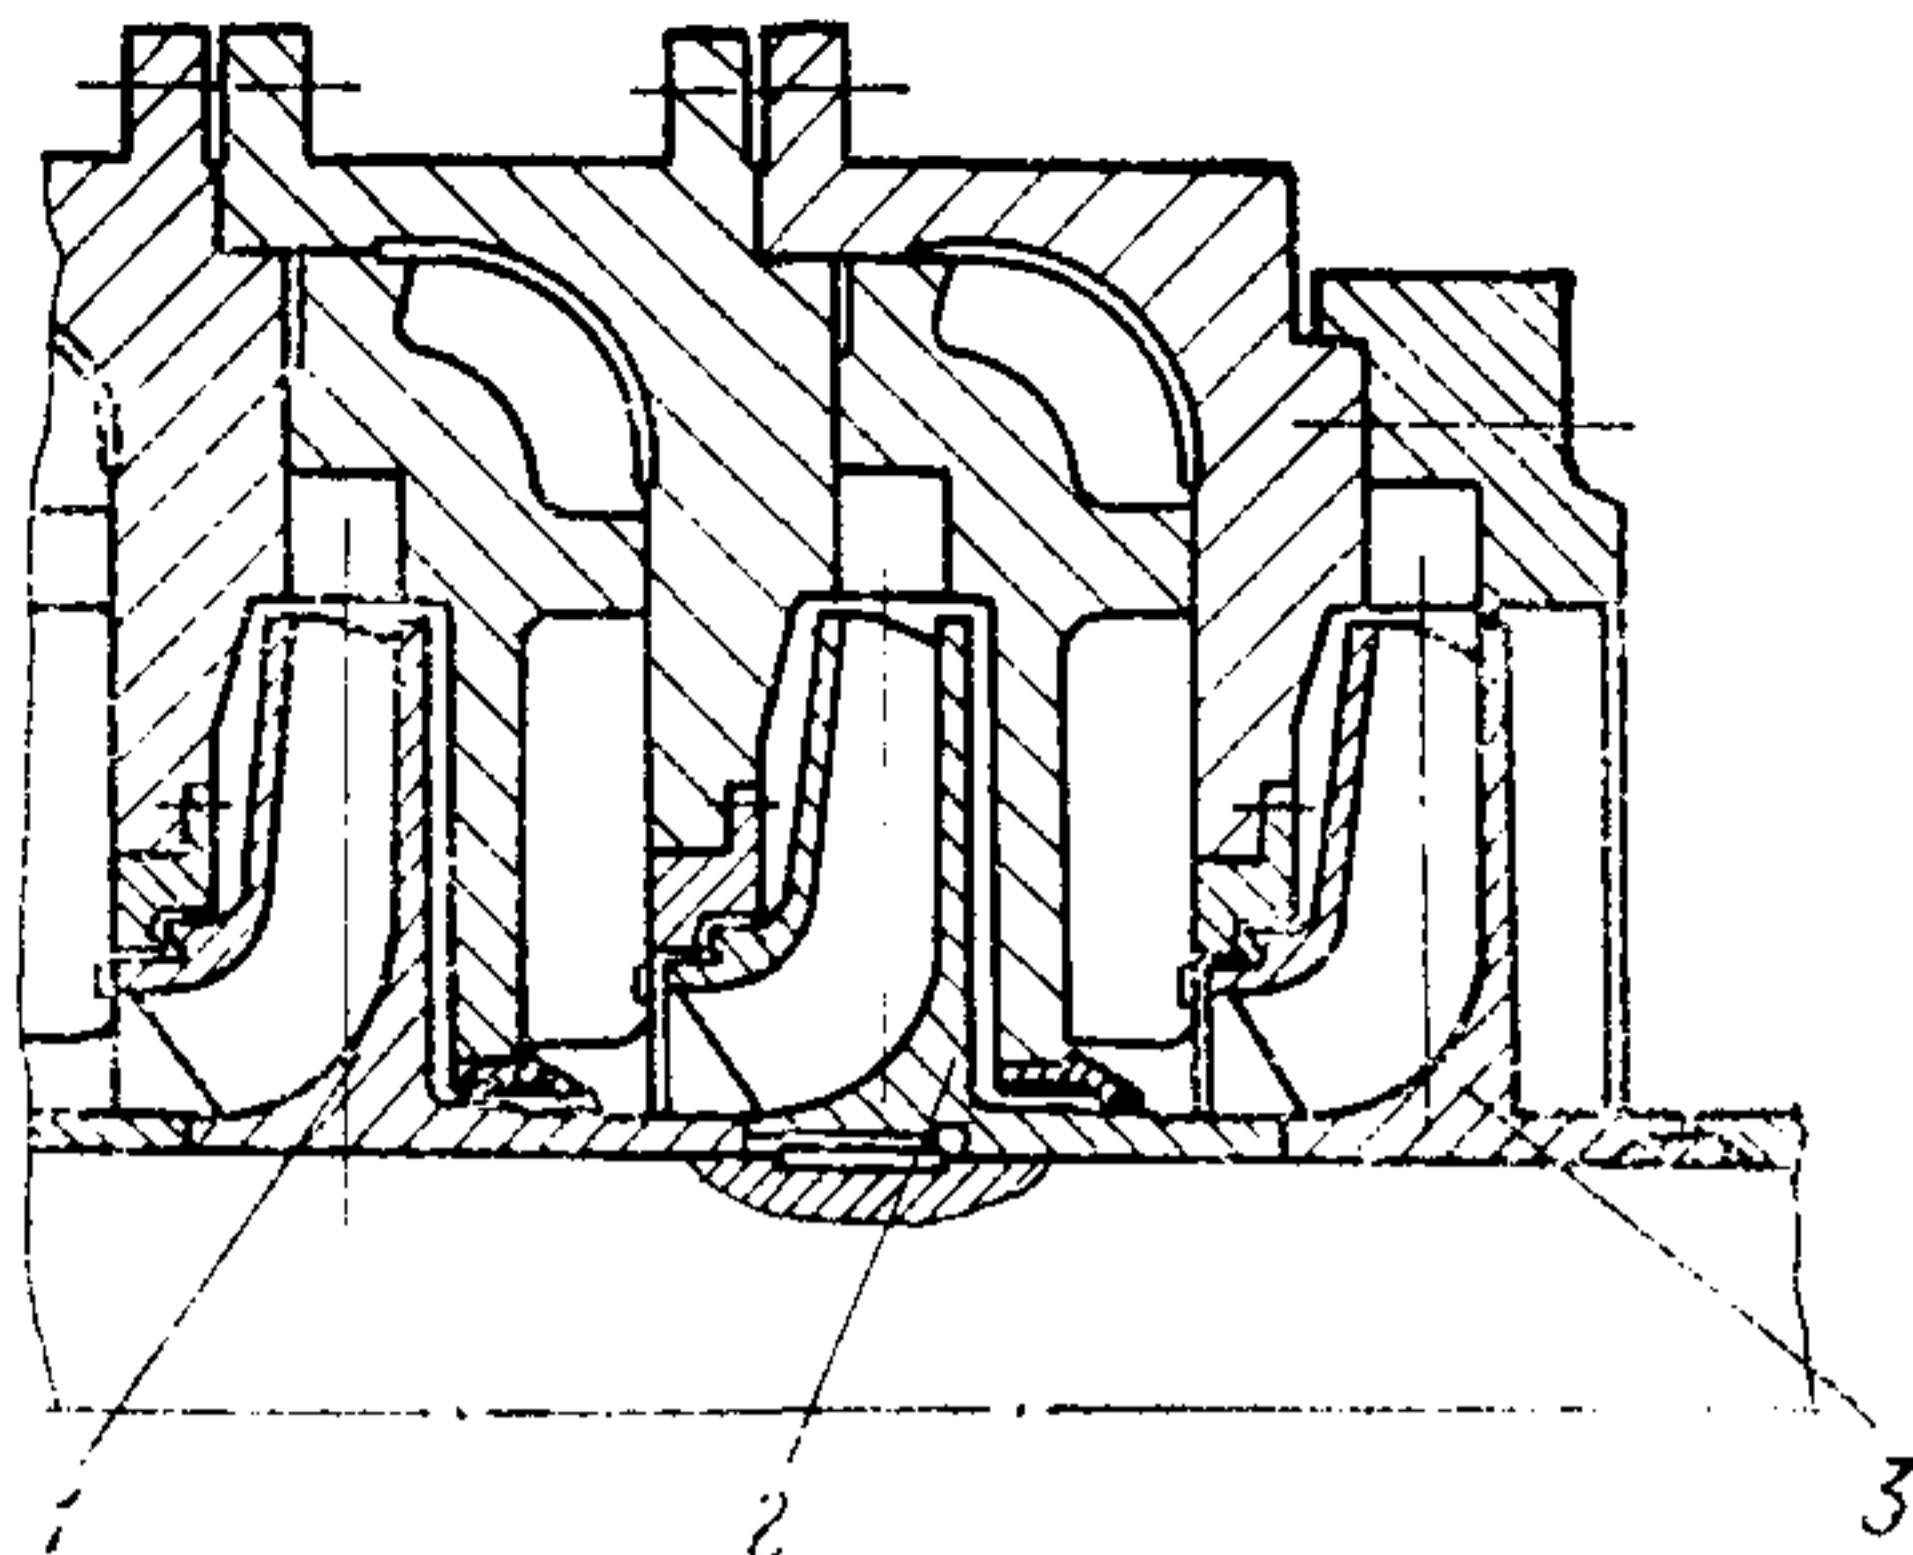


Рис. 7. Продольный разрез последних ступеней насосов ПЭ500-180-4 с гидромуфтой, ПЭ580-185-2 и ПЭ380-185-2 без гидромуфты:

1 — рабочее колесо 9-й ступени; 2 — рабочее колесо 10-й ступени; 3 — гильза.

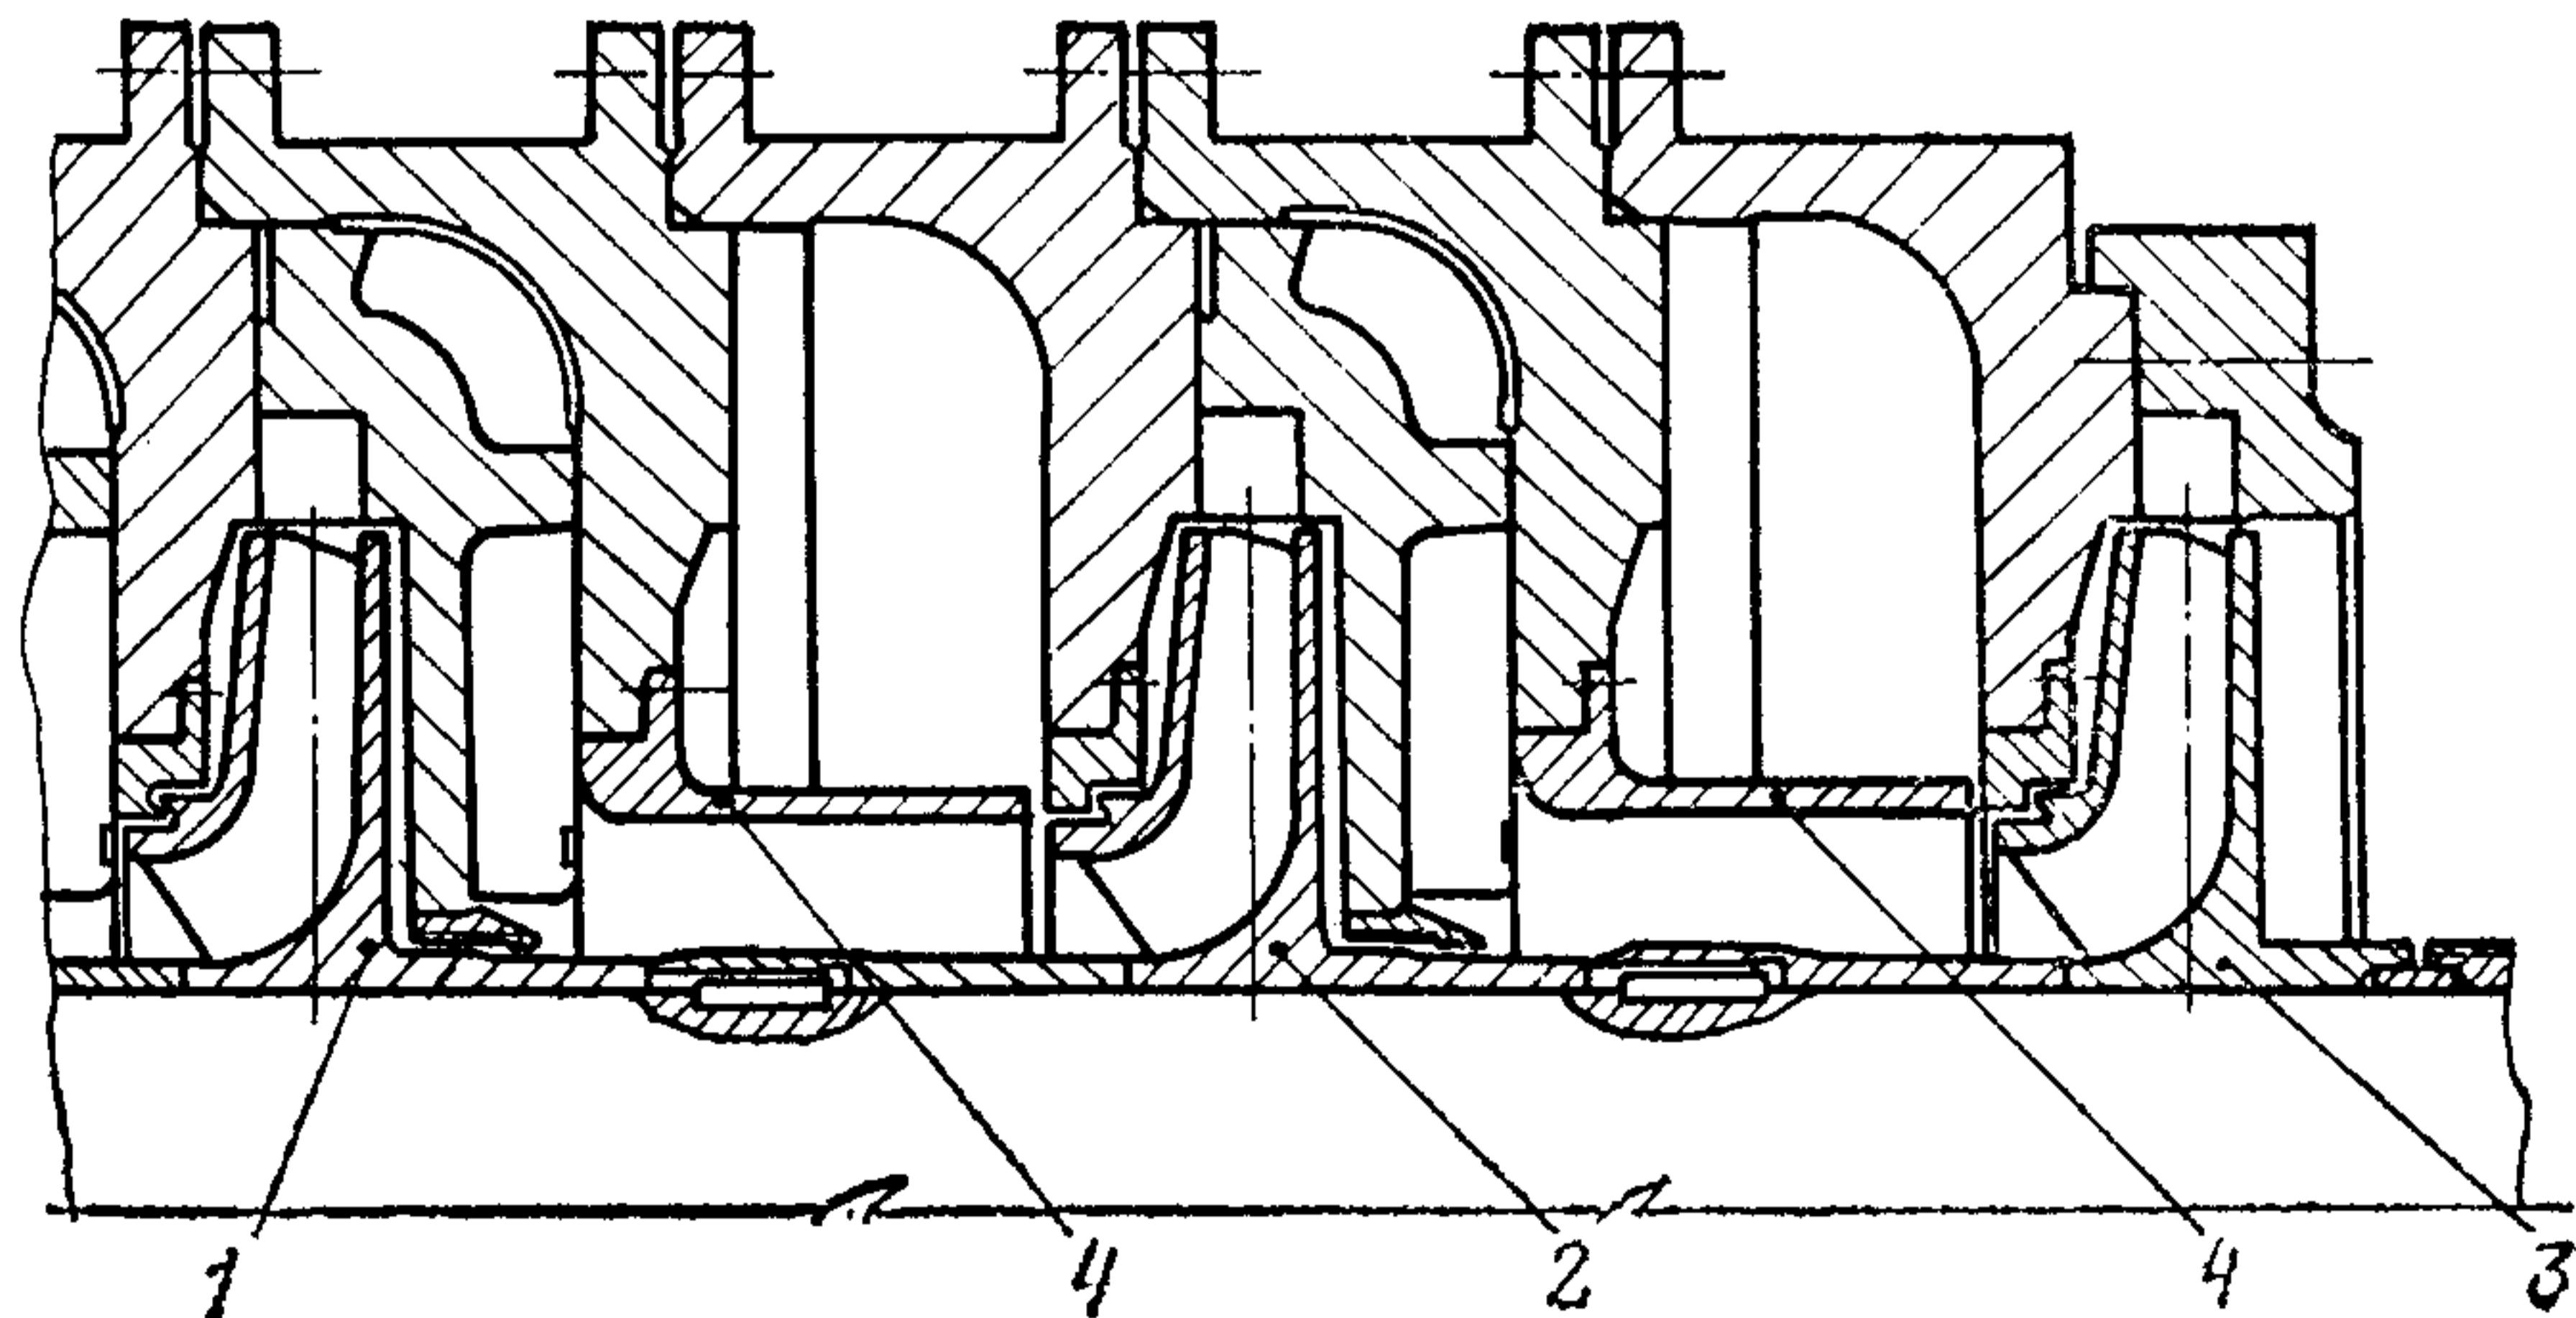


Рис. 8. Продольный разрез последних ступеней насоса ПЭ500-180-4 без гидромуфты:

1 — рабочее колесо 7-й ступени; 2 — рабочее колесо 8-й ступени; 3 — рабочее колесо 9-й ступени; 4 — гильза.

## 2.2. Питательный насос ПЭ270-150

Питательный насос центробежный горизонтальный однокорпусный секционный (рис. 9).

Корпус насоса состоит из крышки всасывания, девяти секций и крышки нагнетания, соединенных восемью стяжными шпильками. Со стороны всасывания корпус насоса фиксируется в продольном направлении двумя поперечными шпонками, входящими в шпоночные пазы плиты и лап крышки всасывания. В нижних частях крышек всасывания и нагнетания расположены две продольные шпонки, фиксирующие положение корпуса в поперечном направлении, а также обеспечивающие его свободное тепловое расширение в продольном направлении.

Приемный и напорный патрубки насоса направлены вертикально вверх.

Герметичность секций обеспечивается жестким металлическим контактом по торцам без установки промежуточных упругих элементов. Сальниковые коробки устанавливаются в выточки крышек всасывания и нагнетания с уплотняющими резиновыми кольцами.

Уплотнение места выхода вала из корпуса в сальниковых коробках осуществляется сальниковыми уплотнениями из шести колец мягкой набивки, защищаемых втулкой сальника и фланцем. До сальниковых уплотнений происходит дросселирование воды в зазорах лабиринтowych втулок.

Сальники охлаждаются проточной, прошедшей через фильтры, водой, подводимой к коллектору, откуда она идет к лабиринтовым втулкам и сальникам.

Опорами ротора служат подшипники скольжения, расположенные в кронштейнах насоса. Чугунные кронштейны устанавливаются на сальниковых коробках и крепятся вместе с ними шпильками к крышкам всасывания и нагнетания.

## 2.3. Обратновертикальный клапан (рис. 10)

Клапан устанавливается на напорном патрубке и предназначается для защиты насоса от обратного тока воды из напорного трубопровода при остановке насоса.

Линия рециркуляции предназначена для перепуска воды в деаэратор при малом расходе ее через напорный трубопровод насоса.

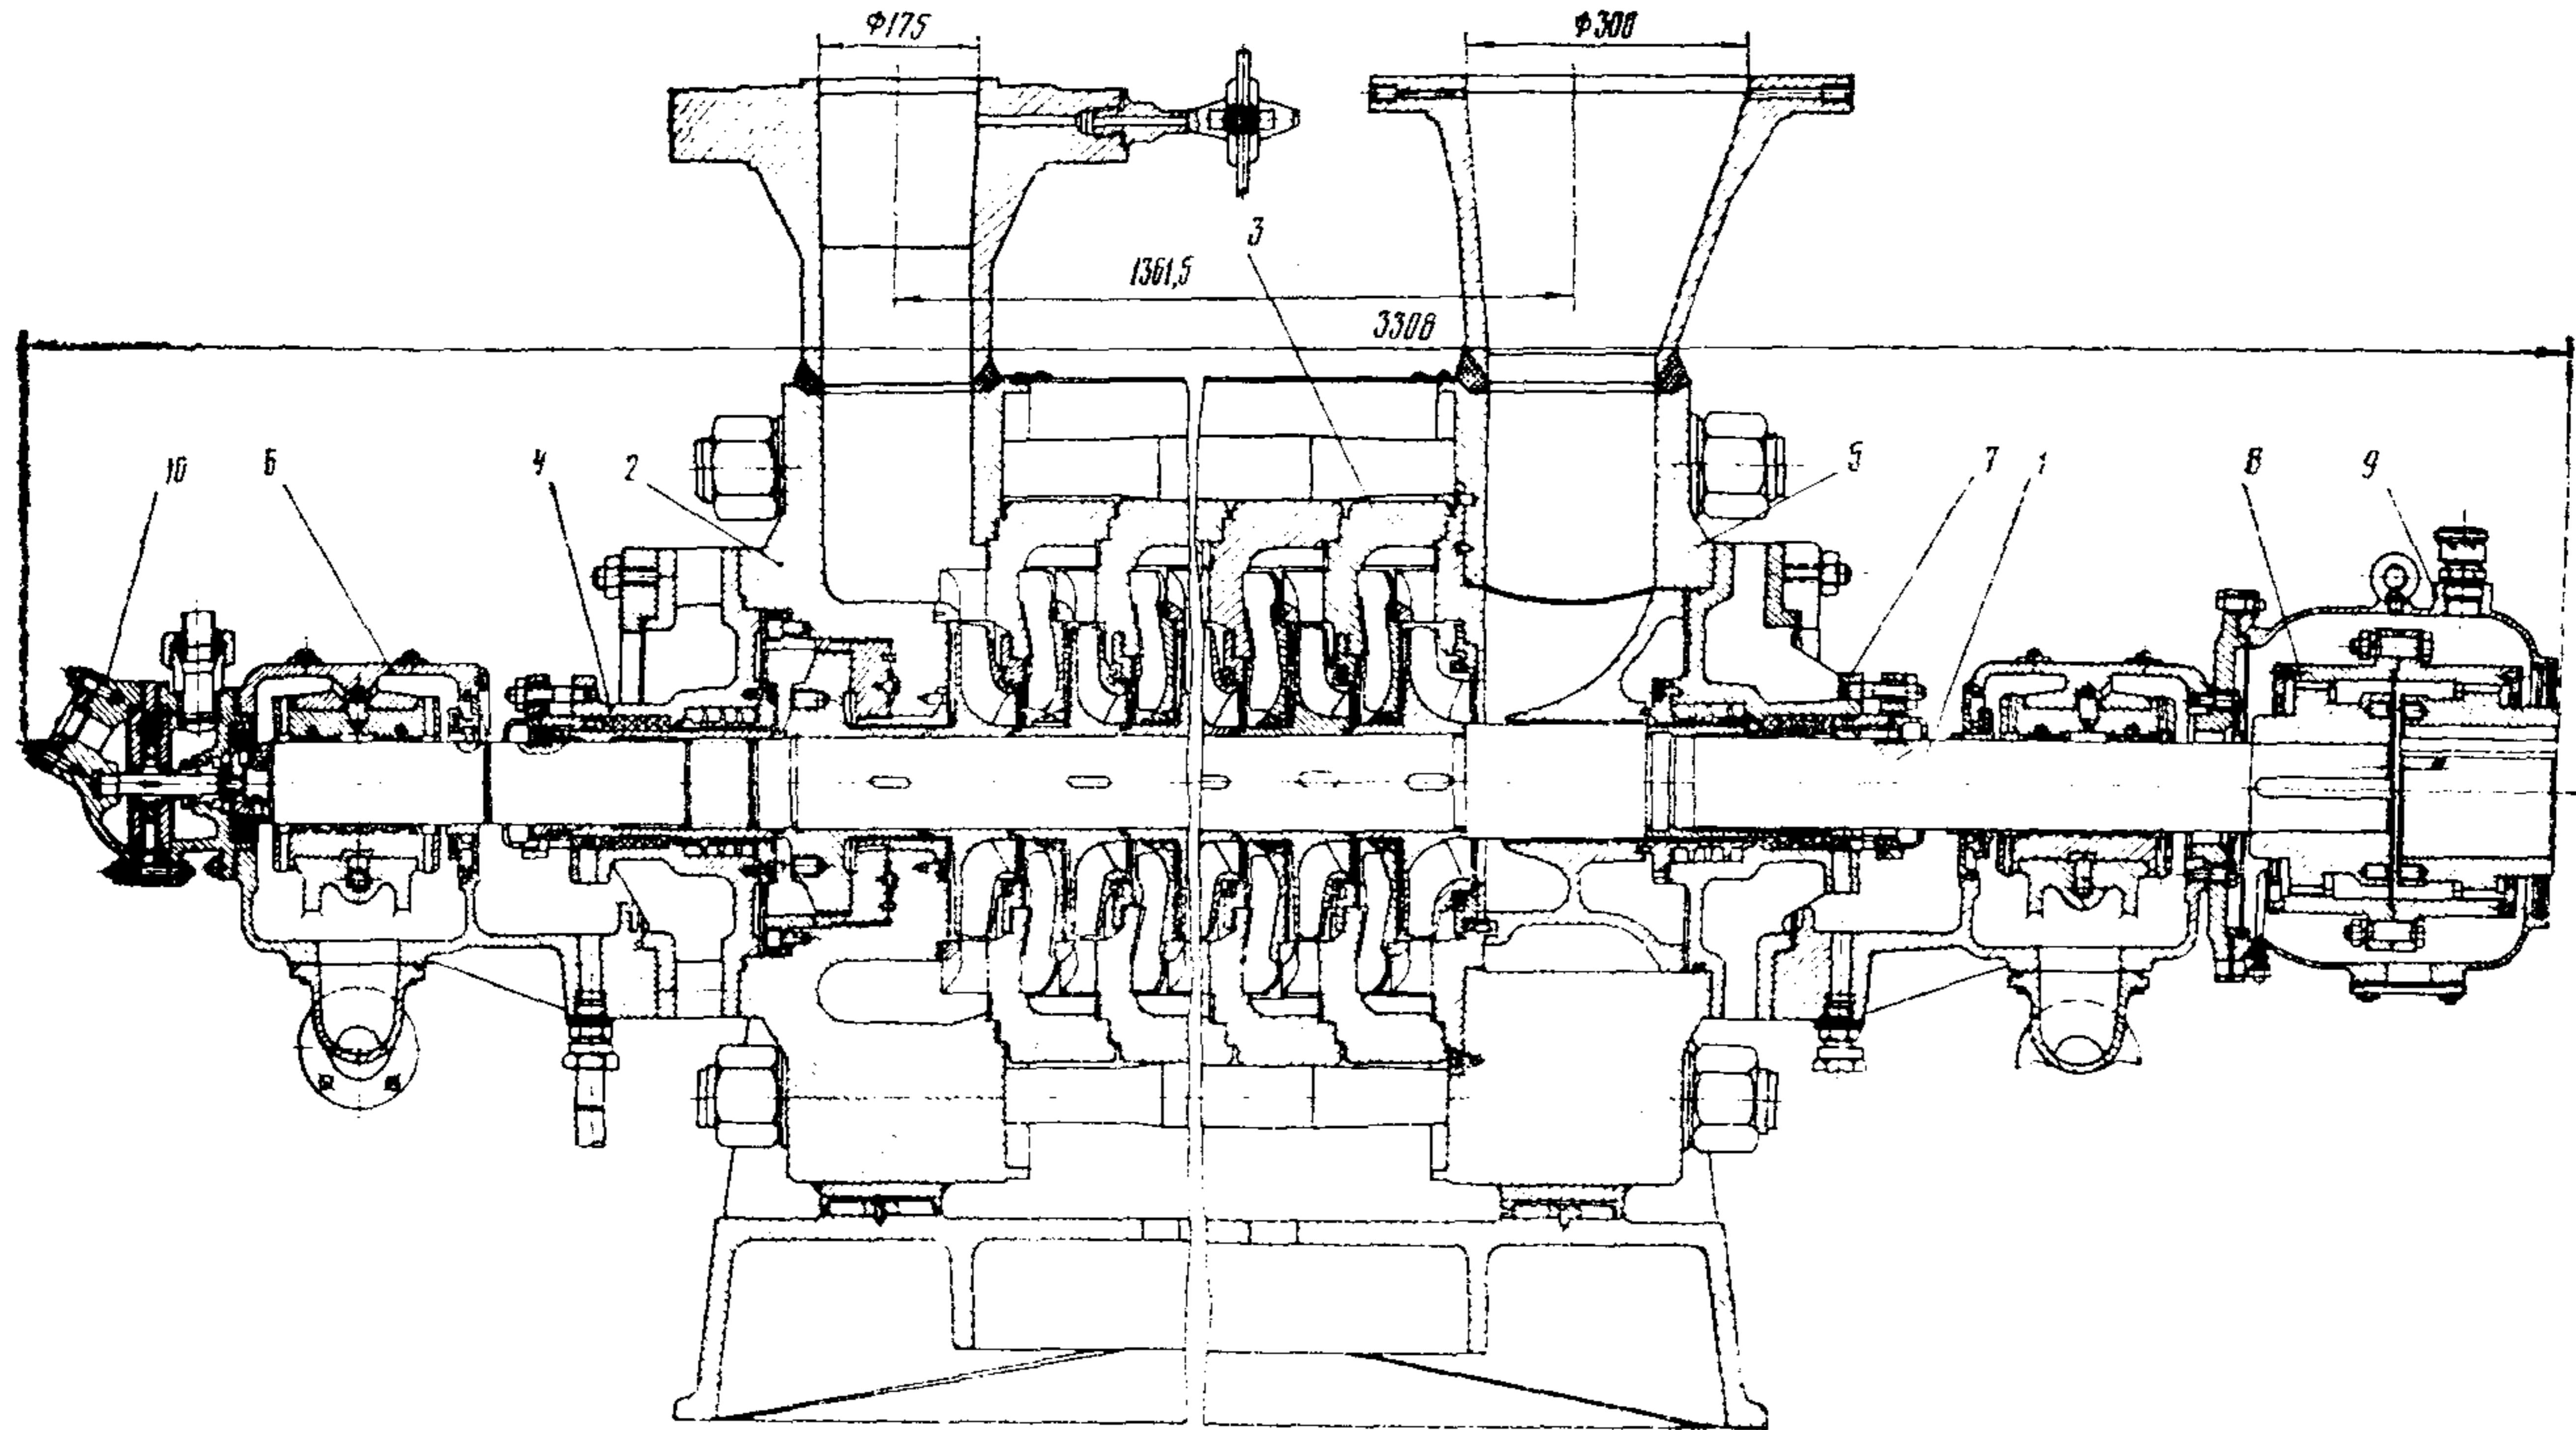


Рис. 9. Продольный разрез насоса ПZh270-150:

1 — ротор; 2 — камера нагнетания; 3 — секция; 4 — сальниковая коробка нагнетания; 5 — крышка всасывания; 6 — подшипник; 7 — сальниковая коробка всасывания; 8 — муфта зубчатая; 9 — кожух муфты; 10 — насос масляный ЦМ-32.

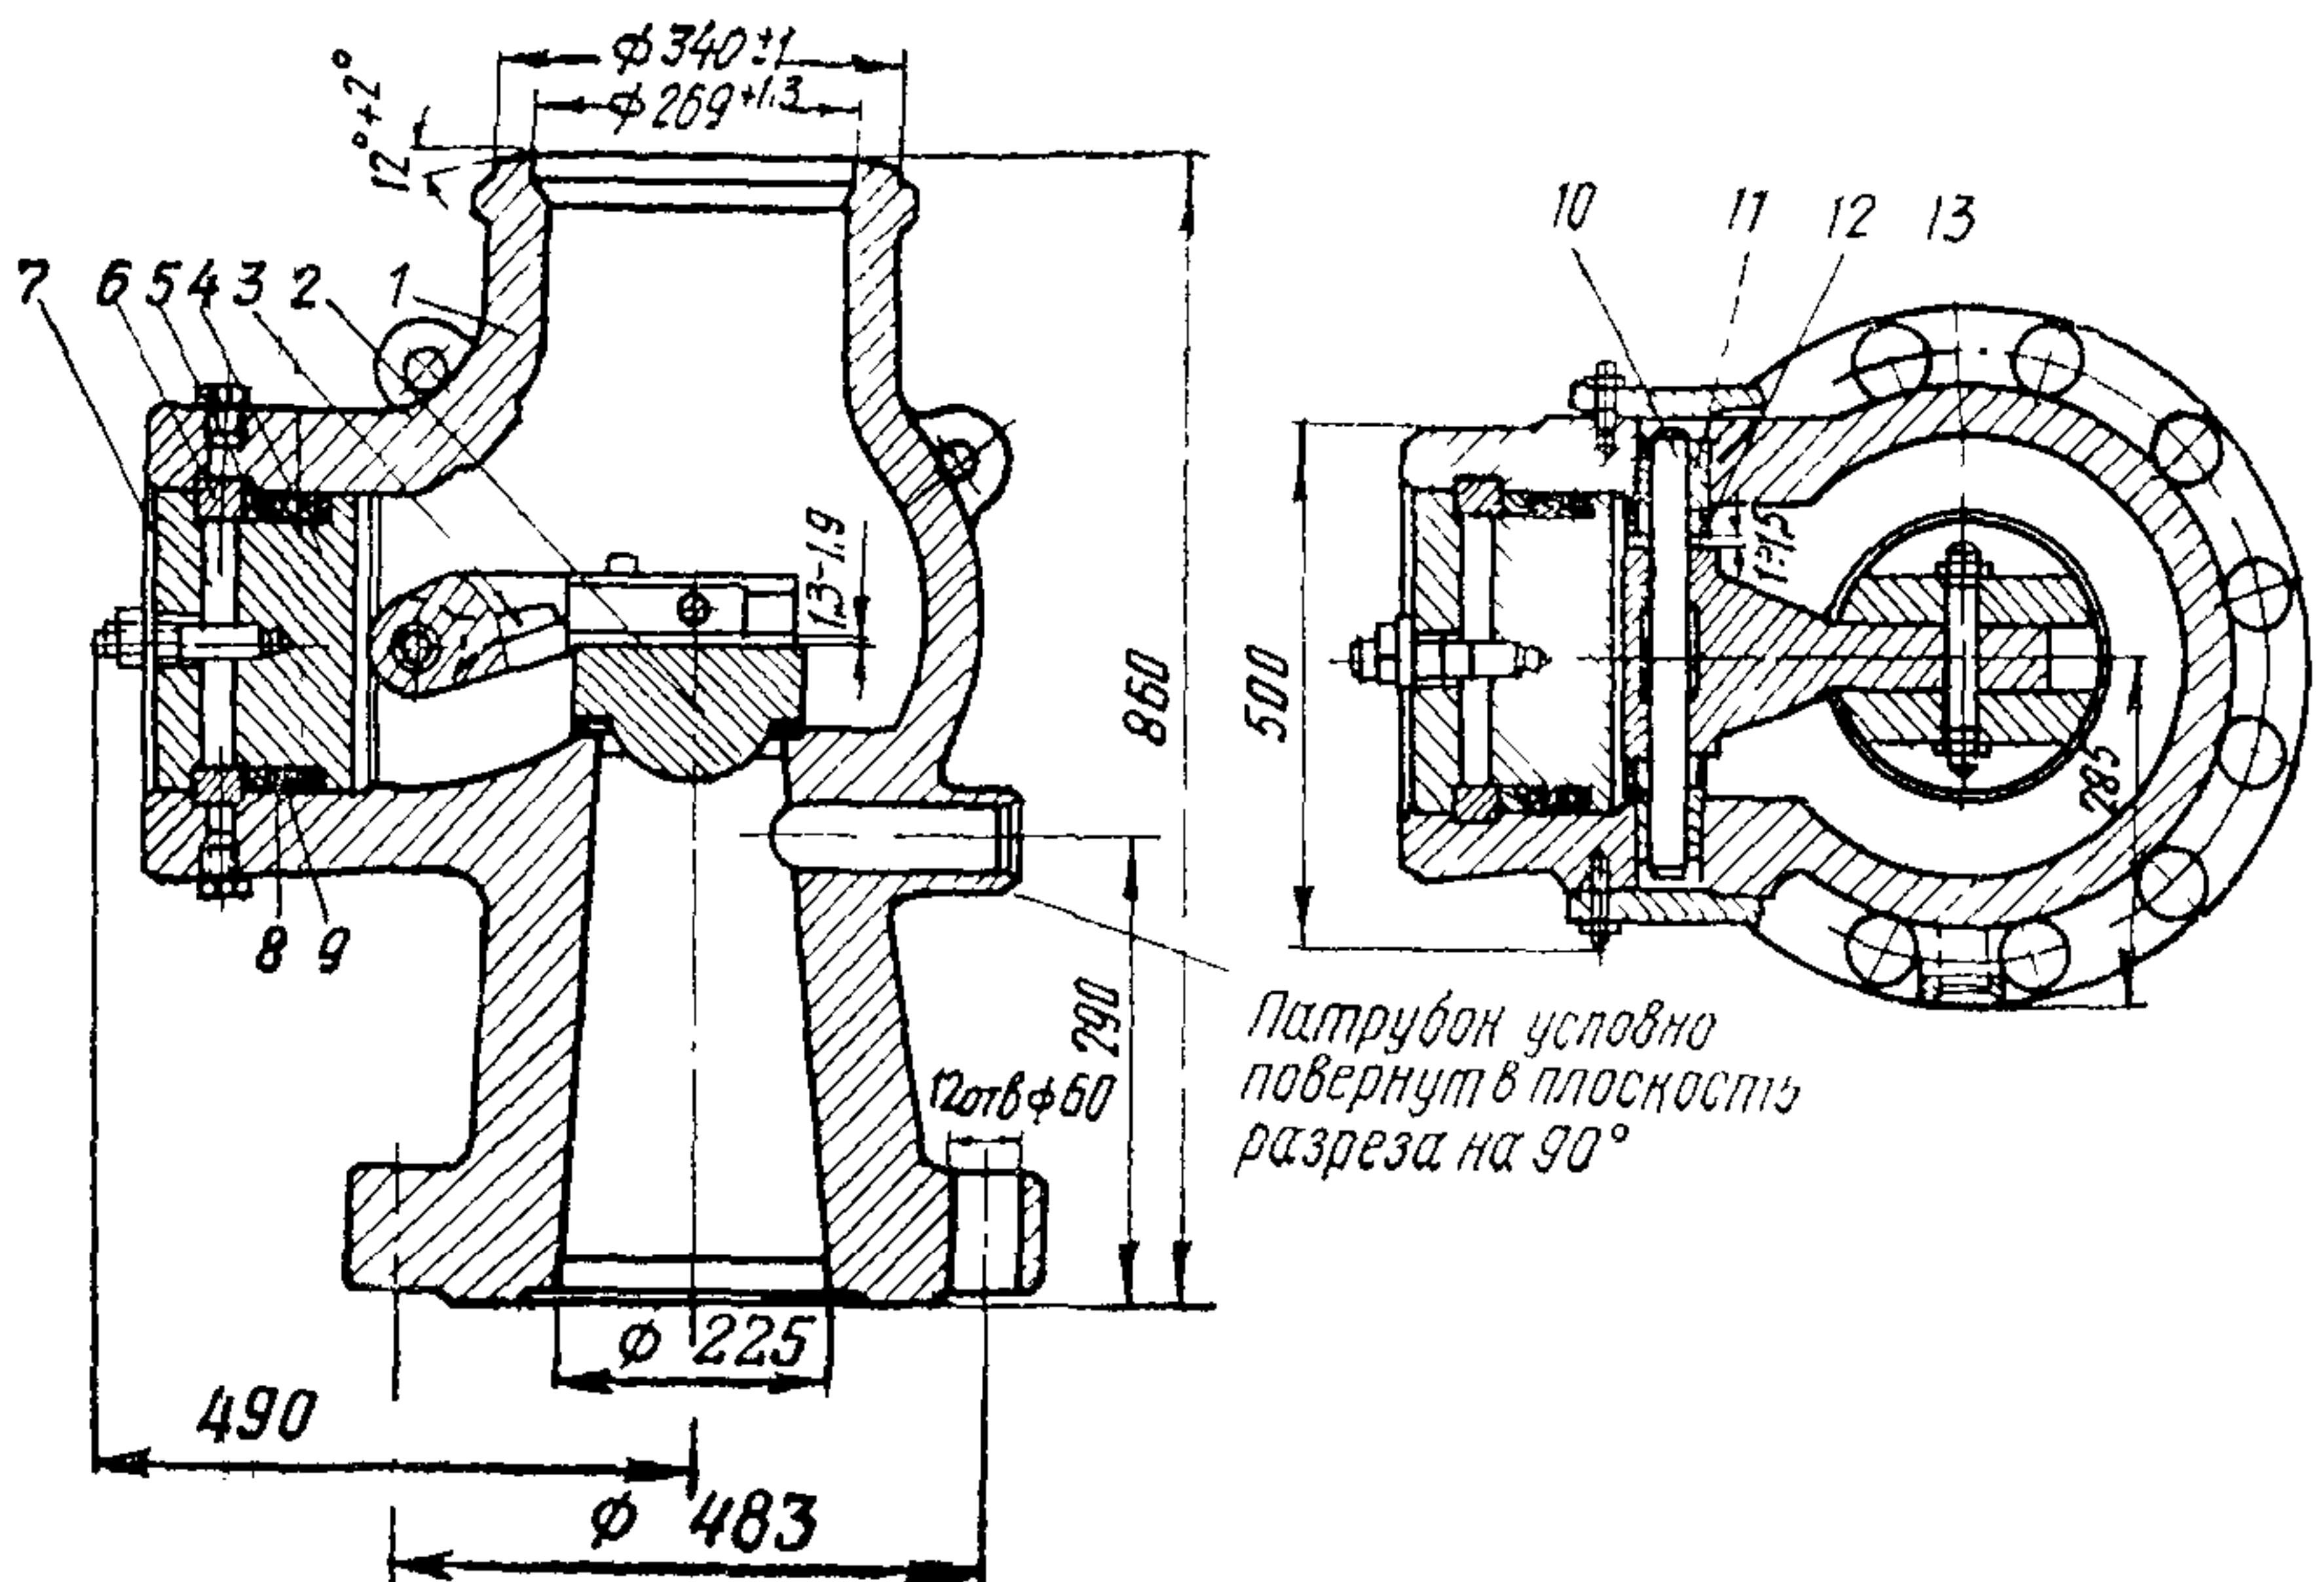


Рис. 10 Обратно-с带回瓣球阀. Диаметр Д = 250 мм, Рраб = 230 кг/см<sup>2</sup>, Траб = 160°C

1 — корпус, 2 — тарелка, 3 — рычаг тарелки, 4 — подавающая крышка, 5 — кольцо опорное, 6 — кольцо разъемное, 7 — крышка, 8 — набивка сквозного пластина, 9 — графитовая прослойка, 10 — вал, 11 — втулка, 12 — кольцо, 13 — ось тарелки

#### 2.4. Масляная установка насосов ПЭ380-185/200-2, ПЭ500-180-4, ПЭ580-185/200-2, ПЭ720-185-2

Масляная установка насосов предназначена для обеспечения смазкой подшипников насосного агрегата, зубчатых муфт, соединяющих оборудование агрегата, а также для заполнения маслом гидромуфты (в агрегатах, комплектуемых гидромуфтой).

В насосных агрегатах с гидромуфтой в состав маслоустановки входит следующее оборудование:

маслонасосы — три штуки, из которых два рабочих и один резервный;

маслоохладители — четыре штуки, из которых два включаются параллельно и устанавливаются на напорной линии маслопроводов и два также включаются параллельно и устанавливаются на линии отвода масла из черпаковой камеры гидромуфты;

маслофильтр двойной, устанавливаемый на линии подвода масла к подшипникам и зубчатым муфтам агрегата;  
маслобак;

маслобак аварийный, предназначаемый для подачи масла к подшипникам гидромуфты и зубчатым муфтам агрегата при его выбеге в случае обесточивания рабочих и резервного маслонасосов.

Количество масла, перекачиваемого через насосный агрегат с гидромуфтой, приведено в табл. 4.

Таблица 4

Тип насоса	Количество перекачиваемого масла, м <sup>3</sup> /ч через				
	подшипники насоса	подшипники и зубчатые муфты [гидромуфты]	подшипники электродвигателя	ротор гидромуфты	всего
ПЭ720-185-2	0,6	2,0	2,16	64,2	69,0
ПЭ580-185/200	0,6	2,0	2,16	57,0	61,8
ПЭ500-180-4	0,6	2,0	2,16	45,5	50,3
ПЭ380-185/200	0,6	2,0	2,16	39,3	44,1

В насосных агрегатах без гидромуфты в состав маслоустановки входит следующее оборудование:

маслонасосы — две штуки, из которых один рабочий и один резервный;

маслоохладитель один;

маслофильтр двойной;

маслобак.

Количество масла, перекачиваемого через насосный агрегат без гидромуфты (для всех типов насосов), приведено ниже:

	м <sup>3</sup> /ч
Подшипники насоса . . .	0,6
Подшипники электродвигателя . . . . .	2,16
Муфта зубчатая . . .	0,25
Всего . . .	3,0

## 2.5. Масляная установка насоса ПЭ270-150

Установка состоит из пускового самовсасывающего электромаслонасоса, предназначенного для подачи масла в под-

шипники перед запуском и остановкой питательного насоса; рабочего масляного насоса с приводом от вала насоса; масляного бака; маслоохладителя с двойным масляным фильтром.

Характеристика оборудования масляной установки приведена в табл. 5.

Таблица 5

Оборудование и его параметры	Насосы для котлов с давлением пара 140 кгс/см <sup>2</sup>		Насос ПЭ270-150
	с гидромуфтой	без гидромуфты	
Маслобак:			
тип	—	—	МБ-500
полезный объем, м <sup>3</sup>	4,0	1,0	0,5
полный объем, м <sup>3</sup>	4,4	1,1	—
Маслоохладитель:			
тип	МБ-25-37	МХ-5	МХ-8
поверхность охлаждения, м <sup>2</sup>	25	4,8	8
расход воды, м <sup>3</sup> /ч	70	6,5	—
Фильтр двойной масляный:			
тип	—	—	ДМФ-40
поверхность фильтрации, м <sup>2</sup>	0,165	0,165	—
пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	7,4	7,4	—
Маслонасосы:			
тип	ЭНВ35/4,5	РЗ-7,5	ЭНМ-32 НМ-32
подача, м <sup>3</sup> /ч	35,0	5,0	3,6      3,6
давление нагнетания, кгс/см <sup>2</sup>	4,5	3,3	4,0      4,0
скорость вращения, об/мин	1450	1450	2890    2900/2985
Мощность электродвигателя, кВт	13,0	3,0	4,0      —

## 2.6. Гидромуфта

Гидромуфта предназначена для регулирования параметров насоса путем изменения скорости его вращения. Она устанавливается между электродвигателем и питательным насосом и соединяется при помощи зубчатых муфт.

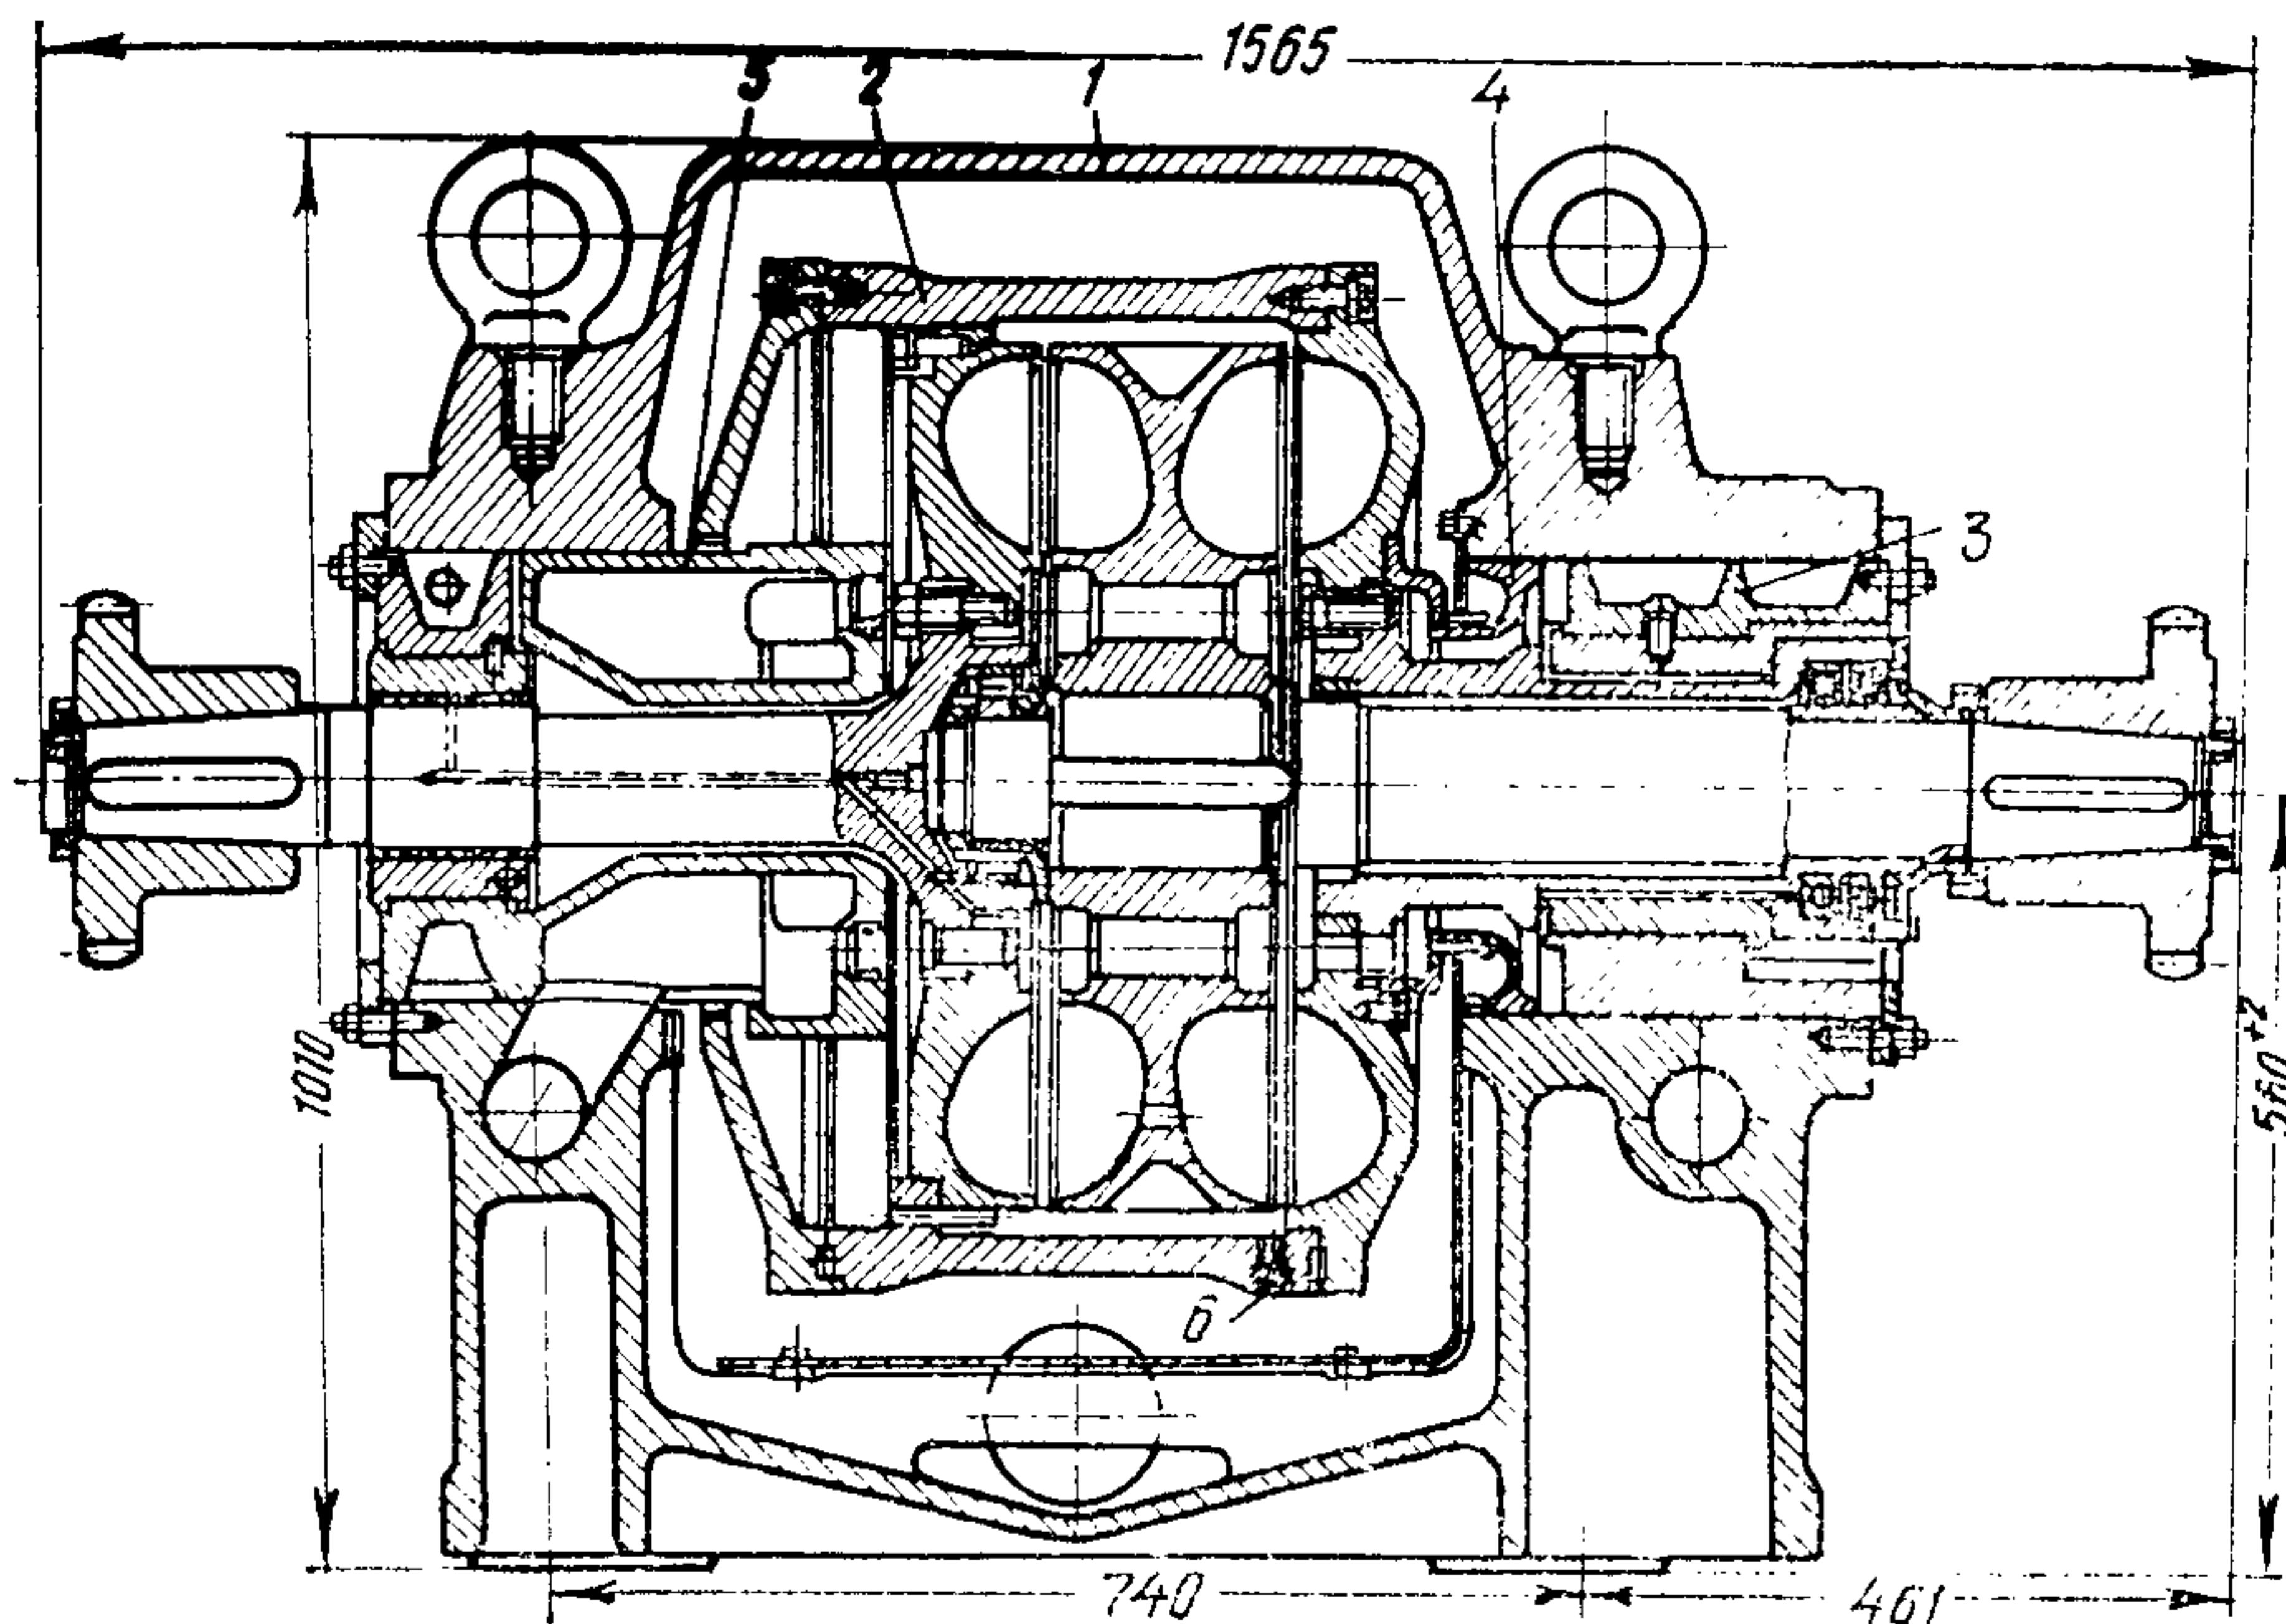


Рис. 11. Гидромуфта МГ5000-2:

1 — картер; 2 — ротор гидромуфты; 3 — подшипник; 4 — кольцо направляющее; 5 — черниковое устройство с подшипником; 6 — пробка с плавким предохранителем (2 шт.).

Гидромуфта МГ5000-2 (рис. 11) двухполостная, состоящая из картера, ротора, подшипников, черпаково-золотникового устройства и механизма рычажно-кулачковой передачи. Гидромуфта имеет насосный и турбинный роторы.

Насосный ротор состоит из двух полуроторов, соединенных корпусом. Турбинный ротор состоит из турбинного колеса, насаженного на вал, и деталей крепления. В корпусе насосного ротора имеются две пробки из легкоплавкого сплава, защищающие ротор гидромуфты от перегрева. Предохранители выплавляются при температуре 140°C.

### 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

#### 3.1. Техническая документация

Монтажная организация, которая будет вести монтаж нитательных насосов, должна получить от заказчика следующую техническую документацию заводов-изготовителей:

монтажные (установочные) чертежи насосного агрегата;  
общий вид насоса (продольный разрез);  
формуляр с результатами заводских испытаний;  
техническое описание. Инструкции по монтажу и эксплуатации насоса и гидромуфты;  
документацию на гидромуфту;  
комплектовочную (отправочную) ведомость;  
монтажный формуляр;  
документацию на обратновертикальный клапан с указанием результатов гидравлического испытания на прочность и плотность.

### **3.2. Поставка, приемка, хранение и сдача оборудования в монтаж**

**3.2.1.** Насосные агрегаты должны поставляться заводами-изготовителями в соответствии с МРТУ 26-06-1-66 «Насосы общепромышленного назначения. Требования к поставке», т. е. насосы и гидромуфты должны поставляться в собранном виде, с заглушеными и опломбированными патрубками, после прохождения на заводе приемно-сдаточных испытаний в соответствии с ГОСТ 6134—71.

Обратные клапаны поставляются с плотно закрытыми тарелками основного клапана во избежание повреждения уплотнительных поверхностей. Объем поставки насосных агрегатов приведен в табл. 6, 7, 8.

**3.2.2.** Вместе с оборудованием насосного агрегата должны поставляться также специальный инструмент и приспособления (прил. 1). Комплект автоматики и КИП должен поставляться также в соответствии с отправочной ведомостью.

**3.2.3.** На поверхности корпуса или крышки насоса со стороны всасывания четко видимой стрелкой указано направление вращения ротора.

**3.2.4.** Наружные поверхности должны быть покрыты термостойкой краской.

Все обработанные поверхности насоса, кроме деталей из нержавеющих металлов, покрываются на заводе противокоррозионной смазкой в соответствии с заводскими техническими условиями.

**3.2.5.** Насосы при хранении должны быть защищены от попадания на них атмосферных осадков.

Контрольно-измерительные приборы и автоматику следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при отсутствии агрессивных газов и температуре не ниже 5°C.

**3.2.6.** Перед приемкой насосов в монтаж для размещения получаемого оборудования должна быть подготовлена необ-

Таблица 6

Объем поставки насосных агрегатов с гидромуфтой для котлов 140 кгс/см<sup>2</sup>

Оборудование	ПЭ380-185/200-2		ПЭ500-180-4		ПЭ580-185/200-2		ПЭ720-185-2	
	количество комплектов	масса одного комплекта, кг						
Питательный насос с плитой	1	10919/11003*	1	10855	1	10856/10934*	1	10934
Гидравлическая муфта	1		1		1		1	
Обратный клапан с автоматическим холостым перепуском								
Ду 250	1		1	564	1	564	1	564
Бак масляный емкостью 4 м <sup>3</sup>	1		1		1		1	
Маслоохладитель МБ-25-37 **	4		4		4		4	
Бак масляный аварийный	1		1		1		1	
Фильтр двойной масляный	1		1		1		1	
Электронасос трехвинтовой								
ЭНВ 35/4,5	3		3		3		3	
Фильтр водяной	1		1		1		1	
Вентиль рециркуляции с электроприводом	1		1		1		1	
Устройство дросселирующее								
Ду 65, Ру 250	1		1		1		1	
Приборы автоматики и КИП	1		1		1		1	
Фундаментная рама насоса	1	168	1		1		1	
Фундаментная рама гидромуфты	1	196	1		1		1	
Электродвигатель с фундаментной плитой и воздухоохладителем	1		1		1		1	
Сетка	1		1		1		1	

\* В числителе дана масса насоса для давления 185 кгс/см<sup>2</sup>, в знаменателе — для 200 кгс/см<sup>2</sup>.

\*\* Допускается замена маслоохладителя типа МБ-25-37 типом МО-25-4.

Таблица 7

Объем поставки насосных агрегатов без гидромуфты для котлов 140 кгс/см<sup>2</sup>

Оборудование	ПЭ380-185/200-2		ПЭ500-180-4		ПЭ580-185/200-2		ПЭ720-185-2	
	количество комплектов	масса одного комплекса, кг						
Питательный насос	1	10918/11002*	1	10777	1	10855/10933	1	10856
Обратный клапан с автоматическим холостым перепуском Д <sub>у</sub> 250	1		1	564	1	564	1	564
Бак масляный емкостью 1 м <sup>3</sup>	1		1		1		1	
Маслоохладитель МХ-5	1		1		1		1	
Фильтр двойной масляный	1		1		1		1	
Фильтр водяной **	1		1		1		1	
Маслонасос РЗ-7,5	2	70	2	70	2	70	2	70
Вентиль рециркуляции с электроприводом	1		1		1		1	
Устройство дросселирующее Д <sub>у</sub> 65, Р <sub>у</sub> 250	1		1		1		1	
Приборы автоматики и КИП	1		1		1		1	
Фундаментная рама насоса	1	168	1		1		1	
Электродвигатель с фундаментной плитой и воздухоохладителем	1		1		1		1	
Сетка	1		1		1		1	

\* В числителе дана масса насоса для давления 185 кгс/см<sup>2</sup>, в знаменателе — для 200 кгс/см<sup>2</sup>.

\*\* Два водяных фильтра на два агрегата, кроме насоса ПЭ380-185/200, у которого должно быть по два водяных фильтра на три агрегата.

Таблица 8

## Объем поставки насоса ПЭ270-150

Оборудование	Количество комплектов	Масса одного комплекса, кг	Примечание
Питательный насос *	1	6794	
Обратный клапан Ду225 с вентилем и дросселем	1	655	
Масляная установка	1	662	
Сетка всасывающего трубопровода	1	9,9	Поставляется только по требованию заказчика
Электродвигатель АЗ-2000	1	10380	
Фильтр водяной	2		В поставку завода не входит

\* Фундаментную раму насоса (рис. 3, поз. 5) завод не поставляет. Она изготавливается на монтаже по чертежу проектной организации.

ходимая площадка, очищенная от ненужных предметов и мусора, оснащенная необходимым количеством подкладок соответствующих размеров.

На монтажной площадке должны быть грузонадъемные механизмы и приспособления, необходимые для разгрузки и перемещения оборудования.

3.2.7. Со склада одновременно с оборудованием для монтажа следует получать фундаментные рамы насоса и гидромуфты, арматуру, контрольно-измерительные приборы и автоматику, монтажные приспособления и инструмент.

При распаковке необходимо проверить по отправочной ведомости наличие и состояние всех деталей, узлов, специальных приспособлений и инструмента. Оборудование не должно иметь трещин, вмятин и прочих видимых дефектов.

3.2.8. После приемки оборудования монтажная организация обязана обеспечить соблюдение всех требований по хранению и консервации оборудования на протяжении всего периода монтажа до момента сдачи его по акту дирекции электростанции.

### 3.3. Приемка фундамента и подготовка его к монтажу

3.3.1. До начала монтажных работ должны быть закончены строительные работы по устройству фундаментов и каналов.

3.3.2. В здании, принятом под монтаж насосных агрегатов, в зимнее время в период монтажа, а также во время испытания должна поддерживаться температура воздуха не ниже 5°C.

3.3.3. Перед приемкой насосного оборудования для монтажа фундамент должен быть тщательно очищен от остатков раствора и мусора. Строительной организацией должны быть нанесены на фундаменты основные оси и высотные отметки.

3.3.4. Приемку фундамента под монтаж насоса (насосного агрегата) следует производить при соответствии фактических размеров и высотных отметок фундамента проектным данным, причем отклонения не должны превышать, мм:

По расстояниям осей фундамента от привязочных осей . . . . .	±30
По основным размерам в плане . . . . .	±30
По высотным отметкам поверхности фундамента без учета высоты подливки . . . . .	—30
По размерам колодцев в плане (для фундаментных болтов) . . . . .	+20
Отклонение осей колодцев под фундаментные болты в плане от проектного . . . . .	± 5
Отклонение между осями забетонированных фундаментных болтов от проектного . . . . .	± 3

Проверку геометрических размеров в плане следует производить стальной рулеткой, высотных отметок — нивелиром или гидравлическим уровнем.

3.3.5. Готовность фундаментов под монгаж насосов должна быть оформлена актом по форме, приведенной в прил. 2. Акт должен быть подписан представителями строительной и монтажной организаций и технического надзора заказчика. К акту должен быть приложен формуляр с основными размерами и данные о качестве бетона фундамента. На все скрытые работы по фундаменту должен составляться двухсторонний акт.

3.3.6. Для установки оборудования необходимо разметить по чертежу места установки подкладок. При отсутствии на чертеже этих данных места установки подкладок намечают по периметру рамы по обе стороны каждого кольца под фундаментный болт, а в промежутках между ними устанавливают подкладки с расстоянием 300—500 мм одна от другой. С размеченных мест следует удалить зубилом все неровности, и поверхность бетона притереть строгаыми стальными плитками.

3.3.7. Резьба на выступающих концах засверленных фундаментных болтов должна быть покрыта антикоррозионной смазкой. На резьбу каждого фундаментного болта должны быть навернуты гайка и контргайка.

### 3.4. Подготовка рабочего места и оборудования к монтажу \*

3.4.1. До начала монтажных работ монтажные бригады должны быть ознакомлены с чертежами и инструкцией по установке данного оборудования. Рабочее место необходимо привести в состояние, соответствующее действующим правилам по технике безопасности, и удобное для монтажа оборудования.

Территория вокруг площадки насосной установки должна быть очищена от остатков строительных материалов, ненужных предметов и мусора.

Все отверстия в междуэтажных перекрытиях следует заделать деревянными щитами.

Рабочее место должно быть хорошо освещено и оборудовано точками для подключения низковольтных ламп.

У места производства работ необходимо установить верстак с тисками, настилы и козлы для укладки деталей и узлов оборудования.

Рабочее место должно быть оборудовано разводками сжатого воздуха, а также воды для гидравлического испытания вспомогательного оборудования.

3.4.2. Применяемые при монтаже насосов грузоподъемные механизмы (краны, тали, лебедки и т. д.) и такелажные приспособления (стропы, тросы, пеньковые канаты и т. п.) должны быть проверены и снабжены бирками с датой проведения испытания и указанием о допустимой нагрузке.

3.4.3. При приемке насосного оборудования в монтаж необходимо его тщательно осмотреть и проверить следующее:

а) нет ли повреждений насоса (корпуса, подшипников, соединительной муфты, краников, гаек, шпилек и т. п.) и электродвигателей, затянуты ли гайки;

б) наличие пломб;

в) наличие всех комплектующих деталей и их исправность.

3.4.4. Узлы насосного агрегата, поступающего в сборе с заглушеными и опломбированными штуцерами и патрубками, снабженные актами заводского испытания, на месте монтажа не должны подвергаться полной ревизии; следует про-

\* В настоящем разделе даны указания по ревизии только тех узлов, которые должны быть осмотрены при монтаже оборудования, поставляемого в сборе. Указания по разборке и сборке всего оборудования изложены в разделе 6 настоящей Инструкции.

верить лишь состояние подшипников, полумуфт, опорных поверхностей фундаментных рам, плиг, а также проверить прилегание торца разгрузочного диска к подушке пяты; для проверки состояния подшипников, сальников и гидропяты необходимо их вскрыть; провернуть ротор насоса вручную за полумуфту на полный оборот в направлении вращения насоса и убедиться в отсутствии заеданий или каких-либо повреждений.

Гидромуфту подвергнуть частичной ревизии:

- а) вскрыть крышку корпуса;
- б) вскрыть подшипники скольжения и промыть;
- в) осмотреть и прочистить отверстия подвода масла.

Перед установкой крышки корпуса гидромуфты (после ревизии) разъем смазать тонким слоем шеллачного лака.

3.4.5. При расконсервации оборудования все наружные обработанные поверхности, а также разбираемые узлы должны быть очищены от консервирующей смазки керосином, мелкие детали — горячей водой; после снятия консервации смазать детали тонким слоем машинного (турбинного) масла; внутренние поверхности неразбираемых узлов насоса должны промываться питательной водой при температуре около 100° С с подсоединением подводящего трубопровода к штуцеру для прогрева насоса со стороны всасывания, а отводящего — к нагнетательному патрубку до обратного клапана. Во время промывки желательно периодически проворачивать ротор вручную. Промывка заканчивается по указанию химического цеха электростанции. Если узлы агрегата подвергаются перед монтажом полной ревизии, то при их разборке должна производиться расконсервация каждой детали в отдельности.

3.4.6. При разборке подшипников скольжения следует промыть их керосином и проверить. Состояние подшипников должно удовлетворять следующим требованиям: рабочая поверхность баббитовой заливки вкладышей должна быть чистой и не иметь рисок, раковин, выбоин, не должно быть расслоения баббита и отставания его от тела вкладыша; внутренние поверхности корпусов подшипников, предназначаемые для масляных ванн, должны быть очищены и окрашены маслоустойчивой краской; маслоподводящие каналы во вкладышах должны быть чистыми и совпадать с отверстиями для подвода масла в корпусах подшипников.

Смазочные кольца подшипников должны быть правильной цилиндрической формы и не иметь вмятин и забоин. Замки и шарниры колец должны быть прочными, а их стыки не должны иметь уступов. Гнезда во вкладышах для колец не должны иметь выступов и шероховатостей.

3.4.7. Шейки вала, а также зубья сцепления втулок и обойм зубчатых муфт должны быть в хорошем состоянии —

без заметных рисок, царапин, выбоин и заусенцев; все отверстия и трубы, подводящие воду к сальникам и отводящие ее, не должны быть засорены.

3.4.8. Следует проверить по краске прилегание расгочек вкладышей к шейкам валов. Должен быть обеспечен контакт вкладышей с валом по окружности с углом охвата 60—90°С.

3.4.9. Величина боковых и верхних зазоров между валом и вкладышами, а также величина натяга крышки корпуса подшипника на вкладыш должна соответствовать заводским данным:

По насосам для котлов 140 кгс/см<sup>2</sup>:

боковые зазоры 0,06—0,11 мм;

верхние зазоры 0,12—0,21 мм;

натяг верхней крышки подшипника не более 0,05 мм.

По насосу ПЭ270-150:

боковые зазоры 0,04—0,08 мм;

верхние зазоры 0,08—0,16 мм;

при опущенных гайках зазор между плоскостями кронштейнов и крышечек к ним (без прокладок) при установленном вкладыше должен быть равен  $1^{+0,06}_{-0,1}$

Боковые масляные зазоры замерить щупом, а верхний зазор определить следующим образом. На шейку ротора в двух местах по длине вкладыша уложить поперек куски свинцовой проволоки длиной 30—50 мм, толщиной 1 мм, а на разъем вкладыша с обеих сторон шейки уложить пластинки из стальной калиброванной ленты толщиной 0,3—0,4 мм. Уложить верхний вкладыш и затянуть крепеж так, чтобы все пластинки были равномерно зажаты. Величина верхнего зазора подсчитывается как разность между полусуммой толщин свинцовых оттисков, снятых с шейки вала, и толщин пластинок, расположенных на разъем вкладыша.

При отсутствии калиброванных пластин на разъем вкладышей уложить свинцовую проволоку.

Величину натяга вкладыша крышкой определить следующим образом. По разъему корпуса подшипника уложить стальные пластинки из калиброванной ленты толщиной 1,2 мм или свинцовую проволоку толщиной 1,5 мм с каждой стороны вкладыша. На верхнюю половину вкладыша уложить один-два куска свинцовой проволоки толщиной 1 мм. Уложив крышку подшипника, затянуть крепеж и обжать равномерно куски свинцовой проволоки. После подъема крышки замерить и записать величины толщин проволоки. Разность между толщиной пластинок или свинцовых оттисков, расположенных на разъем корпуса, и средней величиной толщины свинцовых оттисков, снятых с верхних половин вкладышей, и есть величина натяга вкладыша крышкой.

При получении меньших величин натяга следует опилить плоскости разъема крышки, а при величине, превышающей допустимые пределы, необходимо в разъем корпуса уложить прокладки из стальной фольги соответствующей толщины и формы.

3.4.10. Перед сборкой подшипников необходимо продуть вкладыши сжатым воздухом, в процессе сборки проверить чистоту шеек валов, правильность установки вкладышей, совпадение каналов подачи масла во вкладыше и корпусе подшипника и установку стопоров в крышках для предотвращения проворачивания вкладышей.

3.4.11. Прилегание торца разгрузочного диска к пяте проверить по краске, для чего следует вращать ротор насоса по направлению рабочего вращения, отжимая его в сторону всасывающего патрубка. Вновь разобрать разгрузку и проверить места натиров. Если на диске будут круговые следы касания, а на пяте только на одном участке, нужно шабрить пяту. Если на пяте будут круговые следы касания, а на диске только на одном участке, нужно шабрить диск. Если следы касания на пяте и диске недостаточны по площади, то шабрить следует диск и пяту. Натиры должны быть круговыми не менее чем по 0,75 ширины рабочей поверхности как на диске, так и на пяте.

3.4.12. Следует очистить и проверить состояние фундаментных рам и соответствие расположения отверстий в них для болтов проектному. Допускается отклонение отверстий для фундаментных болтов не более  $\pm 5$  мм

Проверить плотность прилегания опорных лап насоса и электродвигателя к опорным поверхностям фундаментных рам. Прилегание должно быть плотным без зазоров, что проверяется щупом толщиной 0,03—0,05 мм.

## 4. МОНТАЖ НАСОСНОГО АГРЕГАТА

### 4.1. Общие указания

4.1.1. При установке фундаментных рам насоса и гидромуфты отклонение осей от проектного положения в плане и по высоте не должно превышать 10 мм, а отклонение от горизонтального положения допускается не более 0,1 мм на 1 м. Фундаментные рамы насоса и гидромуфты и статор электродвигателя установить на парных клиньях (рис. 12).

Привязку к осям проверять стальной рулеткой, положение по высоте — гидростатическим уровнем. При установке на фундаментные рамы базой для уровня служат шейки валов, а для насоса — кроме того и напорный патрубок.

4.1.2. Перед установкой питательного насоса проверить зазоры продольных и поперечных шпонок его наружного корпуса на плите (рис. 13 и 14).

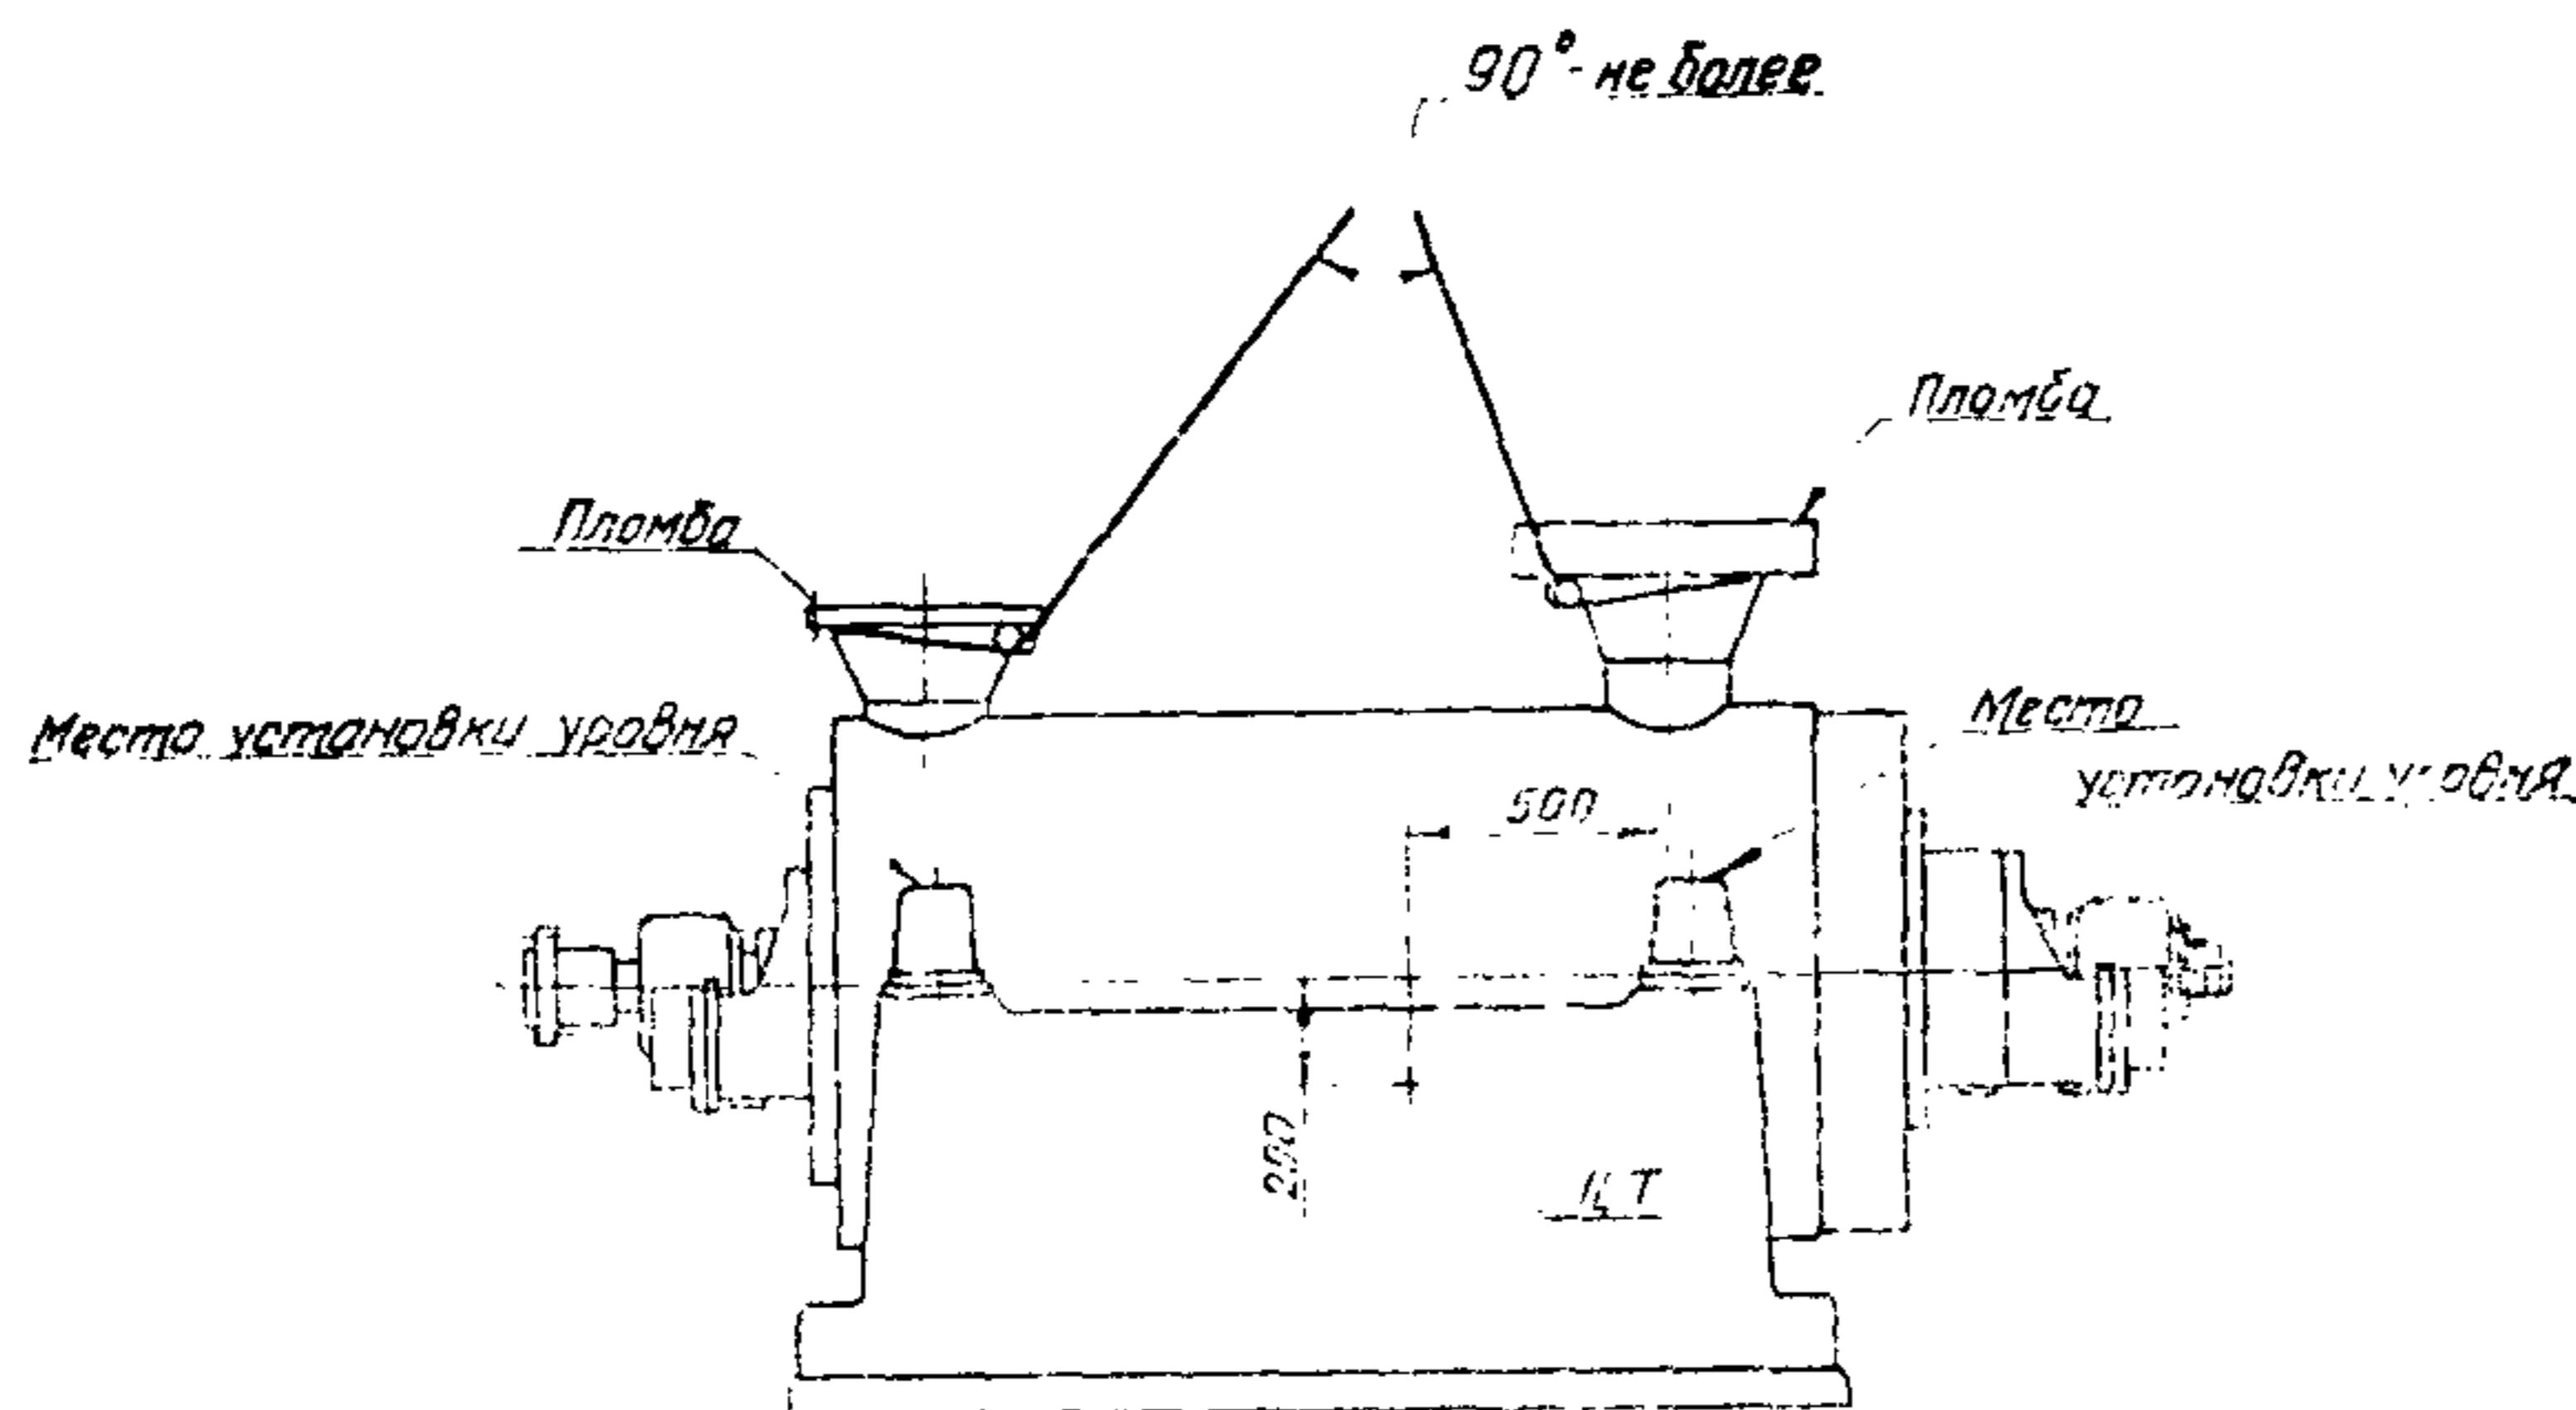


Рис. 12. Схема стропления насоса

Шпонки и пазы протереть чешуйчатым графитом или смазкой на основе дисульфида молибдена (46% глицерина и 54% дисульфидмолибдена в весовом соотношении).

4.1.3. После установки, выверки, центровки всего агрегата, закрепления рам фундаментными болтами и прихватки прокладок электросваркой произвести подливку фундаментных рам. Подливку производит строительная организация под наблюдением представителя монтирующей организации.

Подливаемые поверхности должны быть хорошо очищены от мусора, масляных пятен, насечены и смочены водой; подливку надо производить без перерыва до уровня, указанного в заводских чертежах. Следует обратить внимание на тщательное заполнение бетоном пространства под фундаментными рамами.

4.1.4. Все замеряемые при монтаже оборудования зазоры и размеры должны быть занесены в монтажный формуляр (прил. 3).

#### 4.2. Монтаж насосных агрегатов ПЭ380-185/200-2, ПЭ500-180-4, ПЭ580-185/200-2 и ПЭ720-185-2

4.2.1. При наличии гидромуфты монтаж насосного агрегата следует начинать с установки гидромуфты как базового звена агрегата.

Установку гидромуфты выполнять в соответствии с указаниями, приведенными в заводской инструкции по монтажу гидромуфты.

4.2.2. При установке оборудования выдержать расстояния между торцами валов в соответствии с указаниями, приведенными в заводских чертежах (рис. 15). Расстояние между торцами валов замерять при среднем положении ротора электродвигателя.

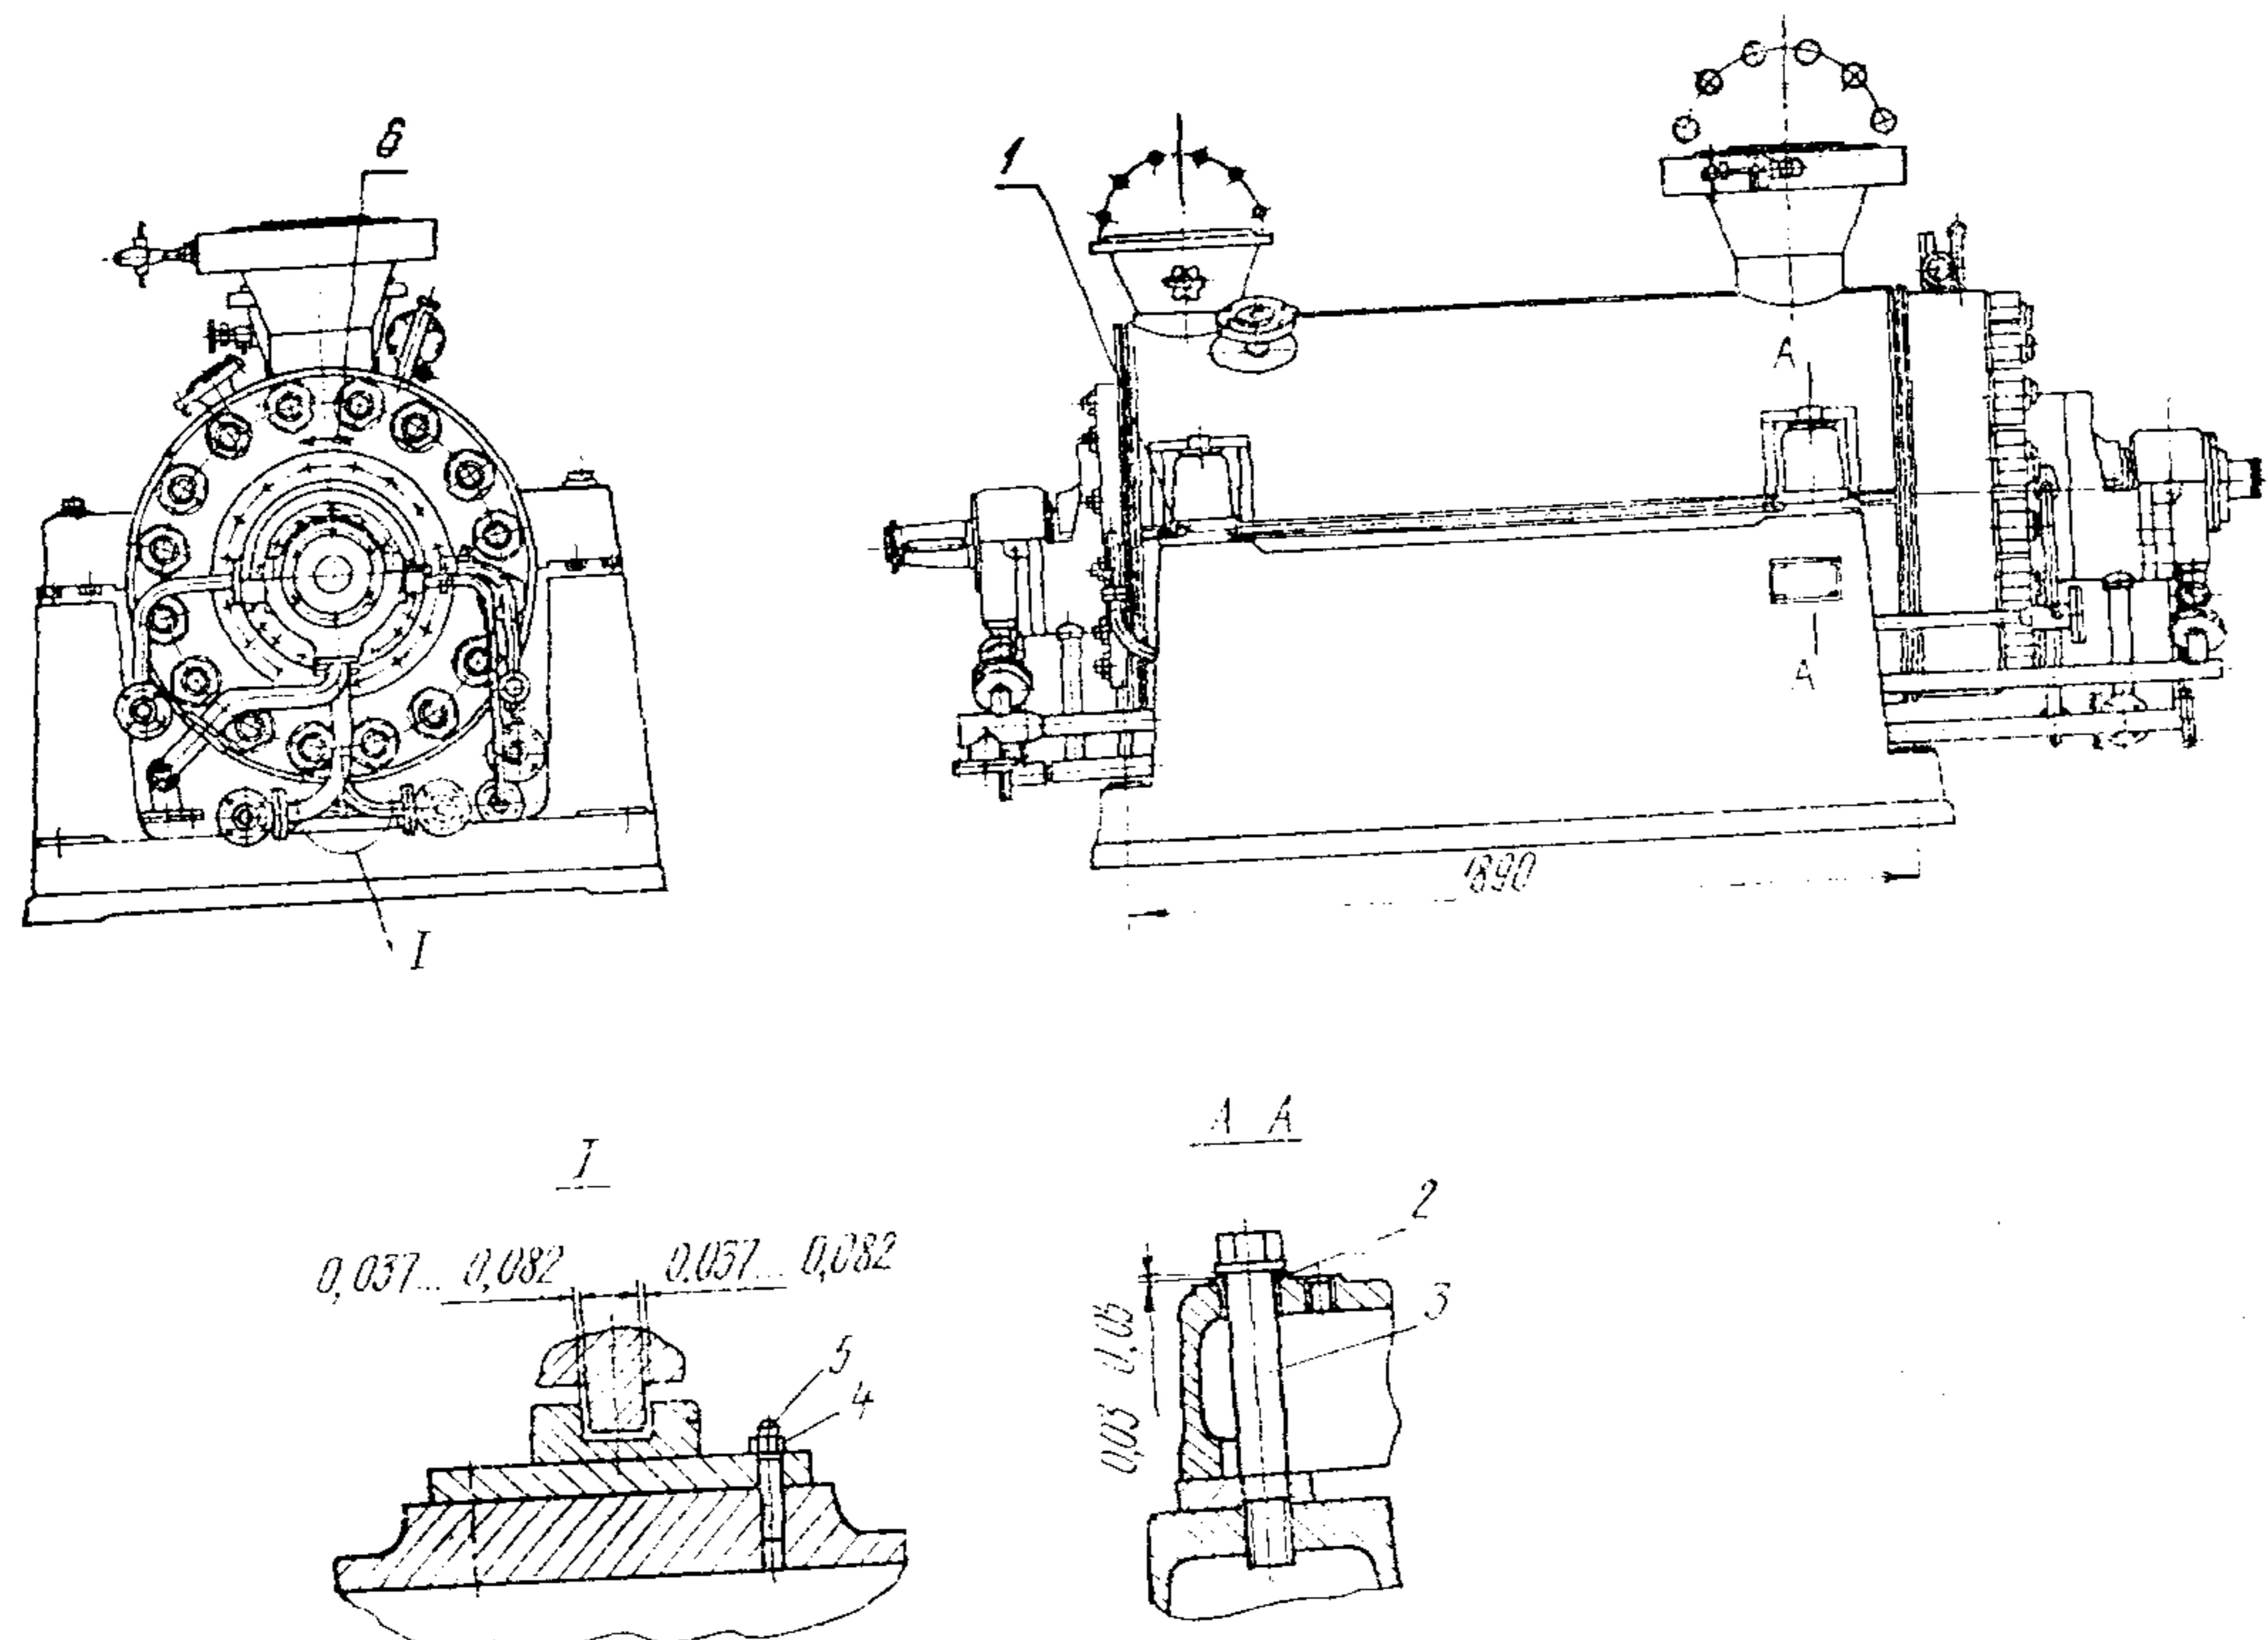


Рис. 13. Установка наружного корпуса насоса на плите:  
1 — шпонка; 2 — шайба; 3 — болт; 4 — гайка; 5 — штифт центрирующий; 6 — стрелка.



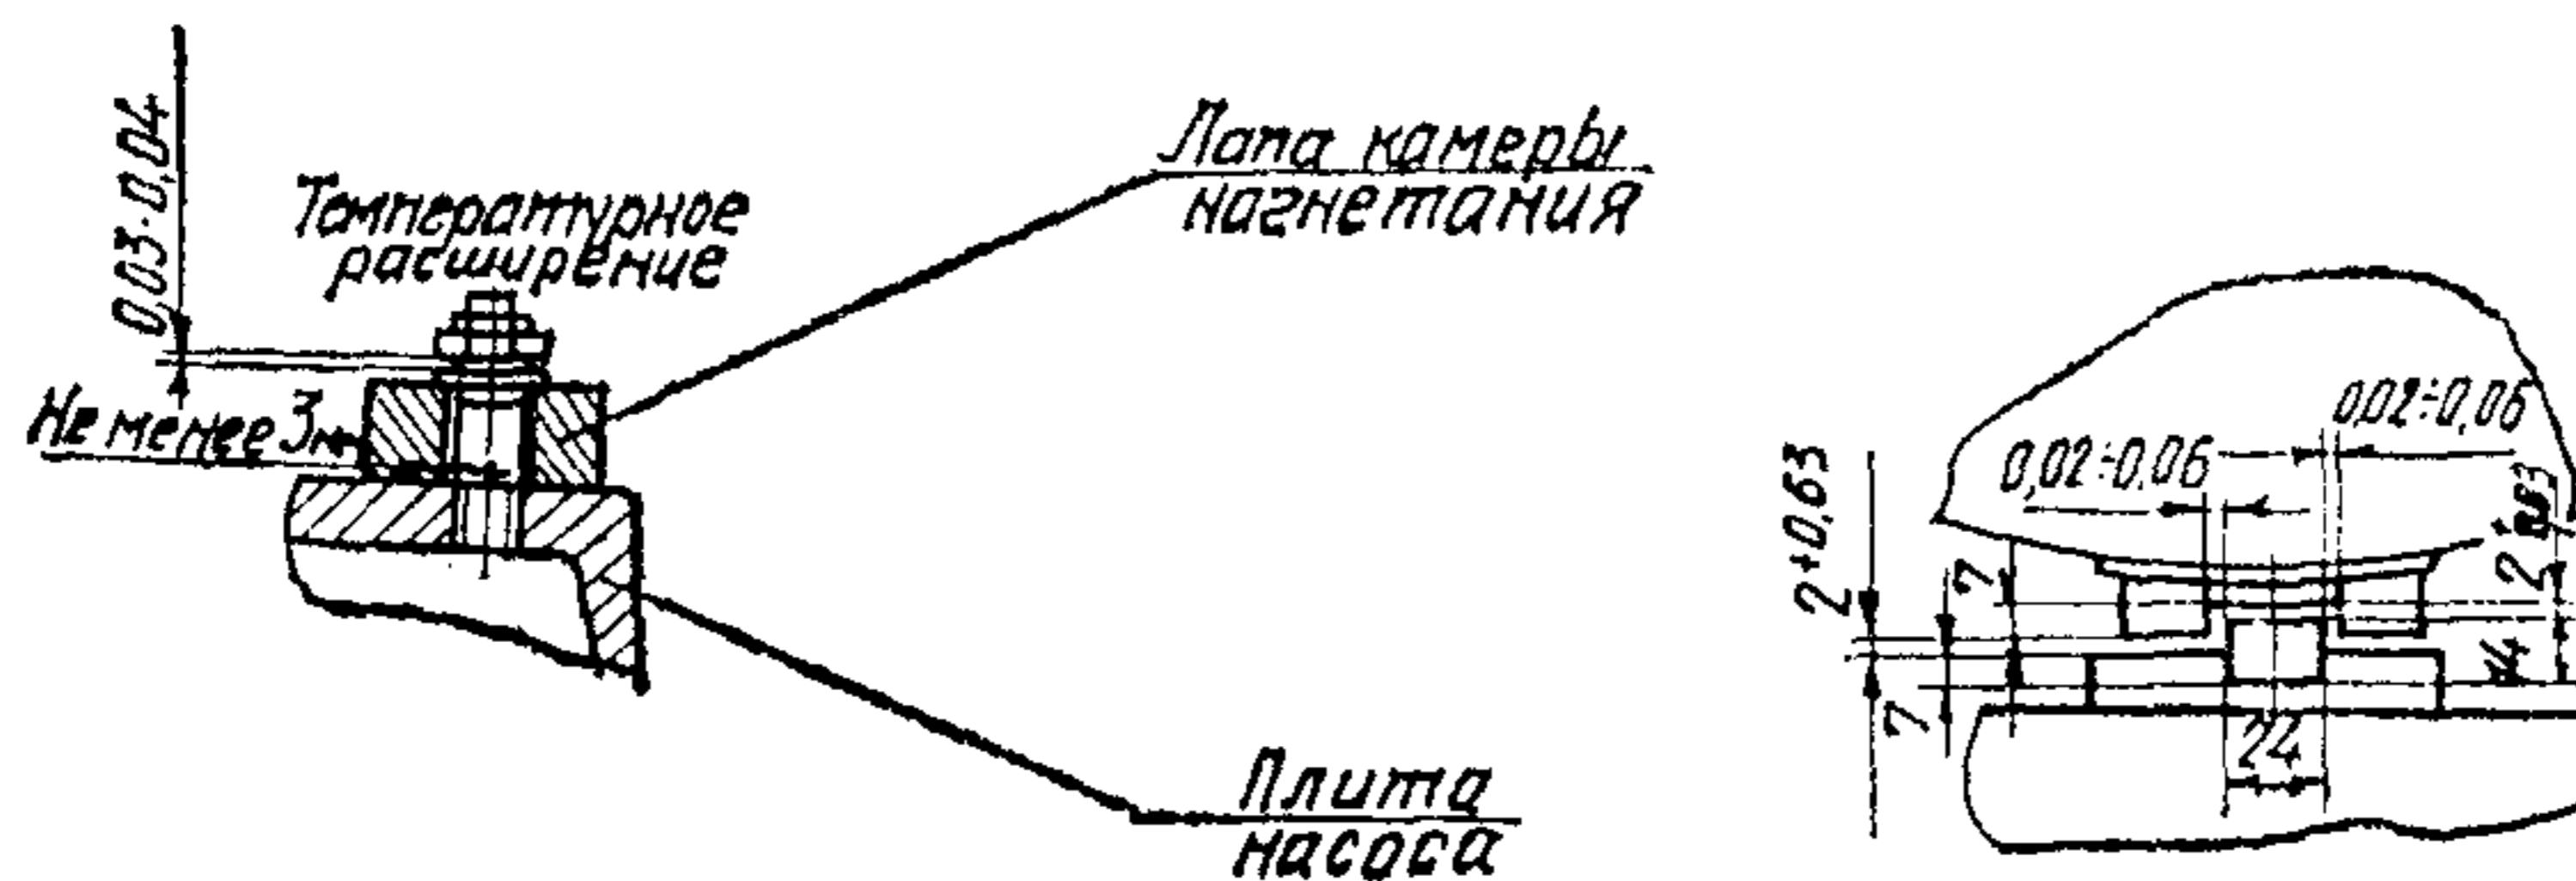



Рис. 14. Установка насоса ПЭ270-150 на плиту

4.2.3. При центровке агрегата с гидромуфтой ось гидромуфты должна лежать на 0,15 мм ниже осей электродвигателя и насоса для компенсации температурных расширений. После окончательной центровки агрегата подкладки сварить между собой электросваркой одновременно с двух сторон и приварить к фундаментной раме.

Муфта зубчатая  
„гидромуфта-насос“  
M1:4

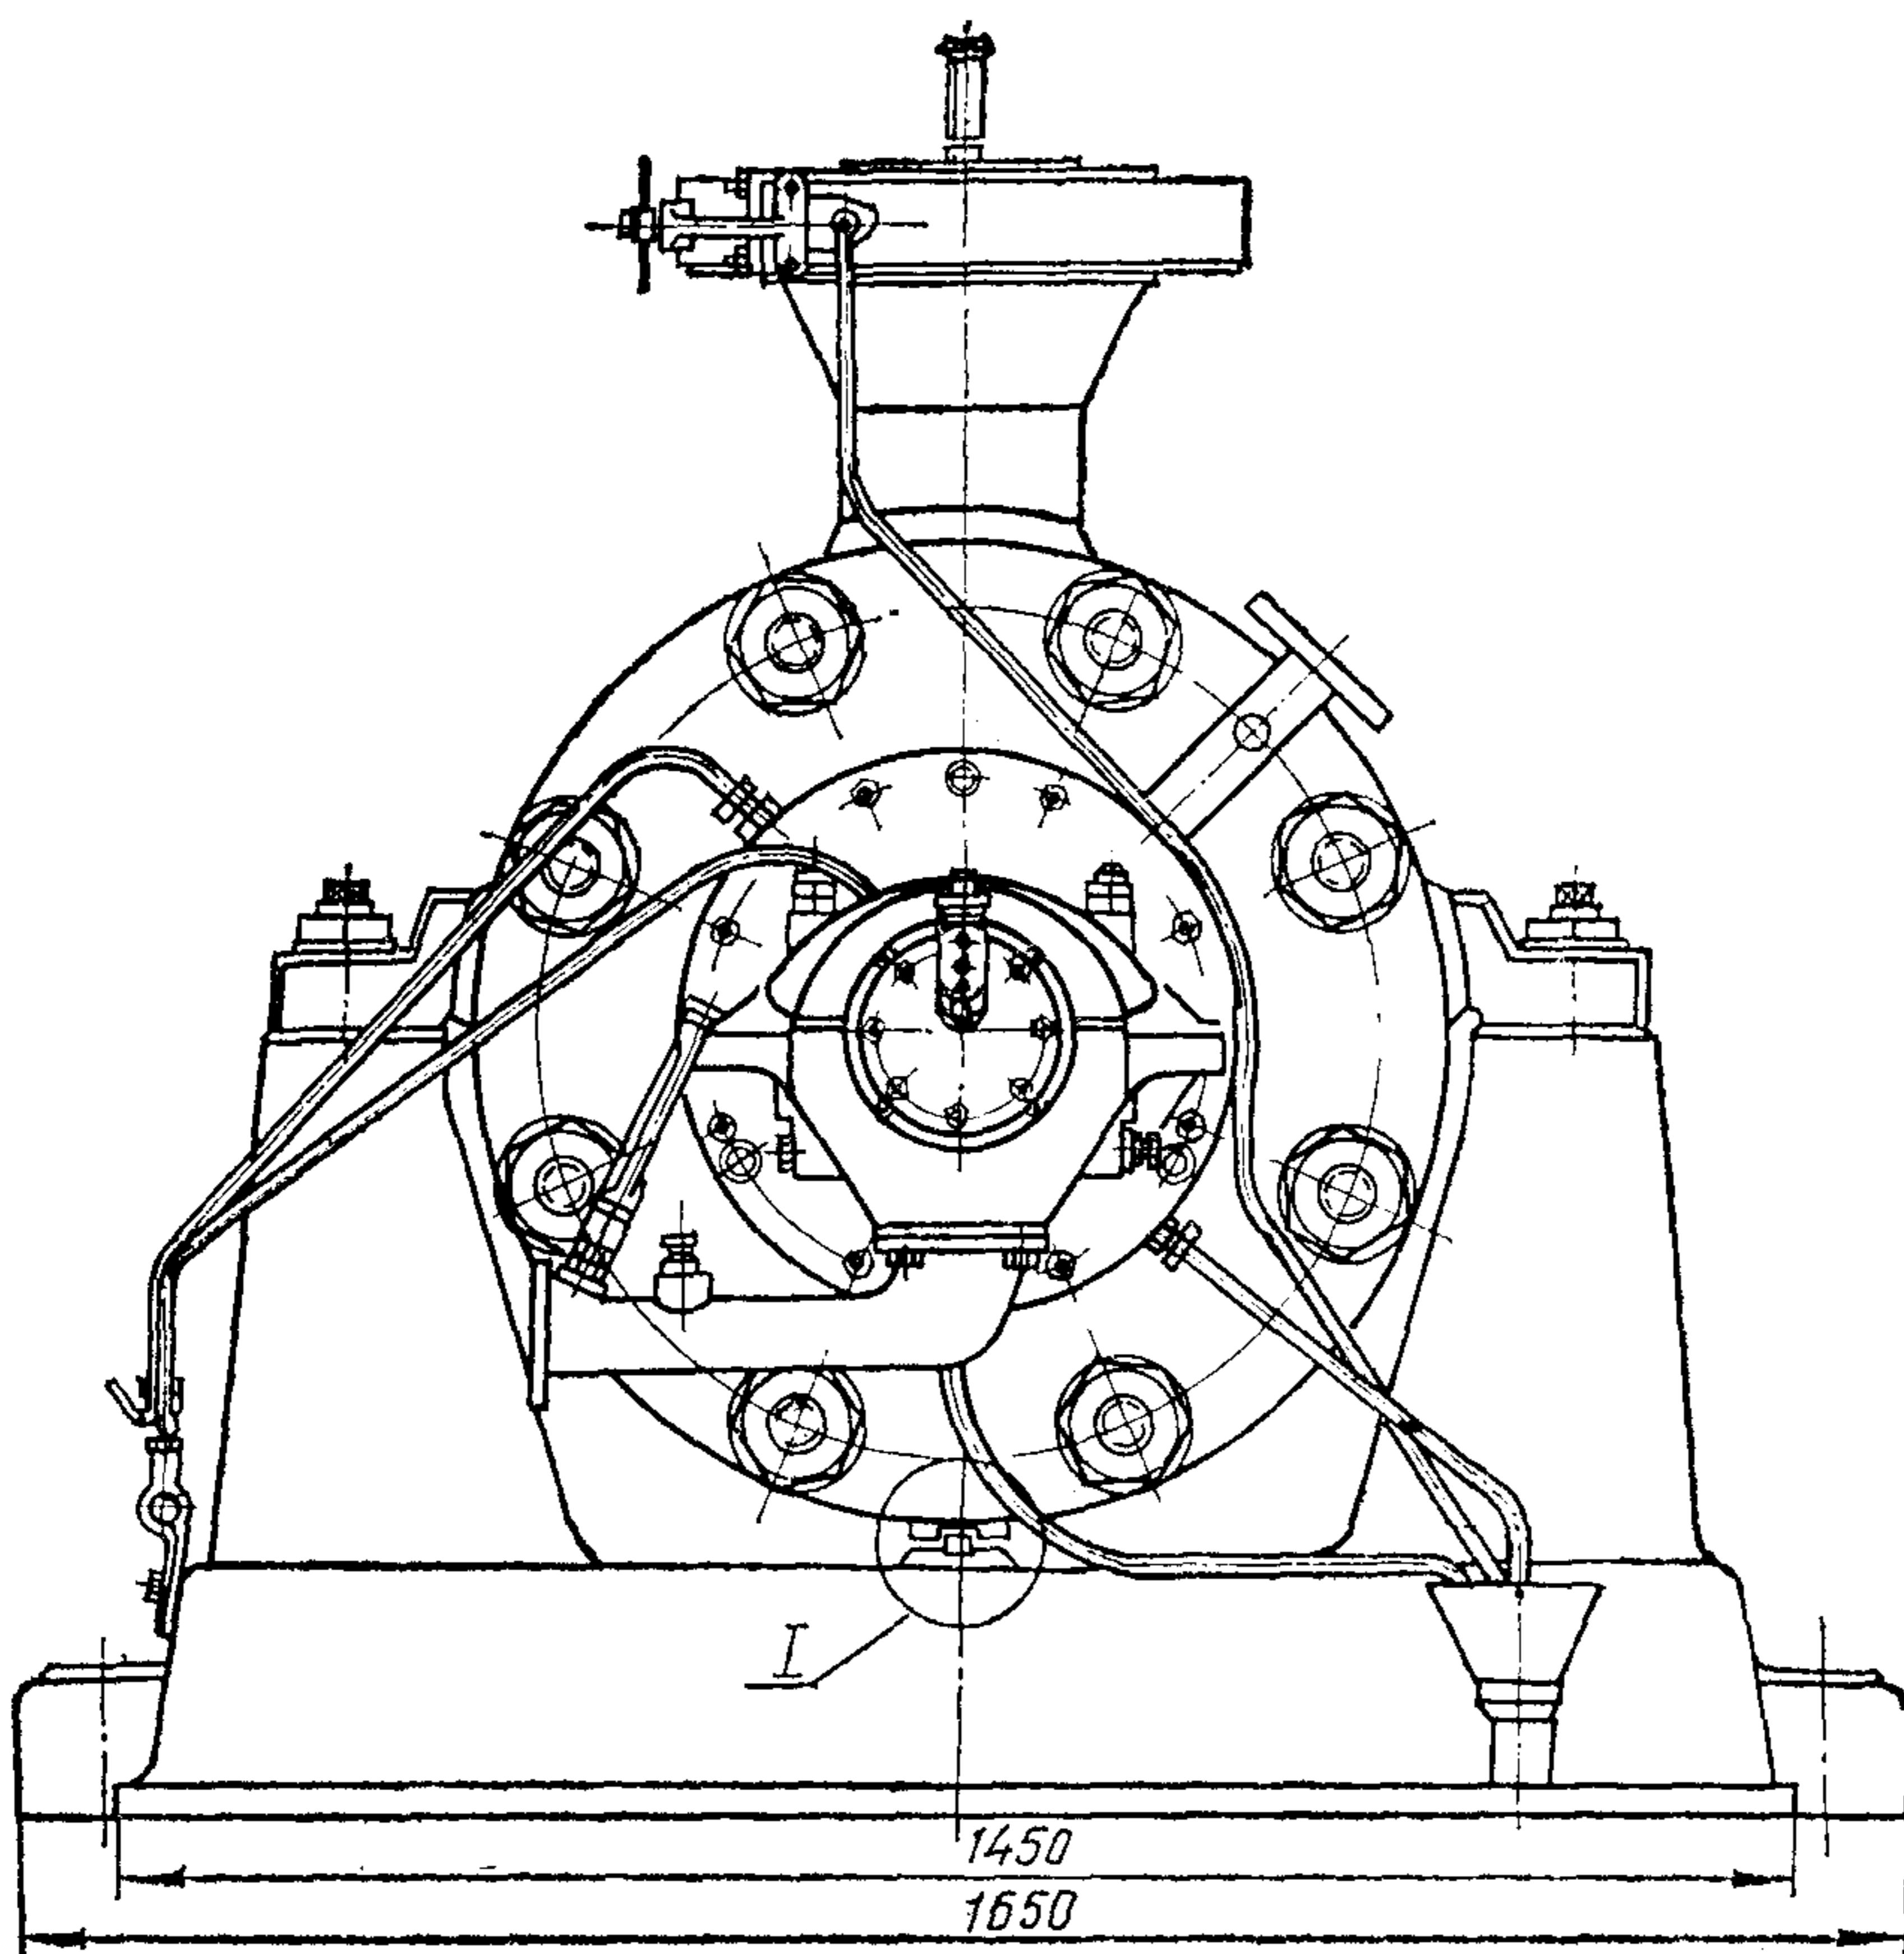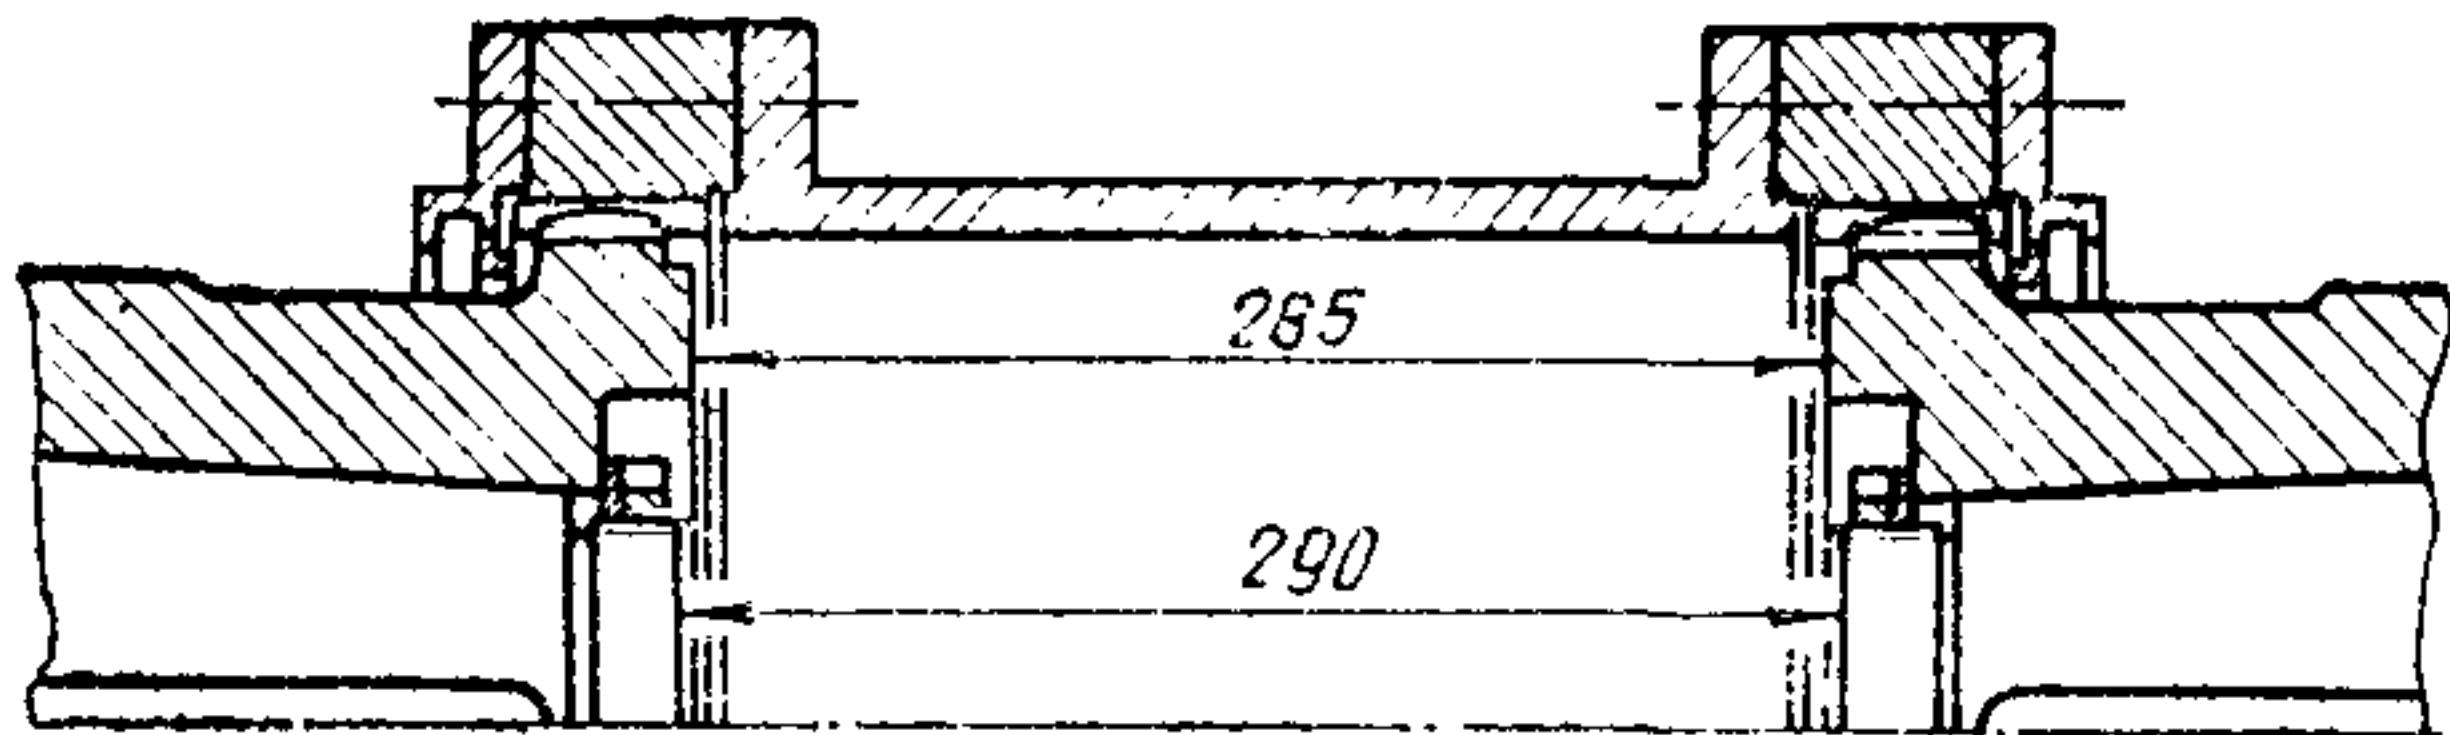

Муфта зубчатая  
„электродвигатель-гидромуфта“  
M1:4

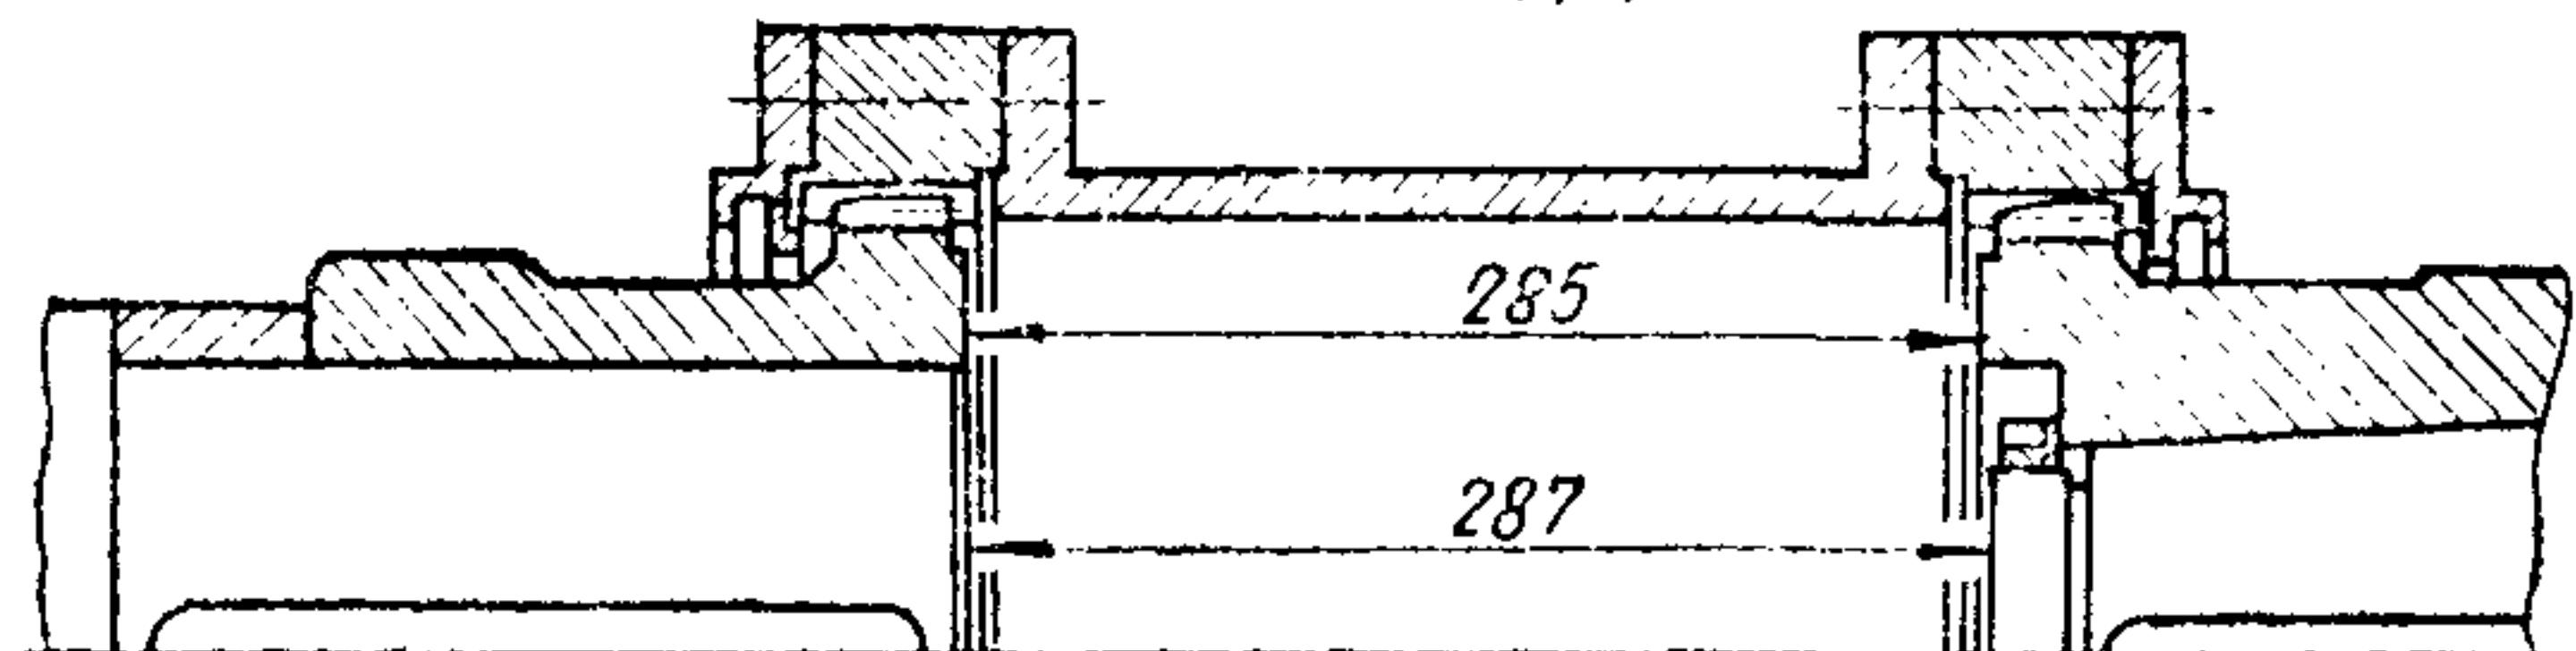

Муфта зубчатая „насос электродвигатель“  
M1:4

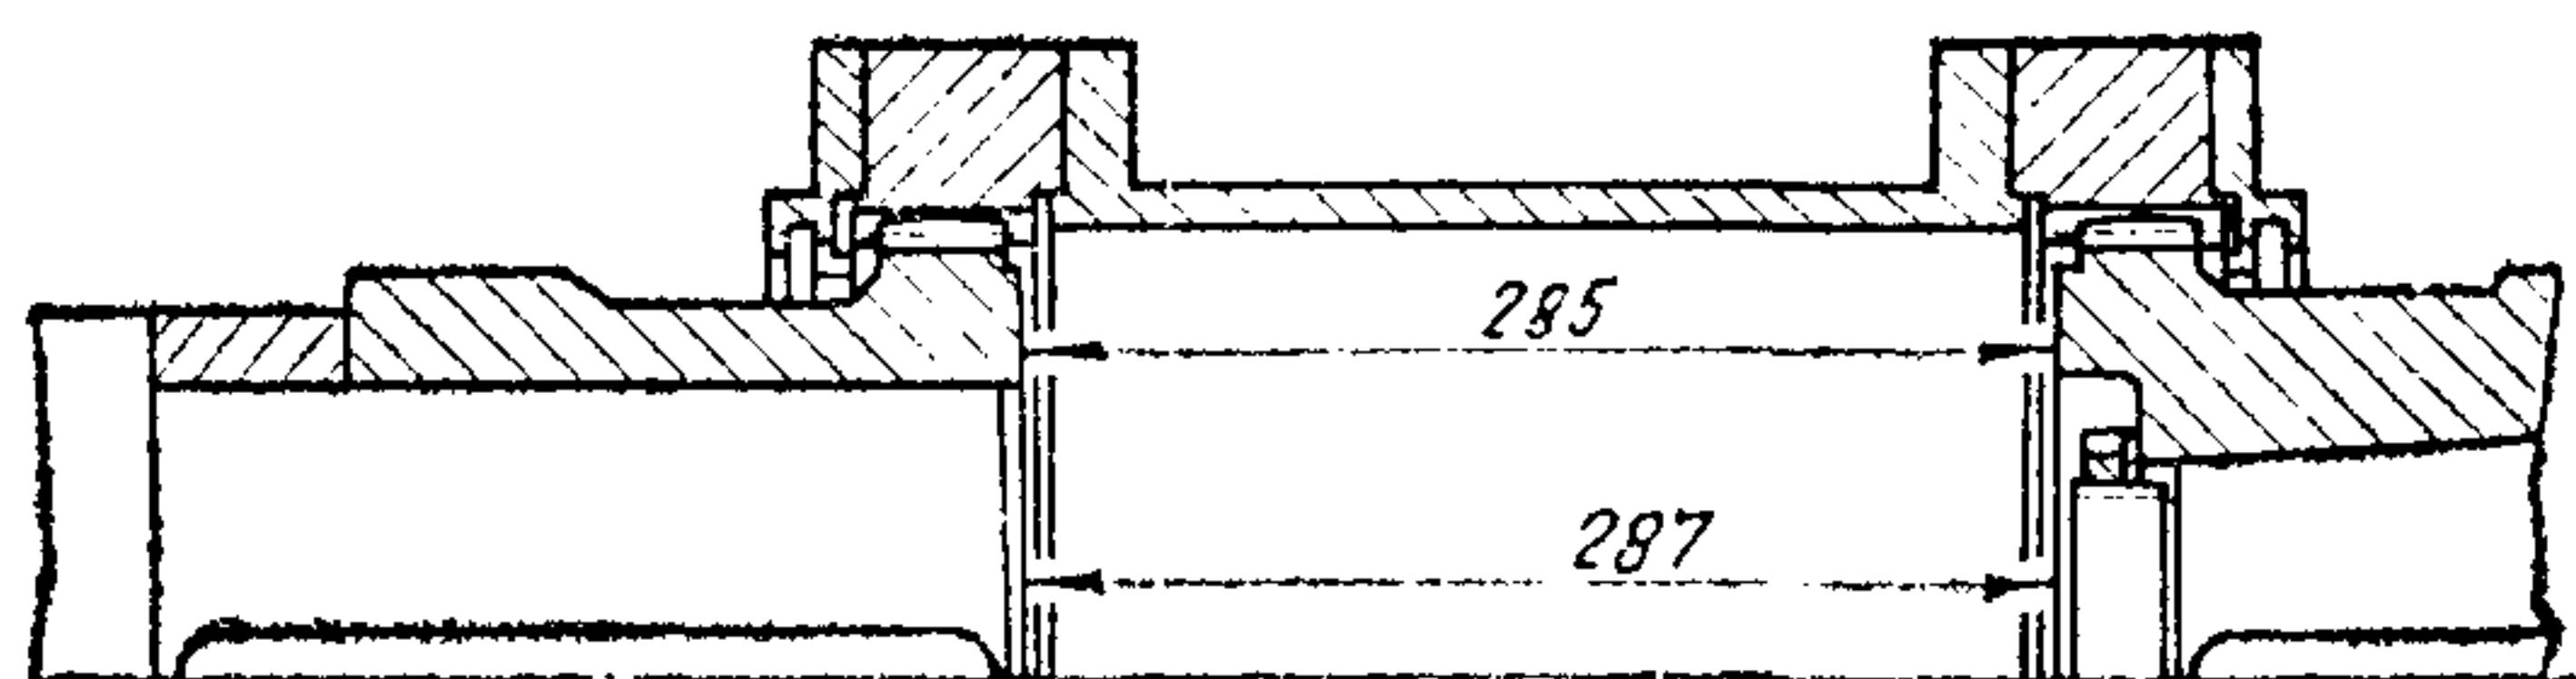


Рис. 15. Расстояния между торцами валов насосных агрегатов

#### 4.3. Монтаж насоса ПЭ270-150

4.3.1. Установить по уровню раму насоса и электродвигателя, предварительно установив и отцентровав насос и электродвигатель так, чтобы расстояние между торцами втулок зубчатой муфты было 10 мм, отжав перед этим ротор электродвигателя в сторону насоса (осевой люфт ротора электродвигателя не должен превышать 5 мм).

4.3.2. Выставить глухие анкерные болты строго по центру отверстий лап плиты насоса и плиты электродвигателя, залить бетоном раму насоса и электродвигателя и глухие анкерные болты. Снять насос и электродвигатель.

4.3.3. К верхней полке рамы около отверстий для анкерных болтов приварить стальные простроганные клинья шириной 80 мм с односторонним углом скоса (с уклоном 1/20—1/24), обратив их тонкую сторону наружу. Другую часть таких же клиньев поклеймить попарно с приваренными. Верхний клин должен быть пришабрен с одной стороны к нижнему клину и с другой стороны к опорной поверхности плиты насоса.

4.3.4. Насос и электродвигатель установить своими плиами на клинья и затянуть анкерными болтами. После подтяжки анкерных болтов и центровки прихватить сваркой сопряженные клинья.

4.3.5. Гайки, крепящие лапы крышки нагнетания к плите насоса, туго затянуть, а затем отвернуть их, выдержав вертикальный зазор между гайкой и лапой в 0,03—0,04 мм (для температурного расширения корпуса в сторону нагнетания).

4.3.6. Стопорный винт, фиксирующий положение задней концевой гайки (за задней рубашкой), а также стопорные винты, фиксирующие положение маслоотражателей в обоих подшипниках, при монтаже закернить для предотвращения самоотвинчивания.

#### 4.4. Центровка насосного агрегата и соединение полумуфт

4.4.1. Центровка должна производиться при помощи приспособления (рис. 16), укрепляемого на втулках зубчатых муфт. Приспособление устанавливается так, чтобы при вращении одного ротора относительно другого не было задеваний. Приспособление должно быть жестким и не должно пружинить при замерах. Обе полумуфты совмещать по монтажным меткам и поворачивать одновременно, чтобы исключить ошибки, которые могут возникнуть из-за неточности изготовления или насадки полумуфт на валы.

При замерах торцовых зазоров помимо щупа рекомендуется пользоваться мерной плиткой.

4.4.2. Радиальные и торцовые зазоры при центровке измерять при исходном положении  $0^\circ$  и последующих положениях после одновременных поворотах роторов насоса и электродвигателя на  $90^\circ$ ,  $180^\circ$  и  $270^\circ$  в направлении вращения ротора при работе насоса.

При каждом положении полумуфт произвести один замер радиального зазора и два замера торцовых зазоров (сверху и снизу или справа и слева) между полумуфтами.

4.4.3. Для контроля правильности измерений после четырех замеров необходимо вновь установить полумуфты в первоначальное положение ( $0^\circ$ ), результаты повторных измерений в этом положении должны совпадать с первоначальными. Если данные контрольного замера не совпадают с перво-

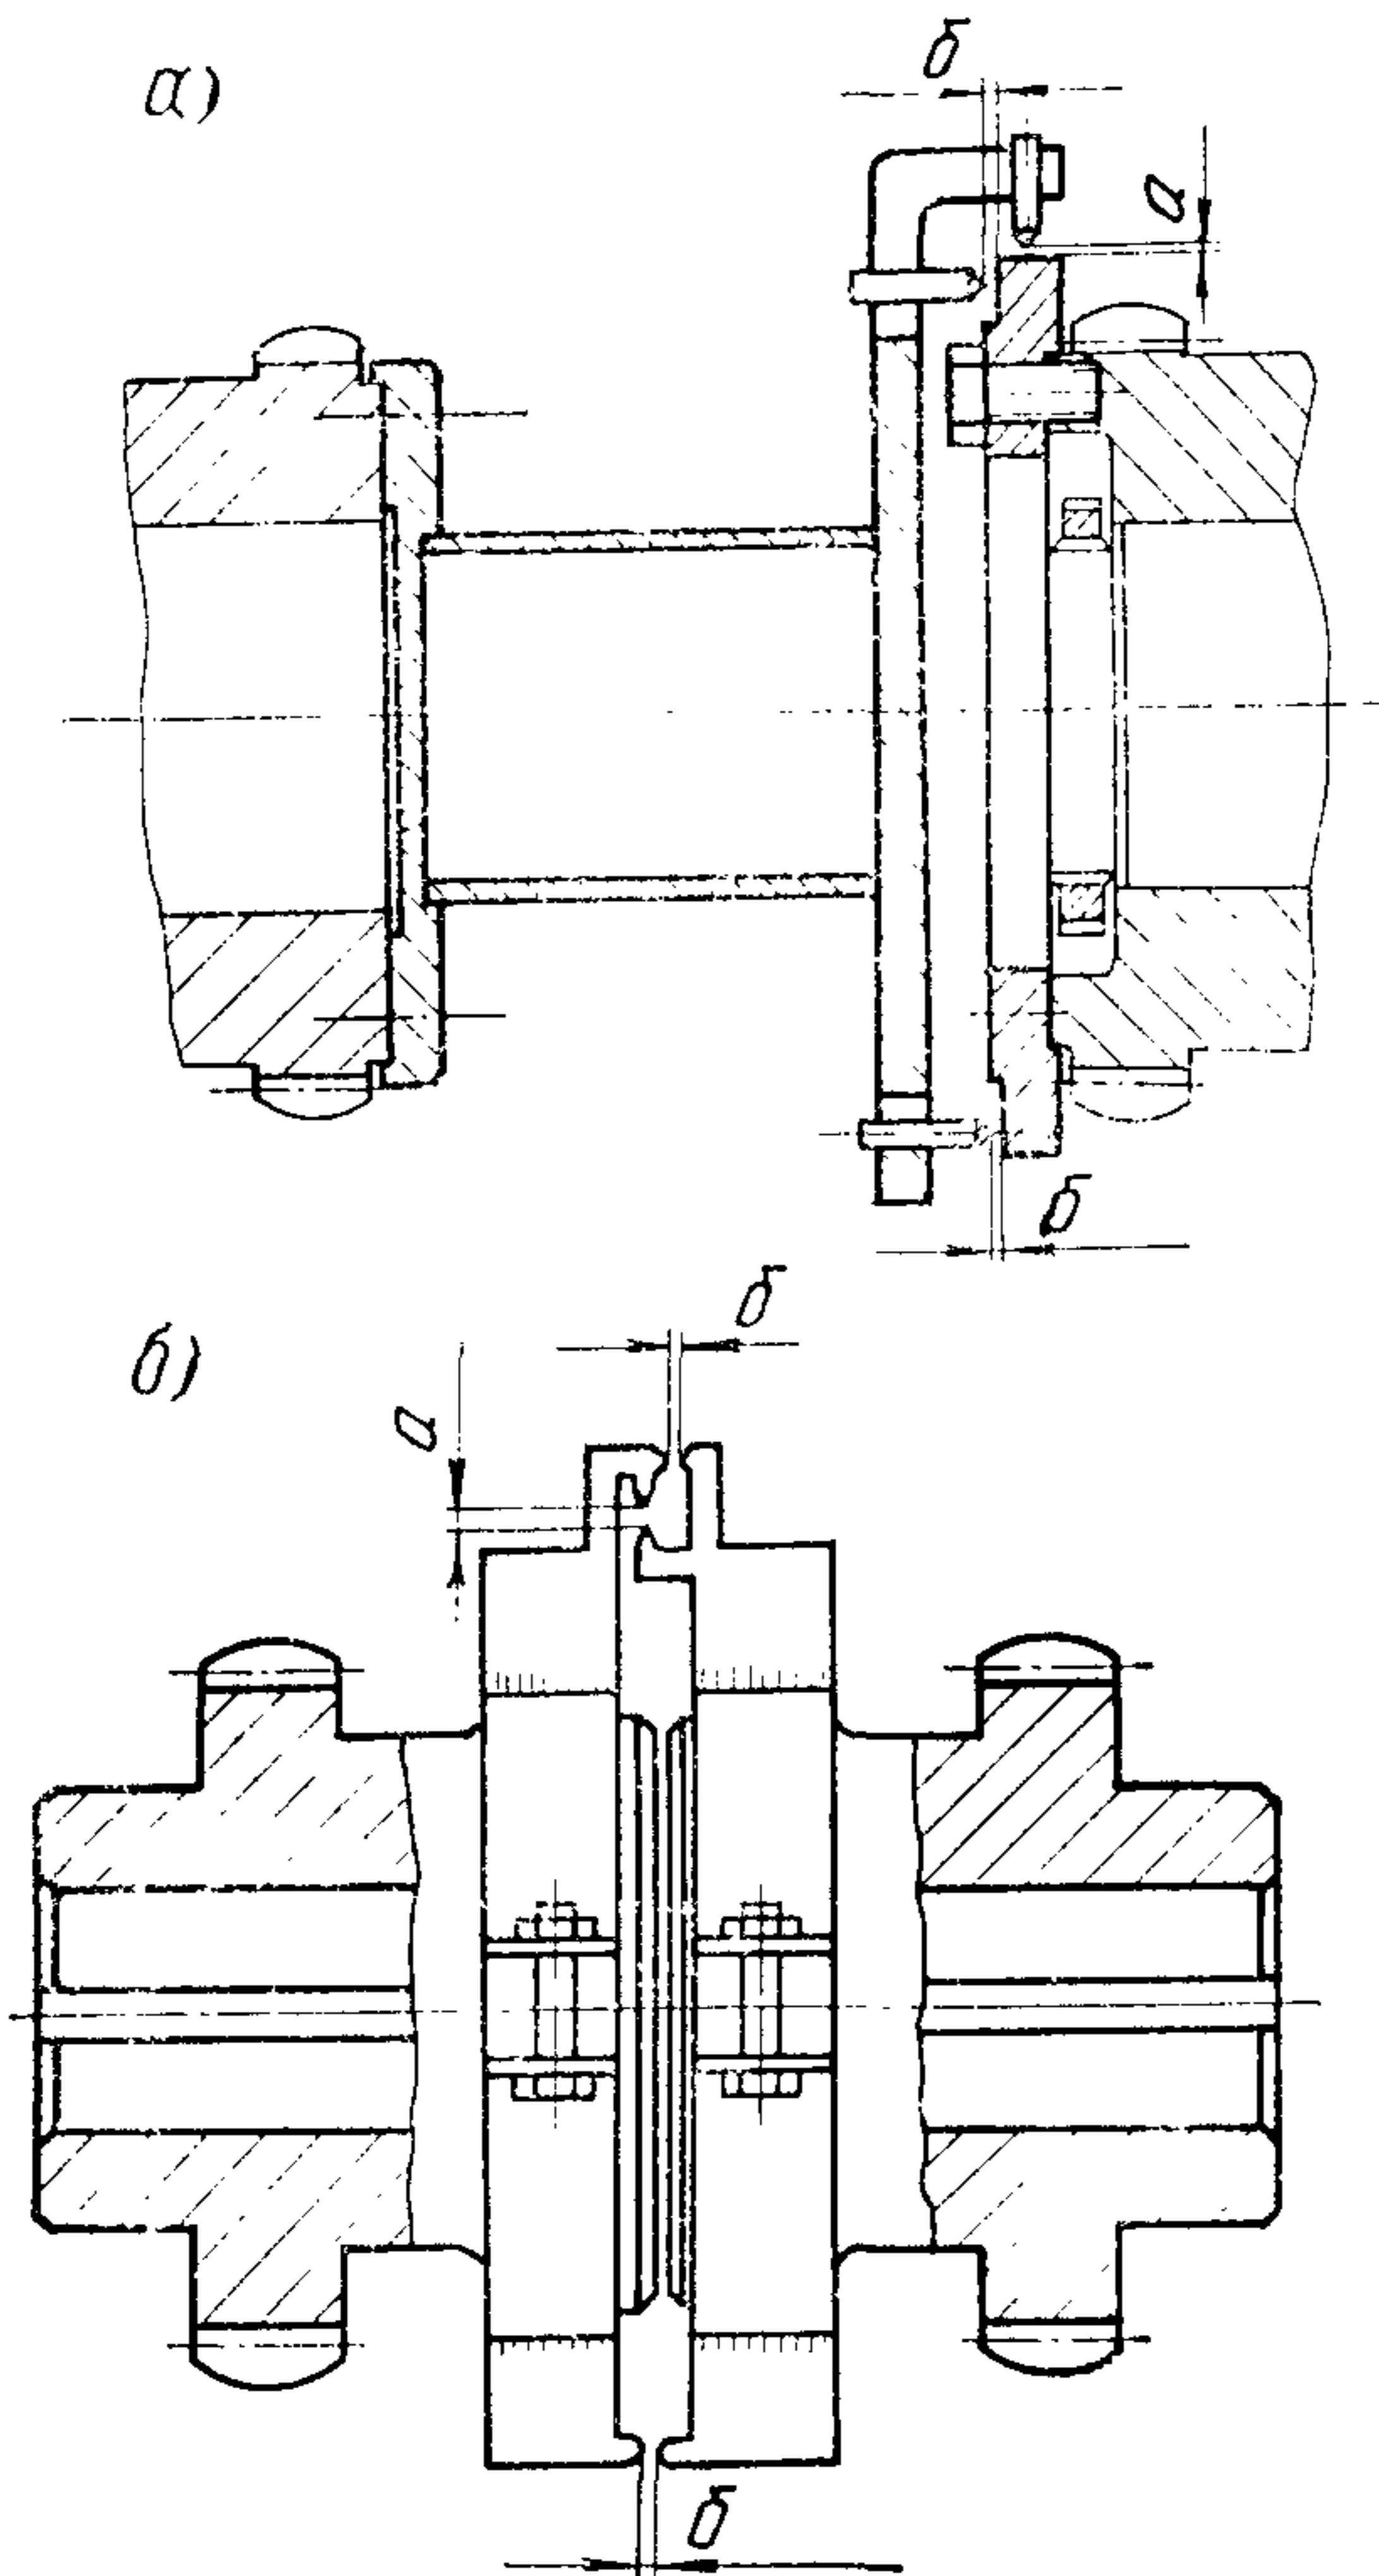


Рис 16 Приспособления для центровки валов:

*а* — для насосов типов ПЭ380-185/200-2,  
ПЭ500-180-4, ПЭ580-185/200-2, ПЭ720-185-2; *б* —  
для насоса типа ПЭ270-150.

начальными, следует найти причину отклонения и устраниить ее Результаты измерений нанести на круговую диаграмму, изображенную на рис. 17.

Правильность измерения можно проверить, сопоставив суммы результатов, полученных при измерении противоположных сторон муфты; эти суммы должны быть равны между собой. Допускаемое отклонение не должно превышать 0,02 мм. При большем отклонении нужно найти и устраниить

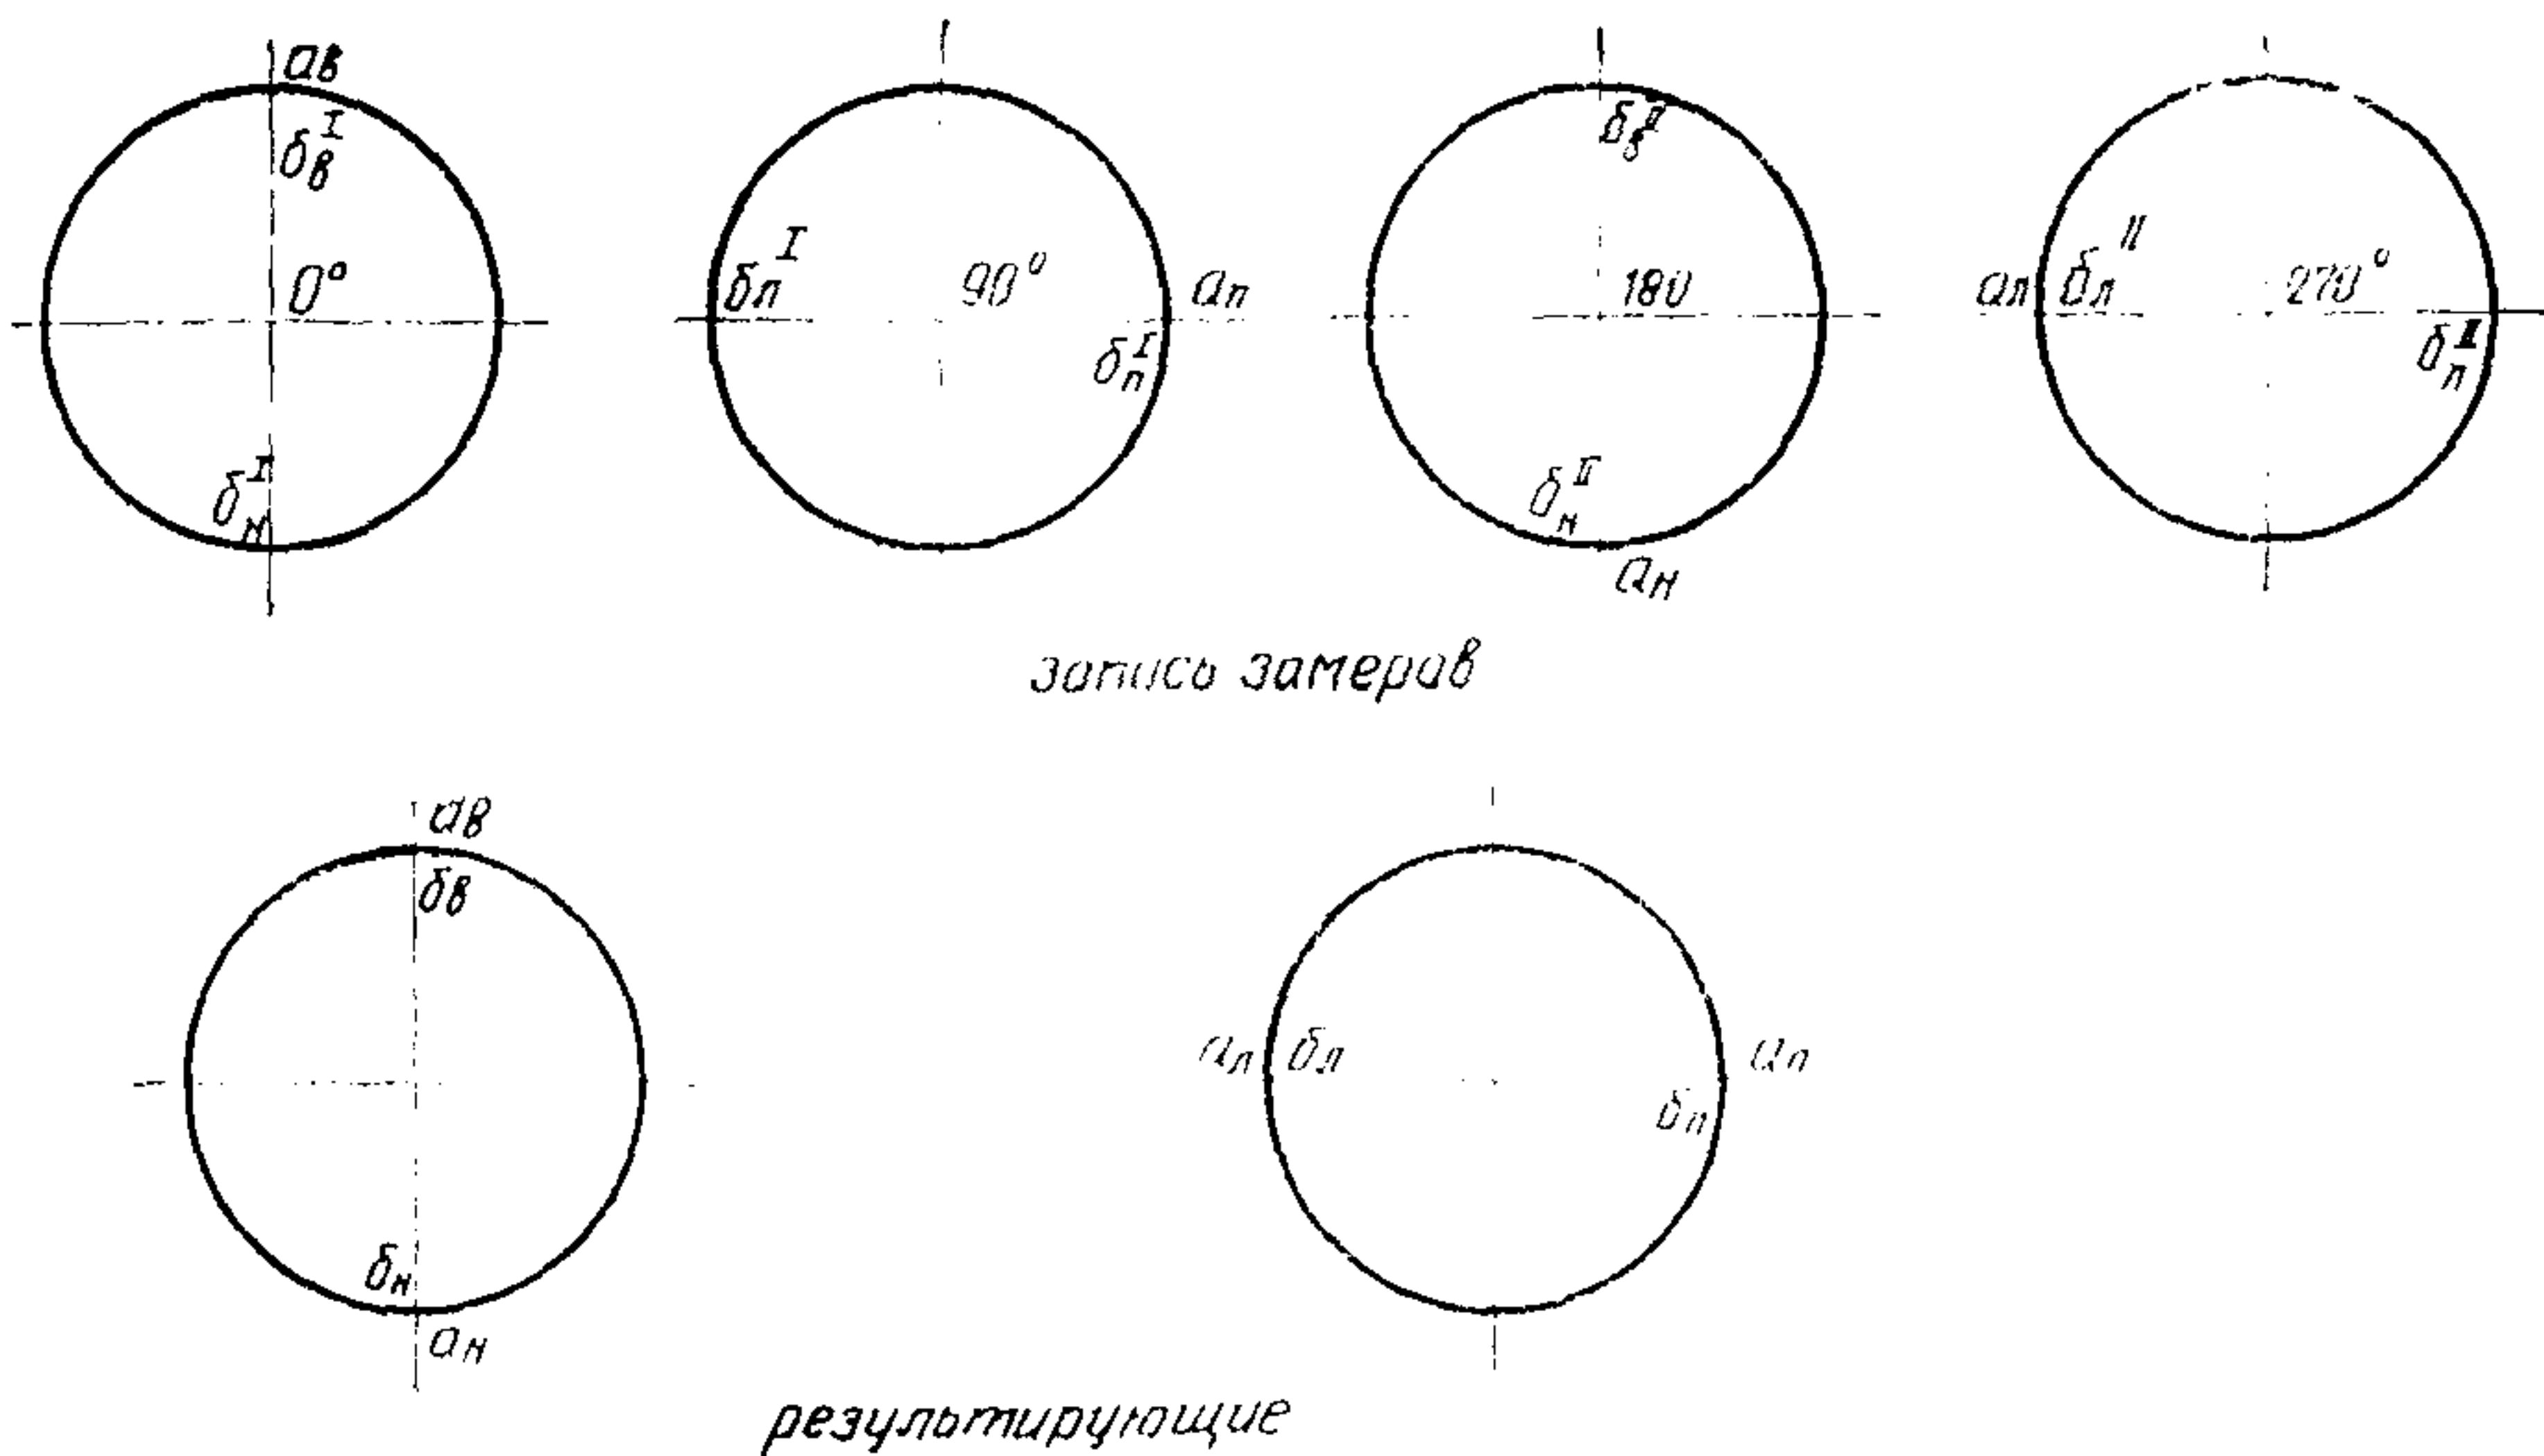


Рис. 17. Схема записи замеров при центровке

причину неточности и повторить замеры зазоров во всех положениях.

**4.4.4.** Результатирующая замеров зазоров по торцу в каждой из четырех точек окружности получается путем определения средней арифметической величины замеров по торцу полумуфты в каждом положении роторов сверху, снизу, справа и слева по следующим формулам:

$$\delta_B = \frac{\delta_B^I + \delta_B^{II}}{2} ;$$

$$\delta_H = \frac{\delta_H^I + \delta_H^{II}}{2} ;$$

$$\delta_n = \frac{\delta_n^I + \delta_n^{II}}{2} ; \quad \delta_d = \frac{\delta_d^I + \delta_d^{II}}{2} .$$

Величину полученных замеров по торцу и по окружности привести к нулю путем вычитания из нее величины наименьшего зазора.

**4.4.5.** Центровка насосного агрегата считается удовлетворительной, если разность величин замеров для насосов без гидромуфты не превышает 0,05 мм по окружности и 0,03 мм по торцу.

При центровке агрегата с гидромуфтой следует учесть, что ось гидромуфты при неработающем насосе должна лежать на 0,15 мм ниже осей электродвигателя и насоса, поэтому

му разность величин замеров по окружности должна быть в пределах 0,32—0,27 мм.

4.4.6. В случае неудовлетворительных результатов центровки и необходимости перемещения агрегата в горизонтальной и вертикальной плоскостях величины перемещений определить по нижеследующим формулам (приведенные обозначения соответствуют обозначениям на рис. 18).

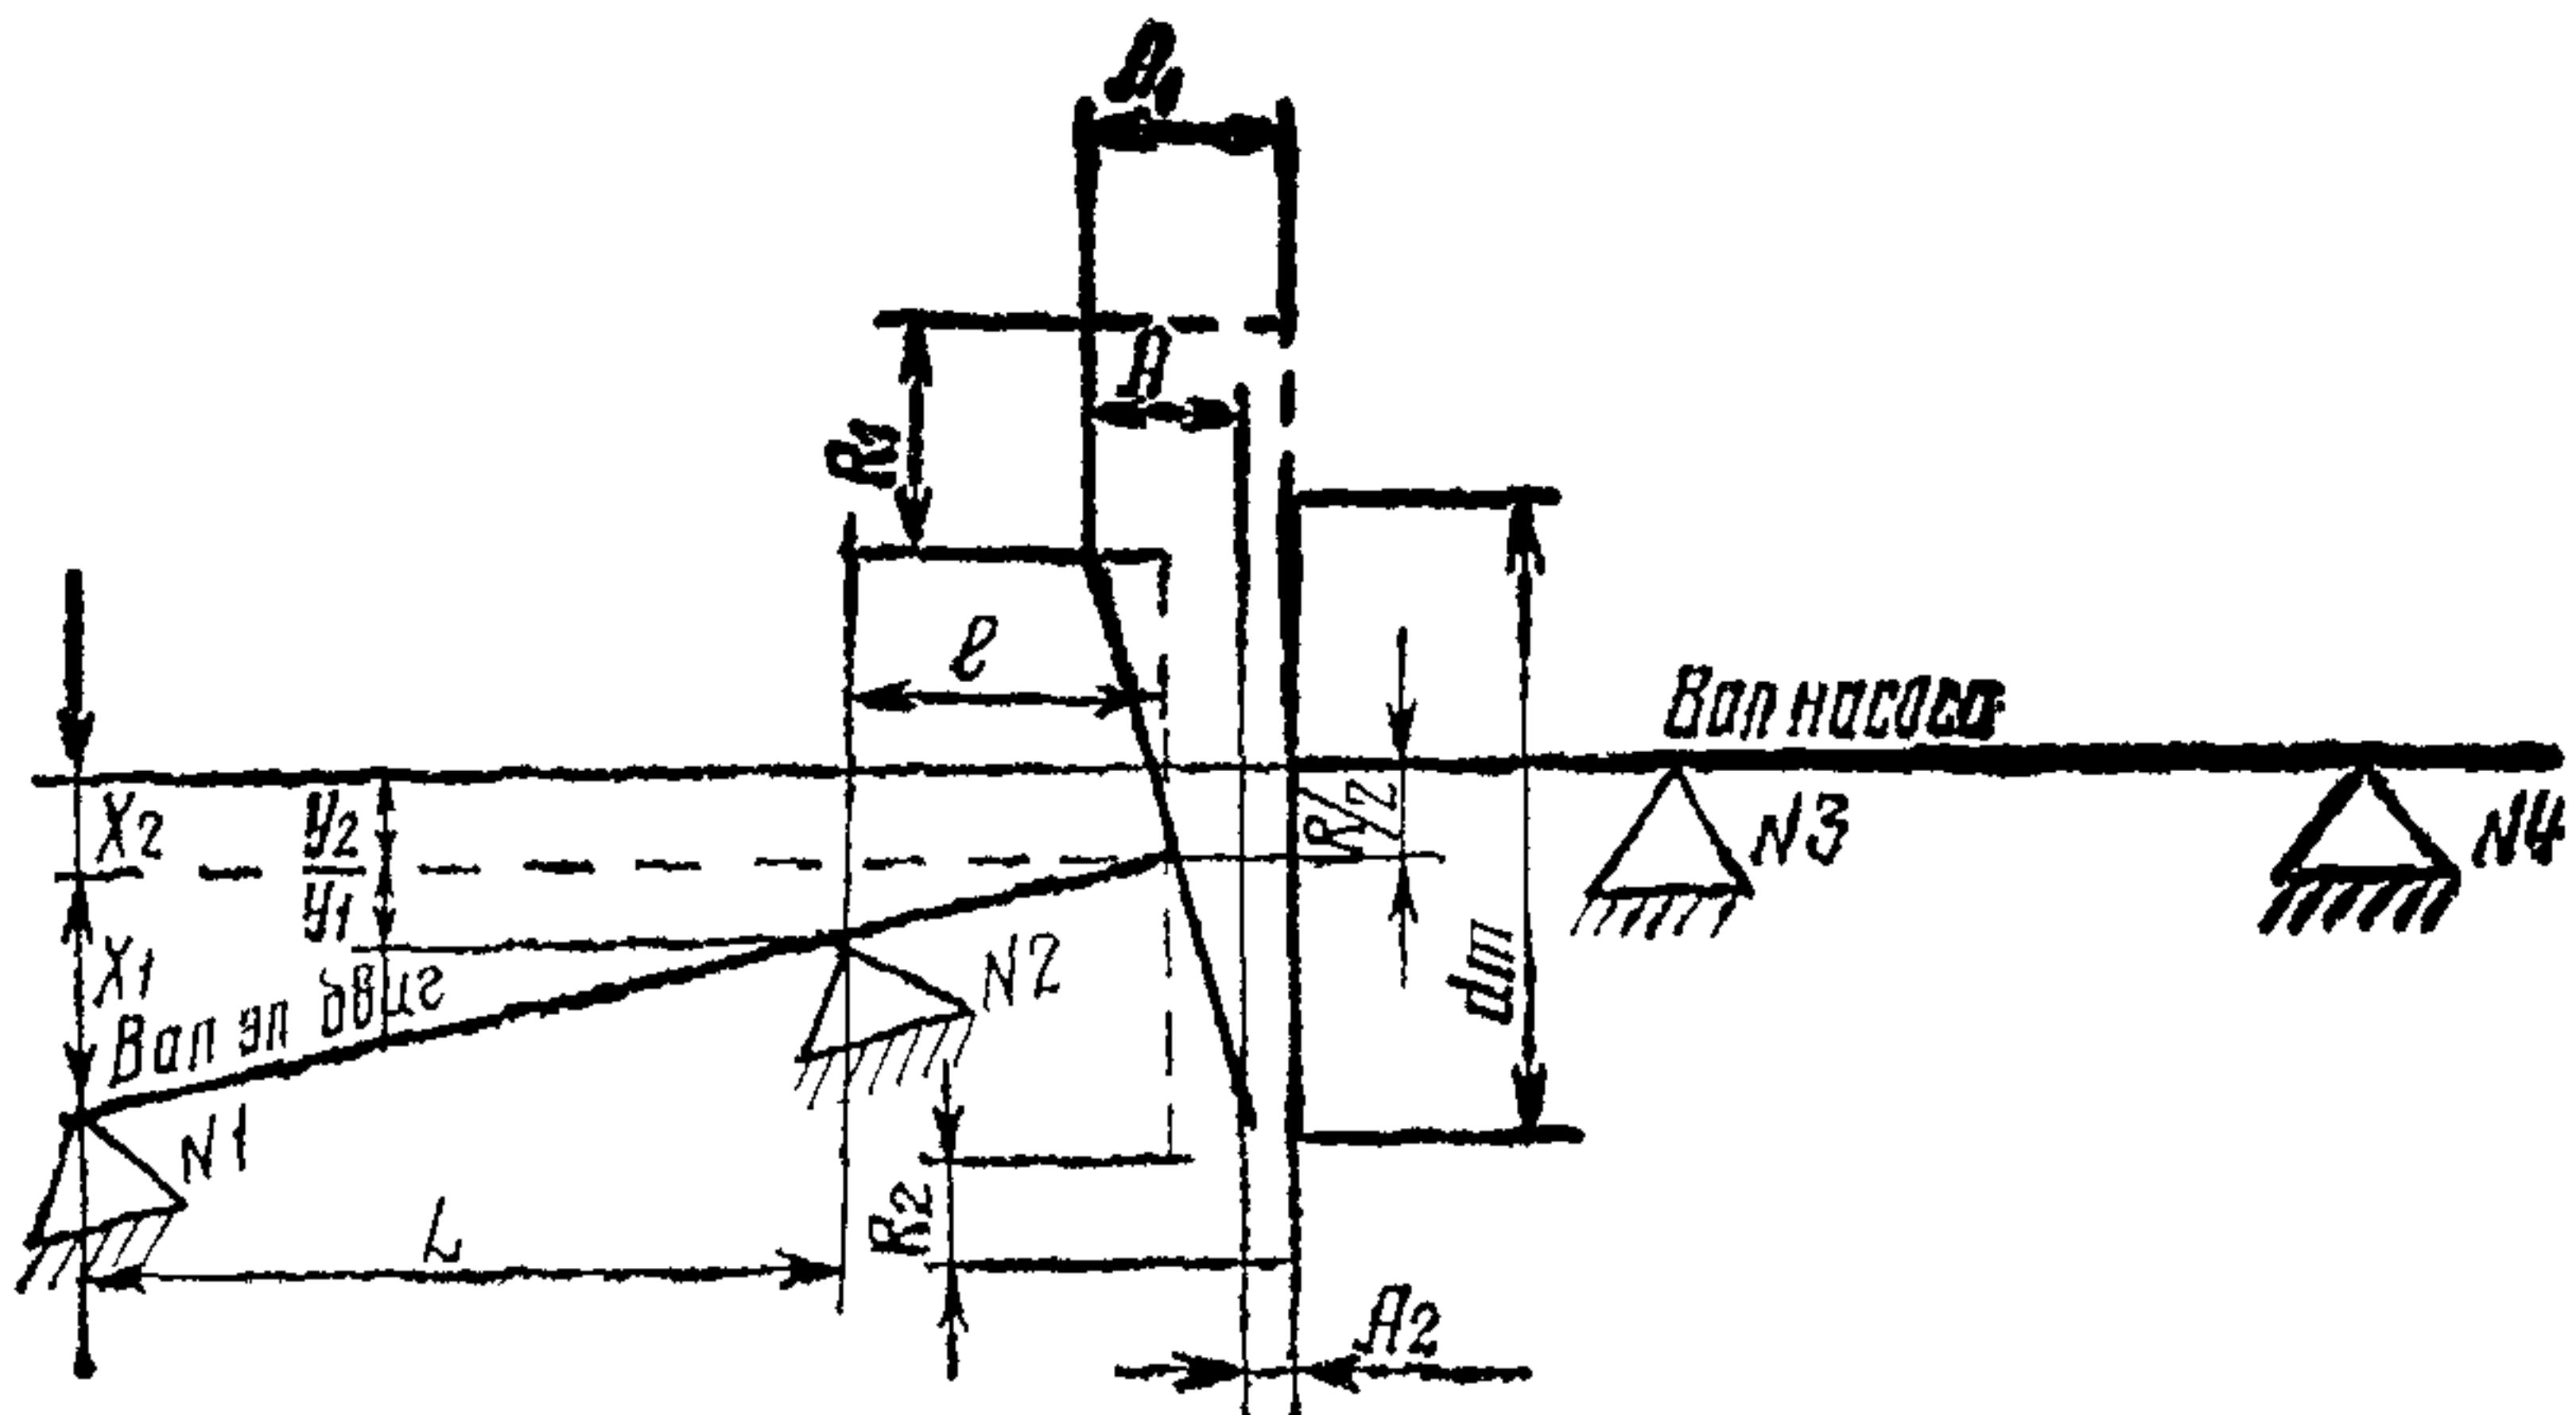


Рис. 18 Положение роторов до исправления центровки

$$\frac{v_1}{L+l} = \frac{A_1 - A_2}{d_m}, \quad x_1 = (A_1 - A_2) \frac{L+l}{d_m};$$

$$v_1 = A \frac{L+l}{d_m}; \quad \frac{y_1}{l} = \frac{A}{d_m}, \quad y_1 = A \frac{l}{d_m};$$

$$v_2 = y_2 = \frac{R_1 - R_2}{2} = -\frac{R}{2};$$

$$\lambda = x_1 + x_2 = A \frac{L+l}{d_m} + \frac{R}{2};$$

$$y = y_1 + y_2 = A \frac{l}{d_m} + \frac{R}{2},$$

где  $d_m$  — диаметр полумуфты;

$L$  — расстояние между опорами подшипников № 1 и № 2;

$l$  — расстояние от опорного подшипника № 2 до полумуфты;

$A = A_1 - A_2$  — величина расцентровки роторов по торцу;

$R = R_1 - R_2$  — величина расцентровки роторов по окружности.

После подсоединения трубопроводов центровку необходимо снова проверить и убедиться в том, что смещения насоса не произошло.

Полумуфты соединить после опробования электродвигателя на холостом ходу.

4.4.7. Проверить установку маслоподводящих трубок зубчатых муфт и обеспечить нормальную смазку зубьев.

4.4.8. Перед соединением полумуфт зубчатые обоймы надеть на зубчатые втулки по клеймам, фиксирующим их взаимное расположение. Клейма нанесены на торце зуба со стороны разъема муфты.

Сочленение полумуфт смежных роторов выполнить по маркировке, нанесенной на фланцах обойм у отверстий. Аналогичная маркировка выполнена на болтах и гайках.

Соединенные обоймы должны легко перемещаться вдоль зубчатых втулок на величину осевых зазоров, указанных в заводских чертежах.

4.4.9. Для предотвращения самоотвинчивания гайки болтовых соединений зубчатых муфт закрепить шайбами из листовой стали.

По окончании сборки и соединения зубчатых муфт надеть на них и закрепить защитные кожухи. Во время работы соединительная муфта не должна цеплять за защитный кожух.

## 4.5. Монтаж трубопроводов

4.5.1. До присоединения к насосу всасывающий и напорный трубопроводы должны быть внутри тщательно очищены от грата, окалины, ржавчины и т. п. Всасывающий трубопровод должен быть промыт на всем протяжении от деаэратора до насоса.

4.5.2. Усилие на патрубки насоса от трубопроводов не должно превышать величин, указанных в заводском чертеже задания на фундамент. Должно быть обеспечено полное совпадение отверстий во фланцах насоса и трубопроводов. Непараллельность фланцев не должна превышать 0,1 мм.

4.5.3. Присоединение всасывающего и нагнетательного трубопроводов к насосу производить после крепления насоса к фундаментной раме.

При подсоединении всасывающего и напорного трубопроводов к патрубкам насоса не должно создаваться натяжения, которое может привести к расцентровке насосного агрегата.

Не допускается устранение перекоса путем притягивания фланцев трубопроводов к насосу.

4.5.4. При монтаже трубопроводов необходимо установить во всасывающую линию насоса сетку для предохранения от попадания в насос посторонних предметов. Сетка изготавля-

ется из листового железа в виде усеченного конуса (рис. 19) и должна иметь свободное проходное сечение, примерно равное трехкратному сечению входного патрубка насоса

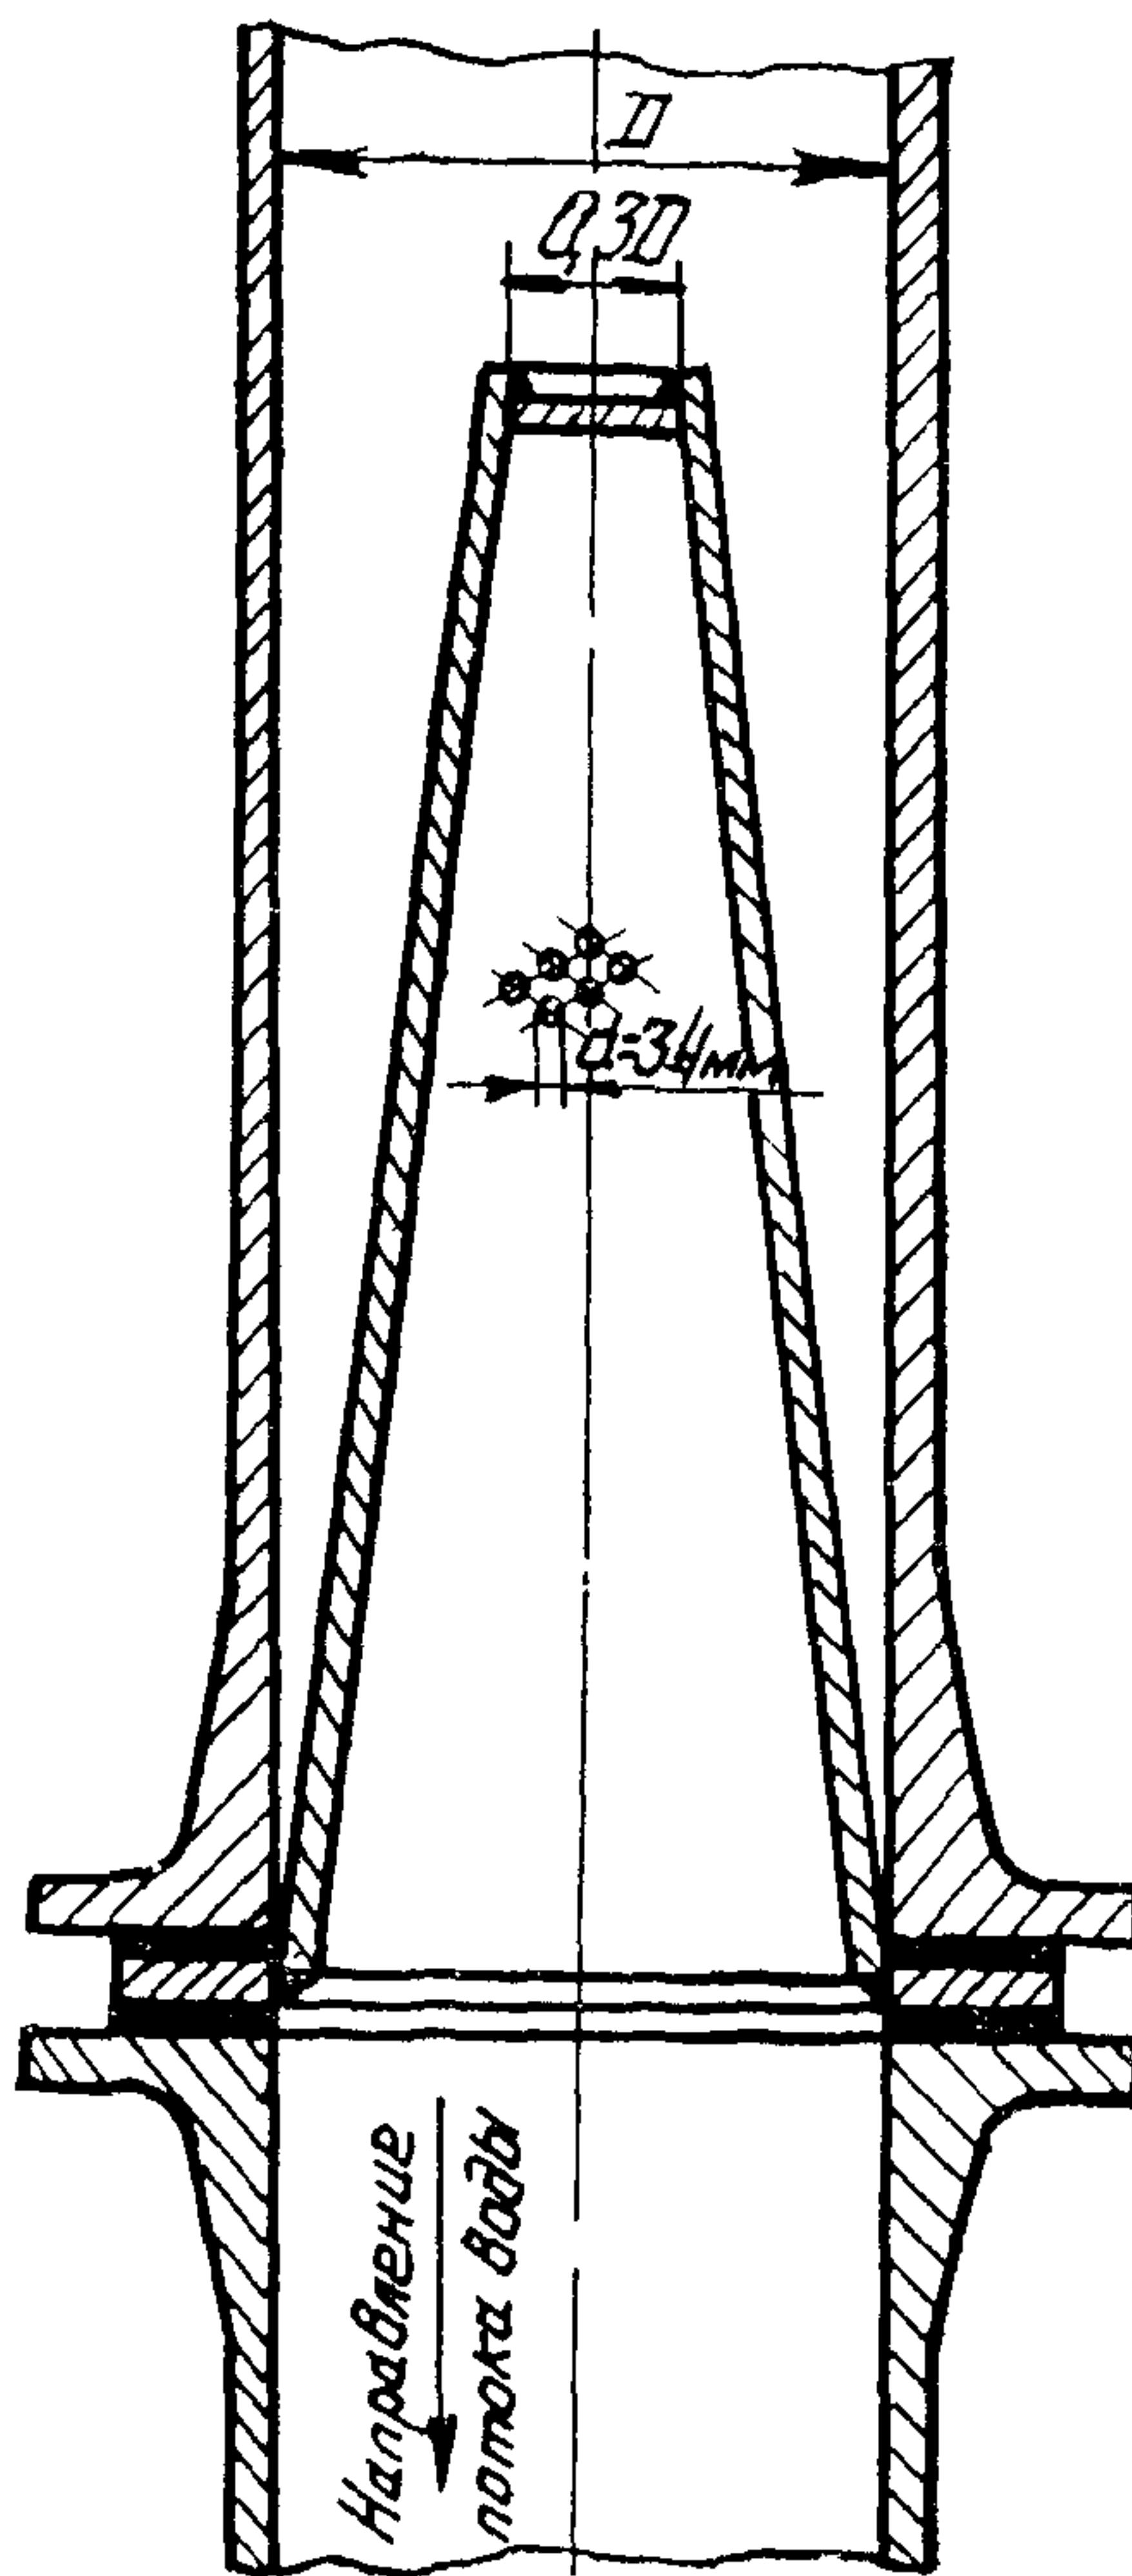


Рис. 19 Сетка всасывающего трубопровода

455 На время опробования и начала эксплуатации, а также после ремонтных работ следует установить густую проволочную сетку, сплетенную из тонкой проволоки с ячейками  $0.2 \times 0.2$  мм

Для установки сетки на всасывающем трубопроводе должна быть вставлена фланцевая «катушка»

Перед сеткой и сзади нее установить манометры для измерения разности давления. Если при пробных пусках давле-

ние на всасе (после сетки) будет падать на 0,3 кгс/см<sup>2</sup>, нужно вынуть сетку и очистить ее.

Окончательное удаление сетки разрешается после прекращения ее засорения, что фиксируется падением давления на всасывании, а затем при контрольном вскрытии.

4.5.6. Трубопроводы охлаждающей воды перед подсоединением должны быть очищены и промыты.

4.5.7. Трубопровод от разгрузочной камеры насоса следует подсоединить к всасывающему трубопроводу не под прямым углом, а под углом 30° по ходу воды и на расстоянии не менее 3 м от фланца входящего патрубка насоса во избежание завихрения основного потока.

4.5.8. Обратный клапан должен быть подвергнут проверке на плотность керосиновой пробой. Перед установкой обратного клапана необходимо продуть его внутреннюю полость сжатым воздухом для освобождения от грязи и пыли.

Со стороны нагнетательного трубопровода клапан должен быть отглушен на весь период монтажа до периода подсоединения трубопровода.

При неудовлетворительном состоянии уплотнительных поверхностей фланцев или тарелки и седла клапана их необходимо притереть.

4.5.9. При строповке, погрузке и разгрузке клапана необходимо следить, чтобы трос не повредил уплотнительные поверхности фланцев и конечный выключатель.

4.5.10. При приварке обратного клапана к напорному трубопроводу, а также к трубопроводу рециркуляции недопустимо попадание сварочного гратта во внутреннюю полость клапана (или трубы).

4.5.11. Фланцевое соединение обратного клапана с нагнетательным патрубком насоса должно быть надежно уплотнено металлической прокладкой.

4.5.12. Обратные клапаны должны устанавливаться строго вертикально. При установке необходимо убедиться в легкости хода валика клапана.

4.5.13. Снятие заглушек с патрубков насоса или с обратного клапана для подсоединения испытанных под давлением трубопроводов допускается только после окончания монтажа трубопроводов и их тщательной очистки, промывки и продувки во избежание попадания в насос посторонних предметов.

## 4.6. Монтаж масляной установки

4.6.1. Монтаж масляной установки выполнять по чертежам проектной организации в соответствии со схемой, сборочными чертежами масляной установки и настоящей Инструкцией.

**4.6.2.** Перед началом монтажа маслоустановки необходимо произвести ревизию арматуры, маслонасосов, маслоохладителей, масляных фильтров и маслобака.

При ревизии обратных клапанов резиновые уплотнительные кольца заменить кольцами из маслобензостойкой резины согласно заводскому чертежу.

**4.6.3.** Монтаж маслопроводов, не входящих в поставку завода-изготовителя, производится в такой последовательности: изготовление, контрольная сборка, разборка; гидравлическое испытание на прочность и плотность и очистка труб; окончательная сборка маслопровода.

**4.6.4.** При изготовлении и монтаже маслопроводов должна быть предусмотрена легкость их разборки и сборки. Во время предварительной сборки на масляных трубах должны быть приварены, согласно чертежам и схемам, все необходимые штуцеры для арматуры и приборов. Во время сборки необходимо следить за тем, чтобы не было перекосов и натягов во фланцевых соединениях труб. Чистку маслопроводов выполнять ортофосфорной кислотой.

Внутренние поверхности маслопроводов, включая места сварки стыков, приварки фланцев и бобышек, должны быть тщательно очищены от песка и ржавчины. Поверхность фланцев после их приварки к трубам следует проверить по плите и при необходимости обработать.

**4.6.5.** Для уплотнения фланцевых соединений следует применять прессшпан толщиной 0,5—1,0 мм, смазанный шеллаком или бакелитовым лаком. Внутренний диаметр прокладки должен быть больше диаметра зеркала фланца на 2—3 мм.

**4.6.6.** После чистки маслопроводов и их окончательной сборки никаких работ с масляными трубами производить не разрешается.

**4.6.7.** Горизонтальные участки сливных трубопроводов должны иметь уклон не менее  $3^{\circ}$  в сторону слива. Вся арматура должна быть установлена в местах, удобных для ее обслуживания.

**4.6.8.** Между фланцами, в местах подсоединения маслопроводов (напорных и сливных) и стойками подшипников электродвигателей, должны быть установлены изолирующие кольцевые прокладки из гетинакса или текстолита. Изолируются также болты и гайки (рис. 20 и 21). Изолирующие прокладки и шайбы должны быть больше наружных диаметров фланцев и металлических шайб на 3—6 мм.

Электрическое сопротивление изоляции подшипника при полностью собранных маслопроводах должно быть не менее 1 МОм. Измерение производить мегомметром на 1000 В.

**4.6.9.** При монтаже маслобака верхнюю часть указателя уровня, устанавливаемую на крышке бака, выставить перпендикулярно поверхности масла.

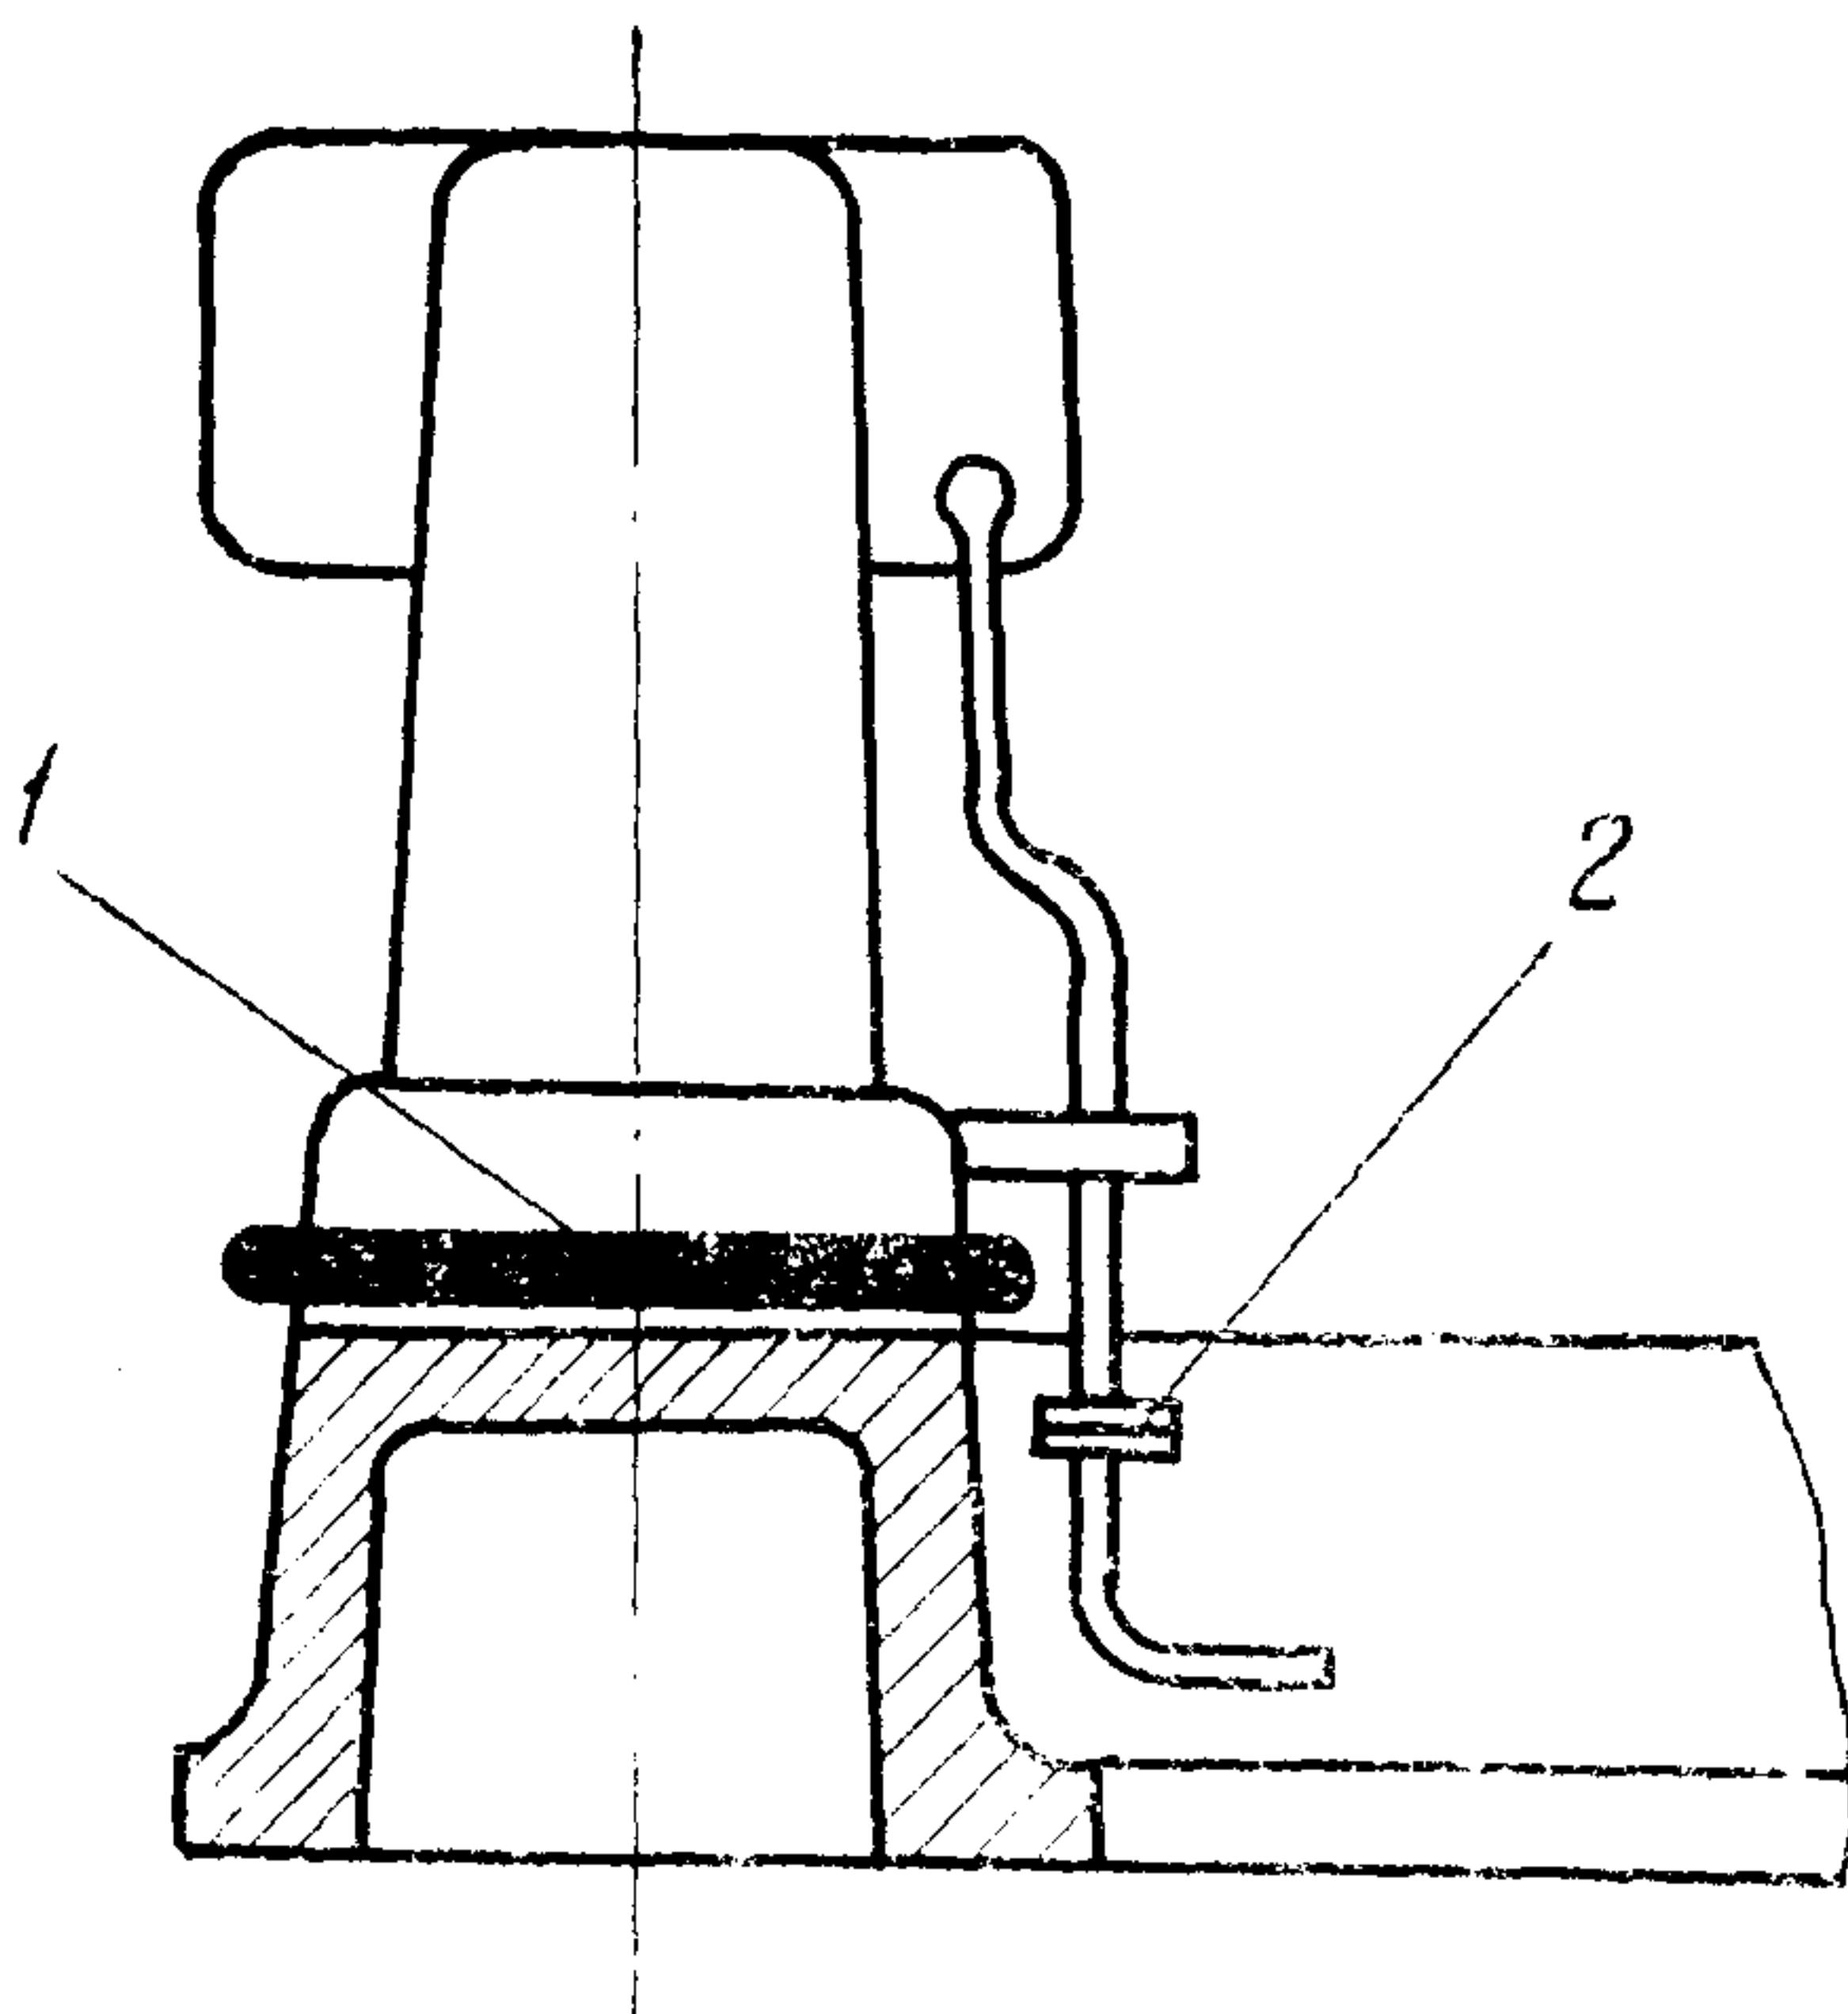


Рис. 20. Изоляция маслопровода подшипникового стояка:  
1 — гетинаксовая прокладка под подшипниковый стояк; 2 — гетинаксовая прокладка между фланцами маслопровода.

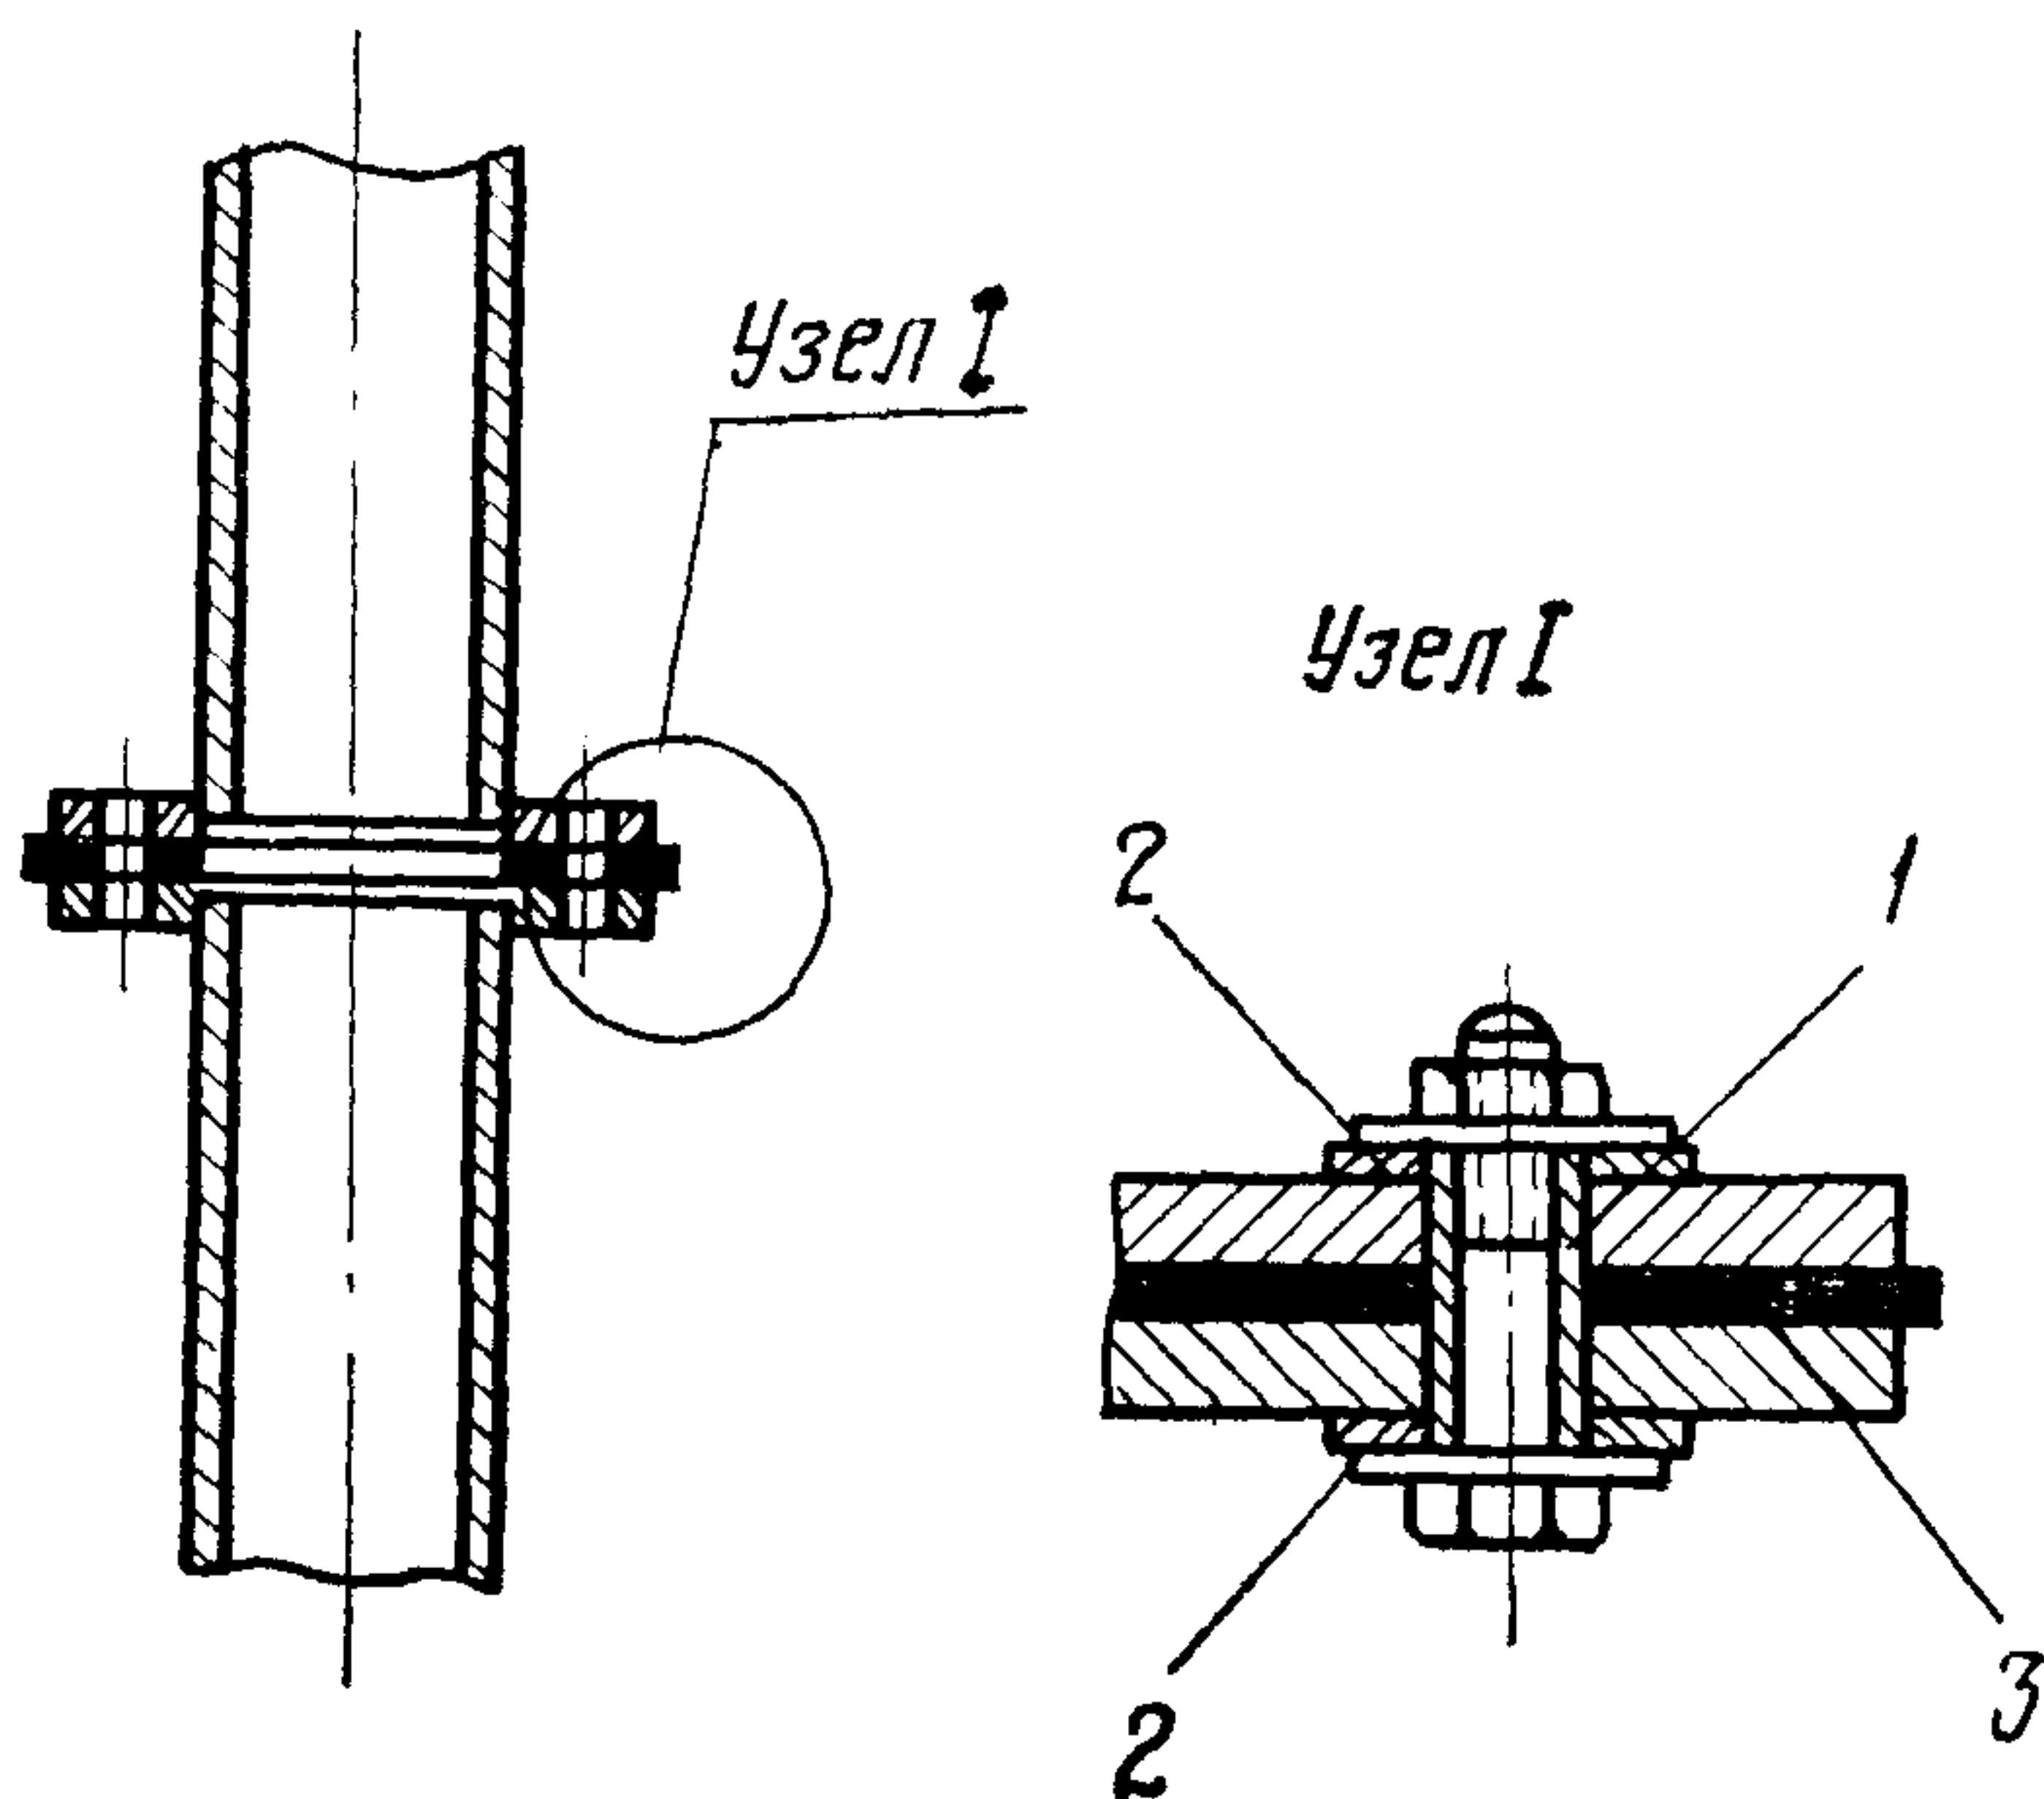


Рис. 21. Изоляция фланцев маслопровода:  
1 — бакелитовая трубка; 2 — текстолитовая шайба; 3 — гетинаксовая прокладка.

Отметки верхнего, нижнего и аварийного уровня масла в баке нанести на шкалу указателя при первоначальном пуске насоса (отметку аварийного уровня масла нанести красной чертой).

Маслоохладители, фильтр и маслобак следует тщательно промыть горячей водой.

4.6.10. Масляные трубопроводы испытать на плотность в течение 15—30 мин гидравлическим давлением: у насосов ПЭ270-150 давлением 5 кгс/см<sup>2</sup>, у насосов для котлов на давление пара 140 кгс/см<sup>2</sup> давлением 6 кгс/см<sup>2</sup>. Сливные маслопроводы испытать давлением воды 1—1,5 кгс/см<sup>2</sup>.

4.6.11. При ревизии маслоохладителей следует проверить зазоры между внутренней поверхностью корпуса маслоохладителя и наружными краями больших поперечных перегородок трубной системы, которые должны соответствовать заводским чертежам. В процессе ревизии маслоохладителей необходимо провести гидроиспытание на давление, предусмотренное в чертежах.

4.6.12. Разбирая маслонасос, необходимо проверить маркировку сопрягаемых деталей, установку конических штифтов и их состояние, а также замерить диаметры и толщины всех прокладок. Сборку насосов следует производить на новых прокладках, толщина которых должна равняться толщине старых прокладок, для обеспечения осевых зазоров между торцами ведомых винтов и втулкой, а также между втулками подшипника и крышкой сальника.

При сборке необходимо проверить все детали, чистоту внутренних поверхностей насоса для протока масла и обдувать их сжатым воздухом. Необходимо замерить диаметры и определить зазоры между винтами и обоймой корпуса, а также между винтами и втулками и сравнить их с допусками на чертежах маслонасосов; проверить установку всех стопорных и призонных болтов, провернуть ротор, убедиться в легкости его вращения и прослушать, нет ли задеваний и трений внутри насоса.

В маслонасосе НМ-32 (для питательного насоса ПЭ270-150) подбором бумажных прокладок между звездочкой и щеками достигается необходимый по чертежу суммарный осевой зазор 0,12—0,20 мм (рис. 22). Зазоры обеспечить за счет толщины прокладок  $b = 0,06--0,1$  мм, укладываемых между щеками (всасывающей и напорной) и обоймой звездочки. При этом должна быть обеспечена плоскость торцов напорной и всасывающей камер с соответствующими щеками.

При сборке следует убедиться в соответствии зазоров в местах сочленения вала питательного насоса с валиком маслонасоса, а также в соответствии установки щек заводскому чертежу.

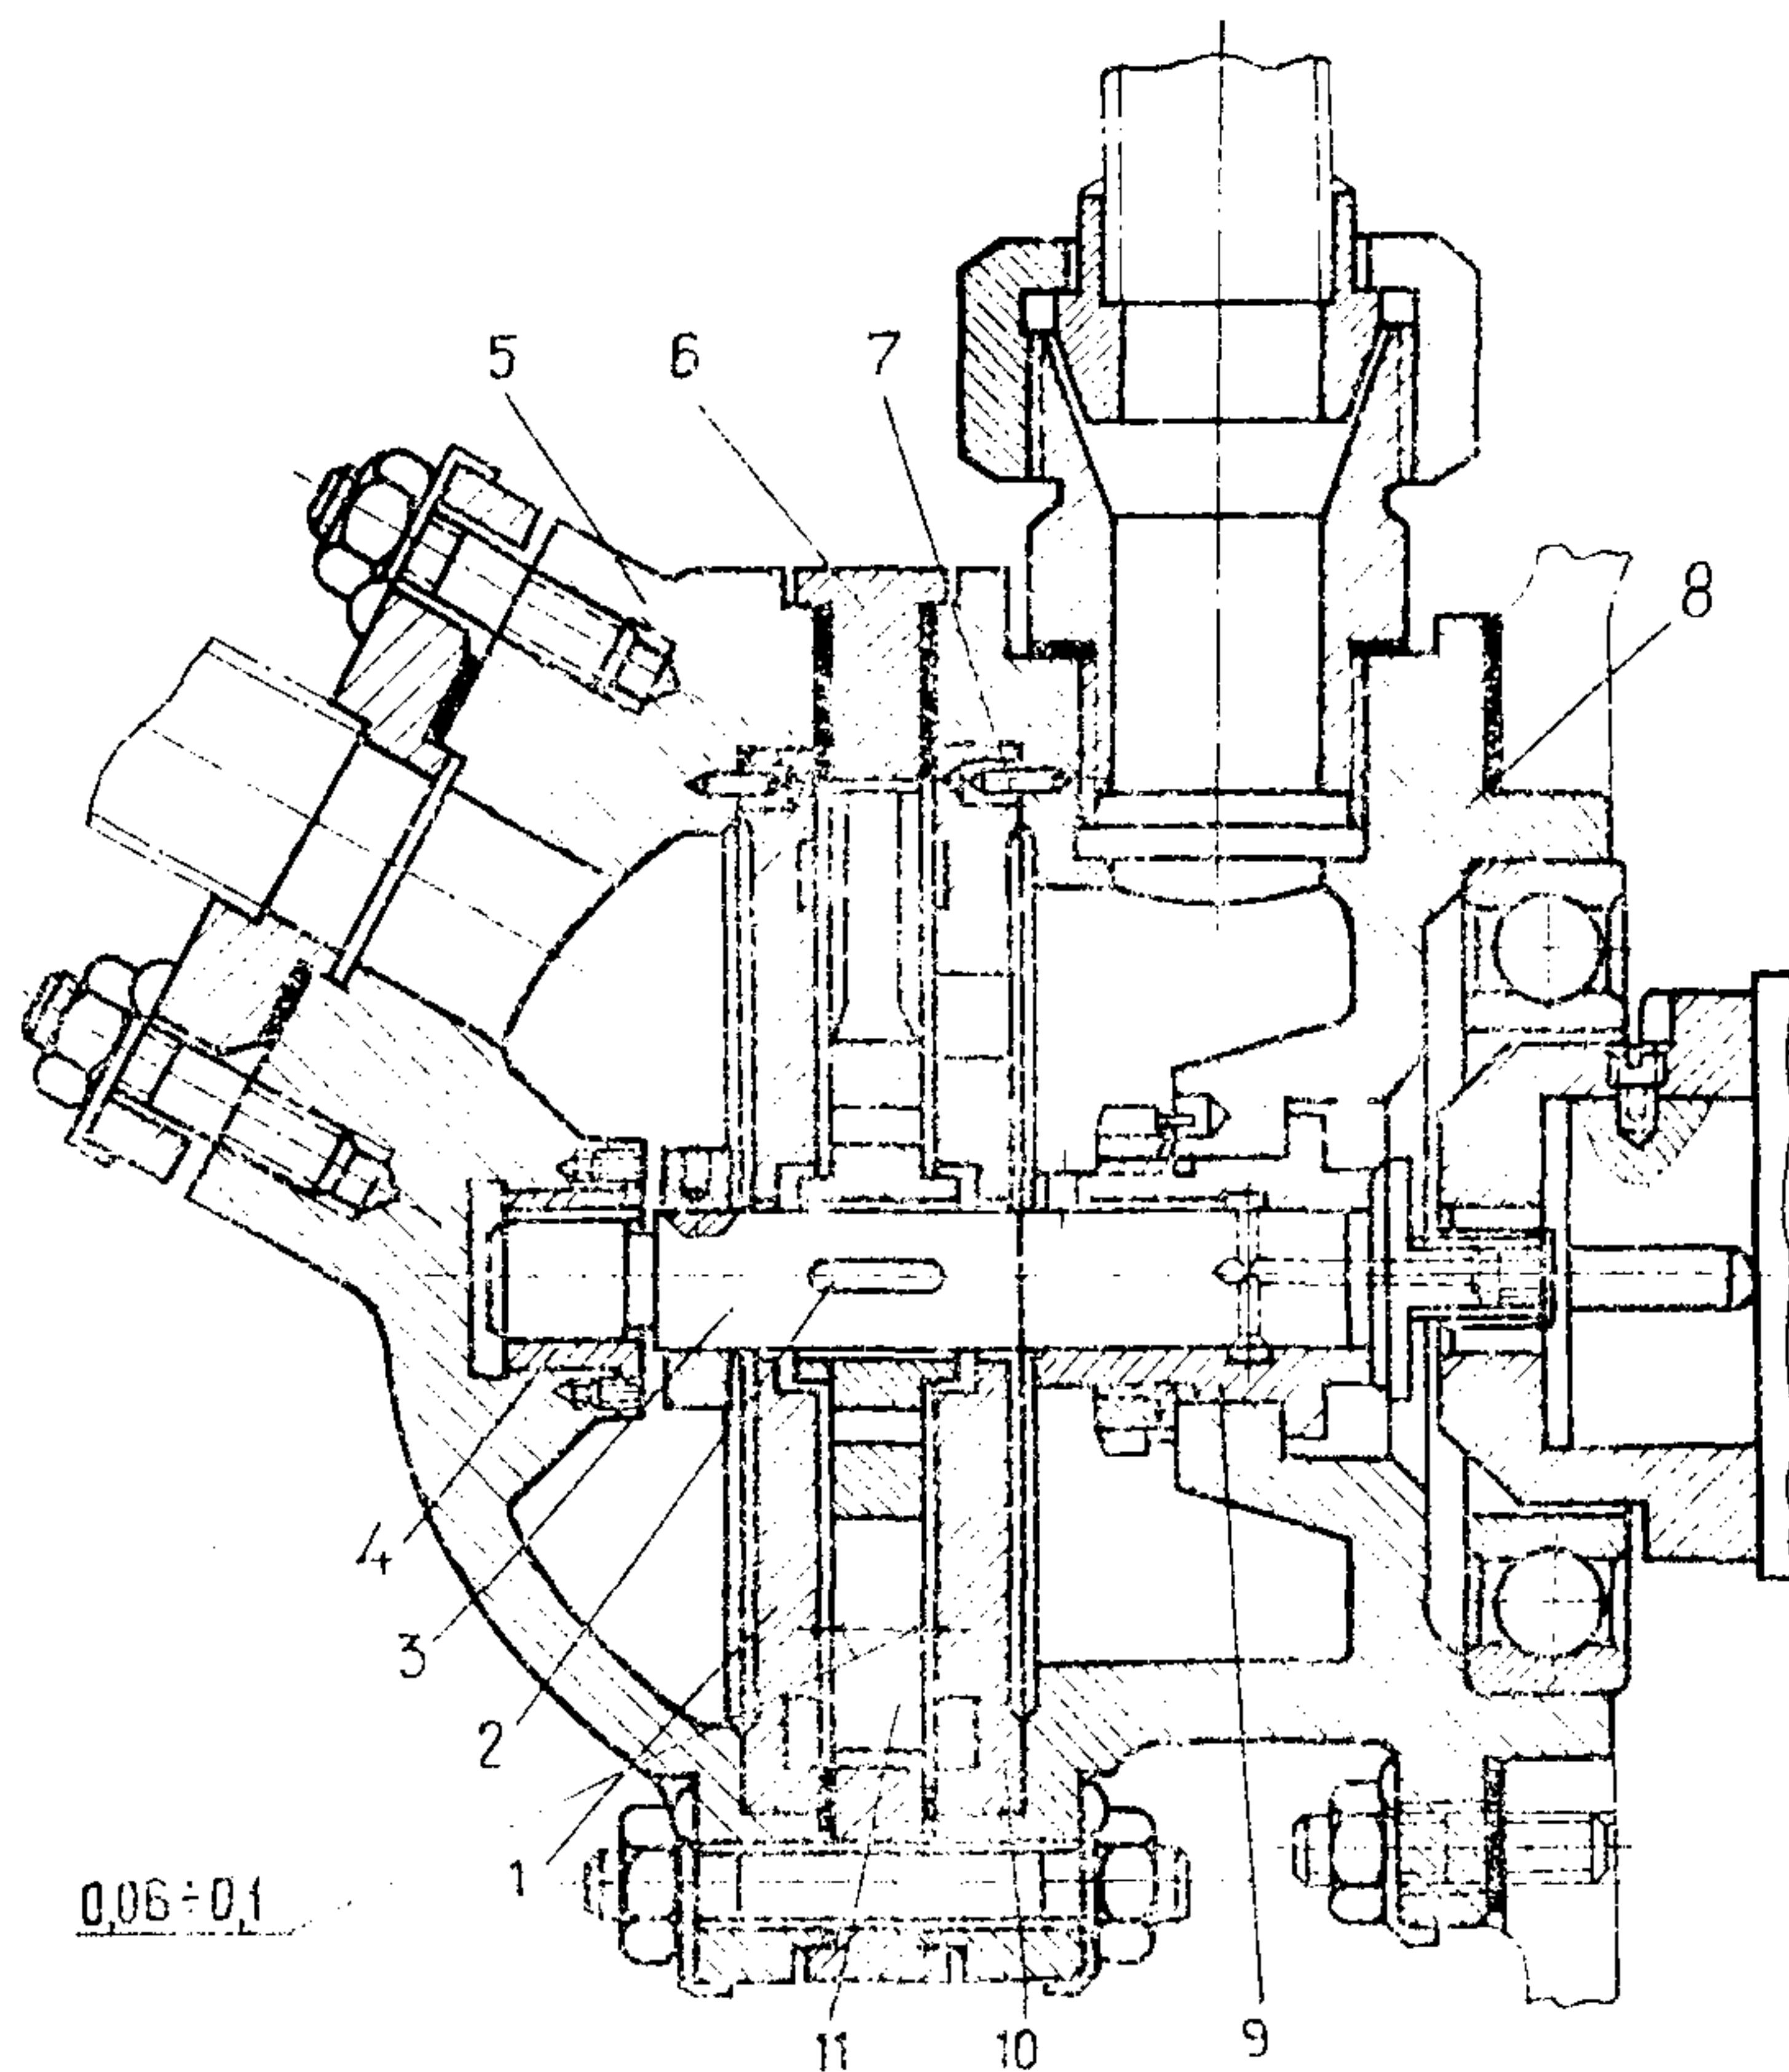


Рис. 22. Рабочий масляный насос НМ-32:

1 — всасывающая щека; 2 — шпонка; 3 — валик; 4, 9 — бронзовая втулка; 5 — крышка всасывающей камеры; 6 — обойма; 7 — штифт; 8 — корпус напорной камеры; 10 — напорная щека; 11 — рабочее колесо-звездочка.

## 5. ОПРОБОВАНИЕ НАСОСНОГО АГРЕГАТА

### 5.1. Подготовка к пуску

5.1.1. К опробованию питательных насосных агрегатов можно приступить только после окончания всех монтажных и строительных работ. При опробовании следует руководствоваться инструкцией по эксплуатации, имеющейся на ГРЭС или ТЭЦ, и технической документацией заводов-изготовителей.

5.1.2. Перед пуском насоса площадка вокруг него должна быть очищена от мусора, грязи и посторонних предметов, а также должны быть проверены: надежность крепления гай-

ками всех наружных болтов и шпилек (фундаментных, подшипников, прижимных планок и т. п.); наличие всех конических штифтов на сопрягаемых деталях (подшипниках, узелке осевого сдвига и т. п.); правильность работы задвижек, вентиляй при открывании и закрывании и обратного клапана на напорной стороне насоса; исправность действия дистанционных приводов и наличие на них указателей вращения; плавность поворота роторов насосной установки; наличие необходимого количества масла в масляном баке по маслоуказателю (отстойная вода должна быть слита); наличие напора воды в магистралях для охлаждения сальников, масло- и воздухоохладителей, наличие данных анализа масла и заключения лаборатории о соответствии его действующим ГОСТам; наличие и исправность контрольно-измерительных приборов

5.1.3. Положение задвижек и вентиляй должно соответствовать указаниям инструкции по эксплуатации.

5.1.4. Залить чистое масло в маслобак при помощи маслоочистительных машин (центрифуги или фильтро-пресса), а при их отсутствии — обязательно через сетку с числом ячеек 800—1000 на 1 см<sup>2</sup> и марлю, уложенную на этой сетке в тричетыре слоя.

5.1.5. Произвести промывку труб масляной системы путем прокачки масла через обводные перемычки, временно соединяющие напорные линии со сливными (без последующего вскрытия подшипников и муфты и т. д.) или через вкладыши с удаленными верхними половинами (с последующей чисткой их после доведения масла до нужных кондиций). На подводе масла к золотнику гидромуфты установить фильтрующие сетки.

5.1.6. При прокачке системы периодически производить очистку сеток двойного маслофильтра, который позволяет попеременно производить очистку сеток без остановки насоса.

Прокачку масла производить до тех пор, пока не будет установлено отсутствие в масле механических примесей.

5.1.7. При вскрытии подшипников промыть вкладыши и проверить их состояние, а шейки валов и зубчатые муфты обереть чистыми салфетками. При сборке подшипников залить во вкладыши чистое масло и от руки прокрутить роторы.

5.1.8. При подаче масла из маслобака в систему смазки агрегата убедиться, наблюдая через смотровые окна сливных патрубков подшипников, что к подшипникам поступает достаточно большое количество масла. Разность температур подшипников и подводимого масла должна быть не более 15°С.

Установить давление в конце напорной масляной магистрали 1,2 кгс/см<sup>2</sup>, изменяя количество перепускаемого масла из напорной линии в маслобак при помощи вентиля.

5.1.9. При опробовании пускового масляного электронасоса следует проверить положение уровня в маслобаке при работе маслонасоса и при его остановке и выпустить воздух из маслоохладителей. В конце напорной магистрали установить давление масла в пределах 1,0—1,5 кгс/см<sup>2</sup> соответствующим открытием задвижки. После регулировки задвижку опломбировать.

5.1.10. Все подготовительные работы по пуску электродвигателей главного насоса и вспомогательных электронасосов должны быть проведены при рассоединенных полумуфтах.

Для проверки направления вращения электродвигателя его ротор включается на 1 с.

Обкатка электродвигателя должна производиться до тех пор, пока не установится нормальная температура подшипников (не более 60°C), но не менее 8 ч. Вибрация подшипников электродвигателей не должна превышать 0,05 мм.

5.1.11. Для агрегата с гидромуфтой соединить зубчатую муфту «электродвигатель—гидромуфта» и произвести пробный пуск с целью оценки качества монтажа и центровки гидромуфты с электродвигателем. Эти работы проводить в соответствии с инструкцией по эксплуатации гидромуфты.

5.1.12. Разъединение и соединение полумуфт разрешается производить только при разобранной схеме питания электродвигателей. Перед опробованием агрегатов на муфты должны быть надеты и закреплены защитные кожухи.

Персонал, принимающий участие в пуске, не должен находиться против муфт. При собранных муфтах и собранной электрической схеме производить какие-либо работы на агрегатах насосной установки категорически воспрещается.

5.1.13. Перед пуском необходимо произвести равномерный прогрев насоса до тех пор, пока температура наружного корпуса не станет на 10—20°C ниже температуры воды в деаэраторе при условии, что разность температур верха и низа корпуса будет не более 25°C.

5.1.14. Проверить, открыты ли задвижка на входном трубопроводе, вентиль на линии рециркуляции и закрыта ли задвижка на напорном трубопроводе.

5.1.15. Произвести прокачку конденсата через систему концевых уплотнений (рекомендуется вынуть стаканы из фильтров конденсата) продолжительностью не менее 2 ч. При этом следует отрегулировать регулирующий клапан «после себя» на давление 10 кгс/см<sup>2</sup>. При необходимости произвести очистку водяных фильтров.

## 5.2. Дополнительные указания по подготовке к пуску насоса ПЭ270-150

5.2.1. Отпустить гайки крепления лап крышки нагнетания. После прогрева насоса затянуть гайки.

**5.2.2.** Задвижка на разгрузочном трубопроводе должна быть открыта. Пуск насоса при закрытой задвижке приводит к поломке насоса. Рекомендуется не устанавливать ее или опломбировать в открытом положении.

### 5.3. Пуск и опробование

**5.3.1.** Пуск и остановка насосного агрегата производятся с блочного щита. Пуск может производиться как обслуживающим персоналом при помощи ключа управления, так и автоматом ввода резерва (АВР).

#### Пуск агрегата с гидромуфтой

При поступлении импульса от ключа управления или АВР включаются одновременно два маслонасоса. Когда давление в конце масляной магистрали достигнет 0,7 кгс/см<sup>2</sup>, включается масляный выключатель главного электродвигателя.

#### Пуск агрегата без гидромуфты

При поступлении импульса от ключа управления или АВР включается один маслонасос. Когда давление в конце масляной магистрали достигнет 0,7 кгс/см<sup>2</sup>, включается масляный выключатель главного электродвигателя.

**5.3.2.** Пуск насоса ПЭ270-150 осуществляется следующим образом. При поступлении импульса от ключа управления или АВР включается пусковой маслонасос. Когда давление в конце масляной коммуникации достигнет 0,7 кгс/см<sup>2</sup>, включается масляный выключатель главного электродвигателя. Пусковой маслонасос работает в течение 5 мин, после чего он останавливается, а дальнейшее питание агрегата маслом осуществляется от рабочего маслонасоса.

**5.3.3.** При положительных результатах предварительного опробования следует включить в работу насосный агрегат на рециркуляцию на 2 ч. Во время работы насоса необходимо наблюдать и записывать: температуру подшипников, которая не должна превышать 60—65°C, давление и температуру масла после маслоохладителей и перед подшипниками; давление и температуру питательной воды на всасе насоса; давление питательной воды в напорном патрубке насоса; давление масла в конце напорной магистрали; перепад давления масла на маслофильтре; давление конденсата, поступающего для охлаждения концевых уплотнений насоса; уровень масла в маслобаке, положение указателя осевого сдвига ротора главного питательного насоса; нагрузку электродвигателя. Необходимо отрегулировать подачу холодного конденсата на уплотнения

главного насоса, а также на масло- и воздухоохладители. Основные показатели при работе насосов приведены в табл. 1.

5.3.4. Не допускается перегружать насос более, чем указано в его паспорте. Категорически запрещается пускать насос при закрытой задвижке на всасывающем патрубке или закрытых вентилях на трубопроводе от камеры гидропяты или на линии рециркуляции.

5.3.5. Если при опробовании агрегата появляется необходимость в частых пусках и остановках его, следует учесть, что допускаются два пуска электродвигателя подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния при напряжении на выводах в процессе пуска не ниже 0,8 номинального.

Последующие пуски возможны после трехчасового перерыва для полного охлаждения обмоток статора и ротора.

5.3.6. При опробовании насоса с гидромуфтой проверить работу чернико-золотникового устройства, для чего следует:

- а) перевести на ручное управление исполнительный механизм;
- б) задавать различные положения чернику, врашая маховик исполнительного механизма.

При работе агрегата максимальная температура масла на выходе из черпака не должна превышать 65°C при скольжении от 3 до 20%.

При работе агрегата в режиме растопки котла допускается максимальная температура масла на выходе из черпака 80°C. Длительная работа при температуре 80°C не рекомендуется. При повышении температуры масла до 90°C агрегат следует отключить.

#### 5.4. Остановка агрегата

5.4.1. Полная остановка агрегата производится с блочного щита. Системой автоматики предусмотрена аварийная автоматическая оснастка агрегата для его остановки в случае необходимости. На местном щите имеется кнопка для экстренной остановки агрегата.

5.4.2. После остановки агрегата маслонасосы отключаются не ранее, чем через 5 мин после выключения электродвигателя питательного насоса.

После остановки насосного агрегата следует убедиться в том, что обратный клапан закрыт и открыт вентиль на линии рециркуляции.

**5.4.3.** Агрегат следует останавливать аварийно в следующих случаях:

- а) при появлении дыма из подшипников насоса или электродвигателя;
- б) при появлении дыма, искр из электродвигателя или запаха горящей изоляции;
- в) при запаривании насоса;
- г) при падении давления масла до  $0,3 \text{ кгс}/\text{см}^2$ ;
- д) при подъеме давления за гидропятаой более  $12 \text{ кгс}/\text{см}^2$ ;
- е) при внезапном возникновении сильной вибрации;
- ж) при достижении предельного осевого сдвига ротора питательного насоса;
- з) при повышении температуры подшипников выше  $70^\circ\text{C}$  и отсутствии возможности ее понижения;
- и) при появлении металлического шума или стука в электродвигателе или насосе;
- к) при понижении уровня масла в масляном баке ниже минимально допустимого и отсутствии возможности восстановить нормальный уровень;
- л) при прекращении подачи конденсата на уплотнения насоса.

**5.4.4.** При опробовании насосного агрегата могут возникнуть неполадки в его работе, вызванные неправильным монтажом или обслуживанием. Во всех случаях необходимо принять срочные меры к устранению неполадок. Наиболее характерные неполадки, причины их возникновения и способы устранения приведены в табл. 9 и 10.

## **6. УКАЗАНИЯ ПО РЕВИЗИИ ОБОРУДОВАНИЯ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ**

### **6.1. Общие указания**

**6.1.1.** При поступлении насосного агрегата без заглушек и пломб, в случае необходимости переконсервации оборудования, хранящегося на складе более двух лет, а также при обнаружении дефектов в процессе монтажа должна быть произведена ревизия оборудования.

**6.1.2.** Перед разборкой насоса необходимо проверить наличие меток, указывающих взаимное расположение деталей, а также меток, определяющих места расположения одинаковых по размерам деталей. При отсутствии меток сделать соответствующую маркировку. Менять детали местами запрещается.

**6.1.3.** При разборке и сборке необходимо применять спе-

Таблица 9

## Ненормальности в работе насосного агрегата, причины и способы их устранения

Неполадки в работе насоса 1	Причины 2	Способы устранения 3
Насос при пуске не обеспечивает подачи и давления в напорном патрубке	Обрыв щеки задвижки входного трубопровода Засорение сетки во входном трубопроводе	Отремонтировать задвижку Очистить сетку
Насос не обеспечивает необходимой подачи, электродвигатель перегружается	Нарушена герметичность стыка между внутренним и наружным корпусами, стыков между секциями	Устранить неплотности стыков. При необходимости наплавить, проточить и притереть место под прокладку в наружном корпусе. Заменить прокладку. Проверить уплотнительные пояски в секциях
Осьное усилие не уравновешивается. Ротор «играет» в осевом направлении	Неплотность запорного вентиля на линии рециркуляции Изношенность уплотняющих колец, уплотнительных поверхностей рабочих колес	Отремонтировать вентиль Заменить уплотнительные кольца или произвести ремонт изношенных деталей
	Дроссельные щели в гидроияте и уплотнениях рабочих колес разработались	Проверить состояние уплотняющих поверхностей, произвести ремонт или замену деталей запасными. Проверить биение ротора и устранить причины механического износа
	Давление в камере за разгрузочным диском растет, переток под пятой	Проверить места уплотнений, стыков, установить новые уплотнения
	«Запаривание» насоса	Проверить величину подпора на входе в насос. Проверить открытие вентиля на линии рециркуляции. Очистить сетку во входном трубопроводе

## Продолжение табл 9

1	2	3
Вибрация насоса	<p>Ротор насоса неотбалансирован</p> <p>Расцентровка с гидромуфтой или электродвигателем</p> <p>Низкая температура масла, подводимого к подшипникам</p> <p>Вибрация трубопроводов</p> <p>Увеличение масляных зазоров во вкладыше подшипника</p>	<p>Ротор отбалансировать динамически</p> <p>Произвести перецентровку агрегата</p> <p>Обеспечить температуру масла в пределах 40—45° С с изменением количества воды подаваемой к маслоохладителям</p> <p>Устранить вибрацию</p> <p>Перезалить вкладыш или заменить запасным</p>
Неплотность стыка наружного корпуса с крышкой нагнетания	Металлическая прокладка не обжата	Произвести равномерное обжатие прокладки. При необходимости заменить прокладку
Парение из концевых уплотнений насоса	Давление запирающего конденсата ниже указанного в принципиальной схеме трубопроводов	Обеспечить необходимое давление запирающего конденсата
Перегрев подшипников насосного агрегата	<p>Недостаточное поступление масла на подшипники</p> <p>Расцентровка роторов</p> <p>Малы масляные зазоры</p> <p>Не обеспечено необходимое прилегание вала к вкладышу</p>	<p>Увеличить диаметр отверстий в дроссельных шайбах</p> <p>Проверить центровку и отцентровать</p> <p>Увеличить зазоры, пришабрить вкладыши по валу</p>
Повышение или понижение давления масла в маслосистеме	Не работает вентиль, регулирующий давление масла	Отрегулировать вентиль

Таблица 10

## Ненормальности в работе гидромуфты, причины и способы их устранения

Неполадки в работе гидромуфты	Причины		Способы устранения
	1	2	
Сильный нагрев гидромуфты при пуске	Плохой слив масла из картера гидромуфты		Проверить и очистить слив
Повышенная температура корпуса	Неправильно смонтированы трубопроводы масла Маслонасосы не развивают нужные подачи и давления		Проверить соответствие монтажа трубопроводов схемам и установочным чертежам Проверить работу маслонасосов
Повышенная температура масла на выходе из черпака	Положение золотника не соответствует тепловой нагрузке гидромуфты		Отрегулировать положение кулачка или золотника
Повышенная вибрация гидромуфты	Расцентровка гидромуфты Отставание рамы гидромуфты от бетонной заливки Повышенное отложение шлама в роторе гидромуфты Вышли из строя шарикоподшипники или роликоподшипники		Проверить центровку и отцентровать Произвести перезаливку рамы Разобрать ротор гидромуфты и удалить шлам Заменить подшипники качения
	Разбалансировался ротор гидромуфты		Произвести динамическую балансировку ротора гидромуфты в собственных подшипниках
Течи масла	Течь масла по валику золотника Течь масла по валику зубчатого сектора		Заменить манжету на валике золотника Заменить уплотнительные кольца на втулках валика зубчатого сектора

Продолжение табл. 10

1	2	3
Гидромуфта при полной подаче масла в ротор и установке черпака на минимальное скольжение не передает крутящего момента	Течь масла по шпилькам в зоне подшипников скольжения  Выплавлен плавкий предохранитель	При проведении ремонтных работ прочистить разгрузочные канавки в разъеме картера, удалив из них шеллачный лак. При сборке следить, чтобы шеллачный лак не попадал в разгрузочные канавки  Заменить плавкий предохранитель
Повышенная температура опорного подшипника со стороны электродвигателя	Недостаточное поступление смазки  Повышенная температура на выходе из черпакового устройства	Проверить давление в магистрали и состояние маслоподводящих каналов  Произвести регулировку рычажной системы и золотника
Повышенная температура опорно-упорного подшипника	Оплавление баббитовой заливки подшипника  Недостаточное поступление смазки	Заменить вкладыш, после чего проверить центровку агрегата  Проверить давление в магистрали и состояние маслоподводящих каналов
	Оплавление баббитовой заливки подшипника	Заменить вкладыш, после чего проверить центровку агрегата

циальный инструмент и приспособления, поставляемые с насосом (рис. 23, 24, 25, 26, 27 и 28).

Рабочее место для разборки и сборки должно быть оборудовано стеллажами, козлами, ящиками и досками для снимаемых узлов и деталей.

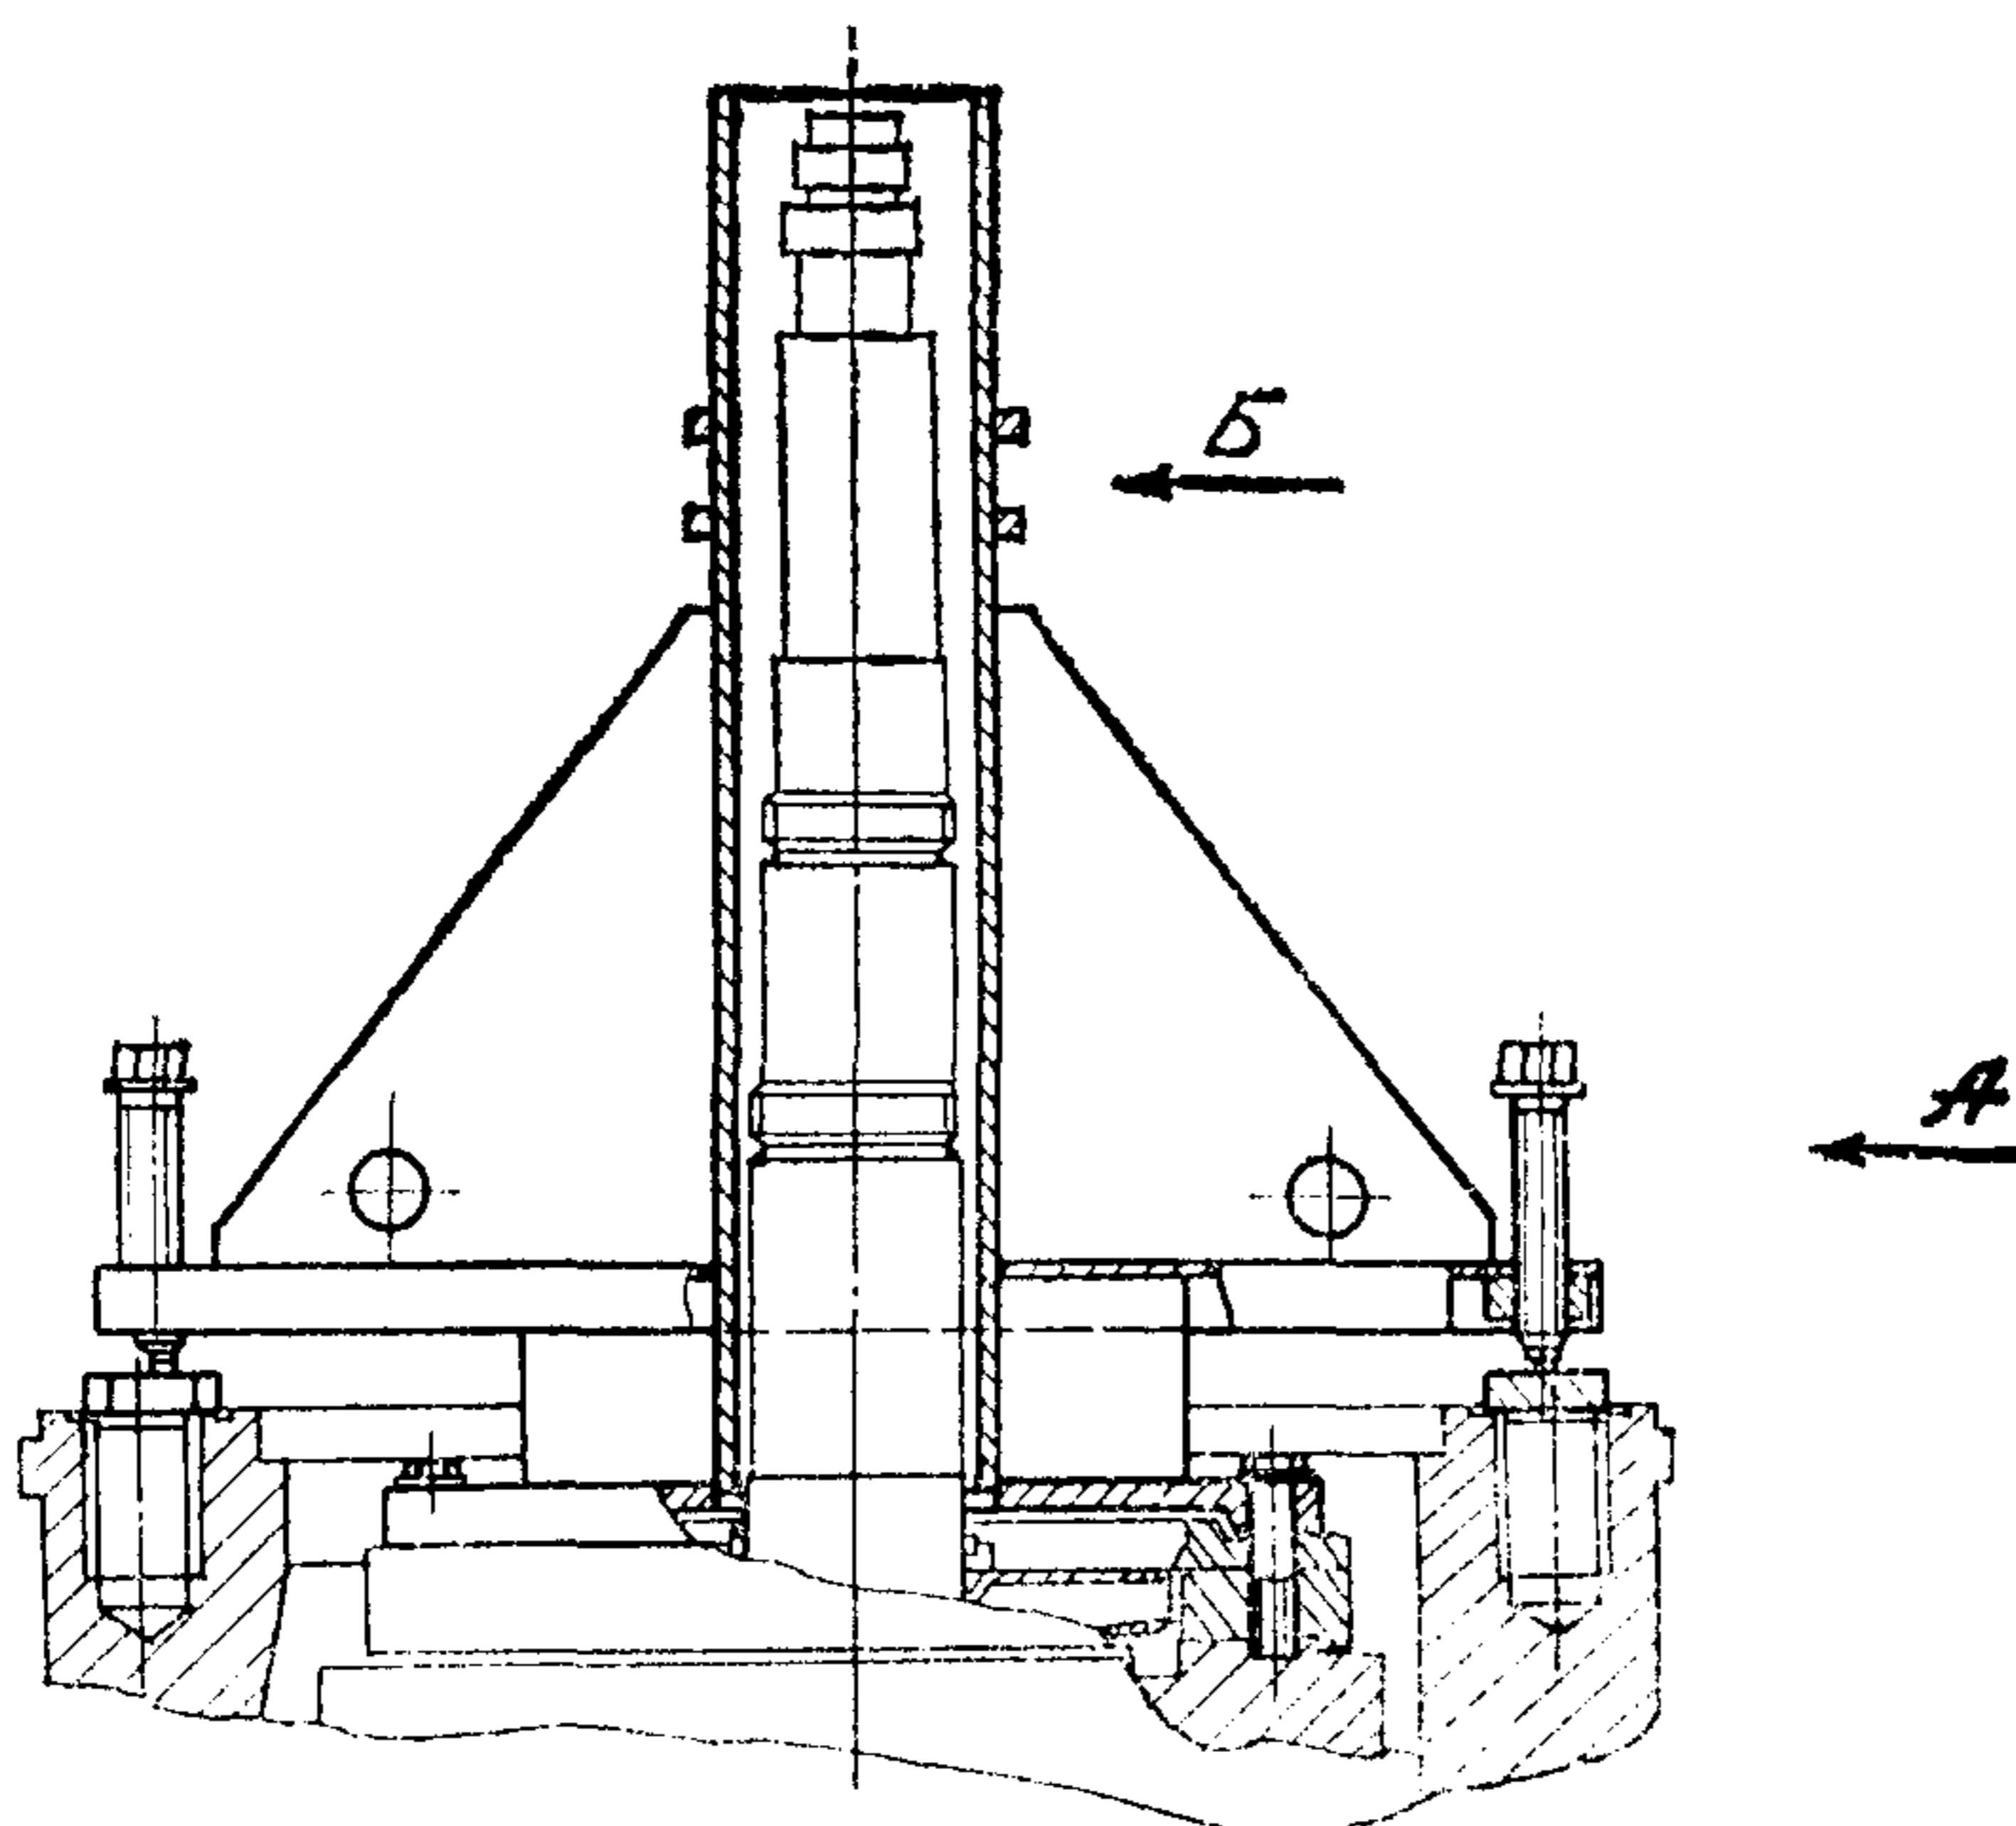


Рис. 23. Приспособление для выема внутреннего корпуса с ротором

6.1.4. При разборке узлов и деталей следить за состоянием посадочных и уплотнительных поверхностей и тщательно оберегать их от повреждений.

Узлы и детали, снятые с насоса, протирать насухо и укладывать на подстилку из плотного картона или на строганые деревянные стеллажи.

При проведении сборки и разборки деталей из нержавеющей стали необходимо соблюдать строжайшую чистоту во избежание заедания деталей на посадочных поверхностях.

Замерить и записать величину осевого разбега ротора насоса и сравнить ее с данными формуляра.

При замене деталей запчастями проверять соответствие их по посадочным поверхностям и местам сопряжений.

Категорически запрещается заменять операции, требующие применения специального инструмента и приспособлений,

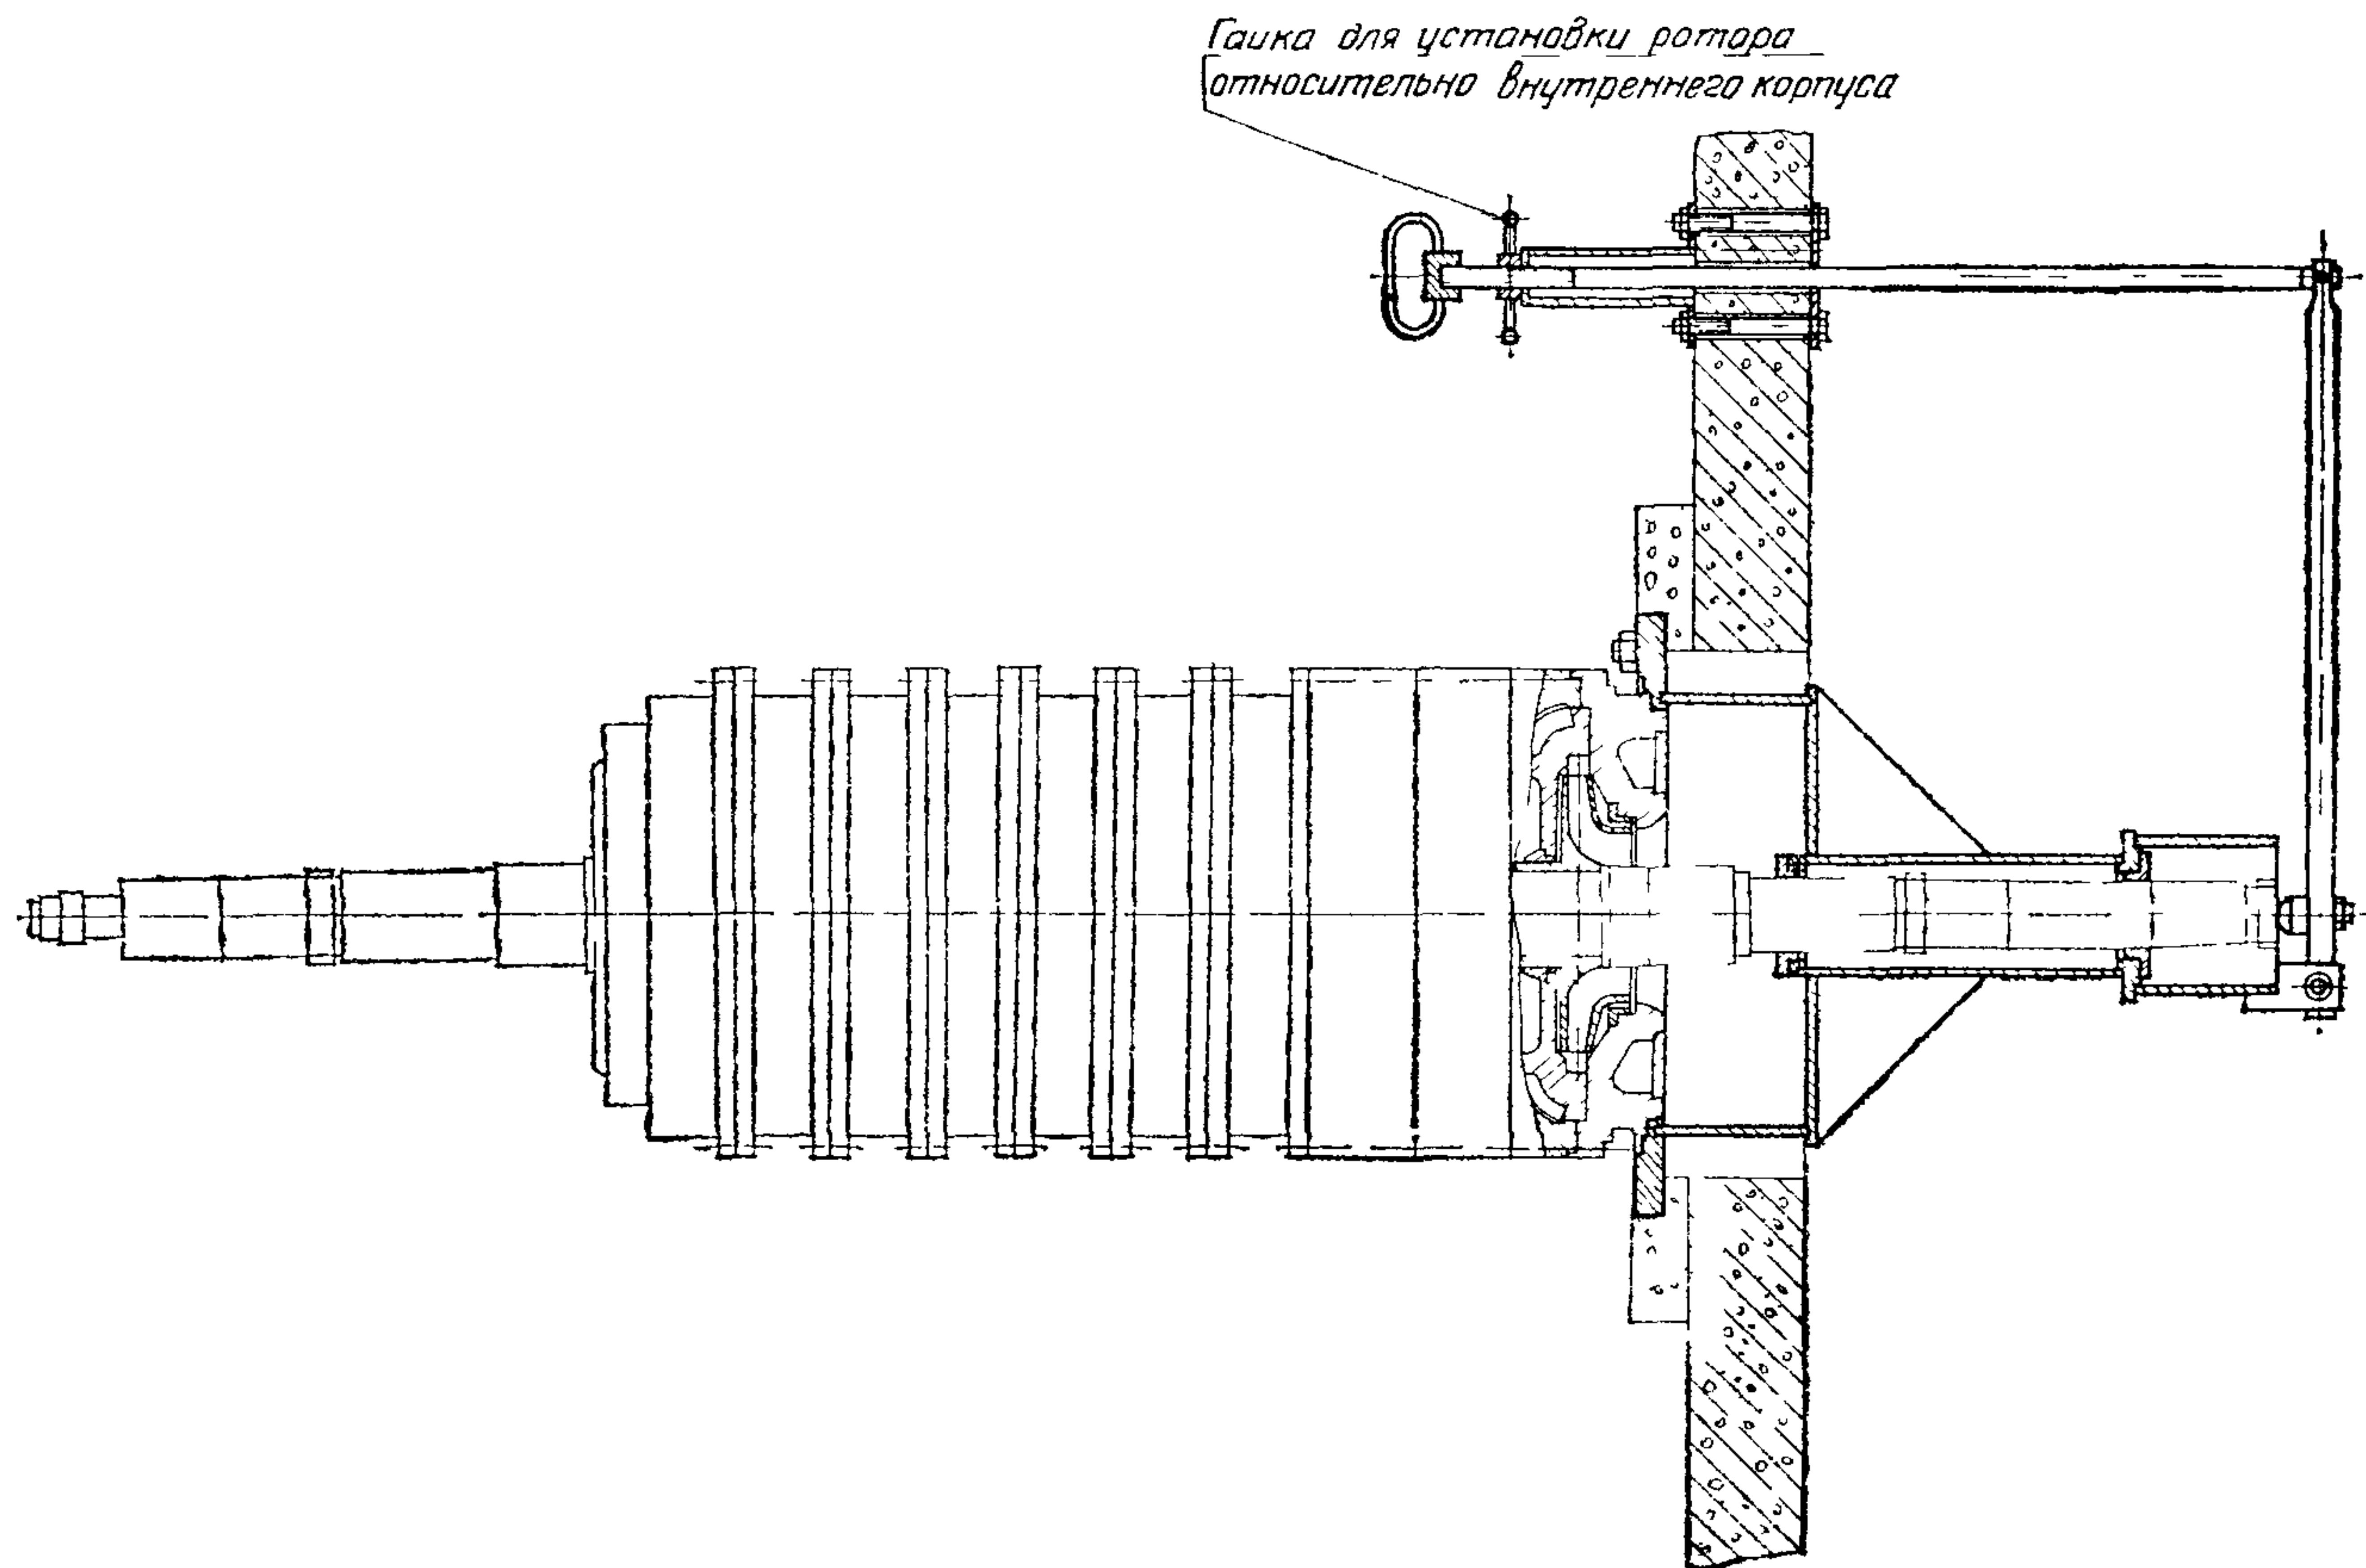


Рис. 24. Приспособление для сборки внутреннего корпуса с ротором

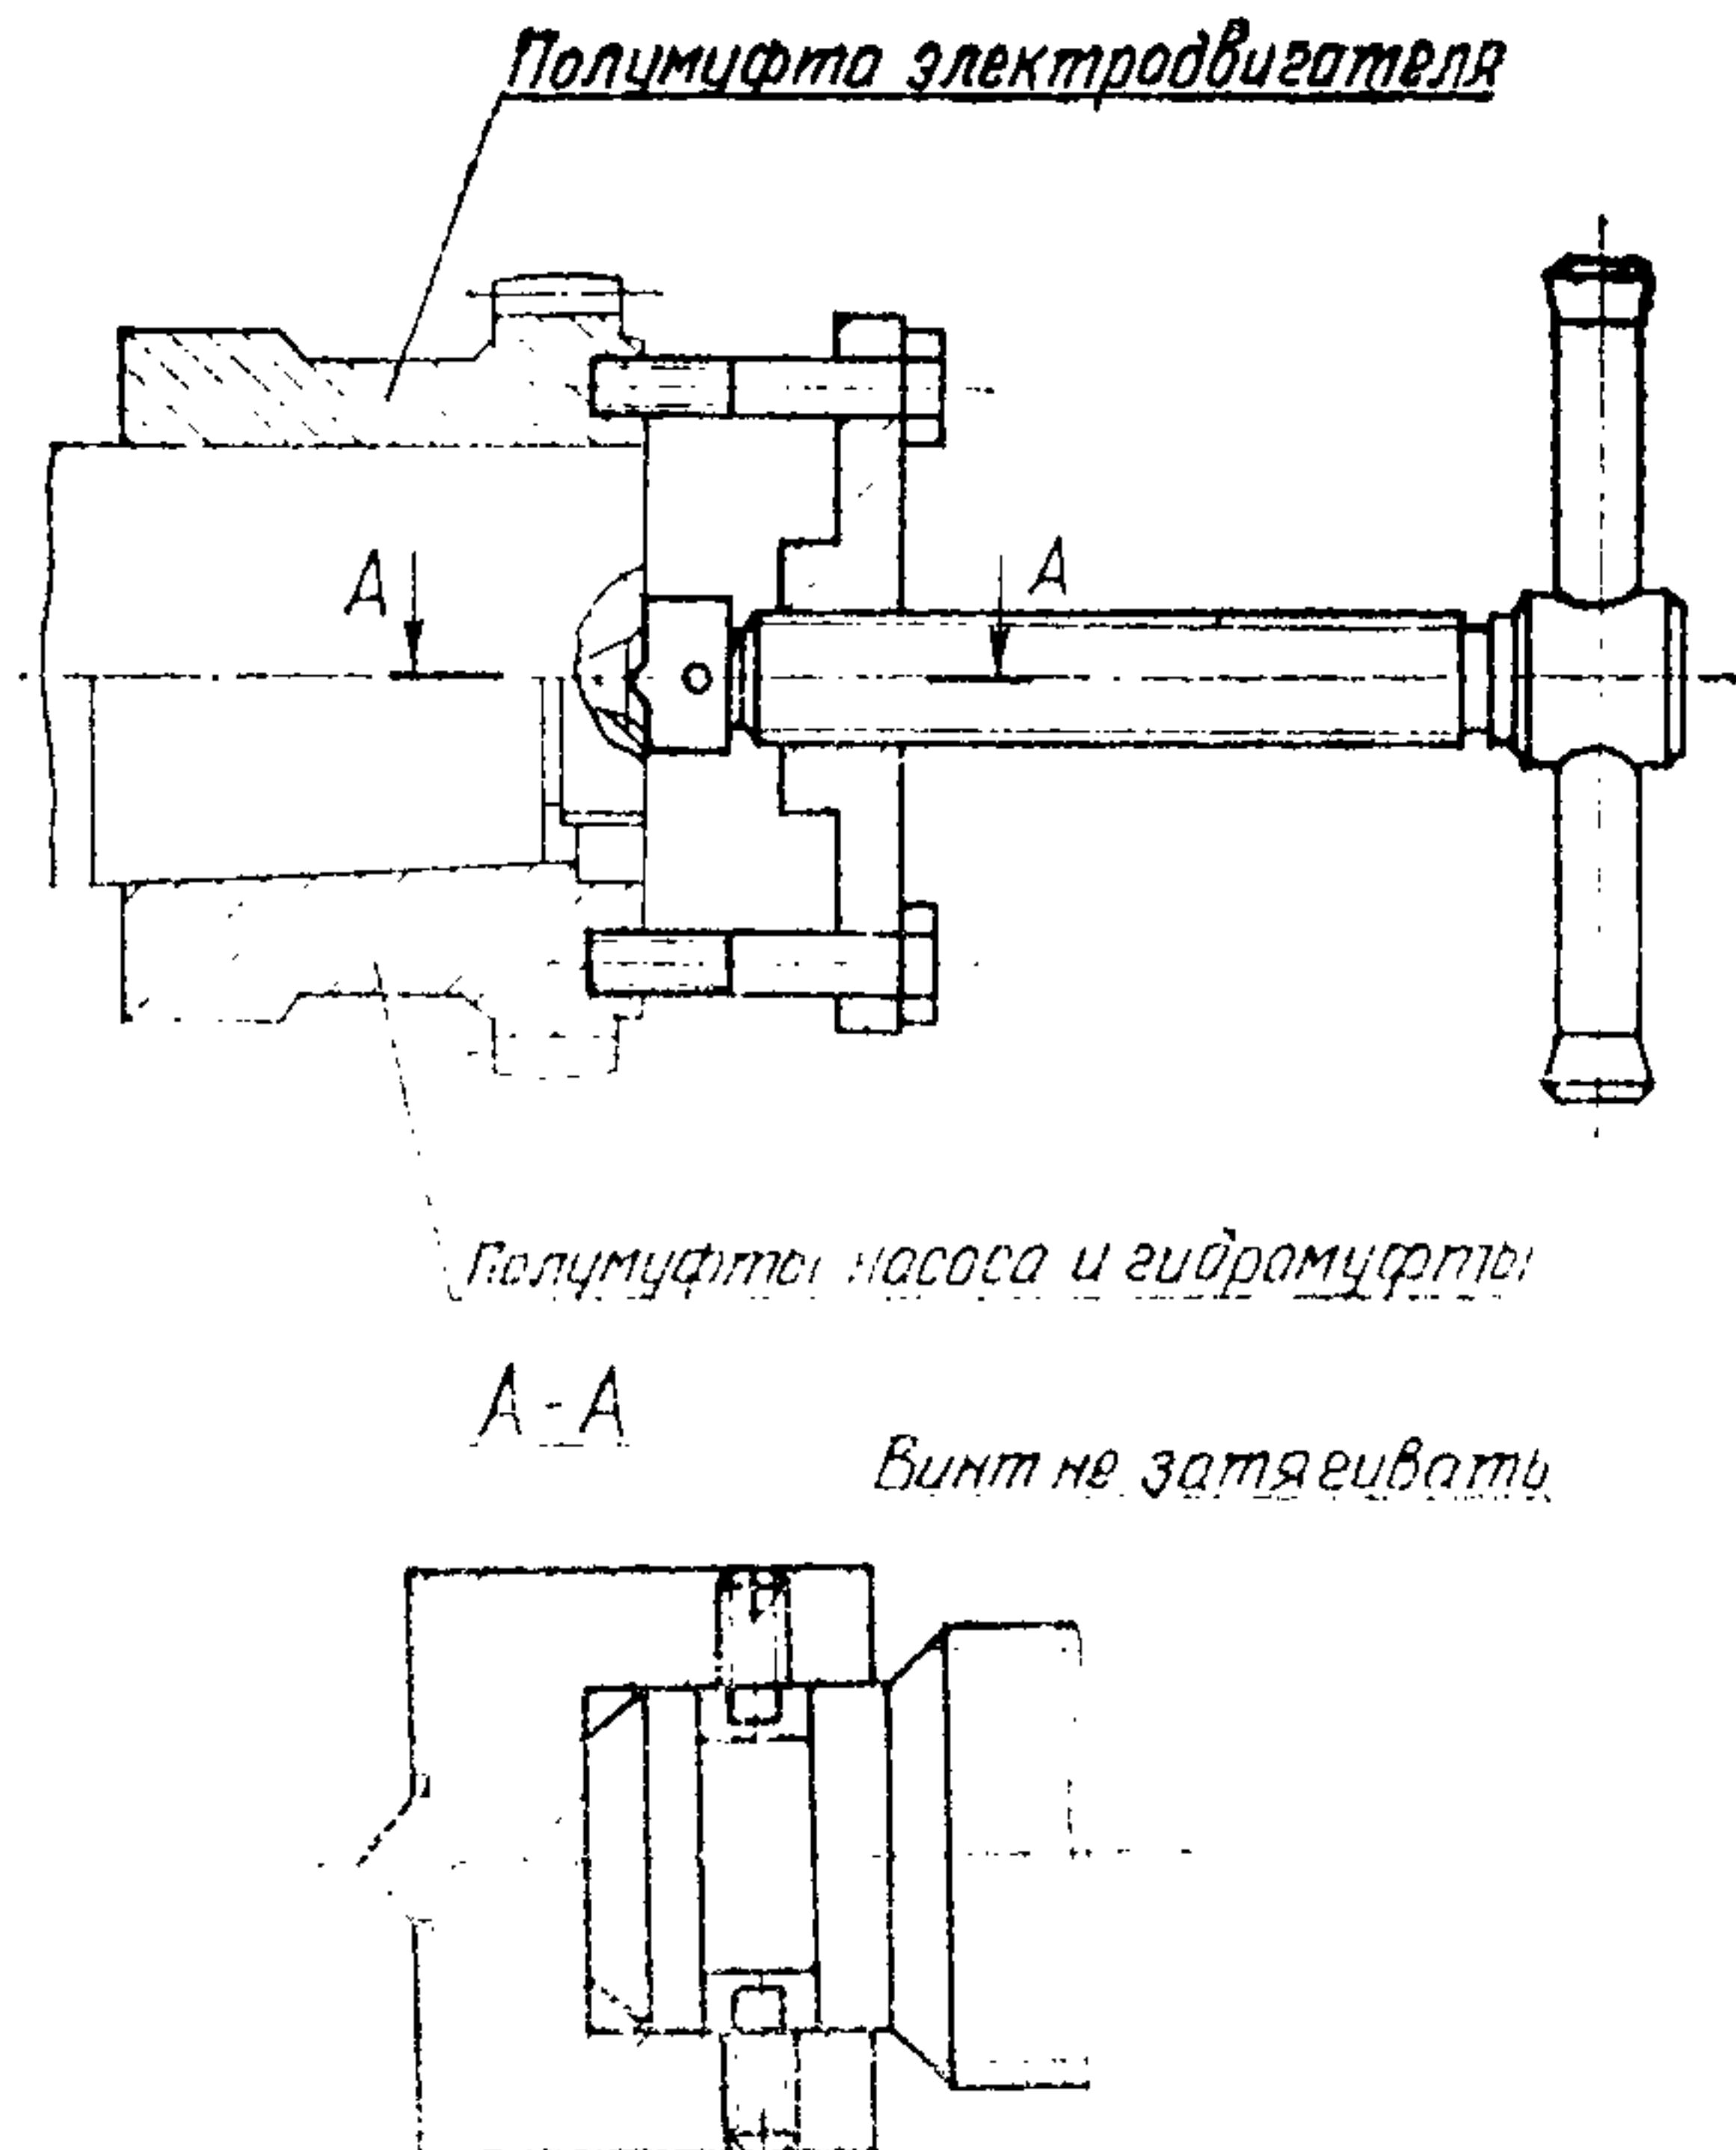


Рис. 25. Приспособление для съема зубчатых полумуфт

операциями с нанесением ударов по деталям; наносить метки на посадочных, уплотняющих и стыковых поверхностях.

6.1.5. Перед разборкой насоса, прошедшего опробование, необходимо получить у начальника цеха дирекции электростанции или его заместителя наряд-допуск на выполнение работ по разборке насоса. Одновременно до начала работ необходимо проверить надежность отключения питания электродвигателей основного насоса и масляных насосов; надежность отключения от насоса всех внешних трубопроводов.

Необходимо слить воду и масло.

6.1.6. Если корпус насоса снимался с плиты, при его установке на плиту необходимо выдержать зазоры по продольным и поперечным шпонкам, а также между головками болтов и дистанционными шайбами. Зазоры указаны в сборочном чертеже насоса.

6.1.7. Для предотвращения заедания деталей при сборке насоса смазать тонким слоем дисульфидмолибденовой смазки (46% глицерина и 54% дисульфидмолибдена) в весовом соотношении все посадочные диаметры и резьбы вала, боковые

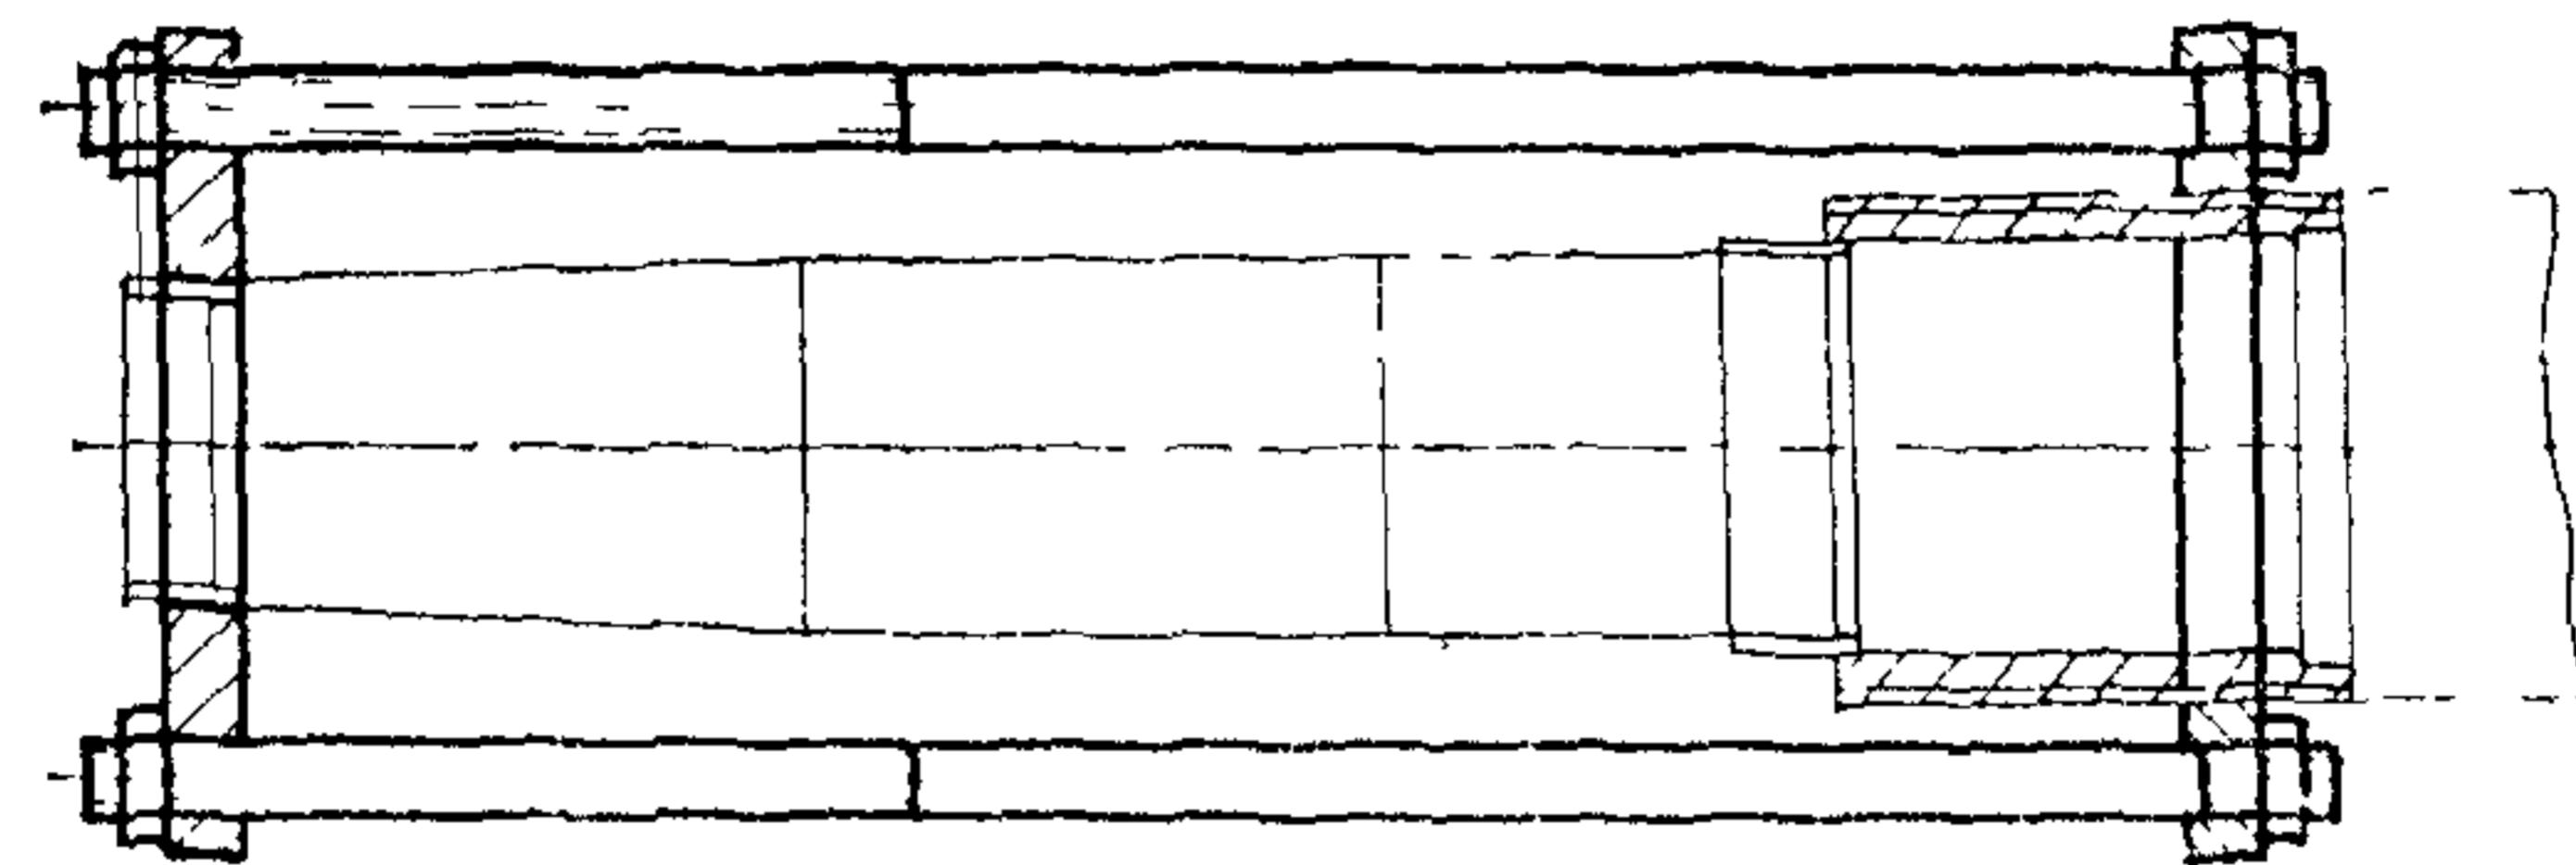
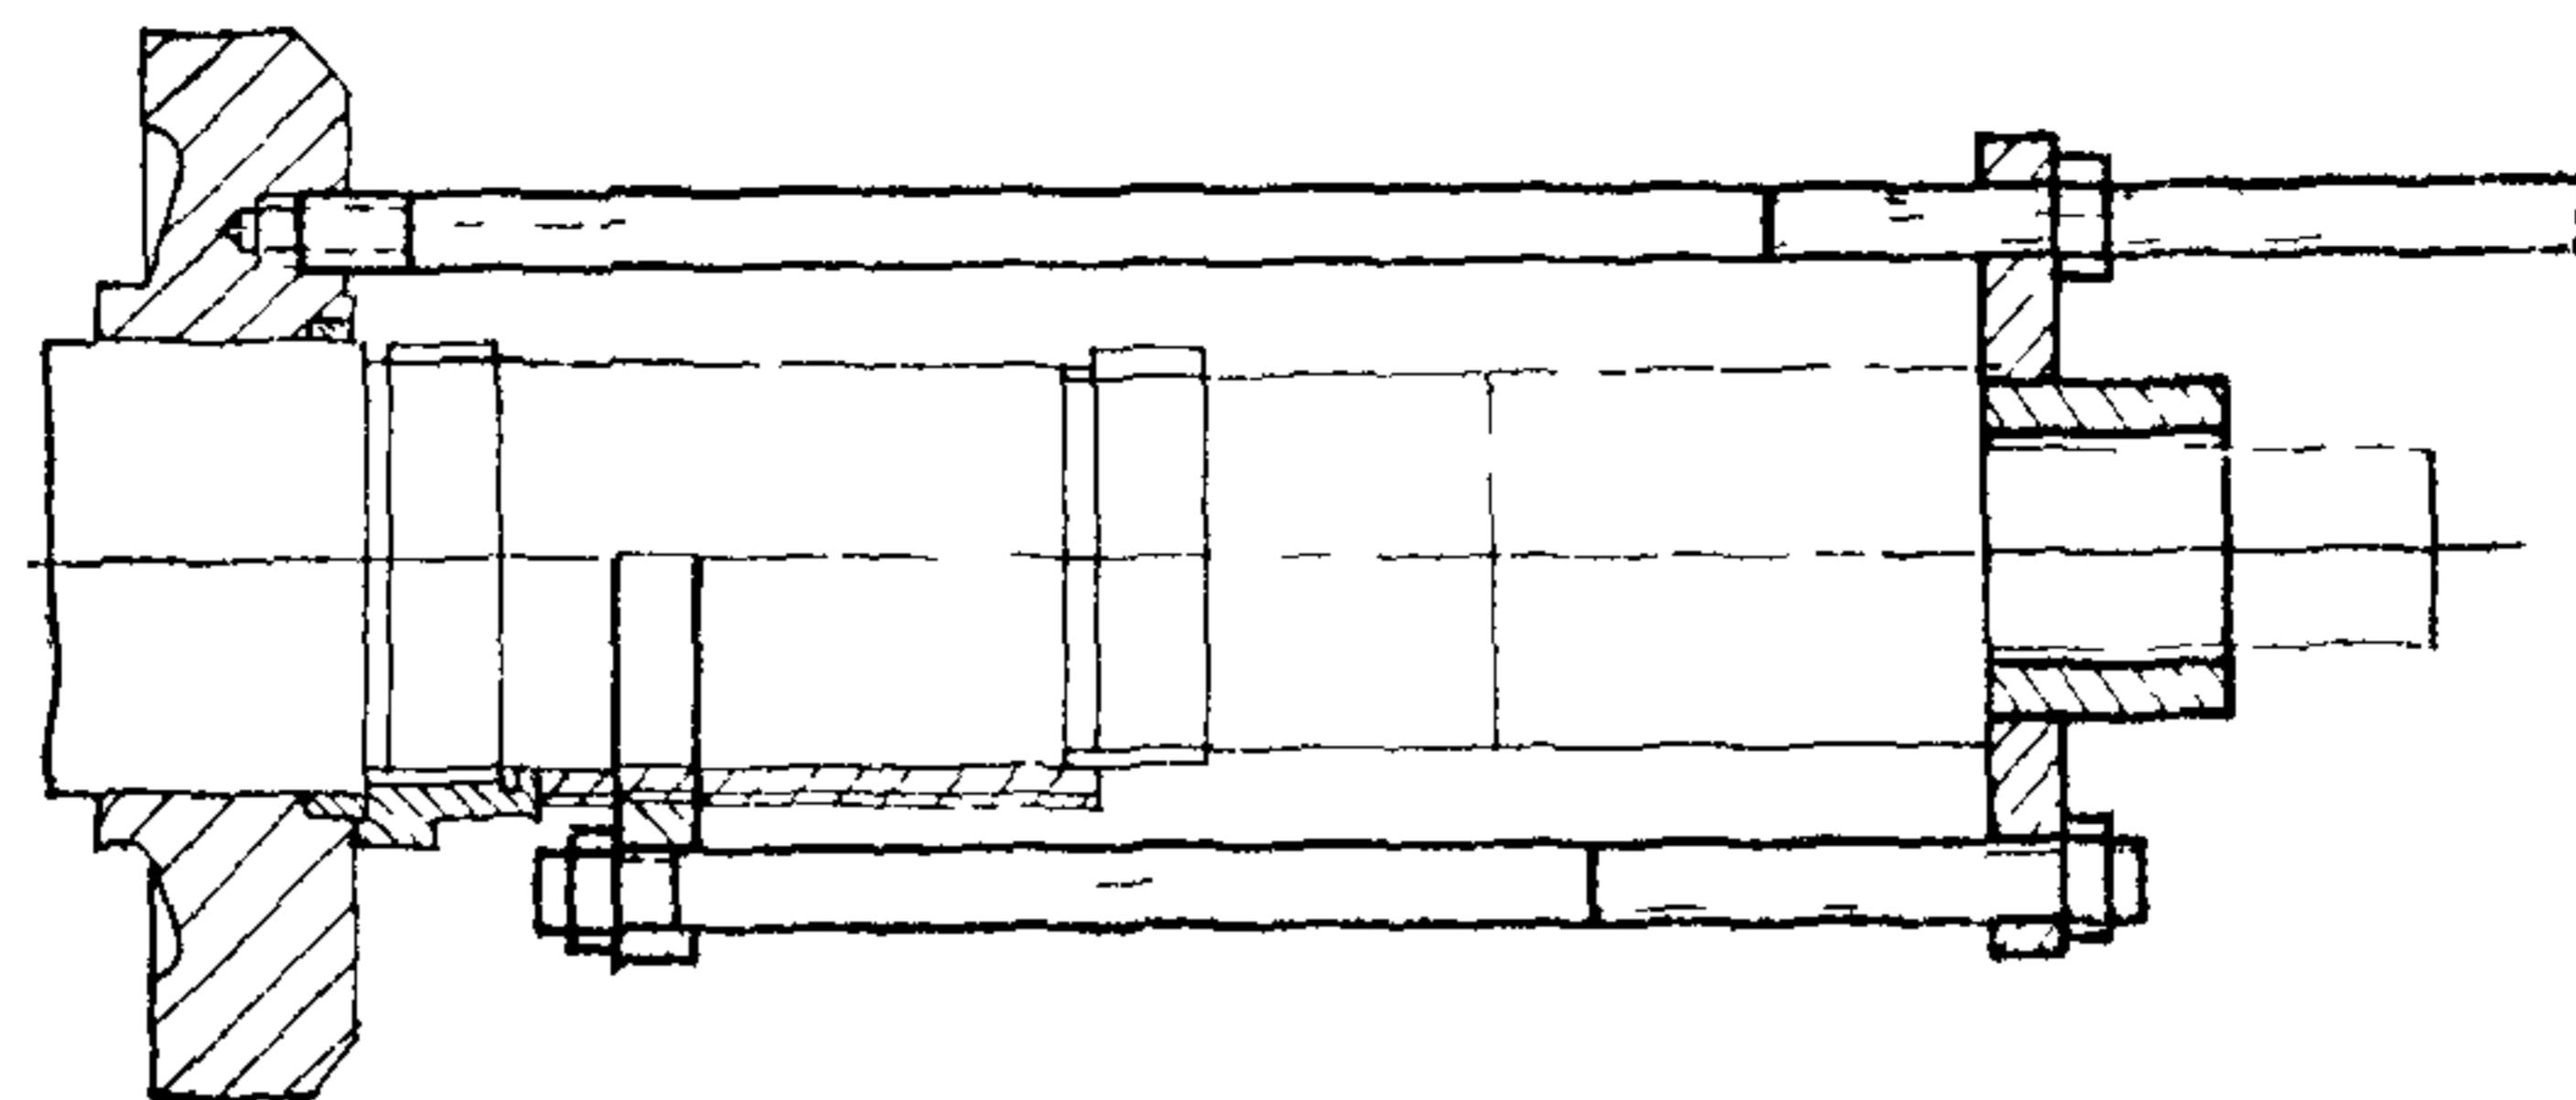


Рис 26 Съемник рубашек вала и разгрузочного диска насосов для котлов на 140 кгс/см<sup>2</sup>

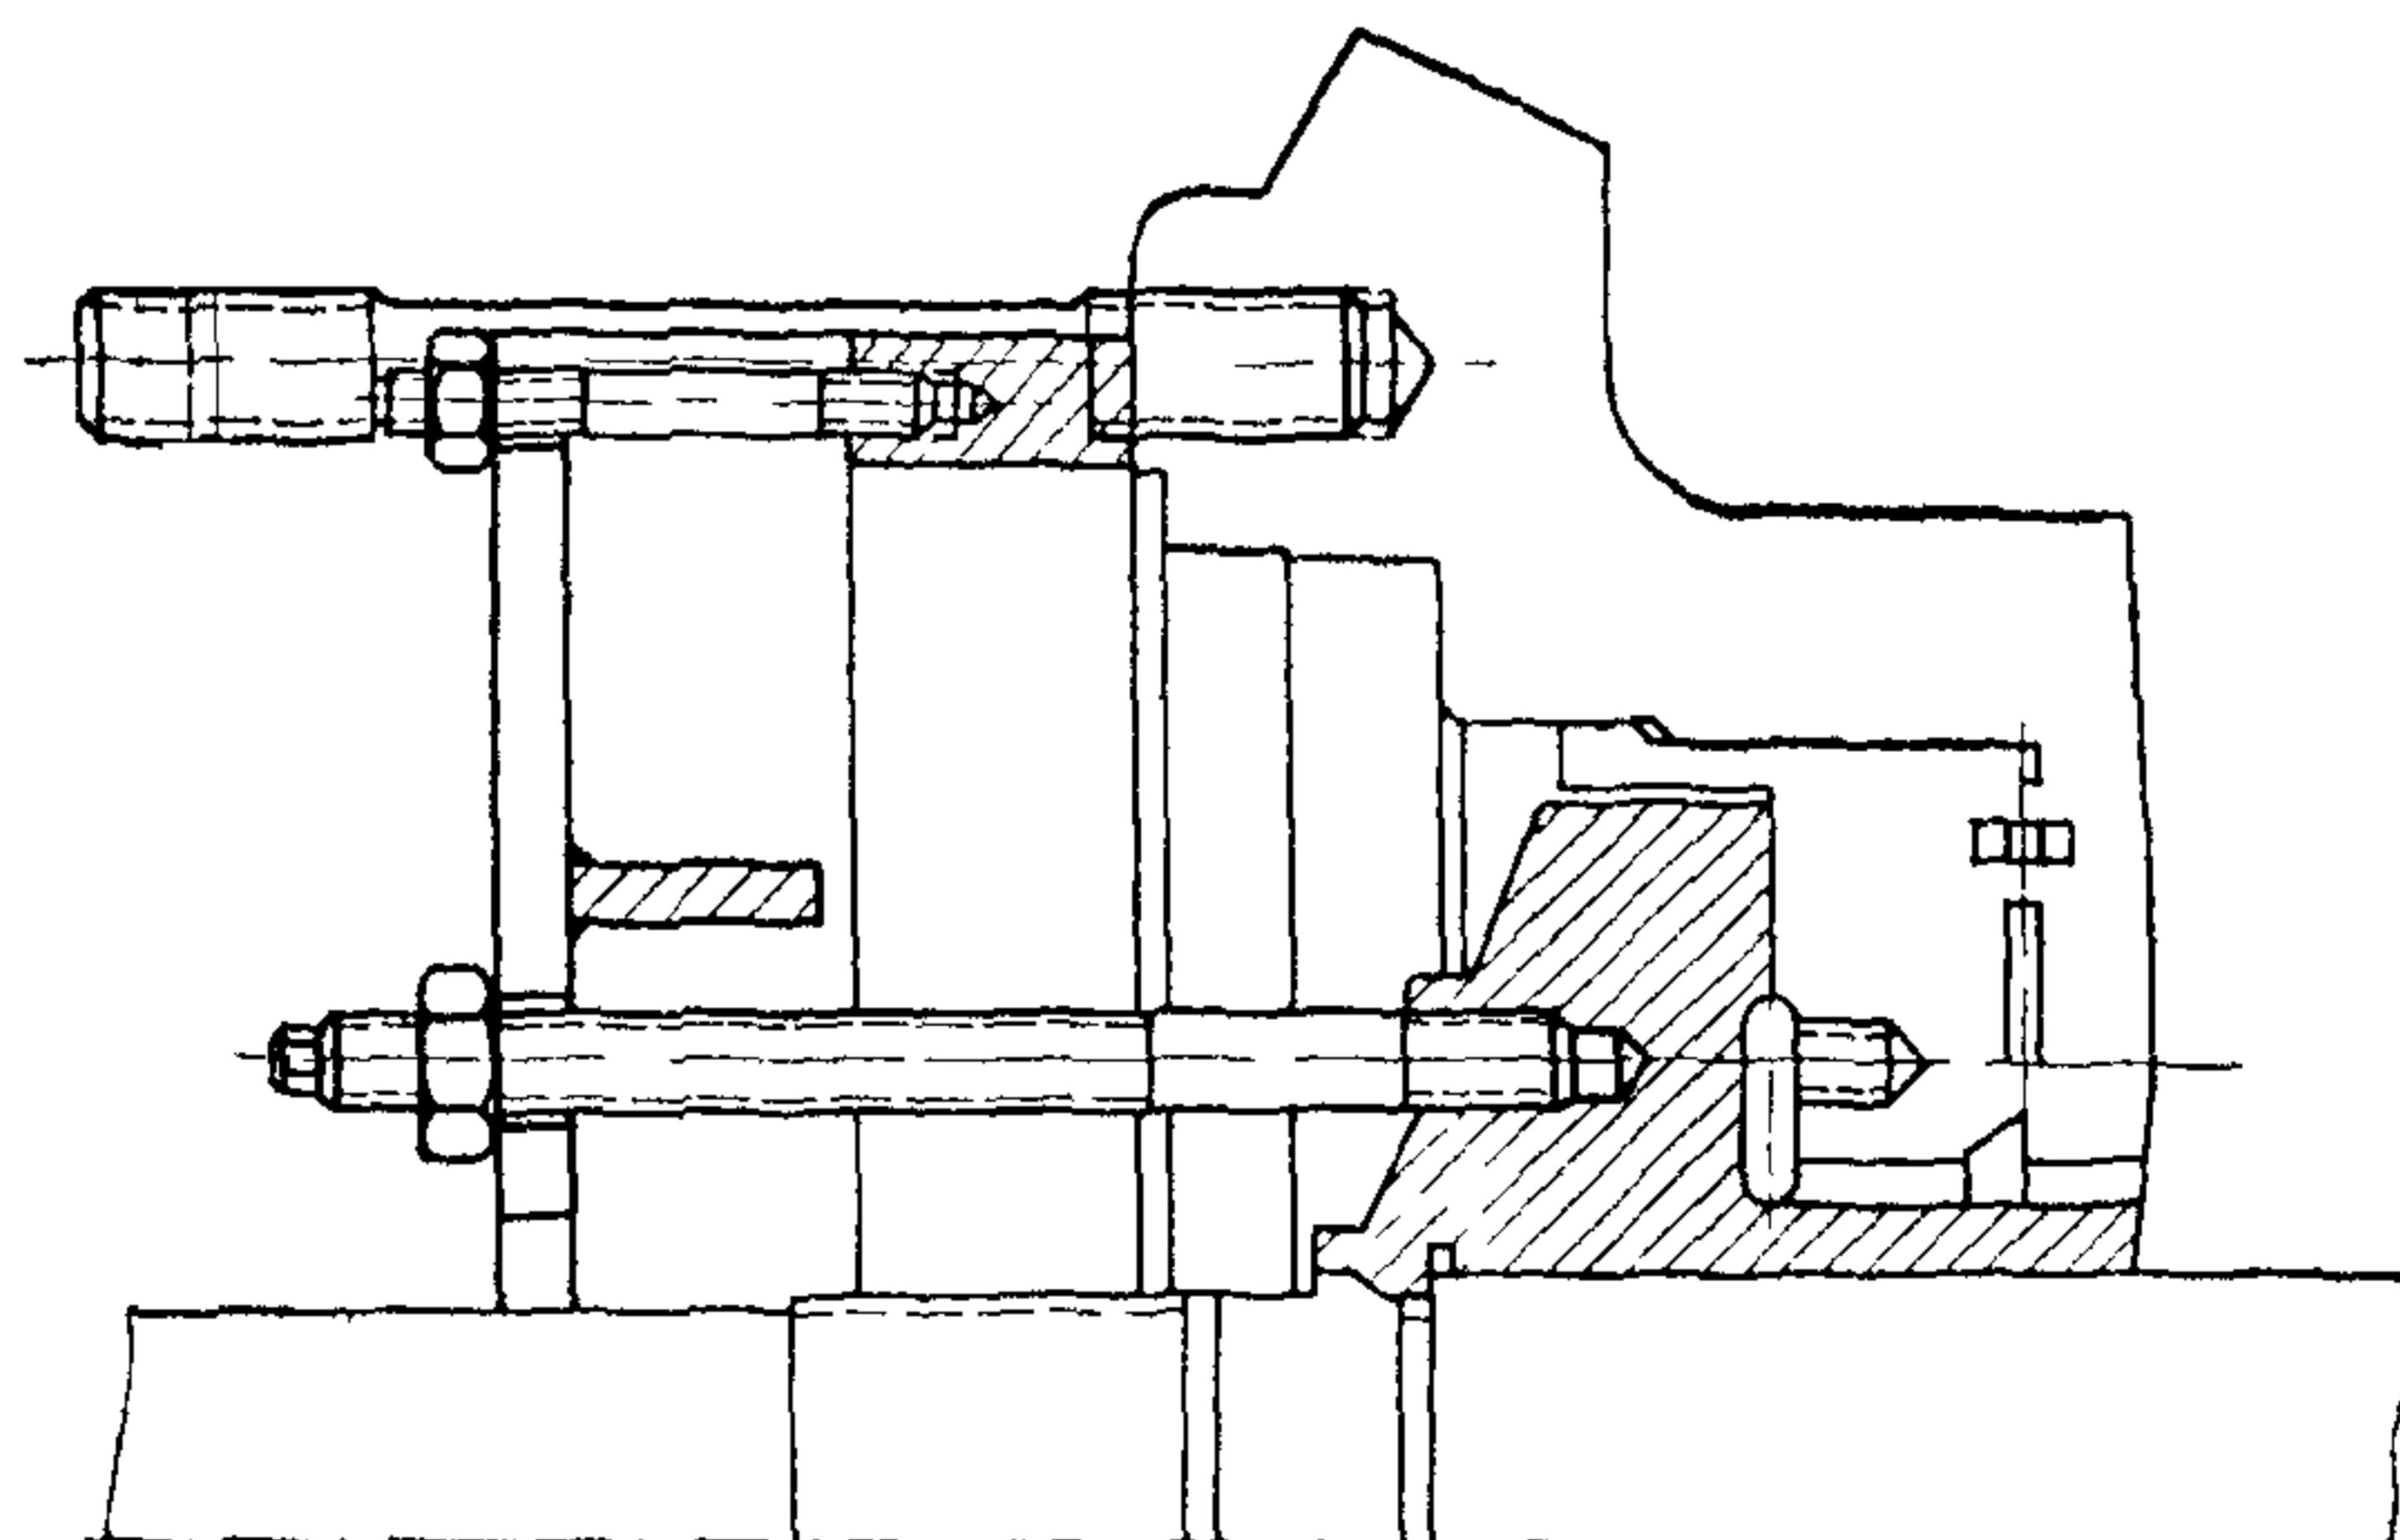


Рис 27 Приспособление для снятия разгрузочного диска насоса ПЭ270-150

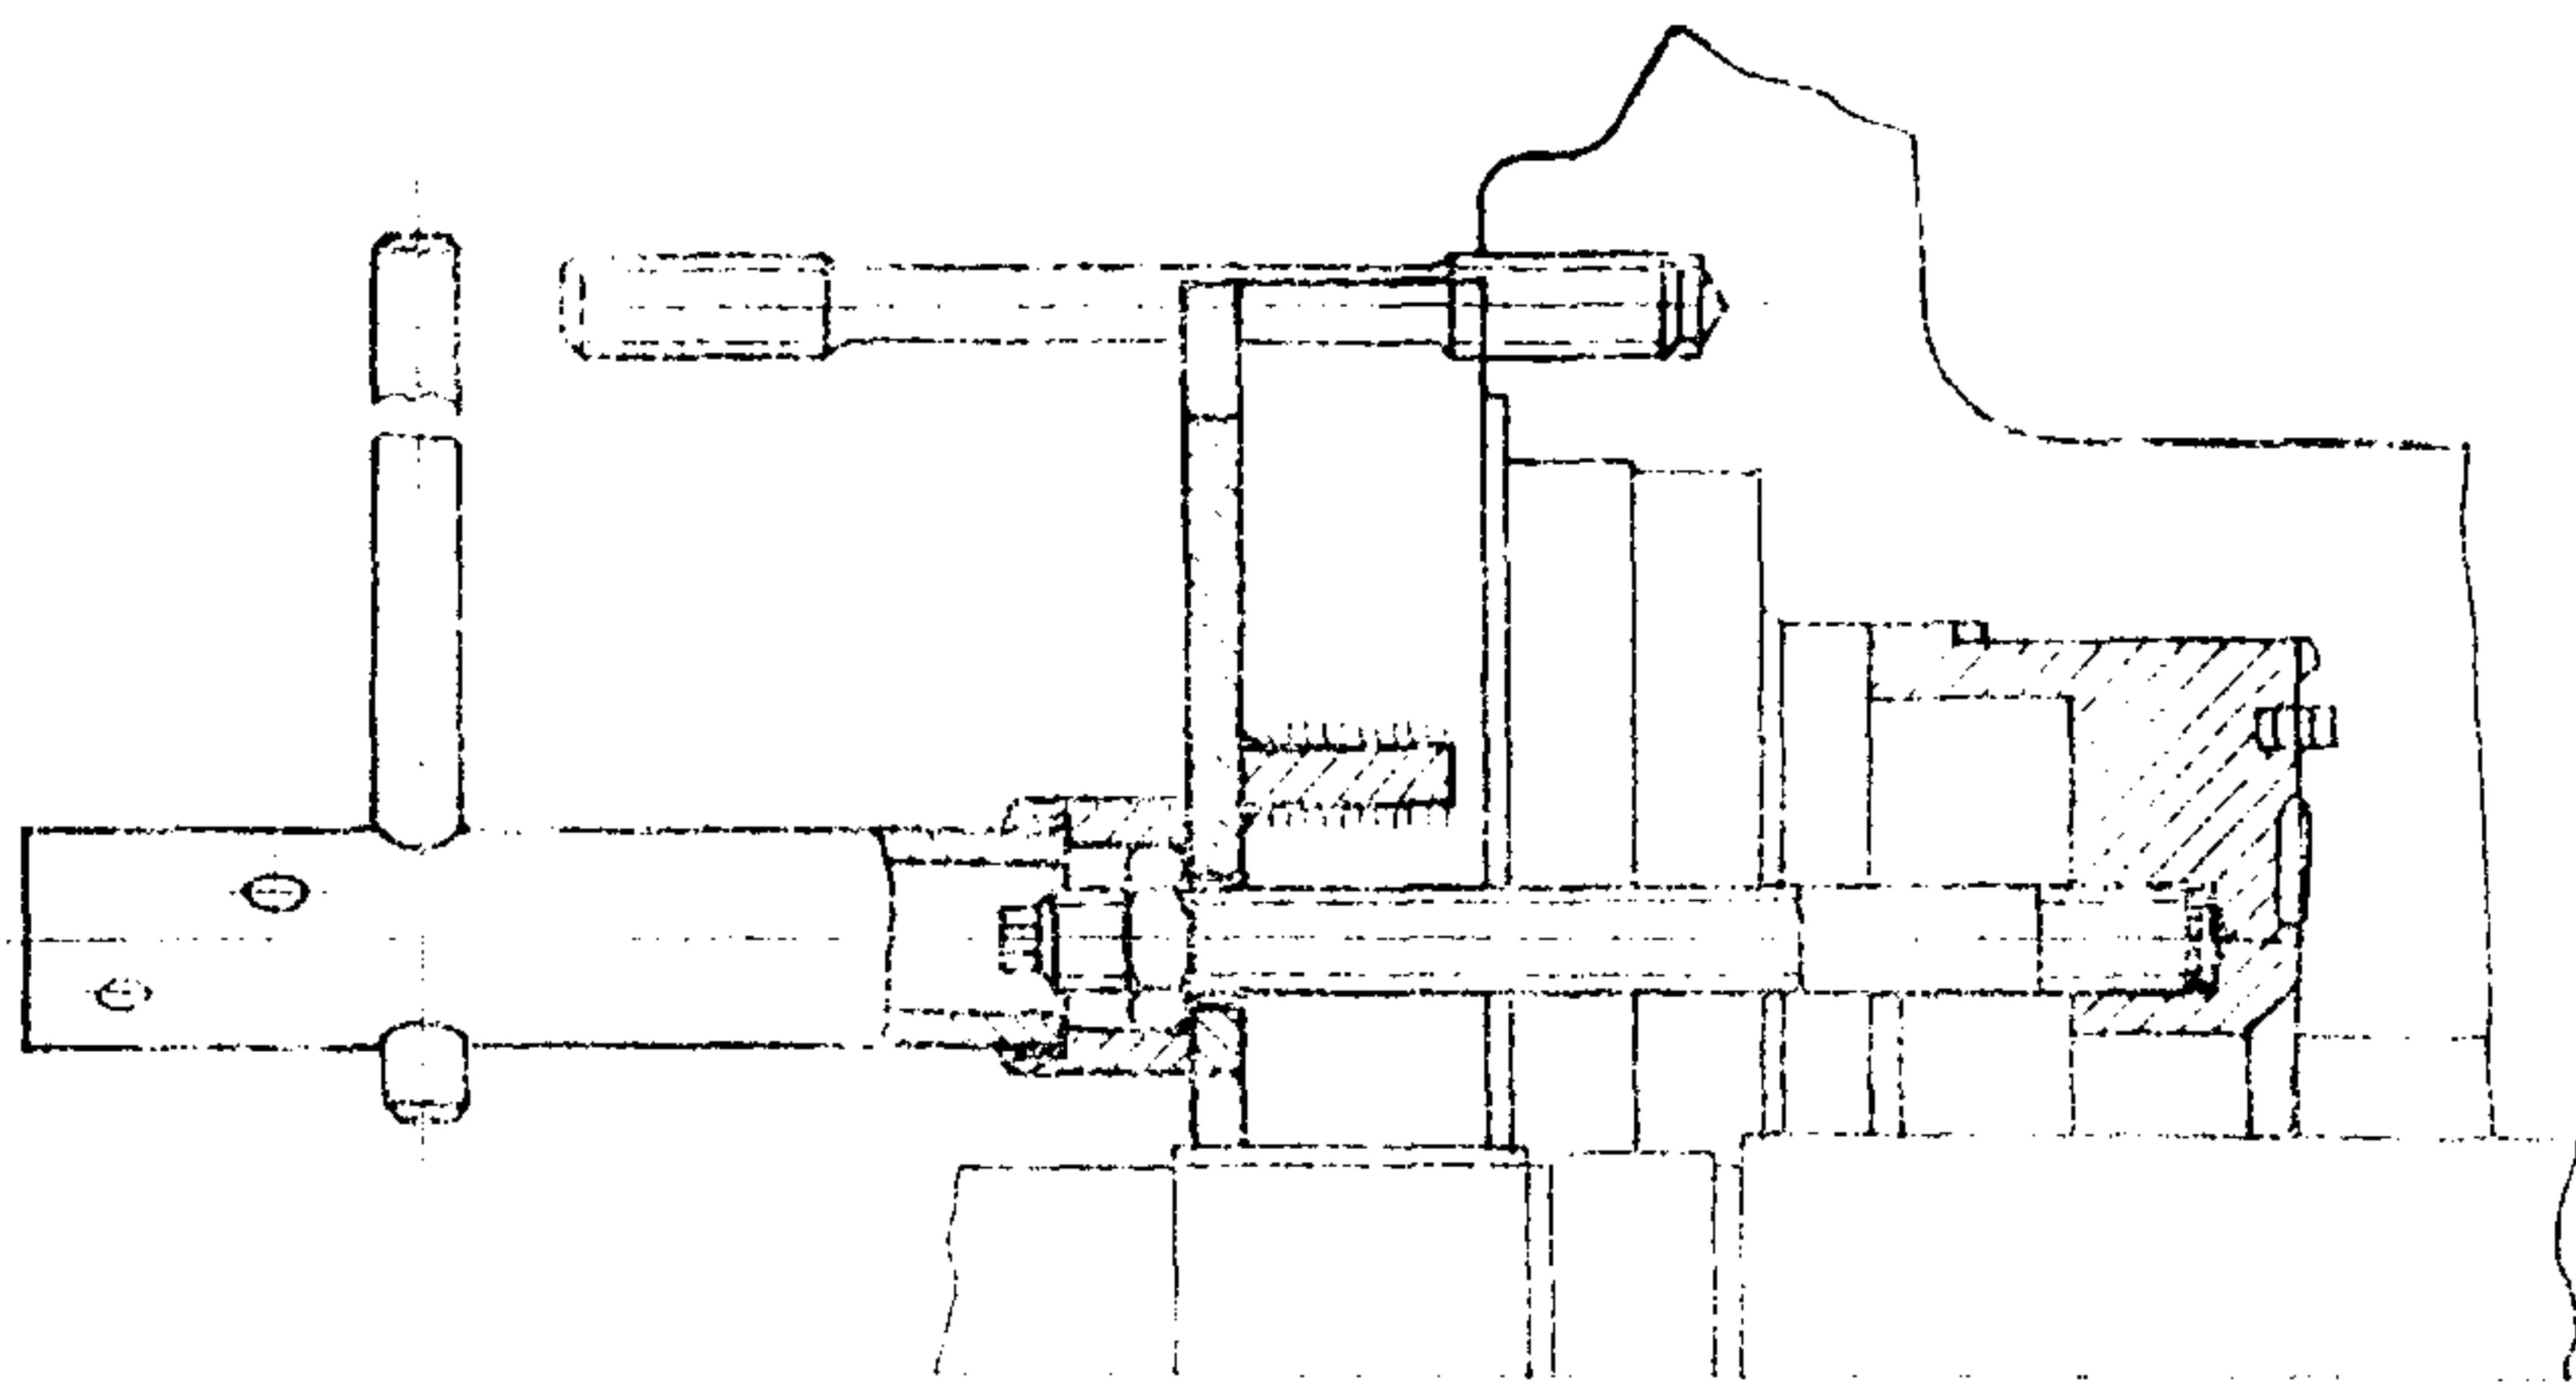


Рис. 26. Приспособление для снятия гильзы разгрузки насоса ПЭ270-150

стенки шинок и шиночных пазов, торцы резьбовых деталей, уплотнительные поверхности рабочих колес, гидравлической пяты, втулок ротора, которые образуют с деталями статора дросселирующие щели. Этой же смазкой необходимо смазать резьбу шпилек, крепящих крышки нагнетания, а также резьбу гаек, их торцевые поверхности, обращенные к крышке насоса.

6.1.8. При разборке насоса необходимо сохранить все прокладки для подбора по их размеру новых прокладок.

Уплотнительные кольца из резины, паронита, картона и стальные прокладки, бывшие в употреблении, использованию не подлежат.

Сечения новых резиновых колец должны точно соответствовать чертежным размерам, чтобы обеспечить натяг резинового кольца.

6.1.9. При разборке и сборке следует руководствоваться чертежами насоса и инструкциями заводов-изготовителей.

6.1.10. Перед сборкой все детали насоса должны быть очищены от пыли, промыты керосином и протерты промасленными тряпками без ворсинок. Особенно тщательно следует очистить и промыть корпуса подшипников, вкладыши и шейки валов. После чистки следует убедиться в том, что детали насоса не имеют трещин, забоин, задиров, заусенцев, что отверстия из разгрузочной камеры и разгрузочная трубка, все отверстия, подводящие и отводящие конденсат к сальникам и масло к подшипникам, не засорены. Все обнаруженные при ревизии дефекты должны быть устранены.

## **6.2. Разборка насосов ПЭ380-185/200-2, ПЭ500-180-4, ПЭ580-185/200-2 и ПЭ720-185-2**

**6.2.1.** Разборку насосов выполнять в такой последовательности:

снять корпус указателя осевого сдвига и крышки подшипников, вынуть вкладыши, снять кольца для смазки и маслоотбойные кольца, уплотнительные кольца подшипников, корпуса подшипников, торцевые крышки концевых уплотнений и водоотбойные кольца;

отсоединить от крышки нагнетания и снять при помощи крана заднее концевое уплотнение, отвернуть гайки и снять заднюю рубашку вала и разгрузочный диск;

снять крышку нагнетания, переднее концевое уплотнение и внутренний корпус с ротором.

**6.2.2.** При выводе нижней половины вкладыша следить за целостью кабеля термометра сопротивления. Шейки вала протереть и обернуть чистыми салфетками.

**6.2.3.** При выводе заднего концевого уплотнения из заточки крышки нагнетания, а также при снятии крышки нагнетания пользоваться отжимными болтами, поставляемыми с насосом. Крышку нагнетания снимать осторожно, чтобы не повредить вал и шильки. Нодулику пяты снимать при необходимости.

**6.2.4.** После снятия разгрузочного диска проверить и записать полный осевой разбег ротора.

**6.2.5.** При снятии переднего концевого уплотнения установить его на подставку или, опустив вниз, вывести в сторону.

**6.2.6.** Внутренний корпус вывести из заточки наружного корпуса при помощи винтов *Л* (рис. 23).

Выемка внутреннего корпуса с ротором выполняется при помощи крана захватом тросом за место *Б* приспособления (рис. 23). При выходе внутреннего корпуса из наружного не перехватить тросом за секции внутреннего корпуса, затем внутренний корпус с ротором транспортировать на место дальнейшей разборки.

**6.2.7.** Для разборки внутреннего корпуса установить его вертикально в приспособлении для разборки (рис. 24). Разборку вести со стороны нагнетания, секции отжимать одна от другой при помощи отжимных винтов вместе с колесом.

При разборке не следует допускать соприкосновения секций с валом во избежание его повреждения.

Перед снятием колес вал смазать антикоррозионной смазкой. В случае заедания рабочих колес не следует прикладывать больших усилий для их съема, а применять подогрев до температуры 200°C либо производить посадку рабочих колес на прежнее место для установления причины, вызвавшей заедание их на валу.

**Вынимать направляющие аппараты из секций не рекомендуется.**

### **6.3. Сборка насосов**

**6.3.1.** Перед сборкой внутреннего корпуса следует произвести контрольную сборку ротора. После сборки ротора проверить его биение.

**6.3.2.** После контрольной сборки ротора, очистки и проверки всех деталей следует приступить к сборке внутреннего корпуса с ротором в вертикальном положении на специальном приспособлении.

При сборке необходимо строго придерживаться маркировки деталей, следить за правильным сопряжением смежных деталей и после установки рабочего колеса последней ступени временно посадить на вал разгрузочный диск и заднюю рубашку и зажать концевой гайкой. После этого внутренний корпус с ротором может быть снят с приспособления и установлен горизонтально на стеллаже или ровной площадке.

Ротор не должен быть зажат деталями внутреннего корпуса, для чего следует проверить радиальные зазоры путем перемещения ротора в статоре, производя замеры при помощи индикаторов.

**6.3.3.** При сборке секций 1, 2 и 3-й ступеней проследить за совпадением одного с другим отверстий отбора от 3-й ступени. Так же следует проверять правильность установки рабочих колес последних ступеней насоса (рис. 4, 5, 6, 7 и 8).

**6.3.4.** Перед установкой внутреннего корпуса в наружный надеть на вал резиновое уплотнительное кольцо, пакетное кольцо, второе резиновое кольцо, втулку резьбовую и вставить в паз вала шпонку.

Внутренний корпус с ротором вставить в наружный корпус при помощи крана, предварительно надев на крышку секции 1-й ступени уплотнительное резиновое кольцо и прокладку стыка внутреннего и наружного корпусов.

Установить штифт в стык наружного корпуса и подвода. На секцию последней ступени надеть монтажное кольцо, установить крышку нагнетания и при помощи ее шилек с гайками обжать прокладку между внутренним и наружным корпусами на величину 0,2—0,25 мм. Величину и равномерность обжатия контролировать по зазору между наружным корпусом и крышкой нагнетания.

Зафиксировать положение внутреннего корпуса, притянув его к наружному корпусу через подвод шпильками с гайками.

**6.3.5.** После выемки монтажного кольца установить крышку нагнетания и равномерно обтянуть гайки ключом попарно в двух диаметрально противоположных направлениях.

Зазор между наружным корпусом и крышкой нагнетания должен быть одинаковым по всему периметру.

Затем произвести окончательную затяжку гаек. Величина обжатия прокладки, величина зазора между наружным корпусом и крышкой нагнетания после обжатия прокладки указаны в сборочном чертеже насоса.

6.3.6. Проверить осевой разбег ротора, перемещая его в переднее и заднее крайние положения и установив монтажную втулку для фиксации колес. Осевой разбег должен быть в сторону всасывания не менее 3 мм, в сторону нагнетания — 2,5 мм. Надеть на вал разгрузочный диск, резиновое уплотнительное кольцо, нажимное кольцо, павинтить гайку и затянуть ключом. Надеть все остальные детали.

6.3.7. Проверить зазоры в подшипниках и натяг крышки корпуса (см. п. 3.4.9). Провернуть ротор от руки; вращение должно быть свободное, без задеваний.

6.3.8. Собрать на насосе указатель осевого сдвига с упором ротора. Проверить совпадение риски на корпусе указателя с начальной риской на валу при упоре разгрузочного диска в подушку пяты. Проверить центровку роторов (см. раздел 4.4). Соединить полумуфты, собрать кожухи муфт и вспомогательные трубопроводы.

## 6.4. Разборка насоса ПЭ270-150

6.4.1. Разборку насоса выполнять со стороны нагнетания в определенной последовательности:

снять маслонасос с торца заднего кронштейна;

освободить фланцы сальников и водоотбойник, снять половинки сальниковых втулок с обеих сторон;

замерить штихмассом расстояния между обработанными поверхностями у каждого стяжного болта;

проверить при помощи индикатора осевой люфт вала, смещающая вал до отказа в обе стороны, и записать действительную величину люфта;

снять крышки подшипников, вывести уплотнительные кольца крышек, повернув их так, чтобы бурт вышел из выточки кронштейна;

вывернуть стопорные винты в маслоотражателях и в соединительной втулке маслонасоса и снять эту втулку;

отвернуть гайки со шпилек, крепящих кронштейн заднего подшипника, и осторожно при помощи съемных болтов М16 снять кронштейн подшипника и сальниковую коробку нагнетания. Закрыть подшипник крышкой и уплотнительным кольцом.

Необходимо, чтобы свободный конец вала после снятия кронштейна был все время подперт во избежание провисания

вала, поломки чугунных втулок, а также для облегчения снятия деталей статора и ротора;

отвернуть концевую гайку и заднюю рубашку вала (резьба правая), снять разгрузочный диск и при необходимости — гильзу разгрузки;

осевой разбег ротора, установленного без гильзы разгрузки, должен быть в сторону всасывания не менее 2,5 мм, в сторону нагнетания — 2 мм. Замер производить от риски, нанесенной на рубашке вала (при установке рабочего колеса 1-й ступени), сдвигая ротор в сторону всасывания и нагнетания;

отвернуть гайки и вывернуть шпильки, крепящие лапы крышки нагнетания к плите, отвернуть гайки и вынуть стяжные шпильки;

при помощи крана или гаи снять крышку нагнетания и постепенно разобрать проточную часть насоса, каждый раз подпирая вал для предотвращения провисания.

6.4.2. При полной разборке насоса необходимо снять крышку всасывания, отвернуть концевую гайку и переднюю рубашку (резьба левая).

## 6.5. Сборка насоса

6.5.1. Сборку насоса вести в порядке, обратном разборке, т. е. сборку насоса начинать со стороны всасывания. Вал должен быть установлен по риске на левой концевой гайке вала против торца фланца сальника.

6.5.2. После установки на место каждого рабочего колеса проверять положение их относительно кольца направляющего аппарата. Внутренняя кромка канала колеса должна выступать над торцом кольца направляющего аппарата на 2 мм при таком положении вала, когда риска на левой концевой гайке будет расположена против торца фланца сальника.

6.5.3. При проверке прилегания торцов крышек всасывания и нагнетания, сальниковых коробок и кронштейнов щуп толщиной 0,03 мм не должен проходить по плоскостям прилегания.

6.5.4. Равномерность затяжки стяжных шпилек контролировать замером параллельности между торцами крышек насоса при помощи штихмасса, непараллельность при замере в трех точках допускается до  $\pm 0,02$  мм.

6.5.5. При установке разгрузочного диска особое внимание уделить проверке осевого разбега ротора. Прилегание разгрузочного диска к подушке пяты проверить по краске.

6.5.6. После сборки насоса ротор должен легко поворачиваться от руки (без сальниковой набивки).

6.5.7. Для обеспечения плотного и равномерного прилегания стыков сальниковой набивки в уплотнительных камерах

сальниковых коробок всасывания и нагнетания, а также для надежной ее работы укладку сальниковой набивки в уплотнениях производить с разбежкой на  $120^{\circ}$ . Развернутую длину кольца определять по среднему диаметру набивки.

П Е Р Е Ч Е Н Ъ

приспособлений, поставляемых с насосами ПЭ380-185/200-2,  
ПЭ500-180-4, ПЭ580-185/200-2, ПЭ720-185-2

- |  |   |
|--|---|
| 1. Приспособление сборки внутреннего корпуса с ротором<br>(рис. 24)              | 1 комплект<br>на электростанции с<br>первым насосом |
| 2. Приспособление для выема внутреннего корпуса с ро-<br>тором (рис. 23)         |   |
| 3. Приспособление для центровки валов (рис. 16)                                  |   |
| 4. Приспособление для съема зубчатых полумуфт (рис. 25)                          | 1 комплект  |
| 5. Съемник рубашек вала и разгрузочного диска (рис. 26)                          | на блок   |
| 6. Кольцо для раздавливания прокладки между внутрен-<br>ним и наружным корпусами |   |

П Е Р Е Ч Е Н Ъ

приспособлений и инструментов к насосу ПЭ270-150

- |                  |         |
|------------------|---------|
| 1. Съемник       | — 1 шт. |
| 2. Ключ 100      | — 1 »   |
| 3. Ключ 105      | — 1 »   |
| 4. Ключ 110      | — 1 »   |
| 5. Болт отжимной | — 3 »   |

**А К Т**  
**готовности фундамента насосного агрегата к производству монтажных работ**

**Гор. (пос.)** \_\_\_\_\_ (местонахождение)

**Электростанция (заказчик)** \_\_\_\_\_

**Фундамент агрегата ст. №** \_\_\_\_\_

Настоящий акт составлен в том, что фундамент под насосный агрегат ст. № \_\_\_\_\_, выполненный по проекту  
 (№ чертежа, дата его составления и название проектной организации)

соответствует основным и привязочным размерам проекта и готов к производству монтажных работ.

**Особые замечания** \_\_\_\_\_

Приложения: 1) Исполнительная схема \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

**Представители:**


(строительной организации)	(должность, фамилия, имя, отчество)	(подпись)
----------------------------	-------------------------------------	-----------

(монтажной организации)	(должность, фамилия, имя, отчество)	(подпись)
-------------------------	-------------------------------------	-----------


(технадзора заказчика)	(должность, фамилия, имя, отчество)	(подпись)
------------------------	-------------------------------------	-----------

Приложение 3


Муфта зубчатая  
гидромуфта-насос

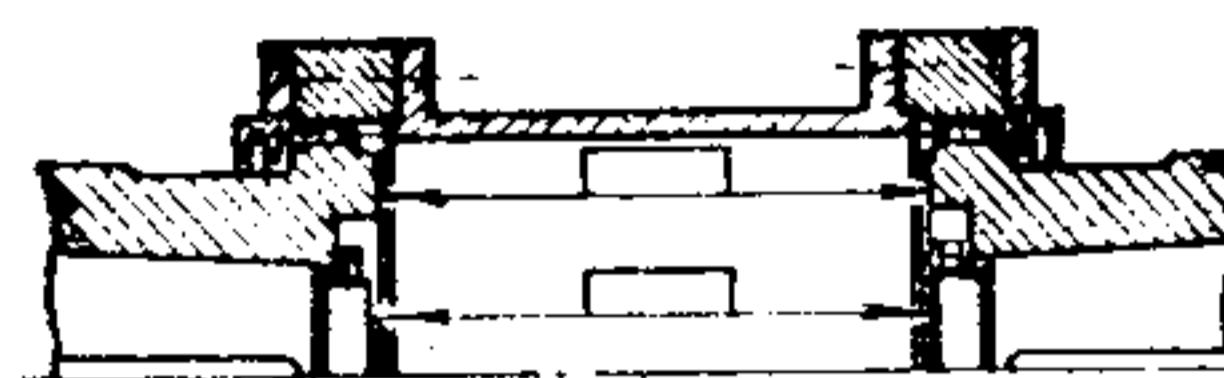

Муфта зубчатая  
электродвигатель-гидромуфта

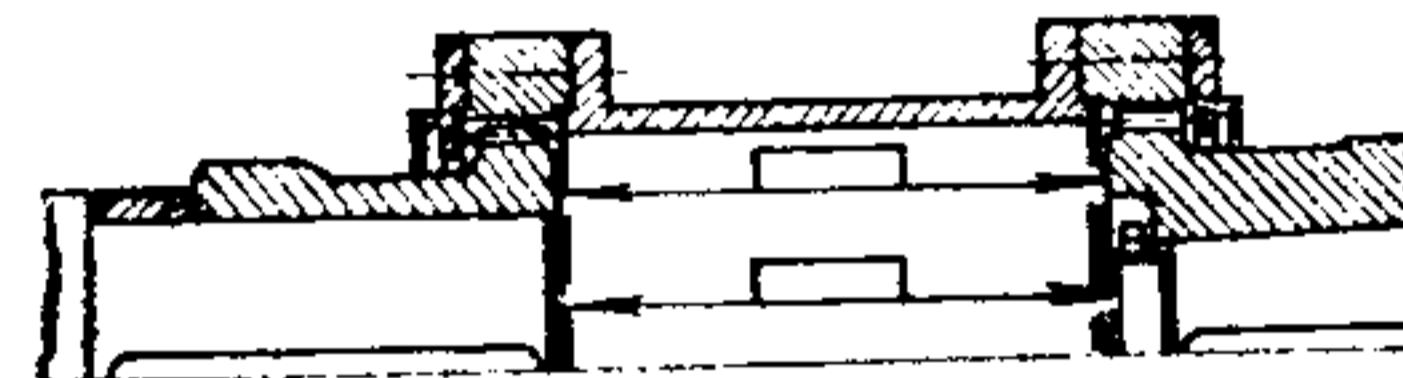

Муфта зубчатая  
насос-электродвигатель

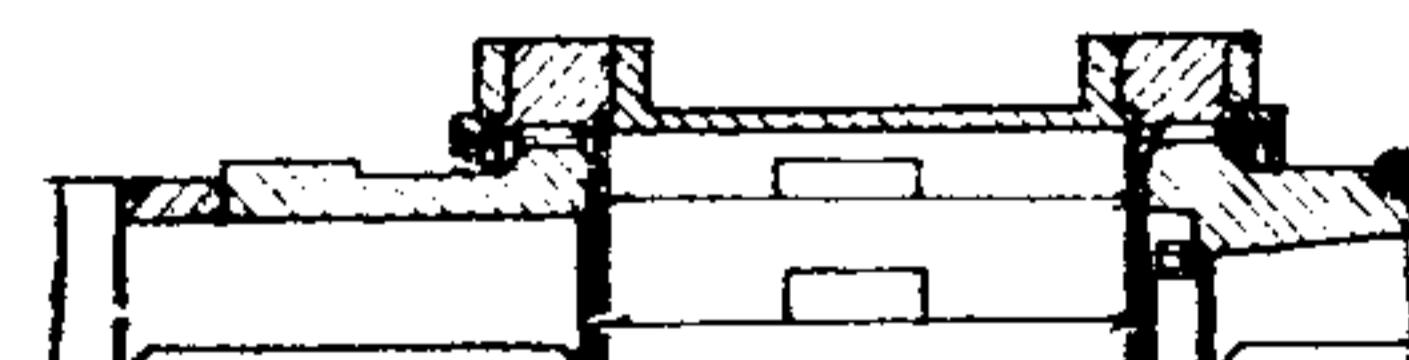

Монтажный формулар


Напорного насоса типа \_\_\_\_\_

Завод-изготовитель \_\_\_\_\_

Заводской № \_\_\_\_\_


Станционный № \_\_\_\_\_

Электростанция \_\_\_\_\_



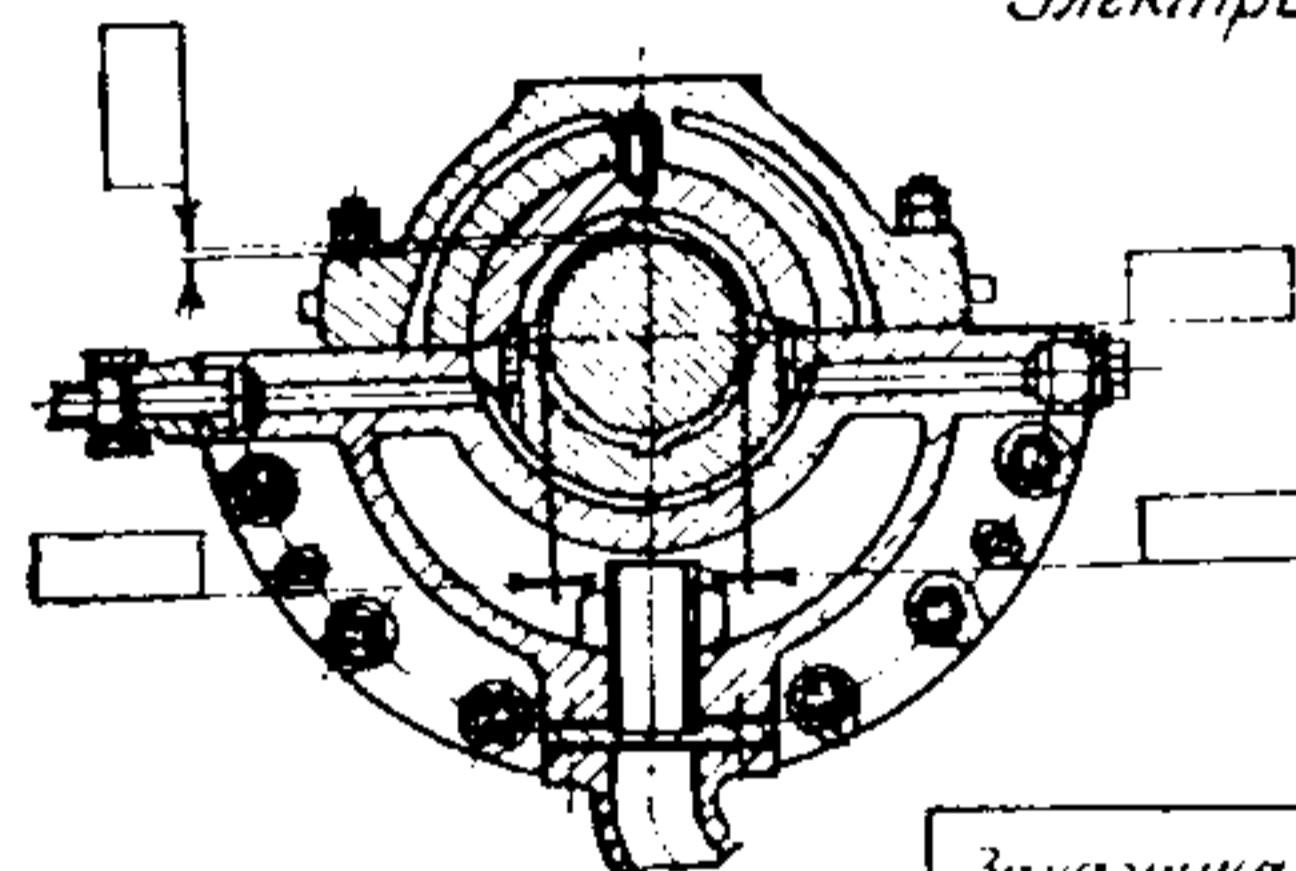


Заказчик			
Завод изго тавителя			
Монтажной организации			
Представитель	Фамилия	Даты	Подпись


## Продолжение прил. 3

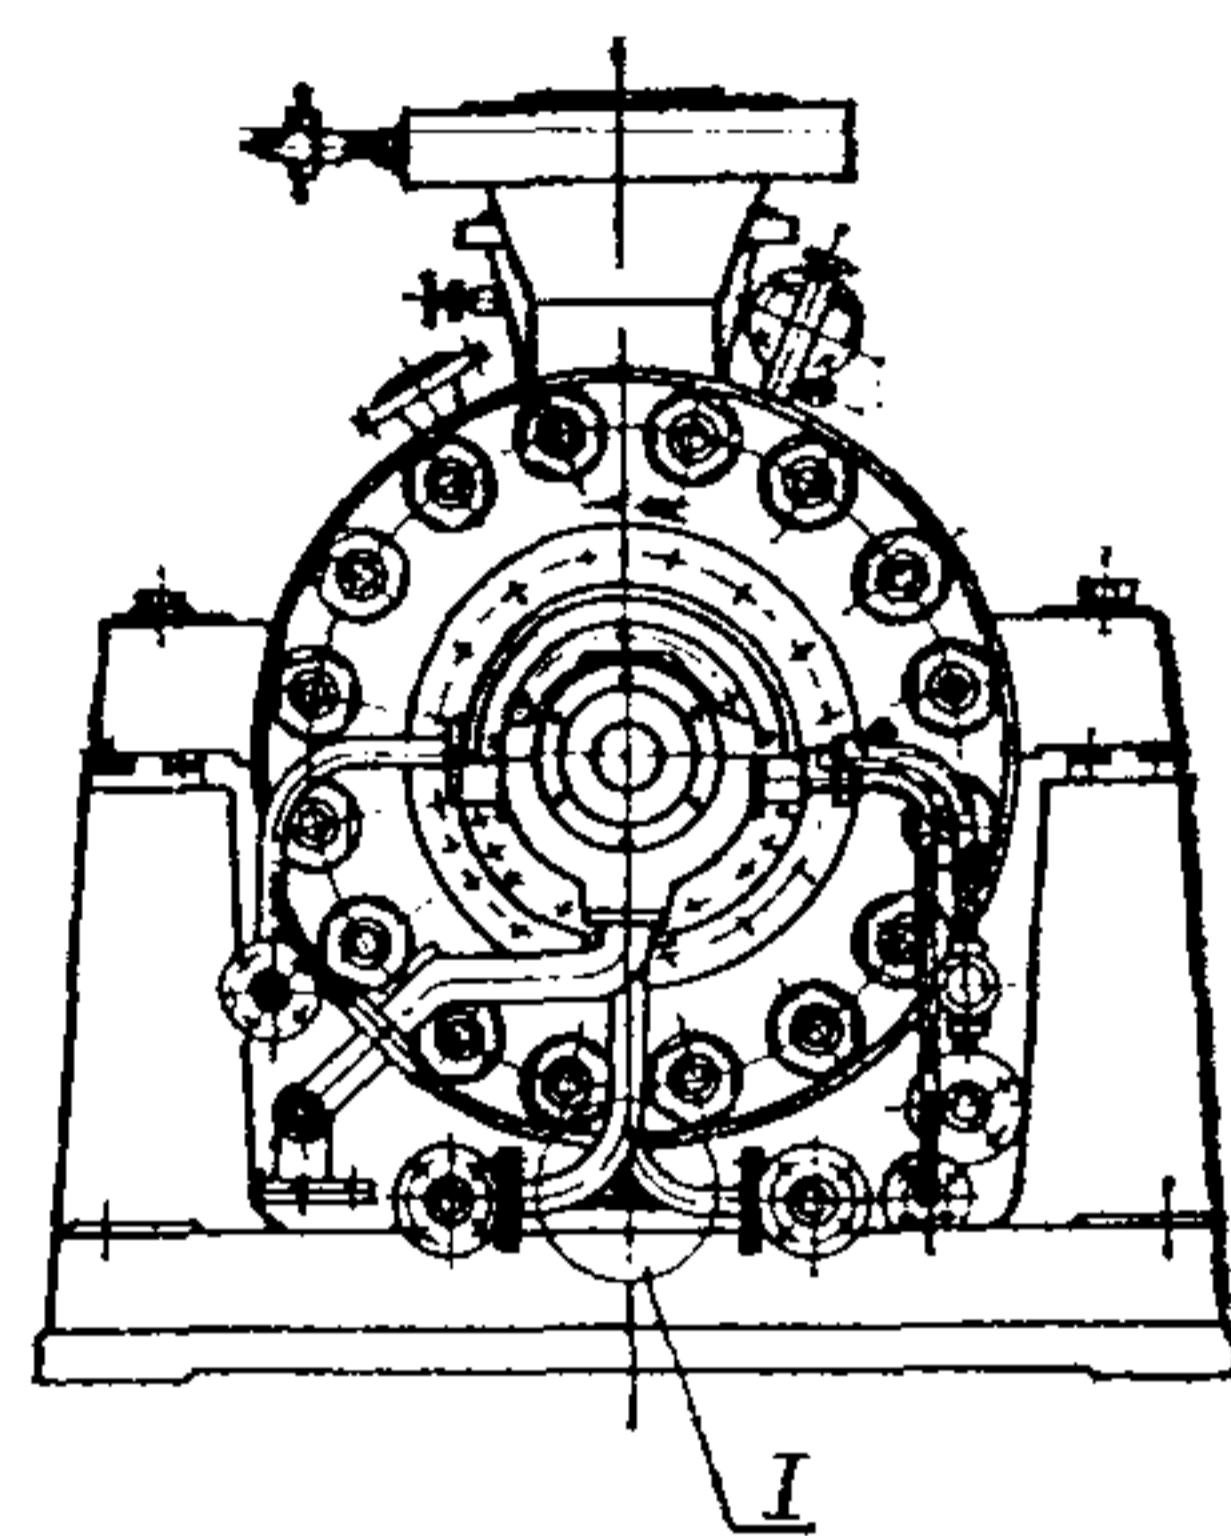

Центровка валов по соединительным муфтам  
Гидромуфты пром. вала и питат. насоса      Гидромуфты пром.  
вала и электродвигателя

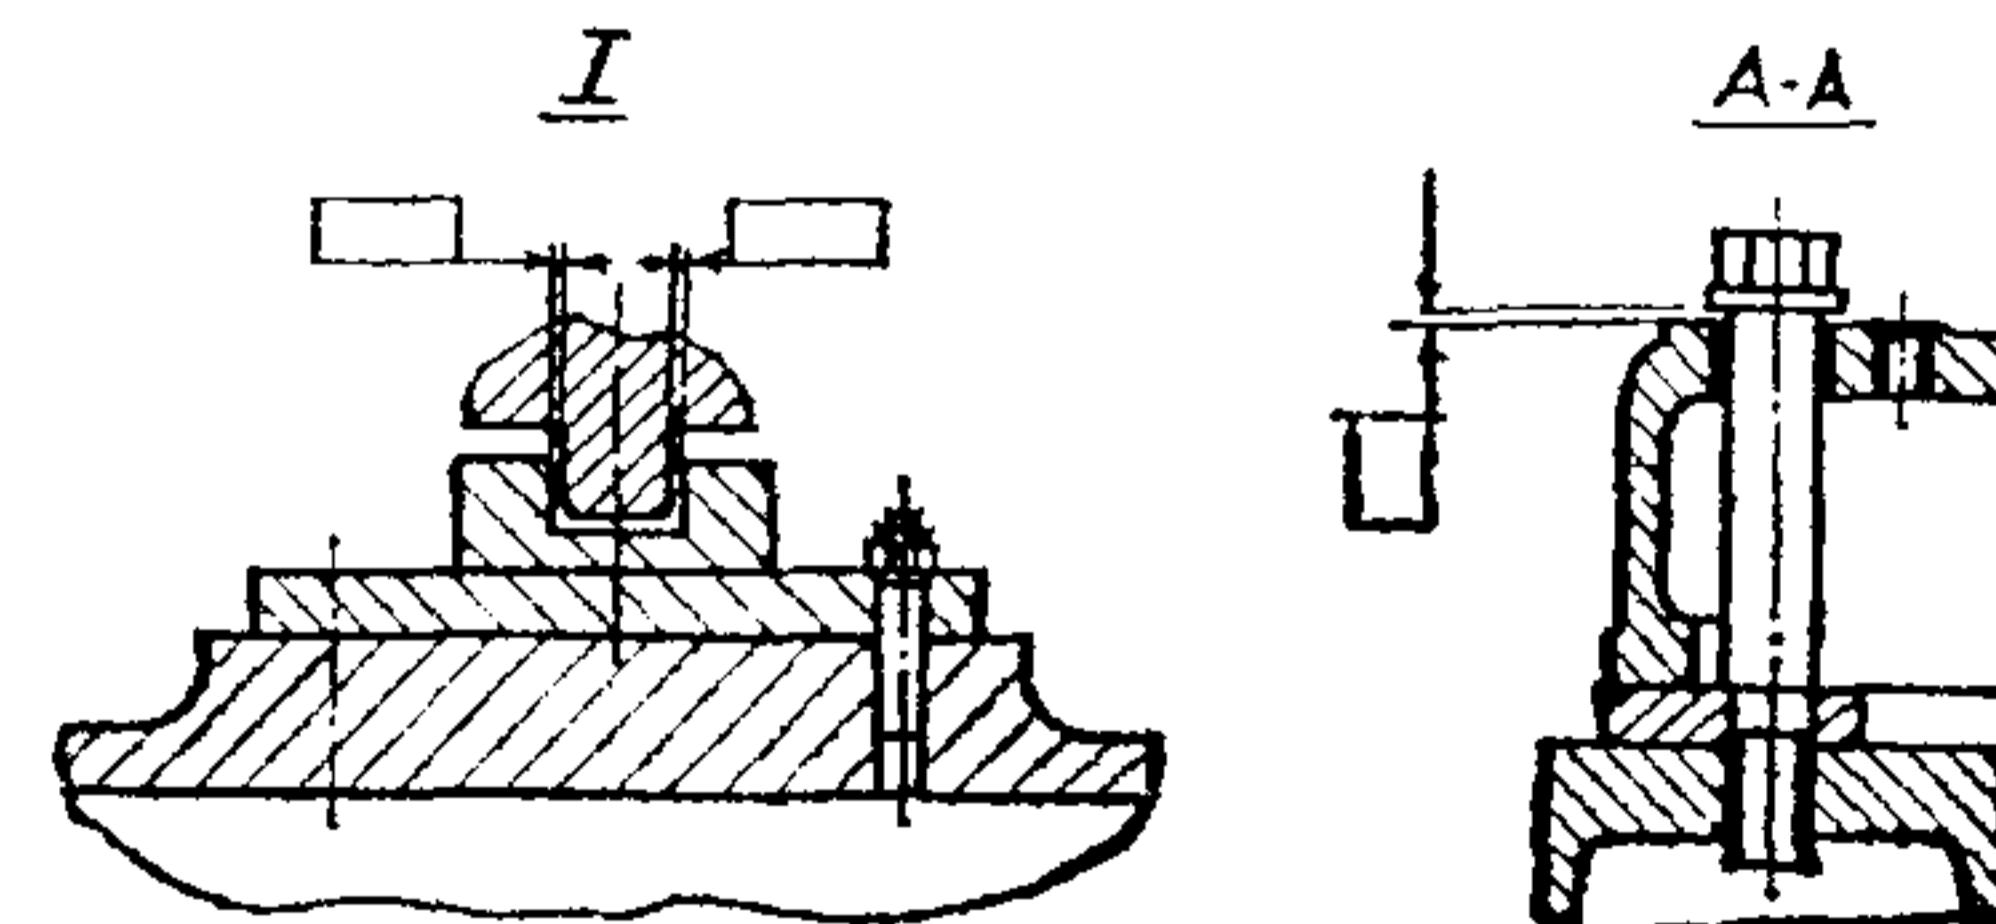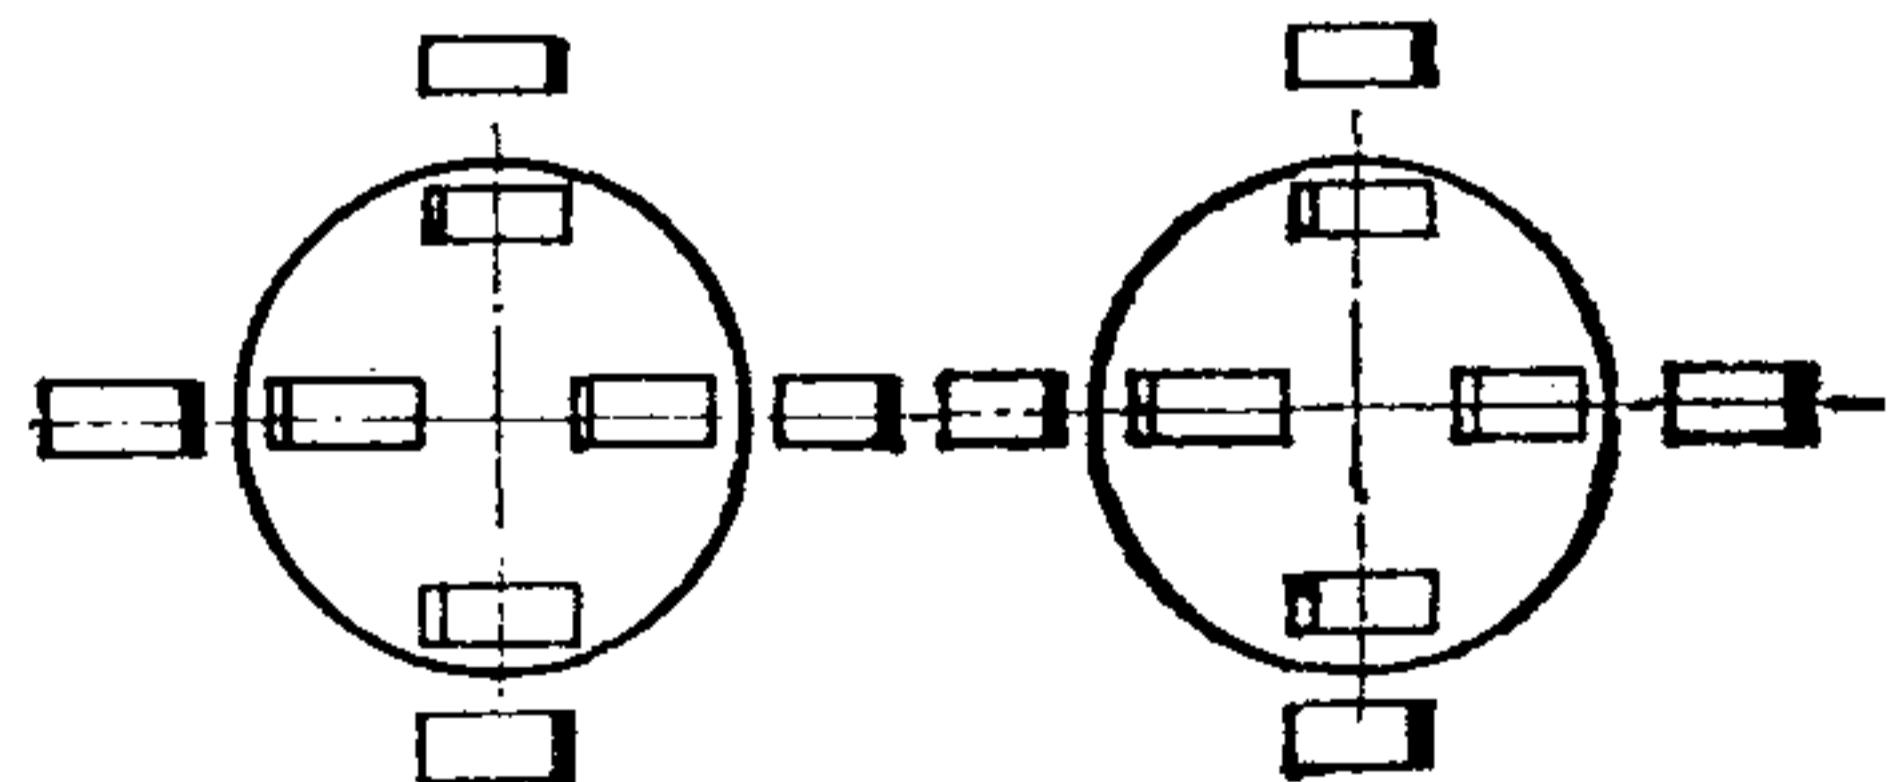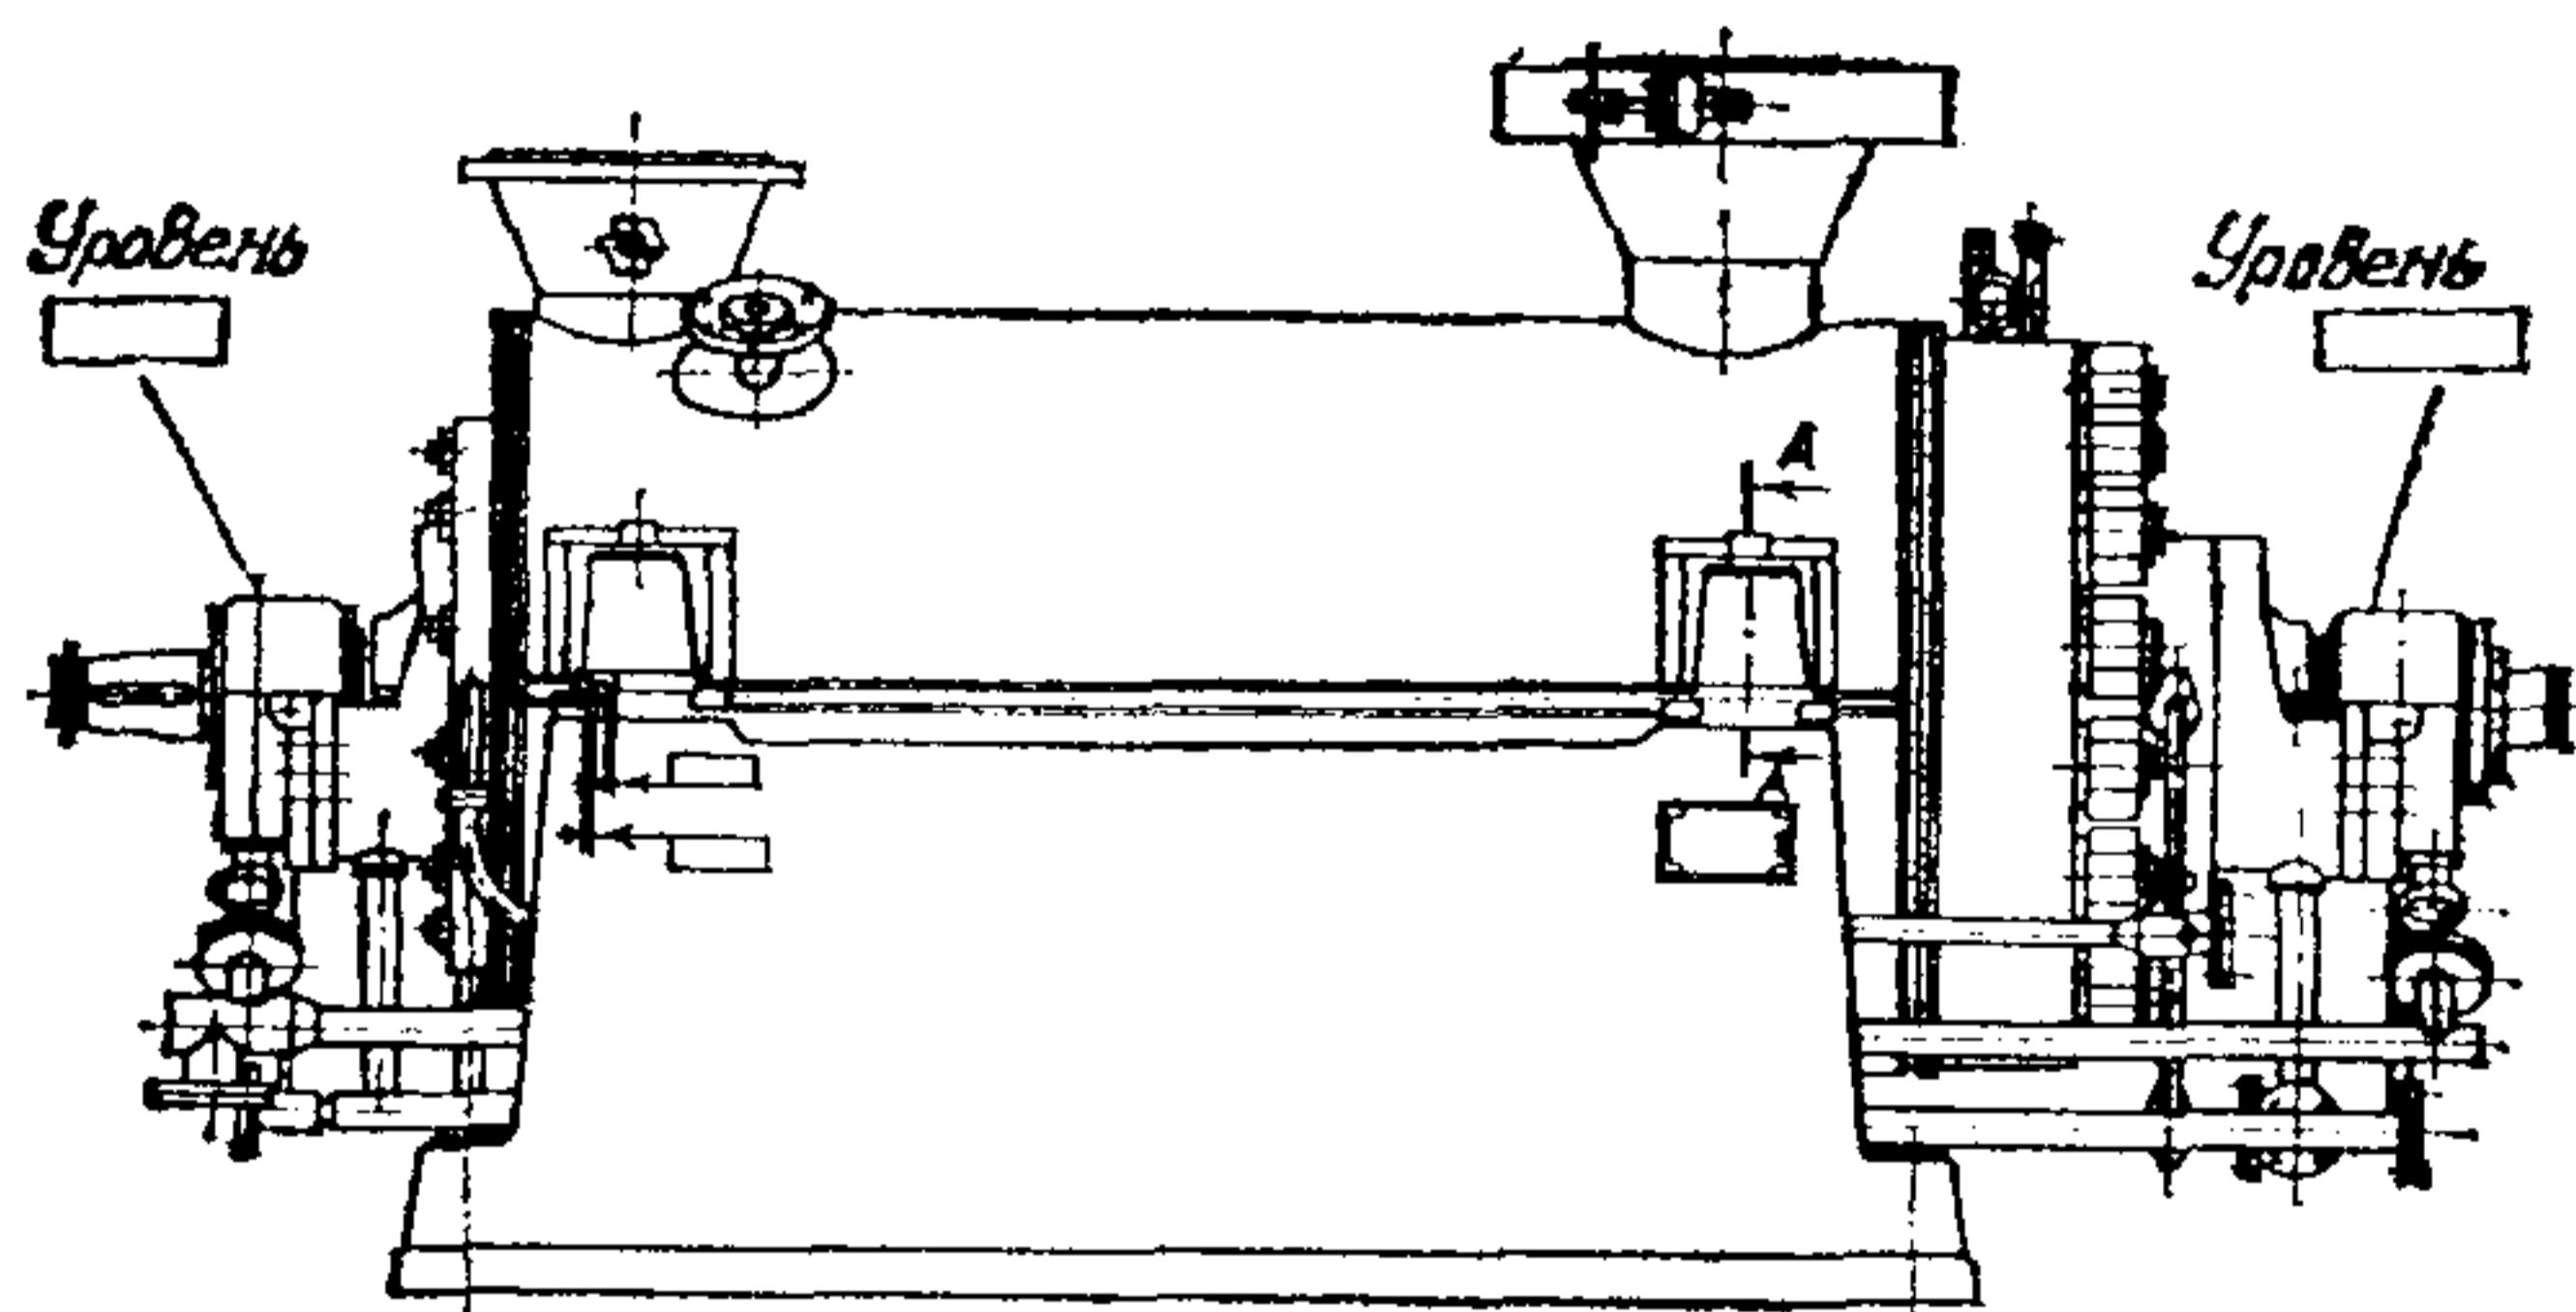

## Приложение 4

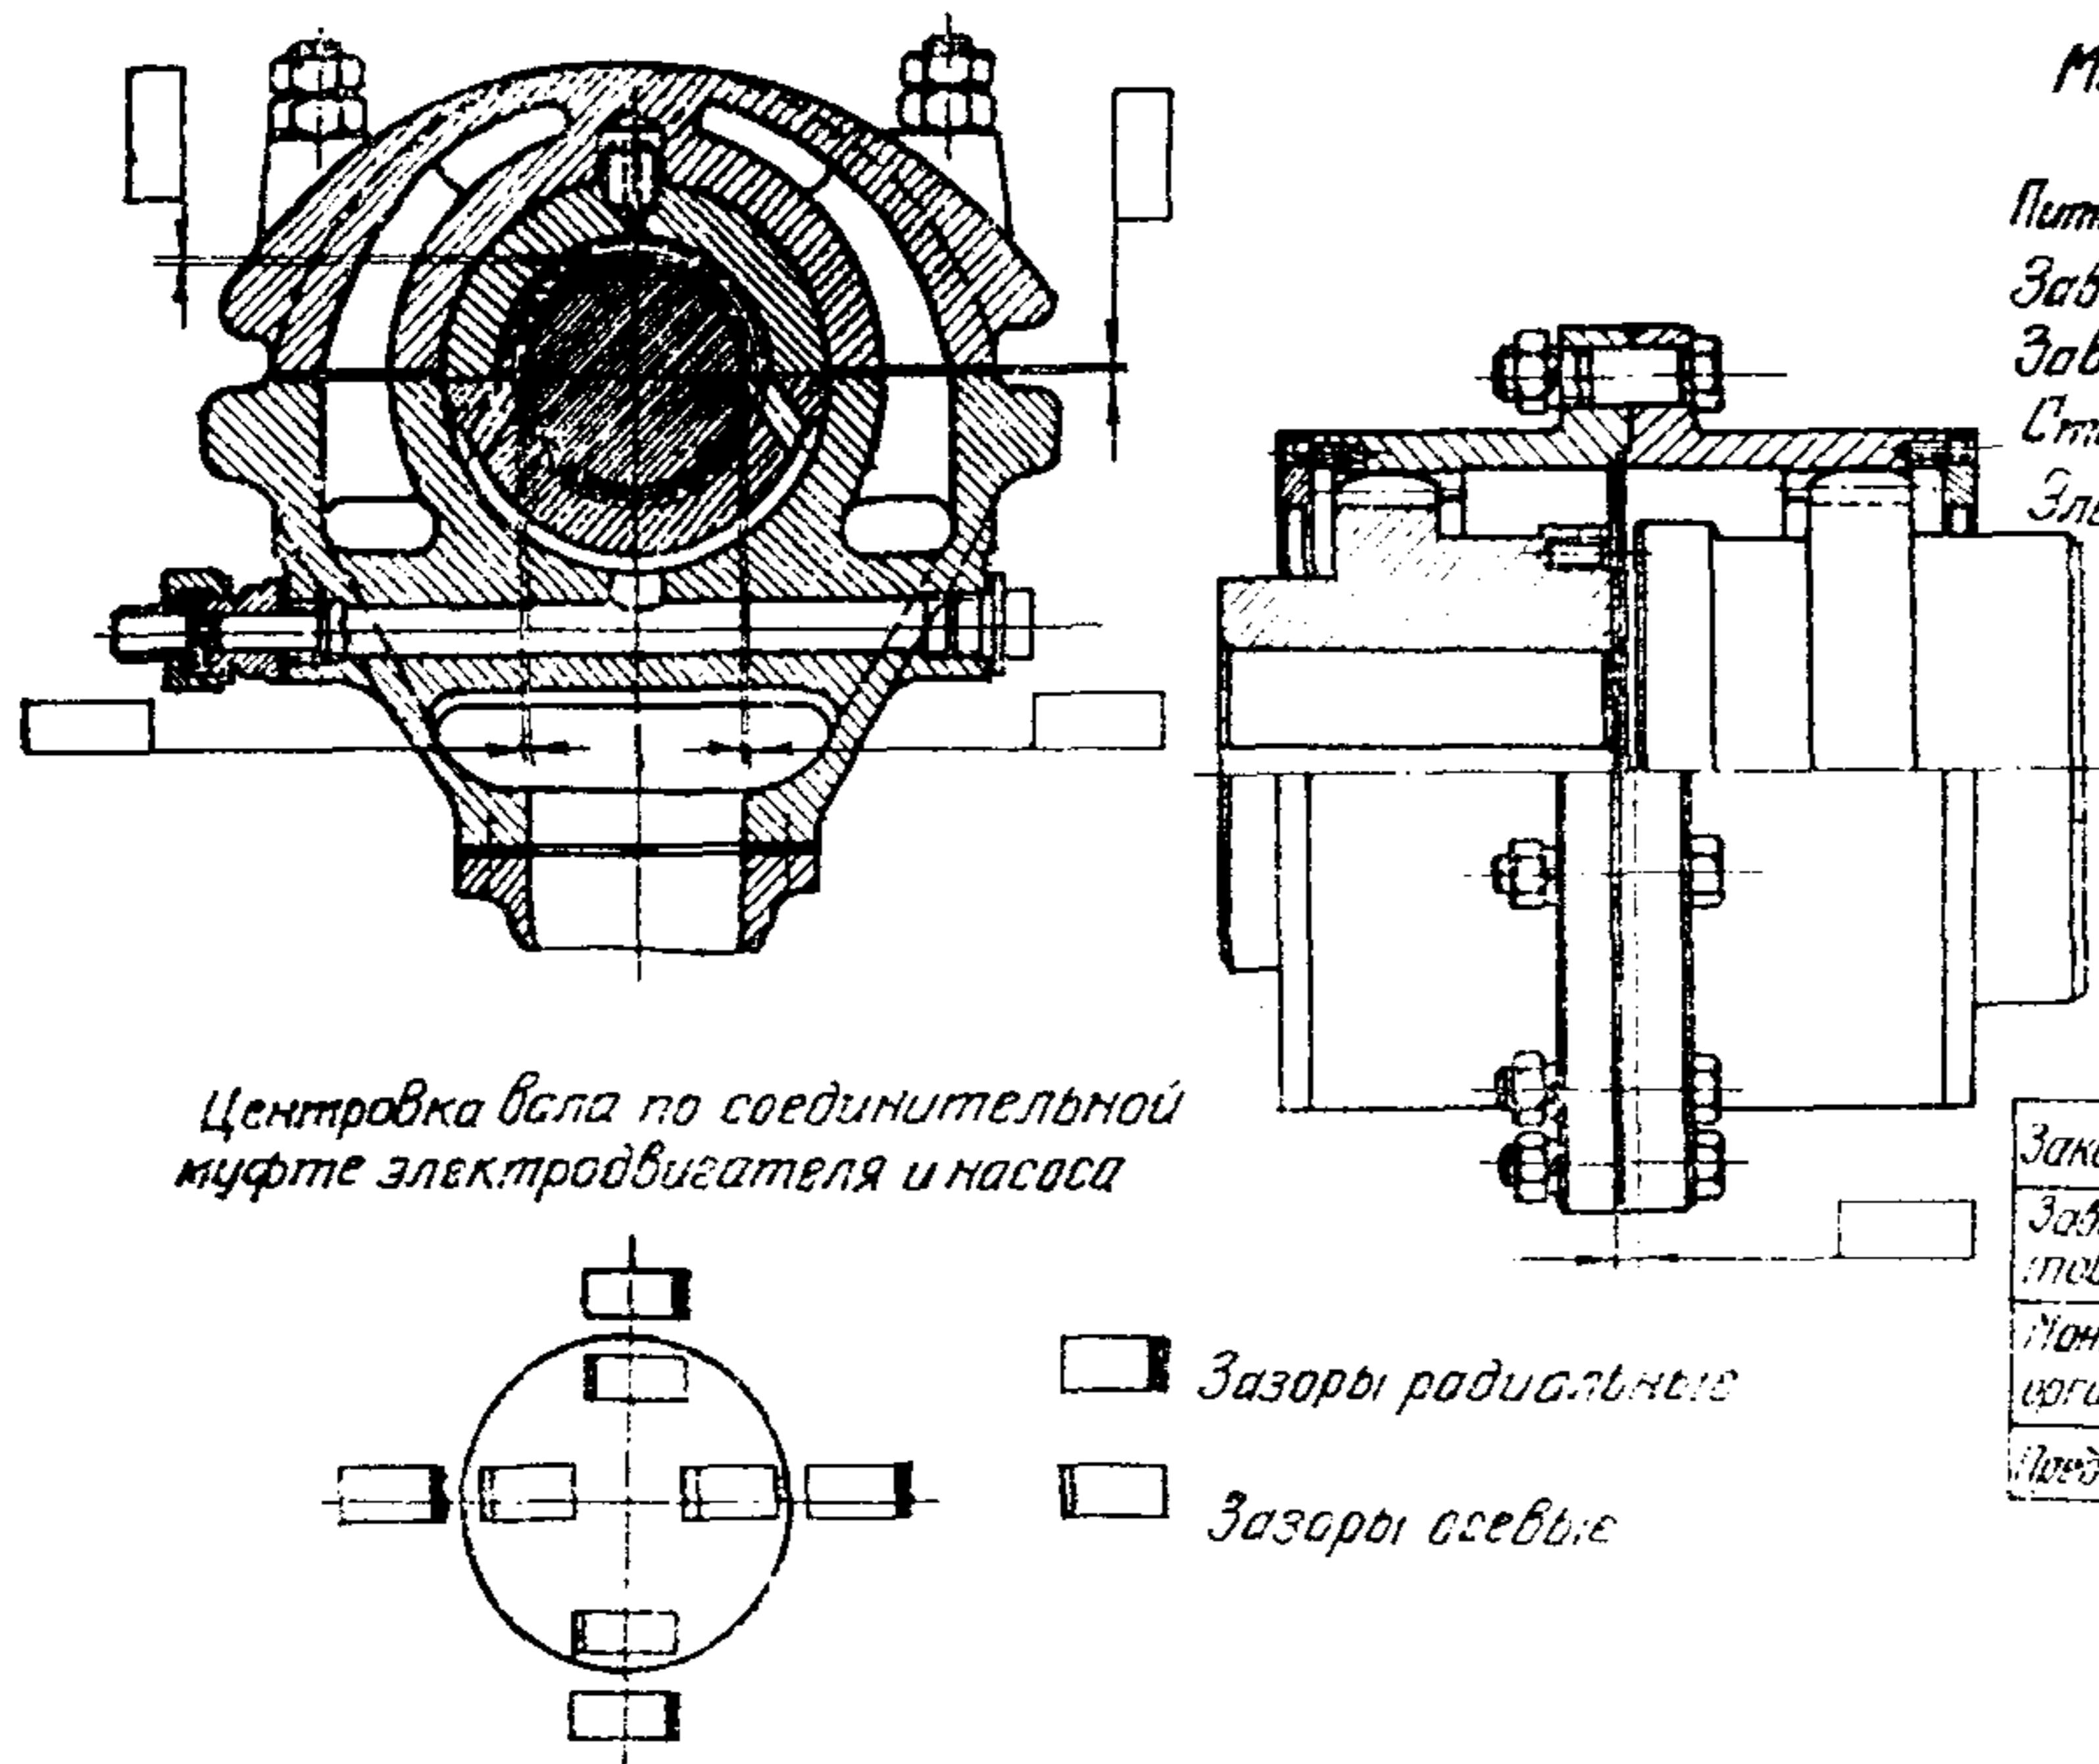

## Монтажний формулляр

Питательного насоса типа ПЗ270-150


Завод-изготовитель \_\_\_\_\_

Заводской № \_\_\_\_\_

Станционный № \_\_\_\_\_

Электростанция \_\_\_\_\_

Закицько				
Завода изго-				
тавителя				
Монтажной				
организации				
Установитель	Фамилія	Ім'я	По батькові	

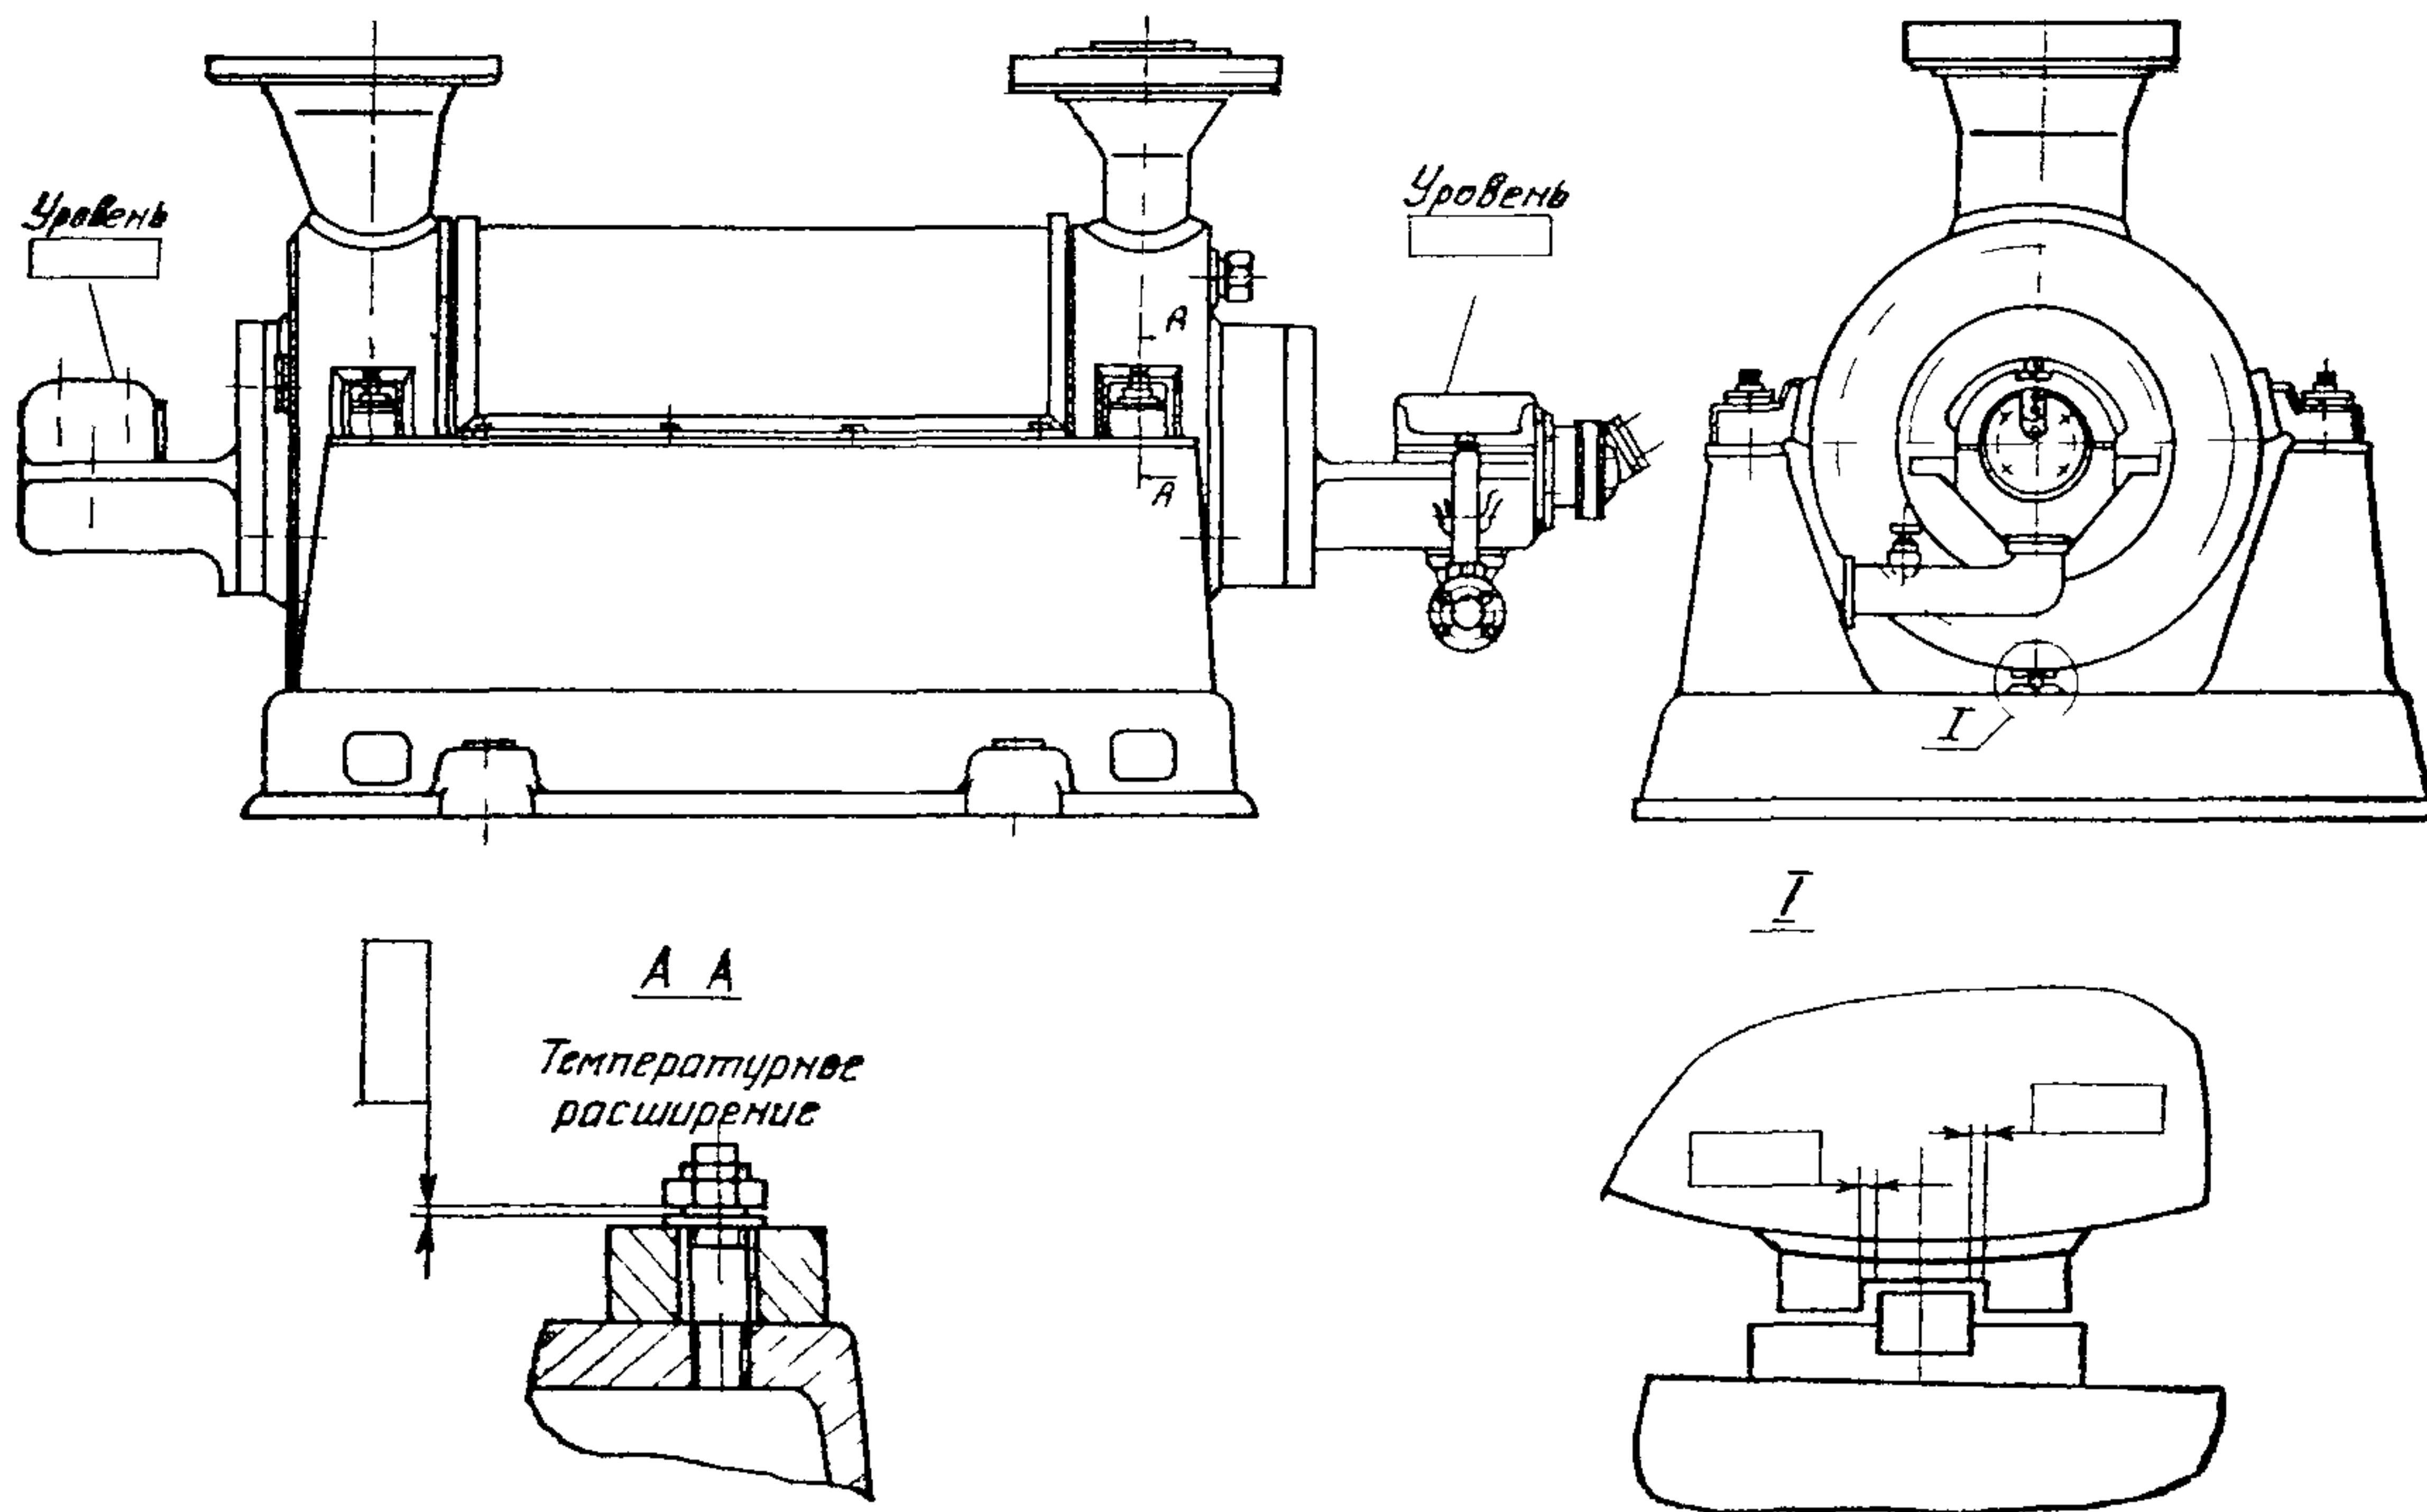

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Техническая характеристика питательных насосов . . . . .	3
2. Краткое описание питательных насосов . . . . .	8
2.1. Питательные насосы для котлов с давлением пара 140 кгс/см <sup>2</sup> . . . . .	8
2.2. Питательный насос ПЭ270-150 . . . . .	13
2.3. Обратновертикальный клапан (рис. 10) . . . . .	13
2.4. Масляная установка насосов ПЭ380-185/200-2, ПЭ500-180-4, ПЭ580-185/200-2 и ПЭ720-185-2 . . . . .	15
2.5. Масляная установка насоса ПЭ270-150 . . . . .	16
2.6. Гидромуфта . . . . .	17
3. Организационно-техническая подготовка к монтажу . . . . .	18
3.1. Техническая документация . . . . .	18
3.2. Поставка, приемка, хранение и сдача оборудования в монтаж . . . . .	19
3.3. Приемка фундамента и подготовка его к монтажу . . . . .	22
3.4. Подготовка рабочего места и оборудования к монтажу . . . . .	24
4. Монтаж насосного агрегата . . . . .	27
4.1. Общие указания . . . . .	27
4.2. Монтаж насосных агрегатов ПЭ380-185/200-2, ПЭ500-180-4, ПЭ580-185/200-2 и ПЭ720-185-2 . . . . .	28
4.3. Монтаж насоса ПЭ270-150 . . . . .	31
4.4. Центровка насосного агрегата и соединение полумуфт . . . . .	32
4.5. Монтаж трубопроводов . . . . .	36
4.6. Монтаж масляной установки . . . . .	38
5. Опробование насосного агрегата . . . . .	42
5.1. Подготовка к пуску . . . . .	42
5.2. Дополнительные указания по подготовке к пуску насоса ПЭ270-150 . . . . .	44
5.3. Пуск и опробование . . . . .	45
5.4. Остановка агрегата . . . . .	46
6. Указания по ревизии оборудования насосной установки . . . . .	47
6.1. Общие указания . . . . .	47
6.2. Разборка насосов ПЭ380-185/200-2, ПЭ500-180-4, ПЭ580-185/200-2, и ПЭ720-185-2 . . . . .	57
6.3. Сборка насосов . . . . .	58
6.4. Разборка насоса ПЭ270-150 . . . . .	59
6.5. Сборка насоса . . . . .	60
Приложения . . . . .	62

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МОНТАЖУ ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ  
ДЛЯ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА 140 и 100 кгс/см<sup>2</sup>  
Издано Центром научно-технической информации по энергетике  
и электрификации Информэнерго

Редактор Г. Н. Слободкина

Корректор С. М. Денисова

Технич. редактор Ж. М. Козлова

---

Л 29082. Сдано в набор 26/I 1975 г. Подп. в печать 21/V 1975 г.  
Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Объем 4,25 п. л. Уч.-изд. л. 4.  
Заказ 13. Тираж 1 500 экз. Цена 42 коп.

---

Типография «Информэнерго», 1-й Переяславский, 5