

<b>СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ</b>	<b>СТАНДАРТ СЭВ</b>  <b>Защита от шума в строительстве ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ограждающих конструкций</b>  <b>Нормы</b>	<b>СТ СЭВ 4867—84</b>  <b>Частично взамен РС 5621—76</b>  <b>Группа Ж02</b>
---	--	---

Настоящий стандарт СЭВ устанавливает метод оценки звукоизоляции ограждающих (внутренних и наружных) конструкций и нормы звукоизоляции с учетом назначения помещений в жилых и общественных зданиях.


Настоящий стандарт СЭВ должен применяться совместно с СТ СЭВ 4866—84.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативная кривая для оценки изоляции воздушного шума и ее численные значения в третьоктавных полосах частот приведены на черт. 1.

1.2. Нормативная кривая для оценки приведенного уровня ударного шума и ее численные значения в третьоктавных полосах частот приведены на черт. 2.


1.3. Величины изоляции воздушного шума ограждающей конструкцией или приведенного уровня ударного шума, определяемые по СТ СЭВ 4866—84, сравниваются с численными значениями нормативных кривых по методу оценки, указанному в разд. 2.

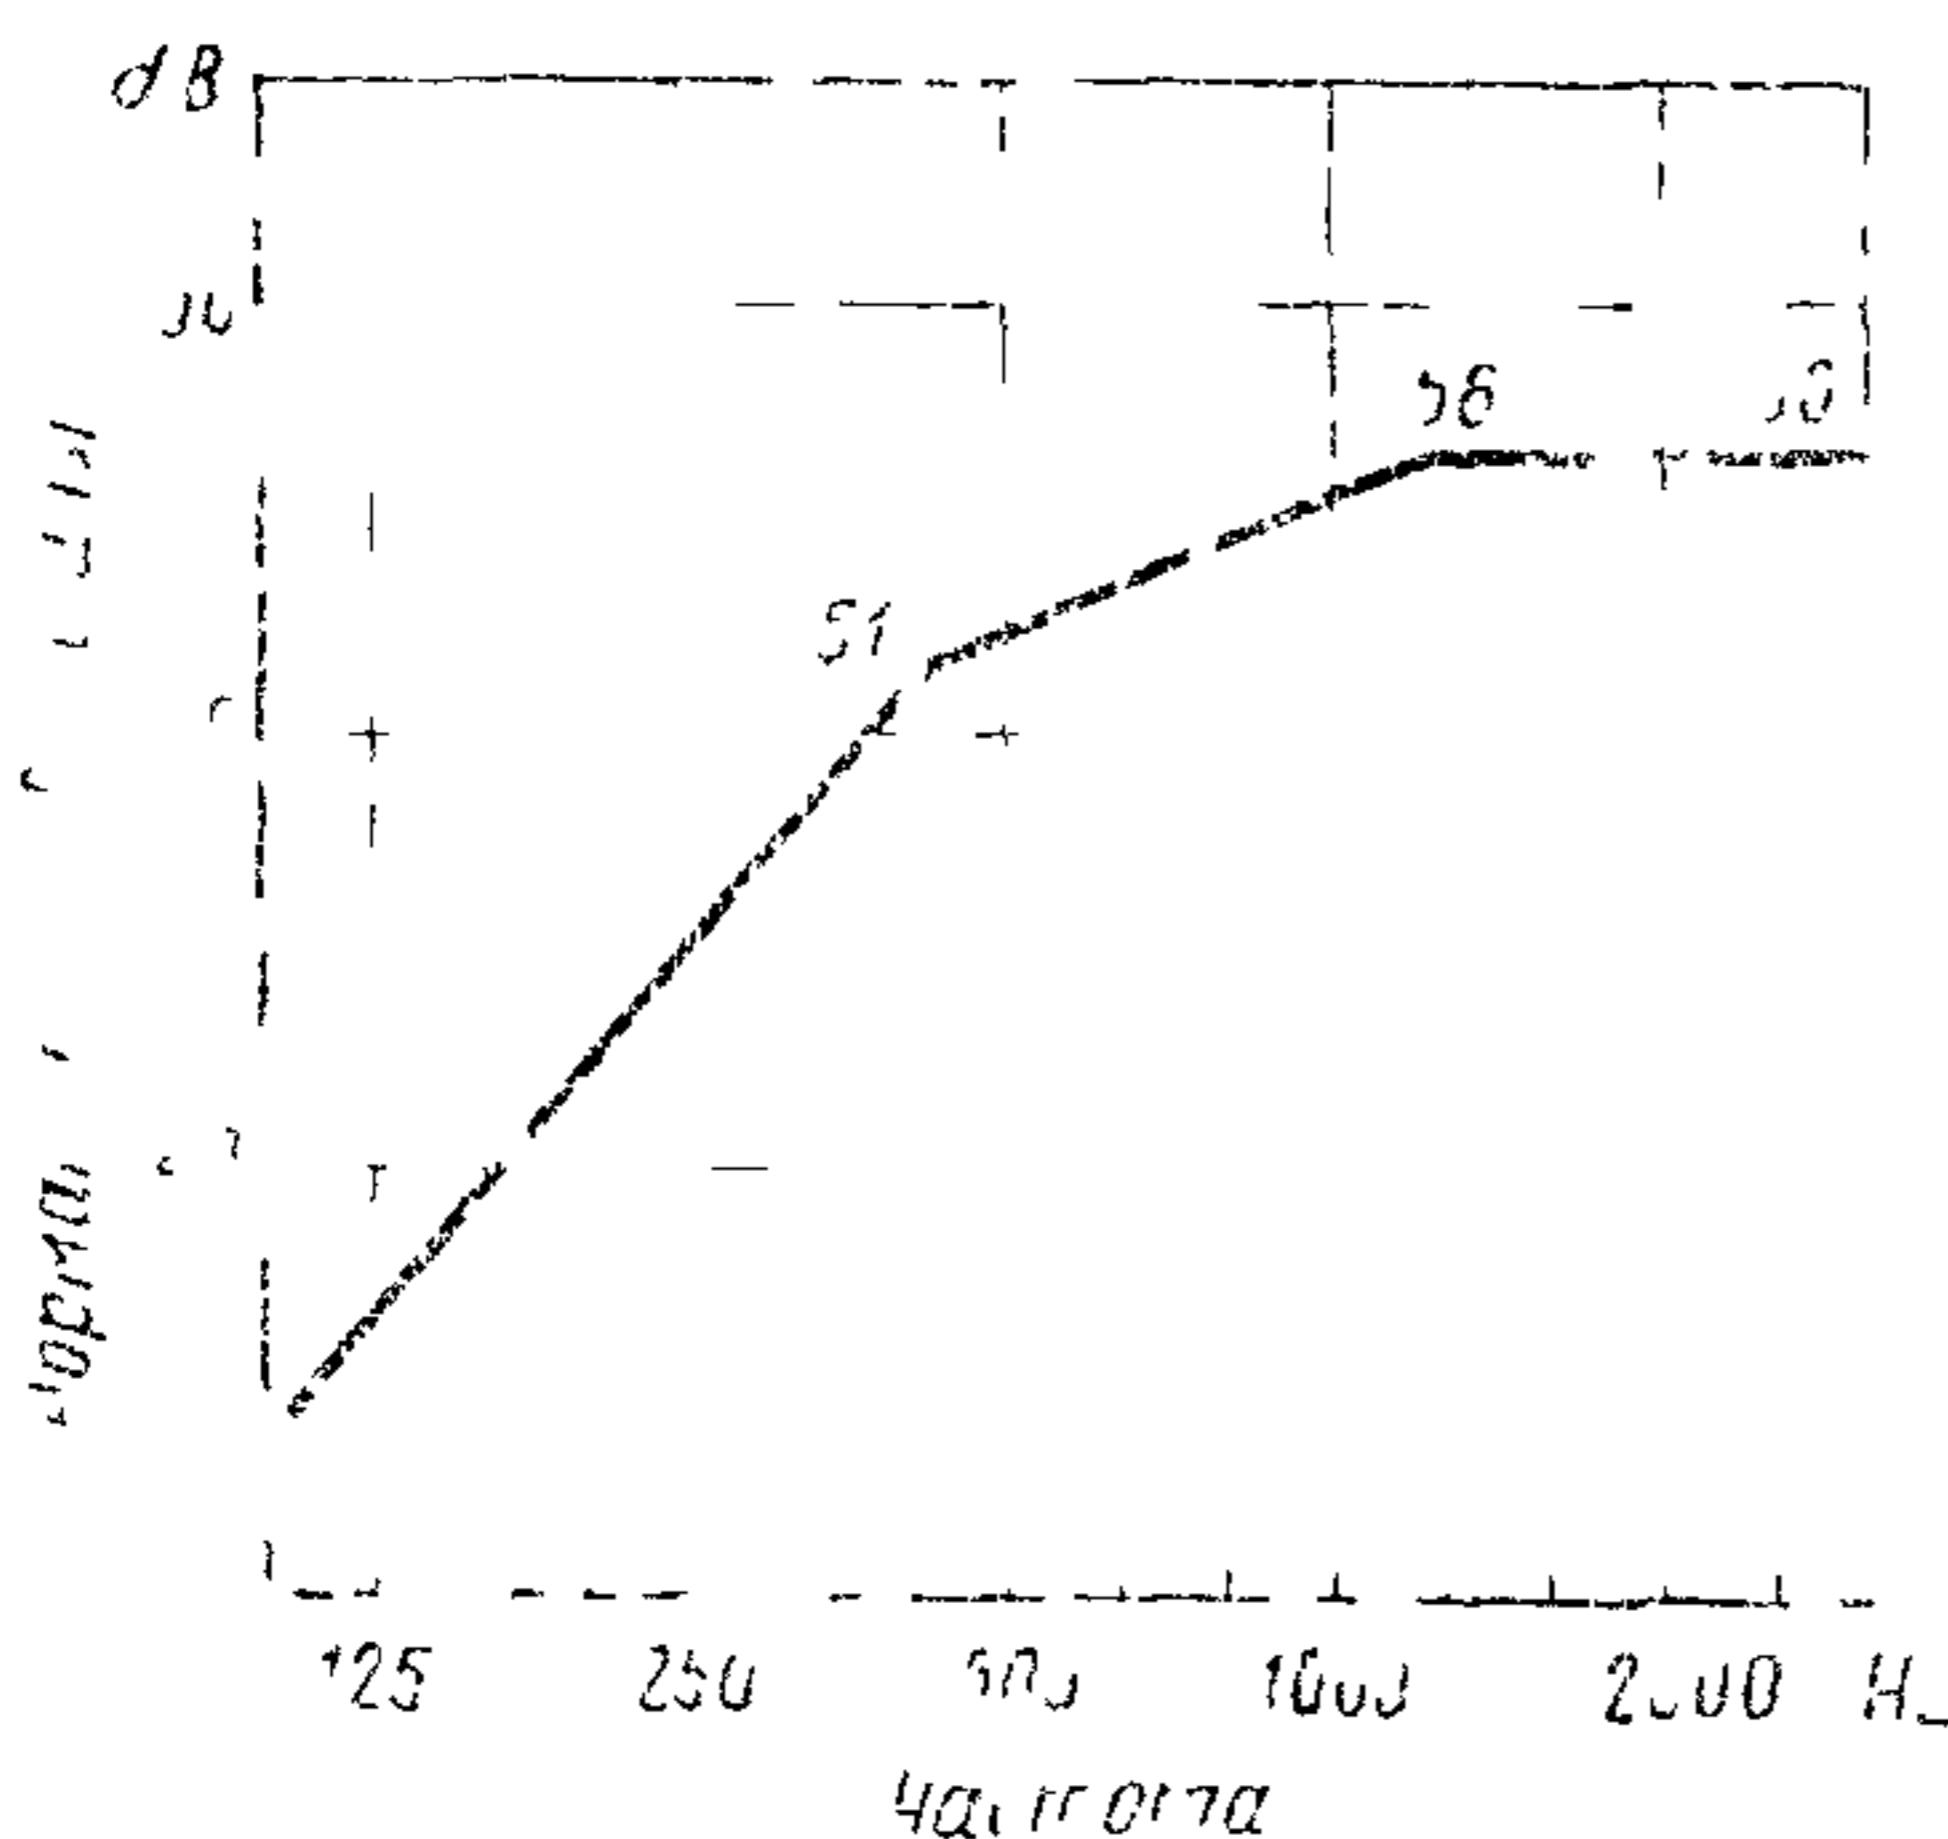

Численные значения

Частота, Hz	Нормативные величины, dB	Частота, Hz	Нормативные величины, dB
100	33	630	53
125	36	800	54
160	39	1000	55
200	42	1250	55
250	45	1600	56
315	48	2000	55
400	51	2500	56
500	52	3150	56

Черт. 1

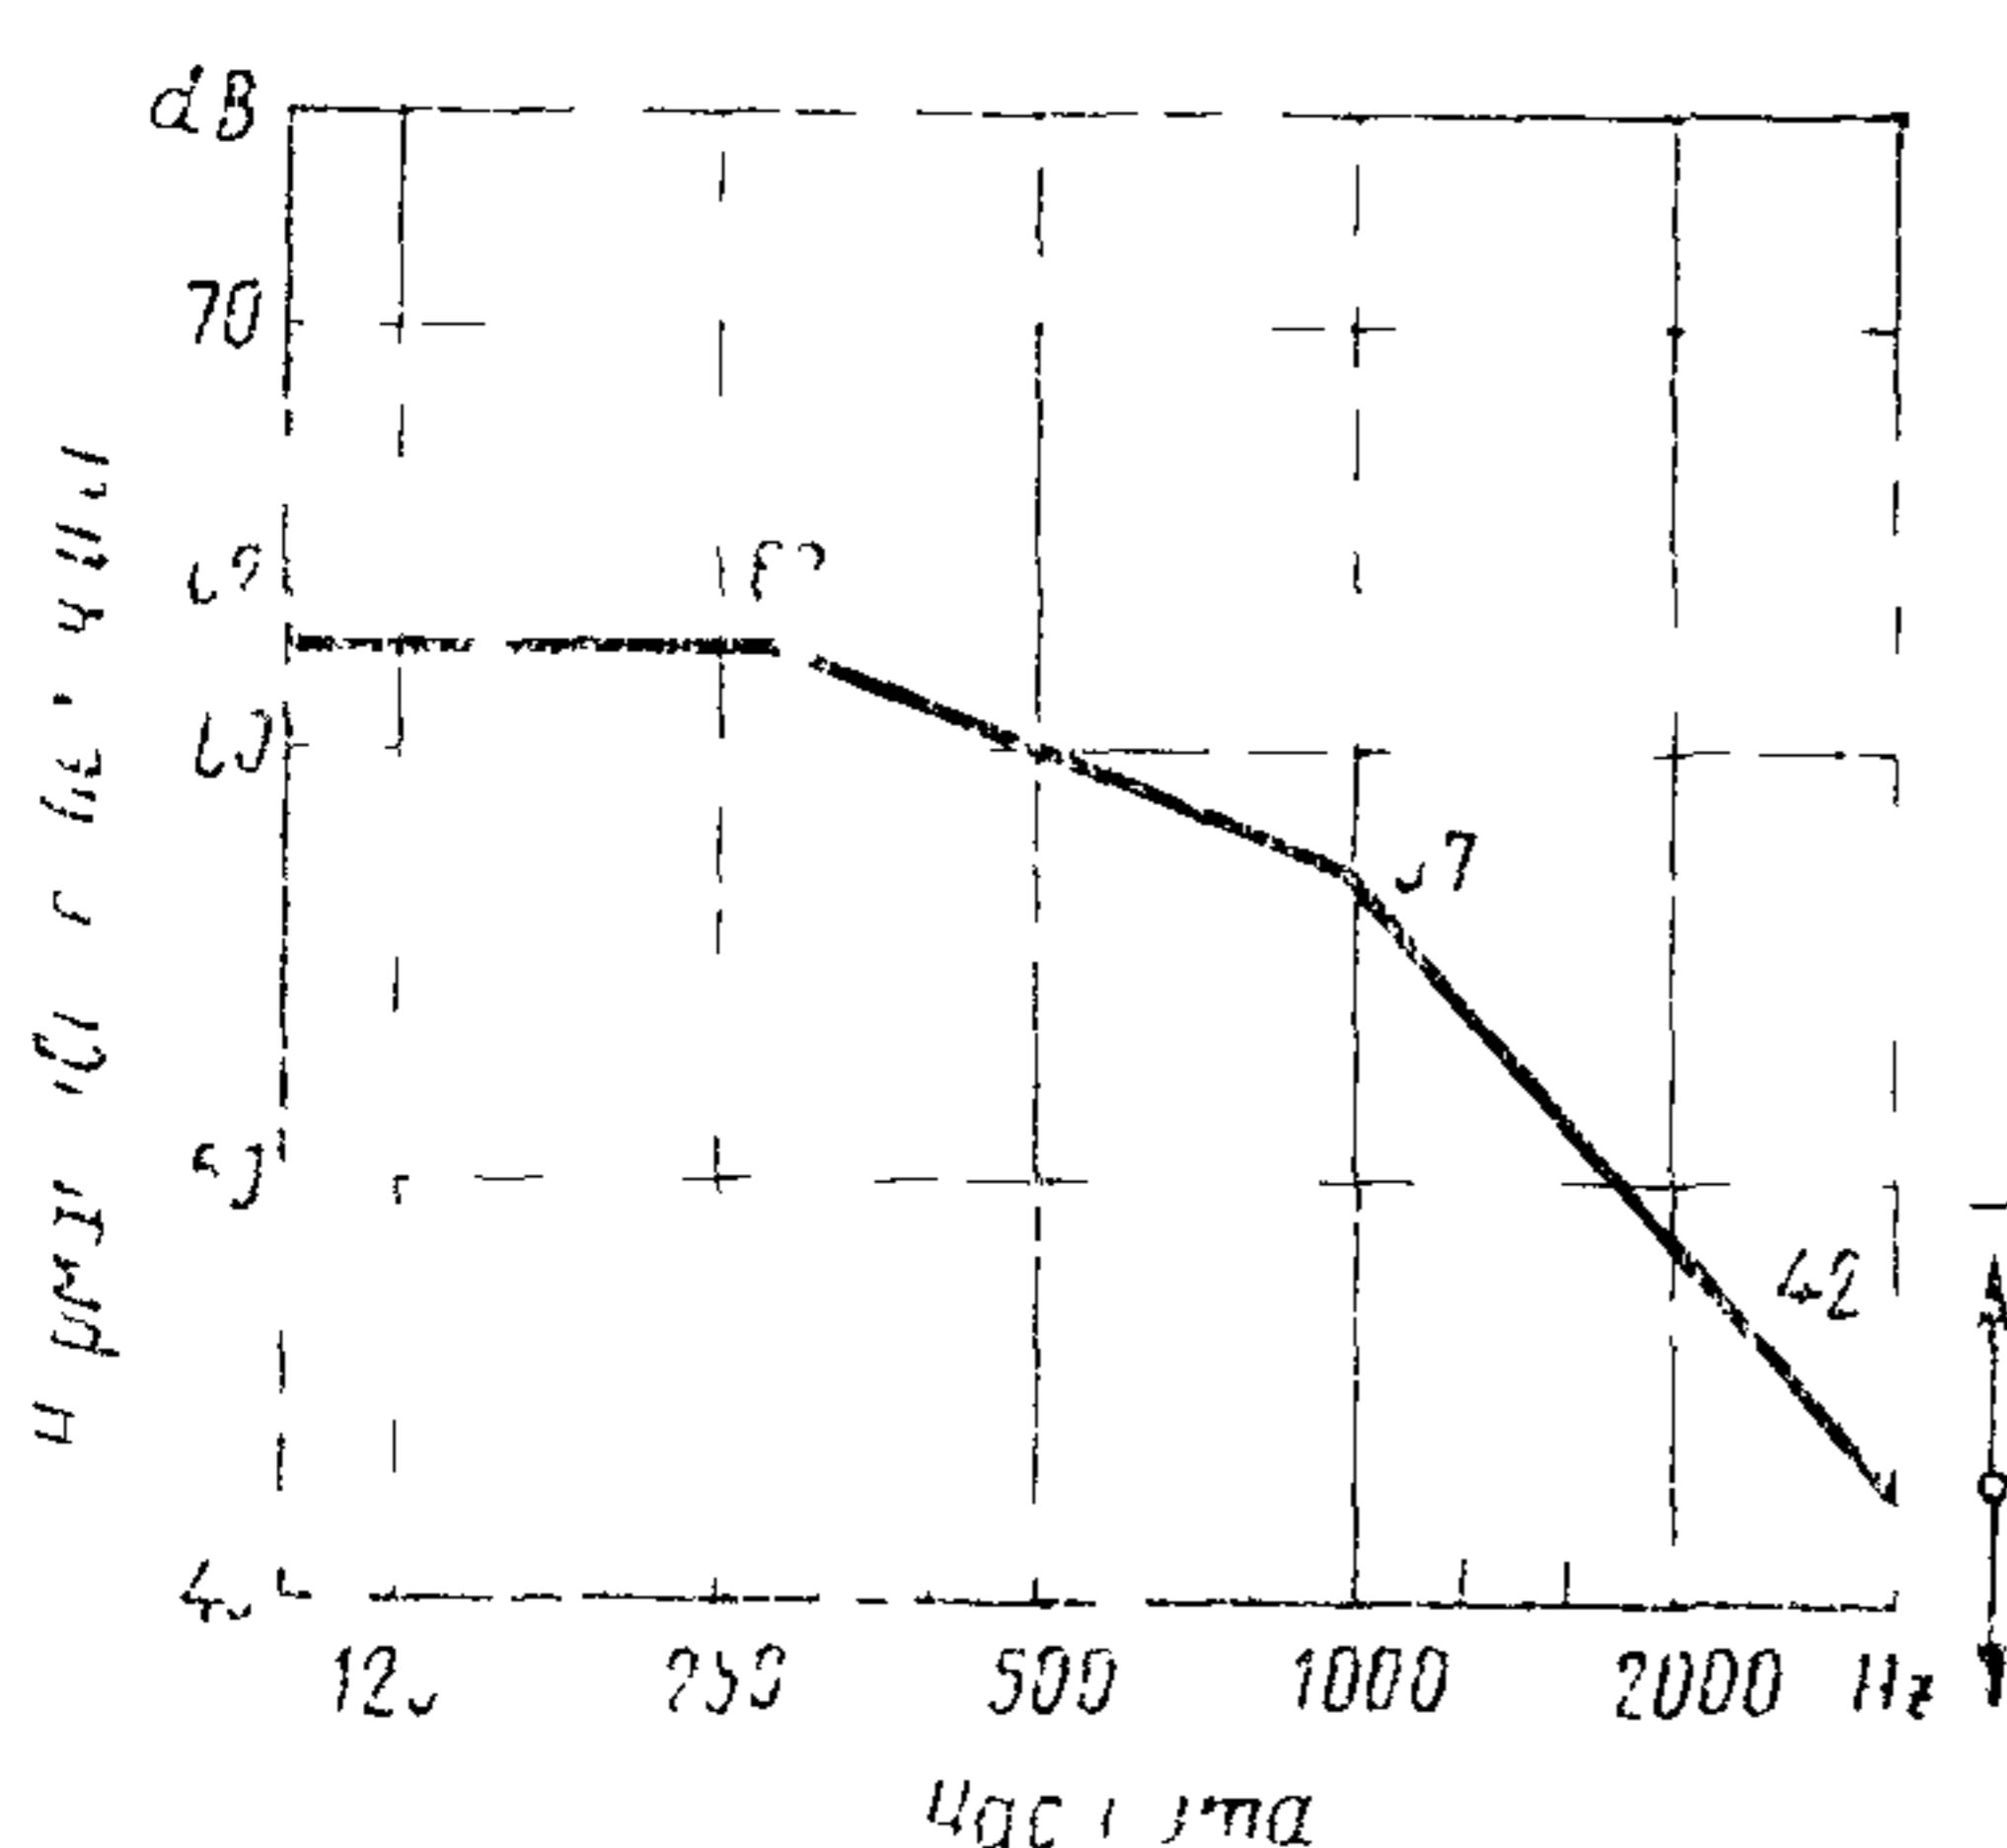

Численные значения

Частота, Hz	Нормативные величины, dB	Частота, Hz	Нормативные величины, dB
100	62	630	59
125	62	800	58
160	62	1000	57
200	62	1250	54
250	62	1600	51
315	62	2000	48
400	61	2500	45
500	60	3150	42

Черт. 2

## 2. МЕТОД ОЦЕНКИ

**2.1. Изоляция воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями**

2.1.1. Оценку результатов измерений по СТ СЭВ 4866—84 проводят путем вертикального смещения нормативной кривой (черт. 1) с шагом 1 dB в сторону кривой измеренной частотной характеристики до тех пор, пока средняя величина неблагоприятных отклонений, рассчитанная делением суммы неблагоприятных

отклонений на общее количество измеренных полос частот, не будет максимально близка 2 dB, но не более последней.

2.1.2 В расчет принимают только неблагоприятные отклонения. Отклонение считают неблагоприятным, когда измеренная величина меньше нормативной величины на данной частоте.

2.1.3. Величину смещенной по п. 2.1.1 нормативной кривой на частоте 500 Hz (среднегеометрической частоте третьоктавной полосы) принимают за индекс изоляции воздушного шума данной конструкцией и обозначают соответствующими символами с индексом  $w$  (например,  $R_w$ ,  $R'_w$ ,  $D_w$ ).

2.1.4. Неблагоприятное отклонение от смещенной нормативной кривой на отдельной частоте более 8 dB должно быть отмечено в протоколе измерений.

## 2.2. Изоляция воздушного шума наружными ограждающими конструкциями

2.2.1. Оценку результатов измерений по СТ СЭВ 4866—84 проводят путем вертикального смещения нормативной кривой (черт. 1) с шагом 1 dB в сторону кривой измеренной частотной характеристики до тех пор, пока средняя величина неблагоприятных отклонений, рассчитанная делением суммы неблагоприятных отклонений на общее количество измеренных полос частот, не будет максимально близка 2 dB, но не более последней.

2.2.2. В расчет принимают только неблагоприятные отклонения. Отклонение считают неблагоприятным, когда измеренная величина меньше нормативной на данной частоте.

2.2.3. Величину смещенной нормативной кривой по п. 2.2.1 на частоте 500 Hz (среднегеометрической частоте третьоктавной полосы) принимают за индекс изоляции и обозначают соответствующими символами с индексом  $w$  (например,  $R_w$ ,  $R_{Dw}$ ,  $R_{tw}$ ,  $R_{vw}$ ).

## 2.3. Изоляция ударного шума конструкциями перекрытий

2.3.1. Оценку результатов измерений по СТ СЭВ 4866—84 проводят путем вертикального смещения нормативной кривой (черт. 2) с шагом 1 dB в сторону кривой измеренной частотной характеристики до тех пор, пока средняя величина неблагоприятных отклонений, рассчитанная делением суммы неблагоприятных отклонений на общее количество измеренных полос частот, не будет максимально близка 2 dB, но не более последней.

2.3.2. В расчет принимают только неблагоприятные отклонения. Отклонение считают неблагоприятным, когда результат измерения превышает величину нормативной кривой на данной частоте.

2.3.3. Неблагоприятное отклонение от смещенной нормативной кривой на отдельной частоте более 8 dB должно быть отмечено в протоколе измерений.

2.3.4. Величину смещенной по п. 2.3.1 нормативной кривой на частоте 500 Hz (среднегеометрической частоте третьоктавной по-

лосы) принимают за индекс приведенного уровня ударного шума и обозначают соответствующими символами с индексом  $w$  ( $L_{nw}$ ,  $L'_{nw}$ ,  $L_{nkw}$ )

#### 2.4. Улучшение изоляции ударного шума покрытиями пола

2.4.1 Индекс улучшения изоляции ударного шума  $\Delta L_{nw}$  определяют на основании частотной характеристики снижения приведенного уровня ударного шума  $\Delta L$  покрытием пола.

2.4.2. Улучшение изоляции ударного шума  $\Delta L$  покрытиями полов,ложенными на железобетонных сплошных плитах перекрытий, не зависит от приведенного уровня ударного шума несущей части перекрытия  $L_{no}$ ; индекс улучшения изоляции ударного шума зависит частично от  $L_{no}$ . Поэтому величину  $\Delta L_w$  определяют с помощью частотной характеристики приведенного уровня ударного шума для эталонной несущей части перекрытия с данным покрытием пола  $L_{nr}$ , вычисляемой по формуле

$$L_{nr} = L_{nro} - \Delta L. \quad (1)$$

2.4.3. Величины приведенного уровня ударного шума для эталонной несущей части перекрытия  $L_{nro}$  приведены в табл. 1. Индекс приведенного уровня ударного шума эталонной несущей части перекрытия  $L_{nwo}$  равен 78 dB.

Таблица 1

Величины приведенного уровня ударного шума  
эталонной конструкции перекрытия

Частота, Hz	$L_{nro}$ , dB	Частота, Hz	$L_{nro}$ , dB
100	67	630	71
125	67,5	800	71,5
150	68	1000	72
200	68,5	1250	72
250	69	1600	72
315	69,5	2000	72
400	70	2500	72
500	70,5	3150	72

2.4.4. Индекс снижения приведенного уровня ударного шума покрытием пола определяют по формуле

$$\Delta L_w = L_{nwo} - L_{nw} = 78 - L_{nw}, \quad (2)$$

где  $L_{nw}$  — расчетный индекс приведенного уровня ударного шума эталонной несущей части перекрытия с данным покрытием пола, определяемый по подразделу 2.3.

2.4.5. Пример определения индекса эквивалентного уровня ударного шума несущей части перекрытия с эталонным покрытием пола приведен в Информационном приложении 2.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

3.1. Звукоизоляция внутренних ограждающих конструкций, в том числе перекрытий, перегородок, стен и дверей в зданиях должна отвечать требованиям, предъявляемым к индексам изоляции воздушного шума  $R'_w$ ,  $R_w$  (для дверей) и индексам приведенного уровня ударного шума  $L_{nw}$ , приведенным в табл. 2. Величину индекса  $R'_w$  определяют по формуле

$$R'_w = R_w - C, \quad (3)$$

где С — поправка, зависящая от косвенных путей распространения звука в объектах. Для простых конструкций из классических материалов  $C = 2$  dB, для других, сложных конструкций определяют индивидуально.

3.2. Требования, установленные для  $D_{nT\omega}$  в табл. 2, распространяют на помещения, не находящиеся в непосредственном соседстве, или помещения, в которых разделяющая их конструкция составляет только часть ограждения помещения.

3.3. Требования к звукоизоляции наружных ограждающих конструкций вытекают из уровней внешнего шума и допустимых уровней шума в помещении согласно СТ СЭВ 2834—80. С достаточной точностью требуемые индексы звукоизоляции можно принимать по табл. 3 в зависимости от уровня шума автомобильного или рельсового транспорта. Допускается интерполяция.

3.4. Требования к звукоизоляции окон устанавливают путем уменьшения значений  $R_w$ , приведенных в табл. 3, на величину  $10 \lg S/S_0$ , где  $S$  — общая площадь наружного ограждения в помещении,  $S_0$  — площадь окна (окон) в помещении.

При величинах доли площади окон более 50 % площади наружной стены требуемую звукоизоляцию определяют по табл. 3.

При величинах доли площади окон от 35 до 50 % требуемые значения индексов уменьшают на 3 dB, при величинах менее 35 % — на 5 dB.

3.5. При выборе конструкций окон следует учитывать нормативные требования к воздухообмену в помещениях зданий. В тех случаях, когда в помещении не предусматривается принудительная приточная вентиляция или кондиционирование воздуха, указанные требования к звукоизоляции относят к окнам с открытыми вентиляционными элементами.

3.6. В тех случаях, когда рядом с защищенными помещениями находятся технические помещения (например, машинное отделение лифтов, венткамеры, насосная, бойлерная), характеризуемые более высоким режимом шума по сравнению с приведенным в табл. 2, необходимо индивидуально устанавливать требования, предъявляемые к звукоизоляции ограждающих конструкций.

Таблица 2

**Нормативные показатели звукоизоляции внутренних ограждающих конструктивных элементов жилых и общественных зданий**

dB

Вид здания	Название защищаемого помещения (тихое помещение)	Название помещения — источника шума (шумное помещение)	Индексы звукоизоляции для			
			перекрытий $R'_w, D_{nTW}$	$L'_{nw}$	внутренних стен без дверей $R'_w, D_{nTW}$	внутренних дверей $R_w, D_{nTW}$
Жилые здания	Жилая комната	Остальные комнаты той же квартиры	42	68	32	—
	Все жилые комнаты и кухня квартиры	Все помещения других квартир, используемые чердачные и подвальные помещения	51	63	51	—
		Лестничные клетки, коридоры вне квартиры	51	63	51	22
		Подъезды, проходы и террасы	51	58	51	—
		Неиспользуемые чердачные помещения	47	—	47	—
		Технические помещения жилых зданий, канцелярий, тихие рестораны ( $L_{Aeq} \leq 75$ )	51	63	51	—

Продолжение табл. 2

dB

Вид здания	Название защищаемого помещения (тихое помещение)	Название помещения — источника шума (шумное помещение)	Индексы звукоизоляции для			
			перекрытий		внутренних стен оез дверей $R'_w$ , $D_{nTW}$	внутренних дверей $R_w$ , $D_{nTW}$
			$R'_w$ , $D_{nTW}$	$L'_{nw}$		
Жилые здания	Все жилые комнаты и кухня квартиры	Помещения учреждений бытового обслуживания, магазины, помещения объектов культуры, питания ( $L_{Aeq} \leq 80$ )	57	53	57	—
		Помещения с повышенным уровнем шума ресторанов и мастерских, спортивные помещения ( $L_{Aeq} \leq 85$ )	62	48	62	—
Гостиницы и общежития	Спальные комнаты в гостиницах категории XXX и выше	Смежные гостевые комнаты в той же гостинице, кроме смежных помещений в том же номере	51	64	51	32
		Коридоры в той же гостинице	47	58	47	32
	Спальные комнаты в гостиницах категории XX и ниже	Соседние комнаты в той же гостинице	47	65	47	22
		Коридоры в той же гостинице	47	63	47	22

Продолжение табл. 2

dB

Вид здания	Название защищаемого помещения (тихое помещение)	Название помещения — источника шума (шумное помещение)	Индексы звукоизоляции для			
			перекрытий		внутренних стен без дверей $R'_w$ , $D_{nTW}$	внутренних дверей $R_w$ , $D_{nTW}$
			$R'_w$ , $D_{nTW}$	$L'_{nw}$		
Гостиницы и общежития	Спальные комнаты	Помещения с повышенным уровнем шума, помещения общественно-культурного назначения, цехи столовой и кухни, помещения для мытья посуды ( $L_{Aeq} \leq 80$ )	57	48	57	—
		Технические помещения гостиницы, тихие рестораны ( $L_{Aeq} \leq 75$ )	51	64	51	—
Больницы, санатории и поликлиники	Больничные палаты, кабинеты врачей, помещения для исследований	Больничные палаты, кабинеты врачей, помещения для исследований	47	63	47	22
		Вспомогательные помещения и общие коридоры, лестницы, холлы	51	63	47	22
		Помещения с повышенным уровнем шума, кухни, столовые, больничные прачечные ( $L_{Aeq} \leq 85$ )	62	48	62	—

Продолжение табл. 2

dB

Вид здания	Название защищаемого помещения (тихое помещение)	Название помещения — источника шума (шумное помещение)	Индексы звукоизоляции для			
			перекрытий		внутренних стен без дверей $R_w'$ , $D_{nTW}$	внутренних дверей $R_w$ , $D_{nTW}$
			$R_w'$ , $D_{nTW}$	$L'_{nw}$		
Больницы, санатории и поликлиники	Больничные палаты особого режима или нуждающиеся в абсолютном покое	Коридоры, технические помещения, залы ожиданий	51	64	47	32
Дошкольные учреждения	Спальные комнаты, помещения для пребывания одной группы детей	Спальные комнаты и помещения для пребывания других групп детей, общие коридоры	47	63	47	22
		Технические, производственные помещения	51	63	51	—
	Классы, аудитории, кабинеты преподавателей	Соседние классы, аудитории	47	63	47	—
Школы и другие учебные заведения (кроме специальных учебных заведений с повышенными уровнями шума)		Вспомогательные помещения, общие коридоры и лестницы	47	63	42	27

Продолжение табл. 2

dB

Вид здания	Название защищаемого помещения (тихое помещение)	Название помещения — источника шума (шумное помещение)	Индексы звукоизоляции для			
			перекрытий		внутренних стен без дверей $R'_w$ , $D_{nTW}$	внутренних дверей $R_w'$ , $D_{nTW}$
			$R'_w$ , $D_{nTW}$	$L'_{nw}$		
Школы и другие учебные заведения (кроме специальных учебных заведений с повышенными уровнями шума)	Классы, аудитории, кабинеты преподавателей	Спортивные и зрительные залы, музыкальные помещения	62	48	62	—
		Школьные мастерские, кухни, столовые, технические помещения	54	53	51	—
Общественные и административные здания	Кабинеты для руководящих работников, помещения для переговоров	Прочие помещения	47	63	47	32
		Соседние рабочие кабинеты для администрации, конструкторские бюро	47	68	37	17
		Коридоры, холлы, шумные рабочие кабинеты, помещения для печатно-множительных и счетно-вычислительных работ	47	68	42	22

Продолжение табл. 2

dB

Вид здания	Название защищаемого помещения (тихое помещение)	Название помещения — источника шума (шумное помещение)	Индексы звукоизоляции для			
			перекрытий		внутренних стен без дверей $R'_w$ , $D_{nTW}$	внутренних дверей $R_w'$ , $D_{nTW}$
			$R'_w$ , $D_{nTW}$	$L'_{nw}$		
Общественные и административные здания	Помещения для работников администрации, конструкторские бюро	Санитарные и технические помещения	47	68	42	—

## Примечания:

1. Для кухонь, ванных, туалетных комнат и коридоров жилых зданий, как камер низкого уровня, значения индексов приведенного уровня ударного шума повышают на 12 dB.
2. Индексы приведенного уровня ударного шума  $L'_{nw}$  должны обеспечиваться в течение всего срока службы зданий.
3. Если коридор гостиниц имеет звукопоглощающую облицовку, значение  $R'_w$  снижают с 32 до 22 dB.
4. Для помещений специального назначения в больницах (например, для проверки слуха) требования устанавливают индивидуально.
5. Требования к изоляции ударного шума касаются также и горизонтального и диагонального распространения ударного шума. Индекс приведенного уровня ударного шума всегда следует проводить в направлении распространения ударного шума. Если тихое помещение находится над шумным, то требование распространяется на передачу ударного шума снизу вверх (возбуждается пол шумного помещения).
6. В жилых зданиях для шумных помещений, предназначенных для бытового обслуживания и используемых только в дневное время, допускается принимать индекс изоляции ударного шума  $R_w = 51$  dB.
7. Для общежитий действительно минимальное требование к внутренним стенам  $R'_w = 32$  dB внутри замкнутых единиц помещений с несколькими спальными комнатами и санузлом из совместной передней.
8. Нормативные требования, приведенные в табл. 2, соответствуют минимально комфортным условиям, поэтому рекомендуется их повышать.

3.7. Требования к звукоизоляции кровельных конструкций определяют по числовым данным, приведенным в табл. 3, с повышением на 10 dB.

Таблица 3

**Нормативные индексы звукоизоляции наружных ограждающих конструкций, dB**

Наименование помещений	Время воз- действия шума	Индексы $R_w$ при уровнях транспортного шума $L_{Aeq}$						
		50	55	60	65	70	75	80
Палаты больниц, санаториев	День	23	28	33	38	43	48	—
	Ночь	28	33	38	43	48	—	—
Кабинеты врачей больниц, операционные	День	23	28	33	38	43	48	—
	День	—	23	28	33	38	43	48
Кабинеты врачей в поликлиниках, классы и аудитории в школах и учебных заведениях, в детских дошкольных учреждениях, залы совещаний, читальные залы библиотек	День	—	23	28	33	38	43	48
	День	—	20	25	30	35	40	45
Жилые комнаты в квартирах, пансионатах, домах отдыха, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах номера гостиниц категории XXX и выше	Ночь	25	30	35	40	45	—	—
	День	—	20	25	30	35	40	45
Номера гостиниц категории XX и ниже	Ночь	—	—	20	25	30	35	40
	День	—	—	—	23	28	33	38
Общие помещения гостиниц, домов отдыха, пансионатов, общежитий; рабочие помещения управлений, проектных и научно-исследовательских организаций	День	—	—	—	—	23	28	33
	День	—	—	—	—	—	—	—

Конец

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ НЕСУЩЕЙ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЯ С ЭТАЛОННЫМ  
ПОКРЫТИЕМ ПОЛА**

1. Индекс эквивалентного приведенного уровня ударного шума несущей железобетонной конструкции перекрытия представляет собой сумму индекса приведенного уровня ударного шума несущей конструкции перекрытия с эталонным покрытием пола и индекса улучшения приведенного уровня ударного шума эталонного покрытия пола, определенных согласно методу, приведенному в настоящем стандарте. Эту величину обозначают  $L_{nwg}$ .

2. Для проведения оценки звукоизоляционных свойств конструкций перекрытий от ударного шума обычно пользуются индексом приведенного уровня ударного шума  $L_{nw}$  или  $L'_{nw}$ . Так как несущая железобетонная конструкция перекрытия редко применяется без покрытия полов, представляется целесообразным производить ее оценку при помощи эталонного покрытия пола, находящегося на испытуемой конструкции.

Определенный таким образом кажущийся эквивалентный приведенный уровень ударного шума  $L_{nwg}$  конструкции перекрытия может быть использован для того, чтобы рассчитать кажущийся приведенный уровень ударного шума  $L_{nw}$  этой конструкции перекрытия с покрытием пола с известным  $\Delta L_w$  по формуле

$$L_{nw} = L_{nwg} - \Delta L_w. \quad (4)$$

В обратном случае, при использовании этой конструкции перекрытия, можно определить требуемый индекс улучшения приведенного уровня ударного шума покрытия пола  $L_w$ , которое используют для выполнения требований, предъявляемых к готовым перекрытиям.

3. Величины приведенного уменьшения уровня ударного шума определяют для каждой среднегеометрической частоты третьоктавных полос по табл. 4.

Таблица 4

**Нормативные величины уменьшения уровня ударного шума  
эталонного покрытия пола**

Частота, Hz	$\Delta L_r$ , dB	Частота, Hz	$\Delta L_r$ , dB
100	0	630	22
125	0	800	26
160	0	1000	30
200	2	1250	30
250	6	1600	30
315	10	2000	30
400	14	2500	30
500	18	3150	30

Примечание. Индекс улучшения приведенного уровня ударного шума эталонного покрытия пола  $\Delta L_{wr}=19$  dB.

4 Индекс эквивалентного приведенного уровня ударного шума  $L_{n\omega ego}$  определяется по формулам

$$L_{nI} = L_{no} - \Delta L_r, \quad (5)$$

$$L_{n\omega ego} = L_{n\omega I} + \Delta L_{\omega r} = L_{n\omega I} + 19, \quad (6)$$

где  $L_{nI}$  — расчетный приведенный уровень ударного шума конструкции перекрытия с эталонным покрытием пола,

$L_{n\omega I}$  — расчетный индекс приведенного уровня ударного шума конструкции перекрытия с эталонным покрытием пола

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### КАТЕГОРИИ ОКОН

Таблица 5

#### Категории окон по степени их звукоизоляционных свойств

Категория	$R_w$ дБ
0	$\leq 24$
1	От 25 до 29
2	» 30 » 34
3	» 35 » 39
4	» 40 » 44
5	» 45 » 49
6	$\geq 50$

### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — делегация ЧССР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области строительства.

2. Тема 22.200.30—82 Плана работ ПК СЭВ.

3. Стандарт СЭВ утвержден на 56-м заседании ПКС.

4. Сроки начала применения стандарта СЭВ.

Страны — члены СЭВ	Сроки начала применения стандарта СЭВ	
	в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	в народном хозяйстве
НРБ	Январь 1987 г.	Январь 1987 г.
ВНР		
СРВ		
ГДР	Июль 1986 г.	Июль 1987 г.
Республика Куба		
МНР		
ПНР		
СРР		
СССР	Июль 1986 г.	Июль 1987 г.
ЧССР		

5. Срок проверки — 1992 г.

6. Использованный международный документ по стандартизации: Рекомендация ИСО 717/2—68.