

**ВЕДОМСТВЕННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ**

**И Н С Т Р У К Ц И Я
ПО РАСЧЕТУ ЛИВНЕВОГО СТОКА ВОДЫ
С МАЛЫХ БАССЕЙНОВ**

**ВСН 63 - 76
МИНТРАНССТРОЙ**

Издание официальное

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МОСКВА 1976

«Инструкция по расчету ливневого стока воды с малых бассейнов» $\frac{\text{ВСН 63-76}}{\text{Минтрансстрой}}$ разработана Всесоюзным научно-исследовательским институтом транспортного строительства Минтрансстроя в развитие «Указаний по определению расчетных гидрологических характеристик» (СН 435-72).

С введением в действие настоящей Инструкции с 1 декабря 1976 г. утрачивает силу «Инструкция по расчету стока с малых бассейнов» $\frac{\text{ВСН 63-67}}{\text{Минтрансстрой СССР}}$.

«Инструкция по расчету ливневого стока воды с малых бассейнов» $\frac{\text{ВСН 63-76}}{\text{Минтрансстрой}}$ согласована с Госстроем СССР.

Редактор ШКУРЕНКО Н. И.

© Центральный институт нормативных исследований и научно-технической информации «Оргтрансстрой» Министерства транспортного строительства. 1976

Министерство транспортного строительства	Ведомственные строительные нормы	ВСН 63-76 Минтрансстрой
	Инструкция по расчету ливневого стока воды с малых бассейнов	Взамен ВСН 63-67 Минтрансстрой СССР

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования настоящей Инструкции должны соблюдаться при определении максимальных расходов ливневого стока с малых бассейнов (с площадью водосборов не более 100 км^2) для проектирования водопропускных сооружений на железных и автомобильных дорогах.

Примечания. 1. Максимальные расходы талых вод следует рассчитывать согласно «Указаниям по определению расчетных гидрологических характеристик».

2. Для районов с преобладанием ледникового или селевого вида стока определение максимальных расходов должно производиться на основании результатов натурных обследований и методов расчета, приведенных в утвержденных нормативных документах на указанные виды стока

При площадях водосборов более 50 км^2 следует производить проверку расходов по натурным данным, при этом к расчету принимать наиболее достоверные расходы.

Для водоотводов расчет согласно настоящей Инструкции следует производить только на ливневой сток, причем для водосборных площадей $F \leq 0,2 \text{ км}^2$ должно приниматься постоянное значение $\lambda_0 = 0,01$ (см. п. 2.4).

Интенсивность водоотдачи для вероятности превышения, необходимой при проектировании водоотвода, если значения ее не указаны в таблицах приложения 1, необходимо определять интерполяцией или экстраполяцией величин, имеющих в этих таблицах.

При сильно впитывающих почвах преобладающим может быть талый сток, который для водоотводов в данном случае будет расчетным.

1.2. Определение максимальных расходов и объемов ливневого стока (в м^3) должно производиться путем совместного

Внесена Всесоюзным научно-исследователь- ским институтом транспортного строи- тельства Минтрансроя	Утверждена Министерством транспортного строительства и Министерством путей сообщения 14 июля 1976 г.	Срок введения в действие— 1 декабря 1976 г.
--	---	---

решения уравнений для скоростей стекания воды по склонам и в русловой системе и уравнения баланса объемов стока:

$$W_t = W_c + W_n + W_Q,$$

где W_t — объем водоотдачи за любой отрезок времени t водоотдачи, мин;

W_c — объем воды, аккумуляировавшейся на склонах за время t ;

W_n — то же в логах;

W_Q — объем воды, прошедшей через замыкающий створ.

В результате решения указанных уравнений получают гидрограф стока (график изменения расходов стока Q_t во времени).

Максимальный расход ливневого стока равен максимальной ординате гидрографа.

Решение уравнений скоростей стекания воды и уравнений баланса стока следует производить:

на ЭВМ или ручных счетных приборах;

по номограммам, основанным на обобщении ранее рассчитанных гидрографов.

1.3. Для районов гидрологически малоизученных согласно требованиям п. 1.3 «Указаний по определению расчетных гидрологических характеристик» допускается применение местных (региональных) норм, разработанных по результатам дополнительных исследований, выполненных для этих районов.

1.4. Для участков дороги с однородными климатическими и морфологическими условиями (сходные почвы, рельеф, растительность и т. д.) допускается (в качестве местных норм) определение расходов ливневого стока по кривым зависимости модулей или расходов от площади водосборов при соблюдении следующих условий:

при наличии данных о 25—30 натуральных расходах, равномерно расположенных в расчетном диапазоне площадей, с общей суммой годовых переходов не менее 300;

если отклонения натуральных точек от принятой кривой не превосходят $\pm 30 \div 40\%$.

Вероятности превышения расходов определяют в зависимости от продолжительности периода наблюдений, т. е. от суммы годовых переходов.

На стадии разработки технико-экономического обоснования (для местных автомобильных дорог на всех стадиях проектирования) расходы можно определять упрощенными методами (например, по кривой зависимости расхода или мо-

дуля от площадей водосборов). Для построения указанных кривых согласно требованиям настоящей Инструкции необходимо определить расходы для четырех-пяти водосборов с различными площадями.

1.5. Для водосборов с постоянным водотоком, меженный расход которого превышает 10% максимального расхода стока, к расчету должна приниматься сумма максимального и меженного расходов. Меженный расход постоянного водотока необходимо рассчитывать по средней скорости воды и площади живого сечения, измеренным в натуре.

1.6. При пересечении трассой замкнутых котловин уровень воды у земляного полотна следует определять для максимального объема стока с вероятностью превышения, принятой в действующих нормативных документах для проектирования мостов и труб.

1.7. Если перед сооружением имеется транзитный участок водосбора (главный лог с отсутствием значительного притока со склонов), необходимо учитывать трансформацию паводка согласно требованиям приложения 2 настоящей Инструкции.

2. РАСЧЕТ РАСХОДОВ И ОБЪЕМОВ ЛИВНЕВОГО СТОКА ВОДЫ

2.1. Максимальный расход $Q_{пр}$ ливневого стока воды, протекающей с бассейна к водопропускному сооружению, следует определять по формуле

$$Q_{пр} = 16,7 a_1 \varphi F \gamma \delta_{60}, \text{ м}^3/\text{с}, \quad (1)$$

где a_1 —расчетная интенсивность водоотдачи, соответствующая заданной вероятности превышения расхода и ливневому подрайону, мм/мин (рис. 1 приложения 5)*;

φ —коэффициент полноты стока;

F —площадь бассейна, км²;

γ —коэффициент, учитывающий неравномерность распределения осадков по площади;

δ_{60} —коэффициент озерности и заболоченности.

2.2. Объем воды $W_{пр}$, протекающей и проходящей через водопропускное сооружение при ливневом стоке, следует вычислять по формуле

$$W_{пр} = 1000 a_1 t_v F \gamma, \text{ м}^3, \quad (2)$$

где t_v —расчетное время водоотдачи, мин.

* Приложение 5 содержит схему ливневого районирования и графики, необходимые для расчетов согласно настоящей Инструкции (дается отдельным приложением)

2.3. Максимальный расход воды $Q_{\text{соор}}$, проходящей при ливневом стоке через отверстие водопропускного сооружения, нужно определять по формуле

$$Q_{\text{соор}} = Q_{\text{пр}} \frac{W_{\text{пр}} - W_{\text{ак}}}{W_{\text{пр}} - 30(t_{\text{в}} - t_{\text{п}})Q_{\text{пр}}}, \text{ м}^3/\text{с}, \quad (3)$$

где $W_{\text{ак}}$ — максимальный объем воды, аккумулирующейся перед сооружением при прохождении рассматриваемого ливневого паводка, м^3 ;

$t_{\text{п}}$ — время установления постоянного (полного) расхода воды с бассейна, *мин.*

При $t_{\text{в}} < t_{\text{п}}$ нужно принимать $t_{\text{в}} = t_{\text{п}}$.

При расчете по формуле (3) расход в сооружении не должен превышать расхода притока.

В основу формулы (3) положена схематизация гидрографа притока, т. е. кривой $Q_{\text{пр}} = f(t)$ по треугольнику или трапеции.

2.4. Величины a_1 , φ и $t_{\text{в}}$ необходимо определять по номограммам рис. 2 и 3 приложения 5. Для этого требуется вначале вычислить безразмерные характеристики $\frac{60}{t_{\text{со}}}$ ($t_{\text{со}}$ — время, необходимое для установления полного стока на склонах бассейна при интенсивности водоотдачи $a_1 = 0,5$ мм/мин) и λ_0 .

$$t_{\text{со}} = \frac{18,6}{[f(I_c)]^{0,4}} \left(\frac{b_c}{m_c} \right)^{0,4}, \quad 4$$

где $f(I_c)$ — функция, полученная на основании измерений скоростей стекания по склонам, ‰;

b_c — средняя длина безрусловых склонов водосбора, м;

m_c — коэффициент гидравлической шероховатости склонов.

Значения величины $\frac{18,6}{[f(I_c)]^{0,4}}$ приведены в табл. 1, величины $\left(\frac{b_c}{m_c} \right)^{0,4}$ — в табл. 2 приложения 3.

$$\lambda_0 = \frac{69 \sqrt[4]{\frac{1+\alpha^2}{\alpha}}}{m_r^{3/4}} L \frac{\left(1 + \frac{\sum L_i}{L} \right)^{1/6}}{F^{1/4} I_r^{1/6} t_{\text{со}}}, \quad (5)$$

где α — среднее относительное заложение откосов берегов главного русла;

m_r — коэффициент гидравлической шероховатости русла;

L —длина главного лога бассейна, км;
 Σl_i —сумма длин логов промежуточной русловой системы, км;
 I_1 —уклон главного лога, ‰.

Значения величин $\frac{69 \sqrt[4]{\frac{1+a^2}{a}}}{m_{л.г.}}$; $\left(1 + \frac{\Sigma l_i}{L}\right)^{1/6}$; $F^{1/2}$ и $I_{л.г.}^{1/6}$ приведены соответственно в табл. 3, 4 и 5 приложения 3.

2.5. Значения величин a_1 и φ необходимо определять в следующем порядке:

а) на номограмму (см. рис. 2 приложения 5) наносят точку В с координатами $\frac{60}{t_{co}}$ (ордината) и λ_0 (абсцисса);

б) на бланк косоугольного графика (см. рис. 3 приложения 5) накладывают прозрачную бумагу, чертят на ней ось ординат и переносят точку А, нанесенную на бланке графика;

в) по парным значениям a_1 и t_b , взятым из соответствующей таблицы приложения 1 или рассчитанным согласно указаниям приложения 4 настоящей Инструкции, в осях косоугольного графика строят кривую зависимости $a_1 = f(t_b)$;

г) прозрачную бумагу с перенесенной на нее осью ординат, точкой А и построенной кривой $a_1 = f(t_b)$ накладывают на номограмму (см. рис. 2 приложения 5) так, чтобы точка А совпала с точкой В, а ось ординат на прозрачной бумаге— с направлением оси ординат номограммы;

д) на кривой $a_1 = f(t_b)$ следует найти точку, в которой она ближе всего подходит к одной из ненадписанных кривых, идущих на номограмме вниз слева направо; эту точку нужно обозначить С;

е) по кривым номограммы с обозначенными значениями прочитывают значение φ в точке С; при расположении точки С между кривыми с надписанными значениями φ расчетное значение φ необходимо определять интерполяцией;

ж) затем накладывают кальку с отмеченной точкой С на бланк косоугольного графика так, чтобы совместились ось ординат и точка А; далее в точке С по осям косоугольного графика прочитывают значения ординаты t_b и абсциссы a_1 , которые следует использовать для вычисления расходов и объемов притока соответственно по формулам (1) и (2).

2.6. Согласно требованиям п. 2.5 настоящей Инструкции рассчитывают расход и объем стока, соответствующие гидрографу заданной расчетной вероятности превышения с наибольшей величиной расхода притока. Расход, соответствующий

щий гидрографу той же повторяемости превышения, но с наибольшим объемом стока, определяют в следующем порядке:

а) прозрачную бумагу с нанесенной кривой $a_1 = f(t_B)$ (см. п. 2.5, б) накладывают на бланк косоугольного графика и определяют на этой кривой точку Ф, в которой кривая касается прямых, проведенных на графике наклонно слева направо пунктиром; абсцисса и ордината точки Ф на косоугольном графике являются расчетными значениями a_1 и t_B для гидрографа с наибольшим объемом стока;

б) при получении расчетного значения φ для гидрографа с наибольшим объемом притока прозрачную бумагу с кривой $a_1 = f(t_B)$ и нанесенной на ней точкой Ф накладывают на номограмму (см. рис. 2 приложения 5) и прочитывают в этой точке значение φ .

Для вычисления расходов и объемов притока необходимо использовать формулы (1) и (2) с соответствующими значениями a_1 , t_B и φ .

2.7. Гидрографы с наибольшим ливневым расходом расчетной вероятности превышения следует принимать треугольной формы.

Гидрографы с наибольшим объемом ливневого стока той же вероятности превышения могут быть приняты в виде треугольника или трапеции.

Если расчетное время водоотдачи t_B меньше времени t_n (времени установления полного стока на бассейне) при определенной расчетной интенсивности водоотдачи, то гидрографы следует схематизировать по треугольнику. При t_B больше t_n гидрограф нужно схематизировать по трапеции. Для нахождения величины t_n по расчетной точке С или Ф, полученным согласно указаниям пп. 2.5 и 2.6 настоящей Инструкции, по шкале, помещенной вверху номограммы (см. рис. 2 приложения 5), прочитывают значение отношения $\frac{t_C}{t_n}$. По правой вертикальной шкале той же номограммы прочитывают значение отношения $\frac{t_n}{t_C}$, а по вертикальной шкале косоугольного графика по расчетной точке С или Ф на прозрачной бумаге—значение t_B .

Время t_n вычисляют по формуле

$$t_n = \frac{t_B}{\frac{t_C}{t_n} \cdot \frac{t_B}{t_C}} \quad (6)$$

28 При определении расчетных данных необходимо руководствоваться следующими указаниями:

а) Площадь бассейна F , км², определяют по картам такого масштаба, при котором водосборы изображаются площадями не менее 5 см².

При отсутствии таких топографических карт и планов, а также в тех случаях, когда водосборы выражены неясно или их площади составляют менее 0,25 км², нужно производить съемку водосборов в натуре.

Из площадей водосборов необходимо исключать площади значительных бессточных пространств, не имеющих переливов при высоких паводках. Отсутствие переливов следует проверять расчетом.

б) Длину главного лога бассейна L , км, определяют по картам или натурной съемкой на всем протяжении ясно заметной в натуре или хорошо выраженной горизонталями на карте главного лога, а если это возможно, то осмотром водосборов в натуре.

Впадины на склонах, прилегающие к началу главного лога и имеющие уклон в два и более раз больший, чем уклон главного лога, в длину лога включаться не должны. Если главный лог на водосборе отсутствует, то расчет стока нужно производить, как с односкатного водосбора, за длину главного лога которого следует принимать направление вдоль трассы от водораздела к искусственному сооружению. В случае расположения проектируемого сооружения в средней части односкатного водосбора его необходимо рассматривать как два самостоятельных водосбора и расходы обеих частей суммировать.

в) Среднюю длину безруслых склонов водосбора b_c , м, определяют по формуле

$$b_c = \frac{1000 F}{1,8(\sum l_i + L)} \quad (7)$$

Суммировать нужно длины лишь наиболее значительных логов, ширина которых превышает 0,75 средней ширины водосбора B , км, вычисляемой по формулам:

для двускатных водосборов

$$B = \frac{F}{2L}; \quad (8)$$

для односкатных водосборов

$$B = \frac{F}{L}. \quad (8, a)$$

Кроме того, для включения длины промежуточного лога в Σl_i необходимо, чтобы $f_i > 0,1F$, где f_i —собственная площадь водосбора с длиной лога l_i .

При расчете односкатных бассейнов в формуле (7) вместо коэффициента 1,8 следует принимать коэффициент 0,9.

Для простых (без промежуточной русловой системы) односкатных и двускатных бассейнов при направлении течения воды по склонам, близким к направлениям главных логов бассейнов (например, для бассейнов, расположенных на конусах выносов), в формулу (7) необходимо вводить множитель

$$k = \frac{0,9}{\sqrt{1 - \left(\frac{I_n}{I_c}\right)^2}}.$$

В этом случае значение b_c в м, вычисляемое по формуле (7), не должно приниматься более $500L$, м.

При $I_c \geq 75\%$ в величине Σl_i следует учитывать только те длины промежуточных логов, для которых $I_{li} < 1,5I_n$.

г) Уклон главного лога I_n , ‰ определяют по картам или данным натурной съемки как средний уклон лога от его ясно выраженного начала до проектируемого сооружения.

При $I_n > 200\%$ значение I_n следует умножать на коэффициент

$$k_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{I_n}{1000}\right)^2}}.$$

д) Средний уклон склонов I_c , ‰ определяют по картам или планам в горизонталях по направлению наибольшего уклона как среднеарифметическое из нескольких определений (4÷6). Более точно величину I_c вычисляют по формуле

$$I_c = \frac{\Delta \Sigma S}{F}, \quad (9)$$

где Δ —цена делений между смежными горизонталями, м;
 ΣS —сумма длин всех линий горизонталей в пределах площади бассейна, км.

е) Среднее относительное заложение откосов берегов главного русла α следует принимать: для горных условий—1, средних—2,5, равнинных—7 и для заболоченных бассейнов—20. Более точно величину α можно определить по продольным профилям железных или автомобильных дорог с поправками на косину сечений.

ж) Коэффициент гидравлической шероховатости русла главного лога m_d необходимо принимать в зависимости от вида русла:

Ровное земляное ложе	25
Извилистое или заросшее ложе	20
Сильно заросшее ложе	15
Русло в завалах, валуны	10

При отсутствии сведений о характере лога для предварительных расчетов величину m_d принимают равной 15.

з) Коэффициент гидравлической шероховатости склонов бассейна m_c для расчетов ливневого стока необходимо принимать по табл. 1.

Таблица 1

Поверхность склонов	m_c		
	Травяной покров или подлесок		
	весьма редкий или отсутствует	обычный	густой
Невпитывающая поверхность (асфальт), поверхность с многочисленной системой русел глубиной более 0,5 м	100	—	—
Укатанная спланированная поверхность	50	30	20
Поверхность, хорошо обработанная вспашкой и боронованием, не вспаханная без кочек, булыжная мостовая, поверхность в населенных пунктах с застройкой менее 20%	30	20	10
Грубо обработанная поверхность, глыбы после вспашки, таежные завалы, кочковатая, а также поверхность в населенных пунктах с застройкой более 20%	20	10	5

Характеристики, приведенные в табл. 1, следует принимать наиболее вероятные для сезона, в котором происходит ливневый сток.

При отсутствии сведений о характере склонов для предварительных расчетов величина m_c принимается равной 20.

Для маревых бассейнов величина m_c должна приниматься равной 5.

и) Категории впитывания необходимо устанавливать натурным обследованием в следующем порядке.

На склонах бассейна необходимо взять пробы почв (две-три на бассейн) весом по 400 г каждая с глубины 0,2÷0,3 м под растительным слоем, а при открытых грунтах—с поверхности и лабораторным путем определить механический состав почв. По результатам этих анализов и осмотров в натуре геологи партий должны установить виды почв, грунтов на поверхности или покрытий.

Далее следует вычислить процентное содержание песка во взятых образцах почв (за песок необходимо принимать фракции размером от 2 до 0,05 мм).

Категории впитывания плотных почв и грунтов на поверхности или покрытий необходимо определять по их виду, неплотных почв и грунтов на поверхности—по процентному содержанию песка (табл. 2).

Таблица 2

Виды плотных почв и грунтов на поверхности или покрытий	Содержание песка в неплотных почвах и грунтах на поверхности, %	Категория впитывания
1	2	3
Асфальт, кровли зданий, влажная промерзшая почва, скала без трещин, бетон и т. п.	0÷2	I (1 ÷ 1 + 1/2)
Глины, жирноглинистые почвы, такыры и такыровые почвы, мощные поверхности и т. п.	2,1÷12	II (1 + 1/2 ÷ II + 1/2)
Суглинки, подзолы, подзолистые и серые лесные суглинки, тучные и суглинистые черноземы, сероземы суглинистые и глинистые, арктические и болотные почвы и т. п.	12,1÷30	III (II + 1/2 ÷ III + 1/2)
Чернозем обычный и южный, светло-каштановые и темно каштановые почвы, лёсс, карбонатные почвы и т. п.	31÷62	IV (III + 1/2 ÷ IV + 1/2)
Супеси, бурые и серо-бурые пустынно-степные почвы, сероземы супесчаные и песчаные и т. д.	63÷83	V (IV + 1/2 ÷ V + 1/2)
Пески, гравелистые и рыхлые каменные почвы и т. п.	84÷100	VI (V + 1/2 ÷ VI)

В зависимости от процента содержания песка категорию впитывания допускается устанавливать промежуточной меж-

ду шестью целыми категориями, т. е. между значениями, указанными в скобках в графе 3 табл. 2. В этом случае производят линейную интерполяцию значений категорий впитывания по действительным процентам песка в интервалах, указанных в графе 2 табл. 2.

В случае сомнения в правильности произведенного при изысканиях определения категории впитывания почв в районах с влажностью воздуха, резко отличающейся от влажности воздуха в Европейской части Союза ССР, следует, если позволяют сроки окончания изысканий, проводить опыты с искусственным дождеванием на участках с характерными типами почв (по два-три на каждом). При проведении опытов необходимо определять слой воды h_d , мм, впитавшейся за время t_d , мин, от начала опыта до начала стекания. Категорию впитывания следует определять по графику, приведенному на рис. 4 приложения 5. На этом графике по оси абсцисс откладывают время дождевания t_d , мин, а по вертикали—соответствующий ему слой впитавшейся при опыте воды h_d , мм, прочитываемый по надписанным кривым графика. По оси ординат графика устанавливают соответствующую этому слою категорию впитывания почвы (КВ).

Если водосборный бассейн сложен почвами, имеющими различные категории впитывания, то расчет ливневого стока следует производить отдельно для 100%-ного покрытия площади бассейна почвой каждой категории впитывания. К расчету принимают расходы, средневзвешенные по проценту площадей, покрытых этими почвами.

При пользовании табл. 2 необходимо дополнительно учитывать заболоченность бассейна, засоленность, трещиноватость почв и толщину растительного слоя.

Влияние заболоченности определяют в зависимости от процента площади болот в общей площади водосборного бассейна и высоты мохо-торфяного покрова над уровнем воды в болоте, учитывая при этом перспективы мелиоративных работ. Если средняя заболоченность бассейна находится в пределах, указанных в табл. 3, то категорию впитывания следует уменьшать на единицу.

Таблица 3

Высота мохо-торфяного слоя над уровнем воды, см	0÷5	5÷10	10÷15	15÷20
Заболоченность бассейна, % . . .	5÷35	10÷45	15÷60	25÷85

При большем проценте заболоченности бассейна по сравнению с указанным в табл. 3 категорию впитывания нужно уменьшать на две единицы, но при этом она не должна быть меньше III категории.

На водосборных бассейнах площадью более 10 км² при наличии заболоченности необходимо вводить коэффициент, уменьшающий ливневый сток (см. п. 2.8, л). В этом случае уклон склонов бассейна следует определять для незаболоченной части. Для бассейнов, сплошь заболоченных, должна приниматься III категория впитывания.

При значительной засоленности почв (проступание солончаковых пятен на значительной части почвенного покрова бассейна) категорию впитывания уменьшают на единицу. При наличии на всей поверхности постоянной трещиноватости почв категория впитывания должна быть повышена на единицу.

Категорию впитывания почв, определенную по табл. 2, следует корректировать в зависимости от толщины растительного слоя (слоя почвы, окрашенного гумусом) согласно данным табл. 4.

Таблица 4

Категория впитывания под растительным слоем	Категория впитывания при толщине растительного слоя, см				
	0÷5	5÷10	10÷15	15÷20	20
I	I	II	II	III	IV
II	II	II	III	III	IV
III	III	III	III	IV	IV
V	V	V	V	IV	IV
VI	VI	VI	V	V	IV

При определении категории впитывания нужно использовать подробные почвенные карты. По этим картам после нанесения на них плана дороги и контуров главных водоразделов должны быть установлены виды наиболее распространенных почв, встречающихся в пределах всех водосборных бассейнов дороги. Для каждого вида типичной почвы необходимо производить от двух до трех определений категории впитывания, из которых за расчетную следует принимать среднюю величину.

Для каждого отдельного бассейна виды почв необходимо устанавливать по почвенной карте, а категорию впитыва-

ния—по соответствующим средним величинам, определенным указанными выше способами. Для предварительных расчетов категорию впитывания можно определять по литературным источникам или почвенным картам в зависимости от вида почв и грунтов на поверхности (см. табл. 2).

Категорию впитывания почв, установленную по процентному содержанию песка или по виду почвы, в районах с вечной мерзлотой следует принимать II при слое оттаивания почвы в период ливней менее 20 см; при слое оттаивания почвы в период ливней более 20 см I и II категории впитывания нужно оставлять без изменения, а III, IV, V и VI (последнюю при уклонах склонов $I_c < 5\%$)—принимать на одну категорию ниже; VI категория при $I_c > 5\%$ должна быть оставлена без изменения.

Расчет ливневого стока с маревых бассейнов следует производить обычным порядком, принимая при этом следующие категории впитывания:

III—при глубине залегания вечной мерзлоты (в период ливней) на 1 м и ниже;

II—при глубине залегания вечной мерзлоты (в период ливней) менее чем на 1 м.

к) Коэффициент γ необходимо вводить в формулы (1) и (2) для водосборов, у которых наибольший линейный размер D , км, превышает 5 км. Значение D определяют по карте или плану как наибольшее расстояние между границами водосбора.

Значения γ в зависимости от D для различных районов приведены в табл. 5.

Таблица 5

D , км	Коэффициент γ для		
	Дальнего Востока, Карпат, Кавказа и Черноморского побережья Кавказа	Сибири, Европейской части СССР	Средней Азии, Южного Поволжья, Казахстана
1	2	3	4
5	1,00	0,99	0,97
10	0,98	0,94	0,82
15	0,92	0,81	0,54
20	0,84	0,63	0,36
25	0,74	0,49	0,28
30	0,64	0,41	0,24

Примечание. Из Европейской части СССР (см. графу 3) следует исключать районы, указанные в графах 2 и 4.

л) При наличии на водосборе естественных озер, водоемов, огражденных капитальными плотинами, или значительных заболоченных площадей в формулу (1) максимального расхода ливневого стока следует вводить понижающий коэффициент δ_{60} озерности и заболоченности.

При $F \leq 10 \text{ км}^2$ коэффициент δ_{60} для ближайшего значения Оз—процента озерности—определяют по табл. 6, без интерполяции. При $F \geq 20 \text{ км}^2$ коэффициент δ_{60} для ближайшего значения Оз + Б—суммарного процента озерности и заболоченности—определяют по табл. 6 без интерполяции.

При $10 < F < 20 \text{ км}^2$ коэффициент δ_{60} вычисляют по формуле:

$$\delta_{60} = \delta_{60}(\text{Оз \%}) - [\delta_{60}(\text{Оз \%}) - \delta_{60}(\text{Оз \%} + \text{Б \%})] \frac{F - 10}{10}, \quad (10)$$

где $\delta_{60}(\text{Оз \%})$ и $\delta_{60}(\text{Оз \%} + \text{Б \%})$ —значения коэффициентов δ_{60} , определенные по табл. 6 (первый—только по проценту озерности, а второй—по суммарному проценту озерности и заболоченности).

При этом расходы с бассейнов с $F > 10 \text{ км}^2$ при учете заболоченности не должны быть менее расходов с части бассейна с $F = 10 \text{ км}^2$ без учета заболоченности. В районах с муссонными осадками коэффициент δ_{60} в расчеты вводиться не должен.

Таблица 6

Расположение озер и болот по длине водосбора	Оз % (при $F \leq 10 \text{ км}^2$) или Оз % + Б % (при $F \geq 20 \text{ км}^2$)										
	0	2	4	6	8	10	15	20	30	40	50
В нижней части . . .	1,0	0,85	0,75	0,65	0,55	0,50	0,40	0,35	0,20	0,15	0,10
В верхней части . . .	1,0	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,65	0,55	0,45	0,35	0,25

Примечания. 1. При необходимости уточнения расчетов стока водосборов с озерностью более 10% следует производить индивидуальные расчеты с учетом аккумуляции воды озерами.

2. При расположении озер или болот в средней части или при их равномерном распределении по всей площади водосбора значение δ_{60} следует принимать средним из двух значений по первой и второй строкам табл. 6.

м) Максимальный объем воды $W_{ак}$, аккумулирующейся

перед сооружением при прохождении рассматриваемого ливневого паводка, следует определять по формуле

$$W_{ак} = \frac{k_0 y^3}{I_l' I_c'} 1000 \text{ м}^3,$$

где k_0 —коэффициент, зависящий от очертания зеркала воды пруда, аккумулирующегося перед сооружением в плане, форм продольного и поперечного профилей лога:

y —подпор воды перед сооружением над отметкой входного лотка, м;

I_l' —продольный уклон лога перед сооружением, ‰;

I_c' —средний поперечный уклон берегов лога у сооружения, ‰.

Величину коэффициента k_0 следует принимать по данным табл. 7.

Т а б л и ц а 7

Очертание зеркала воды пруда в плане	Коэффициент k_c			
	Продольный профиль лога перед сооружением	Поперечный профиль лога (берегов)		
		выпуклый	прямолинейный	вогнутый
С вогнутыми линиями урезов воды	Выпуклый	190	230	270
	Прямолинейный	230	280	320
	Вогнутый	270	320	380
С прямолинейными линиями урезов воды	Выпуклый	230	280	320
	Прямолинейный	280	330	370
	Вогнутый	320	370	450
С выпуклыми линиями урезов воды	Выпуклый	270	320	380
	Прямолинейный	320	370	450
	Вогнутый	380	450	530

2.9. Сток от весеннего дождя по промерзшей поверхности грунта возможен в южной части территории Союза ССР в пределах полосы, ограниченной на рис. 1 приложения 5 пунктиром. Вне пределов указанной полосы такой вид стока не является расчетным и не должен исчисляться.

Для почв с V и VI категориями впитывания промерзание влажной почвы исключается, и для них расчет стока по промерзшей почве производить не следует.

Расчет стока от весеннего дождя по промерзшей почве необходимо производить так же, как и для ливневого стока, но при I категории впитывания и уменьшенных значениях интенсивности водоотдачи a_1 , определяемых по таблицам приложения I настоящей Инструкции и умноженных на коэффициент β .

Коэффициент β следует определять как отношение суточных максимумов осадков за осенние и летние месяцы с вероятностью превышения один раз в два года. Для этого имеющиеся значения суточных максимумов осадков (СМ) отдельно за весенний и летний периоды располагают в порядке убывания, а затем берут те из них, которые соответствуют серединам указанных рядов.

Коэффициенты гидравлической шероховатости m_c и m_d в расчете стока от весеннего дождя по промерзшей почве необходимо принимать такими же, как и для ливневого стока.

Сток по промерзшей почве преобладает над ливневым, если значение βa_1 для невпитывающей почвы больше, чем соответствующие значения a_1 для непромерзшей почвы в данном водосборе.

2.10. При расчете стока в случаях, рассмотренных ниже, необходимо пользоваться следующими указаниями.

а) Для учета аккумулярующего действия водопропускного сооружения, расположенного на дороге, пересекающей рассчитываемый водосборный бассейн выше створа проектируемого сооружения, расход притока $Q_{пр2}^*$ к проектируемому сооружению следует определять по формуле

$$Q_{пр2} = Q_{соор1} \frac{Q_{пр2}}{Q_{пр1}} + \Delta Q_{пр2} \frac{Q_{пр2} - Q_{соор1}}{Q_{пр1}},$$

где $Q_{соор1}$ — расход сооружения, расположенного на пересекающей дороге, с учетом аккумуляции воды перед этим сооружением;

$Q_{пр2}$ — расход притока со всего водосбора, исчисленный при отсутствии сооружения на пересекающей дороге;

$Q_{пр1}$ — расход притока с части водосбора до пересекающей дороги;

$\Delta Q_{пр2}$ — расход притока с части бассейна, расположенной между двумя сооружениями.

Расходы $Q_{пр1}$ и $Q_{пр2}$ вычисляют при времени водоотдачи t_v , полученном при расчете $Q_{пр2}$. Коэффициенты полноты

стока φ следует определять при соответствующих значениях λ и отношении времени водоотдачи t_n к времени t_c , необходимому для установления полного стока на склонах $\left(\frac{t_n}{t_c}\right)$.

Объем притока необходимо принимать равным при $Q_{\text{пр}2}$.

б) При расчете стока с водосборного бассейна, имеющего в верховой и низовой частях резко различные расчетные параметры (уклоны склона I и лога I , средняя ширина склонов, коэффициенты гидравлической шероховатости склонов m_c , логов m_l и коэффициенты откосов берегов главного русла σ), расход притока $Q_{\text{пр}2}$ к проектируемому сооружению следует определять по формуле

$$Q_{\text{пр}2} = Q_{\text{пр}3} \frac{Q_{\text{пр}2}^{\phi}}{Q_{\text{пр}1}^{\phi}} + \Delta Q_{\text{пр}3} \frac{Q_{\text{пр}2}^{\phi} - Q_{\text{пр}1}^{\phi}}{Q_{\text{пр}3}},$$

где $Q_{\text{пр}3}$ —расход притока с верховой части водосбора при действительных его расчетных параметрах;

$Q_{\text{пр}2}^{\phi}$ —расход притока со всего водосбора при расчетных параметрах для низовой части водосбора;

$Q_{\text{пр}1}^{\phi}$ —то же, при расчетных параметрах для низовой части бассейна;

$\Delta Q_{\text{пр}3}$ —расход притока с низовой части бассейна при расчетных параметрах для этой части.

Расходы $Q_{\text{пр}2}$, $Q_{\text{пр}1}^{\phi}$ и $\Delta Q_{\text{пр}3}$ нужно определять при времени водоотдачи t_{n2} , полученном при расчете $Q_{\text{пр}2}^{\phi}$.

Коэффициенты полного стока φ в этих расчетах получают при соответствующих значениях λ и отношения $\frac{t_{n2}}{t_c}$. Объем притока принимают равным при $Q_{\text{пр}2}^{\phi}$.

3. УТОЧНЕНИЕ НОРМ СТОКА ПО ПИТУРНЫМ ДАННЫМ

3.1. При проектировании новых дорог вблизи существующих и длительное время эксплуатировавшихся надлежит учитывать работу водопропускных сооружений за период эксплуатации для уточнения норм стока.

Для дорог в районах с преобладающим ливневым стоком и с немуссонным климатом сведения должны быть собраны не менее чем за 40 лет эксплуатации, а для дорог в районах с преобладающим снеговым стоком или ливневым стоком и с муссонным климатом—не менее чем за 25 лет.

Если за этот период на существующей дороге не было

случаев неудовлетворительной работы водопропускных сооружений (подмыва, разрушения укреплений и т. п.) и на большинстве сооружений были уровни, близкие к расчетным (т. е. нормально напряженная работа), то при проектировании вторых путей или реконструкции дороги разрешается принимать отверстия сооружений равными ранее существовавшим.

Если сооружения на эксплуатировавшейся дороге работали с недостаточными запасами в размере отверстий и высоте насыпи до бровки или со значительной избыточностью отверстий, то при проектировании вторых путей или реконструкции дороги необходимо производить перерасчет размеров отверстий сооружений на расходы, определяемые по нормам стока. Если при этом результаты поверочных гидравлических расчетов существующих отверстий будут соответствовать результатам эксплуатации данных сооружений, то производить каких-либо дополнительных уточнений норм не требуется.

При несоответствии поверочных расчетов с результатами эксплуатации сооружений должно быть произведено обследование для уточнения норм стока согласно требованиям п. 3.2 настоящей Инструкции.

Такие же обследования и поверочные расчеты следует производить и при уточнении норм стока для новых дорог, проектируемых вблизи длительно эксплуатируемых, а при отсутствии последних назначать специальные гидрологические изыскания по определению натуральных расходов.

В случае невозможности получения сведений о работе сооружений за предыдущий период эксплуатации и необходимости проведения поверочных расчетов отверстий сооружений следует производить расчеты стока по СН «Указания по определению расчетных гидрологических характеристик» и ВСН «Инструкция по расчету ливневого стока воды с малых бассейнов».

3.2 Обследование сооружений существующих дорог или створов водотоков в районе дорог необходимо производить по возможности сплошное, чтобы, кроме водотоков, на которых наблюдались исключительно высокие паводки, в обследовании вошли также водотоки и с обычными или относительно низкими паводками, наблюдавшимися за этот же срок.

Расходы для сооружений или створов необходимо определять:

- по нормам стока с учетом аккумуляции у сооружений;
- натурные, т. е. рассчитанные по наблюдаемым наивысшим

уровням у сооружений или на створах на основании формул гидравлики.

Для расчетов по нормам стока по возможности следует уточнять категории впитывания путем искусственного дождевания в период обычного выпадения ливневых осадков и учитывать влияние фактической залесенности бассейнов.

Уточнение норм стока производят введением в величины расходов поправочных коэффициентов. При введении их достигается равенство фактического числа превышений $N_{\text{ф}}$ натуральных расходов над расходами, рассчитанных по исправленным нормам стока, теоретически нормальному числу таких превышений $N_{\text{т}}$.

Для дорог в районах с немуссонным климатом при расчете теоретических ливневых расходов с повторяемостью один раз за T лет теоретическое число превышений $N_{\text{т}}$ определяют по формуле

$$N_{\text{т}} = \frac{\Sigma \Gamma \Pi}{T} + 0,3,$$

где $\Sigma \Gamma \Pi$ —сумма годопереходов участка обследований.

Для дорог в районах с муссонным климатом теоретическое число превышений определяют по формуле

$$N_{\text{т}} = \frac{\kappa \Sigma \Gamma \Pi}{T} + 0,3,$$

где κ —поправочный коэффициент к величине $\Sigma \Gamma \Pi$, учитывающий связь между наблюдаемыми расходами (табл. 8).

Таблица 8

Поправочный коэффициент κ для ливневого стока в районах с муссонным климатом при T_0 , лет									
25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
0,95	0,93	0,91	0,89	0,87	0,85	0,73	0,81	0,79	0,77

Примечание. T_0 —средний период наблюдения за сооружениями или водотоками по створам.

Общая сумма годопереходов обследуемых сооружений (или створов) должна быть не менее 300. Площади обследуемых бассейнов должны возможно равномернее лежать в диапазоне площадей от 0 до 100 км².

Для ливневого стока в районах с обычным и муссонным климатом следует вводить несколько поправочных коэффициентов отдельно для каждой расчетной вероятности превышения T .

Поправочные коэффициенты к нормам стока рассчитывают в следующем порядке:

а) определяют величину отношения $\left(\frac{Q_{\text{наб}}}{Q_{\text{так}}}\right)$ наблюдаемых натуральных расходов $Q_{\text{наб}}$ к расходам $Q_{\text{так}}$, вычисленным по нормам для повторяемости в T лет с учетом аккумуляции воды перед сооружениями (только на последние расходы);

б) полученные отношения ранжируют в порядке их убывания и, начиная с наибольшего, отсчитывают число отношений, равное числу N_T необходимых превышений; значение отношения $\frac{Q_{\text{наб}}}{Q_{\text{так}}}$, соответствующее в ранжированном ряду числу N_T , равняется искомому поправочному коэффициенту к нормам стока; при $N_T < 5$ следует построить график $\frac{Q_{\text{наб}}}{Q_{\text{так}}} = f(N)$, сгладить верхнюю его часть по прямой и определить по ней расчетную величину $\frac{Q_{\text{наб}}}{Q_{\text{так}}}$.

3.3. Некоторые из приводимых в настоящей Инструкции рекомендаций (например, определение ливневых расходов при нескольких различных категориях впитывания почв в различных частях бассейнов, учет влияния заболоченности Б, озерности Оз), а также нормативы на смачивание растительности, приведенные в п. 5 приложения 4 настоящей Инструкции, соответствуют средним условиям.

Дальнейшее уточнение этих рекомендаций для более конкретных условий требует дополнительных, достаточно сложных исследований, учитывающих специфику местных условий. Однако некоторая неточность осредненных рекомендаций может быть в значительной мере устранена путем корректировки норм стока по натурным данным согласно методике, изложенной в настоящей главе.

ТАБЛИЦЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОДООТДАЧИ a_1 , мм/мин,
ЗА ВРЕМЯ t_B , мин, ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРИОДОВ
ЛЕТ ПРЕВЫШЕНИЯ T

Ливневой подрайон 1а

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,16	4,17	4,45	5,02	5,72	2,44	3,15	3,73	4,30	5,00
5	1,86	2,45	2,62	2,95	3,36	1,20	1,79	1,96	2,29	2,70
10	1,39	1,83	1,96	2,20	2,51	0,76	1,20	1,33	1,57	1,88
20	0,90	1,25	1,33	1,50	1,71	0,32	0,67	0,75	0,92	1,13
30	0,72	0,96	1,02	1,15	1,31	0,18	0,42	0,48	0,61	0,77
45	0,54	0,71	0,76	0,85	0,97	0,06	0,23	0,28	0,37	0,49
60	0,41	0,54	0,58	0,65	0,74	--	0,10	0,14	0,21	0,30
120	0,25	0,32	0,35	0,39	0,44	-	--	--	0,03	0,08
180	0,17	0,22	0,24	0,27	0,31	-	--	-	--	-
240	0,14	0,18	0,20	0,22	0,25	--	--	-	--	--
	II кв					V кв				
0	0,03	4,04	4,32	4,89	5,59	0,39	1,40	1,68	2,25	2,95
5	1,73	2,32	2,49	2,82	3,23	--	-	0,10	0,43	0,84
10	1,27	1,71	1,84	2,08	2,39	--	--	-	--	0,19
20	0,78	1,10	1,21	1,38	1,59	--	--	-	--	--
30	0,60	0,84	0,99	1,03	1,19	--	--	-	-	--
45	0,43	0,60	0,65	0,74	0,86	--	-	-	--	--
60	0,30	0,43	0,47	0,54	0,63	--	--	--	--	--
120	0,16	0,23	0,26	0,30	0,35	--	--	--	--	--
180	0,09	0,14	0,16	0,19	0,23	--	--	--	--	--
240	0,07	0,11	0,13	0,15	0,18	-	--	-	--	--
	III кв					VI кв				
0	2,93	3,94	4,22	4,79	5,49	--	--	--	--	--
5	1,63	2,22	2,39	2,72	3,13	--	--	--	--	--
10	1,17	1,61	1,74	1,98	2,29	--	--	--	--	--
20	0,68	1,03	1,11	1,28	1,49	--	--	--	--	--
30	0,51	0,75	0,81	0,94	1,10	--	--	--	--	--
45	0,34	0,51	0,56	0,65	0,77	--	--	--	--	--
60	0,21	0,34	0,38	0,45	0,54	--	--	--	--	--
120	0,7	0,14	0,17	0,21	0,26	--	--	--	--	--
180	--	0,05	0,07	0,10	0,14	--	--	--	--	--
240	--	0,02	0,04	0,06	0,09	--	--	--	--	--

Ливневой подрайон 16

$t_{в}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	4,05	5,35	5,80	6,60	7,58	3,39	4,69	5,14	5,94	6,92
5	2,15	2,84	3,08	3,50	4,02	1,53	2,22	2,46	2,88	3,40
10	1,61	2,11	2,28	2,60	2,99	1,03	1,53	1,70	2,02	2,41
20	1,12	1,46	1,58	1,80	2,07	0,58	0,92	1,04	1,26	1,53
30	0,81	1,05	1,14	1,30	1,50	0,31	0,55	0,64	0,80	1,00
45	0,59	0,77	0,86	0,95	1,09	0,13	0,31	0,40	0,49	0,63
60	0,48	0,62	0,68	0,77	0,89	0,06	0,20	0,26	0,35	0,47
120	0,30	0,40	0,43	0,49	0,56	—	0,06	0,09	0,15	0,22
180	0,23	0,30	0,32	0,37	0,43	—	—	0,02	0,07	0,13
240	0,17	0,23	0,25	0,28	0,32	—	—	—	0,01	0,05
	II кв					V кв				
0	3,92	5,22	5,67	6,47	7,45	1,60	2,90	3,35	4,15	5,13
5	2,02	2,71	2,95	3,37	3,89	—	0,56	0,80	1,22	1,74
10	1,49	1,99	2,16	2,48	2,87	—	—	0,17	0,49	0,88
20	1,00	1,31	1,46	1,68	1,95	—	—	—	—	0,17
30	0,70	0,94	1,03	1,19	1,39	—	—	—	—	—
45	0,49	0,67	0,76	0,85	0,99	—	—	—	—	—
60	0,38	0,52	0,58	0,67	0,79	—	—	—	—	—
120	0,21	0,31	0,34	0,40	0,47	—	—	—	—	—
180	0,15	0,22	0,24	0,29	0,35	—	—	—	—	—
240	0,10	0,16	0,18	0,21	0,25	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	3,83	5,13	5,58	6,38	7,36	—	—	—	—	—
5	1,93	2,62	2,86	3,28	3,80	—	—	—	—	—
10	1,40	1,90	2,07	2,89	2,78	—	—	—	—	—
20	0,91	1,25	1,37	1,59	1,86	—	—	—	—	—
30	0,61	0,85	0,94	1,10	1,30	—	—	—	—	—
45	0,40	0,58	0,67	0,76	0,90	—	—	—	—	—
60	0,29	0,43	0,49	0,58	0,70	—	—	—	—	—
120	0,12	0,23	0,26	0,32	0,39	—	—	—	—	—
180	0,07	0,14	0,16	0,21	0,27	—	—	—	—	—
240	0,02	0,08	0,10	0,18	0,17	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 1в

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	4,11	4,97	5,26	5,57	6,25	3,45	4,31	4,60	4,91	5,59
5	2,51	3,03	3,21	3,40	3,81	1,89	2,41	2,59	2,78	3,19
10	1,89	2,30	2,46	2,70	3,02	1,31	1,72	1,88	2,12	2,44
20	1,33	1,65	1,68	1,85	2,07	0,79	1,11	1,14	1,31	1,53
30	0,99	1,21	1,36	1,50	1,68	0,49	0,71	0,86	1,00	1,18
45	0,74	0,94	0,96	1,05	1,18	0,28	0,48	0,50	0,59	0,72
60	0,60	0,76	0,77	0,85	0,95	0,18	0,34	0,35	0,43	0,63
120	0,38	0,49	0,50	0,55	0,62	0,04	0,15	0,16	0,21	0,28
180	0,29	0,38	0,37	0,41	0,46	—	0,06	0,07	0,11	0,16
240	0,24	0,31	0,32	0,35	0,39	—	0,04	0,05	0,08	0,12
	II кв					V кв				
0	3,98	4,81	5,13	5,44	6,12	1,66	2,52	2,81	3,12	3,80
5	2,38	2,90	3,08	3,27	3,68	0,23	0,75	0,93	1,12	1,53
10	1,77	2,18	2,34	2,58	2,90	—	0,19	0,35	0,59	0,91
20	1,21	1,53	1,56	1,73	1,95	—	—	—	—	0,17
30	0,88	1,10	1,25	1,39	1,57	—	—	—	—	—
45	0,64	0,84	0,86	0,95	1,08	—	—	—	—	—
60	0,50	0,66	0,67	0,75	0,85	—	—	—	—	—
120	0,29	0,40	0,41	0,46	0,53	—	—	—	—	—
180	0,21	0,28	0,29	0,33	0,38	—	—	—	—	—
240	0,17	0,21	0,25	0,28	0,32	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	3,89	4,75	5,04	5,35	6,03	—	—	—	—	—
5	2,29	2,81	2,99	3,18	3,59	—	—	—	—	—
10	1,63	2,09	2,25	2,49	2,81	—	—	—	—	—
20	1,12	1,44	1,47	1,64	1,86	—	—	—	—	—
30	0,79	1,01	1,16	1,30	1,48	—	—	—	—	—
45	0,55	0,75	0,77	0,86	0,99	—	—	—	—	—
60	0,41	0,57	0,58	0,66	0,76	—	—	—	—	—
120	0,21	0,32	0,33	0,38	0,45	—	—	—	—	—
180	0,13	0,20	0,21	0,25	0,30	—	—	—	—	—
240	0,09	0,16	0,17	0,20	0,24	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 2а

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	1,69	2,41	2,66	3,23	3,77	0,97	1,69	1,94	2,51	3,05
5	1,33	1,90	2,10	2,55	2,97	0,67	1,24	1,44	1,89	2,31
10	1,09	1,56	1,72	2,01	2,43	0,46	0,93	1,09	1,38	1,80
20	0,79	1,18	1,25	1,47	1,78	0,21	0,60	0,67	0,89	1,20
30	0,68	0,94	1,03	1,17	1,44	0,14	0,40	0,49	0,63	0,90
45	0,50	0,72	0,80	0,93	1,13	0,02	0,24	0,32	0,45	0,65
60	0,43	0,62	0,68	0,80	0,97	—	0,18	0,24	0,36	0,53
120	0,28	0,40	0,44	0,51	0,62	—	0,04	0,08	0,15	0,26
180	0,19	0,27	0,30	0,35	0,42	—	—	—	0,04	0,11
240	0,15	0,22	0,24	0,28	0,34	—	—	—	—	0,06
	II кв					V кв				
0	1,56	2,28	2,53	3,10	3,64	—	—	—	0,46	1,00
5	1,20	1,77	1,97	2,42	2,84	—	—	—	0,03	0,45
10	0,97	1,41	1,60	1,89	2,31	—	—	—	—	0,11
20	0,67	1,06	1,13	1,35	1,66	—	—	—	—	—
30	0,56	0,82	0,91	1,05	1,30	—	—	—	—	—
45	0,39	0,61	0,69	0,82	1,02	—	—	—	—	—
60	0,32	0,51	0,57	0,69	0,86	—	—	—	—	—
120	0,19	0,31	0,35	0,42	0,53	—	—	—	—	—
180	0,11	0,19	0,22	0,27	0,34	—	—	—	—	—
240	0,08	0,15	0,17	0,21	0,27	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	1,46	2,18	2,43	3,00	3,54	—	—	—	—	—
5	1,10	1,67	1,87	2,32	2,74	—	—	—	—	—
10	0,87	1,34	1,50	1,79	2,21	—	—	—	—	—
20	0,57	0,96	1,03	1,25	1,56	—	—	—	—	—
30	0,47	0,73	0,82	0,96	1,23	—	—	—	—	—
45	0,30	0,52	0,60	0,73	0,93	—	—	—	—	—
60	0,23	0,42	0,48	0,60	0,77	—	—	—	—	—
120	0,10	0,22	0,26	0,33	0,44	—	—	—	—	—
180	0,02	0,10	0,13	0,18	0,25	—	—	—	—	—
240	—	0,06	0,08	0,12	0,18	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 26

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,02	3,14	3,60	4,10	4,62	1,96	2,78	2,94	3,44	3,96
5	2,08	2,73	2,86	3,25	3,67	1,46	2,11	2,24	2,63	3,05
10	1,73	2,27	2,33	2,70	3,05	1,15	1,69	1,80	2,12	2,47
20	1,22	1,60	1,67	1,90	2,15	0,68	1,06	1,13	1,36	1,61
30	0,99	1,27	1,39	1,51	1,75	0,49	0,77	0,89	1,01	1,25
45	0,77	1,01	1,06	1,20	1,36	0,31	0,55	0,60	0,74	0,90
60	0,63	0,82	0,83	1,01	1,06	0,21	0,40	0,41	0,59	0,64
120	0,42	0,55	0,58	0,66	0,75	0,08	0,21	0,24	0,32	0,41
180	0,34	0,45	0,47	0,53	0,60	0,04	0,15	0,17	0,23	0,30
240	0,29	0,39	0,40	0,46	0,52	0,02	0,12	0,13	0,19	0,25
	II кв					V кв				
0	2,49	3,31	3,47	3,97	4,49	0,17	0,99	1,15	1,65	1,79
5	1,95	2,60	2,73	3,12	3,51	—	0,45	0,58	0,97	1,39
10	1,61	2,15	2,26	2,58	2,93	—	0,16	0,27	0,59	0,91
20	1,10	1,48	1,55	1,78	2,03	—	—	—	—	0,25
30	0,88	1,16	1,28	1,40	1,64	—	—	—	—	0,05
45	0,67	0,91	0,96	1,10	1,26	—	—	—	—	—
60	0,53	0,72	0,73	0,91	0,96	—	—	—	—	—
120	0,33	0,16	0,19	0,57	0,66	—	—	—	—	—
180	0,26	0,37	0,39	0,45	0,52	—	—	—	—	—
240	0,22	0,32	0,33	0,39	0,45	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,40	3,22	3,38	3,88	4,40	—	—	—	—	—
5	1,86	2,51	2,64	3,03	3,45	—	—	—	—	—
10	1,52	2,06	2,17	2,49	2,84	—	—	—	—	—
20	1,01	1,39	1,46	1,69	1,94	—	—	—	—	—
30	0,79	1,07	1,19	1,31	1,55	—	—	—	—	—
45	0,58	0,82	0,87	1,01	1,17	—	—	—	—	—
60	0,44	0,63	0,64	0,82	0,87	—	—	—	—	—
120	0,25	0,38	0,41	0,49	0,58	—	—	—	—	—
180	0,18	0,29	0,31	0,37	0,44	—	—	—	—	—
240	0,14	0,24	0,25	0,31	0,37	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 2в

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,01	3,77	3,98	4,42	4,95	2,29	3,05	3,26	3,70	4,23
5	2,15	2,69	2,84	3,16	3,54	1,49	2,03	2,18	2,50	2,88
10	1,70	2,13	2,25	2,50	2,80	1,07	1,50	1,62	1,87	2,17
20	1,12	1,40	1,48	1,55	1,85	0,54	0,82	0,97	1,07	1,27
30	0,88	1,11	1,17	1,30	1,43	0,34	0,57	0,63	0,76	0,89
45	0,63	0,78	0,83	0,92	1,03	0,15	0,30	0,35	0,44	0,55
60	0,49	0,61	0,65	0,72	0,81	0,05	0,17	0,21	0,28	0,37
120	0,30	0,37	0,40	0,44	0,49	—	0,01	0,04	0,08	0,13
180	0,22	0,27	0,29	0,32	0,36	—	—	—	0,01	0,05
240	0,18	0,22	0,23	0,26	0,29	—	—	—	—	0,01
	II кв					V кв				
0	2,88	3,64	3,85	4,29	4,82	0,24	1,00	1,21	1,65	2,18
5	2,02	2,56	2,71	3,03	3,41	—	0,17	0,32	0,64	1,02
10	1,58	2,01	2,13	2,38	2,68	—	—	—	0,18	0,48
20	1,00	1,28	1,43	1,53	1,73	—	—	—	—	—
30	0,76	0,99	1,05	1,18	1,31	—	—	—	—	—
45	0,52	0,67	0,72	0,81	0,92	—	—	—	—	—
60	0,38	0,50	0,54	0,61	0,70	—	—	—	—	—
120	0,21	0,28	0,31	0,35	0,40	—	—	—	—	—
180	0,14	0,19	0,21	0,21	0,28	—	—	—	—	—
240	0,11	0,15	0,16	0,19	0,22	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,78	3,54	3,75	4,19	4,72	—	—	—	—	—
5	1,92	2,46	2,61	2,93	3,31	—	—	—	—	—
10	1,48	1,91	2,03	2,28	2,58	—	—	—	—	—
20	0,90	1,18	1,33	1,43	1,63	—	—	—	—	—
30	0,67	0,90	0,96	1,09	1,22	—	—	—	—	—
45	0,43	0,58	0,63	0,72	0,83	—	—	—	—	—
60	0,29	0,41	0,45	0,52	0,61	—	—	—	—	—
120	0,12	0,19	0,22	0,26	0,31	—	—	—	—	—
180	0,05	0,10	0,12	0,15	0,19	—	—	—	—	—
240	0,02	0,06	0,07	0,10	0,13	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 2г

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,52	4,64	5,10	5,66	6,50	2,80	3,92	4,38	4,94	5,78
5	2,42	3,20	3,51	3,90	4,48	1,76	2,54	2,85	3,21	3,82
10	1,89	2,50	2,75	3,05	3,51	1,26	1,87	2,12	2,42	2,88
20	1,40	1,85	2,03	2,25	2,59	0,82	1,27	1,45	1,67	2,01
30	1,05	1,40	1,53	1,70	1,96	0,51	0,86	0,99	1,16	1,42
45	0,81	1,07	1,17	1,25	1,46	0,33	0,59	0,69	0,77	0,98
60	0,65	0,84	0,88	0,98	1,13	0,21	0,40	0,44	0,54	0,69
120	0,37	0,49	0,54	0,60	0,69	0,01	0,13	0,18	0,24	0,33
180	0,28	0,37	0,41	0,45	0,52	—	0,06	0,10	0,14	0,21
240	0,22	0,29	0,32	0,35	0,40	—	0,01	0,04	0,07	0,12
	II кв					V кв				
0	3,39	4,51	4,97	5,53	6,37	0,75	1,87	2,33	2,89	3,73
5	2,29	3,07	3,38	3,77	4,35	—	0,68	0,99	1,38	1,96
10	1,77	2,38	2,63	2,93	3,39	—	0,18	0,43	0,73	1,19
20	1,28	1,73	1,91	2,13	2,47	—	—	—	0,17	0,51
30	0,93	1,28	1,41	1,58	1,84	—	—	—	—	0,12
45	0,70	0,96	1,06	1,14	1,35	—	—	—	—	—
60	0,54	0,73	0,77	0,87	1,02	—	—	—	—	—
120	0,28	0,40	0,45	0,51	0,60	—	—	—	—	—
180	0,20	0,29	0,33	0,37	0,44	—	—	—	—	—
240	0,15	0,22	0,25	0,28	0,33	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	3,29	4,41	4,87	5,43	6,27	—	—	—	—	—
5	2,19	2,97	3,28	3,67	4,25	—	—	—	—	—
10	1,67	2,28	2,53	2,83	3,29	—	—	—	—	—
20	1,18	1,68	1,81	2,03	2,37	—	—	—	—	—
30	0,84	1,19	1,32	1,49	1,75	—	—	—	—	—
45	0,61	0,87	0,87	1,05	1,26	—	—	—	—	—
60	0,45	0,64	0,68	0,78	0,93	—	—	—	—	—
120	0,19	0,31	0,36	0,42	0,51	—	—	—	—	—
180	0,11	0,20	0,24	0,28	0,35	—	—	—	—	—
240	0,06	0,13	0,16	0,19	0,24	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 2д

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,68	3,55	3,81	4,32	5,02	1,93	2,83	3,09	3,60	4,30
5	2,17	2,87	3,08	3,50	4,06	1,51	2,21	2,42	2,84	3,40
10	1,80	2,38	2,55	2,90	3,36	1,17	1,75	1,92	2,27	2,73
20	1,30	1,77	1,88	2,17	2,44	0,72	1,19	1,30	1,59	1,86
30	1,05	1,44	1,54	1,75	2,03	0,51	0,90	1,00	1,21	1,49
45	0,87	1,08	1,23	1,40	1,62	0,39	0,69	0,75	0,92	1,14
60	0,68	0,90	1,01	1,14	1,34	0,24	0,46	0,57	0,70	0,90
120	0,43	0,57	0,61	0,69	0,80	0,07	0,21	0,25	0,33	0,44
180	0,33	0,44	0,47	0,53	0,62	0,02	0,13	0,16	0,22	0,31
240	0,27	0,36	0,39	0,44	0,51	—	0,08	0,11	0,16	0,23
	II кв					V кв				
0	2,55	3,42	3,68	4,19	4,89	—	0,78	1,04	1,55	2,25
5	2,04	2,74	2,95	3,37	3,93	—	0,35	0,56	0,98	1,54
10	1,68	2,20	2,43	2,78	3,24	—	0,06	0,23	0,68	1,04
20	1,18	1,65	1,76	2,05	2,32	—	—	—	0,09	0,36
30	0,93	1,32	1,42	1,63	1,91	—	—	—	—	0,19
45	0,76	0,97	1,12	1,29	1,51	—	—	—	—	0,08
60	0,57	0,79	0,90	1,03	1,23	—	—	—	—	0,03
120	0,34	0,48	0,52	0,60	0,71	—	—	—	—	—
180	0,25	0,36	0,39	0,45	0,54	—	—	—	—	—
240	0,20	0,29	0,32	0,37	0,44	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,45	3,32	3,58	4,09	4,79	—	—	—	—	—
5	1,91	2,64	2,85	3,27	3,83	—	—	—	—	—
10	1,58	2,16	2,33	2,68	3,14	—	—	—	—	—
20	1,08	1,55	1,66	1,95	2,22	—	—	—	—	—
30	0,84	1,23	1,33	1,54	1,82	—	—	—	—	—
45	0,67	0,88	1,03	1,20	1,42	—	—	—	—	—
60	0,48	0,70	0,81	0,94	1,14	—	—	—	—	—
120	0,25	0,39	0,43	0,51	0,62	—	—	—	—	—
180	0,16	0,27	0,30	0,36	0,45	—	—	—	—	—
240	0,11	0,20	0,23	0,28	0,35	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 3

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,10	3,99	4,21	4,64	5,32	2,38	3,27	3,49	3,92	4,60
5	2,17	2,79	2,95	3,24	3,72	1,51	2,13	2,29	2,58	3,06
10	1,71	2,20	2,32	2,55	2,94	1,08	1,57	1,69	1,92	2,31
20	1,14	1,46	1,55	1,70	1,96	0,55	0,88	0,97	1,12	1,38
30	0,85	1,11	1,16	1,28	1,49	0,31	0,57	0,62	0,74	0,95
45	0,64	0,82	0,86	0,95	1,09	0,16	0,34	0,38	0,47	0,61
60	0,52	0,67	0,71	0,78	0,90	0,08	0,23	0,27	0,34	0,46
120	0,34	0,44	0,46	0,51	0,56	—	0,08	0,10	0,15	0,23
180	0,25	0,33	0,35	0,38	0,49	—	0,02	0,04	0,07	0,18
240	0,21	0,28	0,29	0,32	0,37	—	—	0,01	0,04	0,09
	II кв					V кв				
0	2,97	3,86	4,08	4,51	5,19	0,33	1,2	1,44	1,87	2,55
5	2,04	2,66	2,82	3,11	3,59	—	0,27	0,43	0,72	1,20
10	1,59	2,08	2,20	2,43	2,82	—	—	—	0,23	0,63
20	1,02	1,34	1,43	1,58	1,84	—	—	—	—	—
30	0,73	0,99	1,04	1,16	1,37	—	—	—	—	—
45	0,53	0,71	0,75	0,84	0,98	—	—	—	—	—
60	0,41	0,56	0,60	0,67	0,79	—	—	—	—	—
120	0,25	0,35	0,37	0,42	0,50	—	—	—	—	—
180	0,17	0,25	0,27	0,30	0,41	—	—	—	—	—
240	0,14	0,21	0,22	0,25	0,30	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,87	3,76	3,98	4,41	5,09	—	—	—	—	—
5	1,54	2,56	2,72	3,01	3,49	—	—	—	—	—
10	1,49	1,98	2,10	2,33	2,72	—	—	—	—	—
20	0,92	1,24	1,33	1,48	1,74	—	—	—	—	—
30	0,64	0,90	0,95	1,07	1,28	—	—	—	—	—
45	0,44	0,62	0,66	0,75	0,89	—	—	—	—	—
60	0,32	0,47	0,51	0,58	0,70	—	—	—	—	—
120	0,16	0,26	0,28	0,33	0,41	—	—	—	—	—
180	0,08	0,16	0,18	0,21	0,32	—	—	—	—	—
240	0,05	0,12	0,13	0,16	0,21	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 4

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,48	4,45	4,82	5,36	6,15	2,82	3,79	4,16	4,70	5,49
5	1,88	2,41	2,61	2,90	3,33	1,26	1,79	1,99	2,28	2,71
10	1,40	1,78	1,94	2,15	2,45	0,82	1,20	1,36	1,57	1,87
20	0,96	1,23	1,33	1,48	1,70	0,42	0,69	0,79	0,94	1,16
30	0,72	0,91	0,99	1,10	1,26	0,22	0,41	0,49	0,60	0,76
45	0,52	0,66	0,72	0,80	0,92	0,06	0,20	0,26	0,34	0,46
60	0,41	0,52	0,57	0,63	0,72	—	0,10	0,15	0,21	0,30
120	0,27	0,35	0,38	0,42	0,48	—	0,01	0,04	0,08	0,14
180	0,21	0,27	0,29	0,32	0,37	—	—	—	0,02	0,07
240	0,18	0,22	0,24	0,27	0,31	—	—	—	—	0,04
	II кв					V кв				
0	3,85	4,32	4,69	5,23	6,02	1,03	2,00	2,37	2,91	3,70
5	1,75	2,28	2,48	2,77	3,20	—	0,13	0,33	0,62	1,05
10	1,28	1,66	1,82	2,03	2,33	—	—	—	0,04	0,34
20	0,84	1,11	1,21	1,36	1,58	—	—	—	—	—
30	0,61	0,80	0,83	0,99	1,15	—	—	—	—	—
45	0,42	0,56	0,62	0,70	0,82	—	—	—	—	—
60	0,31	0,42	0,47	0,53	0,62	—	—	—	—	—
120	0,18	0,26	0,29	0,33	0,39	—	—	—	—	—
180	0,13	0,19	0,21	0,24	0,29	—	—	—	—	—
240	0,11	0,15	0,17	0,20	0,24	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	3,26	4,23	4,60	5,14	5,93	—	—	—	—	—
5	1,66	2,19	2,39	2,68	3,11	—	—	—	—	—
10	1,19	1,57	1,73	1,94	2,24	—	—	—	—	—
20	0,75	1,02	1,12	1,27	1,49	—	—	—	—	—
30	0,52	0,71	0,79	0,99	1,06	—	—	—	—	—
45	0,33	0,47	0,53	0,61	0,73	—	—	—	—	—
60	0,22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	0,10	0,18	0,21	0,25	0,31	—	—	—	—	—
180	0,05	0,11	0,13	0,16	0,21	—	—	—	—	—
240	0,03	0,07	0,09	0,12	0,16	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 5а

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,93	3,77	4,03	4,43	5,05	2,21	3,05	3,31	3,71	4,33
5	1,89	2,43	2,60	2,86	3,26	1,23	1,77	1,94	2,20	2,60
10	1,45	1,91	2,00	2,20	2,51	0,82	1,28	1,37	1,57	1,88
20	1,06	1,36	1,46	1,58	1,78	0,48	0,78	0,88	1,00	1,20
30	0,79	1,02	1,09	1,20	1,37	0,25	0,48	0,55	0,66	0,83
45	0,57	0,73	0,78	0,86	0,98	0,09	0,25	0,30	0,38	0,50
60	0,44	0,57	0,61	0,67	0,76	—	0,13	0,17	0,23	0,32
120	0,24	0,31	0,34	0,37	0,42	—	—	—	0,01	0,06
180	0,17	0,22	0,24	0,26	0,30	—	—	—	—	—
240	0,14	0,19	0,20	0,22	0,25	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	2,80	3,64	3,90	4,30	4,92	0,16	1,00	1,26	1,66	2,28
5	1,76	2,30	2,47	2,73	3,13	—	—	0,08	0,34	0,74
10	1,33	1,79	1,88	2,08	2,39	—	—	—	—	0,19
20	0,94	1,24	1,34	1,48	1,66	—	—	—	—	—
30	0,67	0,90	0,97	1,08	1,25	—	—	—	—	—
45	0,46	0,62	0,67	0,75	0,87	—	—	—	—	—
60	0,33	0,46	0,50	0,56	0,65	—	—	—	—	—
120	0,15	0,22	0,25	0,28	0,33	—	—	—	—	—
180	0,09	0,14	0,16	0,18	0,22	—	—	—	—	—
240	0,07	0,12	0,13	0,15	0,18	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,70	3,54	3,80	4,20	4,82	—	—	—	—	—
5	1,66	2,20	2,37	2,63	3,03	—	—	—	—	—
10	1,23	1,69	1,78	1,98	2,29	—	—	—	—	—
20	0,84	1,14	1,24	1,38	1,56	—	—	—	—	—
30	0,58	0,81	0,88	0,99	1,16	—	—	—	—	—
45	0,37	0,53	0,58	0,66	0,78	—	—	—	—	—
120	0,06	0,13	0,16	0,19	0,24	—	—	—	—	—
180	—	0,05	0,07	0,09	0,13	—	—	—	—	—
240	—	0,03	0,04	0,06	0,09	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 56

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,87	3,66	3,88	4,35	4,88	2,15	2,94	3,16	3,63	4,16
5	1,91	2,44	2,58	2,90	3,25	1,25	1,78	1,92	2,24	2,59
10	1,48	1,89	2,00	2,25	2,52	0,85	1,26	1,37	1,62	1,89
20	0,99	1,26	1,34	1,50	1,68	0,41	0,68	0,76	0,92	1,10
30	0,76	0,92	0,98	1,10	1,23	0,22	0,38	0,44	0,56	0,69
45	0,56	0,67	0,76	0,85	0,89	0,08	0,19	0,28	0,37	0,41
60	0,44	0,55	0,59	0,66	0,74	—	0,11	0,15	0,22	0,30
120	0,28	0,35	0,37	0,42	0,47	—	—	0,01	0,06	0,11
180	0,21	0,27	0,28	0,32	0,36	—	—	—	0,01	0,05
240	0,18	0,23	0,24	0,27	0,30	—	—	—	—	0,02
	II кв					V кв				
0	2,74	3,53	3,75	4,22	4,75	0,10	0,89	1,11	1,58	2,11
5	1,78	2,31	2,45	2,77	3,12	—	—	0,06	0,38	0,73
10	1,36	1,77	1,88	2,13	2,40	—	—	—	—	0,20
20	0,87	1,14	1,22	1,38	1,56	—	—	—	—	—
30	0,64	0,80	0,86	0,98	1,11	—	—	—	—	—
45	0,45	0,56	0,65	0,74	0,78	—	—	—	—	—
60	0,33	0,44	0,48	0,55	0,63	—	—	—	—	—
120	0,19	0,26	0,28	0,33	0,38	—	—	—	—	—
180	0,13	0,19	0,20	0,24	0,28	—	—	—	—	—
240	0,11	0,16	0,17	0,20	0,23	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,64	3,43	3,65	4,12	4,65	—	—	—	—	—
5	1,68	2,21	2,35	2,67	3,02	—	—	—	—	—
10	1,26	1,67	1,78	2,03	2,30	—	—	—	—	—
20	0,77	1,04	1,12	1,28	1,46	—	—	—	—	—
30	0,55	0,71	0,77	0,89	1,02	—	—	—	—	—
45	0,36	0,41	0,56	0,65	0,69	—	—	—	—	—
60	0,24	0,35	0,39	0,46	0,54	—	—	—	—	—
120	0,10	0,17	0,19	0,24	0,29	—	—	—	—	—
180	0,04	0,10	0,11	0,15	0,19	—	—	—	—	—
240	0,02	0,07	0,08	0,11	0,14	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 6а

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	1,96	2,61	2,79	3,17	3,69	1,30	1,95	2,13	2,51	3,03
5	1,08	1,44	1,54	1,75	2,04	0,46	0,82	0,92	1,13	1,42
10	0,81	1,07	1,15	1,30	1,52	0,23	0,49	0,57	0,72	0,94
20	0,52	0,69	0,74	0,84	0,98	—	0,15	0,20	0,30	0,44
30	0,40	0,53	0,57	0,65	0,76	—	0,03	0,07	0,15	0,26
45	0,38	0,43	0,46	0,52	0,61	—	—	—	0,06	0,15
60	0,27	0,35	0,38	0,43	0,50	—	—	—	0,01	0,08
120	0,18	0,24	0,26	0,29	0,34	—	—	—	—	—
180	0,16	0,20	0,22	0,25	0,29	—	—	—	—	—
240	0,14	0,18	0,19	0,22	0,26	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	1,83	2,48	2,66	3,04	3,56	0,01	0,16	0,34	0,72	1,24
5	0,95	1,31	1,41	1,62	1,91	—	—	—	—	—
10	0,69	0,95	1,03	1,18	1,40	—	—	—	—	—
20	0,40	0,57	0,62	0,72	0,86	—	—	—	—	—
30	0,29	0,42	0,46	0,54	0,65	—	—	—	—	—
45	0,22	0,33	0,36	0,42	0,51	—	—	—	—	—
60	0,17	0,25	0,28	0,33	0,40	—	—	—	—	—
120	0,09	0,15	0,17	0,20	0,25	—	—	—	—	—
180	0,08	0,12	0,14	0,17	0,21	—	—	—	—	—
240	0,07	0,11	0,12	0,15	0,19	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	1,74	2,39	2,57	2,95	3,47	—	—	—	—	—
5	0,86	1,22	1,32	1,53	1,82	—	—	—	—	—
10	0,60	0,86	0,94	1,09	1,31	—	—	—	—	—
20	0,31	0,48	0,53	0,63	0,77	—	—	—	—	—
30	0,20	0,33	0,37	0,45	0,56	—	—	—	—	—
45	0,13	0,24	0,27	0,33	0,42	—	—	—	—	—
60	0,08	0,16	0,19	0,24	0,31	—	—	—	—	—
120	0,01	0,07	0,09	0,12	0,17	—	—	—	—	—
180	—	0,04	0,06	0,09	0,13	—	—	—	—	—
240	—	0,03	0,04	0,07	0,11	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 66

$t_{в}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	0,92	1,57	1,84	2,30	2,93	0,20	0,85	1,12	1,58	2,21
5	0,68	1,15	1,35	1,69	2,15	0,02	0,49	0,69	1,03	1,49
10	0,55	0,92	1,08	1,42	1,80	—	0,29	0,45	0,79	1,17
20	0,42	0,69	0,81	1,07	1,36	—	0,11	0,23	0,49	0,78
30	0,33	0,56	0,66	0,87	1,13	—	0,02	0,12	0,33	0,59
45	0,26	0,44	0,52	0,69	0,90	—	—	0,04	0,21	0,42
60	0,22	0,30	0,43	0,58	0,74	—	—	—	0,14	0,30
120	0,13	0,22	0,26	0,35	0,45	—	—	—	—	0,09
180	0,09	0,15	0,18	0,25	0,32	—	—	—	—	0,01
240	0,07	0,12	0,14	0,20	0,25	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	0,79	1,44	1,71	2,17	2,80	—	—	—	—	0,16
5	0,55	1,02	1,22	1,56	2,02	—	—	—	—	—
10	0,43	0,80	0,95	1,30	1,68	—	—	—	—	—
20	0,30	0,57	0,69	0,95	1,24	—	—	—	—	—
30	0,21	0,44	0,54	0,75	1,01	—	—	—	—	—
45	0,15	0,33	0,41	0,58	0,79	—	—	—	—	—
60	0,11	0,19	0,32	0,47	0,63	—	—	—	—	—
120	0,04	0,13	0,17	0,26	0,36	—	—	—	—	—
180	0,01	0,07	0,10	0,17	0,24	—	—	—	—	—
240	—	0,05	0,07	0,13	0,18	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	0,69	1,34	1,61	2,07	2,70	—	—	—	—	—
5	0,45	0,92	1,12	1,46	1,92	—	—	—	—	—
10	0,33	0,70	0,86	1,20	1,58	—	—	—	—	—
20	0,20	0,47	0,59	0,85	1,14	—	—	—	—	—
30	0,12	0,35	0,45	0,66	0,92	—	—	—	—	—
45	0,06	0,24	0,32	0,49	0,80	—	—	—	—	—
60	0,02	0,10	0,23	0,38	0,54	—	—	—	—	—
120	—	0,04	0,08	0,17	0,27	—	—	—	—	—
180	—	—	0,01	0,08	0,15	—	—	—	—	—
240	—	—	—	0,04	0,09	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 6в

$t_{в}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,05	3,96	4,35	4,84	5,55	2,33	3,24	3,63	4,12	4,83
5	1,64	2,13	2,34	2,60	2,99	0,98	1,47	1,68	1,94	2,33
10	1,20	1,56	1,71	1,90	2,18	0,57	0,93	1,08	1,27	1,55
20	0,76	0,98	1,08	1,20	1,38	0,18	0,40	0,50	0,62	0,80
30	0,58	0,75	0,83	0,92	1,04	0,04	0,21	0,29	0,38	0,50
45	0,43	0,56	0,61	0,68	0,78	—	0,08	0,13	0,20	0,30
60	0,35	0,46	0,50	0,56	0,64	—	0,02	0,06	0,12	0,20
120	0,23	0,30	0,32	0,36	0,41	—	—	—	—	0,05
180	0,18	0,23	0,25	0,28	0,32	—	—	—	—	0,01
240	0,14	0,19	0,21	0,23	0,26	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	2,92	3,83	4,22	4,71	5,42	0,28	1,19	1,58	2,07	2,78
5	1,51	2,00	2,21	2,47	2,86	—	—	—	0,08	0,47
10	1,08	1,44	1,59	1,78	2,06	—	—	—	—	—
20	0,64	0,86	0,96	1,08	1,26	—	—	—	—	—
30	0,46	0,63	0,71	0,80	0,92	—	—	—	—	—
45	0,32	0,45	0,50	0,57	0,67	—	—	—	—	—
60	0,24	0,35	0,39	0,45	0,53	—	—	—	—	—
120	0,14	0,21	0,23	0,27	0,32	—	—	—	—	—
180	0,10	0,15	0,17	0,20	0,24	—	—	—	—	—
240	0,07	0,12	0,14	0,16	0,19	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,82	3,73	4,12	4,61	5,32	—	—	—	—	—
5	1,41	1,90	2,11	2,37	2,76	—	—	—	—	—
10	0,98	1,34	1,49	1,68	1,96	—	—	—	—	—
20	0,54	0,76	0,86	0,98	1,16	—	—	—	—	—
30	0,37	0,54	0,62	0,71	0,83	—	—	—	—	—
45	0,23	0,36	0,41	0,48	0,58	—	—	—	—	—
60	0,15	0,26	0,30	0,36	0,44	—	—	—	—	—
120	0,05	0,12	0,14	0,18	0,23	—	—	—	—	—
180	0,01	0,06	0,08	0,11	0,15	—	—	—	—	—
240	—	0,03	0,05	0,07	0,10	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 6г

$t_{в}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,48	3,44	3,65	4,19	4,95	1,76	2,72	2,93	3,47	4,23
5	1,50	2,08	2,21	2,54	3,00	0,84	1,42	1,55	1,88	2,34
10	1,13	1,58	1,67	1,92	2,27	0,50	0,95	1,04	1,29	1,64
20	0,80	1,06	1,17	1,35	1,59	0,22	0,48	0,59	0,77	1,01
30	0,58	0,81	0,86	0,99	1,17	0,04	0,27	0,32	0,45	0,63
45	0,45	0,63	0,67	0,77	0,86	—	0,15	0,19	0,29	0,38
60	0,36	0,50	0,53	0,61	0,72	—	0,06	0,09	0,17	0,28
120	0,23	0,32	0,34	0,39	0,46	—	—	—	0,03	0,10
180	0,18	0,25	0,26	0,30	0,34	—	—	—	—	0,03
240	0,15	0,20	0,22	0,25	0,30	—	—	—	—	0,02
	II кв					V кв				
0	2,35	3,31	3,52	4,06	4,82	—	0,67	0,88	1,42	2,18
5	1,37	1,95	2,08	2,41	2,87	—	—	—	0,02	0,48
10	1,01	1,46	1,55	1,80	2,15	—	—	—	—	—
20	0,68	0,94	1,05	1,23	1,47	—	—	—	—	—
30	0,46	0,69	0,74	0,87	1,05	—	—	—	—	—
45	0,34	0,52	0,56	0,66	0,75	—	—	—	—	—
60	0,25	0,39	0,42	0,50	0,61	—	—	—	—	—
120	0,14	0,23	0,25	0,30	0,37	—	—	—	—	—
180	0,10	0,17	0,18	0,22	0,26	—	—	—	—	—
240	0,08	0,13	0,15	0,18	0,23	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,25	3,21	3,42	3,96	4,72	—	—	—	—	—
5	1,27	1,85	1,98	2,31	2,77	—	—	—	—	—
10	0,91	1,36	1,45	1,70	2,05	—	—	—	—	—
20	0,58	0,84	0,96	1,13	1,37	—	—	—	—	—
30	0,37	0,60	0,65	0,78	0,96	—	—	—	—	—
45	0,25	0,43	0,47	0,57	0,66	—	—	—	—	—
60	0,16	0,30	0,33	0,41	0,52	—	—	—	—	—
120	0,05	0,14	0,16	0,21	0,28	—	—	—	—	—
180	0,01	0,08	0,09	0,13	0,17	—	—	—	—	—
240	—	0,04	0,06	0,09	0,14	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон бд

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,82	3,48	3,68	4,04	4,52	2,10	2,76	2,96	3,32	3,80
5	1,75	2,15	2,28	2,50	2,80	1,09	1,49	1,62	1,84	2,14
10	1,33	1,64	1,73	1,90	2,13	0,70	1,01	1,10	1,27	1,50
20	0,84	1,03	1,09	1,20	1,34	0,26	0,45	0,51	0,62	0,76
30	0,66	0,81	0,86	0,94	1,03	0,12	0,27	0,32	0,40	0,49
45	0,48	0,59	0,63	0,69	0,80	—	0,11	0,15	0,21	0,32
60	0,40	0,49	0,52	0,57	0,64	—	0,05	0,08	0,13	0,30
120	0,24	0,29	0,31	0,34	0,38	—	—	—	—	0,02
180	0,17	0,21	0,22	0,24	0,27	—	—	—	—	—
240	0,13	0,16	0,17	0,19	0,21	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	2,69	3,35	3,55	3,91	4,39	0,05	0,71	0,91	1,27	1,75
5	1,62	2,02	2,15	2,37	2,67	—	—	—	—	—
10	1,21	1,52	1,61	1,78	2,01	—	—	—	—	—
20	0,72	0,91	0,97	1,08	1,22	—	—	—	—	—
30	0,54	0,69	0,74	0,82	0,91	—	—	—	—	—
45	0,37	0,48	0,52	0,58	0,69	—	—	—	—	—
60	0,29	0,38	0,41	0,46	0,53	—	—	—	—	—
120	0,15	0,20	0,22	0,25	0,29	—	—	—	—	—
180	0,09	0,13	0,14	0,16	0,19	—	—	—	—	—
240	0,06	0,09	0,10	0,12	0,14	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,59	3,25	3,45	3,81	4,29	—	—	—	—	—
5	1,52	1,92	2,05	2,27	2,57	—	—	—	—	—
10	1,11	1,42	1,51	1,68	1,91	—	—	—	—	—
20	0,62	0,81	0,87	0,98	1,12	—	—	—	—	—
30	0,45	0,60	0,65	0,73	0,82	—	—	—	—	—
45	0,28	0,39	0,43	0,49	0,60	—	—	—	—	—
60	0,20	0,29	0,32	0,37	0,44	—	—	—	—	—
120	0,06	0,11	0,13	0,16	0,20	—	—	—	—	—
180	—	0,04	0,05	0,07	0,10	—	—	—	—	—
240	—	—	0,01	0,03	0,05	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 6е

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,21	2,62	2,74	2,98	3,31	1,49	1,90	2,02	2,26	2,59
5	1,48	1,76	1,84	2,00	2,22	0,82	1,10	1,18	1,34	1,56
10	1,15	1,36	1,43	1,55	1,72	0,52	0,73	0,80	0,92	1,09
20	0,74	0,88	0,92	1,00	1,11	0,16	0,30	0,34	0,42	0,53
30	0,59	0,70	0,74	0,80	0,89	0,05	0,16	0,20	0,26	0,35
45	0,44	0,53	0,55	0,60	0,67	—	0,05	0,07	0,12	0,19
60	0,37	0,44	0,46	0,50	0,56	—	—	0,02	0,06	0,12
120	0,21	0,26	0,27	0,29	0,32	—	—	—	—	—
180	0,16	0,19	0,20	0,22	0,24	—	—	—	—	—
240	0,13	0,15	0,16	0,17	0,19	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	2,08	2,49	2,61	2,85	3,18	—	—	—	0,21	0,54
5	1,35	1,63	1,71	1,87	2,09	—	—	—	—	—
10	1,03	1,24	1,31	1,43	1,60	—	—	—	—	—
20	0,62	0,76	0,80	0,88	0,99	—	—	—	—	—
30	0,47	0,58	0,62	0,68	0,77	—	—	—	—	—
45	0,33	0,42	0,44	0,49	0,56	—	—	—	—	—
60	0,26	0,33	0,35	0,39	0,45	—	—	—	—	—
120	0,12	0,17	0,18	0,20	0,23	—	—	—	—	—
180	0,08	0,11	0,12	0,14	0,16	—	—	—	—	—
240	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	1,98	2,39	2,51	2,75	3,08	—	—	—	—	—
5	1,25	1,53	1,61	1,77	1,99	—	—	—	—	—
10	0,93	1,14	1,21	1,33	1,50	—	—	—	—	—
20	0,52	0,66	0,70	0,78	0,89	—	—	—	—	—
30	0,38	0,49	0,53	0,59	0,68	—	—	—	—	—
45	0,24	0,33	0,35	0,40	0,47	—	—	—	—	—
60	0,17	0,24	0,26	0,30	0,36	—	—	—	—	—
120	0,03	0,08	0,09	0,11	0,14	—	—	—	—	—
180	—	0,02	0,03	0,05	0,07	—	—	—	—	—
240	—	—	—	0,01	0,03	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 7а

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	1,89	2,55	2,74	3,13	3,76	1,17	1,83	2,02	2,41	3,04
5	1,78	2,41	2,59	2,95	3,55	1,12	1,75	1,93	2,29	2,89
10	1,57	2,13	2,34	2,61	3,14	0,94	1,50	1,71	1,98	2,51
20	1,30	1,76	1,89	2,16	2,56	0,72	1,18	1,31	1,58	1,98
30	1,07	1,45	1,63	1,77	2,15	0,53	0,91	1,09	1,23	1,61
45	0,86	1,15	1,28	1,43	1,72	0,38	0,67	0,80	0,95	1,24
60	0,74	0,94	1,08	1,23	1,48	0,30	0,50	0,64	0,79	1,04
120	0,48	0,65	0,70	0,79	0,95	0,12	0,29	0,34	0,43	0,59
180	0,36	0,48	0,52	0,59	0,71	0,05	0,17	0,21	0,28	0,40
240	0,29	0,39	0,42	0,48	0,58	0,01	0,11	0,14	0,20	0,30
	II кв					V кв				
0	1,76	2,42	2,61	3,00	3,63	—	—	—	0,36	0,99
5	1,65	2,28	2,46	2,82	3,42	—	—	0,07	0,43	1,03
10	1,45	2,01	2,22	2,49	3,02	—	—	0,02	0,29	0,82
20	1,18	1,64	1,77	2,04	2,44	—	—	—	0,08	0,48
30	0,95	1,33	1,51	1,65	2,03	—	—	—	—	0,31
45	0,75	1,04	1,17	1,32	1,61	—	—	—	—	0,18
60	0,63	0,83	0,97	1,12	1,37	—	—	—	—	0,16
120	0,39	0,56	0,61	0,70	0,86	—	—	—	—	0,08
180	0,28	0,40	0,44	0,51	0,63	—	—	—	—	0,08
240	0,22	0,32	0,35	0,41	0,51	—	—	—	—	0,04
	III кв					VI кв				
0	1,66	2,32	2,51	2,90	3,53	—	—	—	—	—
5	1,55	2,18	2,36	2,72	3,32	—	—	—	—	—
10	1,35	1,91	2,12	2,39	2,92	—	—	—	—	—
20	1,08	1,54	1,67	1,94	2,34	—	—	—	—	—
30	0,86	1,24	1,42	1,56	1,94	—	—	—	—	—
45	0,66	0,95	1,08	1,23	1,52	—	—	—	—	—
60	0,54	0,74	0,88	1,03	1,28	—	—	—	—	—
120	0,30	0,47	0,52	0,61	0,77	—	—	—	—	—
180	0,19	0,31	0,35	0,42	0,54	—	—	—	—	—
240	0,13	0,23	0,26	0,32	0,42	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 76

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,08	3,73	3,94	4,29	4,86	2,42	3,07	3,28	3,68	4,20
5	2,28	2,76	2,92	3,18	3,60	1,66	2,14	2,30	2,56	2,98
10	1,86	2,26	2,37	2,59	2,92	1,28	1,68	1,79	2,01	2,34
20	1,33	1,64	1,74	1,89	2,12	0,79	1,10	1,20	1,35	1,58
30	1,00	1,20	1,28	1,39	1,57	0,50	0,70	0,78	0,89	1,07
45	0,75	0,90	0,96	1,06	1,18	0,29	0,44	0,50	0,60	0,72
60	0,63	0,76	0,80	0,83	0,98	0,21	0,34	0,38	0,41	0,56
120	0,38	0,46	0,49	0,53	0,60	0,04	0,12	0,15	0,19	0,26
180	0,28	0,34	0,36	0,39	0,44	—	0,04	0,06	0,09	0,14
240	0,22	0,27	0,29	0,31	0,35	—	—	0,02	0,04	0,08
	II кв					V кв				
0	2,95	3,60	3,81	4,16	4,73	0,63	1,28	1,49	1,84	2,41
5	2,15	2,63	2,79	3,05	3,47	—	0,48	0,64	0,90	1,32
10	1,74	2,14	2,25	2,47	2,80	—	0,15	0,26	0,48	0,81
20	1,21	1,52	1,62	1,77	2,00	—	—	—	—	0,22
30	0,89	1,09	1,17	1,28	1,46	—	—	—	—	—
45	0,65	0,80	0,86	0,96	1,08	—	—	—	—	—
60	0,53	0,66	0,70	0,73	0,88	—	—	—	—	—
120	0,29	0,37	0,40	0,44	0,51	—	—	—	—	—
180	0,20	0,26	0,28	0,31	0,36	—	—	—	—	—
240	0,15	0,20	0,22	0,24	0,28	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,86	3,51	3,72	4,07	4,64	—	—	—	—	—
5	2,06	2,54	2,70	2,96	3,38	—	—	—	—	—
10	1,65	2,05	2,16	2,38	2,71	—	—	—	—	—
20	1,12	1,43	1,53	1,68	1,91	—	—	—	—	—
30	0,80	1,00	1,08	1,19	1,37	—	—	—	—	—
45	0,56	0,71	0,77	0,87	0,99	—	—	—	—	—
60	0,44	0,57	0,61	0,64	0,79	—	—	—	—	—
120	0,21	0,29	0,32	0,36	0,43	—	—	—	—	—
180	0,12	0,18	0,20	0,23	0,28	—	—	—	—	—
240	0,07	0,12	0,14	0,16	0,20	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 8а

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,38	4,35	4,63	4,99	5,79	2,72	3,69	3,97	4,33	5,10
5	1,90	2,44	2,60	2,80	3,25	1,28	1,82	1,98	2,18	2,63
10	1,43	1,83	1,95	2,10	2,44	0,85	1,25	1,37	1,52	1,86
20	0,95	1,22	1,30	1,40	1,62	0,41	0,68	0,76	0,86	1,08
30	0,71	0,91	0,98	1,05	1,22	0,21	0,41	0,48	0,55	0,72
45	0,54	0,70	0,74	0,76	0,93	0,08	0,24	0,28	0,30	0,47
60	0,42	0,54	0,58	0,62	0,77	—	0,12	0,16	0,20	0,35
120	0,27	0,35	0,37	0,40	0,46	—	0,01	0,03	0,06	0,12
180	0,21	0,27	0,29	0,31	0,36	—	—	—	0,01	0,06
240	0,18	0,23	0,24	0,26	0,30	—	—	—	—	0,03
	II кв					V кв				
0	3,25	4,22	4,50	4,86	5,63	0,93	1,90	2,18	2,54	3,31
5	1,77	2,31	2,4	2,67	3,12	—	0,16	0,32	0,52	0,97
10	1,31	1,71	1,83	1,98	2,32	—	—	—	—	0,33
20	0,83	1,10	1,18	1,28	1,50	—	—	—	—	—
30	0,60	0,80	0,87	0,94	1,11	—	—	—	—	—
45	0,44	0,60	0,64	0,66	0,83	—	—	—	—	—
60	0,32	0,44	0,48	0,52	0,67	—	—	—	—	—
120	0,18	0,26	0,28	0,31	0,37	—	—	—	—	—
180	0,13	0,19	0,21	0,23	0,28	—	—	—	—	—
240	0,11	0,16	0,17	0,19	0,23	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	3,16	4,13	4,41	4,77	5,54	—	—	—	—	—
5	1,68	2,22	2,38	2,58	3,03	—	—	—	—	—
10	1,22	1,62	1,74	1,89	2,23	—	—	—	—	—
20	0,74	1,01	1,09	1,19	1,41	—	—	—	—	—
30	0,51	0,71	0,78	0,85	1,02	—	—	—	—	—
45	0,35	0,51	0,55	0,57	0,74	—	—	—	—	—
60	0,23	0,35	0,39	0,43	0,58	—	—	—	—	—
120	0,10	0,18	0,20	0,23	0,29	—	—	—	—	—
180	0,05	0,11	0,13	0,15	0,20	—	—	—	—	—
240	0,03	0,08	0,09	0,11	0,15	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 86

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,21	4,27	4,64	5,27	6,05	2,54	3,61	3,98	4,61	5,39
5	1,92	2,55	2,77	3,15	3,62	1,30	1,93	2,15	2,53	3,00
10	1,46	1,94	2,11	2,40	2,76	0,88	1,36	1,53	1,82	2,18
20	1,04	1,38	1,50	1,70	1,96	0,50	0,84	0,96	1,16	1,42
30	0,79	1,09	1,11	1,30	1,55	0,29	0,59	0,61	0,80	1,05
45	0,56	0,74	0,84	0,91	1,13	0,10	0,28	0,38	0,45	0,67
60	0,44	0,58	0,63	0,72	0,83	0,02	0,16	0,21	0,30	0,41
120	0,26	0,35	0,38	0,43	0,49	—	0,01	0,04	0,09	0,15
180	0,20	0,26	0,28	0,32	0,37	—	—	—	0,02	0,07
240	0,16	0,21	0,23	0,26	0,30	—	—	—	—	0,03
	II кв					V кв				
0	3,08	4,14	4,51	5,14	5,92	0,75	1,82	2,19	2,82	3,60
5	1,79	2,42	2,64	3,02	3,49	—	0,27	0,49	0,87	1,34
10	1,34	1,82	1,99	2,28	2,64	—	—	—	0,29	0,65
20	0,92	1,26	1,38	1,58	1,84	—	—	—	—	0,06
30	0,68	0,98	1,00	1,19	1,44	—	—	—	—	—
45	0,46	0,61	0,74	0,81	1,03	—	—	—	—	—
60	0,34	0,48	0,53	0,62	0,73	—	—	—	—	—
120	0,17	0,26	0,29	0,34	0,40	—	—	—	—	—
180	0,12	0,18	0,20	0,24	0,29	—	—	—	—	—
240	0,09	0,14	0,16	0,19	0,23	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,99	4,05	4,42	5,05	5,83	—	—	—	—	—
5	1,70	2,33	2,55	2,93	3,40	—	—	—	—	—
10	1,25	1,73	1,90	2,19	2,55	—	—	—	—	—
20	0,83	1,17	1,29	1,49	1,75	—	—	—	—	—
30	0,59	0,89	0,91	1,10	1,35	—	—	—	—	—
45	0,37	0,55	0,65	0,72	0,94	—	—	—	—	—
60	0,25	0,39	0,44	0,53	0,64	—	—	—	—	—
120	0,09	0,18	0,21	0,26	0,32	—	—	—	—	—
180	0,04	0,10	0,12	0,16	0,21	—	—	—	—	—
240	0,01	0,06	0,08	0,11	0,15	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 8в

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,39	4,44	4,76	5,33	6,22	2,67	3,72	4,01	4,61	5,50
5	1,68	2,20	2,36	2,64	3,08	1,02	1,54	1,70	1,98	2,42
10	1,21	1,58	1,69	1,89	2,20	0,58	0,95	1,06	1,26	1,57
20	0,80	1,04	1,11	1,24	1,44	0,22	0,46	0,53	0,66	0,86
30	0,58	0,75	0,80	0,89	1,04	0,04	0,21	0,26	0,35	0,50
45	0,39	0,55	0,56	0,63	0,75	—	0,05	0,08	0,15	0,25
60	0,33	0,43	0,47	0,52	0,60	—	—	0,03	0,08	0,16
120	0,19	0,25	0,27	0,30	0,35	—	—	—	—	—
180	0,14	0,19	0,21	0,24	0,27	—	—	—	—	—
240	0,11	0,15	0,17	0,19	0,22	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	3,26	4,31	4,63	5,20	6,09	0,62	1,67	1,99	2,56	3,45
5	1,55	2,07	2,23	2,51	2,95	—	—	—	0,12	0,56
10	1,09	1,46	1,57	1,77	2,08	—	—	—	—	—
20	0,68	0,92	0,99	1,12	1,32	—	—	—	—	—
30	0,46	0,63	0,68	0,77	0,92	—	—	—	—	—
45	0,28	0,42	0,45	0,52	0,61	—	—	—	—	—
60	0,22	0,32	0,36	0,41	0,49	—	—	—	—	—
120	0,10	0,16	0,18	0,21	0,26	—	—	—	—	—
180	0,06	0,11	0,13	0,15	0,19	—	—	—	—	—
240	0,04	0,08	0,10	0,12	0,15	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	3,16	4,21	4,53	5,10	5,99	—	—	—	—	—
5	1,45	1,97	2,13	2,41	2,85	—	—	—	—	—
10	0,99	1,36	1,47	1,67	1,98	—	—	—	—	—
20	0,58	0,82	0,89	1,02	1,22	—	—	—	—	—
30	0,37	0,54	0,59	0,68	0,83	—	—	—	—	—
45	0,19	0,33	0,36	0,43	0,55	—	—	—	—	—
60	0,13	0,23	0,27	0,32	0,40	—	—	—	—	—
120	0,01	0,07	0,09	0,12	0,17	—	—	—	—	—
180	—	0,02	0,04	0,06	0,10	—	—	—	—	—
240	—	—	0,01	0,03	0,06	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 8г

t_B	ξ					T				
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,72	4,91	5,27	5,90	6,90	3,06	4,25	4,61	5,24	6,24
5	1,64	2,16	2,32	2,60	3,04	1,02	1,54	1,70	1,98	2,42
10	1,16	1,53	1,64	1,84	2,15	0,58	0,95	1,06	1,26	1,57
20	0,76	1,00	1,07	1,20	1,40	0,22	0,46	0,53	0,66	0,86
30	0,64	0,71	0,76	0,85	1,00	0,04	0,21	0,26	0,35	0,50
45	0,38	0,51	0,54	0,61	0,71	—	0,05	0,08	0,15	0,25
60	0,32	0,42	0,45	0,50	0,58	—	—	0,03	0,08	0,16
120	0,18	0,24	0,26	0,29	0,34	—	—	—	—	—
180	0,14	0,18	0,20	0,22	0,26	—	—	—	—	—
240	0,11	0,15	0,16	0,18	0,21	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	3,59	4,78	5,14	5,77	6,77	1,27	2,46	2,82	3,45	4,45
5	1,51	2,03	2,19	2,47	2,91	—	—	—	0,32	0,76
10	1,04	1,41	1,52	1,72	2,03	—	—	—	—	0,04
20	0,64	0,88	0,95	1,08	1,28	—	—	—	—	—
30	0,43	0,60	0,65	0,74	0,89	—	—	—	—	—
45	0,28	0,41	0,44	0,51	0,61	—	—	—	—	—
60	0,22	0,32	0,35	0,40	0,48	—	—	—	—	—
120	0,09	0,15	0,17	0,20	0,25	—	—	—	—	—
180	0,06	0,10	0,12	0,14	0,18	—	—	—	—	—
240	0,04	0,08	0,09	0,11	0,14	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	3,50	4,69	5,05	5,68	6,68	—	—	—	—	—
5	1,42	1,94	2,10	2,32	2,82	—	—	—	—	—
10	0,95	1,32	1,43	1,63	1,94	—	—	—	—	—
20	0,55	0,79	0,86	0,99	1,19	—	—	—	—	—
30	0,34	0,51	0,56	0,65	0,80	—	—	—	—	—
45	0,20	0,32	0,35	0,42	0,52	—	—	—	—	—
60	0,13	0,23	0,26	0,31	0,39	—	—	—	—	—
120	0,01	0,07	0,09	0,12	0,17	—	—	—	—	—
180	—	0,02	0,04	0,06	0,10	—	—	—	—	—
240	—	—	0,01	0,03	0,06	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 8д

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	1,42	2,12	2,42	2,84	3,57	0,70	1,40	1,70	2,12	2,85
5	1,28	1,91	2,18	2,56	3,21	0,62	1,25	1,52	1,90	2,55
10	1,07	1,58	1,90	2,12	2,65	0,44	0,95	1,27	1,49	2,02
20	0,74	1,10	1,25	1,48	1,85	0,16	0,52	0,67	0,90	1,27
30	0,59	0,88	1,00	1,14	1,41	0,05	0,34	0,46	0,60	0,87
45	0,43	0,64	0,72	0,85	1,06	—	0,16	0,24	0,37	0,58
60	0,34	0,50	0,57	0,67	0,84	—	0,06	0,13	0,23	0,40
120	0,19	0,29	0,33	0,39	0,49	—	—	—	0,03	0,13
180	0,14	0,21	0,24	0,28	0,38	—	—	—	—	0,07
240	0,11	0,17	0,19	0,22	0,28	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	1,29	1,99	2,29	2,71	3,44	—	—	—	0,07	0,80
5	1,15	1,78	2,05	2,48	3,08	—	—	—	0,04	0,69
10	0,95	1,46	1,78	2,00	2,53	—	—	—	—	0,33
20	0,62	0,98	1,13	1,36	1,73	—	—	—	—	—
30	0,47	0,76	0,88	1,02	1,29	—	—	—	—	—
45	0,32	0,53	0,61	0,74	0,95	—	—	—	—	—
60	0,23	0,39	0,46	0,56	0,73	—	—	—	—	—
120	0,10	0,20	0,24	0,30	0,40	—	—	—	—	—
180	0,06	0,13	0,16	0,20	0,30	—	—	—	—	—
240	0,04	0,10	0,12	0,15	0,21	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	1,19	1,89	2,19	2,61	3,34	—	—	—	—	—
5	1,05	1,68	1,95	2,33	2,98	—	—	—	—	—
10	0,85	1,36	1,68	1,90	2,43	—	—	—	—	—
20	0,52	0,88	1,08	1,26	1,63	—	—	—	—	—
30	0,38	0,67	0,79	0,93	1,20	—	—	—	—	—
45	0,23	0,44	0,52	0,65	0,86	—	—	—	—	—
60	0,14	0,30	0,37	0,47	0,64	—	—	—	—	—
120	0,01	0,11	0,15	0,21	0,31	—	—	—	—	—
180	—	0,04	0,07	0,11	0,21	—	—	—	—	—
240	—	0,01	0,03	0,06	0,12	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 8е

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,89	5,16	5,44	6,18	7,20	3,17	4,44	4,72	5,46	6,48
5	1,95	2,59	2,73	3,10	3,61	1,29	1,93	2,07	2,44	2,95
10	1,19	1,83	1,96	2,23	2,66	0,56	1,20	1,33	1,60	2,03
20	0,89	1,28	1,40	1,65	1,96	0,31	0,70	0,82	1,07	1,38
30	0,68	0,99	1,06	1,25	1,54	0,14	0,45	0,52	0,71	1,00
45	0,50	0,73	0,78	0,92	1,11	0,02	0,25	0,30	0,44	0,63
60	0,44	0,63	0,70	0,83	0,94	—	0,13	0,26	0,39	0,50
120	0,28	0,41	0,44	0,52	0,63	—	0,05	0,08	0,16	0,27
180	0,23	0,33	0,36	0,42	0,51	—	0,02	0,05	0,11	0,20
210	0,19	0,28	0,30	0,35	0,42	—	—	0,02	0,07	0,14
	II кв					V кв				
0	3,76	5,03	5,31	6,05	7,07	1,12	2,39	2,67	3,41	4,43
5	1,82	2,46	2,60	2,97	3,48	—	0,07	0,21	0,58	1,09
10	1,07	1,71	1,84	2,11	2,54	—	—	—	—	0,34
20	0,77	1,16	1,28	1,53	1,84	—	—	—	—	—
30	0,56	0,87	0,94	1,13	1,42	—	—	—	—	—
45	0,39	0,62	0,67	0,81	1,00	—	—	—	—	—
60	0,33	0,52	0,59	0,72	0,83	—	—	—	—	—
120	0,19	0,32	0,35	0,43	0,54	—	—	—	—	—
180	0,15	0,25	0,28	0,34	0,43	—	—	—	—	—
240	0,12	0,21	0,23	0,28	0,35	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	3,66	4,93	5,21	5,95	6,97	—	—	—	—	—
5	1,72	2,36	2,50	2,87	3,38	—	—	—	—	—
10	0,97	1,61	1,74	2,01	2,44	—	—	—	—	—
20	0,67	1,06	1,18	1,43	1,74	—	—	—	—	—
30	0,47	0,78	0,85	1,04	1,33	—	—	—	—	—
45	0,30	0,53	0,53	0,72	0,91	—	—	—	—	—
60	0,24	0,43	0,50	0,63	0,74	—	—	—	—	—
120	0,10	0,23	0,26	0,34	0,45	—	—	—	—	—
180	0,06	0,16	0,19	0,25	0,34	—	—	—	—	—
240	0,03	0,12	0,14	0,19	0,26	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 8ж

t_p	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	1,62	2,36	2,66	3,16	3,88	0,96	1,70	2,00	2,50	3,12
5	1,10	1,61	1,81	2,15	2,64	0,48	0,99	1,19	1,53	2,02
10	0,87	1,28	1,43	1,70	2,09	0,29	0,70	0,85	1,12	1,51
20	0,56	0,84	0,94	1,10	1,35	0,02	0,30	0,40	0,56	0,81
30	0,44	0,65	0,72	0,86	1,06	—	0,15	0,22	0,36	0,56
45	0,33	0,48	0,54	0,64	0,79	—	0,02	0,08	0,18	0,33
60	0,27	0,40	0,45	0,53	0,65	—	—	0,03	0,11	0,23
120	0,17	0,25	0,28	0,33	0,41	—	—	—	—	0,07
180	0,13	0,20	0,22	0,26	0,32	—	—	—	—	—
240	0,11	0,16	0,19	0,22	0,27	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	1,49	2,23	2,53	3,03	3,75	—	—	0,21	0,71	1,63
5	0,97	1,48	1,68	2,02	2,51	—	—	—	—	0,36
10	0,75	1,16	1,31	1,58	1,97	—	—	—	—	—
20	0,44	0,72	0,82	0,98	1,23	—	—	—	—	—
30	0,33	0,54	0,61	0,75	0,95	—	—	—	—	—
45	0,23	0,38	0,44	0,54	0,69	—	—	—	—	—
60	0,17	0,30	0,35	0,43	0,55	—	—	—	—	—
120	0,08	0,16	0,19	0,24	0,32	—	—	—	—	—
180	0,05	0,12	0,14	0,18	0,24	—	—	—	—	—
240	0,04	0,09	0,12	0,15	0,20	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	1,40	2,14	2,44	2,94	3,86	—	—	—	—	—
5	0,88	1,39	1,59	1,93	2,42	—	—	—	—	—
10	0,66	1,07	1,22	1,49	1,88	—	—	—	—	—
20	0,35	0,63	0,73	0,89	1,14	—	—	—	—	—
30	0,24	0,45	0,52	0,66	0,86	—	—	—	—	—
45	0,14	0,29	0,35	0,45	0,60	—	—	—	—	—
60	0,08	0,21	0,26	0,34	0,46	—	—	—	—	—
120	—	0,08	0,11	0,16	0,24	—	—	—	—	—
180	—	0,04	0,06	0,10	0,16	—	—	—	—	—
240	—	0,01	0,04	0,07	0,12	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 83

$t_{в}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,24	2,92	3,17	3,67	4,47	1,81	2,49	2,74	3,24	4,04
5	1,44	1,88	2,04	2,37	2,88	1,02	1,46	1,62	1,95	2,47
10	1,12	1,46	1,59	1,84	2,24	0,72	1,06	1,18	1,44	1,84
20	0,82	1,06	1,15	1,33	1,63	0,44	0,68	0,77	0,95	1,25
30	0,65	0,84	0,92	1,07	1,30	0,30	0,49	0,56	0,71	0,95
45	0,51	0,66	0,71	0,83	1,02	0,18	0,33	0,38	0,50	0,69
60	0,42	0,54	0,59	0,68	0,84	0,11	0,23	0,28	0,38	0,53
120	0,25	0,32	0,35	0,41	0,50	—	—	—	—	0,20
180	0,18	0,22	0,25	0,29	0,35	—	—	—	—	—
240	0,16	0,17	0,19	0,22	0,27	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	2,10	2,78	3,03	3,53	4,33	0,94	1,62	1,87	2,37	3,17
5	1,30	1,74	1,91	2,22	2,75	0,22	0,66	0,83	1,15	1,67
10	0,98	1,32	1,45	1,70	2,10	—	0,34	0,45	0,70	1,10
20	0,68	0,92	1,01	1,20	1,49	—	—	—	0,32	0,60
30	0,53	0,72	0,79	0,94	1,17	—	—	—	—	0,35
45	0,38	0,53	0,59	0,71	0,89	—	—	—	—	—
60	0,30	0,42	0,47	0,56	0,72	—	—	—	—	—
120	0,14	0,21	0,24	0,30	0,39	—	—	—	—	—
180	0,08	0,12	0,15	0,20	0,26	—	—	—	—	—
240	—	—	0,10	0,12	0,20	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,00	2,68	2,93	3,43	4,23	—	—	—	—	—
5	1,20	1,64	1,81	2,13	2,65	—	—	—	—	—
10	0,89	1,23	1,35	1,61	2,01	—	—	—	—	—
20	0,59	0,83	0,92	1,10	1,40	—	—	—	—	—
30	0,43	0,62	0,69	0,84	1,08	—	—	—	—	—
45	0,29	0,44	0,49	0,61	0,80	—	—	—	—	—
60	0,20	0,32	0,37	0,47	0,62	—	—	—	—	—
120	0,03	0,10	0,13	0,19	0,30	—	—	—	—	—
180	—	—	—	—	0,11	—	—	—	—	—
240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 9а

t_D	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,23	4,44	5,06	5,68	6,76	2,57	3,78	4,40	5,02	6,10
5	1,82	2,50	2,85	3,20	3,81	1,20	1,88	2,23	2,58	3,19
10	1,37	1,87	2,14	2,40	2,86	0,79	1,29	1,56	1,82	2,28
20	0,87	1,20	1,36	1,53	1,82	0,33	0,66	0,82	0,99	1,28
30	0,63	0,86	0,97	1,10	1,31	0,13	0,36	0,47	0,60	0,81
45	0,45	0,62	0,70	0,79	0,94	—	0,16	0,24	0,33	0,48
60	0,34	0,47	0,53	0,60	0,71	—	0,05	0,11	0,18	0,29
120	0,20	0,28	0,32	0,36	0,43	—	—	—	0,02	0,09
180	0,15	0,21	0,24	0,27	0,32	—	—	—	—	0,02
240	0,13	0,17	0,20	0,22	0,26	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	3,10	4,31	4,93	5,55	6,63	0,78	1,93	2,61	3,23	4,31
5	1,69	2,37	2,72	3,07	3,63	—	0,22	0,57	0,92	1,53
10	1,25	1,75	2,02	2,28	2,74	—	—	0,03	0,29	0,75
20	0,75	1,08	1,24	1,41	1,70	—	—	—	—	—
30	0,52	0,75	0,86	0,99	1,20	—	—	—	—	—
45	0,35	0,52	0,60	0,69	0,84	—	—	—	—	—
60	0,24	0,37	0,43	0,50	0,61	—	—	—	—	—
120	0,11	0,19	0,23	0,27	0,34	—	—	—	—	—
180	0,07	0,13	0,16	0,19	0,24	—	—	—	—	—
240	0,06	0,10	0,13	0,15	0,19	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	3,01	4,22	4,84	5,46	6,51	—	—	—	—	—
5	1,60	2,28	2,63	2,98	3,59	—	—	—	—	—
10	1,16	1,66	1,93	2,19	2,65	—	—	—	—	—
20	0,66	0,99	1,15	1,32	1,61	—	—	—	—	—
30	0,43	0,66	0,77	0,90	1,11	—	—	—	—	—
45	0,26	0,43	0,51	0,60	0,75	—	—	—	—	—
60	0,15	0,28	0,34	0,41	0,52	—	—	—	—	—
120	0,03	0,11	0,15	0,19	0,26	—	—	—	—	—
180	—	0,05	0,08	0,11	0,16	—	—	—	—	—
240	—	0,02	0,05	0,07	0,11	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 36

l_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	4,20	5,32	5,62	6,18	6,99	3,60	4,72	5,02	5,58	6,39
5	1,80	2,28	2,41	2,65	3,00	1,23	1,71	1,84	2,03	2,43
10	1,29	1,63	1,73	1,90	2,15	0,75	1,09	1,19	1,36	1,61
20	0,79	1,00	1,06	1,16	1,31	0,29	0,50	0,56	0,66	0,81
30	0,56	0,71	0,76	0,83	0,94	0,10	0,25	0,30	0,37	0,48
45	0,40	0,51	0,54	0,59	0,67	—	0,08	0,11	0,16	0,24
60	0,33	0,41	0,44	0,48	0,54	—	0,02	0,05	0,09	0,15
120	0,19	0,24	0,26	0,28	0,32	—	—	—	—	—
180	0,15	0,19	0,20	0,22	0,23	—	—	—	—	—
240	0,12	0,15	0,16	0,17	0,19	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	4,07	5,19	5,49	6,05	6,86	2,07	3,19	3,49	4,05	5,86
5	1,67	2,15	2,28	2,52	2,87	—	0,25	0,38	0,62	0,97
10	1,17	1,51	1,61	1,78	2,03	—	—	—	—	0,25
20	0,67	0,88	0,94	1,04	1,19	—	—	—	—	—
30	0,45	0,60	0,65	0,72	0,83	—	—	—	—	—
45	0,30	0,41	0,44	0,49	0,57	—	—	—	—	—
60	0,23	0,31	0,34	0,38	0,44	—	—	—	—	—
120	0,10	0,15	0,17	0,19	0,23	—	—	—	—	—
180	0,07	0,11	0,12	0,14	0,15	—	—	—	—	—
240	0,05	0,08	0,09	0,10	0,12	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	3,98	5,10	5,40	3,96	6,77	—	—	—	—	—
5	1,58	2,06	2,19	2,43	2,78	—	—	—	—	—
10	1,08	1,42	1,52	1,69	1,94	—	—	—	—	—
20	0,58	0,79	0,85	0,95	1,10	—	—	—	—	—
30	0,36	0,51	0,56	0,63	0,74	—	—	—	—	—
45	0,21	0,32	0,35	0,40	0,48	—	—	—	—	—
60	0,14	0,22	0,25	0,29	0,35	—	—	—	—	—
120	0,02	0,07	0,09	0,11	0,15	—	—	—	—	—
180	—	0,03	0,04	0,06	0,07	—	—	—	—	—
240	—	—	0,01	0,02	0,04	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 10а

t _г	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	7,24	10,62	11,87	13,97	17,17	6,58	9,95	11,21	13,31	16,51
5	2,53	3,71	4,16	4,89	6,01	1,91	3,09	3,54	4,27	5,39
10	1,75	2,57	2,87	3,39	4,16	1,17	1,99	2,29	2,81	3,58
20	1,24	1,81	2,03	2,39	2,94	0,70	1,27	1,49	1,85	2,40
30	0,93	1,37	1,53	1,80	2,22	0,43	0,87	1,03	1,40	1,72
45	0,70	1,03	1,15	1,35	1,66	0,24	0,57	0,69	0,89	1,20
60	0,51	0,75	0,83	0,98	1,22	0,09	0,33	0,41	0,56	0,80
120	0,31	0,45	0,50	0,59	0,72	—	0,11	0,16	0,25	0,38
180	0,22	0,33	0,37	0,43	0,53	—	0,03	0,07	0,13	0,23
240	0,18	0,27	0,30	0,35	0,43	—	—	0,03	0,08	0,16
	II кв					V кв				
0	7,11	10,49	11,74	13,84	17,04	4,79	8,17	9,42	11,52	14,72
5	2,40	3,58	4,03	4,76	5,88	0,25	1,43	1,88	2,61	3,73
10	1,63	2,45	2,75	3,27	4,04	—	0,46	0,76	1,28	2,05
20	1,12	1,69	1,91	2,27	2,82	—	—	0,13	0,49	1,04
30	0,82	1,26	1,42	1,69	2,11	—	—	—	0,20	0,52
45	0,60	0,93	1,05	1,25	1,56	—	—	—	—	0,25
60	0,41	0,65	0,73	0,88	1,12	—	—	—	—	0,03
120	0,22	0,36	0,41	0,50	0,63	—	—	—	—	—
180	0,14	0,25	0,29	0,35	0,45	—	—	—	—	—
240	0,11	0,20	0,23	0,28	0,36	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	7,02	10,40	11,65	13,75	16,95	—	—	1,22	3,32	6,52
5	2,31	3,49	3,94	4,67	5,79	—	—	—	—	—
10	1,54	2,36	2,66	3,18	3,95	—	—	—	—	—
20	1,03	1,60	1,82	2,18	2,73	—	—	—	—	—
30	0,73	1,17	1,33	1,60	2,02	—	—	—	—	—
45	0,51	0,84	0,96	1,16	1,47	—	—	—	—	—
60	0,32	0,56	0,64	0,79	1,03	—	—	—	—	—
120	0,14	0,28	0,33	0,42	0,55	—	—	—	—	—
180	0,06	0,17	0,21	0,27	0,37	—	—	—	—	—
240	0,03	0,12	0,15	0,20	0,28	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 10а''

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	4,25	5,44	5,70	6,27	7,09	3,59	4,78	5,04	5,61	6,43
5	1,79	2,30	2,41	2,64	2,99	1,17	1,68	1,79	2,01	2,37
10	1,35	1,73	1,81	1,99	2,25	0,77	1,15	1,23	1,41	1,67
20	0,84	1,07	1,13	1,24	1,40	0,30	0,53	0,59	0,70	0,86
30	0,61	0,82	0,85	0,94	1,06	0,14	0,32	0,35	0,44	0,56
45	0,48	0,61	0,64	0,70	0,79	0,02	0,15	0,18	0,24	0,33
60	0,38	0,49	0,51	0,56	0,63	—	0,07	0,09	0,14	0,21
120	0,22	0,29	0,30	0,33	0,37	—	—	—	—	0,03
180	0,16	0,21	0,22	0,24	0,27	—	—	—	—	—
240	0,14	0,17	0,18	0,20	0,23	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	4,12	5,31	5,57	5,14	6,96	1,80	2,99	3,25	3,82	4,64
5	1,66	2,17	2,28	2,51	2,86	—	0,02	0,13	0,36	0,71
10	1,23	1,61	1,69	1,87	2,13	—	—	—	—	0,14
20	0,72	0,95	1,01	1,12	1,28	—	—	—	—	—
30	0,53	0,71	0,74	0,83	0,95	—	—	—	—	—
45	0,38	0,51	0,54	0,60	0,69	—	—	—	—	—
60	0,28	0,39	0,41	0,46	0,53	—	—	—	—	—
120	0,13	0,20	0,21	0,24	0,28	—	—	—	—	—
180	0,08	0,13	0,14	0,16	0,19	—	—	—	—	—
240	0,07	0,10	0,11	0,13	0,16	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	4,03	5,22	5,48	6,05	6,87	—	—	—	—	—
5	1,57	2,08	2,19	2,42	2,77	—	—	—	—	—
10	1,14	1,52	1,60	1,78	2,04	—	—	—	—	—
20	0,63	0,86	0,92	1,03	1,19	—	—	—	—	—
30	0,44	0,62	0,65	0,74	0,86	—	—	—	—	—
45	0,29	0,42	0,45	0,51	0,60	—	—	—	—	—
60	0,19	0,30	0,32	0,37	0,41	—	—	—	—	—
120	0,05	0,12	0,13	0,16	0,20	—	—	—	—	—
180	—	0,05	0,06	0,08	0,11	—	—	—	—	—
240	—	0,02	0,03	0,05	0,08	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 106

l_p	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,47	3,12	3,42	3,76	4,20	1,79	2,46	2,76	3,10	3,51
5	1,55	1,96	2,15	2,36	2,64	0,93	1,34	1,53	1,74	2,02
10	1,18	1,51	1,66	1,82	2,04	0,60	0,93	1,03	1,24	1,46
20	0,85	1,04	1,14	1,30	1,41	0,31	0,50	0,60	0,76	0,87
30	0,62	0,79	0,89	0,95	1,06	0,12	0,29	0,39	0,45	0,56
45	0,47	0,60	0,66	0,72	0,80	0,01	0,14	0,20	0,26	0,34
60	0,38	0,48	0,53	0,58	0,65	—	0,06	0,11	0,16	0,23
120	0,22	0,28	0,31	0,34	0,38	—	—	—	—	0,04
180	0,16	0,21	0,23	0,25	0,28	—	—	—	—	—
240	0,13	0,17	0,18	0,20	0,22	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	2,34	2,99	3,29	3,63	4,07	—	0,67	1,97	1,31	1,75
5	1,42	1,83	2,02	2,23	2,51	—	—	—	0,08	0,26
10	1,06	1,39	1,54	1,70	1,92	—	—	—	—	—
20	0,73	0,92	1,02	1,18	1,29	—	—	—	—	—
30	0,51	0,68	0,78	0,84	0,95	—	—	—	—	—
45	0,37	0,50	0,56	0,62	0,70	—	—	—	—	—
60	0,28	0,38	0,43	0,48	0,55	—	—	—	—	—
120	0,13	0,19	0,22	0,25	0,29	—	—	—	—	—
180	0,08	0,13	0,15	0,17	0,20	—	—	—	—	—
240	0,06	0,10	0,11	0,13	0,15	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,26	2,90	3,20	3,54	3,98	—	—	—	—	—
5	1,33	1,74	1,93	2,14	2,42	—	—	—	—	—
10	0,97	1,30	1,45	1,61	1,83	—	—	—	—	—
20	0,64	0,83	0,93	1,09	1,20	—	—	—	—	—
30	0,42	0,59	0,69	0,75	0,86	—	—	—	—	—
45	0,28	0,41	0,47	0,53	0,61	—	—	—	—	—
60	0,19	0,29	0,34	0,39	0,46	—	—	—	—	—
120	0,05	0,11	0,14	0,17	0,21	—	—	—	—	—
180	—	0,05	0,07	0,09	0,12	—	—	—	—	—
240	—	0,02	0,03	0,05	0,07	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 10в

t_D	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,42	4,64	5,10	5,80	6,73	2,76	3,98	4,44	5,14	6,07
5	1,77	2,40	2,64	3,00	3,48	1,15	1,78	2,02	2,38	2,86
10	1,30	1,76	1,94	2,20	2,55	0,72	1,18	1,36	1,62	1,97
20	0,94	1,24	1,36	1,60	1,76	0,40	0,70	0,82	1,06	1,22
30	0,71	0,96	1,06	1,20	1,39	0,21	0,46	0,56	0,70	0,89
45	0,61	0,70	0,77	0,87	1,01	0,05	0,24	0,31	0,41	0,55
60	0,39	0,53	0,61	0,70	0,80	—	0,11	0,19	0,28	0,38
120	0,24	0,33	0,36	0,41	0,48	—	—	0,02	0,07	0,14
180	0,17	0,23	0,26	0,29	0,34	—	—	—	—	0,04
240	0,14	0,19	0,21	0,24	0,28	—	—	—	—	0,01
	II кв					V кв				
0	3,29	4,51	4,97	5,67	6,60	0,97	2,31	2,65	3,35	4,28
5	1,64	2,27	2,51	2,87	3,35	—	0,12	0,36	0,72	1,20
10	1,18	1,64	1,82	2,08	2,43	—	—	—	—	0,44
20	0,82	1,12	1,21	1,48	1,64	—	—	—	—	—
30	0,60	0,85	0,95	1,09	1,28	—	—	—	—	—
45	0,41	0,60	0,67	0,77	0,91	—	—	—	—	—
60	0,29	0,43	0,51	0,60	0,70	—	—	—	—	—
120	0,15	0,24	0,27	0,32	0,39	—	—	—	—	—
180	0,09	0,15	0,18	0,21	0,26	—	—	—	—	—
240	0,07	0,12	0,14	0,17	0,21	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	3,20	4,42	4,88	5,88	6,51	—	—	—	—	—
5	1,55	2,18	2,42	2,78	3,26	—	—	—	—	—
10	1,09	1,55	1,73	1,99	2,34	—	—	—	—	—
20	0,73	1,03	1,15	1,39	1,55	—	—	—	—	—
30	0,51	0,76	0,86	1,00	1,19	—	—	—	—	—
45	0,32	0,51	0,58	0,68	0,82	—	—	—	—	—
60	0,20	0,34	0,42	0,51	0,61	—	—	—	—	—
120	0,07	0,16	0,13	0,24	0,31	—	—	—	—	—
180	0,01	0,07	0,10	0,13	0,18	—	—	—	—	—
240	—	0,04	0,06	0,09	0,16	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 10г

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,43	3,09	3,27	3,72	4,25	1,71	2,37	2,55	3,00	3,53
5	1,62	2,06	2,18	2,48	2,83	0,96	1,40	1,52	1,82	2,17
10	1,25	1,60	1,69	1,92	2,19	0,62	0,97	1,06	1,29	1,56
20	0,80	1,01	1,10	1,22	1,46	0,22	0,43	0,52	0,64	0,88
30	0,60	0,76	0,81	0,92	1,05	0,06	0,22	0,27	0,38	0,51
45	0,44	0,56	0,59	0,67	0,76	—	0,08	0,11	0,19	0,28
60	0,35	0,44	0,47	0,53	0,60	—	—	0,03	0,09	0,16
120	0,20	0,26	0,27	0,31	0,35	—	—	—	—	—
180	0,16	0,20	0,21	0,24	0,27	—	—	—	—	—
240	0,12	0,16	0,17	0,19	0,22	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	2,30	2,96	3,14	3,59	4,12	—	0,32	0,50	0,95	1,48
5	1,49	1,93	2,05	2,35	2,70	—	—	—	—	0,31
10	1,13	1,48	1,57	1,80	2,07	—	—	—	—	—
20	0,63	0,89	0,98	1,10	1,34	—	—	—	—	—
30	0,48	0,64	0,69	0,80	0,93	—	—	—	—	—
45	0,33	0,45	0,48	0,56	0,65	—	—	—	—	—
60	0,24	0,33	0,36	0,42	0,49	—	—	—	—	—
120	0,11	0,17	0,18	0,22	0,26	—	—	—	—	—
180	0,08	0,12	0,13	0,16	0,19	—	—	—	—	—
240	0,05	0,09	0,10	0,12	0,15	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,20	2,86	3,04	3,49	4,02	—	—	—	—	—
5	1,39	1,83	1,95	2,25	2,60	—	—	—	—	—
10	1,03	1,38	1,47	1,70	1,97	—	—	—	—	—
20	0,58	0,79	0,88	1,00	1,24	—	—	—	—	—
30	0,39	0,55	0,60	0,71	0,84	—	—	—	—	—
45	0,24	0,36	0,39	0,47	0,56	—	—	—	—	—
60	0,15	0,24	0,27	0,33	0,40	—	—	—	—	—
120	0,02	0,08	0,09	0,13	0,17	—	—	—	—	—
180	0,00	0,03	0,04	0,07	0,10	—	—	—	—	—
240	—	—	0,01	0,03	0,06	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 10д

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	4,14	5,07	5,56	5,83	6,58	3,42	4,35	4,84	5,17	5,86
5	2,02	2,43	2,72	2,88	3,22	1,36	1,82	2,06	2,22	2,56
10	1,44	1,83	1,94	2,13	2,39	0,81	1,20	1,31	1,50	1,76
20	1,04	1,28	1,37	1,49	1,71	0,46	0,70	0,79	0,91	1,13
30	0,84	1,03	1,09	1,20	1,34	0,30	0,49	0,55	0,66	0,80
45	0,61	0,71	0,79	0,87	0,97	0,13	0,23	0,31	0,39	0,49
60	0,48	0,58	0,62	0,68	0,76	0,04	0,14	0,18	0,24	0,32
120	0,29	0,36	0,38	0,42	0,47	—	—	0,02	0,06	0,11
180	0,21	0,26	0,27	0,30	0,34	—	—	—	—	0,03
240	0,18	0,22	0,23	0,25	0,28	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	4,01	4,94	5,43	5,76	6,45	1,37	2,50	2,79	3,12	3,81
5	1,89	2,35	2,59	2,75	3,09	—	—	0,20	0,36	0,70
10	1,32	1,71	1,82	2,01	2,27	—	—	—	—	0,07
20	0,92	1,16	1,25	1,37	1,59	—	—	—	—	—
30	0,72	0,91	0,97	1,08	1,22	—	—	—	—	—
45	0,50	0,60	0,68	0,76	0,86	—	—	—	—	—
60	0,37	0,47	0,51	0,57	0,65	—	—	—	—	—
120	0,20	0,27	0,29	0,33	0,38	—	—	—	—	—
180	0,13	0,18	0,19	0,22	0,26	—	—	—	—	—
240	0,11	0,15	0,16	0,18	0,21	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	3,91	4,84	5,33	5,66	6,35	—	—	—	—	—
5	1,79	2,25	2,49	2,65	2,99	—	—	—	—	—
10	1,22	1,61	1,72	1,91	2,17	—	—	—	—	—
20	0,82	1,06	1,15	1,27	1,49	—	—	—	—	—
30	0,68	0,82	0,88	0,99	1,13	—	—	—	—	—
45	0,41	0,51	0,59	0,67	0,77	—	—	—	—	—
60	0,28	0,38	0,42	0,48	0,56	—	—	—	—	—
120	0,11	0,18	0,20	0,24	0,29	—	—	—	—	—
180	0,04	0,09	0,10	0,13	0,17	—	—	—	—	—
240	0,02	0,06	0,07	0,09	0,12	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 10е

$t_{в}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,36	3,84	4,12	4,62	5,36	2,14	3,12	3,40	3,90	4,61
5	2,10	2,82	3,03	3,40	3,84	1,44	2,16	2,37	2,74	3,28
10	1,67	2,24	2,42	2,70	3,13	1,04	1,61	1,79	2,04	2,50
20	1,18	1,58	1,69	1,90	2,20	0,60	1,00	1,11	1,32	1,62
30	0,90	1,20	1,29	1,45	1,68	0,36	0,66	0,75	0,91	1,14
45	0,65	0,87	0,94	1,05	1,22	0,17	0,39	0,46	0,57	0,74
60	0,52	0,69	0,74	0,83	0,96	0,08	0,25	0,30	0,39	0,52
120	0,31	0,42	0,44	0,50	0,58	—	0,06	0,08	0,14	0,22
180	0,21	0,28	0,30	0,34	0,40	—	—	—	0,03	0,09
240	0,17	0,22	0,24	0,27	0,31	—	—	—	—	0,03
	II кв					V кв				
0	2,73	3,71	3,99	4,49	5,23	0,09	1,07	1,35	1,85	2,59
5	1,97	2,69	2,90	3,27	3,81	—	0,30	0,51	0,88	1,42
10	1,55	2,12	2,30	2,58	3,01	—	—	0,10	0,38	0,81
20	1,06	1,46	1,57	1,78	2,08	—	—	—	—	0,12
30	0,78	1,08	1,17	1,33	1,56	—	—	—	—	—
45	0,54	0,76	0,83	0,94	1,11	—	—	—	—	—
60	0,41	0,58	0,63	0,72	0,85	—	—	—	—	—
120	0,22	0,33	0,35	0,41	0,49	—	—	—	—	—
180	0,13	0,20	0,22	0,26	0,32	—	—	—	—	—
240	0,10	0,15	0,17	0,20	0,21	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,63	3,61	3,89	4,39	5,13	—	—	—	—	—
5	1,87	2,59	2,80	3,17	3,71	—	—	—	—	—
10	1,45	2,02	2,20	2,48	2,91	—	—	—	—	—
20	0,96	1,36	1,47	1,68	1,98	—	—	—	—	—
30	0,69	0,99	1,08	1,24	1,47	—	—	—	—	—
45	0,45	0,67	0,74	0,85	1,02	—	—	—	—	—
60	0,32	0,49	0,54	0,63	0,76	—	—	—	—	—
120	0,13	0,24	0,26	0,32	0,40	—	—	—	—	—
180	0,04	0,11	0,13	0,17	0,23	—	—	—	—	—
240	0,01	0,06	0,08	0,11	0,15	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 12а

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,13	2,80	3,15	3,50	4,11	1,47	2,14	2,49	2,84	3,45
5	1,34	1,76	1,98	2,20	2,58	0,72	1,14	1,36	1,58	1,96
10	1,04	1,36	1,53	1,70	1,99	0,46	0,78	0,95	1,12	1,41
20	0,70	0,92	1,04	1,15	1,35	0,16	0,38	0,58	0,61	0,81
30	0,54	0,71	0,80	0,89	1,04	0,04	0,21	0,30	0,39	0,54
45	0,43	0,56	0,63	0,67	0,82	—	0,10	0,17	0,21	0,36
60	0,35	0,46	0,52	0,53	0,63	—	0,04	0,10	0,16	0,26
120	0,24	0,32	0,36	0,40	0,47	—	—	0,02	0,06	0,13
180	0,20	0,26	0,29	0,32	0,37	—	—	—	0,02	0,07
240	0,17	0,22	0,25	0,28	0,33	—	—	—	0,01	0,06
	II кв					V кв				
0	2,00	2,67	3,02	3,37	3,98	—	0,35	0,70	1,05	1,66
5	1,21	1,63	1,85	2,07	2,45	—	—	—	—	0,30
10	0,92	1,24	1,41	1,58	1,87	—	—	—	—	—
20	0,58	0,80	0,92	1,03	1,23	—	—	—	—	—
30	0,43	0,60	0,69	0,78	0,93	—	—	—	—	—
45	0,33	0,46	0,53	0,57	0,72	—	—	—	—	—
60	0,25	0,36	0,42	0,48	0,58	—	—	—	—	—
120	0,15	0,23	0,27	0,31	0,38	—	—	—	—	—
180	0,12	0,18	0,21	0,24	0,29	—	—	—	—	—
240	0,10	0,15	0,18	0,21	0,26	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	1,91	2,58	2,93	3,28	3,89	—	—	—	—	—
5	1,12	1,54	1,76	1,98	2,36	—	—	—	—	—
10	0,83	1,15	1,32	1,49	1,76	—	—	—	—	—
20	0,49	0,71	0,83	0,94	1,14	—	—	—	—	—
30	0,34	0,51	0,60	0,69	0,84	—	—	—	—	—
45	0,24	0,37	0,44	0,48	0,63	—	—	—	—	—
60	0,16	0,27	0,33	0,39	0,49	—	—	—	—	—
120	0,07	0,15	0,19	0,23	0,30	—	—	—	—	—
180	0,04	0,10	0,13	0,16	0,21	—	—	—	—	—
240	0,02	0,07	0,10	0,13	0,18	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 126

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,13	2,80	3,15	3,50	4,11	1,47	2,14	2,49	2,84	3,45
5	1,34	1,76	1,98	2,20	2,58	0,72	1,14	1,36	1,58	1,96
10	1,04	1,36	1,53	1,70	1,99	0,46	0,78	0,95	1,12	1,41
20	0,70	0,92	1,01	1,15	1,35	0,16	0,38	0,50	0,61	0,81
30	0,54	0,71	0,80	0,91	1,04	0,04	0,21	0,30	0,41	0,54
45	0,43	0,56	0,63	0,70	0,82	—	0,10	0,17	0,24	0,36
60	0,35	0,46	0,52	0,58	0,68	—	0,04	0,10	0,16	0,26
120	0,24	0,32	0,36	0,40	0,47	—	—	0,02	0,06	0,13
180	0,20	0,26	0,29	0,32	0,37	—	—	—	0,02	0,07
240	0,17	0,22	0,25	0,28	0,33	—	—	—	0,01	0,06
	II кв					V кв				
0	2,00	2,67	3,02	3,37	3,96	—	0,35	0,70	1,05	1,66
5	1,21	1,63	1,85	2,07	2,45	—	—	—	—	0,30
10	0,92	1,24	1,41	1,58	1,87	—	—	—	—	—
20	0,58	0,80	0,92	1,03	1,23	—	—	—	—	—
30	0,43	0,60	0,69	0,80	0,93	—	—	—	—	—
45	0,33	0,46	0,53	0,60	0,72	—	—	—	—	—
60	0,25	0,36	0,42	0,48	0,58	—	—	—	—	—
120	0,15	0,23	0,27	0,31	0,38	—	—	—	—	—
180	0,12	0,18	0,21	0,24	0,29	—	—	—	—	—
240	0,10	0,15	0,18	0,21	0,26	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	1,91	2,58	2,93	3,28	3,89	—	—	—	—	—
5	1,12	1,54	1,76	1,98	2,36	—	—	—	—	—
10	0,83	1,15	1,32	1,49	1,78	—	—	—	—	—
20	0,49	0,71	0,83	0,94	1,14	—	—	—	—	—
30	0,34	0,51	0,60	0,71	0,84	—	—	—	—	—
45	0,24	0,37	0,44	0,51	0,63	—	—	—	—	—
60	0,16	0,27	0,33	0,39	0,49	—	—	—	—	—
120	0,07	0,15	0,19	0,23	0,30	—	—	—	—	—
180	0,04	0,10	0,13	0,16	0,21	—	—	—	—	—
240	0,02	0,07	0,10	0,13	0,18	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 12в

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,58	4,90	5,40	6,15	7,15	2,98	4,30	4,80	5,55	6,55
5	1,72	2,35	2,59	2,95	3,43	1,15	1,78	2,02	2,38	2,86
10	1,26	1,72	1,90	2,16	2,34	0,72	1,18	1,36	1,62	1,97
20	0,90	1,34	1,37	1,56	1,72	0,40	0,74	0,87	1,06	1,22
30	0,67	0,94	1,05	1,19	1,35	0,21	0,48	0,59	0,73	0,89
45	0,48	0,67	0,74	0,84	0,98	0,05	0,21	0,31	0,41	0,55
60	0,39	0,50	0,58	0,68	0,78	—	0,11	0,19	0,29	0,39
120	0,24	0,33	0,34	0,39	0,46	—	—	0,02	0,07	0,14
180	0,17	0,23	0,26	0,29	0,34	—	—	—	—	0,04
210	0,14	0,19	0,21	0,24	0,27	—	—	—	—	0,01
	II кв					V кв				
0	3,45	4,77	5,27	6,02	7,02	1,45	2,77	3,27	4,02	5,02
5	1,59	2,22	2,46	2,82	2,30	—	0,32	0,56	0,92	1,40
10	1,14	1,60	1,78	2,04	2,22	—	—	—	0,26	0,61
20	0,78	1,22	1,25	1,44	1,60	—	—	—	—	—
30	0,56	0,83	0,94	1,08	1,24	—	—	—	—	—
45	0,38	0,57	0,64	0,74	0,88	—	—	—	—	—
60	0,29	0,40	0,48	0,58	0,68	—	—	—	—	—
120	0,15	0,24	0,25	0,30	0,37	—	—	—	—	—
180	0,09	0,15	0,18	0,21	0,25	—	—	—	—	—
240	0,07	0,12	0,14	0,17	0,20	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	3,36	4,68	5,18	5,93	6,93	—	—	—	—	—
5	1,50	2,13	2,37	2,73	3,21	—	—	—	—	—
10	1,05	1,51	1,69	1,95	2,13	—	—	—	—	—
20	0,69	1,03	1,16	1,35	1,51	—	—	—	—	—
30	0,47	0,74	0,85	0,99	1,15	—	—	—	—	—
45	0,29	0,48	0,55	0,65	0,79	—	—	—	—	—
60	0,20	0,31	0,39	0,49	0,59	—	—	—	—	—
120	0,07	0,16	0,17	0,22	0,29	—	—	—	—	—
180	0,01	0,07	0,10	0,13	0,17	—	—	—	—	—
240	—	0,04	0,06	0,09	0,12	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 12г

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,43	3,09	3,27	3,72	4,25	1,71	2,37	2,55	3,00	3,53
5	1,62	2,06	2,18	2,48	2,83	0,96	1,40	1,52	1,82	2,17
10	1,25	1,60	1,69	1,92	2,19	0,62	0,97	1,06	1,29	1,56
20	0,80	1,01	1,13	1,22	1,39	0,22	0,43	0,55	0,54	0,91
30	0,60	0,76	0,83	0,92	1,05	0,06	0,22	0,29	0,38	0,51
45	0,44	0,56	0,59	0,67	0,76	—	0,08	0,11	0,19	0,28
60	0,35	0,44	0,47	0,53	0,60	—	—	0,03	0,09	0,16
120	0,20	0,26	0,27	0,31	0,35	—	—	—	—	—
180	0,16	0,20	0,21	0,24	0,27	—	—	—	—	—
240	0,12	0,16	0,17	0,19	0,22	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	2,30	2,96	3,14	3,59	4,12	—	0,32	0,50	0,95	1,48
5	1,49	1,93	2,05	2,35	2,70	—	—	—	—	0,31
10	1,13	1,48	1,57	1,80	2,07	—	—	—	—	—
20	0,68	0,89	1,01	1,10	1,27	—	—	—	—	—
30	0,48	0,64	0,71	0,80	0,93	—	—	—	—	—
45	0,33	0,45	0,48	0,56	0,65	—	—	—	—	—
60	0,24	0,33	0,36	0,42	0,49	—	—	—	—	—
120	0,11	0,17	0,18	0,22	0,26	—	—	—	—	—
180	0,08	0,12	0,13	0,16	0,19	—	—	—	—	—
240	0,05	0,09	0,10	0,12	0,15	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,20	2,86	3,04	3,49	4,02	—	—	—	—	—
5	1,39	1,83	1,95	2,25	2,60	—	—	—	—	—
10	1,03	1,38	1,47	1,70	1,97	—	—	—	—	—
20	0,58	0,79	0,91	1,00	1,17	—	—	—	—	—
30	0,39	0,55	0,62	0,71	0,84	—	—	—	—	—
45	0,24	0,36	0,39	0,47	0,56	—	—	—	—	—
60	0,15	0,24	0,27	0,33	0,40	—	—	—	—	—
120	0,02	0,08	0,09	0,13	0,17	—	—	—	—	—
180	—	0,03	0,04	0,07	0,10	—	—	—	—	—
240	—	—	0,01	0,03	0,06	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 12д

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	,33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,43	3,09	3,27	3,72	1,25	1,71	2,37	2,55	3,00	3,53
5	1,62	2,06	2,18	2,48	2,83	0,96	1,40	1,52	1,82	2,17
10	1,25	1,60	1,69	1,92	2,19	0,62	0,97	1,06	1,29	1,56
20	0,80	1,01	1,11	1,22	1,39	0,22	0,43	0,53	0,64	0,81
30	0,60	0,76	0,84	0,92	1,03	0,06	0,22	0,30	0,38	0,49
45	0,44	0,56	0,59	0,67	0,76	—	0,08	0,11	0,19	0,28
60	0,35	0,44	0,47	0,53	0,60	—	—	0,03	0,09	0,16
120	0,20	0,26	0,27	0,31	0,35	—	—	—	—	—
180	0,16	0,20	0,21	0,24	0,27	—	—	—	—	—
240	0,12	0,16	0,17	0,19	0,22	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	2,30	2,96	3,14	3,59	4,12	—	—	—	—	—
5	1,49	1,93	2,05	2,35	2,70	—	—	—	—	—
10	1,13	1,48	1,57	1,80	2,07	—	—	—	—	—
20	0,68	0,89	0,99	1,10	1,27	—	—	—	—	—
30	0,48	0,64	0,72	0,80	0,91	—	—	—	—	—
45	0,33	0,45	0,48	0,56	0,65	—	—	—	—	—
60	0,24	0,33	0,36	0,42	0,49	—	—	—	—	—
120	0,11	0,17	0,18	0,22	0,26	—	—	—	—	—
180	0,08	0,12	0,13	0,16	0,19	—	—	—	—	—
240	0,05	0,09	0,10	0,12	0,15	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,20	2,86	3,04	3,49	4,02	—	—	—	—	—
5	1,39	1,83	1,95	2,25	2,60	—	—	—	—	—
10	1,03	1,38	1,47	1,70	1,97	—	—	—	—	—
20	0,58	0,79	0,89	1,00	1,17	—	—	—	—	—
30	0,39	0,55	0,63	0,71	0,82	—	—	—	—	—
45	0,24	0,36	0,39	0,47	0,56	—	—	—	—	—
60	0,15	0,24	0,27	0,33	0,40	—	—	—	—	—
120	0,02	0,08	0,09	0,13	0,17	—	—	—	—	—
180	—	0,03	0,04	0,07	0,10	—	—	—	—	—
240	—	—	0,01	0,03	0,06	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 13а

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	1,13	1,68	1,70	1,98	2,34	0,41	0,96	0,98	1,26	1,62
5	0,90	1,34	1,36	1,58	1,87	0,24	0,68	0,70	0,92	1,21
10	0,67	1,07	1,12	1,20	1,30	0,14	0,44	0,49	0,57	0,67
20	0,42	0,62	0,74	0,79	0,93	—	0,04	0,16	0,21	0,35
30	0,34	0,47	0,52	0,60	0,74	—	—	—	0,09	0,20
45	0,27	0,38	0,41	0,49	0,57	—	—	—	0,01	0,10
60	0,22	0,31	0,34	0,39	0,47	—	—	—	—	—
120	0,13	0,20	0,22	0,25	0,30	—	—	—	—	—
180	0,10	0,14	0,16	0,19	0,22	—	—	—	—	—
240	0,08	0,12	0,13	0,15	0,19	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	1,00	1,55	1,57	1,85	2,21	—	—	—	—	—
5	0,77	1,21	1,23	1,45	1,74	—	—	—	—	—
10	0,55	0,95	1,00	1,08	1,18	—	—	—	—	—
20	0,31	0,50	0,62	0,67	0,81	—	—	—	—	—
30	0,22	0,35	0,40	0,48	0,62	—	—	—	—	—
45	0,16	0,27	0,30	0,38	0,47	—	—	—	—	—
60	0,11	0,20	0,23	0,28	0,36	—	—	—	—	—
120	0,04	0,11	0,13	0,16	0,21	—	—	—	—	—
180	0,02	0,06	0,08	0,11	0,14	—	—	—	—	—
240	0,01	0,05	0,06	0,08	0,12	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	0,90	1,45	1,47	1,75	2,11	—	—	—	—	—
5	0,67	1,11	1,13	1,35	1,64	—	—	—	—	—
10	0,45	0,85	0,90	0,98	1,08	—	—	—	—	—
20	0,21	0,40	0,52	0,57	0,71	—	—	—	—	—
30	0,13	0,26	0,31	0,39	0,58	—	—	—	—	—
45	0,07	0,18	0,21	0,29	0,38	—	—	—	—	—
60	0,02	0,11	0,14	0,19	0,27	—	—	—	—	—
120	—	0,02	0,04	0,07	0,12	—	—	—	—	—
180	—	—	—	0,02	0,05	—	—	—	—	—
240	—	—	—	—	0,03	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 136

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	1,17	1,63	1,79	2,09	2,48	0,51	0,97	1,13	1,43	1,82
5	0,86	1,20	1,32	1,54	1,83	0,24	0,58	0,70	0,92	1,21
10	0,62	1,02	1,07	1,15	1,25	0,14	0,44	0,49	0,57	0,67
20	0,42	0,58	0,69	0,75	0,89	—	0,04	0,15	0,21	0,35
30	0,33	0,46	0,51	0,59	0,70	—	—	0,01	0,09	0,20
45	0,26	0,37	0,40	0,47	0,56	—	—	—	0,01	0,10
60	0,21	0,30	0,33	0,38	0,45	—	—	—	—	0,03
120	0,13	0,19	0,21	0,24	0,29	—	—	—	—	—
180	0,10	0,14	0,16	0,18	0,21	—	—	—	—	—
240	0,08	0,12	0,13	0,15	0,18	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	1,04	1,50	1,66	1,96	2,35	—	—	—	—	—
5	0,73	1,07	1,19	1,41	1,70	—	—	—	—	—
10	0,50	0,90	0,65	1,03	1,13	—	—	—	—	—
20	0,30	0,46	0,57	0,63	0,77	—	—	—	—	—
30	0,22	0,35	0,40	0,48	0,59	—	—	—	—	—
45	0,16	0,27	0,30	0,37	0,46	—	—	—	—	—
60	0,11	0,20	0,23	0,28	0,35	—	—	—	—	—
120	0,04	0,10	0,12	0,15	0,20	—	—	—	—	—
180	0,02	0,06	0,08	0,10	0,12	—	—	—	—	—
240	0,01	0,05	0,06	0,08	0,11	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	0,95	1,41	1,57	1,87	2,26	—	—	—	—	—
5	0,64	0,98	1,10	1,32	1,61	—	—	—	—	—
10	0,41	0,81	0,86	0,94	1,04	—	—	—	—	—
20	0,21	0,37	0,48	0,54	0,68	—	—	—	—	—
30	0,13	0,26	0,31	0,39	0,50	—	—	—	—	—
45	0,07	0,18	0,21	0,28	0,37	—	—	—	—	—
60	0,02	0,11	0,14	0,19	0,26	—	—	—	—	—
120	—	0,02	0,04	0,07	0,12	—	—	—	—	—
180	—	—	—	0,02	0,05	—	—	—	—	—
240	—	—	—	—	0,03	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 13в

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	1,17	1,63	1,79	2,09	2,48	0,51	0,97	1,13	1,43	1,82
5	0,86	1,20	1,32	1,54	1,83	0,24	0,58	0,70	0,92	1,21
10	0,62	1,02	1,07	1,15	1,25	0,14	0,44	0,49	0,57	0,67
20	0,42	0,58	0,64	0,74	0,89	—	0,04	0,10	0,20	0,35
30	0,33	0,46	0,51	0,59	0,70	—	—	0,01	0,09	0,20
45	0,26	0,37	0,40	0,47	0,56	—	—	—	0,01	0,10
60	0,21	0,30	0,33	0,38	0,45	—	—	—	—	0,03
120	0,13	0,19	0,21	0,24	0,29	—	—	—	—	—
180	0,10	0,14	0,16	0,18	0,21	—	—	—	—	—
240	0,08	0,12	0,13	0,15	0,18	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	1,04	1,50	1,66	1,96	2,35	—	—	—	—	0,03
5	0,73	1,07	1,19	1,41	1,70	—	—	—	—	—
10	0,50	0,90	0,95	1,03	1,13	—	—	—	—	—
20	0,30	0,46	0,52	0,62	0,77	—	—	—	—	—
30	0,22	0,35	0,40	0,48	0,59	—	—	—	—	—
45	0,16	0,27	0,30	0,37	0,46	—	—	—	—	—
60	0,11	0,20	0,23	0,28	0,35	—	—	—	—	—
120	0,04	0,10	0,12	0,15	0,20	—	—	—	—	—
180	0,02	0,06	0,08	0,10	0,13	—	—	—	—	—
240	0,01	0,05	0,06	0,08	0,11	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	0,95	1,41	1,57	1,87	2,26	—	—	—	—	—
5	0,64	0,98	1,10	1,32	1,61	—	—	—	—	—
10	0,41	0,81	0,86	0,94	1,04	—	—	—	—	—
20	0,21	0,37	0,43	0,53	0,68	—	—	—	—	—
30	0,13	0,26	0,31	0,39	0,50	—	—	—	—	—
45	0,07	0,18	0,21	0,28	0,37	—	—	—	—	—
60	0,02	0,11	0,14	0,19	0,26	—	—	—	—	—
120	—	0,02	0,04	0,07	0,12	—	—	—	—	—
180	—	—	—	0,02	0,05	—	—	—	—	—
240	—	—	—	—	0,03	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 13г

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	0,43	0,57	0,61	0,70	0,82	—	—	0,01	0,10	0,22
5	0,38	0,50	0,54	0,62	0,72	—	—	—	0,05	0,15
10	0,34	0,45	0,48	0,55	0,64	—	—	—	0,01	0,10
20	0,28	0,36	0,39	0,45	0,52	—	—	—	—	0,02
30	0,24	0,32	0,34	0,39	0,45	—	—	—	—	—
45	0,22	0,28	0,30	0,35	0,41	—	—	—	—	—
60	0,19	0,25	0,27	0,31	0,36	—	—	—	—	—
120	0,15	0,19	0,21	0,24	0,28	—	—	—	—	—
180	0,13	0,17	0,18	0,21	0,24	—	—	—	—	—
240	0,12	0,15	0,17	0,19	0,22	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	0,30	0,44	0,48	0,57	0,69	—	—	—	—	—
5	0,25	0,37	0,41	0,49	0,59	—	—	—	—	—
10	0,22	0,33	0,36	0,43	0,52	—	—	—	—	—
20	0,16	0,24	0,27	0,33	0,40	—	—	—	—	—
30	0,13	0,21	0,23	0,28	0,34	—	—	—	—	—
45	0,12	0,18	0,20	0,25	0,31	—	—	—	—	—
60	0,09	0,15	0,17	0,21	0,26	—	—	—	—	—
120	0,06	0,11	0,12	0,15	0,19	—	—	—	—	—
180	0,05	0,09	0,10	0,13	0,16	—	—	—	—	—
240	0,04	0,08	0,09	0,12	0,15	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	0,21	0,35	0,39	0,48	0,60	—	—	—	—	—
5	0,16	0,28	0,32	0,40	0,50	—	—	—	—	—
10	0,13	0,24	0,27	0,34	0,43	—	—	—	—	—
20	0,07	0,15	0,18	0,24	0,31	—	—	—	—	—
30	0,04	0,12	0,14	0,19	0,25	—	—	—	—	—
45	0,03	0,09	0,11	0,16	0,22	—	—	—	—	—
60	—	0,06	0,08	0,12	0,17	—	—	—	—	—
120	—	0,03	0,04	0,07	0,11	—	—	—	—	—
180	—	0,01	0,02	0,05	0,08	—	—	—	—	—
240	—	—	0,01	0,04	0,07	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 13д

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	0,49	0,58	0,61	0,65	0,73	—	—	0,01	0,05	0,13
5	0,45	0,53	0,56	0,60	0,67	—	—	—	0,03	0,10
10	0,41	0,48	0,51	0,54	0,60	—	—	—	—	0,06
20	0,32	0,38	0,41	0,43	0,48	—	—	—	—	—
30	0,28	0,33	0,35	0,37	0,41	—	—	—	—	—
45	0,23	0,28	0,29	0,31	0,31	—	—	—	—	—
60	0,19	0,22	0,24	0,25	0,28	—	—	—	—	—
120	0,15	0,18	0,19	0,20	0,22	—	—	—	—	—
180	0,12	0,14	0,15	0,16	0,18	—	—	—	—	—
240	0,11	0,12	0,13	0,14	0,17	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	0,36	0,45	0,48	0,52	0,60	—	—	—	—	—
5	0,32	0,40	0,43	0,47	0,54	—	—	—	—	—
10	0,29	0,36	0,39	0,42	0,48	—	—	—	—	—
20	0,20	0,26	0,29	0,31	0,36	—	—	—	—	—
30	0,17	0,22	0,24	0,26	0,30	—	—	—	—	—
45	0,13	0,18	0,19	0,21	0,21	—	—	—	—	—
60	0,09	0,12	0,14	0,15	0,18	—	—	—	—	—
120	0,06	0,09	0,10	0,11	0,13	—	—	—	—	—
180	0,04	0,06	0,07	0,08	0,10	—	—	—	—	—
240	0,03	0,05	0,06	0,07	0,09	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	0,27	0,36	0,39	0,43	0,51	—	—	—	—	—
5	0,23	0,31	0,34	0,38	0,45	—	—	—	—	—
10	0,20	0,27	0,30	0,33	0,39	—	—	—	—	—
20	0,11	0,17	0,20	0,22	0,27	—	—	—	—	—
30	0,08	0,13	0,15	0,17	0,21	—	—	—	—	—
45	0,04	0,09	0,10	0,12	0,15	—	—	—	—	—
60	—	0,03	0,05	0,06	0,09	—	—	—	—	—
120	—	0,01	0,02	0,03	0,05	—	—	—	—	—
180	—	—	—	—	0,02	—	—	—	—	—
240	—	—	—	—	0,01	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 13е

$t_{в}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	0,51	0,62	0,66	0,71	0,80	—	0,02	0,06	0,11	0,20
5	0,46	0,56	0,59	0,64	0,72	—	—	0,02	0,07	0,15
10	0,41	0,50	0,53	0,57	0,65	—	—	—	0,03	0,11
20	0,34	0,41	0,43	0,47	0,53	—	—	—	—	0,03
30	0,27	0,33	0,35	0,38	0,43	—	—	—	—	—
45	0,24	0,29	0,30	0,33	0,37	—	—	—	—	—
60	0,21	0,25	0,27	0,29	0,33	—	—	—	—	—
120	0,15	0,18	0,19	0,21	0,24	—	—	—	—	—
180	0,12	0,15	0,16	0,17	0,19	—	—	—	—	—
240	0,10	0,12	0,13	0,14	0,16	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	0,38	0,49	0,53	0,58	0,67	—	—	—	—	—
5	0,33	0,43	0,46	0,51	0,59	—	—	—	—	—
10	0,29	0,38	0,41	0,45	0,53	—	—	—	—	—
20	0,22	0,29	0,31	0,35	0,41	—	—	—	—	—
30	0,16	0,22	0,24	0,27	0,32	—	—	—	—	—
45	0,14	0,18	0,19	0,23	0,27	—	—	—	—	—
60	0,11	0,15	0,17	0,19	0,23	—	—	—	—	—
120	0,06	0,09	0,10	0,12	0,15	—	—	—	—	—
180	0,04	0,07	0,08	0,09	0,11	—	—	—	—	—
240	0,03	0,05	0,06	0,07	0,09	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	0,29	0,40	0,44	0,49	0,58	—	—	—	—	—
5	0,24	0,34	0,37	0,42	0,50	—	—	—	—	—
10	0,20	0,29	0,32	0,36	0,44	—	—	—	—	—
20	0,13	0,20	0,22	0,26	0,32	—	—	—	—	—
30	0,07	0,13	0,15	0,18	0,23	—	—	—	—	—
45	0,05	0,10	0,11	0,14	0,18	—	—	—	—	—
60	0,02	0,06	0,08	0,10	0,14	—	—	—	—	—
120	—	0,01	0,02	0,04	0,07	—	—	—	—	—
180	—	—	—	0,01	0,03	—	—	—	—	—
240	—	—	—	—	0,01	—	—	—	—	—

Ливневый подрайон 14а

t _в	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,85	3,56	3,81	4,19	4,77	2,25	2,96	3,21	3,59	4,17
5	2,06	2,58	2,76	3,04	3,47	1,49	2,01	2,19	2,47	2,90
10	1,86	2,33	2,49	2,74	3,13	1,32	1,79	1,95	2,20	2,59
20	1,42	1,78	1,90	2,09	2,39	0,92	1,28	1,40	1,59	1,89
30	1,12	1,40	1,50	1,65	1,88	0,66	0,94	1,04	1,19	1,42
45	0,95	1,19	1,27	1,40	1,60	0,52	0,76	0,84	0,97	1,17
60	0,71	0,89	0,95	1,05	1,20	0,32	0,50	0,56	0,66	0,81
120	0,49	0,61	0,65	0,72	0,82	0,17	0,29	0,33	0,40	0,50
180	0,35	0,44	0,47	0,52	0,59	0,06	0,15	0,18	0,23	0,30
240	0,27	0,34	0,36	0,40	0,46	0,01	0,08	0,10	0,14	0,20
	II кв					V кв				
0	2,72	3,43	3,68	4,06	4,64	0,72	1,43	1,68	2,06	2,64
5	1,93	2,45	2,63	2,91	3,34	0,03	0,55	0,73	1,01	1,44
10	1,74	2,21	2,37	2,62	3,01	—	0,43	0,59	0,84	1,23
20	1,30	1,66	1,78	1,97	2,27	—	0,06	0,18	0,37	0,67
30	1,01	1,29	1,39	1,54	1,77	—	—	—	0,10	0,33
45	0,85	1,09	1,17	1,30	1,50	—	—	—	0,02	0,32
60	0,61	0,79	0,85	0,95	1,10	—	—	—	—	0,13
120	0,40	0,52	0,56	0,63	0,73	—	—	—	—	0,08
180	0,27	0,36	0,39	0,44	0,51	—	—	—	—	—
240	0,20	0,27	0,29	0,33	0,39	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,63	3,34	3,59	3,97	4,56	—	—	—	—	—
5	1,84	2,36	2,54	2,82	3,25	—	—	—	—	—
10	1,65	2,12	2,28	2,53	2,92	—	—	—	—	—
20	1,21	1,57	1,69	1,88	2,18	—	—	—	—	—
30	0,92	1,20	1,30	1,45	1,68	—	—	—	—	—
45	0,76	1,00	1,08	1,21	1,41	—	—	—	—	—
60	0,52	0,70	0,76	0,86	1,01	—	—	—	—	—
120	0,32	0,44	0,48	0,55	0,65	—	—	—	—	—
180	0,19	0,28	0,31	0,36	0,43	—	—	—	—	—
240	0,12	0,19	0,21	0,25	0,31	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 14a''

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	1,83	2,33	2,47	2,74	3,12	1,23	1,73	1,87	2,14	2,52
5	1,36	1,73	1,83	2,04	2,33	0,79	1,16	1,26	1,47	1,76
10	1,13	1,44	1,52	1,69	1,93	0,59	0,90	0,98	1,15	1,39
20	0,87	1,11	1,17	1,30	1,48	0,37	0,61	0,67	0,80	0,98
30	0,70	0,89	0,95	1,05	1,20	0,24	0,43	0,49	0,59	0,74
45	0,58	0,74	0,78	0,87	1,00	0,15	0,31	0,35	0,44	0,57
60	0,48	0,61	0,65	0,72	0,82	0,09	0,22	0,26	0,33	0,43
120	0,34	0,43	0,46	0,51	0,58	0,02	0,11	0,14	0,19	0,26
180	0,25	0,31	0,33	0,37	0,42	—	0,02	0,04	0,08	0,13
240	0,20	0,25	0,27	0,30	0,34	—	—	0,01	0,04	0,08
	II кв					V кв				
0	1,70	2,20	2,34	2,61	2,99	—	—	0,34	0,61	0,99
5	1,23	1,60	1,70	1,91	2,20	—	—	—	0,01	0,30
10	1,01	1,32	1,40	1,57	1,81	—	—	—	—	0,03
20	0,75	0,99	1,05	1,18	1,36	—	—	—	—	—
30	0,59	0,78	0,84	0,94	1,09	—	—	—	—	—
45	0,48	0,64	0,68	0,77	0,90	—	—	—	—	—
60	0,38	0,51	0,55	0,62	0,72	—	—	—	—	—
120	0,25	0,34	0,37	0,42	0,49	—	—	—	—	—
180	0,17	0,23	0,25	0,29	0,34	—	—	—	—	—
240	0,13	0,18	0,20	0,23	0,27	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	1,61	2,11	2,25	2,52	2,90	—	—	—	—	—
5	1,14	1,51	1,61	1,82	2,11	—	—	—	—	—
10	0,92	1,23	1,31	1,48	1,72	—	—	—	—	—
20	0,66	0,90	0,96	1,09	1,27	—	—	—	—	—
30	0,50	0,69	0,75	0,85	1,00	—	—	—	—	—
45	0,39	0,55	0,59	0,68	0,82	—	—	—	—	—
60	0,29	0,42	0,46	0,53	0,63	—	—	—	—	—
120	0,17	0,26	0,29	0,34	0,41	—	—	—	—	—
180	0,09	0,15	0,17	0,21	0,26	—	—	—	—	—
240	0,05	0,10	0,12	0,15	0,19	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 146

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,02	4,02	4,26	4,80	5,42	2,36	3,36	3,60	4,18	4,76
5	2,04	2,72	2,88	3,24	3,66	1,42	2,10	2,26	2,62	3,04
10	1,61	2,14	2,27	2,55	2,88	1,03	1,56	1,69	1,97	2,30
20	1,20	1,60	1,69	1,90	2,15	0,66	1,06	1,15	1,36	1,61
30	0,98	1,28	1,38	1,52	1,78	0,48	0,79	0,88	1,02	1,28
45	0,79	1,05	1,11	1,25	1,41	0,33	0,59	0,65	0,79	0,95
60	0,63	0,84	0,89	1,00	1,13	0,21	0,42	0,47	0,58	0,71
120	0,42	0,55	0,59	0,66	0,75	0,08	0,21	0,25	0,32	0,41
180	0,32	0,43	0,45	0,51	0,58	0,02	0,13	0,15	0,21	0,28
240	0,26	0,34	0,36	0,41	0,46	—	0,07	0,09	0,14	0,19
	II кв					V кв				
0	2,99	3,89	4,13	4,67	5,29	0,57	1,57	1,81	2,39	2,97
5	1,91	2,59	2,75	3,11	3,53	—	0,14	0,60	0,96	1,38
10	1,49	2,02	2,15	2,43	2,76	—	0,03	0,16	0,14	0,77
20	1,08	1,48	1,57	1,78	2,03	—	—	—	—	0,25
30	0,87	1,17	1,27	1,41	1,67	—	—	—	—	0,08
45	0,69	0,95	1,01	1,15	1,31	—	—	—	—	—
60	0,53	0,74	0,79	0,90	1,03	—	—	—	—	—
120	0,33	0,46	0,50	0,57	0,66	—	—	—	—	—
180	0,24	0,35	0,37	0,43	0,50	—	—	—	—	—
240	0,19	0,27	0,29	0,34	0,39	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,80	3,80	4,04	4,58	5,20	—	—	—	—	—
5	1,82	2,50	2,66	3,02	3,44	—	—	—	—	—
10	1,40	1,93	2,06	2,34	2,67	—	—	—	—	—
20	0,99	1,39	1,48	1,69	1,94	—	—	—	—	—
30	0,78	1,08	1,18	1,32	1,58	—	—	—	—	—
45	0,60	0,86	0,92	1,06	1,22	—	—	—	—	—
60	0,44	0,65	0,70	0,81	0,94	—	—	—	—	—
120	0,25	0,38	0,42	0,49	0,58	—	—	—	—	—
180	0,16	0,27	0,29	0,35	0,42	—	—	—	—	—
240	0,11	0,19	0,21	0,26	0,31	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 14в

t_D	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	4,47	5,80	6,24	6,99	8,14	3,87	5,20	5,64	6,39	7,54
5	2,30	2,97	3,21	3,59	4,17	1,73	2,40	2,64	3,02	3,60
10	1,79	2,32	2,50	2,80	3,26	1,25	1,78	1,96	2,26	2,72
20	1,35	1,75	1,88	2,10	2,44	0,85	1,25	1,38	1,60	1,94
30	1,06	1,37	1,47	1,65	1,92	0,60	0,91	1,01	1,19	1,46
45	0,77	1,00	1,07	1,20	1,40	0,34	0,57	0,64	0,77	0,97
60	0,61	0,79	0,85	0,95	1,10	0,22	0,40	0,46	0,56	0,71
120	0,38	0,50	0,54	0,60	0,70	0,06	0,18	0,22	0,28	0,38
180	0,29	0,38	0,41	0,46	0,53	—	0,09	0,12	0,17	0,24
240	0,24	0,31	0,33	0,37	0,43	—	0,05	0,07	0,11	0,17
	II кв					V кв				
0	4,34	5,67	6,11	6,86	8,01	2,31	3,67	4,11	4,86	6,01
5	2,17	2,84	3,08	3,46	4,01	0,27	0,94	1,18	1,56	2,14
10	1,67	2,20	2,38	2,68	3,14	—	0,42	0,60	0,90	1,36
20	1,23	1,63	1,76	1,98	2,32	—	0,03	0,16	0,38	0,72
30	0,95	1,26	1,36	1,54	1,81	—	—	—	0,10	0,37
45	0,67	0,90	0,97	1,10	1,30	—	—	—	—	0,12
60	0,51	0,69	0,75	0,85	1,00	—	—	—	—	0,03
120	0,29	0,41	0,45	0,51	0,61	—	—	—	—	—
180	0,21	0,30	0,33	0,38	0,45	—	—	—	—	—
240	0,17	0,24	0,26	0,30	0,36	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	4,25	5,58	6,02	6,77	7,92	—	—	—	—	—
5	2,08	2,75	2,99	3,87	3,95	—	—	—	—	—
10	1,58	2,11	2,29	2,59	3,05	—	—	—	—	—
20	1,14	1,54	1,67	1,89	2,23	—	—	—	—	—
30	0,86	1,17	1,27	1,45	1,72	—	—	—	—	—
45	0,58	0,81	0,88	1,01	1,21	—	—	—	—	—
60	0,42	0,60	0,66	0,76	0,91	—	—	—	—	—
120	0,21	0,33	0,37	0,43	0,53	—	—	—	—	—
180	0,13	0,22	0,25	0,30	0,37	—	—	—	—	—
240	0,09	0,16	0,18	0,22	0,28	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 14в''

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,86	4,76	5,05	5,49	6,14	3,26	4,16	4,45	4,89	5,51
5	2,09	2,61	2,76	2,99	2,35	1,52	2,04	2,19	2,42	2,73
10	1,65	2,04	2,16	2,35	2,63	1,11	1,50	1,62	1,81	2,09
20	1,19	1,48	1,57	1,70	1,92	0,69	0,98	1,07	1,20	1,42
30	0,98	1,22	1,29	1,40	1,57	0,52	0,76	0,83	0,94	1,11
45	0,74	0,91	0,97	1,05	1,17	0,31	0,48	0,54	0,62	0,74
60	0,62	0,77	0,81	0,88	0,99	0,23	0,38	0,42	0,49	0,60
120	0,39	0,49	0,52	0,56	0,63	0,07	0,17	0,20	0,24	0,31
180	0,30	0,37	0,39	0,42	0,47	0,01	0,09	0,10	0,17	0,18
240	0,24	0,30	0,31	0,34	0,38	—	0,04	0,05	0,08	0,12
	II кв					V кв				
0	3,73	4,63	4,92	5,36	6,01	1,73	2,63	2,92	3,36	4,01
5	1,96	2,48	2,63	2,86	3,22	0,06	0,58	0,73	0,96	1,32
10	1,53	1,92	2,04	2,23	2,51	—	0,14	0,26	0,45	0,73
20	1,07	1,36	1,45	1,58	1,80	—	—	—	—	0,20
30	0,87	1,11	1,18	1,29	1,46	—	—	—	—	0,02
45	0,64	0,81	0,87	0,95	1,07	—	—	—	—	—
60	0,52	0,67	0,71	0,78	0,89	—	—	—	—	—
120	0,30	0,40	0,43	0,47	0,54	—	—	—	—	—
180	0,22	0,29	0,31	0,38	0,39	—	—	—	—	—
240	0,17	0,23	0,24	0,27	0,31	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	3,64	4,54	4,83	5,27	5,92	—	—	—	—	—
5	1,87	2,39	2,54	2,77	3,13	—	—	—	—	—
10	1,44	1,83	1,95	2,14	2,42	—	—	—	—	—
20	0,98	1,27	1,36	1,49	1,71	—	—	—	—	—
30	0,78	1,02	1,09	1,20	1,37	—	—	—	—	—
45	0,55	0,72	0,78	0,86	0,98	—	—	—	—	—
60	0,43	0,58	0,62	0,69	0,80	—	—	—	—	—
120	0,22	0,32	0,35	0,39	0,46	—	—	—	—	—
180	0,14	0,21	0,23	0,30	0,31	—	—	—	—	—
240	0,09	0,15	0,16	0,19	0,23	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 14г

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,37	4,27	4,52	4,97	5,63	2,71	3,61	3,86	4,31	4,97
5	1,93	2,43	2,58	2,84	3,21	1,31	1,81	1,96	2,22	2,59
10	1,55	1,95	2,07	2,27	2,57	0,97	1,37	1,49	1,69	1,99
20	1,11	1,41	1,49	1,64	1,86	0,57	0,87	0,95	1,10	1,32
30	0,88	1,11	1,17	1,29	1,46	0,38	0,61	0,67	0,79	0,96
45	0,64	0,82	0,96	0,95	1,08	0,18	0,36	0,40	0,49	0,62
60	0,56	0,71	0,74	0,82	0,93	0,14	0,19	0,32	0,40	0,51
120	0,35	0,45	0,47	0,52	0,59	0,01	0,11	0,13	0,17	0,25
180	0,25	0,32	0,34	0,37	0,42	—	0,02	0,04	0,07	0,12
240	0,20	0,26	0,27	0,30	0,34	—	—	—	0,03	0,07
	II кв					V кв				
0	3,24	4,14	4,39	4,84	5,50	0,92	1,82	2,07	2,52	3,18
5	1,80	2,30	2,45	2,71	3,08	—	0,15	0,30	0,56	0,93
10	1,43	1,83	1,95	2,15	2,45	—	—	—	0,16	0,46
20	0,99	1,29	1,37	1,52	1,74	—	—	—	—	—
30	0,77	1,00	1,06	1,18	1,35	—	—	—	—	—
45	0,54	0,72	0,76	0,85	0,98	—	—	—	—	—
60	0,46	0,61	0,64	0,72	0,83	—	—	—	—	—
120	0,26	0,36	0,38	0,43	0,50	—	—	—	—	—
180	0,17	0,24	0,26	0,29	0,34	—	—	—	—	—
240	0,13	0,19	0,20	0,23	0,27	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	3,15	4,05	4,30	4,75	5,41	—	—	—	—	—
5	1,71	2,21	2,36	2,62	2,99	—	—	—	—	—
10	1,34	1,74	1,86	2,06	2,36	—	—	—	—	—
20	0,90	1,20	1,28	1,43	1,65	—	—	—	—	—
30	0,68	0,91	0,97	1,09	1,26	—	—	—	—	—
45	0,45	0,63	0,67	0,76	0,89	—	—	—	—	—
60	0,37	0,52	0,55	0,63	0,74	—	—	—	—	—
120	0,18	0,28	0,30	0,34	0,42	—	—	—	—	—
180	0,09	0,16	0,18	0,21	0,26	—	—	—	—	—
240	0,05	0,11	0,12	0,15	0,19	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 14г''

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	5,89	7,01	7,42	7,97	8,85	5,23	6,35	6,76	7,31	8,19
5	2,26	2,72	2,87	3,09	3,43	1,66	2,10	2,25	2,47	2,81
10	1,80	2,14	2,27	2,44	2,71	1,22	1,56	1,69	1,86	2,13
20	1,17	1,40	1,48	1,59	1,76	0,63	0,86	0,94	1,05	1,22
30	0,96	1,14	1,21	1,30	1,44	0,46	0,64	0,71	0,80	0,94
45	0,68	0,81	0,86	0,92	1,02	0,22	0,35	0,40	0,46	0,56
60	0,56	0,67	0,71	0,76	0,84	0,14	0,25	0,29	0,34	0,42
120	0,38	0,45	0,47	0,51	0,57	0,04	0,11	0,13	0,17	0,23
180	0,29	0,34	0,36	0,39	0,43	—	0,04	0,06	0,09	0,13
240	0,24	0,29	0,31	0,33	0,37	—	0,02	0,04	0,06	0,10
	II кв					V кв				
0	5,76	6,88	7,29	7,84	8,72	3,44	4,56	4,97	5,52	6,40
5	2,15	2,59	2,74	2,96	3,30	—	0,44	0,59	0,81	1,15
10	1,68	2,02	2,15	2,32	2,59	—	0,03	0,16	0,33	0,60
20	1,05	1,28	1,36	1,47	1,64	—	—	—	—	—
30	0,85	1,03	1,10	1,19	1,33	—	—	—	—	—
45	0,58	0,71	0,76	0,82	0,92	—	—	—	—	—
60	0,46	0,57	0,61	0,66	0,74	—	—	—	—	—
120	0,29	0,36	0,38	0,42	0,48	—	—	—	—	—
180	0,21	0,26	0,28	0,31	0,35	—	—	—	—	—
240	0,17	0,22	0,24	0,26	0,30	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	5,67	6,79	7,20	7,75	8,63	—	—	—	—	—
5	2,06	2,50	2,65	2,87	3,21	—	—	—	—	—
10	1,59	1,93	2,06	2,23	2,50	—	—	—	—	—
20	0,96	1,19	1,27	1,38	1,55	—	—	—	—	—
30	0,76	0,94	1,01	1,10	1,24	—	—	—	—	—
45	0,49	0,62	0,67	0,73	0,83	—	—	—	—	—
60	0,37	0,48	0,52	0,57	0,65	—	—	—	—	—
120	0,21	0,28	0,30	0,34	0,40	—	—	—	—	—
180	0,13	0,18	0,20	0,23	0,27	—	—	—	—	—
240	0,09	0,14	0,16	0,18	0,22	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 14д

$t_{в}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,63	3,55	3,86	4,39	5,17	2,03	2,95	3,26	3,79	4,57
5	1,73	2,33	2,54	2,89	3,41	1,16	1,76	1,97	2,32	2,84
10	1,50	2,02	2,20	2,50	2,94	0,96	1,48	1,66	1,96	2,40
20	1,11	1,50	1,63	1,85	2,18	0,61	1,00	1,13	1,35	1,68
30	0,90	1,22	1,32	1,50	1,77	0,44	0,76	0,86	1,04	1,31
45	0,63	0,85	0,92	1,05	1,24	0,20	0,42	0,49	0,62	0,81
60	0,55	0,74	0,81	0,92	1,08	0,16	0,35	0,42	0,53	0,69
120	0,35	0,47	0,51	0,58	0,68	0,03	0,15	0,19	0,26	0,36
180	0,25	0,34	0,37	0,42	0,50	—	0,05	0,08	0,13	0,21
240	0,19	0,26	0,28	0,32	0,38	—	—	0,02	0,06	0,12
	II кв					V кв				
0	2,50	3,42	3,73	4,26	5,04	0,50	1,42	1,73	2,26	3,04
5	1,60	2,20	2,41	2,76	3,28	—	0,30	0,51	0,86	1,38
10	1,38	1,90	2,08	2,38	2,82	—	0,12	0,30	0,60	1,04
20	0,99	1,38	1,51	1,73	2,06	—	—	—	0,13	0,46
30	0,79	1,11	1,21	1,39	1,66	—	—	—	—	0,22
45	0,53	0,75	0,82	0,95	1,14	—	—	—	—	—
60	0,45	0,64	0,71	0,82	0,98	—	—	—	—	—
120	0,26	0,38	0,42	0,49	0,59	—	—	—	—	—
180	0,17	0,26	0,29	0,34	0,42	—	—	—	—	—
240	0,12	0,19	0,21	0,25	0,31	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,41	3,33	3,64	4,17	4,95	—	—	—	—	—
5	1,51	2,11	2,32	2,67	3,19	—	—	—	—	—
10	1,29	1,81	1,99	2,29	2,73	—	—	—	—	—
20	0,90	1,29	1,42	1,64	1,97	—	—	—	—	—
30	0,70	1,02	1,12	1,30	1,57	—	—	—	—	—
45	0,44	0,66	0,73	0,86	1,05	—	—	—	—	—
60	0,36	0,55	0,62	0,73	0,89	—	—	—	—	—
120	0,18	0,30	0,34	0,41	0,51	—	—	—	—	—
180	0,09	0,18	0,21	0,26	0,34	—	—	—	—	—
240	0,04	0,11	0,13	0,17	0,23	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 14с

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	101	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	4,82	5,65	6,00	6,67	7,67	4,16	4,99	5,34	6,01	7,01
5	0,90	1,18	1,25	1,39	1,60	0,28	0,56	0,63	0,77	0,98
10	0,68	0,89	0,94	1,05	1,21	0,10	0,31	0,36	0,47	0,63
20	0,49	0,64	0,67	0,75	0,86	—	0,13	0,15	0,21	0,32
30	0,40	0,53	0,56	0,62	0,71	—	0,03	0,06	0,12	0,21
45	0,34	0,44	0,47	0,52	0,60	—	—	0,01	0,06	0,14
60	0,30	0,39	0,41	0,46	0,53	—	—	—	0,04	0,11
120	0,22	0,29	0,31	0,34	0,39	—	—	—	—	0,05
180	0,18	0,24	0,25	0,28	0,32	—	—	—	—	0,03
240	0,17	0,22	0,23	0,26	0,30	—	—	—	—	0,02
	II кв					V кв				
0	4,69	5,52	5,87	6,54	7,54	2,37	3,20	3,55	4,22	5,22
5	0,77	1,05	1,12	1,26	1,47	—	—	—	—	—
10	0,56	0,77	0,82	0,93	1,09	—	—	—	—	—
20	0,37	0,52	0,55	0,63	0,74	—	—	—	—	—
30	0,29	0,42	0,45	0,51	0,60	—	—	—	—	—
45	0,24	0,34	0,37	0,42	0,50	—	—	—	—	—
60	0,20	0,29	0,31	0,36	0,43	—	—	—	—	—
120	0,13	0,20	0,22	0,25	0,30	—	—	—	—	—
180	0,10	0,16	0,17	0,20	0,24	—	—	—	—	—
240	0,09	0,15	0,16	0,19	0,23	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	4,60	5,43	5,73	6,45	7,45	—	—	—	—	—
5	0,63	0,96	1,03	1,17	1,38	—	—	—	—	—
10	0,47	0,68	0,73	0,84	1,00	—	—	—	—	—
20	0,28	0,43	0,46	0,54	0,65	—	—	—	—	—
30	0,20	0,33	0,36	0,42	0,51	—	—	—	—	—
45	0,15	0,25	0,28	0,33	0,41	—	—	—	—	—
60	0,11	0,20	0,22	0,27	0,34	—	—	—	—	—
120	0,05	0,12	0,14	0,17	0,22	—	—	—	—	—
180	0,02	0,08	0,09	0,12	0,16	—	—	—	—	—
240	0,01	0,07	0,08	0,11	0,15	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 14ж

t_D	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,31	4,37	4,69	5,27	6,12	2,65	3,71	4,03	4,61	5,46
5	1,62	2,14	2,30	2,58	3,00	1,00	1,52	1,68	1,96	2,38
10	1,28	1,69	1,82	2,04	2,37	0,70	1,11	1,24	1,52	1,79
20	0,90	1,19	1,28	1,44	1,67	0,36	0,65	0,74	0,90	1,13
30	0,67	0,89	0,95	1,07	1,24	0,17	0,39	0,45	0,57	0,74
45	0,54	0,71	0,76	0,85	0,99	0,08	0,25	0,30	0,39	0,53
60	0,43	0,56	0,61	0,68	0,79	0,01	0,14	0,19	0,26	0,37
120	0,27	0,36	0,38	0,43	0,50	—	0,02	0,04	0,09	0,16
180	0,20	0,26	0,28	0,31	0,36	—	—	—	0,01	0,06
240	0,16	0,21	0,22	0,25	0,29	—	—	—	—	0,02
	II кв					V кв				
0	3,18	4,24	4,56	5,14	5,99	0,86	1,92	2,24	2,82	3,67
5	1,49	2,01	2,17	2,45	2,87	—	—	0,02	0,30	0,72
10	1,16	1,57	1,70	1,98	2,25	—	—	—	—	0,26
20	0,78	1,07	1,16	1,32	1,55	—	—	—	—	—
30	0,56	0,78	0,84	0,96	1,13	—	—	—	—	—
45	0,44	0,61	0,66	0,75	0,89	—	—	—	—	—
60	0,33	0,46	0,51	0,58	0,69	—	—	—	—	—
120	0,18	0,27	0,29	0,34	0,41	—	—	—	—	—
180	0,12	0,18	0,20	0,23	0,28	—	—	—	—	—
240	0,09	0,14	0,18	0,18	0,22	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	3,09	4,15	4,47	5,05	1,90	—	—	—	—	—
5	1,40	1,92	2,08	2,36	2,78	—	—	—	—	—
10	1,07	1,48	1,61	1,89	2,16	—	—	—	—	—
20	0,69	0,98	1,07	1,23	1,47	—	—	—	—	—
30	0,47	0,69	0,75	0,87	1,04	—	—	—	—	—
45	0,35	0,52	0,57	0,66	0,80	—	—	—	—	—
60	0,24	0,37	0,42	0,49	0,60	—	—	—	—	—
120	0,10	0,19	0,21	0,26	0,33	—	—	—	—	—
180	0,04	0,10	0,12	0,15	0,20	—	—	—	—	—
240	0,01	0,06	0,07	0,10	0,14	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 14з

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	5,29	7,39	8,22	9,47	11,57	4,63	6,73	7,56	8,81	10,91
5	1,55	2,17	2,42	2,79	3,41	0,93	1,55	1,80	2,17	2,79
10	1,16	1,63	1,82	2,09	2,56	0,53	1,05	1,24	1,51	1,98
20	0,74	1,01	1,13	1,30	1,59	0,20	0,47	0,59	0,76	1,05
30	0,53	0,73	0,82	0,94	1,15	0,03	0,23	0,32	0,44	0,65
45	0,39	0,54	0,60	0,69	0,84	—	0,08	0,14	0,23	0,38
60	0,32	0,44	0,50	0,57	0,69	—	0,02	0,08	0,15	0,27
120	0,20	0,28	0,31	0,36	0,44	—	—	—	0,02	0,10
180	0,15	0,21	0,24	0,27	0,33	—	—	—	—	0,03
240	0,13	0,18	0,20	0,23	0,28	—	—	—	—	0,01
	II кв					V кв				
0	5,16	7,26	8,09	9,34	11,44	2,84	4,94	5,77	7,02	9,12
5	1,42	2,04	2,29	2,66	3,28	—	—	0,14	0,51	1,13
10	1,04	1,51	1,70	1,97	2,44	—	—	—	—	0,45
20	0,62	0,89	1,01	1,18	1,47	—	—	—	—	—
30	0,42	0,62	0,71	0,83	1,04	—	—	—	—	—
45	0,29	0,44	0,50	0,59	0,74	—	—	—	—	—
60	0,22	0,34	0,40	0,47	0,59	—	—	—	—	—
120	0,11	0,19	0,22	0,27	0,35	—	—	—	—	—
180	0,07	0,13	0,16	0,19	0,25	—	—	—	—	—
240	0,06	0,11	0,13	0,16	0,21	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	5,07	7,17	8,00	9,25	11,35	—	—	—	—	—
5	1,33	1,95	2,20	2,57	3,19	—	—	—	—	—
10	0,95	1,42	1,61	1,88	2,35	—	—	—	—	—
20	0,53	0,80	0,92	1,09	1,38	—	—	—	—	—
30	0,33	0,53	0,62	0,74	0,95	—	—	—	—	—
45	0,20	0,35	0,41	0,50	0,65	—	—	—	—	—
60	0,13	0,25	0,31	0,38	0,50	—	—	—	—	—
120	0,03	0,11	0,14	0,19	0,27	—	—	—	—	—
180	—	0,05	0,08	0,11	0,17	—	—	—	—	—
240	—	0,03	0,05	0,08	0,13	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 14и

$t_{в}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,71	4,54	4,74	5,17	5,80	3,01	3,88	4,08	4,51	5,14
5	1,43	1,75	1,83	1,99	2,23	0,81	1,13	1,21	1,37	1,61
10	1,03	1,26	1,32	1,44	1,61	0,45	0,68	0,74	0,86	1,03
20	0,63	0,76	0,80	0,87	0,97	0,09	0,22	0,26	0,33	0,43
30	0,45	0,55	0,58	0,63	0,70	—	0,05	0,08	0,13	0,20
45	0,35	0,42	0,44	0,48	0,54	—	—	—	0,02	0,08
60	0,27	0,34	0,35	0,38	0,47	—	—	—	—	0,05
120	0,17	0,21	0,22	0,24	0,27	—	—	—	—	—
180	0,13	0,16	0,17	0,18	0,20	—	—	—	—	—
240	0,11	0,13	0,14	0,15	0,17	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	3,54	4,41	4,61	5,01	5,67	1,22	2,09	2,29	2,72	3,35
5	1,30	1,62	1,70	1,86	2,10	—	—	—	—	—
10	0,91	1,14	1,20	1,32	1,49	—	—	—	—	—
20	0,51	0,64	0,68	0,75	0,85	—	—	—	—	—
30	0,34	0,44	0,47	0,52	0,59	—	—	—	—	—
45	0,25	0,32	0,34	0,38	0,41	—	—	—	—	—
60	0,17	0,24	0,25	0,28	0,37	—	—	—	—	—
120	0,08	0,12	0,13	0,15	0,18	—	—	—	—	—
180	0,05	0,08	0,09	0,10	0,12	—	—	—	—	—
240	0,04	0,06	0,07	0,08	0,10	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	3,45	4,32	4,52	4,95	5,58	—	—	—	—	—
5	1,21	1,53	1,61	1,77	2,01	—	—	—	—	—
10	0,82	1,05	1,11	1,23	1,40	—	—	—	—	—
20	0,42	0,55	0,59	0,66	0,76	—	—	—	—	—
30	0,25	0,35	0,38	0,43	0,50	—	—	—	—	—
45	0,16	0,23	0,25	0,29	0,35	—	—	—	—	—
60	0,08	0,15	0,16	0,19	0,28	—	—	—	—	—
120	—	0,04	0,05	0,07	0,10	—	—	—	—	—
180	—	—	0,01	0,02	0,05	—	—	—	—	—
240	—	—	—	—	0,02	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 14к

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	4,14	5,49	5,89	6,69	7,84	3,54	4,89	5,29	6,09	7,24
5	1,62	2,27	2,42	2,75	3,23	1,05	1,70	1,85	2,18	2,66
10	1,32	1,73	1,86	2,10	2,47	0,78	1,19	1,32	1,56	1,93
20	0,84	1,11	1,19	1,35	1,68	0,34	0,61	0,69	0,85	1,18
30	0,59	0,79	0,85	0,96	1,12	0,13	0,33	0,39	0,50	0,66
45	0,45	0,59	0,63	0,72	0,84	0,02	0,16	0,20	0,29	0,41
60	0,35	0,47	0,50	0,57	0,67	—	0,08	0,11	0,18	0,28
120	0,21	0,28	0,30	0,34	0,40	—	—	—	0,02	0,18
180	0,16	0,21	0,23	0,25	0,31	—	—	—	—	0,02
240	0,13	0,17	0,19	0,21	0,25	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	4,01	5,36	5,76	6,56	7,71	2,01	3,36	3,76	4,56	5,71
5	1,49	2,14	2,29	2,62	3,10	—	0,24	0,39	0,72	1,20
10	1,20	1,61	1,74	1,98	2,35	—	—	—	0,23	0,57
20	0,72	0,99	1,07	1,23	1,56	—	—	—	—	—
30	0,48	0,68	0,74	0,85	1,01	—	—	—	—	—
45	0,35	0,49	0,53	0,62	0,74	—	—	—	—	—
60	0,25	0,37	0,40	0,47	0,57	—	—	—	—	—
120	0,12	0,19	0,21	0,25	0,31	—	—	—	—	—
180	0,08	0,13	0,15	0,18	0,23	—	—	—	—	—
240	0,06	0,10	0,12	0,14	0,18	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	3,92	5,27	5,67	6,47	7,62	—	—	—	—	—
5	1,40	2,05	2,20	2,53	3,01	—	—	—	—	—
10	1,11	1,52	1,65	1,89	2,26	—	—	—	—	—
20	0,63	0,90	0,98	1,14	1,47	—	—	—	—	—
30	0,39	0,59	0,65	0,76	0,92	—	—	—	—	—
45	0,26	0,40	0,44	0,53	0,65	—	—	—	—	—
60	0,16	0,28	0,31	0,38	0,48	—	—	—	—	—
120	0,04	0,11	0,13	0,17	0,23	—	—	—	—	—
180	—	0,05	0,07	0,10	0,15	—	—	—	—	—
240	—	0,02	0,04	0,06	0,10	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 14л

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	5,61	7,29	7,89	8,79	10,09	5,01	6,69	7,29	8,19	9,49
5	2,12	2,74	2,97	3,30	3,79	1,55	2,17	2,40	2,73	3,22
10	1,54	2,00	2,16	2,40	2,76	1,00	1,46	1,62	1,86	2,22
20	0,99	1,29	1,39	1,55	1,78	0,49	0,79	0,89	1,05	1,28
30	0,70	0,92	0,99	1,10	1,26	0,24	0,46	0,53	0,64	0,80
45	0,53	0,69	0,75	0,83	0,95	0,10	0,26	0,32	0,40	0,52
60	0,40	0,52	0,57	0,63	0,72	0,01	0,13	0,18	0,24	0,33
120	0,24	0,31	0,35	0,37	0,43	—	—	0,06	0,05	0,11
180	0,17	0,22	0,24	0,27	0,31	—	—	—	—	0,02
240	0,15	0,19	0,21	0,23	0,26	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	5,48	7,16	7,76	8,66	9,96	3,48	5,16	5,76	6,66	7,96
5	1,99	2,61	2,84	3,17	3,66	0,09	0,71	0,94	1,27	1,76
10	1,42	1,88	2,04	2,28	2,64	—	0,10	0,26	0,50	0,86
20	0,87	1,17	1,27	1,43	1,66	—	—	—	—	0,06
30	0,59	0,81	0,88	0,99	1,15	—	—	—	—	—
45	0,43	0,59	0,65	0,73	0,85	—	—	—	—	—
60	0,30	0,42	0,47	0,53	0,62	—	—	—	—	—
120	0,15	0,22	0,25	0,28	0,31	—	—	—	—	—
180	0,09	0,14	0,16	0,19	0,23	—	—	—	—	—
240	0,08	0,12	0,14	0,16	0,19	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	5,39	7,07	7,67	8,57	9,87	—	—	—	—	—
5	1,90	2,52	2,75	3,08	3,57	—	—	—	—	—
10	1,33	1,79	1,95	2,19	2,55	—	—	—	—	—
20	0,78	1,08	1,18	1,34	1,57	—	—	—	—	—
30	0,50	0,72	0,79	0,90	1,06	—	—	—	—	—
45	0,34	0,50	0,56	0,64	0,76	—	—	—	—	—
60	0,21	0,33	0,38	0,44	0,53	—	—	—	—	—
120	0,07	0,14	0,18	0,20	0,26	—	—	—	—	—
180	0,01	0,06	0,08	0,11	0,15	—	—	—	—	—
240	—	0,04	0,06	0,08	0,11	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 14м

$t_{\text{н}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	3,12	4,14	4,47	4,97	5,77	2,46	3,48	3,81	4,31	5,11
5	1,50	1,99	2,16	2,39	2,77	0,88	1,37	1,54	1,77	2,15
10	1,16	1,53	1,66	1,84	2,14	0,58	0,95	1,08	1,26	1,56
20	0,81	1,07	1,16	1,29	1,50	0,27	0,53	0,62	0,75	0,96
30	0,59	0,78	0,85	0,94	1,09	0,09	0,28	0,35	0,44	0,59
45	0,47	0,62	0,68	0,75	0,87	0,01	0,16	0,22	0,29	0,41
60	0,37	0,48	0,52	0,58	0,67	—	0,06	0,10	0,16	0,25
120	0,23	0,31	0,33	0,37	0,43	—	—	—	0,03	0,09
180	0,17	0,22	0,24	0,27	0,31	—	—	—	—	0,01
240	0,13	0,17	0,18	0,20	0,23	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	2,99	4,01	4,34	4,84	5,64	0,67	1,69	2,02	2,52	3,32
5	1,37	1,86	2,03	2,26	2,64	—	—	—	0,11	0,49
10	1,04	1,41	1,54	1,72	2,02	—	—	—	—	0,03
20	0,69	0,95	1,04	1,17	1,38	—	—	—	—	—
30	0,48	0,67	0,74	0,83	0,98	—	—	—	—	—
45	0,37	0,52	0,53	0,65	0,77	—	—	—	—	—
60	0,27	0,38	0,42	0,48	0,57	—	—	—	—	—
120	0,14	0,22	0,24	0,28	0,34	—	—	—	—	—
180	0,09	0,14	0,16	0,19	0,23	—	—	—	—	—
240	0,06	0,10	0,11	0,13	0,16	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,90	3,92	4,25	4,75	5,55	—	—	—	—	—
5	1,28	1,77	1,94	2,17	2,55	—	—	—	—	—
10	0,95	1,32	1,45	1,63	1,93	—	—	—	—	—
20	0,60	0,86	0,95	1,08	1,29	—	—	—	—	—
30	0,39	0,58	0,65	0,74	0,89	—	—	—	—	—
45	0,28	0,43	0,49	0,56	0,68	—	—	—	—	—
60	0,18	0,29	0,33	0,39	0,48	—	—	—	—	—
120	0,06	0,14	0,16	0,20	0,26	—	—	—	—	—
180	0,01	0,06	0,08	0,11	0,15	—	—	—	—	—
240	—	0,02	0,03	0,05	0,08	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 14н

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	1,75	2,40	2,60	2,97	3,52	1,09	1,74	1,94	2,31	2,86
5	1,31	1,80	1,96	2,23	2,65	0,69	1,18	1,34	1,61	2,03
10	1,10	1,52	1,65	1,88	2,23	0,52	0,94	1,07	1,30	1,65
20	0,85	1,17	1,26	1,44	1,70	0,31	0,63	0,72	0,90	1,16
30	0,67	0,92	1,00	1,14	1,35	0,17	0,42	0,50	0,64	0,85
45	0,54	0,74	0,81	0,92	1,09	0,08	0,28	0,35	0,46	0,63
60	0,46	0,64	0,70	0,79	0,94	0,04	0,22	0,23	0,37	0,52
120	0,31	0,43	0,47	0,53	0,63	—	0,09	0,13	0,19	0,29
180	0,24	0,33	0,35	0,40	0,47	—	0,03	0,05	0,10	0,16
240	0,19	0,27	0,29	0,33	0,39	—	—	0,02	0,06	0,12
	II кв					V кв				
0	1,62	2,27	2,47	2,84	3,39	—	—	0,15	0,52	1,07
5	1,18	1,67	1,83	2,10	2,52	—	—	—	—	0,37
10	0,98	1,40	1,53	1,76	2,11	—	—	—	—	0,12
20	0,73	1,05	1,14	1,32	1,58	—	—	—	—	—
30	0,56	0,81	0,89	1,03	1,24	—	—	—	—	—
45	0,44	0,64	0,71	0,82	0,99	—	—	—	—	—
60	0,36	0,54	0,60	0,69	0,84	—	—	—	—	—
120	0,22	0,34	0,38	0,44	0,51	—	—	—	—	—
180	0,16	0,25	0,27	0,32	0,38	—	—	—	—	—
240	0,12	0,20	0,22	0,26	0,32	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	1,53	2,18	2,38	2,75	3,30	—	—	—	—	—
5	1,09	1,58	1,74	2,01	2,43	—	—	—	—	—
10	0,89	1,31	1,44	1,67	2,02	—	—	—	—	—
20	0,61	0,96	1,05	1,23	1,49	—	—	—	—	—
30	0,47	0,72	0,80	0,94	1,15	—	—	—	—	—
45	0,35	0,55	0,62	0,73	0,90	—	—	—	—	—
60	0,27	0,45	0,51	0,60	0,75	—	—	—	—	—
120	0,14	0,26	0,30	0,36	0,46	—	—	—	—	—
180	0,08	0,17	0,19	0,24	0,30	—	—	—	—	—
240	0,04	0,12	0,14	0,18	0,21	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 15а

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,75	3,45	3,68	4,10	4,40	2,09	2,79	3,02	3,44	3,74
5	1,94	2,44	2,50	2,90	3,11	1,32	1,82	1,98	2,28	2,49
10	1,56	1,95	2,08	2,32	2,62	0,98	1,37	1,50	1,74	2,04
20	1,14	1,36	1,52	1,70	1,92	0,60	0,82	0,98	1,16	1,38
30	0,94	1,08	1,20	1,33	1,50	0,44	0,58	0,70	0,83	1,00
45	0,74	0,84	0,90	1,04	1,13	0,28	0,38	0,44	0,58	0,67
60	0,61	0,71	0,76	0,85	0,93	0,19	0,29	0,34	0,43	0,51
120	0,39	0,49	0,54	0,58	0,66	0,05	0,15	0,20	0,24	0,32
180	0,32	0,40	0,42	0,47	0,53	0,02	0,10	0,12	0,17	0,23
240	0,27	0,34	0,36	0,40	0,45	—	0,07	0,09	0,13	0,18
	II кв					V кв				
0	2,62	3,32	3,55	3,97	4,27	0,30	1,00	1,23	1,65	1,95
5	1,81	2,31	2,47	2,77	2,98	—	0,16	0,32	0,62	0,83
10	1,44	1,83	1,96	2,20	2,50	—	—	—	0,21	0,51
20	1,02	1,24	1,40	1,58	1,80	—	—	—	—	0,02
30	0,83	0,97	1,09	1,22	1,39	—	—	—	—	—
45	0,64	0,74	0,80	0,94	1,03	—	—	—	—	—
60	0,51	0,61	0,66	0,75	0,83	—	—	—	—	—
120	0,30	0,40	0,45	0,49	0,57	—	—	—	—	—
180	0,24	0,32	0,34	0,39	0,45	—	—	—	—	—
240	0,20	0,27	0,29	0,33	0,38	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,53	3,23	3,46	3,88	4,18	—	—	—	—	—
5	1,72	2,22	2,38	2,68	2,89	—	—	—	—	—
10	1,35	1,74	1,87	2,11	2,41	—	—	—	—	—
20	0,93	1,15	1,31	1,49	1,71	—	—	—	—	—
30	0,74	0,98	1,00	1,13	1,30	—	—	—	—	—
45	0,55	0,65	0,71	0,85	0,94	—	—	—	—	—
60	0,42	0,52	0,57	0,66	0,74	—	—	—	—	—
120	0,22	0,32	0,37	0,41	0,49	—	—	—	—	—
180	0,16	0,24	0,26	0,31	0,37	—	—	—	—	—
240	0,12	0,19	0,21	0,25	0,30	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 156

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,66	3,50	3,72	4,23	4,82	2,06	2,90	3,12	3,63	4,22
5	1,74	2,29	2,43	2,76	3,15	1,17	1,72	1,86	2,19	2,58
10	1,35	1,78	1,92	2,15	2,45	0,81	1,24	1,38	1,61	1,91
20	1,01	1,33	1,41	1,60	1,82	0,51	0,83	0,91	1,10	1,32
30	0,84	1,04	1,15	1,30	1,48	0,38	0,58	0,69	0,84	1,02
45	0,67	0,80	0,91	1,05	1,19	0,24	0,37	0,48	0,62	0,76
60	0,57	0,68	0,78	0,89	0,99	0,18	0,29	0,38	0,50	0,60
120	0,37	0,48	0,51	0,58	0,66	0,05	0,16	0,19	0,26	0,34
180	0,31	0,41	0,43	0,49	0,56	0,02	0,12	0,14	0,20	0,27
240	0,27	0,36	0,38	0,43	0,49	0,01	0,10	0,12	0,17	0,23
	II кв					V кв				
0	2,53	3,37	3,59	4,10	4,69	0,53	1,37	1,59	1,10	2,69
5	1,61	2,16	2,30	2,63	3,02	--	0,26	0,40	0,73	1,12
10	1,23	1,66	1,80	2,03	2,33	--	--	0,02	0,25	0,55
20	0,89	1,21	1,29	1,48	1,70	--	--	--	--	0,10
30	0,73	0,93	1,04	1,19	1,37	--	--	--	--	--
45	0,57	0,70	0,81	0,95	1,09	--	--	--	--	--
60	0,47	0,58	0,68	0,79	0,89	--	--	--	--	--
120	0,28	0,39	0,42	0,49	0,57	--	--	--	--	--
180	0,23	0,33	0,35	0,41	0,48	--	--	--	--	--
240	0,20	0,29	0,31	0,36	0,42	--	--	--	--	--
	III кв					VI кв				
0	2,44	3,28	3,50	4,01	4,60	--	--	--	--	--
5	1,52	2,07	2,21	2,54	2,93	--	--	--	--	--
10	1,14	1,57	1,71	1,94	2,24	--	--	--	--	--
20	0,80	1,12	1,20	1,39	1,61	--	--	--	--	--
30	0,64	0,84	0,95	1,10	1,28	--	--	--	--	--
45	0,48	0,61	0,72	0,86	1,00	--	--	--	--	--
60	0,38	0,49	0,58	0,70	0,80	--	--	--	--	--
120	0,20	0,31	0,34	0,41	0,49	--	--	--	--	--
180	0,15	0,25	0,27	0,33	0,40	--	--	--	--	--
240	0,12	0,21	0,23	0,28	0,34	--	--	--	--	--

Ливневой подрайон 15в

t_B	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	2,45	2,90	3,03	3,26	3,65	1,85	2,30	2,43	2,66	3,05
5	1,39	1,65	1,72	1,85	2,07	0,82	1,08	1,15	1,28	1,50
10	1,06	1,21	1,31	1,41	1,58	0,52	0,67	0,77	0,87	1,04
20	0,70	0,83	0,89	0,93	1,04	0,20	0,33	0,39	0,43	0,54
30	0,56	0,61	0,69	0,74	0,83	0,10	0,15	0,23	0,28	0,37
45	0,43	0,51	0,53	0,57	0,64	—	0,08	0,10	0,14	0,21
60	0,38	0,45	0,46	0,50	0,56	—	0,06	0,07	0,11	0,17
120	0,26	0,30	0,32	0,34	0,38	—	—	—	0,02	0,06
180	0,21	0,25	0,26	0,28	0,31	—	—	—	—	0,02
240	0,17	0,20	0,21	0,23	0,26	—	—	—	—	—
	II кв					V кв				
0	2,32	2,77	2,90	3,13	3,52	2,32	0,77	0,90	1,13	1,52
5	1,26	1,52	1,59	1,72	1,94	—	—	—	—	0,04
10	0,94	1,09	1,19	1,29	1,46	—	—	—	—	—
20	0,58	0,71	0,77	0,81	0,92	—	—	—	—	—
30	0,45	0,50	0,58	0,63	0,72	—	—	—	—	—
45	0,33	0,41	0,43	0,47	0,54	—	—	—	—	—
60	0,28	0,35	0,36	0,40	0,46	—	—	—	—	—
120	0,17	0,21	0,23	0,25	0,29	—	—	—	—	—
180	0,13	0,17	0,18	0,20	0,23	—	—	—	—	—
240	0,10	0,13	0,14	0,16	0,19	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	2,23	2,68	2,81	3,04	3,43	—	—	—	—	—
5	1,17	1,43	1,50	1,63	1,85	—	—	—	—	—
10	0,85	1,00	1,10	1,20	1,37	—	—	—	—	—
20	0,49	0,62	0,68	0,72	0,83	—	—	—	—	—
30	0,36	0,41	0,49	0,54	0,63	—	—	—	—	—
45	0,24	0,32	0,34	0,33	0,45	—	—	—	—	—
60	0,19	0,26	0,27	0,31	0,37	—	—	—	—	—
120	0,09	0,13	0,15	0,17	0,21	—	—	—	—	—
180	0,05	0,09	0,10	0,12	0,15	—	—	—	—	—
240	0,02	0,05	0,06	0,08	0,11	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 15г

$t_{\text{в}}$	T									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	1,87	2,45	2,55	2,87	3,31	1,27	1,85	1,95	2,27	2,71
5	1,24	1,82	1,69	1,90	2,19	0,67	1,05	1,12	1,33	1,62
10	0,98	1,28	1,34	1,50	1,72	0,44	0,74	0,80	0,96	1,18
20	0,72	0,94	1,01	1,10	1,26	0,22	0,44	0,51	0,60	0,76
30	0,57	0,75	0,78	0,88	1,01	0,11	0,29	0,32	0,42	0,55
45	0,46	0,60	0,62	0,72	0,80	0,03	0,17	0,19	0,29	0,37
60	0,39	0,51	0,53	0,60	0,69	—	0,12	0,14	0,21	0,30
120	0,30	0,39	0,41	0,46	0,53	—	0,07	0,09	0,14	0,21
180	0,25	0,32	0,34	0,38	0,44	—	0,03	0,05	0,09	0,15
240	0,21	0,28	0,29	0,33	0,38	—	0,02	0,03	0,07	0,12
	II кв					V кв				
0	1,74	2,32	2,42	2,71	3,18	—	0,32	0,42	0,74	1,18
5	1,11	1,49	1,56	1,77	2,06	—	—	—	—	0,16
10	0,86	1,16	1,22	1,38	1,60	—	—	—	—	—
20	0,60	0,83	0,89	0,98	1,14	—	—	—	—	—
30	0,46	0,64	0,67	0,77	0,90	—	—	—	—	—
45	0,36	0,50	0,52	0,62	0,70	—	—	—	—	—
60	0,29	0,41	0,43	0,50	0,59	—	—	—	—	—
120	0,21	0,30	0,32	0,37	0,44	—	—	—	—	—
180	0,17	0,24	0,26	0,30	0,36	—	—	—	—	—
240	0,14	0,21	0,22	0,26	0,31	—	—	—	—	—
	III кв					VI кв				
0	1,65	2,23	2,33	2,65	3,09	—	—	—	—	—
5	1,02	1,40	1,47	1,68	1,97	—	—	—	—	—
10	0,77	1,07	1,13	1,29	1,51	—	—	—	—	—
20	0,51	0,73	0,80	0,89	1,05	—	—	—	—	—
30	0,37	0,55	0,58	0,68	0,81	—	—	—	—	—
45	0,27	0,41	0,43	0,53	0,61	—	—	—	—	—
60	0,20	0,32	0,34	0,41	0,50	—	—	—	—	—
120	0,13	0,22	0,24	0,29	0,36	—	—	—	—	—
180	0,09	0,16	0,18	0,22	0,28	—	—	—	—	—
240	0,06	0,13	0,14	0,18	0,23	—	—	—	—	—

Ливневой подрайон 15д

t_B	r									
	10	33	50	100	300	10	33	50	100	300
	I кв					IV кв				
0	0,90	1,60	1,85	2,22	2,71	0,24	0,94	1,19	1,56	2,05
5	0,66	1,17	1,35	1,62	1,98	0,04	0,55	0,73	1,00	1,36
10	0,52	0,95	1,09	1,31	1,61	--	0,37	0,51	0,73	1,03
20	0,41	0,72	0,84	1,01	1,23	--	0,18	0,30	0,47	0,69
30	0,35	0,60	0,70	0,84	1,02	--	0,10	0,20	0,34	0,52
45	0,28	0,49	0,57	0,68	0,84	--	0,03	0,11	0,22	0,38
60	0,24	0,42	0,49	0,55	0,71	--	--	0,07	0,13	0,29
120	0,15	0,27	0,32	0,38	0,47	--	--	--	0,04	0,13
180	0,11	0,21	0,24	0,29	0,36	--	--	--	--	0,06
240	0,09	0,17	0,20	0,24	0,29	--	--	--	--	0,02
	II кв					V кв				
0	0,77	1,47	1,72	2,09	2,58	--	--	--	--	0,26
5	0,53	1,04	1,22	1,19	1,85	--	--	--	--	--
10	0,40	0,83	0,97	1,19	1,49	--	--	--	--	--
20	0,29	0,60	0,72	0,89	1,11	--	--	--	--	--
30	0,24	0,49	0,59	0,73	0,91	--	--	--	--	--
45	0,18	0,39	0,47	0,58	0,74	--	--	--	--	--
60	0,14	0,32	0,39	0,45	0,61	--	--	--	--	--
120	0,06	0,18	0,23	0,29	0,38	--	--	--	--	--
180	0,03	0,13	0,16	0,21	0,28	--	--	--	--	--
240	0,02	0,10	0,13	0,17	0,22	--	--	--	--	--
	III кв					VI кв				
0	0,68	1,38	1,63	2,00	2,49	--	--	--	--	--
5	0,44	0,95	1,13	1,10	1,76	--	--	--	--	--
10	0,31	0,74	0,88	1,10	1,40	--	--	--	--	--
20	0,20	0,51	0,63	0,80	1,02	--	--	--	--	--
30	0,15	0,40	0,50	0,64	0,82	--	--	--	--	--
45	0,09	0,30	0,38	0,49	0,65	--	--	--	--	--
60	0,05	0,23	0,30	0,36	0,52	--	--	--	--	--
120	--	0,10	0,15	0,21	0,30	--	--	--	--	--
180	--	0,06	0,08	0,13	0,20	--	--	--	--	--
240	--	0,02	0,05	0,09	0,14	--	--	--	--	--

**ПОРЯДОК РАСЧЕТА ТРАНСФОРМАЦИИ ПАВОДКА
НА УЧАСТКЕ ТРАНЗИТНОГО РУСЛА**

Расход стока Q_l , м³/с, в конце транзитного участка длиной l , м, следует определять по формуле

$$Q_l = \frac{Q}{1 + l \frac{\tau_0}{3,5} \frac{Q}{W_{ст}}},$$

где Q —расход стока в начале транзитного участка, м³/с;

$W_{ст}$ —объем стока, м³;

$\frac{\tau_0}{3,5}$ —величина, зависящая от уклона лога I_l , ‰:

Уклон лога I_l , ‰	$\frac{\tau_0}{3,5}$
0,5	0,90
0,5—1	0,70
1—5	0,60
5	0,50

Значения Q и $W_{ст}$ для ливневого стока должны быть определены согласно требованиям настоящей Инструкции.

ТАБЛИЦЫ
вспомогательных величин для расчетов

Таблица 1

Значения $\frac{18,6}{[f(I_c)]^{0,4}}$ в зависимости от I_c

$I_c, ‰$	$\frac{18,6}{[f(I_c)]^{0,4}}$	$I_c, ‰$	$\frac{18,6}{[f(I_c)]^{0,4}}$
2 и менее	15,4	80	11,4
5	15,2	100	10,8
10	14,7	200	9,3
20	14,0	400	8,2
30	13,3	800	7,6
40	12,8	1000 и более	7,4
60	12,0		

Таблица 2

Значения $\left(\frac{b_c}{m_c}\right)^{0,1}$ в зависимости от b_c и m_c

$b_c, м$	m_c					
	100	50	30	20	10	5
20	0,53	0,69	0,85	1,00	1,32	1,74
25	0,57	0,76	0,93	1,09	1,44	1,90
30	0,62	0,82	1,00	1,18	1,55	2,05
35	0,66	0,87	1,06	1,25	1,65	2,18
40	0,69	0,91	1,12	1,32	1,74	2,30
45	0,72	0,96	1,18	1,38	1,83	2,41
50	0,76	1,00	1,23	1,44	1,90	2,51
60	0,82	1,08	1,32	1,55	2,05	2,70
70	0,87	1,14	1,40	1,65	2,18	2,87
80	0,91	1,21	1,48	1,74	2,30	3,03
90	0,96	1,27	1,55	1,83	2,41	3,18
100	1,00	1,32	1,62	1,90	2,51	3,31
120	1,08	1,42	1,74	2,05	2,70	3,57

b_c, μ	m_c					
	100	50	30	20	10	5
140	1,14	1,51	1,85	2,18	2,87	3,79
160	1,21	1,59	1,95	2,30	3,03	4,00
180	1,27	1,67	2,05	2,41	3,18	4,19
200	1,32	1,74	2,14	2,51	3,31	4,37
250	1,44	1,90	2,34	2,75	3,62	4,78
300	1,55	2,05	2,51	2,95	3,90	5,14
350	1,65	2,18	2,67	3,14	4,15	5,47
400	1,74	2,30	2,82	3,31	4,37	5,77
500	2,00	2,51	3,08	3,62	4,78	6,31
600	2,05	2,70	3,31	3,90	5,14	6,79
700	2,18	2,87	3,53	4,15	5,47	7,22
800	2,30	3,03	3,72	4,37	5,77	7,61
900	2,41	3,18	3,90	4,58	6,05	7,98
1000	2,51	3,31	4,07	4,78	6,31	8,33
1200	2,70	3,57	4,37	5,14	6,79	8,96
1400	2,87	3,79	4,65	5,47	7,22	9,52
1600	3,03	4,00	4,91	5,77	7,61	10,05
1800	3,18	4,19	5,14	6,05	7,98	10,53
2000	3,31	4,37	5,36	6,31	8,33	10,99
2500	3,62	4,78	5,87	6,90	9,10	12,01
3000	3,90	5,14	6,31	7,42	9,79	12,92
3500	4,15	5,47	6,71	7,89	10,04	13,74
4000	4,37	5,77	7,08	8,33	10,99	14,50
4500	4,58	6,05	7,42	8,73	11,52	15,19
5000	4,78	6,31	7,74	9,10	12,01	15,85
6000	5,14	6,79	8,33	9,79	12,92	17,05
7000	5,47	7,22	8,86	10,04	13,74	18,13
8000	5,77	7,61	9,34	10,99	14,50	19,13
9000	6,05	7,98	9,79	11,52	15,19	20,05
10000	6,31	8,33	10,21	12,01	15,85	20,91

Таблица 3

Значения $\frac{69 \sqrt[4]{\frac{1+\alpha^2}{\alpha}}}{m_d^{3/4}}$ в зависимости от α и m_d

m_d	α					
	1,0	2,5	7,0	20	30	40
25	7,34	8,05	10,09	13,6	14,45	15,52
20	8,68	9,52	11,93	15,44	17,08	18,35
15	10,77	11,81	14,80	19,16	21,19	22,77
10	14,59	16,01	20,05	25,96	28,72	30,85

Таблица 4

Значения $\left(1 + \frac{\sum l_i}{L}\right)^{1/n}$ в зависимости от $\frac{\sum l_i}{L}$

$\frac{\sum l_i}{L}$	$\left(1 + \frac{\sum l_i}{L}\right)^{1/n}$	$\frac{\sum l_i}{L}$	$\left(1 + \frac{\sum l_i}{L}\right)^{1/n}$	$\frac{\sum l_i}{L}$	$\left(1 + \frac{\sum l_i}{L}\right)^{1/n}$
0,0	1,00	1,4	1,16	3,6	1,30
0,1	1,02	1,5	1,16	3,8	1,30
0,2	1,03	1,6	1,17	4,0	1,31
0,3	1,04	1,7	1,18	4,2	1,32
0,4	1,05	1,8	1,19	4,4	1,33
0,5	1,07	1,9	1,19	4,6	1,33
0,6	1,08	2,0	1,20	4,8	1,35
0,7	1,09	2,2	1,21	5,0	1,35
0,8	1,10	2,4	1,23	5,2	1,36
0,9	1,11	2,6	1,24	5,4	1,37
1,0	1,12	2,8	1,25	5,6	1,37
1,1	1,13	3,0	1,26	5,8	1,38
1,2	1,14	3,2	1,27	6,0	1,39
1,3	1,15	3,4	1,28	—	—

Таблица 5

Значения $F^{\frac{1}{2}}$ и $I_{\Delta}^{\frac{3}{2}}$ в зависимости от F и I_{Δ}

$F, \text{ км}^2,$ или $I_{\Delta}, \text{ ‰}$	$F^{\frac{1}{2}}$	$I_{\Delta}^{\frac{3}{2}}$	$F, \text{ км}^2,$ или $I_{\Delta}, \text{ ‰}$	$F^{\frac{1}{2}}$	$I_{\Delta}^{\frac{3}{2}}$	$F, \text{ км}^2,$ или $I_{\Delta}, \text{ ‰}$	$F^{\frac{1}{2}}$	$I_{\Delta}^{\frac{3}{2}}$
0,1	0,56	0,42	10	1,78	2,37	65	2,84	4,78
0,2	0,67	0,55	11	1,82	2,46	70	2,89	4,92
0,3	0,74	0,64	12	1,86	2,54	75	2,94	5,05
0,4	0,80	0,71	13	1,90	2,62	80	2,99	5,17
0,5	0,84	0,77	14	1,93	2,69	85	3,04	5,29
0,6	0,88	0,83	15	1,97	2,76	90	3,08	5,41
0,7	0,92	0,88	16	2,00	2,83	95	3,12	5,52
0,8	0,95	0,92	17	2,03	2,89	100	3,16	5,62
0,9	0,97	0,96	18	2,06	2,96	110	—	5,83
1,0	1,00	1,00	19	2,09	3,02	120	—	6,02
1,2	1,05	1,07	20	2,12	3,08	130	—	6,20
1,4	1,09	1,13	21	2,14	3,13	140	—	6,38
1,6	1,12	1,19	22	2,17	3,19	150	—	6,55
1,8	1,16	1,25	23	2,19	3,24	160	—	6,71
2,0	1,19	1,30	24	2,21	3,29	170	—	6,86
2,2	1,22	1,34	25	2,24	3,34	180	—	7,01
2,4	1,24	1,39	26	2,25	3,39	190	—	7,15
2,6	1,27	1,43	27	2,28	3,44	200	—	7,29
2,8	1,29	1,47	28	2,30	3,49	210	—	7,43
3,0	1,32	1,51	29	2,32	3,54	220	—	7,56
3,5	1,37	1,60	30	2,34	3,58	230	—	7,68
4,0	1,41	1,68	32	2,38	3,68	240	—	7,81
4,5	1,46	1,76	34	2,42	3,75	250	—	7,93
5,0	1,50	1,83	36	2,45	3,83	260	—	8,05
5,5	1,53	1,90	38	2,48	3,91	270	—	8,16
6,0	1,57	1,96	40	2,52	3,99	280	—	8,27
6,5	1,60	2,02	42	2,55	4,06	290	—	8,38
7,0	1,63	2,08	44	2,58	4,13	300	—	8,49
7,5	1,66	2,13	46	2,60	4,20	320	—	8,67
8,0	1,68	2,18	48	2,63	4,27	340	—	8,88
8,5	1,71	2,23	50	2,66	4,34	360	—	9,08
9,0	1,73	2,28	55	2,72	4,49	380	—	9,28
9,5	1,76	2,33	60	2,78	4,64	400	—	9,47

УТОЧНЕНИЕ ЛИВНЕВЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ

1. Значения интенсивности водоотдачи в зависимости от ее продолжительности $a_1 = f(t_{\text{в}})$ приводятся в приложении 1 для 69 ливневых подрайонов (см. рис. 1 приложения 5).

В эти подрайоны не входят горные области, исключая БАМ, для которых ливневые зависимости определяют приведенными ниже методами. Эти же методы следует применять и для уточнения ливневых зависимостей для более узких подрайонов по сравнению с показанными на схеме ливневого районирования, когда по ним можно получить материал наблюдений за осадками после 1962—1965 гг. в местных управлениях ГМС.

Примечание. Материалы наблюдений до 1962—1965 гг. содержатся в следующих источниках:

Водный кадастр Союза ССР. Метеорологические данные. Месячные и годовые количества атмосферных осадков. Наибольшие суточные количества осадков.

Метеорологические данные за отдельные годы. Ливневые дожди и суточные количества осадков за 1936—1959 гг.

Материалы по расчетным характеристикам дождевых осадков.

2. Наиболее точным методом определения ливневых зависимостей является установление их по данным пивниографических наблюдений за короткими ливнями в следующем порядке.

а) Производят выборки слоев осадков соответственно за 5, 10, 20, 40, 60, 150, 300 и 720 мин.

б) Полученные выборки ранжируют, определяют эмпирические повторяемости превышения членов ранжированных выборок $T_{\text{э}}$ по формуле

$$T_{\text{э}} = \frac{n_{\text{в}} + 0,1}{N - 0,3},$$

где $n_{\text{в}}$ —общее число членов выборки;

N —порядковый номер членов выборки ($N=1$ для наибольшего по величине члена выборки).

в) Соответствующие пары значений слоев осадков и их эмпирических повторяемостей наносят на спрямляющую клетчатку (рис. 5 приложения 5).

При проведении прямых на спрямляющей клетчатке следует принимать общий, средний наклон.

Экстраполируя полученные прямые до расчетных значений слоев осадков с повторяемостью превышения T , получают расчетные величины слоев осадков разной продолжительности для требующейся повторяемости превышения

$$h_{5T}; h_{10T}; h_{20T} \dots$$

г) Разделив величины этих слоев на соответствующие им интервалы времени выпадения осадков, получают расчетные значения интенсивности:

$$a_{5T} = \frac{h_{5T}}{5}; a_{10T} = \frac{h_{10T}}{10}; a_{20T} = \frac{h_{20T}}{20} \dots$$

Найденные значения расчетной интенсивности при различной продолжительности выпадения осадков наносят на бланк косоугольного графика (см. рис. 3 приложения 5).

Пользуясь соответствующим типовым лекалом (рис. 6 приложения) подбирают наиболее близко подходящую к нанесенным точкам кривую ливневой зависимости.

Указанные построения следует делать отдельно для каждой расчетной повторяемости, требующейся для расчетов стока.

С полученных кривых ливневых зависимостей снимают промежуточные значения интенсивности выпадения осадков, необходимые для составления таблиц водоотдачи с продолжительностью 5, 10, 20, 30, 45, 60, 120, 180 и 240 мин.

3. При отсутствии данных плювиографических наблюдений за осадками для установления ливневых зависимостей приходится использовать данные о величинах суточных максимумов и месячных сумм осадков. Этот метод определения ливневых зависимостей уступает по точности методу, изложенному в п. 2 приложения 4.

Установление ливневых зависимостей по данным наблюдений за суточными максимумами и месячными суммами производят в следующем порядке.

а) Делают выборки более точных значений суточных максимумов по отчетам метеостанций за 12 ч.

Такие отчеты могут быть получены в архивах местных управлений Гидрометслужбы. Слой осадков за 24 ч может складываться из слоев осадков, выпадающих за две половины суток или следующих одна за другой половин смежных суток. При невозможности получения таких отчетов следует производить выборки не суточных, а двухсуточных максимумов, т. е. выпадений за 48 ч (обозначаемых $2\overline{СМ}$).

Кроме того, необходимо производить выборки наибольших слоев осадков, выпадающих за 15 дней, т. е. полумесячных сумм (обозначаемых $15\overline{СМ}$). При выборке этой величины из таблиц для суточных максимумов в каждом году в период выпадения жидких осадков выбирают и суммируют 15-дневные последовательности, которые могут быть как в одном месяце, так и в двух смежных месяцах. Из этих сумм выбирают одну, наибольшую для каждого года.

В определенные таким образом значения $СМ$ или $2\overline{СМ}$ и $15\overline{СМ}$ после их статистической обработки поправочные коэффициенты вводить не нужно.

б) Для ранжированных выборок $СМ$ или $2\overline{СМ}$ и $15\overline{СМ}$ вычисляют соответствующие эмпирические повторяемости превышения.

Нарные величины слоев осадков из ранжированных выборок и их эмпирических повторяемостей наносят на спрямляющие клетчатки (рис. 7 и 8 приложения 5). На спрямляющих клетчатках проводят по нанесенным точкам прямые и по ним экстраполируют или интерполируют слой осадков до расчетных значений T .

в) Далее вычисляют значения интенсивности суточных или двухсуточных и полумесячных выпадений осадков, мм/мин, которые наносят на бланк косоугольного графика:

$$a_{снт} = \frac{СМ_T}{1440}; \quad a_{2снт} = \frac{2\overline{СМ}_T}{2 \cdot 1440}; \quad a_{15снт} = \frac{15\overline{СМ}_T}{15 \cdot 1440}.$$

Используя график типовых лекал кривых зависимости интенсивности выпадения ливневых осадков от их продолжительности (см. рис. 6 приложения 5), проводят через нанесенные точки с координатами (1440;

$a_{c_{н,г}}$) или $(2 \cdot 1440; a_{2c_{мг}})$ и $(15 \cdot 1440; a_{15c_{мг}})$ кривую ливневой зависимости для исследуемого района.

Для контроля правильности проведения кривой ливневой зависимости следует сравнить полученное на графике рис. 6 приложения 5 значение географического коэффициента r для этой кривой со значением r для ближайшего района, имеющего данные pluviографических наблюдений.

С кривой ливневой зависимости снимают промежуточные значения интенсивности выпадения осадков для 5, 10, 20, 30, 15, 60, 120, 180 и 240 мин, нужные при составлении таблиц водоотдачи.

Указанным способом подбирают кривые ливневых зависимостей для всех повторяемостей превышения, на которые требуется производить расчеты стока.

4. При установлении ливневых зависимостей в горных районах следует учитывать влияние высоты местности на интенсивность выпадения осадков. Степень этого влияния устанавливают в следующем порядке.

а) Определяют значения суточных максимумов осадков $СМ_{1г}$ и $СМ_{2г}$ для двух высотных зон, расположенных соответственно на высотах H_1 и H_2 , для расчетной повторяемости превышения T . В каждую из зон может входить несколько метеорологических станций с отметками, различающимися внутри зоны не более чем на ± 100 м.

В верхнюю зону может входить только одна метеостанция, так как наблюдения, проводимые Гидрометеослужбой на высокогорных метеостанциях, редки. Разность высот H_1 и H_2 должна быть возможно больше для увеличения точности расчета, а исследуемые высотные зоны как можно ближе расположены друг к другу.

При проведении прямых на спрямляющих клетчатках для них принимается один общий наклон, определяемый по зоне с большим числом годостанций наблюдений, т. е. обычно для нижней зоны.

б) Вычисляют относительное приращение величины суточного максимума на 100 м высоты.

$$100) = \frac{СМ_{1г} - СМ_{2г}}{H_1 - H_2}, \text{ м.м.} / 100 \text{ м.}$$

в) Вычисляют относительные приращения величин слоев осадков, соответствующих продолжительности выпадения t_d на 100 м, по высоте

$$\frac{h_{д1г} - h_{д2г}}{H_1 - H_2} = \frac{СМ_{1г} - СМ_{2г}}{H_1 - H_2} \cdot \frac{h_{д2г}}{СМ_{2г}},$$

откуда для высоты $H_1 = H$ получаем

$$h_{д1г} = h_{д2г} + 100 \cdot \frac{СМ_{1г} - СМ_{2г}}{H_1 - H_2} \cdot \frac{h_{д2г}}{СМ_{2г}} \cdot \frac{H - H_2}{100}.$$

Относительные приращения осадков по высоте получают разными для различных повторяемостей превышения.

г) Если не произведено соответствующих исследований для данного района, то возрастание слоев жидких осадков согласно приведенной формуле принимают по прямолинейной зависимости от отметки высоты местности H_2 до ее значения, соответствующего 0,42 высоты теоретической снеговой линии в данном районе. Далее до отметки высоты, соответствующей 0,80 высоты теоретической снеговой линии, слои жидких осадков принимают неизменными и после отметки 0,80 высоты теоретической сне-

говой линии слой жидких осадков уменьшаются до 0. На высоте теоретической снеговой линии осадки выпадают в твердом виде.

5 При корректировании расчетов ливневого стока по натурным данным или расчетах ливневого стока в сплошь залесенных районах, где нет перспективы вырубки лесов, зависимость $a_1 = f(t_B)$ может быть уточнена. С этой целью необходимо вычислить новые значения времени водоотдачи при постоянном значении a_1 по формуле

$$t_B' = t_B - \frac{z - 3}{a_1}, \text{ мин}$$

где z —норма потерь на смачивание леса принимаемая для таежных лесов—20—40 мм густых хвойных лесов—12 мм, хвойных лесов средней густоты и густых лиственных лесов—6 мм обычных лиственных лесов и травяной растительности—3 мм

3—слой потерь на смачивание растительности принятый при составлении таблиц водоотдачи мм

По исправленным значениям времени водоотдачи t_B' при прежних значениях a_1 перестраивается расчетная кривая

$$a_1 = f(t_B)$$

В случае частичной залесенности следует производить два расчета при отсутствии и полной залесенности бассейна, причем за расчетный необходимо принимать средневзвешенный по залесенности расход

Потери на наполнение водой впадин микрорельефа учтены при расчете таблиц водоотдачи приведенных в настоящей Инструкции. Величины этих потерь связаны со средними уклонами склонов в подрайонах и варьируются от 0 до 10 мм. Если при плоском рельефе местности обследованием будет установлено, что потери на наполнение водой впадин микрорельефа z_1 больше 10 мм, то в приводимой выше формуле для расчета t_B к величине потерь на смачивание растительности z мм, следует прибавлять разность $(z_1 - 10)$ мм

6 При составлении таблиц водоотдачи необходимо учитывать следующее

а) Ливневые подрайоны Союза ССР (см рис 1 приложения 5) подразделяются на три зоны

Зона	Подрайоны
I	1а, 2а, 2в, 2г, 2д, 3, 5а, 5б, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 7а, 8в, 8д, 8е, 8з, 10г, 10д, 10е, 12г, 12д, 13а
II	1б, 1в, 2б, 4, 6а, 7б, 8а, 8б, 8г, 8ж, 9а, 10а', 10а'', 10б, 10в, 2а, 12б, 13б, 13в, 14б, 14г', 4г', 15а, 15д
III	9б, 12в, 13г, 13д, 13е, 14а, 14б, 14в', 14в'', 14д, 14е, 14ж, 14з, 14и, 14к, 14л, 14м, 14н, 15б, 15в, 15г

б) Интенсивность водоотдачи a_1 для I категории выпитывания определяются следующим образом

$$a_1 = a_d - \Delta a_1$$

где a_d —интенсивность выпадения дождя при некоторой его продолжительности,

Δa_1 —поправка для определения интенсивности водоотдачи при некоторой ее продолжительности, равной времени выпадения дождя

Δa_1 вычисляют по формуле

$$\Delta a_1 = \max \Delta a_1 \frac{a_d}{\max a_d},$$

где $\max a_d$ — максимальная интенсивность выпадения дождя при нулевой его продолжительности.

Величину $\max \Delta a_1$ определяют в зависимости от зоны:

Зона	$\max \Delta a_1$
I	0,06
II	0,03
III	0,01

в) Значения интенсивности водоотдачи $a_{кв}$ для данной категории впитывания (КВ) при изменении расчетной интенсивности ливней для различной продолжительности определяют при условии сохранения постоянства разности интенсивности водоотдачи I категории впитывания a_1 и данной категории впитывания $a_{кв}$ в данном ливневом подрайоне при любой вероятности превышения и одной и той же продолжительности водоотдачи, т. е.

$$a_1 - a_{кв} = \Delta a_{кв},$$

откуда

$$a_{кв} = a_1 - \Delta a_{кв}.$$

Значения $\Delta a_{кв}$ для трех зон, различных категорий впитывания и различной продолжительности водоотдачи приведены в таблице.

Продол- житель- ность водо- отдачи, t_B , мин	Δa_{KB}														
	I зона					II зона					III зона				
	KB					KB					KB				
	II	III	IV	V	VI	II	III	IV	V	VI	II	III	IV	V	VI
0	0,13	0,23	0,72	2,77	12,30	0,13	0,22	0,66	2,45	10,65	0,13	0,22	0,60	2,13	9,00
5	0,13	0,23	0,66	2,52	11,10	0,13	0,22	0,62	2,28	9,55	0,13	0,22	0,57	2,03	8,00
10	0,12	0,22	0,63	2,32	9,60	0,12	0,21	0,58	2,11	8,40	0,12	0,21	0,54	1,90	7,20
20	0,12	0,22	0,58	2,08	8,30	0,11	0,21	0,54	1,90	7,35	0,11	0,21	0,50	1,72	6,40
30	0,12	0,21	0,54	1,84	7,10	0,11	0,20	0,50	1,70	6,35	0,11	0,20	0,46	1,55	5,60
45	0,11	0,20	0,48	1,54	5,50	0,11	0,19	0,46	1,41	5,00	0,11	0,19	0,43	1,28	4,50
60	0,11	0,20	0,44	1,31	4,40	0,10	0,19	0,42	1,19	3,91	0,10	0,19	0,39	1,07	3,42
120	0,09	0,18	0,36	0,87	2,35	0,09	0,17	0,34	0,81	2,15	0,09	0,17	0,32	0,74	1,95
180	0,08	0,17	0,31	0,63	1,50	0,08	0,16	0,30	0,62	1,42	0,08	0,16	0,29	0,60	1,33
240	0,07	0,16	0,28	0,54	1,20	0,07	0,15	0,27	0,53	1,17	0,07	0,15	0,26	0,52	1,13

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Расчет расходов и объемов ливневого стока воды	5
3. Уточнение норм стока по натурным данным . . .	19
Приложения:	
1. Таблицы интенсивности водоотдачи	23
2. Порядок расчета трансформации наводка на участке транзитного русла	92
3. Таблицы вспомогательных величин для расчетов	93
4. Уточнение ливневых зависимостей	97

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ИНСТРУКЦИИ ПО РАСЧЕТУ
ЛИВНЕВОГО СТОКА ВОДЫ
С МАЛЫХ БАССЕЙНОВ

МОСКВА 1976

СОДЕРЖАНИЕ

- Рис. 1. Схема ливневых подрайонов
- Рис. 2. Номограмма для определения полноты стока
- Рис. 3. Косоугольный график для кривых $a_1=f(t_n)$
- Рис. 4. График для определения категории впитывания почвы (КВ) по опытам с дождеванием
- Рис. 5. Спрямяющая клетчатка для распределения пятиминутных и максимальных интенсивностей осадков
- Рис. 6. Типовые лекала для кривых $a_1=f(t_1)$
- Рис. 7. Спрямяющая клетчатка для распределения суточного максимума осадков
- Рис. 8. Спрямяющая клетчатка для распределения месячных сумм осадков
-

Редактор Н. И. ШКУРЕНКО

Техн. редактор *А. Б. Орлов*

Л 131651 Подп. к печати 23 июля 1976 г. Объем 0,25 печ. л. + 8 вкл.
3,05 авт. л. 3,11 уч. изд. л. Зак. 3693 Тир 1500 Бесплатно
Бумага писчая 60×84^{1/4}.

Типография института «Оргтрансстрой» Министерства транспортного строительства, г. Вельск Арханг. обл.

**СХЕМА ЛИВНЕВОГО РАЙОНИРОВАНИЯ И ГРАФИКИ
ДЛЯ РАСЧЕТОВ**

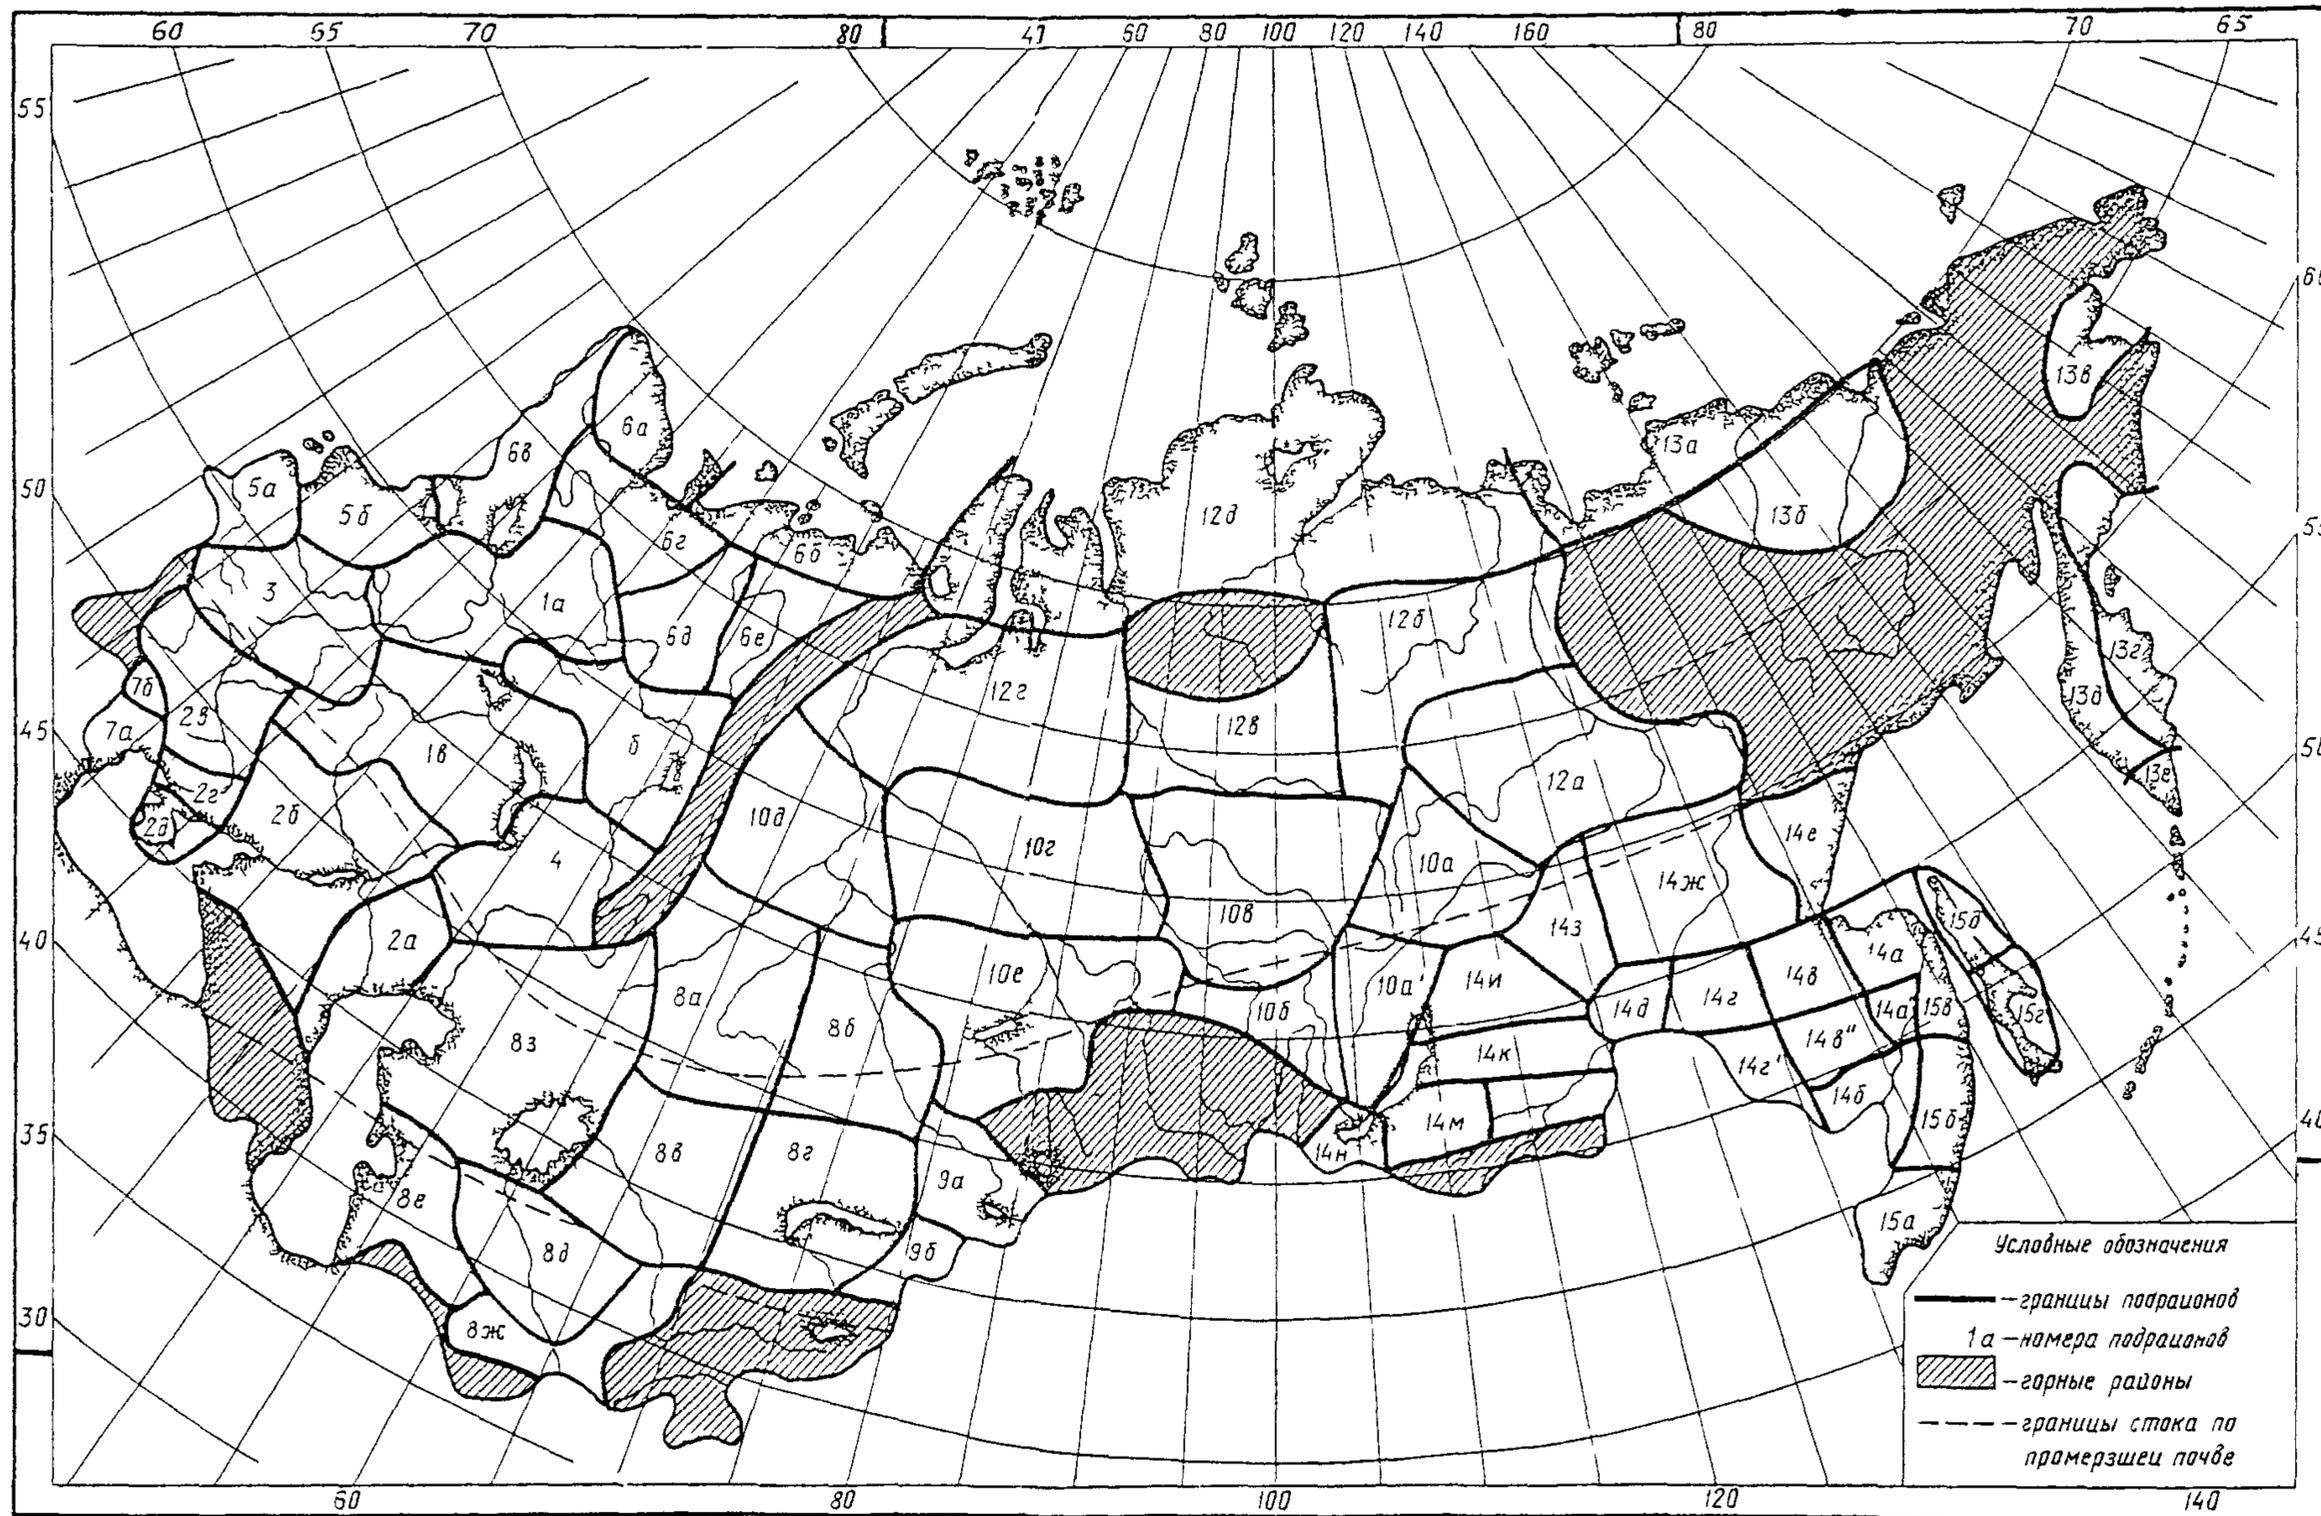


Рис 1 Схема ливневых подраионов

— границы подраионов — границы стока по промерзшей почве или горные районы Цифры с буквами— номера подраионов

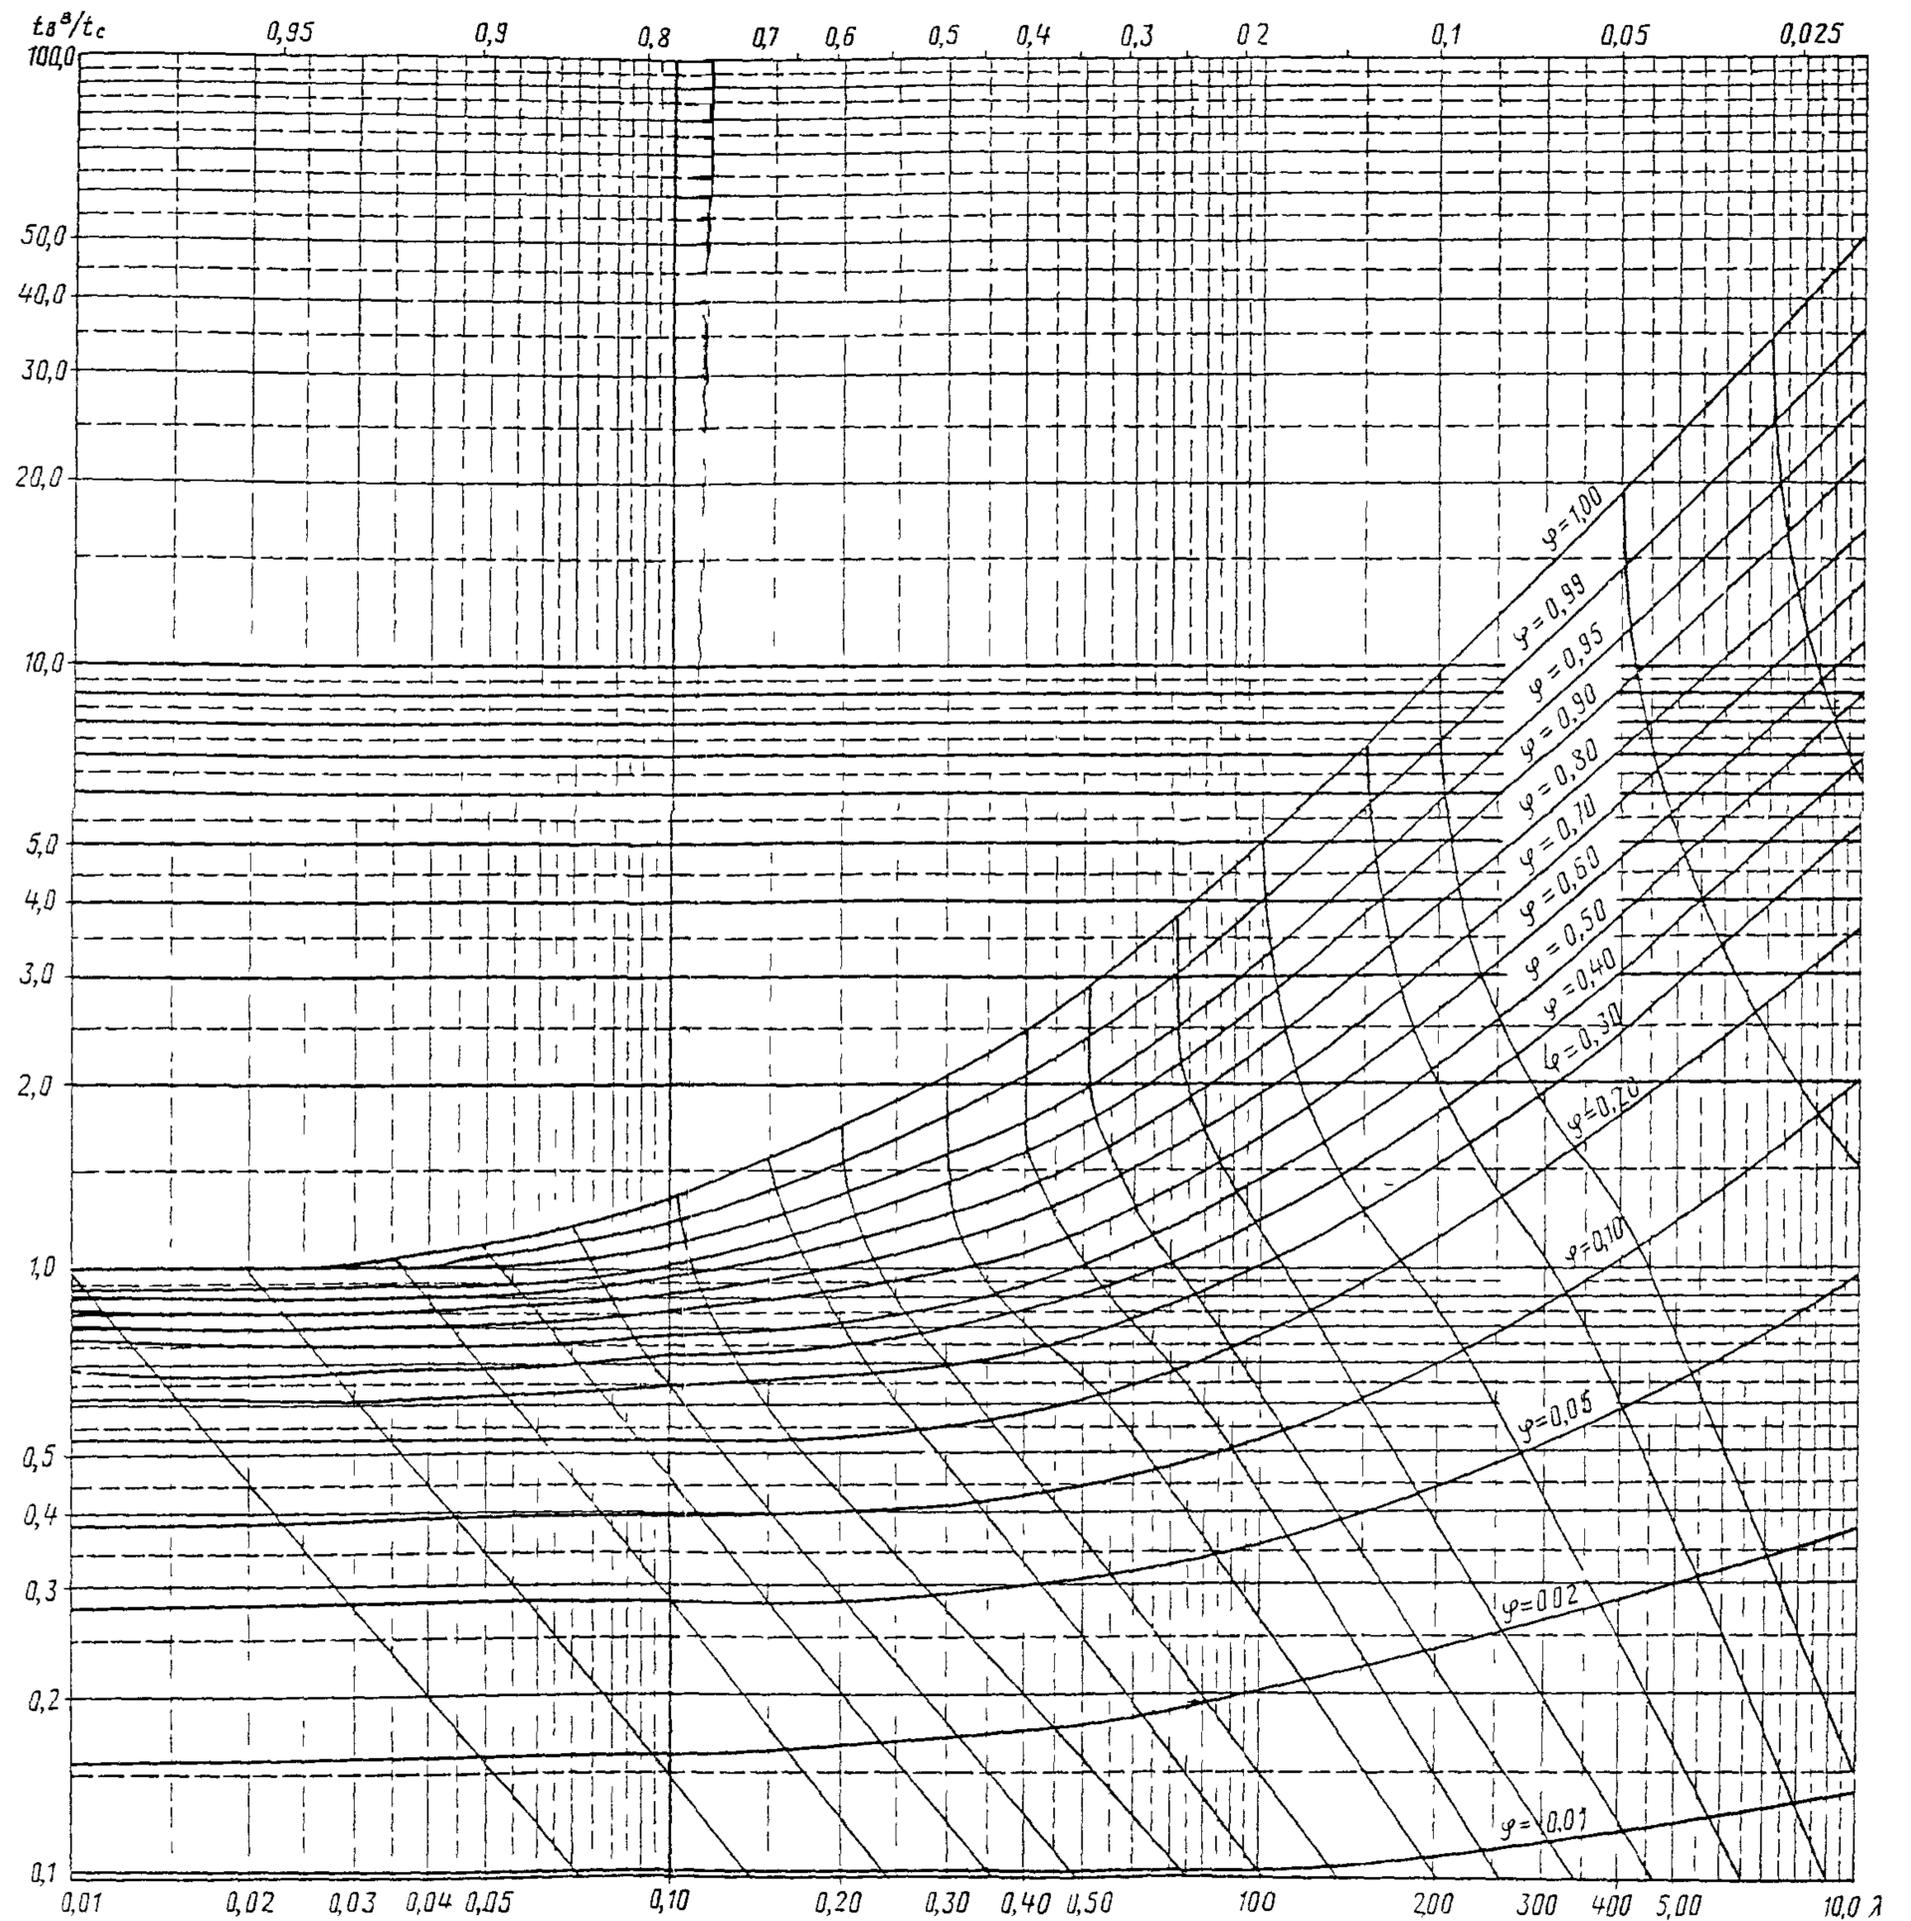


Рис 2 Номограмма для определения полноты стока

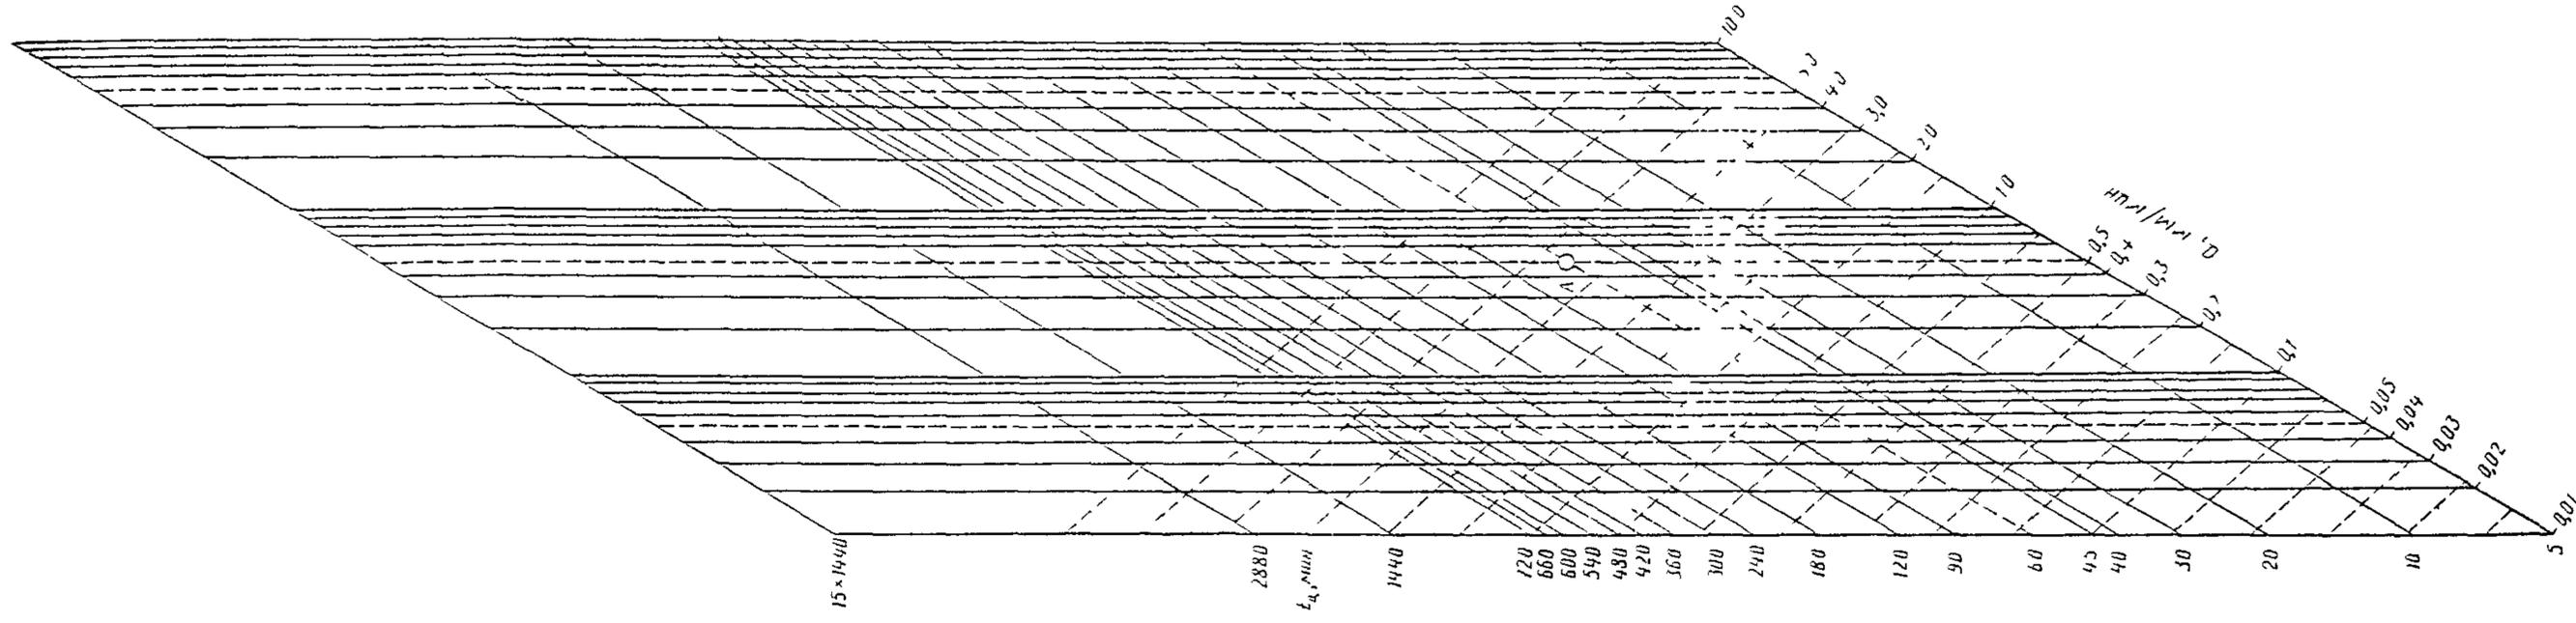


Рис. 3 Косоугольный график для кривых $\alpha_1 = f(L_n)$

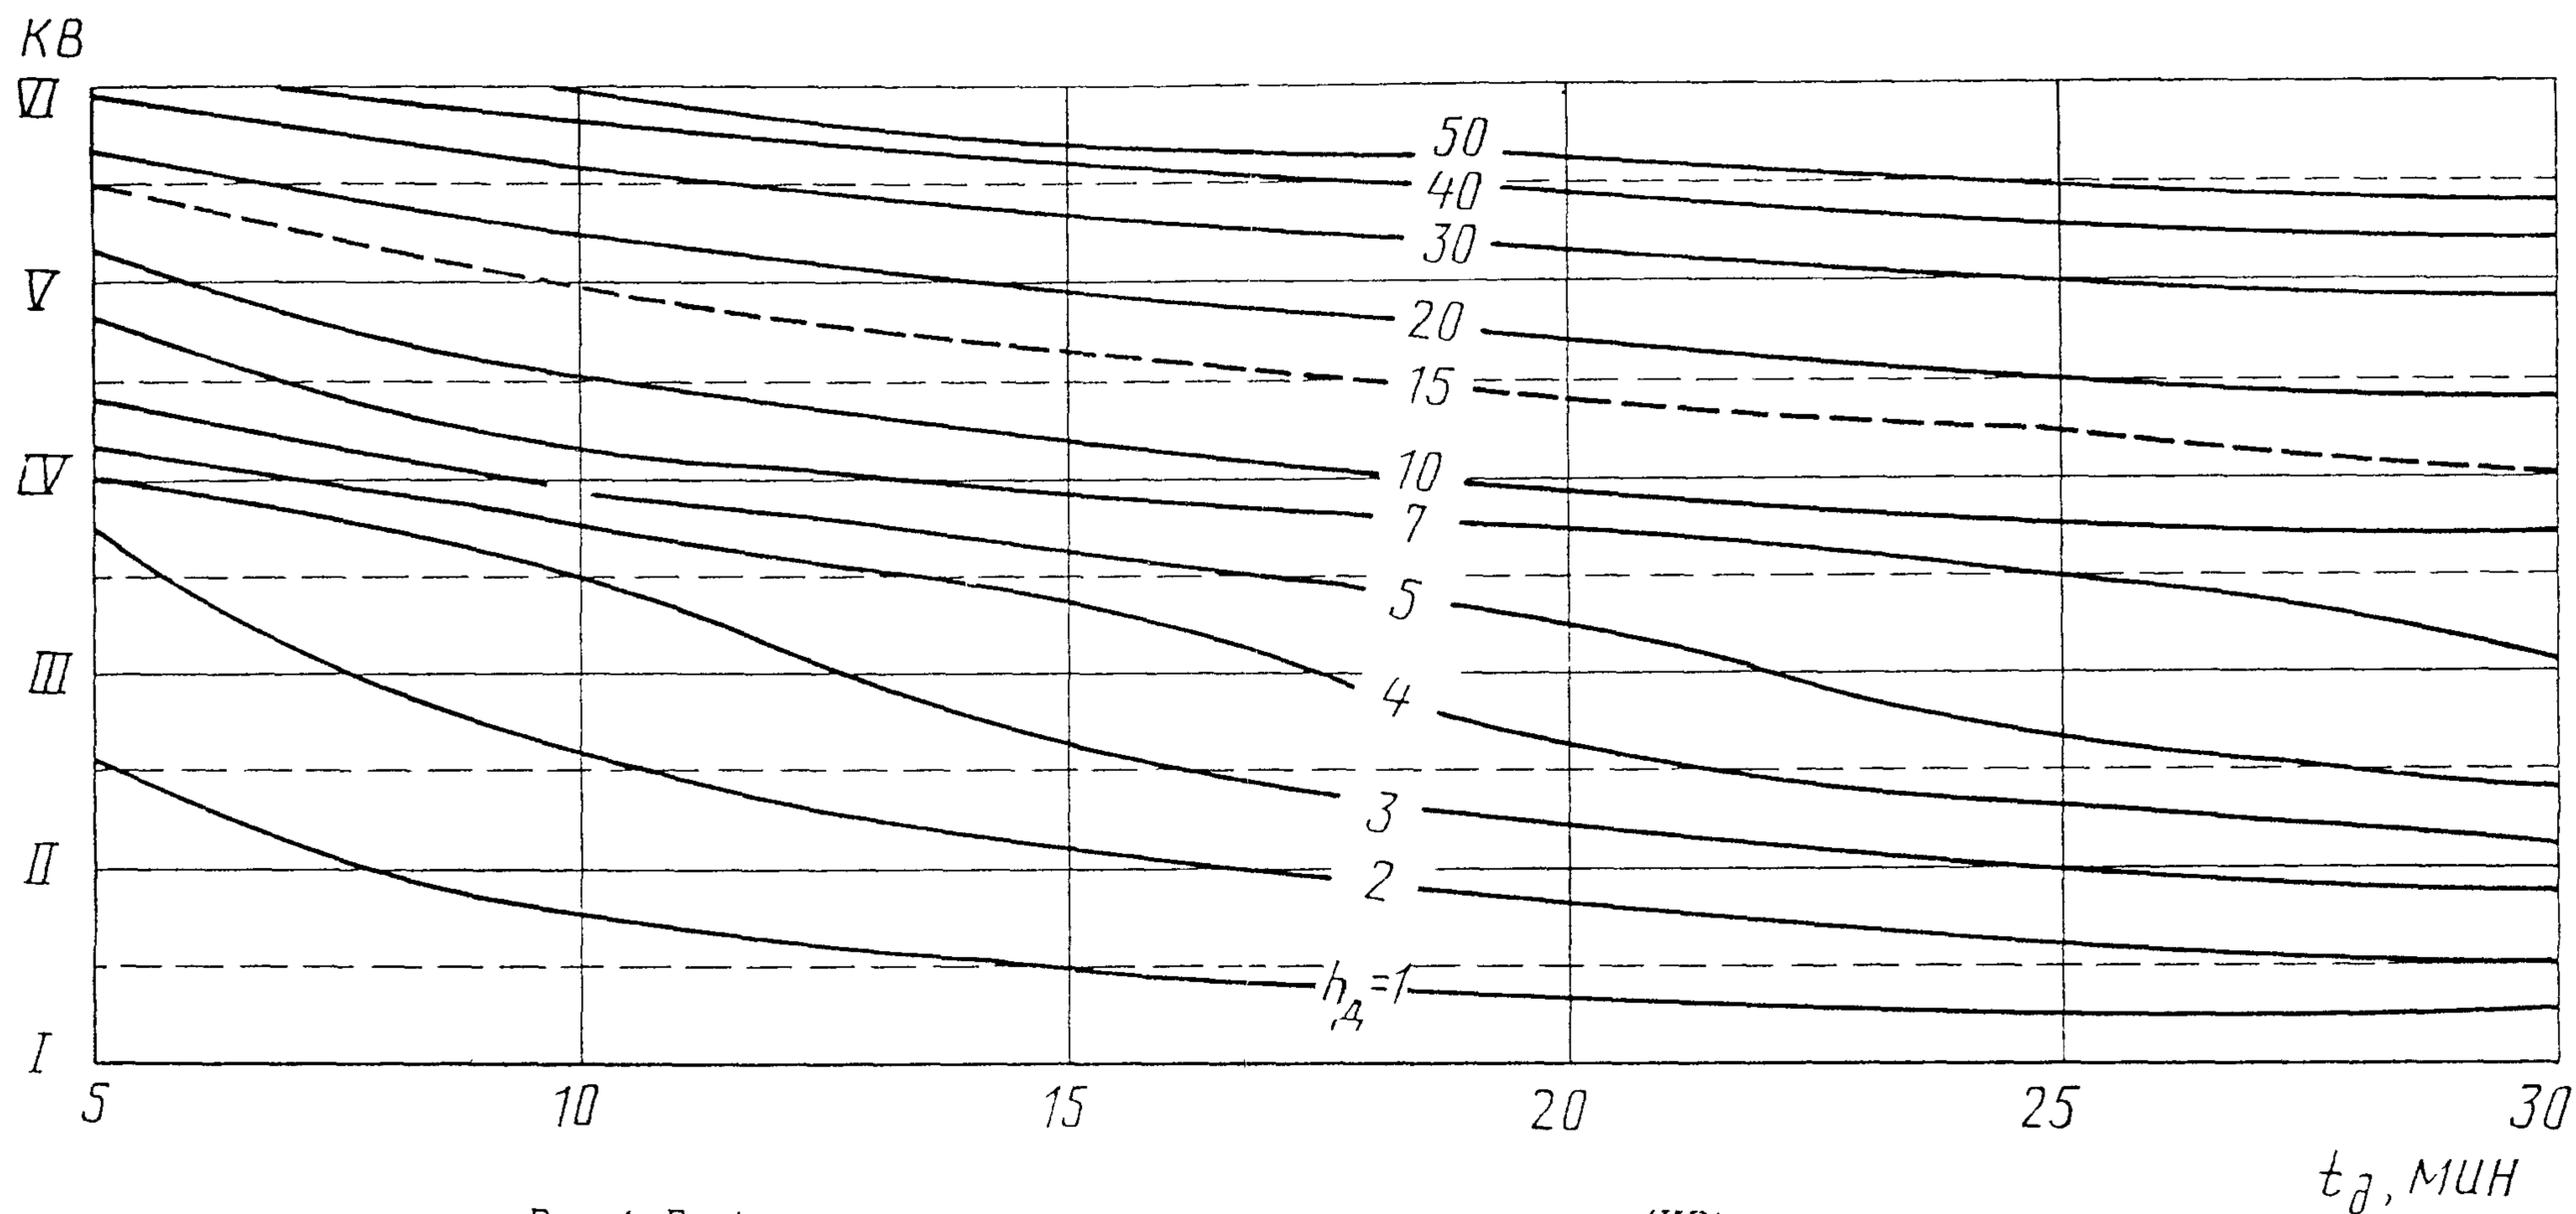


Рис. 4. График для определения категории впитывания почвы (KB) по опытам с дождеванием

$\max u$ и u_5

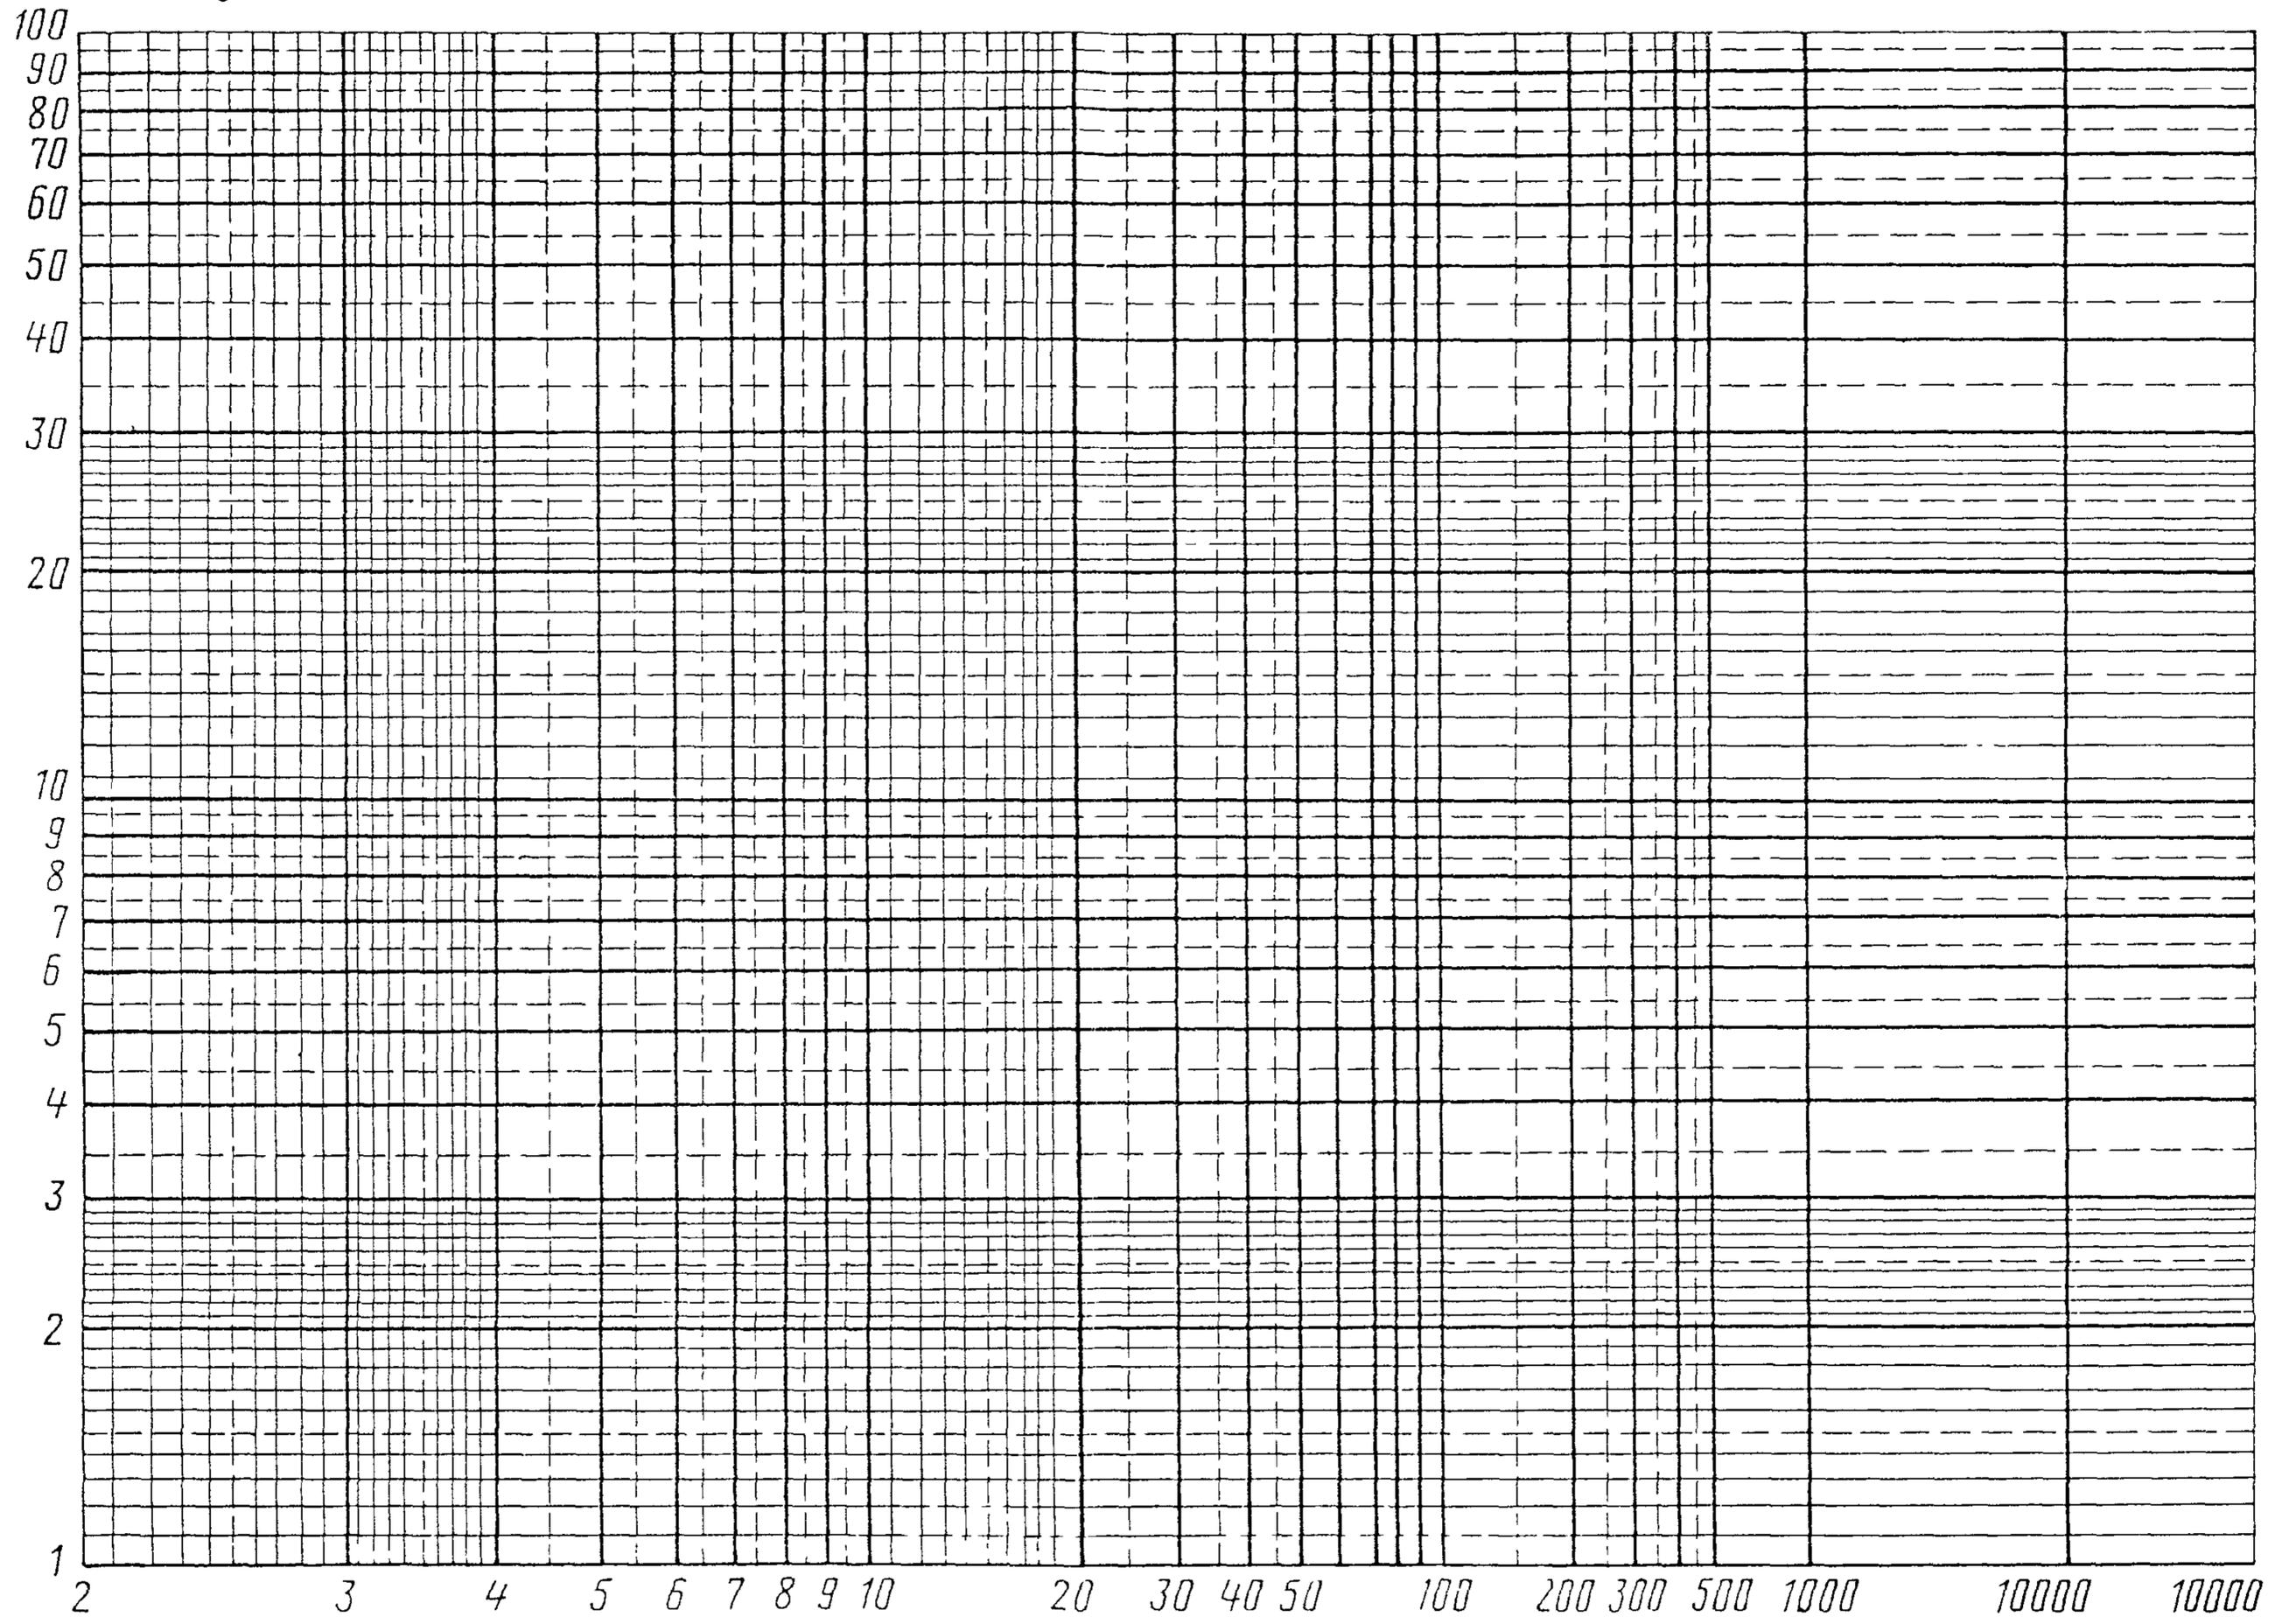


Рис. 5. Спрямяющая клетчатка для распределения пятиминутных и максимальных интенсивностей осадков

T_2 лет

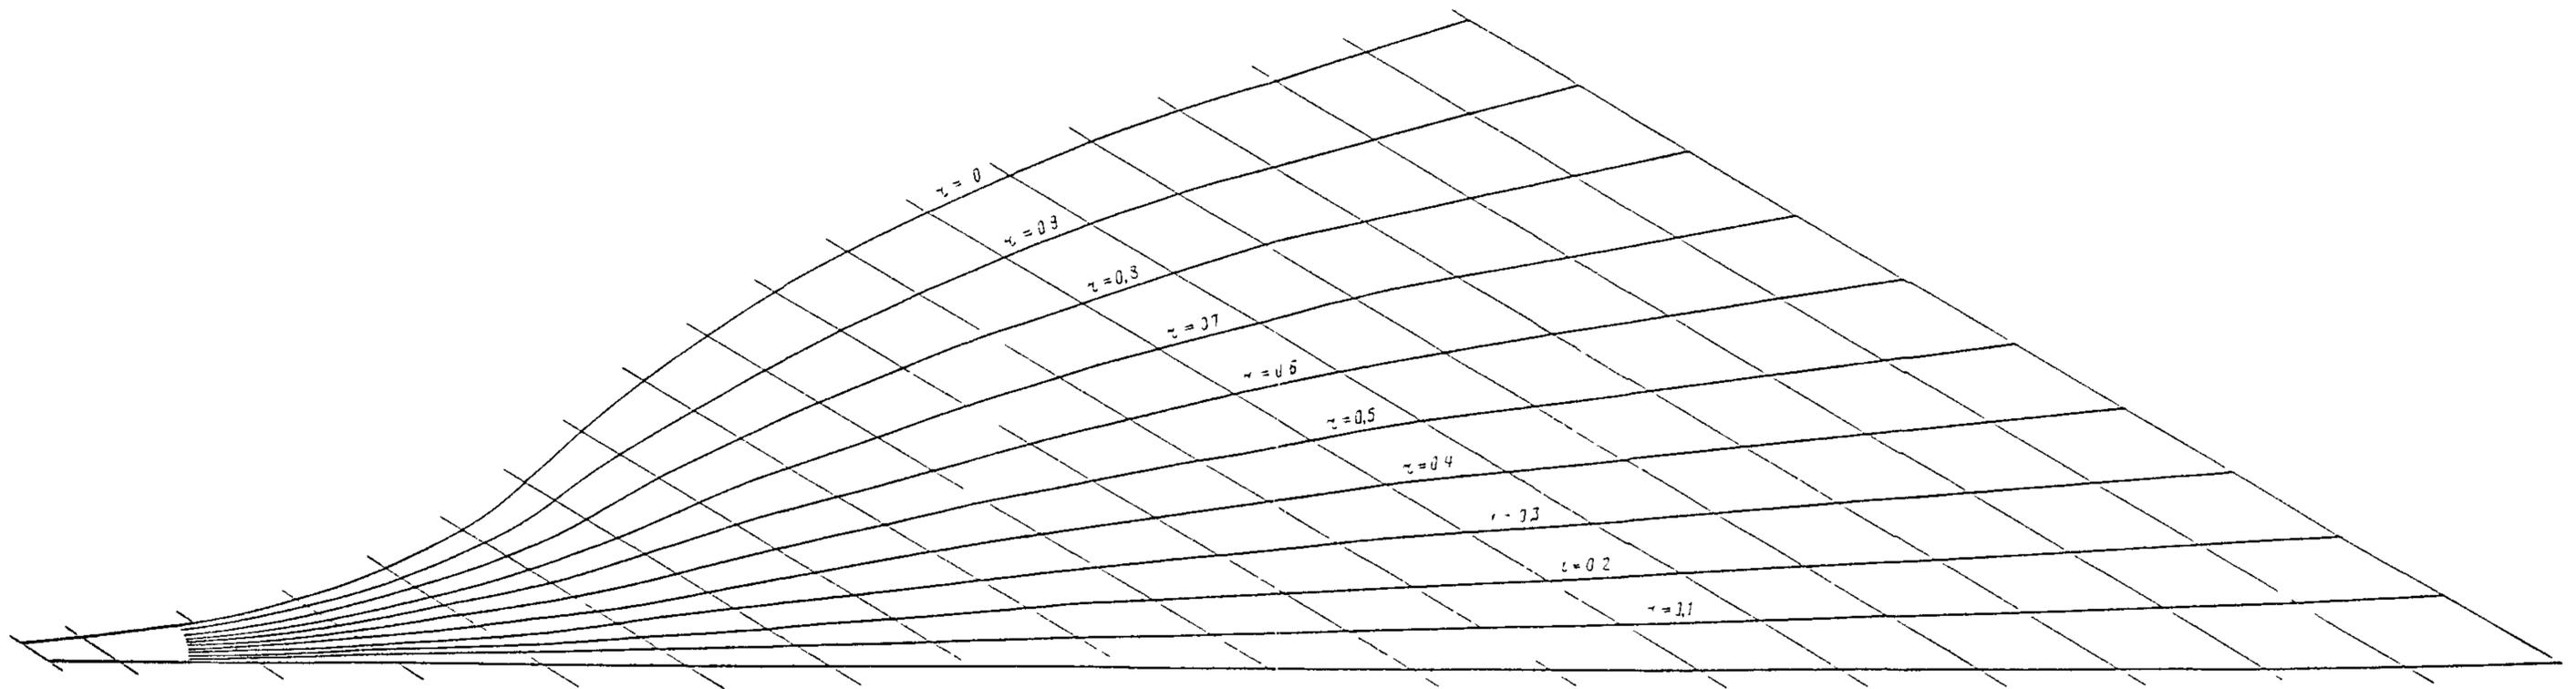


Рис 6 Типовые лекала для кривых $a_n = f(t_n)$

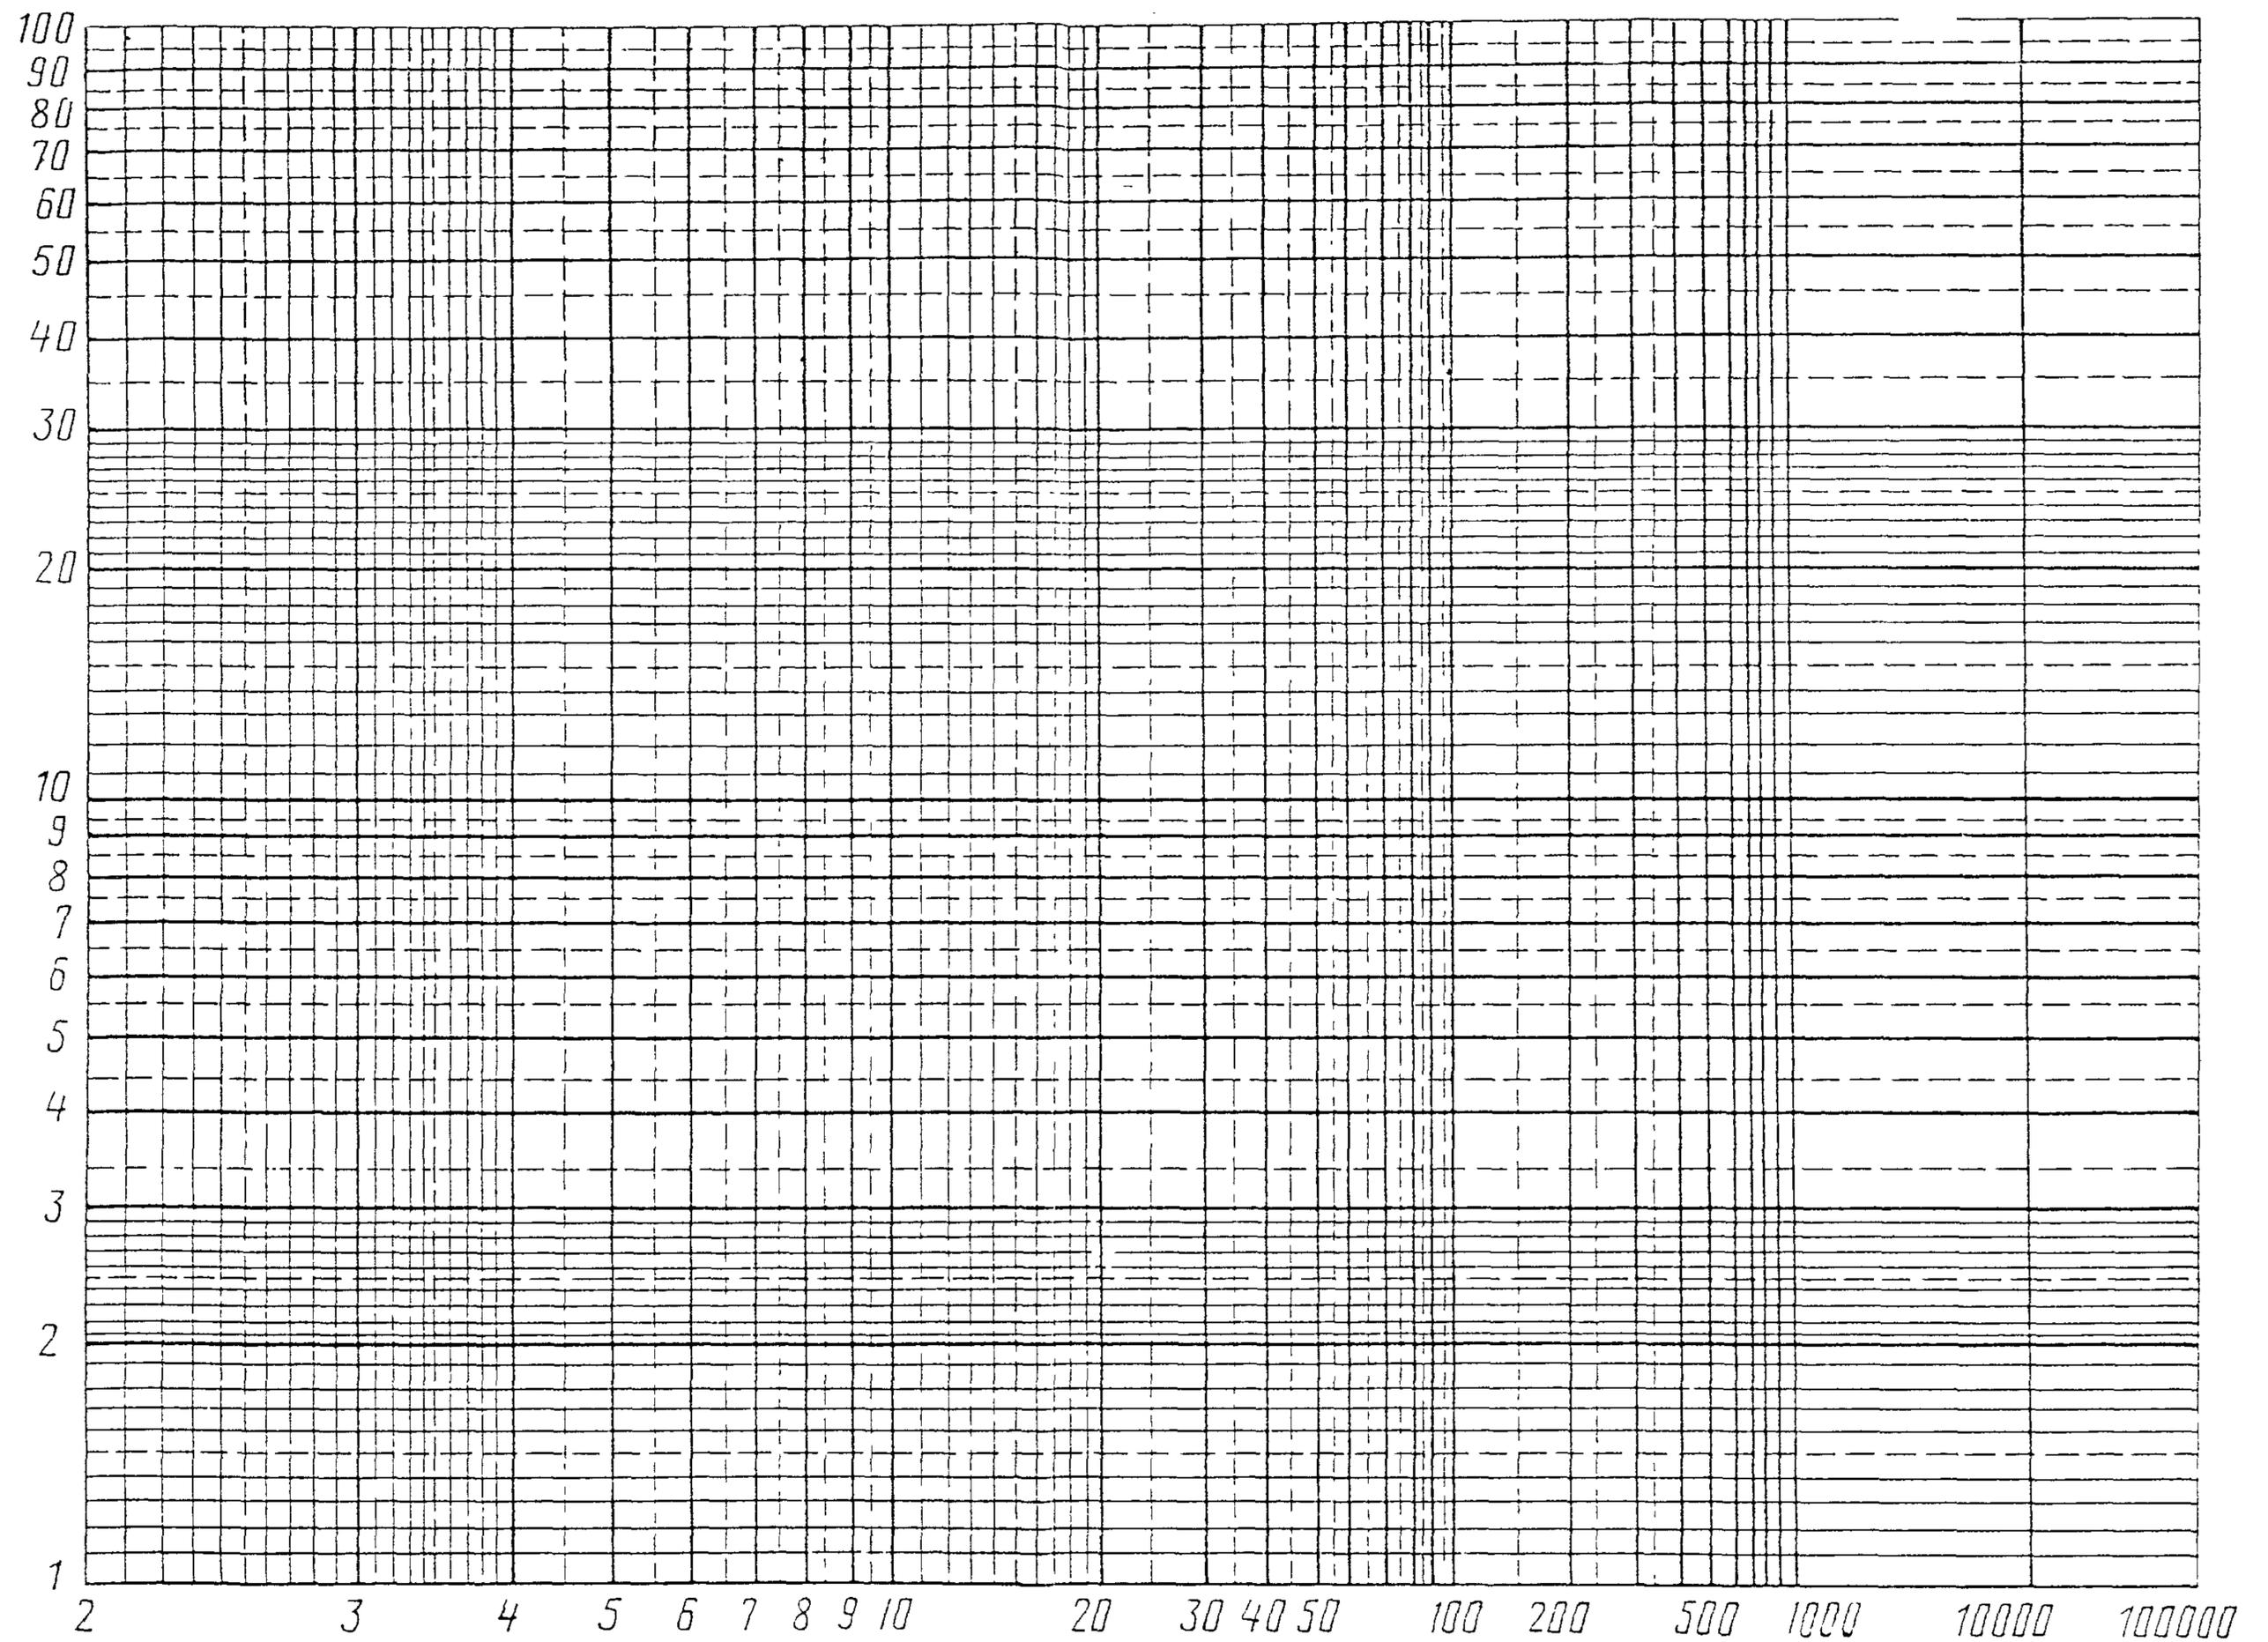


Рис 7 Спрямяющая клетчатка для распределения суточного максимума осадков

T_3 лет

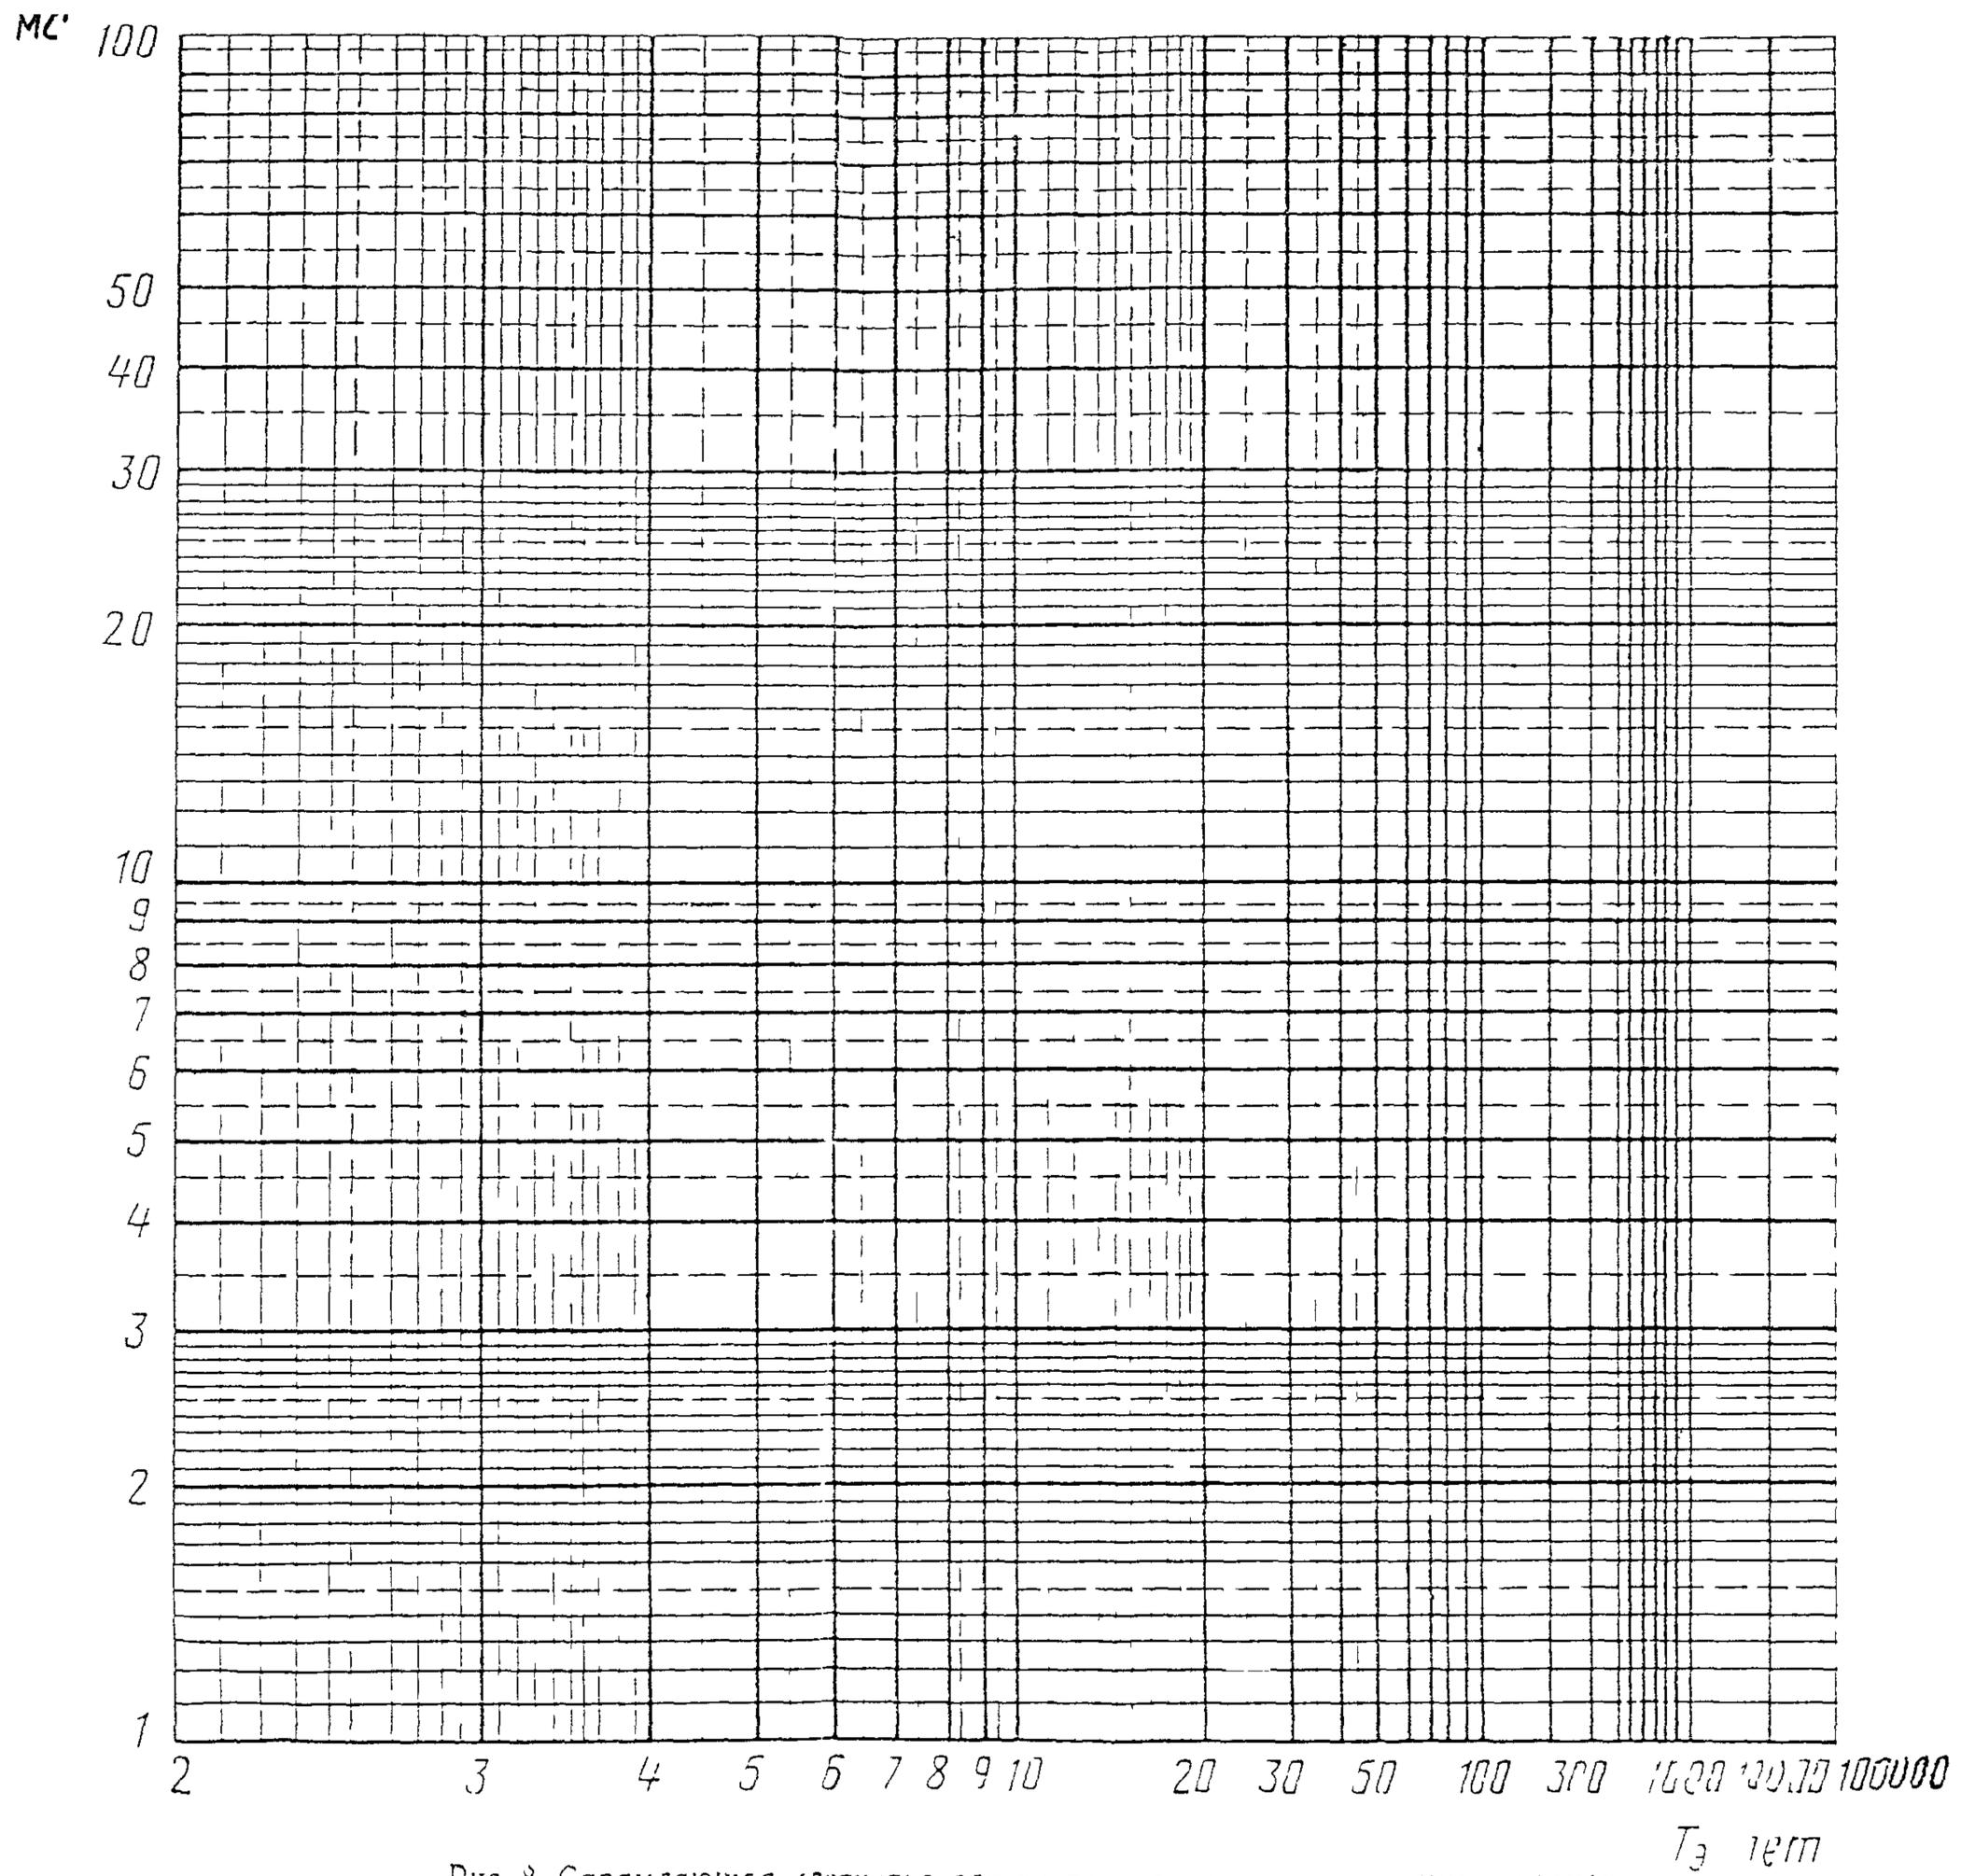


Рис 8 Стрямляющая клетчатка для распределения месячных сумм осадков